

МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Государственный проектно-изыскательский
и научно-исследовательский институт
А э р о п р о е к т

**ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
СВЕТОСИГНАЛЬНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОСАДКИ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В АЭРОПОРТАХ**

(к ВСН 8-86
 МГА)



Москва 1987

МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Государственный проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт
Аэроинжиниринг

ПОСОВИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ СВЕТОСИГНАЛЬНОГО
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОСАДКИ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В АЭРОПОРТАХ

(к ВСН 8-86)
МГА

Москва 1987

УДК 656.71.06:621.31

Настоящее Пособие разработано впервые Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом гражданской авиации Аэрокомплект (руководитель и ответственный исполнитель Б.Т. Галкин) и Научно-экспериментальным центром автоматизации управления воздушным движением НЭЦ АУВД (ответственный исполнитель Я.С. Залесский) в развитие "Ведомственных строительных норм проектирования светосигнального и электрического оборудования систем посадки воздушных судов в аэропортах" (ВСН 8-86) .

МГА

Пособие предназначено для использования при проектировании систем светосигнального оборудования во вновь строящихся, расширяемых, реконструируемых и переоснащаемых аэропортах I~U классов.

Материалы Пособия представлены в последовательности, соответствующей порядку изложения разделов ВСН 8-86.

МГА

Пособие утверждено начальником ГПИ и НИИ ГА Аэрокомплект В.Н. Ивановым 03.07.86.

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

I.1. Настоящее Пособие распространяется на проектирование систем светосигнального оборудования аэродромов в аэропортах ГА.

I.2. В проектах следует предусматривать наиболее совершенное оборудование и устройства промышленного изготовления. Вновь разрабатываемое промышленностью оборудование может предусматриваться при условии, если его серийный выпуск будет обеспечен к началу монтажа при наличии оптовой или лимитной цены на это или аналогичное оборудование.

I.3. При проектировании вновь устанавливаемых или полностью реконструируемых систем светосигнального оборудования следует предусматривать установку огней приближения по схеме центрального ряда.

I.4. При проектировании сооружений радиотехнических систем необходимо их размещение и высоту (в пределах установленных допусков) выбирать таким образом, чтобы исключить закракированием огней приближения или необходимость установки их на высоких опорах.

I.5. Типовые проекты на монтаж систем светосигнального оборудования необходимо согласовывать с головным разработчиком отечественного оборудования.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Аэродромные знаки - неуправляемые световые указатели, предназначенные для указания постоянного направления движения (стрелки) и обозначения особой информации.

2.2. Огонь - световой прибор с заданным светораспределением.

2.3. Заградительный огонь - огонь для обозначения препятствий, представляющих опасность для воздушной навигации.

2.4. Импульсный огонь - огонь, в котором применена газоразрядная импульсная лампа, дающая вспышки света высокой интенсивности, очень короткой продолжительности.

2.5. Линейный огонь - три и более огней, размещенных с небольшими интервалами на поперечной линии таким образом, что на расстоянии они представляются короткой световой полосой.

2.6. Огонь постоянного излучения - огонь, обладающий постоянной интенсивностью при наблюдении с неподвижной точкой.

2.7. Порог ВПП - начало участка ВПП, используемого для посадки воздушных судов.

2.8. Система светосигнального оборудования аэродрома - совокупность светосигнальных приборов (огней), размещенных по определенной схеме и предназначенных для обеспечения взлета, заключительного этапа захода на посадку, посадки и рулежки воздушных судов.

2.9. Смешенный порог - порог взлетно-посадочной полосы, не совпадающий с ее началом.

2.10. Скоростная выводная рулежная дорожка - рулежная дорожка определенной конфигурации, позволяющая воздушным судам освобождать ВПП на большой скорости.

2.11. Средняя сила света огня - усредненное значение силы света огня в пределах заданного угла рассеяния.

2.12. Стрелочные указатели управляемые - световые указатели, предназначенные для указания движения воздушных судов по заданным маршрутам. Могут использоваться только при наличии специальной аппаратуры.

2.13. Система огней высокой интенсивности – система аэродромных огней, в которой посадочные огни имеют силу света не менее 10000 кд.

2.14. Система огней малой интенсивности – система аэродромных огней, в которой посадочные огни имеют силу света не более 1000 кд.

2.15. Углубленные огни – аэродромные огни, устанавливаемые непосредственно в покрытии ВПП, РД или КПБ, не являющиеся препятствием для воздушных судов.

2.16. Угол установки огня в вертикальной плоскости – угол между оптической осью огня и горизонтальной плоскостью.

2.17. Угол установки огня в горизонтальной плоскости – угол между проекцией оптической оси на горизонтальную плоскость и осевой линией ВПП.

3. СИСТЕМЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЭРОДРОМОВ

Назначение и состав систем светосигнального оборудования

3.1. Системы светосигнального оборудования предназначены для обеспечения:

конечного этапа захода на посадку, посадки и взлета воздушных судов ночью и днем, при установленных для данного аэродрома минимумах посадки и взлета;

руления и управления движением воздушных судов на аэродроме днем и ночь.

В состав систем входят светосигнальное оборудование, электрическое оборудование и аппаратура дистанционного управления.

3.2. Системы светосигнального оборудования подразделяются на:

системы огней малой интенсивности (ОМИ) по интенсивности, составу, характеристикам и схеме расположения огней,

предназначенные для установки на ВПП, оборудованной для обеспечения визуальных заходов на посадку (ПВП) и посадку по приборам (ППП);

системы с огнями высокой интенсивности (ОВИ), по составу, характеристикам к схеме расположения, предназначенные для установки на ВПП, оборудованной для обеспечения точного захода на посадку по категориям I, II и III (ОВИ-I, ОВИ-2, ОВИ-3).

3.3. Состав светосигнального оборудования для посадки взлета и рулежания, входящего в различные системы, приведен в табл. I.

Таблица I

| Светосигнальное оборудование | Системы ОМИ | | Системы с огнями высокой интенсивности | | |
|---|-------------|--------|--|-------|---------|
| | по ПВП | по ППП | ОВИ-I | ОВИ-2 | ОВИ-III |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Огни приближения импульсные | - | - | - | - | + |
| Огни приближения | + | + | + | + | + |
| Огни светового горизонта | + | + | + | + | + |
| Огни КПБ | - | - | - | + | + |
| Входные огни прожекторные | - | - | + | + | + |
| Входные огни импульсные ¹⁾ | - | - | - | - | + |
| Входные огни фланговые ¹⁾ | - | + | + | + | + |
| Входные ограничительные огни кругового обзора | + | + | + | + | + |
| Посадочные огни | + | + | + | + | + |
| Глиссадные огни ²⁾ | + | + | + | + | + |
| Огни знака приземления ³⁾ | + | + | + | + | + |
| Ограничительные огни прожекторные | - | - | + | + | + |
| Огни зоны приземления | - | - | - | + | + |
| Оевые огни ВПП | - | - | + | + | + |
| Рулежные огни боковые | + | + | + | + | + |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------------|---|----------------|-----------------|---|
| Оевые огни РД | - | - | - | + ^x | + |
| Огни быстрого схода с ВПШ | - | - | - | + ^x | + |
| Огни схода с ВПШ | - | - | - | + ^x | + |
| Стоп-огни | - | - | - | + ^x | + |
| Предупредительные огни | - | - | - | + ^x | + |
| Аэродромные световые указатели управляемые | - | - | + ^x | + ⁴⁾ | + |
| Аэродромные световые указатели неуправляемые | + ⁶⁾ | + | + | + | + |
| Огни уширений ВПШ ⁵⁾ | + | + | + | + | + |
| Заградительные огни на ТП питания огней | + | + | + | + | + |

Приложения. Знак "+" обозначает обязательное применение данного оборудования, знак "-" - отсутствие необходимости применения оборудования, знак "+x" - рекомендуемое наличие оборудования.

- 1) Устанавливаются при наличии смещенного порога.
- 2) Устанавливаются после внедрения оборудования.
- 3) Устанавливаются при отсутствии гексадиных огней.
- 4) Должны быть установлены на аэродромах, имеющих более пяти маршрутов рулежия для одного направления посадки.
- 5) Устанавливаются при наличии уширений ВПШ.
- 6) Должны быть установлены при наличии магистральной РД.

3.4. Перечень систем светосигнального оборудования по классам аэропортов приведен в приложении I.

Назначение огней и цвет их излучения

3.5. Огни приближения импульсного излучения предназначены для указания пилоту воздушного судна направления из осевую линию ВПШ в условиях плохой видимости и должны излучать белый свет.

3.6. Огни приближения постоянного излучения предназначены для указания пилоту воздушного судна направления на осевую линию ВПП. Огни должны излучать белый свет.

3.7. Огни световых горизонтов предназначены для создания искусственного горизонта с целью ориентировки пилота о положении воздушного судна в поперечном направлении (по отношению к естественному горизонту) и должны излучать белый свет.

В системах ОМИ, предназначенных для полетов по ПВП, допускается применение красного цвета излучения этих огней, когда необходимо отличить систему от посторонних огней, если они имеются.

3.8. Боковые огни на КПБ предназначены для обозначения концевой полосы безопасности и должны излучать красный свет.

3.9. Входные огни постоянного и импульсного излучения у порога ВПП и фланговые огни предназначены для указания порога ВПП и должны излучать зеленый свет.

3.10. Огни знака приземления предназначены для маркировки места приземления и должны излучать белый свет только в направлении захода на посадку.

3.11. Посадочные огни ВПП предназначены для обозначения боковых продольных сторон ВПП, они должны излучать белый свет, а на последних 600 м ВПП - желтый свет.

3.12. Ограничительные огни предназначены для обозначения конца ВПП и должны излучать красный свет.

3.13. Осевые огни ВПП предназначены для светового обозначения осевой линии ВПП, а также для кодировки участков ВПП и должны излучать красный свет на участке 300 м от конца ВПП, чередующиеся два белых и два красных огня на участке 300-900 м от конца ВПП и белый свет на остальной части ВПП.

3.14. Огни зоны приземления предназначены для светового обозначения поверхности ВПП в зоне приземления воздушных судов и должны излучать белый свет.

3.15. Огни маркировки уширений ("карманов") ВПП предназначены для обозначения границ уширения и должны излучать

желтый свет. В направлении посадки огни должны быть экранированы заглушками.

3.16. Глиссадные огни предназначены для указания визуальной глиссады планирования.

3.17. Заградительные огни предназначены для светового обозначения препятствий и должны излучать красный свет.

3.18. Боковые огни РД синего цвета предназначены для обозначения продольных границ РД.

3.19. Осевые огни РД углубленного типа, как правило, двунаправленные, зеленого цвета, предназначены для обеспечения непрерывного визуального ориентирования по осевой линии РД в сложных метеоусловиях.

3.20. Осевые огни скоростных выводных РД углубленного типа, зеленого цвета предназначены для обеспечения руления на большой скорости с целью увеличения пропускной способности ВПШ. Применяются только на тех РД, которые по своей конфигурации и радиусу закругления допускают руление воздушных судов на большой скорости.

Примечание. В качестве осевых огней скоростных выводных РД можно использовать углубленные односторонние огни, применяемые в качестве огней зоны приземления, но зеленого цвета.

3.21. Осевые огни выводных РД углубленного типа должны быть зеленого цвета. На выводной РД при движении от ВПШ устанавливаются чередующиеся зеленые и желтые огни с целью указания, что воздушное судно находится в критической зоне РМС. Применяемые огни, как правило, являются двунаправленными (для движения в обоих направлениях).

3.22. Стоп-огни углубленного типа красного цвета, предназначены для запрещения движения воздушных судов и транспортных средств. Применяются при рулении и перед пересечениями РД там, где это признано необходимым.

3.23. Предупредительные огни углубленного типа, желтого цвета, применяются для заблаговременного предупреждения пилотов рулящих воздушных судов об остановках и закруглениях РД на маршруте руления, а также перед пересечениями

РД, там, где необходимо обозначить место ожидания воздушного судна и где нет необходимости в сигналах прекращения и возобновления движения.

3.24. Стоп-сигнал излучает красный свет и служит для запрещения движения. Старт-сигнал излучает зеленый свет и служит для разрешения движения. Сблокированные стоп-сигнал и старт-сигнал составляют светофор. Стоп-сигнал и старт-сигнал никогда не включаются одновременно. Светофоры совместно со стрелочными указателями применяются в системе управления светосигнальными рулежными средствами. Светофоры используются как самостоятельное средство для подачи сигналов остановки и продолжения движения на РД, эксплуатируемых по категории I, а также во всех случаях совместно с линиями углубленных стоп-огней.

3.25. Стрелочные указатели управляемые выполняются в виде светящихся стрелок желтого цвета на транспаранте черного цвета, имеющем форму квадрата. Используются для обозначения предписанного направления движения, которого следует придерживаться пилоту воздушного судна для выполнения заданного маршрута руления. Применяются при наличии системы управления светосигнальными рулежными средствами.

3.26. Неуправляемые знаки сообщают пилотам воздушных судов различную информацию. Знак представляет собой прямоугольный транспарант с надписью или обозначением, имеющий внутреннее освещение или, как исключение, - наружное. Знаки подразделяются на обязательные и указательные.

3.27. Обязательные знаки устанавливаются тогда, когда с их помощью необходимо передать указание пилоту воздушного судна, которое следует выполнять.

3.28. К обязательным знакам относятся знаки места ожидания при рулении, управляемые стрелочные указатели предписанного направления движения воздушных судов, знаки остановки и знаки пересечения РД/ВПП, когда они применяются вместо знака остановки.

Обязательный знак представляет собой надпись белого цвета на красном фоне (исключение - управляемые стрелочные указатели, которые могут быть выполнены в виде желтой стрелки на черном фоне).

3.29. Указательные знаки устанавливаются тогда, когда необходимо обозначить знаком конкретный участок или место назначения на рабочей площади или дать другую информацию.

3.30. Места ожидания при рулении на линии пересечения критической зоны РМС рулежными дорожками должны обозначаться световыми знаками.

3.31. Знак пересечения РД с ВПШ устанавливается во всех местах примыкания РД к ВПШ. В случае примыкания РД к ВПШ в ее начале и конце знак представляет собой двухзначное число. В остальных случаях должно быть нанесено обозначение магнитных курсов обоих концов пересекаемой ВПШ и знак должен быть правильно ориентирован по отношению к месту наблюдения знака. Числа обозначают в десятках градусов магнитно-путевые углы (округленные до десяти) каждого рабочего участка РД и ВПШ.

3.32. Указательный знак должен быть представлен либо в виде надписи желтого цвета на черном фоне или надписи черного цвета на желтом фоне. Если знак используется ночью в условиях ухудшенной видимости, он должен быть освещен изнутри или, в виде исключения, снаружи. Знак также может быть покрыт веществом, отражающим свет.

К указательным знакам относятся знаки обозначения РД, знаки местонахождения и знаки дополнительной информации. Знак дополнительной информации представляет собой надпись (надпись со стрелкой) белого цвета на синем фоне.

3.33. Знак обозначения РД представляет собой букву латинского алфавита, соответствующую наименованию РД.

3.34. Знаки местонахождения применяются для обозначения направления движения, которого следует придерживаться для прибытия на определенный участок. Знаки местонахождения могут указывать направление - на курс ВПШ, к перронам, к РД, к аэровокзалу и т.д.

Знак должен состоять из обозначения места (РД, курс ВПШ, перрон и т.д.) и стрелки, указывающей направление движения к нему. Если нужно выполнить левый поворот, стрелка должна находиться в левой части знака. Если нужно выполнить

правый поворот, стрелка должна находиться в правой части знака. Если нужно продолжать движение вперед по прямой, то в левой части знака необходимо поместить вертикальную стрелку, разворот и движение в обратном направлении обозначаются стрелкой, направленной вниз.

3.35. Знак дополнительной информации используется при необходимости предоставления пилотам воздушных судов и водителям спецавтотранспорта информации о расположении какого-либо места и, при необходимости, направления движения к нему. Представляет собой надпись (надпись со стрелкой) белого цвета на синем фоне.

Размещение светосигнального оборудования

3.36. Схема расположения огней системы ОМИ для полетов по ПВП приведена на рис. I.

3.37. Огни приближения должны быть установлены на продолжении осевой линии ВПП, на расстоянии не менее 420 м от порога ВПП, с интервалами 60 ± 5 м.

3.38. В системе должен быть предусмотрен световой горизонт шириной не менее 18 м, устанавливаемый на расстоянии 300 ± 6 м от порога ВПП на линии, перпендикулярной осевой линии ВПП.

3.39. Установка глиссадных огней выполняется в соответствии с приложением 2.

3.40. Посадочные огни следует устанавливать вдоль продольных краев ВПП с интервалами не более 60 м. Расстояние посадочных огней от края ВПП должно быть не более 3 м.

3.41. Огни зажигания приземления устанавливаются с двух сторон ВПП перпендикулярно линии посадочных огней на расстоянии 150 м от порога ВПП в количестве трех с интервалом между огнями $3,0 \pm 0,3$ м. При наличии глиссадных огней огни зажигания приземления не устанавливаются.

3.42. Входные-ограничительные огни должны быть установлены на линии, перпендикулярной осевой линии ВПП, на расстоянии не более 3 м с внешней стороны от порога ВПП.

С1

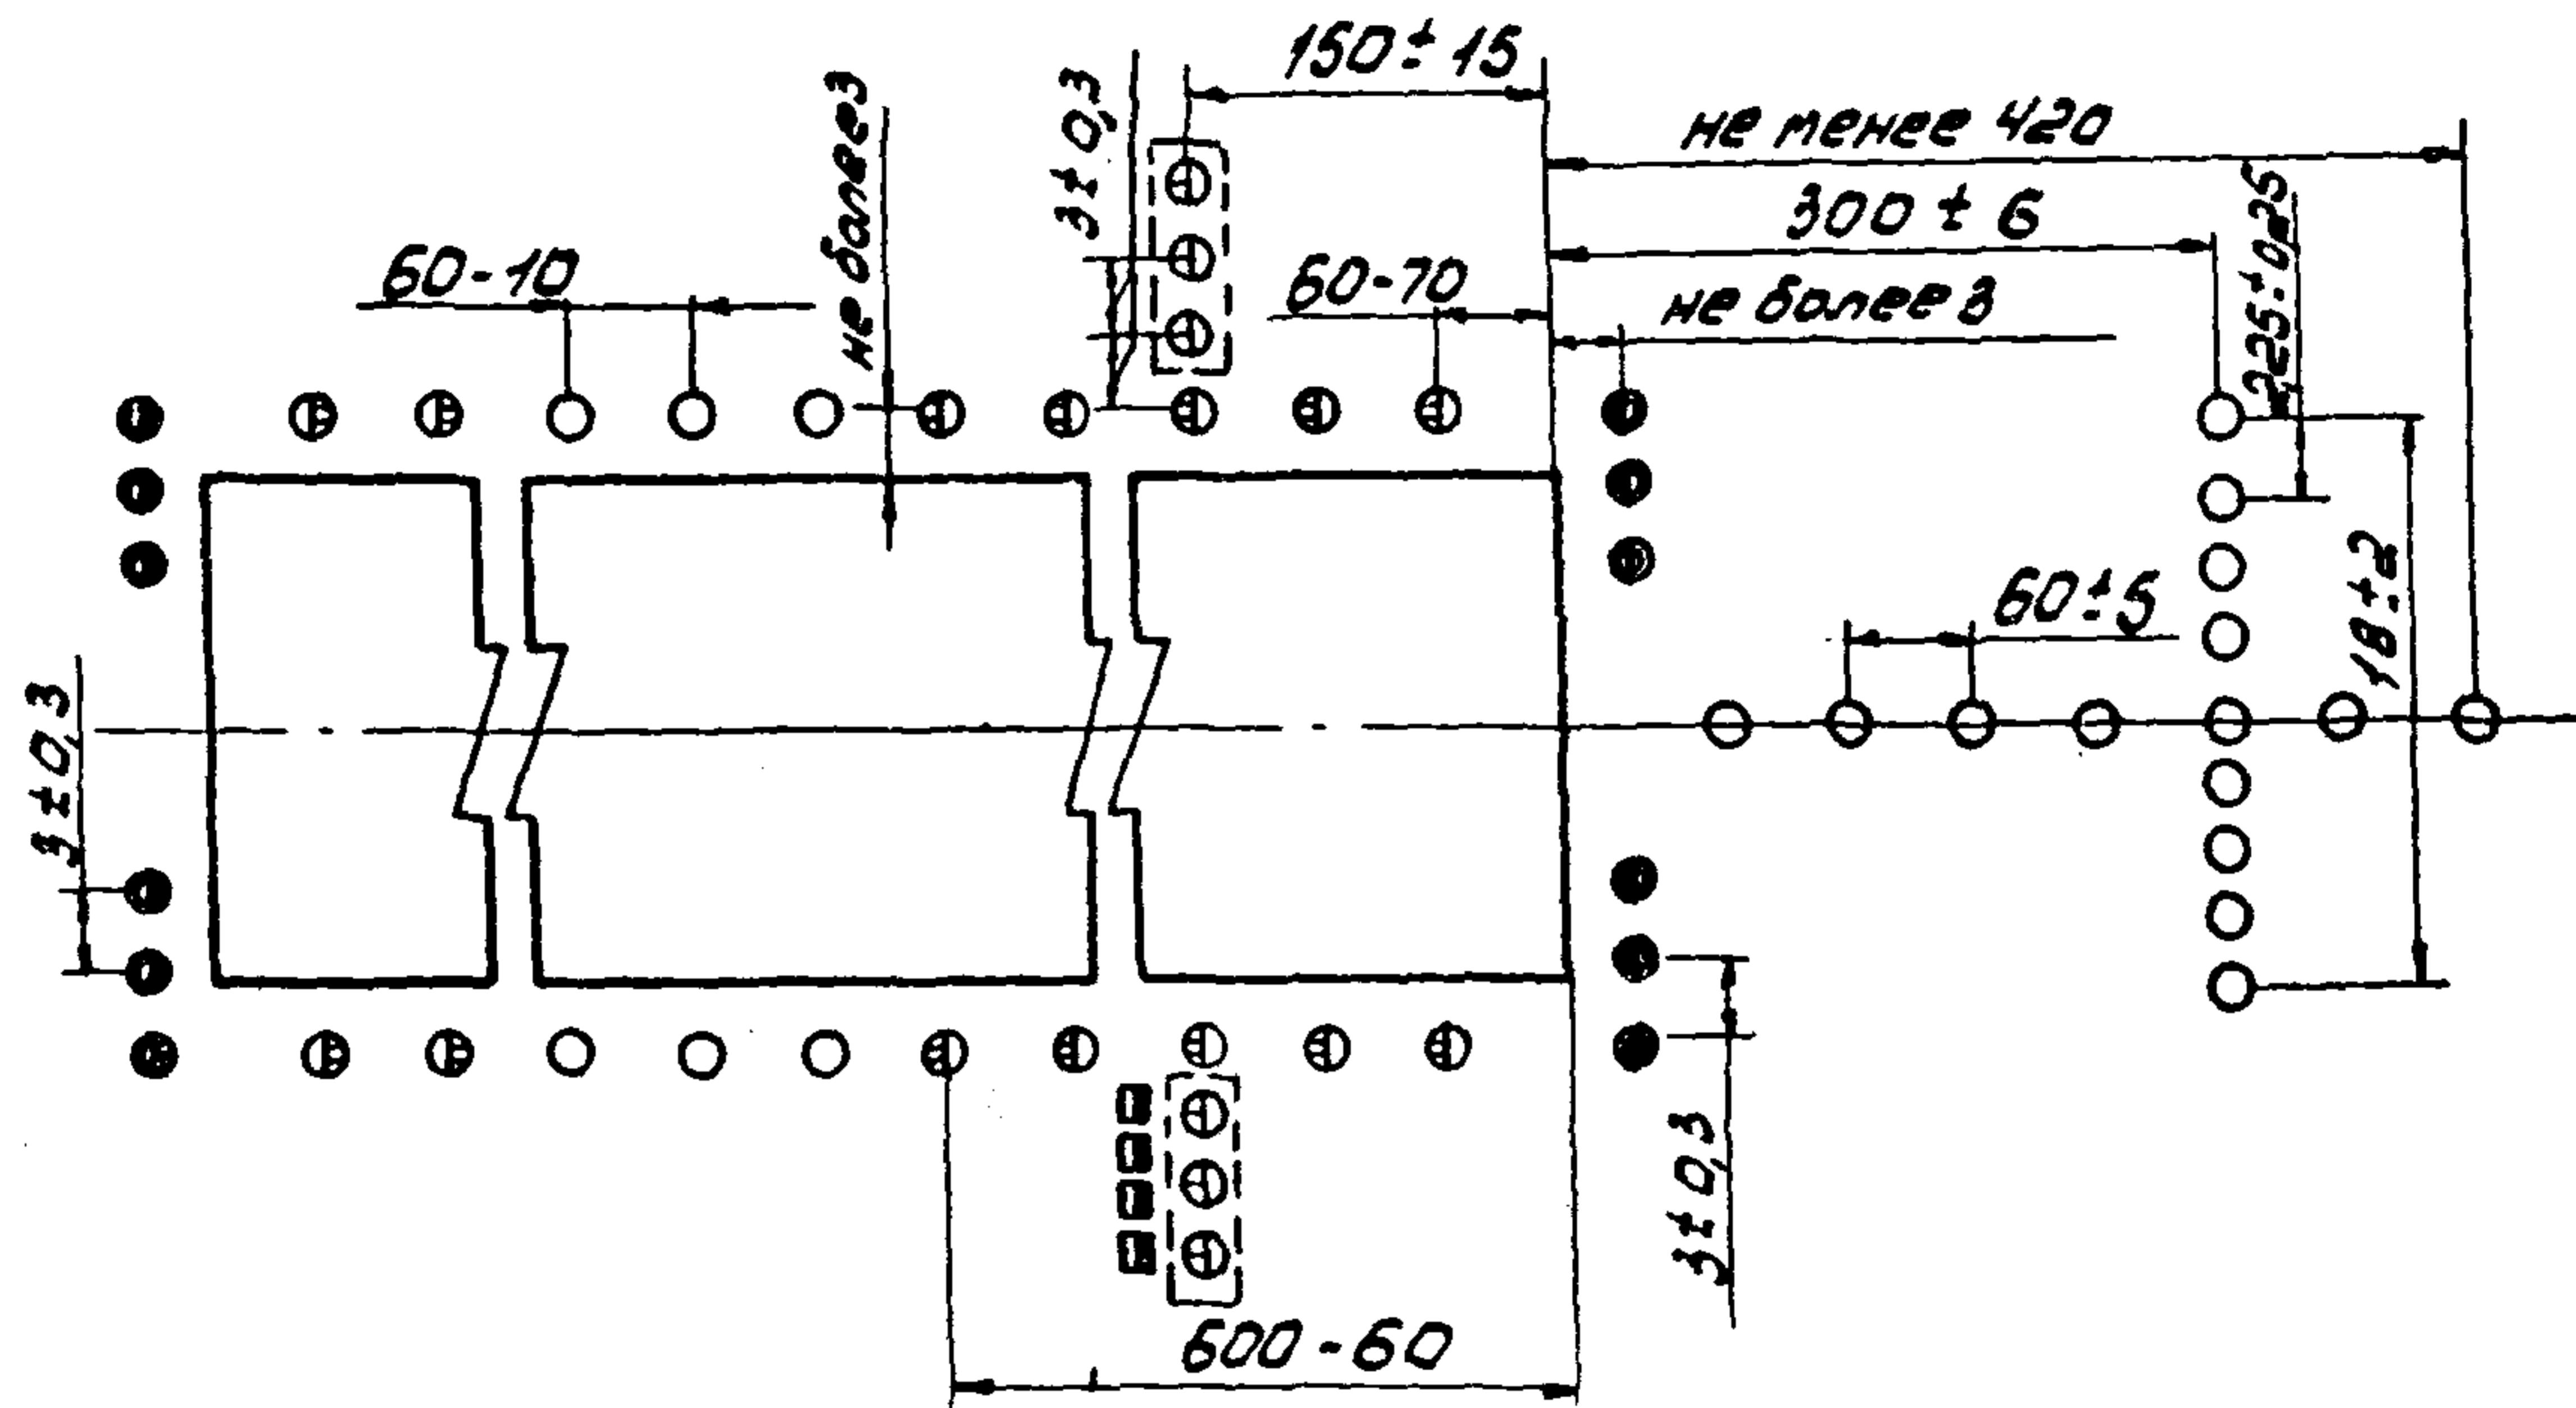


Рис. I. Схема расположения светосигнального оборудования системы ОИ для полетов по ПВП:
 ○ - огонь приближения и светового горизонта; Ⓛ - входной ограничительный огонь зеленый-красный; Ⓜ - посадочный огонь ВШ белый-желтый; Ⓝ - огонь знака приземления белый; Ⓞ - глиссадный огонь

Огни должны быть размещены двумя группами, по три огня в каждой, с интервалами между огнями $3,0 \pm 0,3$ м.

3.43. Светотехнические параметры огней приведены в приложении 3.

Светосигнальные системы ОИ для полетов по ППП

3.44. Схема расположения огней системы ОИ для полетов по ППП представлена на рис. 2.

3.45. Огни приближения должны быть установлены на продолжении осевой линии ВПП на расстоянии 900 м, но не менее 870 м от порога ВПП с интервалами 60 ± 5 м.

3.46. В системе должен быть предусмотрен один световой горизонт, устанавливаемый на расстоянии 300 ± 6 м от порога ВПП на линии, перпендикулярной осевой линии ВПП. Ширина светового горизонта должна составлять 30 ± 3 м. Расстояние между соседними огнями в световом горизонте должно быть $3,0 \pm 0,3$ м.

При эксплуатации на аэродроме РМС точного захода на посадку рекомендуется использовать линейные огни приближения шириной 3-4 м с продольными интервалами 30 или 60 м.

3.47. Глиссадные огни устанавливаются в соответствии с приложением 2.

3.48. Посадочные огни должны быть установлены по всей длине ВПП в виде двух параллельных рядов на равном расстоянии от осевой линии ВПП. Расстояние посадочных огней от края ВПП должно быть не более 3 м. Огни в рядах должны быть размещены с интервалами не более 60 м. На последних 600 м ВПП они должны излучать желтый свет в направлении посадки. На пересечении ВПП с РД должны устанавливаться огни углубленного типа, если расстояние между соседними наземными прожекторными огнями составляет более 120 м. Для использования в условиях хорошей видимости в качестве посадочных, входных и ограничительных огней должны устанавливаться огни кругового обзора.

51

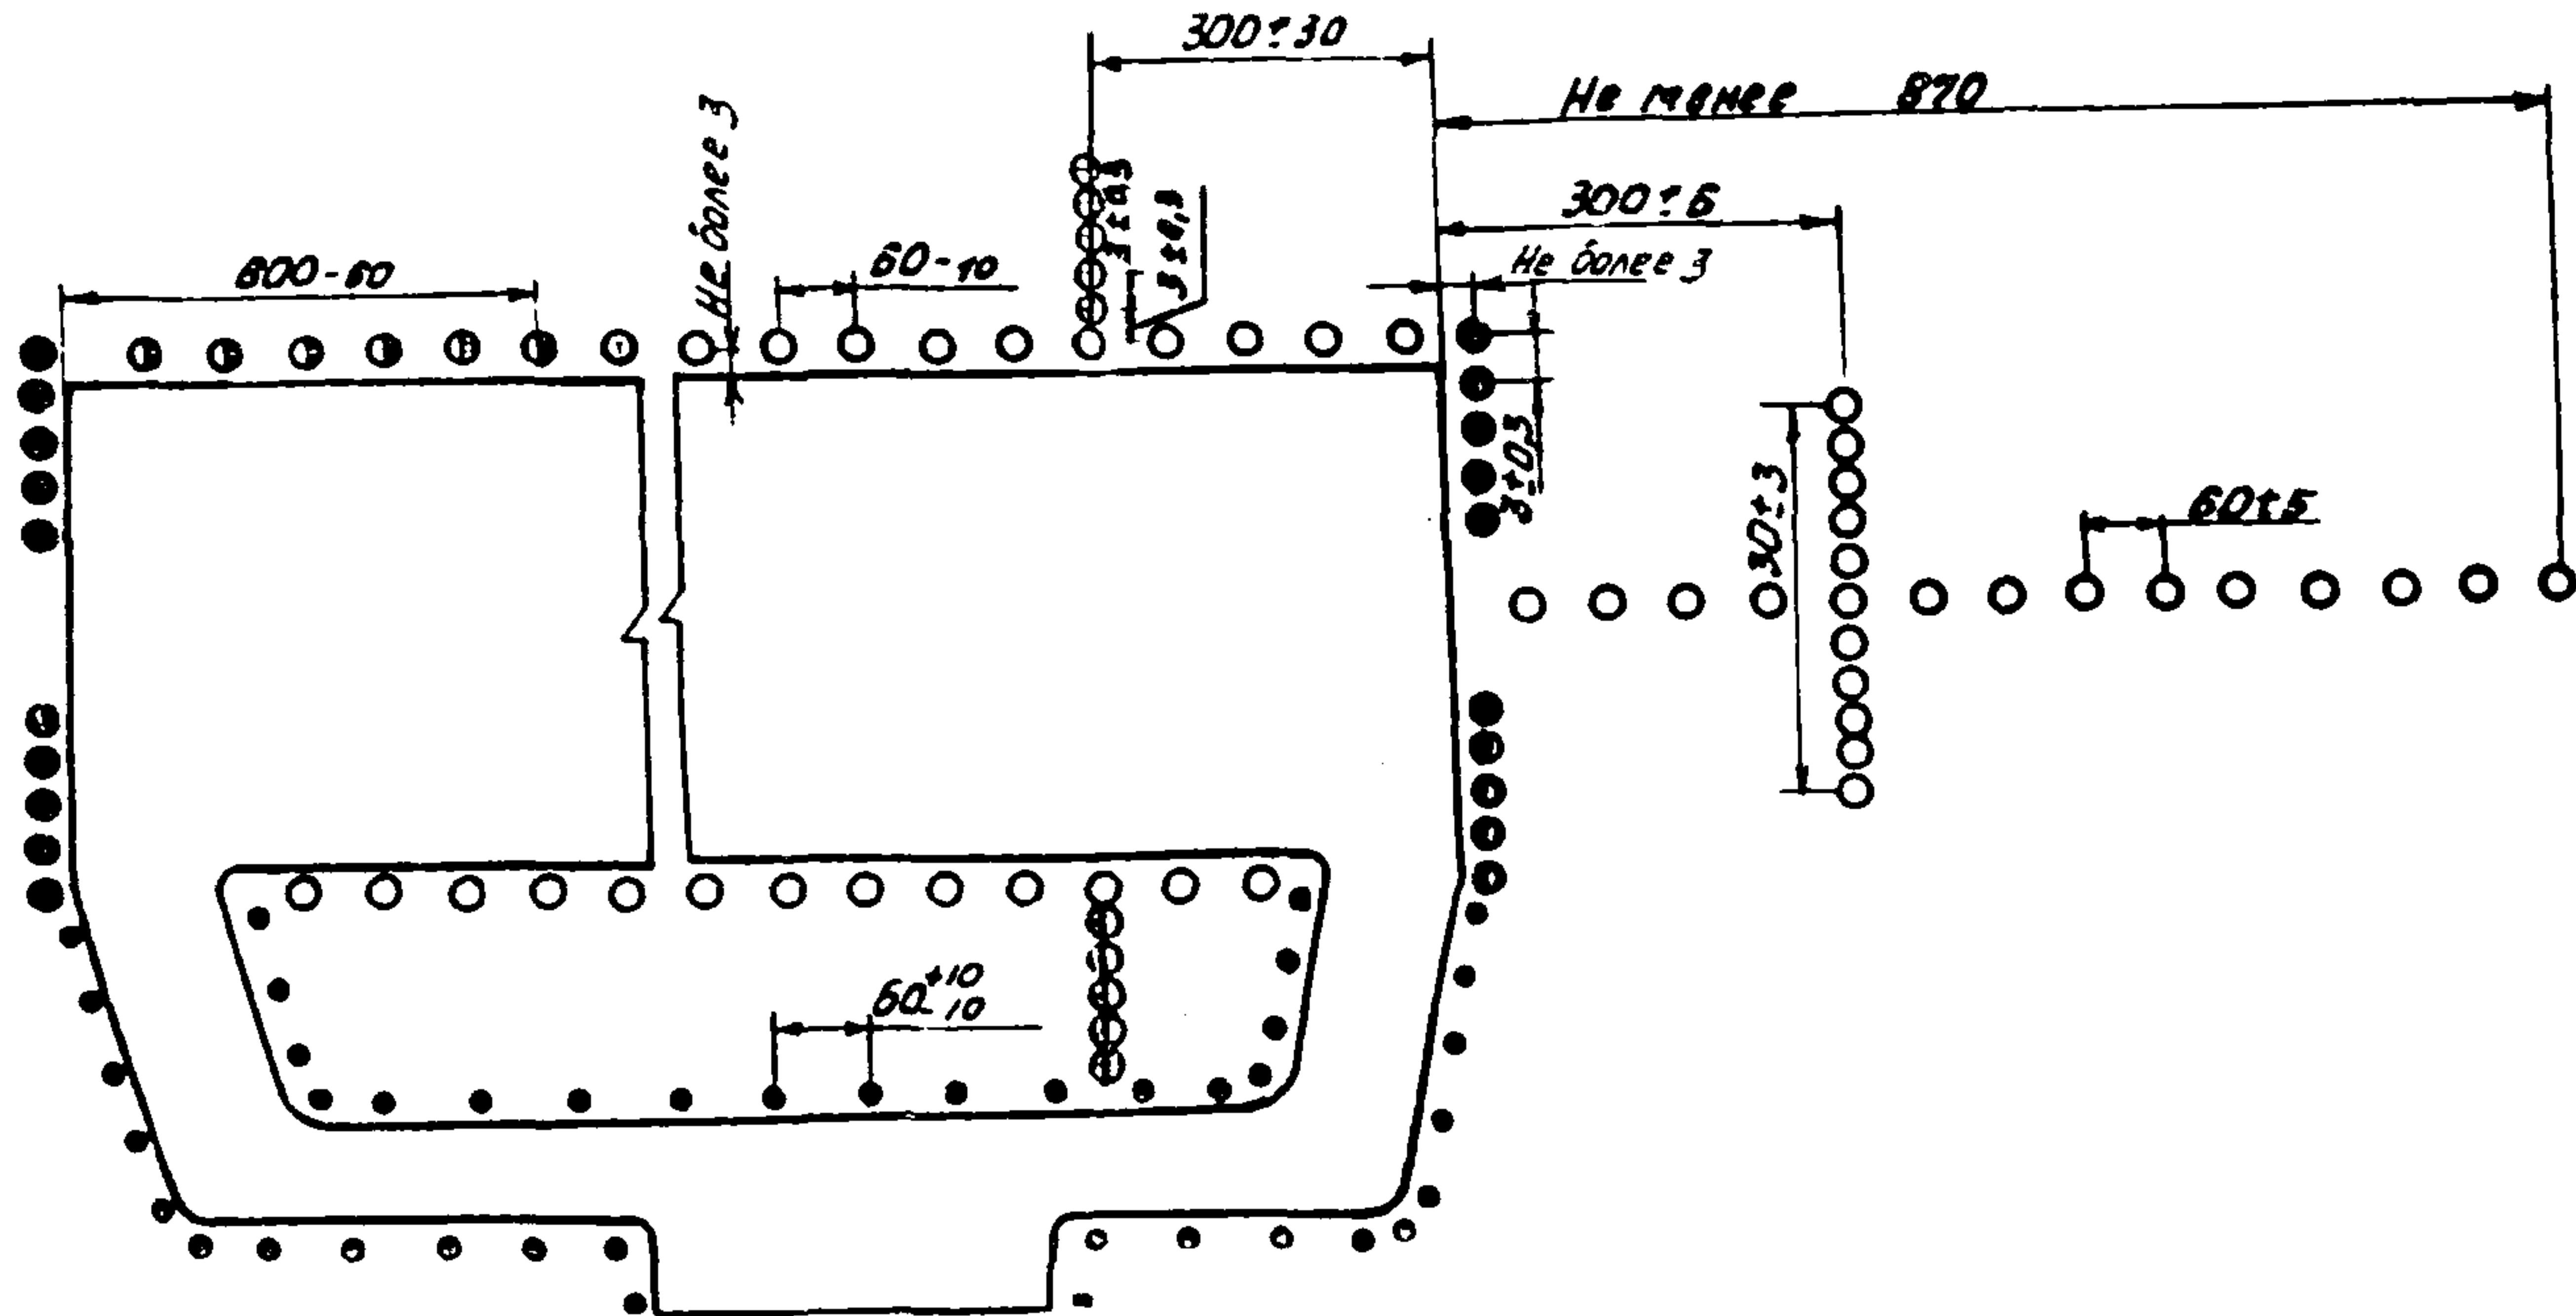


Рис. 2. Схема расположения светосигнального оборудования системы ОМИ для полетов по ИШ:
 ○ - огонь приближения, светового горизонта и посадочный ВПП белый; Ⓛ - посадочный
 огонь ВПП на последних 600 м желтый; Ⓜ - входной ограничительный огонь зелено-
 красный; Ⓝ - огонь знака приземления белый; ● - рулежный огонь синий; Ⓞ - огра-
 ничительный огонь красный

3.49. Огни знака приземления устанавливаются в количестве 5 с интервалами $3,0 \pm 0,3$ м на расстоянии 300 ± 30 м от торца ВПП.

3.50. Входные и ограничительные огни должны быть установлены на линии, перпендикулярной осевой линии ВПП, на расстоянии не более 3 м с внешней стороны порога. Входные и ограничительные огни должны быть размещены двумя группами по пять огней в группе симметрично осевой линии ВПП, с интервалами $3,0 \pm 0,3$ м.

3.51. Светотехнические параметры огней приведены в приложении 3.

Система ОВИ точного захода на посадку по категории I (ОВИ-I)

3.52. Схема размещения огней по центральному ряду приведена на рис. 3, а со световыми горизонтами - на рис. 4.

3.53. Огни, размещенные по схеме на рис. 3, должны состоять из линейных огней, устанавливаемых на продолжении осевой линии ВПП на протяжении, как правило, 900 м от порога ВПП (но не менее 870 м) с продольными интервалами 30 ± 3 м и ряда огней, образующих световой горизонт на расстоянии 300 ± 6 м от порога ВПП.

Каждый линейный огонь должен состоять из 5 арматур с расстояниями между ними $1,0 \pm 0,1$ м. Ширина светового горизонта должна быть 30 ± 3 м.

3.54. Огни приближения, размещенные по схеме на рис. 4, располагаются на протяжении, как правило, 900 м (но не менее 870 м) и должны состоять из одинарных огней на участке 0-300 м, сдвоенных огней на участке 300-600 м, строенных огней на участке 600-900 м и пяти световых горизонтов, установленных на расстоянки 150, 300, 450, 600, 750 м от порога ВПП.

Продольное расстояние между огнями приближения должно быть 30 ± 3 м.

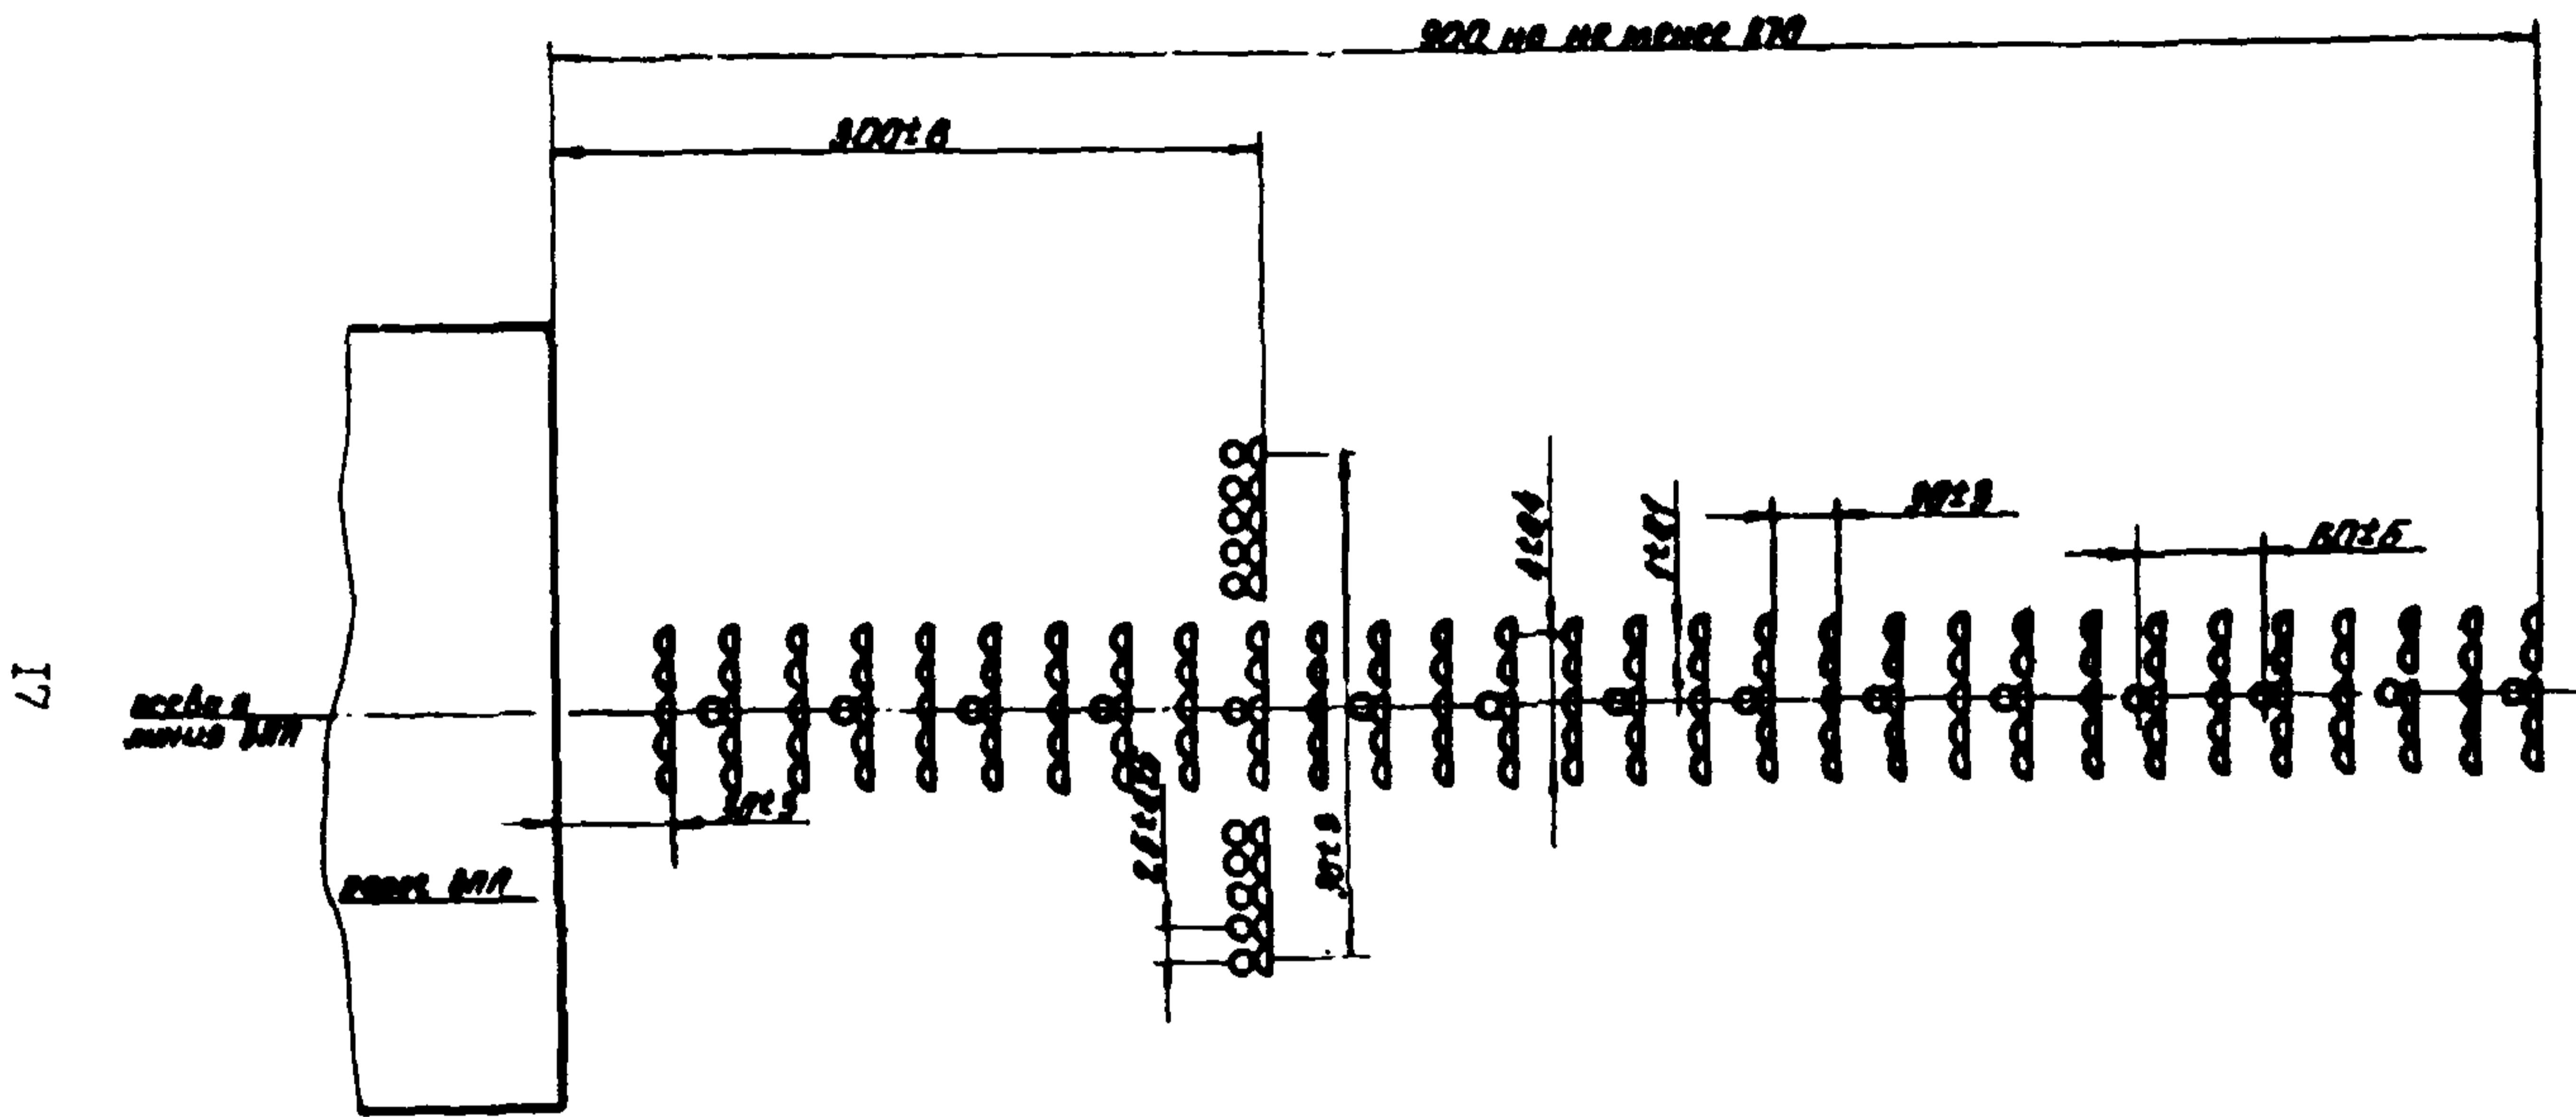


Рис. 3. Схема размещения огней приближения по центральному ряду (ОВИ-I): (● - огни приближения и светового горизонта прожекторные белые; ○ - огни приближения и светового горизонта кругового обзора белые)

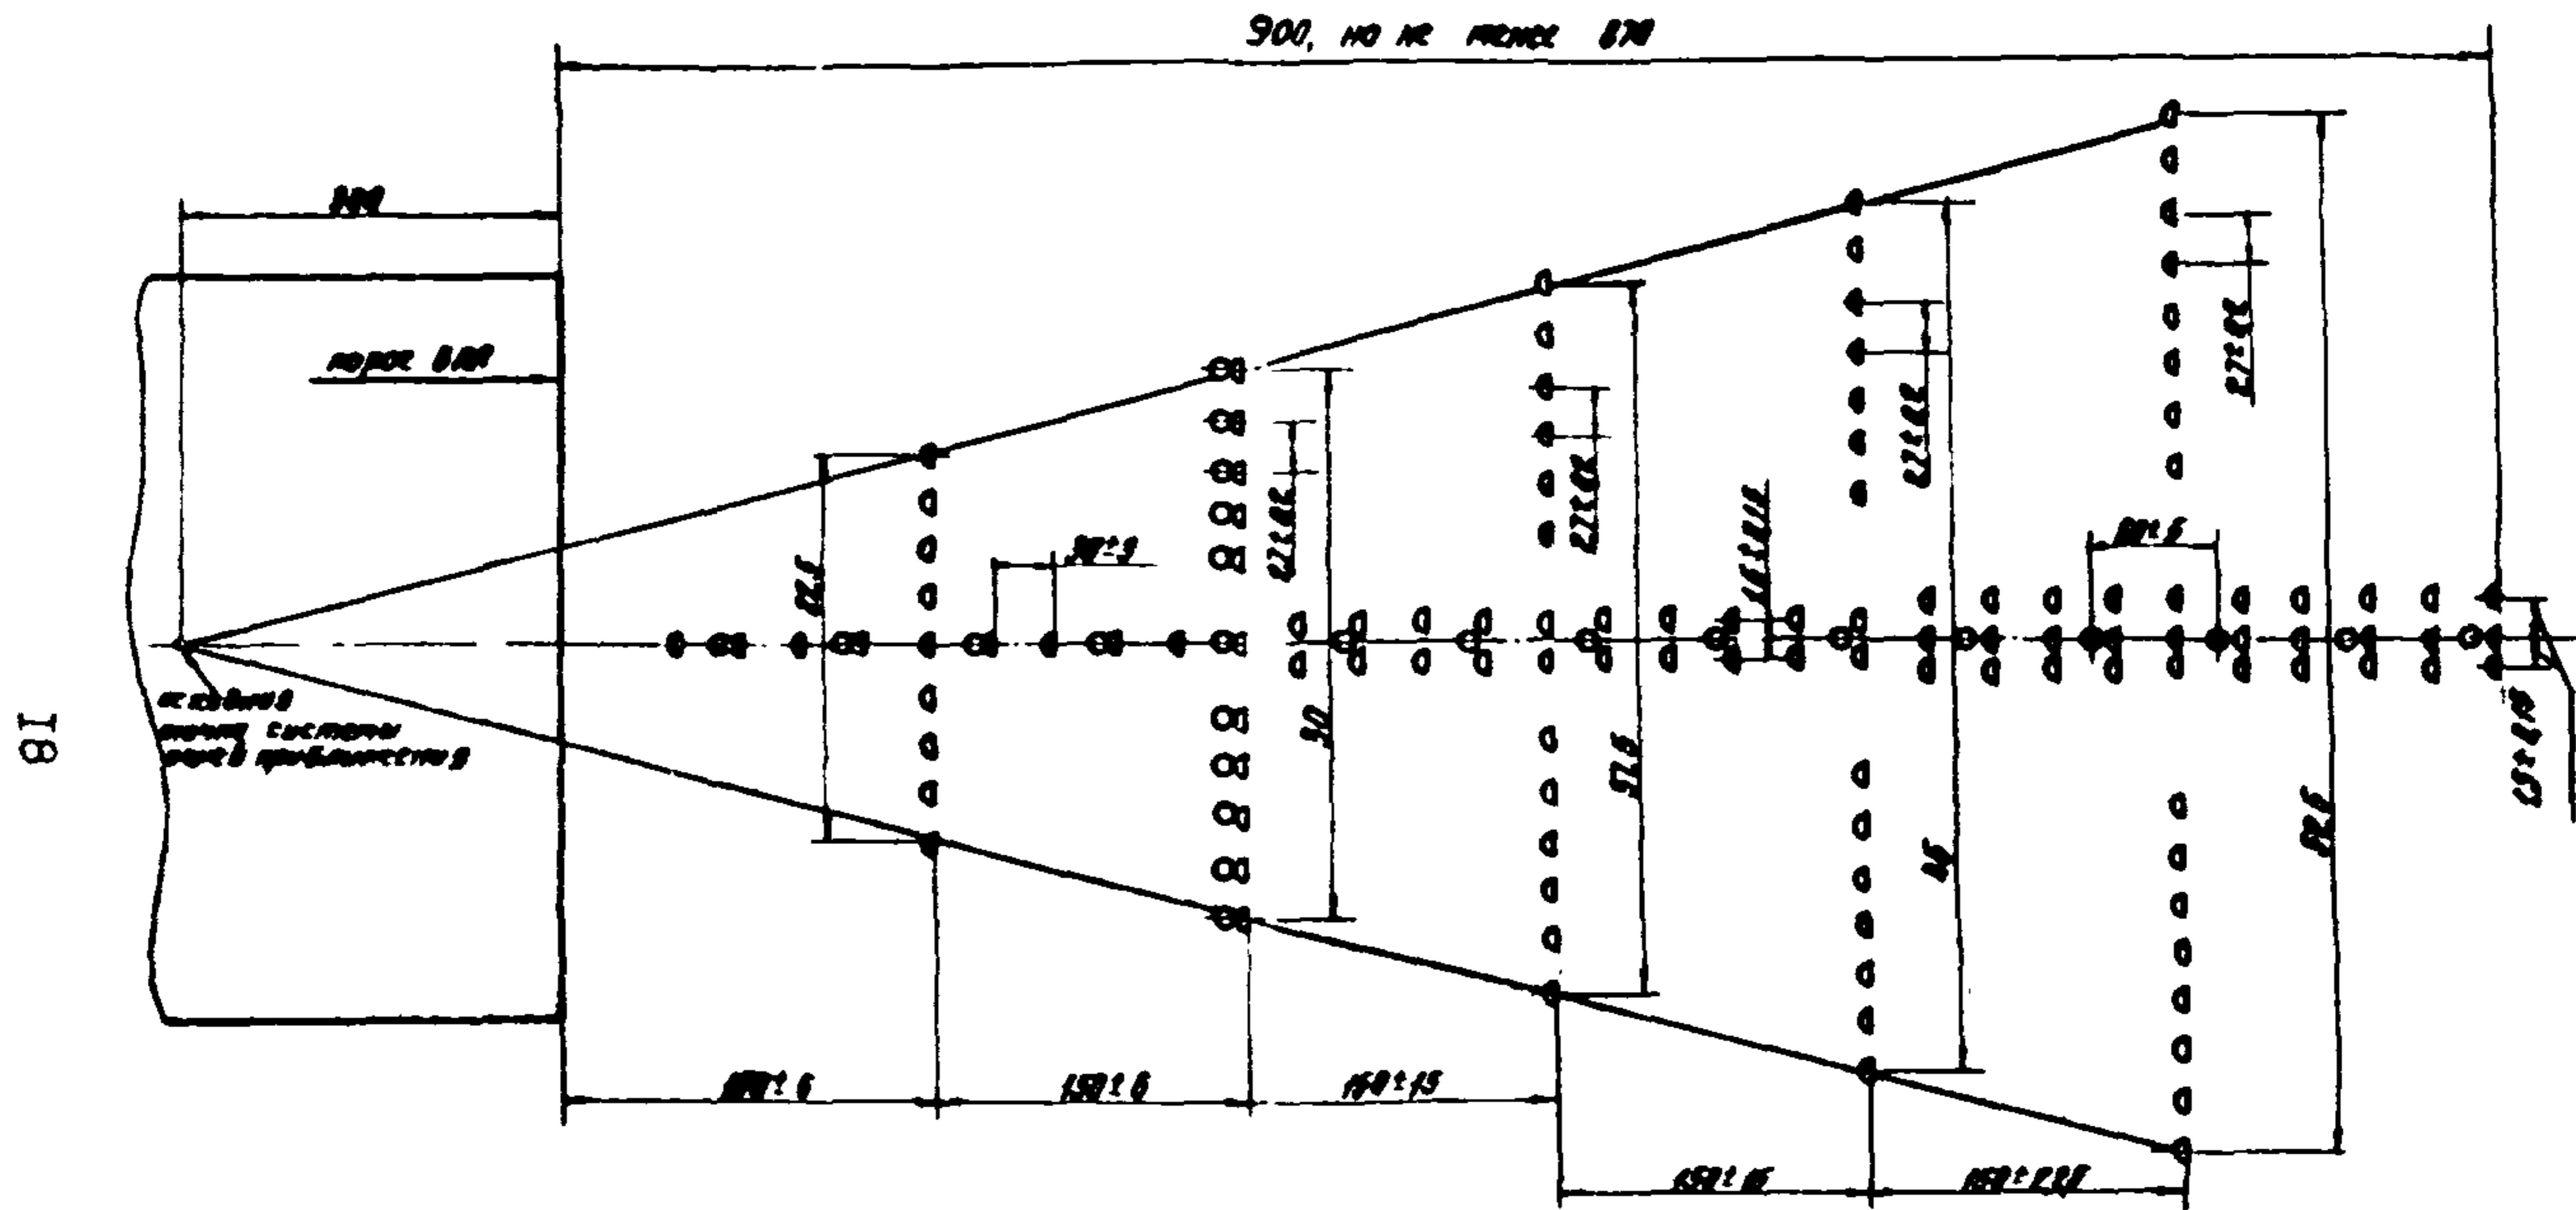


Рис. 4. Схема расположения огней приближения и световых горизонтов системы точного захода на посадку по категории I (ОВИ-I): ◎ - огни приближения и световых горизонтов прожекторные белые; ○ - огни приближения и световых горизонтов кругового обзора белые.

Расстояние между соседними огнями в световых горизонтах должно быть не более 2,7 м, а в сдвоенных и строенных огнях приближения $1,5 \pm 0,15$ м.

3.55. Глиссадные огни устанавливаются в соответствии с приложением 2.

3.56. Схема размещения огней ВПП приведена на рис. 5.

3.57. Посадочные огни ВПП должны быть расположены по всей длине ВПП в виде двух параллельных рядов на равных расстояниях от осевой линии и не далее 3 м от кромки ВПП.

3.58. В системе огней приближения по схеме на рис. 3 и 4, а также в системе огней ВПП (рис. 5 и 6) должны быть предусмотрены огни кругового обзора, предназначенные для использования ночью в условиях хорошей видимости.

При наличии смещенного порога и использовании углубленных огней огни приближения кругового обзора на этом участке не устанавливаются.

3.59. Световые пучки огней кругового обзора не должны экранироваться близлежащими огнями прожекторного типа.

3.60. В местах уширений ВПП ("карманов") устанавливаются огни кругового обзора желтого цвета с заглушками со стороны захода на посадку. Расстояние между огнями должно быть не более 10 м.

3.61. Если ширина ВПП составляет более 50 м или, если это экономически целесообразно и определено заданием на проектирование, рекомендуется установка осевых огней ВПП.

3.62. Огни знака приземления для каждого направления посадки должны быть установлены с обеих сторон ВПП перпендикулярно линии посадочных огней на расстоянии 300 ± 30 м от порога ВПП в количестве пяти с интервалом $3,0 \pm 0,3$ м. Огни должны светить только в сторону захода на посадку.

3.63. Допуски на размещение элементов системы и рекомендации по их установке приведены в приложении 4.

3.64. Светотехнические параметры огней приведены в приложении 5.

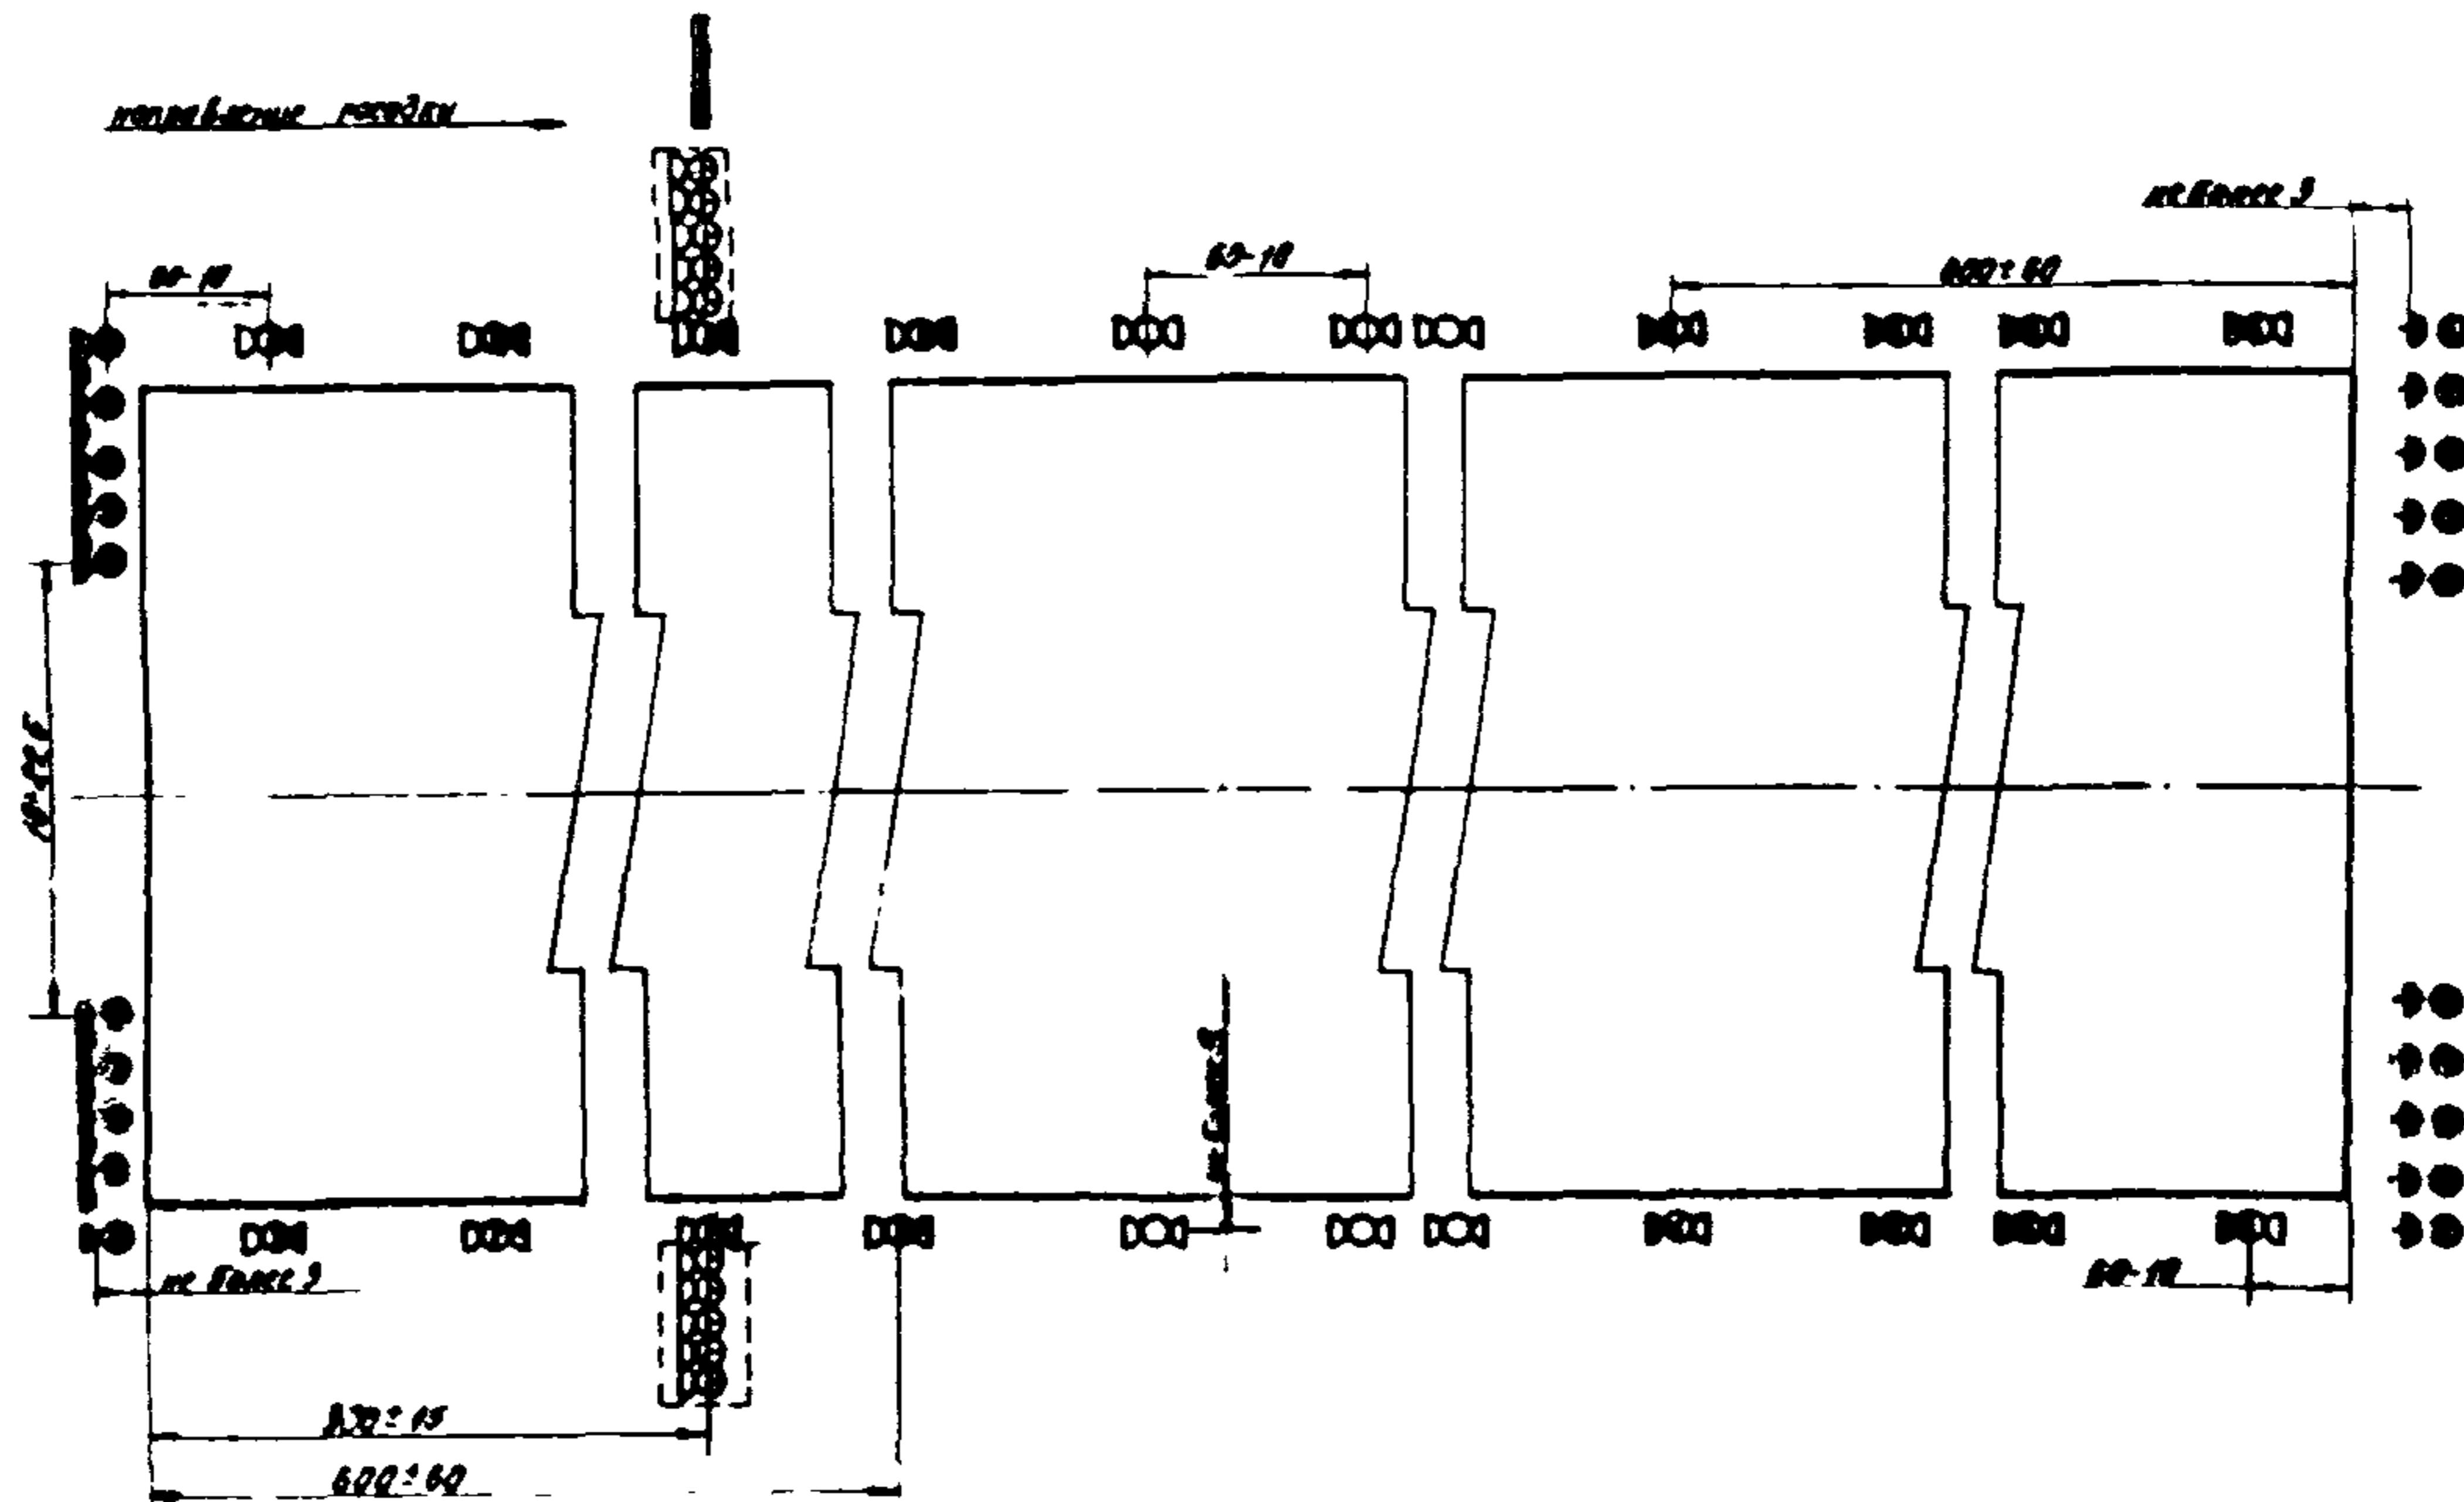


Рис. 5. Схема расположения огней на ВПП с одного направления посадки системы точного захода на посадку по категории I (ОВИ-I): 0 - посадочные огни кругового обзора белые; 0 - входные огни прожекторные зеленые; 0 - входные-ограничительные огни кругового обзора зеленые-красные; 0 - посадочные огни ВПП, знака приземления прожекторные белые; 0 - посадочные огни ВПП прожекторные желтые; 0 - ограничительные огни прожекторные красные; 0 - огни знака приземления кругового обзора белые с заглушкой; 0 - глиссадные огни; 0 - посадочные огни ВПП кругового обзора белые-желтые

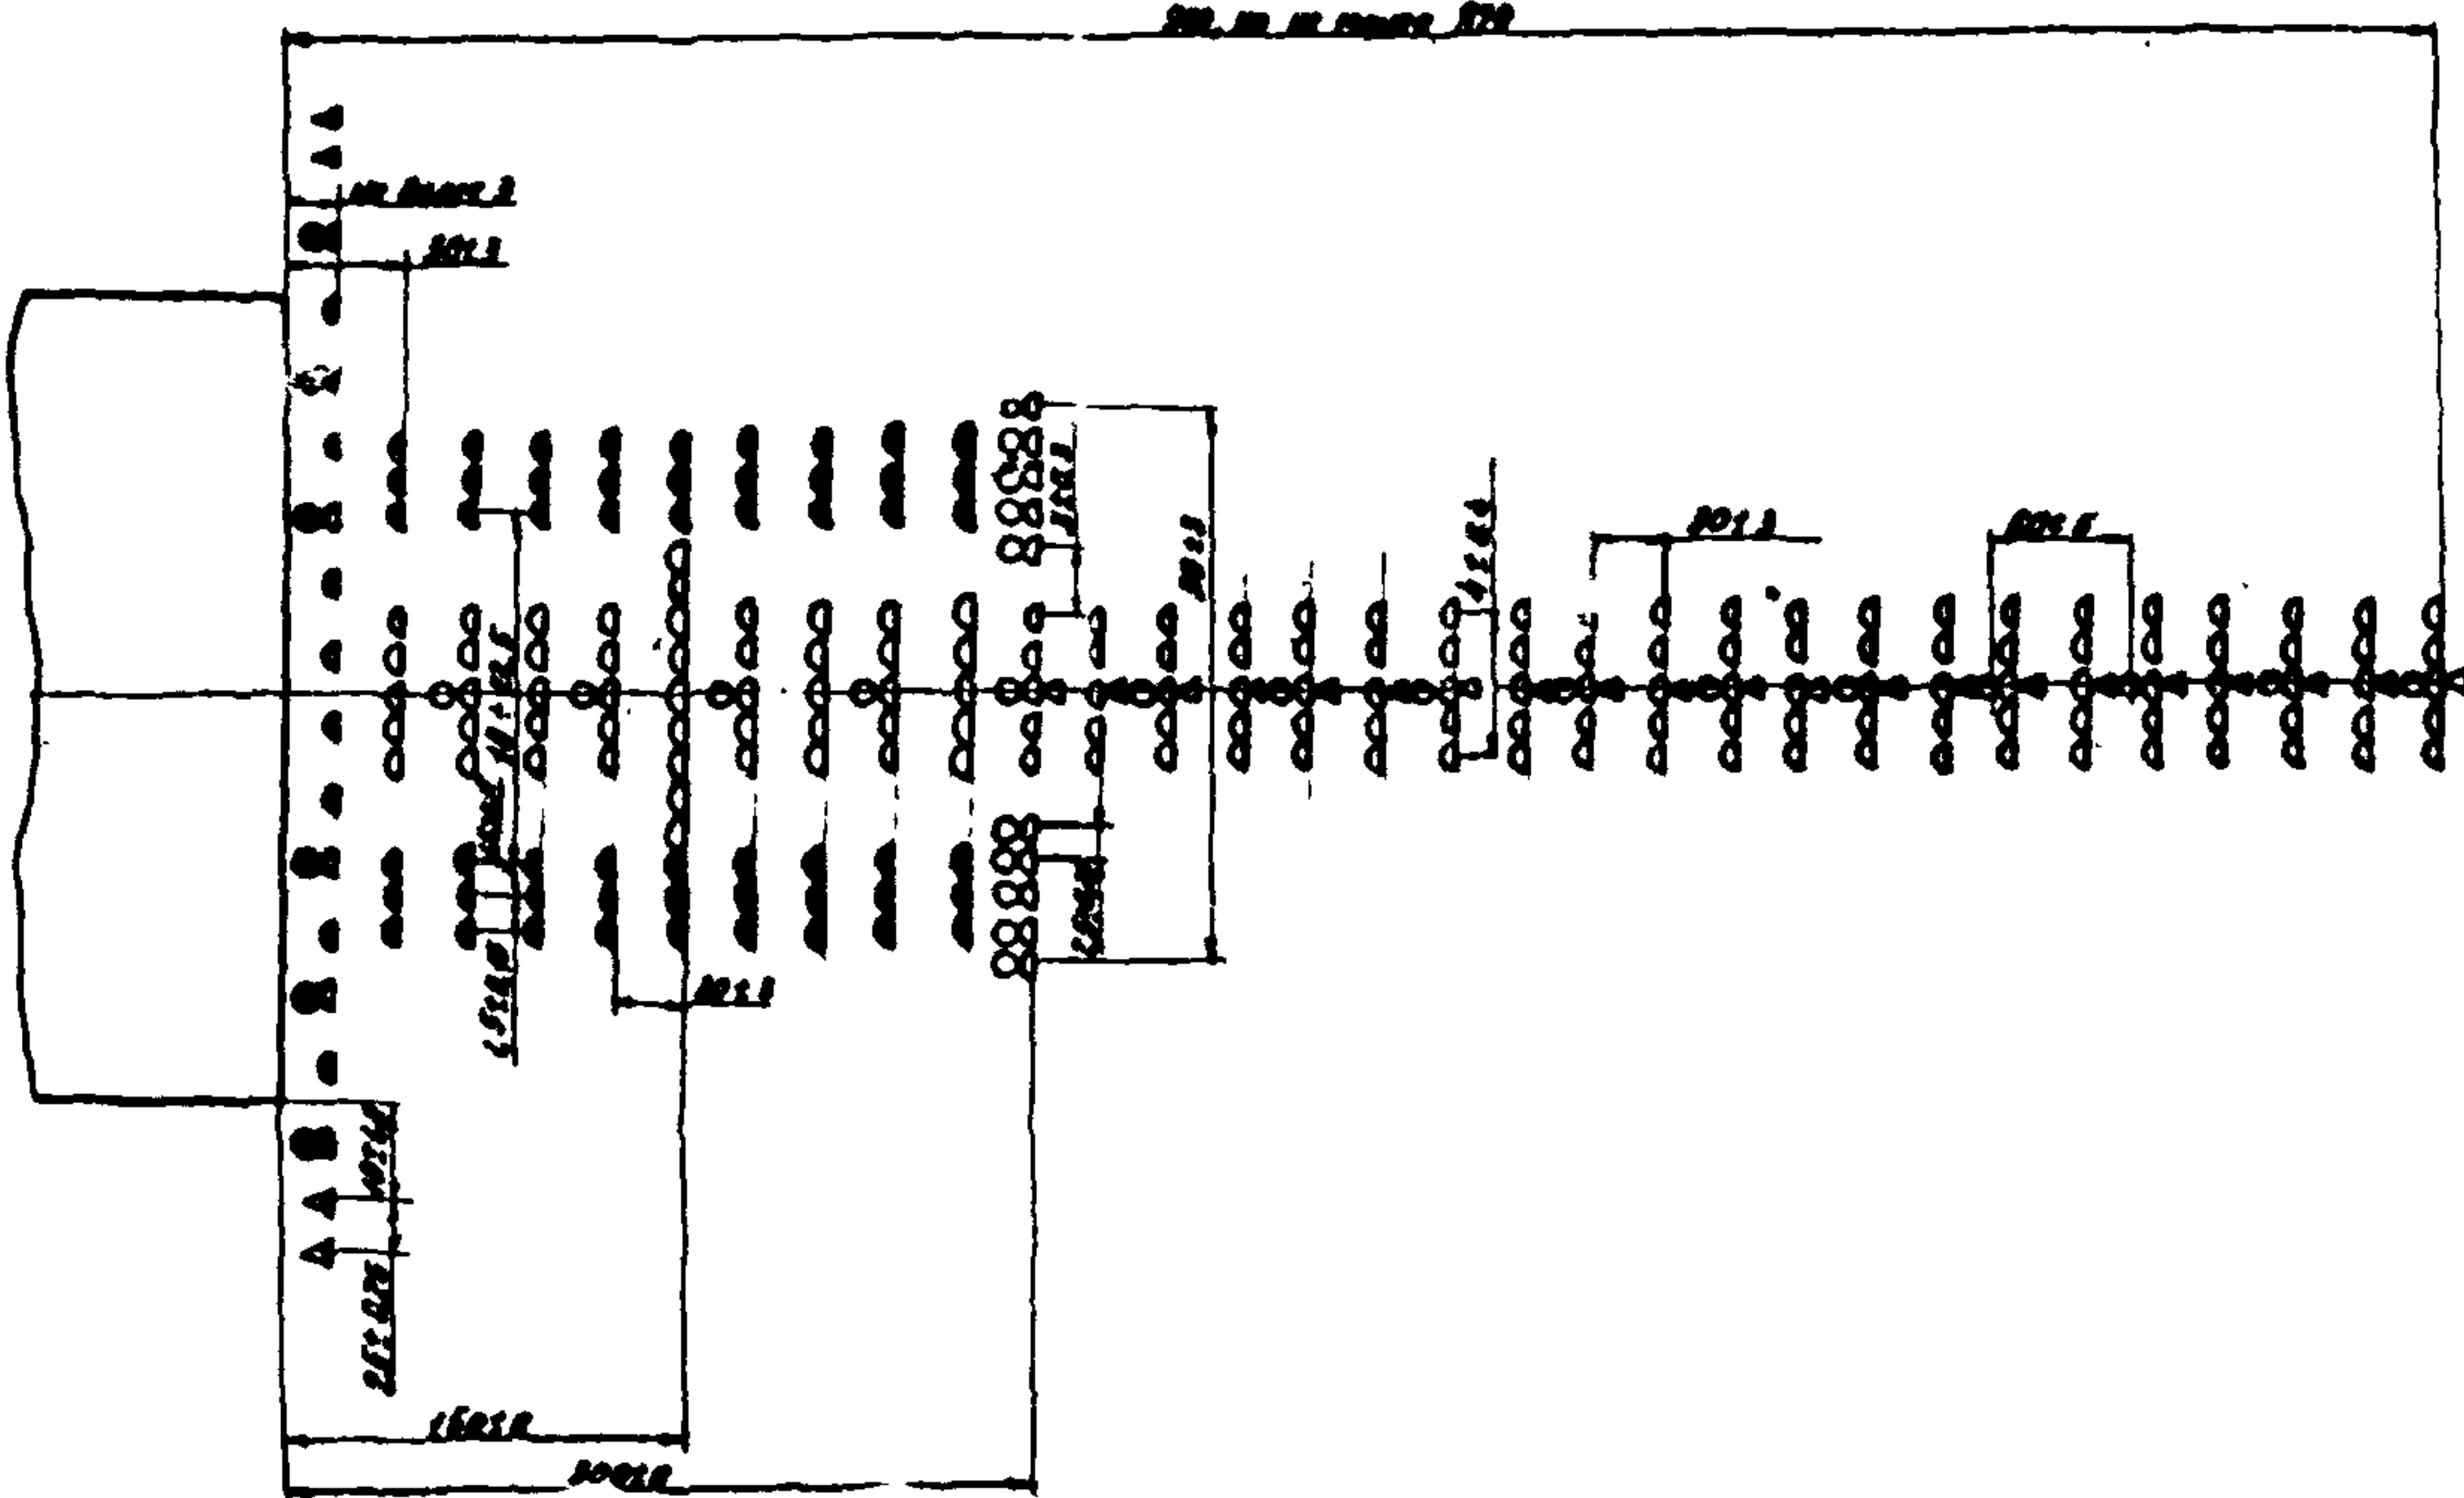


Рис. 6. Схема расположения огней приближения и входных огней систем точного захода на посадку по категориям II и III (ОВИ-2, ОВИ-3): ● - боковые огни КПБ прожекторные красные; ⌂ - огни приближения и светового горизонта прожекторные белые; ○ - огни приближения и светового горизонта кругового обзора белые; △ - огни приближения импульсные белые; ▲ - входные огни импульсные зеленые.

**Система ОВИ точного захода на посадку по
категориям II и III (ОВИ-2, ОВИ-3)**

3.65. Схема размещения огней по центральному ряду приведена на рис. 6, а со световыми горизонтами - на рис. 7.

3.66. Дополнительно к огням приближения ОВИ-1 (см. рис. 3) на участке протяженностью 270 м от порога ВПП должны быть установлены линейные боковые огни КПБ в виде двух продольных рядов. Количество арматур в линейном ряду огней бокового ряда и расстояние между ними должно соответствовать количеству арматур и расстоянию между ними в огнях зоны приземления.

3.67. Продольный интервал между линейными боковыми огнями должен быть равным интервалу между огнями приближения осевого ряда.

3.68. На расстоянии 150 м от порога ВПП должен быть установлен световой горизонт, совпадающий с пятым рядом центральных огней. Огни светового горизонта должны быть равномерно размещены с интервалом, как правило, 2,7 м, но не менее 1 м и должны заполнить расстояние между огнями центрального ряда и боковыми огнями КПБ.

3.69. В системах ОВИ-2 (см. рис. 7) дополнительно к огням приближения ОВИ-1 (см. рис. 4) должны быть установлены:

два ряда боковых огней КПБ аналогично п. 3.66;

по два огня с каждой стороны от одинарных огней с интервалом $1,0 \pm 0,1$ м общей шириной $4,0 \pm 0,4$ м на участке 0-300 м от порога ВПП.

3.70. Входные огни должны быть расположены равномерно вдоль порога ВПП не далее 3 м с внешней стороны от него с интервалом между огнями $3,0 \pm 0,3$ м. Схема размещения огней приведена на рис. 8.

3.71. Ограничительные огни и огни знака приземления устанавливаются в соответствии с п. 3.62.

Глиссадные огни устанавливаются в соответствии с данными приложения 2.

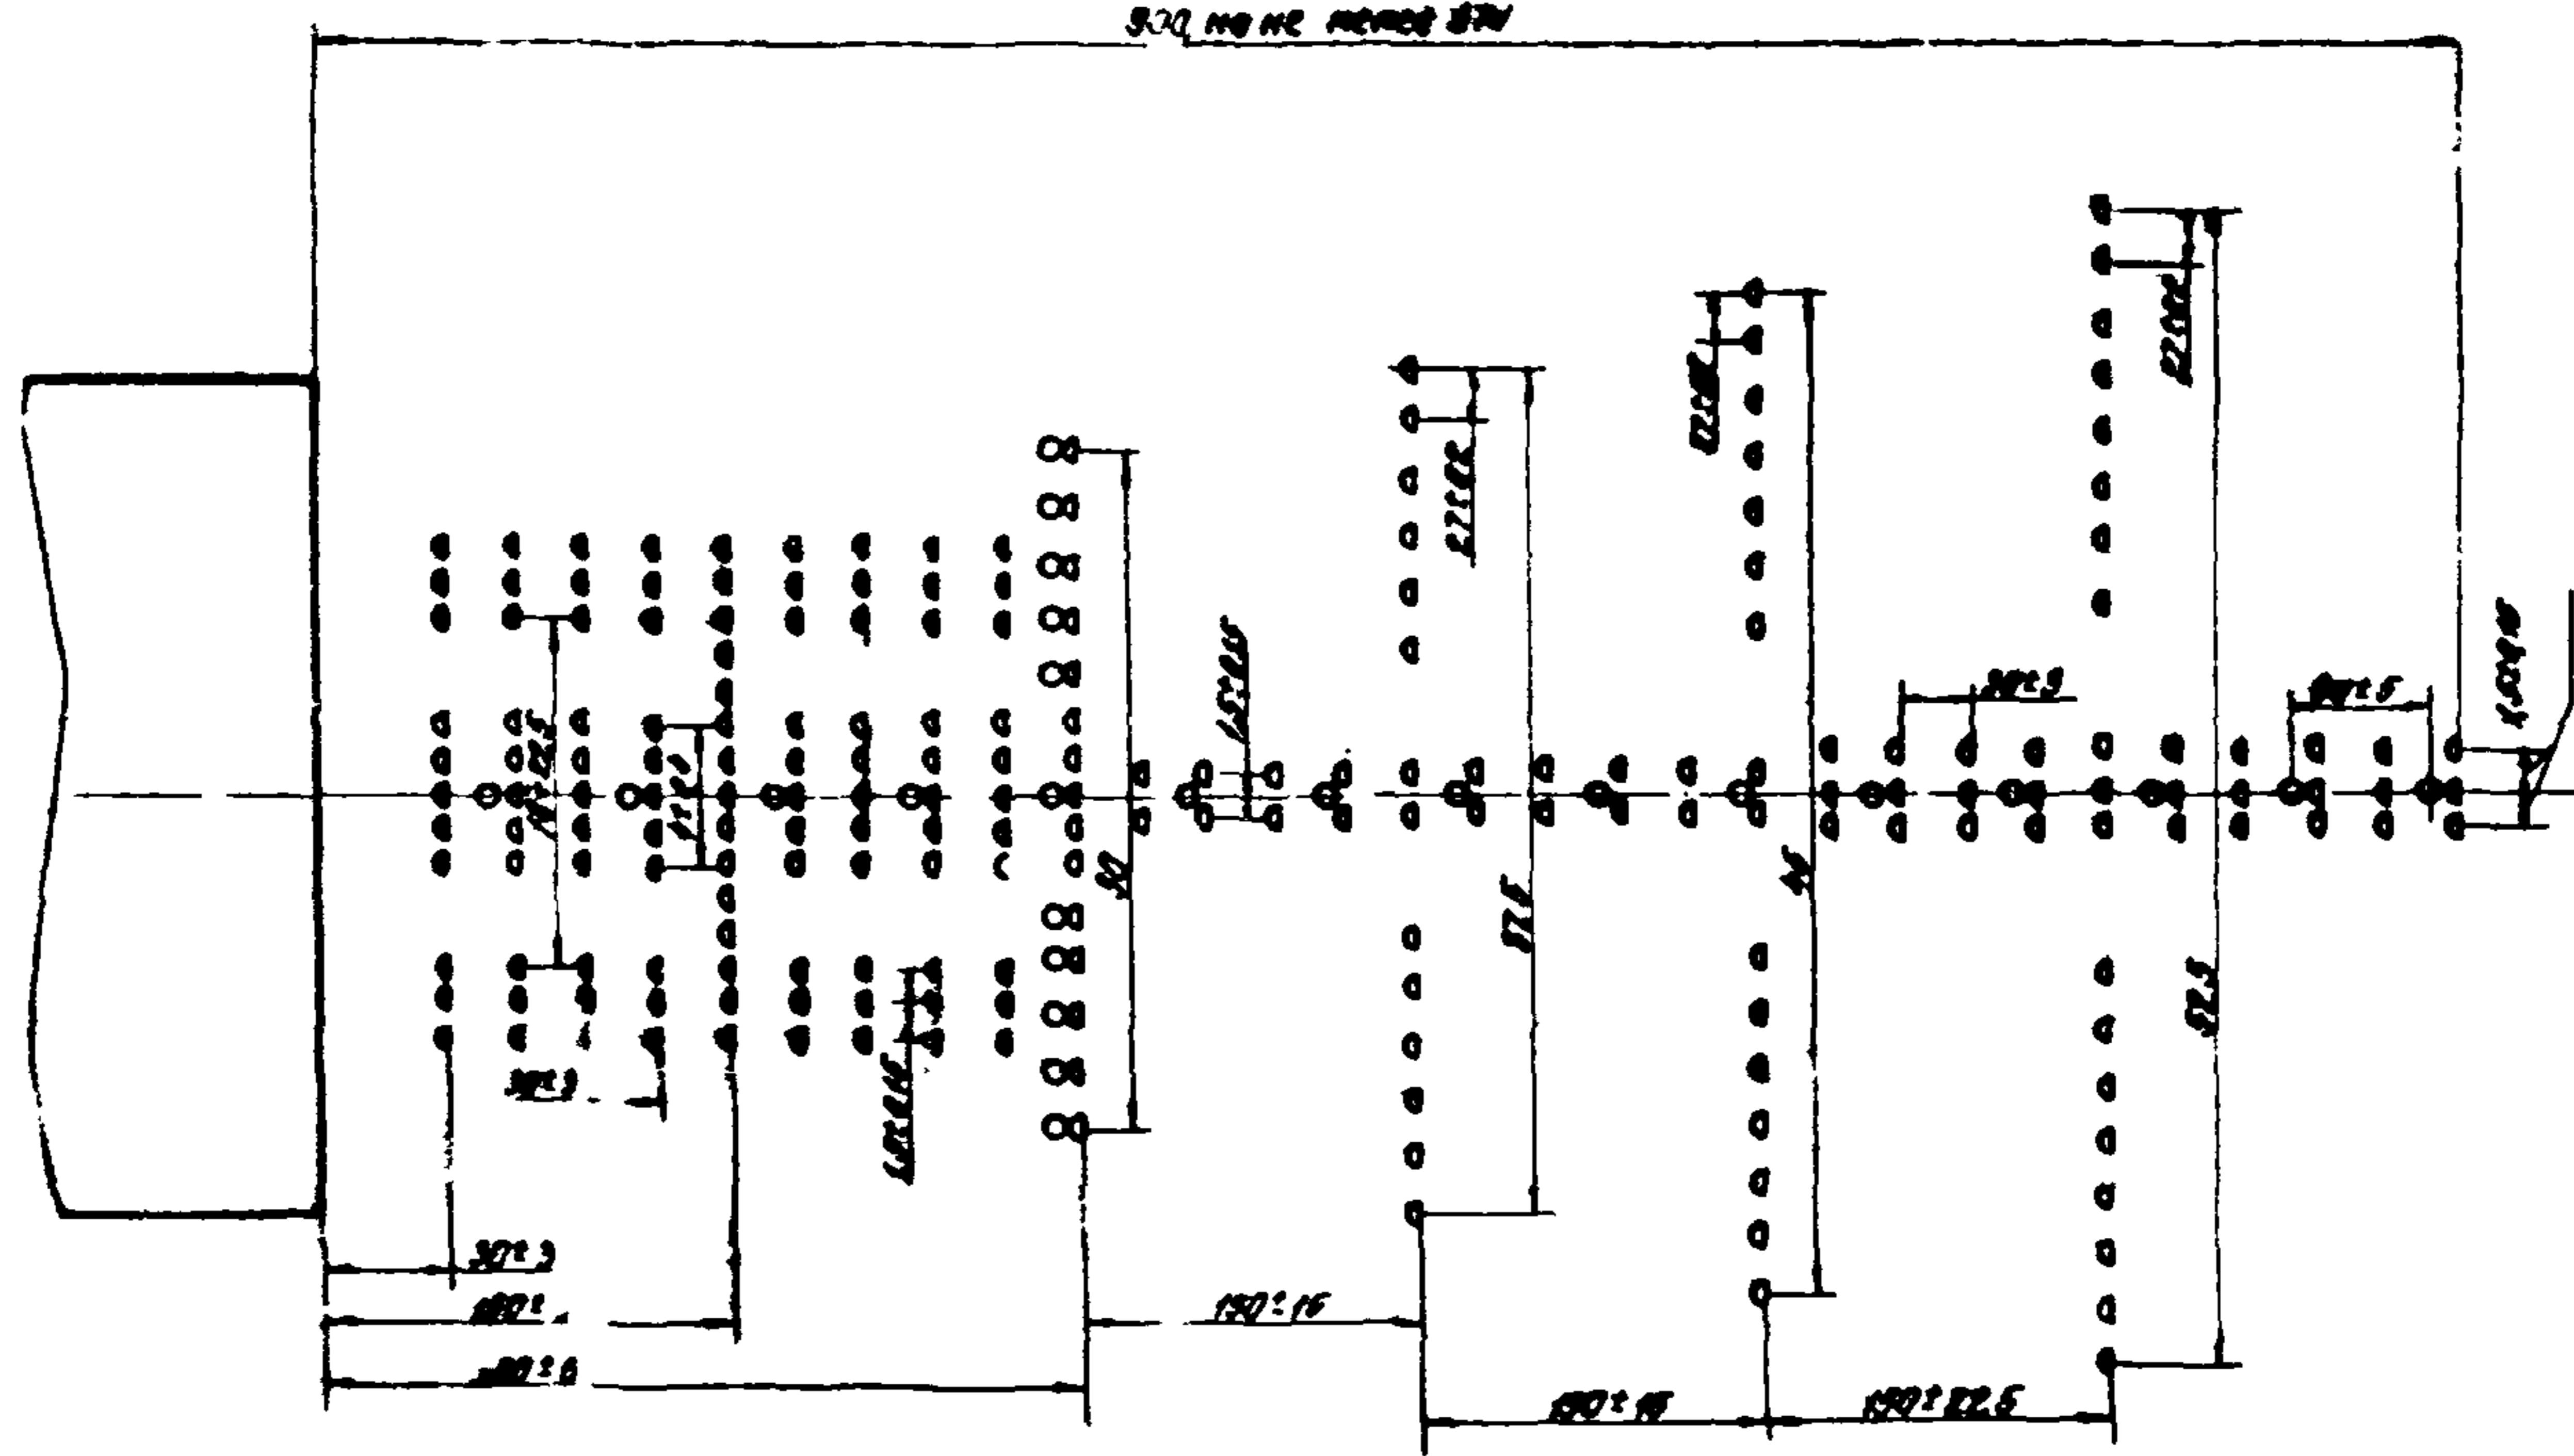


Рис. 7. Схема расположения огней приближения систем точного захода на посадку по категориям II (ОВИ-2): ● - боковые огни КПБ прожекторные красные; △ - огни приближения и светового горизонта прожекторные белые; ○ - огни приближения и светового горизонта кругового обзора белые.

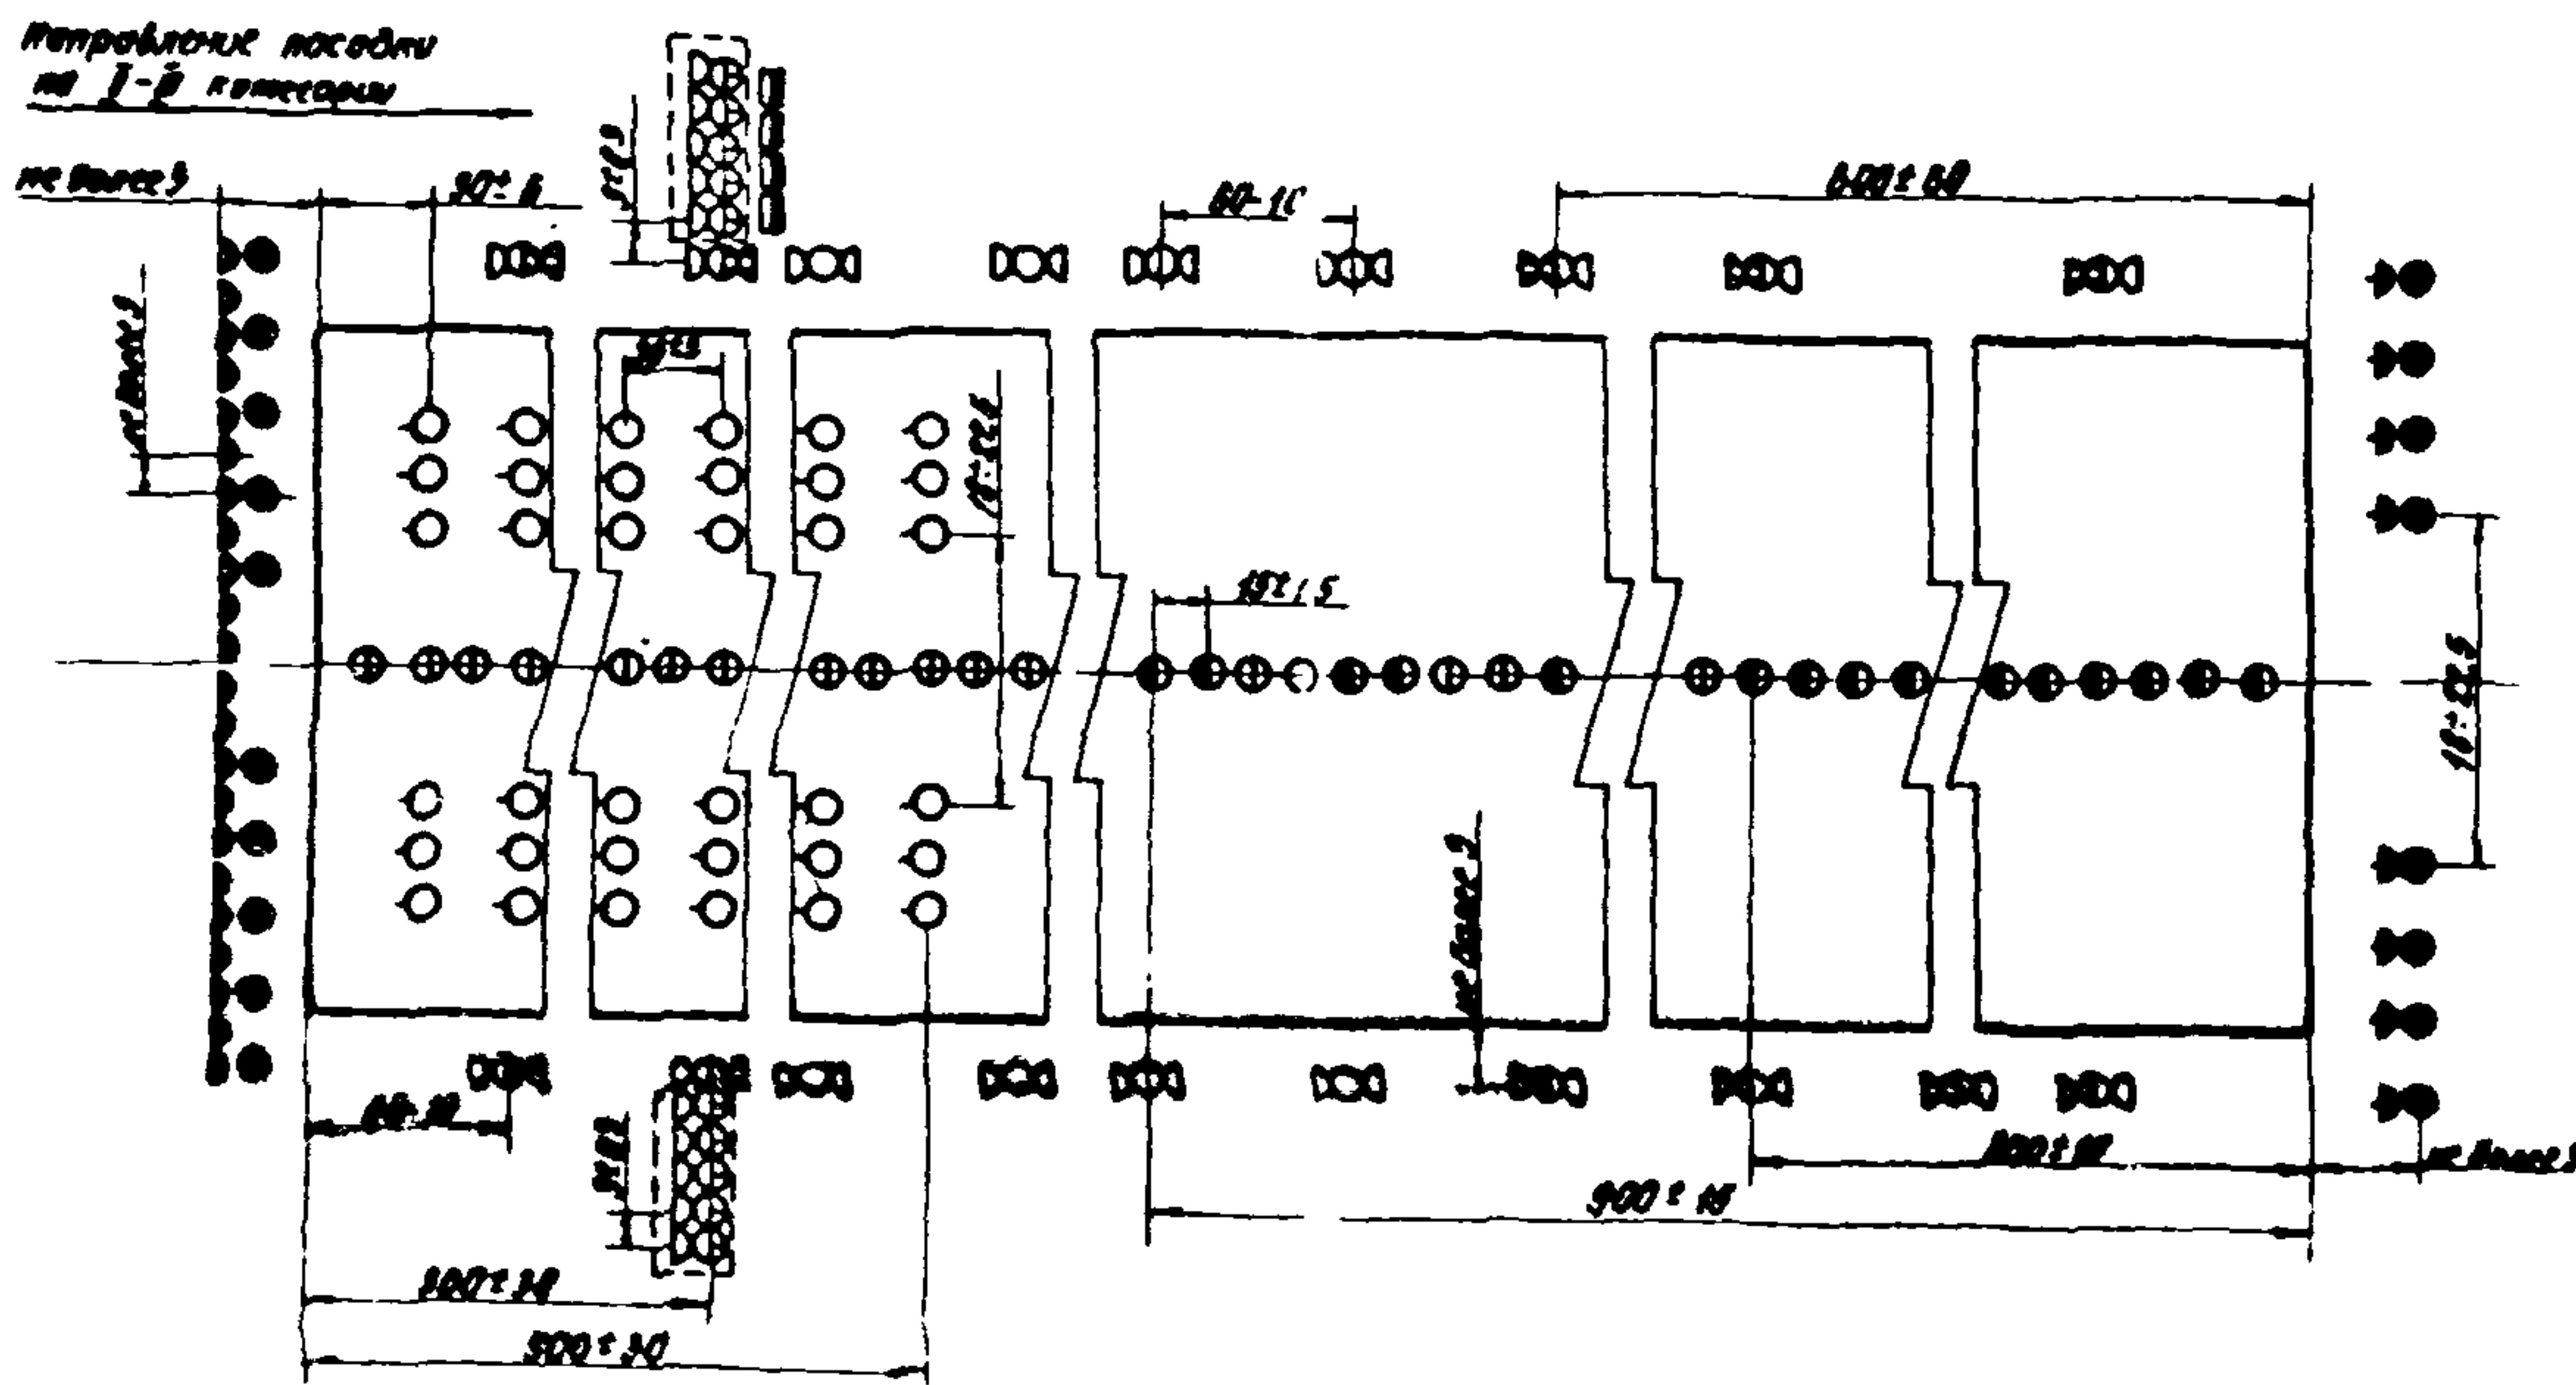


Рис. 8. Схема расположения огней ВПП систем точного захода на посадку по категориям II и III (ОВИ-2, ОВИ-3): - входные огни прожекторные зеленые; - входные ограничительные огни кругового обзора зелено-красные; - ограничительные огни прожекторные красные; - посадочные огни ВПП и знака приземления прожекторные белые; - посадочные огни ВПП прожекторные желтые; - посадочные огни ВПП кругового обзора белые; - посадочные огни ВПП кругового обзора желто-белые; - огни зоны приземления углубленные белые; - осевые огни ВПП углубленные красные-белые; - огни знака приземления кругового обзора белые с заглушкой; - глиссадные огни.

Посадочные огни устанавливаются в соответствии с п. 3.57.

Оевые огни ВПП устанавливаются по осевой линии ВПП на всем ее протяжении с интервалом $15 \pm 1,5$ м. Допускается смещение линии установки осевых огней от осевой линии ВПП на 0,75 м. Для ВПП, оборудованных по I категории, рекомендуется установка осевых огней ВПП с интервалом 30 ± 3 м.

3.72. Огни должны излучать:

красный свет на участке 300 м от конца ВПП;
чередующиеся два красных и два белых - на участке 300-900 м от конца ВПП;
белый свет на остальном участке ВПП.

3.73. Огни зоны приземления должны устанавливаться на участке 900-30 м от порога ВПП в виде двух продольных рядов линейных огней, симметричных относительно осевой линии ВПП. Поперечное расстояние между внутренними огнями должно равняться расстоянию между маркировочными полосами зоны приземления и составлять 18-22,5 м. Каждый линейный огонь должен состоять из трех арматур с расстояниями между ними $1,5 \pm 0,1$ м и иметь общую ширину $3 \pm 0,2$ м.

Продольное расстояние между линейными огнями должно быть 30 ± 3 м.

3.74. Светотехнические параметры огней приведены в приложениях 6 и 7.

3.75. Импульсные огни приближения устанавливаются на участке 300-900 м от порога ВПП совместно с осевыми огнями центрального ряда. При этом импульсные огни не должны экранировать арматуры огней приближения постоянного излучения.

3.76. Входные импульсные огни применяются в системах, где огни приближения расположены по центральному ряду (см. рис. 6). Входные импульсные огни устанавливаются на линии входных огней на расстоянии $18 \pm 1,8$ м от кромки ВПП в количестве двух арматур с каждой стороны от осевой линии ВПП. Интервал между арматурами $2,5 \pm 0,25$ м.

Расположение светосигнального оборудования при смещенном пороге

3.77. Примеры расположения светосигнального оборудования на ВПП со смещенным порогом приведены на рис. 9-10.

3.78. Огни приближения между началом ВПП и смещенным порогом могут не устанавливаться, если практически невозможно установить огни на ВПП. При смещении порога более, чем на 300 м световой горизонт заменяется фланговыми горизонтами. Внутренний огонь фланга должен устанавливаться на линии посадочных огней. При смещении порога на 120 м и менее огни приближения, располагаемые в системе с интервалами 60 м, на ВПП не устанавливаются.

3.79. На участке между торцом ВПП и смещенным порогом устанавливаются посадочные огни, излучающие красный свет только в направлении захода на посадку, а при использовании этого участка ВПП для взлета в противоположном направлении огни должны излучать желтый свет. Первый посадочный огонь красного цвета устанавливается у торца ВПП.

3.80. При отсутствии перед смещенным порогом огней приближения рекомендуется устанавливать по одному дополнительному посадочному огню (рядом с основным огнем), излучающему красный свет только в направлении захода на посадку.

При смещении порога на 120 м и менее посадочные огни между торцом ВПП и смещенным порогом не устанавливаются.

3.81. Входные огни должны устанавливаться на месте смещенного порога в виде двух фланговых горизонтов (каждый должен иметь длину 10 ± 1 м и состоять не менее, чем из пяти огней).

3.82. При использовании начального участка ВПП до смещенного порога ограничительные огни должны быть установлены у торца РПП по принятой схеме.

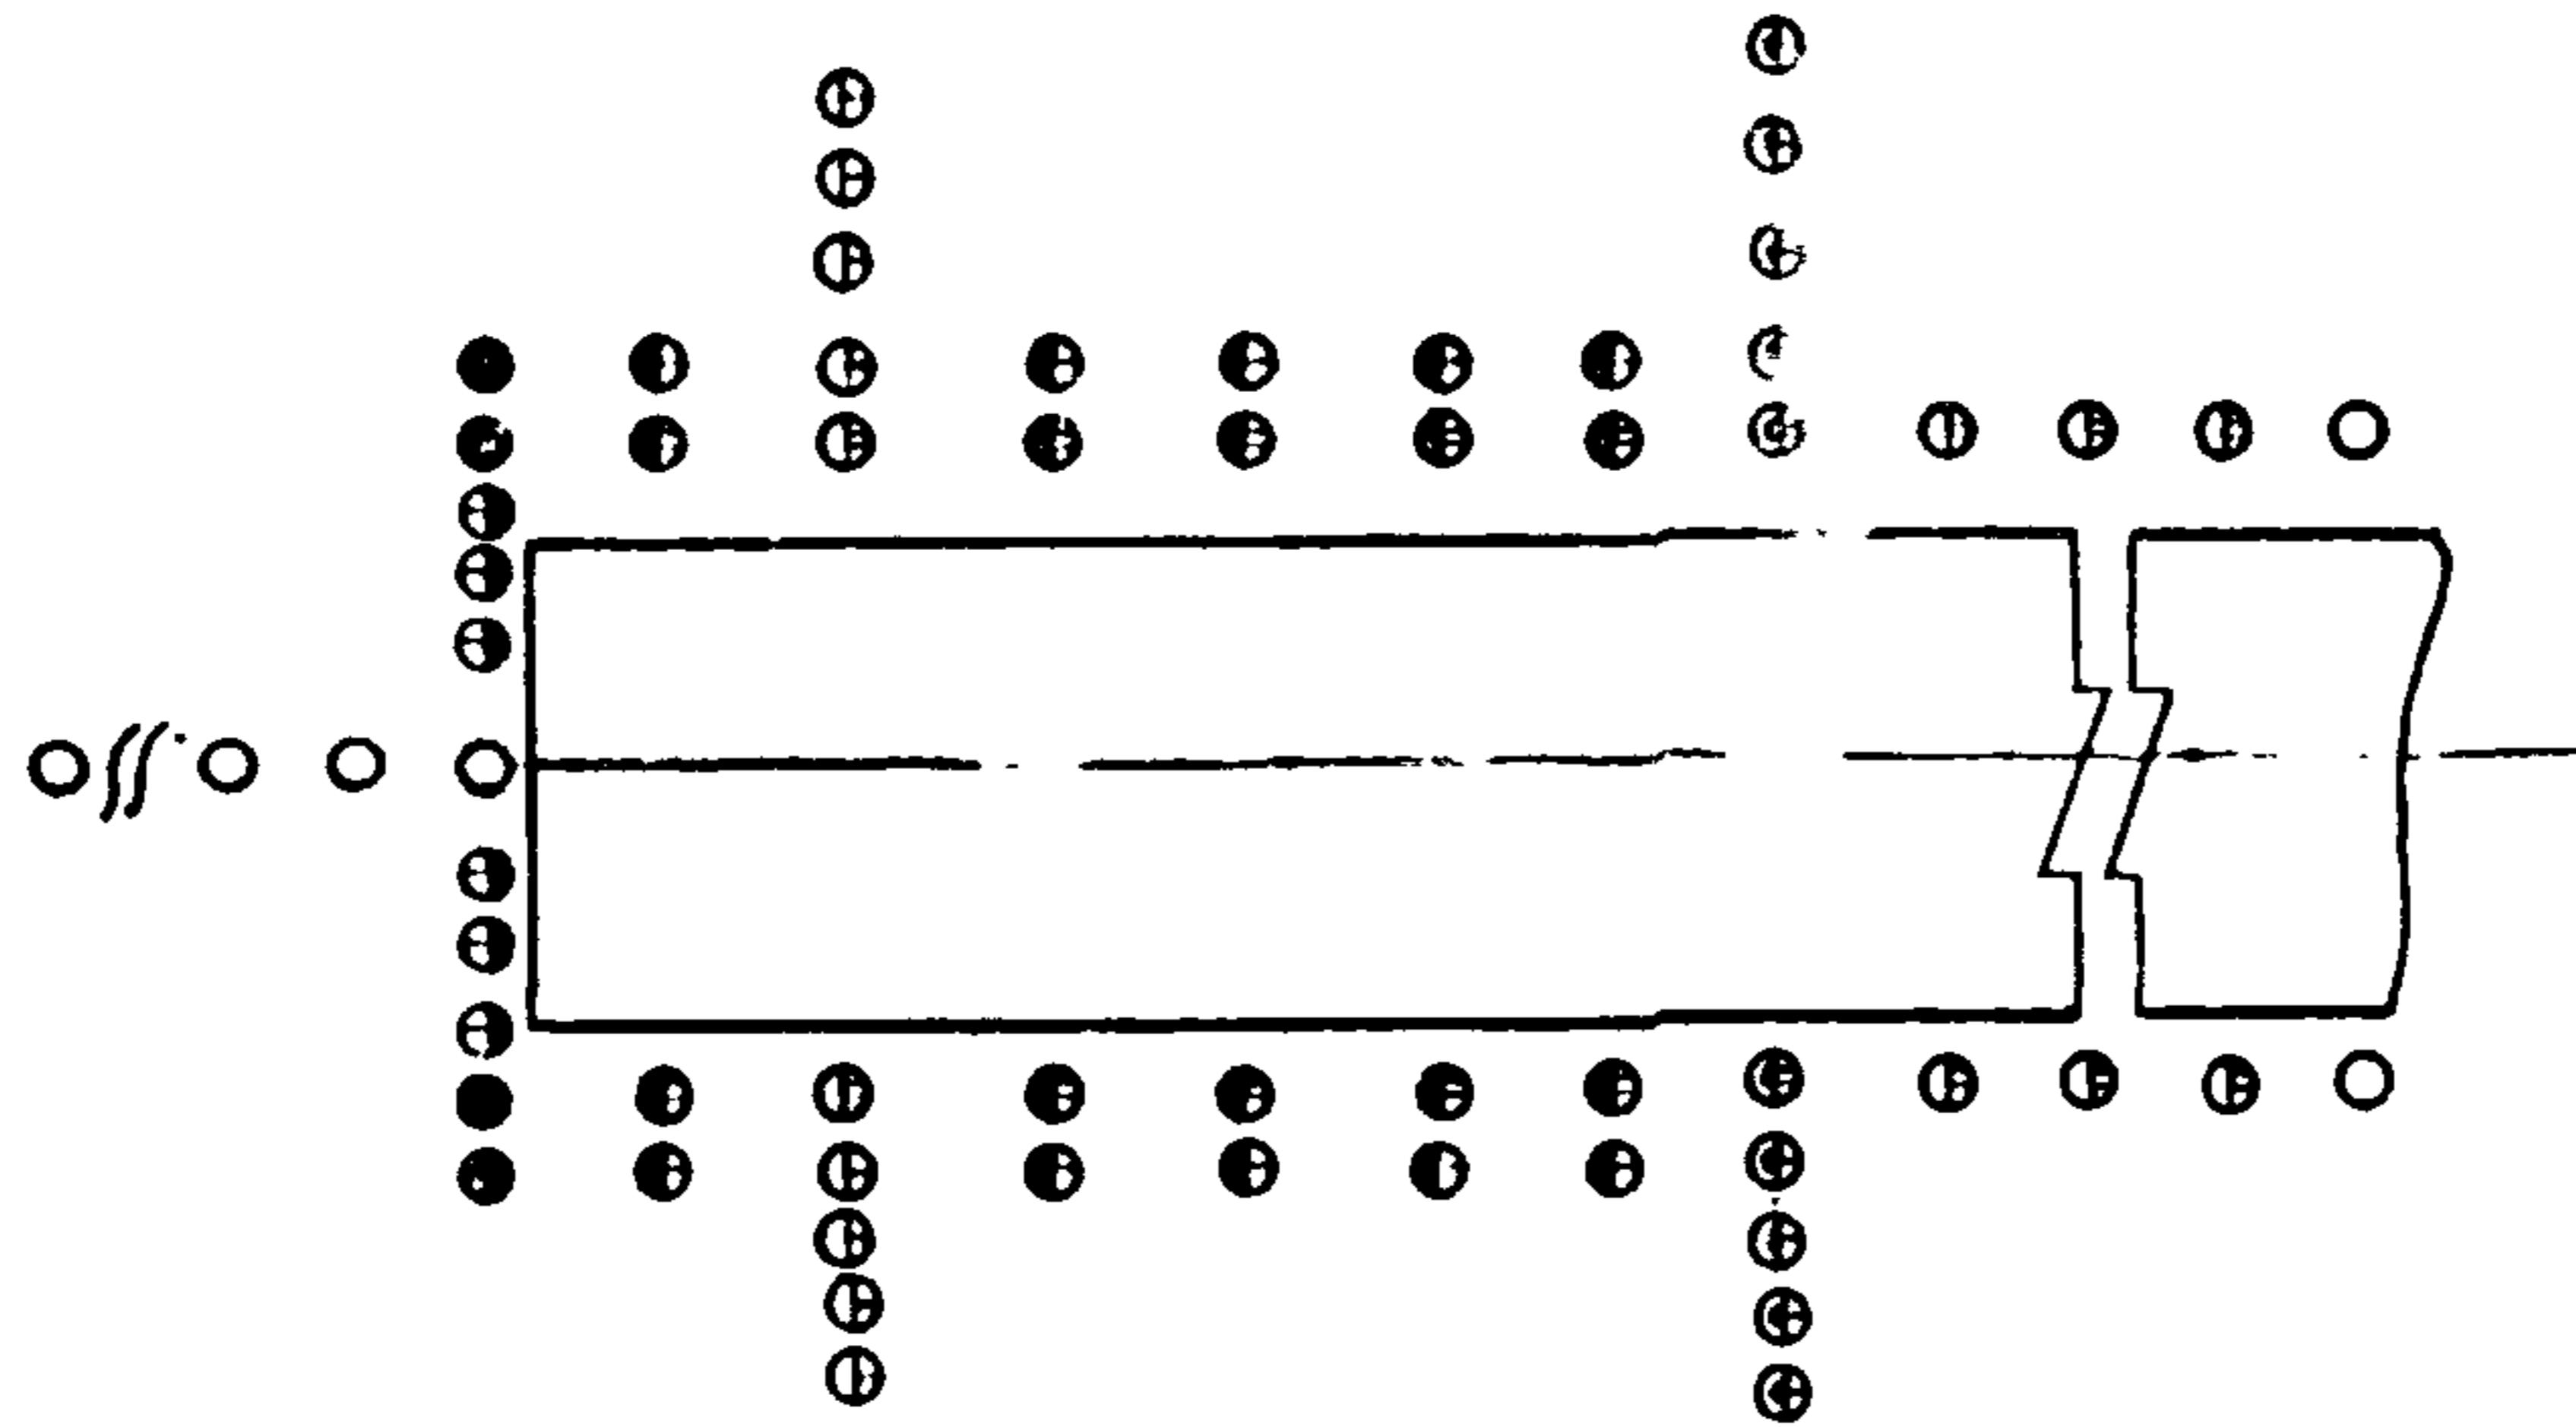


Рис. 9. Расположение светосигнального оборудования систем ОМ при смещенном пороге:

⊕ - посадочный огонь ВПШ, огонь светового горизонта белый-желтый; Ⓛ - посадочный огонь красный-желтый; Ⓜ - посадочный огонь красный (с половиной заглушки); Ⓝ - посадочный огонь красный; Ⓞ - входной фланговый огонь зеленый (с половиной заглушки); Ⓟ - входной посадочный огонь зеленый-желтый; Ⓠ - огонь светового горизонта белый (с половиной заглушки); Ⓡ - ограничительный огонь красный (с половиной заглушки); Ⓢ - огонь приближения и посадочный ВПШ белый.

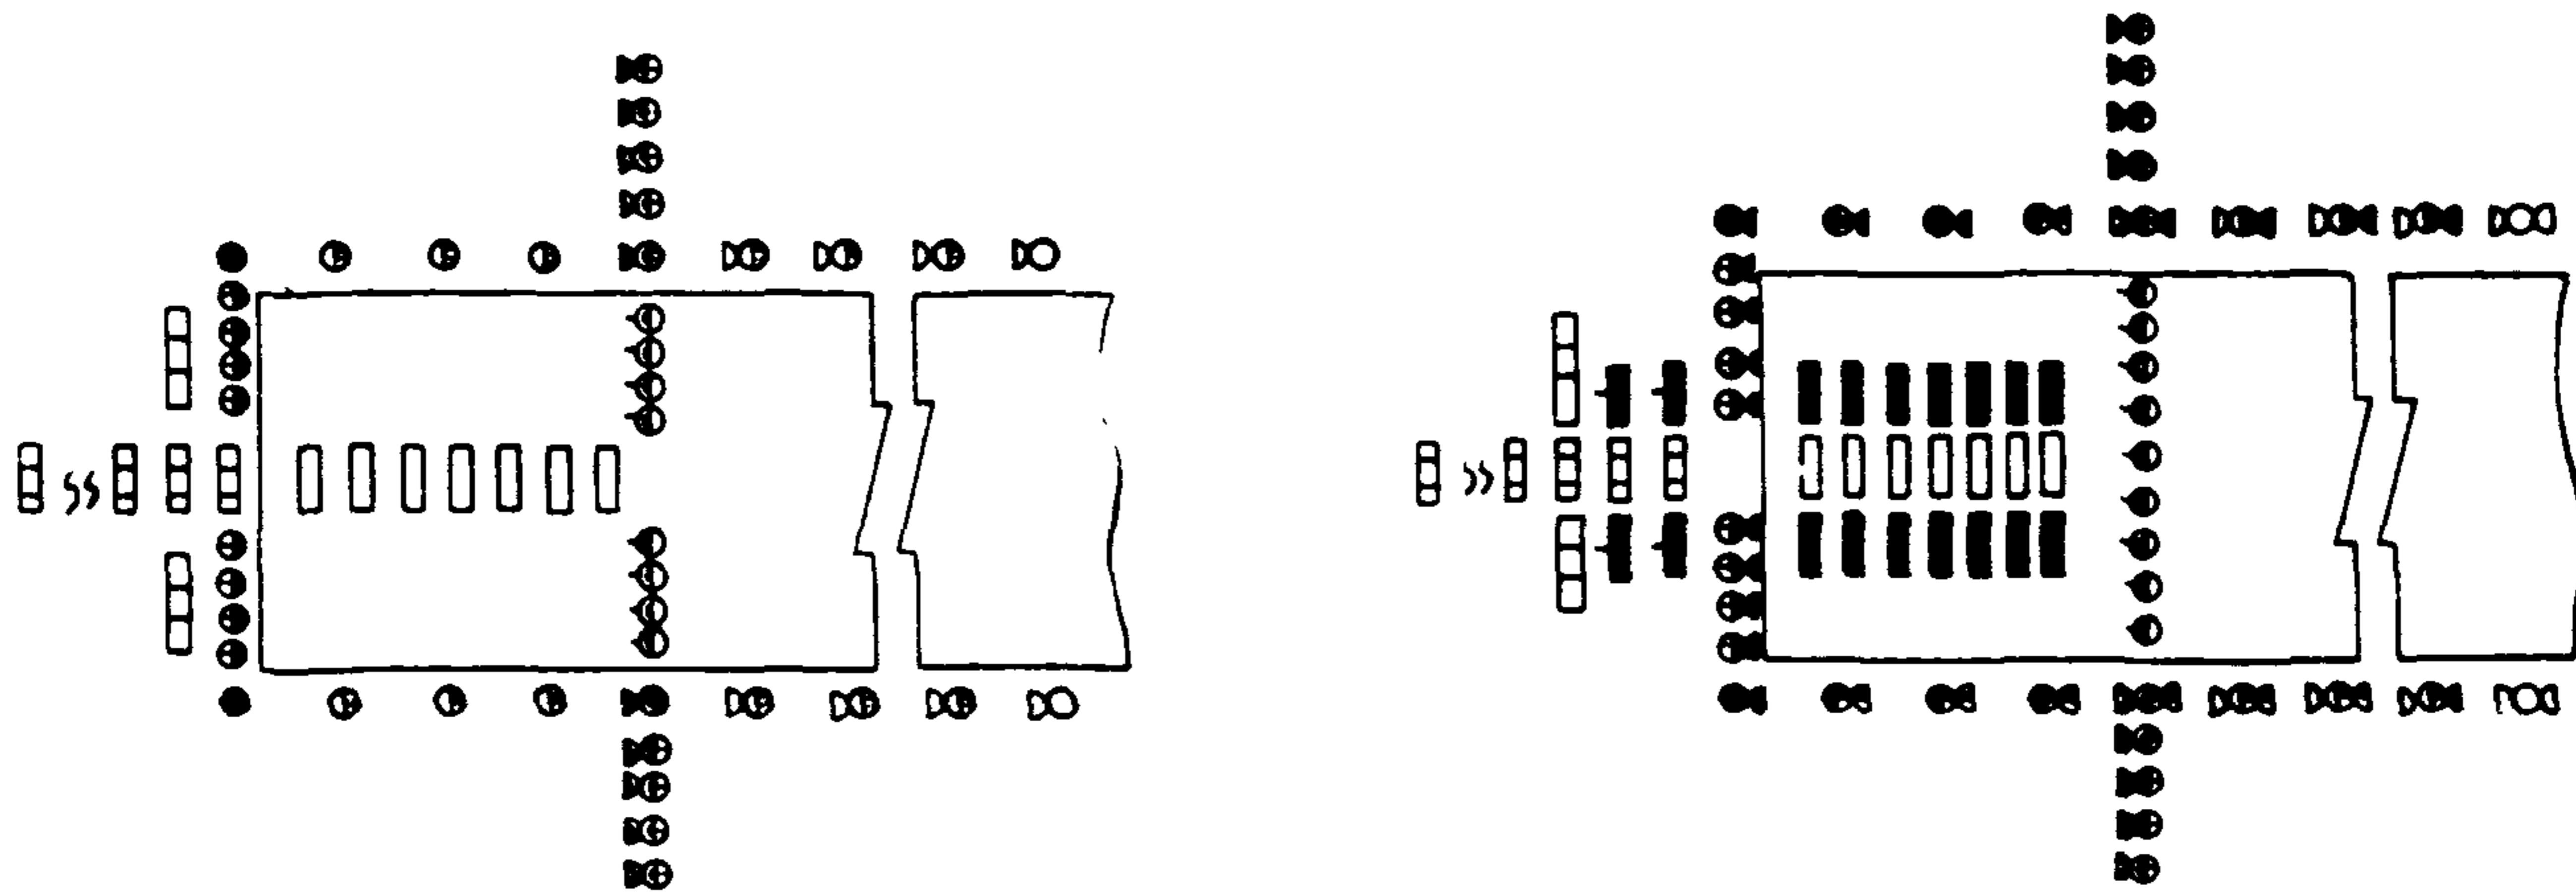


Рис. 10. Расположение светосигнального оборудования систем ОВИ при смещенном пороге:
огни кругового обзора:

- - посадочный огонь белый-желтый;
- - посадочный огонь красный желтый;
- - посадочный огонь красный;
- - входной углубленный огонь зеленый;
- - входной фланговый огонь зеленый
(с половинной заглушкой);
- - входной посадочный огонь зеленый-желтый;
- - ограничительный огонь красный (с поло-
винной заглушкой);
- - посадочный огонь белый;

- прожекторные огни:
- - линейный огонь приближения и светового горизонта белый;
 - - боковой огонь КПБ красный;
 - - линейный огонь приближения углубленный белый;
 - - боковой огонь КПБ углубленный красный;
 - - входной огонь зеленый;
 - - посадочный огонь белый;
 - - посадочный огонь желтый;
 - - ограничительный огонь красный

Системы ОВи

3.83. Огни приближения и световых горизонтов на участке ВПП от ее начала до смещенного порога, входные и ограничительные огни должны быть установлены по схемам, приведенным на рис. 10, с использованием огней углубленного типа соответствующей силы света. Входные огни дополняются двумя фланговыми горизонтами, по 5 огней в группе, шириной 10 ± 1 м.

3.84. Посадочные огни между началом ВПП и смещенным порогом должны излучать красный свет в направлении захода на посадку, а в противоположном направлении - желтый свет.

3.85. Состав рулежного оборудования для каждой системы должен соответствовать требованиям табл. 1.

3.86. Боковые рулежные огни синего цвета должны располагаться по обеим сторонам РД на расстоянии не более 3 м от края искусственного покрытия, используемого для рулежия воздушных судов, с интервалом 60-10 м. На закругленных участках РД огни должны быть установлены с меньшими интервалами в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Радиус кривизны РД, м | Интервалы между боковыми огнями РД, на закруглениях в ОВИ-1 и ОВИ-2, м | Интервалы между огнями на РД, на закруглениях в ОВИ-3, м |
|-----------------------|--|--|
| До 400 | 7,5 | 5,0 - 7,5 |
| 400-899 | 15,00 | 10,0 |
| 900 и более | 30,0 | 15,0 |

3.87. Осевые огни РД устанавливаются на осевой линии с интервалами 30 м на РД, эксплуатируемых по II категории и с интервалом не более 15 м на РД, используемых в условиях III категории.

3.88. Огни быстрого схода зеленого цвета должны располагаться с интервалом $15 \pm 1,5$ м вдоль осевой линии ВПП на

протяжении не менее 60 м до начала закругленного участка выхода на скоростные РД и по осевой линии РД на расстоянии не менее 30 м от линии боковых огней ВПП.

Смещение огней от осевой линии ВПП должно быть $0,75 \pm 0,15$ м.

3.89. Неуправляемые световые указатели (рис. II) должны устанавливаться перед ВПП, каждой РД, перекрестками РД или их разветвлением, в местах ожидания.

3.90. Управляемые световые указатели (рис. I2) должны устанавливаться перед выходом на ВПП, а также на перекрестках по маршрутам руления.

3.91. Указатели должны быть размещены на расстоянии 30–35 м от перекрестка РД и на расстоянии 10–12 м от края ВПП или левого края РД.

3.92. Линии пересечения критической зоны рулежными дорожками в ночное время должны обозначаться неуправляемыми световыми указателями. При движении к ВПП с обеих сторон РД устанавливается световой указатель с символом РМС (для международных аэропортов ILS), а при движении от ВПП – световой информационный указатель с символом PMS , перечеркнутый красной чертой из левого нижнего угла в правый верхний (для международных аэропортов ILS), указывающий на выход воздушного судна за пределы критической зоны. Эти неуправляемые световые указатели устанавливаются с обеих сторон РД, причем указатели устанавливаются со смещением относительно линии пересечения критической зоны РД таким образом, чтобы при нахождении кабины экипажа наиболее крупного воздушного судна на траверзе этих указателей воздушное судно целиком находилось вне критической зоны.

3.93. Допускается обозначать линии входа и выхода из критической зоны сдвоенными огнями кругового обзора с красными светофильтрами для движения к ВПП (на месте указателя РМС или ILS) и с желтыми светофильтрами для движения от ВПП (на месте указателя PMS или ILS), устанавливаемыми с обеих сторон РД и имеющими заглушки с обратной стороны. На линии красных огней в дополнение к дневной маркировке на покрытии РД делается надпись РМС (ILS), на линии желтых огней – надпись PMS (ILS).

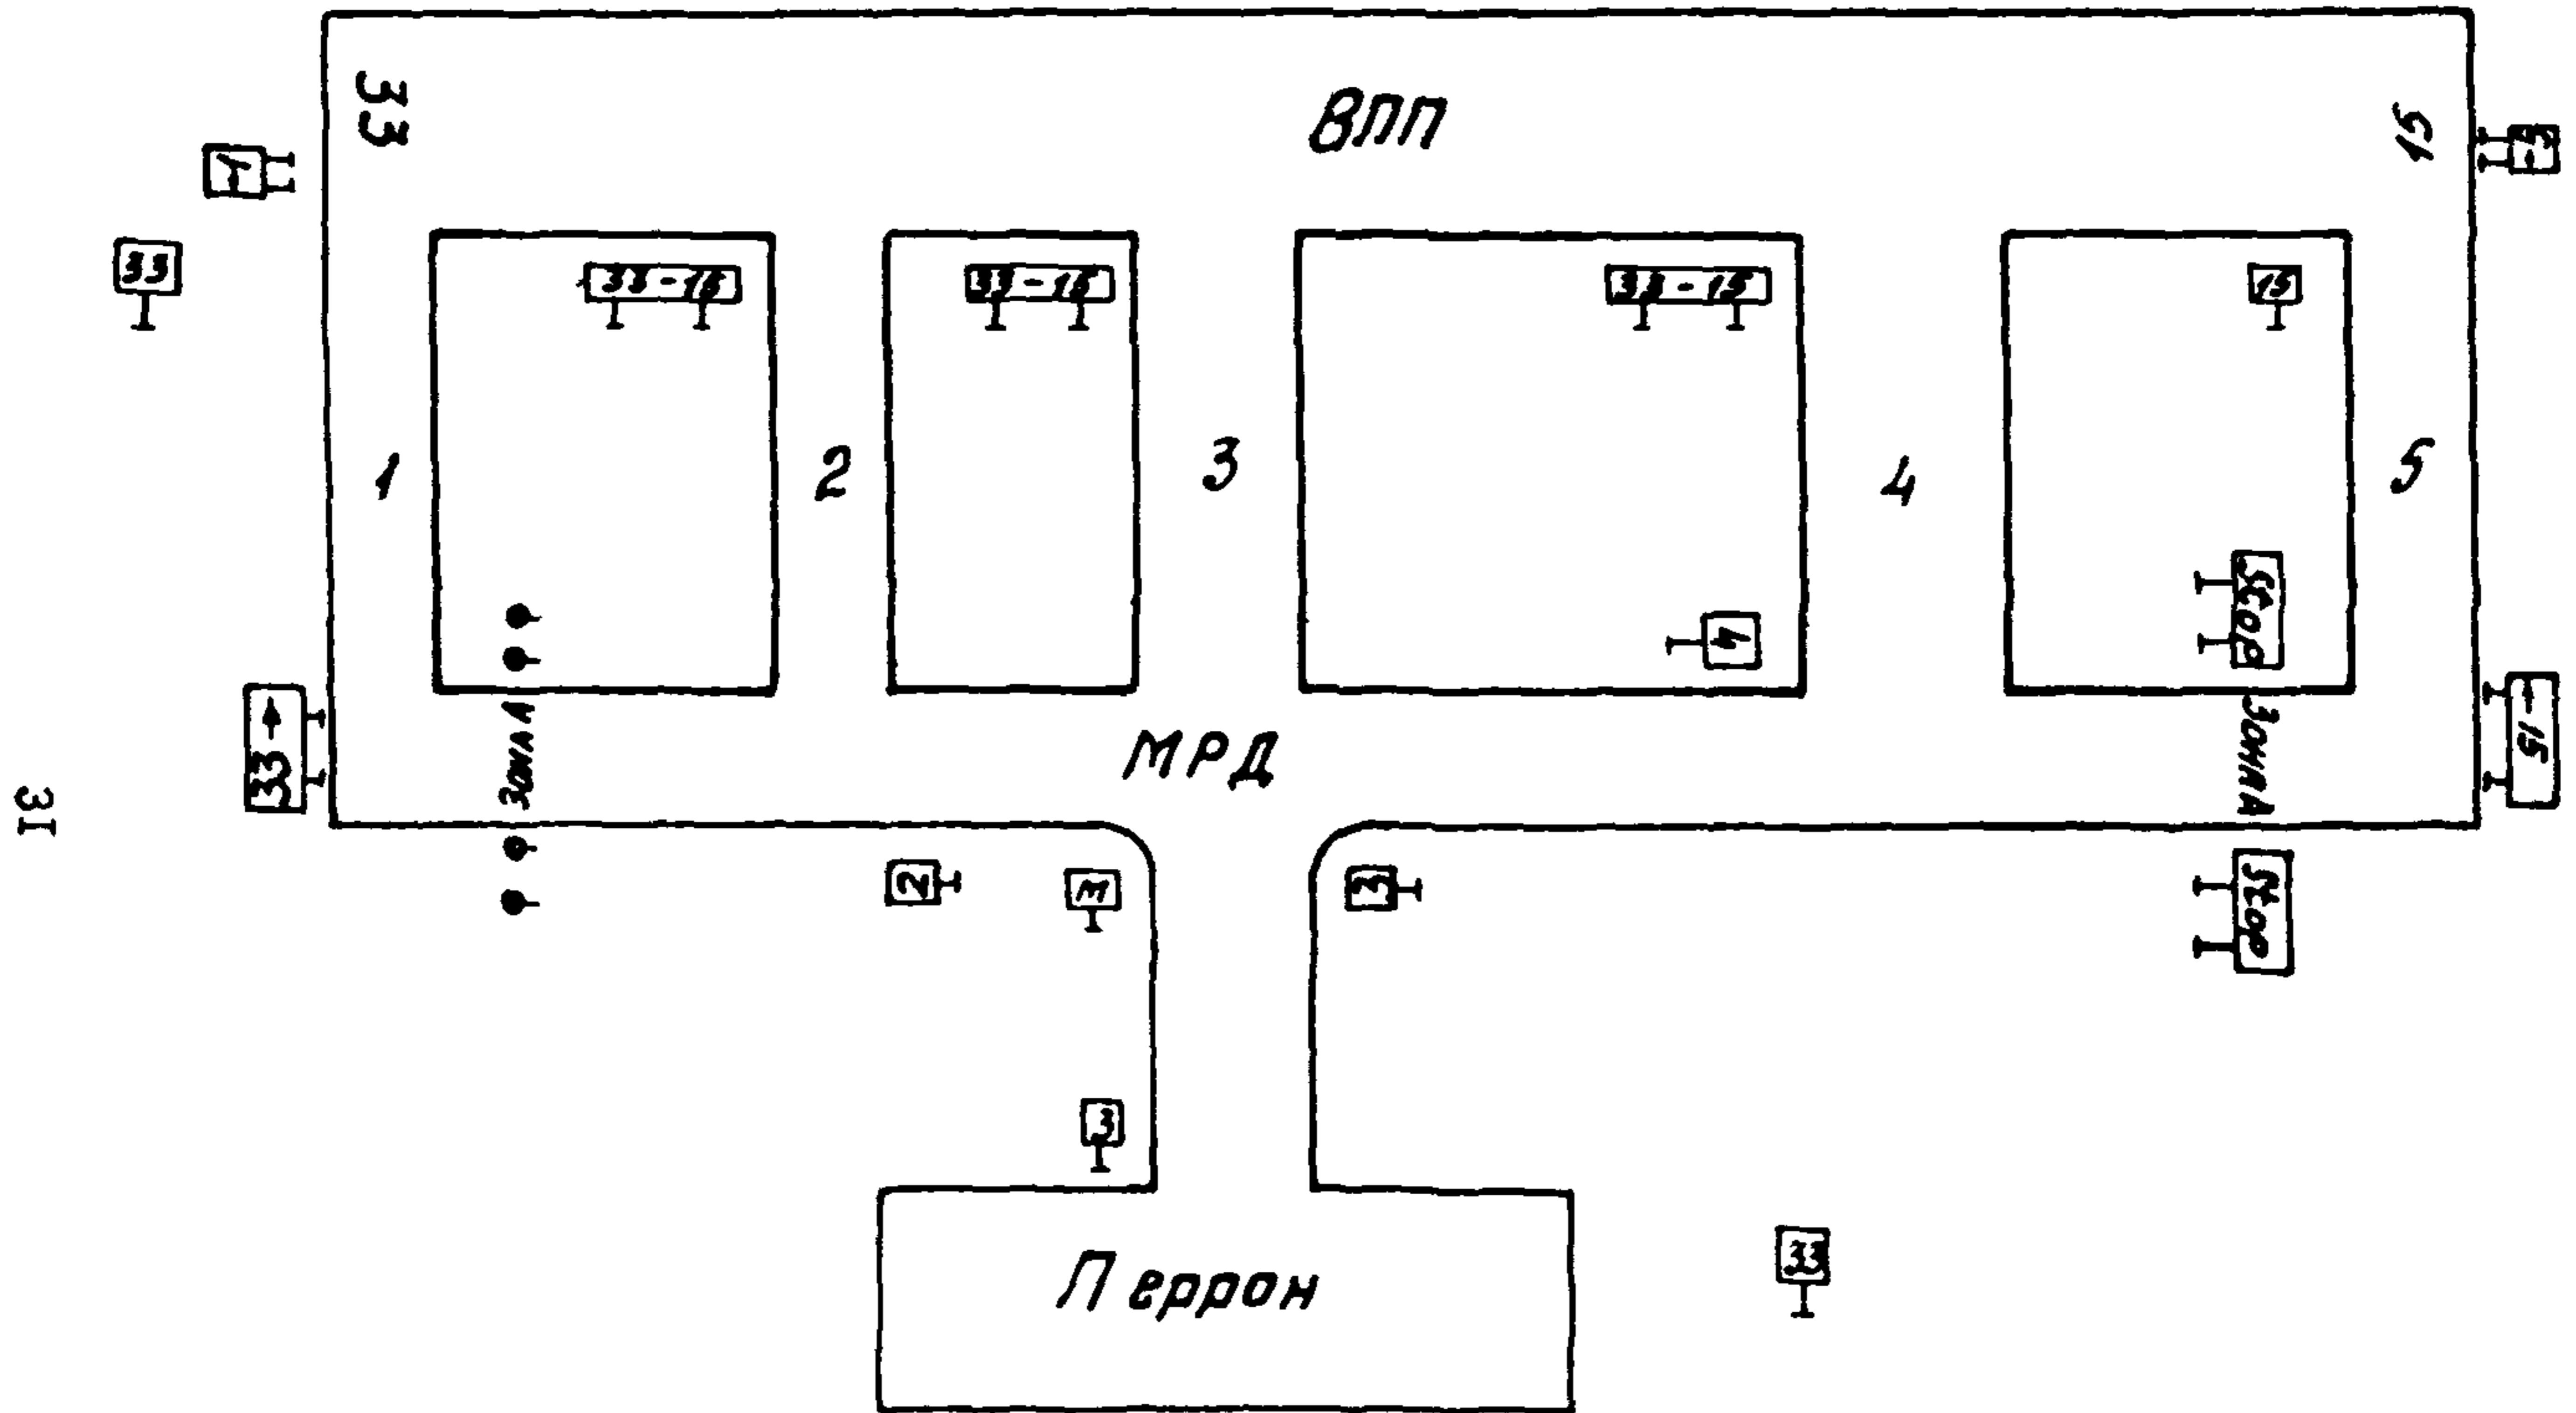


Рис. II. Размещение неуправляемых световых указателей: [33] - неуправляемый световой
указатель

Примечание. Обозначение зоны А допускается производить красными огнями кругового
обзора

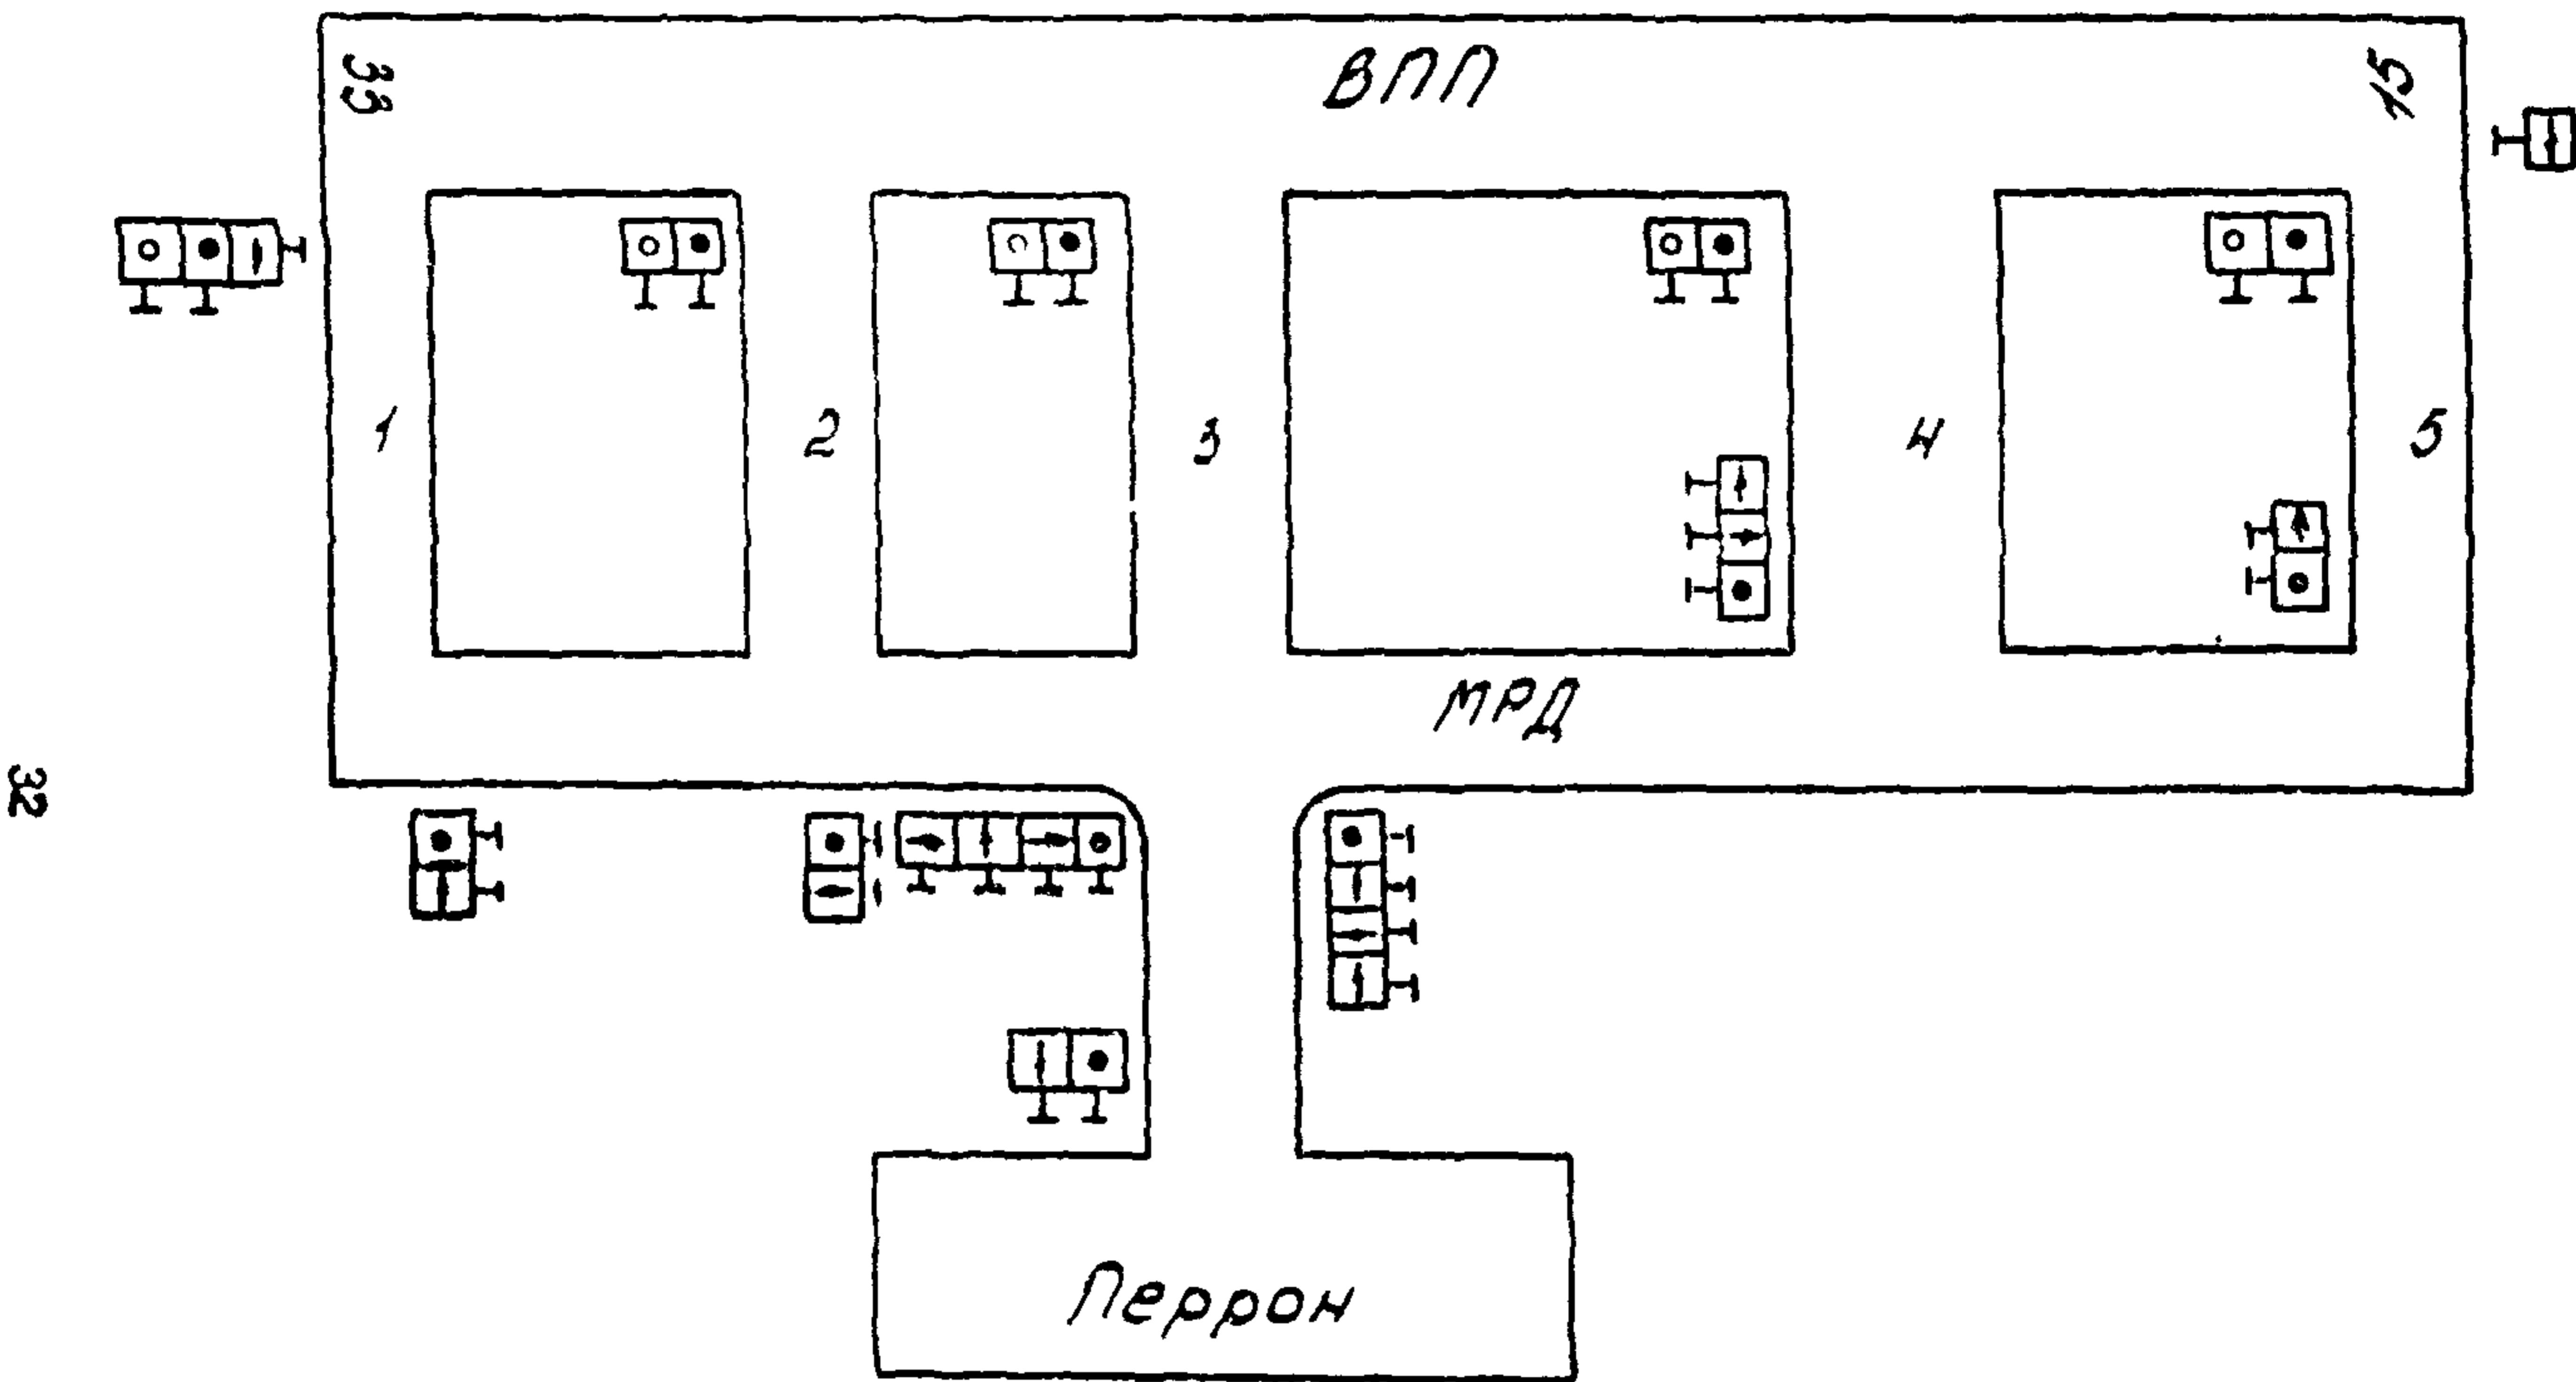


Рис. 12. Размещение управляемых световых указателей: - светофор зеленый; - светофор красный; - управляемый стрелочный указатель

3.94. Стоп-огни красного цвета должны быть установлены в количестве не менее трех поперек РД с интервалами между огнями $3 \pm 0,3$ м в местах, где установлены светофоры.

Стоп-огни могут быть дополнены фланговыми огнями красного цвета.

3.95. Предупредительные огни располагаются на линии, отстоящей на расстоянии 30–60 м от ближнего края пересекаемой РД, в количестве не менее трех поперек РД с интервалом между огнями $1,5 \pm 1,5$ м.

3.96. Уширения ВПП должны быть маркированы желтыми огнями кругового обзора с заглушками со стороны захода на посадку.

3.97. Светотехнические параметры рулежного оборудования приведены в приложениях 8 и 9.

Система управления светосигнальными рулежными средствами

3.98. На аэродромах, оборудуемых для полетов в условиях I (с осевыми огнями ВПП) и II категорий со сложной планировкой (с двумя ВПП и МРД) или с одной ВПП, но с необходимостью ее пересечения при маневрировании по аэродрому, а также на аэродромах, обеспечивающих полеты по III категории, должны предусматриваться системы управления светосигнальными рулежными средствами. Система управления включает в себя аппаратуру дистанционного управления и сигнализации, панели оперативного управления диспетчеров рулежия и старта, мнемосхему диспетчера рулежия, средства электропитания.

3.99. Основой организации движения воздушных судов при рулении являются стандартные маршруты рулежия (СМР), утвержденные службой движения аэродрома.

Все светосигнальные средства, обозначающие каждый СМР, входят в один программный набор, включаемый одним управляемым действием диспетчера рулежия. В зависимости от времени суток и метеоусловий на СМР должны, как правило, включаться различные светосигнальные средства.

Требования к регулированию интенсивности огней

3.100. Для применения огней в различных метеоусловиях и исключения слепящего действия необходимо предусмотр-

реть изменение интенсивности излучения огней – регулировку яркости огней. Регулирование яркости огней необходимо производить ступенчато. Яркость огней высокой интенсивности следует регулировать пятью ступенями в отношении: 100, 30, 10, 3, 1% (или 100, 20, 5, 1, 0,2%) соответственно для 5, 4, 3, 2 и I степеней яркости.

3.I01. Яркость огней кругового обзора и рулевых огней следует регулировать тремя ступенями в отношении: 100, 30, 10% от максимальной яркости.

3.I02. Типы огней, набираемых в группе, указанной на кнопке оперативного управления и ступени их яркости, в зависимости от условий видимости, приведены в табл. 3.

3.I03. Светотехнические параметры светофильтров ~~всех~~ аэродромных огней приведены в приложении 10.

Высота установки и механические свойства огней

3.I04. Надземные огни ВПП, огни КПБ и РД должны иметь в основании ослабленное сечение с тем, чтобы исключить опасность повреждения воздушного судна при ~~соприкосновении~~ с огнями.

3.I05. Все огни приближения светосигнальной системы должны располагаться, как правило, в одной горизонтальной плоскости, для чего их установку следует предусматривать на опорах переменной высоты с учетом перепадов рельефа местности. При этом опора должна иметь ослабленное сечение на расстоянии не более 1,8 м верхней точки огня, за исключением, когда сама конструкция является ломкой.

3.I06. При установке огней надземного типа на фундаментах или каких-либо основаниях должны быть предусмотрены отмостки, сопрягающие их с рельефом местности.

3.I07. Высота углубленных огней над уровнем бетона должна быть не более 40 мм для входных огней, огней приближения, световых горизонтов на КПБ; не более 13 мм – для посадочных, осевых огней ВПП, осевых огней быстрого схода с ВПП и схода с ВПП, зоны приземления, ограничительных огней; не более 25 мм – для осевых огней РД, стол-огней и предупредительных огней.

Таблица 3

Посадка

| МДВ (км), время суток | Номер группы (кноги) | Ступени яркости | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|--------------|------------------|--------------|---|--|-----------------|------------------|---|------------|
| | | Огни приближения и световых горизонтов, огни КПБ | | | Входные огни | | Огни ВПП, знака приземления, посадочные, входные и ограничительные | | Огни приземления | | Оевые огни |
| Прожекторные | Углубленные | Кругового обзора | Прожекторные | Кругового обзора | | | | | | | |
| Более 6 (ночь) | I | - | I | 4 | I | - | 3 | I | I | 3 | 3 |
| 6-4 (ночь) | 2 | - | I | 5 | I | - | 4 | I | I | 3 | 3 |
| Менее 4-2 (ночь) | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | I | 2 | 4 | 4 |
| Менее 2-I (ночь) | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Менее I (ночь) | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 3 ²⁾ | 4 | 5 | 5 |
| 2-I (днем) | | | | | | | | 4 ²⁾ | | | |
| Менее I (днем) | 6 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |

-
- 1) Допускается использование огней в I, 2, 3 группах соответственно на 3, 4, 5 ступенях яркости.
 - 2) 4 ступень яркости устанавливается индивидуальным переключателем.

Примечания: 1. Управление осуществляется отдельным переключателем с панели диспетчера руления. Допускается управление боковыми рулевыми огнями и управляемыми световыми указателями совместно с группами огней посадки при отсутствии управляемых средств руления.

2. В режиме "взлет" не включаются огни приближения и световых горизонтов, огни КПБ, входные огни, огни зоны приземления и глиссадные огни.

4. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ОГНЕЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ И РУЛЕНИЯ

4.1. В светосигнальных системах группы огней в зависимости от их функционального назначения, места нахождения в общей схеме расположения огней всей системы должны иметь различные схемные включения к источникам их питания - регуляторам яркости.

Электропитание огней светосигнальных систем посадки должно обеспечивать раздельное их включение для каждого направления посадки.

При оборудовании ВПП огнями высокой интенсивности с двух направлений посадки электропитание огней должно осуществляться от двух трансформаторных подстанций. Если ВПП оснащена огнями высокой интенсивности с одного направления посадки и отсутствует перспектива оборудования второго направления, электропитание системы ОВИ осуществляется от одной трансформаторной подстанции.

В светосигнальных системах ОМИ при оснащении ВПП для производства полетов по ПВП или ПШП электропитание системы может осуществляться от одной ТП.

4.2. Электропитание групп огней системы посадки необходимо осуществлять:

от трех регуляторов яркости по трем кабельным линиям
прожекторные огни центрального ряда и боковые огни на КПБ систем ОВИ-2 со световыми горизонтами (рис. I3);

огни зоны приземления систем ОВИ-2 со световыми горизонтами (рис. I4);

от двух регуляторов яркости по двум кабельным линиям;
прожекторные огни приближения и световых горизонтов систем ОВИ-1 и ОВИ-2 (рис. I5);

прожекторные огни приближения и светового горизонта систем ОВИ-1, ОВИ-2 и ОВИ-3 с огнями приближения по центральному ряду (рис. I6);

прожекторные боковые огни КПБ при дооборудовании ОВИ-1 до ОВИ-2 и ОВИ-3 с огнями приближения по центральному ряду (рис. I7);

БПЛ

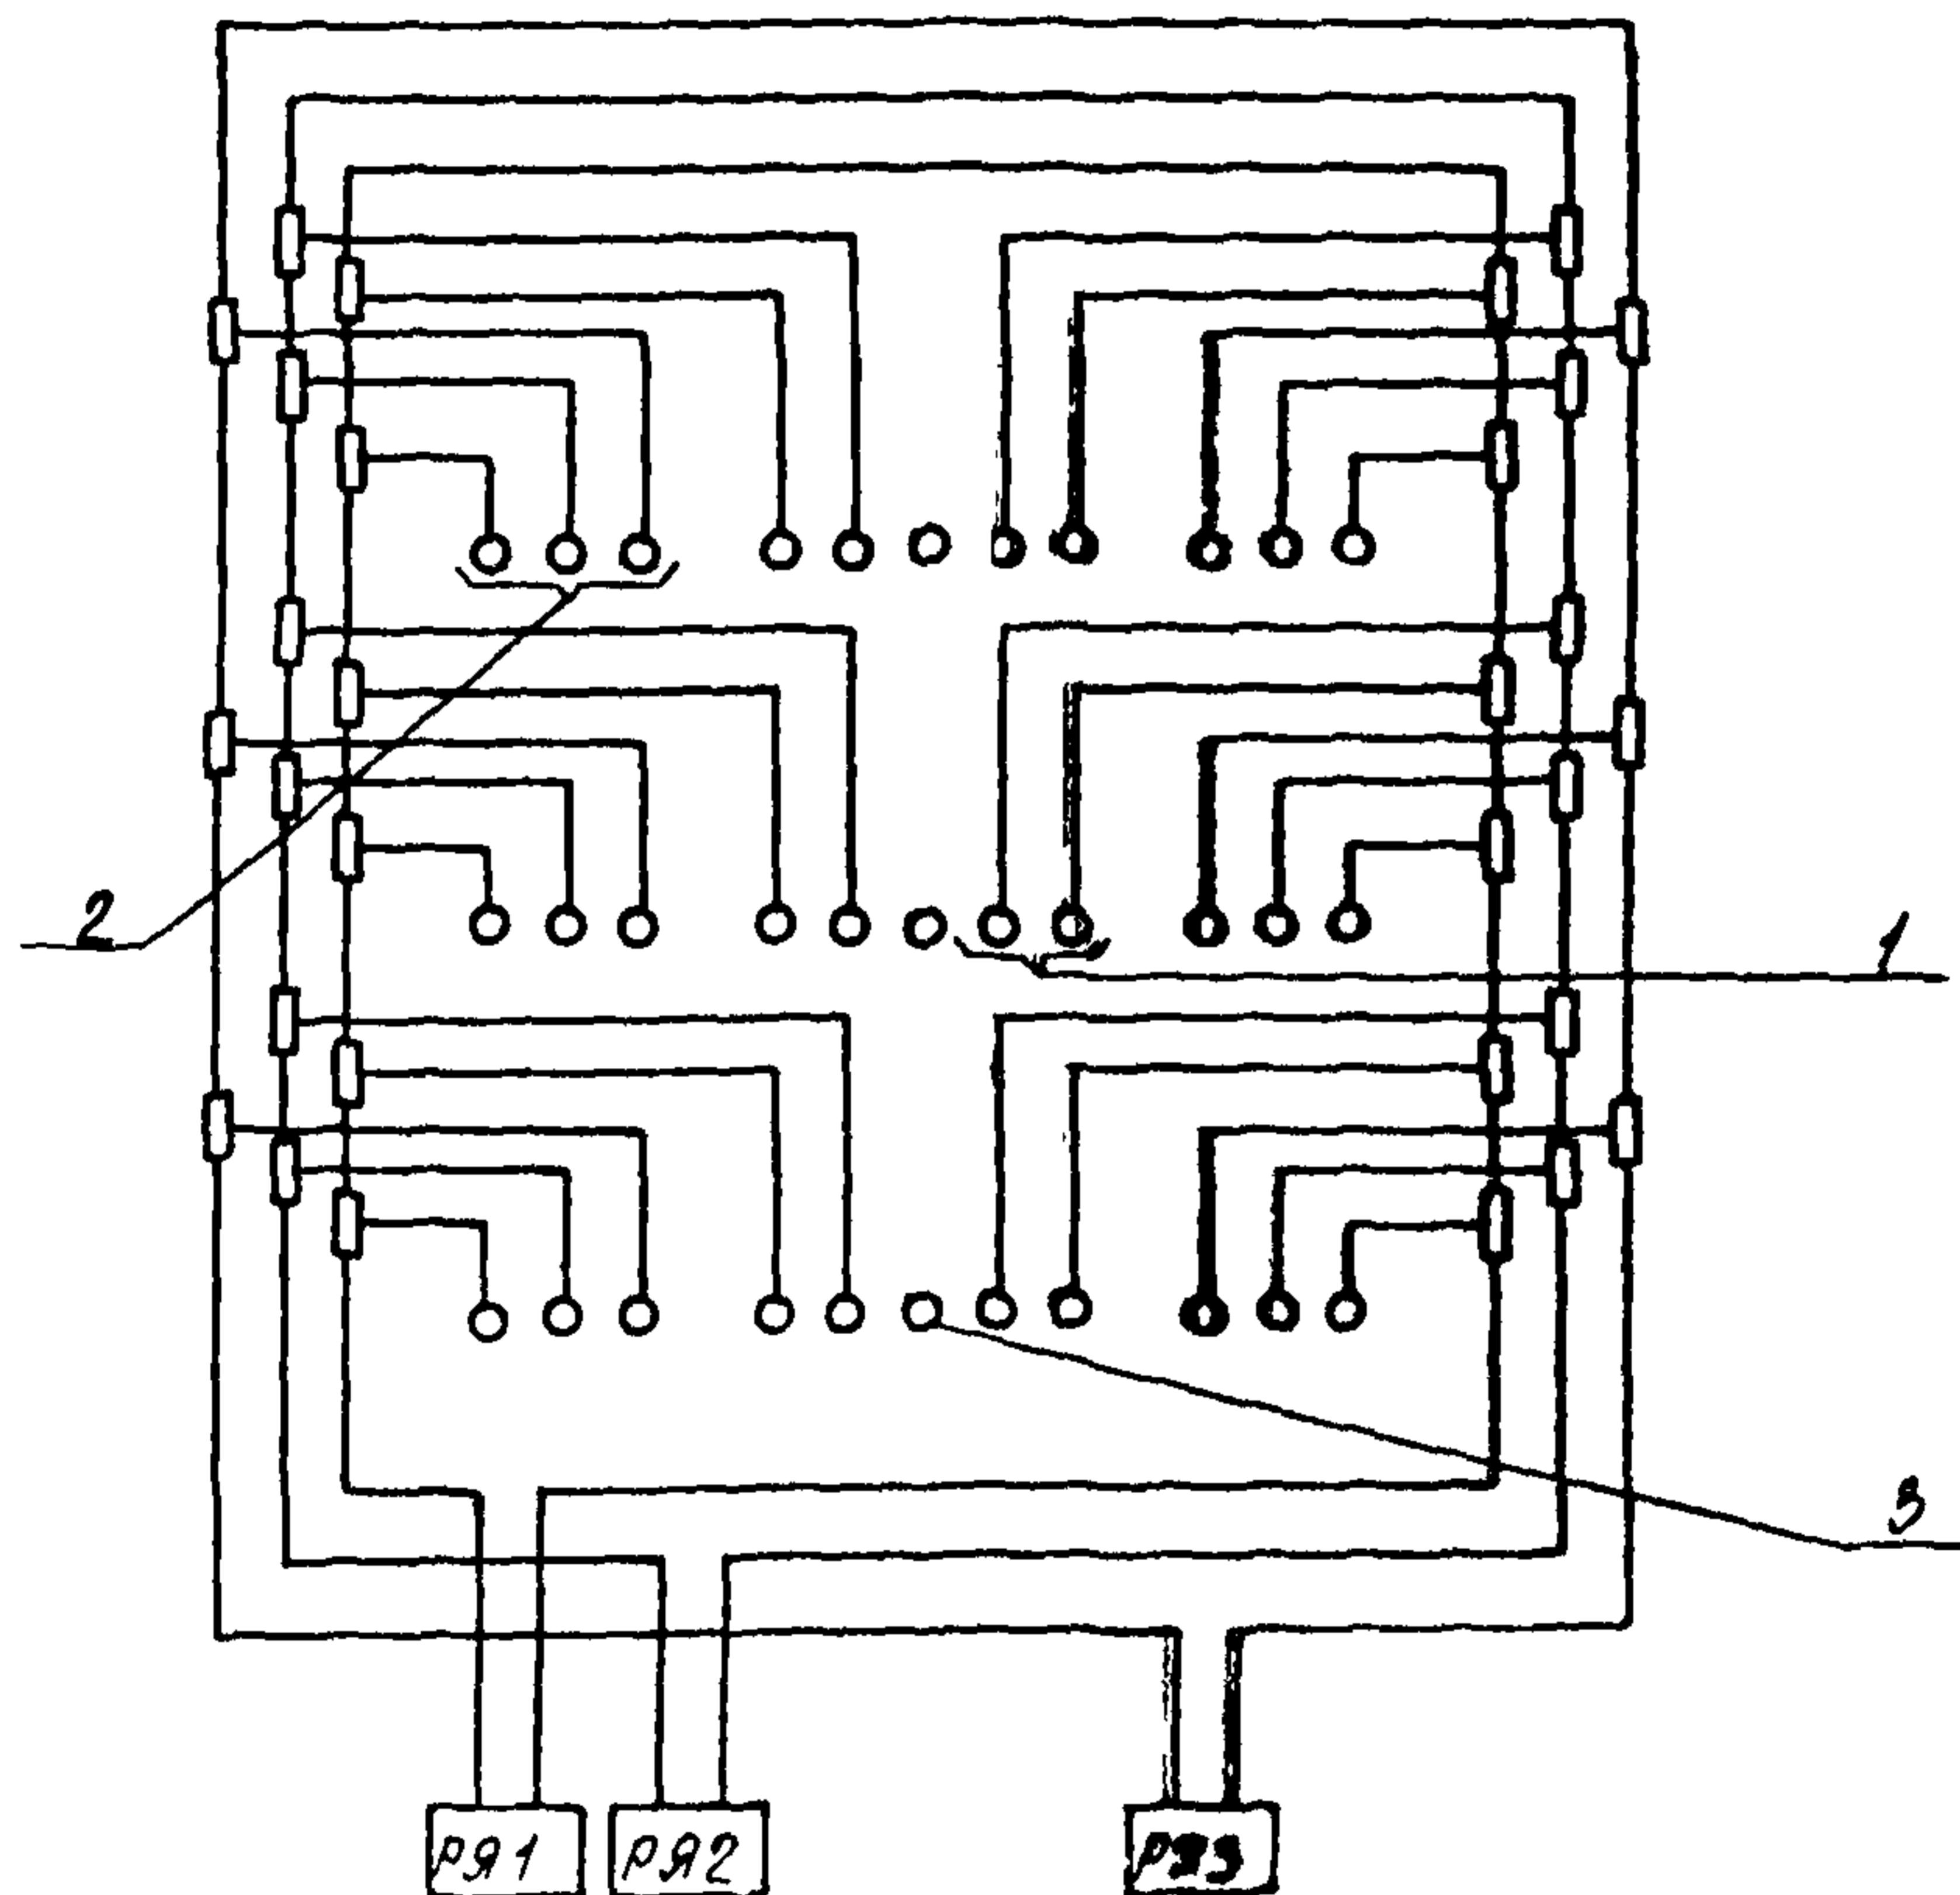


Рис. I3. Схема электропитания прожекторных огней центрального ряда и боковых огней на КПБ систем ОВИ-2 со световыми горизонтами: 1 - огни КПБ центрального ряда прожекторные; 2 - огни КПБ бокового ряда прожекторные; 3 - осевые огни КПБ прожекторные

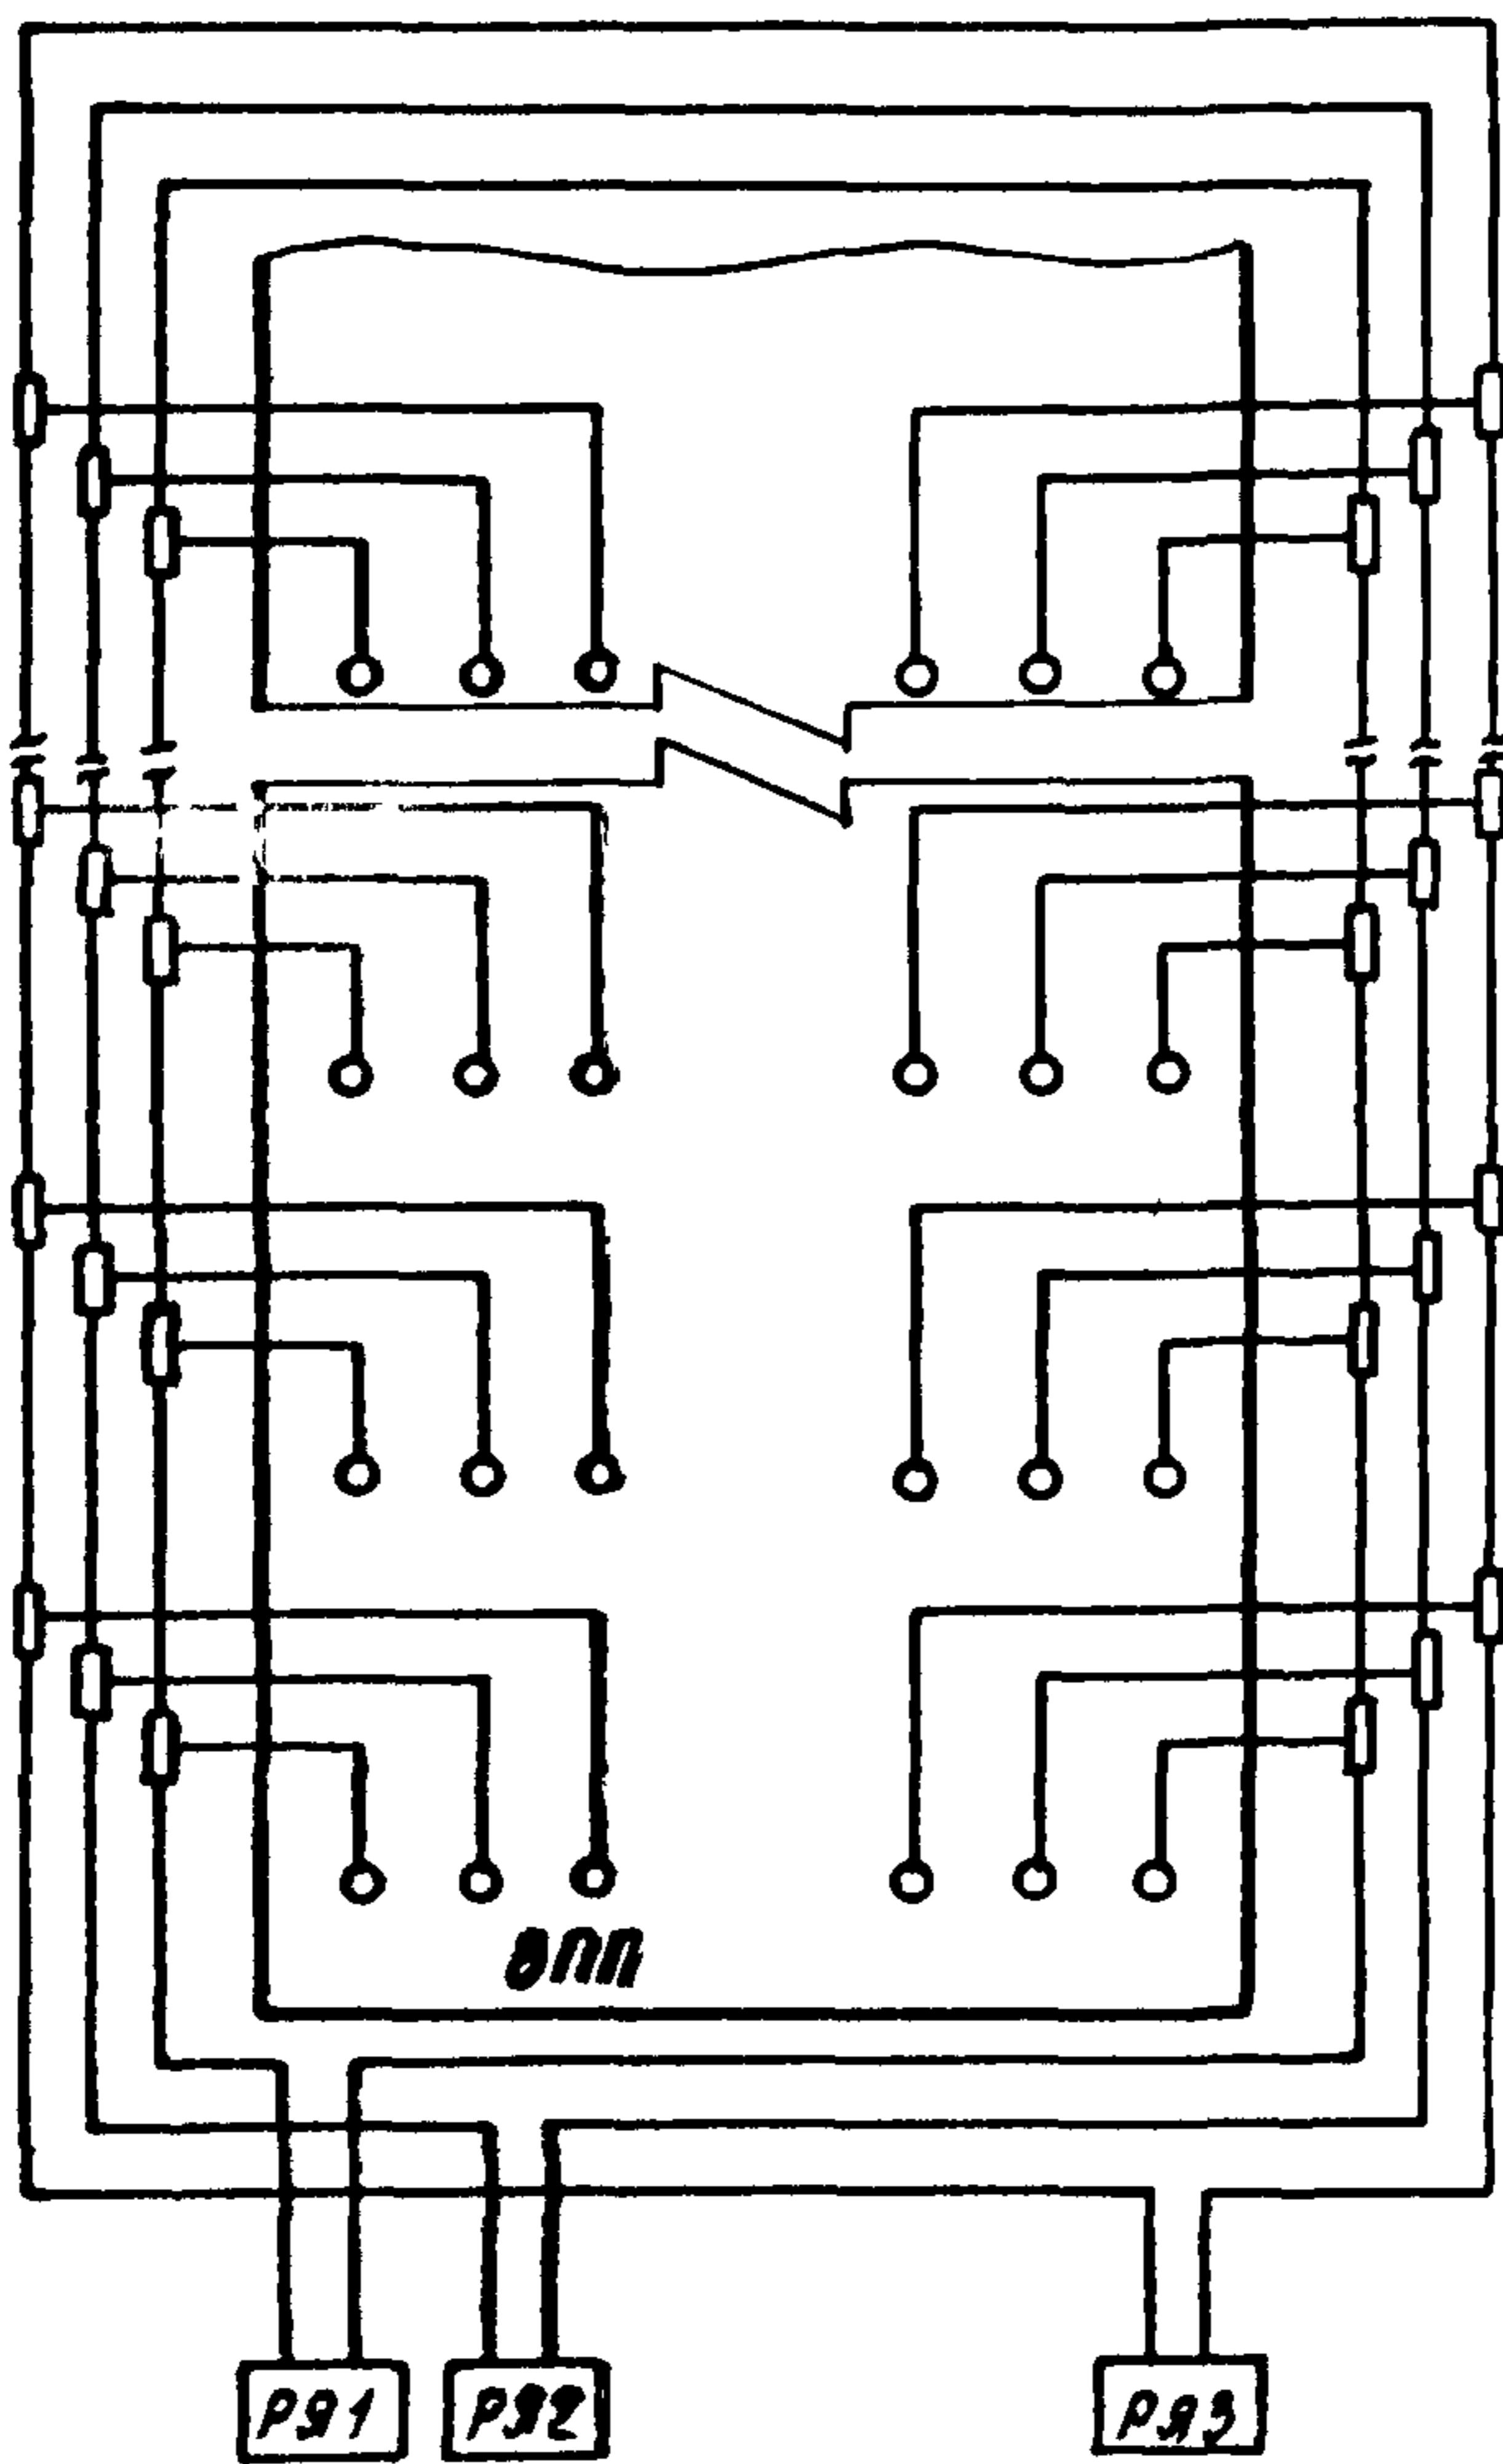


Рис. I4. Схема электропитания огней зоны приземления систем ОВИ-2 со световыми горизонтами

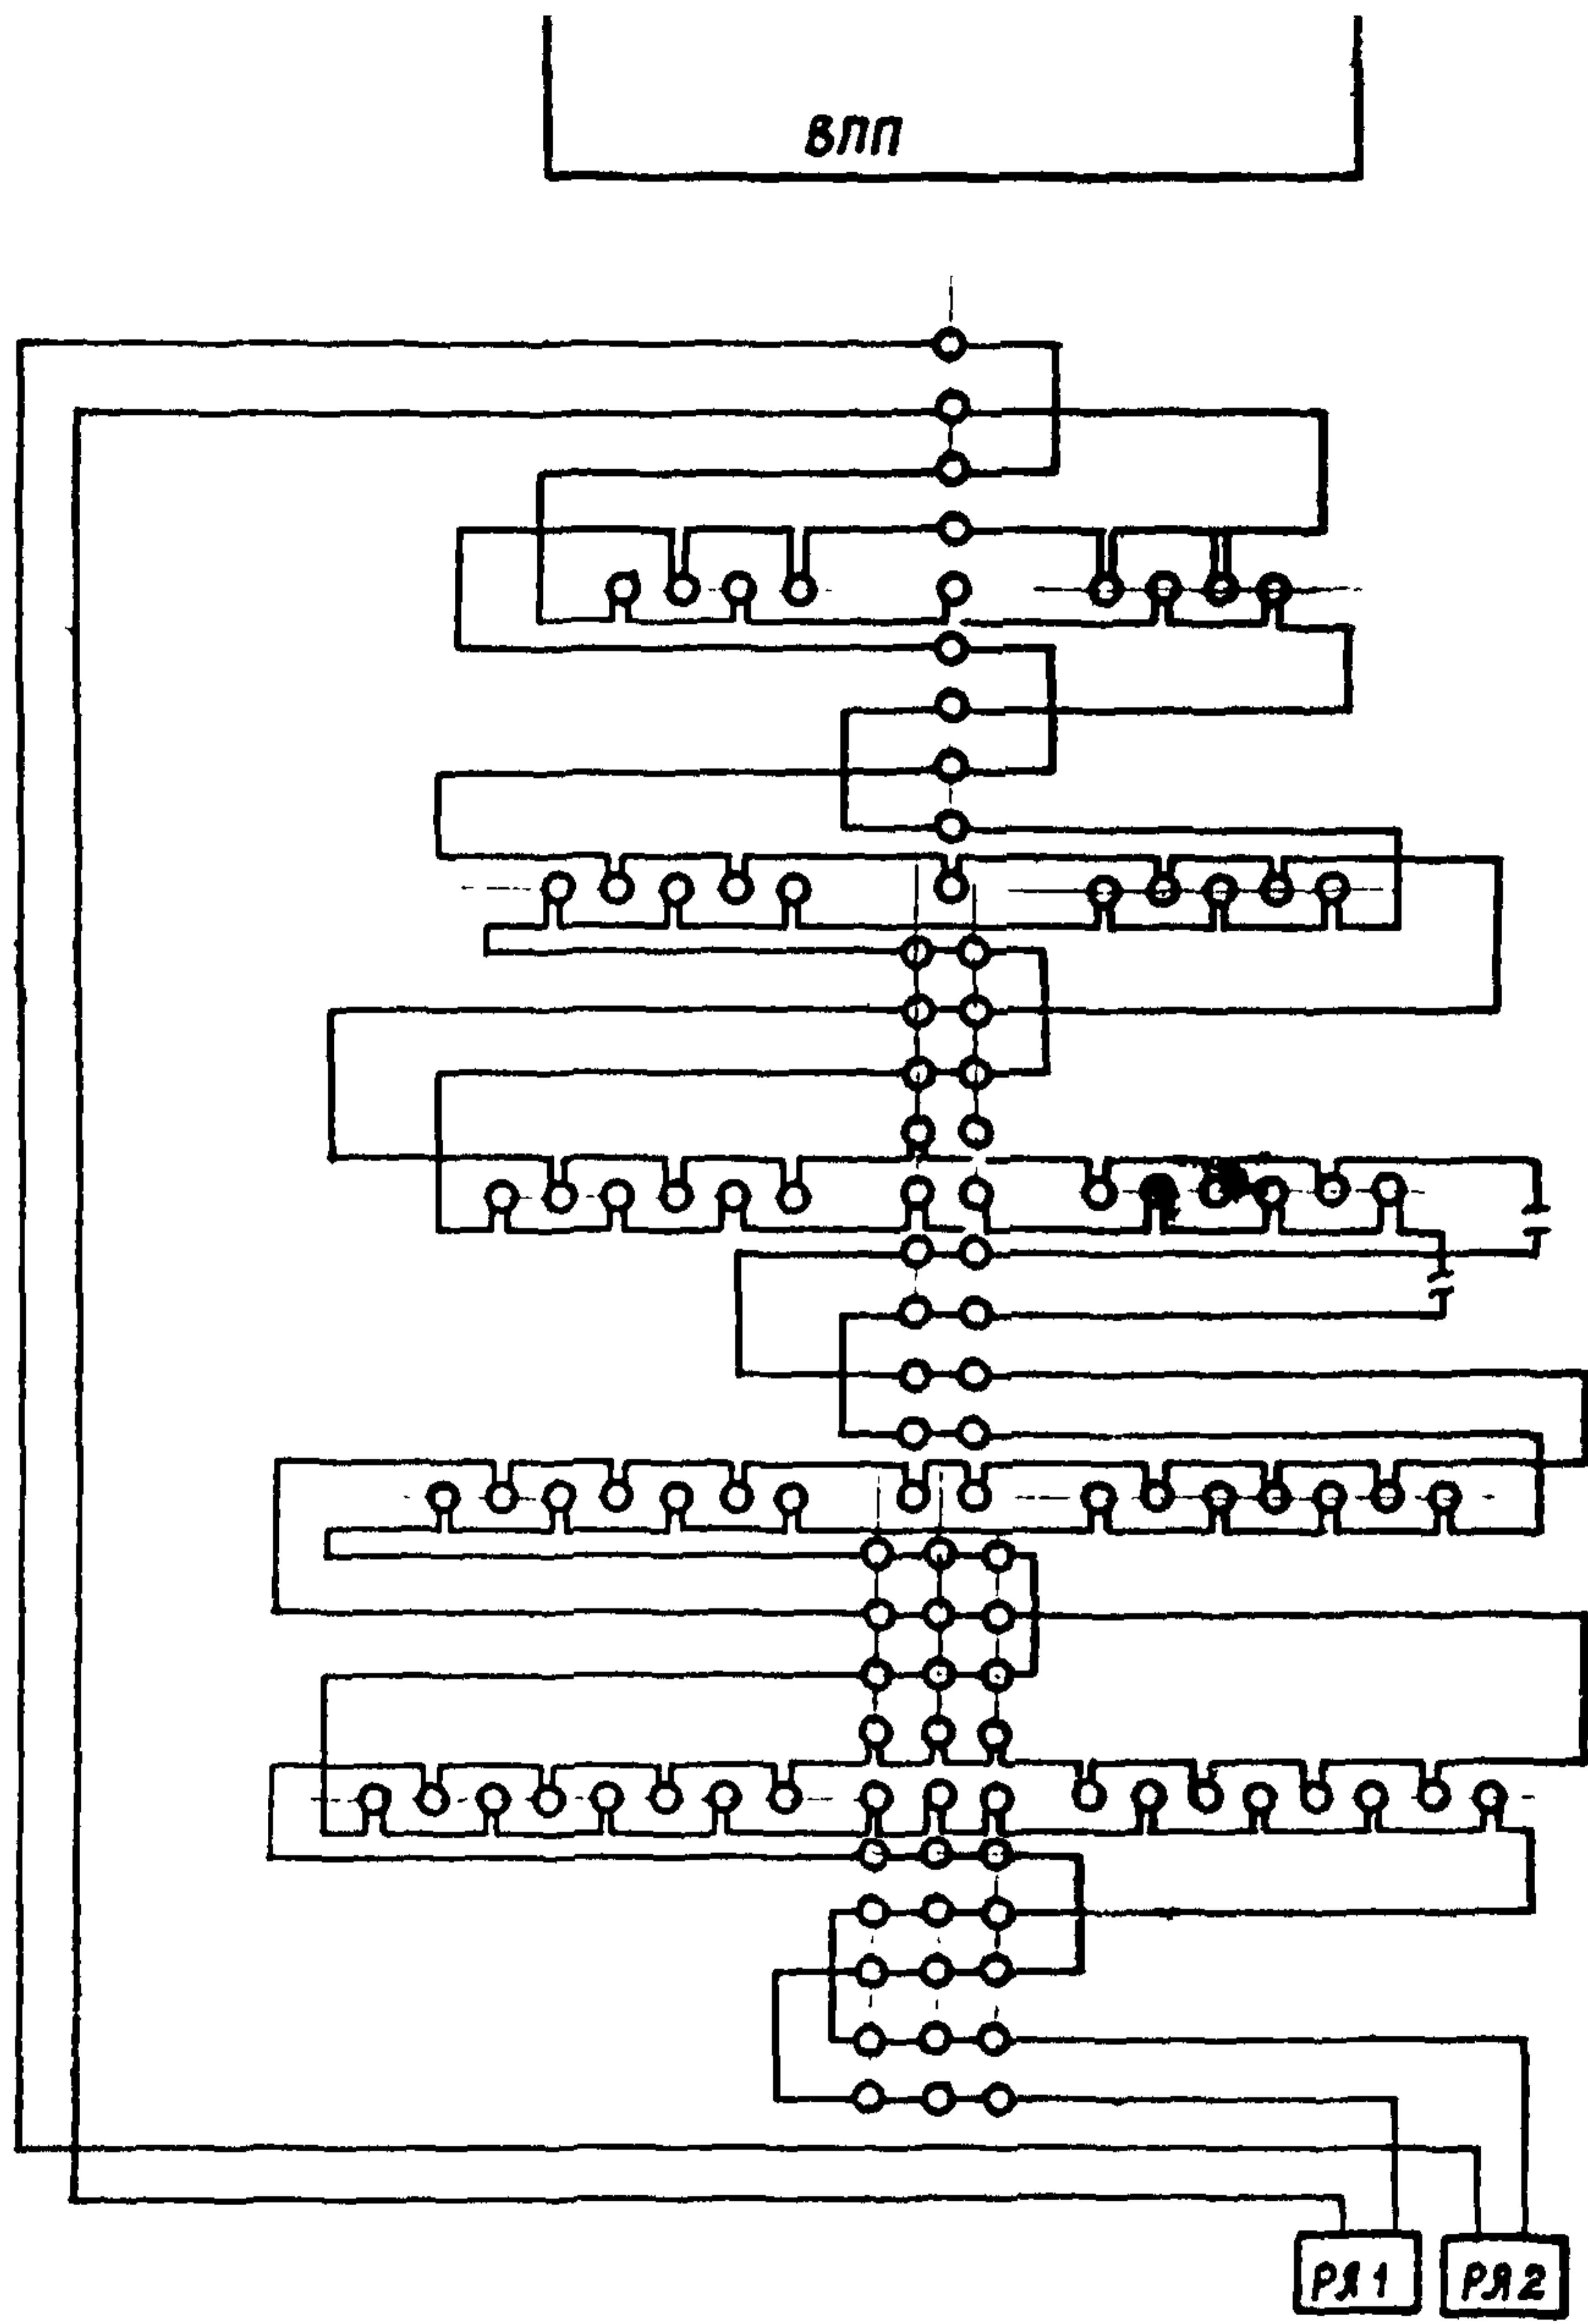


Рис. 15. Схема электропитания прожекторных огней приближения и световых горизонтов систем ОВИ-1, ОВИ-2 со световыми горизонтами

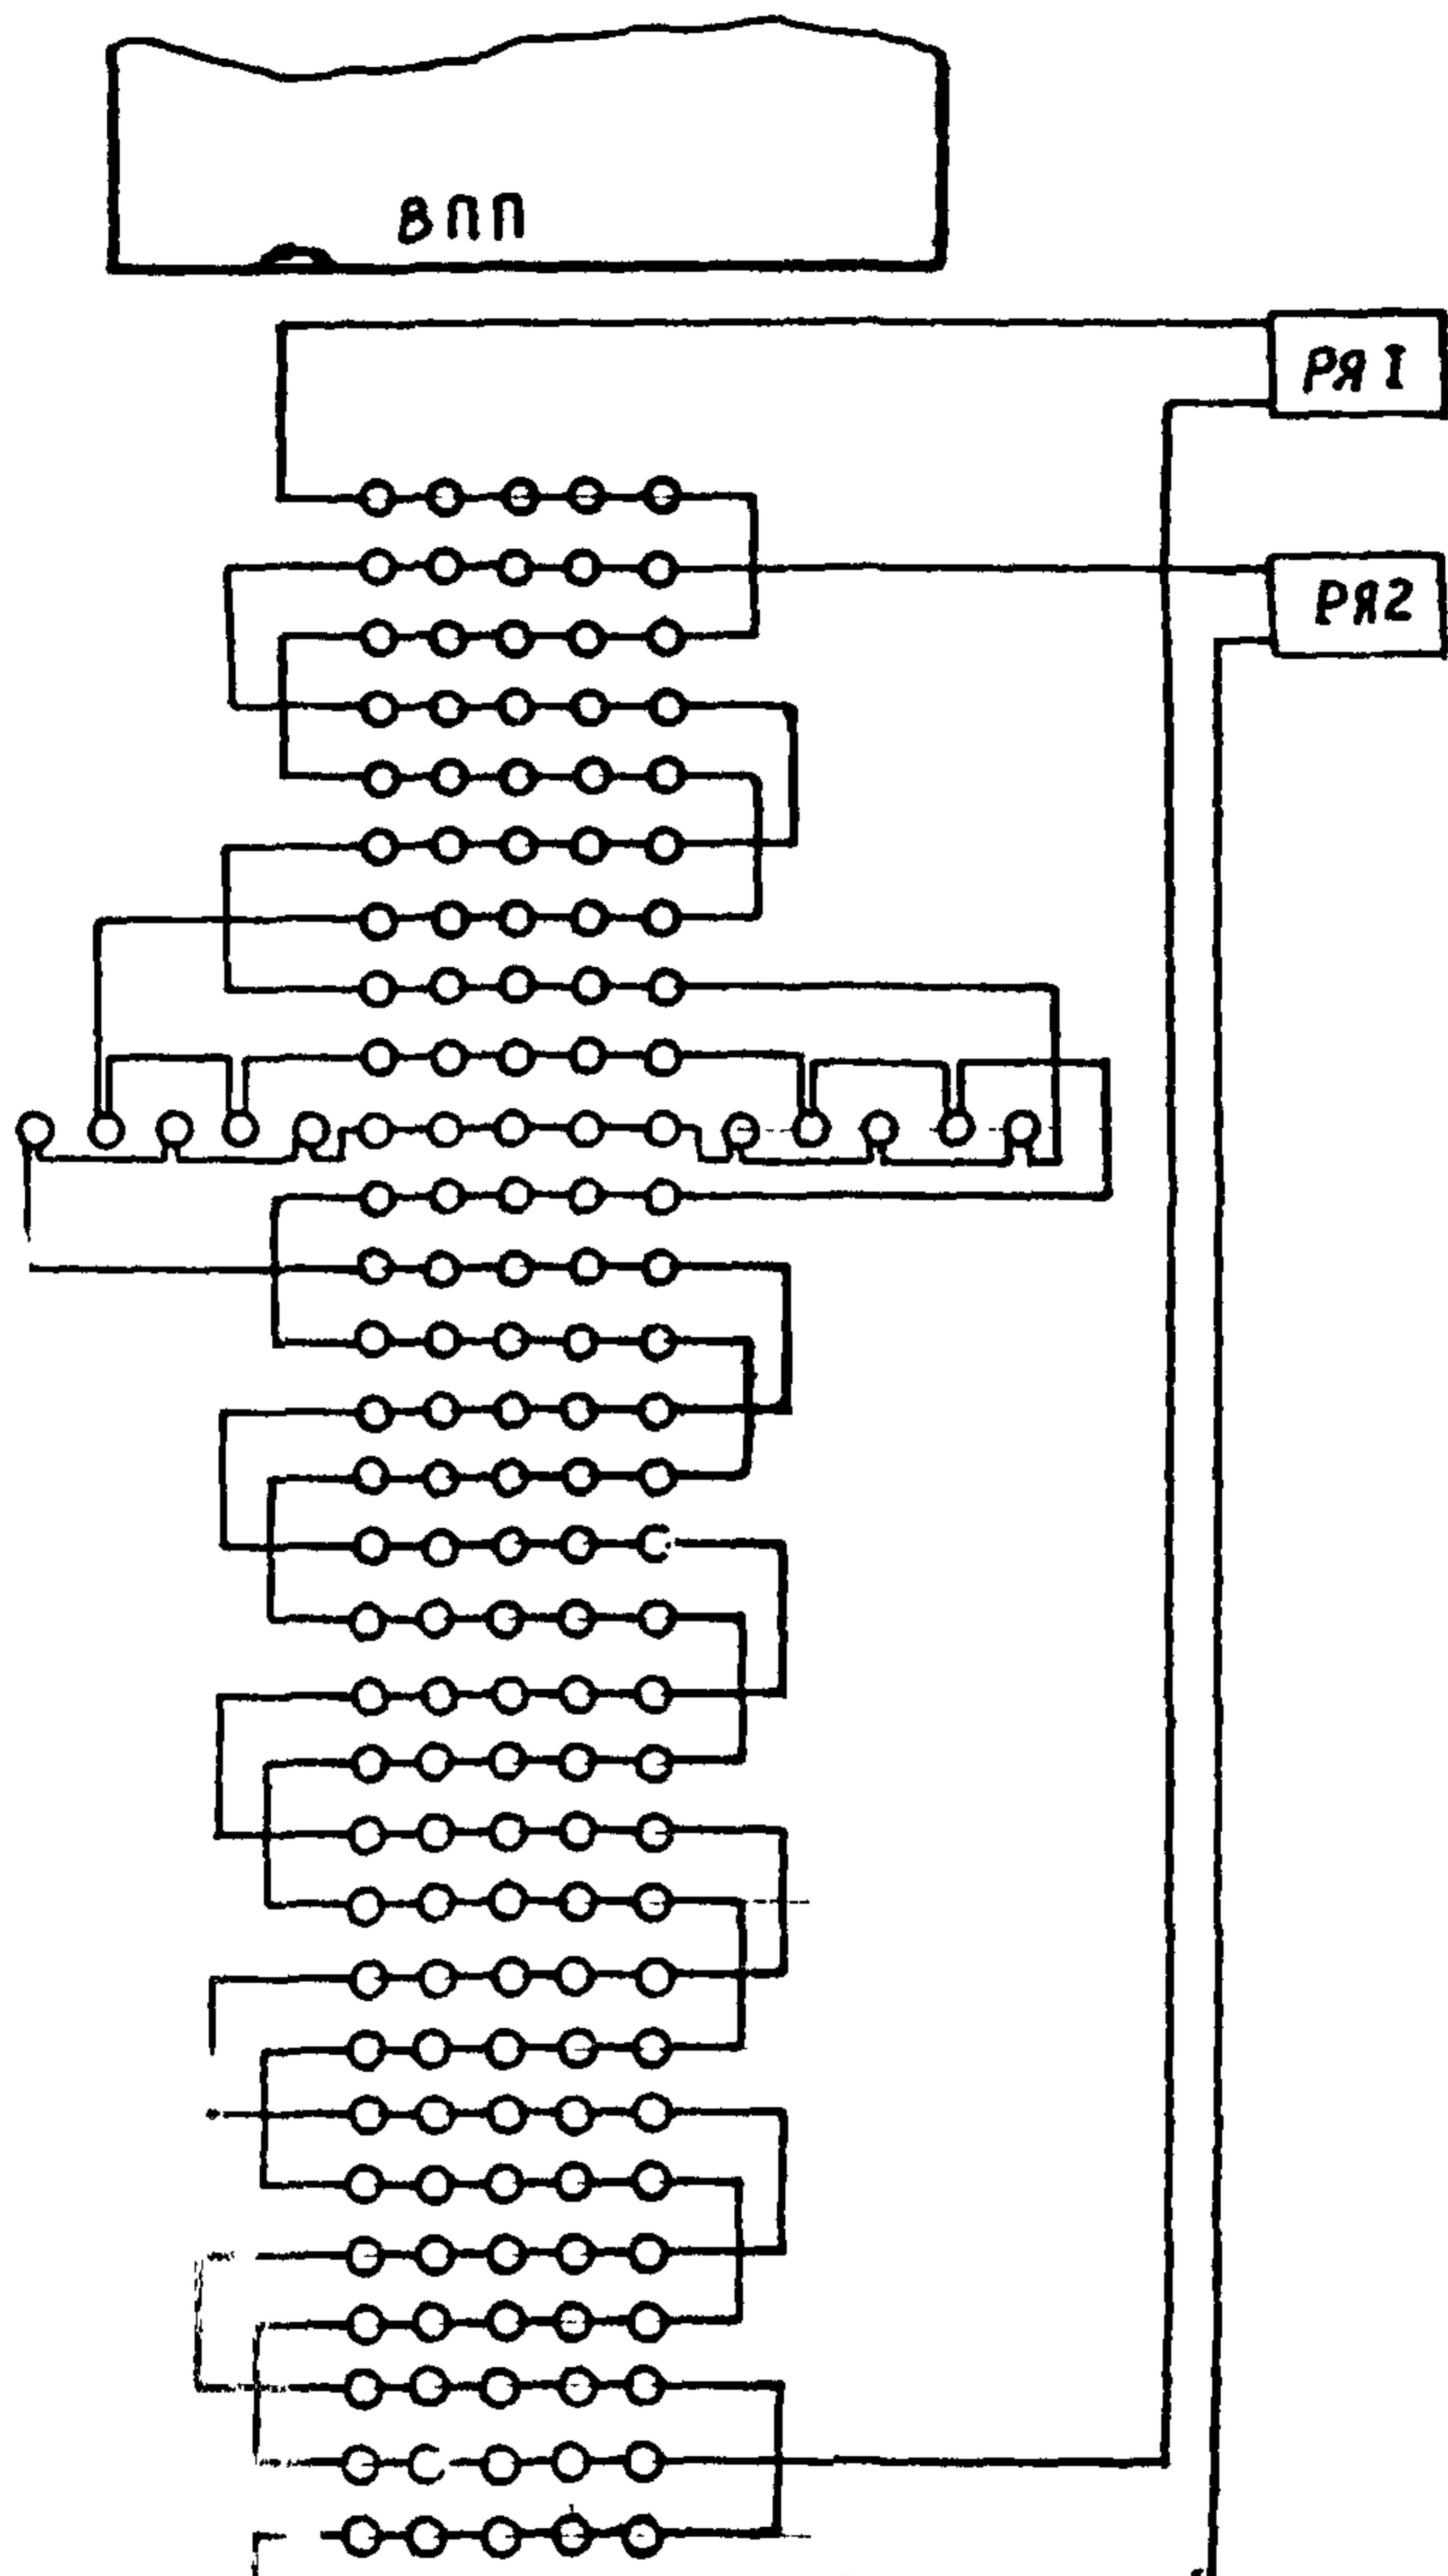


Рис. 16. Схема электропитания прожекторных огней приближения и светового горизонта систем ОВИ-1, ОВИ-2 и ОВИ-3 с огнями приближения по центральному ряду

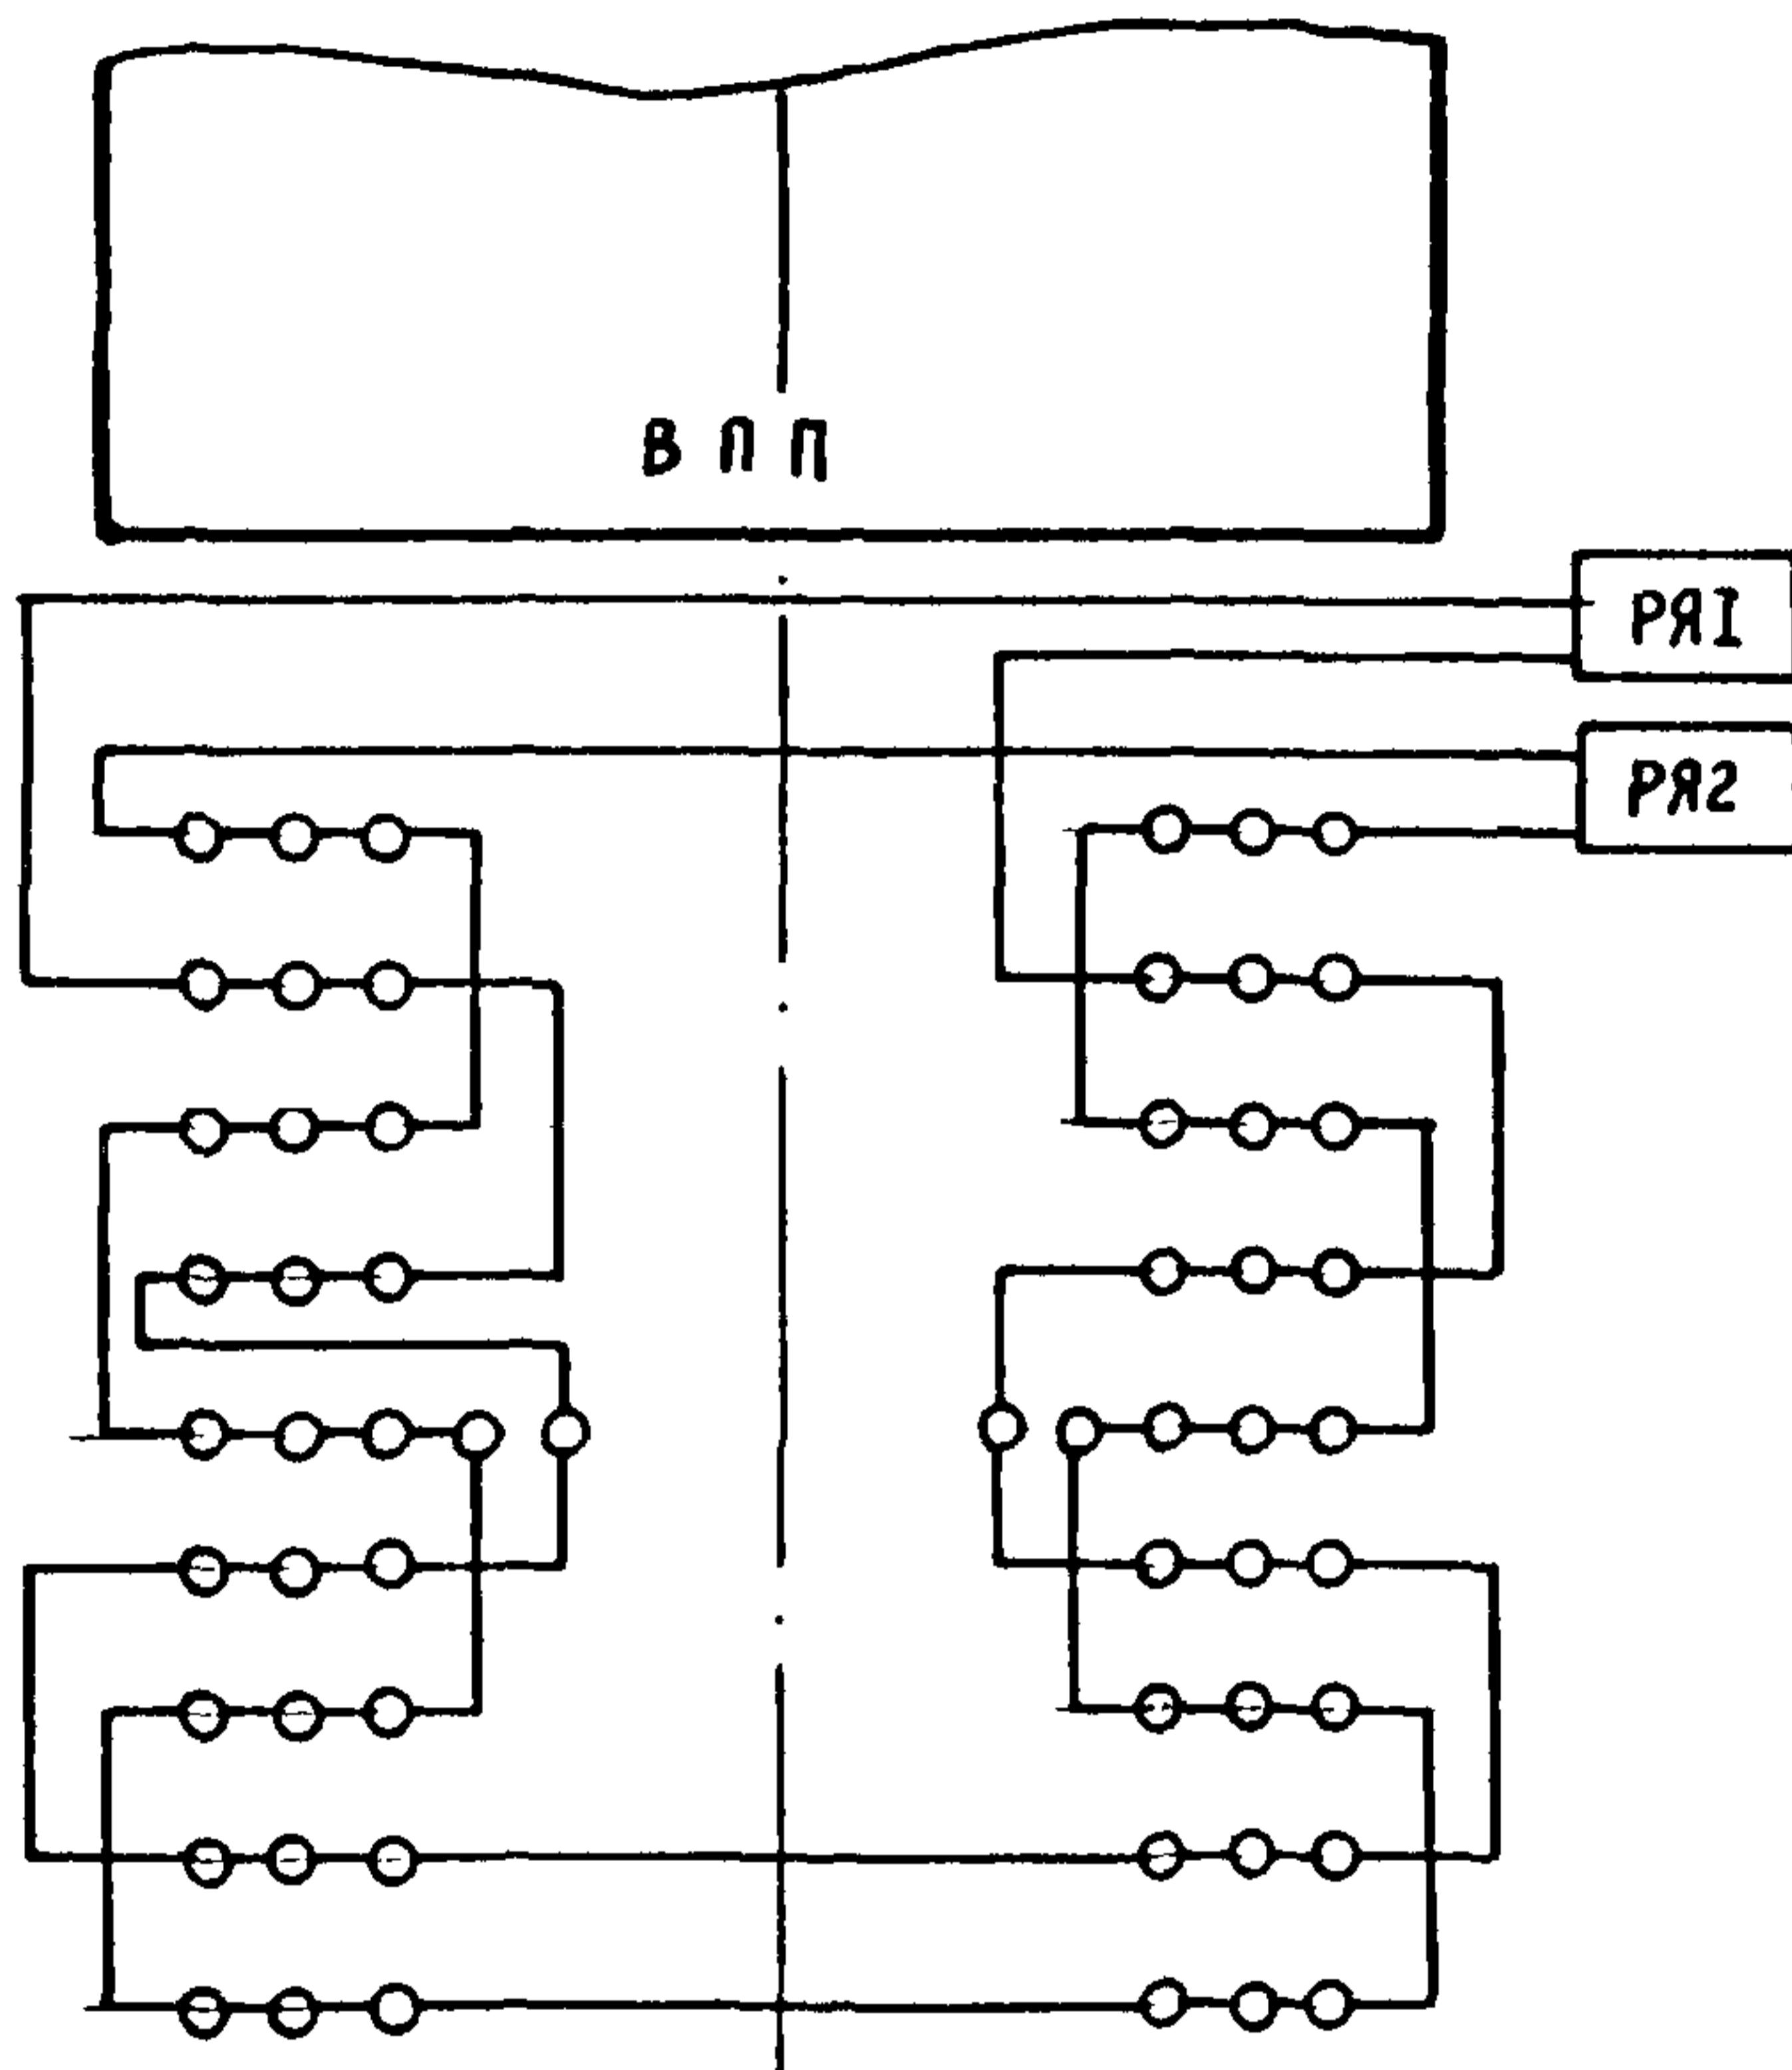


Рис. I7. Схема электропитания прожекторных боковых огней КИБ при дооборудовании системы ОВИ-1 до ОВИ-2 и ОВИ-3 с огнями приближения по центральному ряду

огни зоны приземления систем ОВИ-2 и ОВИ-3 с огнями приближения по центральному ряду (рис. 18);

посадочные входные и ограничительные огни прожекторного типа систем ОВИ-1 (рис. 19);

посадочные и ограничительные огни прожекторного типа систем ОВИ-2 и ОВИ-3 (рис. 3);

входные огни прожекторного типа систем ОВИ-2 и ОВИ-3 (рис. 20). При установке входных огней углубленного типа вдоль торца ВШП фланговые огни прожекторного типа должны включаться в кольцо посадочных огней;

осевые огни ВШП (рис. 21);

посадочные огни линзового типа, входные и ограничительные прожекторного типа систем ОВИ-1 (рис. 22);

посадочные огни линзового типа и ограничительные огни прожекторного типа систем ОВИ-2 и ОВИ-3 (рис. 23).

От одного регулятора яркости по одной кабельной линии должны включаться:

огни приближения и светового горизонта кругового обзора по схеме на рис. 4, в системах ОВИ-1 и ОВИ-2 по схемам на рис. 3; огни приближения кругового обзора устанавливаются при наличии задания на проектирование;

входные, посадочные, ограничительные огни кругового обзора (с использованием второго резервного регулятора яркости) систем ОВИ-1, ОВИ-2 и ОВИ-3;

огни приближения в светосигнальных системах ОМИ (см. рис. 24);

глиссадные огни типа PAPI (см. рис. 24);

огни ВЛЛ в светосигнальных системах ОМИ (см. рис. 24).

В системах ОМИ, предназначенных для полетов по ПШП (см. рис. 2) электропитание посадочных, входных и ограничительных огней кругового обзора (совместно) осуществляется по двум кабельным линиям.

4.3. Электропитание импульсных огней приближения выполняется по схеме в соответствии с технической документацией на тип оборудования.

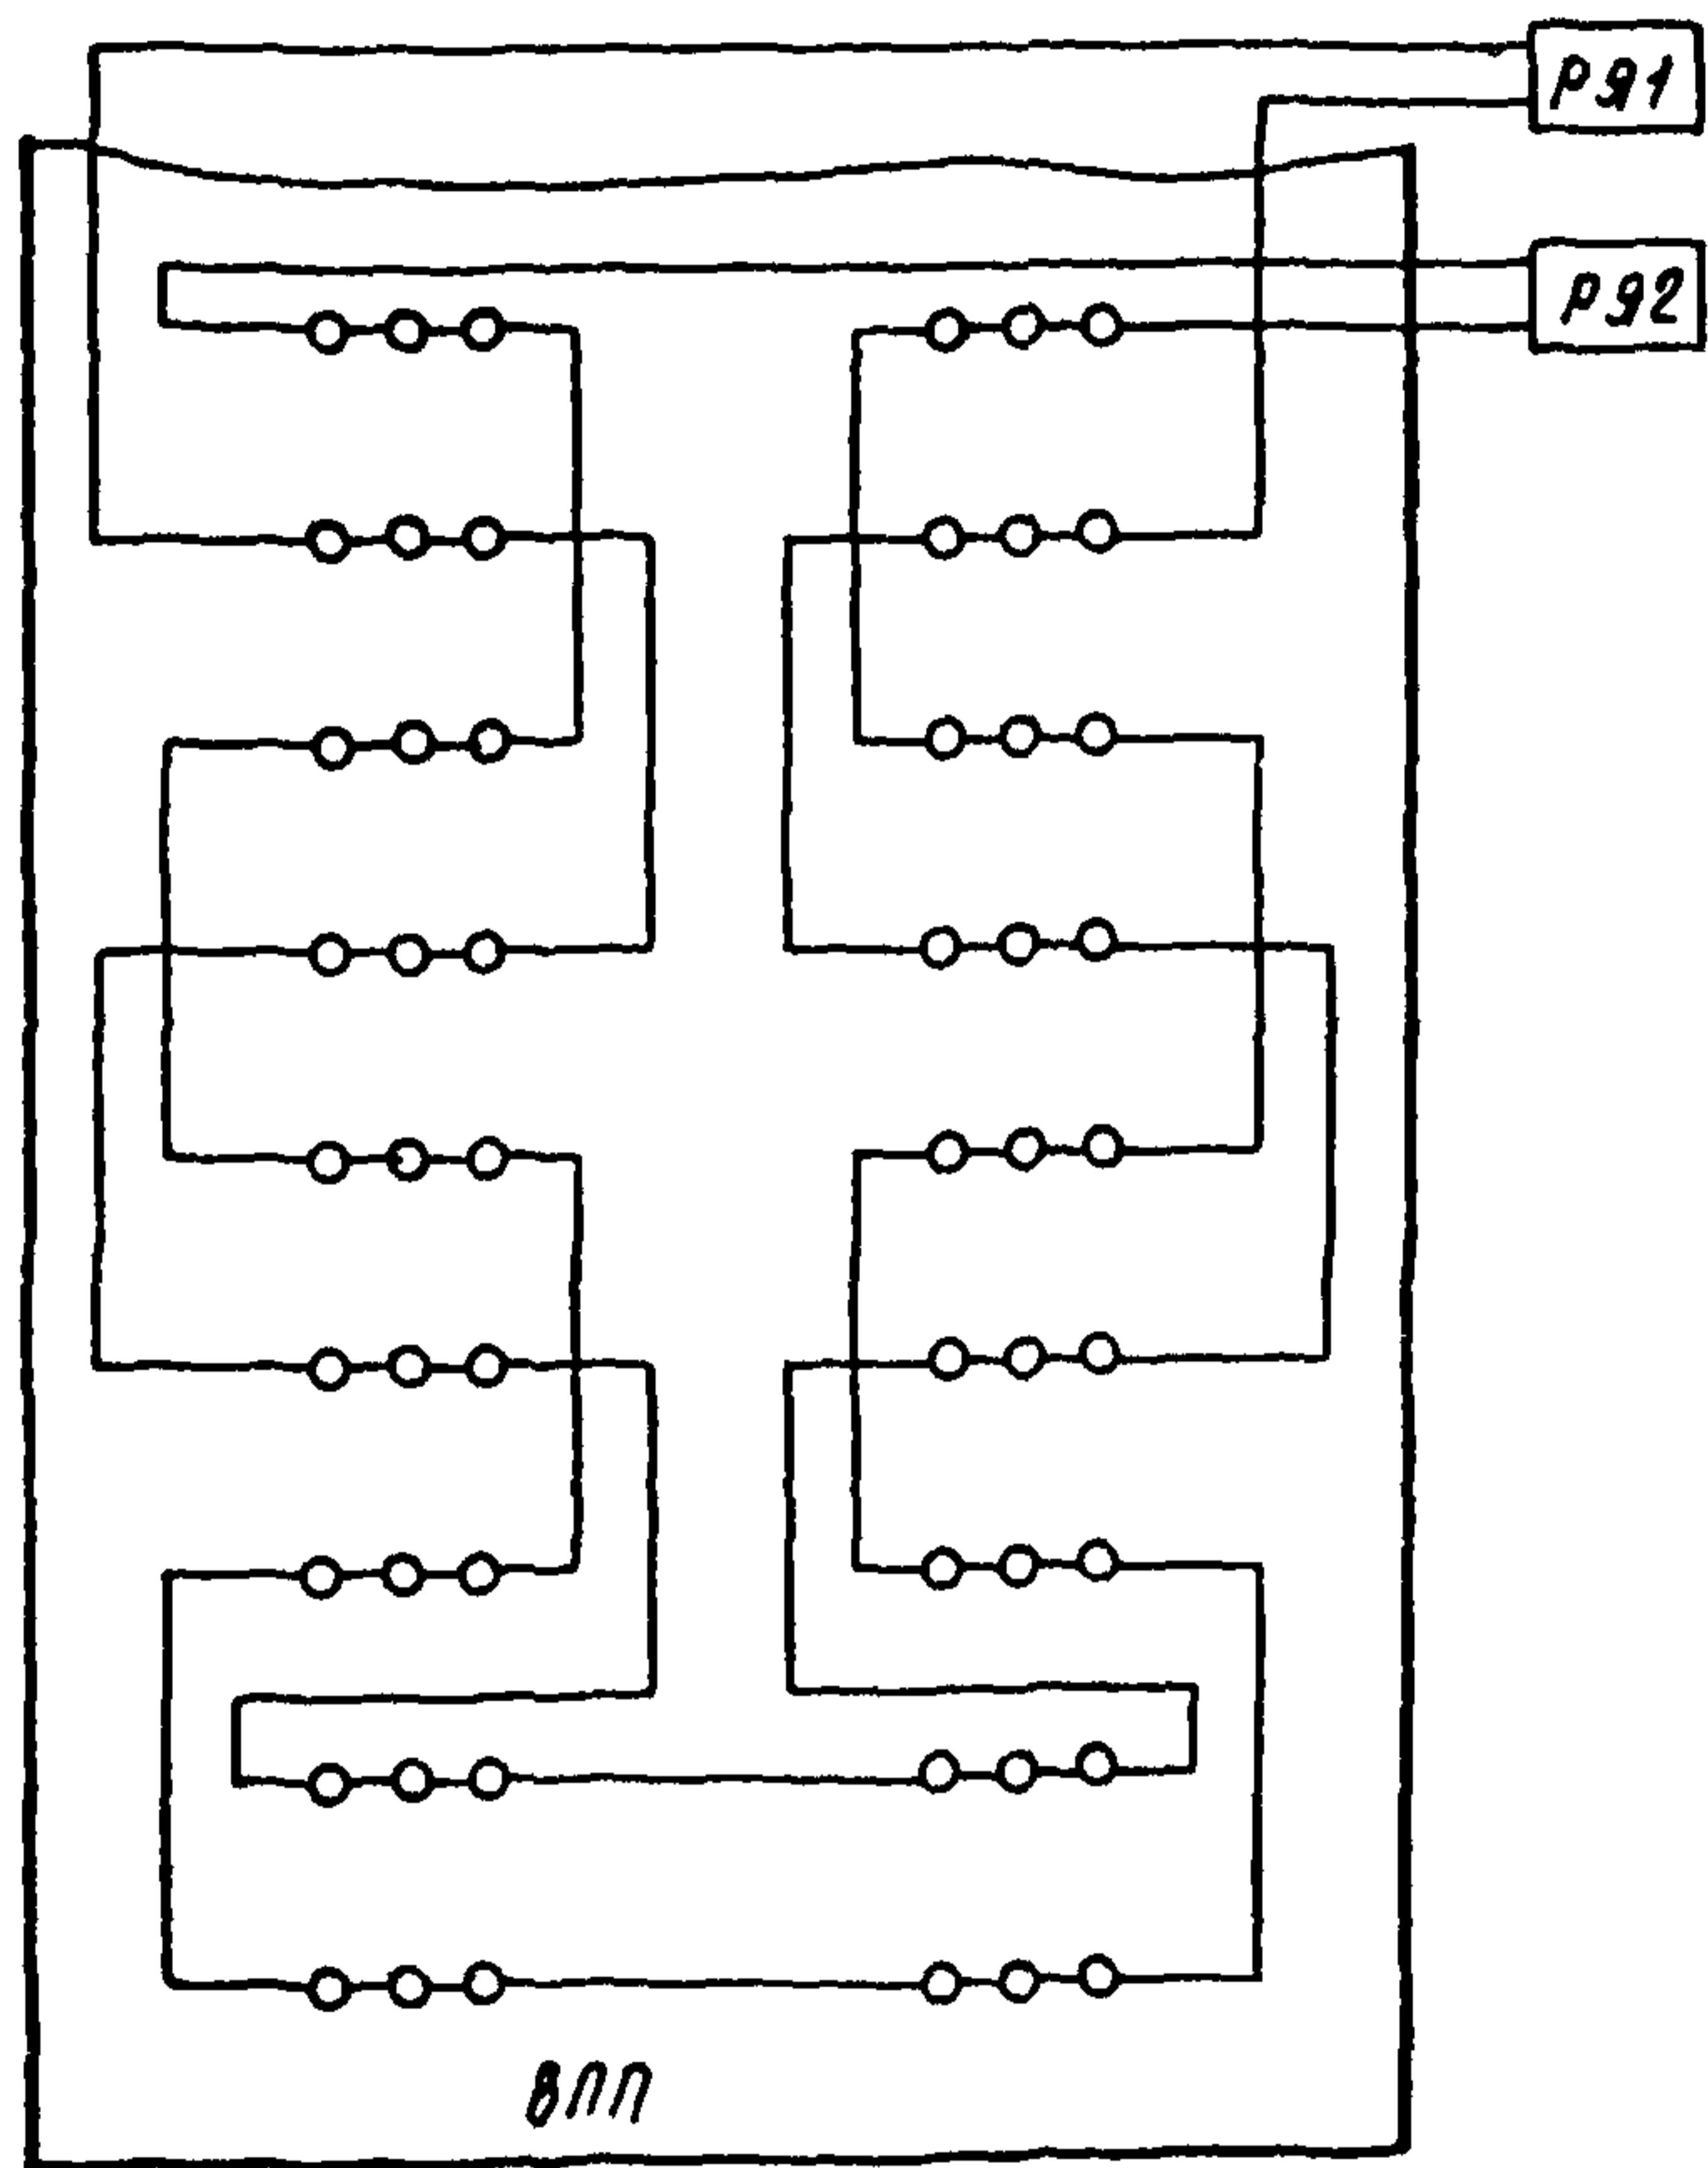


Рис. I8. Схема электропитания огней зоны приземления систем ОВИ-2, ОВИ-3 с огнями приближения по центральному ряду

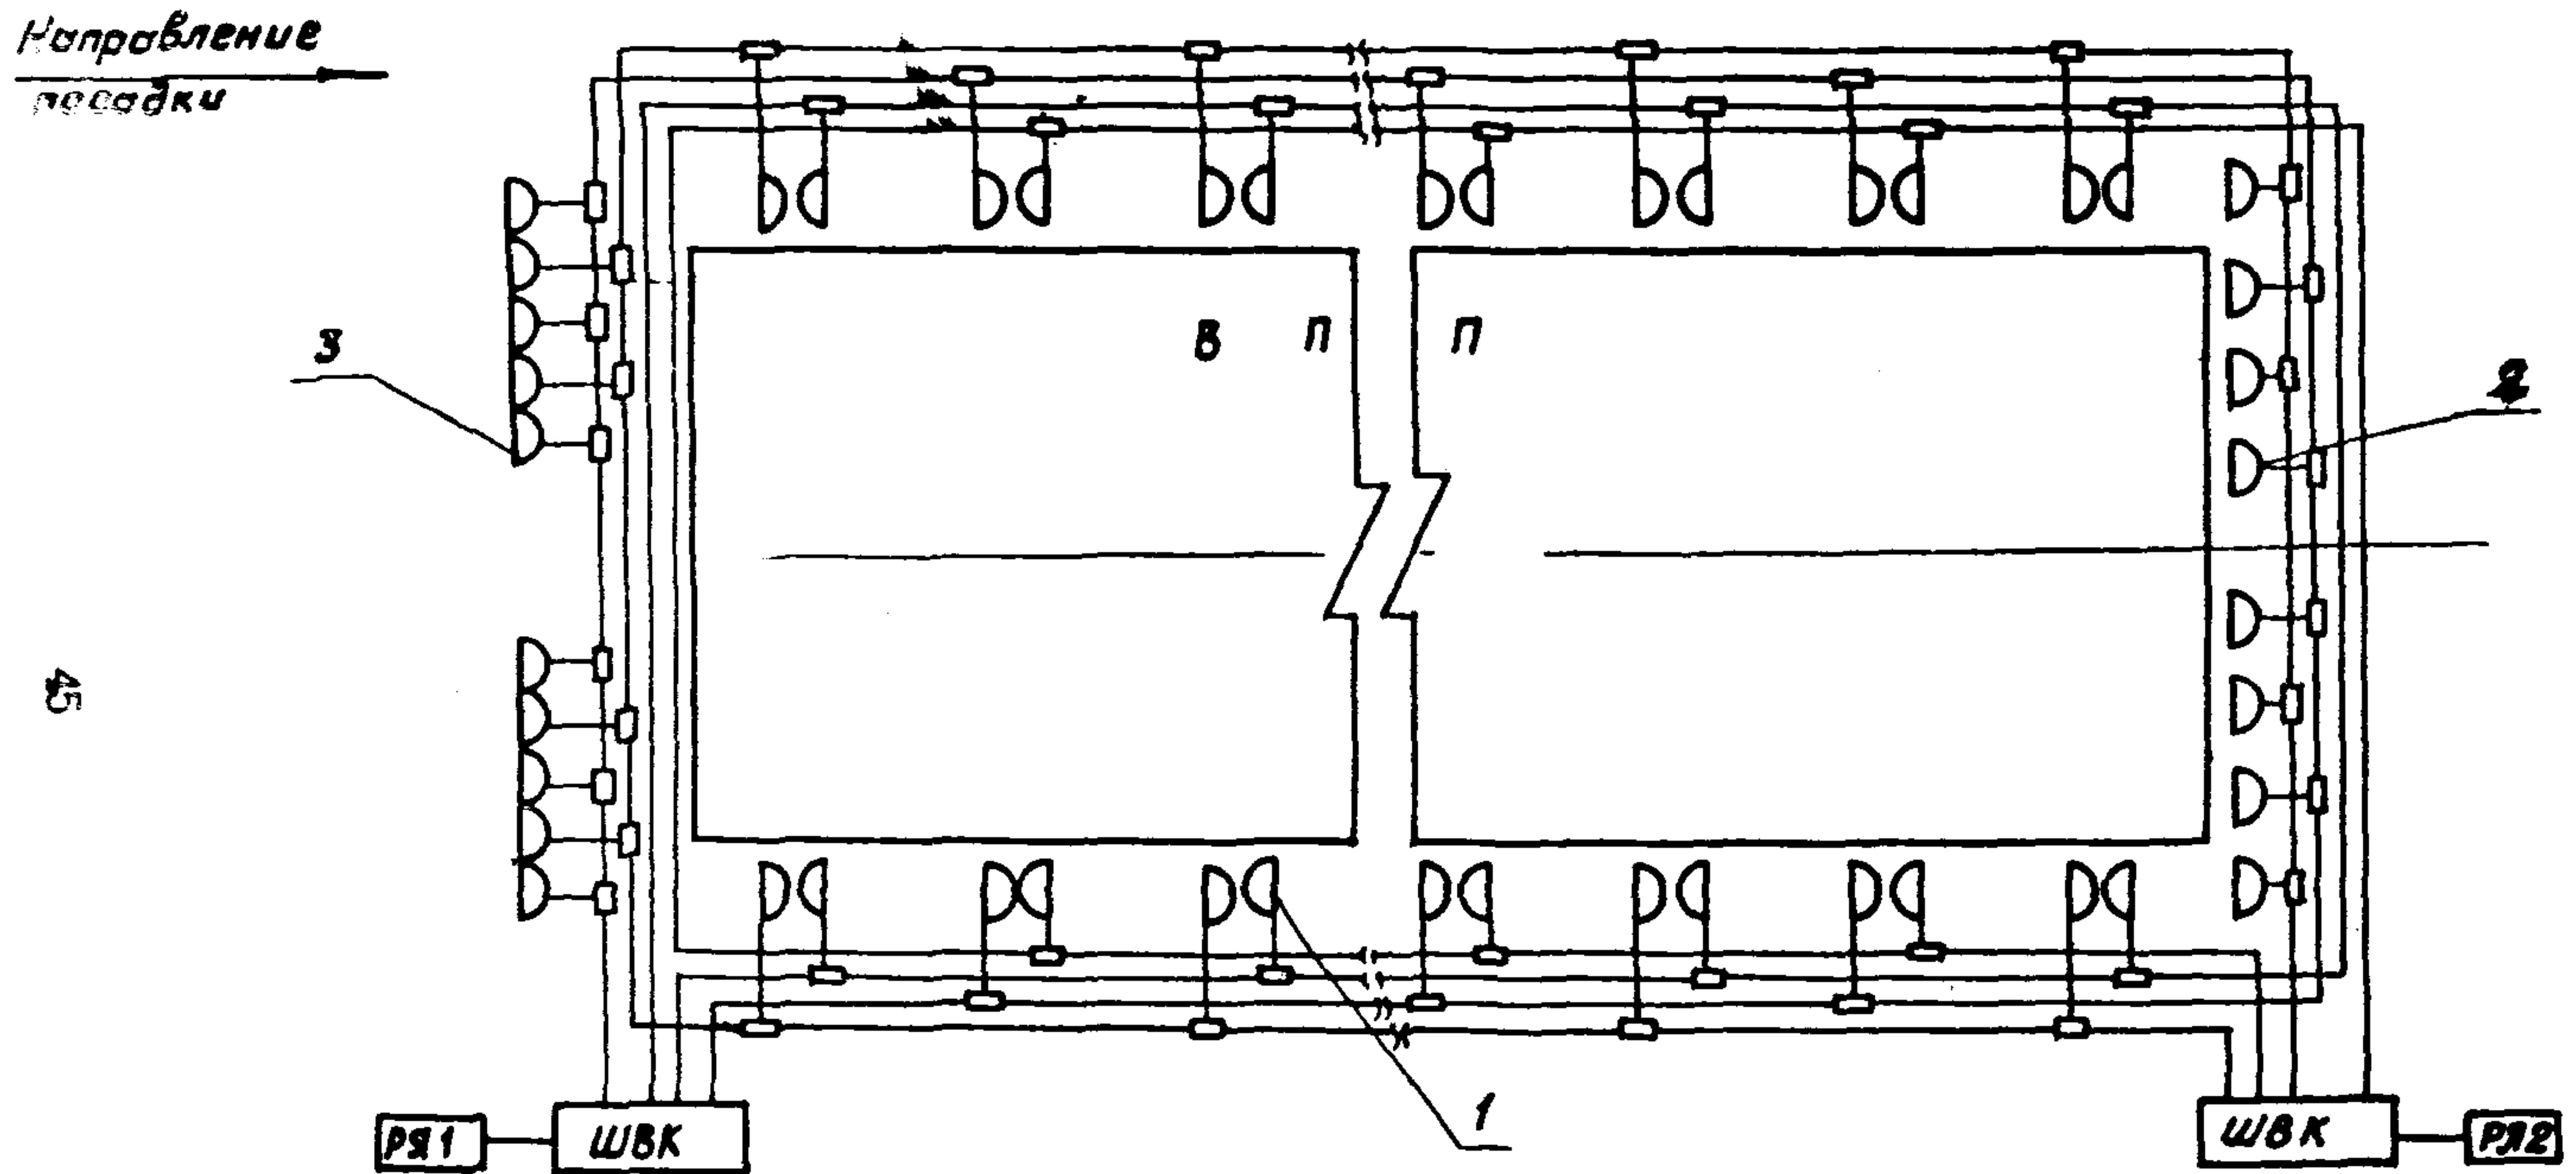


Рис. I9. Схема электропитания посадочных, входных и ограничительных огней промеж-
торного типа систем ОВИ-І: 1 - посадочный огонь; 2 - ограничительный огонь;
3 - входной огонь

Примечание. Электропитание входных и ограничительных огней второго направле-
ния посадки условно не показано.


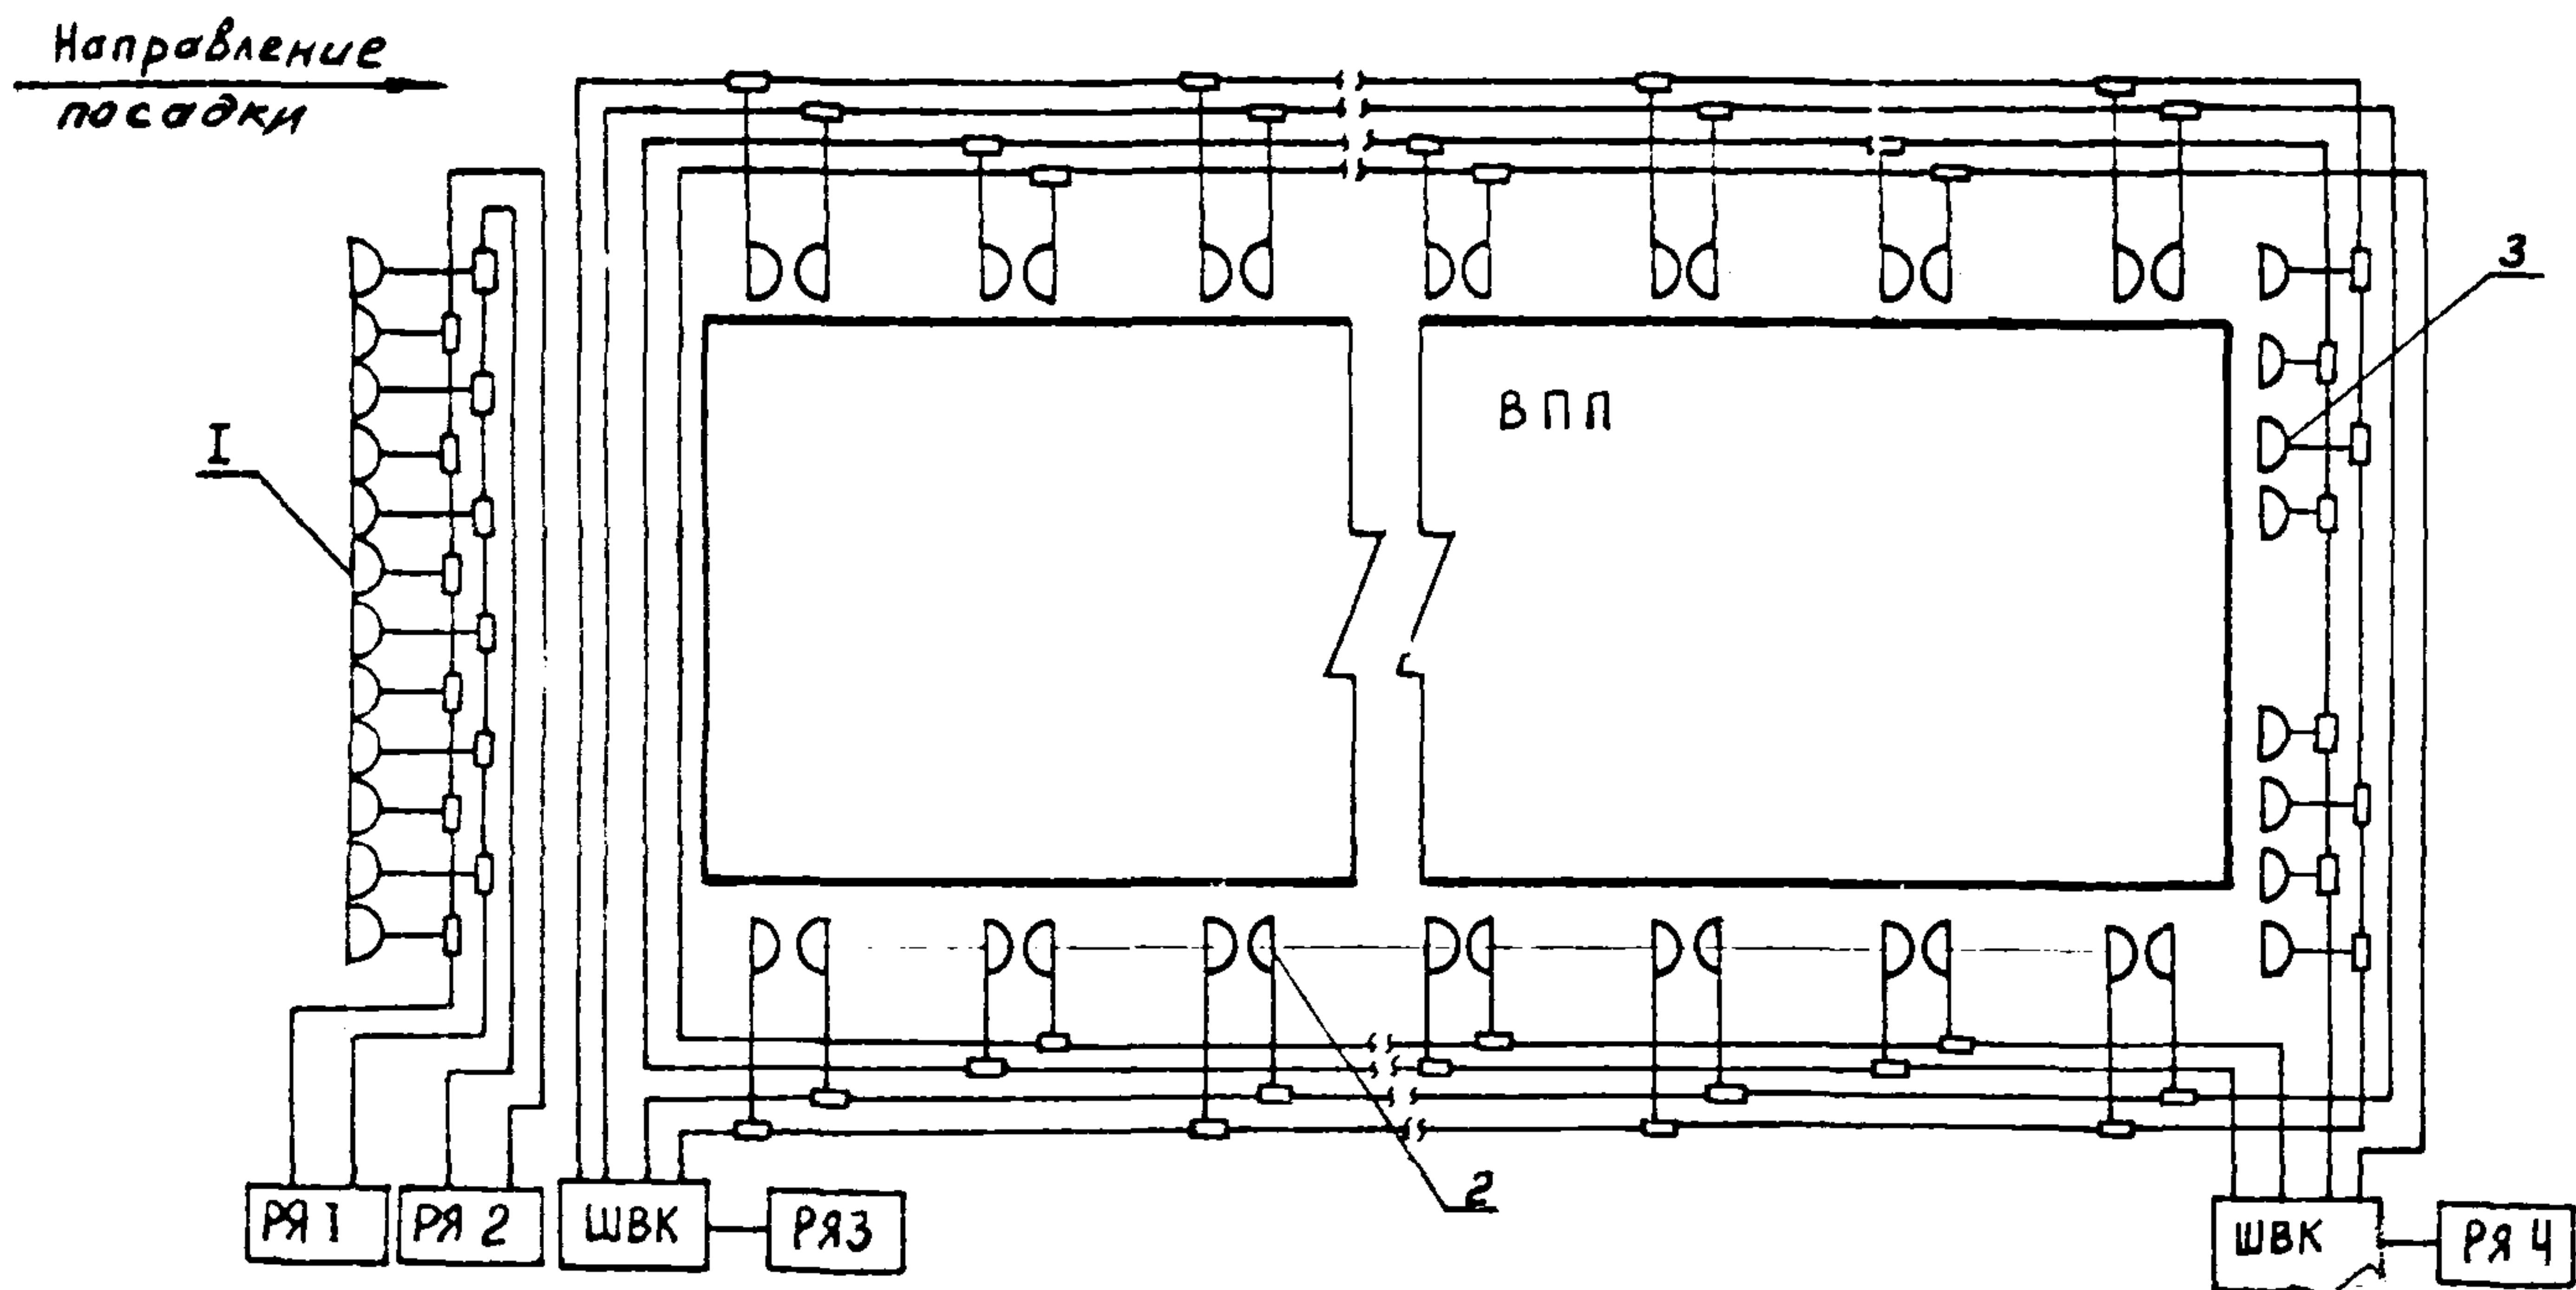


Рис. 20. Схема электропитания входных, посадочных и ограничительных огней прожекторного типа систем ОВИ-2, ОВИ-3: 1 - входной огонь; 2 - посадочный огонь; 3 - ограничительный огонь


Примечание. Входные и ограничительные огни второго направления условно не показаны.

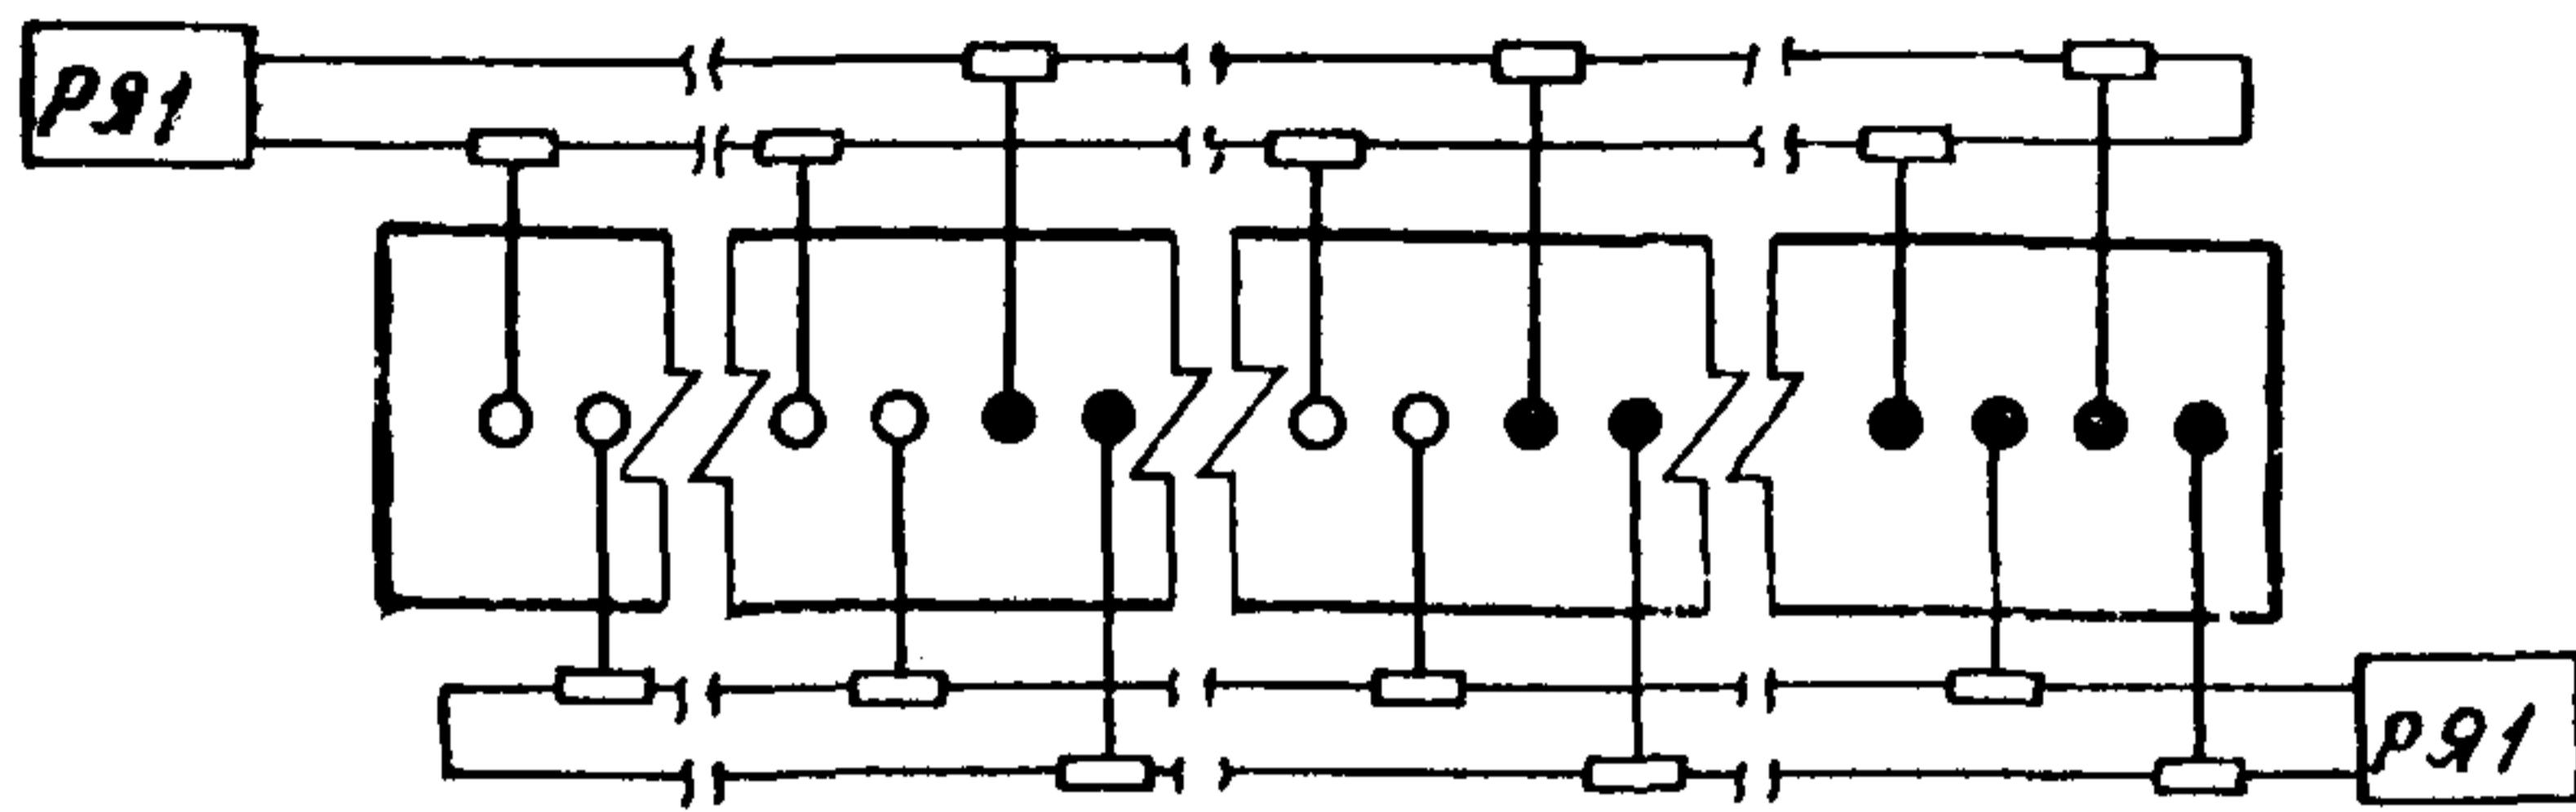

а

● - красный огонь;

○ - белый огонь

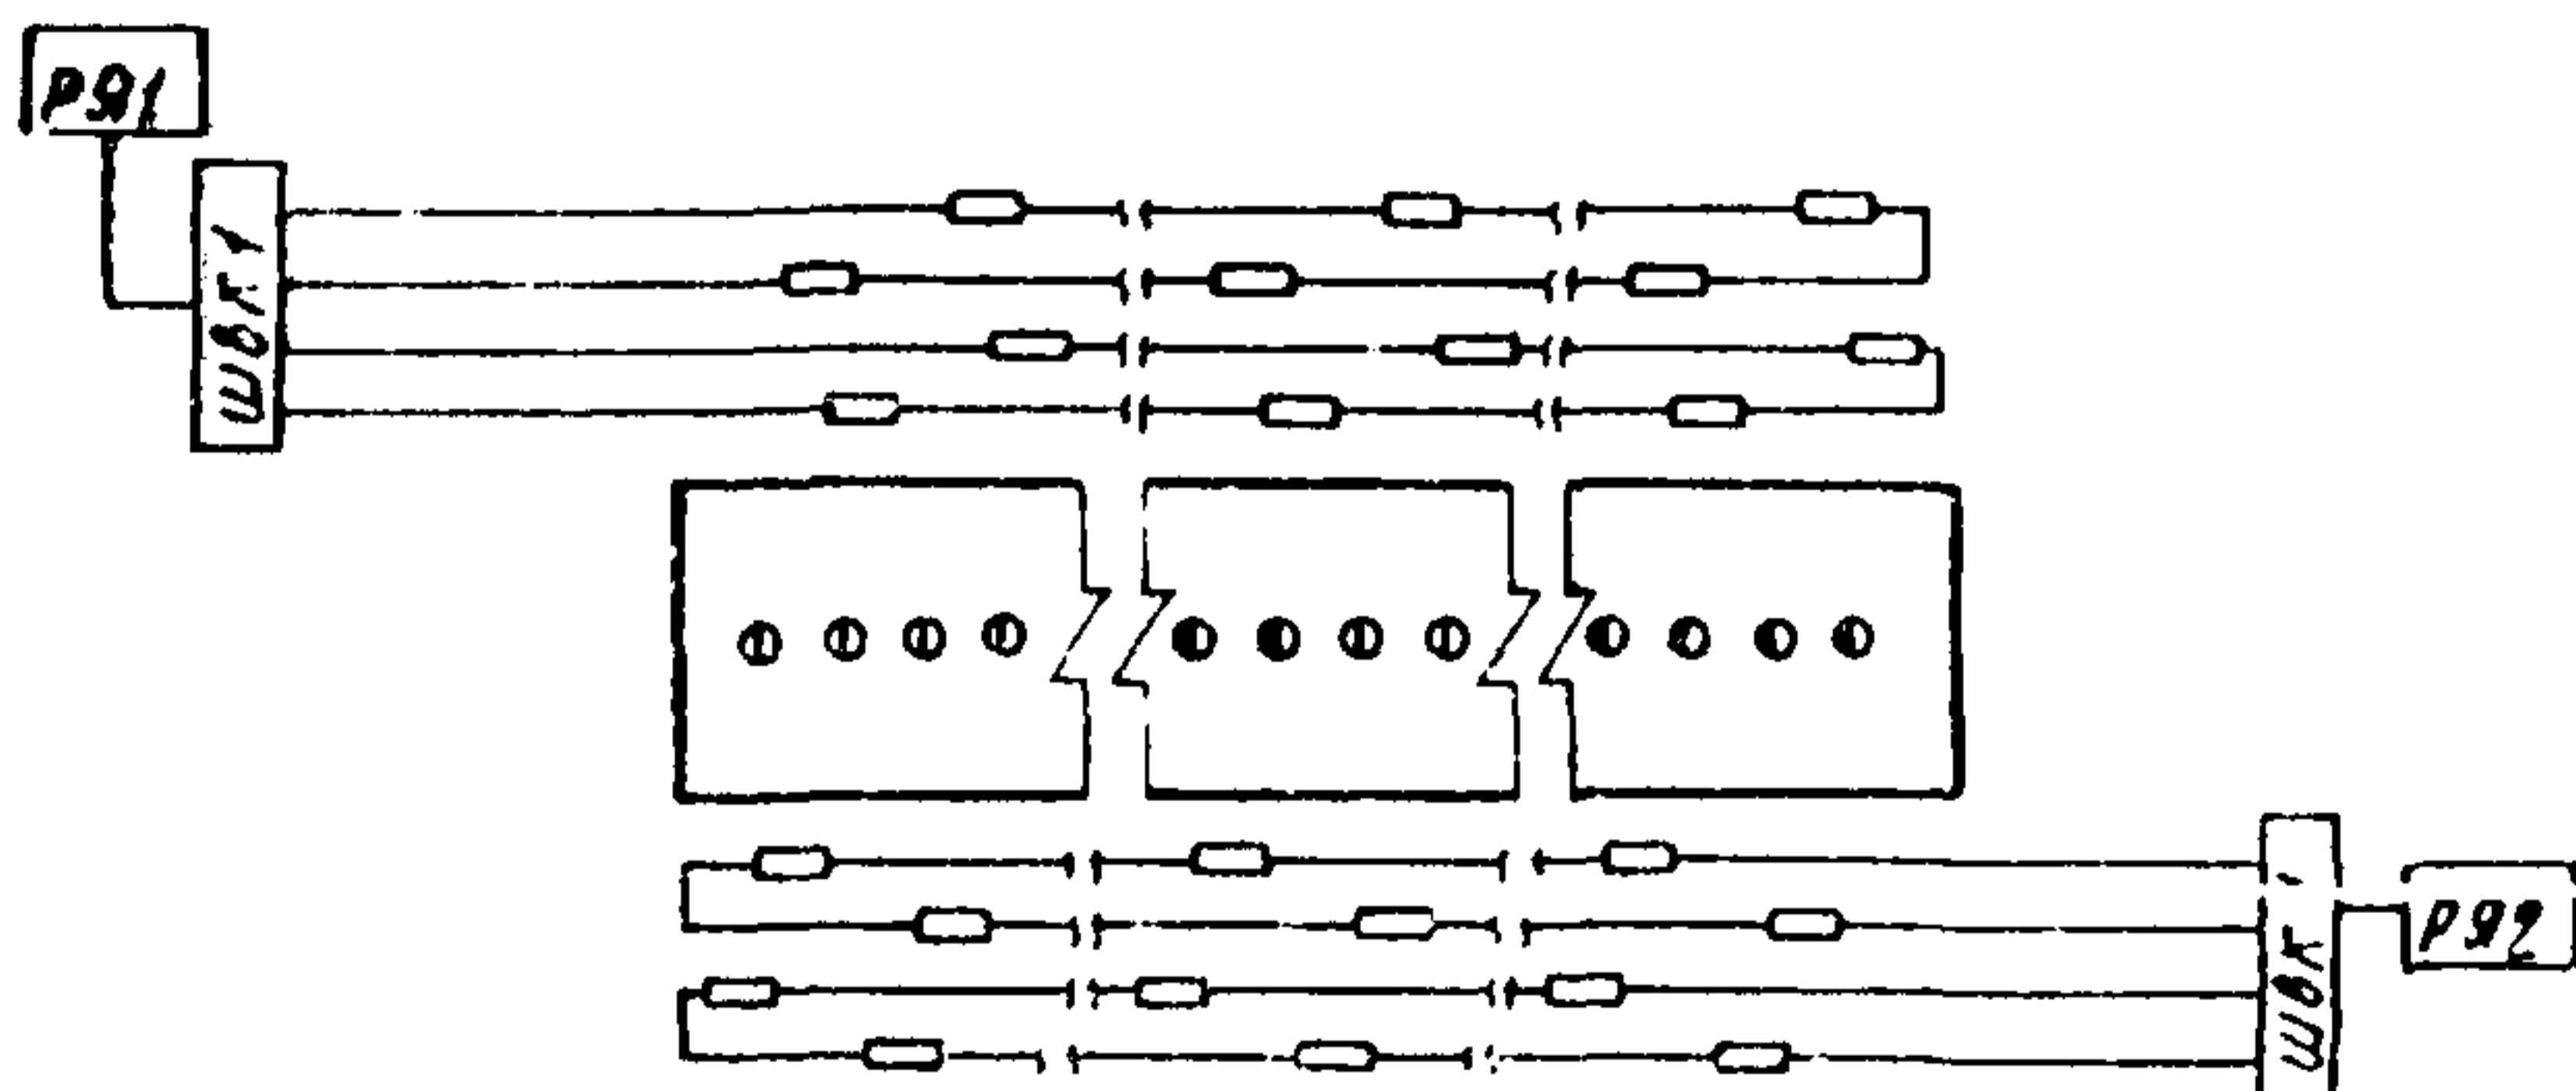

б

● - красно-белый огонь;

○ - белый огонь

Рис. 21. Схема электропитания осевых огней ВЛП:
а - при установке одноламповых огней; б - при
установке двухламповых огней

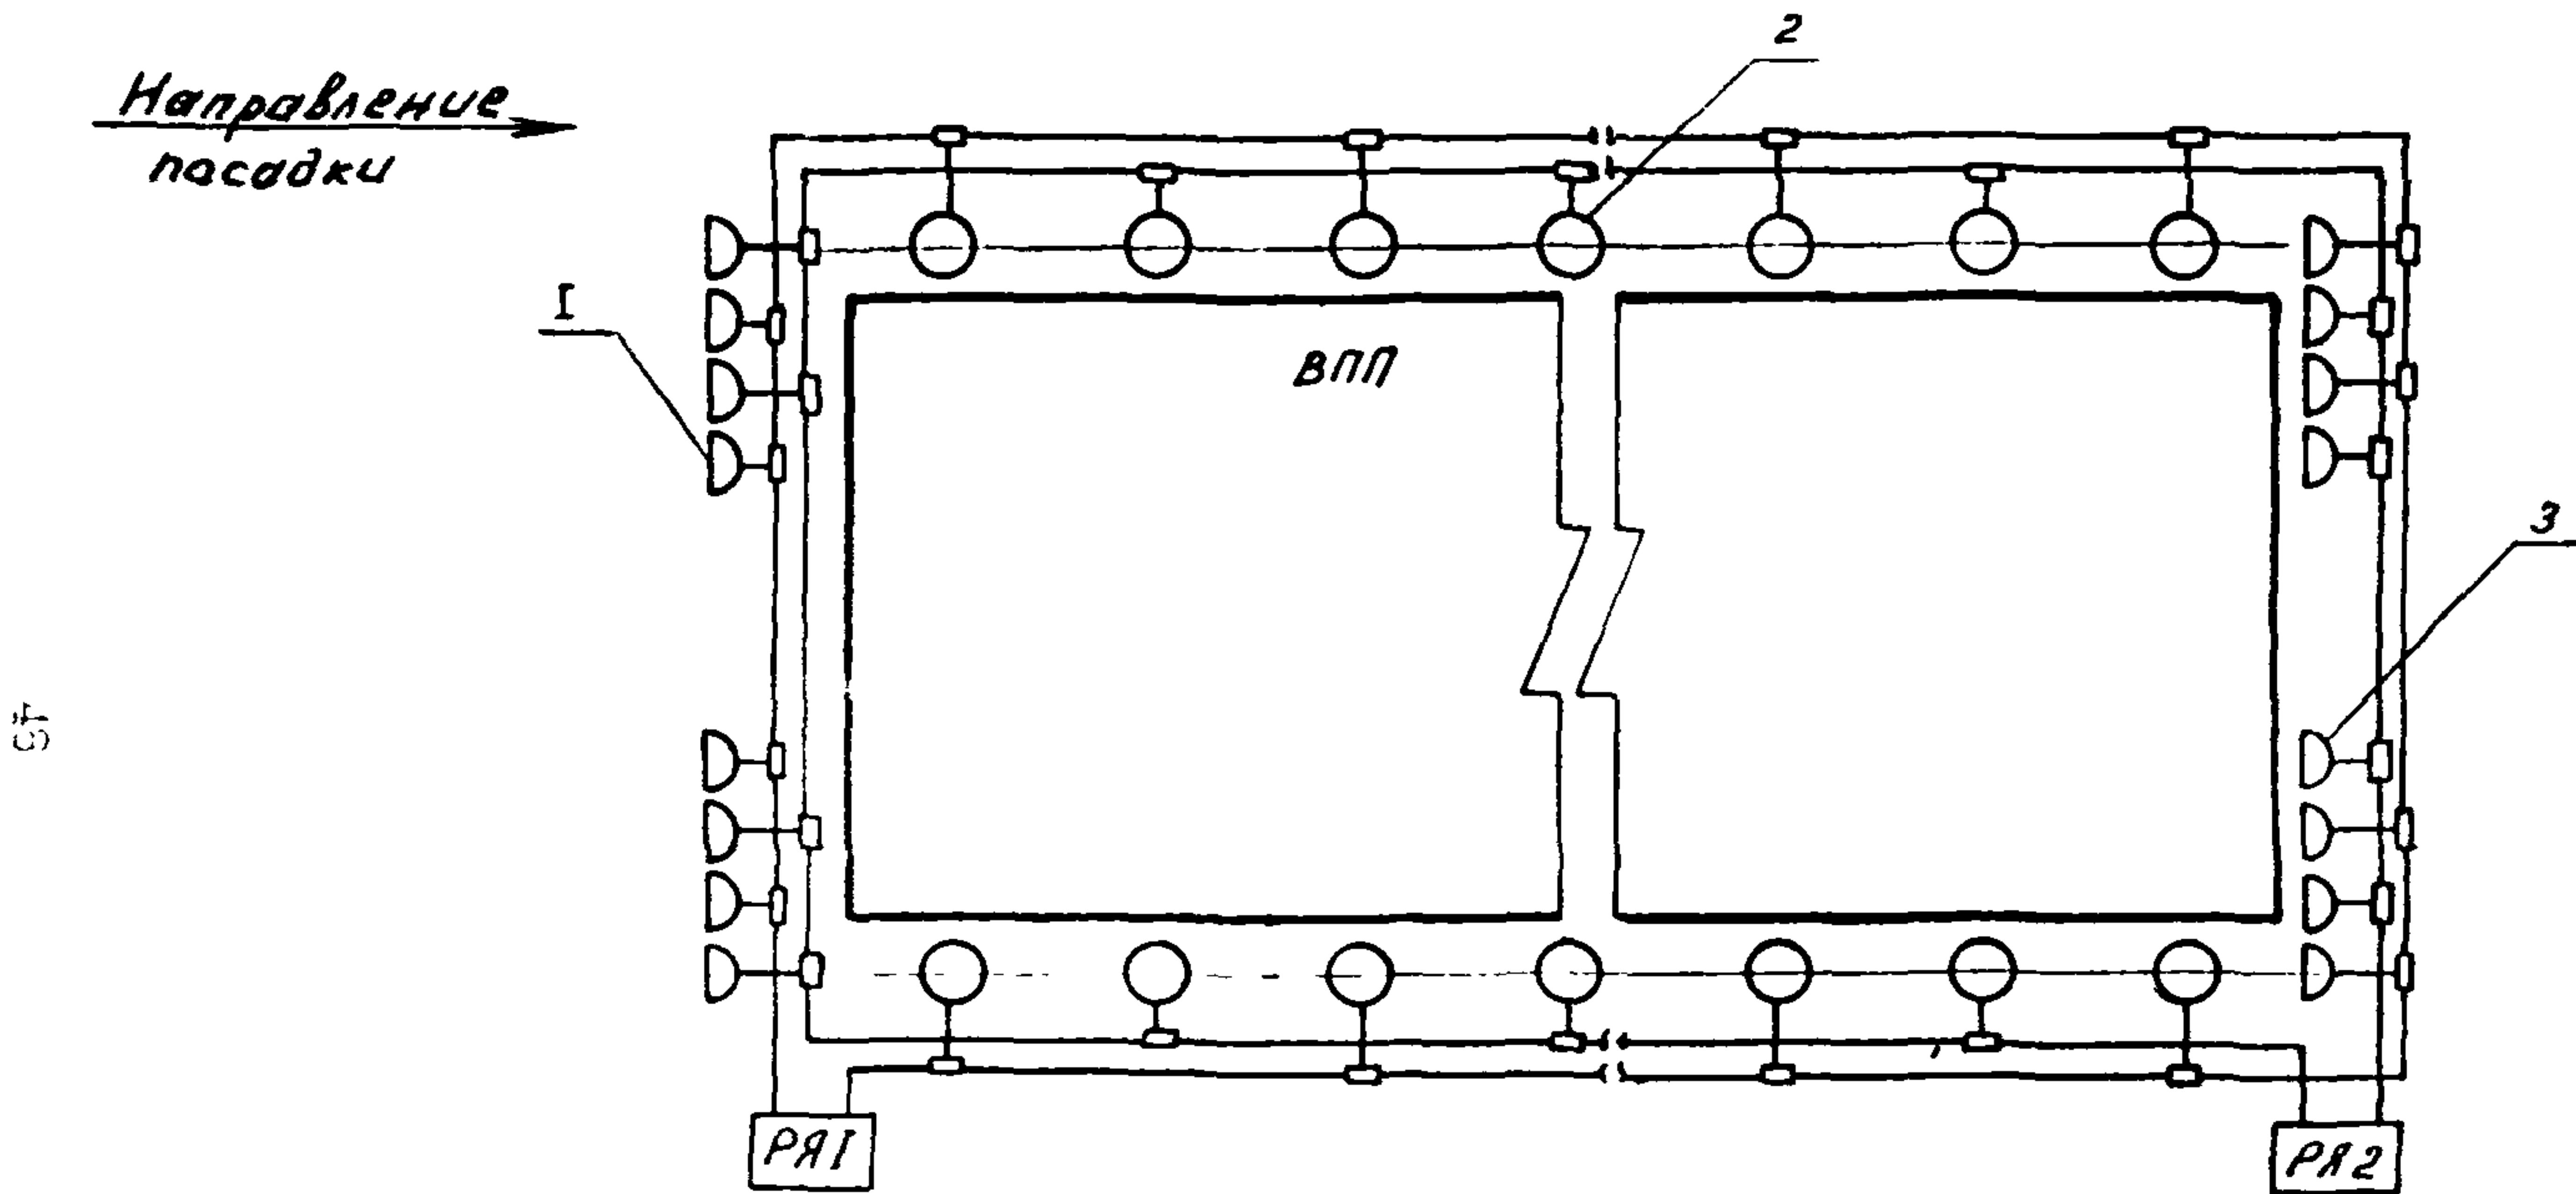


Рис. 22. Схема электропитания посадочных огней линзового типа, входных и ограничительных огней прожекторного типа систем ОВИ-1: 1 - прожекторный огонь входной; 2 - линзовый огонь ВПЛ высокой интенсивности; 3 - прожекторный огонь ограничительный

направление
посадки

69

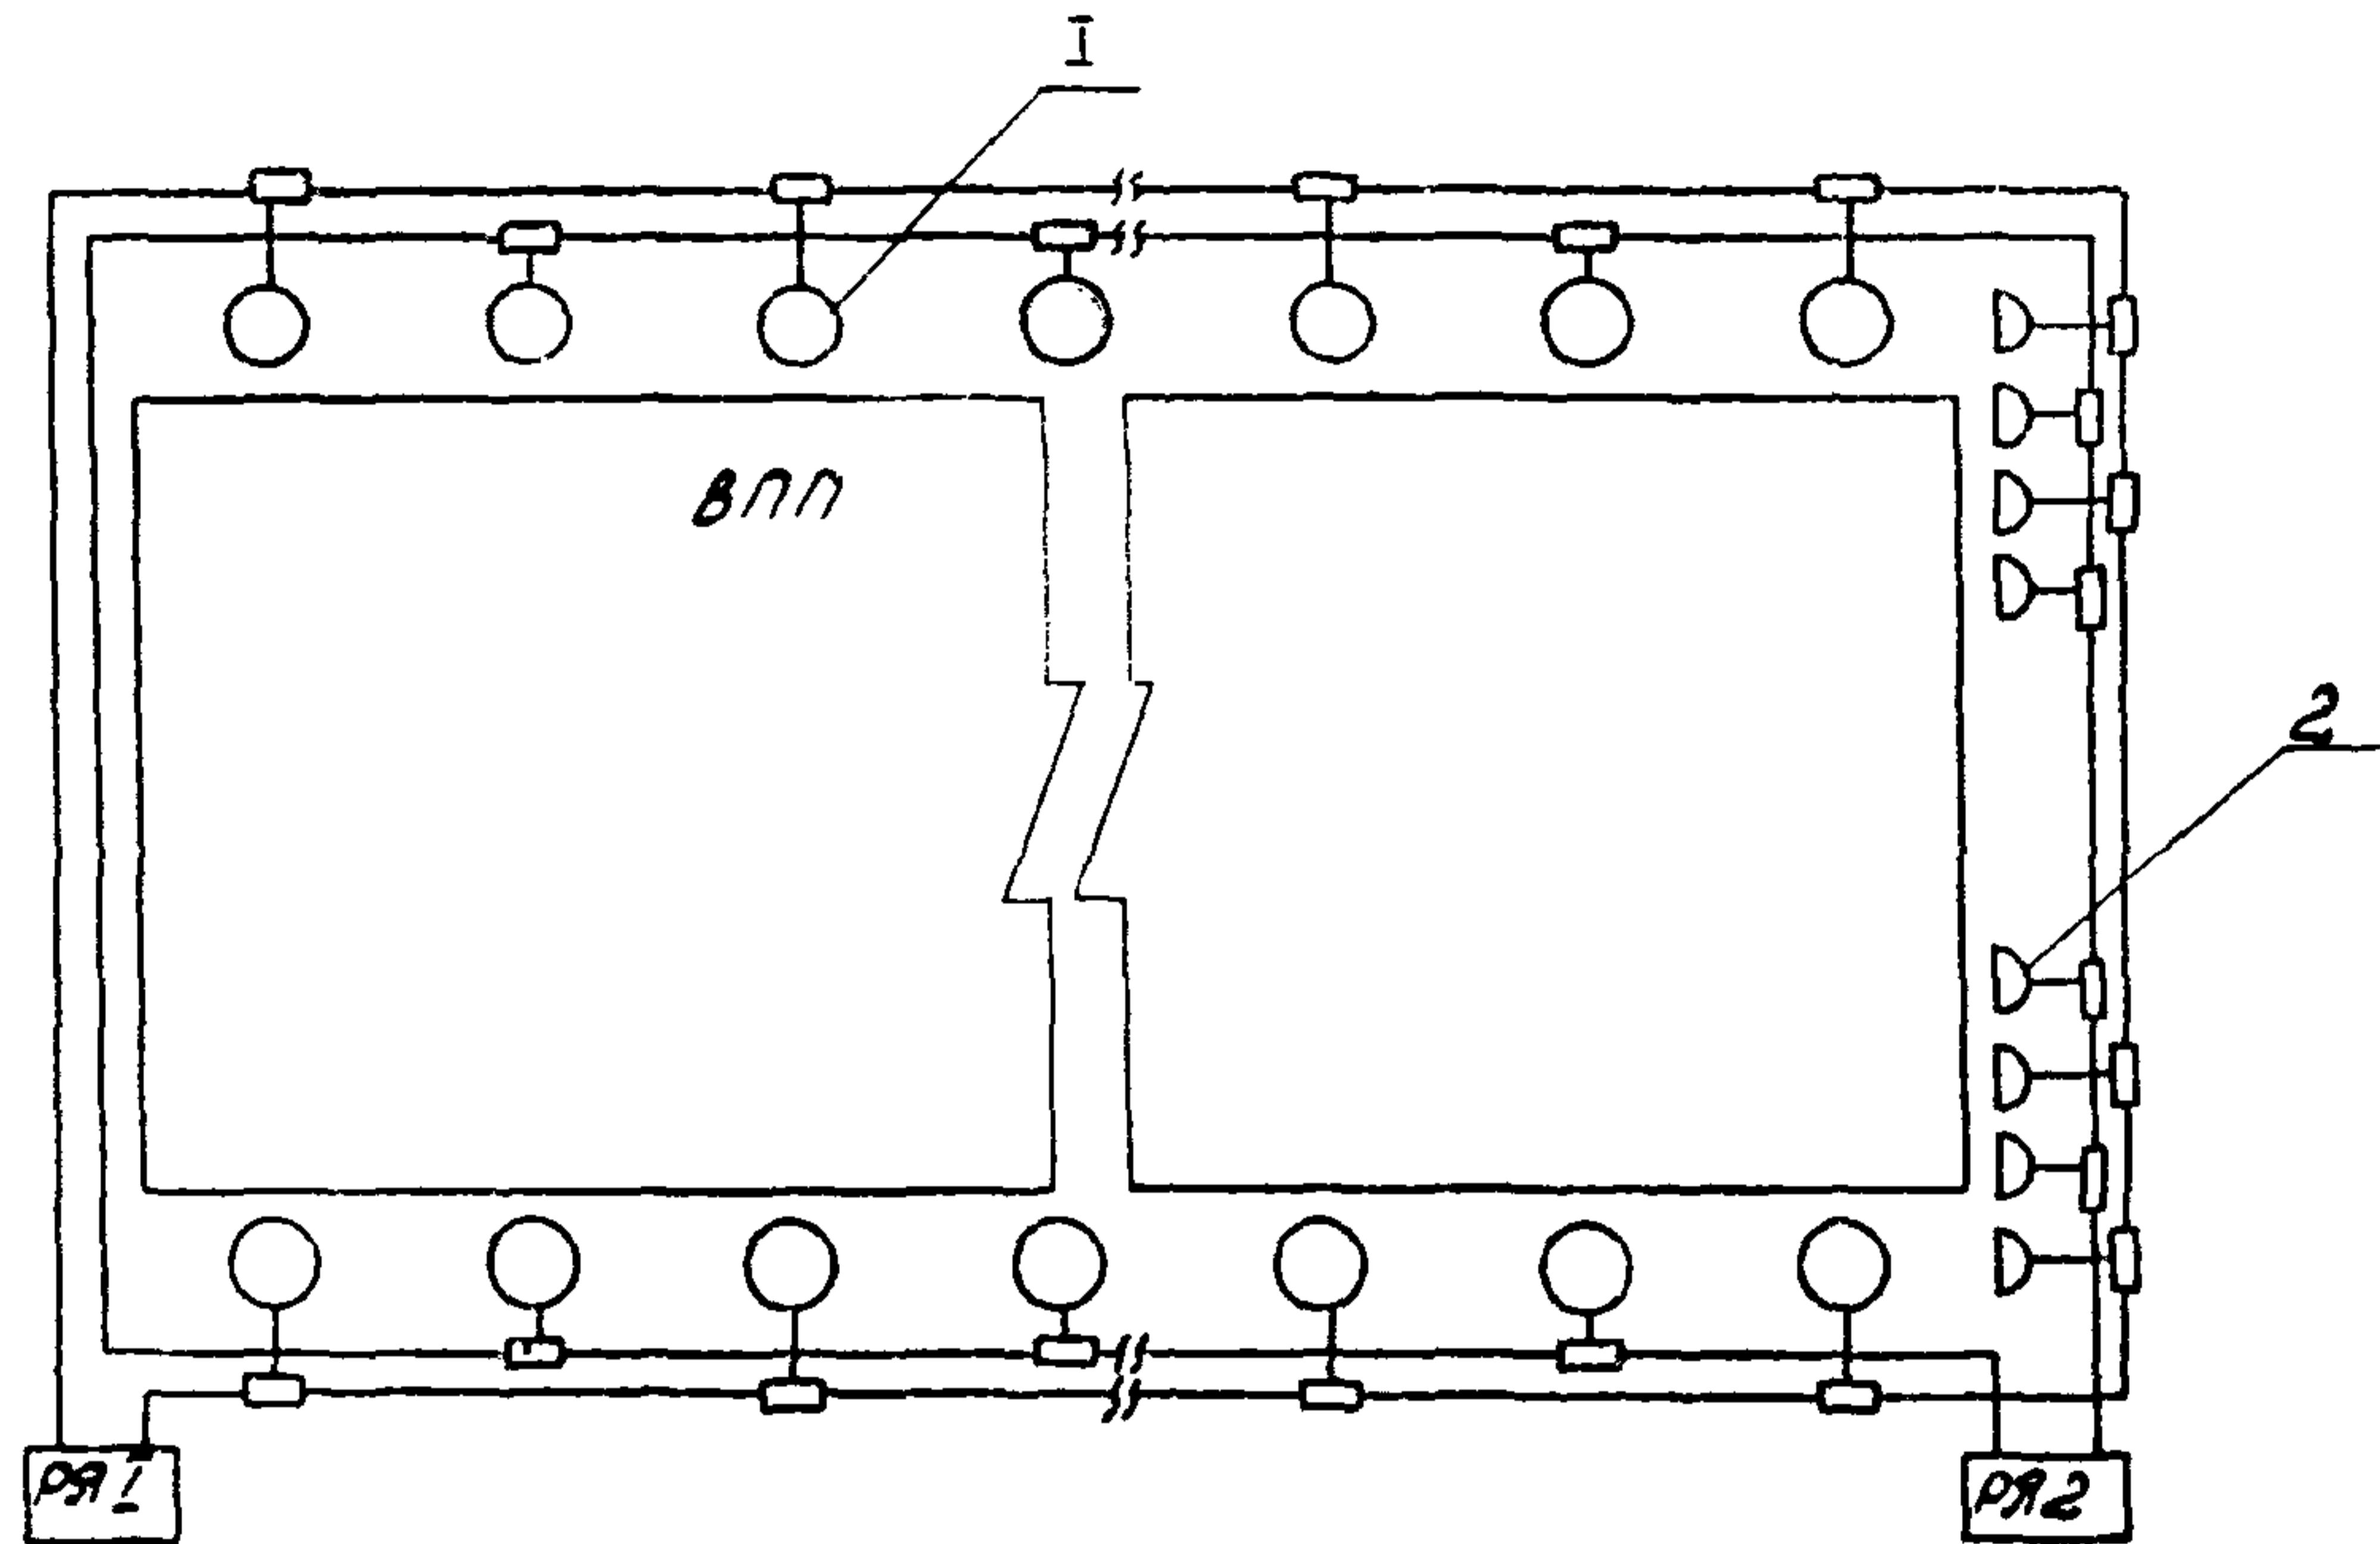


Рис. 23. Схема электропитания посадочных огней линзового типа и ограничительных огней прожекторного типа систем ОВИ-2 и ОВИ-3: I - линзовый огонь ВЛП высокой интенсивности; 2 - прожекторный огонь ограничительный

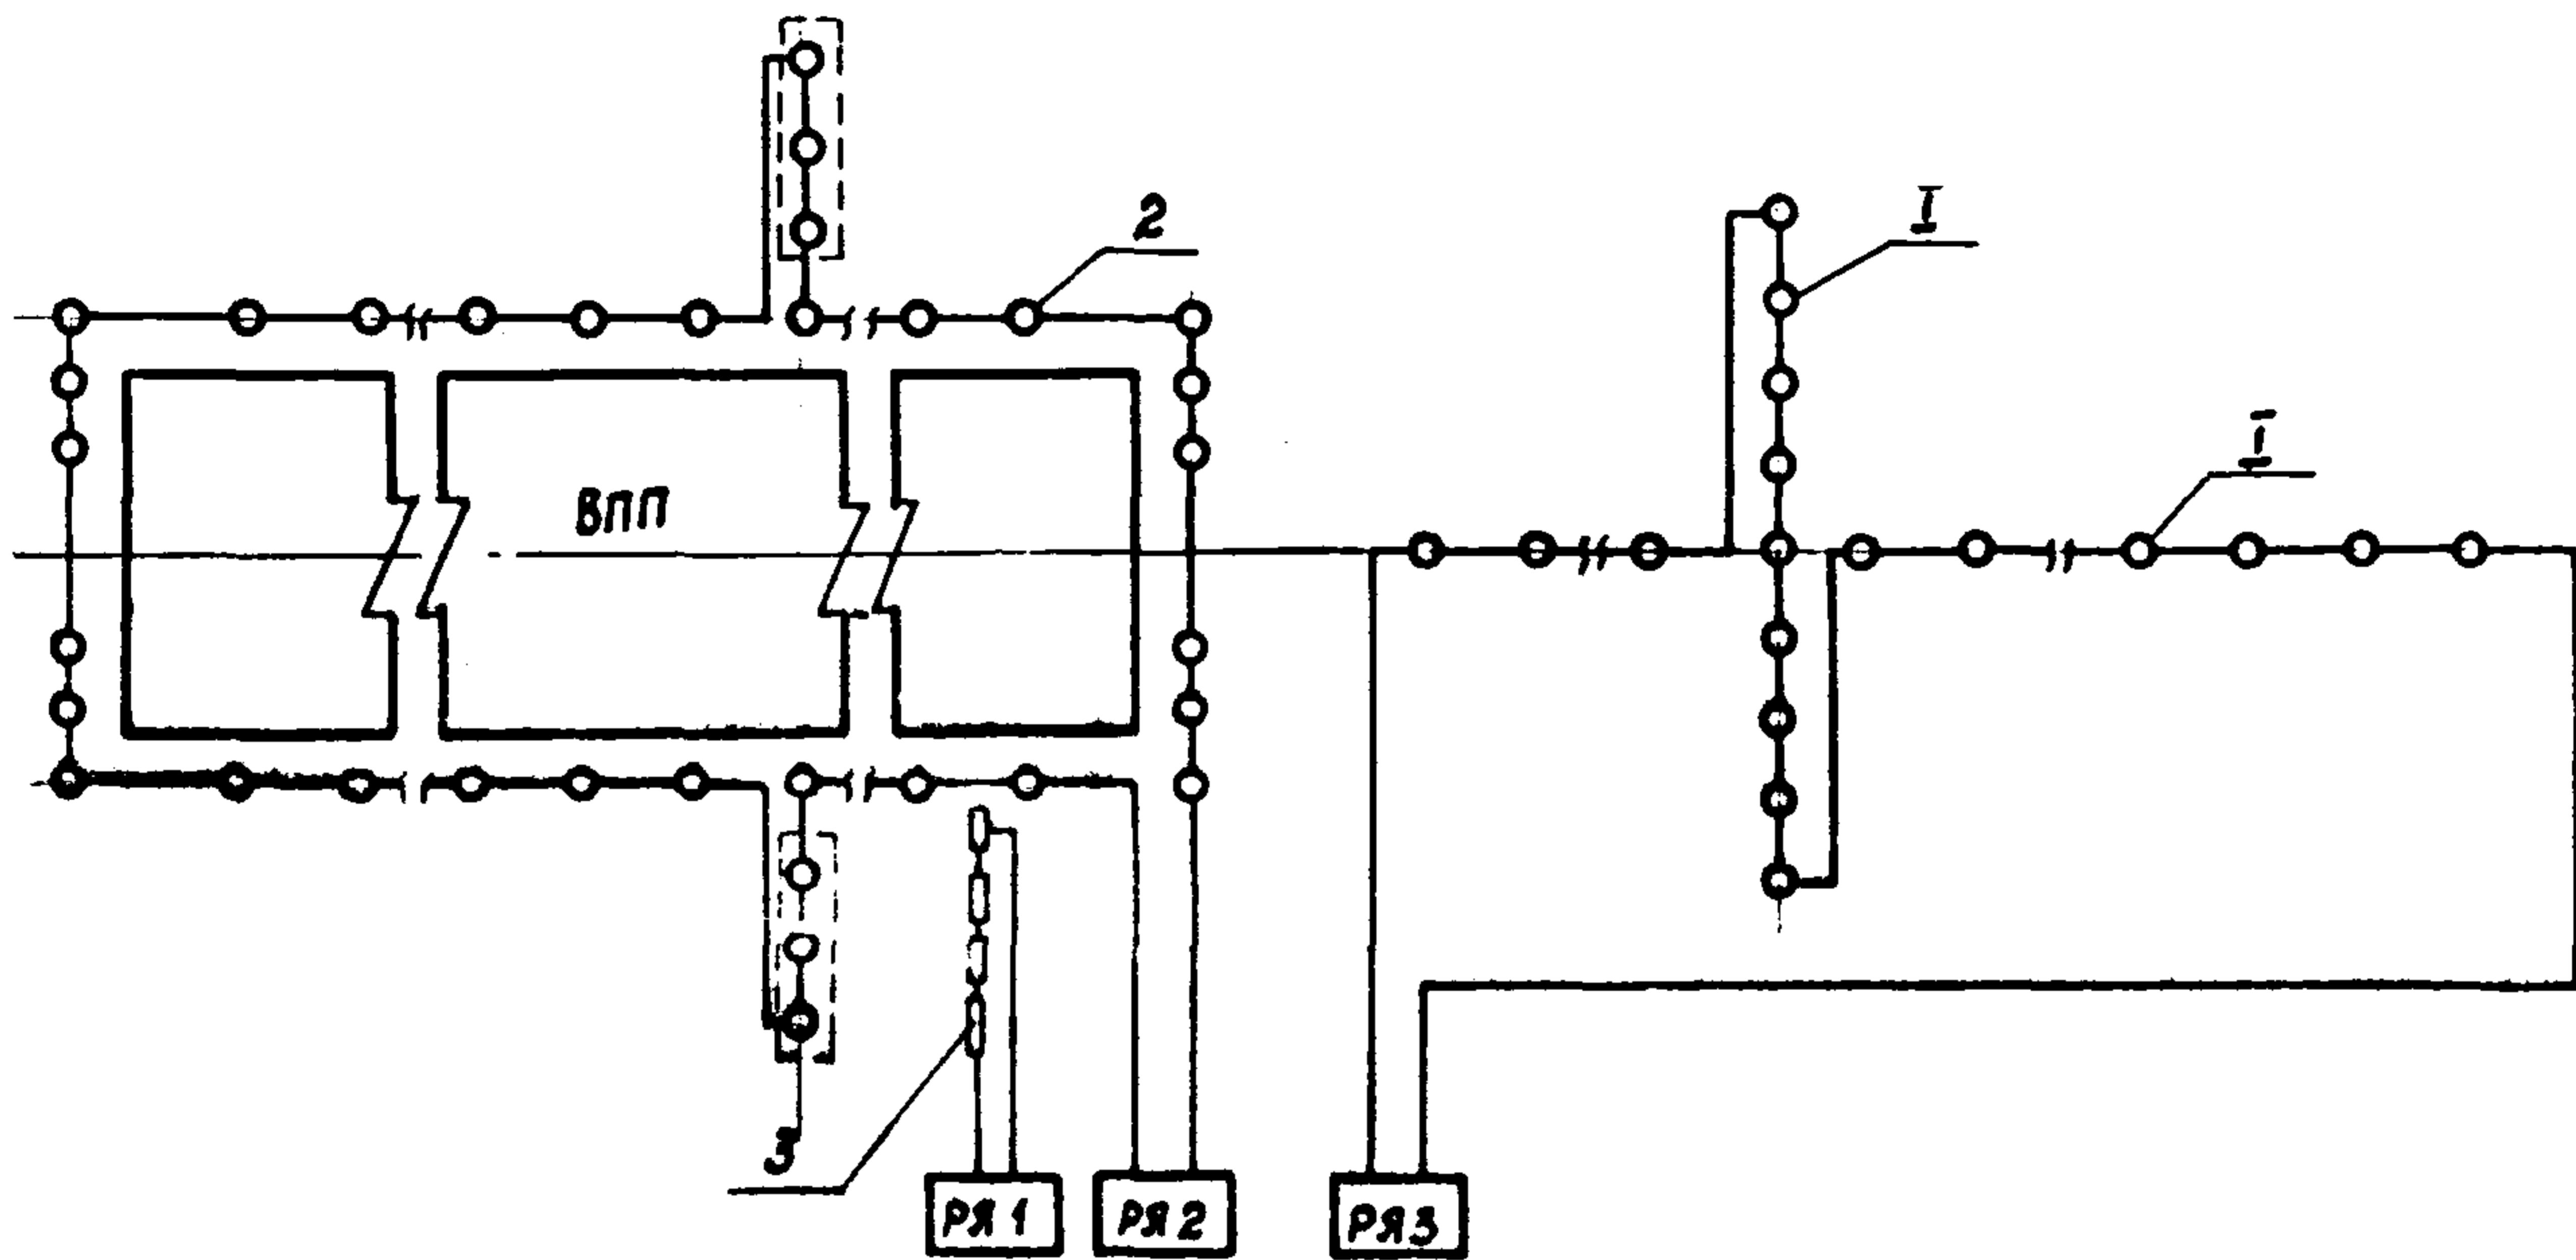


Рис. 24. Схемы электропитания огней в светосигнальных системах ОМИ: I - огни приближения и светового горизонта кругового обзора; 2 - огни ВПШ; 3 - глиссадные огни

4.4. Электропитание рулежных наземных и углубленных огней осуществляется в зависимости от количества рулежных дорожек и утвержденных службой движения стандартных маршрутов руления на аэродроме – от одного или нескольких регуляторов яркости по одной или нескольким кабельным линиям (с использованием высоковольтных контакторов).

В кабельную линию могут входить:

рулевые боковые огни с неуправляемыми рулежными знаками;

рулевые осевые и предупредительные огни;

осевые огни скоростных выводных РД (допускается их включение в кольцо осевых огней ВПП при использовании одноламповых огней);

осевые огни выводных РД (допускается их включение в кольцо осевых огней ВПП при использовании одноламповых огней);

стоп-огни.

4.5. Электропитание управляемых стрелочных указателей и светофоров осуществляется от щита управления и электропитания световыми указателями.

4.6. На аэродромах, предназначенных для производства визуальных полетов, при наличии одной соединительной РД (ВПП с перроном) электропитание огней РД должно осуществляться от регулятора яркости, питающего посадочные огни ВПП.

4.7. Электропитание маркировочных огней уширения ("кармана") ВПП должно осуществляться совместно с боковыми огнями РД. При отсутствии рядом с уширением ВПП рулежной дорожки, используемой в ночное время, огни уширения следует включать в линию питания огней ВПП кругового обзора.

4.8. Выбор кабелей для сетей последовательного питания огней светосигнальных систем производится исходя из следующего:

при питании кабельных линий светосигнальной системы от регуляторов яркости мощностью более 8 кВА используется кабель на рабочее напряжение 5 или 6 кВ;

при питании кабельных линий от регулятора яркости мощностью 8 кВА и менее допускается использование кабеля на рабочее напряжение 3 кВ;

при применении в светосигнальной системе регуляторов яркости различной мощности (до и более 8 кВА) должен выбираться кабель на рабочее напряжение не менее 5 кВ.

4.9. В трансформаторных подстанциях, где установлено оборудование светосигнальных систем, кабели связи, управления, сигнализации и силовые кабели должны прокладываться в различных каналах или экранироваться друг от друга.

4.10. Заземляющие устройства огней светосигнальных систем посадки выполняются в соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя.

4.11. В кабельных линиях светосигнальной системы через каждые 300 м (у ближайшего огня на ВПП и РД) изолирующие трансформаторы устанавливаются в специальных кабельных колодцах.

4.12. Кабельные колодцы для входных и ограничительных огней размещаются с обеих сторон ВПП. Кабельные линии вдоль торца ВПП допускается прокладывать в кабельных каналах.

4.13. Кабельные линии и изолирующие трансформаторы в сетях последовательного питания светосигнального оборудования, прокладываемые параллельно ВПП, РД, перрону и местам стоянки воздушных судов, как правило, должны размещаться на расстоянии не менее 3,5 м от боковых кромок искусственного покрытия.

4.14. Условия обеспечения электроснабжения светосигнальных систем, условия прокладки кабельных сетей и установки оборудования в ТП приведены в главе 6 ВСН 8-86.

5. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОСИГНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

5.1. Светосигнальные системы должны иметь дистанционное управление посадочным и рулежным оборудованием с получением необходимой сигнализации о работе системы и ее отдельных элементов в соответствии с документацией на тип оборудования.

5.2. Необходимый объем аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием определяется для каждого конкретного аэродрома, исходя из состава управляемого технологического оборудования.

Типы кабелей линий связи и кабелей для соединения аппаратуры с управляемым оборудованием должны определяться типом аппаратуры, условиями прокладки кабелей и технической документацией на аппаратуру.

5.3. Аппаратура управления светосигнальным оборудованием должна располагаться:

аппаратура пунктов управления (ПУ) для светосигнальных средств, управляемых диспетчерами посадки и руления – в помещении линейно-аппаратного зала КДП (ЛАЗ КДП), обслуживаемого сменным инженером;

аппаратура пунктов управления для светосигнальных средств, управляемых диспетчером старта, – в помещении СДП;

аппаратура контролируемых пунктов (КП) – в трансформаторных подстанциях;

мнемосхемы – в поле зрения диспетчеров посадки, руления; они не должны затеняться другим оборудованием;

панели оперативного управления – в пультах диспетчеров посадки, руления, старта.

5.4. В трансформаторных подстанциях аппаратура дистанционного управления должна размещаться в помещении, где установлено технологическое оборудование, или смежном с ним помещении.

Для удобства обслуживания аппаратуры к ней должен быть предусмотрен свободный доступ.

5.5. При проектировании оборудования трансформаторных подстанций, питающих категорированные средства посадки, следует предусматривать:

- дистанционное управление автономными агрегатами;
- сигнализацию дежурному персоналу службы ЭСТОП о наличии напряжения на внешних источниках питания;
- сигнализацию о включении дизель-электрических агрегатов и их аварийном состоянии.

Выполнение этих функций решается в проектах в соответствии с заданием на проектирование и выделенной для этих целей аппаратуры по каждому аэродрому согласно уровню его технического оснащения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПО КЛАССАМ АЭРОДОРТОВ

| Класс аэропорта | I | II | III | IV | у | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| Направление посадки | Основное | Вспомогательное |
| Светосигнальные системы | ОВИ-3 | ОВИ-I | ОВИ-2 | ОВИ-I | ОВИ-I | ОВИ-I | ОМИ | ОМИ | ОМИ | ОМИ |
| | ОВИ-2 | ОВИ-I | ОВИ-I | ОВИ-I | ОМИ | ОМИ | ОМИ | - | ОМИ | - |
| | ОВИ-I | ОВИ-I | ОВИ-I | ОМИ | ОМИ | - | - | - | - | - |

Примечания: 1. Выбор варианта системы производится на основании технико-экономического расчета с учетом ожидаемых условий эксплуатации (интенсивности взлетов-посадок, повторяемости сложных метеоусловий, типов воздушных судов) и подлежит согласованию с УНС и УКС МГА при утверждении технического задания на проектирование.

2. При оборудовании ВШ для полетов по приборам установка светосигнального оборудования обязательна.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ГЛИССАДНЫХ ОГНЕЙ РАРУ

Схема расположения и распределение углов возвышения глиссадных огней представлена на рисунке.

Система включает в себя 4 огня, устанавливаемых в виде флангового горизонта слева от ВПП.

Место установки и углы возвышения огней должны быть таковы, чтобы обеспечивалось совпадение выдаваемого скотчевой визуального сигнала "на глисаде" с требуемым углом захода на посадку.

Огни имеют дифференцированные углы возвышения. Наибольший угол возвышения имеет ближний к ВПП огонь № 4. В направлении от ВПП вдоль горизонта угол возвышения каждого последующего огня по отношению к предыдущему уменьшается на $20'$.

Если требуемый угол захода на посадку $2^{\circ}40'$, то для его обеспечения огни должны иметь следующие углы возвышения (справа налево от ВПП): $3^{\circ}10'$, $2^{\circ}50'$, $2^{\circ}30'$, $2^{\circ}10'$.

Глиссадные огни в горизонте устанавливаются с интервалами 9 ± 1 м. Внутренний край ближнего к ВПП огня должен находиться на расстоянии 15 ± 1 м от кромки ВПП или любой РД. Расстояние глиссадных огней от порога ВПП (D_1) рассчитывается с учетом:

обеспечения требуемого угла захода на посадку;

обеспечения требуемой минимальной высоты колес над пологом ВПП для всех типов воздушных судов, совершающих посадку на ВПП;

высоты уровня глаз пилота над колесами или (при наличии TCS) приемником излучения глиссадного радиомаяка (ГРМ);

обеспечения минимальной высоты уровня глаз пилота над пологом при сигнале на "глисаде";

разности высот уровней порога ВПП и глиссадных огней (продольного и поперечного уклонов ВПП).

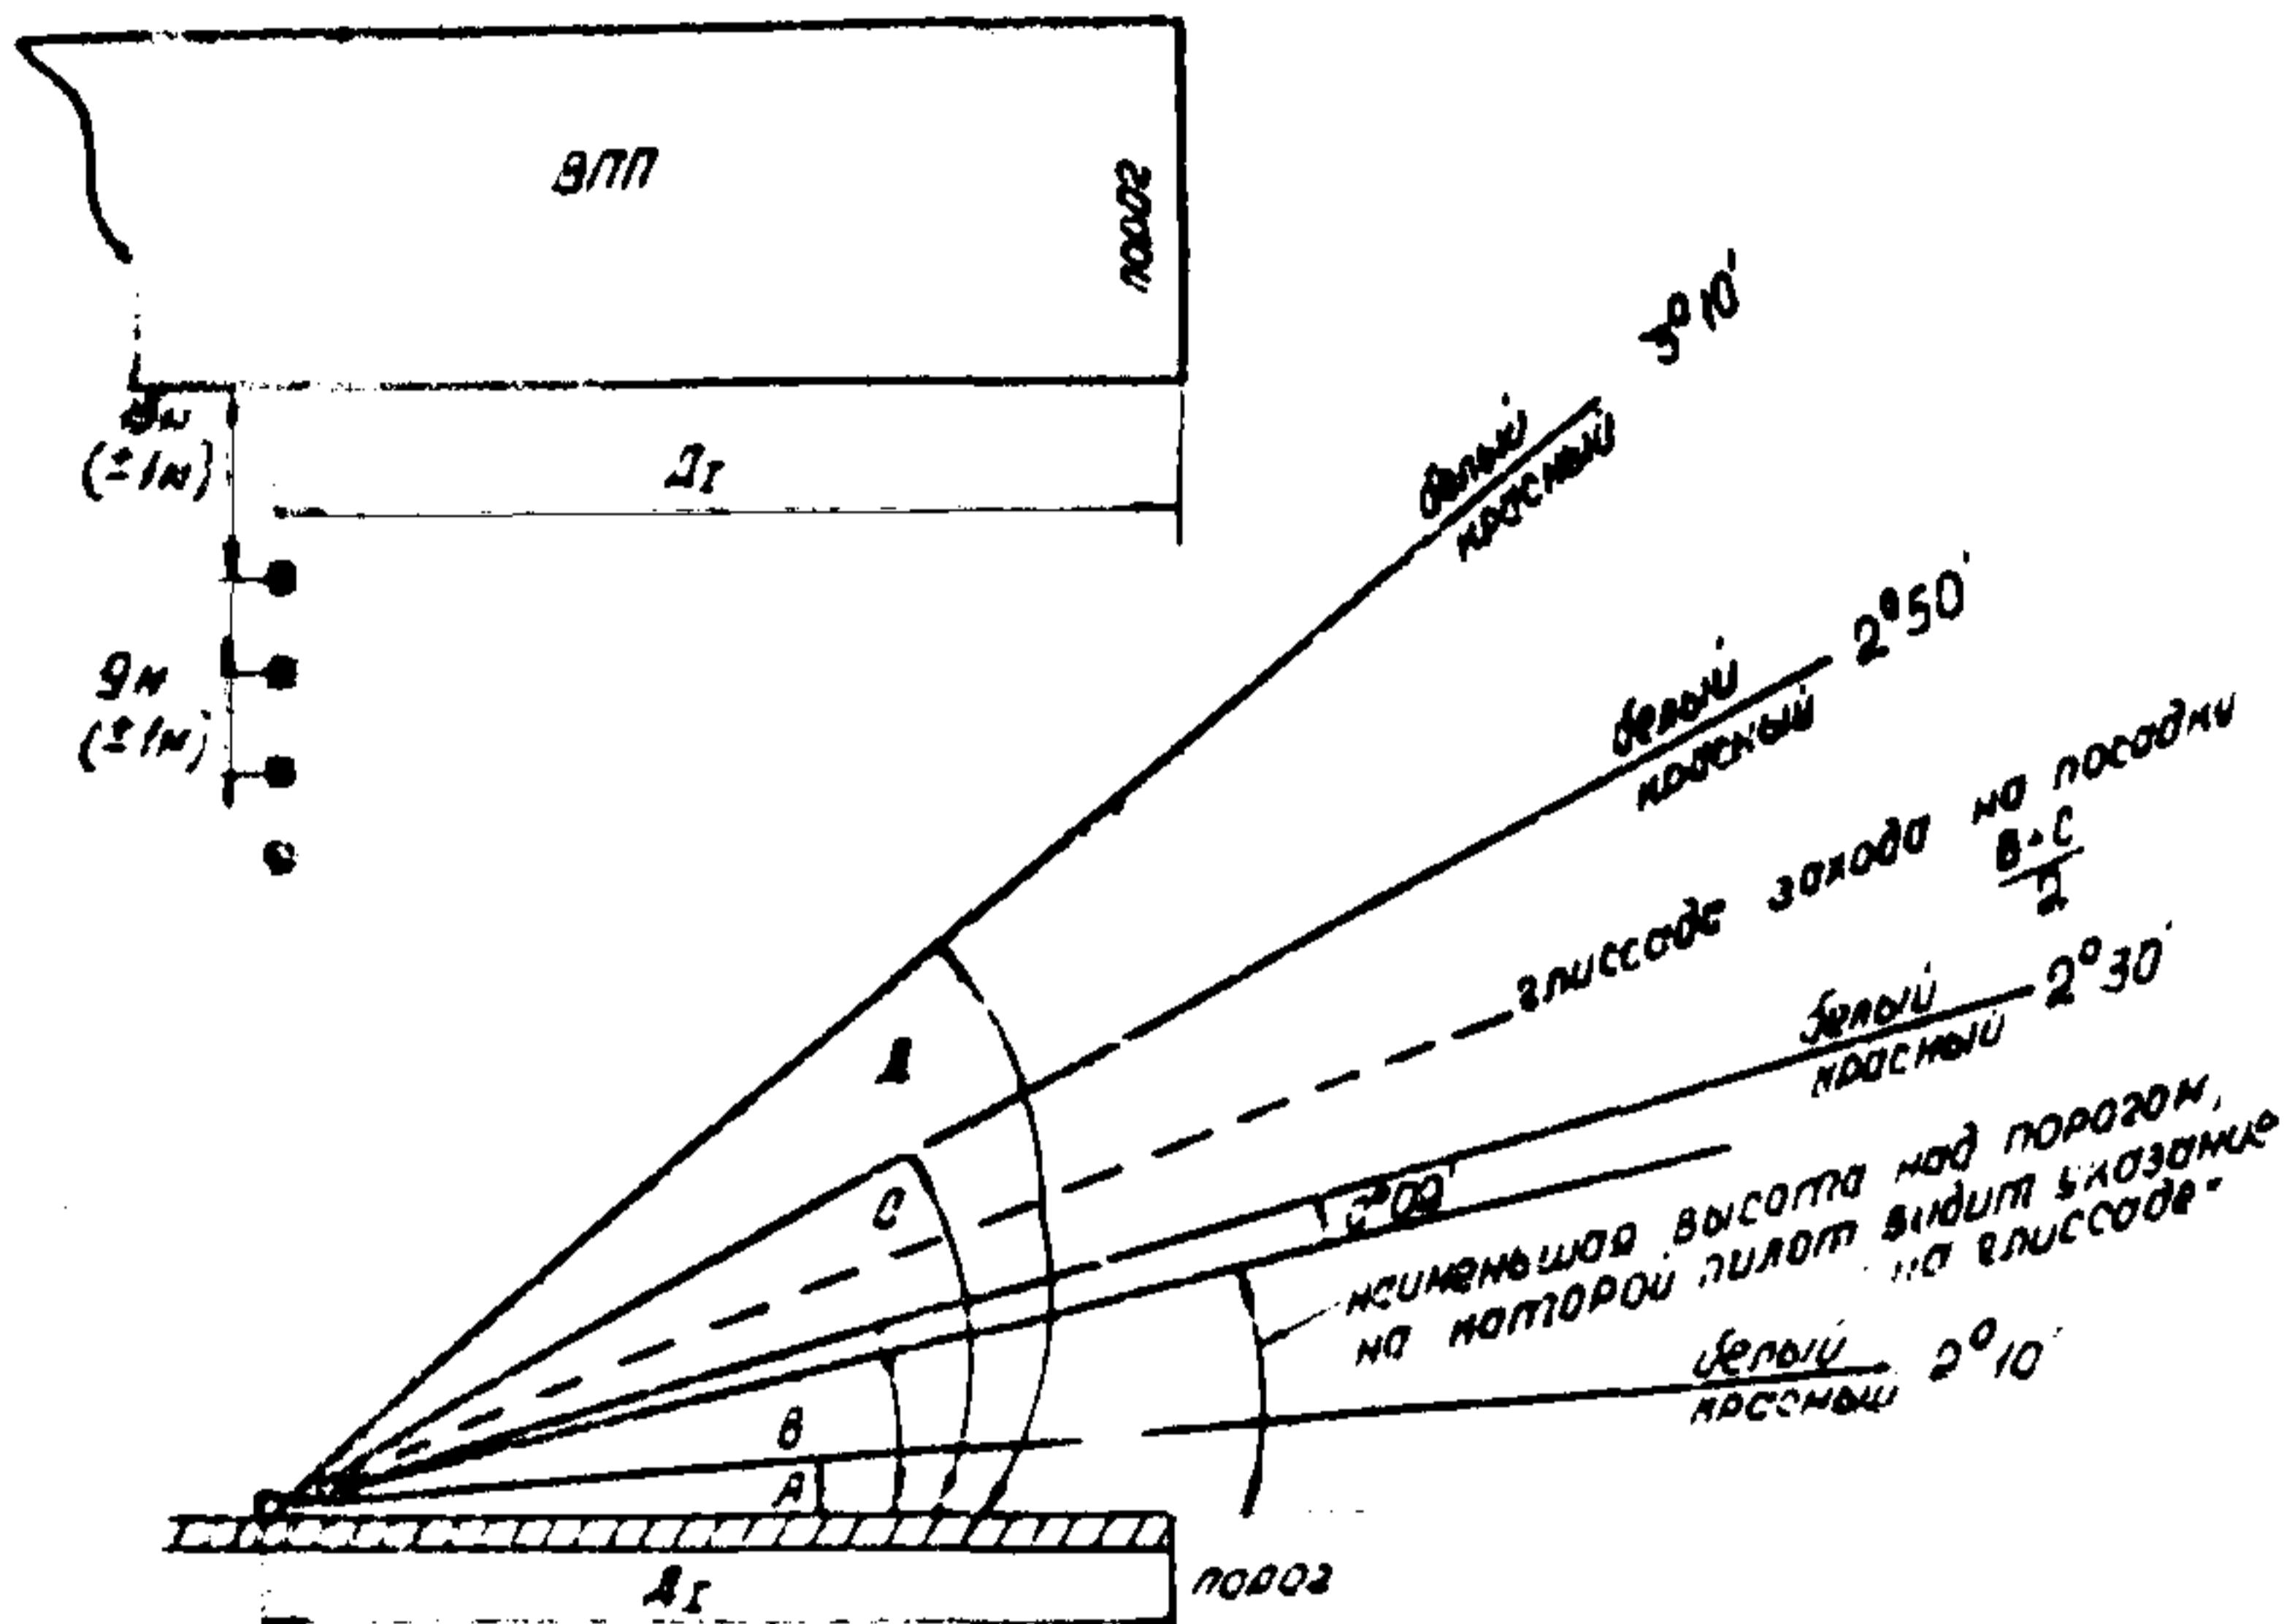


Схема расположения огней системы РАРУ и распределение углов возвышения огней (угол захода на посадку $20^{\circ}40'$)

Минимальная высота уровня глаз пилота над порогом, на которой пилот еще видит указание "глиссада" (нижняя граница индикации "на глиссаде"), обеспечивается углом возвышения огня № 2 (угол В). Для расчета D_1 величина указанного угла берется на 2' дуги меньше, например, $2^{\circ}28'$ вместо $2^{\circ}30'$.

Расстояние D_1 должно быть рассчитано таким образом, чтобы наименьшая высота над порогом, на которой пилот будет наблюдать указание правильной траектории захода на посадку, обеспечивала требуемую минимальную высоту колес над порогом наиболее критичного воздушного судна.

Расчет удаления глиссадных огней от порога ВПП (D_1) производится при условии отсутствия продольного уклона ВПП и установки глиссадных огней на одном уровне с примыкающей к огням оси ВПП, т.е. высота уровня порога и глиссадных огней одинакова.

В этом случае величина D_1 вычисляется путем прибавления высоты уровня глаз пилота над колесами для наиболее критичного воздушного судна к требуемой минимальной высоте колес над порогом и деления полученной суммы на тангенс угла возвышения минус 2' огня № 2.

Пример I

Высота уровня порога и глиссадных огней одинакова.

Угол захода на посадку $2^{\circ}40$

Угол возвышения огня № 2 $2^{\circ}30$

Требуемая минимальная высота колес над порогом для наиболее критичного воздушного судна, совершающего посадку

на данную ВПП 10 м

Высота уровня глаз пилота над колесами для наиболее критичного воздушного судна 5 м

Расстояние глиссадных огней от порога ВПП

$$D = \frac{10 \text{ м} + 5 \text{ м}}{\operatorname{tg}(2^{\circ}30' - 0^{\circ}02')} = 396 \text{ м.}$$

При наличии $\mathcal{L}S'$ система PAPI должна устанавливаться у точки пересечения глиссады $\mathcal{L}S'$ с ВПП. Однако, в связи с разностью в уровнях расположения глаз пилота и приемника излучений ГРМ для большинства самолетов место установки системы PAPI смещается от точки пересечения глиссады $\mathcal{L}S'$ с ВПП в сторону увеличения расстояния D_I , но не более, чем на 120 м, для ВПП с кодовым номером 4. Расстояние D_I в данном случае рассчитывается путем прибавления высоты уровня глаз пилота над приемником излучения ГРМ к высоте опорной точки и деления полученной суммы на тангенс угла возвышения минус 2' огня № 2.

Пример 2

Высота уровня порога и глиссадных огней одинакова.

Угол глиссады $2^{\circ}40'$

Угол возвышения огня № 2 $2^{\circ}30'$

Высота опорной точки 15 м

Высота уровня глаз пилота над приемником

излучения ГРМ 1 м

Расстояние глиссадных огней от порога

ВПП

$$D_I = \frac{15 \text{ м} + 1 \text{ м}}{\operatorname{tg}(2^{\circ}30' - 0^{\circ}02')} = 422 \text{ м.}$$

Если ВПП имеет продольный уклон, то возникает необходимость смещения системы PAPI относительно номинального удаления от порога.

При условии расположения глиссадных огней на той же высоте, что и примыкающая к огням ось ВПП, расстояние D_I будет увеличиваться, если уровень оси ниже порога, и будет уменьшаться, если этот уровень выше порога.

Разность в высотах менее 0,3 м может не приниматься в расчет. Для больших величин требуемое смещение определяется путем деления разности в уровнях порога и примыкающей к огням оси ВПП на угол возвышения минус 2' огня № 2.

Пример 3

ВПП имеет продольный уклон. Глиссадные огни установлены на одном уровне с осью ВПП, примыкающей к огням.

Угол захода на посадку $2^{\circ}40'$
Угол возвышения огня № 2 $2^{\circ}30'$

а) Уровень примыкающей к огням оси ВПП ниже порога на I м.

Расстояние глиссадных огней от порога ВПП уменьшается относительно его номинального значения на величину

$$\frac{I \text{ м}}{\tan(2^{\circ}30' - 0^{\circ}02')} = 26 \text{ м.}$$

С учетом рассчитанного смещения:

$$D_I \text{ (пример 1)} = 396 \text{ м} + 26 \text{ м} = 422 \text{ м};$$

$$D_{\bar{I}} \text{ (пример 2)} = 422 \text{ м} + 26 \text{ м} = 448 \text{ м.}$$

б) Уровень примыкающей к огням оси ВПП выше порога на I м.

$$D_I \text{ (пример 1)} = 396 \text{ м} - 26 \text{ м} = 370 \text{ м};$$

$$D_{\bar{I}} \text{ (пример 2)} = 422 \text{ м} - 26 \text{ м} = 396 \text{ м.}$$

Огни должны иметь минимальную высоту над землей, но не более 0,9 м. В идеальном случае все огни должны находиться в горизонтальной плоскости. С учетом поперечного уклона примыкающей к ВПП местности, где устанавливаются глиссадные огни в соответствии с приведенными расчетами, допускается располагать огни по высоте относительно горизонтальной плоскости с разностью ± 5 см или с равномерным уклоном не более I,25.

Если огни устанавливаются ниже или выше примыкающей к оси ВПП на 0,3 м или более, вносятся дополнительные корректизы таким же методом для определения окончательного расположения огней.

Пример 4

ВПШ имеет продольный и поперечный уклоны.

а) Уровень глиссадных огней ниже оси ВПШ на 0,5 м.

$$\frac{0,5}{\zeta_f (2^{\circ}30' - 0^{\circ}02')} = 13 \text{ м.}$$

С учетом смещения величина Δ_I составит:
для примера 3 а:

$$422 \text{ м} + 13 \text{ м} = 435 \text{ м} \quad \text{или} \quad 448 \text{ м} + 13 \text{ м} = 461 \text{ м};$$

для примера 3 б:

$$370 \text{ м} + 13 \text{ м} = 383 \text{ м}; \quad 396 \text{ м} + 13 \text{ м} = 409 \text{ м.}$$

б) Уровень глиссадных огней выше оси ВПШ на 0,6 м.
Величина смещения огней составит

$$\frac{0,6}{\zeta_f (2^{\circ}30' - 0^{\circ}02')} = 16 \text{ м.}$$

С учетом смещения величины Δ_I составит:
для примера 3 а:

$$422 \text{ м} - 16 \text{ м} = 406 \text{ м} \quad \text{или} \quad 448 \text{ м} - 16 \text{ м} = 432 \text{ м};$$

для примера 3 б:

$$370 \text{ м} - 16 \text{ м} = 354 \text{ м} \quad \text{или} \quad 396 \text{ м} - 16 \text{ м} = 380 \text{ м.}$$

Для установки углов возвышения глиссадных огней и их периодической проверки перед каждым огнем необходимо предусмотреть бетонную площадку.

Расстояние от глиссадного огня до бетонной площадки определяется при проектировании из условия, при котором высота экрана переносной штанги в месте установки должна быть равной 1,65 м.

Так как глиссадные огни устанавливаются с большой точностью, бетонные основания для крепления глиссадных огней и для установки переносных экранов должны быть достаточно устойчивыми и не менять своего положения при длительной эксплуатации.

Там, где глиссадные огни подвергаются действию струи реактивного самолета, совершающего взлет или руление, надо предусматривать отражательные перегородки для отклонения реактивной струи и осуществлять другие меры для защиты глиссадных огней.

Приложение 3

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕЙ КРУГОВОГО ОБЗОРА

| Тип системы | Огонь | Цвет излучения | Тип оптики | Максимальная сила света I_{\max} не менее, лв.кд | Углы рассеяния для $I_{\max} \geq 16$ лв.кд. | | | Углы установки, град. | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | Вертикальная плоскость | Горизонтальная плоскость | Вертикальная плоскость | Горизонтальная плоскость | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3) Системы ОМИ для полетов по ПВП | Приближения и световые горизонты | Белый | Симметрическая | 600 | 16 | 360 | 6-4 ²⁾ | 0 | |
| | Входной | Зеленый | То же | 120 | 16 | 360 | 4 | 0 | |
| | Ограничительный | Красный | - " - | 90 | 16 | 360 | 4 | 0 | |
| | Посадочный и знака | Белый (желтый) | - " - | 250 | 16 | 360 | 4 | 0 | |
| | Знака приземления | Белый | - " - | 100 | 16 | 360 | 4 | 0 | |
| | Рулежный | Синий | - " - | 6 | 16 | 360 | 4 | 0 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------|----------|-------------------|--------|
| Системы ОМИ для полетов по ППП | Входной ³⁾ Ограничительный | Зеленый Красный | Асимметрич- ная То же | 720 540 | 16 16 | 16 16 | 4 4 | 3 3 |
| | Посадочный Знака при- земления ³⁾ | Белый (желтый) Белый | - " - - | 1800 720 | 16 16 | 16 16 | 4 4 | 3 3 |
| | Рулежный | | - " - | 45 | 16 | 16 | 4 | 3 |
| | Уширения ВПП | Желтый | Симметрич- ная | 100 | 16 | 360 | 4 | 3 |
| Системы точ- ного захода на посадку (ОВИ-1, ОВИ-2, ОВИ-3) | Приближения и световых горизонтов | Белый | To же | 600 | 16 | 360 | 6-4 ²⁾ | 0 |
| | Входной | Зеленый | Ассиметрич- ная | 720 | 16 | 16 | 4 | 3 |
| | Ограничите- льный | Красный | To же | 540 | 16 | 16 | 4 | 3 |
| | Посадочный | Белый (желтый) | - " - | 1800 | 16 | 16 | 4 | 3 |
| | Знака при- земления | Белый | - " - | 720 | 16 | 16 | 4 | 3 |
| | Рулежный | Синий | - " - | 90 | 16 | 16 | 4 | 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------------------------|---------|-------------------|-----|----|-----|---|---|
| | Установка ВПШ | Желтый | Симметрич- ная | 100 | 16 | 360 | 4 | 0 |
| | Загради- тельный ТП | Красный | То же | 30 | 16 | 360 | 4 | 0 |

- 1) Углы установки огней (кроме огней приближения) обусловлены конструкцией.
- 2) Углы установки огней приближения в вертикальной плоскости для расстояний от порога более 600 м - 6° , 600-300 м - 5° , 300 м - 4° .
- 3) При наличии в системе линзовых огней высокой интенсивности указанные огни не устанавливаются.

Приложение 4

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ОГНЕЙ

1. Линия огней приближения должна как можно точнее совпадать с продолжением осевой линии ВПП (допустимое отклонение $\pm 0,25^\circ$).

2. Огни световых горизонтов и линейные огни центрального ряда должны быть расположены перпендикулярно осевой линии ВПП с допуском $\pm 2^\circ$ для схемы по центральному ряду и $\pm 0,5^\circ$ для схемы с пятью световыми горизонтами и для огней приближения простых систем.

3. Если в схеме с пятью световыми горизонтами необходимо сместить один световой горизонт от стандартного расположения, следует, если это возможно, сместить соответствующим образом смежные световые горизонты и огни приближения для уменьшения разницы в расстоянии между ними.

В отдельных случаях, при достаточном обосновании, допускается отклонение в расстоянии одного светового горизонта от стандартного расположения, за исключением четвертого и пятого, для третьего светового горизонта ± 30 м, а для первого и второго ± 40 м.

При смещении одного светового горизонта от стандартного расположения его общая ширина должна быть принята такой, чтобы она составляла одну двадцатую часть расстояния светового горизонта от расчетной точки, расположенной на расстоянии 300 м от начала ВПП. При этом для сохранения расчетной ширины допускается увеличение или уменьшение интервала между огнями, составляющими световой горизонт, и огнями центрального ряда.

4. Огни приближения должны быть установлены на уровне торца ВПП, насколько это позволяет местные условия. Необходимо, чтобы препятствия (деревья, здания и т.п.) не заслоняли пилоту огни, когда воздушное судно находится в районе ДПРМ на I^0 ниже глиссады.

5. Огни приближения не должны устанавливаться выше плоскости ограничения препятствий в полосе воздушных подходов.

6. Разрешается исключить один огонь приближения (одиничный, сдвоенный или линейный), если он мешает радиосредствам. При выборе высоты огней в пределах участка установки радиосредств следует учитывать требования ВНТП объектов УВД, радионавигации и посадки воздушных судов в аэропортах.

7. В пределах участка 300 м концевой полосы безопасности от начала ВПП огни приближения устанавливаются по рельефу местности, спланированному в соответствии со СНиП "Аэродромы". Высота огней приближения в пределах этого участка не должна превышать 0,45 м до верха огней. На остальном участке до внешней границы КПБ высота огней не должна превышать 0,7 м до светового центра огня. Все огни в пределах 300 м должны крепиться на ломких муфтах. Рекомендуется, чтобы все опоры, устанавливаемые за КПБ в сторону БИРМ, имели конструкцию облегченного типа и ослабленное сечение в основании опоры или в верхней части опоры на высоте 1,8 м. Высоту установки огней на опорах рекомендуется выбирать в пределах 1,5-2,0 м.

8. Допускается установка огней на 300-метровом участке порога ВПП по рельефу местности, на остальном участке с нисходящим уклоном не более I:40 или с восходящим уклоном не более I:66. При этом величину нисходящего уклона менее I:40 следует принимать, если высота опор не будет превышать 1,5 м. Световые горизонты в поперечном направлении не должны превышать уклон I:80.

9. Желательно устанавливать огни таким образом, чтобы ни один объект в пределах ± 60 м от центрального ряда не возвышался над плоскостью, в которой расположена система огней приближения.

Приложение 5

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕЙ СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОСАДКИ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПО I И II КАТЕГОРИЯМ

| Огонь | Цвет излучения | Угол рассеяния, град. | | Средняя сила света огней, не менее цв. кд 10^3 I) | Угол установки, град. | |
|--|----------------|------------------------|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| | | Вертикальная плоскость | Горизонтальная плоскость | | Вертикальная плоскость | Горизонтальная плоскость |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приближения центрального ряда и световых горизонтов 2), 3) | Белый | 10 | 22 | 20 | 6-4,5 ⁴⁾ | 0 |
| Бокового ряда на КПБ 2), 3) | Красный | 9 | 17 | 5 | 5,5 | 0 |
| Входной 2), 3) | Зеленый | 7,5 | 13 | 10 | 3,5 | 0 |
| Зоны приземления | Белый | 5,5 ⁵⁾ | 9 ⁵⁾ | 14 ⁴⁾ | 3,5 | 1,5 |
| Осевой ВПП (расстояние между огнями 15 м) | Белый | 6 ⁵⁾ | 10 ⁵⁾ | 3,5 ⁴⁾ | 3,5 | 0 |
| Красный | | | | | | |
| Посадочный, при ширине ВПП 60 м 2), 3) | Белый (желтый) | 7,5 | 13 | 10 | 3 | 2 |
| Знака приземления | Белый | 7,5 | 13 | 10 | 3 | 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|---------|-----|----|-----|---|---|
| Ограничительный 2), 3) | Красный | 6,5 | 13 | 2,5 | 3 | 0 |

- 1) Средняя сила света дана в пределах указанных углов рассеяния.
- 2) Допускается применение углубленных огней со светотехническими характеристиками, соответствующими требованиям настоящей таблицы.
- 3) Допускается применение сдвоенных (строенных) арматур.
- 4) Углы установки огней приближения и световых горизонтов в вертикальной плоскости для расстояний от порога более 600 м - 6° , 600-450 м - $5,5^{\circ}$, 450-300 м - 5° , 300 м - $4,5^{\circ}$.
- 5) Для огней зоны приземления и осевых ВПП даны максимальная сила света и углы рассеяния в пределах 0,5 максимальной силы света.

Приложение 6

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕЙ СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ПОСАДКИ, СКОНСТРУИРОВАННЫХ ДЛЯ I И II КАТЕГОРИЙ, НО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ТАКЖЕ ДЛЯ III КАТЕГОРИИ

| Огонь | Цвет излучения | Угол рассеяния, град. | | Средняя сила света, не менее цв.кд·10 ³ | Угол установки, град. | |
|---|-----------------|------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| | | Вертикальная плоскость | Горизонтальная плоскость | | Вертикальная плоскость | Горизонтальная плоскость |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приближения центрального ряда и световых горизонтов | Белый | 10 | 22 | 20 | 9-6 ¹⁾ | 0 |
| Вокового ряда на КПВ | Красный | 9 | 17 | 5 | 6-5,5 ¹⁾ | 0 |
| Входной | Зеленый | 7,5 | 19 | 10 | 6 ²⁾ | 0 |
| Зоны приземления | Белый | 5,5 | 9 | 14 | 5,5-3,5 ²⁾ | 1,5 |
| Осевой ВШ (расстояние между огнями 15 м) | Белый (красный) | 6 | 10 | 3,5 | 5,5-3,5 ²⁾ | 0 |
| Посадочный при ширине ВШ 60 м ²⁾ | Белый (желтый) | 7,5 | 13 | 10 | 5,5-3 ²⁾ | 4,5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------|---------|-----|----|-----|---------------------|-----|
| Знака приземления | Белый | 7,5 | 13 | 10 | 5,5-3 ²⁾ | 4,5 |
| Ограничительный | Красный | 6 | 14 | 2,5 | 2,5 | 0 |

1) Углы установки огней приближения и световых горизонтов в вертикальной плоскости для расстояний от порога более 600 м - 8° , 600-450 м - 7° , 450-300 м - 6° , до 400 м - $5,5^{\circ}$, углы установки бокового ряда на КПБ для расстояний от порога 300 м - 6° , 150 м - $5,5^{\circ}$.

2) Угол $5,5^{\circ}$ - для огней на первых 600 м ВШ.

Примечания: 1. Средняя сила света дана в пределах указанных углов рассеяния.

2. Вместо прожекторных огней допускается применение углубленных огней со светотехническими характеристиками, соответствующими требованиям настоящей таблицы.

3. Допускается применение сдвоенных (строенных) арматур.

Приложение 7

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕЙ СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОСАДКИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ II КАТЕГОРИИ, ВКЛЮЧАЯ I И II КАТЕГОРИИ

| Огонь | Цвет излучения | Угол рассеяния, град. | | Средняя сила света, не менее цв. яд. $\cdot 10^{31}$ | Угол установки, град. | |
|---|----------------|------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| | | Вертикальная плоскость | Горизонтальная плоскость | | Вертикальная плоскость | Горизонтальная плоскость |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приближения центрального ряда и световых горизонтов 2), 3) Бокового ряда на КИВ 2), 3) Входной 2), 3) | Белый | 12 | 22 | 20 | 8-5,5 ⁴⁾ | 0 |
| Зоны приземления | Красный | 11 | 16 | 8 | 6-5,5 ⁴⁾ | 2 |
| Осевой ВИП (расстояние между огнями 15 м) | Зеленый | 11 | 13 | 10 | 5,5 | 3,5 |
| Посадочный, при ширине ВИП 60 и 60 м 2), 3) | Белый | 9 | 11 | 8 | 5,5 | 4 |
| Зона приземления | Красный | 9 | 12 | 5 | 4,5 | 0 |
| | Белый (желтый) | 9 | 13 | 10 | 3,5 | 4,5(3,5) |
| | Белый | 9 | 13 | 10 | 3,5 | 4,5(3,5) |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|---------|-----|----|-----|---|---|
| Ограничительный 5), 6) | Красный | 7,5 | 13 | 2,5 | 3 | 0 |

СЛ

- 1) Средняя сила света дампа в пределах указанных углов рассеяния.
- 2) Для огней зоны приземления в осевых ВШ дампы максимальная сила света и углы рассеяния в пределах 0,5 максимальной силы света.
- 3) Углы установки огней приближения и световых горизонтов в вертикальной плоскости для расстояний от порога более 600 м - 9° , 600-450 м - 8° , 450-300 м - 7° , 300 м - 6° .
- 4) Углы установки огней зоны приземления и осевых огней ВШ в вертикальной плоскости составляют на первых 600 м - $5,5^{\circ}$, далее - $3,5^{\circ}$, а посадочных огней соответственно $5,5^{\circ}$ и 3° .
- 5) Допускается применение углубленных огней со светотехническими характеристиками, соответствующими требованиям настоящей таблицы.
- 6) Допускается применение сдвоенных (стросенных) арматур.

Приложение 8

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛЕВЫХ ОГНЕЙ

| Огонь | Цвет излучения | Угол рассеяния, град. | | Средняя сила света, не менее, пр. кд 10^3 | Угол установки, град. | |
|--|----------------|------------------------|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| | | Вертикальная плоскость | Горизонтальная плоскость | | Вертикальная плоскость | Горизонтальная плоскость |
| Осевой РД: | | | | | | |
| прямого участка двухлучковый | Зеленый | 9 | 22 | 0,2 | 4,5 | 0 |
| закругленного участка двухлучковый | Зеленый | II | 40,5 | 0,1 | 4,5 | 0 |
| осевой выводной скоростной РД однопучковый | Зеленый | 9 | II | I | 4,5 | 0 |
| осевой выводной РД двухлучковый | Зеленый | 9 | II | 0,5 | 4,5 | 0 |
| Стоп-огонь | Красный | 9 | 22 | 0,2 | 4,5 | 0 |
| Предупредительный | Желтый | 9 | 20 | 0,2 | 4,5 | 0 |

Приложение 9

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ

| Световые указатели | Цвет излучения | Яркость символов, кд/м ² | Яркость фона, кд/м ² | Максимальная сила света | Угол рассеяния в пределах 0/120°, град. | | Угол возвышения |
|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| | | | | | Вертикальная плоскость | Горизонтальная плоскость | |
| Неуправляемые: выхода на ВПП | Белый на красном фоне | 850 | 200 | | | | |
| обозначения РД | Черный на белом фоне | | 500 | | | | |
| дополнительной информации | Белый на синем фоне | 850 | 25 | | | | |
| стрелки | Желтый на черном фоне | 500 | | | | | |
| Управляемые: светофоры с арматурой: основной | Красный, зеленый | | | 300 | ±4,5 | ±22,5 | 5 ± 1 |
| дублирующей | | | | 40 | ±12,5 | ±12,5 | 5 ± 1 |
| стрелочное | Желтый | | | 50 (одной арматуры) | ±12,5 | ±12,5 | - |

Приложение 10

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОФИЛЬТРОВ АЭРОДРОМНЫХ ОГНЕЙ

| Цвет светофильтра | Цветовой тон, Нм | Чистота цвета, %, не менее | Коэффициент суммарного пропускания, %, не менее |
|-------------------|------------------|----------------------------|---|
| Красный | Не менее 610 | 97 | 15 |
| Желтый | 585-595 | 90 | 40 |
| Зеленый | 494-556 | 49 | 20 |
| Синий | 465-485 | 28 | 2,5 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Термины и определения | 4 |
| 3. Системы светосигнального оборудования аэродромов... | 5 |
| Назначение и состав систем светосигнального оборудования | 5 |
| Назначение огней и цвет их излучения | 7 |
| Размещение светосигнального оборудования | 12 |
| Светосигнальные системы ОМИ для полетов по ППП... | 14 |
| Система ОВИ точного захода на посадку по кате- гории I (ОВИ-I) | 16 |
| Система ОВИ точного захода на посадку по кате- гориям II и III (ОВИ-2, ОВИ-3) | 22 |
| Расположение светосигнального оборудования при смещенном пороге | 26 |
| Системы ОВИ | 29 |
| Система управления светосигнальными рулежными средствами | 33 |
| Требования к регулированию интенсивности огней... | 33 |
| Высота установки и механические свойства огней... | 34 |
| 4. Электропитание огней системы посадки и рулежия ... | 37 |
| 5. Дистанционное управление светосигнальными систе- мами | 52 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

| | |
|---|----|
| I. Перечень светосигнальных систем по классам аэропортов | 57 |
| 2. Расположение и характеристики системы глиссадных огней PAPI | 58 |
| 3. Светотехнические характеристики огней кругового обзора | 65 |

| | |
|--|----|
| 4. Рекомендации по установке огней | 68 |
| 5. Светотехнические характеристики огней светосигнальных систем посадки, эксплуатируемых по I и II категориям | 70 |
| 6. Светотехнические характеристики огней светосигнальных систем посадки, сконструированных для I и II категорий, но используемых также для III категории | 72 |
| 7. Светотехнические характеристики огней светосигнальных систем посадки, используемых для III категории, включая I и II категории | 74 |
| 8. Светотехнические характеристики рулевых огней | 76 |
| 9. Светотехнические характеристики световых указателей | 77 |
| I0. Характеристики светофильтров аэродромных огней | 78 |

Редактор Л.П. Константинова

Т-21849. Подписано в печать 29.10.87. Формат 60x84/16.
4,7 уч.-изд.л. Тираж 200 экз. Заказ № 576.

ГПИ и НИИ ГА Аэропроект. 125171, Москва, А-171, Ленинградское шоссе, 7а. Ротапринтная ГПИ и НИИ ГА Аэропроект.