

Лит.изм.	а	6	5	4	3	2	1
№ изв.	5156	5528	5589	6035	6188	7508	8147

Инв. № дубликата	198
Инв. № подлинника	

УДК 683.33.074:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00511-71

На 7 страницах

Введен впервые

ВСТАВКА КЛЮЧЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ

Технические условия

Проверено в 1980 г.

Срок действия продлен до 01.07.85

Проверено в 1985 г.

Срок действия продлен до 01. 07.91

Распоряжением Министерства от 25 сентября 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1У 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ключевую вставку, предназначенную для запирания кожухов, закрывающих доступ к устройствам запуска двигателя.


Область применения ключевой вставки может быть расширена по согласованию с предприятием-разработчиком.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ключевая вставка должна изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Основные размеры должны соответствовать указанным на чертеже. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

Вставка ключевая специальная

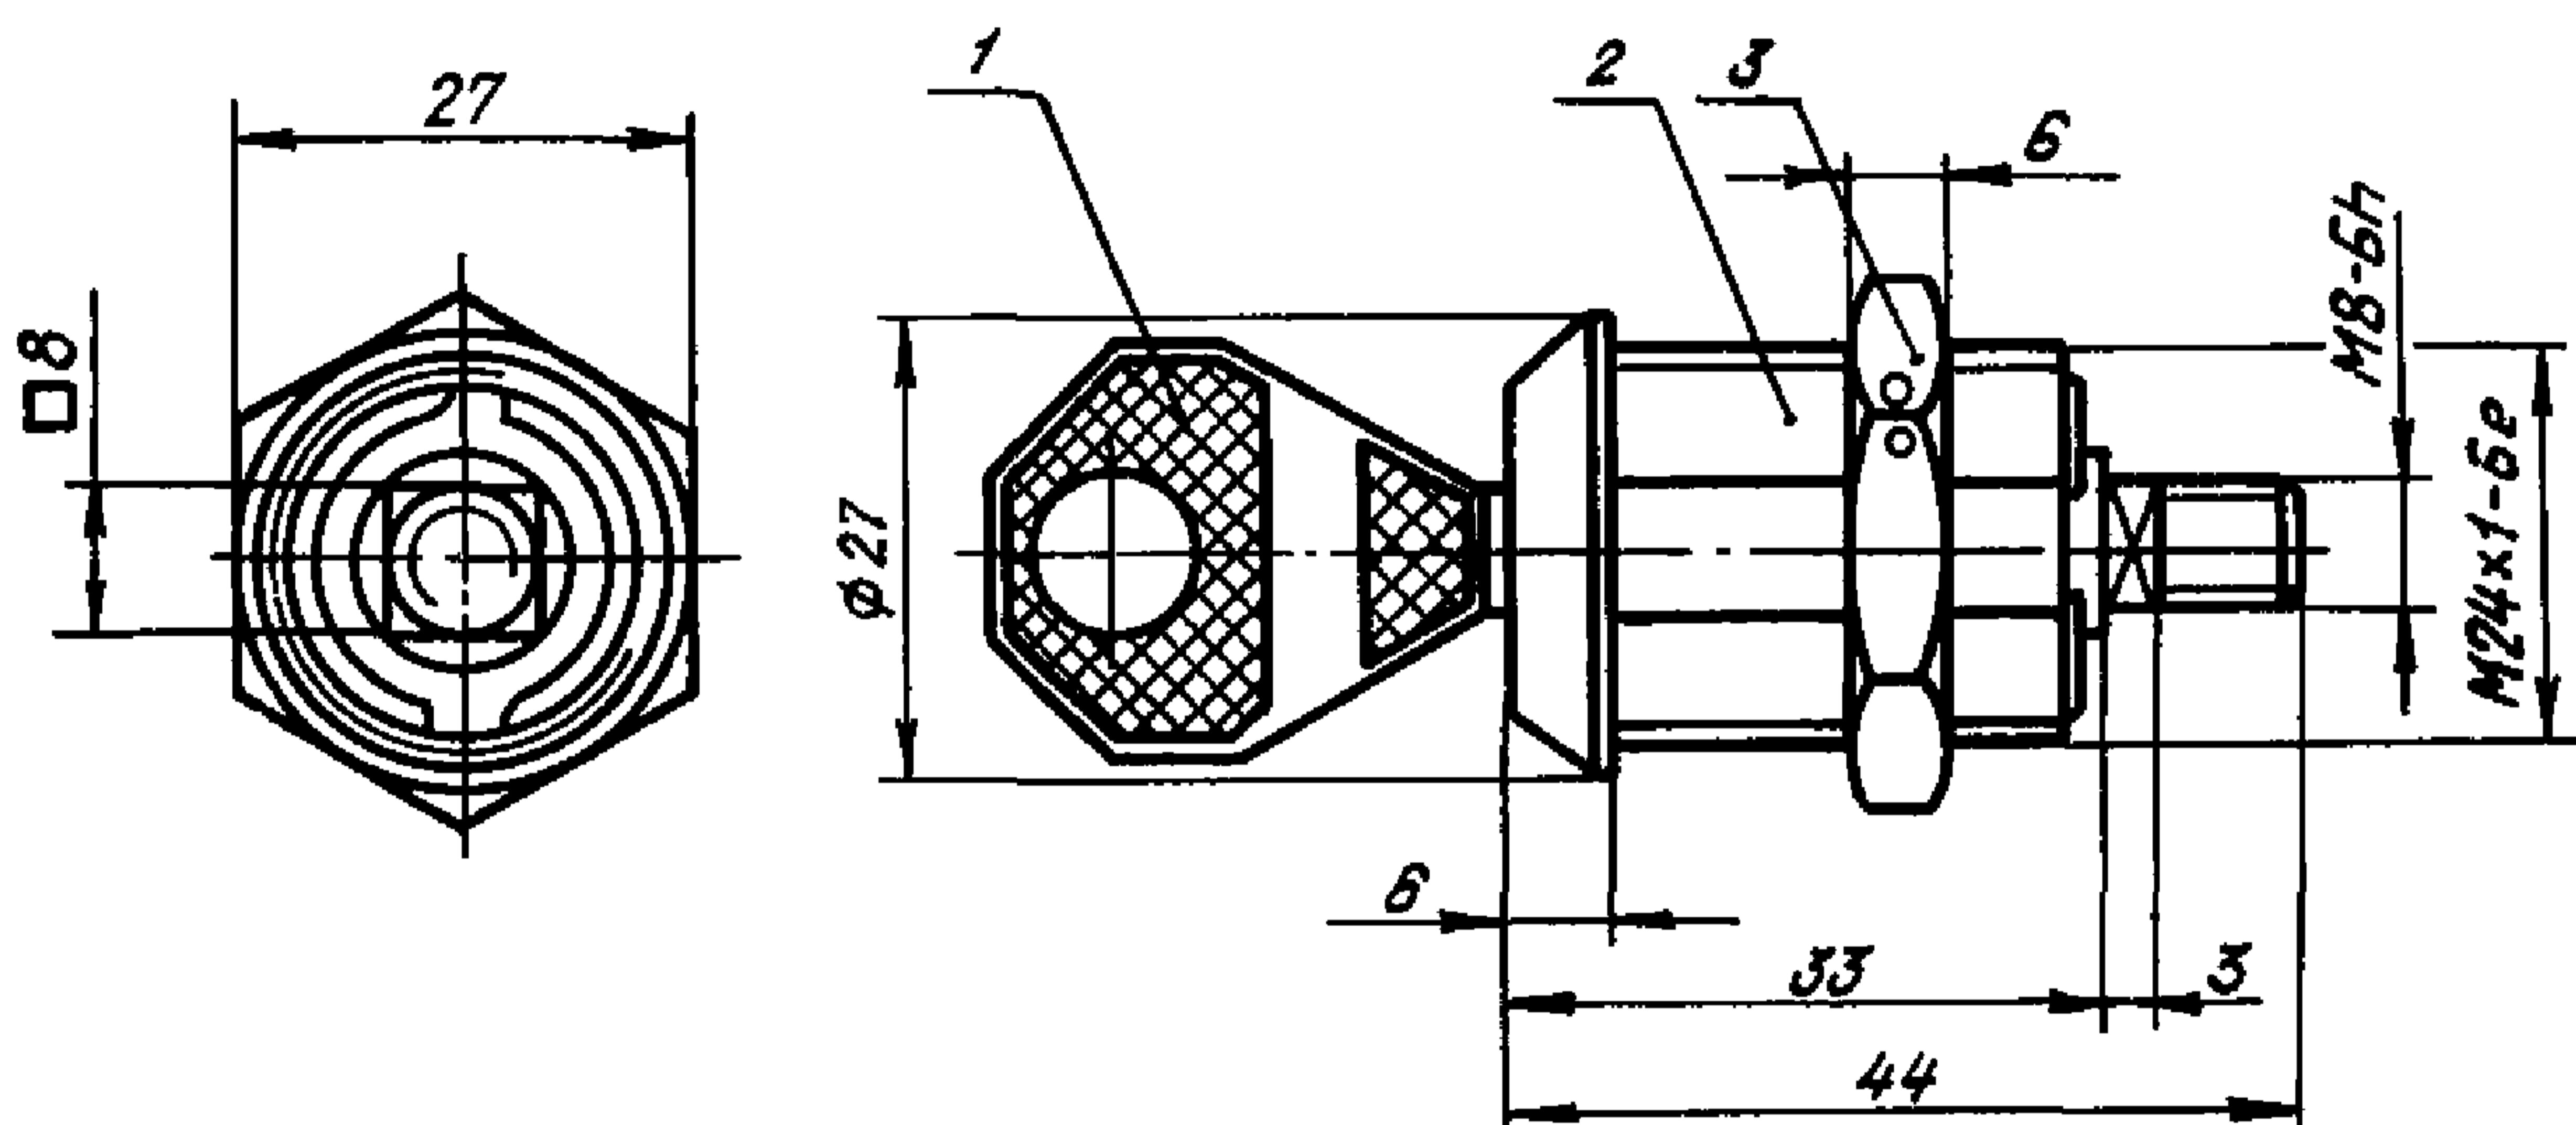

1 – ключ; 2 – корпус вставки; 3 – гайка

1.3. Ключевая вставка должна снабжаться механизмом, управляемым индивидуальным ключом.

1.4. Ключевая вставка должна сохранять работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 80° С.

1.5. Масса ключевой вставки не должна превышать 0,110 кг.

1.6. Поверхности деталей должны быть без заусенцев, вмятин, трещин, раковин и пористости.

1.7. Ключевая вставка должна быть работоспособной при влажности воздуха 98% и температуре 35° С.

1.8. Конструкция ключевой вставки должна обеспечивать:

- свободное извлечение и установку ключа;
- фиксированное положение, исключающее поворот ключевой вставки относительно установочного места;
- открытое и закрытое положения с интервалом через 180°;
- возможность визуального контроля запертого положения ключевой вставки.

Нр. № дубликата	138
Нр. № подлинника	

1.9. Усилие на ключе должно быть не более 10 кгс/см.

1.10. В конструкции ключевой вставки должны быть предусмотрены:

- а) квадрат на поворотном барабане для крепления приводных элементов;
- б) лыски на корпусе для фиксации ключевой вставки.

1.11. Ключевая вставка должна быть работоспособной при воздействии на нее механических перегрузок, указанных в разделе 1 ОСТ 1 00677-74.

1.12. Размеры для установки ключевой вставки указаны в обязательном приложении.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. В комплект ключевой вставки, изготавляемой по настоящему стандарту, входят:

- паспорт - 1 шт.;
- ключевая вставка - 1 шт.;
- ключи - 5 шт.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Ключевые вставки предъявляются к сдаче партиями. Количество вставок в партии устанавливается предприятием-изготовителем.

3.2. Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждая вставка из предъявленной к сдаче партии.

3.3. При приемо-сдаточных испытаниях должны проверяться:

- внешний вид, габаритные и присоединительные размеры;
- работоспособность.

3.4. Периодические испытания проводятся один раз в год по графику, установленному руководителем предприятия-изготовителя.

3.5. Периодическим испытаниям подлежат две вставки из партии, прошедшие приемо-сдаточные испытания.

Каждая вставка проходит испытания:

- на ресурс;
- на механические воздействия;
- на влагостойкость.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Проверка внешнего вида производится визуально. Проверка габаритных и присоединительных размеров производится универсальным измерительным инструментом.

4.2. Проверка работоспособности производится путем двух-трех срабатываний. Для этого следует зафиксировать ключевую вставку неподвижно, вставить ключ в гнездо, повернуть его по часовой стрелке на 270° . Затем повернуть ключ против часовой стрелки до отказа и вынуть его из гнезда вставки.

То же самое повторить 2-3 раза.

4.3. Для проведения испытаний на ресурс одна ключевая вставка разбирается и измеряются истинные размеры деталей вставки. Испытания на ресурс проводятся согласно п. 4.2 путем 8000 срабатываний. После этого измеряются фактические размеры деталей ключевой вставки, определяется степень их износа, о чем составляется акт.

4.4. Испытания на механические воздействия – по ОСТ 1 00677-74.

4.5. Испытания на влагостойкость проводятся в камере в течение 48 ч при температуре 40°C , относительной влажности 95–98 % и давлении 750 ± 30 мм рт.ст.

По истечении 48 ч проводится внешний осмотр и проверка работоспособности по п. 4.2.

4.6. Ключевые вставки, не выдержавшие периодических испытаний, бракуются, заменяются новыми, которые передаются на повторные испытания. Если одна из вставок не выдержит повторных испытаний, вся партия бракуется.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Ключевая вставка и комплект ее ключей должны маркироваться одним порядковым номером, наносимым на одной лыске корпуса электрографом и ударным способом на ключах. Заводской номер ключевой специальной вставки нанести электрографом на другой лыске корпуса.

5.2. Маркировка должна быть четкой и сохраняться в течение всего срока службы изделий.

5.3. Все изделия перед упаковкой должны быть смазаны авиационным маслом по ГОСТ 21743-76, с добавлением 6–10 % цезерина по ГОСТ 7658-74, или смазкой пушечной по ГОСТ 19537-83.

5.4. Смазанные изделия должны быть обернуты парафинированной бумагой по ГОСТ 9569-79.

5.5. Изделия при отправке должны быть вложены в деревянные ящики, изготовленные по ГОСТ 2801-76, тип 1, выстланые внутри парафинированной бумагой по ГОСТ 9569-79. Маркировку на ящиках нанести в соответствии с ГОСТ 14192-77.

5.6. Упаковка изделий в страны с тропическим климатом должна производиться по действующей отраслевой документации.

5.7. Вес брутто ящика должен быть не более 30 кг.

5.8. Упаковка должна полностью предохранять изделия от повреждений при транспортировании.

5.9. Транспортирование разрешается любым видом транспорта.

5.10. Антикоррозийное покрытие и упаковка должны предохранять изделия от коррозии не менее чем 12 месяцев со дня их отгрузки с предприятия-изготовителя при условии хранения в сухом закрытом помещении и сохранности упаковки.

5.11. В каждый ящик должен бытьложен паспорт, удостоверяющий качество поставляемых изделий и соответствие требованиям настоящего стандарта, и упаковочный лист со штампом технического контроля, подписанный ответственным за упаковку.

5.12. Изделия должны храниться в сухом, вентилируемом помещении.

5.13. Срок хранения – 3 года.

Лит.№ изн.	5	6	7	7	8147	8889
№ изн.	6188	7509				
Инв. № дубликата						198
Инв. № подлинника						

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие ключевой вставки требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, установленных стандартом.


6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 8 лет со дня ввода в эксплуатацию. Назначенный срок службы - 10 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Инв. № дубликата	138
Инв. № подлинника	

Лит.нэм.	5	7	8	9
№ пз.	6188	8147	8389	11091

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Размеры монтажного отверстия под ключевую вставку

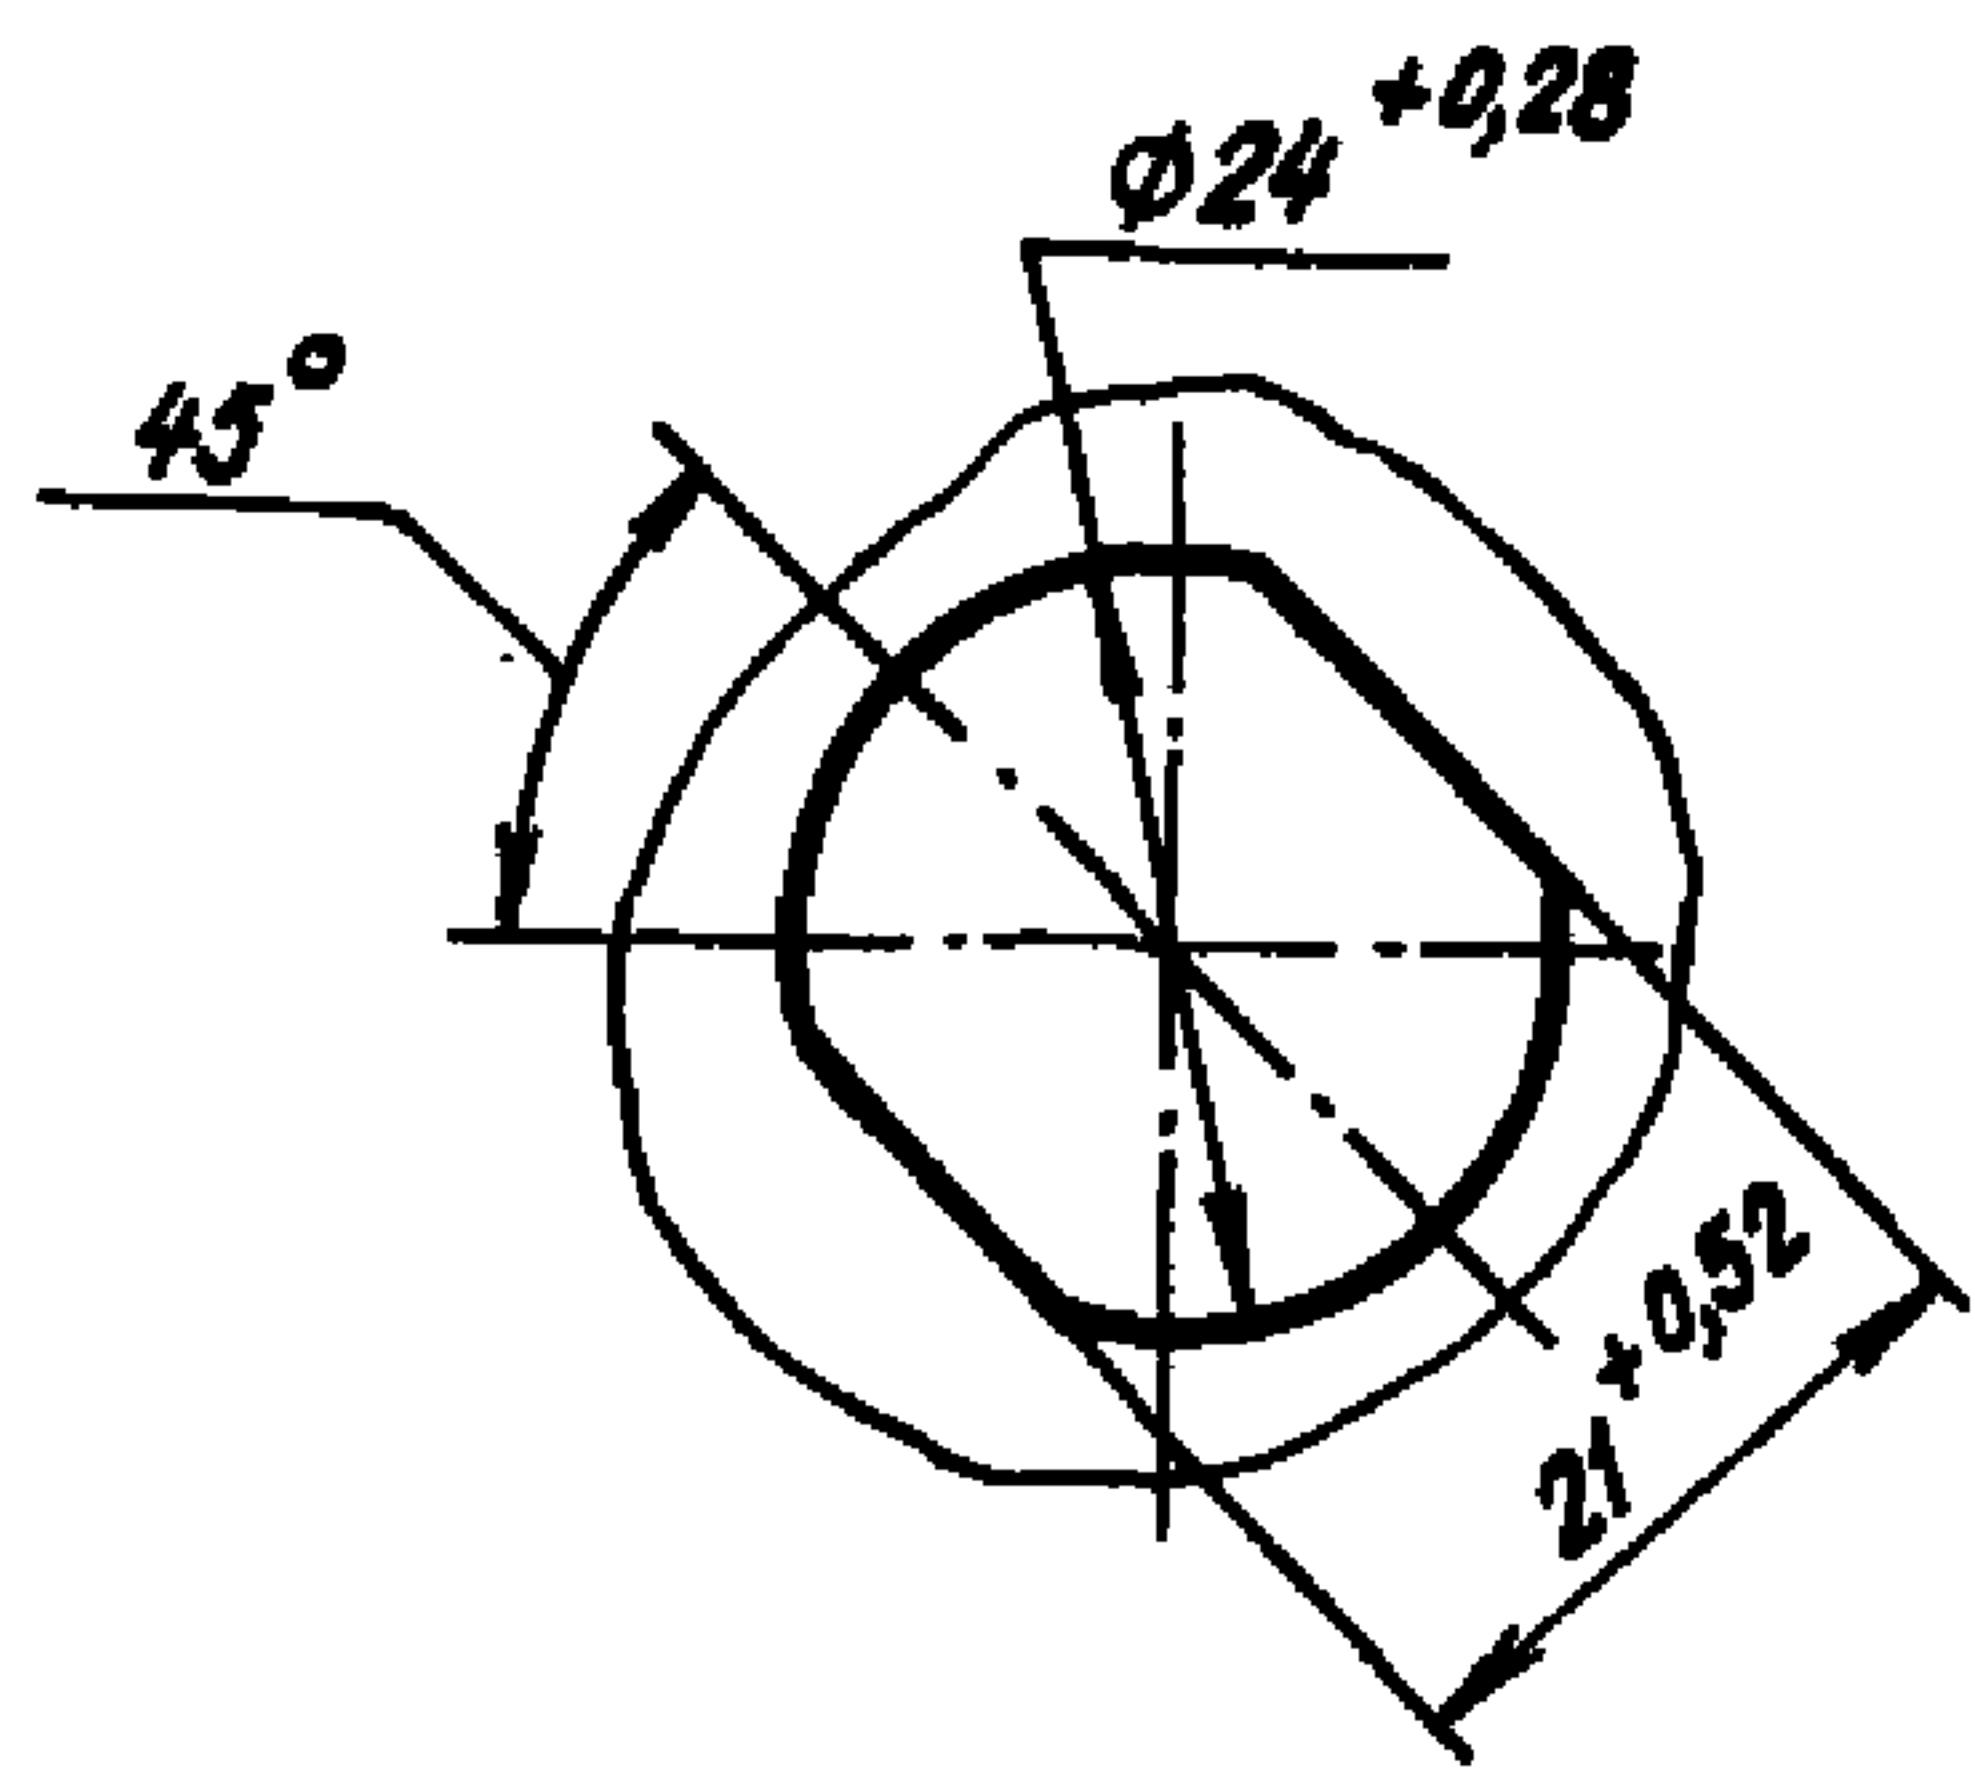

Лит.н.эм.	7	8
№ изв.	8147	9389

Изв. № Аубликата	138
Изв. № подлинника	