

УТВЕРЖДЕНО

Организация п/я А-3398

Главный инженер

А.А.Зак

"15" июня 1981 г

РУКОДЛЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ
С ЛЕГКОПЛАВКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ.
КОНСТРУКЦИИ, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

РД РТМ 26-07-247-81

Вводится впервые

Приказом организации п/я А-3398 от "15" июня 1981 г.

№ 73 срок действия установлен с "1" января 1982 г.

* Снято ограничение срока действия до "1" января 1987 г.

* ① Срок действия продлен до 1 января 1992 г.

② Срок действия продлен до 1 января 1997 г.

Настоящий руководящий технический материал (РТМ) распространяется на уплотнительные прокладки с легкоплавким наполнителем, предназначенные для герметизации фланцевых разъемных соединений "корпус-крышка" в арматуре Ду от 150 до 800 мм с магистральными патрубками под приварку, применяемые для пароводяных сред или конденсата с температурой не выше 473 К (200°C) и давлением до 15 МПа($150 \text{ кгс}/\text{см}^2$), и устанавливает конструкцию, основные размеры, требования к изложению, приемке, контролю качества.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Температура в зоне уплотнительных прокладок должна быть в рабочих условиях от 463 К (190°C) до 673 К (400°C), что при необходимости должно обеспечиваться теплоизоляцией арматуры.

Подснитольная записка
к окончательной редакции РТМ "Прокладки
уплотнительные с легкоплавким наполнителем"

Руководящий технический материал (РТМ) разработан в соответствии с тематическим планом отраслевой стандартизации и с тематическим планом предприятия на 1981 год.

В основу РТМ положены результаты научно-исследовательских работ отдела 154 ЛИПОА "Знамя труда", ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского и ТУ 18-07-01-77 ЛАЗС им.В.И.Ленина.

Руководящий технический материал устанавливает конструкцию, основные размеры, требования к изготовлению и методы контроля уплотнительных прокладок с легкоплавким наполнителем, предназначенных для герметизации фланцевых разъемных соединений "корпус-крышка" в арматуре Ду от 150 до 800 мм с магистральными патрубками под приварку, применяемых для пароводяных сред или конденсата с температурой выше 473 К (200°C) и давлением до 15 МПа (150kgs/cm^2)

Первая редакция РТМ была разослана в 14 организаций. Получены отзывы от 14 организаций, из них 11 отзывов без замечаний. Основные замечания организаций приняты.

Предполагаемый срок введения в действие - 01.01.82.

Внедрение РТМ позволит обеспечить производство надежных и экономически выгодных уплотняющих прокладок, обеспечивающих высокую герметичность фланцевых соединений в широком диапазоне эксплуатационных параметров.

Заведующий лабораторией 154

И.А.Кузнецова


I.2. Скорость разогрева фланцевого разъема не должна превышать 100 град/час, что должно обеспечиваться соответствующим режимом разогрева рабочей среды в системе.

I.3. Уплотнительная прокладка предназначена для однократного использования.

I.4. При поставке арматуры с прокладками с легкоплавким наполнителем ЗИП должен быть укомплектован указанными прокладками в количестве трех штук.

2. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Конструкция и основные размеры прокладок должны соответствовать чертежу и таблице.

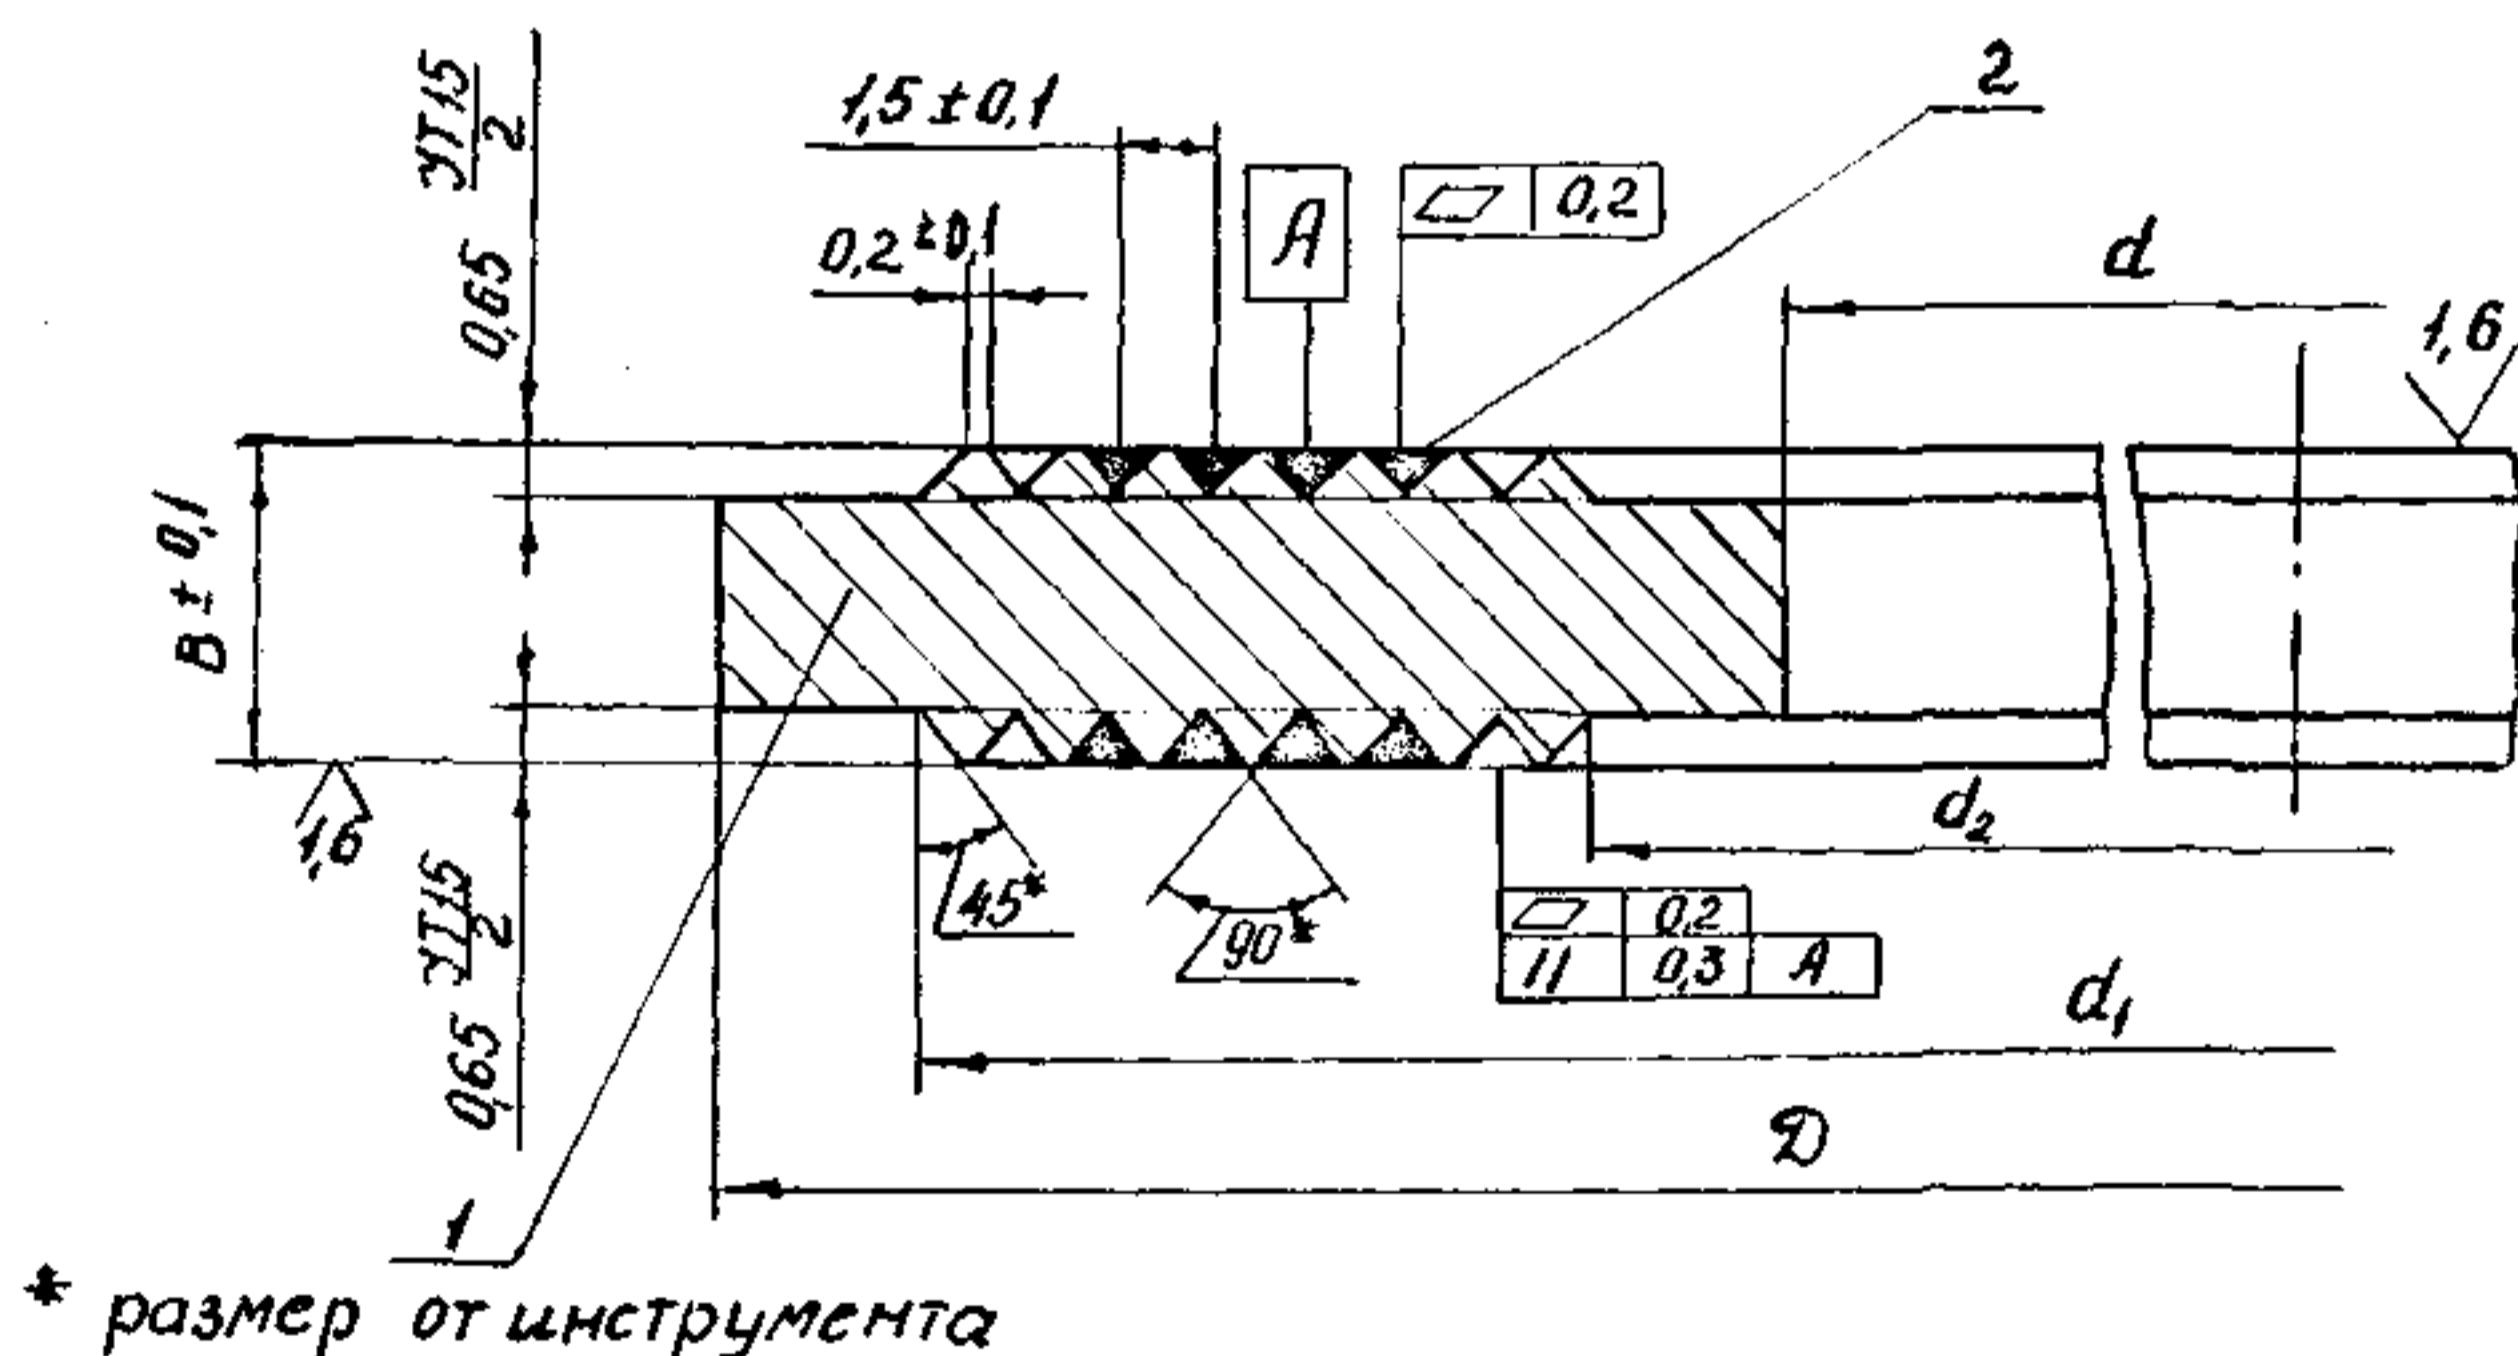

мм

Ду	В	Количество заполненных впадин	Количество незаполненных впадин
150-250	3	4	1
250-500	5	5	2
св.500	5	7	2

2.2. Прокладка состоит из гребенчатой металлической основы I и легкоплавкого уплотняющего сплава (наполнителя 2, наплавленного в канавки между гребнями основы).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Основу прокладки следует изготавливать из стали 08Х18Н9Т по ГОСТ 5632-72.

3.2. В качестве материала для наполнителя следует применять припой ПОС 6I по ГОСТ 21931-76.

3.3. С каждой стороны основы необходимо оставлять незаполненными краине впадины в количестве, указанным в таблице.

3.4. Наружный диаметр прокладки D , диаметры d_1 и d_2 , диаметр d должны выбираться из конструктивных соображений.

3.5. Перед наплавкой наполнителя поверхность впадин и гребней основы необходимо протравливать ортодосфорной кислотой. Для прокладок на арматуру до Ду 250 допускается протравливать методом окунания, на остальные Ду - протиркой поверхностей гребешков.

3.6. Наплавку необходимо осуществлять методом заливки расплавленного припоя во впадины основы, предварительно разогретой до температуры 200-250°C по технологии, принятой на предприятии-изготовителе.

3.7. Размер В $\pm 0,1$ выдерживать для готовых прокладок путем механической обработки. При выборе размера основы по толщине исходить из расчета получения окончательного размера ширины гребня не более 0,2 и не менее 0,1 с обеспечением этого размера инструментом. Замер шероховатости поверхности прокладки производить после окончательной обработки поверхности гребней и уплотнителя.

3.8. Перед сборкой прокладку и уплотнительные поверхности фланцевых разъемов необходимо очистить и обезжирить.

3.9. Шероховатость посадочных поверхностей фланцев должна быть не более 1,6 мкм.

3.10. Обтяжку фланцев производить равномерно, затягивая попарно гайки шпилек, расположенных диаметрально противоположно.

3.11. Величина удельного давления на прокладку должна быть равной 80 МПа (800 кгс/см²) при давлении рабочей среды более 10 МПа (100 кгс/см²) и 50 МПа (500 кгс/см²) – при давлении рабочей среды менее 10 МПа (100 кгс/см²).

3.12. Прокладки относятся к классу неремонтируемых изделий. Средний (назначенный) срок службы – не менее 25 лет; Средний (назначенный) ресурс – не менее 60000 часов; Вероятность безотказной работы за период 60000 часов – не менее 0,991.

3.13. При изготовлении прокладок с легкоплавким наполнителем руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в ГОСТ 21931-76.

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

4.1. Готовые прокладки должны подвергаться 100% контролю ОТК.

4.2. На прокладках не допускается наличие заусенцев, вмятин, забоин и поперечных рисок.

4.3. Контроль шероховатости уплотняющих поверхностей следует производить визуально, методом сравнения с эталоном или другими метрологическими методами.

4.4. Величину размера "В" следует измерять до и после наплавки наполнителя в четырех сечениях в средних и крайних точках по

ширины диаметрально противоположных участков.

руководители ЛНПОА
"Знамя труда"

Главный инженер

Заместитель главного инженера

Главный инженер ЦКБА

Заместитель главного инженера

Заведующий отделом 161

Заведующий лабораторией 154
руководитель темы

Заведующий сектором

Инженер-конструктор I кат.

Соисполнители:

Заместитель директора ВТИ
им. Ф.Э. Дзержинского

В.Б.Рубин В.Б.Рубин

Заведующий физической
лабораторией

С.Л.Ривкин С.Л.Ривкин

Старший научный сотрудник

А.Я.Левин А.Я.Левин

Старший научный сотрудник

Л.Б.Израилевский Л.Б.Израилевский

Инженер

А.Ф.Степченко А.Ф.Степченко

С.И.Косих
28.05.

М.Г.Сарайлов

Г.В.Новожилов
26.05.81?

О.Н.Шпаков

Ю.И.Тарасьев

М.И.Власов

И.А.Кузнецова

О.И.Федоров

Б.И.Писаревский

Главный инженер
предприятия п/я А-7238

А.П.Еперин

Начальник цеха
наладки и испытаний

М.А.Павлов

Руководитель лаборатории
цеха наладки и испытаний

И.А.Дёжин

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изменен- ных	Заменен- ных	новых	аннули- рованных				
1	1				изменение № 1	Шар	10.07.91	
2	1				изменение № 2	Шар	11.07.91	
*	1	Письмо №21/2-2-373 от 13.06.96 из Управления по развитию химического и нефтезаводского машино- строения.				Быков	21.04.97	