

УДК 621.643.415

Группа Г-18

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10382-71

На 3 страницах

## СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ АРМАТУРЫ Конструкция и размеры

Взамен 915АТ

Лит.изм.  
№ изв.

1

7555

431

Изв. № дубликата  
Изв. № подлинника

Распоряжением Министерства от 18 февраля 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1X 1972 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ИЗДЕЛИЕ ПО ОСТ 1 10382-71 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО С ИЗДЕЛИЕМ  
ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 915АТ

1. Настоящий стандарт распространяется на соединительную часть арматуры для соединения трубопроводов по внутреннему конусу с обжимными гайками.

2. Конструкция и размеры соединительной части арматуры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

▽4 (▽)

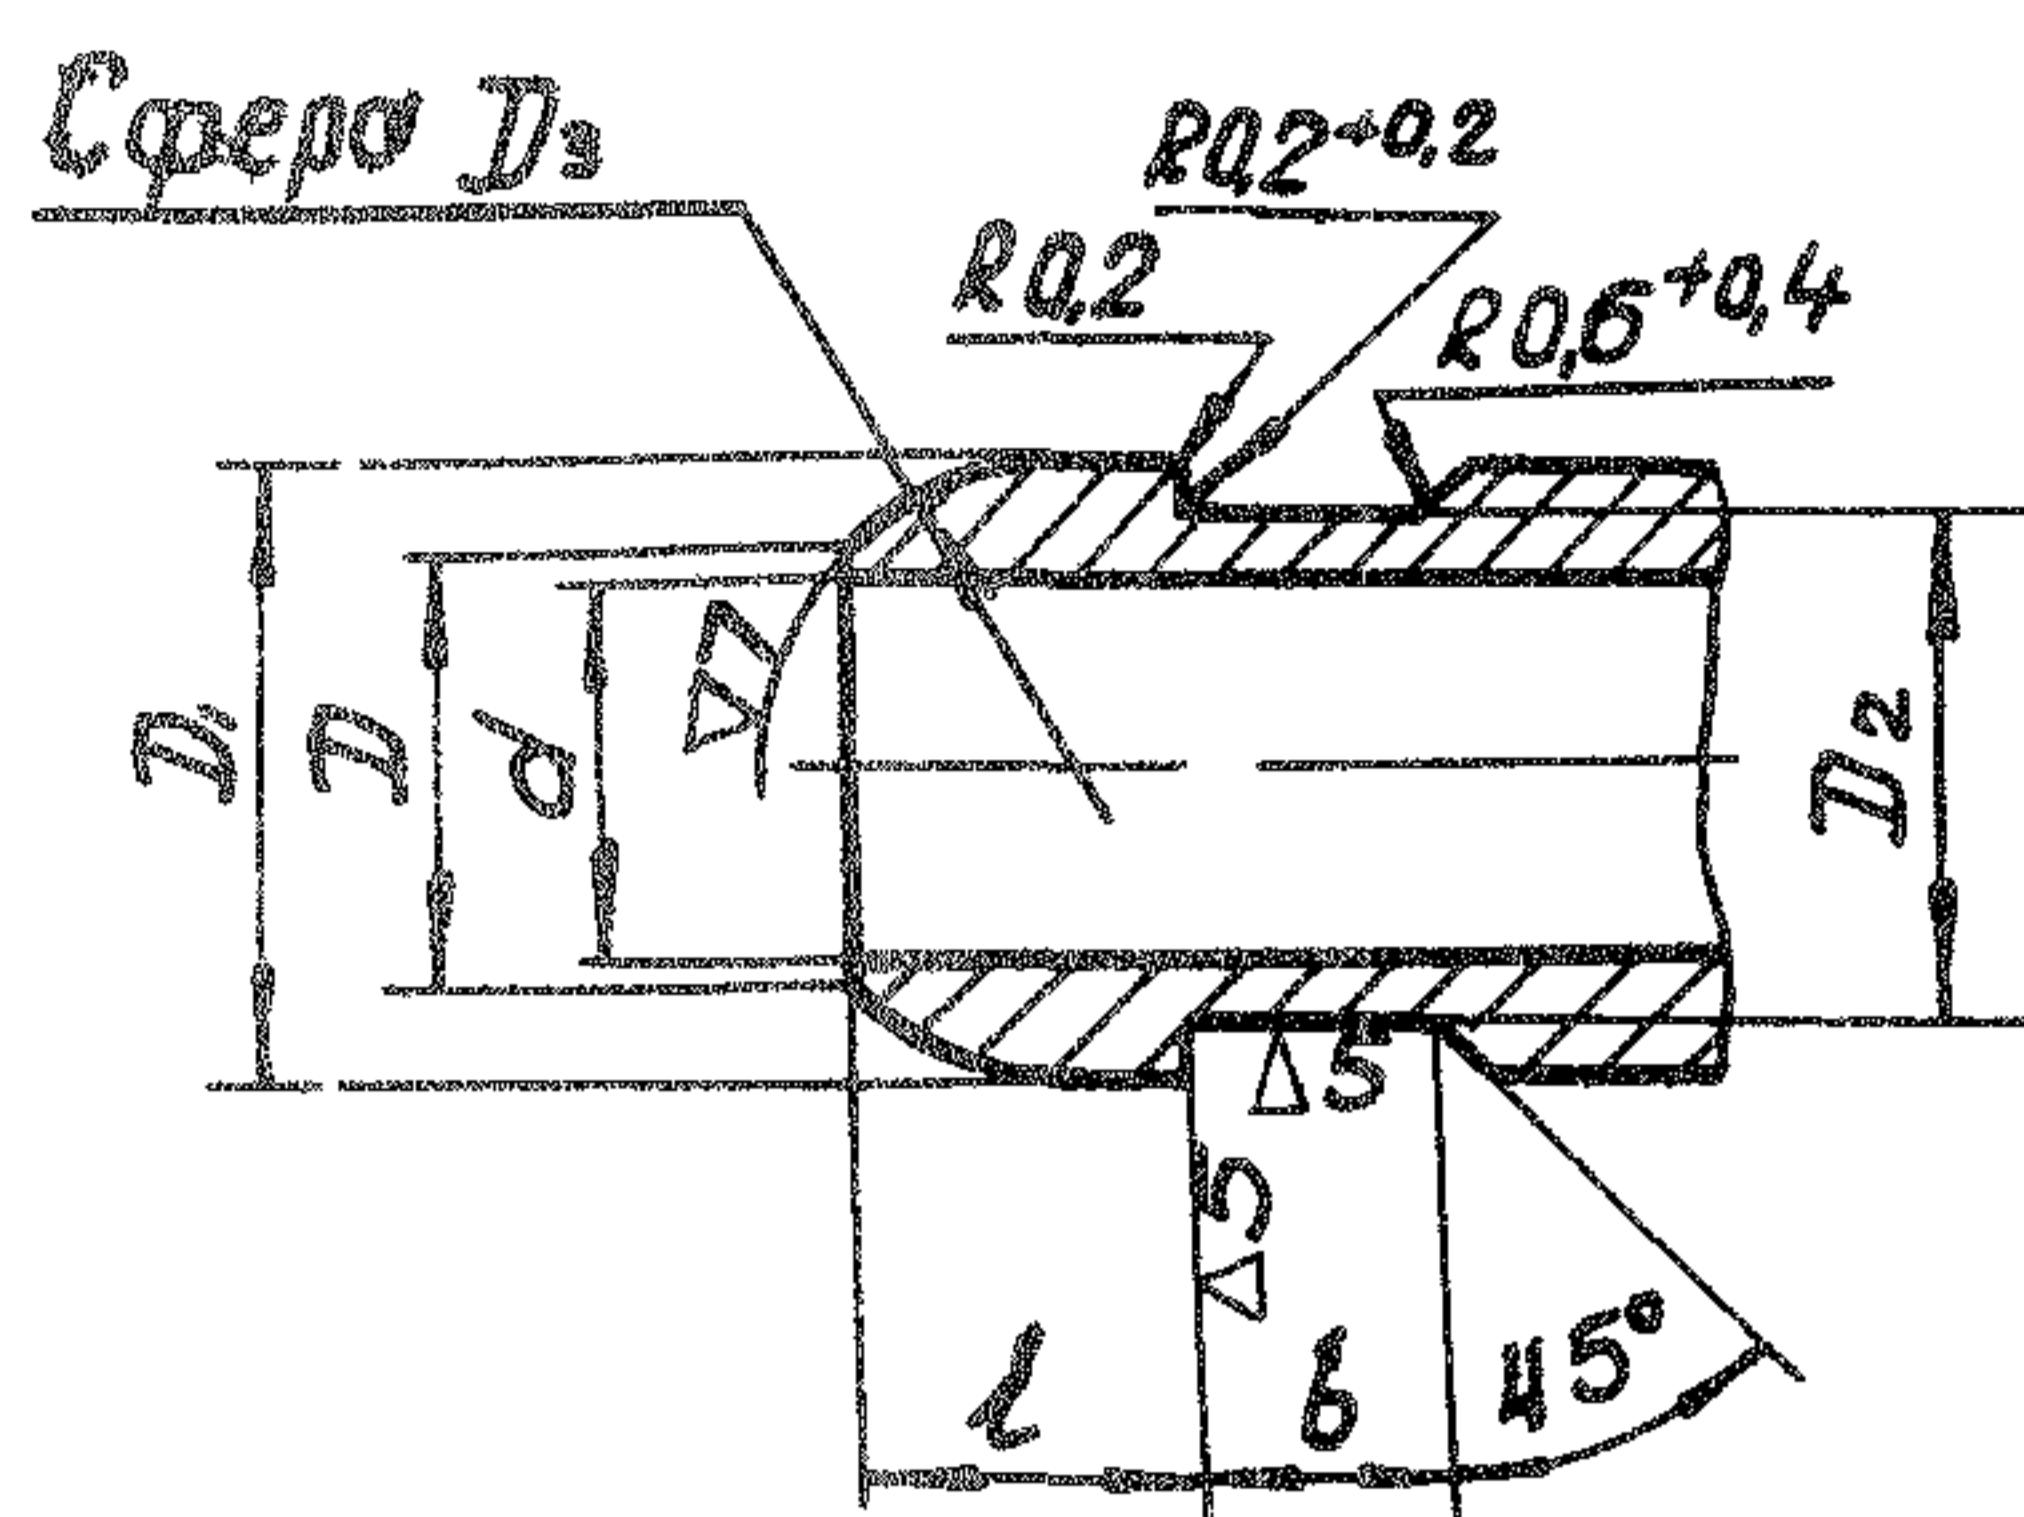

ММ										
Наруж- ный диаметр труб $D_H$	$D$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$d$	$t$	$b$			
		Пред. откл.								
		по С <sub>4</sub>		$\pm 0,2$						
6	5,5	11,0	8,0	11,5	4	9,5				
8	7,5	13,0	10,0	13,5	6					
10	9,5	15,0	12,0	15,5	8	10,0	6, 13			
12	11,5	17,0	14,0	17,5	10					
14	13,5	19,0	16,0	19,5	12					
16	15,5	21,0	18,0	21,5	14		7; 14			
18	17,5	24,0	20,5	24,5	16					
20	21,5	27,5	23,5	28,0	18	10,5				
22	23,0	29,5	25,5	30,5	20		7; 15			
25	25,0	32,5	28,5	33,0	23					
28	28,0	35,5	31,5	36,0	25	11,5				
30	29,5	36,5	32,5	38,0	28					

3. Неуказанные предельные отклонения размеров – по 722АТ.

4. Радиальное биение сферы  $D_3$  относительно поверхности  $D_2$  – не более 0,08 мм.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1	-	3	-	7555	шабу-	11.1.79	1.07.79