

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника
Главтехуправления

Д. Я. ГАМАРАКОВ
30.08.82 г.

ТИПОВАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОТЛА П-39
ПРИ СЖИГАНИИ
ЖИВАСТУЗСКОГО КАМЕННОГО УГЛЯ
ТХ 34-70-003-83

РАЗРАБОТАНО предприятием Уралтехэнерго ПО "Союзтехэнерго"

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.З.ЗАХАРОВ, Р.С.МИШУЛИН

УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем

Заместитель начальника

Д.Я.ШАМАРАКОВ

© СЮ Союзтехэнерго, 1983.

Ответственный редактор Т.П.Леонова
Литературный редактор З.И.Игнаткова
Технический редактор Е.Н.Бевза
Корректор К.И.Миронова

Л 852/83	Подписано к печати 14.03.83	Формат 60x84 1/16
Печ. л. 2,25	(усл.-печ.л. 2,09) Уч.-изд.л. 1,8	Тираж 50 экз.
Заказ № 68/83	Издат. № 206/82	Цена 27 коп.

Производственная служба передового опыта и информации Союзтехэнерго
105023, Москва, Семеновский пер., д.15

Участок оперативной полиграфии СЮ Союзтехэнерго
117202, Москва, ул.Ивана Габушкина, д.23, корп.2

(УДК 621.16-100.5(083.75))

Типовая энергетическая характеристика котла П-39
при сжигании экибастузского каменного угля

ТХ 34-70-000-83

Срок действия установлен
с 01.01.1983 г.
до 01.01.1993 г.

Типовая энергетическая характеристика котла П-39 составлена на основании результатов испытаний, анализа проектных и фактических показателей работы этих котлов на Рефтинской и Ермаковской ГРЭС и отражает технически достижимую экономичность котла.

Типовая энергетическая характеристика может служить основой для составления нормативных характеристик котлов П-39 на отдельных электростанциях при сжигании экибастузского каменного угля.

Т а б л и ц а I	ТИПОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЛА				Тип П-39
	Условия характеристики и основные показатели котла				
Топливо: экибастузский уголь (ГОСТ 8779-79) Характеристика топлива на рабочую массу: $Q_{II}^P = 16,4 \text{ МДж / кг (3900 } \frac{\text{ккал}}{\text{кг}} \text{)}; A^P = 40,3\%; W^P = 5,8\%$					
Показатель	Нагрузка котла, т/ч (%)				
	570(60)	665(70)	760(80)	855(90)	950(100)
1. Температура холодного воздуха на входе в дутьевой вентилятор до врезки рециркуляции $t_{х.в}$, °C	30				
2. Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель $t'_{вн}$, °C	35				
3. Температура питательной воды $t_{п.в}$, °C	$\Delta t_{pec} = 9$				
4. Коэффициент избытка воздуха в режимном сечении (за ПЗ) α	1,28	1,25	1,25	1,25	1,25
5. Присосы воздуха на тракте ПЗ - воздухоподогреватель $\Delta\alpha$	0,32	0,30	0,28	0,26	0,25
6. Содержание горючих в уносе $\Gamma_{ун}$, %	1,6				
7. Содержание горючих в шлаке $\Gamma_{шл}$, %	3,5				
8. Температура уходящих газов за воздухоподогревателем t_{yg} , °C	120,5	123,5	127	131	135
9. Потери тепла с уходящими газами q_2 , %	6,06	5,86	6,01	6,21	6,38
10. Потери тепла с химической неполнотой сгорания q_3 , %	0				
11. Потери тепла с механической неполнотой сгорания q_4 , %	1,40				
12. Потери тепла в окружающую среду q_5 , %	0,67	0,58	0,51	0,45	0,4
13. Потери тепла с физическим теплом шлака q_6 , %	0,07				
14. Коэффициент полезного действия брутто $\eta_k^{бр}$, %	81,80	82,0	82,01	81,88	81,76

Показатель	Типовая энергетическая характеристика котла				
	Поправки и вспомогательные зависимости				
	Тип 7-30				
	Нагрузка котла, т/ч (%)				
	570(60)	665(70)	760(80)	855(90)	950(100)
I. Поправки к $\eta_k^{бр}$ (%) на отклонение:					
I.1. зольности на рабочую массу на $\pm 1\%$	-0,067				
I.2. влажности топлива на рабочую массу на $\pm 1\%$	+ 0,0382				
I.3. температура холодного воздуха на $\pm 10^\circ\text{C}$	+0,55	+0,54	+0,53	+0,52	+0,51
I.4. температуры воздуха на входе в воздухоподогреватель на $\pm 10^\circ\text{C}$	-0,315	-0,308	-0,302	-0,296	-0,29
I.5. подогрева воздуха рециркуляцией (включение рециркуляции) на $\pm 10^\circ\text{C}$	+0,217	+0,214	+0,212	+0,209	+0,207
I.6. температуры питательной воды на $\pm 10^\circ\text{C}$	-0,055				
2. Поправки к температуре уходящих газов ($^\circ\text{C}$) на отклонение:					
2.1. температуры воздуха на входе в воздухоподогреватель на $\pm 10^\circ\text{C}$	+5				
2.2. температуры подогрева воздуха рециркуляцией (включение рециркуляции) на $\pm 10^\circ\text{C}$	-3,5				
2.3. температуры питательной воды на $\pm 10^\circ\text{C}$	+1,2				
3. Поправка к q_2 на отклонение зольности на рабочую массу на $\pm 1\%$	+0,007				
4. Поправка к q_4 на отклонение зольности на рабочую массу на $\pm 1\%$	+0,06				
5. Вспомогательные зависимости					
5.1. Теплопроизводительность котла брутто $Q_k^{бр}$, МВт (Гкал/ч)	436(375)	506(435)	564(485)	634(545)	698(600)
5.2. Расход пара промперегрева $D_{пп}$, т/ч	488	567	643	720	800
5.3. Расход топлива B , т/ч	104,2	120	136	152,4	169,6
5.4. Мощность, потребляемая мельницами N_M , кВт	1920	2040	2200	2430	2680
5.5. Мощность, потребляемая дымососами N_d , кВт	760	910	1000	1430	1860
5.6. Мощность, потребляемая дутьевыми вентиляторами $N_{дв}$, кВт	560	660	760	960	1240
5.7. Мощность, потребляемая вентиляторами горячего дутья $N_{вгд}$, кВт	540	560	600	620	660
5.8. Мощность, потребляемая бустерными насосами $N_{бн}$, кВт	470	520	560	580	620
5.9. Мощность, потребляемая мельничными вентиляторами $N_{мв}$, МВт	880	880	880	880	880
5.10. Мощность привода питательного турбонасоса $N_{птн}$, МВт	6,5	7,5	8,7	10,1	11,6
5.11. Удельный расход электроэнергии на тягу и дутье $\mathcal{E}_{тд}$, кВт·ч/т	2,60	2,61	2,71	3,03	3,47
5.12. Удельный расход электроэнергии на пылеприготовление $\mathcal{E}_{пп}$, кВт·ч/т	23,0	20,0	19,26	18,79	18,53

Таблица 3	ТИПОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЛА Сравнение данных типовой характеристики с данными теплового расчета			Тип П-39
Показатель	Типовая характеристика	Заводской расчет		
		П-39-1	П-39-2	
1. Производительность котла D_k , т/ч	950	950	950	
2. Давление перегретого пара $p_{пе}$, МПа (кгс/см ²)	25,5(255)	25,5(255)	25,5(255)	
3. Температура перегретого пара $t_{пе}$, °С	545	565	565	
4. Расход пара промперегрева $D_{пп}$, т/ч	760	760	760	
5. Давление пара до промперегрева $p_{пп}^I$, МПа (кгс/см ²)	41,0(410)	41,0(410)	41,5(415)	
6. Давление пара после промперегрева $p_{пп}^{II}$, МПа (кгс/см ²)	37,0(370)	39,5(395)	39,5(395)	
7. Температура пара до промперегрева $t_{пп}^I$, °С	330	330	330	
8. Температура пара после промперегрева $t_{пп}^{II}$, °С	545	570	570	
9. Температура питательной воды $t_{п.в}$, °С	268	265	265	
10. Температура холодного воздуха $t_{х.в}$, °С	30	30	30	
11. Температура воздуха перед воздухоподогревателем $t_{вп}^I$, °С	35	30	30	
12. Коэффициент избытка воздуха в режимном сечении (за ПЗ) α	1,25	1,19	1,24	
13. Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах $\alpha_{ух}$	1,50	1,32	1,40	
14. Температура уходящих газов $t_{ух}$, °С	135,0	138,0	130,5	
15. Потери тепла с уходящими газами q_2 , %	6,38	5,80	5,60	
16. Потери тепла с химической неполнотой сгорания q_3 , %	0	0,5	0,5	
17. Потери тепла с механической неполнотой сгорания, q_4 , %	1,4	1,5	1,5	
18. Потери тепла в окружающую среду q_5 , %	0,4	0,3	0,3	
19. Потери тепла с физическим теплом шлака q_6 , %	0,07	0,21	0,23	
20. Коэффициент полезного действия брутто $\eta_k^{бр}$, %	91,76	91,69	91,87	

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

I.1. Котел П-39 – прямоточный двухкорпусный, предназначен для сжигания экибастузского каменного угля и для работы в дубль-блоке с турбиной К-300-240 ХТ13.

Номинальная паропроизводительность котла 950 т/ч, минимально допустимая нагрузка по условиям устойчивости горения без подсветки факела мазутом составляет, по данным завода, 60% номинальной.

Основные расчетные параметры котла приведены в табл.3.

I.2. Каждый корпус котла имеет Т-образную компоновку и состоит из топочной камеры и двух конвективных шахт, соединенных в верхней части горизонтальным газоходом. Топочная камера в плане представляет собой прямоугольник с размерами 7762x10760 мм. Объем топочной камеры – 2260 м³. Тепловое напряжение топки на номинальной нагрузке составляет 167 кВт/м³, или (145·10⁹ ккал/(м³·ч)).

I.3. Топочные камеры оборудованы 24 (по 12 на корпус) вихревыми горелками, расположенными в два яруса на боковых стенах. Для растопки котла горелки укомплектованы паровыми мазутными форсунками производительностью 1,8 т/ч при давлении мазута 0,5 МПа (5,0 кгс/см²) и давлении пара 0,8–1,3 МПа (8–13 кгс/см²). Расход пара на форсунку составляет 200 кг/ч.

I.4. Заводом выпущено две модификации котлов этого типа:

– П-39-1 – 1 котел, установленный на Ермаковской ГРЭС;

– П-39-П – 13 котлов, установленных на Ермаковской и Рефтинской ГРЭС.

Характеристика основного и вспомогательного оборудования этих котлов представлена в табл.4.

Котлы П-39, установленные на Ермаковской и Рефтинской ГРЭС, оборудованы системами пылеприготовления прямого вдувания с молотковыми мельницами (по 8 на котел) и вентиляторами горячего дутья (по одному на каждые две мельницы на котлах № 1 и 2 Рефтинской ГРЭС, по одному на каждую мельницу – на всех остальных котлах).

Котлы П-39-1 и П-39-П различаются между собой конвективными поверхностями нагрева (экономайзер и переходная зона).

Паровая обдувка и дробочистка поверхностей нагрева на всех котлах отсутствуют.

Техническая характеристика основного и вспомогательного оборудования

Наименование	Ермаковская ГРЭС	Рефтинская ГРЭС
Модификация котла	П-39-И	П-39-П
Количество	1	6
Станционный номер	№ 1	№ 2-8 № 1-6
Дымососы	2хД0-31,5 $Q = 843 \cdot 10^3 \text{ м}^3/\text{ч}; H_n = 304 \text{ кгс}/\text{м}^2; N_{\text{дв}} = 1700 \text{ кВт}; n = 436 \text{ об}/\text{мин}$	
Дутьевые вентиляторы	2хВЛН-24х2-П (двухскоростной) $Q = 750 \cdot 10^3 / 600 \cdot 10^3 \text{ м}^3/\text{ч}; H_n = 380/300 \text{ кгс}/\text{м}^2; N_{\text{дв}} = 800/400 \text{ кВт}; n = 735/570 \text{ об}/\text{мин}$	
Система пылеприготовления	Индивидуальная с прямым вдуванием 8хММТ-2000/2600/590	
Мельницы	$B_M = 24 \text{ т}/\text{ч}, N_{\text{дв}} = 630 \text{ кВт}, n = 570 \text{ об}/\text{мин}$	
Вентиляторы горячего дутья	<p>На котлах № 1, 2, 3 4хВГД-20у $Q = 134 \cdot 10^3 \text{ м}^3/\text{ч}; H_n = 254 \text{ кгс}/\text{м}^2; N_{\text{дв}} = 250 \text{ кВт}; n = 740 \text{ об}/\text{мин}$</p> <p>4хВГД-15,5у $Q = 85 \cdot 10^3 \text{ м}^3/\text{ч}; H_n = 340 \text{ кгс}/\text{м}^2; N_{\text{дв}} = 160 \text{ кВт}; n = 1000 \text{ об}/\text{мин}$</p> <p>На котлах № 4-8 8хВГД-15,5у</p>	<p>На котлах № 1 и 2 4хВГД-26 $Q = 145 \cdot 10^3 \text{ м}^3/\text{ч}; H_n = 300 \text{ кгс}/\text{м}^2; N_{\text{дв}} = 250 \text{ кВт}, n = 740 \text{ об}/\text{мин}$</p> <p>На котлах № 3, 4, 5, 8хВГД-18,75 $Q = 85 \cdot 10^3 \text{ м}^3/\text{ч}, H_n = 315 \text{ кгс}/\text{м}^2; N_{\text{дв}} = 160 \text{ кВт}, n = 1000 \text{ об}/\text{мин}$</p> <p>На котле № 6 8хВГД-15,5у $Q = 85 \cdot 10^3 \text{ м}^3/\text{ч}, H_n = 340 \text{ кгс}/\text{м}^2; N_{\text{дв}} = 160 \text{ кВт}, n = 1000 \text{ об}/\text{мин}$</p>
Питатели топлива	<p>Скребокные 4хСПУ-7000/700 $N_{\text{дв}} = 4 \text{ кВт}$</p> <p>4хСПУ-9800/700 $n = 300 \div 1500 \text{ об}/\text{мин}$</p>	Шнековые 5хШПСУ-600/4000 $N_{\text{дв}} = 4 \div 10 \text{ кВт}, n = 300 \div 1500 \text{ об}/\text{мин}$
Горелки	24 вихревые горелки, расположенные в два яруса на боковых стенах топки	
Воздухонагреватели	<p>На котле № 1 4 х ВПР-2, $H = 24200 \text{ м}^2$</p> <p>На котлах № 2-8 4 х ВПР-4, $H = 28680 \text{ м}^2$</p>	4 х ВПР-9-1, $H = 31200 \text{ м}^2$
Золоуловители	<p>На котлах № 1 и 2 трубы Вентури, электрофильтры</p> <p>На котлах № 3-8 - электрофильтры</p>	<p>На котлах № 1 и 2 трубы Вентури, электрофильтры</p> <p>На котлах № 3-8 - электрофильтры</p>
Центральные насосы	3хГ2 ЦД-8 $Q = 650 \text{ м}^3/\text{ч}, p = 158 \text{ м вод. ст.}, N_{\text{дв}} = 500 \text{ кВт}, n = 2970 \text{ об}/\text{мин}$	

Наименование	Брмаковская ГРЭС	Рефтинская ГРЭС
Питательные насосы	<p><u>ОСПТ - II50 м</u> $Q = 1030 \text{ м}^3/\text{ч}, P = 340 \text{ кгс/см}^2$ $N_{пр} = 12500 \text{ кВт}, n = 5150 \text{ об/мин}$</p>	<p>На турбине № 1-4 - <u>ОСПТ-II50 м</u> $Q = 1030 \text{ м}^3/\text{ч}, P = 340 \text{ кгс/см}^2,$ $N_{пр} = 12500 \text{ кВт}, n = 5150 \text{ об/мин}$ На турбине № 5 - <u>ПТН-II50-340</u> $Q = 1030 \text{ м}^3/\text{ч}, P = 340 \text{ кгс/см}^2,$ $N_{пр} = 1150 \text{ кВт}, n = 6000 \text{ об/мин}$ На турбине № 6 - <u>Ш-II35-340</u> $Q = 950 \text{ м}^3/\text{ч}, P = 324 \text{ кгс/см}^2,$ $N_{пр} = 11500 \text{ кВт}, n = 4900 \text{ об/мин}$</p>

П р и м е ч а н и е . Q - производительность тягодутьевых машин, насосов;
 $N_{пр}$ - полный напор тягодутьевых машин;
 $N_{дв}$ - мощность привода механизмов;
 n - частота вращения механизмов;
 P - напор насосов;
 H - поверхность нагрева.

2. ТИПОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЛА П-39

2.1. При составлении характеристики использовались материалы испытаний, проведенных в разное время УралВТИ, Уралтехэнерго и Сибтехэнерго на Рефтинской и Брмаковской ГРЭС, а также фактические показатели работы котлов П-39 в 1980-1981 гг.

За основу при составлении характеристики взяты показатели работы Рефтинской ГРЭС, являющиеся наилучшими для котлов данного типа.

Характеристика составлена для котельной установки со следующими механизмами собственных нужд:

- насосами ДН-31,5 с электродвигателями мощностью 1700 кВт при сухом одноступенчатом золоудалении электро-фильтрами;

- путевыми вентиляторами ВДН-24х2-П с двухскоростными электродвигателями мощностью 800/400 кВт;
- мельницами ММТ-2000/2600/590 с электродвигателями мощностью 630 кВт;
- модернизированными вентиляторами горячего дутья ВГДН-18,75 с электродвигателями мощностью 160 кВт;
- бустерными насосами Г2 ЦД-8 с электродвигателями мощностью 500 кВт;
- питательными насосами ОСПТ-II50 м с турбоприводом мощностью 12500 кВт.

Характеристика соответствует руководящим документам и методическим указаниям по нормированию технико-экономических

показателей котлов и отражает среднюю экономичность котла при нижеприведенных условиях, принятых за исходные.

2.1.1. ГОСТ 8779-79 на экибастузский каменный уголь, введенный с 01.01.80 г., устанавливает для электростанций, работающих на этом топливе, предельные значения низшей теплоты сгорания $Q_H^P = 16,1$ МДж/кг (3850 ккал/кг) и зольности $A^C = 43\%$ ($A^P = 40,5\%$ при $W^P = 5,8\%$).

Качество экибастузского угля, принятое при расчете Типовой энергетической характеристики, следующее:

$$Q_H^P = 16,4 \text{ МДж/кг (3900 ккал/кг)}, A^P = 40,3\%, W^P = 5,8\%.$$

2.1.2. Качество готовой пыли принято по результатам испытаний, проведенных на котлах данного типа, и характеризуется остатком на сите $R_{90} = 15\%$.

2.1.3. Температура холодного воздуха ($t_{х.в}$) на входе в дутьевой вентилятор принята равной 30°C , что соответствует средним эксплуатационным данным.

2.1.4. Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель $t_{вп}^I$ принята постоянной по всем диапазонам нагрузок и равной 35°C с учетом того, что температура нагрева воздуха в вентиляторах составляет 5°C , $\Delta t_{реци} = 0$.

2.1.5. Температура питательной воды ($t_{п.в}$) принята в зависимости от паропроизводительности котла по данным "Типовой энергетической характеристики турбоагрегата К-300-240 ХТГЗ второй модификации" (М.: СПО ОРГЭС, 1976) и составляет 268°C при номинальной нагрузке.

2.2. Расчет Типовой энергетической характеристики выполнен в соответствии с указаниями "Теплового расчета котельных агрегатов (нормативный метод)" (М.: Энергия, 1973).

2.2.1. Коэффициент полезного действия брутто котла ($\eta_K^{бр}$ %) и потери тепла с уходящими газами (q_2 %) подсчитаны в соответствии с методикой, изложенной в книге Я.П. Пеккера "Теплотехнические расчеты по приведенным характеристикам топлива" (М.: Энергия, 1977).

$$\eta_K^{бр} = 100 - q_2 - q_3 - q_4 - q_5 - q_6,$$

$$q_2 = (3,53\alpha_{yx} + 0,46) \left(T_{yx} - \frac{\alpha_{yx}}{\alpha_{yx} + 0,16} t_{х.в} \right) \left(1 - \frac{q_4}{100} \right) \times \\ \times \left[1 + 0,13 \left(\frac{t_{yx} - 150}{100} \right) \right] 10^{-2} + 0,2 a_{yn} A^n T_{yx} 10^{-3},$$

здесь α_{yx} - коэффициент избытка воздуха за воздухоподогревателем;

T_{yx} - температура уходящих газов за воздухоподогревателем;

$t_{х.в}$ - температура холодного воздуха на стороне всасывания дутьевого вентилятора до прески рециркуляции горячего воздуха;

q_4 - потери тепла от механической неполноты сгорания;

a_{yn} - доля золы в уносе;

$$A^n = \frac{A^P \cdot 10^3}{Q_H^P} - \text{приведенная зольность топлива.}$$

2.2.2. Коэффициент избытка воздуха в режимном сечении (за переходной зоной) α принят равным 1,25 при номинальной нагрузке и постоянным в диапазоне нагрузок 70-100% $D_{ном}$. При нагрузке ниже 70% $D_{ном}$ избыток воздуха определяется в соответствии с Тепловым расчетом котельных агрегатов (нормативный метод) по формуле

$$\alpha = \alpha_{ном} + \left(0,7 - \frac{D}{D_{ном}} \right).$$

2.2.3. Присосы воздуха (%) на участке переходная зона - воздухоподогреватель приняты равными 25% (617,30 ПТЭ). С изменением нагрузки котла значение присосов (%) определялось по формуле

$$\Delta\alpha = \Lambda\alpha_{ном} \sqrt{\frac{D_{ном}}{D_{факт}}}.$$

2.2.4. Потери тепла от химической неполноты сгорания топлива (q_3) приняты равными нулю на основании результатов испытаний, а также согласно методическим указаниям по нормированию.

2.2.5. Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива (q_4 , %) определялись по формуле

$$q_4 = \left[a_{шл} \frac{\Gamma_{шл}}{100 - \Gamma_{шл}} + a_{ун} \frac{\Gamma_{ун}}{100 - \Gamma_{ун}} \right] \frac{7830 A^P}{Q_H^P},$$

где $a_{шл}$, $a_{ун}$ - доля золы в шлаке и уносе, принятые равными 0,05 и 0,05 в соответствии с Тепловым расчетом котельных агрегатов (нормативный метод);

$\Gamma_{шл}$, $\Gamma_{ун}$ - содержание горючих в шлаке и уносе.

2.2.6. Потери тепла в окружающую среду (q_5 %) рассчитаны согласно "Методике испытаний котельных установок" (М.: Энергия, 1970) по формуле

$$q_5 = q_5^{граф} \frac{D_{ном}}{D_{факт}}.$$

2.2.7. Потери тепла с физическим теплом шлака (q_6 %) подсчитаны по формуле

$$q_6 = \frac{A^P a_{шл} C_{шл} t_{шл}}{Q_H^P (100 - \Gamma_{шл})} 100\%,$$

где $C_{шл}$ - теплоемкость шлака (золы), ккал/(кг·град),
 $t_{шл}$ - температура шлака, принятая равной 600°C.

2.2.8. Удельный расход электроэнергии на собственные нужды котельной установки рассчитан по мощности электродвигателей механизмов (рис.3).

В потребляемую мощность механизмов котельной установки включена мощность электроприводов мельниц, дымососов, дутьевых вентиляторов, вентиляторов горячего дутья.

Затраты мощности на привод вентиляторов горячего дутья ($\mathcal{E}_{вгд}$) делятся на две составляющие:

- первая, связанная с транспортированием пыли по тракту системы пылеприготовления до сепаратора, отнесена к расходу электроэнергии на пылеприготовление (расход электроэнергии на пневмотранспорт);

- вторая, связанная с транспортированием пыли от сепаратора к горелкам - к расходу на дутье.

Доля расхода электроэнергии на ВГД, относимая к тяге и дутью, определяется по формуле, кВт·ч/т:

$$\mathcal{E}_{вгд}^{тд} = \mathcal{E}_{вгд} \frac{H_d}{H_{вгд}},$$

где H_d - среднее сопротивление пылепроводов на участке сепаратор-горелки, кгс/м²;

$H_{вгд}$ - полный напор вентилятора горячего дутья, кгс/м².

На основании результатов испытаний принято, что

$$\mathcal{E}_{вгд}^{тд} = 0,3 \mathcal{E}_{вгд}.$$

2.2.9. При работе котла в режиме скользящего давления в каждом конкретном случае необходимо учитывать поправки к показателям экономичности котла (имеет место изменение $Q_K^{бр}$, $N_{i\text{ турб}}$, $\mathcal{E}_{гид}$).

2.2.10. Характеристика построена при работе котла в двухкорпусном режиме. При переводе энергоблока в однокорпусной режим меняются в основном показатели турбины, экономичность котла остается практически неизменной. В этом случае можно пользоваться основными графиками Типовой энергетической характеристики (рис.1-6).

3. ПОПРАВКИ К НОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

3.1. Для приведения основных нормативных показателей работы котла к измененным условиям его эксплуатации даны поправки в виде графиков (рис.7-12) и цифровых значений (табл.2).

Поправки рассчитаны в соответствии с методикой, изложенной в "Положении о согласовании нормативных характеристик оборудования и расчетных удельных расходов топлива" (М.: СЦНТИ ОГРТУ, 1975).

Поправками к КПД котла на отклонение влажности и зольности от принятых в расчете учитывается изменение потерь тепла с уходящими газами и механической неполнотой сгорания. При расчете этих поправок содержание горючих в уносе и шлаке и температура уходящих газов принимались постоянными в связи с отсутствием экспериментальных данных о характере изменения этих параметров.

Типовая характеристика построена при условии, что $t_{х.в} = 30^{\circ}\text{C}$, $t'_{в.п} = 35^{\circ}\text{C}$ и $\Delta t_{рец} = 0$.

Влияние изменения этих параметров на показатели работы котла учитывается тремя отдельными поправками:

- поправкой на отклонение температуры холодного воздуха учитывается изменение q_2 и $\eta_K^{\delta p}$ независимо от изменения $t'_{в.п}$;
- поправкой на отклонение температуры воздуха перед воздухоподогревателем учитывается изменение t_{yx} , q_2 и $\eta_K^{\delta p}$ независимо от изменения $t_{х.в}$;
- поправкой на включение рециркуляции учитывается влияние включения рециркуляции на теплообмен в воздухоподогревателе и на характер изменения температуры уходящих газов, поправка вводится к t_{yx} , q_2 и $\eta_K^{\delta p}$.

3.1.1. Поправка (%) на отклонение зольности топлива рассчитывается по формулам:

$$\begin{aligned} \Delta q_2 &= 0,007 (A^p - 40,3); \\ \Delta q_4 &= 0,06 (A^p - 40,3); \\ \Delta \eta_K^{\delta p} &= -0,067 (A^p - 40,3). \end{aligned}$$

3.1.2. Поправка (%) на отклонение влажности топлива рассчитана по формуле

$$\Delta \eta_K^{\delta p} = -0,0382 (W^p - 5,8).$$

3.1.3. Поправка (%) на отклонение температуры холодного воздуха рассчитана по формулам

$$\begin{aligned} \Delta \eta_K^{\delta p} &= (-0,0643 + 2,2 \cdot 10^{-6} A_K^{\delta p}) (t_{х.в} - 30); \\ \Delta \eta_K^{\delta p} &= -\Delta q_2. \end{aligned}$$

3.1.4. Поправка (%) на отклонение температуры воздуха ($^{\circ}\text{C}$) перед воздухоподогревателем рассчитана по формулам

$$\begin{aligned} \Delta t_{yx} &= 0,5 (t'_{в.п} - 35); \\ \Delta q_2 &= (0,0373 - 13,89 \cdot 10^{-6} A_K^{\delta p}) (t'_{в.п} - 35); \\ \Delta \eta_K^{\delta p} &= -\Delta q_2. \end{aligned}$$

3.1.5. Поправка (%) на включение рециркуляции рассчитана по формулам

$$\begin{aligned} \Delta t_{yx} &= -0,35 \Delta t_{рец}; \\ \Delta q_2 &= (0,0234 - 5,56 \cdot 10^{-6} A_K^{\delta p}) \Delta t_{рец}; \\ \Delta \eta_K^{\delta p} &= -\Delta q_2. \end{aligned}$$

3.1.6. Поправка (%) на отклонение температуры питательной воды ($^{\circ}\text{C}$) рассчитана по формулам.

$$\begin{aligned} \Delta t_{yx} &= 0,12 (t_{п.в} - t_{п.в}^{расч}); \\ \Delta q_2 &= 0,065 (t_{п.в} - t_{п.в}^{расч}); \\ \Delta \eta_K^{\delta p} &= -\Delta q_2. \end{aligned}$$

3.2. Пользование системой поправок поясняется следующим примером.

Котел работает при нагрузке 785 т/ч и следующих измененных условиях эксплуатации:

- рабочая зольность топлива $A^p = 40,8\%$;
- рабочая влажность топлива $W^p = 5,3\%$;
- температура холодного воздуха $t_{х.в} = 20^{\circ}\text{C}$;
- температура воздуха перед воздухоподогревателем $t'_{в.п} = 42^{\circ}\text{C}$;
- температура подогрева воздуха рециркуляции $\Delta t_{рец} = 17^{\circ}\text{C}$;
- температура питательной воды $t_{п.в} = 258^{\circ}\text{C}$.

Из значений параметров, указанных выше, вычитают значения тех же параметров, приведенных в настоящей Типовой энергетической характеристике, и подсчитывают их разность. Знак

разности указывает направление изменения значения каждого параметра. Поправки находятся по графикам рис.7-12. Результаты расчета поправок для данного примера приведены в табл.5.

Т а б л и ц а 5

Показатель	Значение показателя		Разность значений	Поправка		
	Фактический	Из типовой энергетической характеристики		Δt_{yx} °C	Δq_2 %	$\Delta \eta_{\kappa}^{\delta p}$ %
Вольность Π^p , %	40,8	40,3	+0,5	-	+0,004	-0,034
Влажность W^p , %	5,3	5,8	-0,5	-	-	+0,019
Температура холодного воздуха $t_{xв}$, °C	20	30	-10	-	+0,527	-0,527
Температура воздуха перед воздухоподогревателем $t'_{вп}$, °C	42	35	+7	+3,5	+0,21	-0,21
Пологрев воздуха рециркуляцией Δt_{rec} , °C	17	0	+17	-5,95	-0,359	+0,359
Температура питательной воды $t_{п.в}$, °C	258	260	-2	-0,24	-0,011	+0,011
Суммарное значение				-2,69	+0,371	-0,382

Нормативное значение $t_{yx}^H, q_2^H, \eta_{\kappa}^{\delta p}$ для измененных условий эксплуатации составит:

$$t_{yx}^H = t_{yx}^x \pm \Delta t_{yx};$$

$$q_2^H = q_2^x \pm \Delta q_2;$$



$$\eta_{\kappa}^{\delta p(H)} = \eta_{\kappa}^{\delta p(x)} \pm \Delta \eta_{\kappa}^{\delta p},$$



где $t_{yx}^x, q_2^x, \eta_{\kappa}^{\delta p(x)}$ - значения величин при условиях Типовой энергетической характеристики.

$$t_{yx}^H = 128,5 - 2,69 = 125,81^{\circ}\text{C};$$

$$q_2^H = 6,15 + 0,371 = 6,521\%;$$

$$\eta_{\kappa}^{\delta p(H)} = 91,92 - 0,382 = 91,538\%.$$

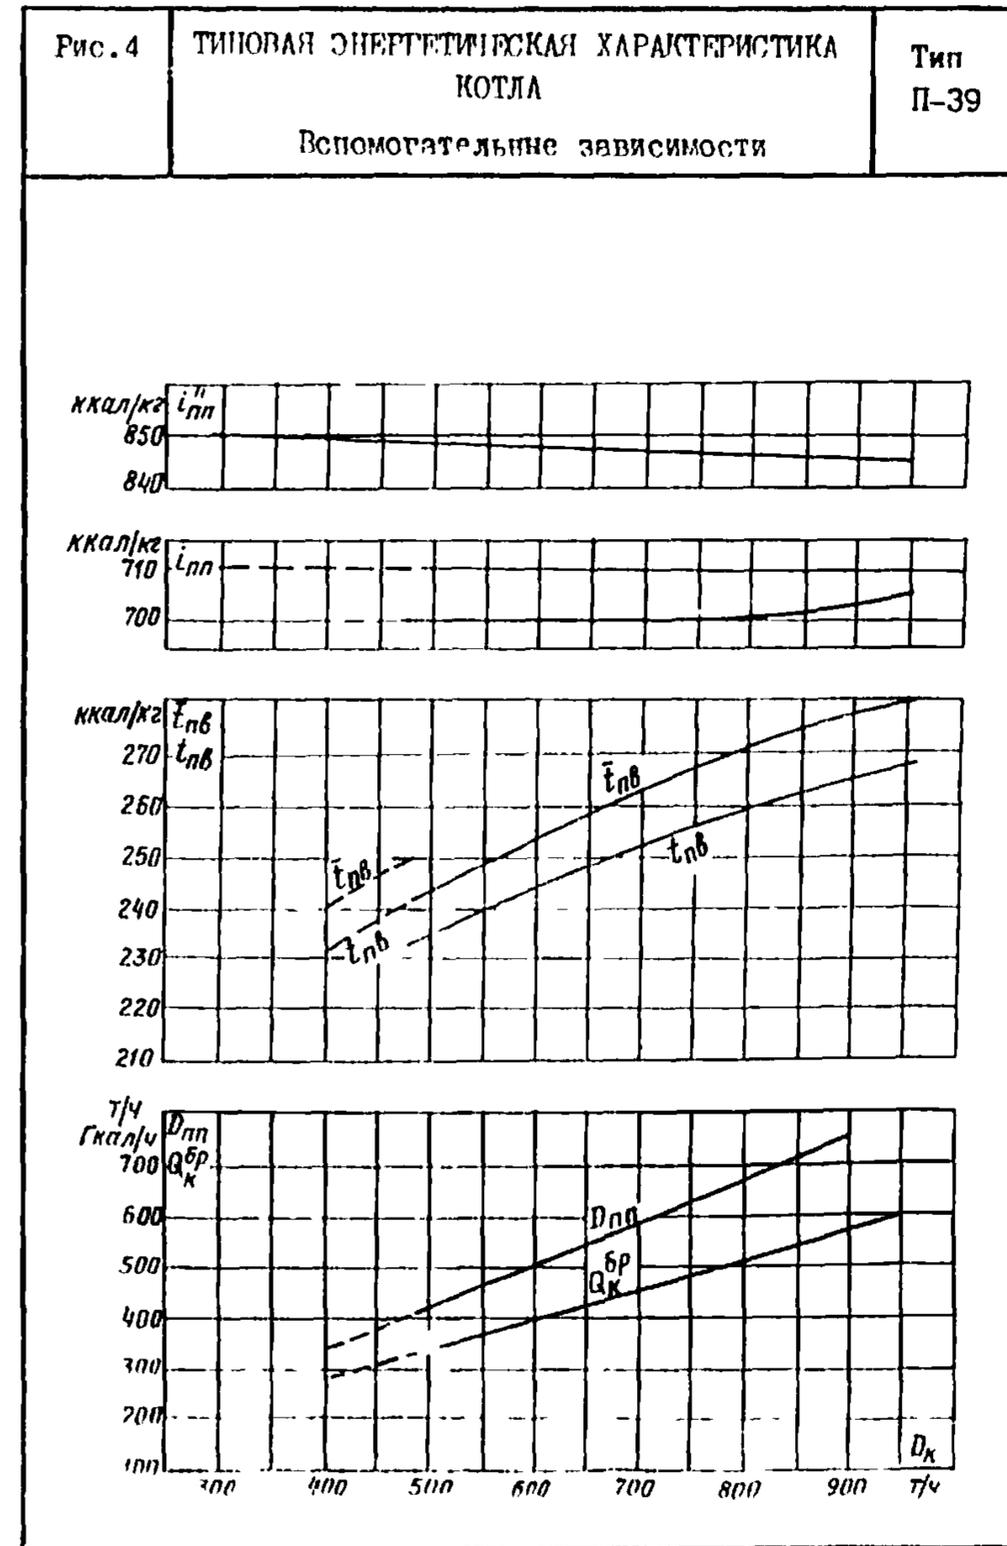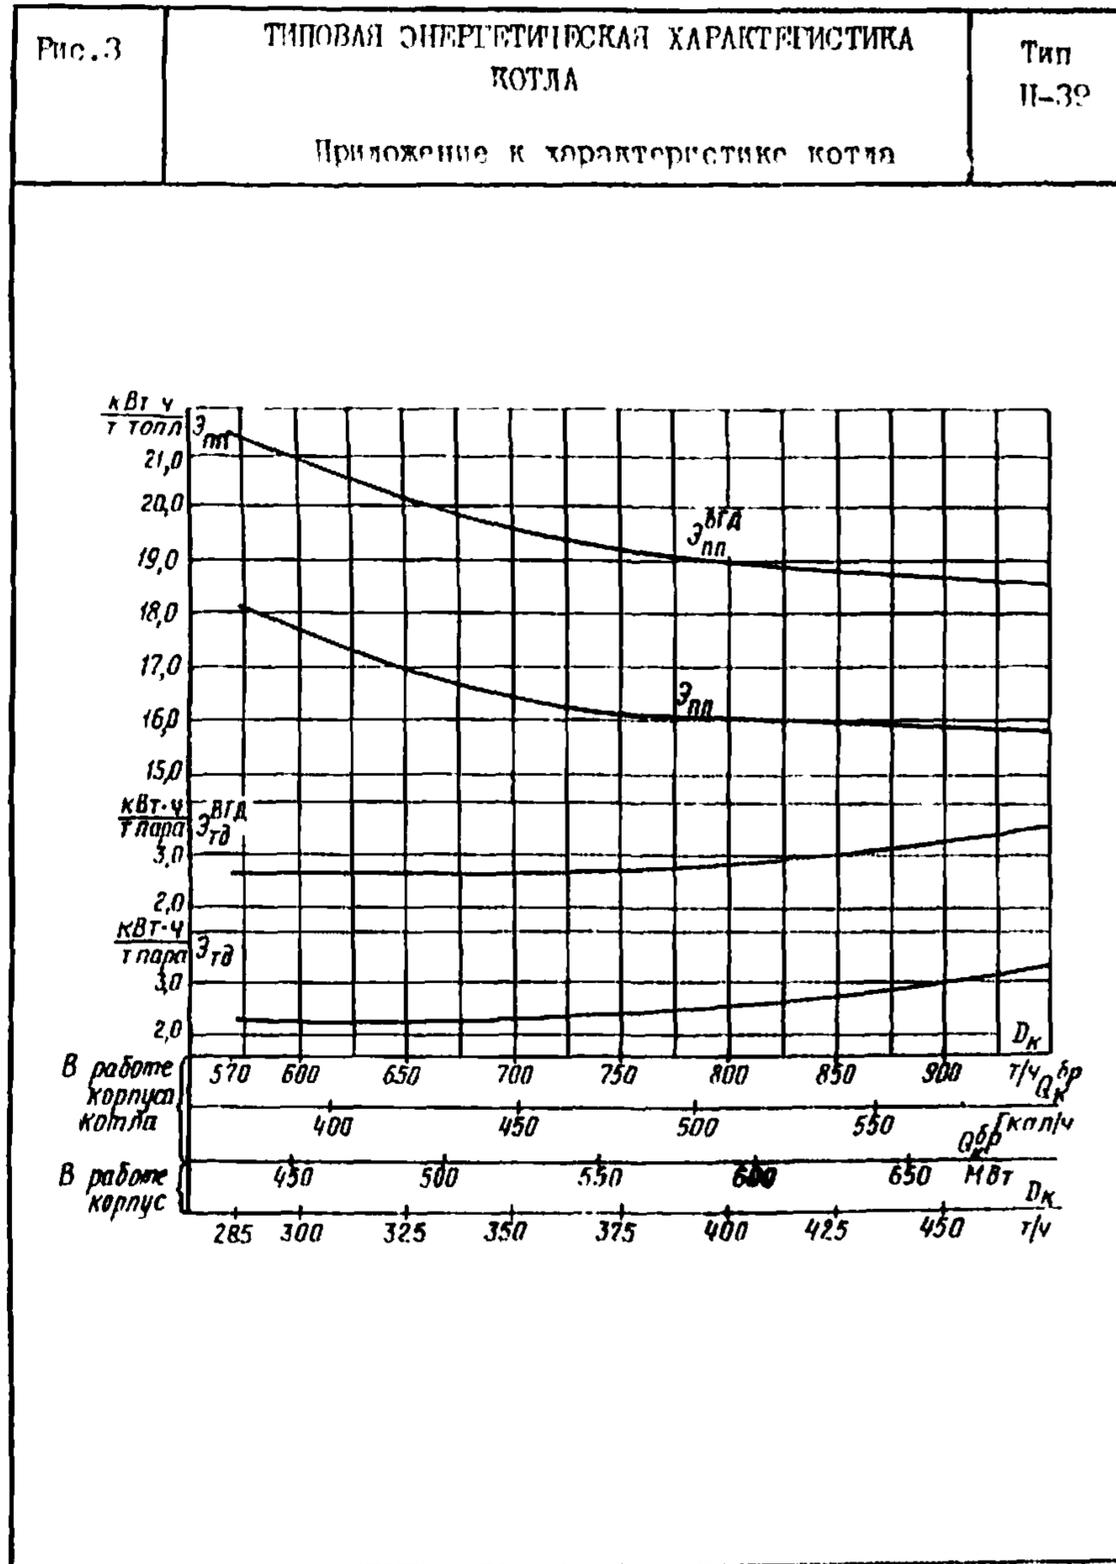

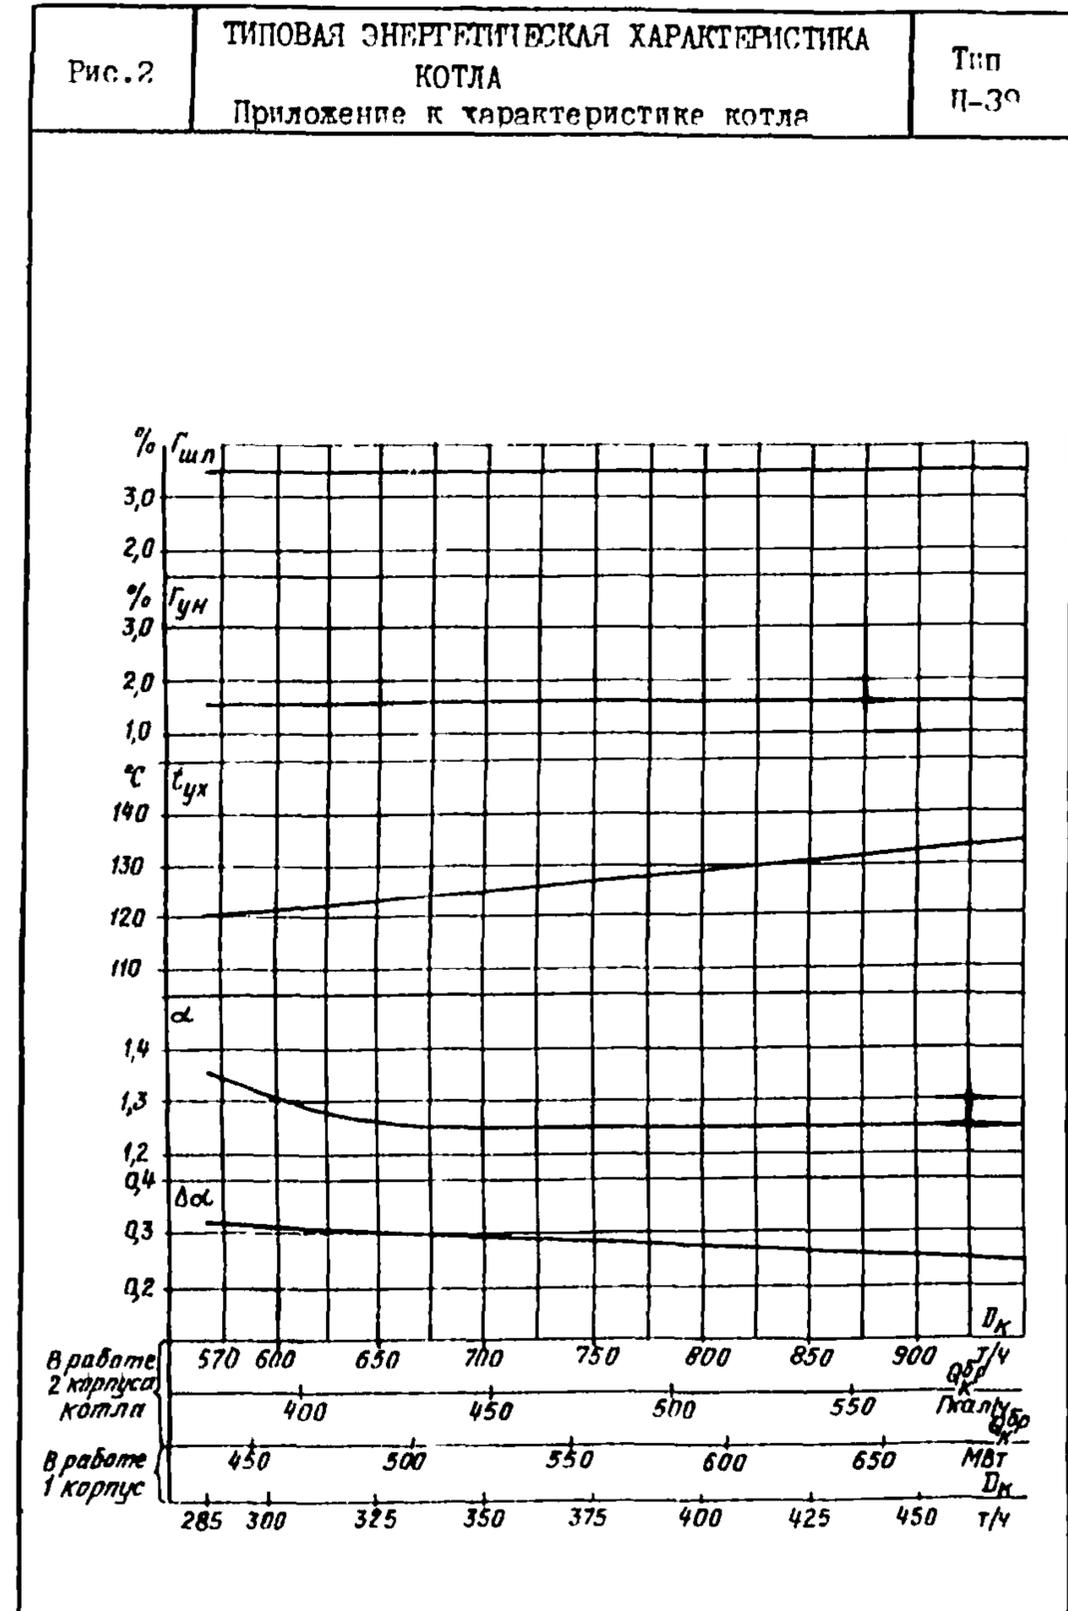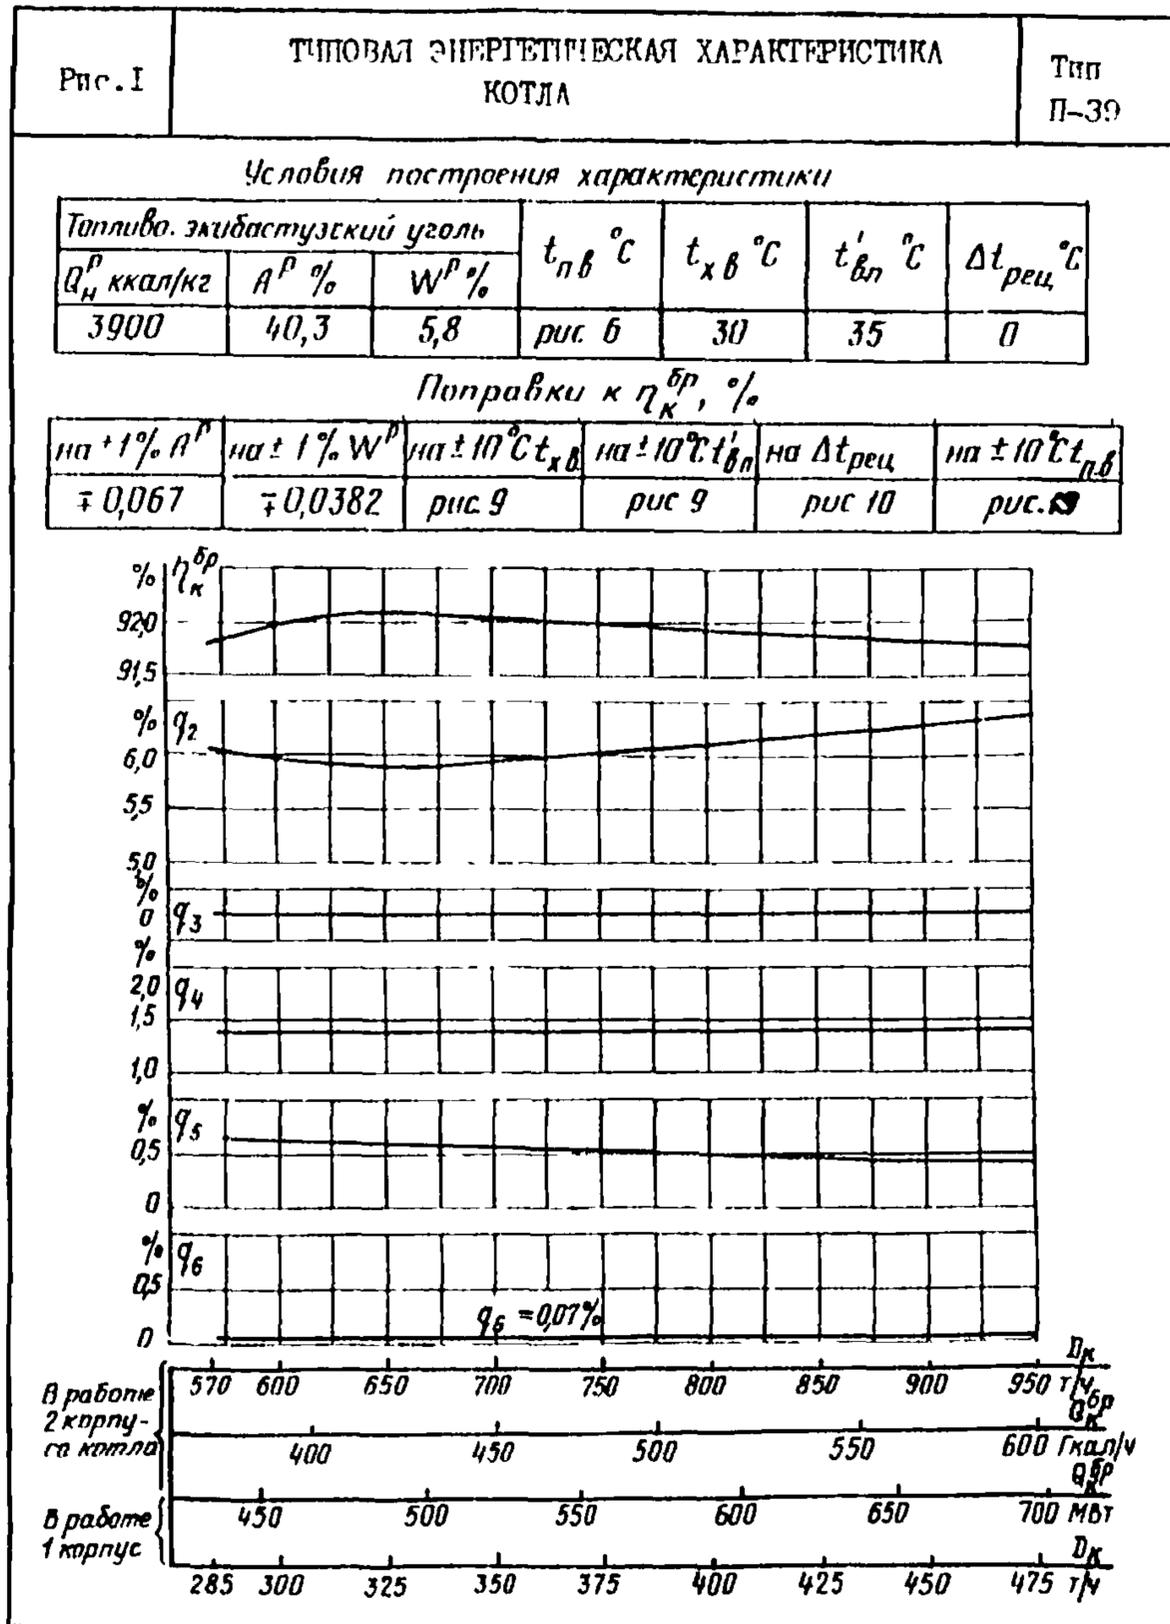



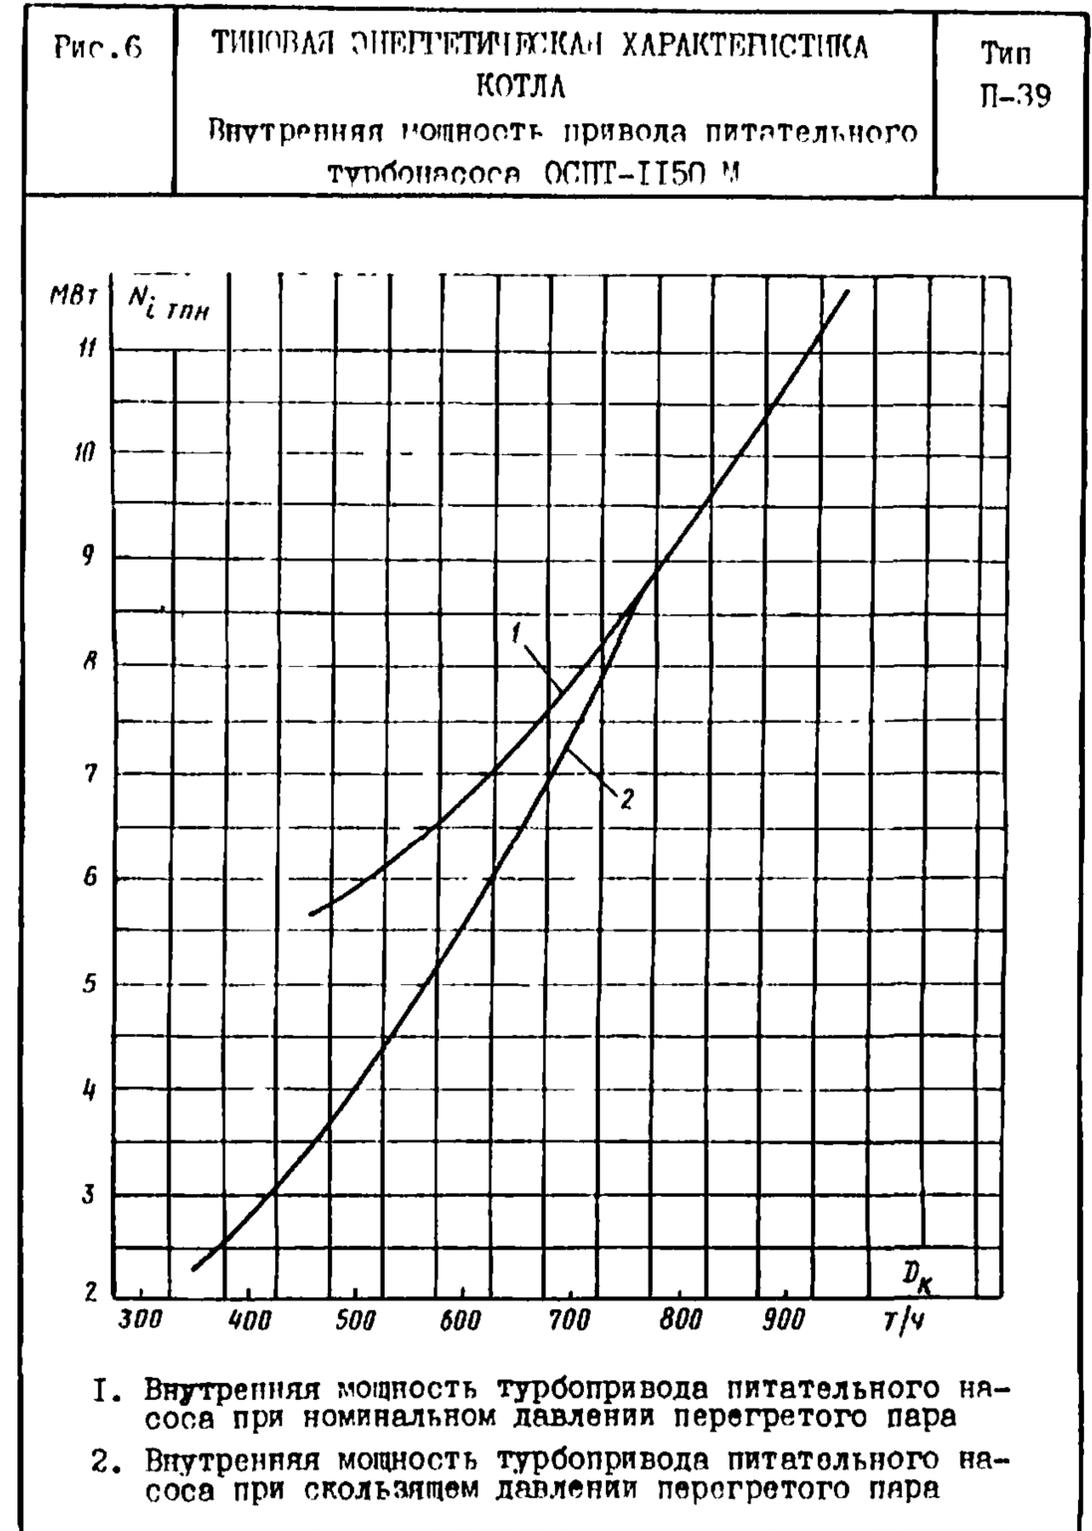


Рис. 9
 ТИПОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
 КОТЛА
 Поправки к КПД брутто
 Тип П-39

на отклонение температуры холодного воздуха от $t_{х.в} = 30^{\circ}\text{C}$

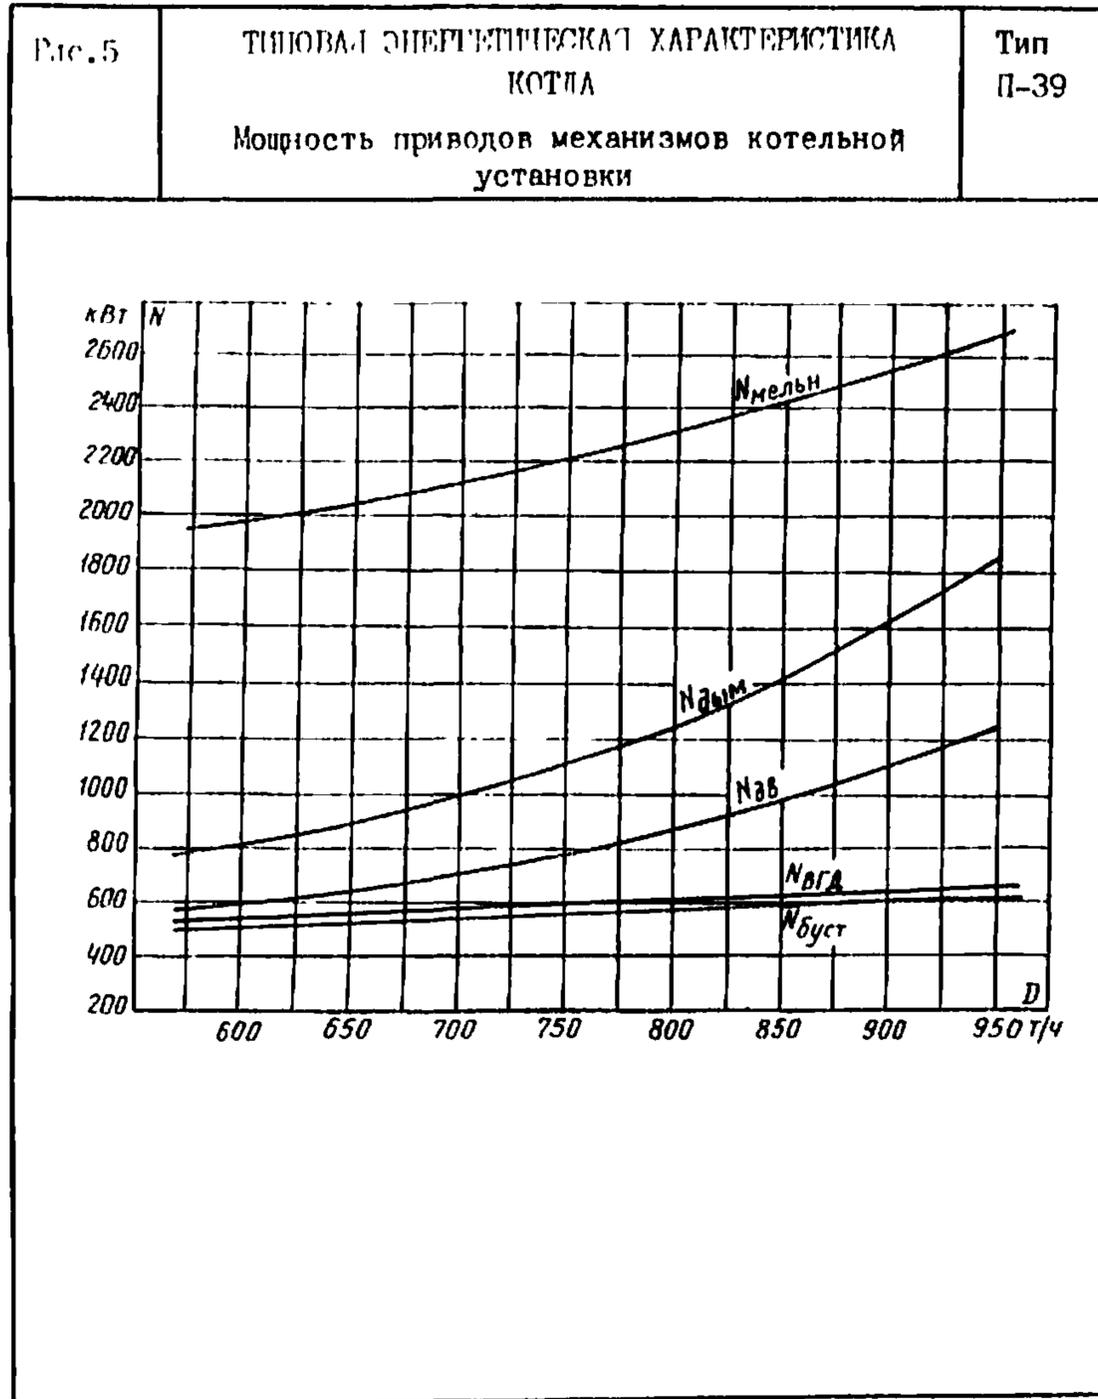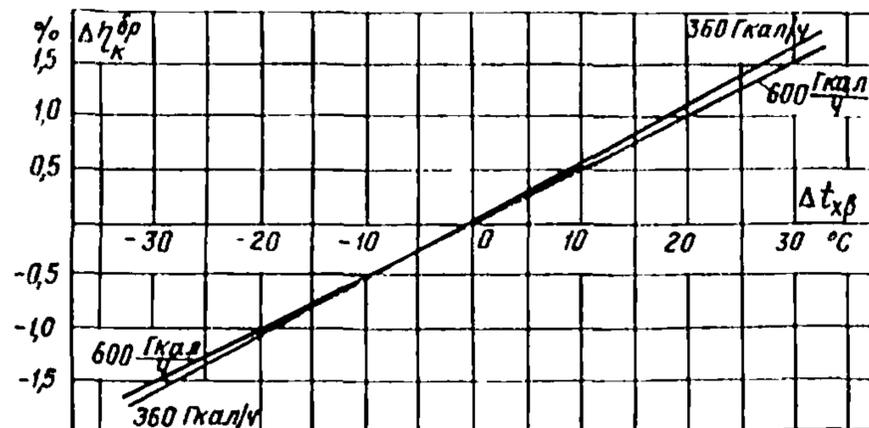

на отклонение температуры воздуха на входе в воздухоподогреватель от $t'_{вн} = 35^{\circ}\text{C}$


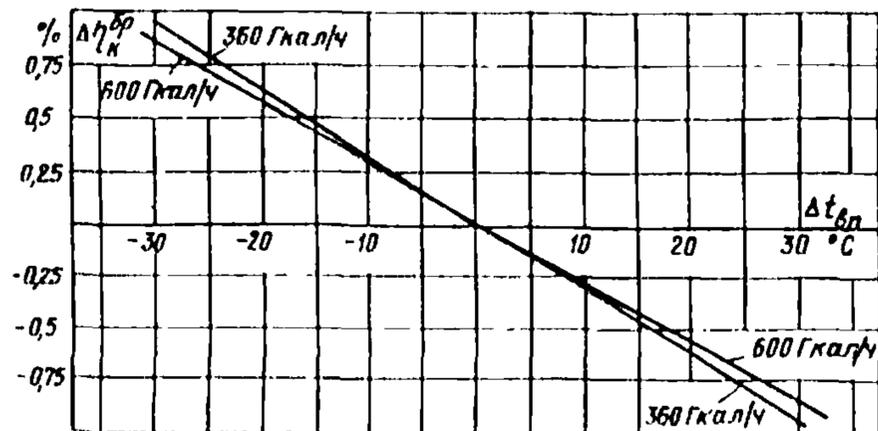


Рис. 10
 ТИПОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
 КОТЛА
 Поправки к КПД брутто
 Тип П-39

на отклонение подогрева воздуха рециркуляцией (включение рециркуляции)



на отклонение температуры питательной воды от принятой в расчете

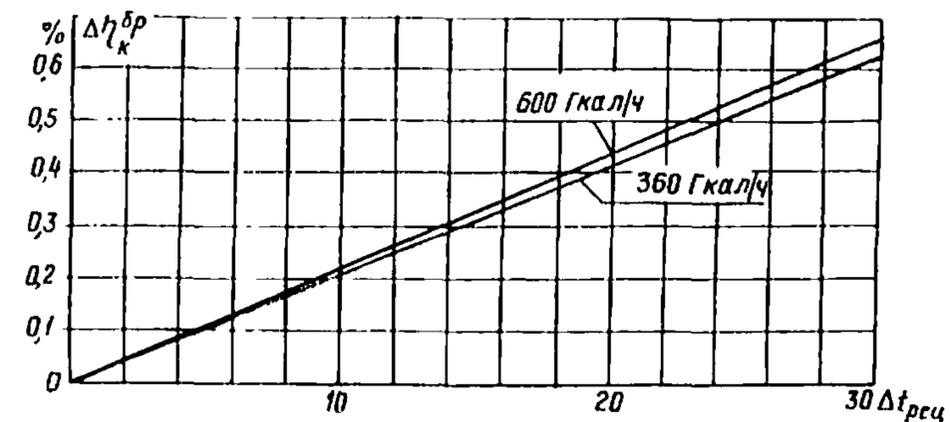