

1-6/888

Группа В 25

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 .

ОСТ 34-42-559-82 + ОСТ 34-42-561-82

ОСТ 34-42-563-82 + ОСТ 34-42-564-82,
ОСТ 34-42-566-82

Баки и резервуары ТЭС и АЭС

из углеродистой стали

емкостью до 1000 м³.

Типы и основные размеры

Утверждено и введено в действие

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР

от 11.03 1991 г., №21а

Дата введения

Срок действия стандартов продлить до 01.01.96 г.

Главный инженер

НИПТИ Энергомонтажпроект



Н.В.Леонтьев

Главный инженер

Ленинградского филиала

НИПТИ Энергомонтажпроект




В.М.Всарев

Руководитель разработки

О.В.Стрельников

Главный конструктор проекта

Исполнитель, руководитель бригады

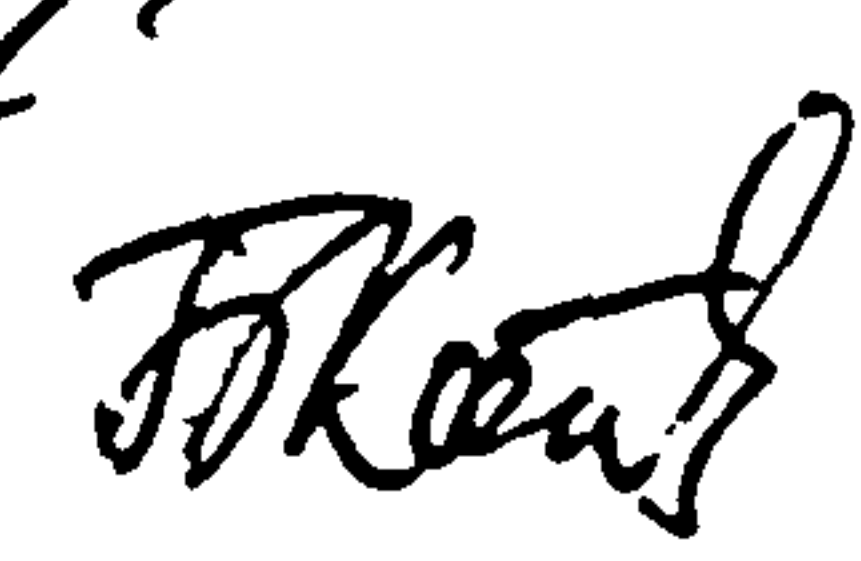

Б.Д.Копылов

См. продолжение

Продолжение изменения №2

к ОСТ 34-42-559-82 + ОСТ 34-42-563-

ОСТ 34-42-563-82, ОСТ 34-42-564-
-82, ОСТ 34-42-566-82

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ВГНПИИ

"Теплоэлектропроект"

В.Н.Охотин

" " 1991 г.

Главный инженер ССО

"Энергомонтаж"

Н.И.Жильченко

" " 1991 г.

Главный инженер

О "Теплоэнергооборудование"

В.Н.Дробный

" " 1991 г.

ГОССТАНДАРТ СССР	
Всесоюзный	
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ	
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ	
ИТОСНИИ	
Л. П. П. П.	
ПРИСТАНОВЛЕНИЕ В РЕЕСТР	
СОУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ	
№ 828 214/02	от 9/03.29

828 218/02
828 219/02
828 221/02
828 222/02
828 224/02