ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-1-158

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-14С

ОТОПИТЕЛЬНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ИЗ КОТЕЛЬНОЙ

ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

СОСТАВ ПРОЕКТА

N п/п	АЛЬБОМ	ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРОЕКТ	НАИМЕНОВАНИЕ АЛЬБОМОВ
			АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
I			АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
II		903-1-153	ЧЕРТЕЖИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ КОТЕЛЬНОЙ.
III		903-1-153	СООРУЖЕНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ.
IV		903-1-153	ЧЕРТЕЖИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ.
			ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
V			РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ. ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
VI			КОТЛОАГРЕГАТ /ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ УГЛИ/
VII			КОТЛОАГРЕГАТ /ТОПЛИВО- БУРЫЕ УГЛИ/
VIII			ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
IX		903-1-153	СКЛАД РЕАГЕНТОВ /ВСЕ ЧАСТИ/.
			ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
X			СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ.
XI			ЩИТЫ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ. ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ.
XII		903-1-153	СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ КОТЕЛЬНОЙ.
XIII		903-1-153	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ.
XIV		903-1-153	ЩИТЫ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ. ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ ИЗГОТОВИТЕЛЮ
			АВТОМАТИЗАЦИЯ
XV		903-1-153	СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ВНЕШНИХ ПРОВОДОК. ПЛАНЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ. БЛОКИ МЕСТНЫХ ПРИБОРОВ.
XVI			ОБЩИЕ ВИДЫ.
XVII		903-1-153	СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ.
			САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
XVIII			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.
			МЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА
XIX ч. 1,2		903-1-153	МЕХАНИЗАЦИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ И ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ
			ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
XX			ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ.
XXI		903-1-153	МЕХАНИЗАЦИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ И ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ /ВСЕ ЧАСТИ/.
XXII			ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОТЕЛЬНОЙ И ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ
XXIII		903-1-153	АВТОМАТИЗАЦИЯ, СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРИБОРЫ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ.
XXIV		903-1-153	СКЛАД РЕАГЕНТОВ /ВСЕ ЧАСТИ/
XXV			ЭКОНОМИКА. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
			СМЕТЫ
XXVI			СВОДКА ЗАТРАТ И СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ.
XXVII			СМЕТЫ НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКУЮ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ЧАСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ.
XXVIII		903-1-153	ТОПЛИВОПОДАЧА
XXIX		903-1-153	СКЛАД РЕАГЕНТОВ

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 907-2-113 ДЫМОВАЯ ТРУБА H=45м, Ду=1,5м И ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 704-1-49 СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 100м³.

РАЗРАБОТАН:
ГПИ САНТЕХПРОЕКТ
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТА
ГОССТРОЯ СССР
ГПИ СОЮЗПРОММЕХАНИЗАЦИЯ
МИНТЯЖМАШ СССР

АЛЬБОМ I

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА — ШИЛЛЕР Ю.И.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — РАСКИН Е.Д

УТВЕРЖДЕН
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 15.04.79 г.
ГПИ САНТЕХПРОЕКТ
ПРИКАЗ № 46 ОТ 23 марта 1979 г.

Содержание альбома

Марка	Наименование	Стр
	Титульный лист	1
	Содержание альбома	2
	Пояснительная записка	3; 4
	Схема генерального плана	5
АР-1	Общие данные (начало)	6
АР-2	Общие данные (окончание)	7
АР-3	План на отм. 0,000. Спецификации	8
АР-4	План на отм. 3,300 и 3.600. Спецификации.	9
АР-5	Фрагменты планов 1 и 2. План на отм. 6,600	10
АР-6	Фрагмент плана 3. Планы на отм. 7,200; 11,400; 15,600 и 19,200	11
АР-7	Разрезы 1-1÷3-3. Узелы 1 и 2	12
АР-8	Разрез 4-4; Узел 3	13
АР-9	Фасад 1-13. Схемы заполнения оконных проемов Спецификация	14
АР-10	Фасады К-А; Б-К; 13-1	15
АР-11	Планы полов	16
	Железобетонные конструкции.	
КЖ-1	Общие данные (начало)	17
КЖ-2	Общие данные (продолжение)	18
КЖ-3	То же	19
КЖ-4	——„——	20
КЖ-5	——„——	21
КЖ-6	——„——	22
КЖ-7	——„——	23
КЖ-8	——„——	24
КЖ-9	Общие данные (окончание)	25
КЖ-10	Маркировочная схема фундаментов и фундаментных балок. Фрагменты 1, 1а	26
КЖ-11	Фрагменты 2, 3. Узел 8	27
КЖ-12	Узлы 1÷7	28
КЖ-13	Узлы 9÷10	29
КЖ-14	Монолитные ж.б. фундаменты ФМ1; 1а; 1б; 1в; 1г. ФМ2. ФМ4. 4а; 4б. Схемы армирования	30
КЖ-15	Монолитные ж.б фундаменты ФМ3; ФМ3а; ФМ5; ФМ5а	31
КЖ-16	Монолитные ж.б. фундаменты ФМ6, 6а, ФМ7, 7а; ФМ8	32
КЖ-17	Монолитные ж.б. фундаменты Фм 10, Фм 13	33
КЖ-18	Монолитные ж.б фундаменты Фм 11, ФМ 12	34
КЖ-19	Монолитный ж.б фундамент Фм 9	35
КЖ-20	Маркировочный план подземных конструкций в осях 3÷9	36
КЖ-21	Маркировочный план подземных конструкций в осях 9÷13	37
КЖ-22	Узел 1. Сечения 1-1÷8-8	38
КЖ-23	Фундамент под котел ФКМ-1. Маркировочный план ф-та ФКМ1 на отм. 3,600. Разрезы 1-1	39
КЖ-24	Фундамент под котел ФКМ-1. Схема нагрузок. Маркировочная схема опор и колонн	40
КЖ-25	Фундамент под котел ФКМ-1. Опалубка и армирование ОВМ1; ОПМ2; КМ1	41
КЖ-26	Фундамент под котел ФКМ-1. Опалубка и армирование КМ2; КМ2а	42
КЖ-27	Фундамент под котел ФКМ1. Опалубка и армирование БМ1 и БМ1а	43
КЖ-28	Фундамент под котел ФКМ1. Опалубка и армирование БМ2÷БМ4	44
КЖ-29	Фундамент под котел ФКм1. Опалубка и армирование Пм 1	45
КЖ-30	Фундамент под котел ФКМ1. Ведомость стержней. Выборка стали. Бм5 (армирование)	46
КЖ-31	Маркировочный план КТП 2х400; КВА и ЩСУ. Разрез 1-1.	47
КЖ-32	КТП 2х400 КВА и ЩСУ. Сечения 2-2÷10-10	48
КЖ-33	КТП 2х400 КВА и ЩСУ. Балки Бм6÷Бм9	49
КЖ-34	Канал шлакозолоудаления БТм1	50
КЖ-35	Канал шлакозолоудаления БТм1. Схема армирования	51
КЖ-36	Маркировочная схема колонн, ригелей и связей	52
КЖ-37	Маркировочная схема элементов каркаса. Разрезы 1-1÷4-4. Маркировочные элементы связей	53
КЖ-38	Маркировочные схемы элементов каркаса. Спецификация	54
КЖ-39	Маркировочные схемы элементов каркаса в осях „1÷2"	55
КЖ-40	Разрезы 1-1÷Б-Б каркаса в осях „1÷2"	56
КЖ-41	Маркировочные планы каркаса в осях „5/6÷7" и „А-Г"	57
КЖ-42	Маркировочные схемы каркаса в осях „5/6-7" „А-Г"	58
КЖ-43	Маркировочные схемы фундаментов под оборудование на отм. 3,600	59
КЖ-44	Маркировочная схема плит перекрытия на отм. 3,600. Армирование Пм1, Пм2	60
КЖ-45	Маркировочная схема плит перекрытия на отм. 3,600. Армирование Пм3; Пм4	61
КЖ-46	Маркировочная схема плит перекрытия на отм. 3,600. Армирование плит Пм5; Пм6	62
КЖ-47	Фундамент под оборудование ФОм1, ФОм1а; ФОм2	63
КЖ-48	Маркировочная схема закладных деталей и ограждений на отм. 7,200	64
КЖ-49	Маркировочная схема перекрытия на отм. 7,200. Армирование Пм7	65
КЖ-50	Монолитная плита Пм8. Армирование.	66
КЖ-51	Балки монолитные Бм10÷Бм15. Схемы армирования	67
КЖ-52	Маркировочная схема закладных деталей на отм. 15,600	68
КЖ-53	Маркировочные схемы перекрытия и покрытия на отм. 15,600	69
КЖ-54	Армирование монолитных плит Пм9, Пм10; на отм. 15,600	70
КЖ-55	Маркировочные схемы плит перекрытия и покрытия в осях „1-2"	71
КЖ-56	Маркировочные схемы плит перекрытия и покрытия в осях „5/6-7" и „А÷В". Маркировочные планы накладных проступей.	72
КЖ-57	Бункер шлакозолоудаления БУм1.	73
КЖ-58	Бункер шлакозолоудаления БУм1. Схема армирования	74
КЖ-59	Бункер шлакозолоудаления БУм1. Узлы и детали	75
КЖ-60	Маркировочная схема лестницы в осях „5/6-7" по оси „А"	76
КЖ-61	Маркировочная схема лестницы в осях „Е-Ж" по оси „1"	77
КЖ-62	Маркировочные схемы стеновых панелей	78
КЖ-63	Маркировочные схемы стеновых панелей Фрагменты 1÷7	79
КЖ-64	Маркировочные схемы стеновых панелей Фрагменты 8÷14	80
КЖ-65	Маркировочные схемы стеновых панелей Фрагменты 15÷22	81
КЖ-66	Маркировочная схема стеновых панелей по оси В. Маркировочная схема стальных стоек. Фрагменты 1÷4	82
КЖ-67	Маркировочные схемы стеновых панелей по осям Е, А-Б, Е-Г. Узлы 1÷3	83
КЖ-68	Узлы 1÷5	84
КЖ-69	Спецификация стеновых панелей и соединительных элементов	85
КЖ-70	Маркировочные схемы стеновых панелей и перегородок в осях 1÷2	86
КЖ-71	Маркировочные схемы стеновых панелей в осях „5/6÷7"	87
КЖ-72	Маркировочная схема перегородок в осях „5-8" и „К"	88
КЖ-73	Узлы 1, 2. Сечения 3-3÷4-4	89
КЖ-74	Маркировочная схема перегородок на отм. 0,000. Спецификация	90
КЖ-75	План газоходов на отм. 4,000. Разрезы 1-1-5-5. Узлы 1, 2	91
КЖ-76	Маркировочные схемы фундаментов и колонн газоходов. Сечение 1-1	92
КЖ-77	Фундаменты газоходов ФГм1; ФГм2; ФГм6	93
КЖ-78	Фундаменты ФГм3÷ФГм5. Опалубка и армирование	94
КЖ-79	Маркировочные схемы плит перекрытия и покрытия газоходов	95
КЖ-80	Армирование монолитных участков Ум4÷Ум15. Узел 1	96
КЖ-81	Маркировочные схемы лотков, плит покрытия и опор под трубопроводы. Продувочный колодец.	97
КЖ-82	Приямок на отм. -2,500. Опалубка и армирование	98
	Металлические конструкции.	
КМ-1	Общие данные	99
КМ-2	Техническая спецификация металла	100
КМ-3	Схема балок перекрытия на отм. 3,600	101
КМ-4	Схема балок перекрытия на отм. 3,600	102
КМ-5	Разрезы 2-2÷12-12	103
КМ-6	Схема балок перекрытия на отм. 7,200. Схема балок на отм. 11,900	104
КМ-7	Схема балок перекрытия на отм. 15,600	105
КМ-8	Схема балок площадки и ограждений на отм. 10,000. Узлы 14÷18	106
КМ-9	Схема балок и ограждений на отм. 3,600. Схема лестницы на отм. 7,150	107
КМ-10	Схема стоек фахверка на отм. 0,000. Схема оконных переплетов в осях 13÷8	108
КМ-11	Схема стоек и балок на отм. 4,000; 11,400. Узлы 19, 20	109
КМ-12	Схема монорельсов на отм. 11,530; 6,930; 18,230. Узел 25	110
КМ-13	Схема наружной лестницы на отм. 15,550. Стремянки на отм. 10,485; 14,385	111
КМ-14	Газоходы. Схемы балок, площадок и ограждений. Узлы 21÷24	112
КМ-15	Узлы 1÷5	113
КМ-16	Узлы 6÷8; 26÷28	114
КМ-17	Узлы 9÷13	115

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Инв. N подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. конс.		Ольвеншлигер		
Рук. гр.		Терновая		
Исполн.		Сергеева		

ТП 903-1-158

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо-каменные и бурые угли

Литер	Лист	Листов
Р		

Содержание альбома.

САНТЕХПРОЕКТ

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Инв. № подл. | Подпись и дата

Пояснительная записка

I Общая часть

Исходные данные:

- сейсмичность района - не выше 6 баллов;
- территория - без подработки горными выработками;
- скоростной напор ветра - для I, II, III, IV географических р-нов;
- вес снегового покрова - для I, II, III, IV районов;
- расчетная температура наружного воздуха до - 40°С;
- рельеф местности спокойный, грунтовые воды отсутствуют;
- грунты в основании непучинистые, непросадочные со следующими нормативными характеристиками:
$\varphi_н = 28^0$; $C^н = 0{,}02$ кг/см^2; $E = 150$ кг/см^2; $\gamma_o = 1{,}8$ т/м^3.

II. Генеральный план.

Котельная отопительно-производственная с централизованным горячим водоснабжением размещается на территории промышленных коммунально-бытовых и сельскохозяйственных предприятий.

При привязке проекта генеральный план должен разрабатываться в соответствии со СН и П II-М1-71* и СН и П II-35-76.

При выборе участка для строительства необходимо учесть возможность расширения котельной от оси „13".

Вертикальная планировка, благоустройство и озеленение выполняются при привязке проекта. Необходимость ограждения площадки котельной определяется при привязке в соответствии со СН и П II-35-76.

III. Объемно - планировочное решение

Здание котельной по капитальности относится к II классу, по долговечности к II степени, по взрывопожарной опасности к категории Г, Х80 - Д; степень огнестойкости II. По санитарной характеристике производственные процессы относятся к группам I б, I в, II б и II д. (СН и П II-35-76)

Здание смешанной этажности, прямоугольное в плане с трехэтажной пристройкой. Общий размер в плане в осях 54,0×24,2м.

Высота этажей 3,6 и 4,8. Основной объем здания, где расположены котлы, деаэраторы и другое вспомогательное оборудование имеет отметку низа несущих конструкций 12,00 Х80-7,200 В повышенной части здания на отм. 15,600 расположена надбункерная галерея.

В трехэтажной пристройке располагаются административно-бытовые помещения, высота этажа пристройки-3,300.

Оборудование бытовых помещений принято по СН и П II-92-76 (см. таблицу на листе АР-1).

IV. Конструктивные решения здания котельной

Каркас здания выполен из сборных железобетонных элементов по серии ИИ 20-1/70.

Поперечные рамы запроектированы с жесткими узлами.

Продольная устойчивость каркаса обеспечивается постановкой вертикальных стальных связей по каждому продольному ряду колонн.

Фундаменты монолитные железобетонные по серии 1.412-3, в.II.

Ленточные фундаменты лестничной клетки из блоков по сериям 1.116-1 в.1 1.112-1 в.1

Фундаментные балки сборные железобетонные по серии 1.415-1 в.1.

Колонны многоэтажной части - сборные, железобетонные по серии ИИ-22-1/70.

Ригели - сборные железобетонные по серии ИИ23-1/70.

Плиты перекрытия - сборные железобетонные по серии ИИ 24-9.

Наружные стены - самонесущие из керамзитобетонных панелей по серии 1.432-5 в.0.1. Данные по объемному весу и толщине панелей в зависимости от расчетной наружной температуры приведены в альбоме I.

Отдельные участки наружных стен здания и стены лестничной клетки - из силикатного кирпича

Лестница сборные железобетонные марши и площадки по серии ИИ-04.

Каналы, приямки, фундаменты под оборудование: железобетонные и бетонные.

Перегородки - кирпичные и армокирпичные по серии 1.431-14 и 1.431-12. Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.139-1 в.1. Оконные блоки - деревянные по гост 12506-67.

Двери - по ГОСТу 14624-69.

Кровля - плоская 4х слойная с внутренним водостоком. Утеплитель - пенобетон с $\gamma = 600$ кг/м^3

Вокруг здания выполняется асфальтовая отмостка по щебеночному основанию шириной 750 мм.

Вне здания котельной располагаются дымовая труба с надземными газоходами, продувочный колодец, склад мокрого хранения соли, установка аккумуляторных баков.

Дымовая труба кирпичная $H = 45$, $Ду = 1{,}5$м. Продувочный колодец и склад мокрого хранения соли. железобетонные монолитные.

Подъемная часть установки аккумуляторных баков бетонная монолитная. Надземная часть - кирпичная.

V Объемно-планировочные и конструктивные решения сооружений топливоподачи.

Тракт топливоподачи состоит из слелующего комплекса сооружений:

- приемного устройства
- дробильного устройства
- галерея N1 - от приемного устройства до дробильного устройства.
- галерея N2 - от дробильного устройства до котельной

Здания и сооружения топливоподачи по капитальности относятся ко II классу, по долговечности - ко II степени, по взрыво-пожарной опасности к категории В.

Группы производственных процессов по санитарной характеристике указаны в разделе III записки.

Бытовые помещения для работающих на тракте топливоподачи располагаются в здании котельной.

Приемное устройство запроектировано из монолитного железобетона. Ленточные фундаменты галерей N1 - из сборных бетонных блоков серии 1.116-1. вып. 1, надземные стены галереи - из кирпича, покрытие - из сборных железобетонных плит серии ИС-01-15 в.3.

Здание дробильного устройства трехэтажное с размерами в плане 6,00×9,00 и высотой этажей 4,2 и 3,0 м с одноэтажной пристройкой 6,00×9,00 высотой 3,6 м, где расположены венткамера и электрощитовая.

Фундаменты пристройки - из сборных бетонных блоков серии 1.116-1, вып. 1.

Стены - кирпичные

Перегородки - армокирпичные.

Оконные блоки - металлические по серии 1.436-4 в. 1 и ПР-05-50/73 в. 1.

					ТП 903-1-158 -ПЗ	
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С Топливо - каменные и бурые угли	
Гл. инж. пр.		Раскин				Литер: Р; Лист: 1; Листов: 3
Нач. отд.		Гин				
Гл. конст.		Гольденшлагер				
Гл. архит.		Ямщиков			Пояснительная записка	САНТЕХПРОЕКТ
Рук. гр.		Пернер				
Архит.		Веременич				

Покрытие из сборных железобетонных плит серии 1.465-7. Вып. I и IV.
Площадки и лестницы - металлические.
Часть галереи №2, расположенная частично в грунте, принята из кирпича, по ленточному фундаменту из сборных блоков серии 1.116-1, вып. 1
Надземная часть галереи запроектирована в соответствии с серией ИС-01-15 с несущими металлическими фермами по металлическим опорам.
Стены - из сборных керамзитобетонных панелей серии 1.432-5, вып. 0; 1.
Покрытие и перекрытие из сборных железобетонных плит в соответствии с серией ИС-01-15
Оконные блоки - панельные металлические по серии ПР-05-50/73 вып. 1
Перемычки во всех сооружениях приняты сборные железобетонные по 1.139-1. вып. 1.
Двери приняты по ГОСТ 14624-69
Кирпичная кладка для стен принята из обыкновенного глиняного кирпича М75 на растворе М25, для перегородок - на растворе М50
Вокруг всех надземных зданий и сооружений устраивается асфальтовая отмостка по щебеночному основанию шириной 750 мм.

VI Антикоррозионная защита.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите от коррозии:
- в подземных конструкциях-обмазочная гидроизоляция
- гидроизоляция внутренних поверхностей склада мокрого хранения соли-по специальному проекту
- гидроизоляция внутренних поверхностей каналов ХВО-по чертежам проекта
- на металлоконструкции наносятся лакокрасочные покрытия.

элементы крепления стеновых панелей защищаются металлизацией и лакокрасочными покрытиями в соответствии с указаниями СНиП II-28-73 и серии 1.432-5, в. 0
деревянные оконные блоки окрашиваются масляной краской

VII Противопожарные мероприятия

Из здания котельной предусмотрены эвакуационные выходы: через закрытую лестничную клетку и через открытые металлические лестницы, расположенные в торцах здания. Все сооружения теплоподачи имеют эвакуационные выходы в соответствии с требованиями СНиП II-А. 5-70
Примененные в проекте конструкции имеют предел огнестойкости, требуемый по СНиП II-А. 5-70 для зданий II степени огнестойкости
Металлические косоуры и балки основной лестницы здания котельной оштукатурить по металлической сетке δ=1 см
В зданиях предусмотрен хозяйственно-противопожарный водопровод

VIII Указания по применению проекта

Проект разработан для всех климатических районов, за исключением фундаментов
Фундаменты запроектированы для следующих условий:
- расчетная наружная температура воздуха $t_н = -30°$
- ветровая нагрузка - I района
  снеговая нагрузка - III района
- грунты - по исходным данным проекта


При условиях, отличающихся от указанных, при привязке фундаменты следует проверить с учетом фактических характеристик грунта и при необходимости скорректировать
Проект разработан для летних условий производственных работ.

					ТП 903-1-158	ПЗ
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с топливо-каменные и бурые угли	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Литер / Лист / Листов
Гл. инж. пр.		Роскин				Р / 2 /
Нач. отд.		Гин				
Гл. констр.		Гольденштейн				
Гл. архит.		Янцыков				
Рук. груп.		Лернер			Пояснительная записка	САНТЕХПРОЕКТ
Архит.		Верменич				

Альбом II/1
Типовой проект 903-1-158
Инв. № подл. | Подпись и дата

15590-01 5

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

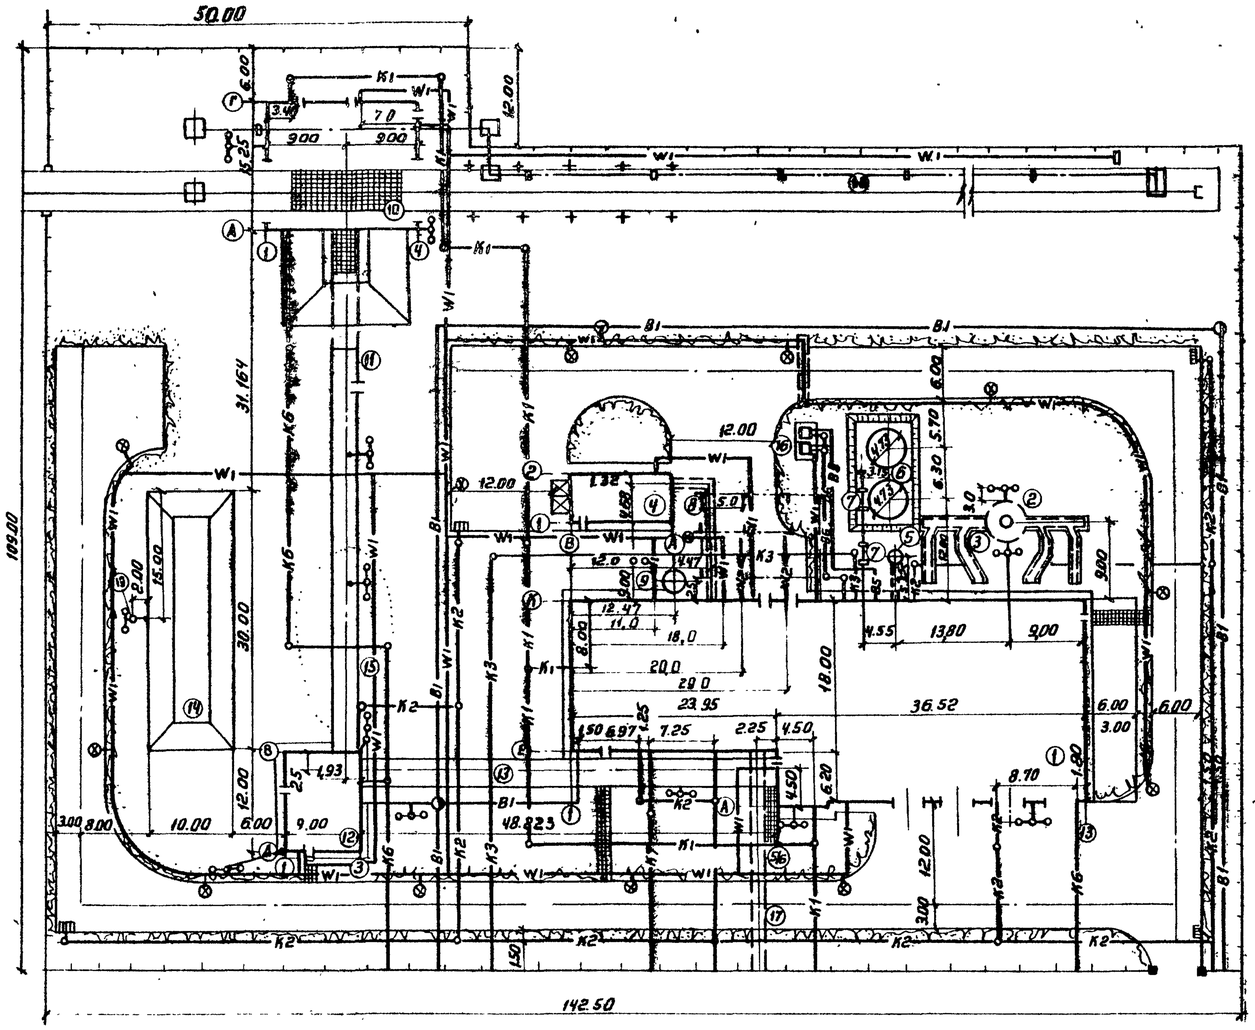

Экспликация зданий и сооружений

№по генплану	Наименование здания	Координаты угла квадрата стр. сетки	Примечание
1	Котельная		АР-3 Альбом I
2	Дымовая труба		Т.П. 907-2-113
3	Газоходы		КН-72 - КН-77 Альбом I
4	Склад реагентов		АС1- АС-8
5	Продувочный колодец с каналом		КН-78
6	Аккумуляторные баки 2×100м³		Т.П. 704-1-49
7	Трубопроводы к аккумуляторным бакам		КН-78
8	Канал от котельной до склада реагентов		АС-8
9	Бак декарбонизированной воды		4.903-13 вып. 1-2
10	Приемное устройство		АР1-9 Альбом III
11	Галерея №1		— " —
12	Дробильное устройство		— " —
13	Галерея №2		— " —
14	Склад угля V=7200т		—
15	Промежуточный штабель угля		—
16	Градирня ГПВ-40М		Харьковский Механический завод
17	Канал к потребителю		КН-19
18	Маневровое устройство		КН-11-12
19	Молниеотвод		Т.П. А-105

Таблица основных показателей

№ № п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Площадь территории	ГА	1.44
2	Площадь застройки	ГА	0,36

Изм.	Лист.	N Документа	Подпись	Дата
Гл.инж.пр.		Раскин		
Нач.отд.		Гин		
Ст.инж.		Кузьмина		

ТП 903-1-158 ПЗ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С
Топливо - каменные и бурые угли

Литер	Лист	Листов
Р	3	3

Схема генерального плана

САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 6

Инв.№ подл. | Подпись и дата

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Ведомость чертежей основного комплекта

Формат	Лист	Наименование	Примечание
22	1	Общие данные (начало)	
"	2	Общие данные (окончание)	
"	3	План на отм. 0,000. Спецификации	
"	4	План на отм. 3,300 и 3,60. Спецификации	
"	5	Фрагменты планов 1,2. План на отм. 6,600	
"	6	Фрагмент плана 3. Планы на отм. 7,200; 11,400; 15,600 и 19,200	
"	7	Разрезы 1-1÷3-3. Узел 1 и 2	
"	8	Разрез 4-4. Узел 3	
"	9	Фасад 1-13. Схемы заполнения оконных проемов. Спецификация.	
"	10	Фасады К-А; Б-К; 13-1	
"	11	Планы полов.	

Ведомость основных комплектов

Обозначение	Наименование	Примечание
ТП - 903-1-158 - АР	Архитектурно-строительные решения	Альбомы I и III
ТП - 903-1-158 - КЖ	Конструкции железобетонные	Альбомы I; II; III и IV
ТП - 903-1-158 - КМ	Конструкции металлические	Альбомы I; II; III и IV
ТП - 903-1-158 - ТМ	Тепломеханическая часть	Альбомы V; VI; VII; VIII и IX
ТП - 903-1-158 - М	Механизация топливоподачи и шлакозолоудаления.	Альбомы XIX
ТП - 903-1-158 - Э	Электротехническая часть	Альбомы XVI; XII; XIII и XIV
ТП - 903-1-158 - АТМ	Автоматизация.	Альбом XV; XVI и XVII
ТП - 903-1-158 - ОВ	Отопление и вентиляция	Альбом XVIII
ТП - 903-1-158 - ВК	Водоснабжение и канализация	Альбом XVIII
ТП - 903-1-158 - ЗС	Заказные спецификации.	Альбом XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV и XXV
ТП - 903-1-158 - С	Сметы и технико-экономическая часть.	Альбом XXVI; XXVII; XXVIII и XXIX

Ведомость примененных и ссылочных документов

Шифр материала	Наименование материала	Шифр листов номера страниц
ГОСТ 12506-67	Окна деревянные для зданий промышленных предприятий.	
ГОСТ 11214-65	Окна и балконные двери деревянные для жилых и общественных зданий.	
ГОСТ 14624-69	Двери деревянные для зданий промышленных предприятий.	
Серия 2.430-3 вып.2,3	Типовые архитектурно-строительные детали промышленных зданий с кирпичными стенами.	
Серия 1.139-1 в.1	Сборные железобетонные перемычки для гражданских зданий.	
Серия 2.460-5 вып.2	Архитектурные детали утепленных покрытий одноэтажных промышленных зданий.	
Серия 1.472-2	Шкаф для хранения одежды в гардеробных промышленных предприятий тип М3-40.	
Серия 1.472-3	Шкаф для хранения одежды в гардеробных промышленных предприятий тип М3-33.	
Серия 1.431-6	Кирпичные перегородки для одноэтажных и многоэтажных производственных зданий.	
ТДА24-1/70	Детали парапетов и температурных швов.	
Т.П.А-105	Молниеотводы металлические. Разработан институтом „Тяжпромэлектропроект".	
Серия 2.436-7	Архитектурные детали заполнения световых проемов в стенах с применением стальных оконных проемов серии ПР-05-50/73.	
Серия 2.436-9.	Архитектурно-строительные детали окон с применением деревянных оконных блоков по ГОСТ 12506-67.	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Гл. инженер проекта /Раскин/.

Сводная спецификация к чертежам архитектурно-строительных решений.

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		Изделия деревянные		
Д-33П	ГОСТ 14624-69	дверной блок	2	
Д-36	—— " ——	—— " ——	2	
Д-37А	—— " ——	—— " ——	14	
Д-37П	—— " ——	—— " ——	13	
Д-38А	—— " ——	—— " ——	7	
Д-38П	—— " ——	—— " ——	7	
Д-50	—— " ——	—— " ——	2	
Д-55	—— " ——	—— " ——	1	
Д-56П	—— " ——	—— " ——	2	
Д-56П	—— " ——	—— " ——	4	
В-36 = 3,0	Шифр 41-74	ворота	4	
НБ-124	ГОСТ 12506-67	оконный блок	34	
НСБ-124	—— " ——	—— " ——	8	
НС5-124	—— " ——	—— " ——	4	
ОС18-18	ГОСТ 11214-65		8	
ОС18-21	—— " ——	—— " ——	17	
		Изделия металлические		
О-120	Серия ПР-25-50/73	оконные переплеты	5	
-25х4	ГОСТ 19903-74	молниеприемная сетка	73кг	
ф 12	ГОСТ 2590-71	токоотводы	22,7м	
ф 8	—— " ——	сетка	158кг	см. узел 3 лист 8
∠50х4	ГОСТ 8509-72	аборм. отверстия	9,3кг	

Общие указания:

1. Здание котельной относится ко II классу по капитальности. Степень огнестойкости здания II.
2. Производства, размещенные в здании по взрывной, взрывоопасной и пожарной опасности относятся к категориям В,Г,А (см. планы этажей).
3. Оборудования бытовых помещений определено в соответствии со СНиП II-92-76. и приняты для климатических подрайонов I В; I Г; II А и III А.
4. За условную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответствующей абсолютной отметке [ ].
5. Горизонтальную гидроизоляцию стен выполнять из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20мм ниже уровня пола на 30мм; вертикальная гидроизоляция стен и каналов выполняется путем обмазки горячим битумом за 2 раза поверхностей стен соприкасающихся с грунтом
6. Наружные стены котельной и водоподготовки запроектированы из керамзитобетонных панелей с γ=1100кг/м³ по серии 1,432-5.8.1. Для бытовой пристройки в осях 1-3 и Е-К, а также в пристройке в осях А-Г и 5/8-7. - панели керамзитобетонные γ=900кг/м³ по серии ИИ-04. Кирпичные участки наружных стен выполнять из силикатного кирпича М100 (ГОСТ 379-69) на растворе М25. Цоколь до отм 0,600 выполнять из глиняного кирпича пластического прессования (ГОСТ 530-71) М-75 на растворе М-25 внутренние кирпичные стены и перегородки выполнять из силикатного кирпича М100 на растворе М50. Внутренние кирпичные перегородки в помещениях с повышенной влажностью выполнять из глиняного кирпича М75 на растворе М50. Все кирпичные перегородки толщиной 120мм армировать 2ф4мм через 5 рядов кладки по высоте.
7. При возведении кладки в стены заложить деревянные антисептированные пробки для крепления дверных и оконных коробок, не менее, чем по 3 штуки на каждую сторону проема.
8. По периметру здания устраивается асфальтобетонная отмостка толщиной 30мм., шириной 750мм на плотно утрамбованном щебеночном основании. Отметка низа отмостки - 0,150
9. Отделка здания

Наружные стеновые панели в части котельной и водоподготовки должны быть офактурены с фасадной стороны в заводских условиях лицевым слоем с применением цветных смесей. Для панелей по серии ИИ-04 отделочные слои должны быть нанесены на фасадную и внутреннюю поверхность.
Швы между панелями с наружной стороны тщательно расшить цементным раствором со строгим соблюдением горизонтальных и вертикальных линий, с внутренней стороны затереть.
Кирпичную кладку наружных участков стен выполнять из отборного кирпича с расшивкой швов вогнутым валиком.
Цоколь, оконные и дверные откосы проемов оштукатурить цементным раствором.
Все металлические и деревянные изделия окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
ГА.инж.пр.		Раскин		
Нач.отд.		Гин		
Гл.конст.		Гольдштейн		
Гл.арх.		Ямщиков		
Рук.гр.		Лернер		
Архит.		Верменич		

ТП-903-1-158 АР

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С Топливо-каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	1	11

Общие данные (начало)


САНТЕХПРОЕКТ

Инв. N подл. | Подпись и дата

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

План кровли

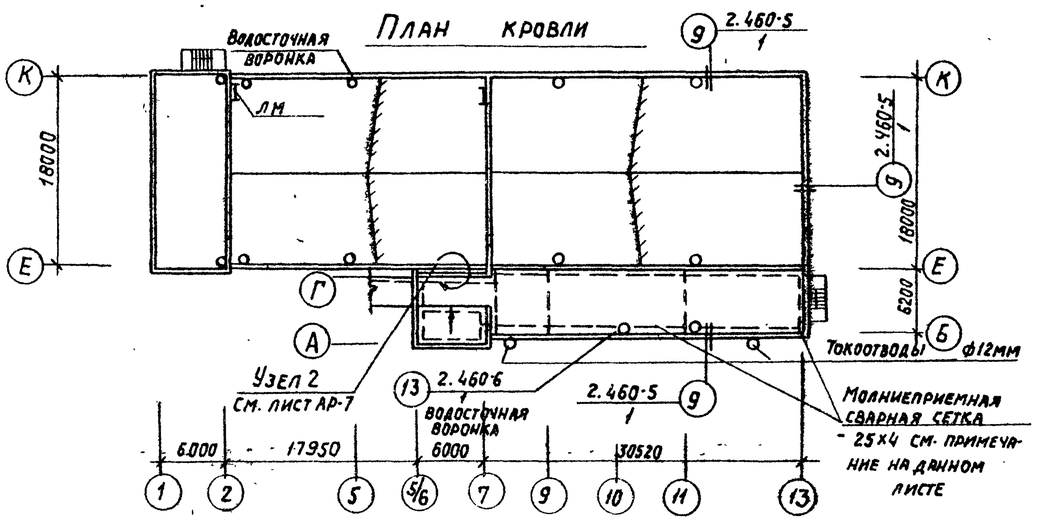

Ведомость перемычек

Перемычки	Элементы перемычек			
Схема сечения	Марка	Обозначение	Кол-во при -20°С и -30°С	Кол-во при -40°С
65	5-13	Серия 1.139-1 вып.1	58	59
140	5-15	—"—	1	1
140	5-18	—"—	14	15
140	5-27	—"—	6	6
250, 510, 140, 250	6П7-1	Серия КЭ-01-58. в.2	4	4

Ведомость гардеробного оборудования

Группа произв. процессов	Количество обслуживаемых: Списочный состав	Наиболее многочисл. смена	Крючки на вешалках	Шкафы гардеробные: М3-33	М3-40
Для женщин					
1Б	10	5		10	
Для мужчин					
I Б	4	1		4	
I В	8	2		7	
II Б	8	2		8	8
II Д	10	3		11	11

Ведомость отделки помещений

Наименование или экспликац. номер помещения	Потолок: Штукатурка или затирка	Потолок: Окраска	Стены и перегородки: Штукатурка или затирка	Стены и перегородки: Окраска или облицовка	Отделка низа стен и перегородок (панель): Окраска или облицовка	Отделка низа стен и перегородок (панель): Высота м
Водоподготовка, котельный зал, помещение золоудаления, ремонтный лунк, КТП, электрощитовая	Затирка швов	известков.	Расшивка швов	силикатная	—	—
Венткамера	"	"	"		—	—
Камера забора воздуха	Штукатурка	Масляная	Штукатурка	масляная	—	—
Лаборатория	Затирка швов	Водоэмульс. ВА-27	Штукатурка выше 2,1 м	Водоэмульс. ВА-27	Глазурован. плитка	Н=2,1 м
Сан-узлы	"	"	"	"	"	Н=2,1 м
Вестибюль коридор тамбур	"	"	Штукатурка	"	—	—
Лестничная клетка	"	"	"	"	—	—
Гардеробные	"	"	"	"	—	—
Мастер КИП, нач. котельной	"	"	"	"	—	—
Комната обогрева; комната приема пищи	"	"	"	"	—	—
Душевые	"	масляная	—	Глазурован. плитка	—	На всю высоту
Кладовая грязного и чистого белья	"	"	штукатурка	масляная	—	
КИП	"	Водоэмульс. ВА-27	"	Водоэмульс. ВА-27	—	—

Толщины стен и утеплителя

Расчетная наружная температура	Объемный вес панелей кг/м³: для производственных помещений	Объемный вес панелей кг/м³: для административно-бытовых помещений	Стены в мм: производственных помещений: кирпичные	Стены в мм: производственных помещений: панельные	Стены в мм: административно-бытовых помещений: кирпичные	Стены в мм: административно-бытовых помещений: панельные	Утеплитель мм кровли * ячеистый бетон γ = 600 кг/м³: над произв. помещ.	Утеплитель мм кровли * ячеистый бетон γ = 600 кг/м³: над быт. помещ.
-20°С	1100	900	380	200	510	250	60	120
-30°С	1100	900	380	240	510	300	100	160
-40°С	1100	900	380	240	640	300	120	180

* Над административно-бытовыми помещениями, расположенными на верхнем этаже по плитам покрытия устраивается пароизоляция:
при -20°С и -30°С - обмазка горячим битумом в один слой;
при -40°С - обмазка горячим битумом в 2 слоя.

Основные строительные показатели.

Наименование	Един. измерения	Количество: Наземная часть	Подземная часть	Всего
Площадь застройки	м²	1373,0	—	1373,0
Общая площадь	м²	2430,0	—	2430,0
Строительный объем.	м³	16970,0	—	16970,0

Примечания

Перед укладкой гидроизоляционного ковра по цементной стяжке проложить молниеприемную сварную сетку из полосовой стали - 25х4мм. с ячейкой 6х12м, к сетке приварить токоотводы из арматуры ф 12 мм. Опуски токоотводов на 2м выше уровня земли заключить в газоводопроводную трубу ф20мм ГОСТ 3262-75. Деталь заземления см. Электротехнические чертежи. Альбом V лист 11.
Спецификацию на металл. см. лист АР-1.

Согласовано: Нач. КСО Ивлаевский; Гл. инж. проекта

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Раскин		
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Ольденшлюп		
Гл. арх.		Ямщиков		
Рук. груп.		Лернер		
Архит.		Верменич		

ТП 903-1-158 - АР

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо - каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	2	


Общие данные (окончание).

САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 8

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

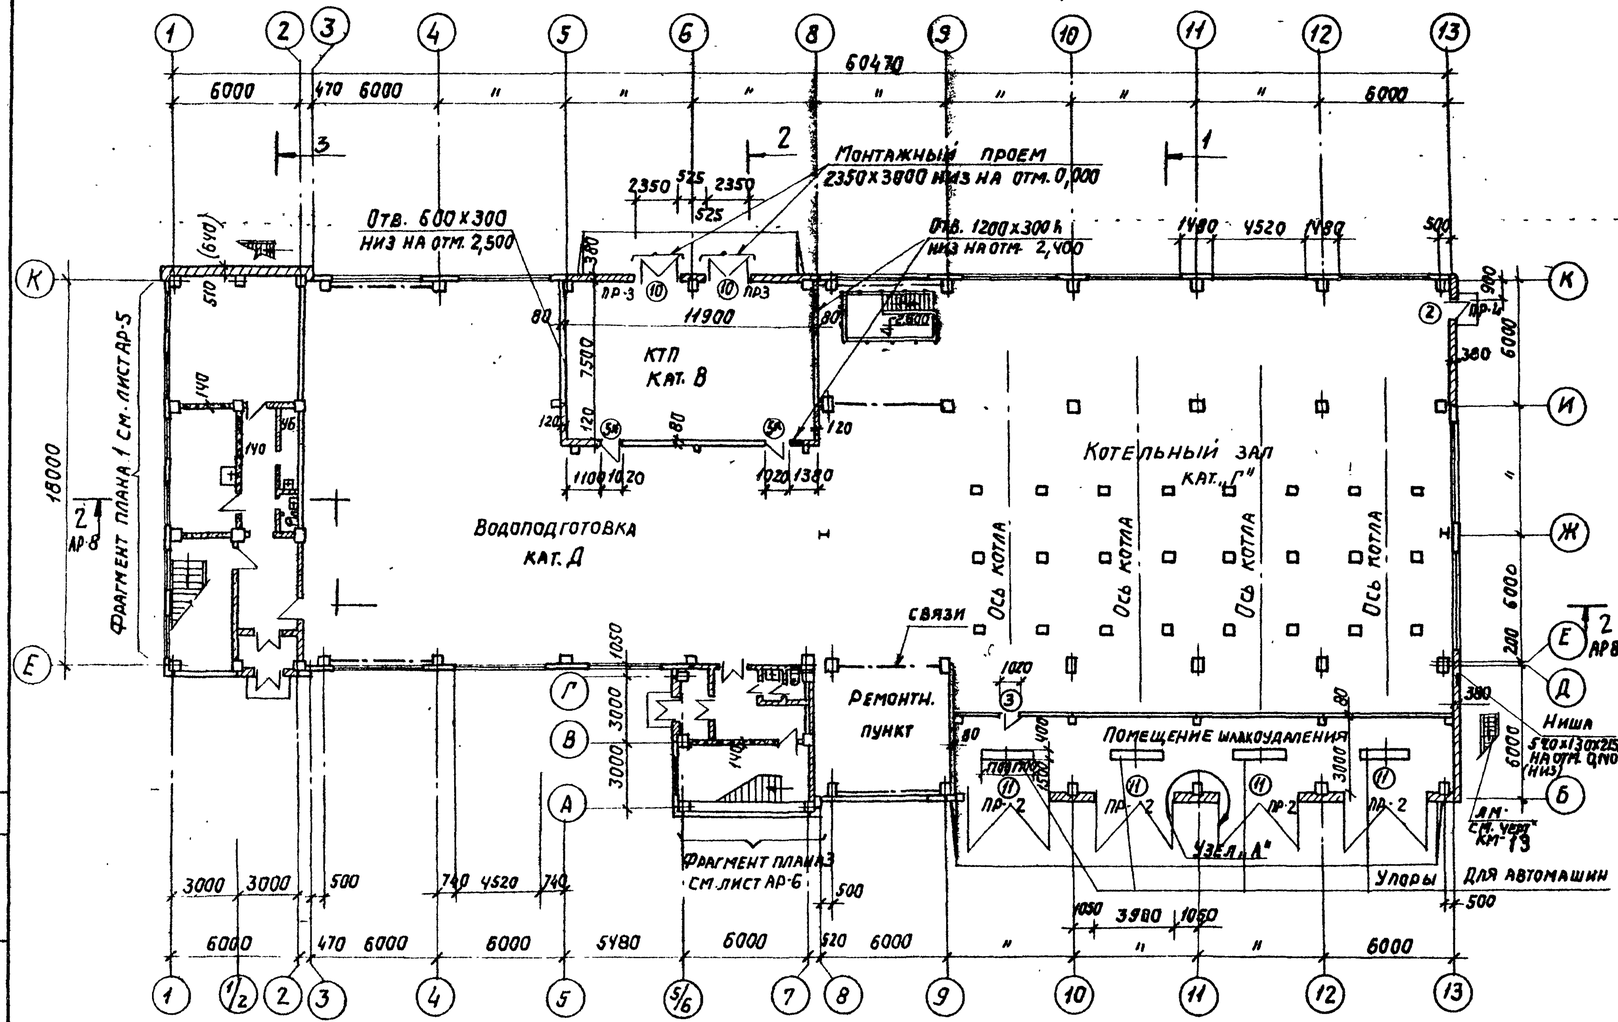

Спецификация проемов ворот и дверей

Проемы			Элементы заполнения проемов		
Тип по проек.	Размер в кладке в×h, мм	К-во мест	Марка	Обозначение	К-во
1	1060×2100	—	Д-56Л	ГОСТ 14624-69	—
2	1060×2100	1	Д-56Л	//	1
3	1020×2080	2	Д-37Л	//	1
4	1020×2080	3	Д-37Л	//	1
5*	1020×2980	2	Д-33Л	//	1
6	820×2080	1	Д-38Л	//	1
7	820×2080	1	Д-38П	//	1
10	2350×2400	2	Д-50	//	1
11	3900×3500	4	В-3, 6×3,0	Шифр 41-74	1

Ведомость перемычек

Перемычки			Элементы перемычек		Кол-во	
Марка по проекту	Схема сечения	К-во мест	Марка	Обозначение	t -20° -30°	t -40°
ПР-1		7	6 13	Серия 1.139-1 вып.1	1	1
ПР-2		4	БП7-1	Серия КЭ-01-58 в.2	1	1
ПР-3		2	627	Сер. 1.139-1 вып.2	3	3
ПР-4		1	613	—//—	3	3
ПР-5		1	618	—//—	2	2
ПР-6		1	618	—//—	4	5

1. Размеры в скобках для стен при температуре -40°.
2. Полотна огнестойких дверей 5* обшить кровельной сталью (ГОСТ 8075-56) по асбестовому картону толщиной 5 мм (ГОСТ 2850-75). Дверные коробки обить кровельной сталью.

Согласовано: Нач. КУ-2 Змыбеншеин; Нач. эл/т Гокбоим

Инв. N подл. | Подпись и дата

Изм.	Кол.	N докум.	Подпись	Дата	ТП 903-1-158 -АР
Гл. инж. пр.		Раскин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо- каменные и бурые угли.
Нач. отд.		Гин			
Гл. констр.		Гольденцвейг			Питер / Лист / Листов: Р / 3 /
Гл. арх.		Ямщикова			План на отм. 0,000. Спецификации.
Рук. гр. арх.		Лернер			САНТЕХПРОЕКТ
Архитектор		Масточкина			


15590-01 9

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Спецификация проемов ворот и дверей

Проемы			Элементы заполнения проемов		
Тип по проекту	Размер в кладке B × h мм	Кол-во мест	Марка	Обозначение	Кол.
1	1060 × 2100	1	Д-56Л	ГОСТ 14624-69	1
2	1060 × 2100	1	Д-56П	—"—	1
3	1020 × 2080	9	Д-37Л	—"—	1
4	1020 × 2070	5	Д-37П	—"—	1
6	820 × 2080	4	Д-38Л	—"—	1
7	820 × 2080	6	Д-38П	—"—	1

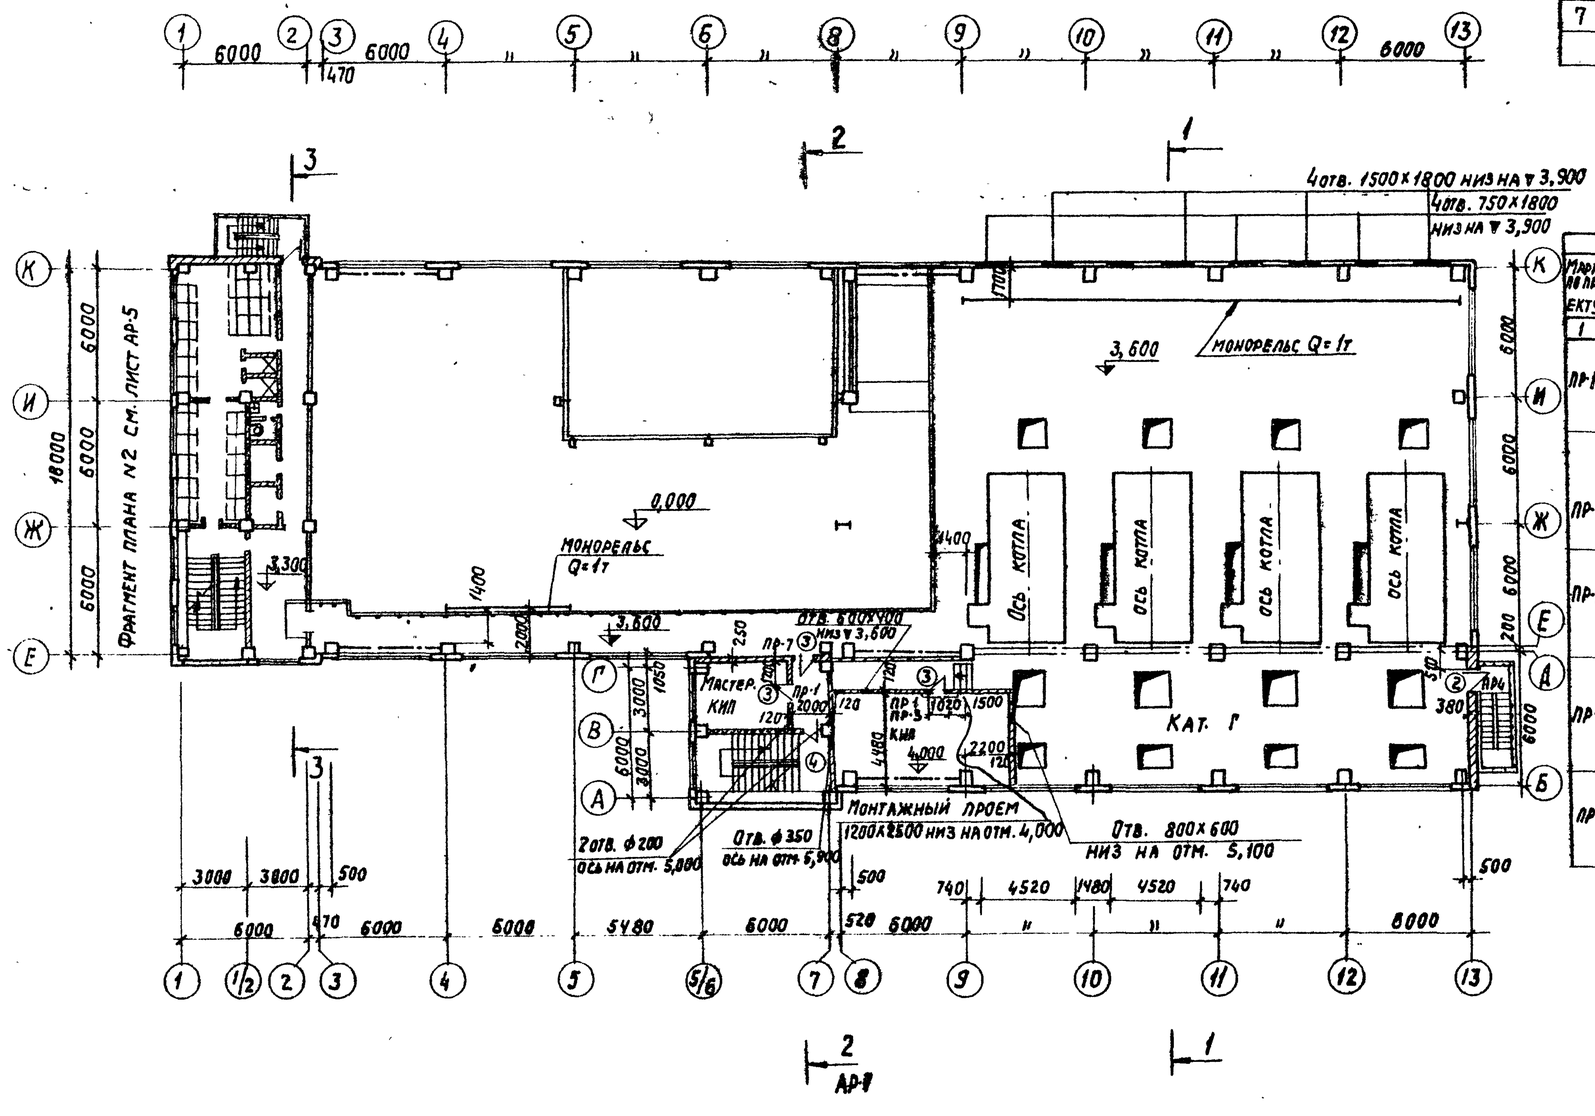

Ведомость перемычек

Перемычки			Элементы перемычек			
Марка по проекту	Схема сечения	К-во мест	Марка	Обозначение	Кол-во -30°	Кол-во -40
1	2	3	4	5		
ПР-1	120 65	20	5-13	Сер. 1.139-1 вып. 1	1	1
ПР-4	65 380	1	5-13	—"—	3	3
ПР-7	65 250	1	5-13	—"—	2	2
ПР-8	65 540(640)	2	5-13	—"—	4	5
ПР-9	140 120	1	5-15	—"—	1	1

Согласовано

Нач. КУ-2	Зильберштейн	
Нач. А-2	Фарбштейн	
Нач. 90 Г	Тохбоим	

Инв. N подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Раскин		
Нач. отд.		Тин		
Гл. констр.		Гольденштейн		
Гл. арх.		Яницков		
Рук. гр. АР.		Лернер		
Архитект.		Ласточкина		

ТП 903-1-158 -АР

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С топливо-каменные и бурые угли

Литер	Лист	Листов
Р	4	


План на отм. 3,300 и 3,600. Спецификации.

САНТЕХПРОЕКТ


Альбом I

Типовой проект 903-1-158


Фрагмент плана 1 на отм. 0,000

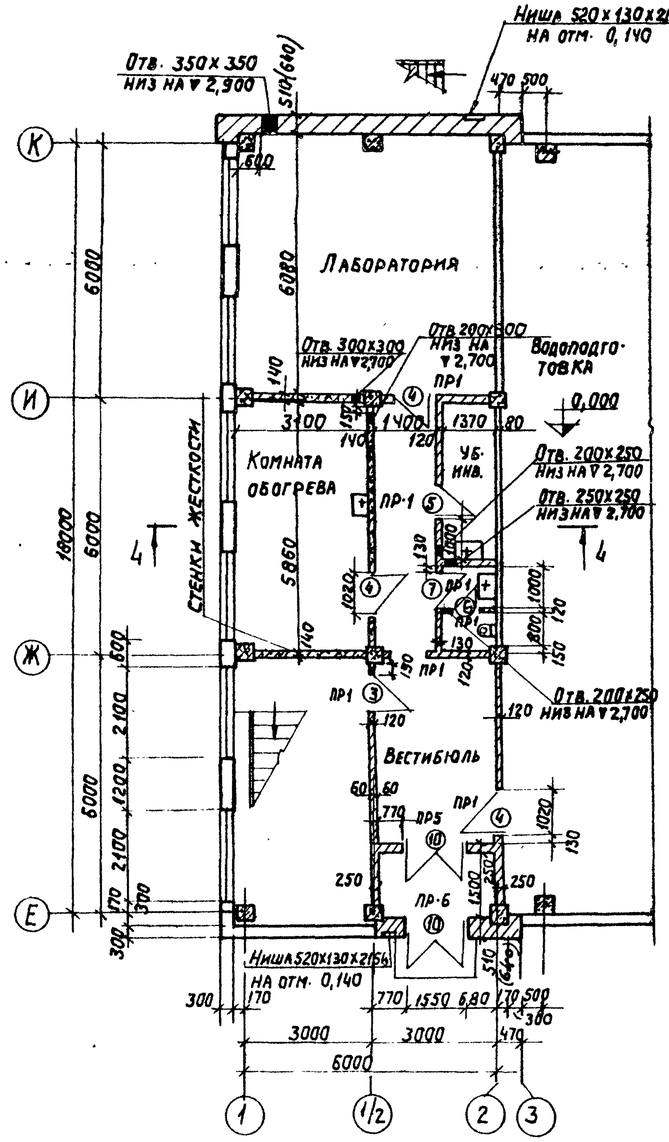

Фрагмент плана 2 на отм. 3,300

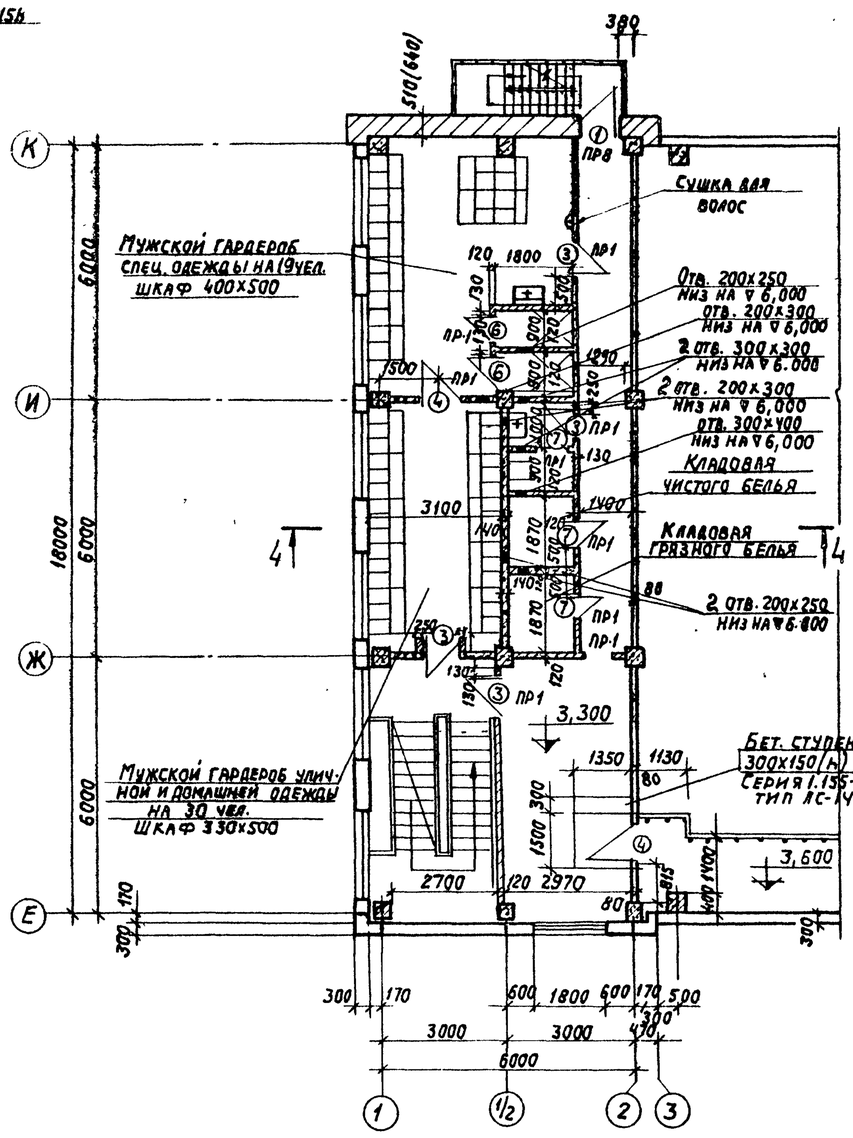

План на отм. 6,600

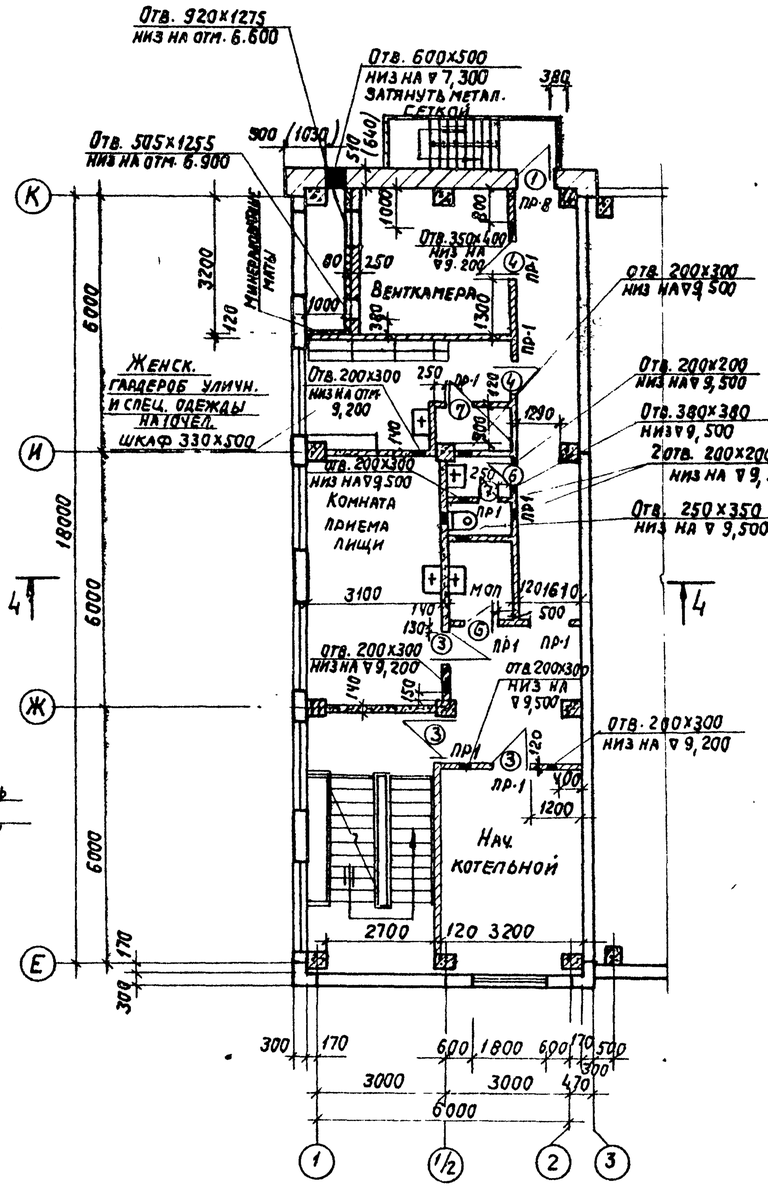

Примечания.

1. Двери и перемычки замаркированные на данном листе на отм. 0,000 см. лист АР-3; на отм 3,300 и 6,600 см. лист АР-4
2. Размеры в скобках для стен при температуре -40°.

Изм	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Раскин		
Нач. отд.		Гин		
Гл. конст.		Гольденшлюгер		
Гл. архит.		Ямщиков		
Рук. гр.		Лернер		
Архитек		Ласточкина		

ТП 903-1-158 АР

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо - каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	5	

Фрагменты планов N1,2, План на отм. 6,600

САНТЕХПРОЕКТ

Согласовано

Нач. КСО Михалевский


Инв. N подл. | Подпись и дата

15590-01 11


Альбом

Типовой проект 903-1-158


План на отм. 19,200

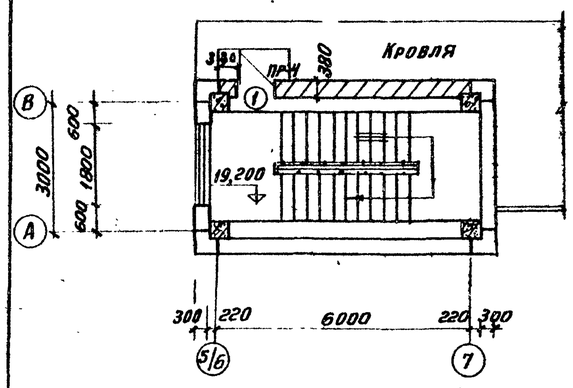


План на отм. 15,600
Надбункерная галерея

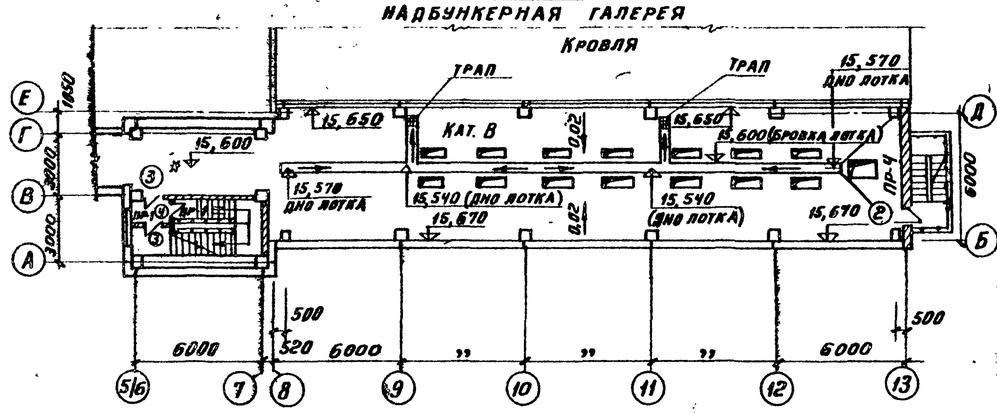


План на отм. 11,400

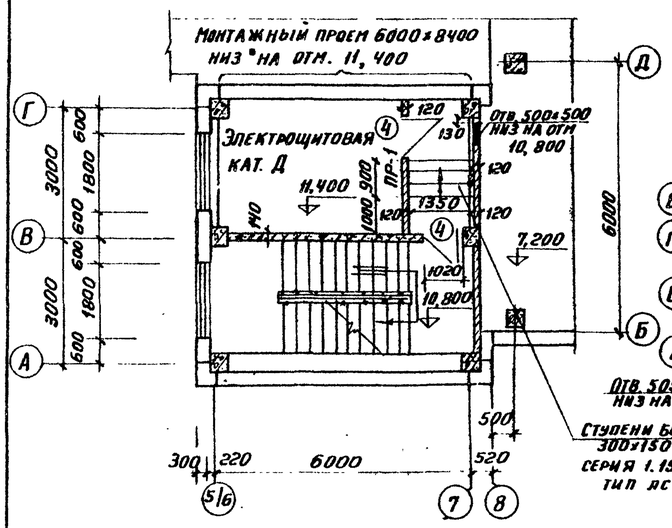

План на отм. 7,200

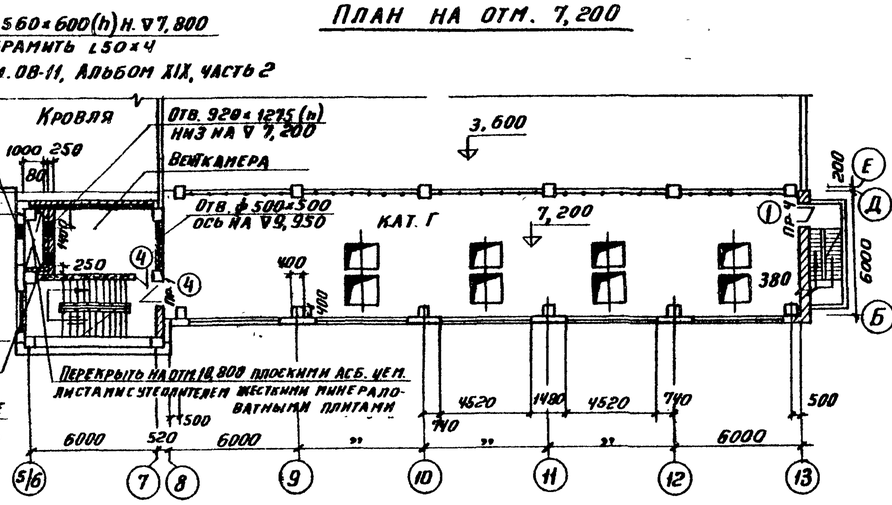

Фрагмент плана 3
на отм. 0,000

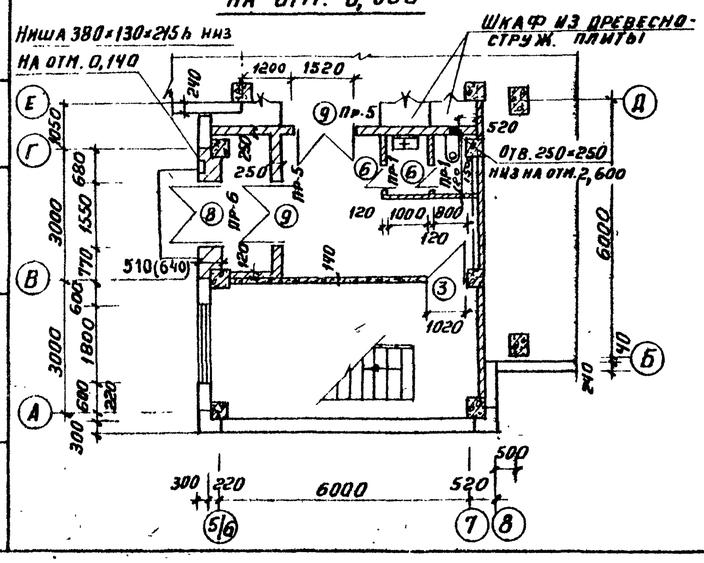

Спецификация проемов ворот и дверей

Проемы			Элементы заполнения проема		
Тип по ар-ту	Размер в кладке B×h мм	Кол. мест	Марка	Обозначение	Кол.
1	1060×2100	2	Д-56п	ГОСТ 14624-62	1
2	1060×2100	1	Д-56л	—„—	1
3	1020×2070	2	Д-37п	—„—	1
4	1020×2070	5	Д-37п	—„—	1
6	820×2080	2	Д-38л	—„—	1
8	1550×2100	1	Д-55	—„—	1
9	1520×2100	2	Д-36	—„—	1
3*	1020×2070	1	Д-37п	—„—	1

Ведомость перемычек

Перемычки			Элементы перемычек			
Марка по ар-ту	Схема сечения	Кол. мест	Марка	Обозначение	Кол-во	
					2,0 м	4,0 м
ПР-1	65 / 120	6	Б-13	Серия 1.139-1 вып. 1	1	1
ПР-4	140 / 380	3	Б-13	—„—	3	3
ПР-5	140 / 250	2	Б-18	—„—	2	2
ПР-6	140 / 510	1	Б-18	—„—	4	

Примечания

Полотна огнестойких дверей 3* обшить кровельной сталью (ГОСТ 8075-56) по асбестовому картону толщиной 5 мм (ГОСТ 2850-75). Дверные коробки обить кровельной сталью.

Согласовано: Нач. КСО Михалевский; Нач. эп/т Голобоят

Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр		Раскин		
Нач. отд		Гин		
Гл. конст		Гольденшлагер		
Гл. арх		Ямщиков		
Рук. гр		Лернер		
Архит.		Верменич		

ТП 903-1-158 АР

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с топливо-каменные и бурые угли

Литер	Лист	Листов
Р	6	

Фрагмент плана 3. План на отм. 7,200; 11,400; 15,600 и 19,200


САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 12


Альбом I

Типовой проект 903-1-158


Разрез 1-1

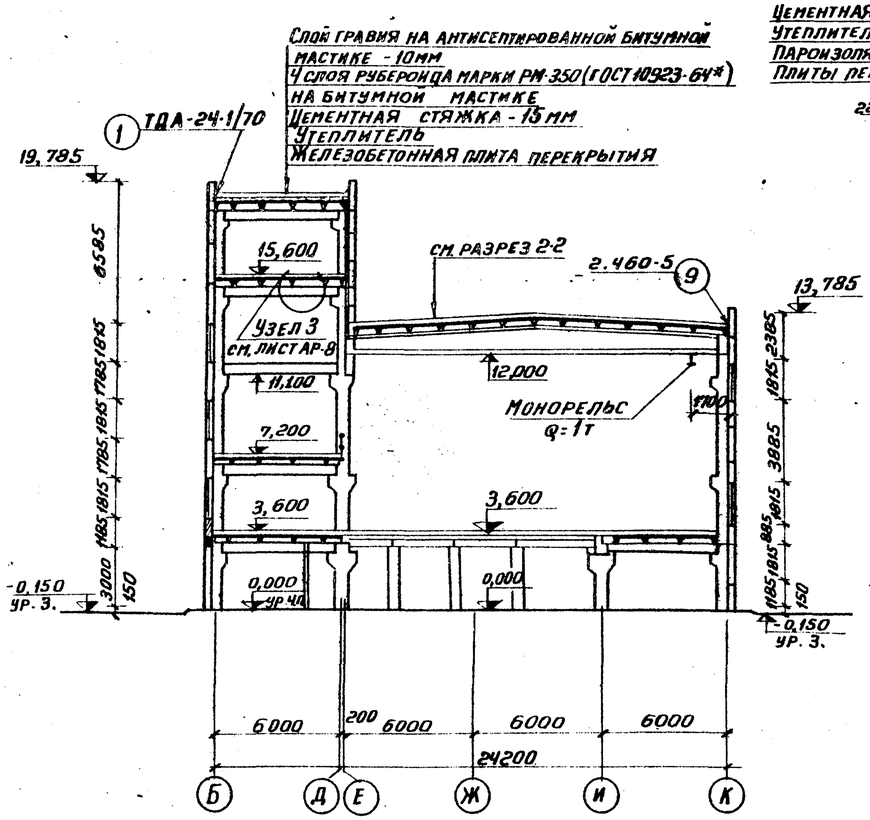


Разрез 2-2

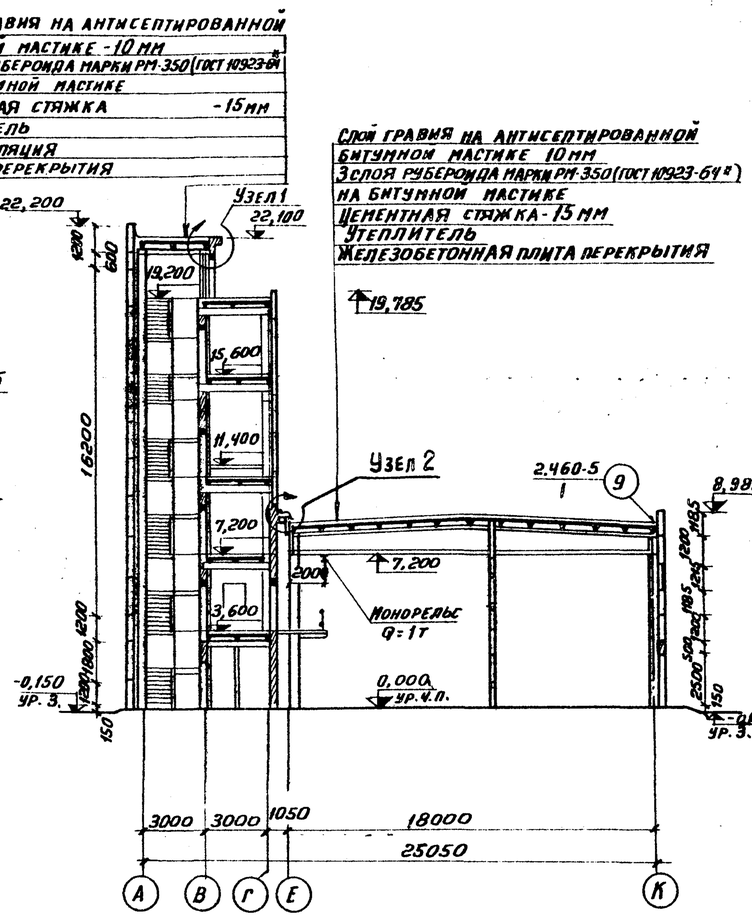


Разрез 3-3

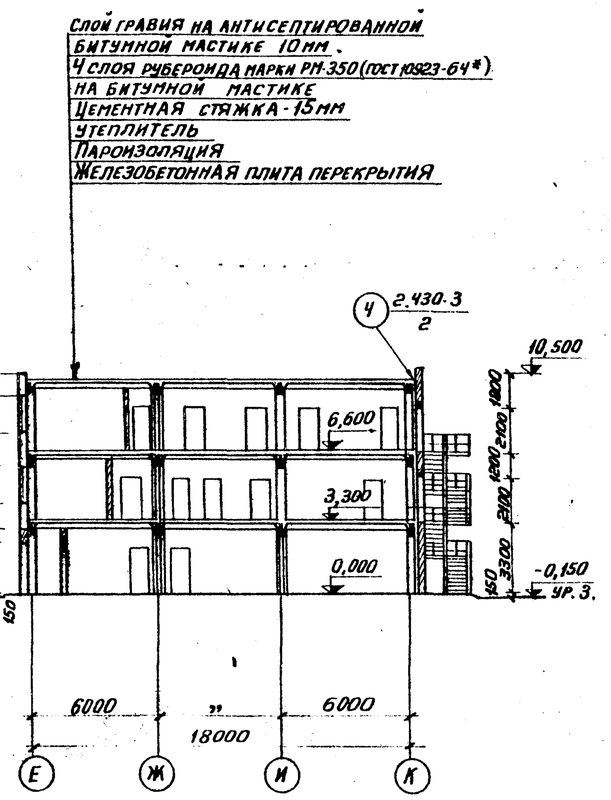

Узел 1

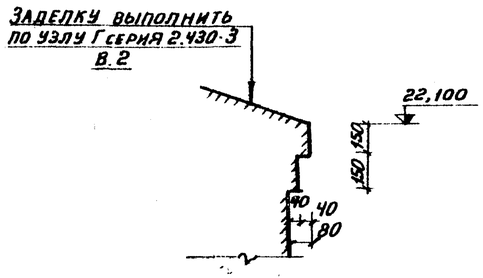

Узел 2 (замаркирован на листе АР-2)

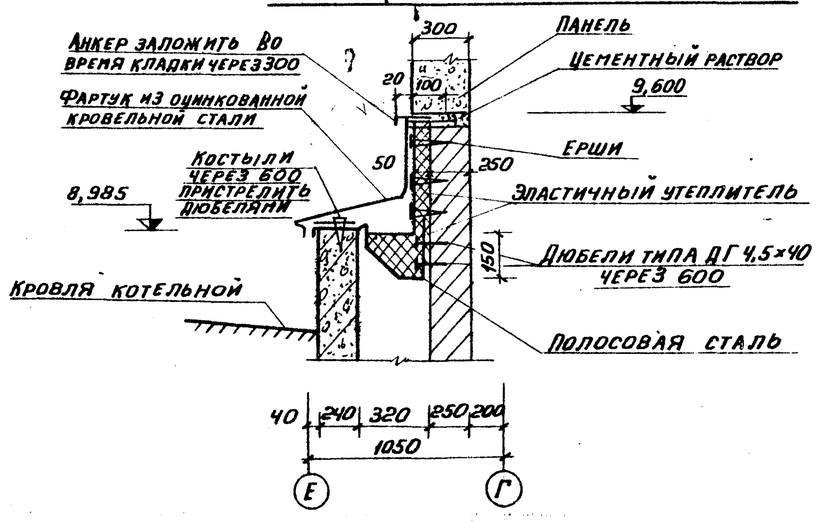

Согласовано
Нач. КУ-2 Эльбергштейн

Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Раскин		
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Гольденшлюгер		
Гл. арх.		Ямщиков		
Рук. гр. АР		Лернер		
Архитект		Верменич		

ТП 903-1-158-АР

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с
Топливо-каменные и бурые угли

Литер	Лист	Листов
Р	7	


Разрезы 1-1 ÷ 3-3.
Узелы 1 и 2.

САНТЕХПРОЕКТ


Альбом I

Типовой проект 903-1-158

РАЗРЕЗ 4-4

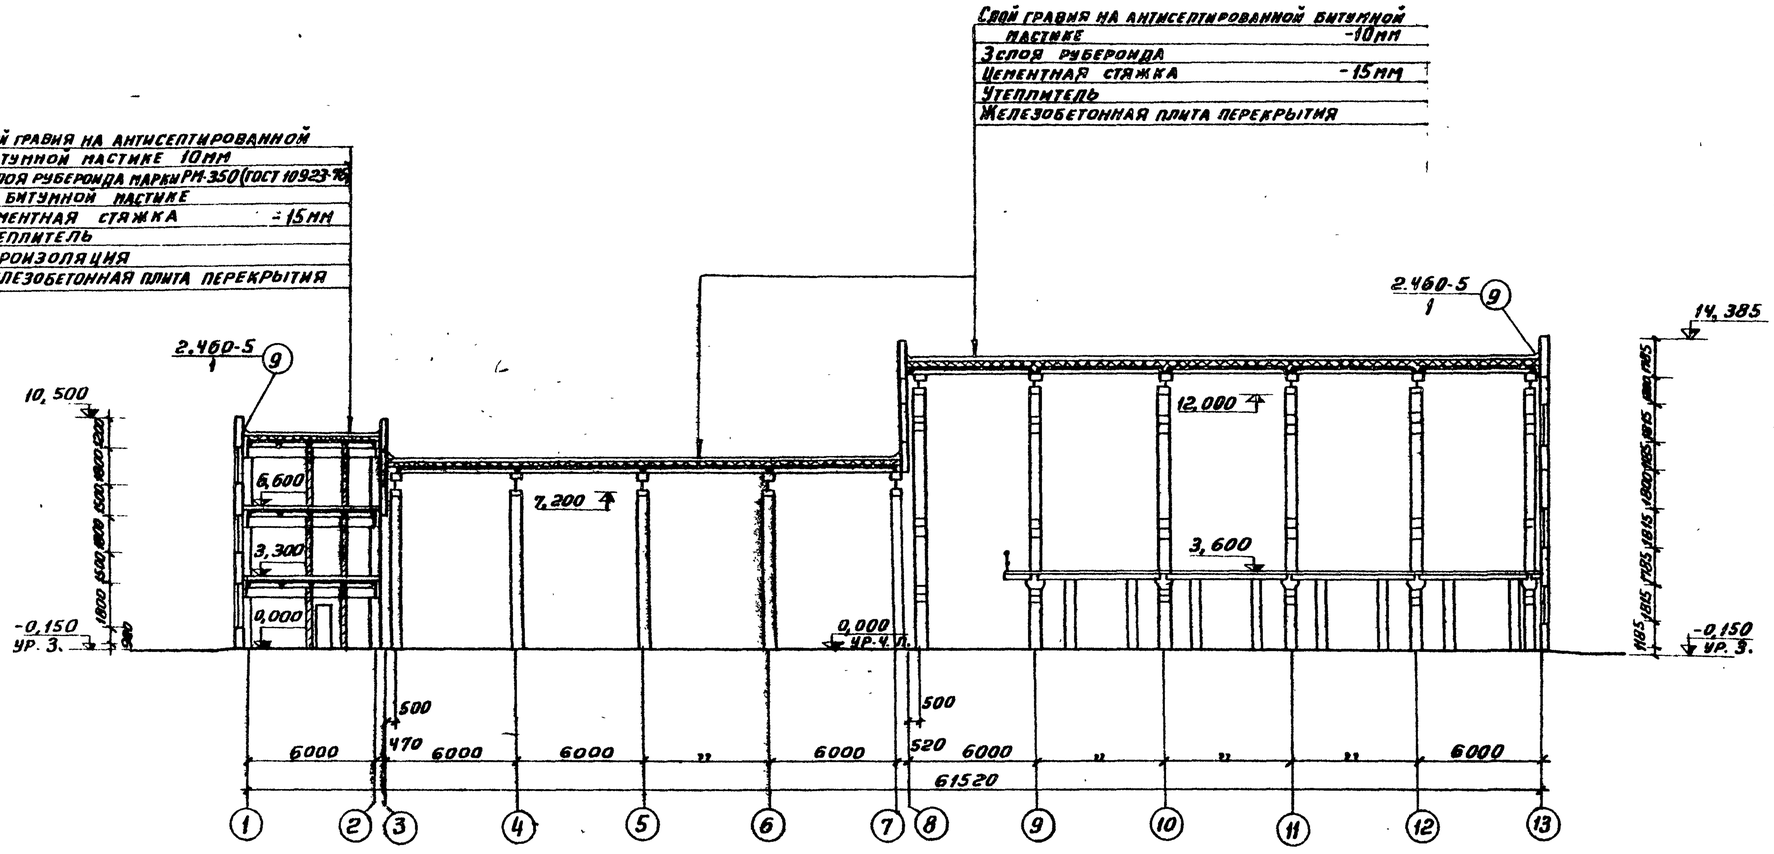

Узел 3

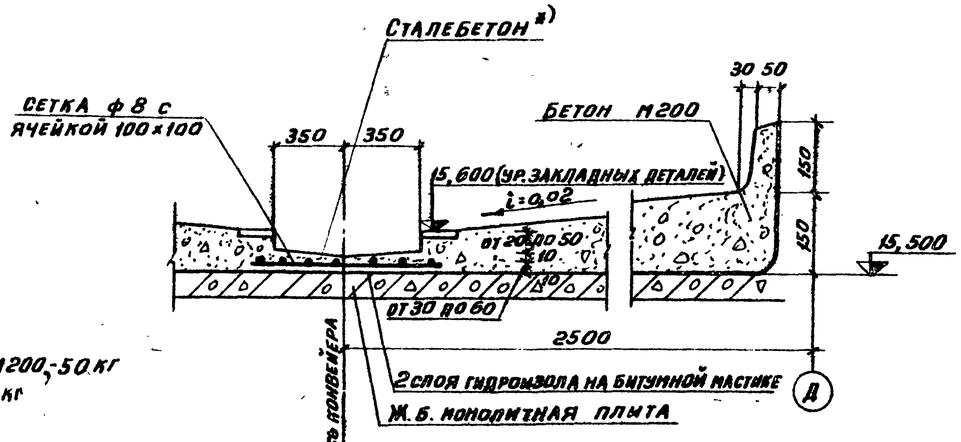

*) Сталебетон: 1м³ бетона М200, 50 кг стальной стружки - 50 кг

Примечание

Узел 3 замаркирован на листе АР-7

					ТП 903-1-158-АР	
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С топливо-каменные и бурые угли	
Изм.	Лист	Н. докум.	Подпись	Дата		
Гл. инж. пр.		Раскин				Литер: Р; Лист: 8; Листов:
Нач. отд.		Гин				
Гл. констр.		Вельдеменинов				
Гл. арх.		Янишков				
Руктгал		Лернер			Разрез 4-4. Узел 3	Сантехпроект
Архитект.		Верменич				


Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

15590-01 14

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Фасад 1-13

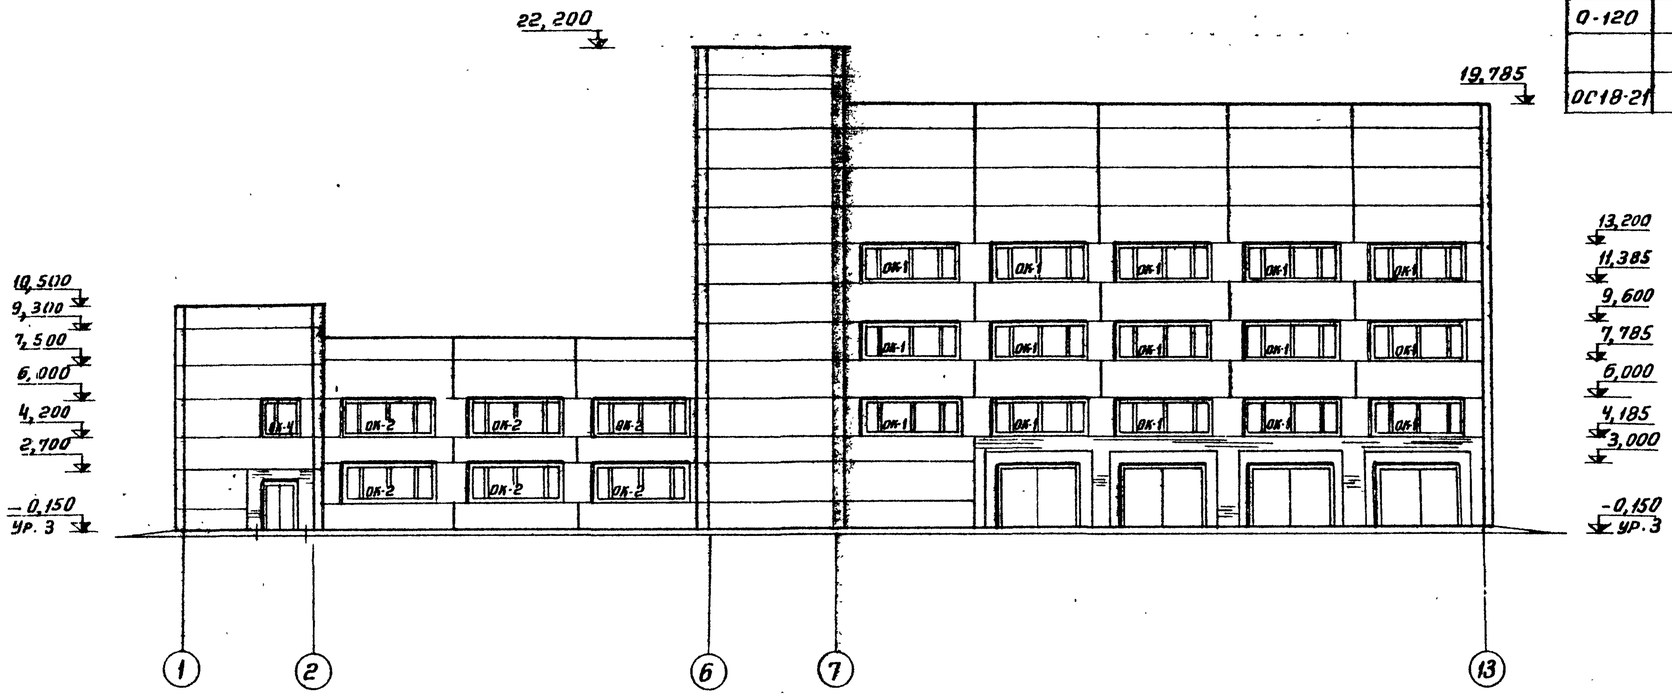


Спецификация заполнения оконных проемов


Марка	Обозначения	Наименование	Кол.	Прим.
		Проем ОК-1		
Н6-124	ГОСТ 12506-67	Оконный блок	34	
		Проем ОК-2		
НС6-124	——„——	Оконный блок	8	
		Проем ОК-3		
НС5-124	——„——	Оконный блок	4	
		Проем ОК-4		
ОС18-18	ГОСТ 11214-65	Оконный блок	8	
		Проем ОК-5		
О-120	СЕРИЯ Пр-05-50/73	Оконный блок	5	
		Проем ОК-6		
ОС18-21	ГОСТ 11214-65	Оконный блок	17	

Схемы заполнения оконных проемов


ОК-1 (мест 34)




ОК-2 (мест 8)




ОК-3 (мест 4)



ОК-4 (мест 8)



ОК-6 (мест 17)



Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Раскин		
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Гольденштейн		
Гл. арх.		Яцкиков		
Рук. гр. арх.		Лернер		
Архитект.		Верещагин		

ТП 903-1-158 АР

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с топливо-каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	9	

Фасад 1-13. Схемы заполнения оконных проемов Спецификация


САНТЕХПРОЕКТ

Инв. N подл. | Подп. и дата


15590-07 15

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


ФАСАД К-А

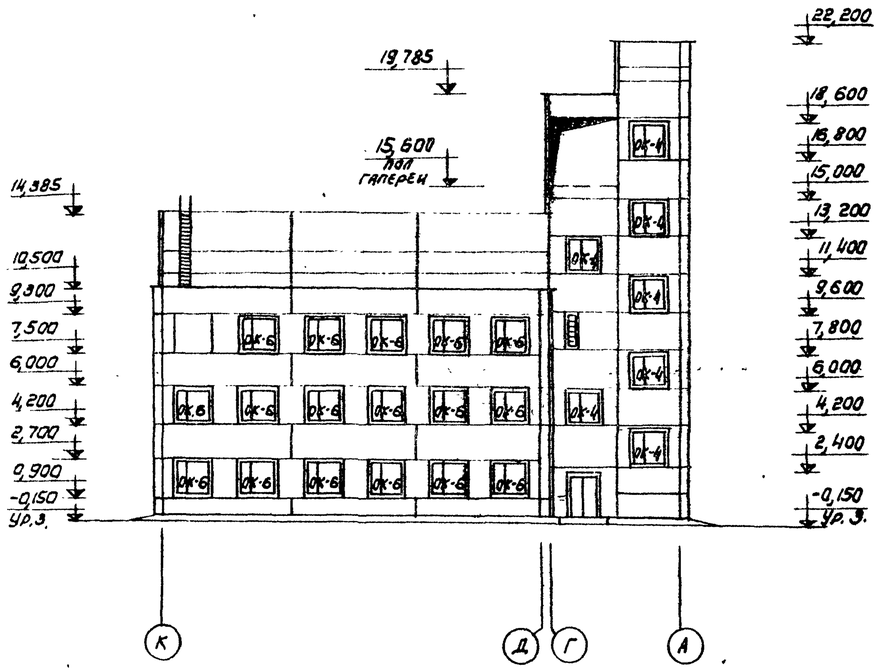

ФАСАД Б-К

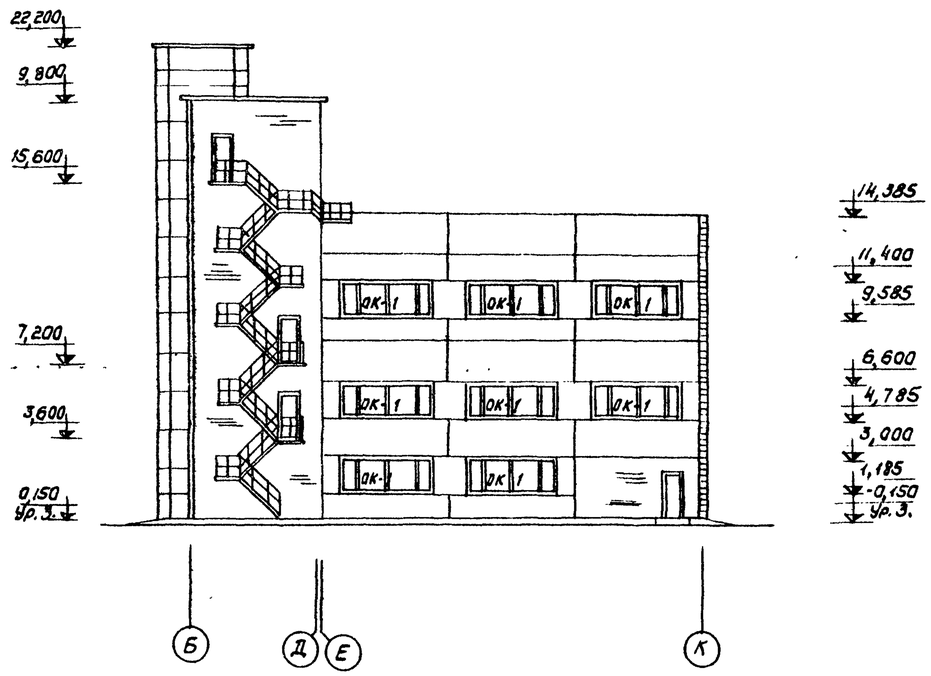

ФАСАД 13-1

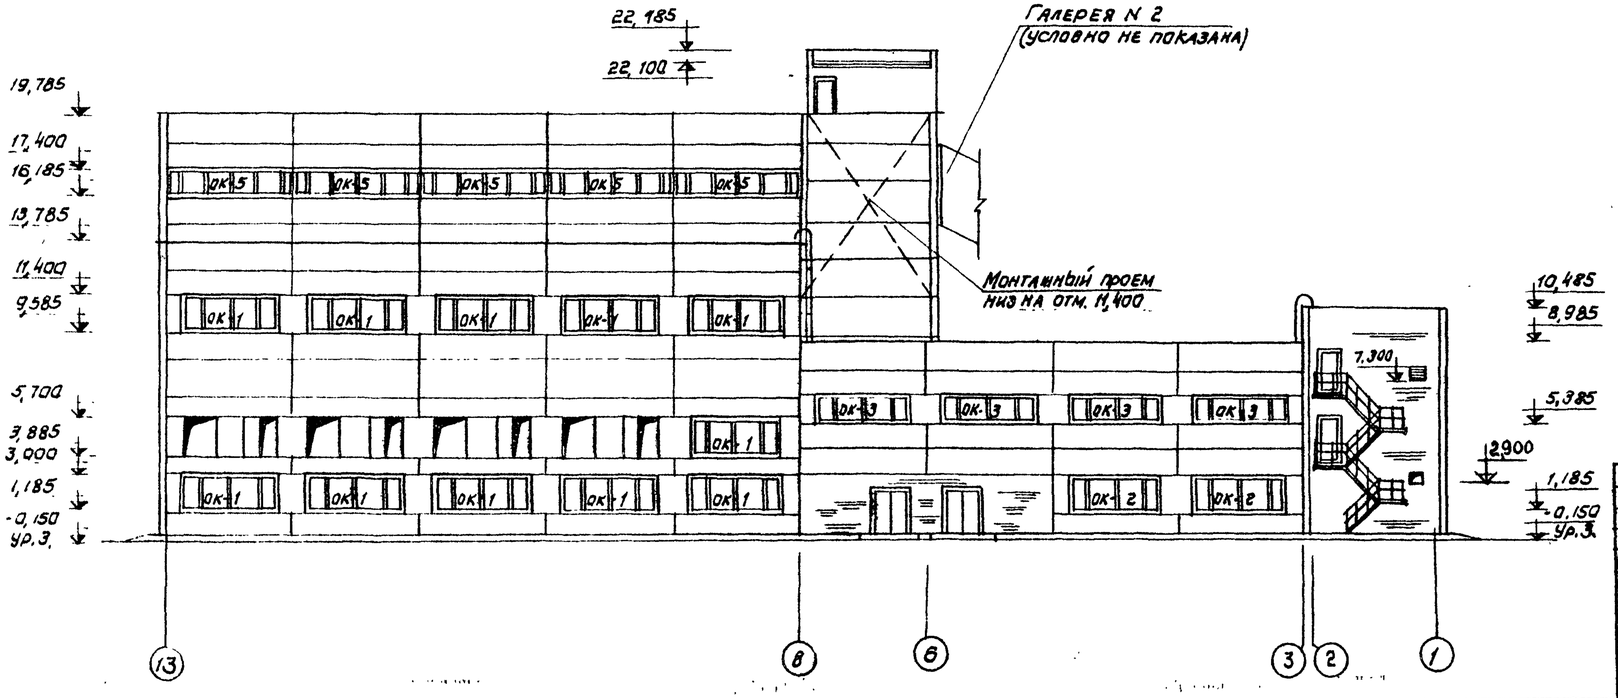

Спецификацию заполнения оконных проемов см. лист АР-9


					ТП 903-1-158 АР	
					Котельная с 4 котлами КЕ-65-14С Топливо - каменные и бурые угли	
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата		Литер / Лист / Листов
Гл. инж. пр.		Раскин				Р / 10 /
Нач. отд.		Гин				
Гл. констр.		Гольденшлагер				
Гл. арх.		Ямщиков			Фасады К-А; Б-К; 13-1	САНТЕХПРОЕКТ
Рук. гр. арх.		Лернер				
Архитек.		Верменич				

Инв. N подл. | Подп. и дата


Альбом I

Типовой проект 903-1-158


План полов на отм. 15,600

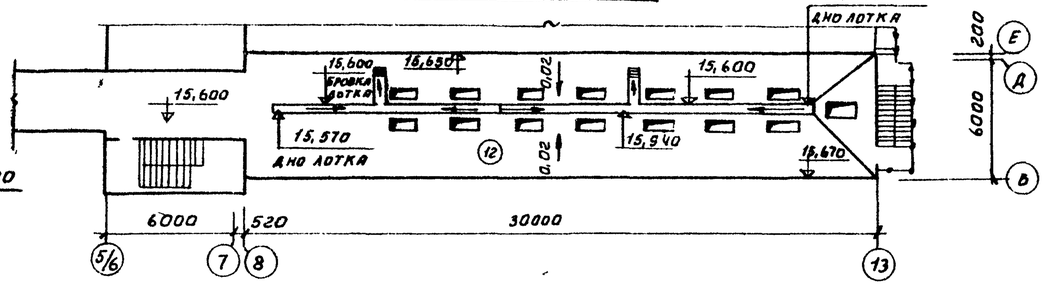


План полов на отм. 6,600

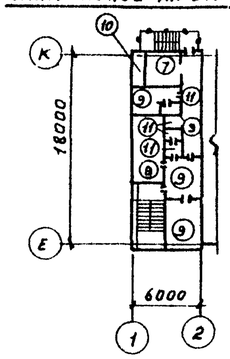


План полов на отм. 7,200

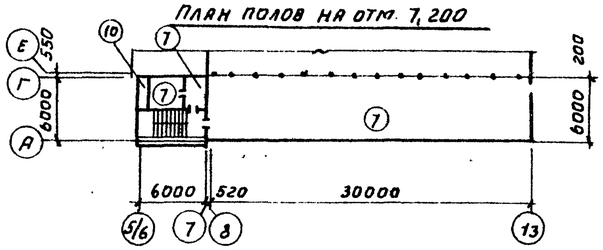


План полов на отм. 11,400

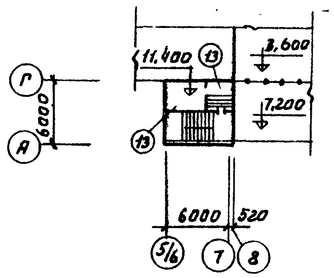

План полов на отм. 3,300 и 3,600

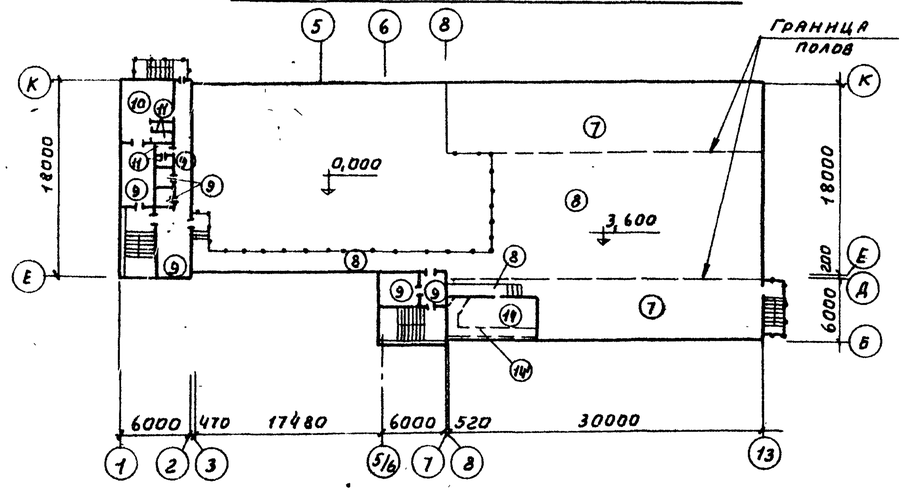

План полов на отм. 0,000

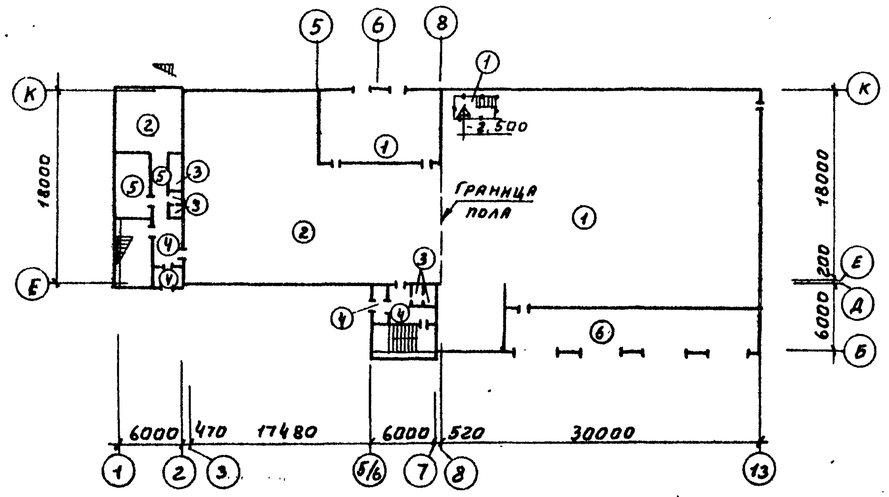

1. В санитарных узлах и душевых полы устраиваются на 20 мм ниже отметки чистого пола прилегающих помещений.
2. По периметру стен санузлов гидроизоляцию поднять на высоту 300 мм от пола и закрыть керамической плиткой.
3. Уклоны к трапам в полах на перекрытиях выполнять за счет стяжки из бетона марки „100" с переменной высотой; в полах на грунте соответствующей планировкой грунта основания.
4. Устройство чистого пола всех помещений производить после устройства фундаментов под оборудование, каналов и прокладок всех коммуникаций.

Экспликация полов

Тип по пр-ту	Конструкция пола	Материал слоя	Тип слоя	Толщ. слоя мм	Дополнительные указания
1		Бетон М 200 Бетон М 100 Утрамбованный щебнем грунт основания	П-9	30 100	
2		Керамическая плитка (ГОСТ 6787-69) Цементно-песчаный раствор М 150 Бетон М-100 Утрамбованный щебнем грунт основания	П-43	13 10 100	
3		Керамическая плитка/ГОСТ 6787-69) Цементно-песчаный раствор М 150 Цементно-песчаный раствор М 150 2 слоя гидроизола на битумной мастике Бетон М 100 Утрамбованный щебнем грунт основания	П-43 С-1	30 10 20 100	
4		Плиты мозаичные бетонные Цементно-песчаный р-р М 150 Бетон М 100 Утрамбованный щебнем грунт основания	П-41	30 15 100	
5		Линолеум (ГОСТ 7251-66) Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих Стяжка-легкий бетон М50 γ=1100 кг/см³ Бетон М 100 Утрамбованный щебнем грунт основания	С-3	5 1 20 100	
6		Бетон М 300 Бетон М 100 Утрамбованный щебнем грунт основания	П-9	30 100	
7		Бетон М 200 Легкий бетон М50 γ=1100 кг/см³ Плита перекрытия	П-9	30 70	
8		Рифленая сталь по металлическим конструкциям			
9		Линолеум (ГОСТ 7251-66) Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих Легкий бетон М50 γ=1100 кг/см³ Плита перекрытия		5 1 74	
10		Керамическая плитка/ГОСТ 6787-69) Цементно-песчаный р-р М 150 Легкий бетон М50 γ=1100 кг/см³ Плита перекрытия	П-43	13 10 37	
11		Керамическая плитка/ГОСТ 6787-69) Цементно-песчаный р-р М 150 Цементно-песчаный р-р М 150 2 слоя гидроизола на битумной мастике Легкий бетон М50 γ=1100 кг/см³ Плита перекрытия	П-43 С-1 Г-1А	13 10 20 2 35	В душевых 4 слоя гидроизола
12		Бетон М 200 по уклону 2 слоя гидроизола на битумной мастике Плита перекрытия	П-9	10	
13		Поливинилхлоридные плитки Прослойка из холодной мастики на водостойкую вяжущих Металлические листы по металлическим балкам	П-73	5 1	
14 14¹		Паркетные щиты ГОСТ 862-69 Асбестоцементный плоский лист Доски пропитанные антипиреном Металлические балки	П-66	30 10 40	Для типа 14¹ съемные деревянные щиты

						ТП 903-1-158 АР		
						Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с Топливо-каменные и бурые угли		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Литер	Лист	Листов
Гл. инж. пр.		Раскин					Р	11	
Нач. отд.		Гин							
ГАконстр.		Гильденштерн							
Гл. арх.		Ямщиков				Планы полов	САНТЕХПРОЕКТ		
Рук. гр. арх.		Лернер							
Архитект.		Верменин							

Инв. № подл. | Подп. и дата

15590-01 17

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Ведомость чертежей основного комплекта 903-1- КЖ

Формат	Лист	Наименование	Примечан.
22	1	Общие данные (начало)	
"	2	Общие данные (продолжение)	
"	3	То же	
"	4	—"—	
"	5	—"—	
"	6	—"—	
"	7	—"—	
"	8	—"—	
"	9	Общие данные (окончание)	
"	10	Маркировочная схема фундаментов и фундаментных балок. Фрагменты 1, 1а.	
"	11	Фрагменты 2, 3. Узел 8.	
"	12	Узлы 1÷7.	
"	13	Узлы 9÷10.	
"	14	Монолитные ж.б. фундаменты: Фм1; 1а; 15; 16; 18; Фм2; Фм4; Фм4а; Фм5. Схемы армирования.	
"	15	Монолитные ж.б. фундаменты Фм3; Фм3а; Фм5; Фм5а.	
"	16	Монолитные ж.б. фундаменты Фм6, 6а, Фм7; 7а; Фм8	
"	17	Монолитные ж.б. фундаменты Фм10, Фм13.	
"	18	Монолитные ж.б. фундаменты Фм11; Фм12.	
"	19	Монолитный ж.б. фундамент Фм9.	
"	20	Маркировочный план подземных конструкций в осях 3÷9.	
"	21	Маркировочный план подземных конструкций в осях 9÷13.	
"	22	Узел 1. Сечения 1-1÷7-7.	
"	23	Фундамент под котел ФКМ1. Маркировочный план Ф-та ФКМ1 на отм. 3,600. Разрез 1-1.	
"	24	Фундамент под котел ФКМ1. Схема нагрузок. Маркировочная схема опор и колонн.	
"	25	Фундамент под котел ФКМ1. Опалубка и армирование Опм1, Опм2, Км1.	
"	26	Фундамент под котел ФКМ1. Опалубка и армирование Км2; Км2а.	
"	27	Фундамент под котел ФКМ1. Опалубка и армирование Бм1 и Бм1а.	
"	28	Фундамент под котел ФКМ1. Опалубка и армирование Бм2÷Бм4.	
"	29	Фундамент под котел ФКМ1. Опалубка и армирование Пм1.	
"	30	Фундамент под котел ФКМ1. Ведомость стержней. Выборка стали Бм5 (армирование)	
"	31	Маркировочный план КТП 2х400 КВА и ЩСУ. Разрез 1-1.	
"	32	КТП 2х400 КВА и ЩСУ. Сечения 2-2÷10-10.	
"	33	КТП 2х400 КВА и ЩСУ. Балки Бм6÷Бм9.	
"	34	Канал шлакозолоудаления БТм1.	
"	35	Канал шлакозолоудаления БТм1. Схема армирования.	
"	36	Маркировочные схемы колонн, ригелей и связей.	
"	37	Маркировочная схема элементов каркаса. Разрезы 1-1÷4-4. Маркировочные схемы связей.	
22	38	Маркировочная схема элементов каркаса. Спецификация.	
"	39	Маркировочные схемы элементов каркаса в осях „1-2".	
"	40	Разрезы 1-1÷6-6 каркаса в осях 1÷2"	
"	41	Маркировочные планы каркаса в осях 5/6-7", „А-Г".	
"	42	Маркировочные разрезы каркаса в осях „5/6-7", А-Г".	
"	43	Маркировочные схемы фундаментов под оборудование на отм. 3,600.	
"	44	Маркировочная схема плит перекрытия на отм. 3,600. Армирование Пм1; Пм2.	
"	45	Маркировочная схема плит перекрытия на отм. 3,600. Армирование Пм3; Пм4.	
"	46	Маркировочная схема плит перекрытия на отм. 3,600. Армирование плит Пм5; Пм6.	
"	47	Фундаменты под оборудование ФОм1; ФОм1а; ФОм2.	
"	48	Маркировочная схема закладных деталей и ограждений на отм. 7,200.	
"	49	Маркировочная схема перекрытия на отм. 7,200. Армирование Пм7.	
"	50	Монолитная плита Пм8. Армирование.	
"	51	Балки монолитные Бм10÷Бм15. Схемы армирования.	
"	52	Маркировочная схема закладных деталей на отм. 15,600.	
"	53	Маркировочные схемы перекрытия и покрытия на отм. 15,600.	
"	54	Армирование монолитных плит Пм9; Пм10 на отм 15,600.	
"	55	Маркировочные схемы плит перекрытия и покрытия в осях „1-2".	
"	56	Маркировочные схемы плит перекрытий и покрытий в осях „5/6-7" и „А-В". Маркировочные планы накладных проступей.	
"	57	Бункер шлакозолоудаления БУм1.	
"	58	Бункер шлакозолоудаления БУм1. Схема армирования.	
"	59	Бункер шлакозолоудаления БУм1. Узлы и детали.	
"	60	Маркировочная схема лестницы в осях „5/6-7" по оси „А"	
"	61	Маркировочная схема лестницы в осях „Е-Ж" по оси „1"	
"	62	Маркировочные схемы стеновых панелей.	
"	63	Маркировочные схемы стеновых панелей. Фрагменты 1÷7.	
"	64	Маркировочные схемы стеновых панелей. Фрагменты 8÷14	
"	65	Маркировочные схемы стеновых панелей. Фрагменты 15÷22.	
"	66	Маркировочная схема стеновых панелей по оси 8. Маркир. схема стальных стоек. Фрагменты 1÷4.	
"	67	Маркировочные схемы стеновых панелей по оси „Е", А-Б, Е-Г. Узлы 1÷3.	
"	68	Узлы 1÷5.	
"	69	Спецификация стеновых панелей и соединительных элементов.	
"	70	Маркировочные схемы стеновых панелей и перегородок в осях „1-2".	
"	71	Маркировочные схемы стеновых панелей „А", „Г" в осях 5/6" - „7".	
"	72	Маркировочная схема перегородок в осях „5-8" и „К"	
"	73	Узлы 1, 2. Сечения 3-3; 4-4.	
"	74	Маркировочная схема перегородок на отм. 0,000. Спецификация.	
"	75	План газоходов на отм. 4,000. Разрезы 1-1÷5-5. Узлы 1, 2	
"	76	Маркировочные схемы фундаментов и колонн газоходов. Сечение 1-1.	
"	77	Фундаменты газоходов ФГм1, Фгм2; ФГм6.	
"	78	Фундаменты ФГм3÷ФГм5. Опалубка и армирование.	
"	79	Маркировочные схемы плит перекрытия и покрытия газоходов.	
"	80	Армирование монолитных участков УМ4-УМ15. Узел 1.	
"	81	Маркировочные схемы лотков, плит покрытия и опор под трубопроводы. Продувочный колодец.	
"	82	Приямок на отм. 2,500. Опалубка и армирование.	

1. Исходные данные для проектирования, схема генплана и указания по применению проекта приведены в пояснительной записке.
2. За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола котельной, что соответствует абсолютной отметке ▭
3. Монтаж сборного железобетона выполнять согласно СНиП III-16-73, а так же в соответствии с указаниями примененных серий.
4. Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполнять в соответствии со СНиП IV-В.1-70.
5. Изготовление и установку закладных изделий производить в соответствии с СН313-65 и СН393-69.
6. Закладные детали стеновых панелей и соединительные элементы должны быть защищены цинковым покрытием толщиной 150 мкм на месте производства работ.
7. Бетонная подготовка выполняется из бетона марки 50 толщиной 100 мм.
8. Все наружные поверхности каналов и приямков обмазать горячим битумом за 2 раза.

Ведомость основных комплектов

Обозначение		Наименование	Примеч.
ТП 903-1-	АР	Архитектурно-строит. решения	
ТП 903-1-	КЖ	Конструкции железобетонные	
ТП 903-1-	КМ	Конструкции металлические	
ТП 903-1-	ТМ	Тепломеханическая часть	
ТП 903-1-	М	Механизация топливоподачи и шлакозолоудаления	
ТП 903-1-	Э	Электротехническая часть	
ТП 903-1-	АТМ	Автоматизация	
ТП 903-1-	ОВ	Отопление и вентиляция	
ТП 903-1-	ВК	Водоснабжение и канализация	
ТП 903-1-	ЗС	Заказные спецификации	
ТП 903-1-	- С	Сметы и технико-экономич. часть	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.
Главный инженер проекта —/Раскин/.

Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли.		
Нач. отд.		Гин				Литер	Лист	Листов
Гл. конст.		Гольденшлюгер				Р	1	82
Рук. гр.		Терновая			Общие данные (начало).	САНТЕХПРОЕКТ		
Ст. инж.		Сергеева						

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Ведомость примененных и ссылочных документов.

Обозначение	Наименование	Примечан.
ИИ-04-1; В. 6; 7	Железобетонные фундаменты под колонны сеч. 30х30 и 40х40 см.	
ИИ-04-2; В 2, 4. II	Железобетонные колонны сеч. 400х400 для зданий 85-12 эт.	
ИИ-04-2, В. 3	Колонны связевого каркаса сеч. 40х40 мм для зданий в высотой этажа 2.4 и 3,3 м.	
ИИ-04-2; В. 4	Колонны связевого каркаса сеч. 40х40 см. для высоты этажа 3,6 м. Опалубка и армирование.	
ИИ-04-2; В. 6, 4.II	Колонны связевого каркаса сеч. 40х40 см. Арматурные изделия. Плоские каркасы	
ИИ-04-2; В. 7	Колонны связевого каркаса сеч. 30х30 см. для зданий с высотой этажа 3,3 м.	
ИИ-04-2; В. 10, 4. II.	Арматурные изделия, плоские каркасы, закладные изделия	
ИИ-04-2; В. 11, 4 II	Колонны связевого каркаса сеч. 40х40 см. для навески стеновых панелей.	
ИИ-04-2; В. 12, 4.I.	Колонны связевого каркаса сеч. 30х30 см. для навески стеновых панелей.	
ИИ-04-2, В. 19	Колонны каркаса сеч. 40х40 см для зданий с высотой этажа 4,8 и 6,0 м.	
ИИ-04-6, В. 5, 4.II	Диафрагмы жесткости связевого каркаса Арматурные изделия	
ИИ-04-7, В. II	Лестницы для зданий с высотой этажей 3,6 м.	
2.250-1, В. 3	Детали лестниц общественных зданий (каркасно-панельных).	
ИИ-04-8, В. 3	Закладные детали и соединительные элементы	
ИИ-04-10, В. 5	Монтажные узлы и детали связевого каркаса и сетки колонн 6х6; 6х4,5; 6х3 м.	
ИИ-04-10, В. 6	Монтажные узлы и детали панельных стен из легкого бетона.	
ИИ 22-1/70, альбомы 1; 2.	Железобетонные колонны высоты этажей 3,6 м.	
ИИ 22-2/70	Железобетонные колонны высоты этажей 4,8 и 6,0 м.	
ИИ 23-1/70	Железобетонные ригели пролетом 6,0 м с полками для опирания плит.	
ИИ 24-9	Железобетонные плиты перекрытий шириной 1,5 м укладываемые на полки ригелей.	
ИИ29-2/70	Разные стальные конструктивные элементы.	
ТДМ-22-1/70	Детали сопряжений конструктивным элементов	
ТДМ 24-1/70	Детали сопряжений плит перекрытий типа I.	
ТДМ-25-1/70, В. 0; 1	Монтажные детали панельных стен многозтажных произв. зданий.	
1.423-3, Вып. 1	Железобетонные колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производ. зданий.	
ИС-01-04, Вып. 2	Унифицированные сборочные ж. б. каналы.	

Обозначение	Наименование	Примечан.
1.112-1, Вып. 1	Плиты железобетонные для ленточных фундаментов.	
1.116-1; Вып. 1,2	Блоки бетонные для стен подвалов.	
1.139-1, В 1	Перемычки железобетонные сборные для жилых и общественных зданий.	
1.412-1; В II; III 1.412-3, В-II	Монолитные железобетонные фундаментны под типовые колонны прямоугольного сечения	
1.415-1; В. 1	Железобетонные фундаменты балки для стен производственных зданий.	
1.431-14, В. 2	перегородки многоэтажных зданий с каркасом по серии ИИ 20/70.	
1.431-15, В.1.	перегородки многоэтажных зданий с каркасом по серии ИИ-04.	
1.432-5, В. 0,1	Стеновые панели для производственных зданий с шагом колонн 6м.	
1.459-2, В. 4	Стальные лестницы, переходные площадки и ограждения.	
1.462-3, В. I и III.	Железобетонные предварительно-напряженные балки покрытий.	
1.465-7, В I и IV	Сборные железобетонные предварительно напряженные плиты покрытий.	
2.430-3, В 3	Типовые архитектурно-строительные детали зданий с кирпичными стенами.	
2.430-4; В. 0	Монолитные детали панельных стен производственных зданий.	
3.400-6	Унифицированные закладные детали сборных железобетонных конструкций пром. предприятий.	
3.900-2, В. 5	Унифицированные сб. ж.б. конструкции водопроводных и канализационных сооружений.	
3.901-5	Скальники набивные для пропуска труб через стены.	
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К1	Колонна КПII-20а, КПII-21а, КПII-27а	Прилагается
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К1а	То же КПII-20б, КПII-21б, КПII-27б	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К1б	" КПII-20в; КПII-21в; КПII-27в	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К2	" ИК7-1-2а	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К3; К3а	" ИК7-3-2а, ИК7-3-2б	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К4	" ИКИ8-1-1	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К5	" ИКИ8-4-1	"
Т.П. 903-1-153 - КЖИ-К6	" ИКИ8-3	"
Т.П. 903-1-153 - КЖИ-К7, К8	" ИК8-1-1а, ИК8-4-1а	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К9	" ИК8-3а	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К10, К11	" ИК7-1-2б; ИК7-3-2в	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К11а	" ИК7-3-2г	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К12	" ИКИ35-2-3	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К12а, К13	" ИКИ35-2-3а, ИКИ35-2-1	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К14	" ИКИ20-3-1	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К15	" ИКИ20-3	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К16	" ИК-35-1-1а, ИК-35-2-1а	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К17	" ИК-35-1-3а, ИКИ-2-3а	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К17а	" ИК-35-1-3б; ИК-35-2-3б	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К18; К18а	" ИК-5-1-2а, ИК-5-1-2б	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-К18б; К18в	" ИК-5-1-2б; ИК-5-1-2	"
Т.П. 903-1-153- КЖИ-КНК-333-14-1а	" КНК-333-14-1-а	"
Т.П. 903-1-153 КЖИ-КНК-333-14-1у-б	" КНК-333-14-1у-б	"

Обозначение	Наименование		Примеч.
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КСР-333-14-а	Колонна	КСР-333-14-а	Прилагается
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КНР-333-14-а	То же	КНР-333-14-а	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КСР-333-14-1-а	"	КСР-333-14-1-а	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КВК-333-14-1-а	"	КВК-333-14-1-а	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КСК-333-14-1-а	"	КСК-333-14-1-а	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КСК-333-14-1у-б	"	КСК-333-14-1у-б	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КНР-333-14-1-а	"	КНР-333-14-1-а	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КВР-333-14-1-а	"	КВР-333-14-1-а	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КСР-333-14-б	"	КСР-333-14-б	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КНР-333-14-б	"	КНР-333-14-б	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КВР-333-14-а	"	КВР-333-14-а	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КВР-333-14-б	"	КВР-333-14-б	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КВК-333-14-1у-б	"	КВК-333-14-1у-б	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-б	"	КНК-436-52-б	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-а	"	КНК-436-52-а	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-е	"	КНК-436-52-е	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КСК-436-52-1-а, КСК-436-52-1-б.	"	КСК-436-52-1-а КСК-436-52-1-б	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-д	"	КНК-436-52-д	"
Т.П 903-1-153-КЖИ-КСК-436-52-1у-б. КСК-436-52-1у-в	"	КСК-436-52-1у-б КСК-436-52-1у-в	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-в; КНК-436-52-2	"	КНК-436-52-в КНК-436-52-2	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-д КСК-472-52-е	"	КСК-472-52-д КСК-472-52-е	"
Т.П. 903-1-153 КЖИ-КСК-472-52-б КСК-472-52-а	"	КСК-472-52-б КСК-472-52-а	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-в КСК-472-52-2	"	КСК-472-52-в КСК-472-52-2	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ ПР8-58-15с-1	Плита	ПР8-58-15с-1	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-ПР8-58-15с-2	То же	ПР8-58-15с-2	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-ПР8-58-15с-3	"	ПР8-58-15с-3	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-ПР8-58-15с-4	"	ПР8-58-15с-4	"
Т.П. 903-1-153-КЖИ-ПР8-58-15с-5	"	ПР8-58-15с-5	"

Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. конст.		Ольденшлюгер		
Рук. гр.		Терновая		
Исполн.		Сергеева		

ТП 903-1-158 - КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо - каменные и бурые угли

Литер.	Лист	Листов
Р	2	

Общие данные (продолжение)

САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 19

Ведомость применённых и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ТП 903-1-153 – КЖИ-К-1-а; К-1-б	Каркасы плоские -К-1-а; К-1-б	прилагается
ТП 903-1-153 – КЖИ-К-1-в; К-1-г	То же К-1-в; К-1-г	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-К-1-б; К-1-е	" К-1-д; К-1-е	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КВК-424-24а; КВК-424-24б	КВК-424-24а; " КВК-424-24-б	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-К-1	" К-1	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Б1	Балка 2БДР18-2А-IVа, 2БДР18-3А-IVа	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Б2	То же 2БДР18-3А-IVа; 2БДР18-4А-IVа	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Б2а	" 2БДР18-3А-IVб; 3БДР18-4А-IVб	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Б2б	" 2БДР18-3А-IVв; 3БДР18-4А-IVв	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-БЛИ33; БЛИ51	Угловые блоки БЛИ33; БЛИ51	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-БЛИ34; БЛИ52	То же БЛИ34; БЛИ52	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-БЛИ36, БЛИ54	" БЛИ36; БЛИ54	"
ТП 903-1-153 – КЖИ ПАВ 3х6-3а ПАИУ 3х6-4а	Плиты ПАИУ 3х6-3а"; ПАИУ 3х6-4а"	"
ТП 903-1-153-КЖИ ПАИУ 3х6-3б; ПАИУ 3х6-4б; ПАИУ 3х6-5б; ПАИУ 3х6-6б	ПАИУ 3х6-3б; ПАИУ 3х6-4б; ПАИУ 3х6-5б; ПАИУ 3х6-6б	"
ТП 903-1-153-КЖИ ПАИУ 3х6-3в; ПАИУ 3х6-4в	" ПАИУ 3х6-3в; ПАИУ 3х6-4в	"
ТП 903-1-153-КЖИ ПАИУ 3х6-5а ПАИУ 3х6-6а	" ПАИУ-4 3х6-5а; ПАИУ-4 3х6-6а	"
ТП 903-1-153-КЖИ ПАИУ-4 3х6-5а ПАИУ-4 3х6-6а	" ПАИУ-7 3х6-5а; ПАИУ-7 3х6-6а	"
ТП 903-1-153-КЖИ ПАИУ 3х6-5в ПАИУ 3х6-6в	" ПАИУ 3х6-5в; ПАИУ 3х6-6в	"
ТП 903-1-153-КЖИ ПАИУ 3х6-5в ПАИУ 3х6-6в	" ПАИУ 3х6-5в; ПАИУ 3х6-6в	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Р-40-27-а	Ригель Р-40-27-а	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Р2-72-27-а	То же Р2-72-27-а	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Д-2; Д-3	Диафрагма жесткости Д-2; Д-3 (опалубка)	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Д-2, Д-3	Диафрагма жесткости Д-2; Д-3 (армирование)	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Д-4	Диафрагма жесткости Д-4 (опалубка)	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Д-4	Диафрагма жесткости Д-4 (армирование)	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Д-5	Диафрагма жесткости Д-5 (опалубка)	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Д-5	Диафрагма жесткости Д-5 (армирование)	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ЛМ-58-14-18а	Лестничные марши ЛМ-58-14-18а	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ЛМ-58-14-17а	То же ЛМ-58-14-17а	"
ТП 903-1-153 – КЖИ ЛО-1и; ЛО-2и	Ограждение лестничного марша ЛО-1и; ЛО-2и	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МСИ1	Связь металлическая МСИ1	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МСИ2	То же МСИ2	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МСИ3	" МСИ3	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-СВ1	Вертикальная связь СВ-1	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-СВ2	То же СВ-2	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-СВ3	" СВ-3	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-СВ4	" СВ-4	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-СВ5	" СВ-5	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-СВ6	" СВ-6	"

Обозначение	Наименование		Примечание
Т.П. 903-1-153 – КЖИ-МС-1	Изделие соединительное	МС1	Прилагается
Т.П. 903-1-153 – КЖИ-МС2	То же	МС2	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МС3	"	МС3	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МС4	"	МС4	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МС5	"	МС5	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МС6, МС7	"	МС6, МС7	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-Щ1; Щ2	Щиты стальные	Щ1; Щ2	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ОМД4	Каркас объемный	ОМД4	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ОМД5	То же	ОМД5	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ОМД6	"	ОМД6	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН1; МН2	Анкера	МН1, МН2	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН3	Изделие закладное	МН3	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН4	То же	МН4	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН5	"	МН5	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН6	"	МН6	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН7	"	МН7	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН8; МН9	"	МН8; МН9	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН10	"	МН10	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН11	"	МН11	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН12	"	МН12	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН13	"	МН13	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН14, МН15	"	МН14; МН15	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН16	"	МН16	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН17	"	МН17	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН18	"	МН18	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН19	"	МН19	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН20	"	МН20	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН21	"	МН21	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН22	"	МН22	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН23; МН29	"	МН23; МН29	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН24	"	МН24	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН25; МН26	"	МН25; МН26	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН27	"	МН27	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН28	"	МН28	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-поз.3; 5; 9	Пластина поз.3, анкер поз.5; 9		"
ТП 903-1-153 – КЖИ-СФ-10а; СФ-10б	Стойка фахверковая	СФ-10а, СФ-10б	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР1; КР1-1	Каркасы плоские	КР1; КР1-1	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР2; КР2-2	То же	КР2; КР2-2	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР3; КР4	"	КР3; КР4	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР5; КР6	"	КР5; КР6	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР7; КР8	"	КР7; КР8	"

Обозначение	Наименование		Примечан.
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР9	Каркас плоский	КР9	прилагается
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР10	То же	КР10	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР11	"	КР11	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР12	"	КР12	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР13; КР14	"	КР13; КР14	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР15; КР16	"	КР15; КР16	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР17; КР18	"	КР17; КР18	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КР19; КР20	"	КР19; КР20	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-К1	"	К1	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-К2	"	К2	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-К3; ОС12	Каркас плоский К3 овиночный стержень	ОС12	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-К4; ОС11	То же	К4 ОС11	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-К5; ОС10	"	К5 ОС10	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-К6	Каркас плоский	К6	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КРи8; КРи15	То же	КРи8, КРи15	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КРи10; КРи16	"	КРи10; КРи16	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КРи17; КРи18	"	КРи17; КРи18	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КРи37	"	КРи37	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КРиС9	"	КРиС9	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КП1	Каркас пространственный	КП1	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КП2	То же	КП2	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-КП3	"	КП3	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ПКи19	"	ПКи19	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ПКи29	"	ПКи29	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ПКи33	"	ПКи33	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ПКи35	"	ПКи35	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ПКи35-1	"	ПКи35-1	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ПКиС1-1	"	ПКиС1-1	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ПКиС1-3	"	ПКиС1-3	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-ПКиС1-3а	"	ПКиС1-3а	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-К7	Каркас плоский	К7	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН30	Изделие закладное	МН30	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МН31	То же	МН31	"
ТП 903-1-153 – КЖИ-МИИ1	"	МИИ1	"

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата

ТП 903-1-158 -КЖ

Типовой проект с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли.

		Литер.	Лист	Листов
		Р	3	

Нач. отд.	Гин	
Гл. констр.	Гольденшлюгер	
Рук. гр.	Терновая	
Ст. инж.	Смирнова	

Общие данные (продолжение).

САНТЕХПРОЕКТ

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение	Наименование		Примеч.
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С1	Сетка арматурная	С1	прилагается
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С2	То же	С2	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С3	"	С3	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С4	"	С4	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С5,С26	"	С5, С26	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С6	"	С6	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С7,С28	"	С7, С28	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С8,С29	"	С8, С29	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С9	"	С9	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С10,С31	"	С10, С31	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С11,С32	"	С11, С32	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С12	"	С12	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С13	"	С13	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С14,С35	"	С14, С35	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С15	"	С15	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С16,С17	"	С16, С17	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С18	"	С18	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С19,С23	"	С19, С23	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С20	"	С20	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С19Л,С19П	"	С19Л, С19П	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С21Л,С21П	"	С21Л, С21П	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С22	"	С22	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С24	"	С24	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С27	"	С27	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С30	"	С30	"
Т.П 903-1-153 КЖИ-С33	"	С33	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-С34	"	С34	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-АС1	Анкер	АС1	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-ВС	Выборка стали	ВС	"
Т.П 903-1-153 - КЖИ-ВС1	То же	ВС1	"

Сводная спецификация бетонных и железобетонных конструкций стальных элементов

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Подземная часть		
		зданий в осях 1÷13		
		Сборные железо-		
		бетонные конструкции		
Ф13-3	ИИ-04-1, вып. 6	Фундамент Ф13-3	6	3,19 т
Ф13-4	То же вып. 7	То же Ф13-4	1	3,05 т
ФС5	1.116-1, вып. 1	Блок бетонный ФС5	2	1,63 т
ФС5-8	То же	То же ФС5-8	13	0,52 т
ФСН-5	"	" ФСН-5	4	0,38 т
Ф12-12	1.112-1, вып. 1	Плита для ленточн. ф-тов Ф12-12	1	0,87 т
Л4	ИС-01-04, вып. 2	Лоток канальн. Л4	1	1,05 т
Л10	То же	То же Л10	8	3,52 т
Л10ф	"	" Л10ф	2	0,68 т
П2	"	Плита канальн. П2	1	0,85 т
П2ф	"	То же П2ф	54	0,18 т
П4	"	" П4	2	1,63 т
П4ф	"	" П4ф	58	0,33 т
П5	"	" П5	8	2,88 т
П5ф		" П5ф	6	0,58 т
ФБ6-2	1.415-1, вып. 1	Фундам. балка ФБ6-2	2	1,3 т
ФБ6-3	То же	То же ФБ6-3	5	1,2 т
ФБ6-4	"	" ФБ6-4	3	1,2 т
ФБ6-5	"	" ФБ6-5	2	1,1 т
ФБ6-10	"	" ФБ6-10	1	1,1 т
ФБ6-12	"	" ФБ6-12	1	1,5 т
ФБ6-14	"	" ФБ6-14	2	1,3 т
ФБ6-20	"	" ФБ6-20	1	1,4 т
К1	3.900-2, вып. 5	Кольцо колодца КС20-2-1	2	1,1 т
К2	То же	То же КС29-2-1-А	1	1,5 т
П3	"	Плита ПП20-1-1	1	1,3 т
П4	"	То же ПД20-1-1	1	1,5 т
		Монолитные		
		железобетонные		
		конструкции		
		Для t=-30°		
Фм1	Т.П 903-1 КЖ-14	Фундамент Фм1	3	
Фм1а	То же	То же Фм1а	3	
Фм1б	"	" Фм1б	3	
Фм1в	"	" Фм1в	1	
Фм1д	"	" Фм1д	1	
Фм2	"	" Фм2	1	

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Фм3	Т.П 903-1 КЖ-15	" Фм3	4	
Фм3а	Т.П 903-1 КЖ-15	" Фм3а	1	
Фм4	Т.П 903-1 КЖ-14	" Фм4	1	
Фм4а	То же	" Фм4а	1	
Фм4б	"	" Фм4б	1	
Фм5	Т.П 903-1 КЖ-15	" Фм5	1	
Фм5а	То же	" Фм5а	1	
Фм6	Т.П 903-1 КЖ-16	" Фм6	1	
Фм6а	То же	" Фм6а	1	
Фм7	"	" Фм7	4	
Фм7а	"	" Фм7а	1	
Фм8	"	" Фм8	1	
Фм9	Т.П 903-1 КЖ-17	" Фм9	1	
Фм10	То же	" Фм10	1	
Фм11	Т.П 903-1 КЖ-18	" Фм11	1	
Фм12	То же	" Фм12	2	
Фм13	Т.П 903-1 КЖ-19	" Фм13	1	
		Каменные угли / Бурые угли		
ФОм1	Т.П 903-1 КЖ-43	Фунд. ФОм1 / Фунд. ФОм1	4/4	
ФОм2	То же	" ФОм2 / " ФОм2	4/4	
ОП-1	Т.П 903-1 КЖ-81	Опора ОП1	2	
ОП-2	То же	То же ОП2	5	
ОП-3	"	" ОП3	1	
ОПм1	Т.П 903-1 КЖ-25	" ОПм1	1	
ОПм2	Т.П 903-1 КЖ-25	" ОПм2	4	
ФГм1	Т.П 903-1 КЖ-77	Фундамент ФГм1	2	
ФГм2	То же	То же ФГм2	4	
ФГм3	Т.П 903-1 КЖ-78	" ФГм3	1	
ФГм4	То же	" ФГм4	1	
ФГм5	"	" ФГм5	2	
ФГм6	Т.П 903-1 КЖ-77	" ФГм6	2	

Инв.№подл. | Подп. и дата

Изл.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Нач.отд		Гин		
Гл.конс.		Гольденшлюгер		
Рук. гр		Терновая		
Исполн		Сергеева		

ТП903-1-158-КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С
Топливо-каменные и бурые угли

Общие данные (продолжение)

Литер	Лист	Листов
Р	4	

САНТЕХПРОЕКТ

Альбом I

Типовой проект ТП 903-1-158

Сводная спецификация бетонных и железобетонных конструкций и стальных элементов

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Наземная часть зданий в осях 3÷7,8÷13 сборные железобетонные конструкции		
К-1	ТП 903-1-153 КЖИ-К1	Колонна КП II-20а	3	3,2т
К-1а	То же КЖИ-К1а	То же КП II-20б	2	3,2т
К-1б	—"— КЖИ-К1б	—"— КП II-20в	5	3,2т
	Для II ветрового района			
К-1	ТП 903-1-153 — КЖИ-К1	Колонна КП II-21а	3	3,2т
К-1а	То же КЖИ-К1а	То же КП II-21б	2	3,2т
К-1б	—"— КЖИ-К1б	—"— КП II-21в	5	3,2т
	Для III и IV ветрового района			
К-1	ТП 903-1-153 — КЖИ-К1	Колонна КП IV-27а	3	3,2т
К-1а	То же КЖИ-К1а	То же КП IV-27б	2	3,2т
К-1б	—"— КЖИ-К1б	—"— КП IV-27в	5	3,2т
	Для I÷IV ветрового района			
К-2	ТП 903-1-153 — КЖИ-К2	Колонна УК7-1-2а	1	5,05т
К-3	ТП 903-1-153 — КЖИ-К3;К3а	То же УК7-3-2а	3	5,05т
К-3а	То же	—"— УК7-3-2б	2	5,05
К-4	ТП 903-1-153 — КЖИ-К4	—"— УКИ8-1-1	1	2,20т
К-5	ТП 903-1-153 — КЖИ-К5	—"— УКИ8-4-1	2	2,20т
К-6	ТП 905-1-153 — КЖИ-К6	—"— УКИ8-3	3	2,20т
К-7	—"— КЖИ-7;К8	—"— УК8-1-1а	1	5,45т
К-8	То же	—"— УК8-4-1а	2	5,45т
К-9	—"— КЖИ-К9	—"— УК8-3а	3	5,45т
К-10	—"— КЖИ-К10;К11	—"— УК7-1-2б	1	5,05т
К-11	То же	—"— УК7-3-2б	3	5,05т
К-11а	—"— КЖИ-К11а	—"— УК7-3-2г	2	5,05т
К-12	—"— КЖИ-К12	—"— УКИ35-2-3	3	1,60т
К-12а	—"— КЖИ-К12а;К13	—"— УКИ35-2-3а	1	1,60т
К-13	То же	—"— УКИ35-2-1	2	1,60т
К-14	ТП 903-1-153 — КЖИ-К14	—"— УКИ20-3	3	2,20т
К-15	То же КЖИ-К15	—"— УКИ20-3-1	3	2,20т
	Для I и II ветрового района			
К-16	ТП 903-1-153 — КЖИ-К16	Колонна УК35-1-1а	2	2,10т
К-17	ТП 903-1-153 — КЖИ-К17	То же УК35-1-3а	3	2,10т
К-17а	ТП 903-1-153 — КЖИ-К17а	—"— УК35-1-3б	1	2,10т
	Для III и IV ветрового района			
К-16	ТП 903-1-153 — КЖИ-К16	Колонна УК35-2-1а	2	2,10т
К-17	То же КЖИ-К17	То же УК35-2-3а	3	2,10т
К-17а	—"— КЖИ-К17а	—"— УК35-2-3б	1	2,10т

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	Для I и IV ветрового района.			
К-18	ТП 903-1-153 - КЖИ К18;К18а	Колонна УК-5-1-2а	3	2,78т
К-18а	То же	То же УК-5-1-2б	3	2,78т
К-18б	ТП 903-1-153 - КЖИК 18б;К18в	—"— УК5-1-2в	3	2,78т
К-18в	ТП 903-1-153 - КЖИ К18б;К18в	—"— УК5-1-2г	3	2,78т
	Для I и II снегового района			
Б-1	ТП 903-1-153 — КЖИ-Б1	Балки 2БДР-18-2А-IVа	2	10,4т
Б-2	То же КЖИ-Б2	То же 2БДР-18-3А-IVа	2	10,4т
Б-2а	—"— КЖИ-Б2а	—"—2БДР18-3А-IVб	2	10,4т
Б-2б	—"— КЖИ-Б2б	—"— 2БДР-18-3А-IVв	5	10,4т
	Для III и IV снегового района			
Б1	ТП 903-1-153 — КЖИ-Б1	Балки 2БДР18-3А-IVа	2	10,4т
Б2	ТП 903-1-153 — КЖИ-Б2	То же 3БДР18-4А-IVа	2	12,1т
Б2а	ТП 903-1-153 — КЖИ-Б2а	—"—3БДР18-4А-IVб	2	12,1т
Б2б	ТП 903-1-153 — КЖИ-Б2б	—"—3БДР18-4А-IVв	5	12,1т
Р-1	ИЧ 23-1/70	Ригель УБ1-5	4	4,0т
Р-2	То же	То же УБ1-4	8	4,0т
Р-3	—"—	—"— УБ2-9	6	4,2т
Р-4	—"—	—"— УБ2-4	12	4,2т
Р-5	—"—	—"— УБ2-21	2	4,2т
Р-6	—"—	—"— УБ2-20	4	4,2т
		Стеновые панели		
		Для t° -20° / Для t° -30°;-40°		
ПС1	1.432-5, в.1	ПСЛ20 1,2х6 -721 / ПСЛ24 1,2х6 -721	22	1,9т/2,2т
ПС2	То же	ПСЛ20 1,8х6 -321 / ПСЛ24 1,8х6 -321	12	2,8т/3,3т
ПС3	—"—	ПСЛ20 1,2х6 -321 / ПСЛ24 1,2х6 -321	21	1,9т/2,2т
ПС4	—"—	ПСЛ20 1,8х6 -322 / ПСЛ24 1,8х6 -322	8	2,8т/3,3т
ПС5	—"—	ПСЛ20 1,2х6 -322 / ПСЛ24 1,2х6 -322	16	1,9т/2,2т
ПС6	—"—	ПСЛ20 1,8х1,5 -021 / ПСЛ24 1,8х1,5 -021	38	0,7т/0,8т
ПС7	—"—	ПСЛ20 1,8х0,75 -022 / ПСЛ24 1,8х0,75 -022	22	0,3т/0,4т
ПС8	—"—	ПСЛ20 1,8х6 -122 / ПСЛ24 1,8х6 -122	7	2,8т/3,3т
ПС9	—"—	ПСЛ20 1,8х6 -121 / ПСЛ24 1,8х6 -121	9	2,8т/3,3т
ПС10	—"—	ПСЛ20 1,2х6 -222 / ПСЛ24 1,2х6 -222	4	1,9т/2,2т
ПС11	—"—	ПСЛ20 1,2х1,5 -021 / ПСЛ24 1,2х1,5 -021	3	0,5т/0,6т
ПС12	—"—	ПСЛ20 1,2х0,75 -022 / ПСЛ24 1,2х0,75 -022	2	0,2т/0,3т
ПС13	—"—	ПСЛ20 0,9х6 -321 / ПСЛ24 0,9х6 -321	6	1,4т/1,7т
ПС14	—"—	ПСЛ20 0,9х6 -322 / ПСЛ24 0,9х6 -322	4	1,4т/1,7т
ПС15	—"—	ПСЛ20 1,8х0,75 -022 и БЛ42 / ПСЛ24 -022 и 1,8х0,75 БЛ46	5	0,39т/0,53т
ПС16	—"—	ПСЛ20 1,2х6 -322 и БЛ24 / ПСЛ24 -322 и 1,2х6 БЛ28	5	1,96т/2,29т

Марка	Обозначение	Наименование		Кол.	Примеч.
ПС17	1.432-5, в.1	ПСЛ20 1,8х6 -322 и БЛ42	ПСЛ24 -322 и 1,8х6 БЛ46	4	2,89т/3,43т
ПС18	То же	ПСЛ20 1,8х6 -421	ПСЛ24 -421	3	2,8т/3,3т
ПС19	—"—	ПСЛ20 1,8х6 421 и БЛ42	ПСЛ24 -421 и 1,8х6 БЛ46	3	2,89т/3,43т
ПС20	—"—	ПСЛ20 1,2х6 721 БЛ24	ПСЛ24 -721 и 1,2х6 БЛ28	1	1,96т/2,29т
ПС21	—"—	ПСЛ20 1,2х6 -222 и БЛ24	ПСЛ24 -222 и 1,2х6 БЛ28	3	1,96т/2,29т
ПС22	—"—	ПСЛ20 1,2х6 -221	ПСЛ24 1,2х6 -221	7	1,9т/2,2т
ПС23	—"—	ПСЛ20 1,8х6 -222 и БЛ42	ПСЛ24 -222 и 1,8х6 БЛ46	1	2,89т/3,43т
ПС24	—"—	ПСЛ 1,8х6 -221	ПСЛ24 1,8х6 -221	1	2,8т/3,3т
ПС25	—"—	ПСЛ20 1,8х6 -222	ПСЛ24 1,8х6 -222	1	2,8т/3,3т
ПС26	—"—	ПСЛ20 1,2х6 -121 и БЛ24	ПСЛ24 -121 и 1,2х6 БЛ28	3	1,96т/2,29
ПС27	—"—	ПСЛ20 1,2х6 -122 и БЛ24	ПСЛ24 -122 и 1,2х6 БЛ28	2	1,96т/2,29т
ПС28	—"—	ПСЛ20 1,2х6 -221 и БЛ24	ПСЛ24 -221 и 1,2х6 БЛ28	1	1,96т/2,29т
БЛ24	—"—	БЛ24	—	1	0,06т
БЛ28	—"—	—	БЛ28	1	0,09т
БЛ-1	ТП 903-1-153 КЖИ-БЛИ36; БЛИ54	БЛ и 54		4	0,55т
БЛ-2	ТП 903-1-153-КЖИ-БЛИ36; БЛИ54	БЛ и 36		2	0,36т
БЛ-3	ТП 903-1-153-КЖИ-БЛИ33; БЛ51		БЛ и 51	4	0,20т
БЛ-3	ТП 903-1-153-КЖИ и БЛИ34; БЛ-32		БЛ и 52	4	0,30т
БЛ-4	ТП 903-1-153-КЖИ-БЛИ33; БЛ-51		БЛ и 33	2	0,14т
БЛ-4	ТП 903-1-153-КЖИ-БЛИ34; БЛИ52		БЛ и 34	2	0,20т
БУ13	1.139-1, вып. 1	перемычка	БУ13	1	85кг
БУ15	То же	То же	БУ15	8	105кг
Б15	"	"	Б15	4	65кг
БЛ-5	1.432-5, вып. 1.	БЛ-51	БЛ-51	11	0,20т
	1.432-5, вып. 1	БЛ-53	БЛ-53	11	0,38т
БЛ-6	1.432-5 вып. 1	БЛ-33	БЛ-33	2	0,14т
	1.432-5 вып. 1	БЛ-35	БЛ-35	2	0,25т
БЛ-7	1.432-5 вып. 1	БЛ-44	БЛ-49	3	0,33т/0,41т
БЛ-8	1.432-5 вып. 1.	БЛ-26	БЛ-31	1	0,22т/0,28т

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Гольденштейн		
Рук. гр.		Терновая		
Исполнит.		Сергеева		

ТП 903-1-158 -КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо - каменные и бурые угли.

Литер.	Лист	Листов
Р	5	

Общие данные (продолжение).

САНТЕХПРОЕКТ

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Сборные железобетонные конструкции		
		I и II снеговой р-ны		
П1	1.465-7, в. I	Плита покрытия ПАIV/3×6-3	16	2,65т
П2	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV/3×6-3а,			
	ПАIV/3×6 „ 4а"	То же ПАIV/3×6-3„а"	9	2,65т
П3	1.465-7, в. I	„ ПАIV-7/3×6-3	2	2,65т
П4	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV/3×6-5„а"			
	17АIV/3×6-6„а"	„ ПАIV/3×6-5„а"	1	2,65т
П5	1.465-7, в. I	„ ПАIV/3×6-5	13	2,65т
П6	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV-4/3×6-5а";6„а"	„ ПАIV-4/3×6-5„а"	1	3,30т
П7	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV/3×6-3„б"			
	ПАIV/3×6-4„б"	„ ПАIV/3×6-3„б"	2	2,65т
П8	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV/3×6-3„б"			
	ПАIV/3×6-4„б"	„ ПАIV/3×6-3„б"	4	2,65т
П10	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV/3×6-5„б"			
	ПАIV/3×6-6„б"	„ ПАIV/3×6-5„б"	4	2,65т
П11	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV-7/3×6-5„б"			
	ПАIV-7/3×6-6„б"	„ ПАIV-7/3×6-5„б"	1	3,20т
П12	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV/3×6-5„б"			
	ПАIV/3×6-6„б"	„ ПА-IV/3×6-5„б"	1	2,65т
		III и IV снеговой р-ны		
П1	1.465-7, в. IV	Плита покрытия ПАIV/3×6-4	16	2,65т
П2	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV/3×6-3„а"			
	ПАIV/3×6-4„а"	То же ПАIV/3×6-4„а"	9	2,65т
П3	1.465-7, в. IV	„ ПАIV-7/3×6-4	2	2,65т
П4	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV/3×6-5„а"			
	ПАIV/3×6-6„а"	„ ПАIV/3×6-6„а"	1	2,65т
П5	1.465-7, в. IV	„ ПАIV/3×6-6	4	2,65т
П6	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV-4/3×6-5а";6а"	ПАIV-4/3×6-6„а"	1	3,30т
П7	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV/3×6-3„б"			
	ПАIV/3×6-4„б"	„ ПАIV/3×6-4„б"	4	2,65т
П8	„ КЖИ ПАIV/3×6-3„б"			
	ПАIV/3×6-4„б"	„ ПАIV/3×6-4„б"	4	2,65т
П10	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV/3×6-5„б"			
	ПАIV/3×6-6„б"	„ ПАIV/3×6-6„б"	4	2,65т
П11	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV-7/3×6-5„б"			
	ПАIV-7/3×6-6„б"	Плита покрыт. ПАIV-7/3×6-6„б"	1	3,20т
П12	т.п 903-1-153-КЖИ ПАIV/3×6-5„б"			
	ПАIV/3×6-6„б"	То же ПАIV/3×6-6„б"	1	2,65т

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
П1-1/AIIIв	ИИ24-9	Плита перекрытия П1-1/AIIIв	9	2,2т
П1-5/AIIIв	То же	То же П1-5/AIIIв	9	2,2т
П1-5-1/AIIIв	„	„ П1-5-1/AIIIв	6	2,2т
П2-2/AIIIв	„	„ П2-2/AIIIв	6	2,0т
П2-5/AIIIв	„	„ П2-5/AIIIв	12	2,0т
П2-5-1/AIIIв	„	„ П2-5-1/AIIIв	4	2,0т
П3-1	„	„ П3-1	6	1,5т
П3-4	„	„ П3-4	15	1,5т
П4-1	„	„ П4-1	4	1,37т
П4-4	„	„ П4-4	13	1,37т
СБ-4 Б-1	1.494-24, в.1	Стакан СБ4 Б-1	1	0,16т
СБ7 Б-1	То же	То же СБ7 Б-1	3	0,32т
ППБ-18/5,98×2,86	1.431-14, в.2	Панель перегородки ППБ-18/5,98×2,86	2	3,35т
ППБ-18Д/5,98×2,86	То же	То же ППБ-18Д/5,98×2,86	1	2,63т
ППБ-18Т/5,98×2,86	„	„ ППБ-18Т/5,98×2,86	1	3,14т
ППБ-3/2,98×2,86	„	„ ППБ-3/2,98×2,86	1	1,70т
ППБ-5/5,3×0,61	„	„ ППБ-5/5,3×0,61	4	0,65т
ПП1	1.431-2, в.1	„ ППБ-1/1,8×5,6	2	2,0т
ПП2	То же	„ ППБ-1/1,8×4,9	2	1,80т
ПП3	1.431-2, в.0	„ ППБ-1/1,2×2,4	9	0,58т
ПП4	То же	„ ППБ-1/1,5×2,4	4	0,73т
ПП5	1.431-2, в.1	„ ППБ-1/1,8×5,75	4	2,10т
СК1	1.431-2, в.2	Колонна КС-3-1	5	358кг
		Монолитные железобетонные конструкции		
Пм1	т.п 903-1 КЖ-44	Плита монолит Пм1	3	
Пм1а	т.п 903-1 КЖ-29	То же Пм1а	1	
Пм2	т.п 903-1 КЖ-44	„ Пм2	1	
Пм3	т.п 903-1 КЖ-45	„ Пм3	1	
Пм4	То же	„ Пм4	1	
Пм5	т.п 903-1 КЖ-46	„ Пм5	3	
Пм6	То же	„ Пм6	1	
Пм7	т.п 903-1 КЖ-49	„ Пм7	3	
Пм8	т.п 903-1 КЖ-50	„ Пм8	1	
Пм9	т.п 903-1 КЖ-54	„ Пм9	3	
Пм10	То же	„ Пм10	1	
ПРм1	т.п 903-1 КЖ-82	Приямок ПРм1	1	
Бм1	т.п 903-1 КЖ-27	Балка монол. Бм1	1	

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Бм1а	т.п 903-1 КЖ-27	Балка монол. Бм1а	1	
Бм2	т.п 903-1 КЖ-28	То же Бм2	1	
Бм3	То же	„ Бм3	1	
Бм4	„	„ Бм4	1	
Бм5	т.п 903-1 КЖ-30	„ Бм5	1	
Бм6	т.п 903-1 КЖ-33	„ Бм6	4	
Бм7	То же	„ Бм7	1	
Бм8	„	„ Бм8	2	
Бм9	„	„ Бм9	1	
Бм10	т.п 903-1 КЖ-51	„ Бм10	3	
Бм11	То же	„ Бм11	2	
Бм12	„	„ Бм12	8	
Бм13	„	„ Бм13	6	
Бм14	„	„ Бм14	8	
Бм15	„	Бм15	1	
БТм1	т.п 903-1 КЖ-34	Канал БТм1	4	
БУм1	т.п 903-1 КЖ-57	Бункер БУм1	4	
Ум4	т.п 903-1 КЖ-80	Участок монол. Ум4	2	
Ум5	То же	То же Ум5	2	
Ум6	„	„ Ум6	1	
Ум7	„	„ Ум7	1	
Ум8	„	„ Ум8	1	
Ум9	„	„ Ум9	1	
Ум10	„	„ Ум10	2	
Ум11	„	„ Ум11	2	
Ум12	„	„ Ум12	1	
Ум13	„	„ Ум13	2	
Ум14	„	„ Ум14	2	
Ум15	„	„ Ум15	1	

Инв.№подл. | Подп. и дата

					ТП903-1-158 -КЖ-	
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
Нач.отд.		Гин				Литер. Лист Листов
Гл.констр.		Холодеишкюте				Р 6
Рук.гр.		Терновая			Общие данные (продолжение)	САНТЕХПРОЕКТ
Исполн.		Сергеева				

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Сводная спецификация бетонных и железобетонных конструкций и стальных элементов.

Марка	Обозначение	Наименование		Кол	Примеч.
		стальные			
		элементы			
МСи1	ТП 903-1-153- ...ЖИ-МСи1	Связи металлическ	МСи1	2	
МСи2	ТП 903-1-153- ...ЖИ-МСи2	то же	МСи2	1	
МСи3	ТП 903-1-153 ...ЖИ-МСи3	"	МСи3	1	
СВ1	ТП 903-1-153 - КЖИ-СВ1	связь	СВ1	4	
СВ2	ТП 903-1-153 - КЖИ-СВ2	то же	СВ2	6	
СВ3	ТП 903-1-153 - КЖИ-СВ3	"	СВ3	2	
СВ4	ТП 903-1-153 - КЖИ-СВ4	"	СВ4	2	
СВ5	ТП 903-1-153 - КЖИ-СВ5	"	СВ5	1	
СВ6	ТП 903-1-153 - КЖИ-СВ6	"	СВ6	1	
ФС1	1.431-14, в.3	стойка	ФС1	5	
СФ3	ИИ 29-2/70	то же	СФ3	3	
СФ10а	ТП 903-1-153-КЖИ-СФ10а,СФ10	"	СФ10а	1	
СФ10б	ТП 903-1-153-КЖИ-СФ10а,СФ10б	"	СФ10б	2	
БС3	ИС-01-04, в.2	Балка сталь	...БС3	2	
ППГ2	1.459-2, в.4	Ограждение	ППГ2	3	
ППГ7	то же	то же	ППГ7	3	
ППГ11	"	"	ППГ11	2	
ППГ13	"	"	ППГ13	3	
ЛГ10	"	Лестничн. марши	ЛГ10	1	
ПЛГ6	"	Огражд. лест. марша	ПЛГ6	1	
		для t°=-20°	для t°=-30°-40°		
РК-2(1)	ИИ 29-2/70	опорный столик РК-2	опорный столик РК-1	1	
ФК-2(1)	то же	то же ФК-2	то же ФК-1	4	
ТК-2(1)	"	" ТК-2	" ТК-1	20	
НУ-2	ИИ 29-2/70	Насадка	НУ-2	2	
НФ-2	то же	то же	НФ-2	2	
Ду150	3.901-5	Сальник	Ду150	7	
Ду200	то же	то же	Ду200	1	
Щ1	ТП 903-1-153-КЖИ-Щ1,Щ2	Щит	Щ1	18	
Щ2	ТП 903-1-153-КЖИ-Щ1,Щ2	то же	Щ2	5	
МК-5	2.430-3, в.3	Соединит.элемент	МК-5	13	
МК-6	то же	то же	МК-6	17	
МК-8	"	"	МК-8	16	

Марка	Обозначение	Наименование		Кол.	Примеч.
Т1	1.439-1	соединит. элемент	Т1	74	
Т2	то же	"	Т2	70	
Т5	"	"	Т5	2	
Т6	"	"	Т6	14	
Т16	"	"	Т16	48	
Т1	ИИ29-2/70	"	Т1	216	
Т2	то же	"	Т2	206	
Т4	"	"	Т4	3	
Т5	"	"	Т5	58	
Т6	"	"	Т6	10	
Т7	"	"	Т7	5	
Т8	"	"	Т8	5	
Т9	"	"	Т9	35	
Т12	"	"	Т12	3	
Т13	"	"	Т13	3	
Т14	"	"	Т14	12	
Т15	"	"	Т15	20	
Т16	"	"	Т16	192	
Т18	"	"	Т18	48	
Т19	"	"	Т19	48	
ММ28	"	"	ММ28	2	
У-1	"	"	У1	1	
М1	3.900-2, в.5	Скоба	М1	6	
ММ1	ТДМ 22-1/70	соединит. элемент	ММ1	54	
ММ3	то же	то же	ММ3	100	
ММ5	"	"	ММ5	12	
ММ8	"	"	ММ8	60	
ММ9	"	"	ММ9	30	
ММ10	"	"	ММ10	168	
ММ12	"	"	ММ12	44	
ММ13	"	"	ММ13	44	
ММ15	"	"	ММ15	34	
МС1	1.431-14, в.3	"	МС1	8	
МС5	то же	"	МС5	41	
МС9	"	"	МС9	2	
МС12	"	"	МС12	1	

Марка	Обозначение	Наименование		Кол.	Прим.
МС14	1.431-14, в.3	соединительный элемент	МС14	8	
МС16	то же	то же	МС16	5	
МС17	"	"	МС17	5	
МС18	"	"	МС18	5	
МС19	"	"	МС19	5	
МС1	1.431-2, в.2	"	МС1	16	
МС2	то же	"	МС2	16	
МС3	"	"	МС3	16	
МС16	"	"	МС16	5	
МС17	"	"	МС17	5	
МС18	"	"	МС18	10	
МС1	ТП 903-1-153-КЖИ-МС1	"	МС1	2	
МС2	ТП 903-1-153-КЖИ-МС2	"	МС2	2	
МС3	ТП 903-1-153-КЖИ-МС3	"	МС3	6	
МС4	ТП 903-1-153-КЖИ-МС4	"	МС4	4	
МС5	ТП 903-1-153-КЖИ-МС5	"	МС5	64	
МС6	ТП 903-1-153-КЖИ-МС6,МС7	"	МС6	1	
МС7	то же	"	МС7	1	*
I 50	ГОСТ 8239-72	двутавр	I 50	5,2	пм
I 12	ГОСТ 8239-72	то же	I 12	49,0	пм
С12	ГОСТ 8240-72	швеллер	С12	120,0	пм
L63×6	ГОСТ 8509-72	уголок L63×6		2,7	пм
L100×63×7	ГОСТ 8510-72	то же L100×63×7		0,5	пм
• 18	ГОСТ 5781-75	• 18 Сталь ст.3 кп3		12,5	пм
ВУ-175-К	ГОСТ 8423-57*	Асбестоцементные листы марки ВУ-175-К		32	м²

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Нач.отд		Гин		
Гл.констр		Гольденштейн		
Рук.гр.		Терновая		
Исполн.		Сергеева		

ТП 903-1-158- КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли

Литер	Лист	Листов
Р	7	

Общие данные (продолжение)

САНТЕХПРОЕКТ

Сводная спецификация бетонных и железобетонных конструкций и стальных элементов.

Альбом I

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
Т1	1.431-2, в.2	Элемент крепления Т1	5	
МН1	т.п 903-1-153-КЖИ-МН1, МН2	Изделие закладное МН1	14	
МН2	т.п 903-1-153-КЖИ-МН1, МН2	то же МН2	12	
МН3	т.п 903-1-153-КЖИ-МН3	" МН3	1	
МН4	т.п 903-1-153-КЖИ-МН4	" МН4	8	
МН5	т.п 903-1-153-КЖИ-МН5	" МН5	4	
МН6	т.п 903-1-153-КЖИ-МН6	" МН6	8	
МН7	т.п 903-1-153-КЖИ-МН7	" МН7	4	
МН8	т.п 903-1-153-КЖИ-МН8; МН9	" МН8	72	
МН9	т.п 903-1-153-КЖИ-МН8; МН9	" МН9	8	
МН10	т.п 903-1-153-КЖИ-МН10	" МН10	4	
МН11	т.п 903-1-153-КЖИ-МН11	" МН11	4	
МН12	т.п 903-1-153-КЖИ-МН12	" МН12	8	
МН14	т.п 903-1-153-КЖИ-МН14, МН15	" МН14	6	
МН15	т.п 903-1-153-КЖИ-МН14, МН15	" МН15	6	
МН16	т.п 903-1-153-КЖИ-МН16	" МН16	4	
МН17	т.п 903-1-153-КЖИ-МН17	" МН17	4	
МН18	т.п 903-1-153-КЖИ-МН18	" МН18	80,0	п.м.
МН19	т.п 903-1-153-КЖИ-МН19	" МН19	10	
МН20	т.п 903-1-153-КЖИ-МН20	" МН20	1	
МН21	т.п 903-1-153-КЖИ-МН21	" МН21	4	
МН22	т.п 903-1-153-КЖИ-МН22	" МН22	4	
МН23	т.п 903-1-153-КЖИ-МН23, МН29	" МН23	5	
МН24	т.п 903-1-153-КЖИ-МН24	" МН24	1	
МН25	т.п 903-1-153-КЖИ-МН25, МН26	" МН25	36	
МН26	т.п 903-1-153-КЖИ-МН25, МН26	" МН26	36	
МН27	т.п 903-1-153-КЖИ-МН27	" МН27	20	
МН28	т.п 903-1-153-КЖИ-МН28	" МН28	25	
МН29	т.п 903-1-153-КЖИ-МН23, МН29	" МН29	5	
МИ1-2	3.400-6	Закладное изделие МИ1-2	63,6	п.м.
МИ1-8	то же	то же МИ1-8	78,8	п.м.
МИ2-6	"	" МИ2-6	16	
МИ2-9	"	" МИ2-9	40	
МИ3-2	"	" МИ3-2	34	
МИ3-11	"	" МИ3-11	23	
МИ3-12	"	" МИ3-12	8	
МИ3-13	"	" МИ3-13	52	
МИ3-31	"	" МИ3-31	8	
МИ4-13	"	" МИ4-13	32	п.м.
МИ4-21	"	" МИ4-21	16	
МИ4-22	"	" МИ4-22	4	
МИ4-37	"	" МИ4-37	27	п.м.

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Мн-30	т.п. 903-1-153-КЖИ-Мн30	Закладное изд. Мн-30	6	
Мн-31	Т.п. 903-1-153-КЖИ-Мн31	тоже Мн-31	17	
МИИ1	т.п. 903-1-153-КЖИ-МИИ1	" МИИ1	4	
Бытовая пристройка и лестничная клетка. Наземная часть				
		Сборные ж.б.		
		конструкции		
К1	ИИ-04-2, в.12, ч.I	Колонна КНК-333-14-1у-а	2	1,07т
К2	то же	то же КНК-333-14-1у	1	1,07т
К3	т.п.903-1-153КЖИ-КНК-333-14-1а	" КНК-333-14-1-а	2	1,07т
К4	ИИ-04-2; в.12, ч.I	" КНК-333-14-1	2	1,07т
К5	т.п 903-1-153КЖИ-КНК-333-14-а	" КНР-333-14-а	1	1,1т
К6	т.п 903-1-153КЖИ-КНР-333-14-б	" КНР-333-14-б	1	1,134т
К7	т.п 903-1-153КЖИ-КНК-333-14-1у-б	" КНК-333-14-1у-б	1	1,07т
К8	т.п 903-1-153КЖИ-КНР-333-14-1-а	" КНР-333-14-1-а	2	1,133т
К9	ИИ-04-2, в.12 ч.I	" КСК-333-14-1у-а	2	0,73т
К10	ИИ-04-2, в.12 ч.I	" КСК-333-14-1у	1	0,73т
К11	т.п 903-1-153КЖИ-КСК-333-14-1-а	" КСК-333-14-1-а	2	0,766т
К12	т.п 903-1-153КЖИ-КСР-333-14-а	" КСР-333-14-а	1	0,75т
К13	т.п 903-1-153КЖИ-КСР-333-14-б	" КСР-333-14-б	1	0,784т
К14	ИИ-04-2, в.12, ч.I	" КСК-333-14-1	2	0,73т
К15	т.п 903-1-153КЖИ-КСК-333-14-1у-б	" КСК-333-14-1у-б	1	0,768т
К16	т.п 903-1-153КЖИ-КСР-333-14-1-а	" КСР-333-14-1-а	2	0,76т
К17	ИИ-04-2, в 12, ч. I	" КВК-333-14-1у-а	2	0,58т
К18	то же	" КВК-333-14-1у	1	0,58т
К19	Т.п 903-1-153КЖИ-КВК-333-14-1-а	" КВК-333-14-1-а	2	0,620т
К20	т.п 903-1-153КЖИ-КВР-333-14-а	" КВР-333-14-а	1	0,628т
К21	т.п 903-1-153КЖИ-КВР-333-14-б	" КВР-333-14-б	1	0,634т
К22	ИИ-04-2, в.12, ч.I	" КВК-333-14-1	2	0,58т
К23	т.п 903-1-153КЖИ-КВК-333-14-1у-б	" КВК-333-14-1у-б	1	0,613т
К24	т.п 903-1-153КЖИ-КВР-333-14-1-а	" КВР-333-14-1-а	2	0,624т
К1	т.п 903-1-153КЖИ-КНК-436-52-а	Колонна КНК-436-52-а	1	2,114т
К2	т.п 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-б	То же КНК-436-52-б	1	2,124т
К3	т.п 903-1-153КЖИ-КНК-436-52-в	" КНК-436-52-в	1	2,077т
К4	т.п 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-2	" КНК-436-52-2	1	2,070т
К5	т.п 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-д	" КНК-436-52-д	1	2.172т
К6	т.п 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-е	" КНК-436-52-е	1	2.149т
К7	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-б	" КСК-472-52-б	1	3.043т
К8	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-а	" КСК-472-52-а	1	3.030т
К9	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-б	" КСК-472-52-б	1	2.921т
К10	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-г	" КСК-472-52-г	1	2,907т
К11	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-д	" КСК 472-52-д	1	3,024т
К12	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-е	" КСК 472-52-е	1	2,997т

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
К13	т.п 903-1-153-КЖИ-К-1-а	Колонна К-1-а	1	2,074т
К14	т.п 903-1-153-КЖИ-К-1-б	то же К-1-б	1	2,074т
К15	т.п 903-1-153-КЖИ-К-1-в	" К-1-в	1	2,016т
К16	т.п 903-1-153-КЖИ-К-1-г	" К-1-г	1	2,017т
К17	т.п 903-1-153-КЖИ-К-1-д	" К-1-д	1	2,112т
К18	т.п 903-1-153-КЖИ-К-1-е	" К-1-е	1	2,085т
К19	ИИ-04-2, в.11, ч.II	" КСК-436-24-1у	1	1,449т
К20	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-436-24-1у-а	" КСК-436-24-1у-а	1	1,449т
К21	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-436-52-1у-б	" КСК-436-52-1у-б	1	1,456т
К22	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-436-52-1у-в	" КСК-436-52-1у-в	1	1,463т
К23	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-436-52-1-а	" КСК-436-52-1-а	1	1,447т
К24	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-436-52-а	" КСК-436-52-а	1	1,461т
К25	т.п 903-1-153-КЖИ-КВК-424-24-б	" КВК-424-24-б	2	0,694т
К26	т.п 903-1-153-КЖИ-КВК-424-24-а	" КВК-424-24-а	2	0,694т
Р1	т.п 903-1-153-КЖИ-Р-40-27-а	Ригель Р-40-27-а	8	1,95т
Р2	т.п 903-1-153-КЖИ-Р2-72-27-а	то же Р2-72-27-а	6	0,87т
Р3	ИИ-04-3, в.4, ч.I	" Р-40-57	6	1,61т
Р4	то же	" Р-40-27	9	0,75т
Р1	ИИ-04-3, в.3	Ригель Р2-52-56	7	1,95т
Р2	то же	Та же Р2-72-26	12	0,83т
Р3	"	" Р-40-26	6	0,70т
Р4	"	" Р-52-56	5	1,55т
Д1	ИИ-04-6, в.5, ч.I	Диафрагмы Д-28-33п	2	1,93т
Д2	то же	То же Д-28-33	4	2,9т
Д3	"	" Д2-26-33п	2	2,05т
Д4	"	" Д2-26-33	4	3,03т

Типовой проект 903-1-158

Инв.№подл. | Подп. и дата

					ТП 903-1-158	КЖ
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14 с. Топливо - каменные и бурые угли	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
						Литер. Р / Лист 8 / Листов
Нач.отд		Гин			Общие данные (продолжение)	САНТЕХПРОЕКТ
Гл.конст.		Гольденштейн				
Рук. гр		Терновая				
Исполн.		Сергеева				

15590-01 25

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Сводная спецификация бетонных и железобетонных конструкций и стальных элементов

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
		Сборные ж.б конструкции		
Д1	ИИ-04-6, в.5, ч.I	Диафрагмы Д1-28-36	4	3,38т
Д2	т.п 903-1-153-КЖИ-Д-2	То же Д-2	4	2,55т
Д3	т.п 903-1-153-КЖИ-Д-3	" Д-3	1	2,55т
Д4	т.п 903-1-153-КЖИ-Д-4	" Д-4	1	4,35т
Д5	т.п 903-1-153-КЖИ-Д-5	" Д-5	1	3,6т
		Плита перекрытия		
ПК8-58-15	ИИ-04-4, в.22	ПК8-58-15	6	0,92т
ПК8-58-15п	То же	То же ПК8-58-15п	20	0,90т
ПР8-58-15с	т.п. 903-1-153-КЖИ-ПР8-58-15с-1	" ПР8-58-15с-1	1	2,625т
ПР8-58-15с-2	т.п 903-1-153-КЖИ-ПР8-58-15с-2	" ПР8-58-15с-2	2	2,625т
ПР8-58-15с-3	т.п 903-1-153-КЖИ-ПР8-58-15с-3	" ПР8-58-15с-3	1	2,625т
ПР8-58-15с-4	т.п 903-1-153-КЖИ-ПР8-58-15с-4	" ПР8-58-15с-4	1	2,625т
ПР8-58-15с-5	т.п 903-1-153-КЖИ-ПР8-58-15с-5	" ПР8-58-15с-5	1	2,625т
П1	ИИ-04-5, в.6	Стеновая панель Н-30-9	1	0,79т
П2	То же	То же Н-30-18	4	1,8т
П3	"	" Н-60-15	9	2,99т
П4	"	" НП-60-12	6	2,39т
П5	"	" Н-60-9	3	1,79т
П6	"	" Н-60-18	3	3,59т
П7	"	" Н-6-18	8	0,35т
П8	"	" Н-12-18	11	1,06т
П9	"	" Н-3-18	5	0,17т
П10	"	" Н-30-12	2	1,1т
П11	"	" Н-30-15	4	1,48т
НУ1-9	"	Угловой блок НУ1-9	2	0,20т
НУ1-18	"	То же НУ1-18	6	0,40т
НУ1-15	"	" НУ1-15	4	0,33т
НУ1-12	"	" НУ1-12	2	0,27т
П-1	ИИ-04-5, в.6	Стеновая панель Н-60-12	2	2,38т
П-2	То же	То же Н-60-18	15	3,59т
П-3	"	" Н-60-6	1	1,19т
П-4	"	" НП-60-12	2	2,39т
П-5	"	" Н-30-12	2	1,19т
П-6	"	" Н-30-18	10	1,8т
П-7	"	" НП-30-12	4	1,19т
П-8	"	" Н-30-6	2	0,59т
П-9	"	" Н-6-18	16	0,35т
П-10	"	" Н-12-18	1	0,71т
У-1	"	Угловой блок НУ1-12	12	0,40
У-2	"	То же НУ1-18	32	0,40
		Панель перегородок		
ППЯ-1 / 5,64х3,04	1.431-15, в.2	ППЯ-1 / 5,64х3,04	4	1,1т
ППЯ-1-Д1 / 5,64х3,04	То же	То же ППЯ-1-Д1 / 5,64х3,04	1	0,91т

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
		Лестничные марши		
ЛМ-58-14-17а	т.п 903-1-153-КЖИ-ЛМ-58-14-17а	" ЛМ-58-14-17а	1	2,29т
ЛМ-58-14-18а	т.п 903-1-153КЖИ-ЛМ-58-14-18а	" ЛМ-58-14-18а	1	2,8т
		Лестничные площадки		
ЛП15-14	ИИ-04-7, в.1	ЛП-15-14	2	0,59т
		Накладные проступи		
СТ-1	ИИ-04-7, в.1	То же СТ-1	147	0,05т
СТ-2	То же	" СТ-2	22	0,04т
СТ-3	"	" СТ-3	16	0,05т
СТ-4пр	"	" СТ-4пр	4	0,05т
СТ-4л	"	" СТ-4л	4	0,05т
СТ-5	"	" СТ-5	1	0,04т
СТ-6	"	" СТ-6	49	0,05т
		Монолитные бетонные и железобетонные конструкции		
Ум-1	т. п 903-1-153-КЖ.55	Монолитный участок Ум-1	4	
		Стальные изделия		
ММЛ-3	ИИ-04-8, в.1	Изделие соединительное ММЛ-3	43	1,6кг
ММЛ-4	То же	То же ММЛ-4	3	0,5кг
ММД-3	ИИ-04-8, в3	Изделие соединит. ММД-3	44	0,2кг
ММД-4	То же	" ММД-4	52	4,5кг
ММД-5	"	" ММД-5	64	0,66кг
ММД-6	"	" ММД-6	60	1,1кг
ММД-11		" ММД-11	88	0,14кг
ММД-13	ИИ-04-10, в.5	" ММД-13	10	1,02кг
ММД-14	ИИ-04-8, в.3	" ММД-14	108	1,13кг
ММД-15	То же	" ММД-15	6	1,65кг
ММД-17	ИИ-04-10, в.5	" ММД-17	11	1,3кг
ММД-18	То же	" ММД-18	6	1,2кг
ММД-22	"	" ММД-22	12	3,1кг
ММД-23	"	" ММД-23	9	0,4кг
ММД-25	"	" ММД-25	28	0,3кг
ММД-26	"	" ММД-26	11	0,1кг
ММД-28	"	" ММД-28	5	5,09кг
ММД-29	"	" ММД-29	1	5,09кг
ММД-30п/и	"	" ММД-30п/и	3/8	3,4кг

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
МР-2	ИИ-04-8, в.3	Изделие соед. МР-2	20	3,1кг
МР-6	То же	То же МР-6	4	2,67кг
ММН-1	ИИ-04-10, в.6	" ММН-1	96	1,68кг
ММН-3	"	" ММН-3	152	0,46кг
ММН-4	"	" ММН-4	262	0,47кг
ММН-6	"	" ММН-6	18	0,63кг
ММН-7	"	" ММН-7	28	2,06кг
ММН-10	"	" ММН-10	18	13,4кг
ММН-14	"	" ММН-14	142	0,24кг
ММН-17	"	" ММН-17	8	1,57кг
МК-5	2.430-3, в.1	" МК-5	2	0,46кг
МС-1	1.431-15, в.4	" МС-1	10	0,6кг
МС-2	То же	" МС-2	10	0,2кг
АС-1	т.п 903-1-153-КЖИ-АС-1	" АС-1	12	0,74кг
ММ2	2.240-1, в.3	" ММ2	2	0,4кг
ММ3	То же	" ММ3	6	1,0кг
ММ5лев	"	" ММ5лев	6	0,5кг
ММ6	"	" ММ6	34	1,0кг
ММ23	"	" ММ23	2	0,2кг
ММ27	"	" ММ27	4	0,15кг
ММ32	"	" ММ32	2	0,17кг
ММ33	"	" ММ33	42	0,126кг
ММ35	"	" ММ35	2	2,28кг
ММ36	"	" ММ36	2	2,48кг
ММ39	"	" ММ39	217	0,38кг
ММ40лев	"	" ММ40лев.	11	0,48кг
ММ40пр.	"	" ММ40пр.	11	0,48кг
ММ41	"	" ММ41	52	0,15кг
ОЛ-36-1	ИИ-04-8, в.4	Ограждение лестничного марша ОЛ-36-1	7	53,76кг
ОЛ-33-1	То же	То же ОЛ-33-1	7	46,24кг
ОВПЛ-36-1	"	Ограждение верхней площадки ОВПЛ-36-1	4	18,52кг
ОВПЛ-33-1	"	То же ОВПЛ-33-1	4	18,98кг
ОВП-30-1	"	" ОВП-30-1	2	22,72кг
ОНПЛ-33-1	"	Ограждение нижней площадки ОНПЛ-33-1	3	18,40кг
ОНПЛ-36-1	"	То же ОНПЛ-36-1	3	17,46кг
ОВ-23	"	Ограждение вставка ОВ-23	6	2,56кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Нач.отд		Гин		
Гл.конс		Гольденшлак		
Рук.гр		Термовая		
Испол.		Сергеева		

ТП 903-1-158-КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли


Литер	Лист	Листов
Р	9	

Общие данные (окончание)


САНТЕХПРОЕКТ

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Маркировочная схема фундаментов и фундаментных балок

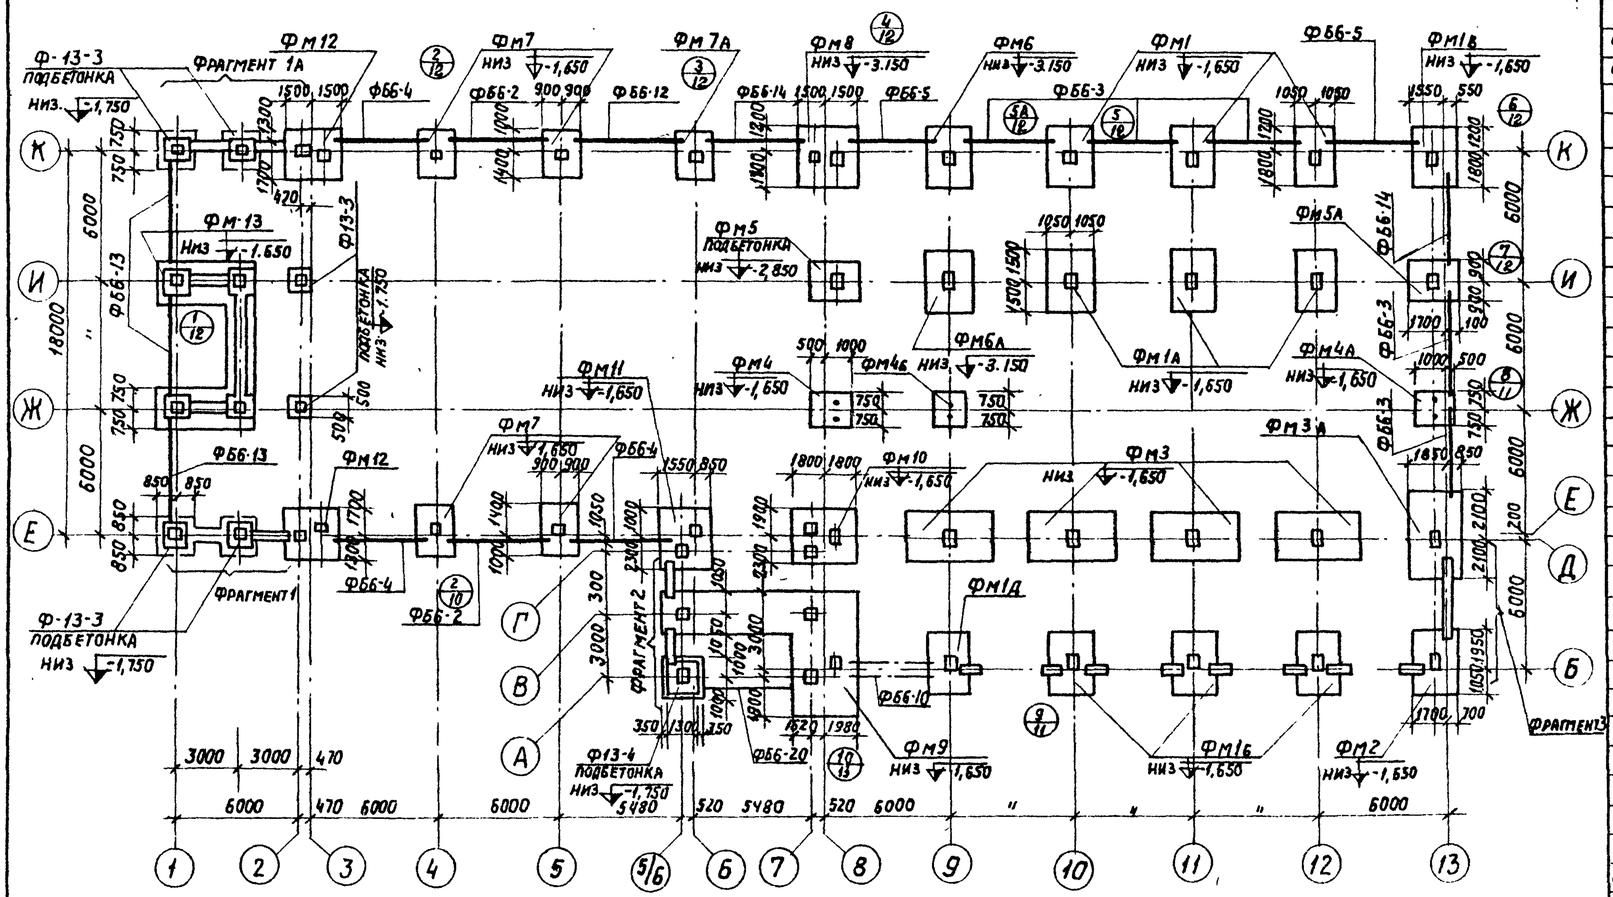

Фрагменты 1; 1А

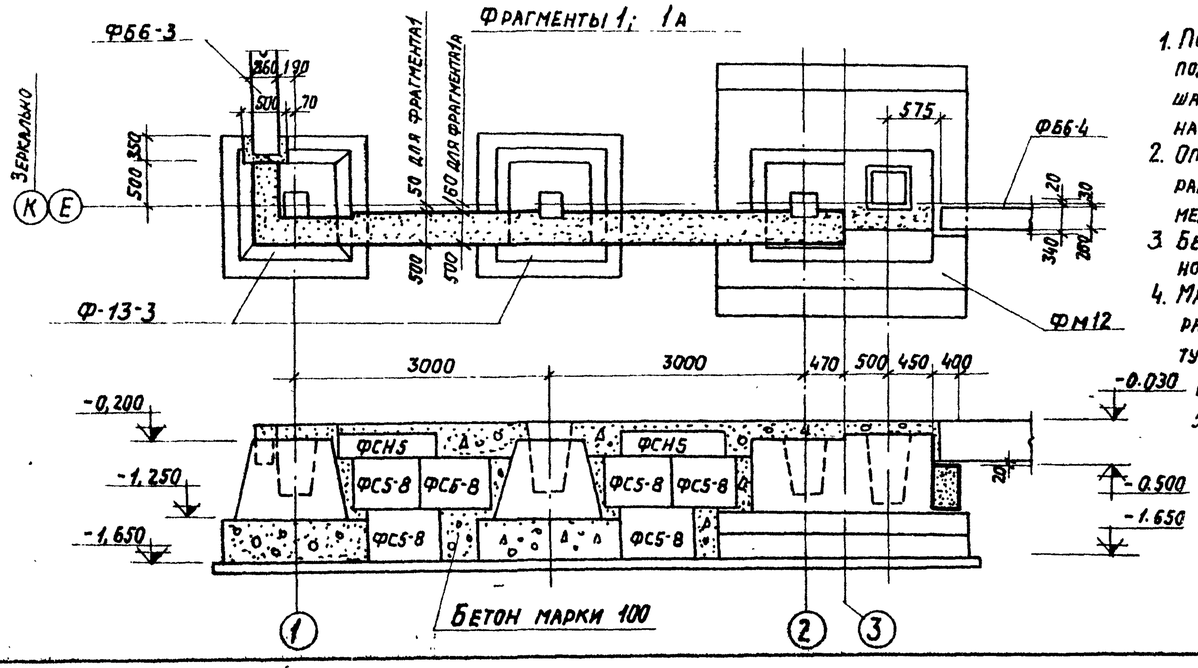

1. Под фундаменты выполнить бетонную подготовку из бетона марки 50, превышающую габарит подошвы фундамента на 100мм в каждую сторону.
2. Опоры под фундаментные балки и рамы ворот бетонировать одновременно с фундаментами.
3. Бетонные блоки укладывать на цементном растворе марки 100.
4. Маркировочная схема фундаментов разработана для наружной температуры -30°С, III снегового и I ветрового районов.
5. На расчетных схемах фундаментов нагрузки указаны на отметках -0,150 и -0,200.

Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Фм1	КЖ-14	Фундамент Фм1	3	4,50м³
Фм1А	То же	То же Фм1А	3	4,50м³
Фм1Б	"	" Фм1Б	3	4,50м³
Фм1В	"	" Фм1В	1	4,50м³
Фм1Д	"	" Фм1Д	1	4,50м³
Фм2	"	" Фм2	1	4,70м³
Фм3	КЖ-15	" Фм3	4	7,96м³
Фм3А	То же	" Фм3А	1	7,96м³
Фм4	КЖ-14	" Фм4	1	1,53м³
Фм4А,Б	То же	" Фм4А;Б	1/1	1,53м³
Фм5,5А	КЖ-15	" Фм5,5А	1/1	2,56м³
Фм6	КЖ-16	" Фм6	1	6,48м³
Фм6А	То же	" Фм6А	1	6,48м³
Фм7	"	" Фм7	4	2,78м³
Фм7А	"	" Фм7А	1	2,78м³
Фм8	"	" Фм8	1	10,20м³
Фм9	КЖ-19	" Фм9	1	25,9м³
Фм10	КЖ-17	" Фм10	1	10,8м³
Фм11	КЖ-18	" Фм11	1	6,8м³
Фм12	То же	" Фм12	2	6,1м³
Фм13	КЖ-17	" Фм13	1	15,3м³
		"		
Ф-13-4	ИИ-04-1 В.7	Фундамент Ф-13-4	1	3,05т
Ф-13-3	ИИ-04-1 В.6	" Ф13-3	6	3,19т.
Фб6-2	1.415-1-В.1	Фундаментная балка Фб6-2	2	1,3т
Фб6-3	То же	То же Фб6-3	5	1,2т
Фб6-4	"	" Фб6-4	3	1,2т
Фб6-5	"	" Фб6-5	2	1,1т
Фб6-10	"	" Фб6-10	1	1,1т
Фб6-12	"	" Фб6-12	1	1,5т
Фб6-13	"	" Фб6-13	3	1,4т
Фб6-14	"	" Фб6-14	2	1,3т
Фб6-20	"	" Фб6-20	1	1,4т
ФС5	1.116-1 В.1	Блок бетонный для стен подвала ФС5	2	1,63т
ФС5-8	То же	То же ФС5-8	13	0,52т
ФСН-5	"	" ФСН-5	4	0,38т
Ф12-12	1.112-1. В.1	Плита для ленточных фундаментов Ф12-12	1	0,87т.

Изм.	Лист	№докум	Подпись	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Гольденштейн		
Рук. гр.		Терновая		
Инженер		Руберовская		
Проверил		Воробьева		

ТП 903-1-158 -КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо - каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	10	

Маркировочная схема фундаментов и фундаментных балок. Фрагменты 1; 1А


САНТЕХПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата


Альбом I

Типовой проект 903-1-158


Фрагмент 2

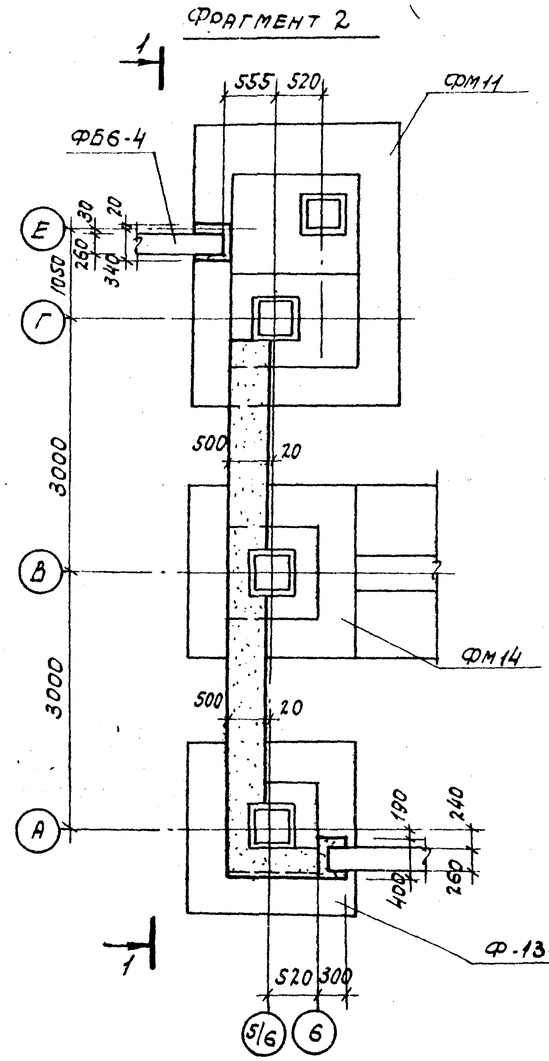


Фрагмент 3

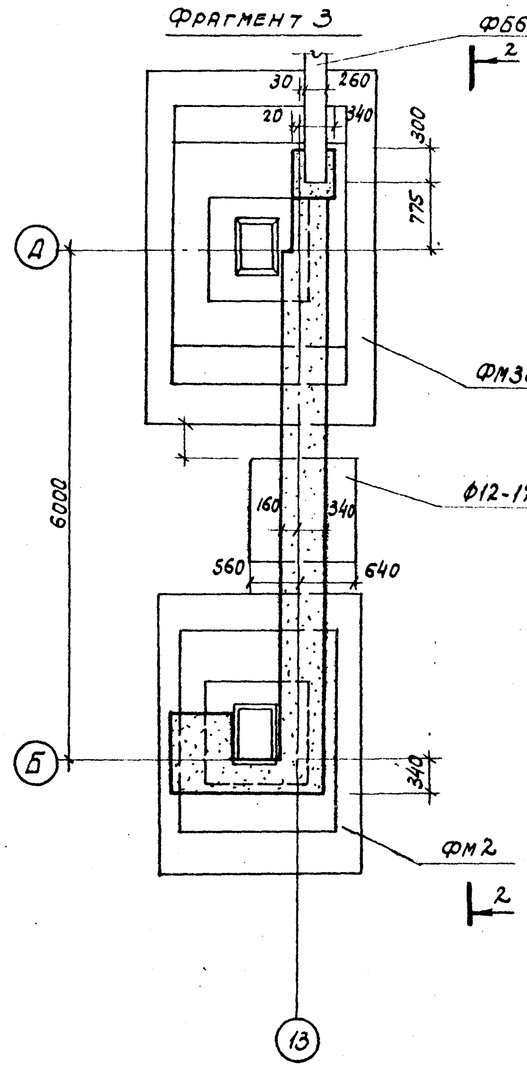


2-2

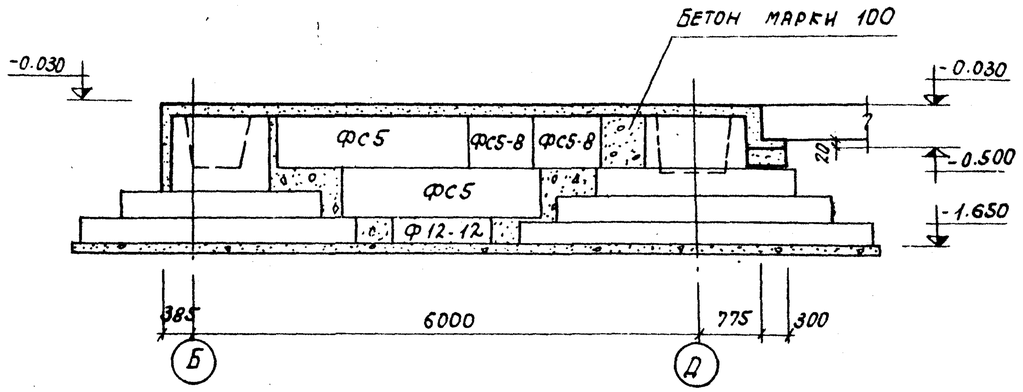


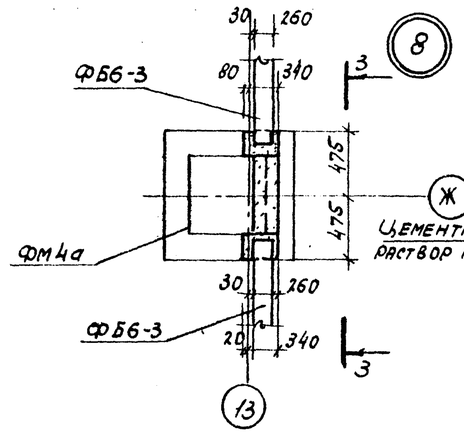

3-3

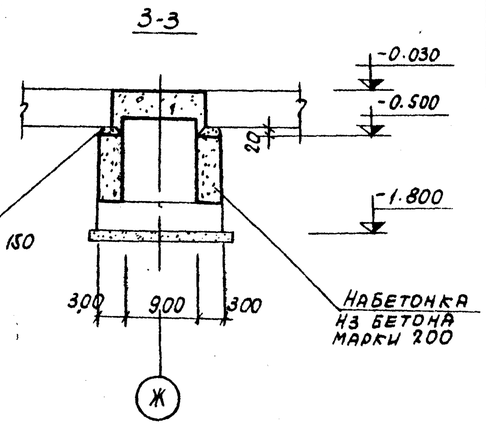


1-1

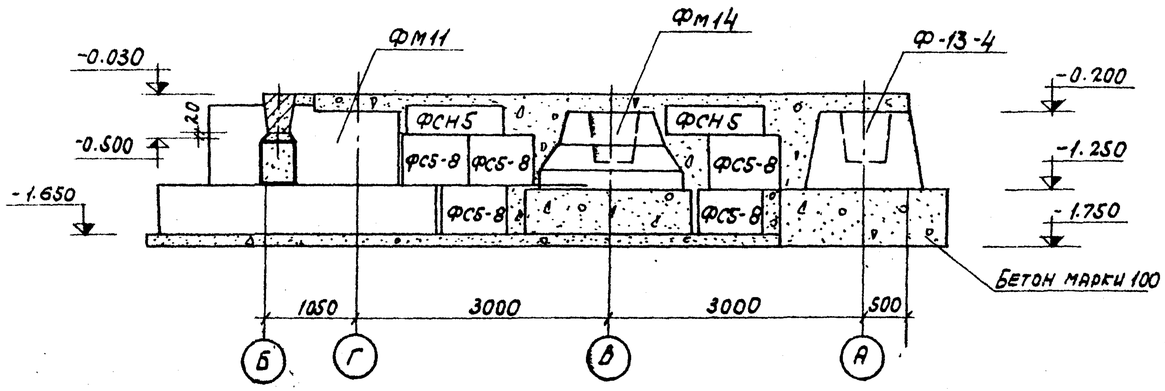



					ТП 903-1-158 -КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо - каменные и бурые угли.		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата			
						Литер	Лист	Листов
Нач. отд.		Гнк				Р	11	
Гл. констр.		Польденникова						
Рук. гр.		Терновая			Фрагменты 2, 3. Узел 8.	САНТЕХПРОЕКТ		
Исполнит.		Воробьева						


Инв. N подл. | Подп. и дата


15530-01 28

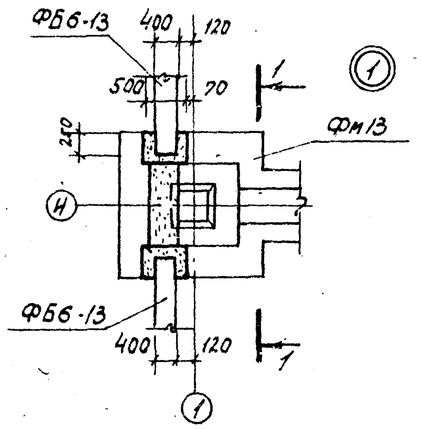


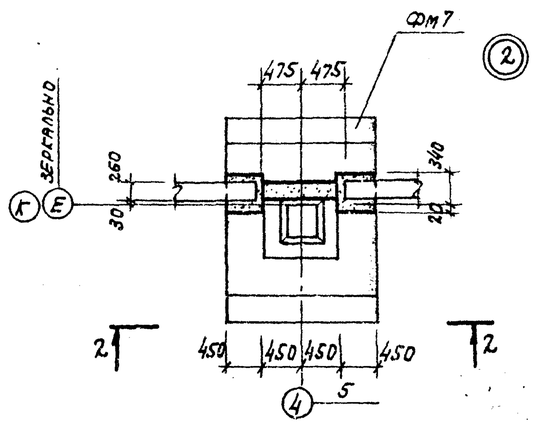


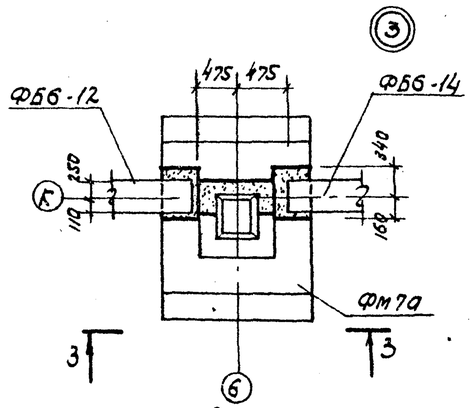


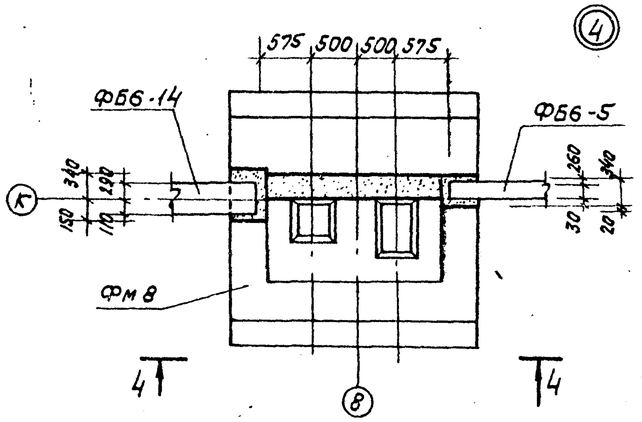


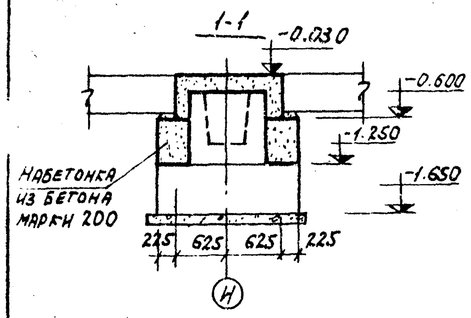


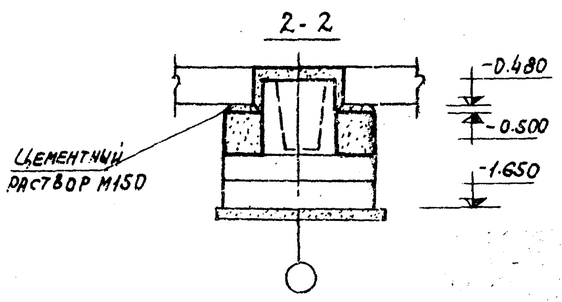


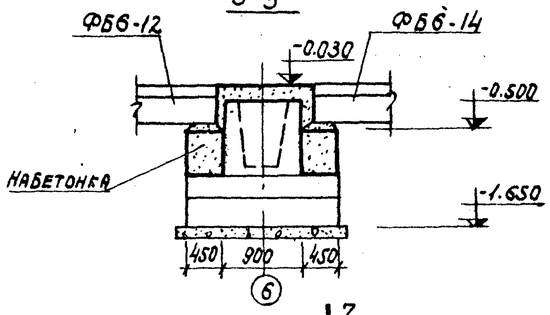


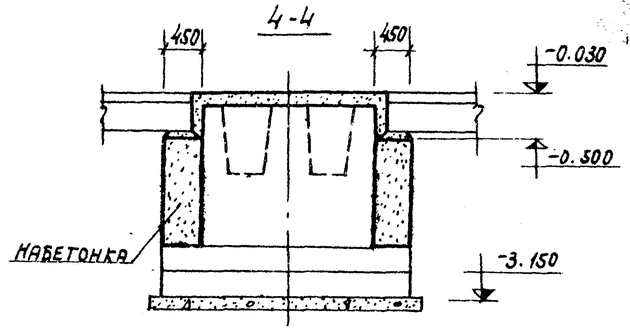


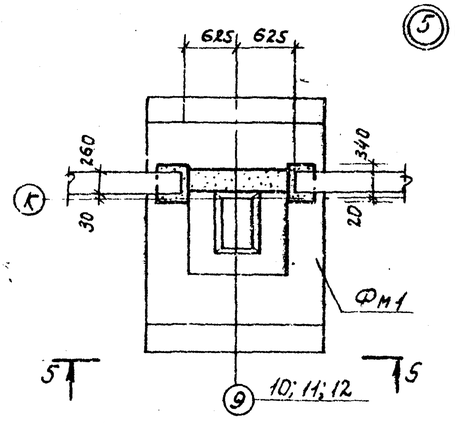


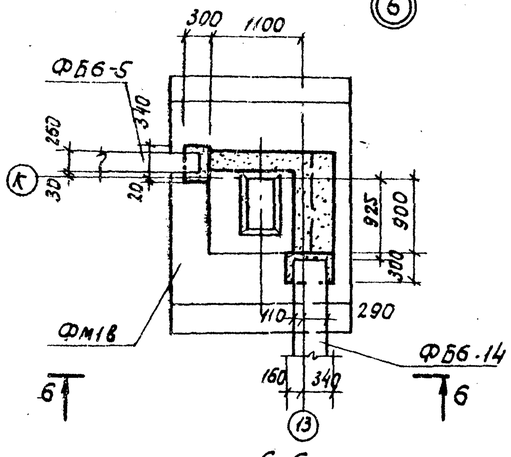

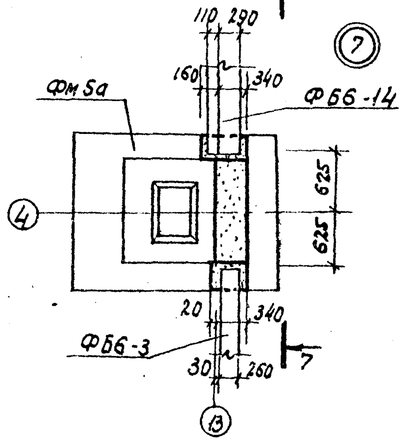

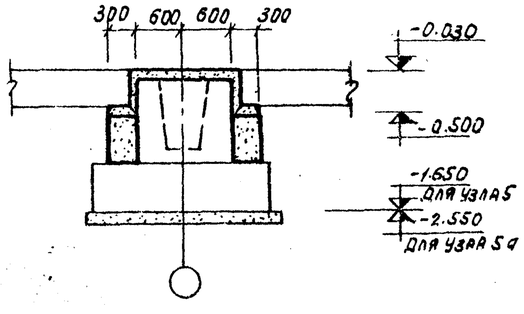


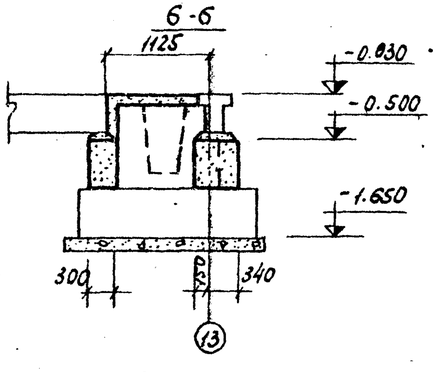

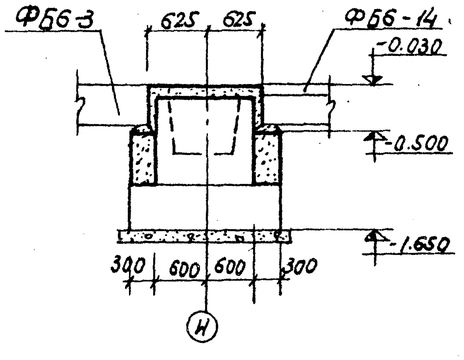



					ТП 903-1-158 -КЖ	
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо - каменные и бурые угли	
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата		
					Литер. Р	Лист 12 / Листов
Нач. отд.		Гин				
Гл. констр.		Гольденшлюгер				
Рук. гр.		Терновая				
Ст. инж.		Зоробьева			Узлы 1÷7.	САНТЕХПРОЕКТ

Инв. N подл. | Подп. и дата

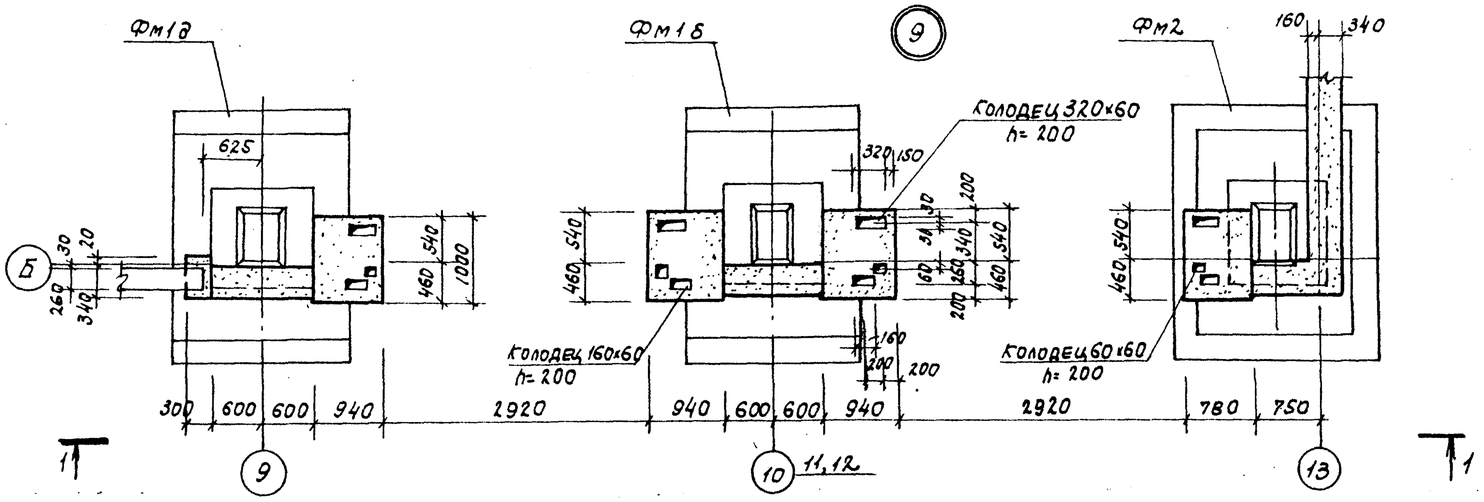


1-1

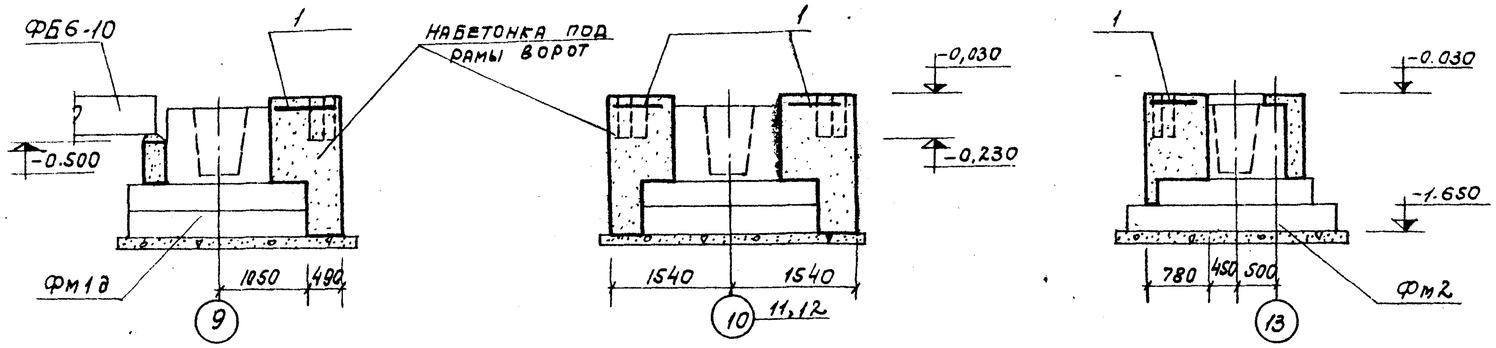

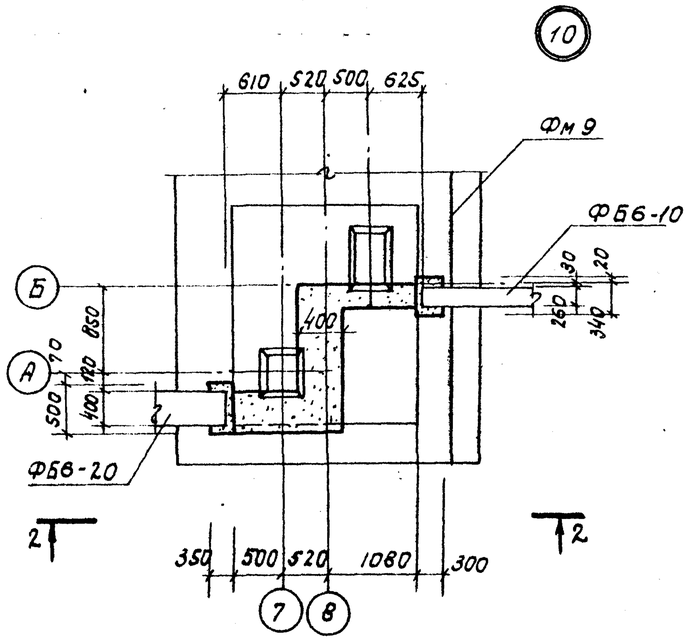

2-2

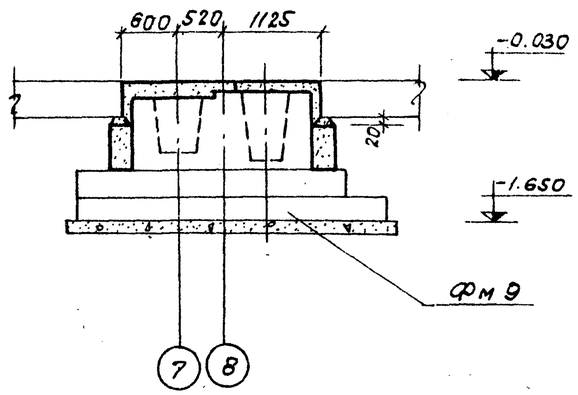

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Узел 9		
				Набетонка под рамы ворот		
		1	ГОСТ 8478-66	Сетка арматурная 100/100/7/7 В=1100	7,0	п.м.
				Материалы		
				Бетон марки 200	13,0	м3

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Инв. N подл. | Подп. и дата


Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	ТП 903-1-158 -КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо- каменные и бурые угли.		
Нач. отд.		Гин				Лит.	Лист	Листов
Гл. констр.		Гольденцвейг				Р	13	
Рук. гр.		Терновая			Узлы 9,10.	САНТЕХПРОЕКТ		
Исполн.		Воробьева						

15590-01 30


Альбом I

Типовой проект 903-1-158


Фм 1, Фм 1а, Фм 1б, Фм 1в и Фм 1д

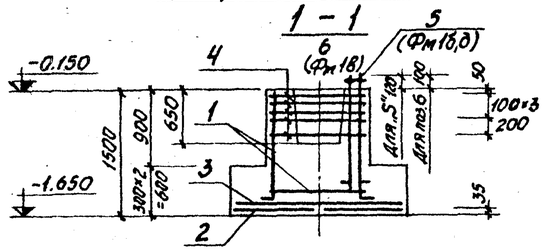


Фм 2

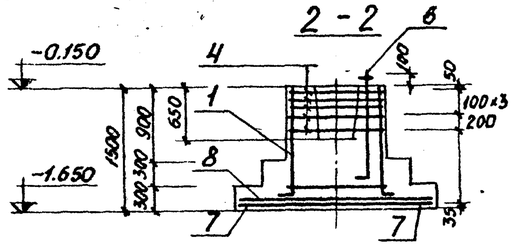


Фм 4, Фм 4а и Фм 4б

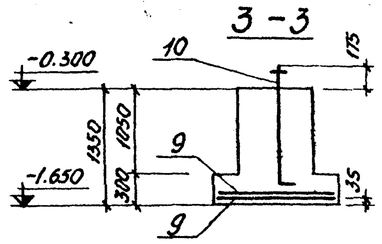

Для Фм 1 и Фм 1а

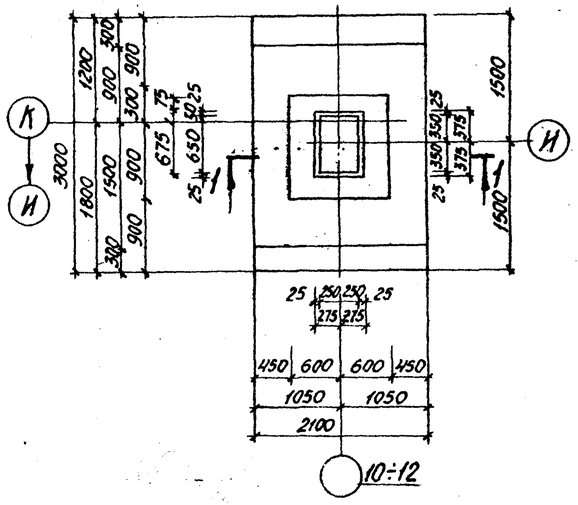


Для Фм 1в и Фм 1д

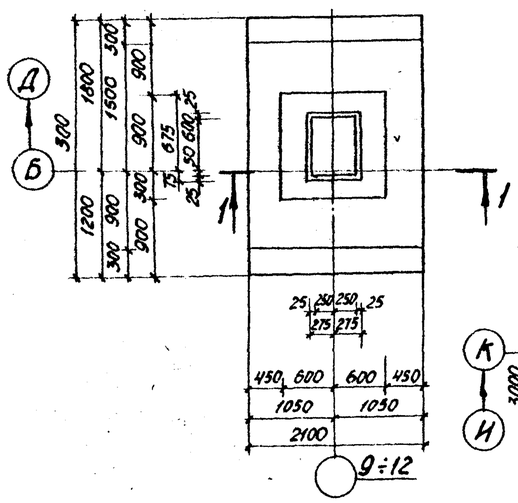


Раскладка сеток подошвы




Для Фм 4 и Фм 4а

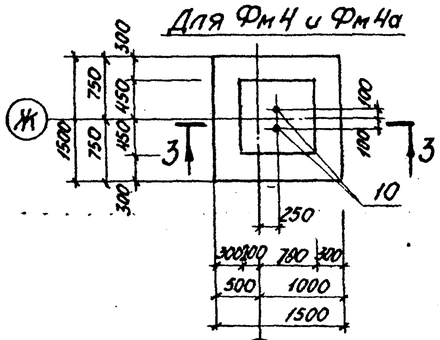


Для Фм 4б

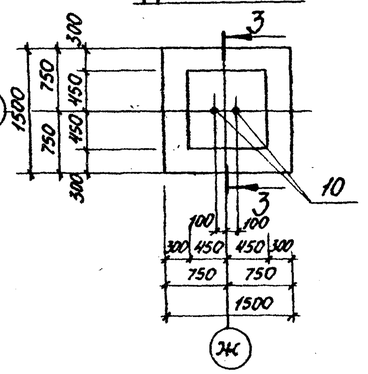

Для Фм 1б

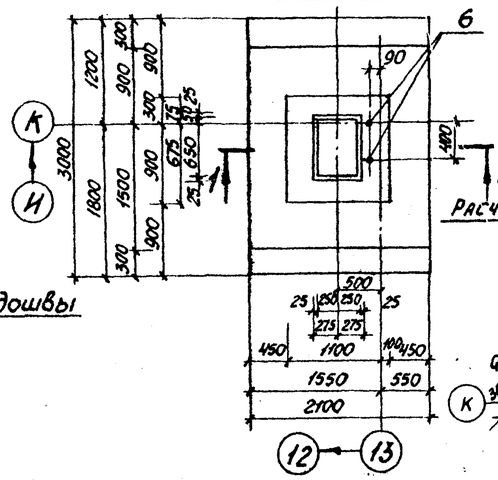


Раскладка сеток подошвы




Для Фм 1в


Раскладка сеток подошвы



Расчетная схема Фм 1, Фм 6

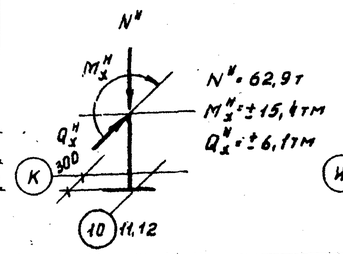

Расчетная схема Фм 1А, Фм 6А

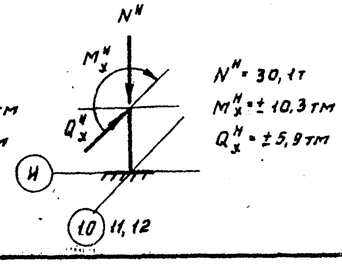

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Фм 1 ; Фм 1а		
				Сборочные един. и детали		
		1	1.412-3 Вып. II	Каркас пространственный КП57	1	
		2	То же	Сетка арматурная С6-14	2	
		3	——"——	То же С23-10	2	
		4	——"——	——"—— С6-10	5	
				Материалы		
				Бетон М200	4,5	м³
				Фм 1б ; Фм 1д		
				Сборочные един. и детали		
		1	1.412-3 Вып. II	Каркас пространственный КП57	1	
		2	То же	Сетка арматурная С6-14	2	
		3	——"——	То же С23-10	2	
		4	——"——	——"—— С6-10	5	
				Материалы		
				Бетон М200	4,5	м³
				Фм 1в		
				Сборочные един. и детали		
		1	1.412-3 Вып. II	Каркас пространственный КП57	1	
		2	То же	Сетка армотурн. С6-14	2	
		3	——"——	То же С23-10	2	
		4	——"——	——"—— С6-10	5	
		6	903-1-153-КЖИ-МН2	Изделие закладное МН2	2	
				Материалы		
				Бетон М200	4,5	м³
				Фм 2		
				Сборочные един. и детали		
		1	1.412-3 Вып. II	Каркас пространственный КП57	1	
		4	——"——	Сетка арматурн. С6-10	5	
		7	——"——	То же С7-16	2	
		8	——"——	——"—— СН4-10	2	
		6	903-1-153-КЖИ-МН2	То же МН2	2	
				Материалы: Бетон М200	4,7	м³

(Продолжение см. на листе КЖ-15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 -КЖ			
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С Топливо-каменные и бурые угли			
Нач. отд.		Гин				Литер	Лист	Листов
Гл. констр.		Ольденкоттер				Р	14	
Рук. гр.		Терновая						
Инж.		Руберовская			Монтажные ж.б. фундаменты Фм 1, 1а, 1б, 1в, 1д; Фм 2, Фм 4, 4а, 4б Схемы армирования	САНТЕХПРОЕКТ		


Инв. № подл. | Подпись и дата

Альбом I


Типовой проект 903-1-158

Фм3; Фм3а


1-1

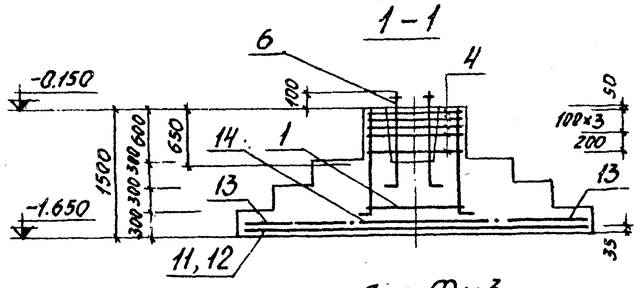

Для Фм3

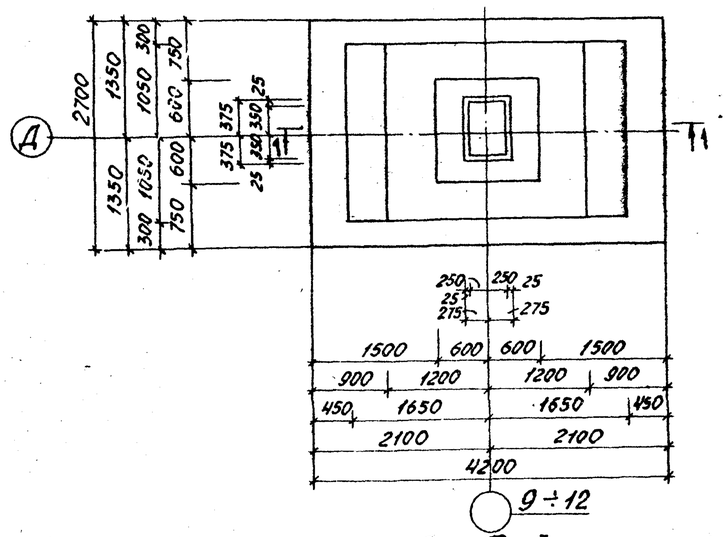



Для Фм3а

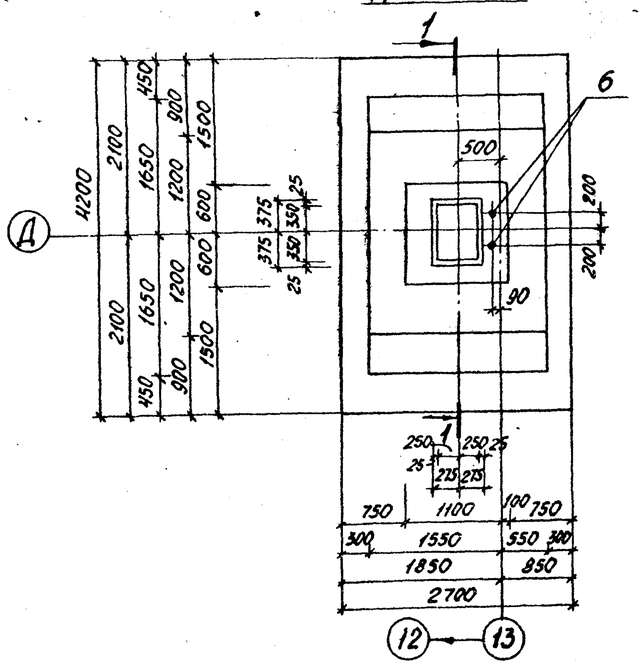


Фм5; Фм5а

2-2

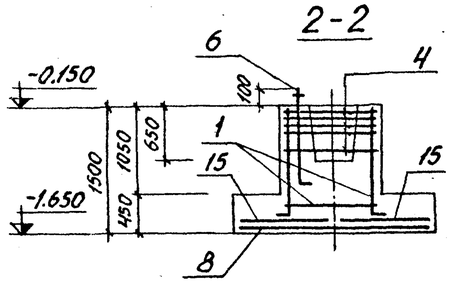


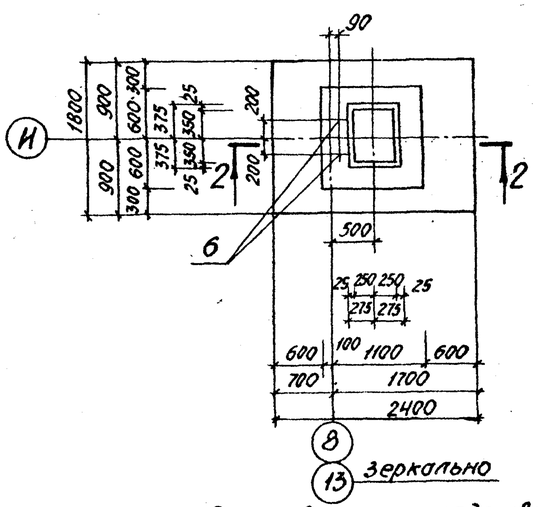


Раскладка сеток подошвы

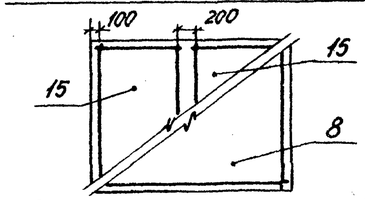

Раскладка сеток подошвы

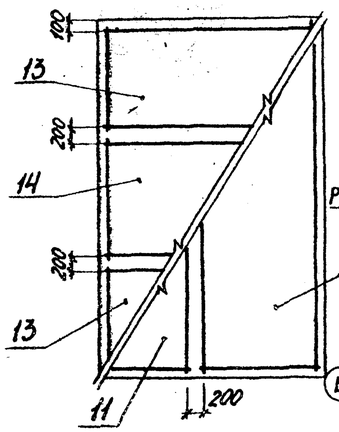


РАСЧЕТНАЯ СХЕМА Фм1Б



$N^H = 30,1$т
$M_x^H = \pm 10,3$тм
$Q_x^H = \pm 5,9$т

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА Фм1В



$N_H = 58,2$т
$M_x^H = \pm 7,5$тм
$M_y^H = \pm 1,2$тм
$Q_x^H = \pm 3,3$т

Продолжение (начало см. лист КЖ-14)

			Фм4; Фм4а; Фм4б		
			Сборочные единицы и детали		
		9	1.412-3 вып.II	Сетка арматурная С21-10	2	
		10	903-1-153-КЖН-МН1	Изделие закладное МН-1	2	
				Материалы: Бетон М200	1,53	м³

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Фм3		
				Сборочные единицы и детали		
		1	1.412-3 вып.II	Каркас пространственный КП67	1	
		4	То же	Сетка арматурная С610	5	
		11	——"——	То же С10-18	1	
		12	——"——	——"—— С30-18	1	
		13	——"——	——"—— С5-10	2	
		14	——"——	——"—— С45-10	1	
				Материалы: Бетон М200	7,96	м³
				Фм3а		
				Сборочные единицы и детали		
		1	1.412-3 вып.II	Каркас пространственный КП67	1	
		4	——"——	Сетка арматурная С610	5	
		11	——"——	То же С10-18	1	
		12	——"——	——"—— С30-18	1	
		13	——"——	——"—— С5-10	2	
		14	——"——	——"—— С45-10	1	
		6	903-1-153-КЖН-МН2	Изделие закладное МН2	2	
				Материалы: Бетон М200	7,96	м³
				Фм5, Фм5а		
				Сборочные единицы и детали		
		1	1.412-3 вып.II	Каркас пространственный КП67	1	
		4	"	Сетка арматурная С610	5	
		8	——"——	То же С4Н-10	1	
		15	——"——	——"—— С2-10	2	
		6	903-1-153-КЖН-МН2	Изделие закладное МН2	2	
				Материалы: Бетон М200	2,56	м³

Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Ольдетинская		
Рук. гр.		Терновая		
Инж.		Руберовская		
Пров.		Воробьева		

ТП 903-1-158 -КЖ-

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С
Топливо-каменные и бурые угли

Литер	Лист	Листов
Р	15	


Монолитные ж.б фундаменты Фм3; Фм3а; Фм5; Фм5а


САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 7


Ти повой проект 903-1-158


Фм6, Фм6д

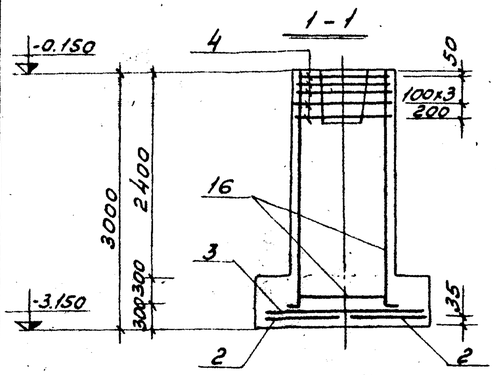

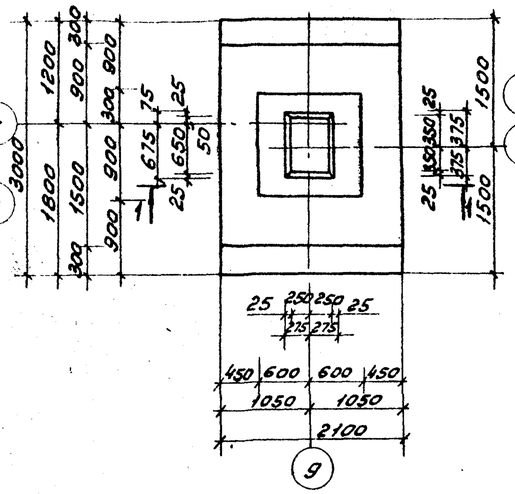



Фм8

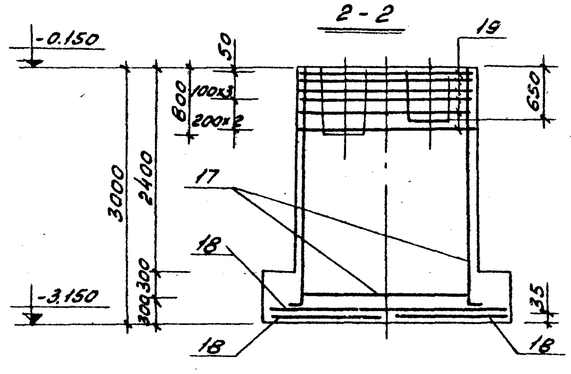

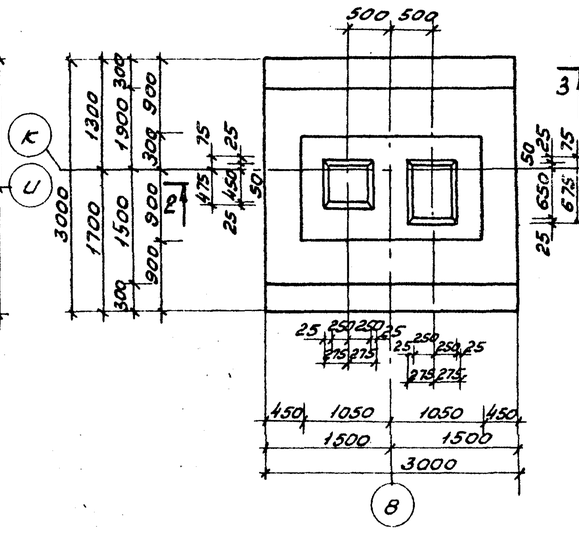


Фм7; Фм7д

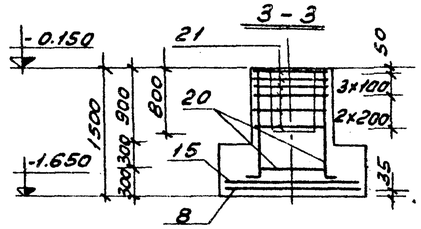


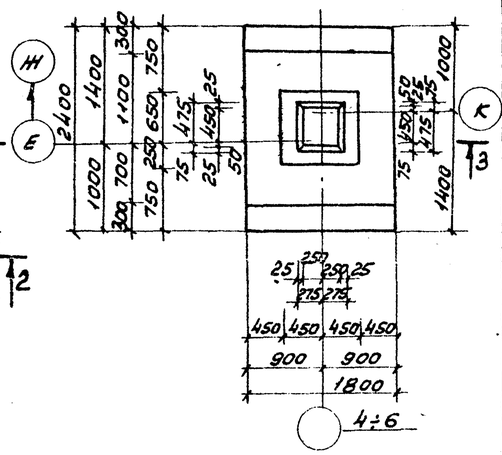


Раскладка сеток подошвы




Раскладка сеток подошвы

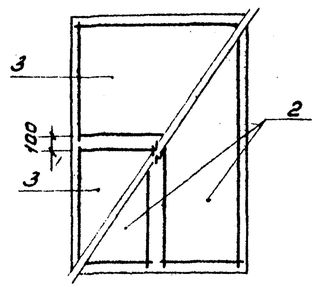


Раскладка сеток подошвы

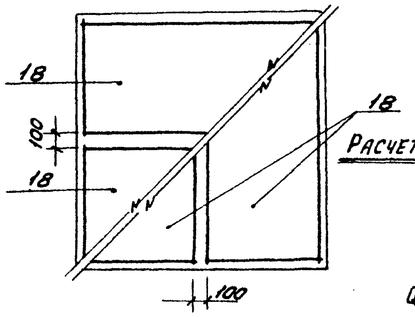


Расчетная схема Фм1д

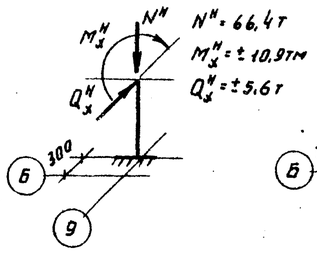


Расчетная схема Фм2

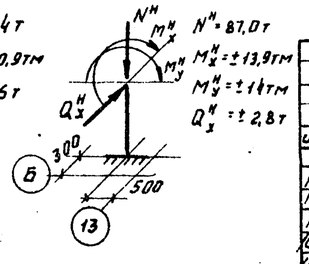

Расчетная схема Фм3

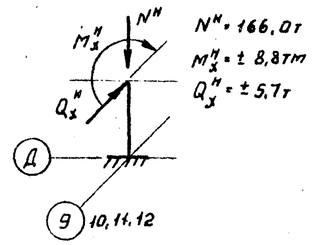

Расчетная схема Фм3А

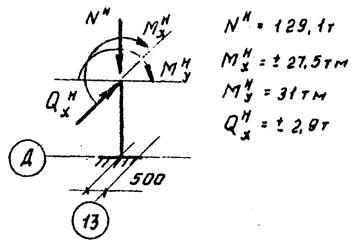

Формат	Зона	Позиц.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Фм6; Фм6д		
				Сборочные единицы и детали		
		16	1.412-3 Вып. II	Каркас пространственный КПБ10	1	
		2		Сетка арматурная 26-14	2	
		3		то же С23-10	2	
		4		то же С510	5	
				Материалы		
				Бетон М200	6,46	м³
				Фм7; Фм7д		
				Сборочные единицы и детали		
		20	1.412-1 Вып. II	Каркас пространственный КПА1	1	
		8	1.412-3 Вып. II	Сетка арматурная С44-10	1	
		15	1.412-3 Вып. II	то же С2-10	2	
		21	1.412-1 Вып. II	то же САВ	6	
				Материалы		
				Бетон М200	2,78	м³
				Фм8		
				Сборочные единицы и детали		
		17	1.412-1 Вып. III	Каркас пространственный КБТ4	1	
		18	"	Сетка арматурная С26-12	4	
		19	"	то же С5Т8	6	
				Материалы		
				Бетон М200	10,2	м³

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. конс.		Тер-денилюгер		
Рук. гр.		Терновая		
Инжен.		Буберовская		
Провер.		Воробьева		

ТП 903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли.

Лит.	Лист	Листов
Р	16	

Монолитные ж.б. фундаменты Фм6; Фм6д; Фм7; Фм7д; Фм8

САНТЕХПРОЕКТ


Инв. N подл. | Подп. и дата

15590-01 33


Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Фм10


(раскладку сеток см. Фм9)

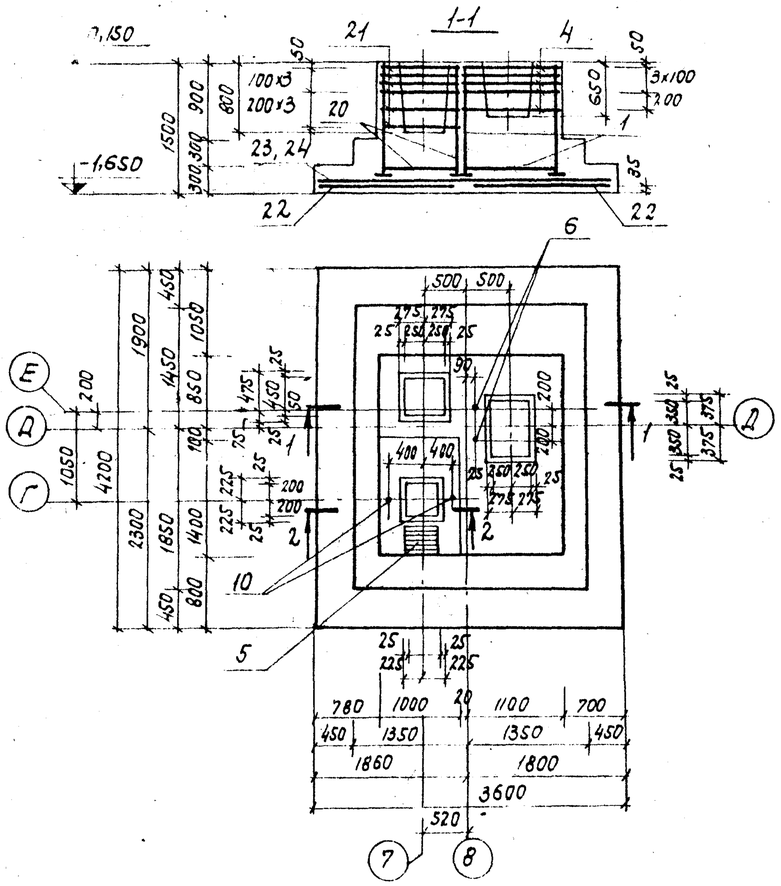


Фм13

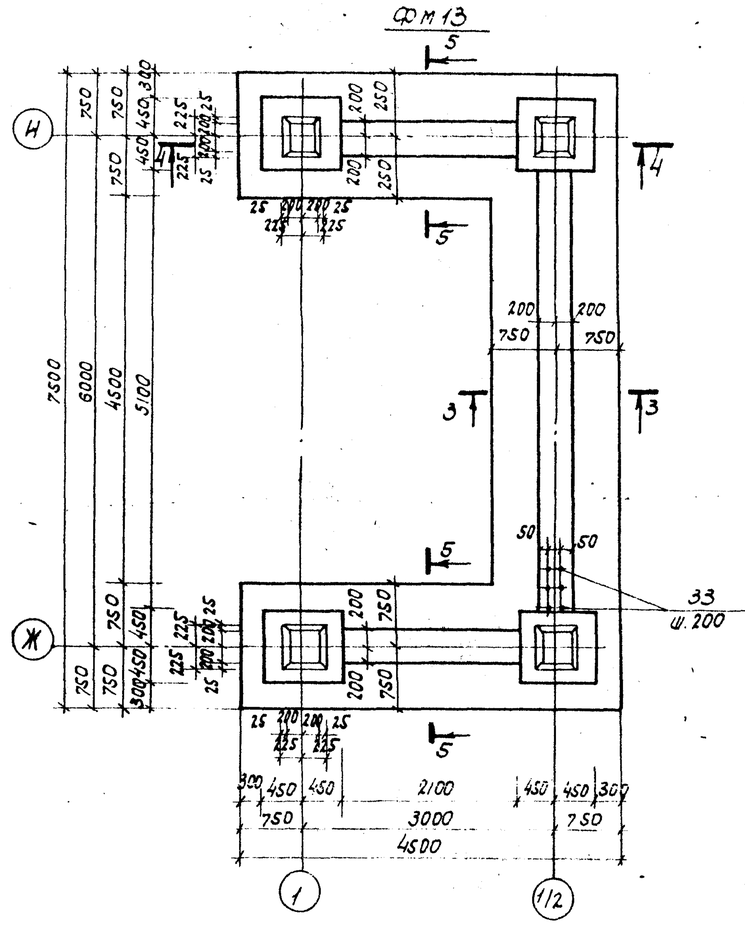


Армирование стаканов

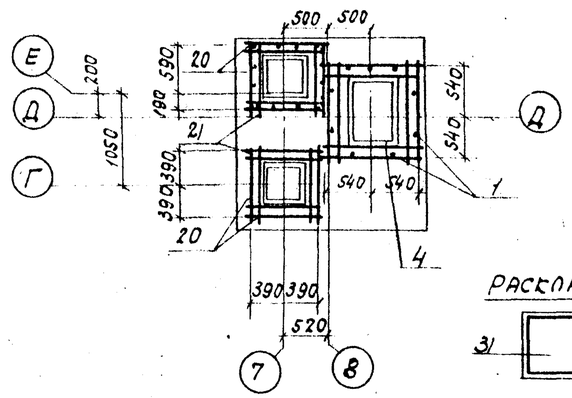


4-4

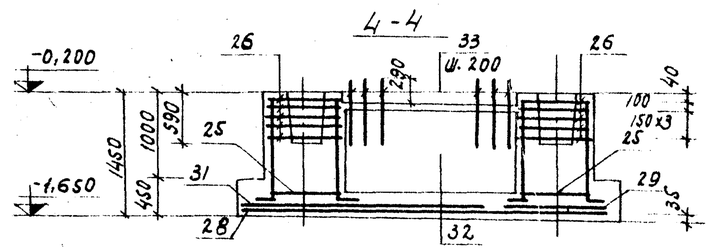


Расклада сеток подошвы Фм13

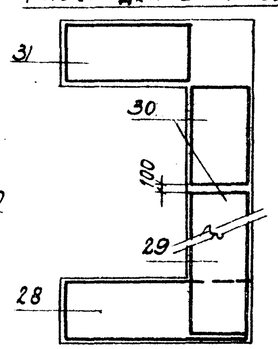


5-5

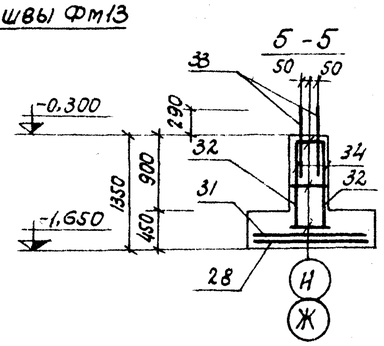

3-3

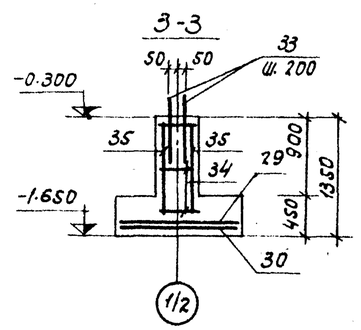


2-2

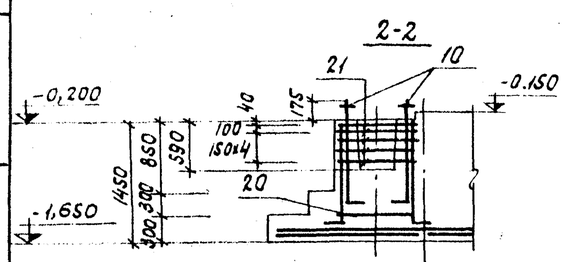


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Фм10		
				Сборочные единицы и детали		
		1	1.412-3 вып. II	Каркас пространственный КПБ7	1	
		20	1.412-1 вып. II	То же КП1	2	
		4	1.412-3 вып. II	—"— СБ10	5	
		21	1.412-1 вып. II	—"— СА8	11	
		22	1.412-1 вып. III	—"— С50-18	2	
		23	—"—	—"— С8-12	2	
		24	—"—	—"— С48-12	1	
		5	3.400-6	Изделие закладное МН3-34	1	
		10	903-1-153-КЖИ-МН1	То же МН1	2	
		6	903-1-153-КЖИ-МН2	—"— МН2	2	
				Материалы		
				Бетон М200	10,9	м³
				Фм13		
				Сборочные единицы и детали		
		25	1.412-1, вып. II	Каркас пространственный КПА2	4	
		26	1.412-1 вып. II	Сетка арматурная СА10	20	
		28	Серия 1.410-2 в.1	То же С12-14×45	2	
		29	То же	" С12-14×72	1	
		30	"	" С12-22×15	2	
		31	"	" С12-28×15	2	
		32	903-1-153-КЖИ-С19, С23	" С19	4	
		33	КЖ-19	Стержни одноу. ф10 AIII ℓ=700	72	
		34	То же	То же ф6 AIII ℓ=370	40	
		35	903-1-153-КЖИ-С19, С23	Сетка арматурная С23	2	
				Материалы		
				Бетон марки 200	15,3	м²

Расчетная схема Фм4, Фм4А, Фм4Б



$N^H = 11,1$т
$M_y^H = \pm 2,8$тм
$Q_y^H = \pm 0,7$т

Расчетная схема Фм5, Фм5А




$N_H = 26,3$т
$M_x^H = \pm 5,0$тм
$M_y^H = \pm 7,1$тм
$Q_x^H = \pm 6,1$т
$Q_y^H = \pm 0,7$т


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 903-1-158 - КЖ			
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли.			
Нач. отд.		Гин				Литер	Лист	Листов
Гл. констр.		Гольденшлюгер				Р	17	
Рук. гр.		Терновая			Монолитные ж.б. Фундаменты Фм10, Фм13.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.		Руберовская						
Пров.		Воробьева						

Инв. № подл. | Подпись и дата


Фм 11

1-1

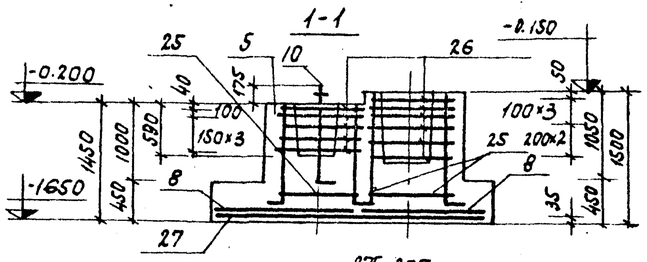


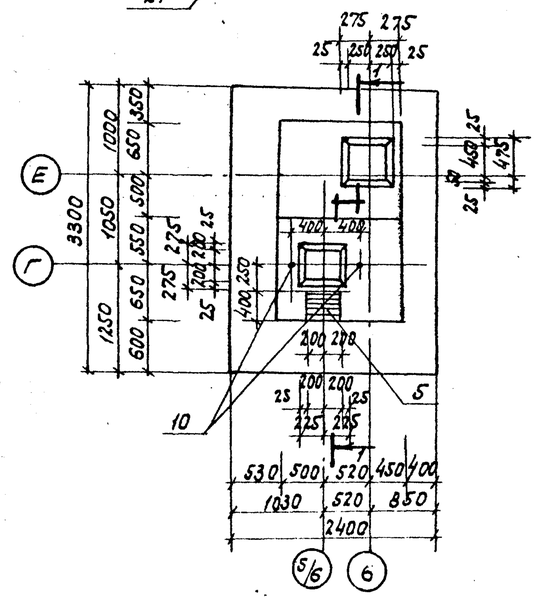

Армирование стаканов

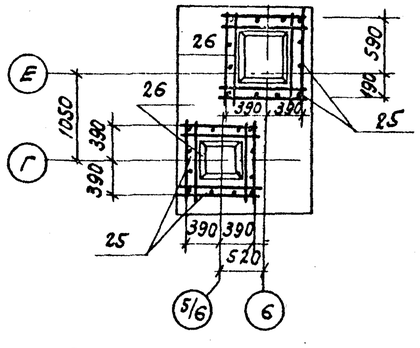



Раскладка сеток подошвы

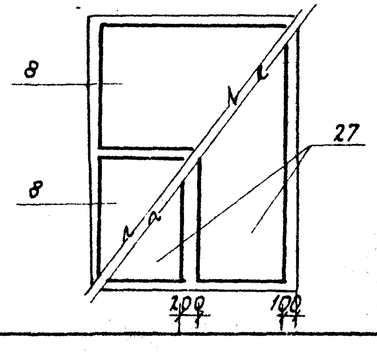


Фм 12

2-2

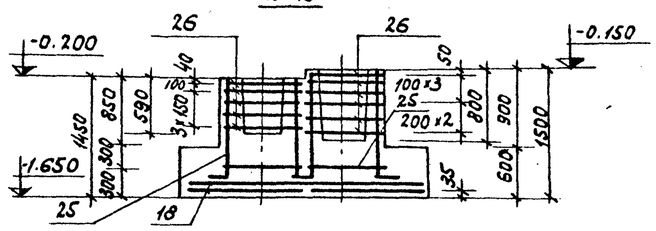


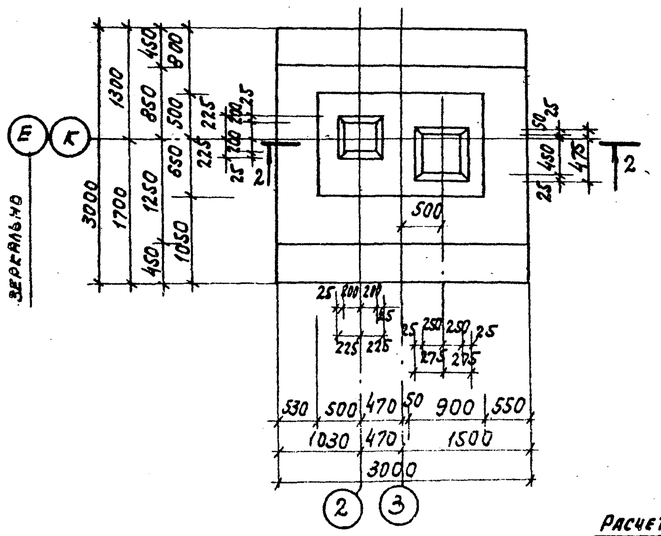

Армирование стаканов

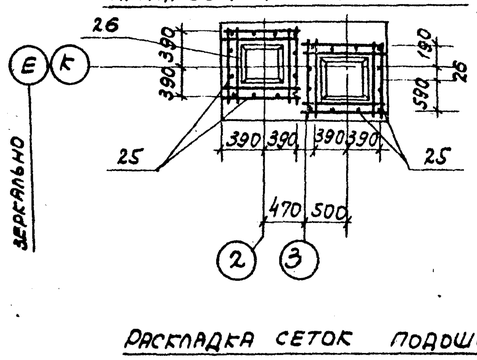


Раскладка сеток подошвы

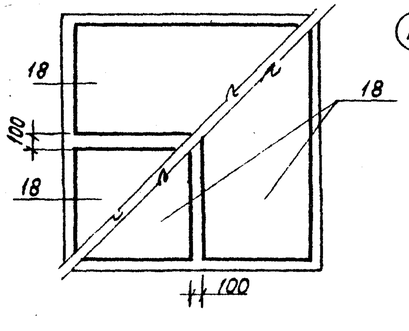


Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Фм 11		
				Сборные единицы и детали		
		25	1.412-1 вып. II	Каркас пространственный КПА2	2	
		8	1.412-1 вып. III	Сетка арматурная С44-10	2	
		26	1.412-1 вып. II	То же СА10	11	
		27	1.412-1 вып. III	То же С7-18	2	
		5	3.400-6	Изделие закладное МН3-84	1	
		10	903-1-153 КЖИ-МН1	То же МН-1	2	
				Материалы		
				Бетон М200	6,8	м3
				Фм 12		
				Сборочные единицы и детали		
		25	1.412-1 вып. II	Каркас пространственный КПА2	2	
		18	1.412-1 вып. III	Сетка арматурная С26-12	4	
		26		То же СА10	11	
				Материалы		
				Бетон М200	6,1	м3

Расчетная схема Фм7, Фм7а




$N^н = 47,4$т
$M^н_y = \pm 10,5$тм
$Q^н_y = \pm 1,3$т

Расчетная схема Фм8




$N^н_1 = 23,1$т
$N^н_2 = 52,6$т
$M^н_{1y} = \pm 5,8$тм
$M^н_{2x} = \pm 7,6$тм
$Q^н_{1y} = \pm 0,6$т
$Q^н_{2y} = \pm 3,0$т

Расчетная схема Ф-13-4




$N^н = 57,9$т

Расчетная схема Фм9

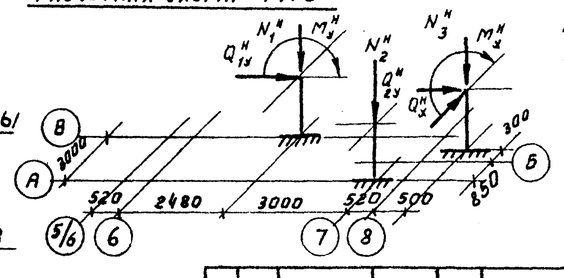

$N^н_1 = 220,4$т
$N^н_2 = 56,2$т
$N^н_3 = 105,7$т
$M^н_{2x} = \pm 4,6$тм
$M^н_y = \pm 153,3$тм
$Q^н_x = \pm 3,9$т
$Q^н_{1y} = \pm 2,2$т
$Q^н_{2y} = \pm 2,0$т

Расчетная схема Ф-13-3



$N^н = 37,6$т
$M^н_y = 9,3$тм
$M^н_y = 8,6$тм

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ-
Нач. отд.		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо - каменные и бурые угли.
Гл. констр.		Гольденшлюгер			
Рук. гр.		Терновая			Монолитные ж.-б. фундаменты Фм11; Фм12
Инженер		Руберовская			Стадия: Р; Лист: 18; Листов:
Провер.		Воробьева			САНТЕХПРОЕКТ

Альбом I


Типовой проект 903-1-158


Инв. № подл. | Подп. и дата


Альбом


Типовой проект 903-1-158

Фм 9

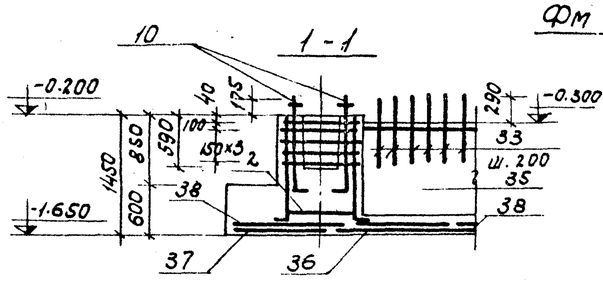

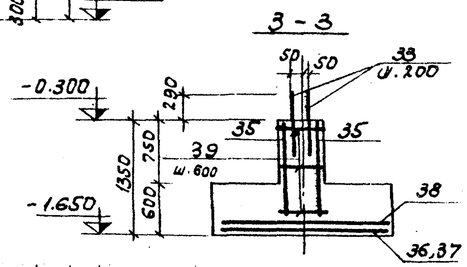


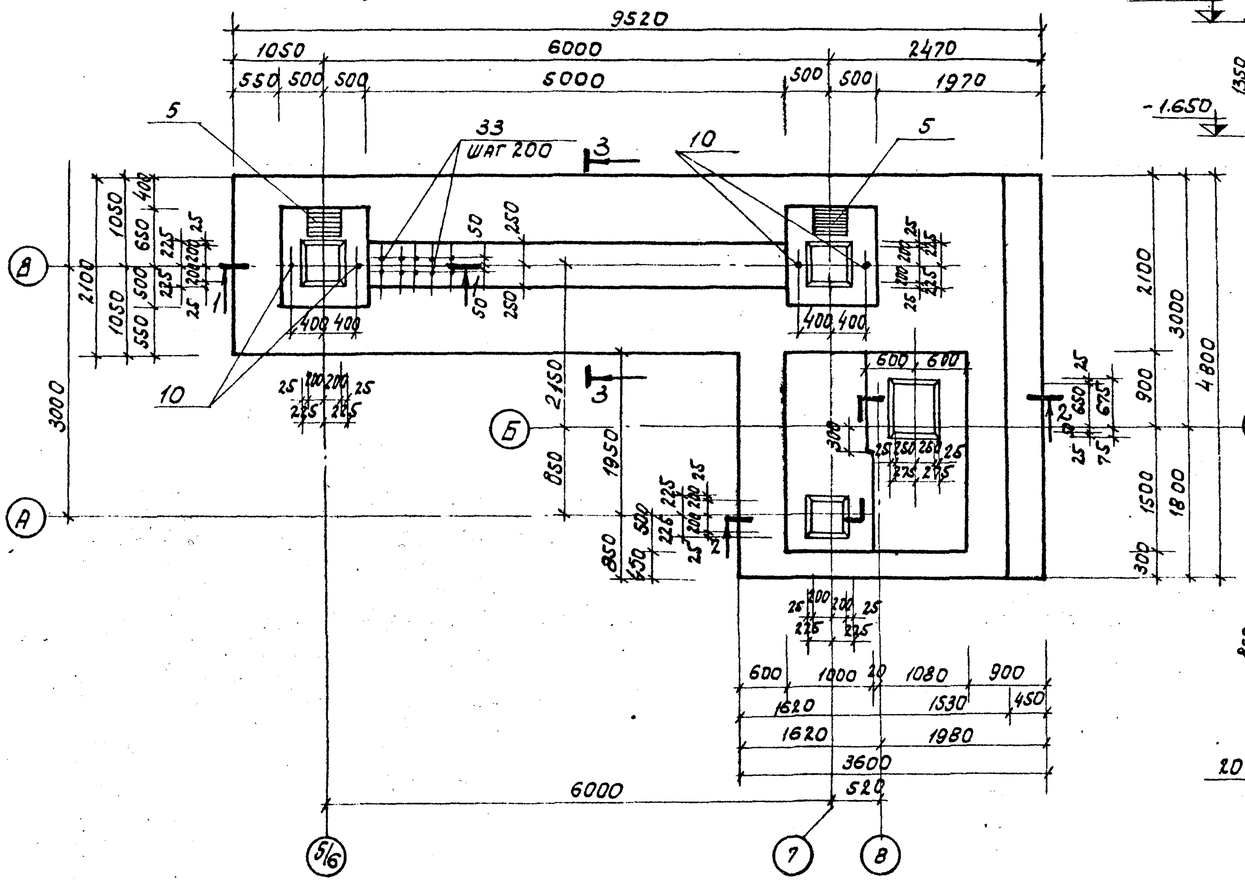

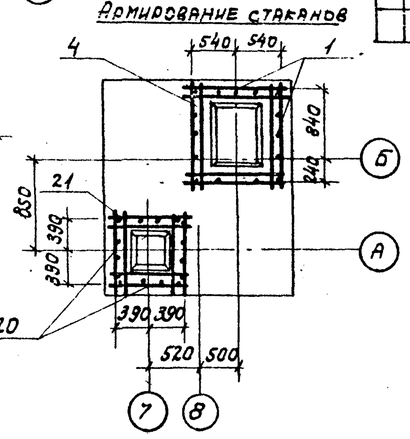


Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Фм 9		
				Сборочные единицы и детали		
		1	1.412-3 в.II	Каркас пространственный КПБ7	1	
		20	1.412-1 в.II	То же КПА 1	3	
		4	1.412-3 в.II	Сетка арматурная С610	5	
		21	1.412-1 в.II	То же СА8	15	
		35	Т.п. 903-1-153-КЖИ-С19, С23	" С23	2	
		36	1.410-2 в.I	" С12-20х51	1	
		37	То же	" С12-20х21	2	
		38	"	" С12-26х21	3	
		40	1.412-3 в.II	" С32-18	2	
		41	То же	С28-12	3	
		33	КЖ-19	Стержни одиночные ф10 AIII в=700	52	
		39	"	То же ф6 AIII в=470	27	
		10	Тп. 903-1-153-КЖИ МН1	Изделие закладное МН1	4	
		5	3.400-6	То же МИ3-34	2	
				Материалы		
				Бетон М200	25,9	м3

Расчетная схема Фм10

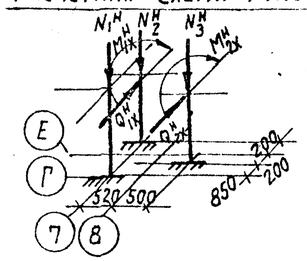


$N_1^H = 68,4т$
$N_2^H = 22,0т$
$N_3^H = 105,7т$
$M_{1x}^H = \pm 4,3тм$
$M_{2x}^H = \pm 4,6тм$
$Q_{1x}^H = \pm 0,65т$
$Q_{2x}^H = \pm 3,9т$

Расчетная схема Фм11

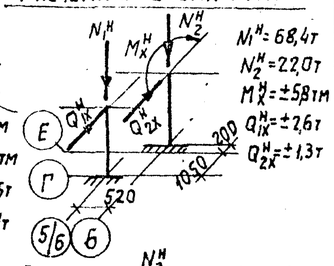


$N_1^H = 68,4т$
$N_2^H = 22,0т$
$M_x^H = \pm 5,8тм$
$Q_{1x}^H = \pm 2,6т$
$Q_{2x}^H = \pm 1,3т$

Расчетная схема Фм12

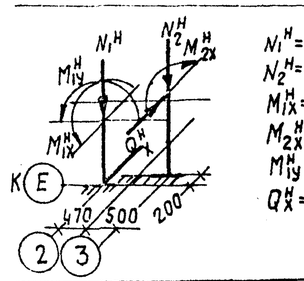


$N_1^H = 37,6т$
$N_2^H = 22,0т$
$M_{1x}^H = 9,3тм$
$M_{2x}^H = \pm 4,3тм$
$M_{1y}^H = 8,6тм$
$Q_x^H = \pm 0,7т$

Расчетная схема Фм 13

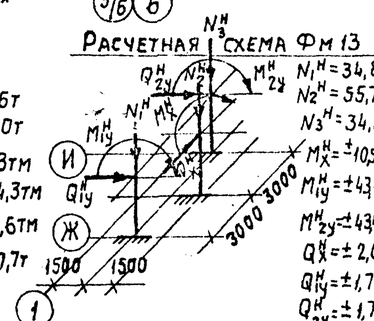


$N_1^H = 34,8т$
$N_2^H = 55,7т$
$N_3^H = 34,8т$
$M_x^H = \pm 10,5тм$
$M_{1y}^H = \pm 4,34тм$
$M_{2y}^H = \pm 4,34тм$
$Q_x^H = \pm 2,0т$
$Q_{1y}^H = \pm 1,7т$
$Q_{2y}^H = \pm 1,7т$

Раскладка нижних сеток подошвы

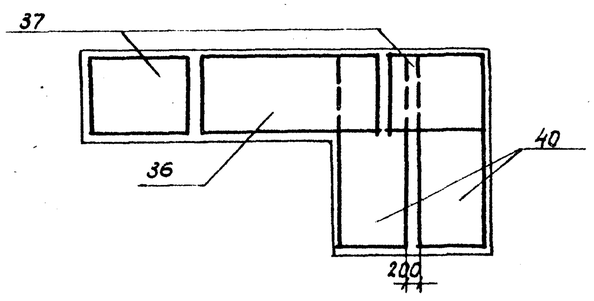

Раскладка верхних сеток подошвы

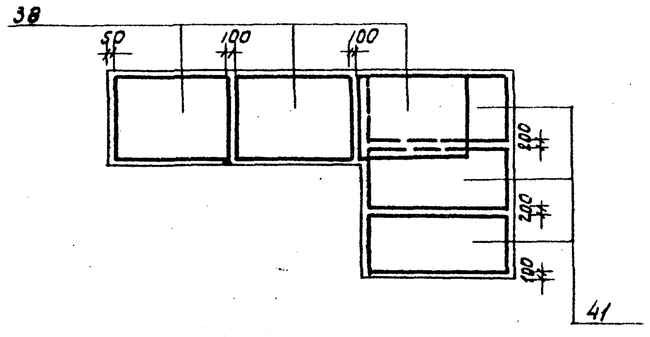

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр		Гольденгорн		
Рук. гр.		Терновая		
Инженер		Рубцовская		
Провер.		Зоробьева		

ТП 903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	19	


Монолитные ж.б. Фундамент Фм9.

САНТЕХПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата

15590-01 36

Маркировочный план подземных конструкций

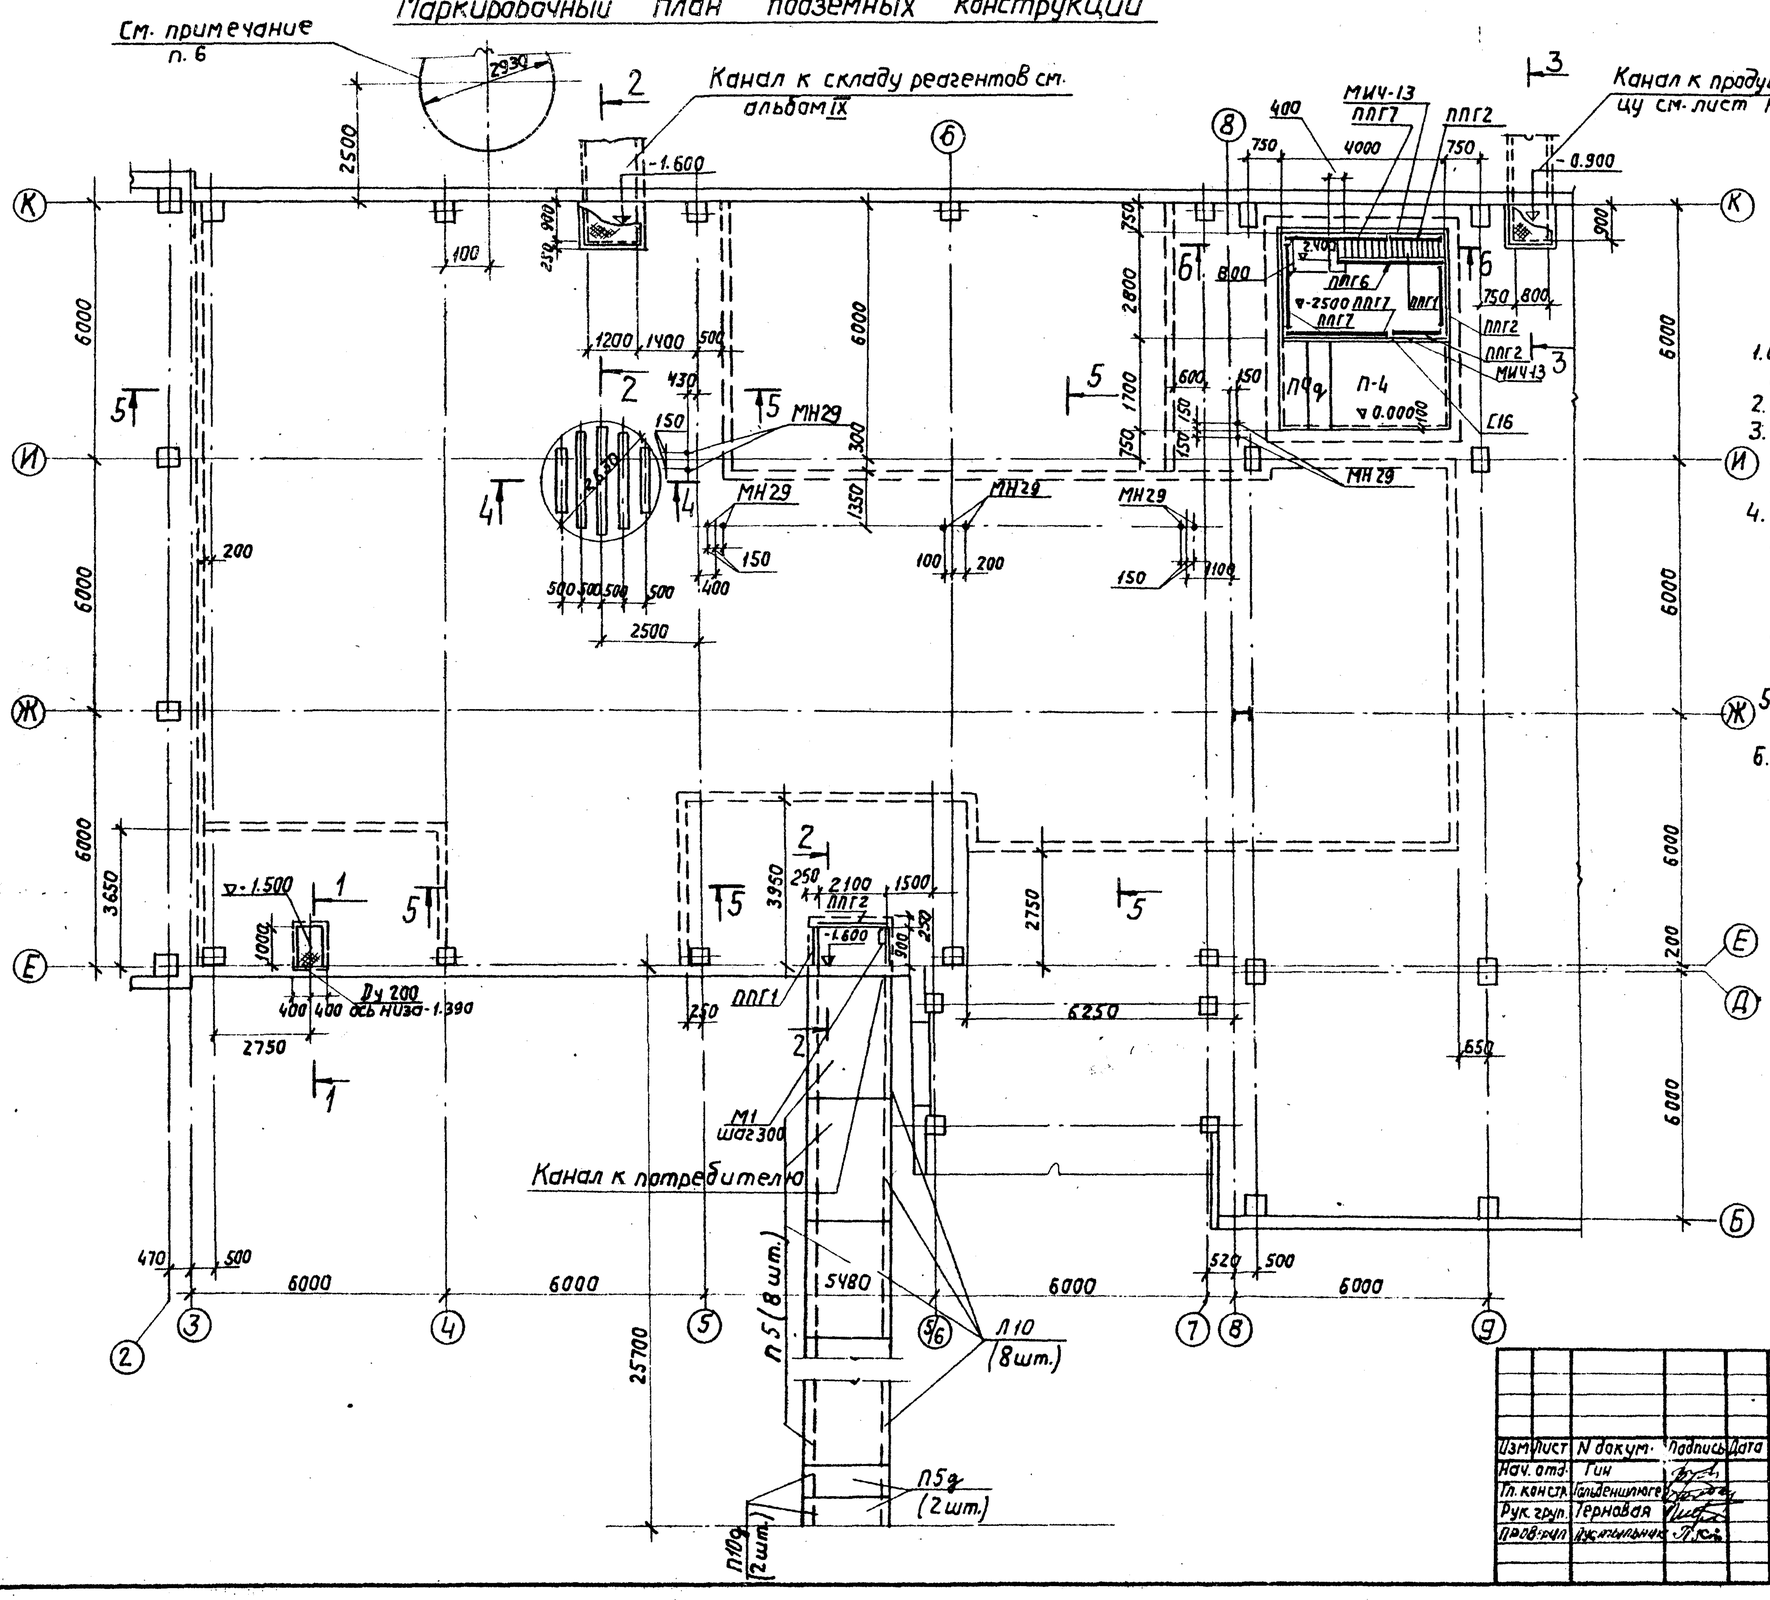

1. Спецификацию элементов, замаркированных на данном листе см. лист КЖ-21.
2. Сечения 1-1 ÷ 6-6 см. лист КЖ-22.
3. Наружные поверхности всех технологических каналов и приямков обмазать битумной мастикой в 1 слой.
4. Подготовку пола в котельном зале выполнять послойно: сначала уложить слой бетона толщиной 50мм (а в местах усиленной бетонной подготовки - 150мм) затем, после укладки труб технологической, сантехнической частей и электрокабелей силовой сети - 2 слой 50 мм.
5. Трубы укладывать по чертежам соответствующих частей проекта.
6. Под бак декарбонизированной воды выполнить подготовку до отм. 0.350 (дно бака) по типовому проекту 704-1-49, альбому III.

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	ТП 903-1-158 КЖ
Нач. отд.		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо- каменные и бурые угли.
Гл. констр.		Сальденшляге			
Рук. груп.		Терновая			Литер Р; Лист 20; Листов
Провер.		Шкапильник			Маркировочный план подземных конструкций в осях 3-9: САНТЕХПРОЕКТ

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Согласовано

Инв. N подл. | Подпись и дата


Альбом 1

Типовой проект 903-1-158

Согласовано
Инв. КУ-2 Кумбрянцин

Инв. № подл. | Подпись и дата

Маркировочный план подземных конструкций

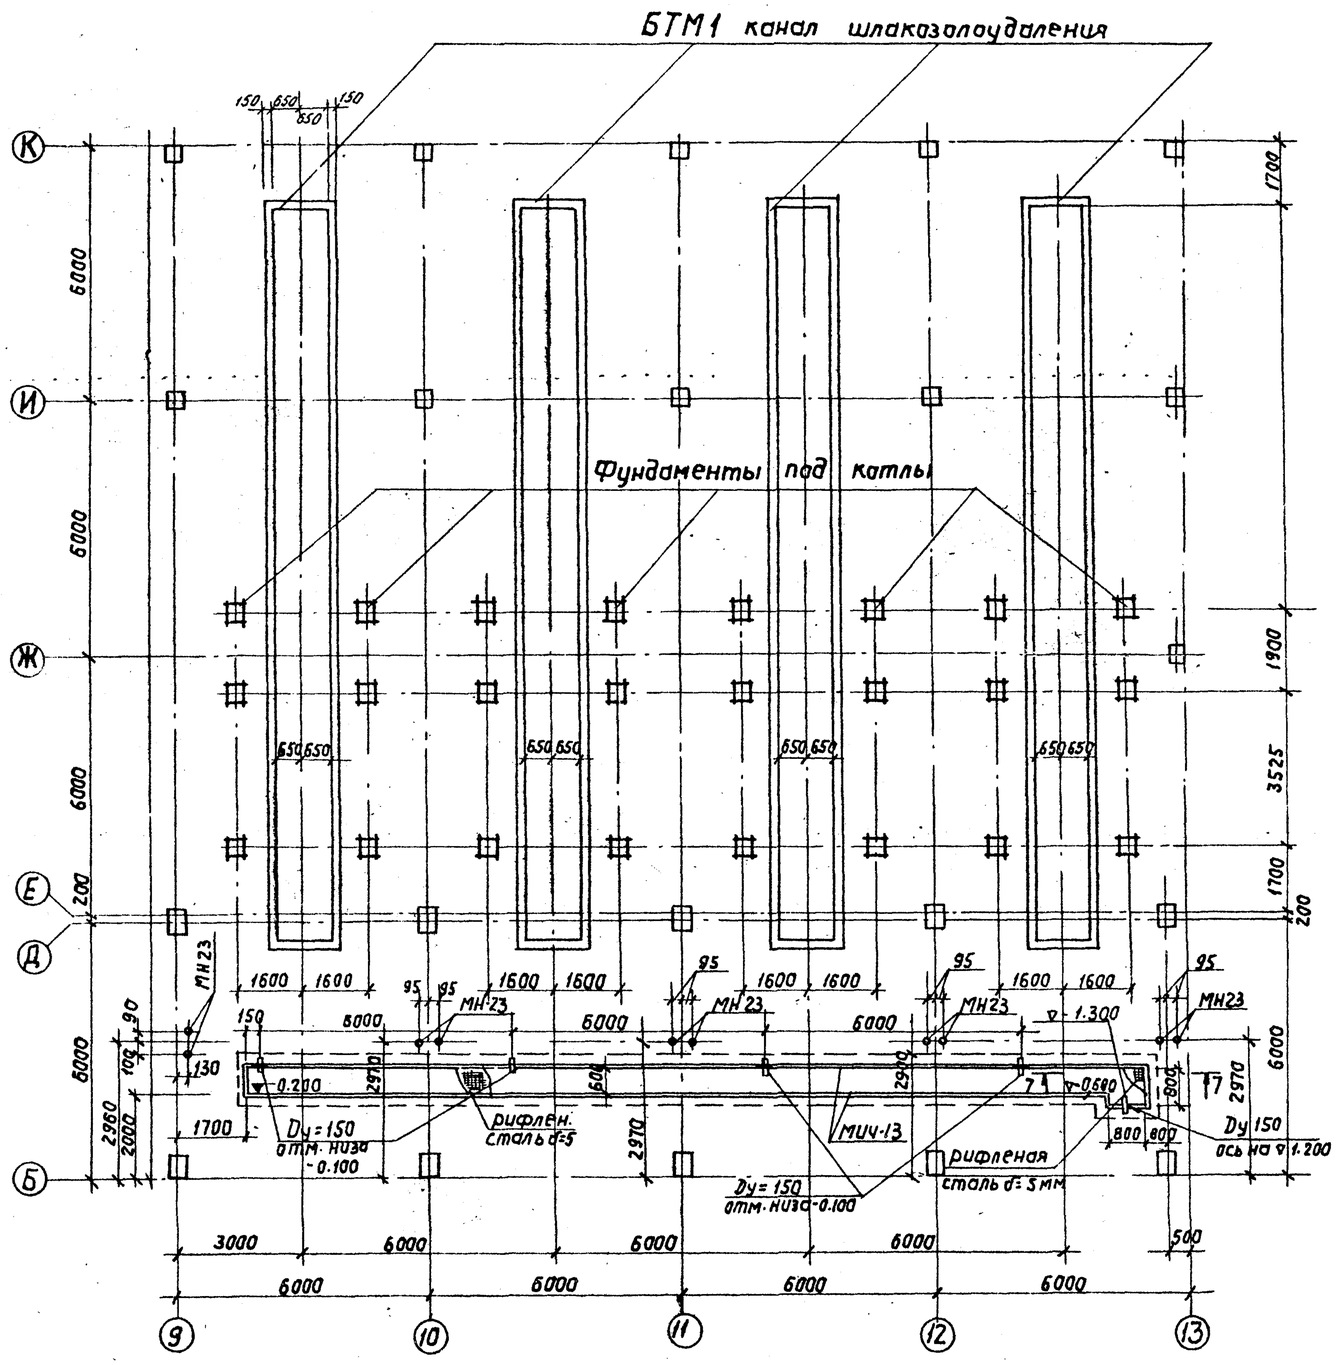


Спецификация элементов, замаркированных на листах КЖ20 и КЖ21

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		Монолитные ж.б.конст.		
Пр м1	КЖ-82	Приямок на отм-2.500	1	шт.
БТм1	КЖ-34	Канал шлакозолоуд. БТм1	4	шт.
	КЖ-21	Усиленный пол		
		Бетон М300	98,5	м3
		Сборные ж.б.		
		конструкции		
БУ13	1.139.1 В.1	Перемычки БУ13	2	0,085т
П4	ИС-01-04.82.	Плита П4	1	1,63т
П4д	То же	—"— П4д	2	0,33т
Л10	—"—	Лоток Л10	8	3,52т
Л10д	—"—	То же Л10д	2	0,68т
П5	—"—	плита П5	8	
П5д	—"—	То же П5д	2	
		Стальные элементы		
ППГ2	1.459-2. в.4	Ограждение пл-ки ППГ2	3	шт.
ППГ7	То же	То же ППГ7	3	шт.
ЛГ10	—"—	Лестничный марш ЛГ10	1	шт.
ПЛГ6	—"—	Огражд. лестн. марша ПЛГ6	1	шт
М1	3.900-2 Вып.5	Скоба М1	6	шт
МИ4-13	3.400-6	Изделие закладн. МИЧ-13	53	п.м.
рифл. ст δ=5мм	ГОСТ 8568-57*	Рифл. сталь δ=5мм	28	м2
—40х4	ГОСТ 103-76	—40х4	40	п.м.
Ду 200	3.901-5	Сальник Ду 200	1	шт.
Ду 150	то же	То же Ду 150	5	шт.
С16	ГОСТ 8240-72	Балка С16	5	п.м.
МН23	903-1-133.КЖИ-МН23,29	Закладная деталь МН23	5	шт.
МН29	То же	То же МН29	5	шт.
МИ3-11	КЖ-22	Изделие закладное МИ3-11	2	шт.


Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	ТП 903-1-158 КЖ
Нач. отд.		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли.
Гл. констр.		Ольдернилюгер			
Рук. груп.		Терновая			Литер Р / Лист 21 / Листов
Провер.		Пустыльник			Маркировочный план подземных конструкций в осях 9÷13. САНТЕХПРОЕКТ

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


1-1

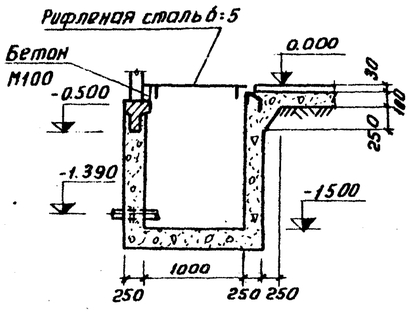


2-2

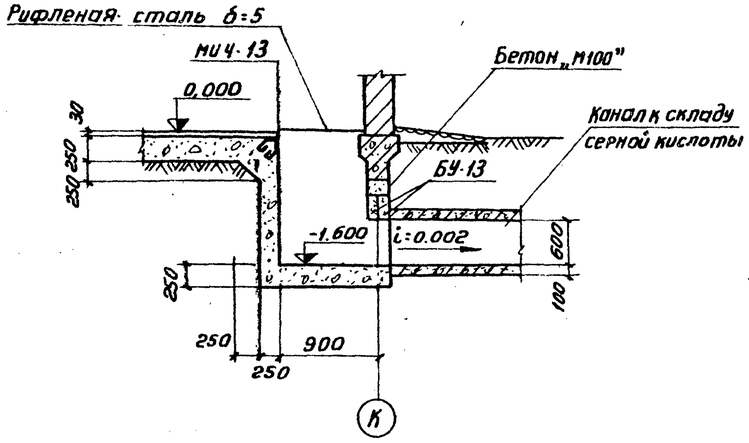


3-3

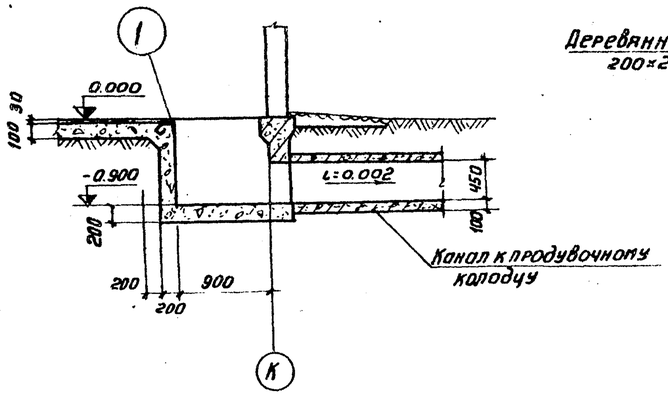


4-4

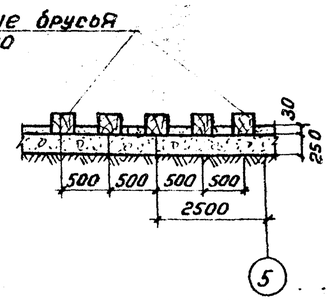


5-5

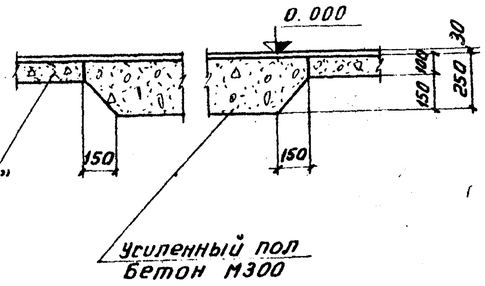


Б-Б

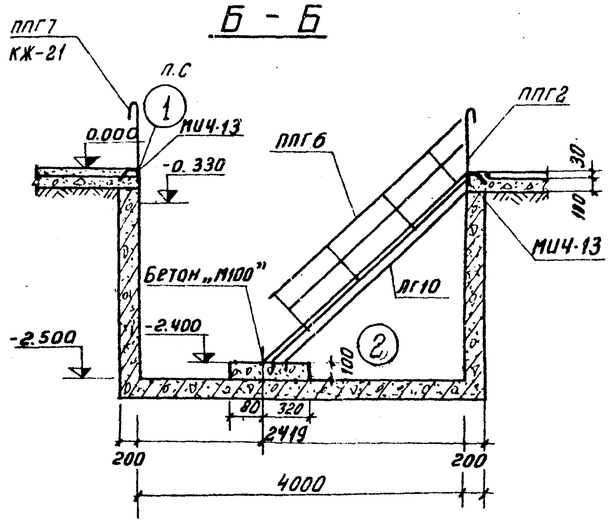



7-7

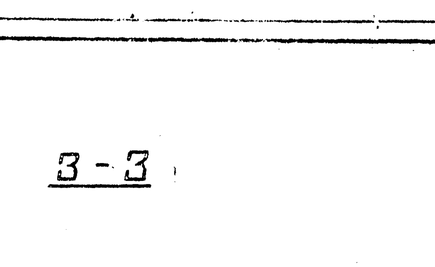

8-8

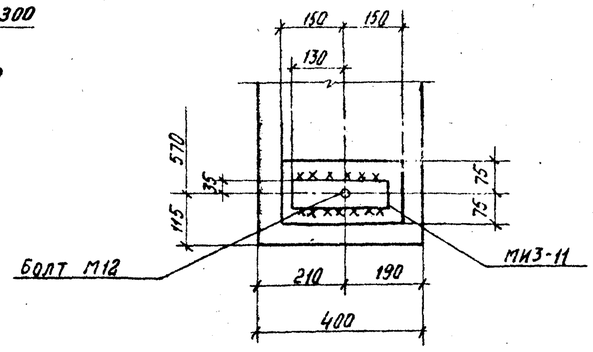

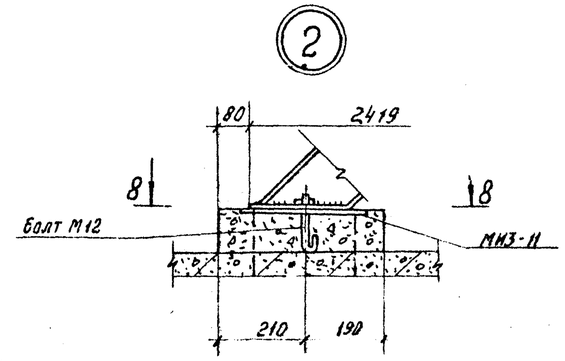

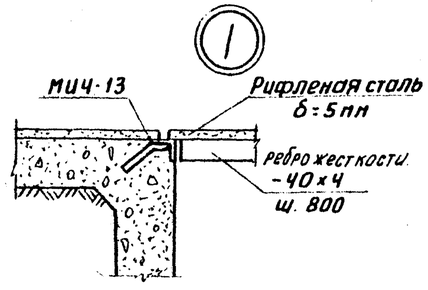

Спецификацию закладных деталей и рифленой стали, а также металлических изделий лестницы см. лист КЖ-21

Согласовано:

Инв.№подл. | Подп. и дата


					ТП 903-1-158	КЖ	
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с Топливо-каменные и бурые угли		
Изл.	Лист	Ндокум.	Подп.	Дата			
Нач. отд.		Гин				Литер	Лист	Листов
Гл. конст.		Гольденшлагер				Р	22	
Рук. гр.		Терновая						
					Узел 1. Сечения 1-1 ÷ 7-7	САНТЕХПРОЕКТ		

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1 – 1

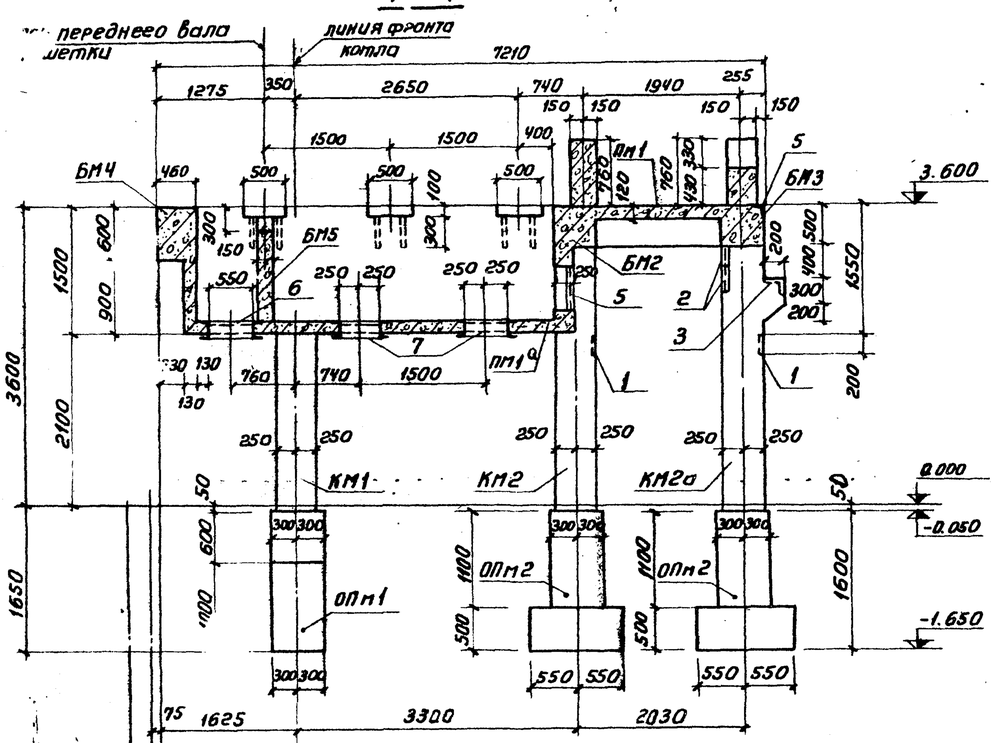

Маркировочный план фундамента ФКм-1 на отм. 3.600

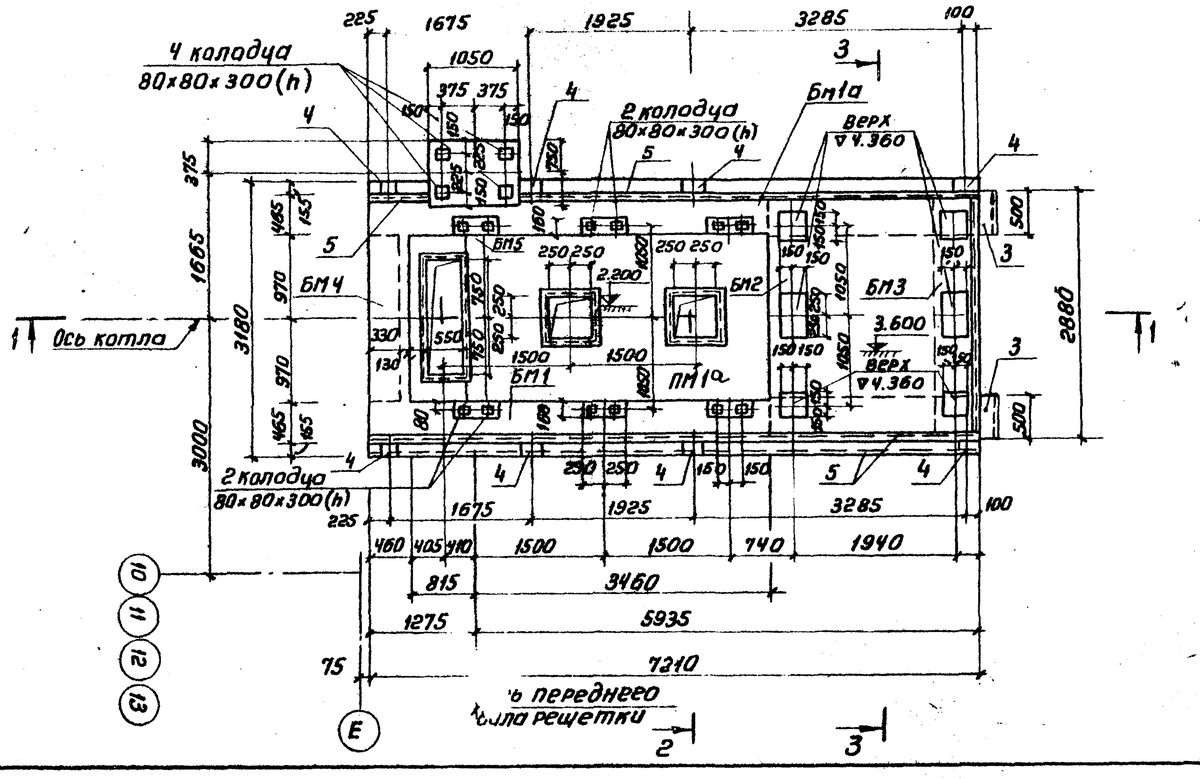

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Прим
		ФКм1		
		Документация		
	т.п 903-1-158 – КЖ-23	Сборочный чертеж		На 8 лист
		Сборочные единицы и детали		
ОПм1	тп 903-1-158 КЖ-25	Монолитная жел. бет. опора ОПм1	1	
ОПм2	тп 903-1-158 КЖ-25	то же ОПм2	4	
Км1	тп 903-1-158 КЖ-25	Монолитная жел. бет. колонна Км1	2	
Км2	тп 903-1-158 КЖ-26	то же Км2	2	
Км2а	тп 903-1-158 КЖ-26	то же Км2а	2	
Бм1	тп 903-1-158 КЖ-27	Монолитная жел. бет. балка Бм1	1	
Бм1а	тп 903-1-158 КЖ-27	то же Бм1а	1	
Бм2	тп 903-1-158 КЖ-28	то же Бм2	1	
Бм3	тп 903-1-158 КЖ-28	то же Бм3	1	
Бм4	тп 903-1-158 КЖ-28	то же Бм4	1	
Бм5	тп 903-1-158 КЖ-30	то же Бм5	1	
Пм1а	тп 903-1-158 КЖ-29	то же Пм1а	1	

Спецификация закладных деталей на один конструктивный элемент

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Км1		
				Сборочные единицы и детали		
		1	3.400-6	Закладная деталь МН3-12	1	
				Км2а		
				Сборочные единицы и детали		
		1	3.400-6	Закладная деталь МН3-12	1	
		2	3.400-6	то же МН4-22	4	
		3	тп 903-1-153-КЖИ-МН6	то же МН6	1	
				Км2		
				Сборочные единицы и детали		
		1	3.400-6	Закладная деталь МН3-12	1	
				Бм1		
				Сборочные единицы и детали		
		4	3.400-6	Закладная деталь МН3-9	4	
		5	3.400-6	то же МН4-13	14,5	пм
				Бм1а		
				Сборочные единицы и детали		
		4	3.400-6	Закладная деталь МН3-9	4	
		5	3.400-6	то же МН4-13	7,3	пм
				Бм2		
				Сборочные единицы и детали		
		5	3.400-6	Закладная деталь МН4-13	2,4	пм
				Бм3		
				Сборочные единицы и детали		
		5	3.400-6	Закладная деталь МН4-13	2.9	пм
				Пм1а		
				Сборочные единицы и детали		
		6	тп 903-1-153-КЖИ-МН5	Закладная деталь МН5	1	
		7	тп 903-1-153-КЖИ-МН4	то же МН4	2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Нач. отд		Гин		
Гл. конс.		Тольдеишкер		
Рук. гр.		Терновая		
Исполн		Алешникова		

ТП 903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	23	

Фундамент под котел ФКм-1. Маркировочный план ф-то ФКм-1 на отм. 3.600 Разрез 1-1

САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 40

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата

2-2




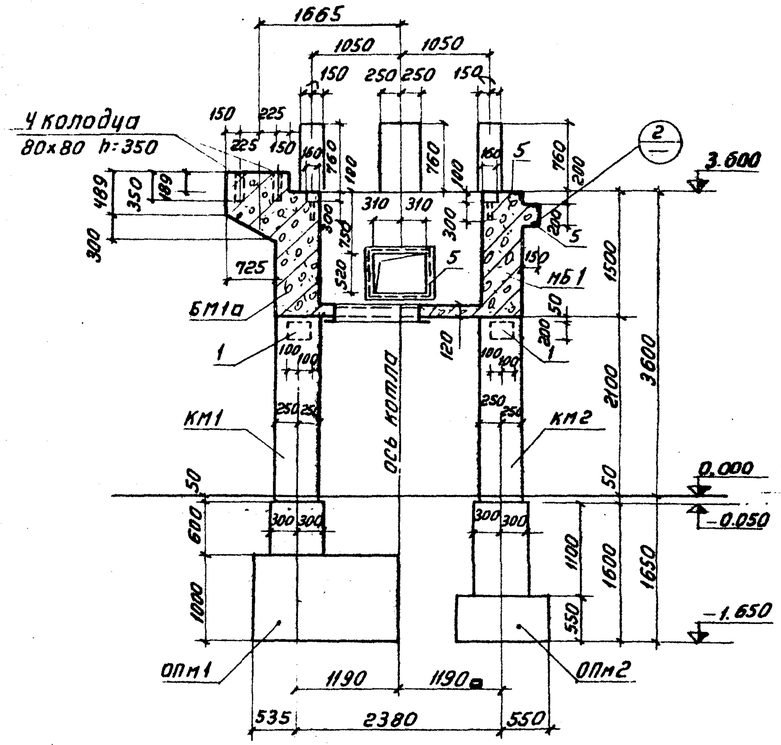


Схема нагрузок на фундамент ФОм-1

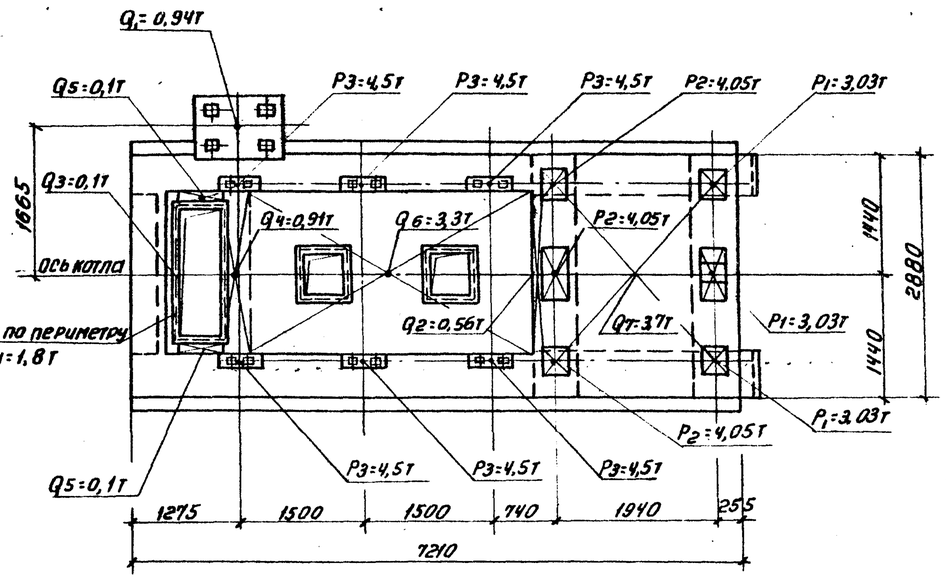


Детали установки МИ 4-13

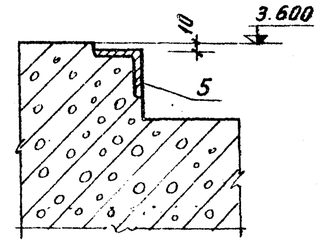


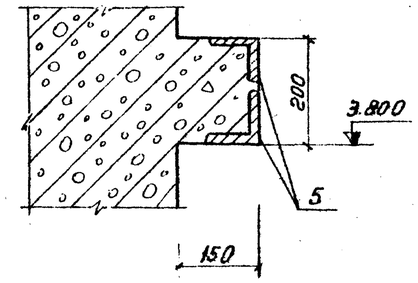

3-3

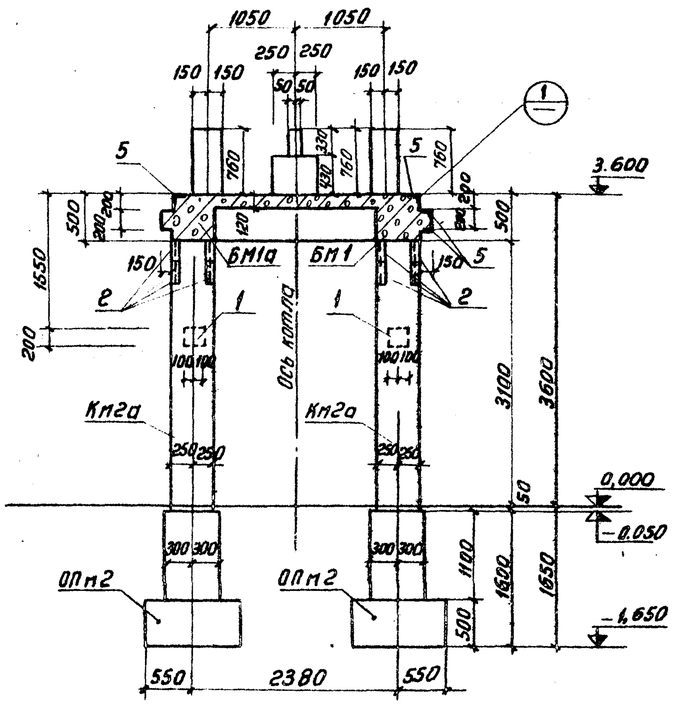

Маркировочная схема опор и колонн

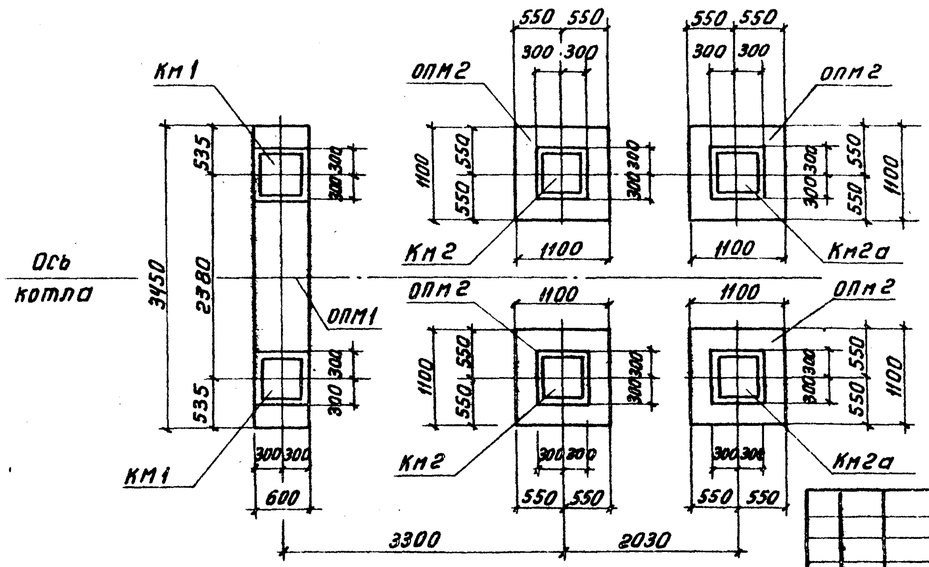


Буквой „Р" обозначены сосредоточенные нагрузки, а буквой „q" равномерно распределенные.

						ТП 903-1-158 КЖ	
						Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14 с. Топливо - каменные и бурые угли.	
Изм.	Лист	Ндокум.	Подп.	Дата			Литер / Лист / Листов
Нач.отд.		ГИН					Р / 24 /
Гл.констр.		Гольденштейн					
Рук. гр.		Терновая					
Исполн.		Алешникова				Фундамент под котел ФКм 1. Схема нагрузок. Маркировочная схема опор и колонн.	САНТЕХПРОЕКТ


15590-01 41

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


1-1

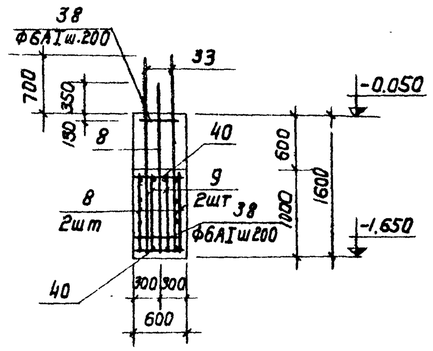


ОПм 2

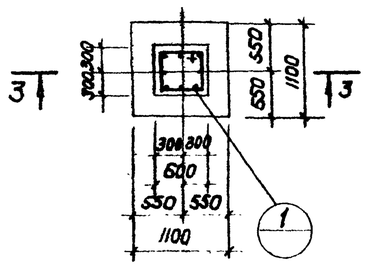


3-3

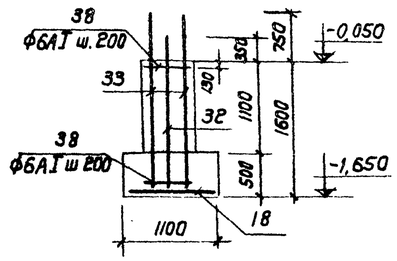


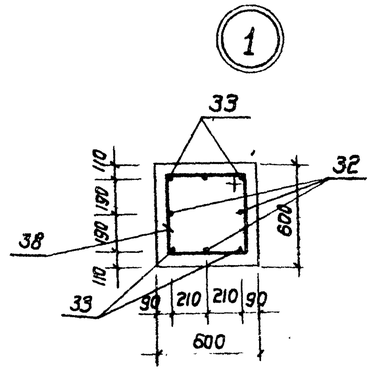


ОПм 1

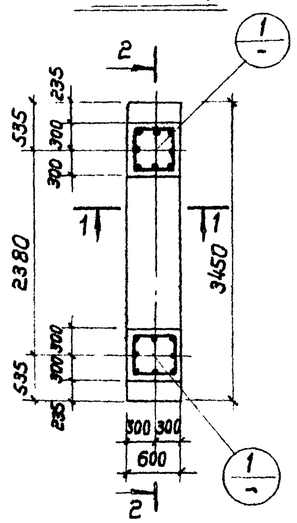


КМ 1

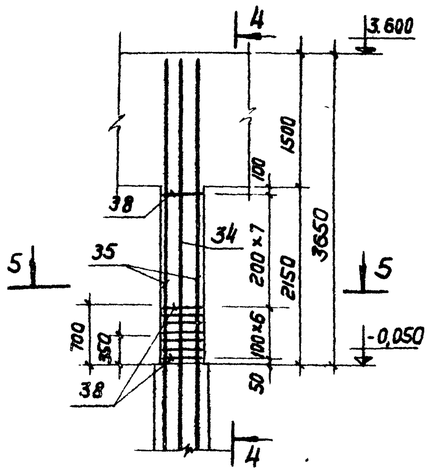


4-4

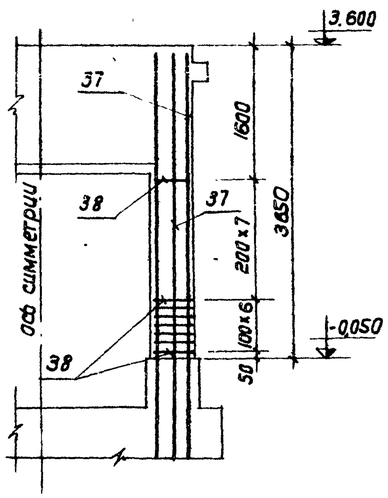

5-5



2-2

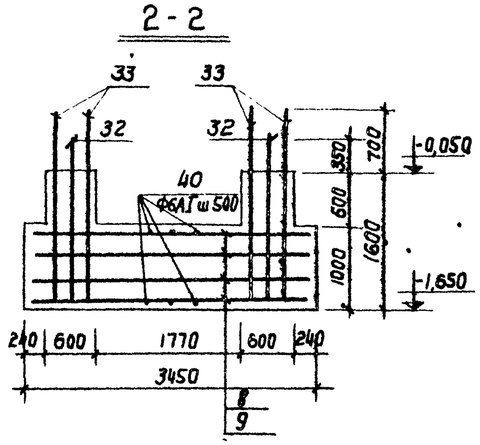

Инв.№подл. | Подп. и дата


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ-
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо-каменные и бурые угли.
Нач. отд.		Гин			Лит. Р; Лист 25; Листов
Гл. конс.		Ольбежицкая			
Рук. гр.		Терновая			Фундамент под котел ФКм-1. Опалубки и армирование ОПм-1; ОПм-2; КМ 1.
Испол.		Мещникова			САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 42


Типовой проект 903-1-158 Альбом V

Инв.N подл. | Подп. и дата


Км 2

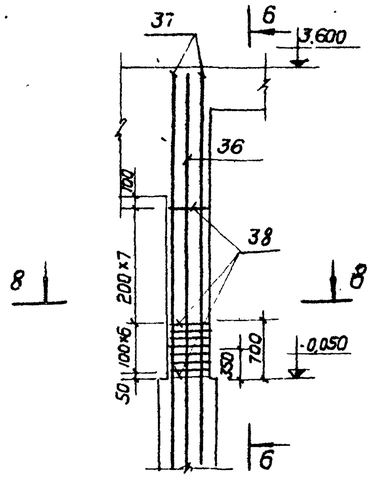


6-6

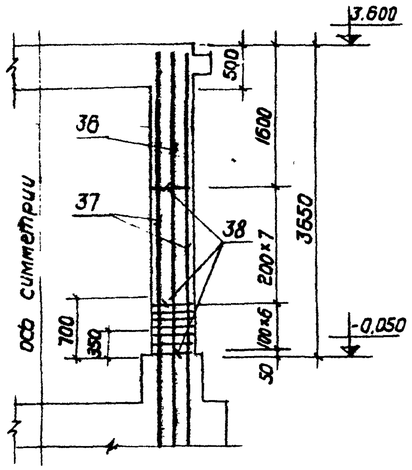


8-8




Км 2а

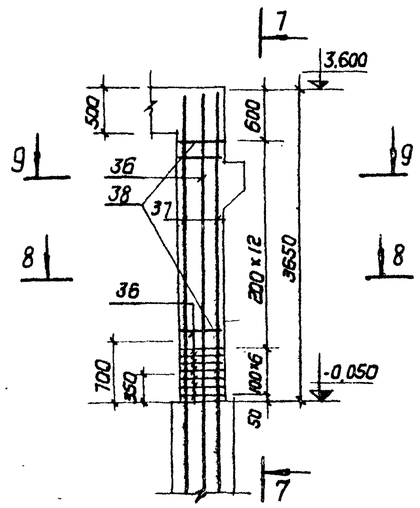

7-7

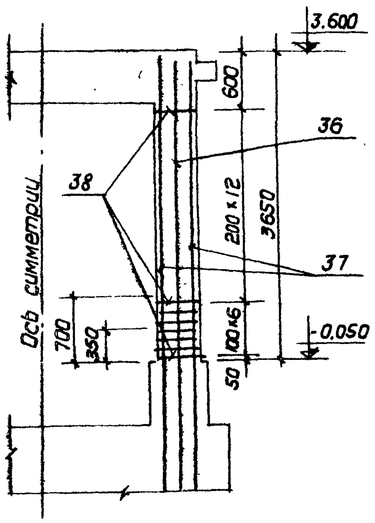

9-9



Спецификация арматурных изделий на один конструктивный элемент, разработанный на данном листе


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				ОП м 1		
				Сборочные единицы и детали		
		8	т.п. 903-1-153-КЖИ-КР11	Арматурное изделие КР 11	2	
		9	т.п. 903-1-153-КЖИ-КР12	То же КР 12	2	
		13,36	т.п. 903-1-153-КЖ-30	Стержни одиночные		см. черт.
		40	То же	То же		см. черт.
				Материалы		
				Бетон М 200	2,3	м³
				ОП м 2		
				Сборочные единицы и детали		
		18	т.п. 903-1-153-КЖИ-С24	Сетка арматурная С24	1	
		12,33	т.п. 903-1-153-КЖ-30	Стержни одиночные		см. черт.
		38	То же	То же		см. черт.
				Материалы		
				Бетон М 200	0,6	м³
				Км 1		
				Сборочные единицы и детали		
		14-18	т.п. 903-1 КЖ-30	Стержни одиночные		см. черт.
				Материалы		
				Бетон М 200	0,5	м³
				Км 2		
				Сборочные единицы и детали		
		16-38	т.п. 903-1 КЖ-30	Стержни одиночные		см. черт.
				Материалы		
				Бетон М 200	0,8	м³
				Км 2а		
				Сборочные единицы и детали		
		16-39	т.п. 903-1 КЖ-30	Стержни одиночные		см. черт.
				Материалы		
				Бетон М 200	0,8	м³

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ-		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо каменные и бурые угли.		
Нач. отд.	Гин					Лит.	Лист	Листов
Гл. констр.	Гольденштейн					Р	26	
Рук. гр.	Терновая				Фундамент под котел ГКМ-1. Опалубки и армирование Км 2; Км 2а.	САНТЕХПРОЕКТ		
Испол.	Алешникова							


15590-01 43

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Бм1 ; Бм1а

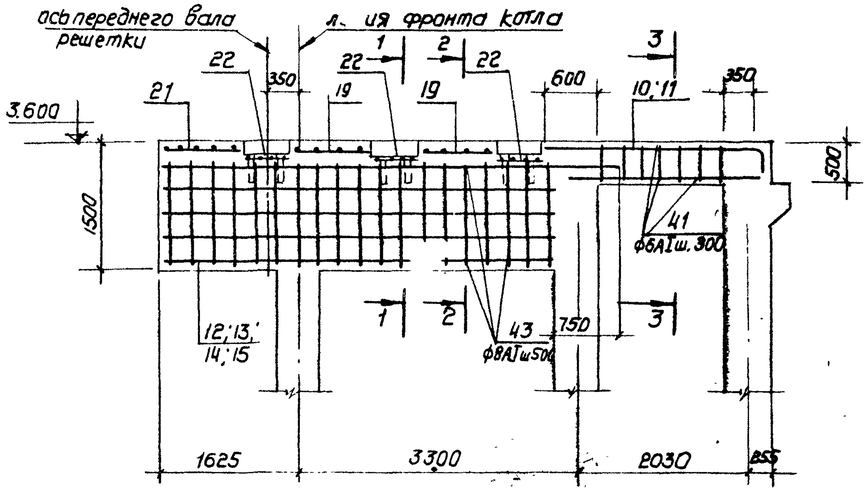

1 – 1

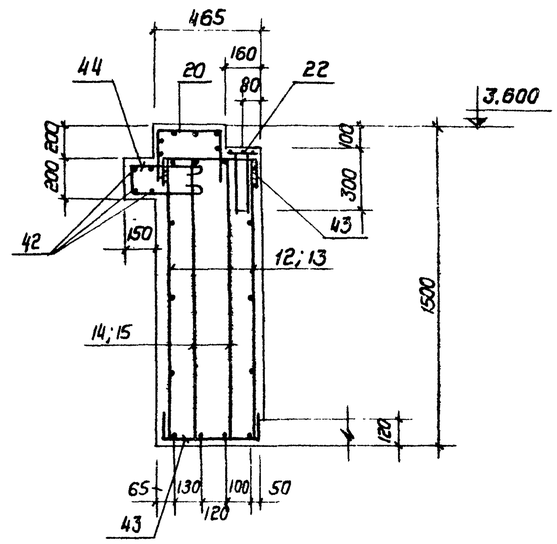

План раскладки сеток балки Бм1а

План раскладки сеток балки Бм1

2 – 2

3 – 3

Спецификация металлических изделий на один конструктивный элемент, разработанный на данном листе

Форм.	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Бм 1а		
			-	*Сборочные единицы и детали*		
		10	ТП 903-1-153-КЖИ-КР13	Арматурное изделие КР13	2	
		11	ТП 903-1-153-КЖИ-КР14	То же КР14	2	
		12	ТП 903-1-153-КЖИ-КР15	То же КР15	1	
		13	ТП 903-1-153-КЖИ-КР16	То же КР16	1	
		14	ТП 903-1-153-КЖИ-КР17	То же КР17	1	
		15	ТП 903-1-153-КЖИ-КР18	То же КР18	1	
		19	ТП 903-1-153-КЖИ-С2	Сетка арматурная С2	2	
		20	ТП 903-1-153-КЖИ-С25	То же С25	3	
		21	ТП 903-1-153-КЖИ-С4	То же С4	1	
		22	ТП 903-1-153-ККЦ-С26	То же С26	3	
		26	ТП 903-1-153-КЖИ-С30	То же С30	1	
		41;44	ТП 903-1-158-КЖ-30	Стержни одиночные		см. черт.
		5;52	То же	То же		см. черт.
				Материалы		
				Бетон М 200	4,5	м³
				БМ-1		
				Сборочные единицы и детали		
		10	ТП 903-1-153-КЖИ-КР13	Арматурное изделие КР13	2	
		11	ТП 903-1-153-КЖИ-КР14	То же КР14	2	
		12	ТП 903-1-153-КЖИ-КР15	То же КР15	1	
		13	ТП 903-1-153-КЖИ-КР16	То же КР16	1	
		14	ТП 903-1-153-КЖИ-КР17	То же КР17	1	
		15	ТП 903-1-153-КЖИ-КР18	То же КР18	1	
		19	ТП 903-1-153-КЖИ-С2	Сетка арматурная С2	2	
		20	ТП 903-1-153-КЖИ-С25	То же С25	3	
		21	ТП 903-1-153-КЖИ-С4	То же С4	1	
		22	ТП 903-1-153-КЖИ-С26	То же С26	3	
		41;44	ТП 903-1-158 КЖ-30	Стержни одиночные		см. черт.
				Материалы		
				Бетон М200	4,0	м³

Стержни-скобы (поз. 22) приварить к поперечным стержням каркасов К7 и К8 дуговой сварной (минимальная $\ell_{шв}$ = 6 см).


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Т.П. 903-1-158 КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо-каменные и бурые угли.		
Нач. отд.	Гин					Лит.	Лист	Листов
Гл. констр.	Ульденциферер					Р	27	
Рук. гр.	Чернобая				Фундамент под котел ФКМ-1. Опалубка и армирование Бм1 и Бм1а.	САНТЕХПРОЕКТ		
Исполн.	Алешникова							

Инв. № подл. | Подп. и дата


Альбом 1.

Типовой проект 903-1-158


Бм 2

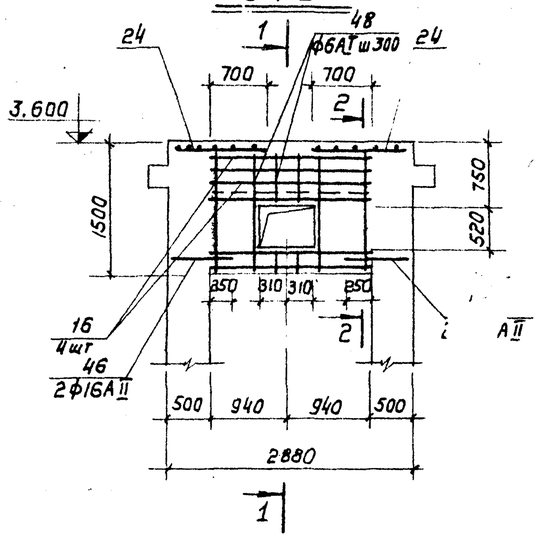

Бм 3

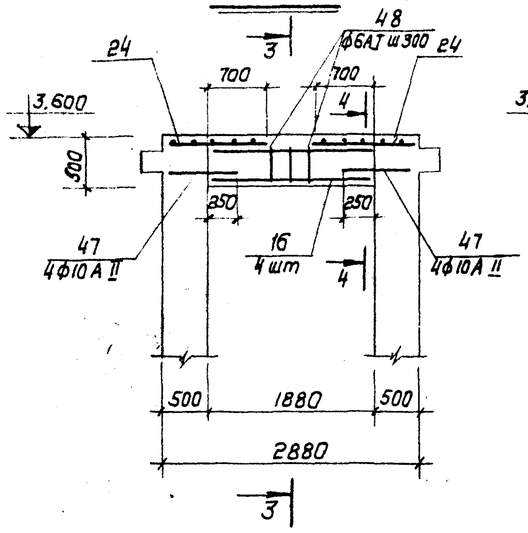


Бм 4

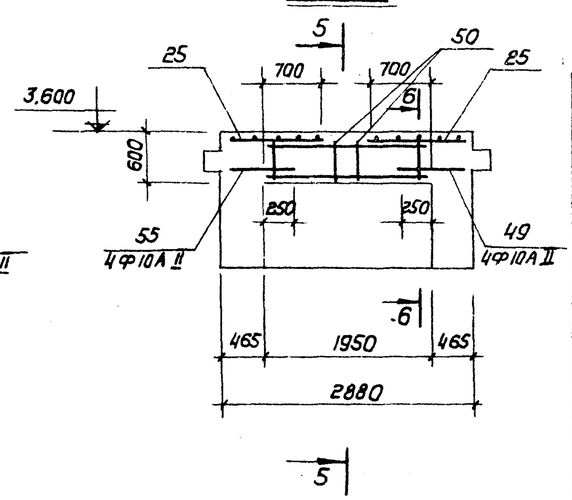


Спецификация металлических изделий на один конструктивный элемент, разработанный на данном листе.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Бм 2		
				Сборочные единицы и детали		
		16	Т.П 903-1-153-КЖИ-КР19	Арматурное изделие КР 19	4	
		23	ТП 903-1-153-КЖН-С27	сетка арматурная С27	2	
		24	ТП 903-1-153-КЖИ-С28	То же С28	2	
		46	ТП 903-1-158 КЖ-30	Стержни одиночные		см. черт.
		47	То же	То же		см. черт.
				Материалы		
				Бетон М 200	0,9	м³
				Бм 3		
				Сборочные единицы и детали		
		16	ТП 903-1-153-КЖИ-КР19	Арматурное изделие КР19	4	
		24	ТП 903-1-153-КЖИ-С28	Сетка арматурная С28	2	
		47,48	ТП 903-1-158 КЖ-30	Стержни одиночные		см. черт.
				Материалы		
				Бетон М 200	0,6	м³
				Бм 4		
				Сборочные единицы и детали		
		17	ТП 903-1-153-КЖИ-КР20	Арматурное изделие КР20	4	
		25	ТП 903-1-153-КЖИ-С29	сетка арматурная С29	2	
		49-50	ТП 903-1-158-КЖ-30	Стержни одиночные		см. черт.
				Материалы		
				Бетон М 200	0,6	м³


1 - 1

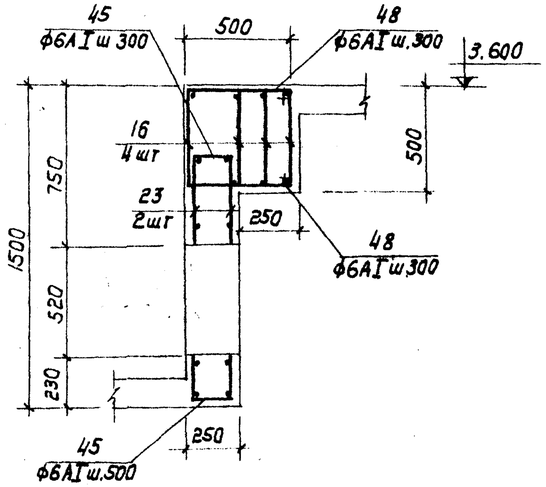

2 - 2

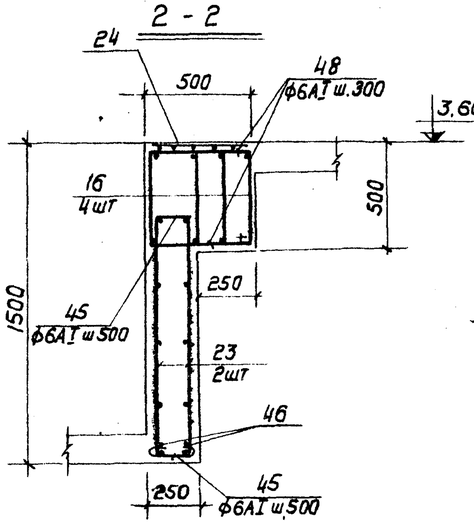


3 - 3

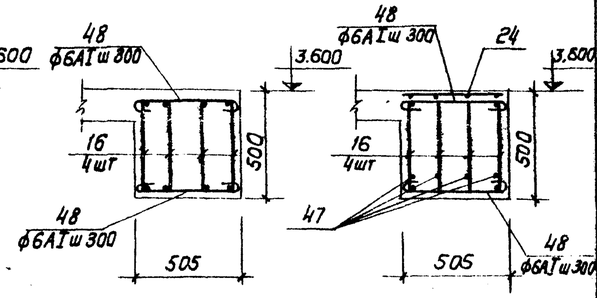


4 - 4


5 - 5

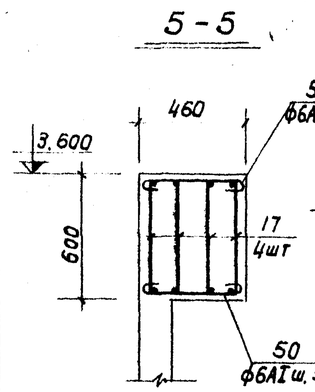


6 - 6

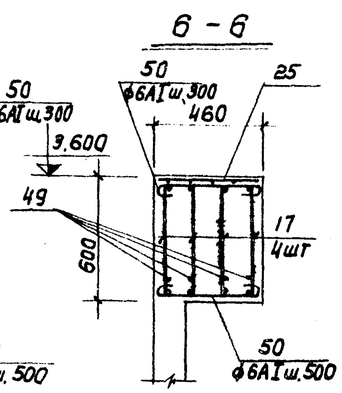

Армирование консоли

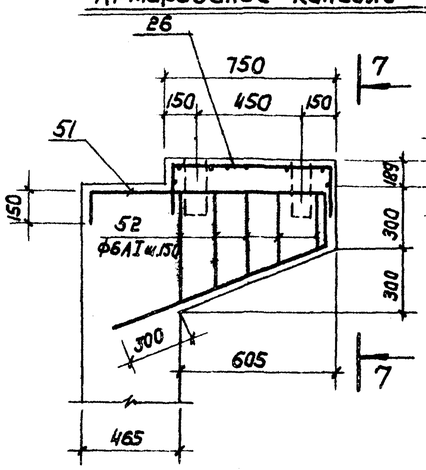

7 - 7

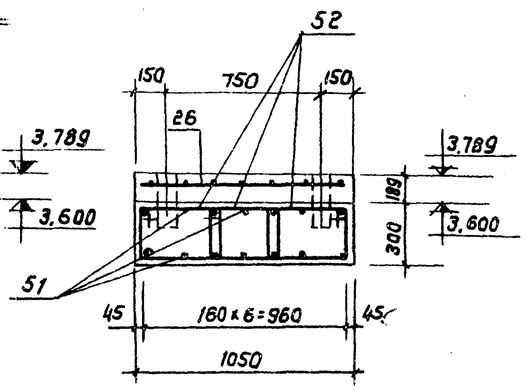

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо-каменные и бурые угли.		
Нач. отд.		Гин				Лит.	Лист	Листов
Гл. конс.		Гольденштейн				Р	28	
Рук. гр.		Терновая			Фундамент под котел Фкм-1. Опалубки и армирование БМ2 ÷ БМ4.	САНТЕХПРОЕКТ		
Исполн.		Алешникова						

15590-01 45

Инв. № подл. | Подп. и дата

Типовой проект 903-1-158 Альбом I.

Схема расположения верхних сеток плиты Пм 1а



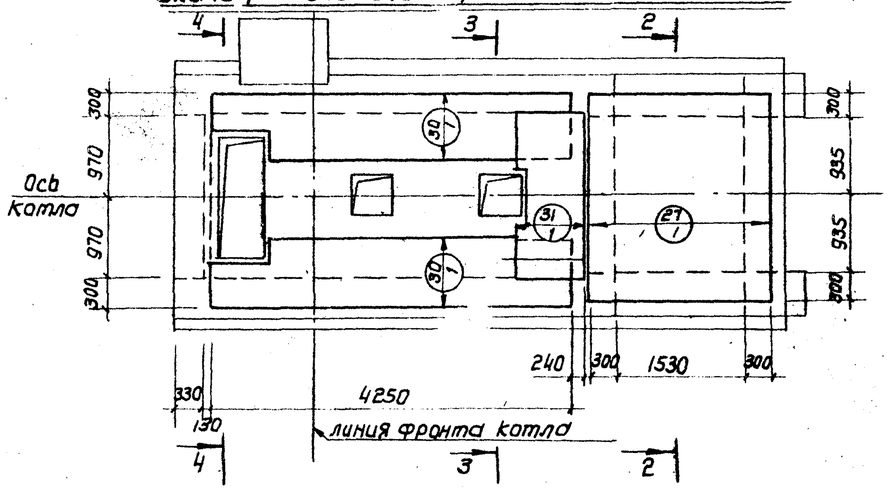



Схема расположения нижних сеток плиты Пм 1а

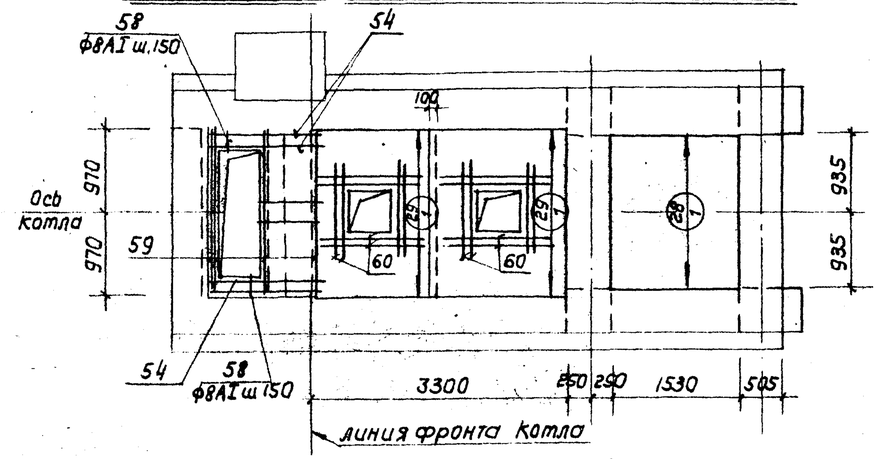


1 - 1

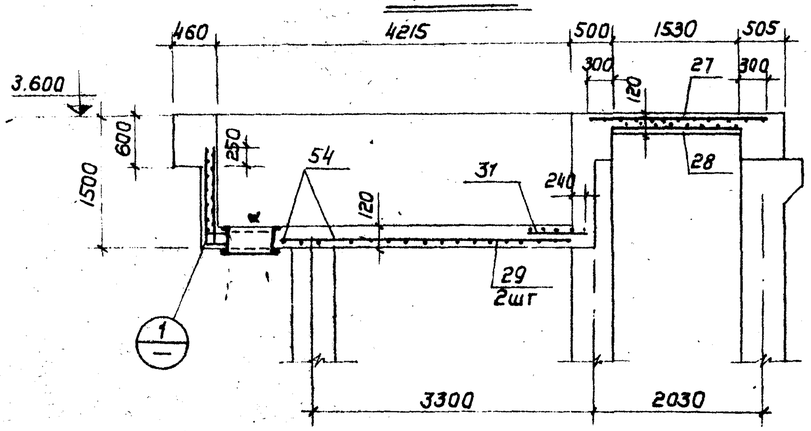


2 - 2

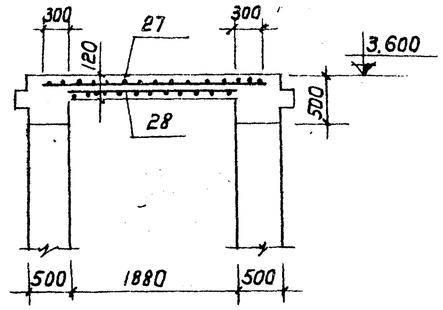


3 - 3

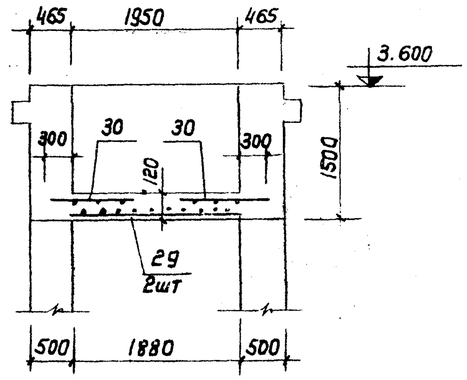

4 - 4

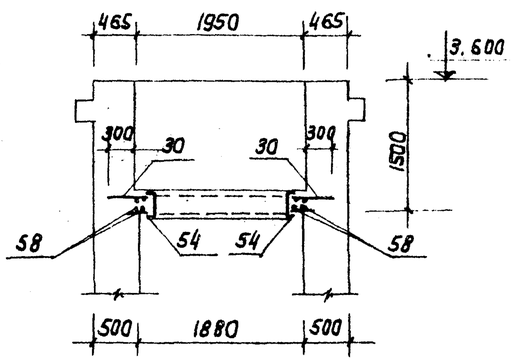

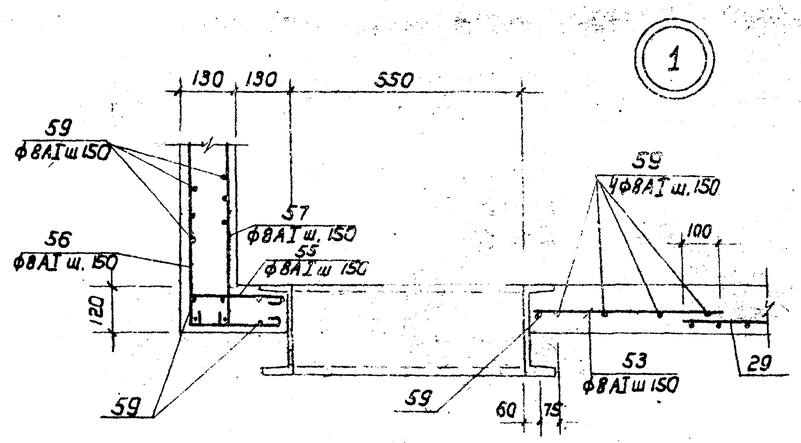

Спецификация металлических элементов на плиту Пм 1.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Сварочные единицы и детали		
		27	ТП 903-1-153-КЖИ-С31	Сетка арматурная С31	1	
		28	ТП 903-1-153-КЖИ-С32	То же С32	1	
		29	ТП 903-1-153-КЖИ-С33	" С33	2	
		30	ТП 903-1-153-КЖИ-С34	" С34	2	
		31	ТП 903-1-153-КЖИ-С35	" С35	1	
		53÷60	ТП 903-1-158 КЖ-30	Стержни одиночные		см. черт.
				Материалы		
				Бетон М 200	1,4	м³

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ-	
Нач. отд.		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо-каменные и бурые угли.	
Гл. конст.		Гальденшлагер				Лит. Р; Лист 29; Листов
Рук. гр.		Терновая			Фундамент под котел Фм-1. Опалубка и армирование Пм 1а	САНТЕХПРОЕКТ
Исполн.		Алешникова				


Инв. № подл. | Подп. и дата

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Ведомость стержней на один элемент

Марка	№ поз.	Эскиз или сечение	ф мм и класс	Длина мм	Кол. шт	Общ. длина м	Масса кг
	32	1900 100	16А II	2000	12	24,0	38,0
	33	2250 100	16А II	2350	12	28,2	44,5
	34		16А II	2140	1	2,14	3,4
	35		16А II	1790	2	3,58	5,7
	36		16А II	3640	11	40,0	63,3
Отдельные стержни	37		16А II	3290	10	32,9	52,0
	38	440 440 70 70	6А I	1900	79	150,0	33,4
	39	70 70 440 220 220 80 285	6А I	1640	2	3,28	0,73
	40	590	6А I	680	9	6,1	1,4
	41	480	8А I	600	20	12,0	4,8
	42	7200	8А I	7200	8	57,5	23,0
	43	100 385 100	8А I	585	40	23,4	9,2
	44	150 380 380	8А I	1050	34	35,6	14,1
	45	170	6А I	270	10	2,7	0,6
	46	740	16А II	740	4	2,96	4,7
	47	740	10А II	740	8	6,0	3,7
	48	445	6А I	545	24	13,1	2,9
	49		10А II	700	8	5,6	3,5
	50	405	6А I	505	12	6,1	1,4
	51	150 1580 1100 230	16А II	3060	7	21,4	34,0
	52	70 70 335 250 250 550	6А I	lср = =1610	15	24,2	5,4
	53	565	8А I	680	10	6,8	2,7
	54		16А II	1470	4	6,0	9,5
	55	90 240	8А I	430	14	6,1	2,4
	56	1140 240	8А I	1480	14	20,8	8,3
	57	1140	8А I	1240	14	17,4	7,0
	58		8А I	200	8	1,6	6,3
	59		8А I	1940	28	54,5	21,5
	60		8А I	1000	8	8,0	3,2

БМ 5 (армирование)

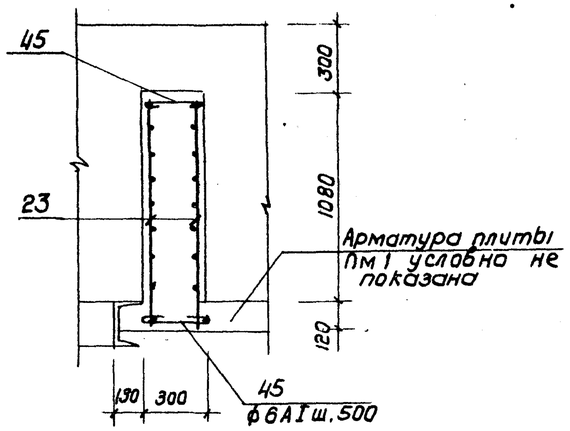


Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				БМ 5		
				Сборочные единицы и детали		
11		23	ТП 903-1-153-КЖИ-С6	сетка арматурная С6	2	
		45	ТП 903-1-158-КЖ-30	стержни одиночные	12	
				Материалы:		
				Бетан М 200	0,4	м³

Выборка стали на один элемент, кг


Марка элемента	Арматурные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, класс А I, ф мм 6	8	Итого	Класс А-II, ф мм 10	16	20	25	Итого	Итого	Закладные: Профильная сталь (-175×8	-200×12 / -250×12	-100×10	Δ=8	Δ=10	С20	-50×5)	Итого	Арматурная сталь: класс А II, ф мм 10	12	Итого	класса А III, ф мм 8	16	Итого	Итого	Всего
ФКМ-1 ОПм1 (шт. 1)	21,2		21,2	8,0	73,6			81,6	102,8																102,8
ОПм-2 (шт. 4)	44,4	20,0	64,4		190,0			190,0	254,4																254,4
КМ-1 (шт. 2)	12,0		12,0		80,4			80,4	92,4					6,4			6,4		2,2	2,2				2,2	101,0
КМ-2 (шт. 2)	12,0		12,0		83,8			83,8	95,8		59,6	30,2		6,4			96,2		2,2	2,2				2,2	194,2
КМ-2а (шт. 2)	14,2		14,2		83,8			83,8	98,0					6,4			6,4		2,2	2,2		46,0	46,0	48,2	152,6
Бм-1 (шт. 1)	4,4	128,2	132,6		49,0	51,6	161,6	270,2	402,8	72,0			7,6			61,0	140,6	1,8		1,8	27,0		27,0	28,8	572,2
Бм-1а (шт. 1)	10,9	174,8	185,7		49,0	64,5	161,6	275,1	460,8	72,0			7,6			30,5	110,1	1,8		1,8	23,9		23,9	26,7	596,6
Бм-2 (шт. 1)	11,4		11,4	19,9	22,3			42,2	53,6							9,0	9,0				0,9		0,9	0,9	63,5
Бм-3 (шт. 1)	8,1		8,1	13,9	11,6			25,5	33,6																33,6
Бм-4 (шт. 1)	8,2		8,2	15,3	11,6			26,9	35,1																35,1
Бм-5 (шт 1)	4,4		4,4	6,0	6,0			12,0	16,4																16,4
ПМ-1 (шт. 1)		164,1	164,1		9,5			9,5	173,6						176,8		176,8					19,0	19,0	19,0	369,4
																									Итого: 2491,8

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо-каменные и бурые угли.		
						Лит.	Лист	Листов
Нач. отд.		Гин				Р	30	
Гл. кон.		Голоденищев						
Рук. гр.		Терновая			Фундамент под котел ФКм-1. Ведомость стержней. Выборка стали. БМ 5 (армирование)	САНТЕХПРОЕКТ		
Испол.		Алешникова						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

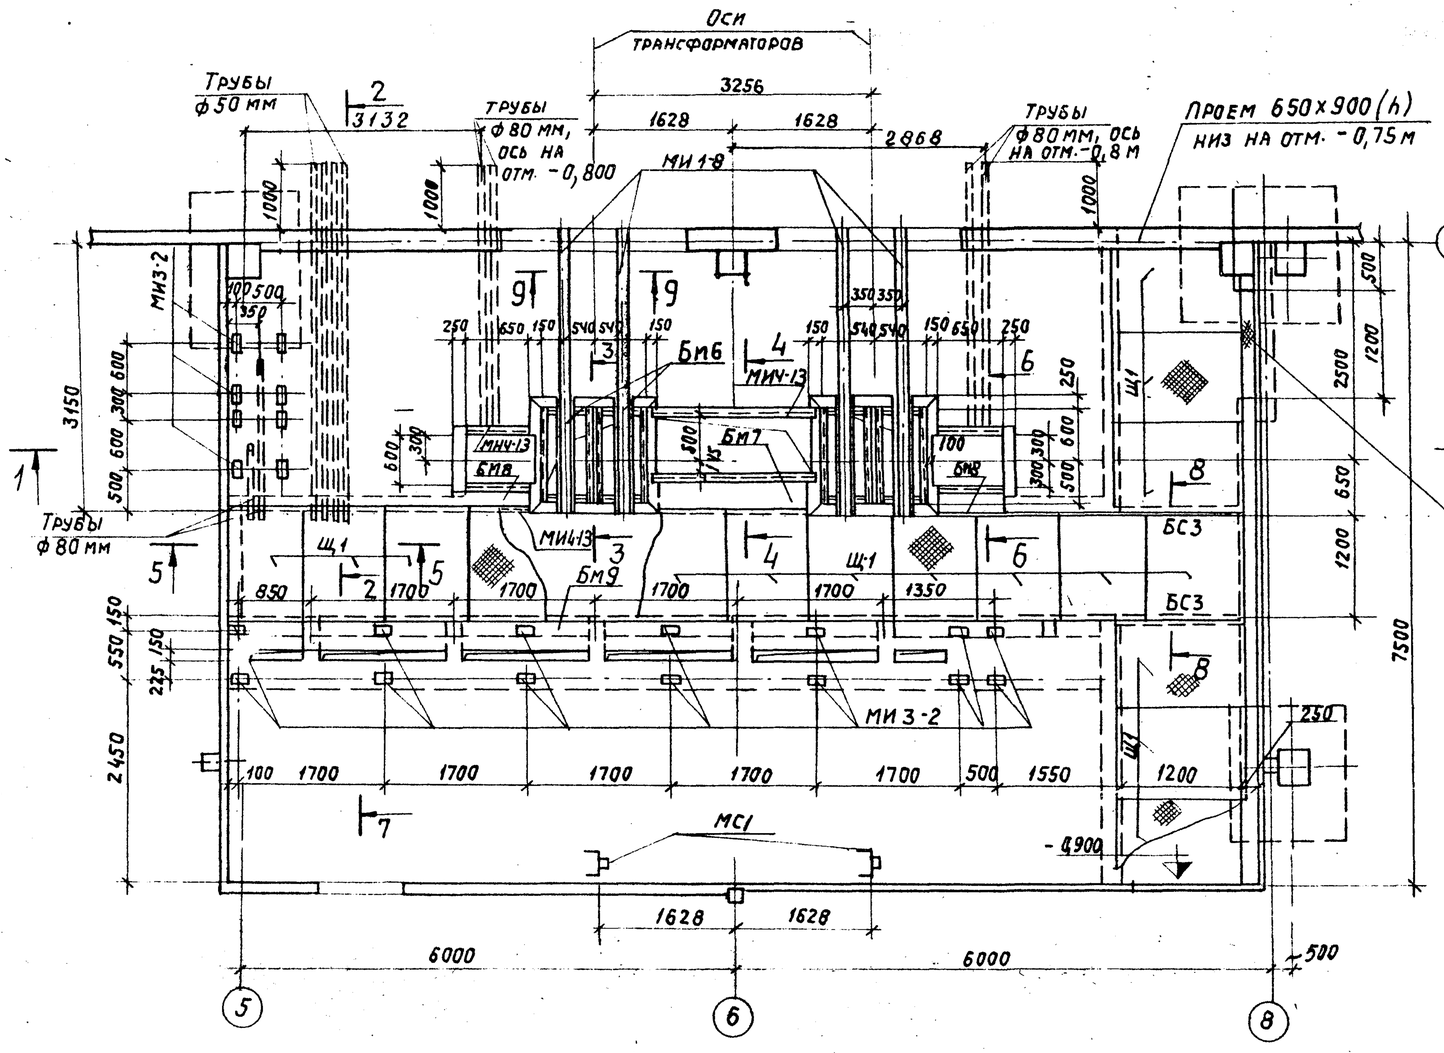

1—1

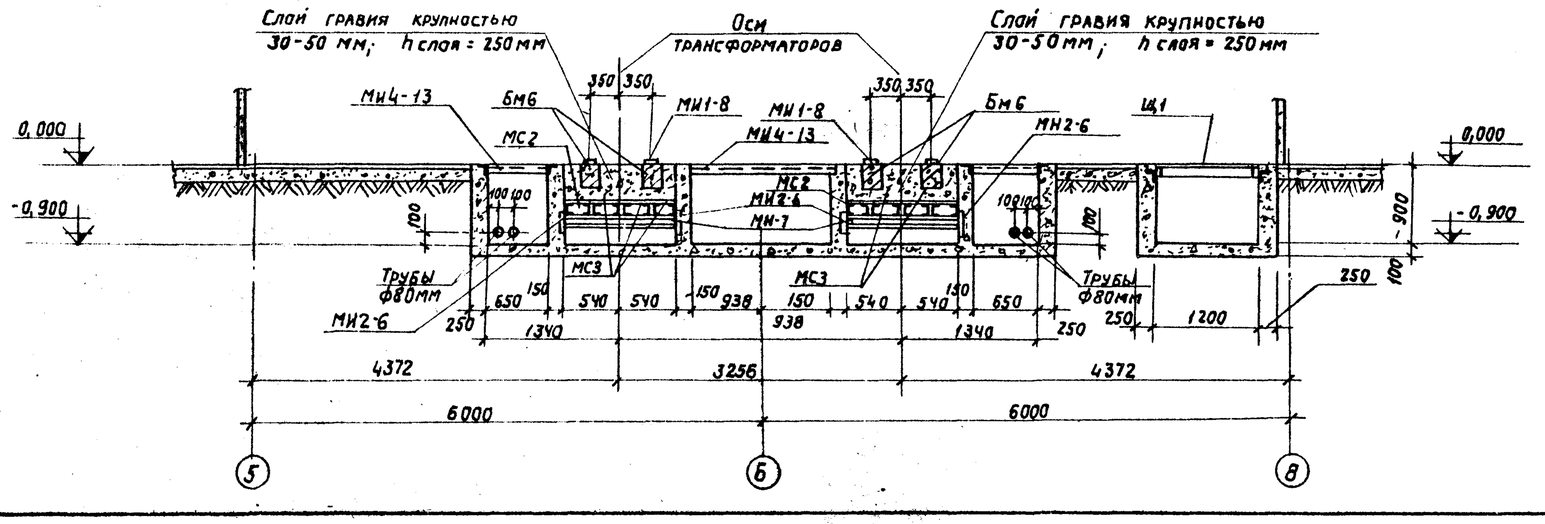

Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе.

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		План на отм. 0,000		
Бм6	КЖ-33	Балка Бм6	4	
Бм7	То же	То же Бм7	1	
Бм8	——»——	То же Бм8	2	
Бм9	——»——	То же Бм9	1	
		Стальные элементы		
МИ 1-8	3.400-6	Закладное изделие МИ1-8	12,6	п.м.
МИ3-2	то же	То же МИ3-2	34	шт
МИ4-19	——»——	То же МИ4-13	30,5	п.м
МИ 2-6	——»——	То же МИ 2-6	16	шт.
БС-3	ИС-01-04, вып.2	Балка металлическая БС3	2	шт.
МС1	903-1-153-КЖИ-МС1	Изделие закладное МС1	2	шт.
МС2	903-1-153-КЖИ-МС2	То же МС2	2	—»—
МС3	903-1-153-КЖИ-МС3	То же МС3	6	—»—
МИ-7	903-1-153-КЖИ-МН7	То же МН-7	4	—»—
Щ1	903-1-153-КЖИ Щ1	Щит Щ1	18	—»—
С12	ГОСТ 8240-72	С12	1,0	п.м

Трубы для электрокабелей силовой сети прокладывать под наблюдением электромонтажников

Сечения 2-2 ÷ 9-9 см. лист КЖ-3.

Каналы и приямки выполнить из бетона М100.

Основание уплотнить щебнем виброизолированным в грунт.

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Гольденшлосс		
Рук. груп.		Терновая		
Инженер		Шевченко		

Т.П. 903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14Гс. Топливо- каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	31	

Маркировочный план КТП 2×400 кВА НЩСУ. Разрез 1-1.

САНТЕХПРОЕКТ

Альбом I

Типовой проект 903-1-158


Согласовано

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N


Альбом I

Типовой проект ТП 903-1-158


2—2

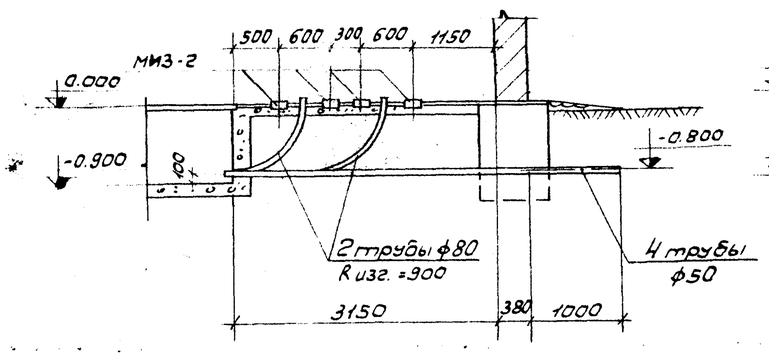


3—3

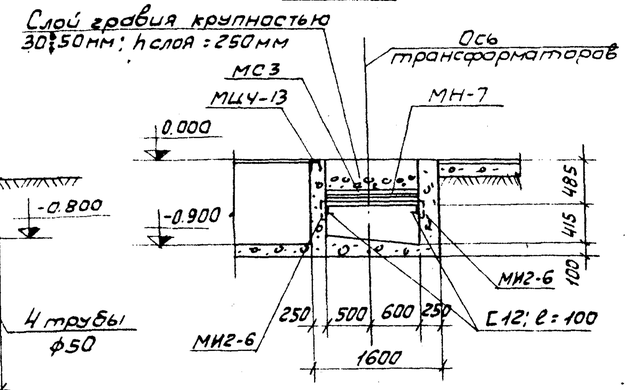


4—4

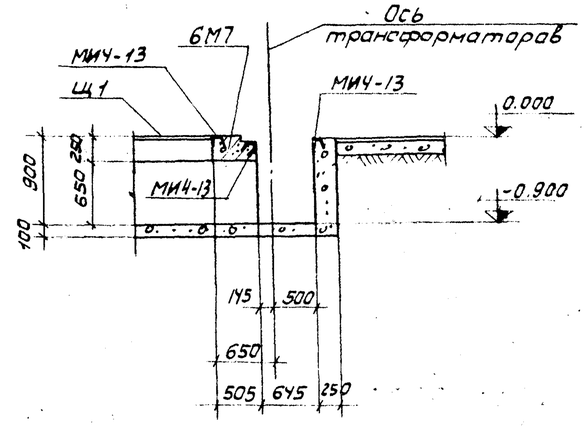


5—5

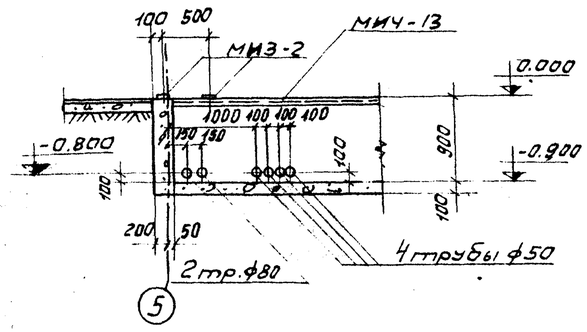


7—7

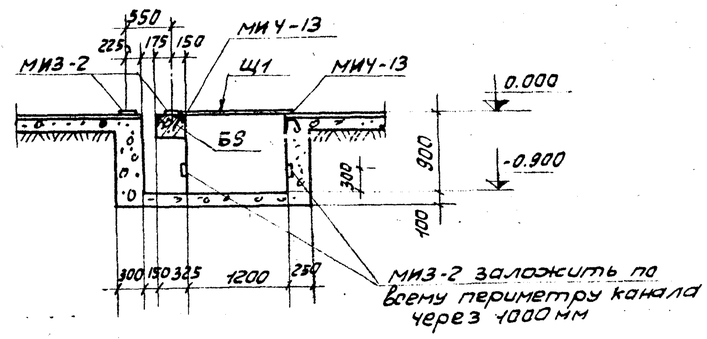


9—9

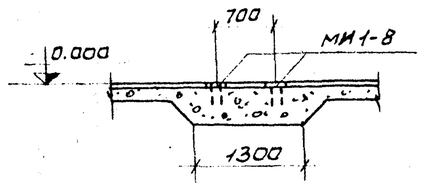


10-10

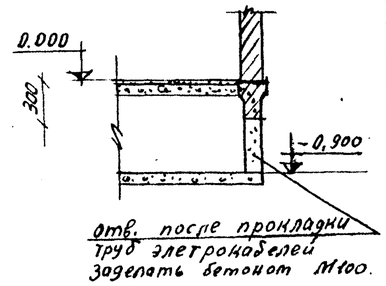

6—6

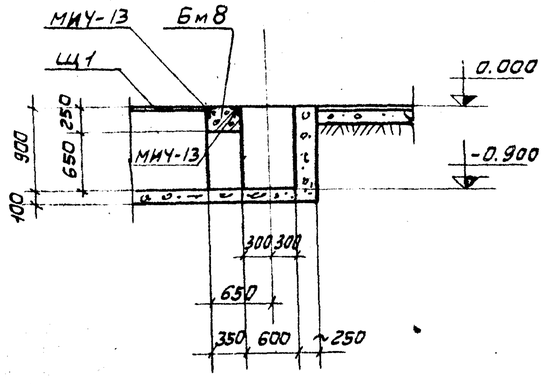

8—8

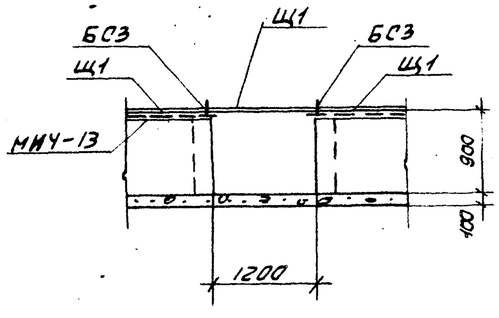


1. Спецификацию элементов, замаркированных на данном листе см. лист КЖ-31
2. Сечения 2-2÷9-9 замаркированы на листе КЖ-31

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158-КЖ		
Нач. отд		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С топливо-каменные и бурые угли		
Гл. констр		Гольденгилер				Литер	Лист	Листов
Рук. груп		Термовая				Р	32	
Инженер		Шевченко			КТП 2×400 КВА и ЩСУ. Сечения 2-2÷10-10.	САНТЕХПРОЕКТ	


Инв. № подл. | Подп. и дата

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


БМ6

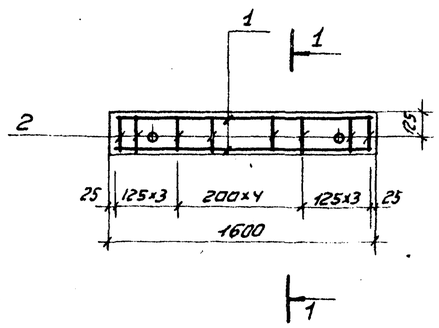

БМ7

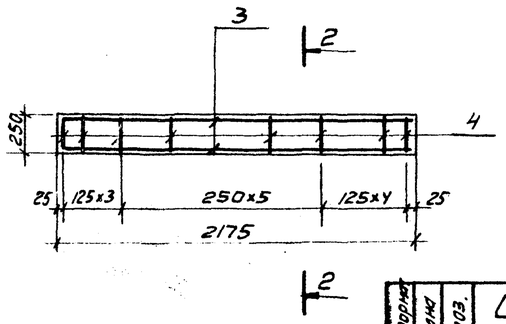

БМ9

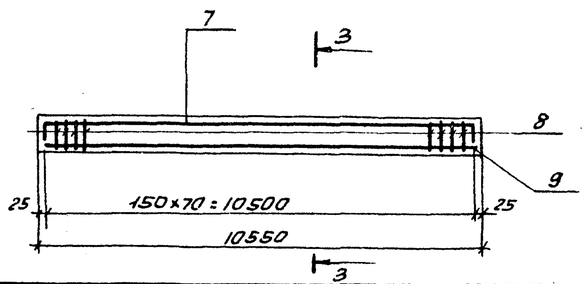


Ведомость стержней на один элемент


Марка элем.	Поз.	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм	кол
БМ6	1	1560	10AIII	1560	4
	2	210 / 260 160 210	6AI	840	12
БМ7	3	2135	10AIII	2135	4
	4	555 / 300 485 210	6AI	1530	15
БМ8	5	650	10AIII	650	4
	6	740 / 300 650 210	6AI	1900	7
БМ9	7	150 10500 150	10AIII	10800	2
	8	316 / 290 225 200	6AI	1030	71
	9	10500	10AIII	10500	2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Прим.
				БМ6		
			Т.П. 903-1-153 КЖС-33	Сборочные единицы и детали		
		1÷2		Стержни одиночные		
				Материал		
				Бетон „М-200"	0,08	м³
				БМ7		
			Т.П. 903-1-153 КЖС-33	Сборочные единицы и детали		
		3÷4		Стержни одиночные		
				Материал		
				Бетон „М-200"	0,27	м³
				БМ8		
			Т.П. 903-1-153 КЖС-33	Сборочные единицы и детали		
		5÷6		Стержни одиночные		
				Материал		
				Бетон „М-200"	0,06	м³
				БМ9		
			Т.П. 903-1-153 КЖС-33	Сборочные единицы и детали		
		7÷9		Стержни одиночные		
				Материал		
				Бетон „М-200"	0,86	м³


1-1

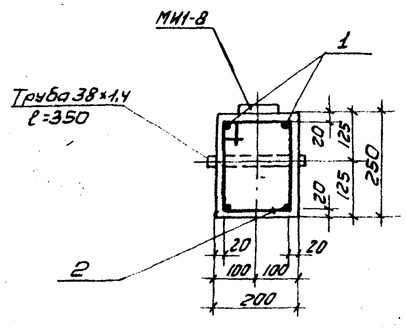


2-2

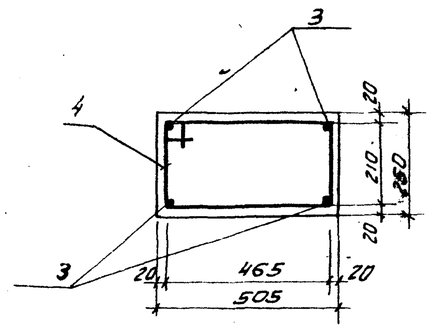


БМ8

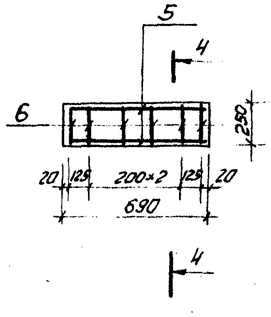

4-4

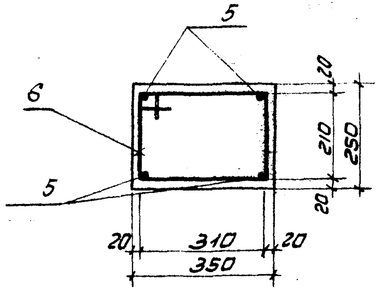

3-3

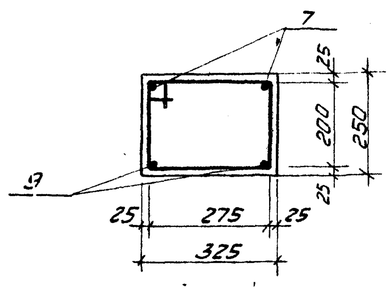

Выборка стали на один элемент.


Марка элемента	Арматурные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, класс AI, ф мм 6		Итого	Арматурные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, класс AIII, ф мм 10		Итого	Закладные изделия ГОСТ 3262-75: Трубы ф38×1,4	Итого	Всего
БМ6	2,2		2,2	3,7		3,7	0,8	0,8	6,7
БМ7	5,1		5,1	5,1		5,1			10,2
БМ8	2,7		2,7	1,7		1,7			4,4
БМ9	14,6		14,6	25,6		25,6			40,2

						ТП 903-1-158 КЖ		
						Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С твердое топливо - каменные и бурые угли		
Изм.	Лист	№ докум.	Гл. эл.	Дата			Литер	Лист	Листов
Нач. отд.		Гин					Р	33	
Гл. констр.		Гальбенштейн							
Рук. гр.		Терновая							
Исполн.		Дольников				КТП 2×400 кВА и ЩСУ. Балки БМ6 ÷ БМ9	САНТЕХПРОЕКТ		
Сверил		Пустыльник							


Инв. № подл. | Подп. и дата


15590-01 50


БТ м 1

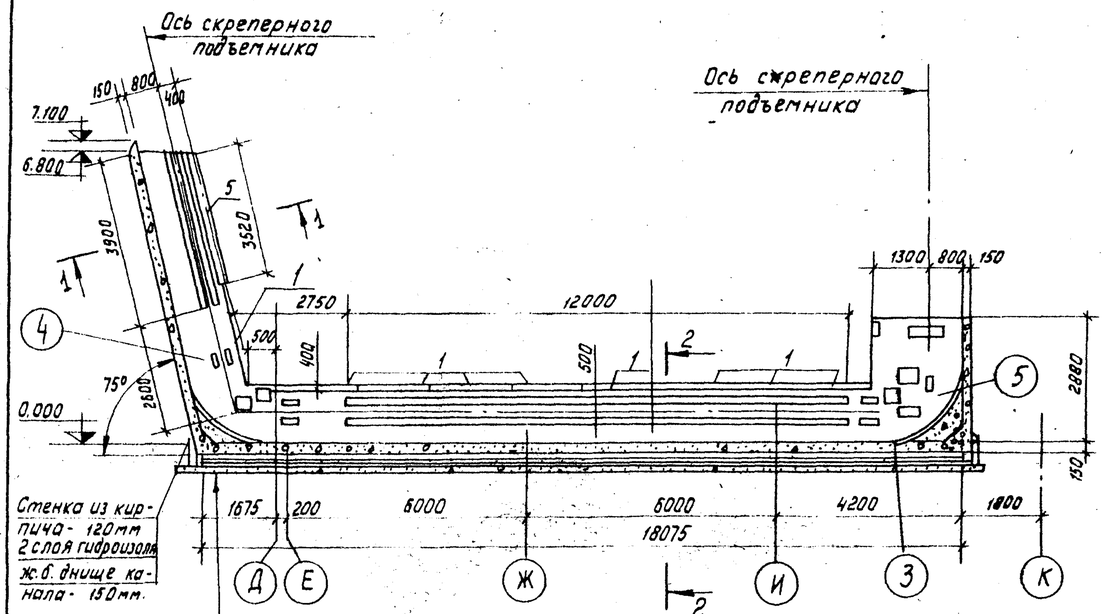



Бетонная подготовка
из бетона М150 h=100мм
цементная стяжка-20мм
2 слоя гидроизола
Цементная стяжка 20мм
ж.б. днище канала-150мм.

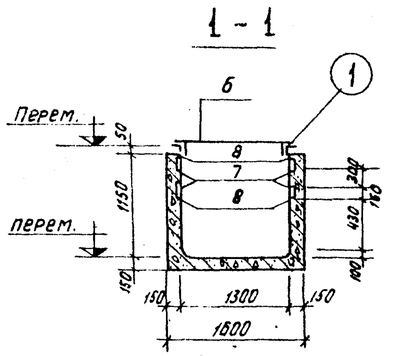


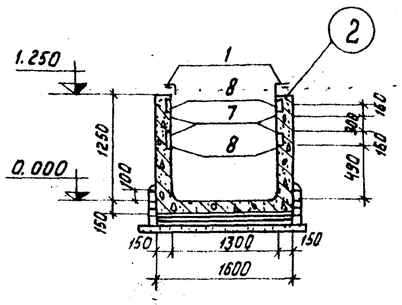





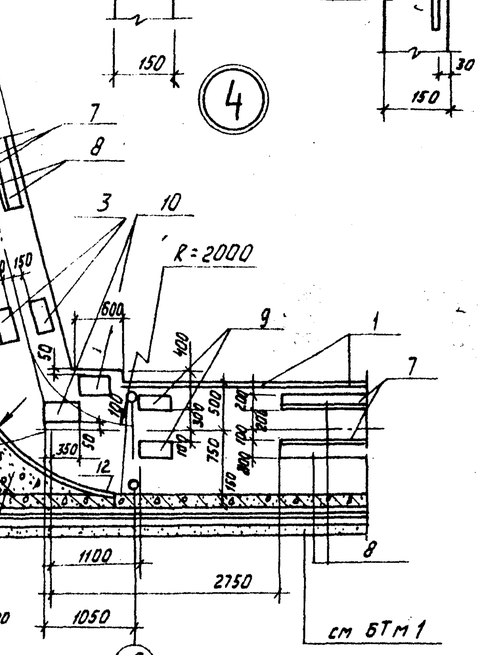

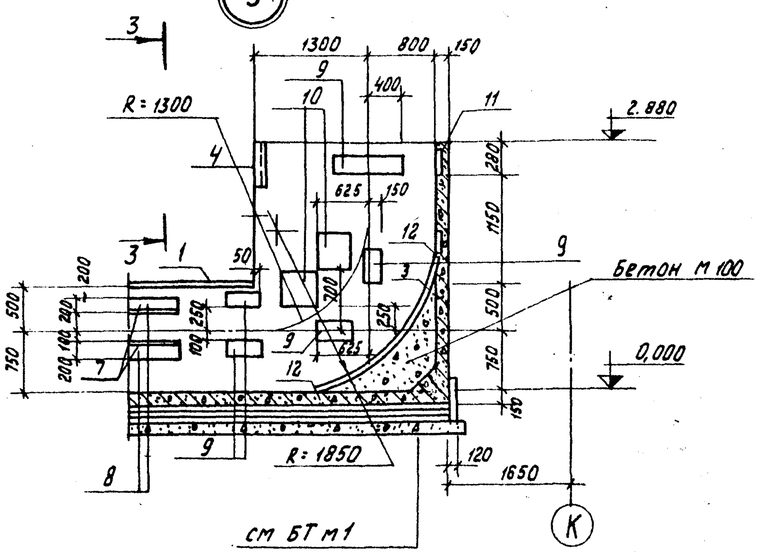

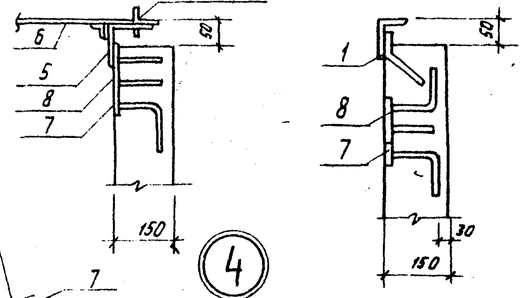



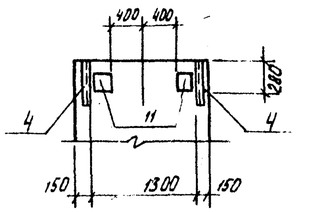

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				БТ м 1		
				сборочные единицы и детали		
		1	903-1-153-КЖИ-МН8,МН9	изделие закладное МН8	18	
		2	903-1-153-КЖИ-МН10	то же МН10	1	
		3	903-1-153-КЖИ-МН11	—"— МН11	1	
		4	903-1-153-КЖИ-МН12	—"— МН12	2	
		5	903-1-153-КЖИ-МН8,МН9	—"— МН9	2	
		6	903-1-153-КЖИ-Щ1	Щит Щ2	5	
		7	3.400-6	Изделие закладное МН1-2	63,6	п.м
		8	То же	то же МН1-8	63,6	п.м
		9	—"—	—"— МН3-13	20	
		10	—"—	—"— МН3-31	8	
		11	—"—	—"— МН3-12	2	
		12	—"—	—"— МН7-13	5,2	п.м
		13	3.901-5	Сальник Ду 150	2	
				Материалы		
				Бетон марки 300	13,2	м³

				ТП 903-1-158-КЖ	
				Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С Топливо-каменные и бурые угли	
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	
Нач. отд.		Гин			Литер: Р; Лист: 34; Листов:
Гл. констр		Заведеншлюгер			
Рук. гр.		Терновая			
Ст. инж.		Сергеева			Канал шлакозолоудаления БТ м 1 — САНТЕХПРОЕКТ


15590-01 51

Альбом I


903-1-158

Типовой проект


Инв.№ подл. | Подпись и дата

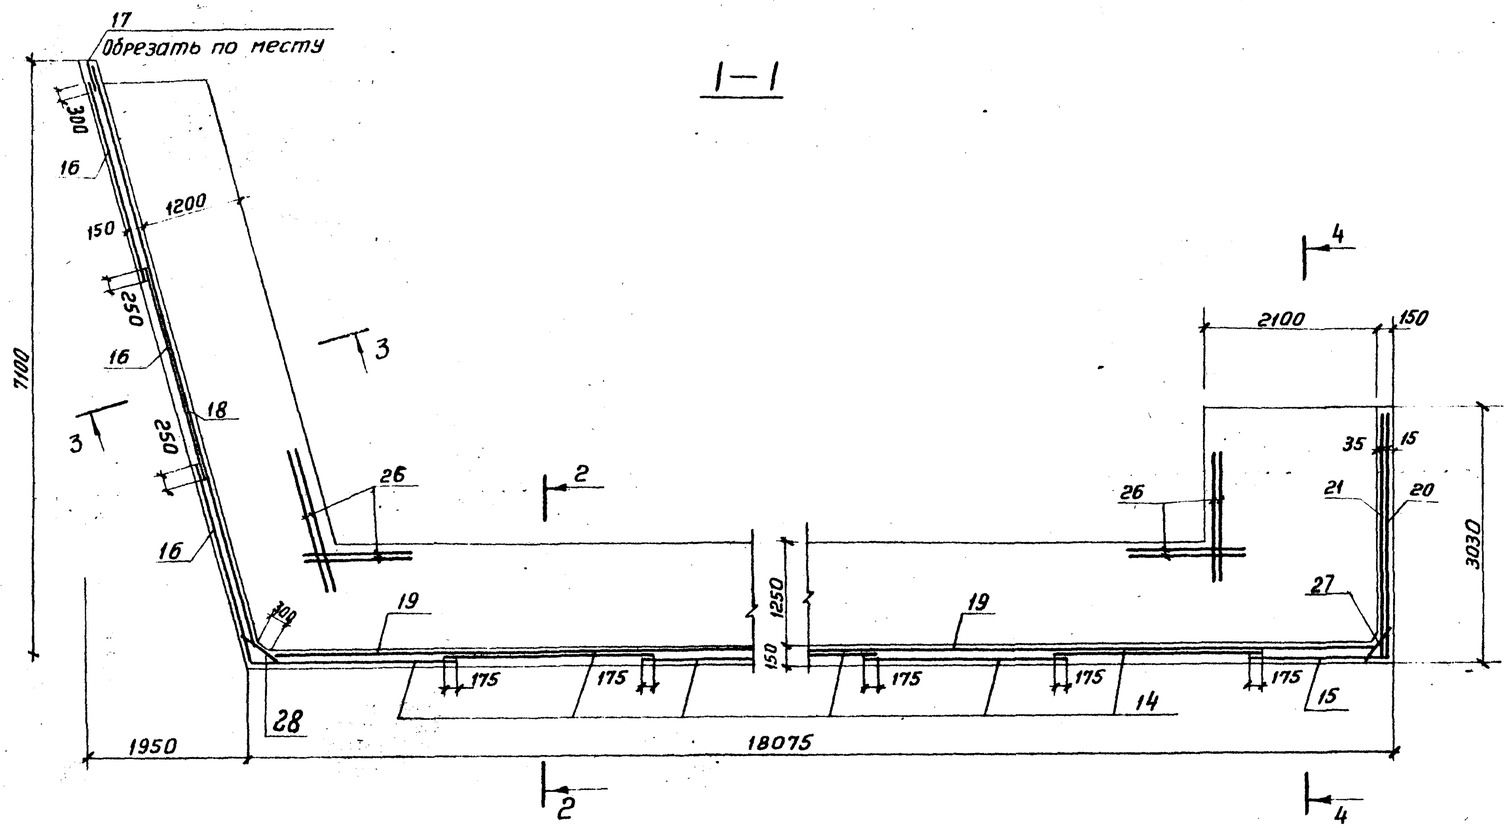


БТм1 Схема армирования

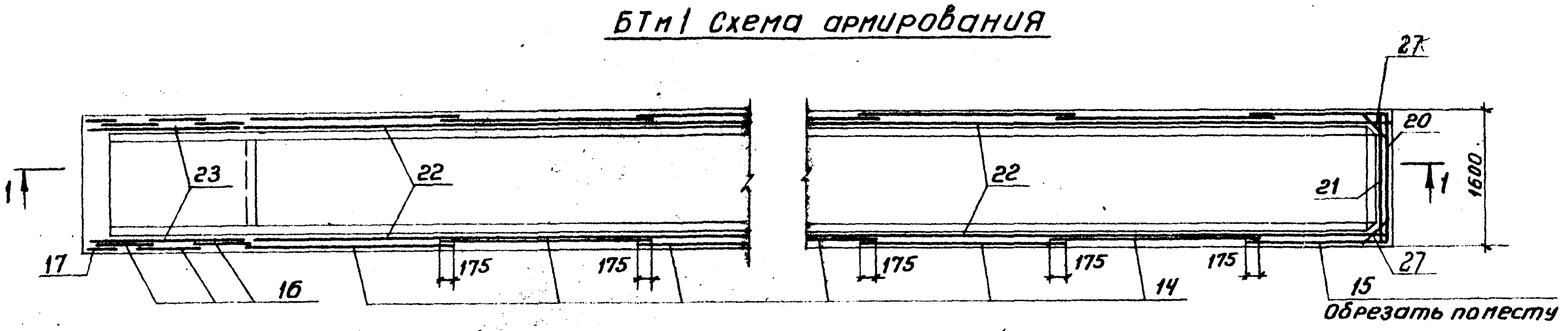


2-2

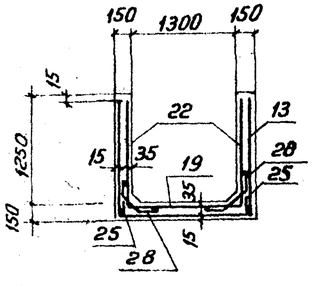

3-3

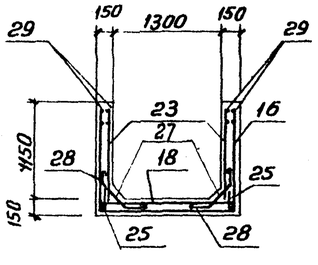

4-4

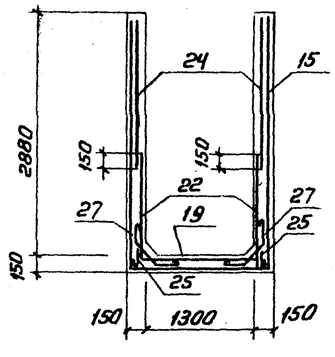

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				БТм1		
				Сборочные единицы и детали		
		14	ГОСТ 8478-66	Сетка арматурная 150|150|7|7 В:2500×4300	7	
		15	то же	то же 150|150|7|7 В:2500×7600	1	
		16	"	" 150|150|7|7 В:2500×4070	3	
		17	"	" 150|150|7|7 В:1100×4070	1	
		18	"	" 150|150|7|7 В:1500×7300	1	
		19	"	" 150|150|7|7 В:1500×18050	1	
		20	"	" 150|150|7|7 В:2500×2980	1	
		21	"	" 150|150|7|7 В:1500×2980	1	
		22	"	" 150|150|7|7 В:1300×18050	2	
		23	"	" 150|150|7|7 В:1100×7300	2	
		24	"	" 150|150|7|7 В:2500×1800	2	
		25	ТП 903-1-153 - КЖИ-С18	Сетка С18	56,8	п.м.
		26-29		Стержни одиночные		

Ведомость стержней на один элемент

Марка эл-та	Поз.	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм	Кол.
БТм1	26		8AIII	2900	20
	27	40 90 400 90 40, 135° 135°	6AI	660	378
	28	40 90 90 40, 155 105°	6AI	680	12
	29		12AIII	6700	8

Марка элемента	Арматурные изделия, кг: Хол.тянут. пров ГОСТ 6727-53 Класс BI ф мм 7	Итого	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75 Класс AI ф мм 6	Итого	Класс AIII ф мм 8	ф мм 12	Итого	Всего
БТм1	1331,9	1331,9	56,7	56,7	23,2	47,2	70,4	1459,0


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 -КЖ			
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с, топливо - каменные и бурые угли			
Нач.отд.		Гин			Котельная	Литер.	Лист	Листов
Гл.констр.		Гольденшмидт				Р	35	
Рук.гр.		Терновая			Канал шлакозолоудаления БТм1. Схема армирования	САНТЕХПРОЕКТ		
Ст.инж.		Сергеева						

Инв.№ подл. | Подп. и дата


Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Инв.№подл. | Подп. и дата


Маркировочная схема элементов каркаса одноэтажной части и многоэтажной части на отм. 3,600 и 7,200

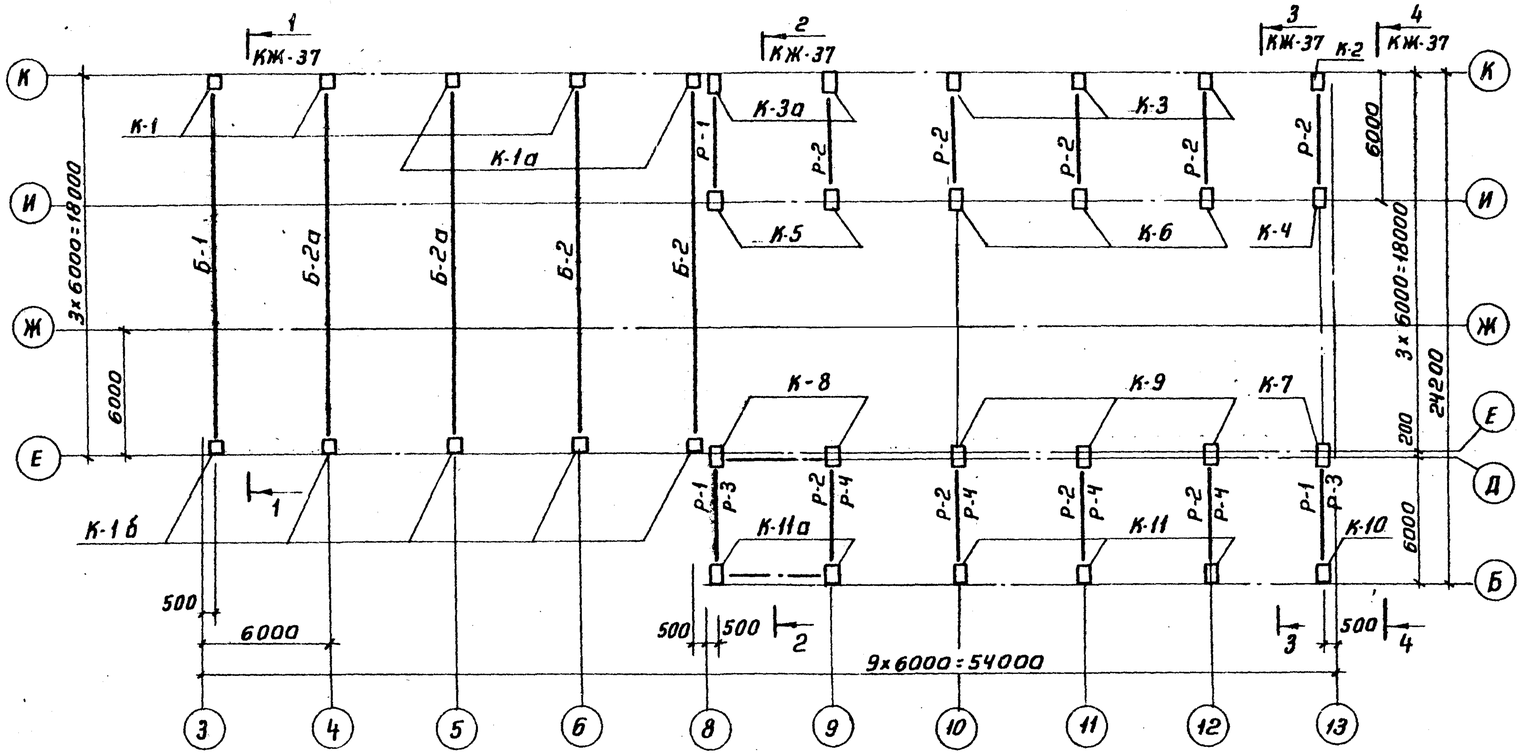


Маркировочная схема элементов каркаса на отм. 15,600

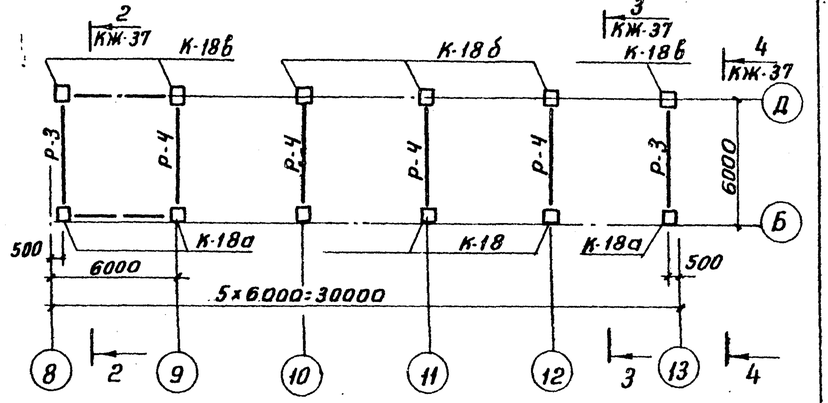

Маркировочная схема элементов каркаса на отм. 19,100

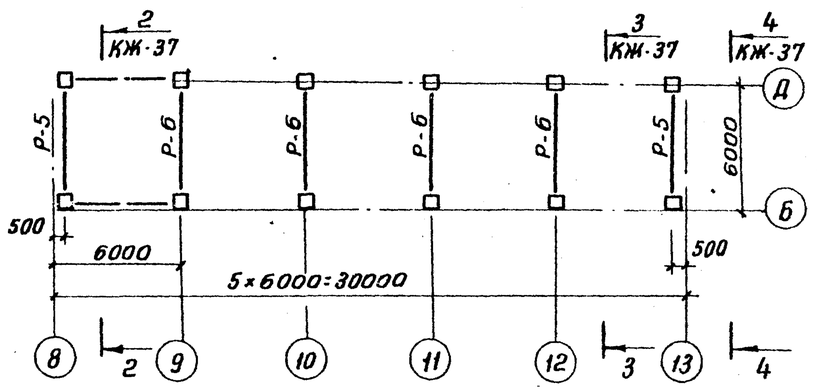


5-5

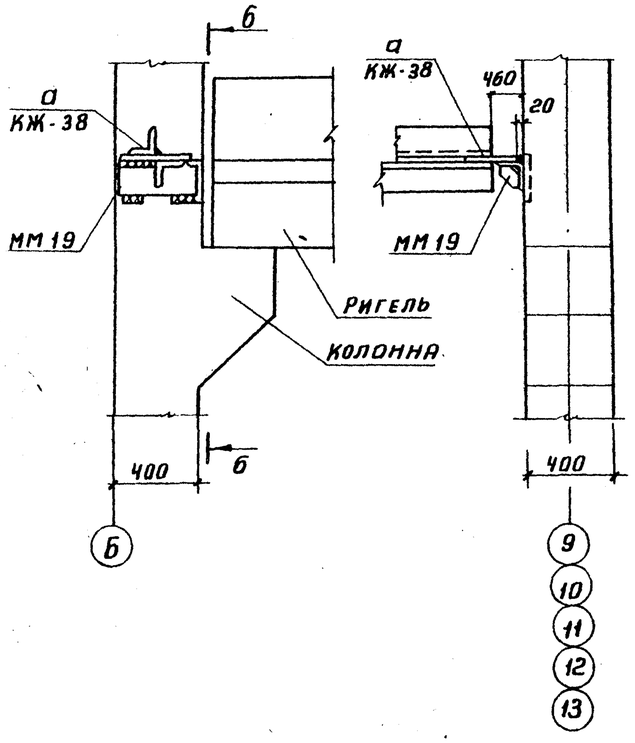

6-6

Маркировочная схема элементов каркаса на отм. 11,900

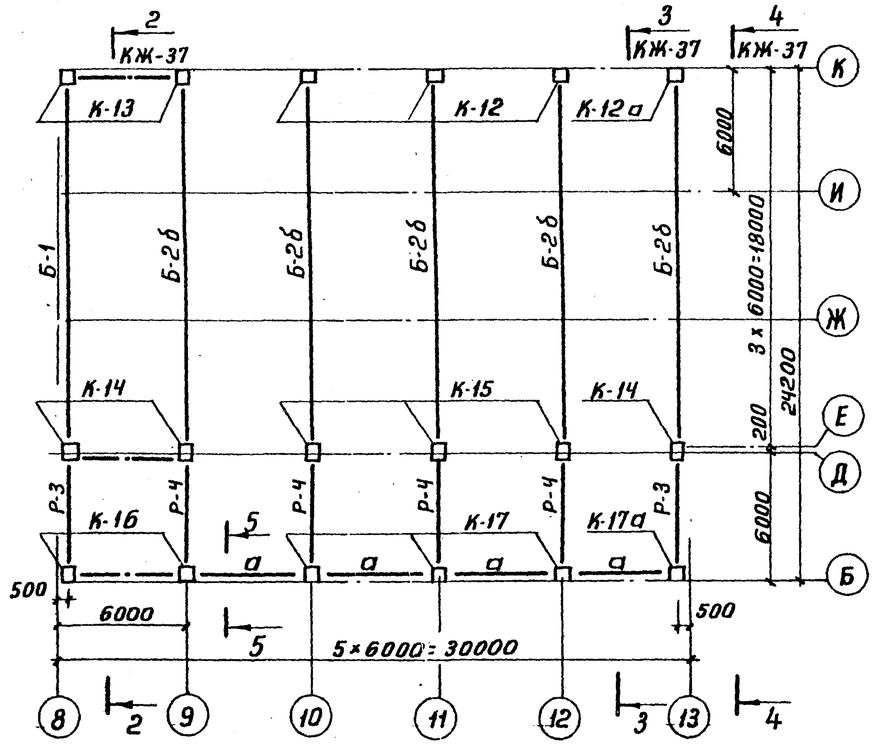


Общие указания см. лист КЖ-37 и КЖ-38

На маркировочной схеме марки ригелей, указанные в числителе, даны для отм. 3,600, в знаменателе для отм. 7,200


					ТП 903-1-158 – КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С топливо-каменные и бурые угли		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Литер	Лист	Листов
Нач.отд.		Гин				Р	36	
Гл.спец.		Гольденшлюгер						
Рук. гр.		Терновая						
Ст. инж.		Смирнова			Маркировочные схемы колонн, риселей и связей.	САНТЕХПРОЕКТ		
Пров.		Александров						

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


2-2

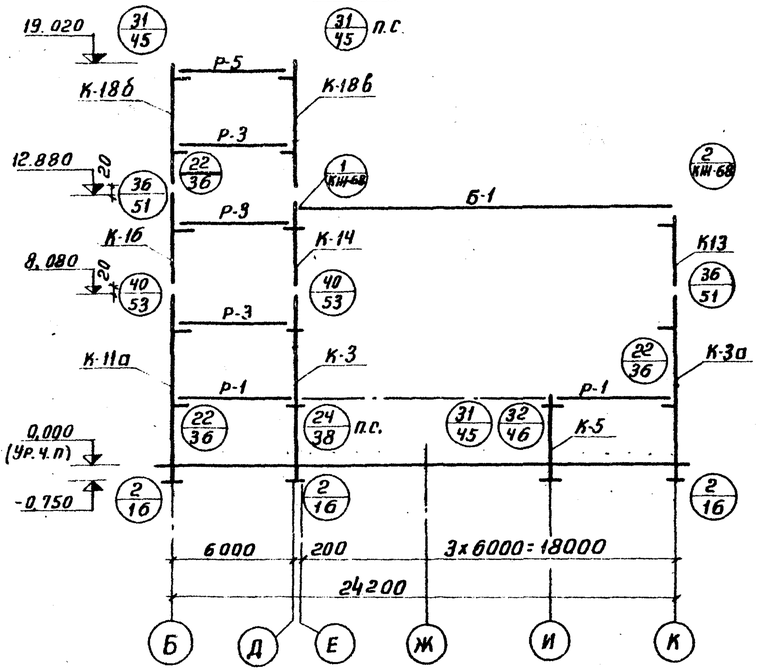


4-4

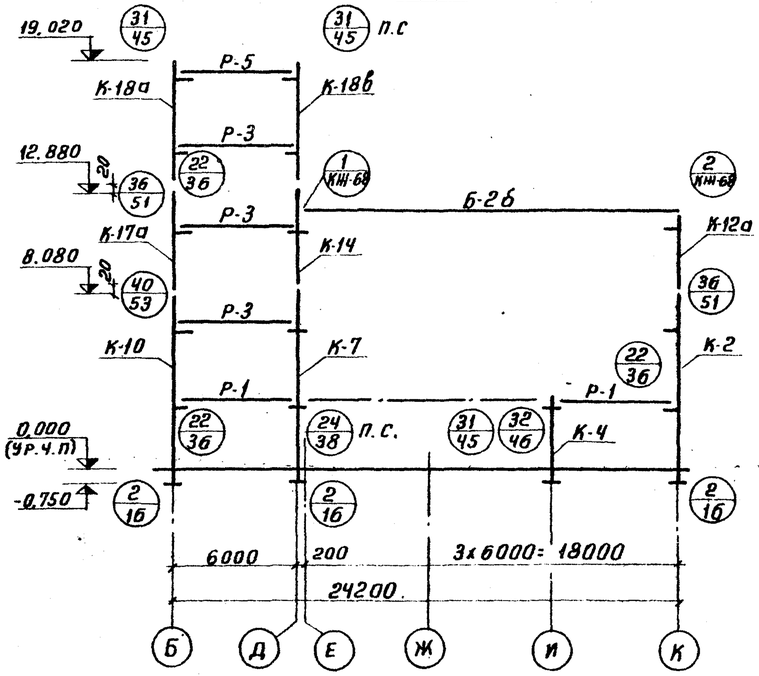


Маркировочная схема связи по оси „И"

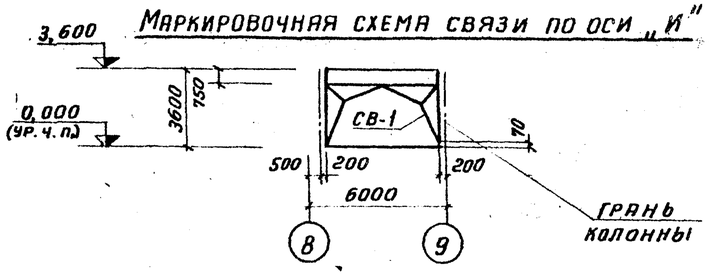


1-1

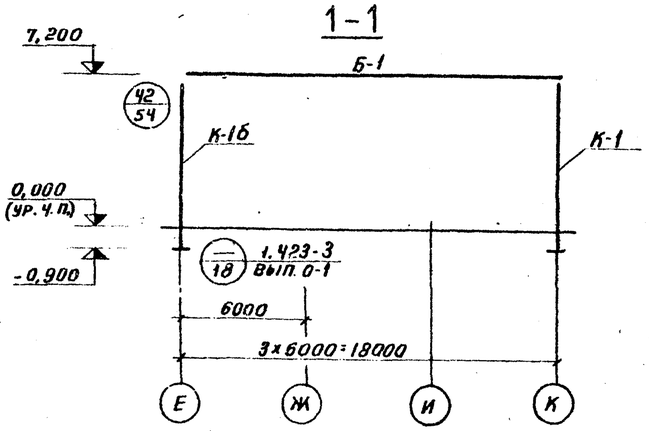

3-3

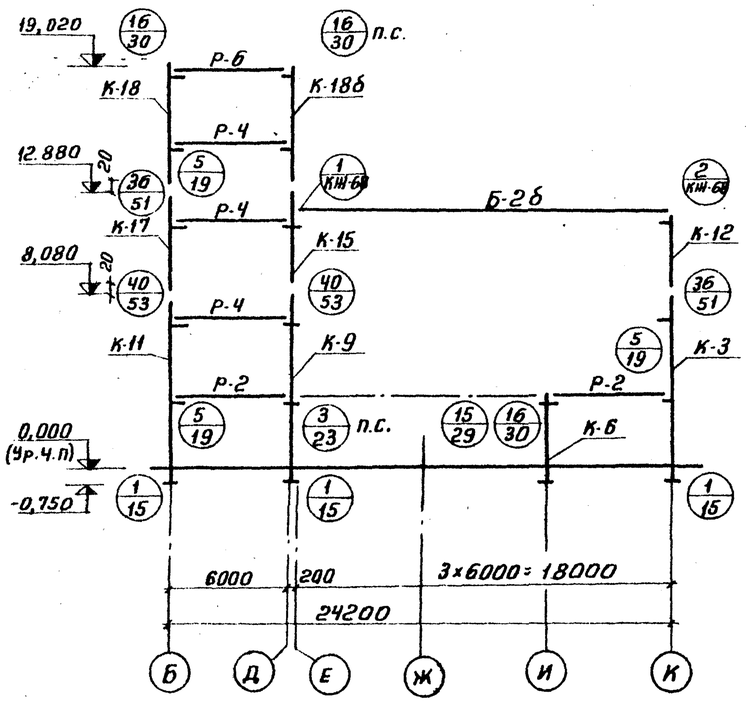

Маркировочные схемы связей по осям „Б", „Д" и „К"

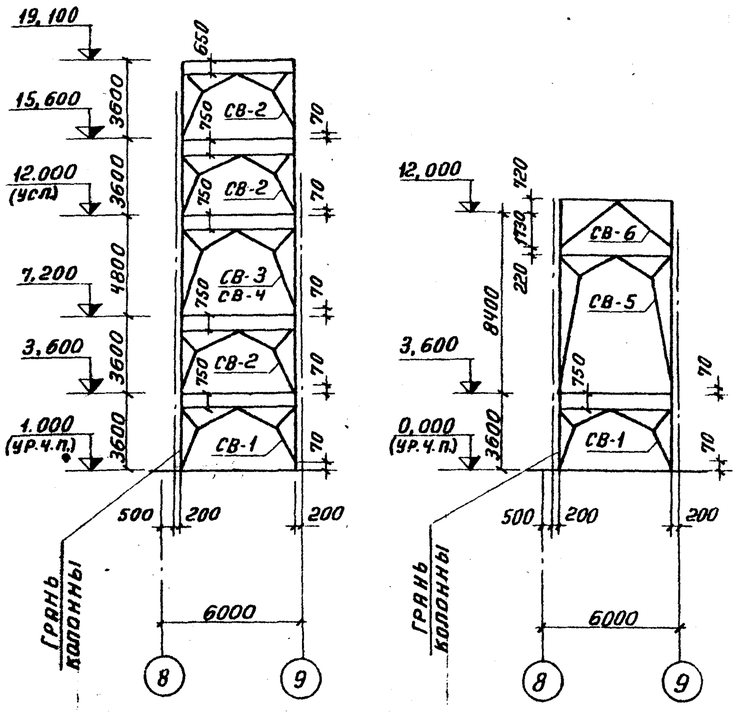

Настоящий лист рассматривать совместно с листами КЖ-34 и КЖ-36

Одновременно с железобетонными элементами каркаса производить монтаж стальных конструкций в осях 9÷13 между осями Д÷И и балок-распорок „а"

Детали сопряжения конструктивных элементов каркаса, неоговоренные проектом, приняты по серии ТДМ 22-1/70

Монтажные детали для каждой связи совпадают с ее рабочей маркой и приведены в серии ТДМ 22-1/70

Инв.№подл. | Подп. и дата

					ТА 903-1-158-КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14 с топливо-каменные и бурые угли		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			
						Литер	Лист	Листов
Нач.отд.		Гин				Р	37	
Гл.конст.		Ольденшлягер						
Рук.гр.		Терновая			Маркировочная схема элементов каркаса. Разрезы 1-1÷4-4. Маркировочные схемы связей.	САНТЕХПРОЕКТ		
Ст.инж.		Смирнова						
Провер.		Александров						

15590-01 54

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенным на листах КЖ-34 и КЖ-35

начало

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Одноэтажная часть здания			
		Маркировочная схема колонн и балок покрытия		
	Для I÷IV снегового района			
		Для I-II ветрового р-на		
К-1	ТП 903-1-153-КЖИ-К1	Колонна К72-5а	3	3,3т
К-1а	ТП 903-1-153-КЖИ-К1а	То же К72-5б	2	3,3т
К-1б	ТП 903-1-153-КЖИ-К1б	» К72-5в	5	3,3т
		Для III-IV ветрового р-на		
К1	ТП 903-1-153-КЖИ-К1	Колонна К72-7а	3	3,3т
К-1а	ТП 903-1-153-КЖИ-К1а	То же К72-7б	2	3,3т
К-1б	ТП 903-1-153-КЖИ-К1б	» К72-7в	5	3,3т
		Для I,II снегового р-на		
Б-1	ТП 903-1-153-КЖИ-Б1	Балка 2БДР18-2А IVа	1	10,4т
Б-2	ТП 903-1-153-КЖИ-Б2	То же 2БДР18-3А IVа	2	10,4т
Б-2а	ТП 903-1-153-КЖИ-Б2а	То же 2БДР18-3А IVб	2	10,4т
		Для III,IV снегового р-на		
Б-1	ТП 903-1-153-КЖИ-Б1	Балка 2БДР18-3А-IVа	1	10,4т
Б-2	ТП 903-1-153-КЖИ-Б2	То же 3БДР18-4А IVа	2	12,1т
Б-2а	ТП 903-1-153-КЖИ-Б2а	—»— 3БДР18-4А IVб	2	12,1т
	Многоэтажная часть здания			
		Маркировочная схема колонн и ригелей		
		Для I÷IV ветрового р-на		
К-2	ТП 903-1-153-КЖИ-К2	Колонна ИК7-1-2а	1	5,05т
К-3	ТП 903-1-153-КЖИ-К3,К3а	То же ИК7-3-2а	3	5,05т
К-3а	То же	То же ИК7-3-2б	2	5,05т
К-4	ТП 903-1-153-КЖИ-К4	—»— НКи8-1-1	1	2,20т
К-5	ТП 903-1-153-КЖИ-К5	—»— НКи8-4-1	2	2,20т
К-6	ТП 903-1-153-КЖИ-К6	—»— ИКи8-3	3	2,20т
К-7	ТП 903-1-153-КЖИ-К7,К8	—»— ИК8-1-1а	1	5,45т
К-8	То же	—»— ИК8-4-1а	2	5,45т
К-9	ТП 903-1-153-КЖИ-К9	—»— ИК8-3а	3	5,45т
К-10	ТП 903-1-153-КЖИ-К10,К11	—»— ИК7-1-2б	1	5,05т
К-11	То же	—»— ИК7-3-2в	3	5,05т

продолжение

К-11а	ТП 903-1-153-КЖИ К 11а	Колонна ИК7-3-2г	2	5,05т
К-12	ТП 903-1-153-КЖИ К 12	То же ИКи35-2-3	3	1,60т
К-12а	ТП 903-1-153-КЖИ К12а,К12б	—»— ИКи35-2-3а	1	1,60т
К-13	То же	—»— ИКи35-2-1	2	1,60т
К-14	ТП 903-1-153-КЖИ-К14	—»— ИКи20-3-1	3	2,20т
К-15	ТП 903-1-153-КЖИ-К15	—»— ИКи20-3	3	2,20т
		Для I,II ветрового р-на		
К-16	ТП 903-1-153-КЖИ-К16	Колонна ИК35-1-1а	2	2,10т
К-17	ТП 903-1-153-КЖИ-К17	То же ИК35-1-3а	3	2,10т
К-17а	ТП 903-1-153-КЖИ-К17а	—»— ИК35-1-3б	1	2,10т
		Для III,IV ветрового р-на		
К-16	ТП 903-1-153-КЖИ-К16	Колонна ИК35-2-1а	2	2,10т
К-17	ТП 903-1-153-КЖИ-К17	—»— ИК35-2-3а	3	2,10т
К-17а	ТП 903-1-153-КЖИ-К17а	—»— ИК35-2-3б	1	2,10т
		Для I÷IV ветрового р-на		
К-18	ТП 903-1-153-КЖИ-К18,К18а	Колонна ИК5-1-2а	3	2,78т
К-18а	То же	То же ИК5-1-2б	3	2,78т
К-18б	ТП 903-1-153-КЖИ К18б,К18в	—»— ИК5-1-2в	3	2,78т
К-18в	То же	—»— ИК5-1-2г	3	2,78т
Р-1	ИИ23-1/70	Ригель ИБ1-5	4	4,0т
Р-2	То же	То же ИБ1-4	8	4,0т
Р-3	—»—	—»— ИБ2-9	6	4,2т
Р-4	—»—	—»— ИБ2-4	12	4,2т
Р-5	—»—	—»— ИБ2-21	2	4,2т
Р-6	—»—	—»— ИБ2-20	4	4,2т
		Для I;II снегового р-на		
Б-1	ТП 903-1-153-КЖИ-Б1	Балка 2БДР18-2А-IVа	1	10,4т
Б-2б	ТП 903-1-153-КЖИ-Б2б	—»— 2БДР18-3А-IVв	5	10,4т
		Для III,IV снегового р-на		
Б-1	ТП 903-1-153-КЖИ-Б1	Балка 2БДР18-3А-IVа	1	10,4т
Б-2б	ТП 903-1-153-КЖИ-Б2б	—»— 3БДР18-4А-IVв	5	12,1т
		Маркировочная схема вертикальных связей.		
		Для I,II ветрового р-на		
СВ-1	ТП 903-1-153-КЖИ-СВ1	Связь СВ-1	4	1,1т
СВ-2	ТП 903-1-153-КЖИ-СВ2	То же СВ-2	6	0,85т
СВ-3	ТП 903-1-153-КЖИ-СВ3	—»— СВ-3	2	0,85т
СВ-5	ТП 903-1-153-КЖИ-СВ5	—»— СВ-5	1	1,1т
СВ-6	ТП 903-1-153-КЖИ-СВ6	—»— СВ-6	1	0,3т

окончание

		Для III,IV ветрового р-на		
СВ-1	ТП 903-1-153 КЖИ-СВ1	Связь СВ-1	4	1,1т
СВ-2	ТП 903-1-153 КЖИ-СВ2	То же СВ-2	5	0,83т
СВ-4	ТП 903-1-153-КЖИ-СВ4	—»— СВ-4	2	0,82т
СВ-5	ТП 903-1-153-КЖИ-СВ5	—»— СВ-5	1	1,1т
СВ-6	ТП 903-1-153-КЖИ-СВ6	—»— СВ-6	1	0,3т
		Соединительные элементы		
ММ1	ТДМ 22-1/70	Соединит. элемент ММ1	54	1,0кг
ММ3	То же	То же ММ3	100	0,9кг
ММ5	—»—	—»— ММ5	12	6,3кг
ММ8	—»—	—»— ММ8	60	0,9кг
ММ9	—»—	—»— ММ9	30	1,9кг
ММ10	—»—	—»— ММ10	168	1,6кг
ММ12	—»—	—»— ММ12	44	0,1кг
ММ13	—»—	—»— ММ13	44	0,6кг
ММ15	—»—	—»— ММ15	34	1,2кг
МН14	ТП 903-1-153 КЖИ-МН-14,15	Деталь МН14	6	112,4кг
МН15	То же	—»— МН15	6	61,9кг
		Стальной элемент каркаса		
а	ТП 903-1-153-КЖИ-МИИ1	Балка-распорка МИИ-1	4	

Монтаж сборных железобетонных конструкций несущего каркаса производить в соответствии с требованиями СНиП III-16-73 „Бетонные и железобетонные конструкции. Правила производства и приемки работ" и положений, приведенных в сериях ИИ20-1/70; 1.423-3, вып. 1; 1,462-3, вып. 1.

Заделку колонн в фундаменты производить бетоном марки М300 на заполнителе мелкой фракции.

Монтажную сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75.

Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. конст.		Гольдемонтов		
Рук. гр.		Терновая		
Ст. инж.		Смирнова		
Провер.		Александров		

ТП 903-1-158 КЖ

Котельная в 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо - каменные и бурые угли

Литер	Лист	Листов
Р	38	

Маркировочная схема элементов каркаса. Спецификация


САНТЕХПРОЕКТ

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Инв. № подл. | Подп. и дата

Маркировочные схемы элементов каркаса на отм. 3,300 / на отм. 6,600 / на отм. 9,900

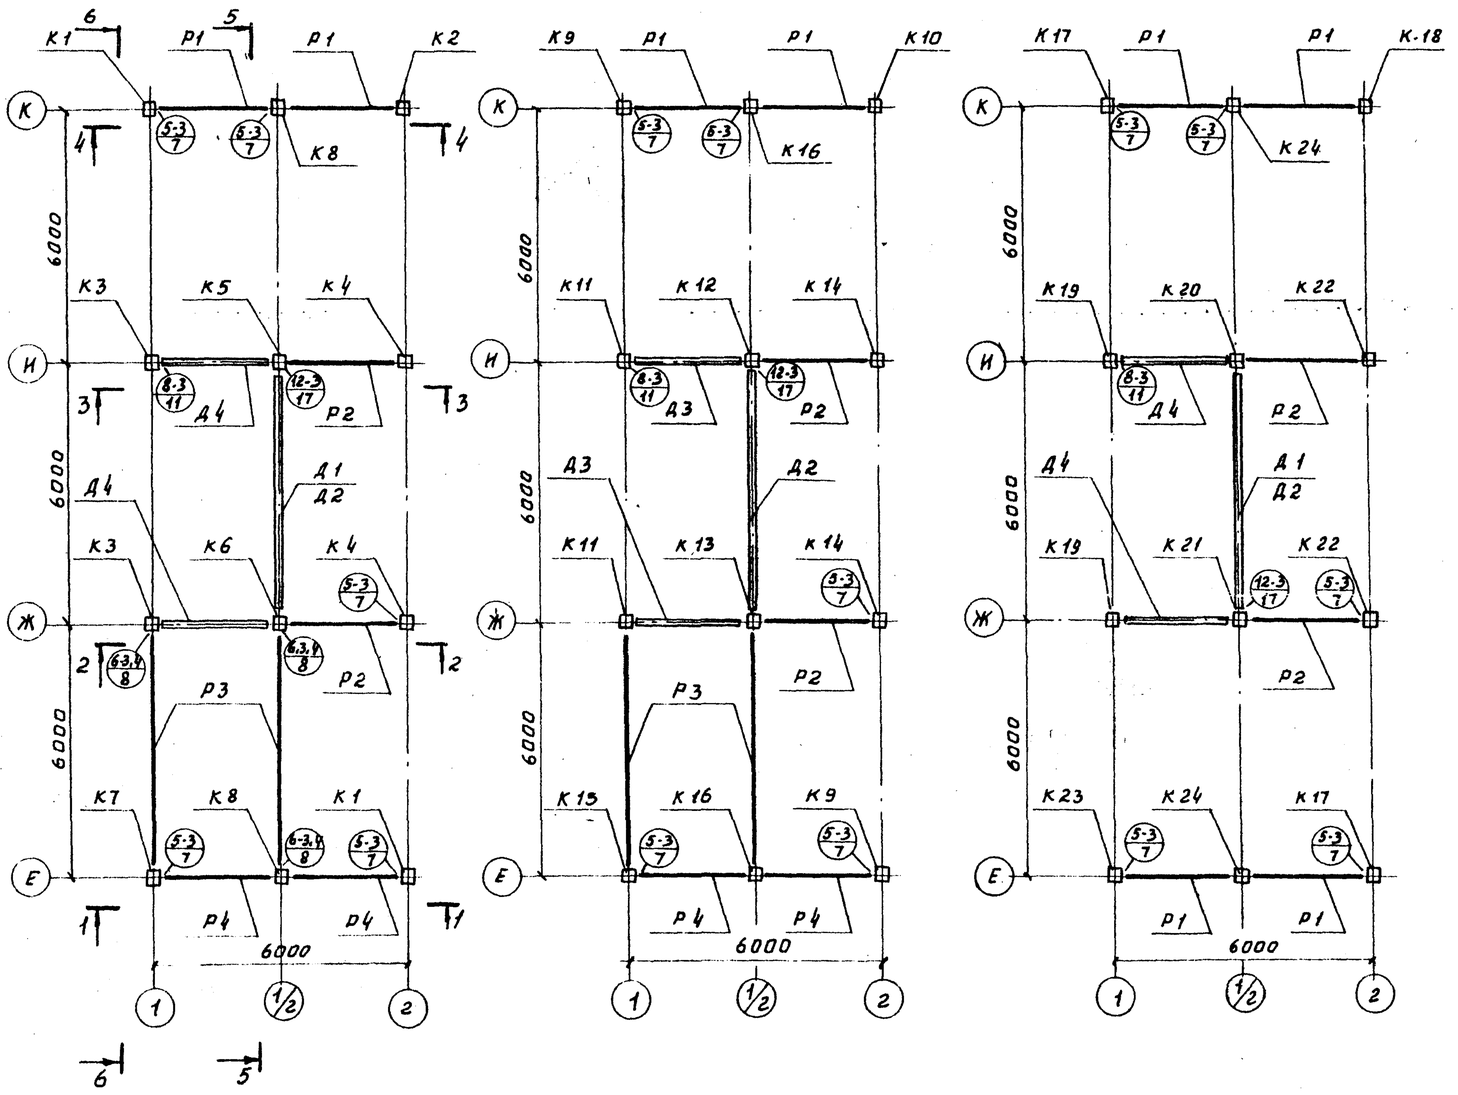

1. Узлы замаркированы по серии ИИ-04-10 в. 5.
2. Спецификацию соединительных стальных элементов и разрезы см. лист 38.
3. Колонны КВК-333-14-1у-а; КСК-333-14-1у-а, КНК-333-14-1у-а зеркальны соответственно колоннам марок КВК-333-14-1у; КСК-333-14-1у; КНК-333-14-1у по серии ИИ-04-02 в. 12 ч. I относительно оси 1.

Спецификация элементов к маркировочным схемам расположенным на данном листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Маркировочные схемы		
		Элементов каркаса		
К1	ИИ-04-2 в.12 ч.I	Колонна КНК-333-14-1у-а	2	1.07т
К2	ИИ-04-2 в.12 ч.I	" КНК-333-14-1у	1	1.07т
К3	Т.П.903-1-153- КЖИ-КНК-333-14-40	" КНК-333-14-1а	2	1.07т
К4	ИИ-04-2 в.12 ч.I	" КНК-333-14-1	2	1.07т
К5	Т.П.903-1-153- КЖИ-КНР-333-14-а	" КНР-333-14-а	1	1,1т
К6	Т.П.903-1-153- КЖИ-КНР-333-14-б	" КНР-333-14-б	1	1,134т
К7	Т.П.903-1-153- КЖИ-КНК-333-14-1у-б	" КНК-333-14-1у-б	1	1.07т
К8	Т.П.903-1-153 - КЖИ-КНР-333-14-1-а	" КНР-333-14-1-а	2	1,133т
К9	ИИ-04-2 в.12 ч.I	" КСК-333-14-1у-а	2	0,73т
К10	ИИ-04-2 в.12 ч.I	" КСК-333-14-1у	1	0,73т
К11	Т.П.903-1-153- КЖИ-КСК-333-14-1-а	" КСК-333-14-1-а	2	0,766т
К12	ТП.903-1-153- КЖИ-КСР-333-14-а	" КСР-333-14-а	1	0,75т
К13	Т.П.903-1-153- КЖИ-КСР-333-14-б	" КСР-333-14-б	1	0,784т
К14	ИИ-04-2 в.12 ч.I	" КСК-333-14-1	2	0,73т
К15	Т.П.903-1-153- КЖИ-КСК-333-14-1у-б	" КСК-333-14-1у-б	1	0,768т
К16	Т.П.903-1-153- КЖИ-КСР-333-14-1-а	" КСР-333-14-1-а	2	0,76т
К17	ИИ-04-2 в.12 ч.I	" КВК-333-14-1у-а	2	0,58т
К18	ИИ-04-2 в.12 ч.I	" КВК-333-14-1у	1	0,58т
К19	Т.П.903-1-153- КЖИ-КВК-333-14-1-а	" КВК-333-14-1-а	2	0,620т
К20	Т.П.903-1-153- КЖИ-КВР-333-14-а	" КВР-333-14-а	1	0,628т
К21	Т.П.903-1-153- КЖИ-КВР-333-14-б	" КВР-333-14-б	1	0,634т
К22	ИИ-04-2 в.12 ч.I	" КВК-333-14-1	2	0,58т
К23	Т.П.903-1-153- КЖИ-КВК-333-14-1у-б	" КВК-333-14-1у-б	1	0,613т
К24	Т.П.903-1-153- КЖИ-КВР-333-14-1-а	" КВР-333-14-1-а	2	0,624т
Р1	Т.П.903-1-153 - КЖИ-Р-40-27-а	Ригель Р-40-27-а	8	1,95т
Р2	Т.П.903-1-153 - КЖИ-Р2-72-27-а	" Р2-72-27-а	6	0,87т
Р3	ИИ-04-3 в.4 ч.I	" Р-40-57	4	1,61т
Р4	То же	" Р-40-27	8	0,75т
Д1	ИИ-04-6 в.5 ч.I	Диафрагмы Д-28-33п	2	1,93т
Д2	То же	" Д-28-33	4	2,9т
Д3	"	" Д2-26-33п	2	2,05т
Д4	"	" Д2-26-33	4	3,03т

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Гнн		
Гл. констр.		Гольденшлюгер		
Рук. гр.		Сорокина		
Ст. инж.		Будревич		

ТП903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с

Топливо - каменные и бурые угли


Литер	Лист	Листов
Р	39	

Маркировочные схемы элементов каркаса в осях "1÷2"


САНТЕХПРОЕКТ

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


1-1

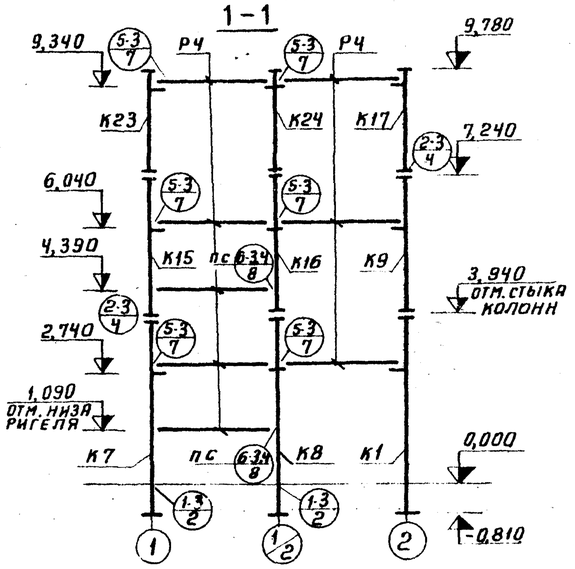

2-2

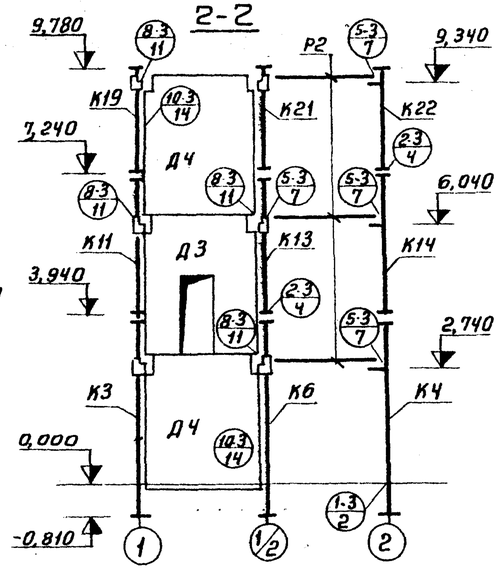


3-3

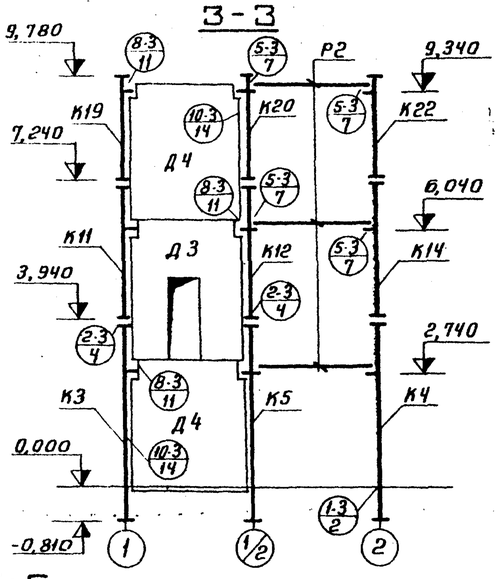


Спецификация элементов к маркировочным схемам расположенной на листах 37, 38

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Маркировочные схемы		
		элементов каркаса		
		Соединительные элементы		
ммд-4	ии-04-8 В.3 л.14	Соединительный эл-т ммд-4	18	4,5 кг
ммд-6	ии-04-8 В.3 л.15	" ммд-6	18	1,1 кг
ммд-11	ии-04-8 В.3 л.38	" ммд-11	88	0,14 кг
ммд-14	ии-04-8 В.3 л.38	" ммд-14	108	1,13 кг
ммд-15	ии-04-8 В.3 л.39	" ммд-15	6	1,65 кг


4-4

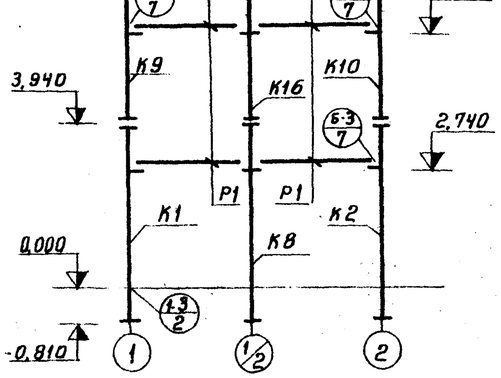

5-5

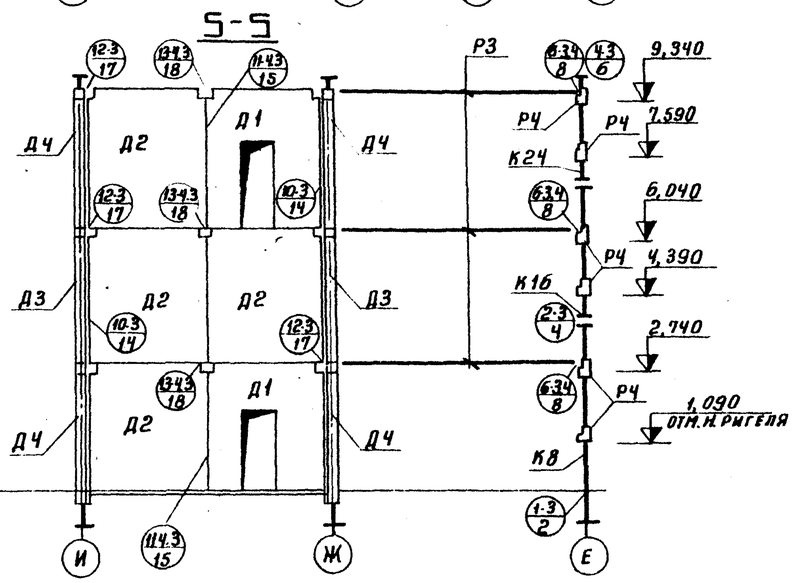

6-6

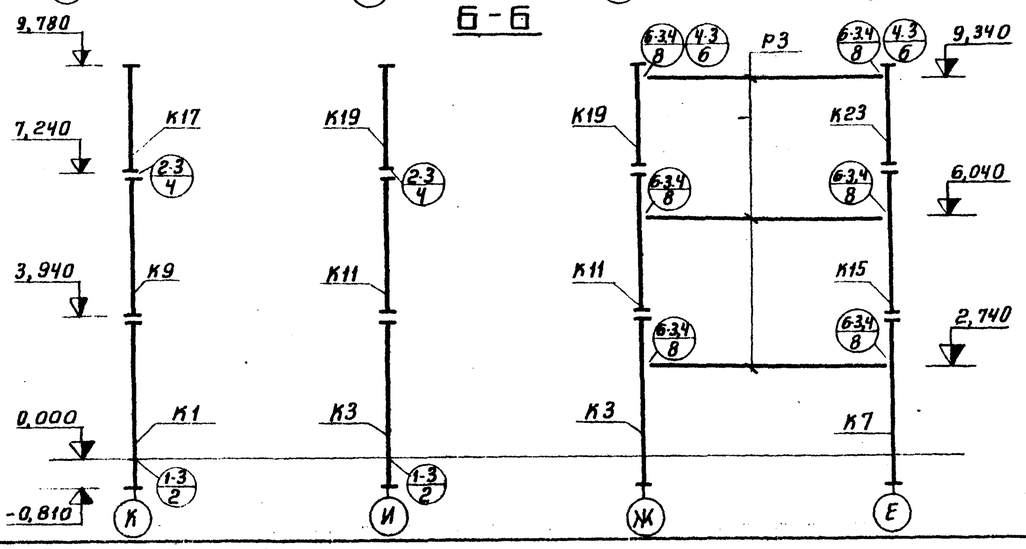

1. Узлы замаркированы по серии ИИ-04-10 В.5
2. Данный лист см. совместно с листом 37.


Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с Топливо-каменные и бурые угли		
						Литер	Лист	Листов
Нач. отд.		Рин				Р	40	
Гл. констр.		Гольденшлюгер						
Рук. гр.		Сорокина			Разрезы 1-1 ÷ 6-6 каркаса в осях „1" - „2"	САНТЕХПРОЕКТ		
Ст. инж.		Будревич						

Инв. № подл. | Подп. и дата


15590-04 57

МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАНЫ КАРКАСА


НА ОТМ. 3,600

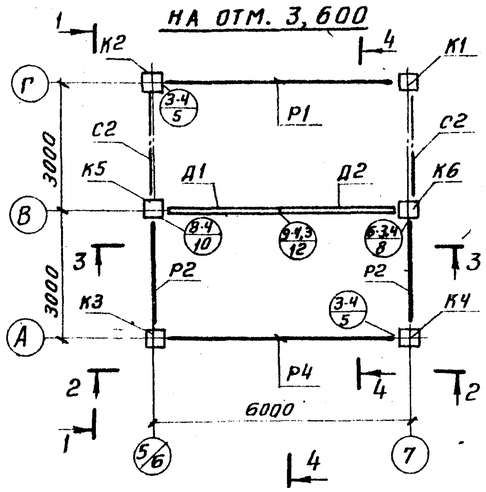


НА ОТМ. 15,600

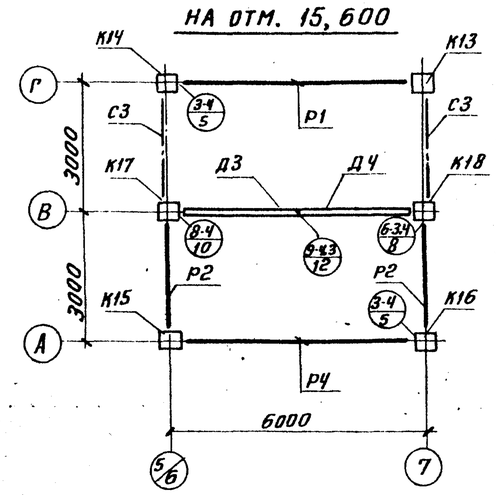


НА ОТМ. 7,200; 10,800

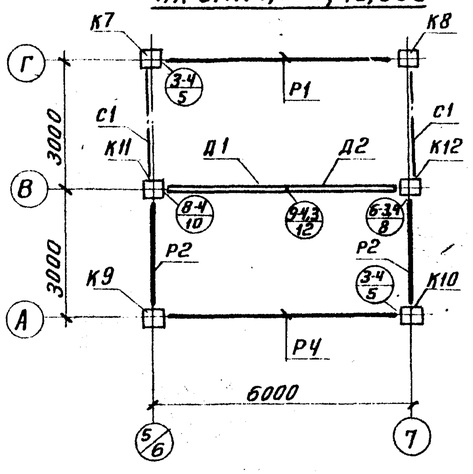

НА ОТМ. 19,200

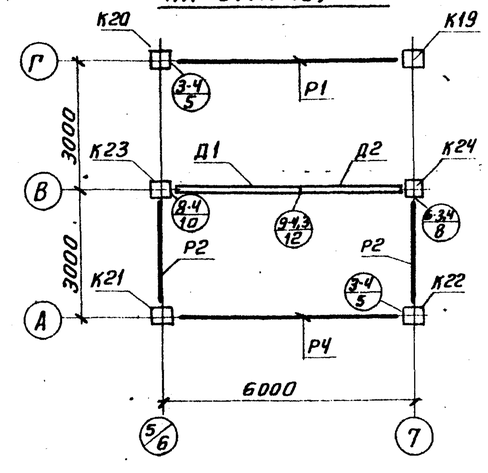

НА ОТМ. 21,600

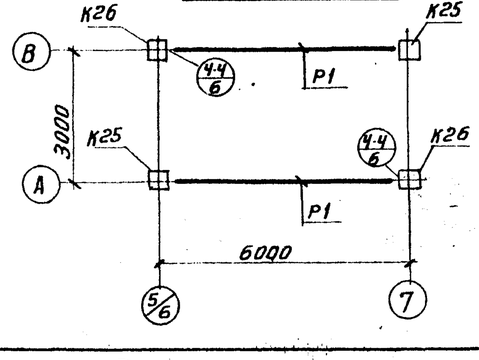

Спецификация элементов к маркировочным планам и разрезам каркаса, расположенным на листах КЖ-39, КЖ-40

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
		Маркировочные планы и разрезы каркаса		
К1	т.п 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-а	Колонна КНК-436-52-а	1	2,114 т
К2	т.п 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-б	То же КНК-436-52-б	1	2,124 т
К3	т.п 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-в	„ КНК-436-52-в	1	2,077 т
К4	т.п 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-г	„ КНК-436-52-г	1	2,070 т
К5	т.п 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-д	„ КНК-436-52-д	1	2,172 т
К6	т.п 903-1-153-КЖИ-КНК-436-52-е	„ КНК-436-52-е	1	2,149 т
К7	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-б	„ КСК-472-52-б	1	3,043 т
К8	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-а	„ КСК-472-52-а	1	3,030 т
К9	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-б	„ КСК-472-52-б	1	2,921 т
К10	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-г	„ КСК-472-52-г	1	2,907 т
К11	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-д	„ КСК-472-52-д	1	3,024 т
К12	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-472-52-е	„ КСК-472-52-е	1	2,997 т
К13	т.п 903-1-153-КЖИ-К-1-а	„ К-1-а	1	2,074 т
К14	т.п 903-1-153-КЖИ-К-1-б	„ К-1-б	1	2,074 т
К15	т.п 903-1-153-КЖИ-К-1-в	„ К-1-в	1	2,016 т
К16	т.п 903-1-153-КЖИ-К-1-г	„ К-1-г	1	2,016 т
К17	т.п 903-1-153-КЖИ-К-1-д	„ К-1-д	1	2,112 т
К18	т.п 903-1-153-КЖИ-К-1-е	„ К-1-е	1	2,085 т
К19	ИИ-04-2 в.11 ч II	КВК-436-24-1у	1	1,449 т
К20	то же КВК-436-24-1у-а	„ КВК-436-24-1у-а	1	1,449 т
К21	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-436-52-1у-б	„ КСК-436-52-1у-б	1	1,456 т
К22	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-436-52-1у-в	„ КСК-436-52-1у-в	1	1,463 т
К23	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-436-52-1-а	„ КСК-436-52-1а	1	1,447 т
К24	т.п 903-1-153-КЖИ-КСК-436-52-1-б	„ КСК-436-52-1-б	1	1,461 т
К25	т.п 903-1-153-КЖИ-КВК-424-24-б	„ КВК-424-24-б	2	0,694 т
К26	т.п 903-1-153-КЖИ-КВК-424-24-а	„ КВК-424-24-а	2	0,694 т

1. Узлы замаркированы по серии ИИ-04-10 в.5
2. Колонна КВК-436-24-1у-а зеркальна колонне КВК-436-24-1у
3. Разрезы 1-1 ÷ 4-4 см. лист 40


					ТП 903-1-158 – КЖ	
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С топливо-каменные и бурые угли	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
Нач. отд		Гин				Литер: Р; Лист: 41; Листов:
Гл. конст.		Гольденшлагер				
Рук. гр.		Сорокина				
Ст. инж.		Будревич			Маркировочные планы каркаса В „ осях „5"/„6" ÷ „7", „А" „Г"	САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 903-1-158 Типовой проект


Инв. N подл. | Подп. и дата

Типовой проект 903-1-158 Альбом


1 – 1

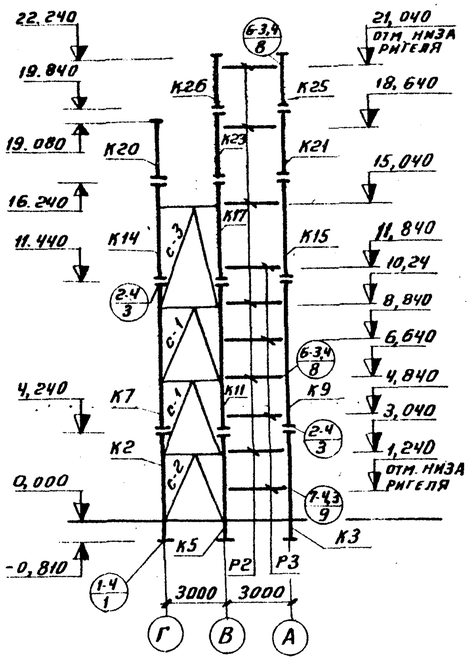


2 – 2

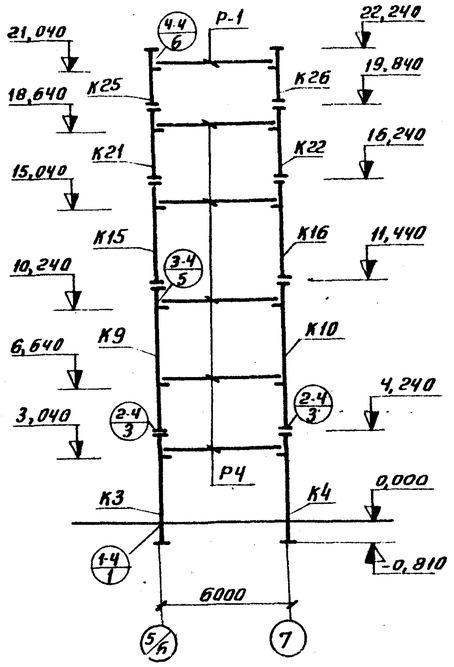

3 – 3

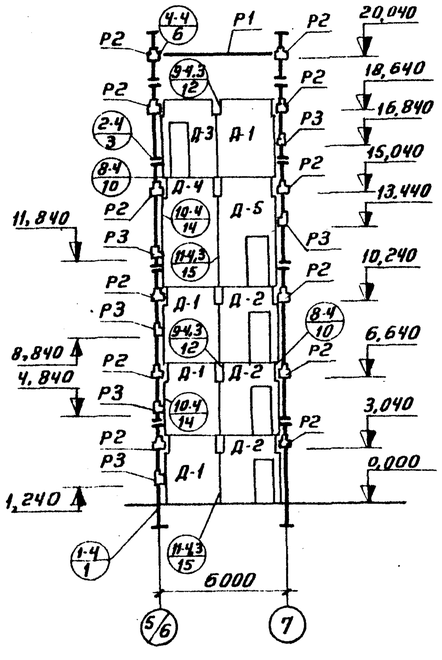

4 – 4

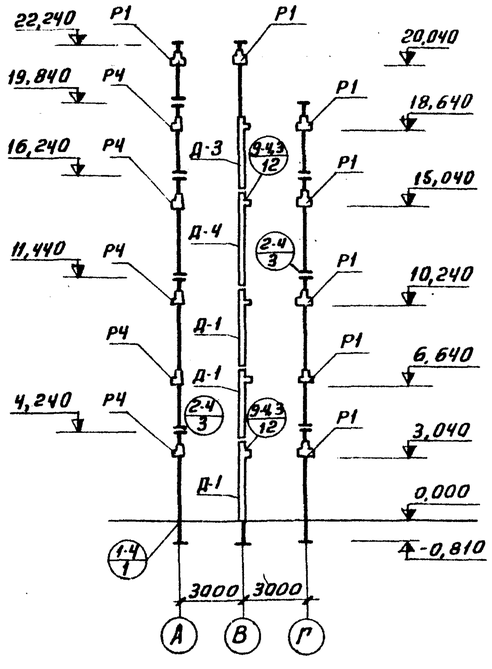

Спецификация элементов к маркировочным планам и разрезам, расположенным на листах КЖ-39,40 (продолжение)

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Прим
		Маркировочные планы и разрезы каркаса		
С-1	т.п 903-1-153 - КЖИ-МСи1	Связь МСи1	2	0,336т
С-2	т.п 903-1-153 - КЖИ-МСи2	тоже МСи2	1	0,352т
С-3	т.п 903-1-153 - КЖИ-МСи3	„ МСи3	1	0,326т
Р1	ИИ-04-3 в.3	Ригель Р2-52-56	7	1,95т
Р2	то же	Тоже Р2-72-26	12	0,83т
Р3	„	„ Р-40-26	6	0,70т
Р4	„	„ Р-52-56	5	1,55т
Д-1	ИИ-04-6 в.5	Диафрагма жесткости Д1-28-36	4	3,38т
Д-2	т.п 903-1-153 - КЖИ-Д-2	То же Д-2	4	2,55т
Д-3	т.п 903-1-153 - КЖИ-Д-3	„ Д-3	1	2,55т
Д-4	т.п 903-1-153 - КЖИ-Д-4	„ Д-4	1	4,35т
Д-5	т.п 903-1-153 - КЖИ-Д-5	„ Д-5	1	3,6т
		Соединительные эл-ты		
МР2	ИИ-04-8 в.3	Соединительный эл-т МР-2	20	3,1кг
МР6	то же	то же МР6	4	2,67кг
ММД3	ИИ-04-8 в.3 л.15	„ ММД3	44	0,2кг
ММД4	ИИ-04-8 в.3 л.14	„ ММД4	32	4,5кг
ММД5	ИИ-04-8 в.3 л.15	„ ММД5	64	0,66кг
ММД6	то же	„ ММД6	42	1,1кг
ММД13	ИИ-04-10 в.5	„ ММД13	10	1,02кг


1. Данный лист см. совместно с листом 39
2. Узлы замаркированы по серии ИИ-04-10 в.5
3. Узлы крепления металлических связей см. ИИ-04-10 вып. 10

Инв.№ подл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С топливо-каменные и бурые угли		
						Литер	Лист	Листов
Нач.отд		Гин				Р	42	
Гл.констр		Гольденшлюгер			Маркировочные разрезы каркаса в осях „5/6 ÷ 7", „А-Г"	САНТЕХПРОЕКТ		
Рук.гр		Сорокина						
Ст.инж		Будревич						


Маркировочная схема фундаментов под оборудование на отм. 3.600

(топливо — каменные угли)

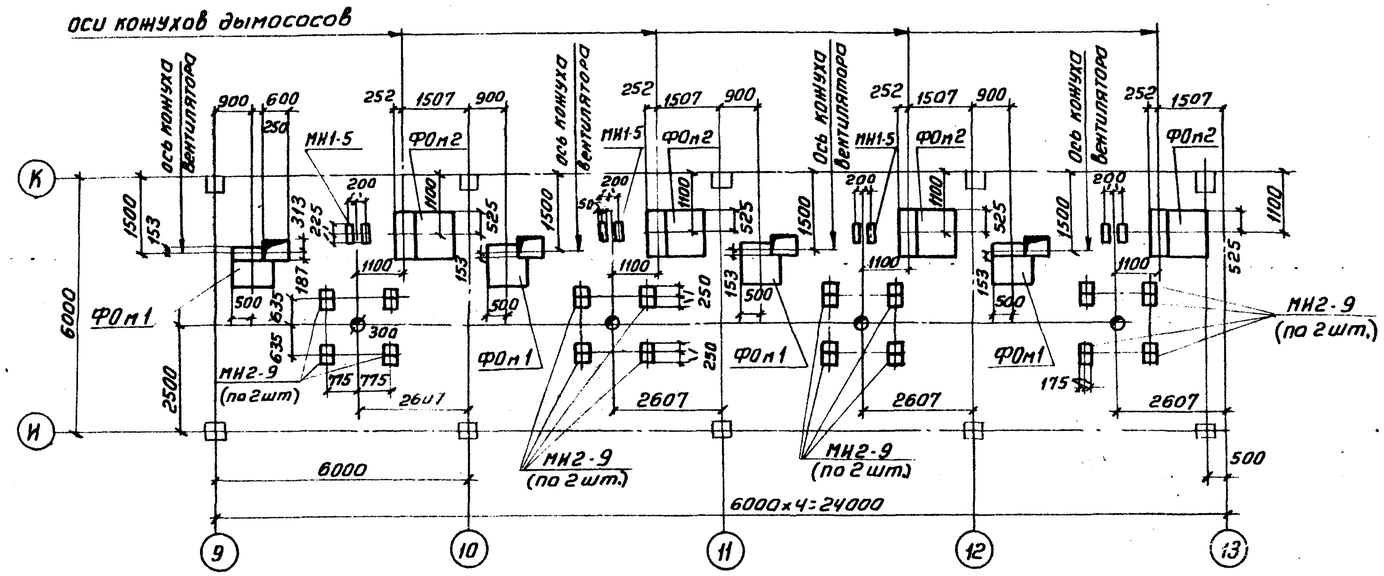

Маркировочная схема фундаментов под оборудование на отм. 3.600

(топливо — бурые угли)

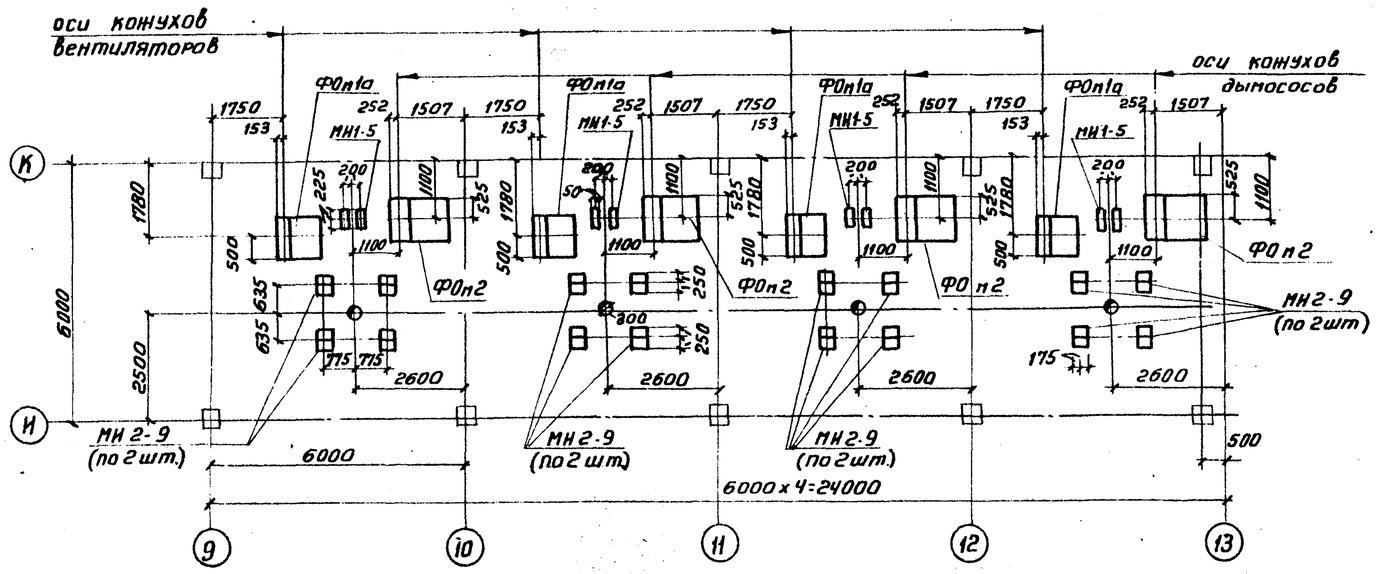

Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенным на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		Маркировочная схема фундамен		
		тов под оборудование на отм.3.600		
		(топливо-каменные угли)		
ФОп1	КЖ-47	Фундамент под оборудование ФОп1	4	
ФОп2	то же	то же ФОп2	4	
МН2-9	3.400-6	Изделие закладное МН2-9	32	
МН1-5	то же	то же МН1-5	8	
		Маркировочная схема фундамен		
		тов под оборудование на отм.3.600		
		(топливо-бурые угли)		
ФОп1а	КЖ-47	Фундамент под оборудование ФОп1а	4	
ФОп2	то же	То же ФОп2	4	
МН2-9	3.400-6	Изделие закладное МН2-9	32	
МН1-5	то же	то же МН1-5	8	

Отметка верха всех закладных изделий 3.600.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ
Нач. отд.		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо — каменные и бурые угли
Гл. констр.		Гольденшлак			Котельная — Лит. Р; Лист 43; Листов
Рук. гр.		Терновая			Маркировочные схемы фундаментов под оборудование на отм. 3.600.
Инж.		Куренкова			САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 60

Альбом V. Типовой проект 903-1-158


Согласовано: Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Альбом I


Типовой проект 903-1-158

Маркировочная схема плит перекрытия в осях И-К на отм. 3,600

(топливо - каменные угли)

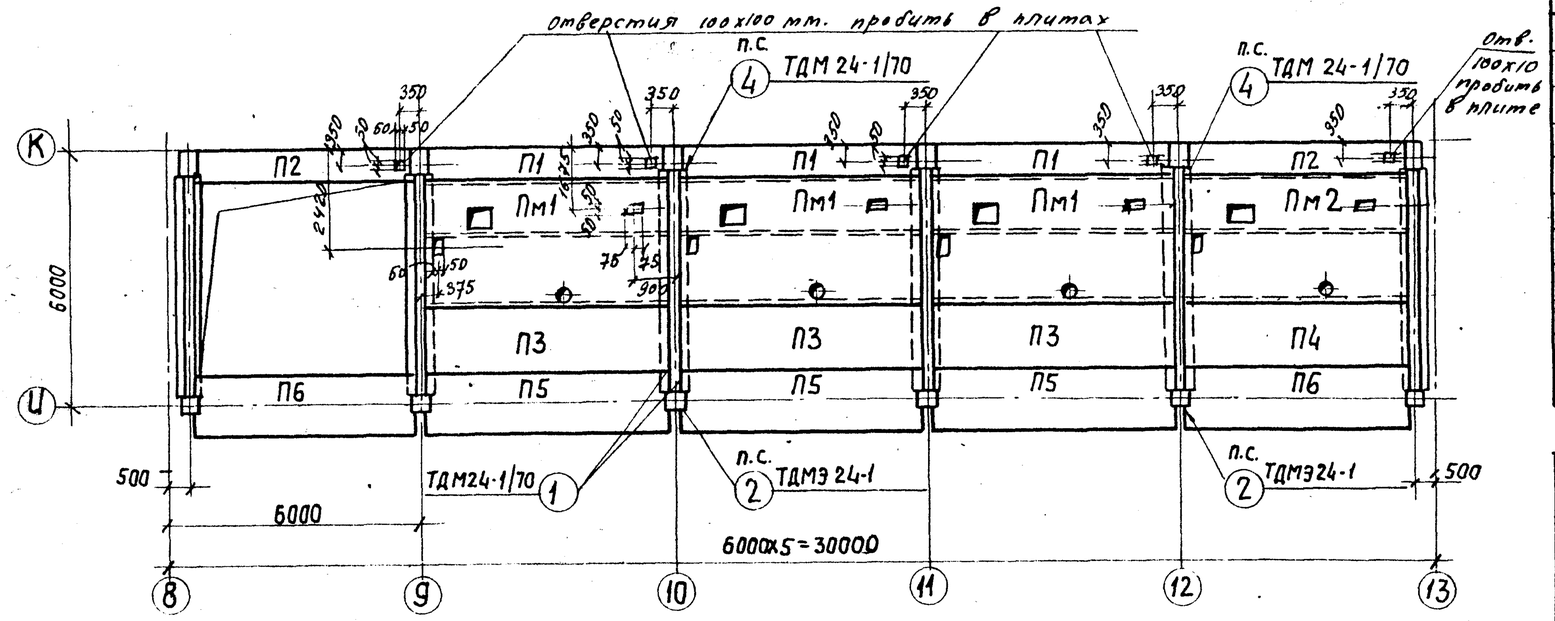

Пм1; Пм2

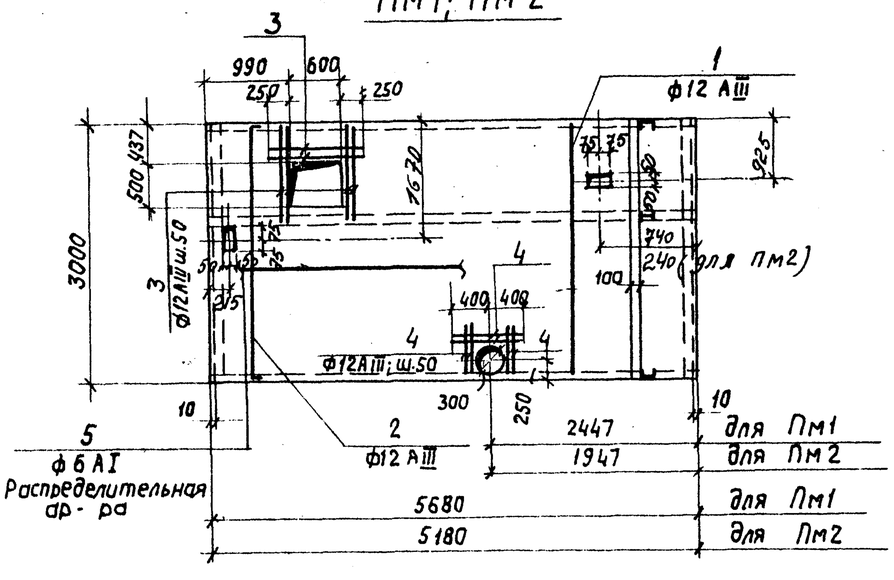

Ведомость стержней на один элемент

Марка эл-та	Поз.	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм	Кол.
Пм1	1		12 AIII	2980	38
	2	2980 (80, 180)	12 AIII	3140	38
	3		12 AIII	1100	6
	4		12 AIII	800	6
	5	Распределительная ар-ра	6 AI	1190 пм	
Пм2	1	см. выше	12 AIII	2980	35
	2	"	12 AIII	3140	35
		Поз. 3,4 см. Пм1			
	5	см. выше	6 AI	1030 пм	

Выборка стали на один элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия арматурная сталь ГОСТ 5781-75						Всего
	Класс AI			Класс AIII			
	ф мм 6 AI		Итого	ф мм 12 AIII		Итого	
Пм1	26,4		26,4	216,6		216,6	243,0
Пм2	22,9		22,9	200,3		200,3	223,2

Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенным на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Маркировочная схема плит перекрытия в осях И-К на отм. 3,600		
П1	ИИ 24-9	Плита перекрытия П3-4	3	1,50 т
П2	То же	То же П4-4	2	1,37 т
П3	"	" П1-5 AIII в	3	2,2 т
П4	"	" П2-5 AIII в	1	2,0 т
П5	"	" П1-5-1 AIII в	3	2,2 т
П6	"	" П2-5-1 AIII в	2	2,0 т
Пм1	КЖ-44	Плита монолитная Пм1	3	
Пм2	То же	То же Пм2	1	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Пм1		
				Сборочные единицы и детали		
		1:5	КЖ-44	Стержни одиночные		
				Материалы		
				Бетон марки 200	1,6	м3
				Пм2		
				Сборочные единицы и детали		
		1:5	КЖ-44	Стержни одиночные		
				Материалы		
				Бетон марки 200	1,45	м3


Шаг арматуры принят 150 мм, кроме оговоренных.
Защитный слой бетона 10 мм.
Арматуру в местах отверстий обрезать по месту.

Инв. N подл. | Подпись и дата


Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	ТП 903-1-158 КЖ
Нач. отд		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо - каменные угли.
Гл. констр.		Гольденшлагер			Котельная — Лит. Р; Лист 44; Листов
Рук. гр.		Терновая			
Инж.		Куренкова			Маркировочная схема плит перекрытия на отм. 3,600. Армирование Пм1; Пм2. — САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 61

Маркировочная схема плит перекрытия в осях Б-Е на отм. 3,600
(Топливо — каменные и бурые угли)

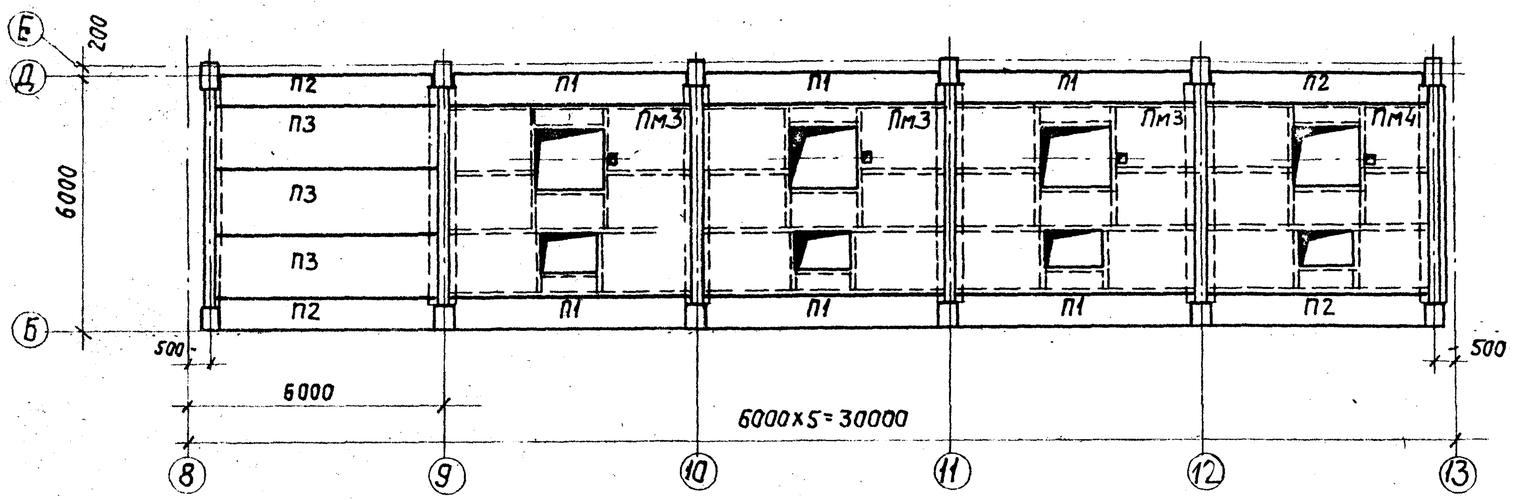

Пм3; Пм4

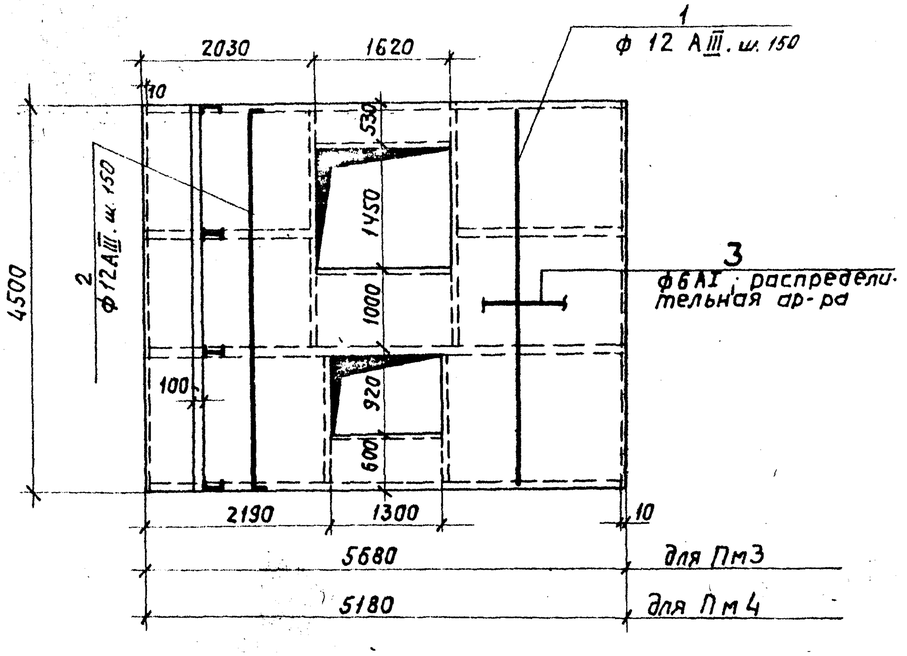

Ведомость стержней на один элемент

Марка эл-та	Поз.	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм	Кол.
Пм3	1		12 AIII	4480	38
	2	80 — 4480 — 80	12 AIII	4640	38
	3	распределительная ар-ра	6 AI	1750 лм	
Пм4	1	См. Выше	12 AIII	4480	35
	2	"	12 AIII	4640	35
	3	"	6 AI	1600 лм	

Выборка стали на один элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия, арматурная сталь ГОСТ 5781-75							Всего
	Класс AI			Класс A III			Итого	
	ф мм 6 AI		Итого	ф мм 12 AIII		Итого		
Пм3	38,9		38,9	307,7		307,7	346,6	346,6
Пм4	35,5		35,5	283,5		283,5	319,0	319,0

Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенным на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Маркировочная схема плит		
		перекрытия В осях Б-Е на отм. 3,600		
П1	ИИ 24-9	Плита перекрытия П3-4	6	1,5 т.
П2	То же	То же П4-4	4	1,37 т
П3	"	" П2-5 / AIII в	3	2,0 т
Пм3	КЖ-45	Плита монолитная Пм3	3	
Пм4	То же	То же Пм4	1	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Пм3		
				Сборочные единицы и детали		
		1÷3	КЖ-45	Стержни одиночные		
				Материалы		
				Бетон марки 200	2,20	м³
				Пм4		
				Сборочные единицы и детали		
		1÷3	КЖ-45	Стержни одиночные		
				Материалы		
				Бетон марки 200	1,97	м³

Шаг арматуры принят 150 мм.
Защитный слой бетона - 10 мм.
Арматуру в местах отверстий обрезать по месту.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ
Нач. отд.		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо - каменные и бурые угли.
Гл. констр.		Ольгеймер			Котельная — Лит. Р; Лист 45; Листов
Рук. гр.		Тернавая			Маркировочная схема плит перекрытия на отм. 3,600. Армирование плит Пм3; Пм4
Инж.		Куренкова			САНТЕХПРОЕКТ


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом I. 903-1-158 Типовой проект

Альбом I

Типовой проект 903-1-158


Маркировочная схема плит перекрытия в осях И-К на отм. 3,600

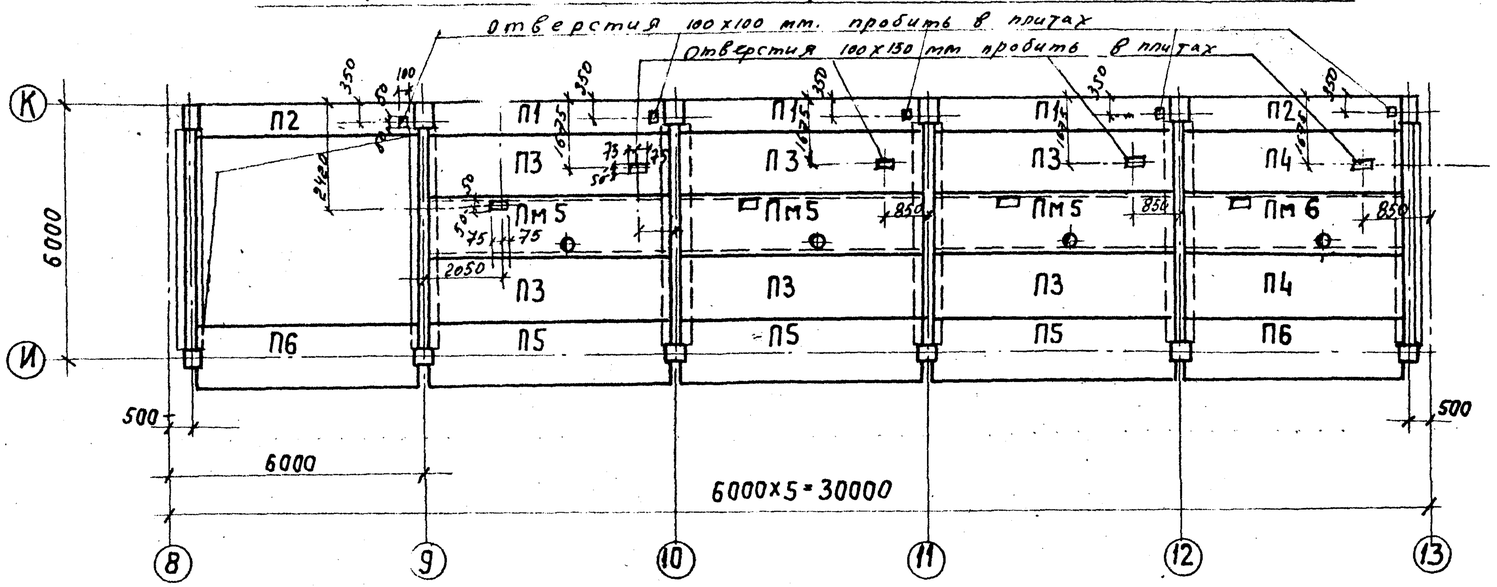


Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		Маркировочная схема плит		
		Перекрытия в осях И-К на отм. 3,600		
П1	ИИ 24-9	Плита перекрытия П3-4	3	1,5т
П2	То же	То же П4-4	2	1,37т
П3	"	" П1-5 АIIIв	6	2,2т
П4	"	" П2-5 АIIIв	2	2,0т
П5	"	" П1-5-1 АIIIв	3	2,2т
П6	"	" П2-5-1 АIIIв	2	2,0т
Пм5	КЖ-46	Плита монолитная Пм5	3	
Пм6	То же	То же Пм6	1	

Пм 5

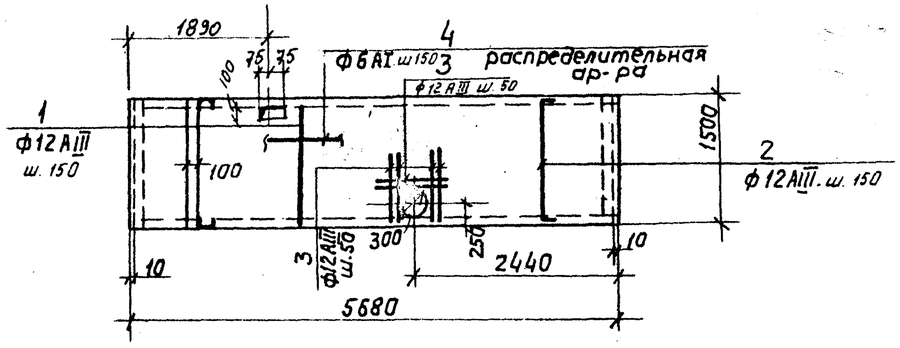

Пм 6

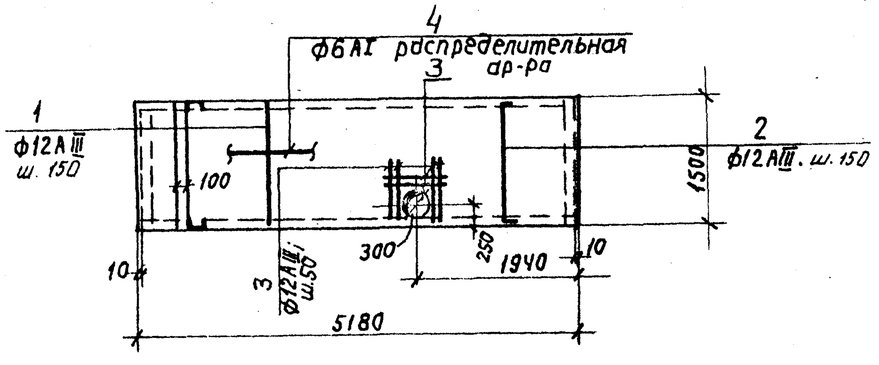

Ведомость стержней на один элемент

Марка эл-та	Поз.	Эскиз или сечение	Ф мм	Длина мм	Кол
Пм5	1		12 AIII	1480	38
	2	1480, 30, 80	12 AIII	1640	38
	3		12 AIII	800	6
	4	распределительная ар-ра	6 AI	62,0 п.м	
Пм6	1	См. выше	12 AIII	1480	35
	2	"	12 AIII	1640	35
	3	"	12 AIII	800	6
	4	"	6 AI	57,0 п.м	

Выборка стали на один элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия						Всего
	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75						
	Класс AI			Класс AIII			
	Ф мм			Ф мм			
	6 AI		Итого	12 AIII	Итого	Итого	
Пм5	13,8		13,8	109,5	109,5	123,3	123,3
Пм6	12,7		12,7	101,2	101,2	113,9	113,9

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Пм 5		
				Сварочные единицы изделия		
		1÷4	КЖ-46	Стержни одиночные		
				Материалы		
				Бетон марки 200	0,78	м3
				Пм 6		
				Сварочные единицы изделия		
		1÷4	КЖ-46	Стержни одиночные		
				Материалы		
				Бетон марки 200	0,71	м3

Шаг арматуры принят 150 мм, кроме оговоренных.
Защитный слой бетона 10 мм.
Арматуру в местах отверстий вырезать по месту.

				ТП 903-1-158	КЖ
				Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо- бурые угли.	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	
Нач. отд.		Гин			Котельная.
Гл. констр.		Гальденшлюгер			
Рук. гр.		Терновая			
Инж.		Куренкова			Маркировочная схема плит перекрытия на отм. 3,600 Армирование плит Пм5, Пм6

Лит.	Лист	Листов
Р	46	

САНТЕХПРОЕКТ

Инв. N подл. | Подп. и дата

Альбом I


903-1-158 проект

Типовой


Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ отд. КУ-2 | Подпись и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№

ФОм1

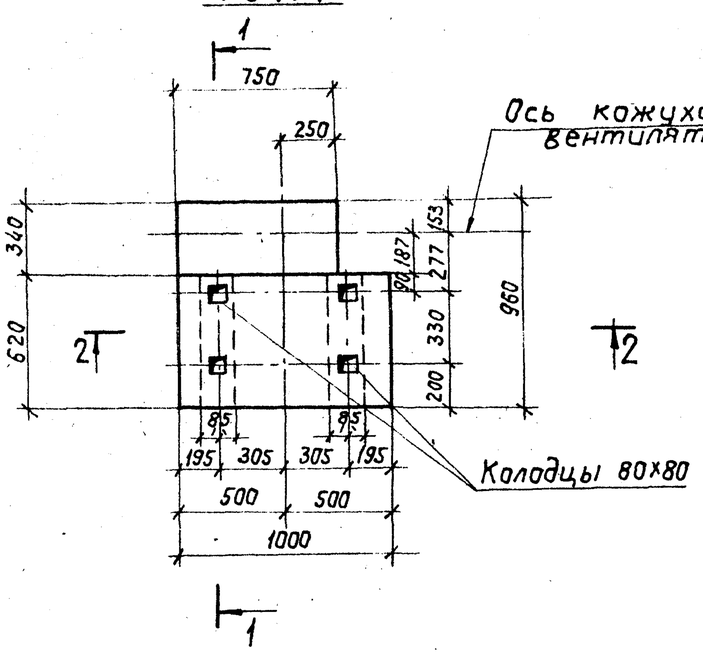


ФОм1а

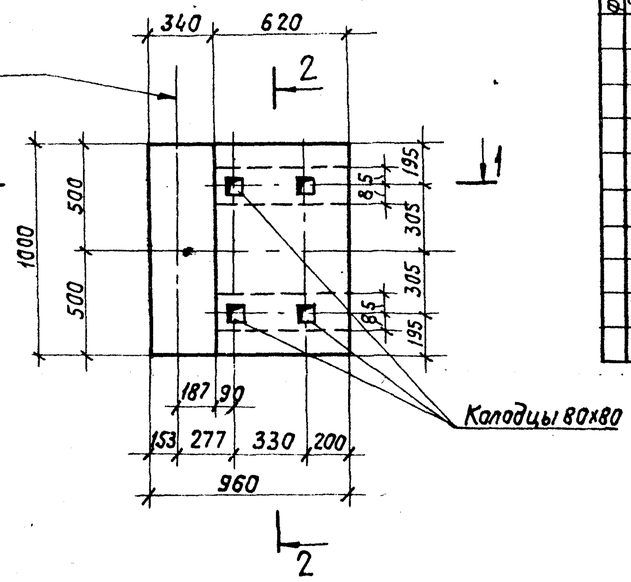


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол.			Примечание
				Документация				
			КЖ-47	Сварочный чертеж				
				Сборочные единицы и детали				
		1	Т.П.903-1-153-КЖИ-С16; С-17	Сетка арматурная С16	2	2		
		2	Т.П.903-1-153-КЖИ-С8	То же С8	1	1		
		3	Т.П.903-1-153-КЖИ-С16; С-17	" С17			2	
				Материалы				
				Бетон марки	0,27	0,29	0,61	м³

Марка	Литера
ФОм1	Р
ФОм1а	Р
ФОм2	Р


1—1

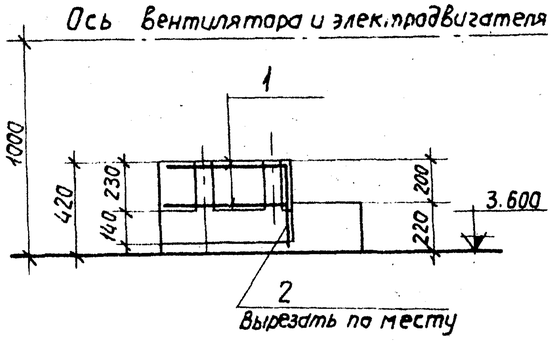


ФОм2

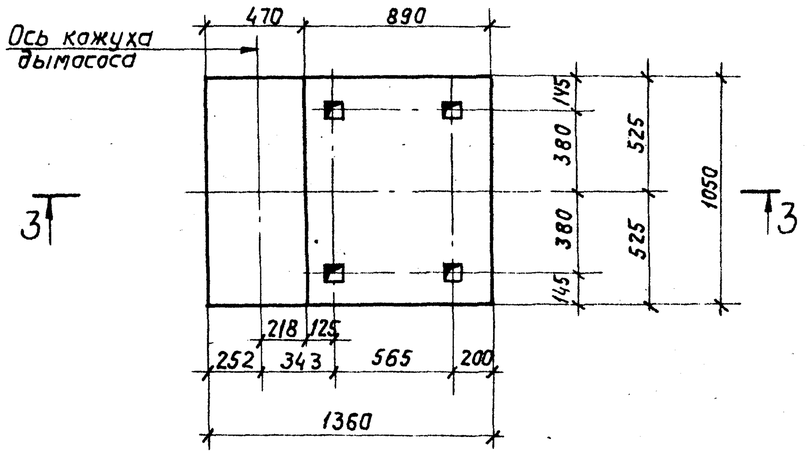

2—2

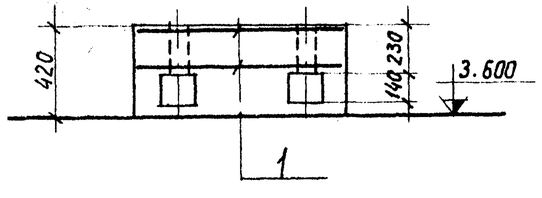

3—3

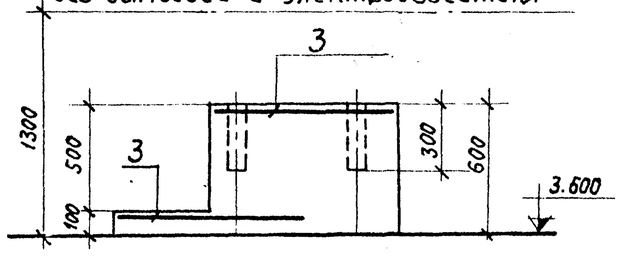

Выборка стали на один элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия											Всего:
	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75											
	Класс AI						Класс AII					
	ф мм				Итого		ф мм				Итого	Итого
	8 AI	6 AI					10 AII					
ФОм1	5,96	0,9			6,86		2,1				2,1	8,96	8,96
ФОм1а	5,96	0,9			6,86		2,1				2,1	8,96	8,96
ФОм2	9,4				9,4							9,4	9,4

Арматуру сеток в местах отверстий вырезать по месту.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Тин		
Гл. констр.		Гольденшлюгер		
Рук. гр.		Терновая		
Инж.		Куренкова		

ТП 903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо - каменные и бурые угли.

Котельная.

Лит.	Лист	Листов
Р	47	


Фундаменты под оборудование ФОм1, ФОм1а, ФОм2.

САНТЕХПРОЕКТ


Альбом I


Типовой проект 903-1-158


Маркировочная схема закладных деталей и ограждений на ▽ 7.200

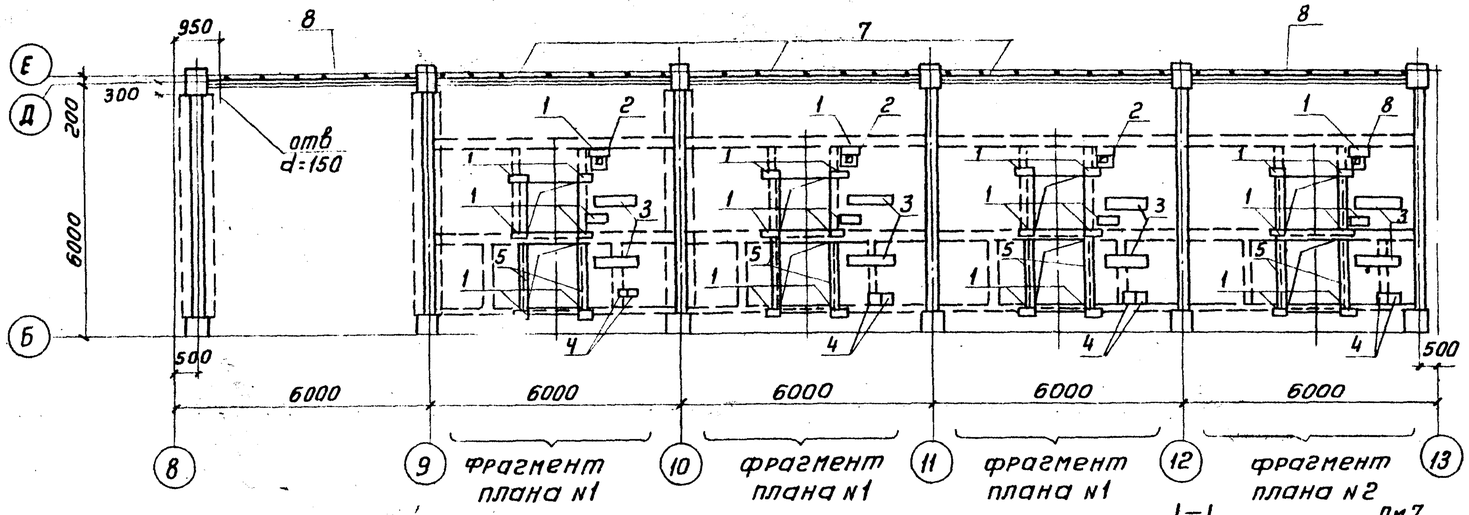


Фрагмент плана №1, (№2)

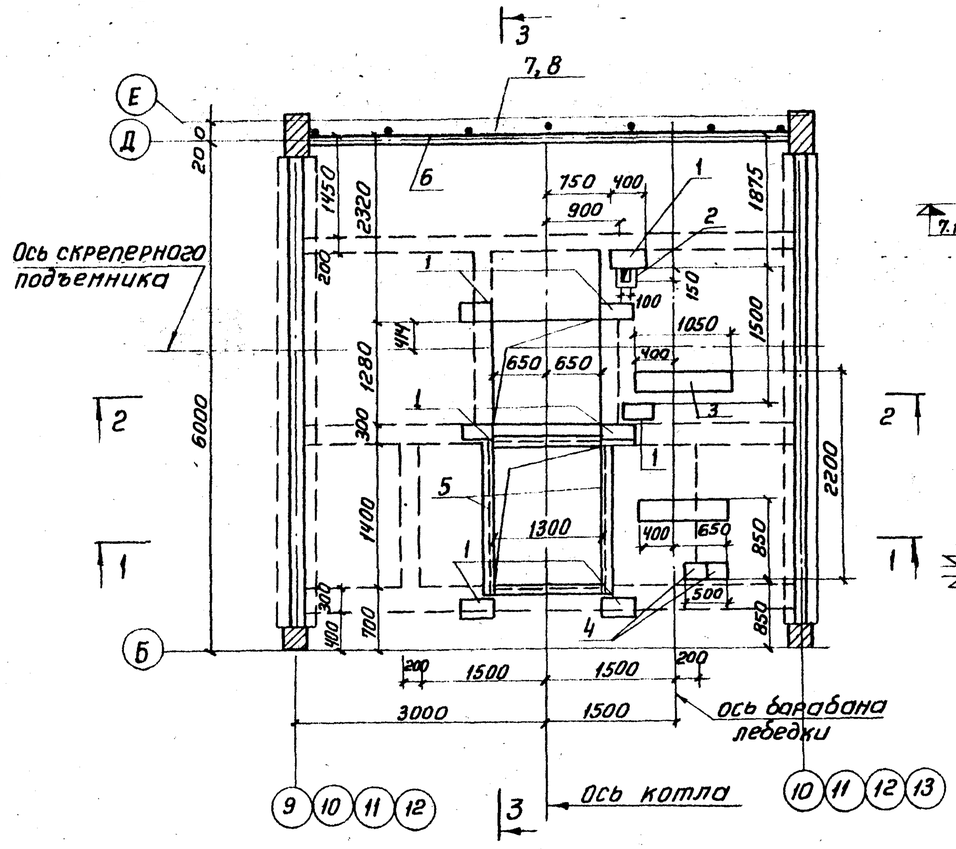

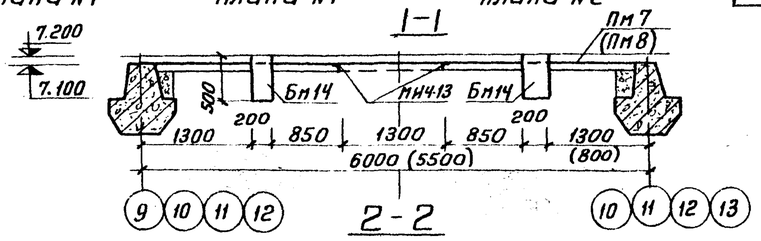

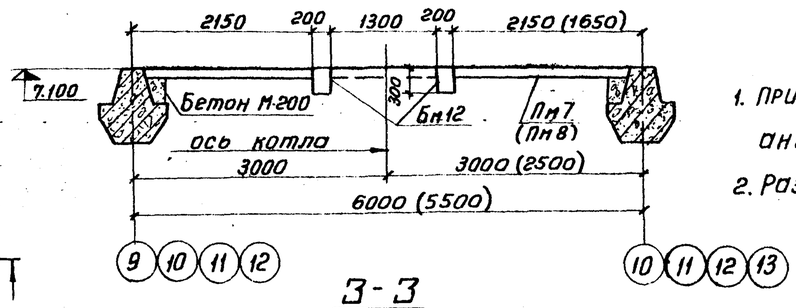

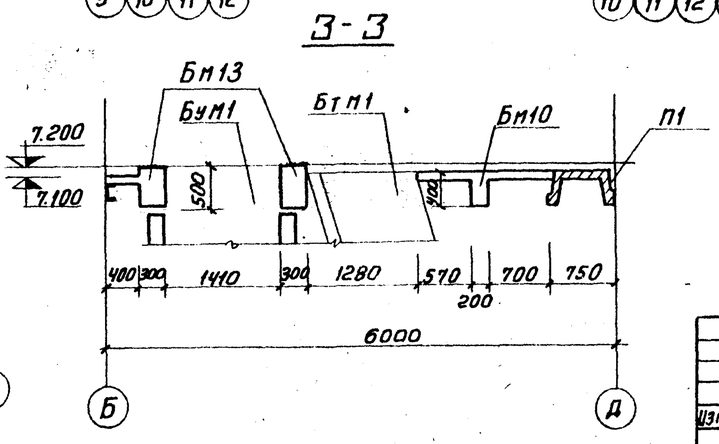

Спецификация элементов к маркировочной схеме расположенной на данном листе

Марка элемента	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		Маркировочная		
		схема перекрытия на отм. 7.200		
1	3.400-6	Изделие закладное МИ3-13	32	10,4 кг
2	903-1-153-КЖИ-мн16	—„— мн16	4	шт
3	903-1-153-КЖИ-мн19	—„— мн19	8	шт
4	3.400-6	—„— МИ2-9	8	6.0 кг
5	—„—	—„— МИ4-13	5,8	4,2 кг/пм
6	—„—	—„— МИ4-37	27,0	6.0 кг/пм
7	1.459-2, вып. 4	ограждения ППГ-13	3	81.0 кг
8	—„—	ППГ-11	2	75.0 кг

Примечания

1. При установке закладной детали МИ4-37 анкера загнуть по месту.
2. Размеры в скобках даны для фрагмента плана №2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С Топливо-каменные и бурые угли		
						Литер	Лист	Листов
Нач. отд.		Гин				Р	48	
Гл. констр.		Гольденшлюгер						
Рук. гр.		Терновая			Маркировочная схема на закладных деталей и ограждений на отм. 7.200	САНТЕХПРОЕКТ		
Исполн.		Пустыльник						
Провер.		Терновая						


Инв. № подл. | Подп. и дата

15590-01 65

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


Инв.№подл. | Подп. и дата

Маркировочная схема перекрытия на отм. 7,200

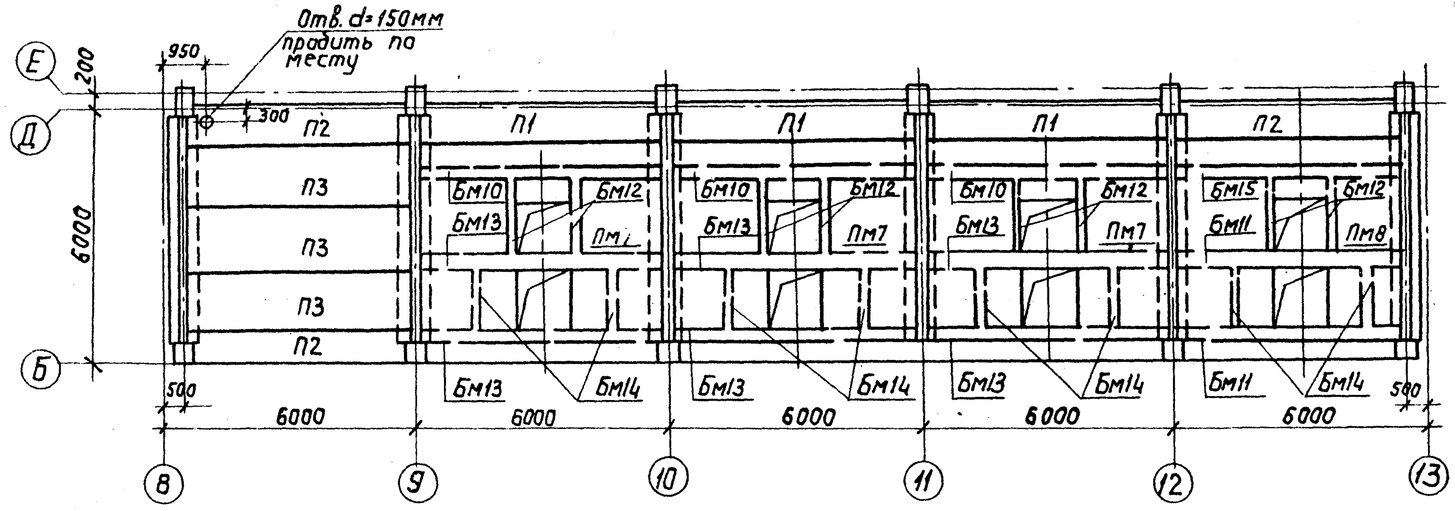


Пм 7

Раскладка нижних арматурных сеток

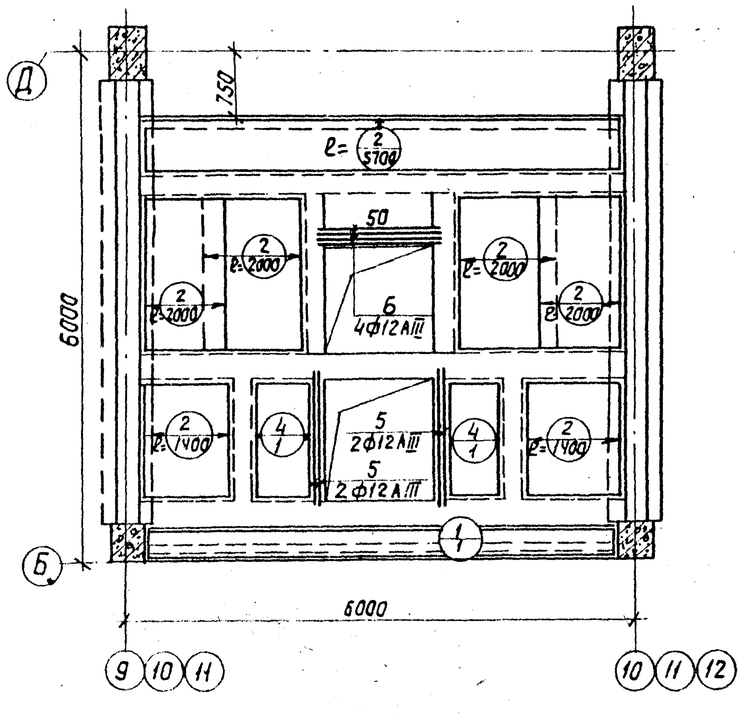

Раскладка верхних арматурных сеток

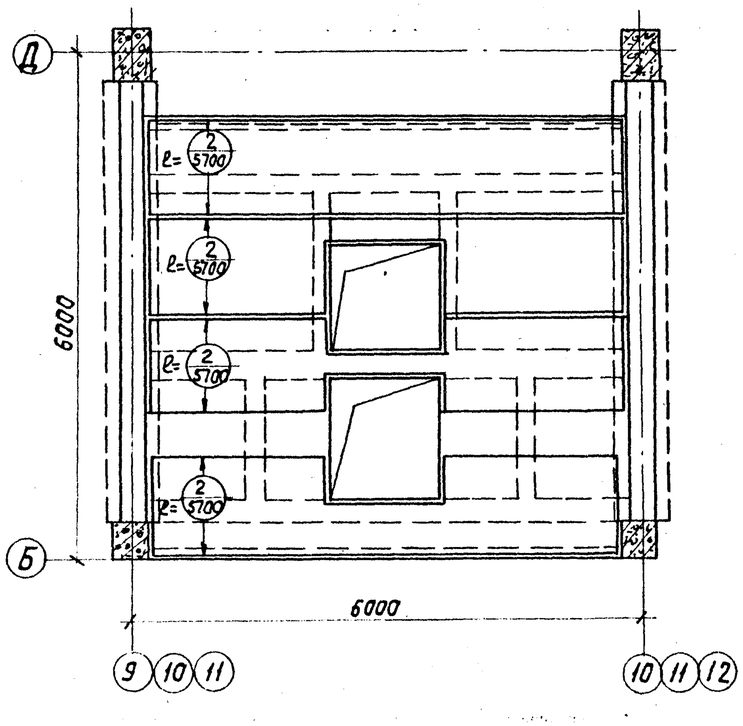

Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на данном листе.

Марка эл-та	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
Пм7	КЖ-49	Плита монолитн. Пм7	3	4,70 м³
Пм8	КЖ-50	—"— Пм8	1	4,3 м³
Бм10	КЖ-51	Балка монолитн. Бм10	3	
Бм11	То же	—"— Бм11	2	
Бм12	—"—	—"— Бм12	8	
Бм13	—"—	—"— Бм13	6	
Бм14	—"—	—"— Бм14	8	
Бм15	—"—	—"— Бм15	1	
П1	ИИ 24-9	Плита перекрытия П3-4	3	1,5 т
П2	—"—	—"— П4-4	3	1,37 т
П3	—"—	—"— ПГ-5 / АIII в	3	2,0 т

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Плита Пм7		
				Сборочные единицы и детали		
		1	ГОСТ 8478-66	сетка рулонная 150|150|7|7 / 1100×5600	1	
		2	—"—	—"— 150×150|7|7 / В=1100	383 п.м.	
		4	—"—	—"— 150×150|7|7 / 1500|2×1400	2	
11		5,6		стержни одиночные		
				Балка Бм10		
				Сборочные единицы и детали		
11		8÷10		Стержни одиночные		
				Балка Бм12		
				Сборочные единицы и детали		
11		14÷16		Стержни одиночные		
				Балка Бм13		
				Сборочные единицы и детали		
11		11÷13		Стержни одиночные		
				Балка Бм14		
				Сборочные единицы и детали		
11		17,18		Стержни одиночные		
				бетон „ М200"	4,7	м³

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Гиндензилгер		
Рук. гр.		Терновая		
Исполн.		Чустыльник		
Провер.		Терновая		

ТП 903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо- каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	49	


Маркировочная схема перекрытия на отм. 7,200. Армирование Пм7.

САНТЕХПРОЕКТ

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Пм 8


Раскладка нижних арматурных сеток

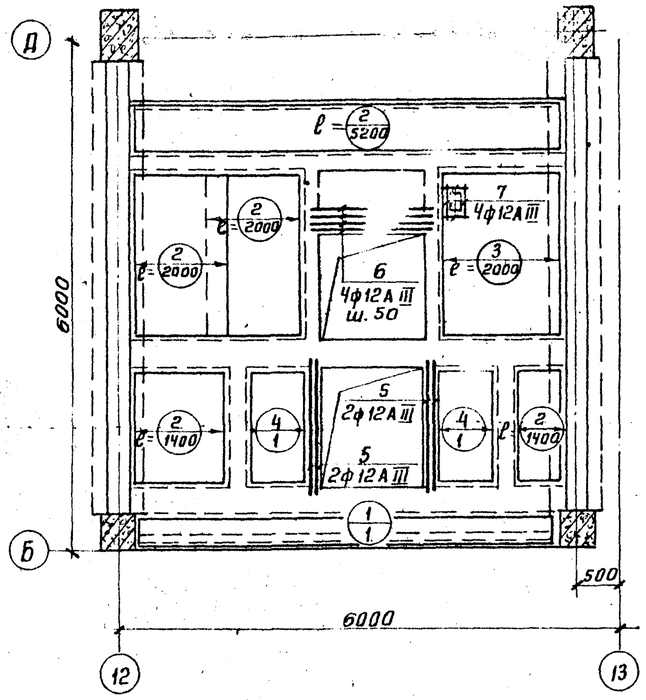

Ведомость стержней на один эл-т

Марка эл-та	Поз	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм	Кол.
Пм7	7	——	12А III	400	4
	5	——	12А III	1700	4
	6	——	12А III	1600	4
Пм8	5	См. выше	12А III	1700	4
	6	—— // ——	12А III	1600	4
	7	—— // ——	12А III	400	4

Раскладка верхних арматурных сеток

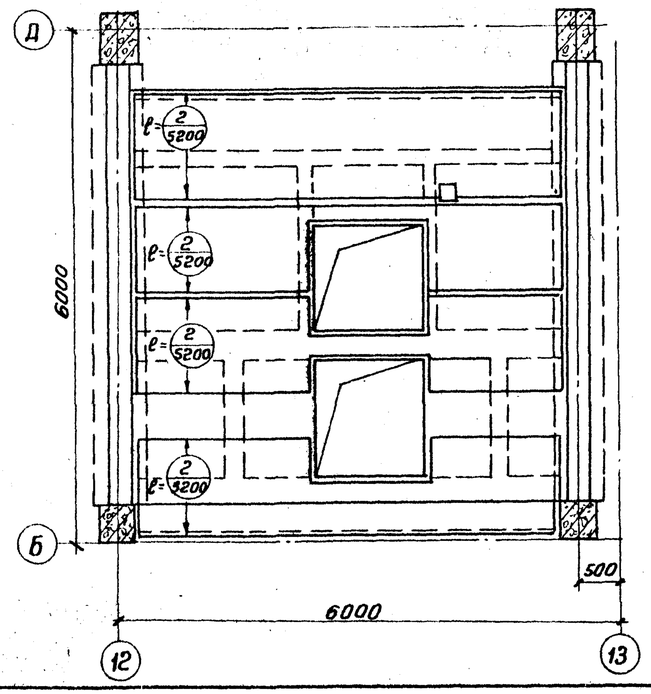

Выборка стали на один эл-т, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75 Класс А I ф, мм 10	Итого	Класс А III ф мм 28	25	20	12	Итого	Проф. сталь 250 х5	Итого	Холодн. провол ГОСТ 6727-53 Класс В I ф, мм 7	Итого	Всего
Пм7	113,8	113,8	128	69,0	22,0	57,7	276,7	4,6	395,1	181,0	181,0	576,1
Пм8	105,0	105,0	100,0	525	22,0	54,7	229,2	4,6	338,8	166,0	166,0	504,8

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Пм 8		
				Сборочные единицы		
				и детали		
		1	ГОСТ 8478-66	Сетка рулонная 150|150|7|7 1100×5100	1	
		2	—— // ——	—— // —— 150|150|7|7 В=1100	п.м 32.8	
		3	—— // ——	—— // —— 150|150|7|7 В=1500	1	
		4	—— // ——	—— // —— 150|150|7|7 1500×2×1400	2	
		3,5		Стержни одиночные		
				Балка Бм12		
				Сборочные единицы		
				и детали		
11		14-16		Стержни одиночные		
				Балка Бм14		
				Сборочные единицы		
				и детали		
11		17,18		Стержни одиночные		
				Балка Бм15		
				Сборочные единицы		
				и детали		
11		19,20		Стержни одиночные		
				Балка Бм11		
				Сборочные единицы		
				и детали		
11		21-23		Стержни одиночные		
				Материалы		
				Бетон М200	4,3 м³	

1. Армирование плиты Пм7 см. лист КЖ-49
2. Защитный слой бетона для плит Пм7 и Пм8 - 15 мм.


Инв.№ подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 - КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С Топливо-каменные и бурые угли		
Нач.отд.		Гин				Литер	Лист	Листов
Гл.констр.		Гольденшлюгер				Р	50	
Рук. гр.		Терновая			Монолитная плита Пм8 Армирование	САНТЕХПРОЕКТ		
Ст. инж.		Пустыльник						
Провер		Терновая						


Альбом I

Типовой проект 903-1-158


БМ10

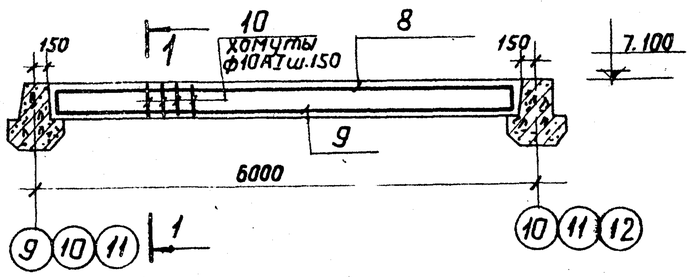


1-1

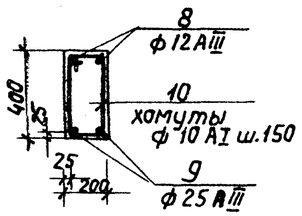


БМ13

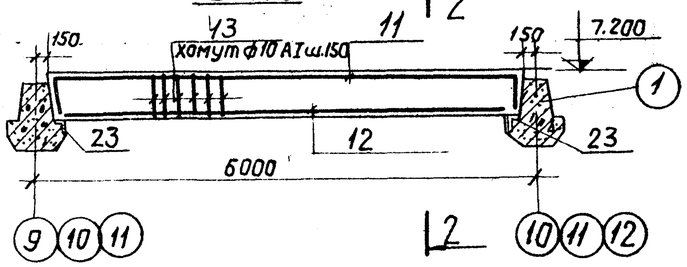


2-2

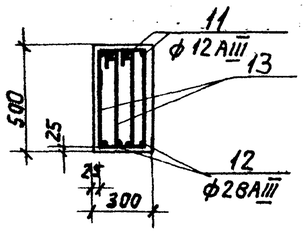


1

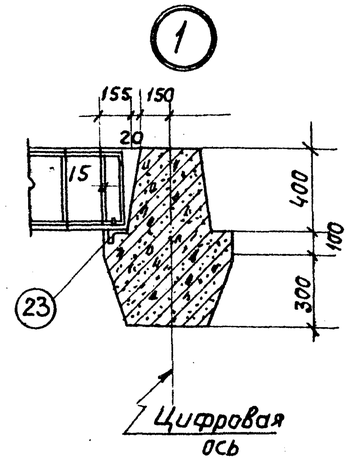


4-4




БМ12

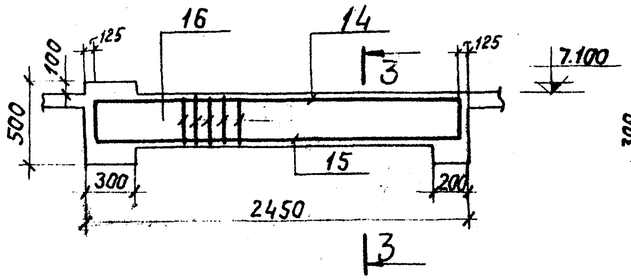


3-3




БМ14

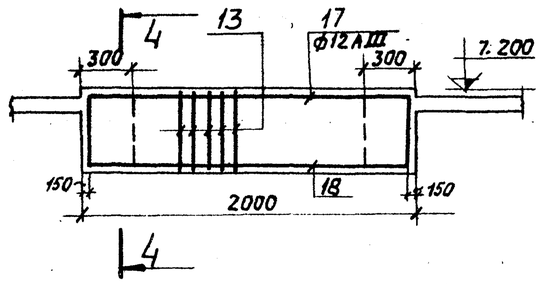

БМ15

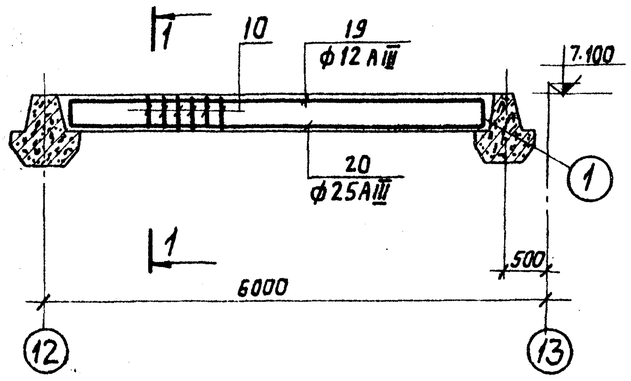

БМ11

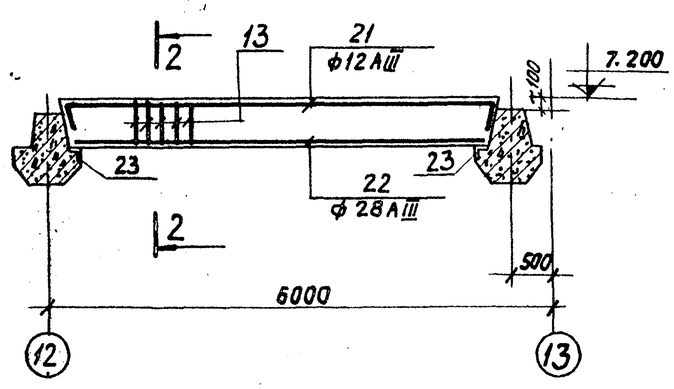

Ведомость стержней на один эл-т

Марка эл-та	Поз	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм	Кол.
БМ10	8	350 | 5650 | 350	12AIII	6350	2
	9	410	25AIII	3640	2
	10	210 380 150	10AI	1120	38
БМ13	11	450 | 5650 | 450	12AIII	6350	4
	12	510	28AIII	5640	4
	13	280 510 170	10AI	1360	76
	23	L 50x5	—	300	2
БМ12	14	250 | 2200 | 250	12AIII	2700	2
	15	310	20AIII	2200	2
	16	210 250 150	10AI	920	15
БМ14	17	450 | 1700 | 450	12AIII	2600	2
	18		25AIII	1700	2
	13	См. Выше	10AI	1360	15
БМ15	19	350 | 5150 | 350	12AIII	5850	2
	20		25AIII	5140	2
	10	См. Выше	10AI	1120	35
БМ11	21	450 | 5150 | 450	12AIII	6050	4
	22		28AIII	5140	4
	13	См. Выше	10AI	1360	70
	23	L 50x5	—	300	2

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Ольденцвей		
Рук. гр.		Терновая		
Ст. инж.		Пустыльник		
Провер.		Терновая		

ТП-903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо- каменные и бурые угли


Литер	Лист	Листов
Р	51	

Балки монолитные БМ10 ÷ БМ15. Схемы армирования


САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 68


Маркировочная схема закладных деталей на отм. 15.600

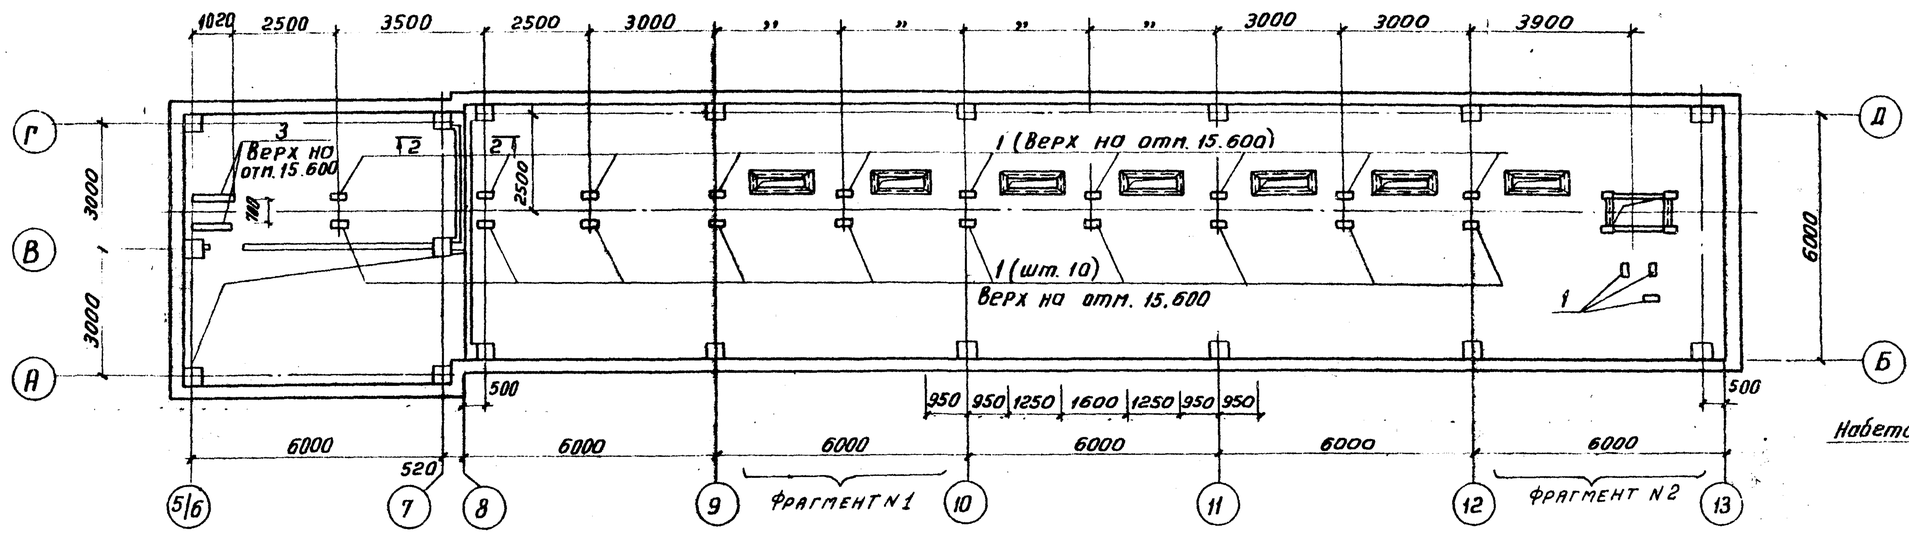


2-2




а-а

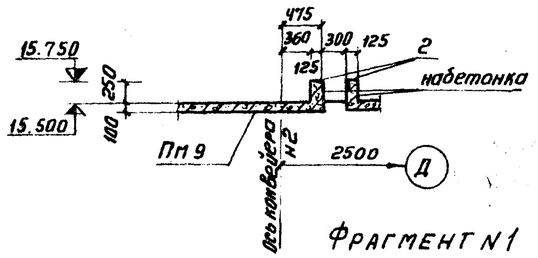


б-б

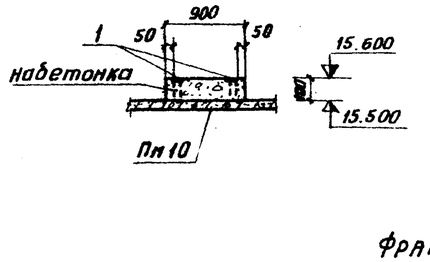


в-в

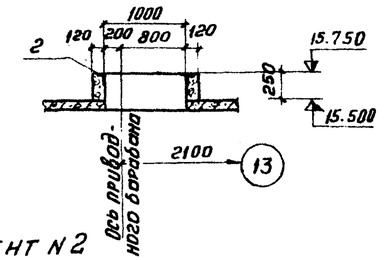

Фрагмент N1

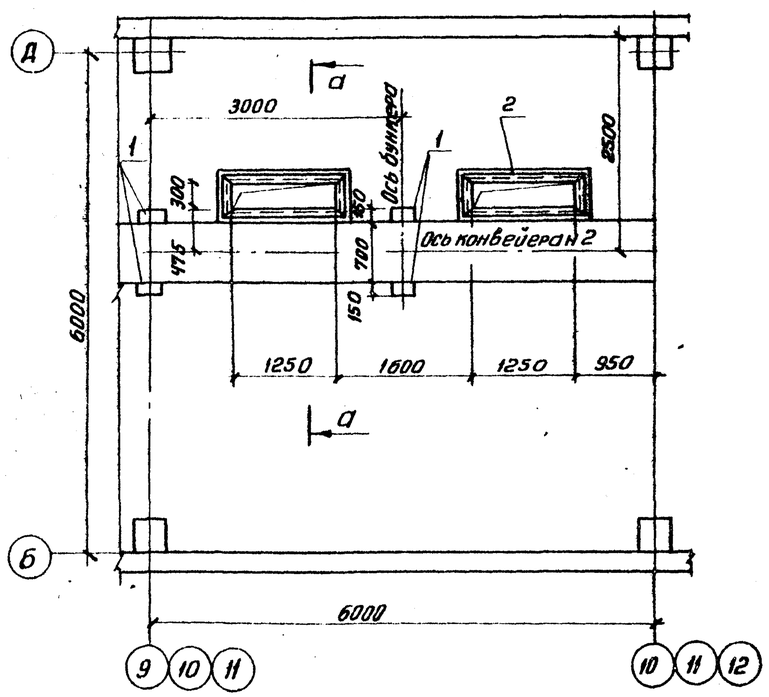

Фрагмент N2

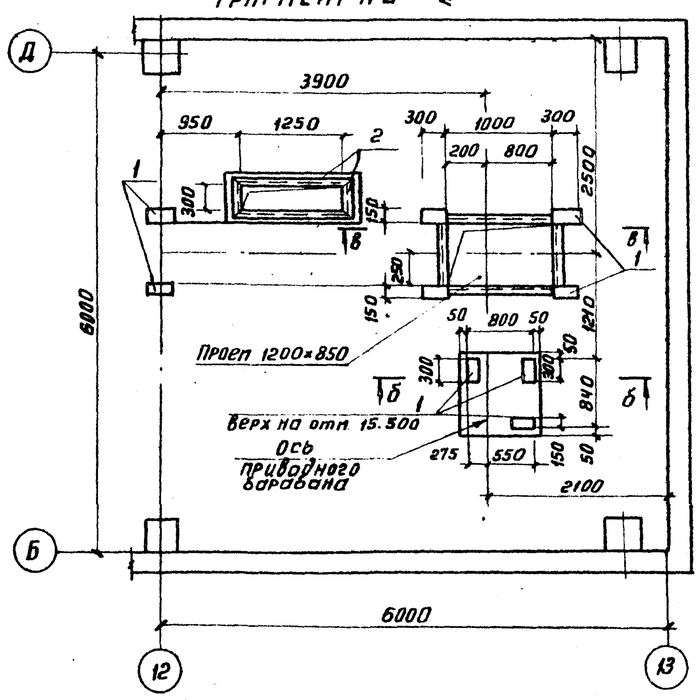

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Металлические изделия		
1	3.400-6	Изделие закладное МИ3-11	23	шт 3,4кг
2	то же	то же МИ4-13	26,0	пм 4,2 кг/см
3	т.п. 903-1-158-КЖИ-МН19	" МН19	2	—

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 903-1-158 КЖ
Нач. отд		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14 с Топливо-каменные и бурые угли
Гл. констр.		Ольденшлагер			Литер Р; Лист 52; Листов
Рук. гр.		Терновая			Маркировочная схема закладных деталей на отм. 15.600
					САНТЕХПРОЕКТ


155 90-01 69

Альбом I


Типовой проект 903-1-158

Инв. № подл. | Подп. и дата

Маркировочная схема перекрытия на отм. 15,600

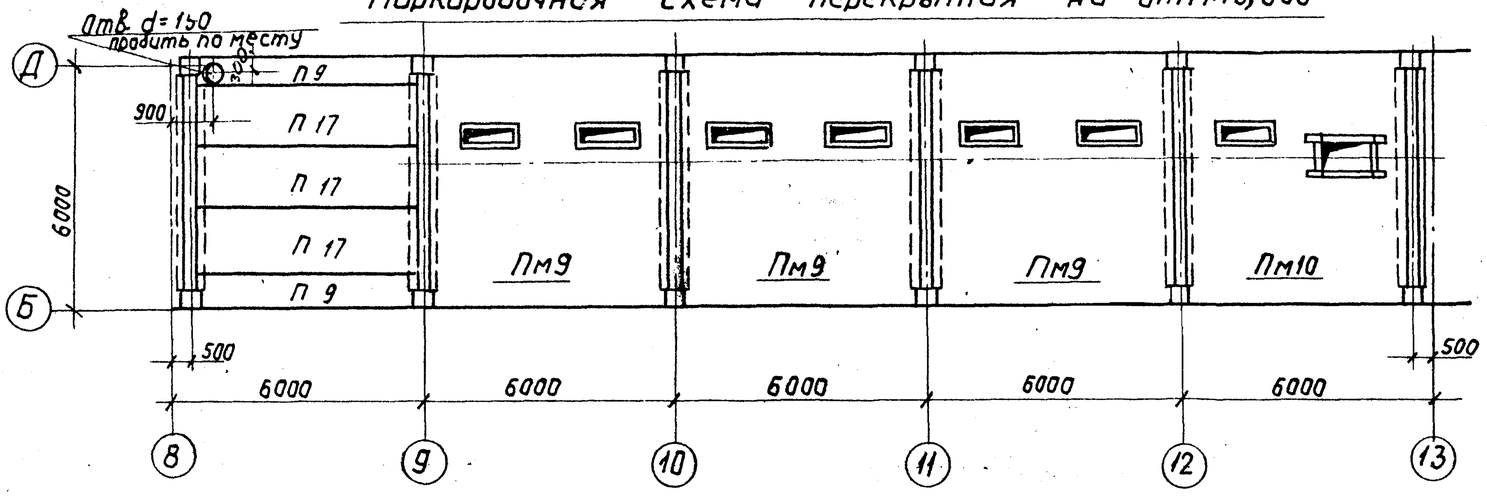

Маркировочная схема плит покрытия

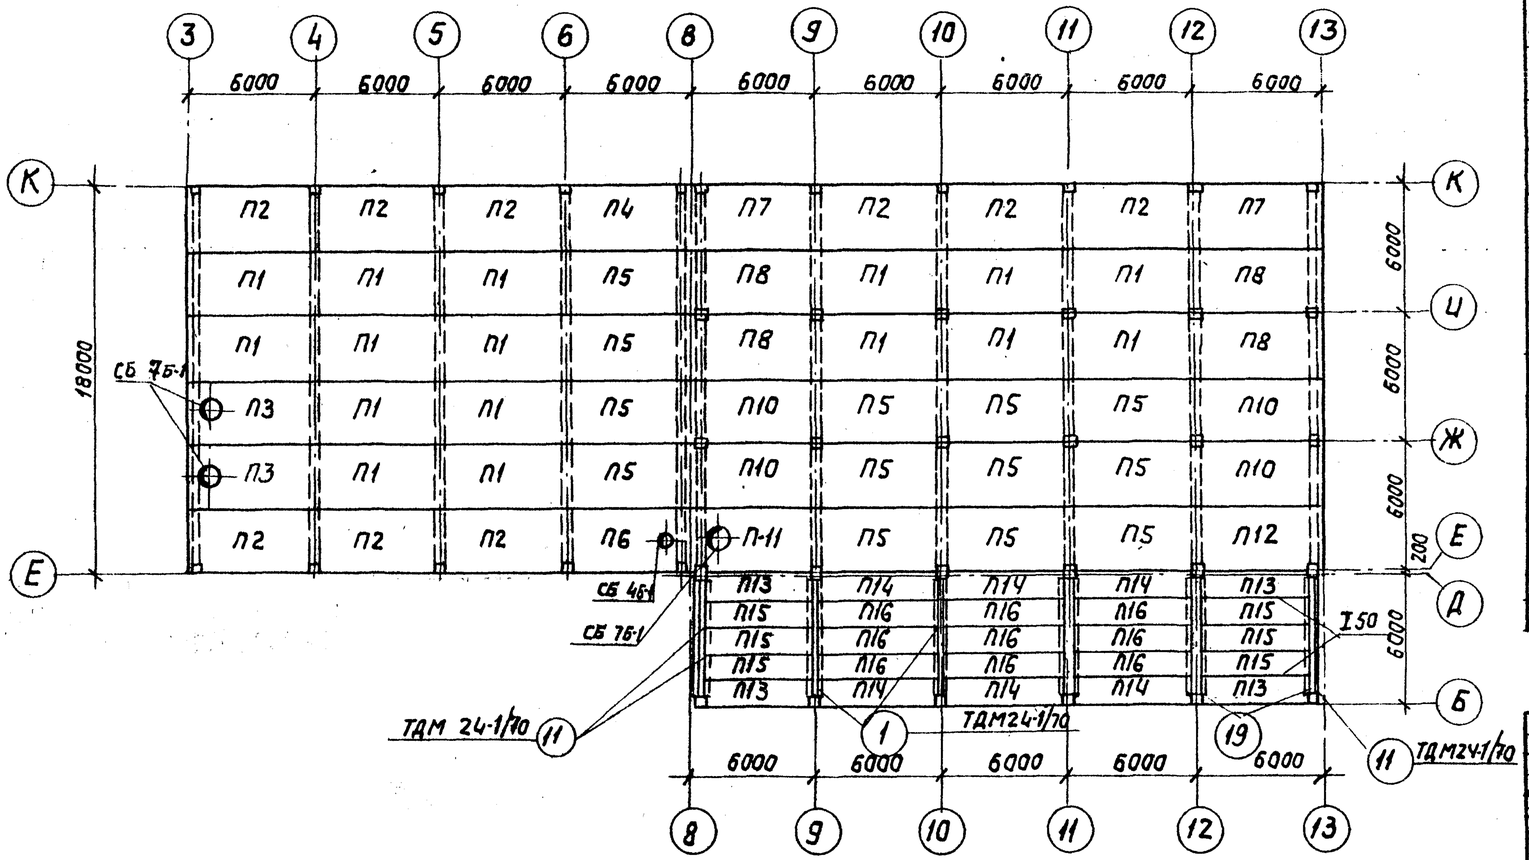

Марка	Обозначение	Наименование		Кол.	Примеч.
		Маркировочная схема плит покрытия			
		I-II снеговые р-ны	III-IV снеговые р-ны		
П1	1.465-7, Вып.1, ч.1; 2	ПАIII 3х6 -3	ПАIII 3х6 -4	16	2,65т
П2	903-1-153-КЖИ-ПАIII 3х6-3а"; ПАIII 3х6-4а"	ПАIII 3х6 -3а"	ПАIII 3х6 -4а"	9	—"—
П3	1.465-7, Вып.1, ч.1; 2.	ПАIII-7 3х6-3	ПАIII-7 3х6-4	2	—"—
П4	903-1-153-КЖИ-ПАIII 3х6-5а"; ПАIII 3х6-6а"	ПАIII 3х6 -5а"	ПАIII 3х6 -6а"	1	—"—
П5	1.465-7, Вып.1, ч.1; 2	ПАIII 3х6 -5	ПАIII 3х6 -6	13	—"—
П6.	1.465-7, Вып.1, ч.1; 2.	ПАIII-4 3х6-5а"	ПАIII-4 3х6-6а"	1	—"—
П7	903-1-153-КЖИ-ПАIII 3х6-3в"; ПАIII 3х6-4в"	ПАIII 3х6 -3в"	ПАIII 3х6 -4в"	2	—"—
П8	903-1-153-КЖИ-ПАIII 3х6-3б"; ПАIII 3х6-4б"	ПАIII 3х6 -3б"	ПАIII 3х6 -4б"	4	—"—
П10	903-1-153-КЖИ-ПАIII 3х6-5б"; ПАIII 3х6-6б"	ПАIII 3х6 -5б"	ПАIII 3х6 -6б"	4	—"—
П11	903-1-153-КЖИ-ПАIII-7 3х6-5в"; ПАIII-7 3х6-6в"	ПАIII-7 3х6 -5в"	ПАIII-7 3х6 -6в"	1	—"—
П12	903-1-153-КЖИ-ПАIII 3х6-5б"; ПАIII 3х6-6б"	ПАIII 3х6 -5б"	ПАIII 3х6 -6б"	1	—"—
П13	ИИ 24-9	Плита перекрыт П4-1		4	1,37т
П14	То же	То же П3-1		6	1,5т
П15	"	" П2-2 AIII в		6	2,0т
П16	"	Плита покрыт П1-1 AIII в		9	2,2т
СБ 46-1	1.494-24, Вып.1	Стакан СБ 46-1		1	0,16т
СБ 76-1	То же	То же СБ 76-1		3	0,32т
I50	ГОСТ 8239-72	I50 ℓ=5200		2	400,0 кг
		Маркировочная схема перекрытия на отм. 15,600			
П 9	ИИ 24-9	плита перекрытия П4-4		2	1,37т
П 17	—"—	—"— П2-3 AIII в		3	2,0т
Пм9	903-1- КЖ-54	Монолитная плита Пм9		3	
Пм10	То же	Пм10		1	

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Гендельштейн		
Рук. груп.		Терновая		
Сверил		Пистынник		

ТП 903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо - каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	53	

Маркировочные схемы перекрытия и покрытия на отм. 15,600.

САНТЕХПРОЕКТ

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Инв. № подл. | Подпись и дата


15590-01 70

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


Инв. № подл. | Подпись и дата

ПМ9

Раскладка нижних арматурных сеток

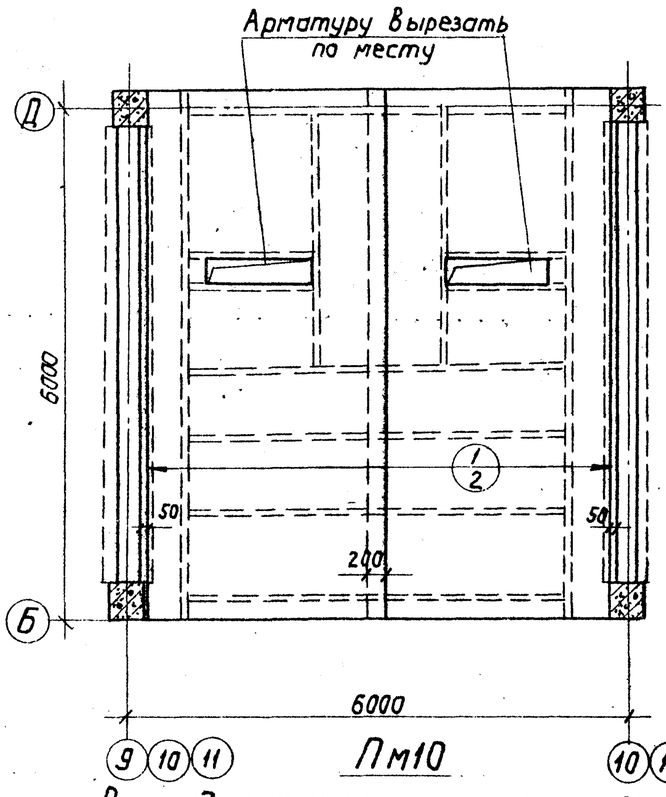


Раскладка Верхних арматурных сеток

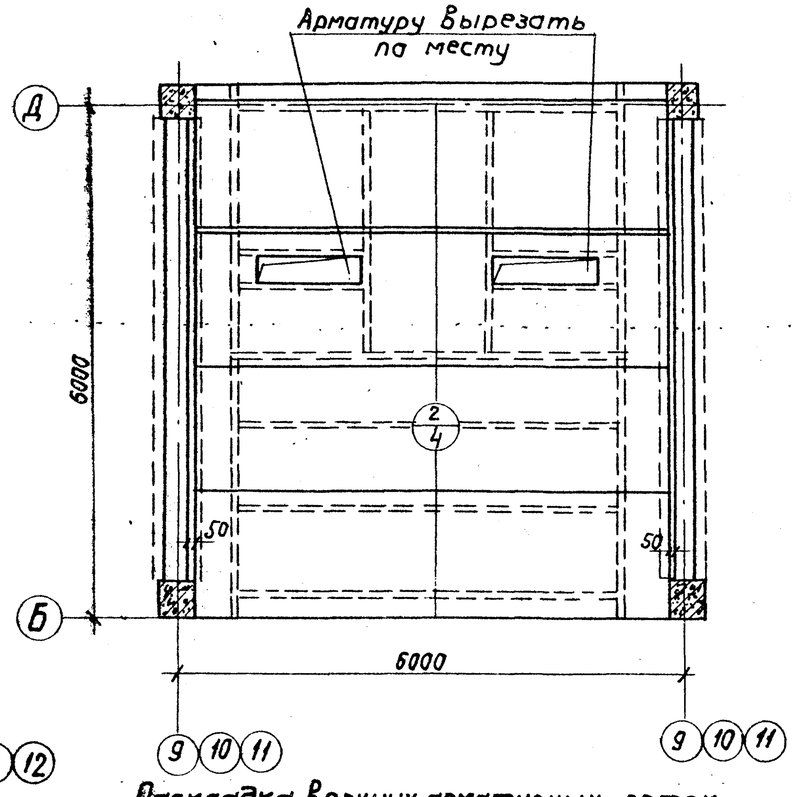


Пм10

Раскладка нижних арматурных сеток

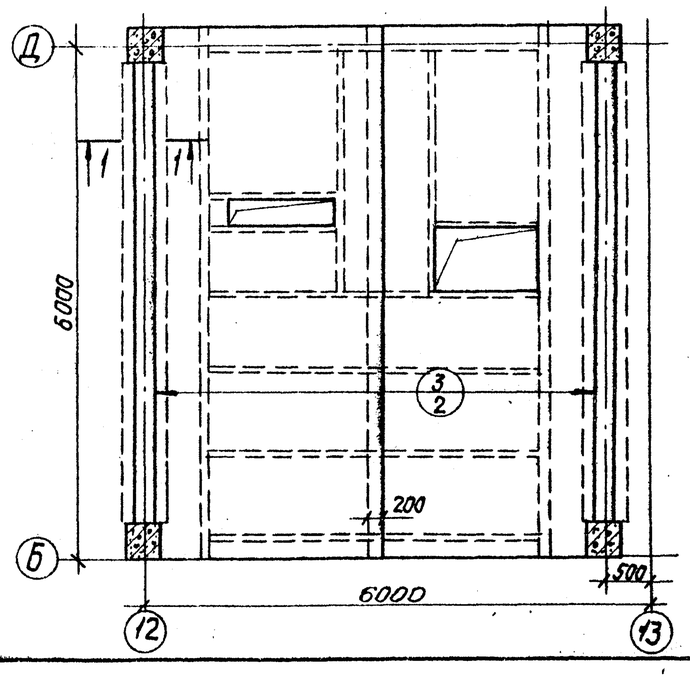


Раскладка Верхних арматурных сеток

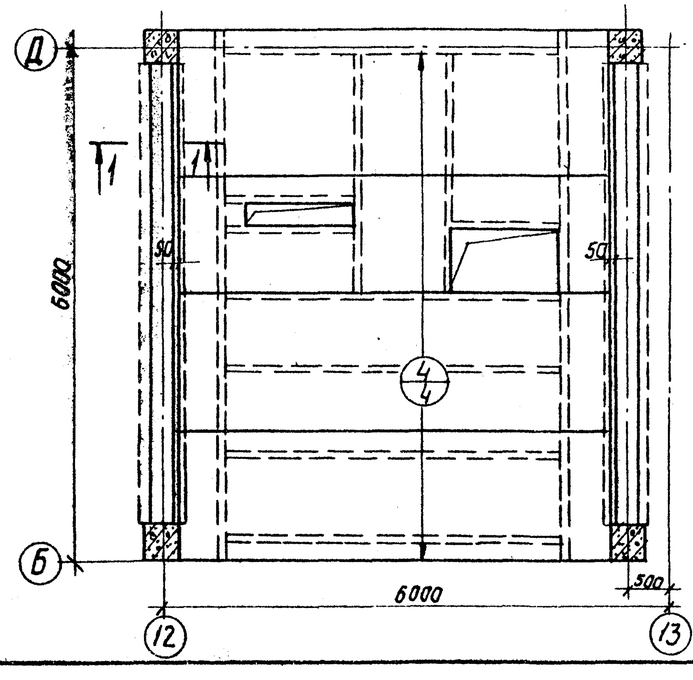

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				ПМ9		
				Сборочные единицы		
				и детали		
		1	ГОСТ 8478-66	сетка рулонная 150/150/7/7 2900×6000	2	
		2	—"—	—"— 150/150/7/7 1500×5600	4	
				Материалы		
				бетон марки 200	3,3м³	
				ПМ10		
				Сборочные единицы		
				и детали		
		3	ГОСТ 8478-66	сетка рулонная 150/150/7/7 2700×5200	2	
		4	—"—	—"— 150/150/7/7 1500×5100	4	
				Материалы		
				бетон марки 200	3,0м³	

Выборка стали на один эл-т, кг

1-1



Марка элемента	Арматурные изделия холоднотянут. прово. ГОСТ 6727-53 класс АI Ø мм			Итого	Всего
	5				
Пм9	310,0			310,0	310,0
Пм10	288,0			288,0	288,0

Защитный слой бетона в плитах - 15 мм.

						ТП 903-1-158 КЖ		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата		Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо - каменные и бурые угли.		
Нач. отд.		Гин					Литер	Лист	Листов
Гл. констр.		Гильденштерн					Р	54	
Рук. гр.		Терновая							
Ст. инж.		Пустыльник				Армирование монолитных плит Пм9, Пм10 на отм. 15,600	САНТЕХПРОЕКТ		
Провер.		Терновая							

15590-01 71


Альбом I

Типовой проект 903-1-158


Согласовано:

Инв. № подл. | Подп. и дата


Маркировочная схема плит перекрытия на отм. 3,300

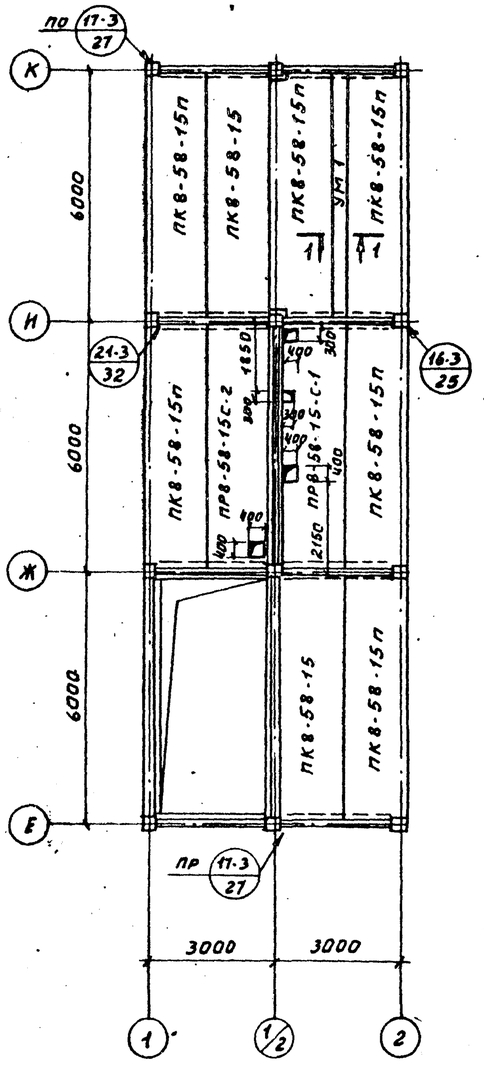


Маркировочная схема плит перекрытия на отм. 6,600

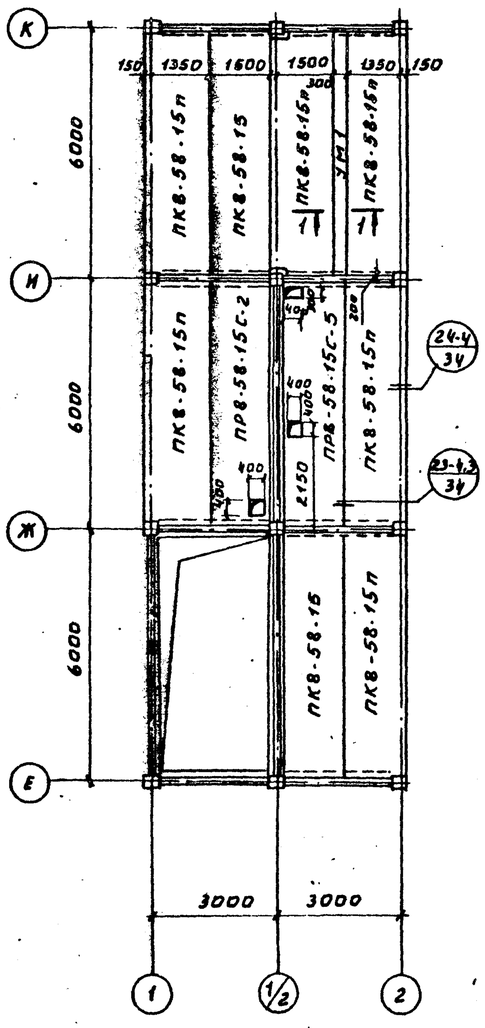


Маркировочная схема плит покрытия

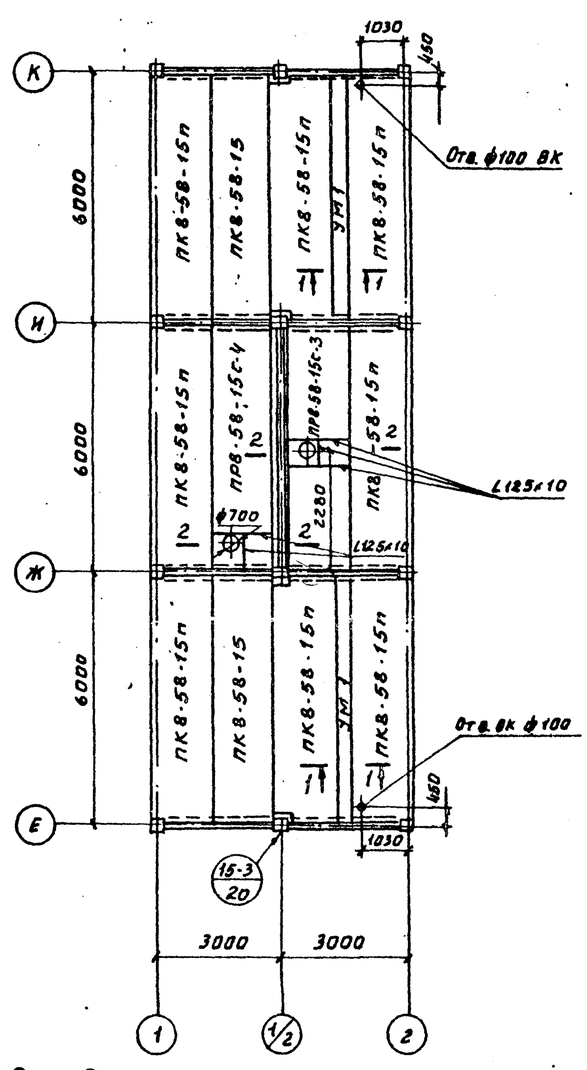

Ум-1 (1-1)

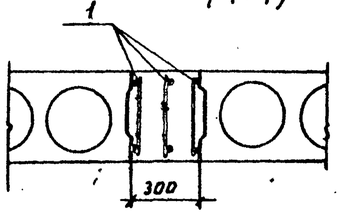

2 – 2

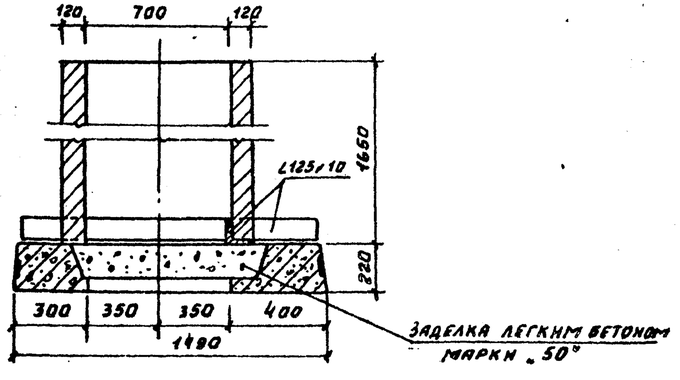

Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенным на данном листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Сборные жел. бет. элементы		
ПК8-58-15	НИ-04-4 В.19	Плиты перекрытий ПК8-58-15	6	шт.
ПК8-58-15п	То же	То же ПК8-58-15п	20	шт.
ПР8-58-15с-1	Т.П.903-1-153 – КЖИ-ПР8-58-15с-1	Плиты перекрытий ПР8-58-15с-1	1	шт.
ПР8-58-15с-2	Т.П.903-1-153 – КЖИ-ПР8-58-15с-2	То же ПР8-58-15с-2	2	шт.
ПР8-58-15с-3	Т.П.903-1-153 – КЖИ-ПР8-58-15с-3	" ПР8-58-15с-3	1	шт.
ПР8-58-15с-4	Т.П.903-1-153 – КЖИ-ПР8-58-15с-4	" ПР8-58-15с-4	1	шт.
ПР8-58-15с-5	Т.П.903-1-153 – КЖИ-ПР8-58-15с-5	" ПР8-58-15с-5	1	шт.
		Монолитные жел. бет. элементы		
УМ-1	См. данный лист	Монолитное перекрытие УМ-1	4	шт.
		Стальные элементы		
ММД-17	НИ-04-10 В.5	Соединит. эл-т ММД-17	11	шт. 1,3кг
ММД-18	То же	То же ММД-18	6	шт. 1,2кг
ММД-22	"	" ММД-22	12	шт. 3,1кг
ММД-23	"	" ММД-23	9	шт. 0,4кг
ММД-25	"	" ММД-25	28	шт. 0,3кг
ММД-26	"	" ММД-26	11	шт. 0,1кг
ММД-30п/п	"	" ММД-30п/п	3/8	шт. 3,4кг
Ас-1	Т.П.903-1-153 – КЖИ-Ас-1	" Ас-1	12	шт.
L125×10	ГОСТ 8509-72	L125×10 l=6000мм	–	114,6кг

Выборка материалов на один монолитный элемент

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Ум-1		
				Сборочные единицы		
				К деталям		
			Т.П.903-1-153 – КЖИ-К1	Каркас плоский К1	3	
				Материалы		
				Бетон М 200	0,4	м³

1. Узлы приняты по серии НИ-04-10 В.5.
2. Отверстие ф100 ВК пробить по месту не нарушая ребер плиты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Т.П.903-1-158 КЖ
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с Топливо-каменные и бурые угли
Нач. отд.		Гин			Котельная
Гл. конст.		Гольденшлаг			
Рук. гр.		Сорокина			
Исполн.		Нижнифорова			Каркасные схемы плит перекрытия и покрытия в осях „1-2"

Литер	Лист	Листов
Р	55	

САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 72


Альбом I

Типовой проект 903-1-158


Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата

Маркировочные схемы плит перекрытия на отм. 3,600

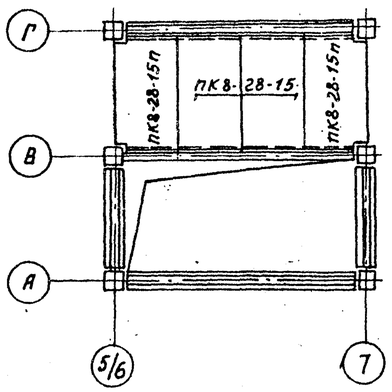


Маркировочные схемы плит перекрытия на отм. 15,600

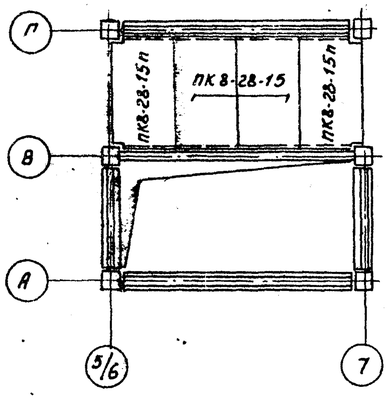


Маркировочные планы раскладки накладных проступей лестницы в осях "5/6-7"


1 — 1

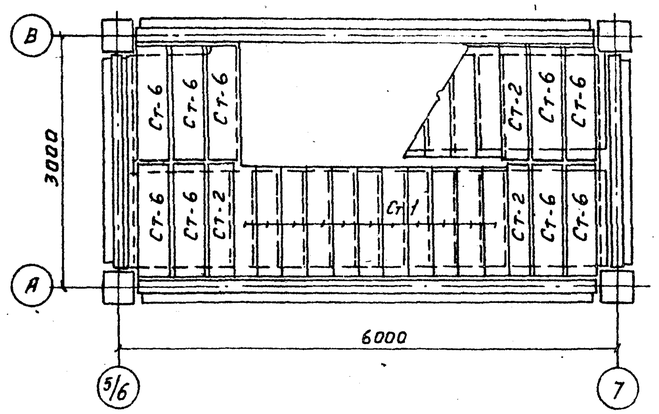


Маркировочные схемы плит перекрытия на отм. 7,200

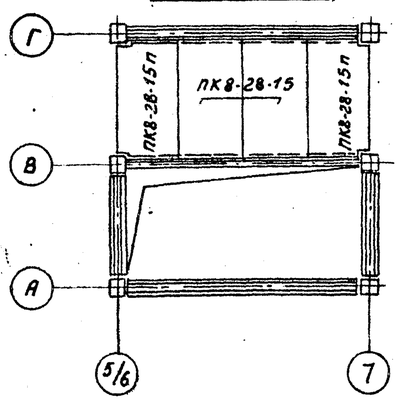


Маркировочные схемы плит перекрытия на отм. 19,200

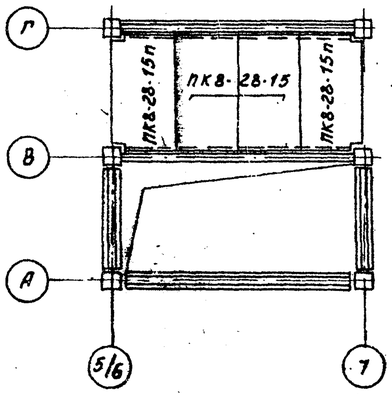


2 — 2

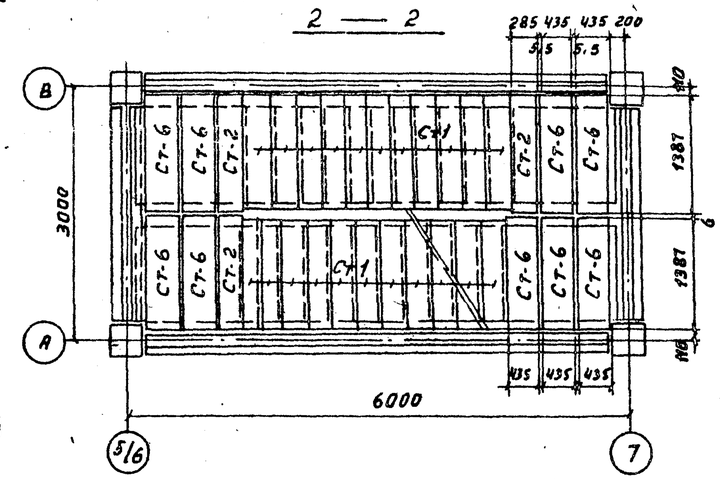


Маркировочная схема плит перекрытия на отм. 10,800

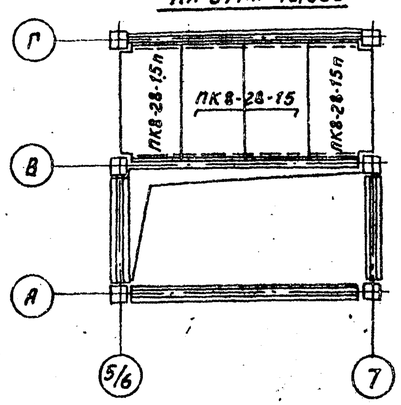

Маркировочная схема плит покрытия

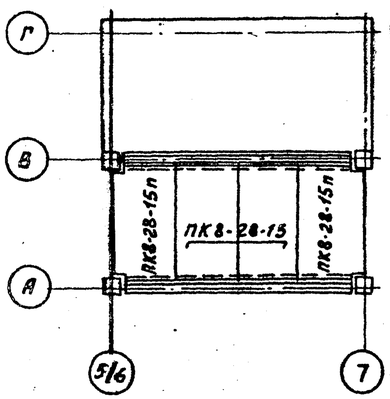

4 — 4

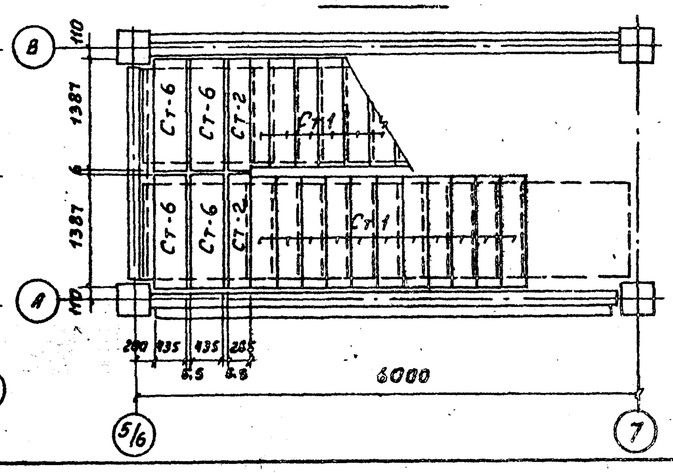

Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенных на данном листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Маркировочные схемы перекрытий		
		Сборн. жел.бет. элементы		
ПК8-28-15	ИИ-04-4 В.22	Плита перекрытия ПК8-28-15	12	шт. 0,92т
ПК8-28-15п	"	" ПК8-28-15п	12	шт. 0,90т


1. Маркировочную схему лестницы в осях "5/6-7" см. лист КЖ-57.
2. Спецификацию на накладные проступи см. лист КЖ-57.

					ТП903-1-158 КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с Топливо-каменные и бурые угли		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Литер	Лист	Листов
Нач.отд.		Гин				Р	56	
Гл.констр.		Ольденшлагер						
Рук.гр.		Сорокина			Маркировочные схемы плит перекрытий и покрытия в осях "5/6-7" и "А-В", маркировочные планы накладных проступей	САНТЕХПРОЕКТ		
Исполн.		Нижифорова						

15590-01 73

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Инв.№ подл. | Подп. и дата

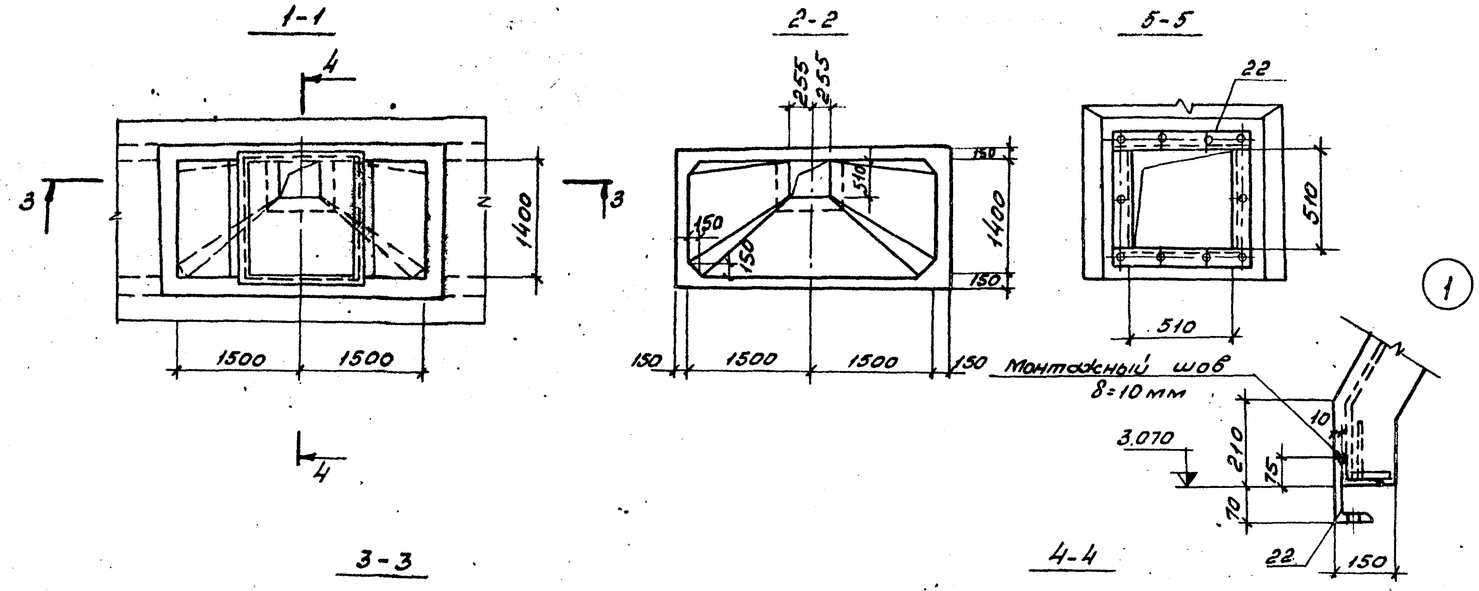

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				БУ т1		
				Сборочные единицы и детали		
		22	ТП903-1-153-КЖЧ-МСЧ	Изделие накладное МСЧ	1	
				Материалы		
				Бетон марки 200	5,1	м³


1. Внутреннюю поверхность бункера зажелезнить, наружную - затереть цементным раствором.
2. Бетонирование бункера вести без перерыва с тщательным вибрированием.
3. Армирование см. лист КЖ-58

					ТП903-1-158 -КЖ-	
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо - каменные и бурые угли.	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
Нач.отд		Гин				Лит. Р; Лист 57; Листов
Гл.конст.		Выдвинцкая				
Рук.гр		Терновая				
Исполн.		Сударикова			Бункер шлакозолоудаления. Бум 1.	САНТЕХПРОЕКТ


15590-01 74

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


1-1

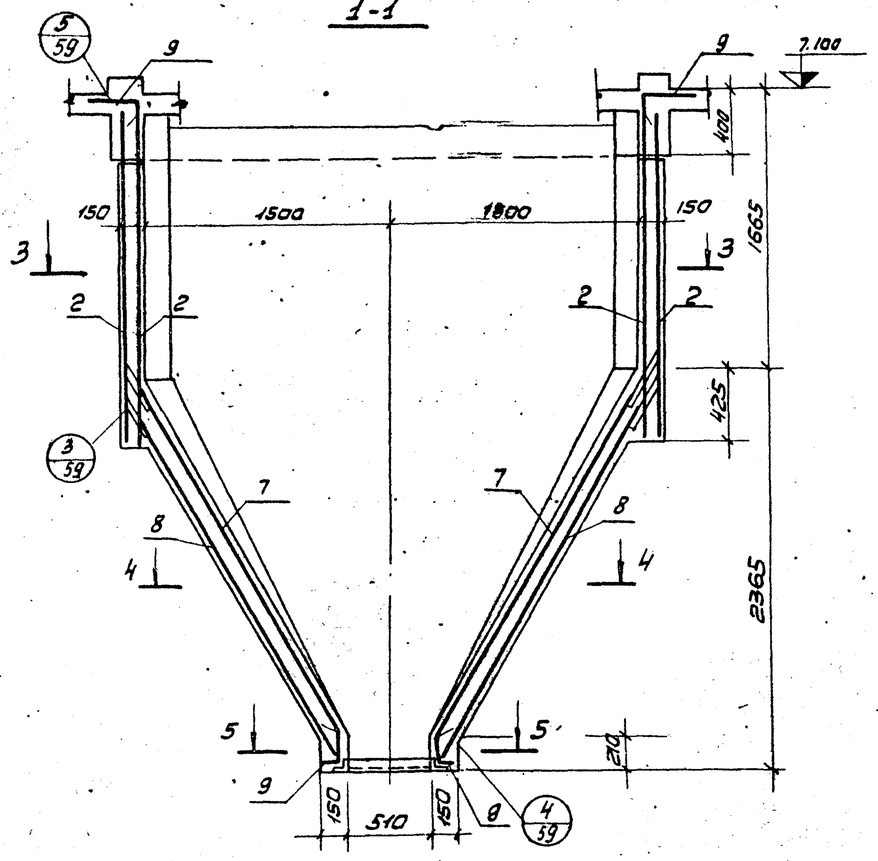


2-2

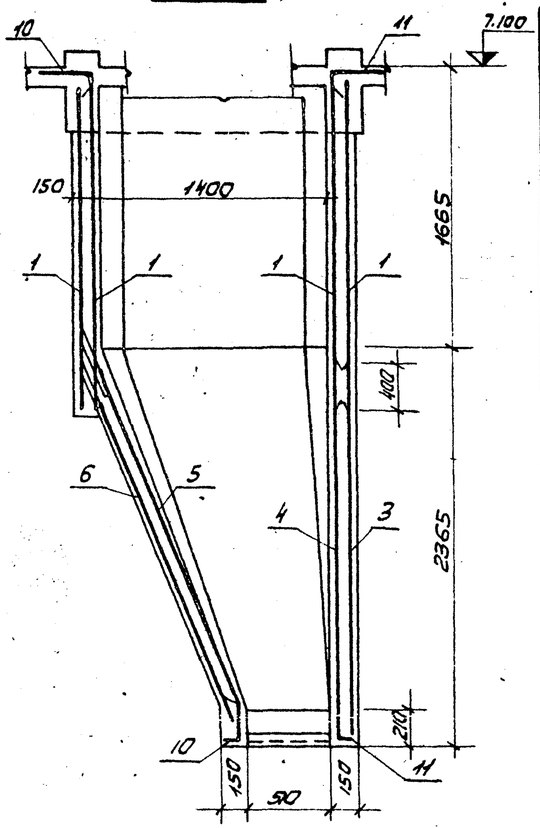

3-3

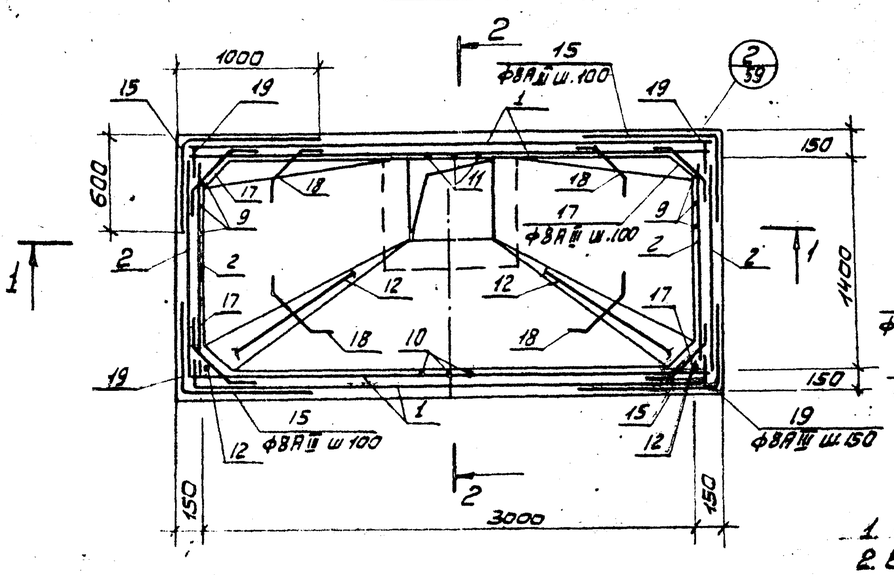

4-4

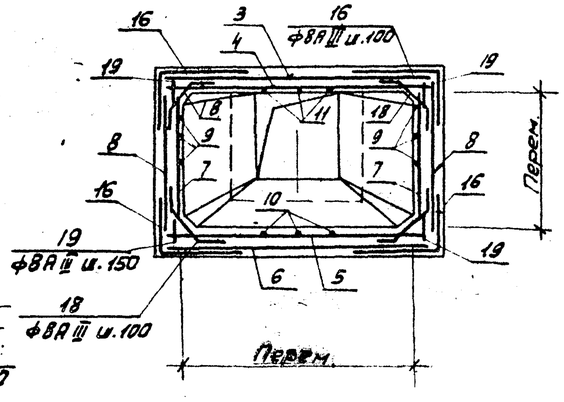

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				БУм1		
				Сборочные единицы и детали		
		1	ГОСТ 8478-66	Сетка арматурная 150/150/7/7 В=2300	4	Раскрой сеток см. КЖС-
		2	—"—	—"— 150/150/7/7 В=2300	4	
		3	—"—	—"— 150/150/7/7 В=2300	1	
		4	—"—	—"— 150/150/7/7 В=2300	1	
		5	—"—	—"— 150/150/7/7 В=2300	1	
		6	—"—	—"— 150/150/7/7 В=2300	1	
		7	—"—	—"— 150/150/7/7 В=2300	2	
		8	—"—	—"— 150/150/7/7 В=2300	2	
		9-18	КЖ	Стержни одиночные		
		20	т.п.903-1-153-кжи-мн17	Изделие закладное мн17	1	
		21	т.п.903-1-153-кжи-мн18	—"— —"— мн19	20	п.м

Ведомость стержней на один элемент

Марка эл-та	Поз.	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм.	Кол.
БУм1	9	110 150 60° 2500 1660 700	18AIII	5130	6
	10	110 150 60° 2330 1660 700	18AIII	4960	3
	11	110 3990 700.	18AIII	4800	3
	12	110 160 2650 1660 550 700 загнуть по месту	18AIII	5280	2
	13	515 510 1165 загнуть по месту	8AIII	2230	2
	14	загнуть по месту 750 830 1570	8AIII	3150	1
	15	380 580	8AIII	1560	72
	16	от 980 до 300 от 580 до 200	8AIII	ср. 1030	100
	17	150 450 250 45°	8AIII	950	72
	18	150 от 460 до 160 250 45°	8AIII	ср. 860	100
	19	—	8AIII	400	120

1. Сетки приняты из арматуры класса В I.
2. Выборку стали на один элемент см. лист КЖ-59
3. Защитный слой бетона для арматуры 15мм.

Инв.№ подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Гольденилит		
Рук. груп.		Терновая		
Испол.		Сударикова		

ТП 903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	58	


Бункер шлакозолоудаления БУм1. Схема армирования.


САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 75


Альбом I

Типовой проект 903-1-158

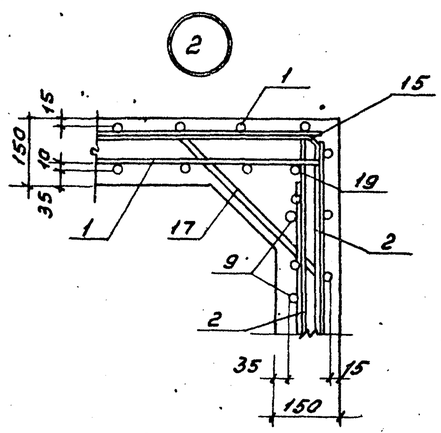


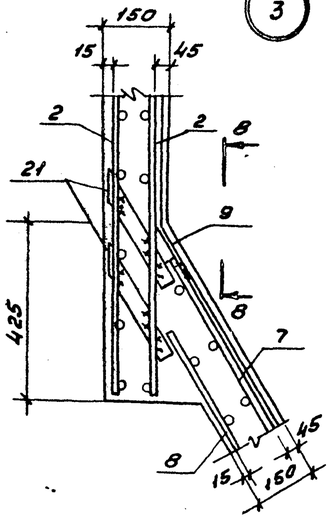



В-8

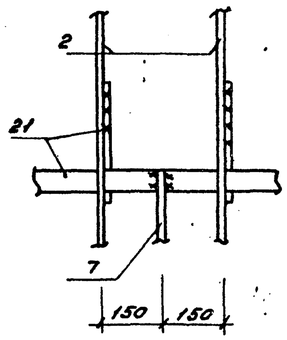


Раскрой сеток

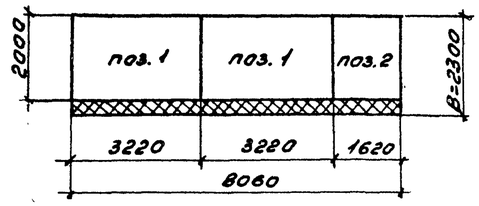

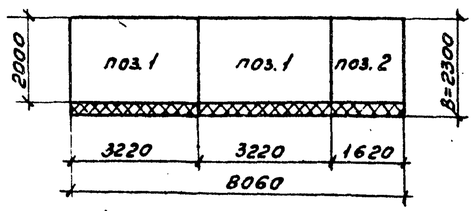


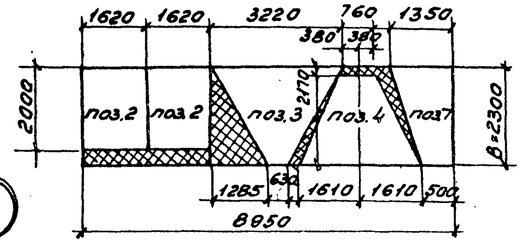


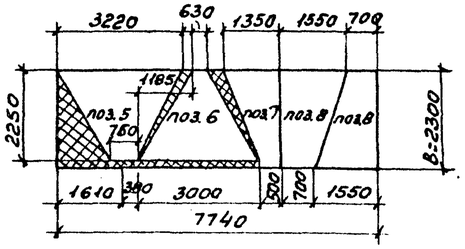


5-5

(Бетон условно не показан)

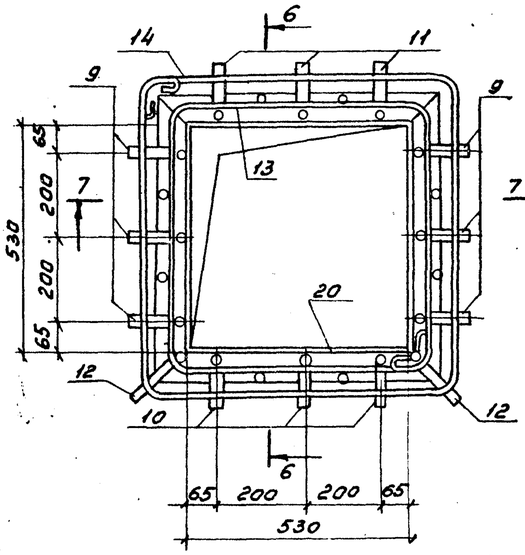

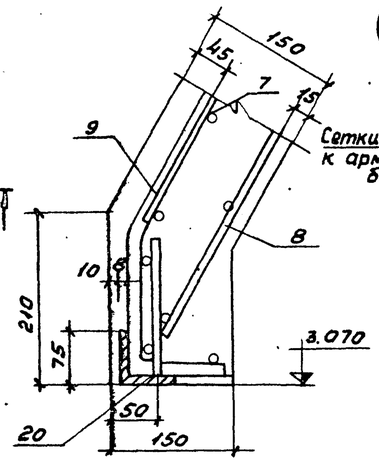


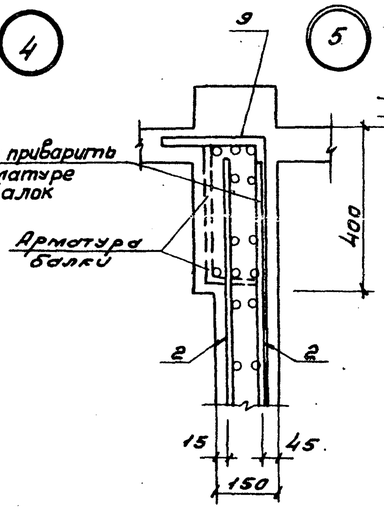


Выборка стали на один элемент, кг

Марка элемента	Арматурные изделия							Закладные изделия							Всего
	Холод. тян. пров. ГОСТ 6727-53 класс В I			Армат. сталь ГОСТ 5781-75 класс А III				Профильная сталь				Арм. сталь ГОСТ 5781-75 класс А III		Итого	
	ф, мм		Итого	ф, мм			Итого	∠125×80×10	∠75×8	δ=10	Итого	ф, мм			
	7			8	18							8			
БУМ 1	211,4		211,4	165,6	141,2		306,8	38,8	24,5	157,0	218,1	0,5		218,6	796,8


Схема нижней обвязки

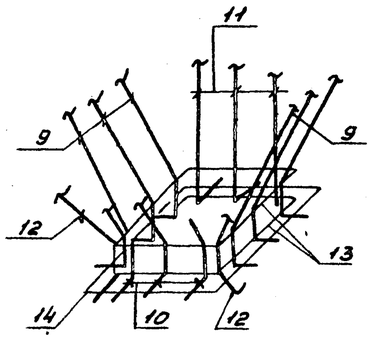

7-7

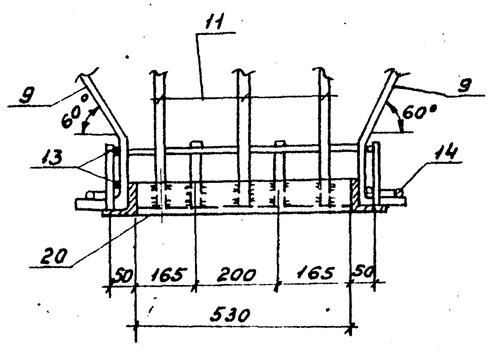

6-6

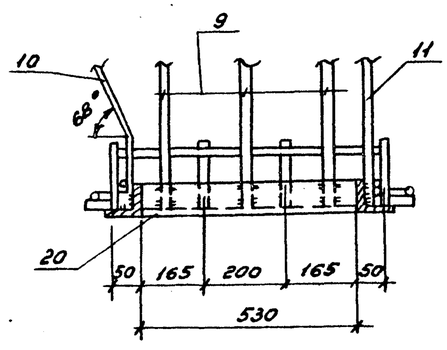

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											
Нач. отд.		Гин													
Гл. констр		Гольденшлюгер													
Рук. гр.		Терновая													
Исполн.		Сударикова													

ТП 903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами НБ-6,5-14с. Топливо - каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	59	

Бункер шлакозолоудаления. БУМ1. Узлы и детали.

САНТЕХПРОЕКТ


Инв. № подл. | Подп. и дата

15590 01 76


Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Инв. № подл. | Подпись и дата


Маркировочная схема лестницы в осях 5/6-7 по оси „А"

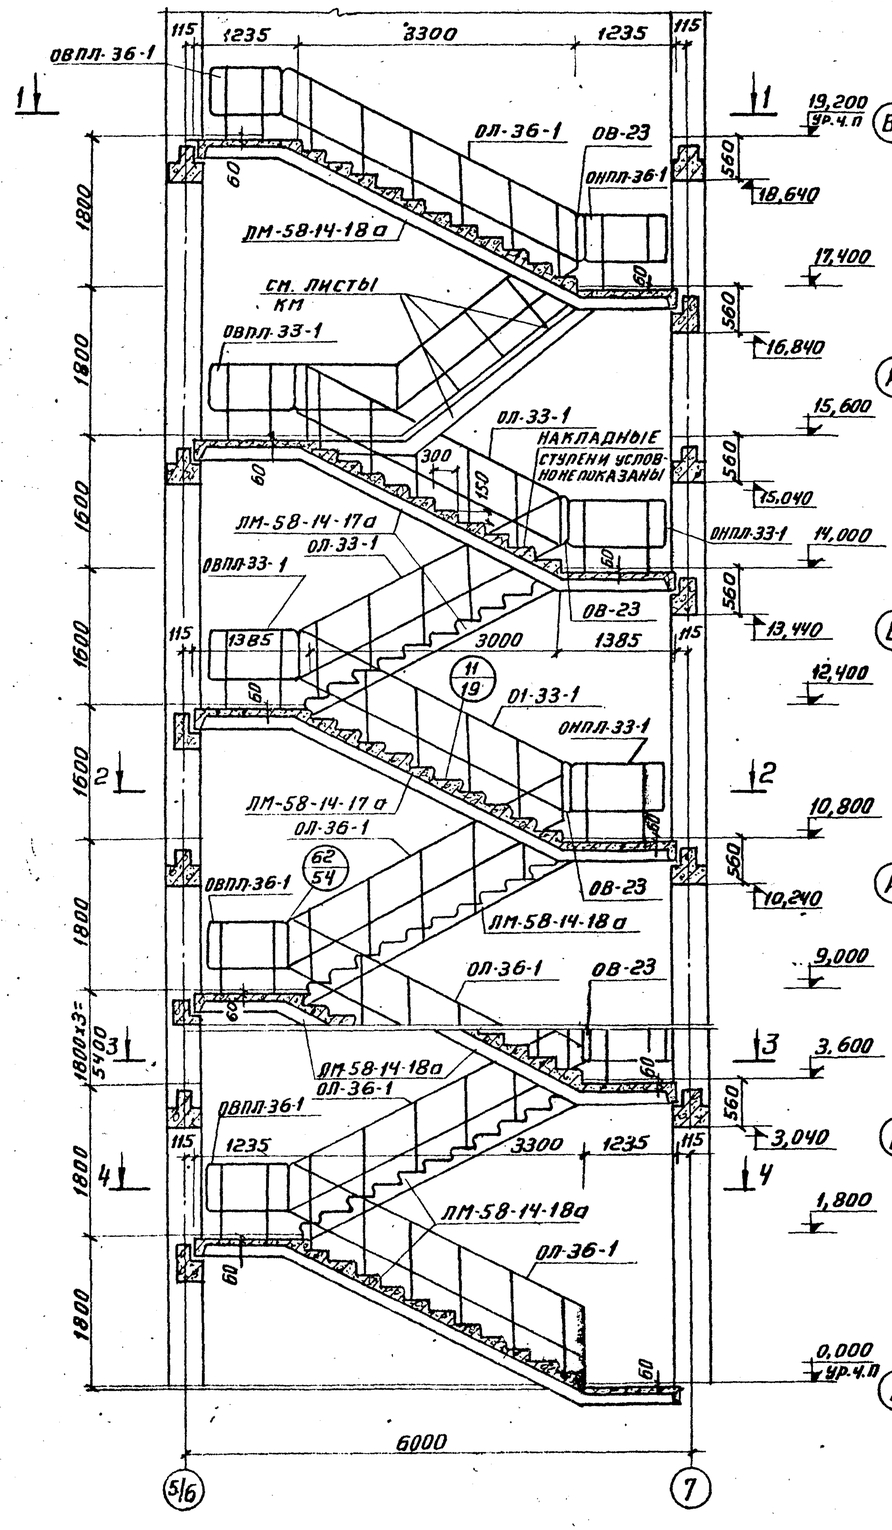


1 – 1

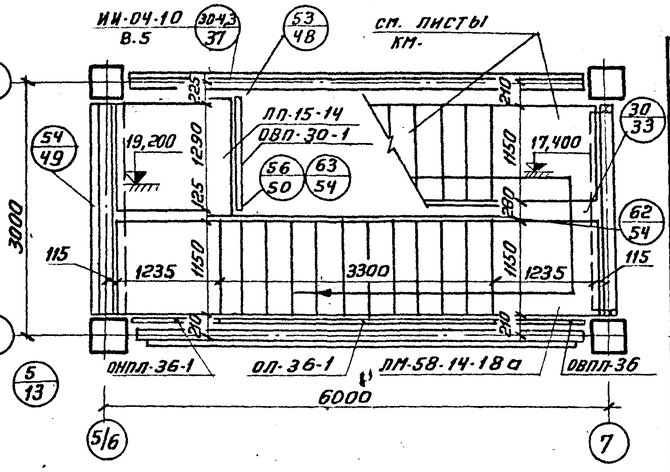

2 – 2

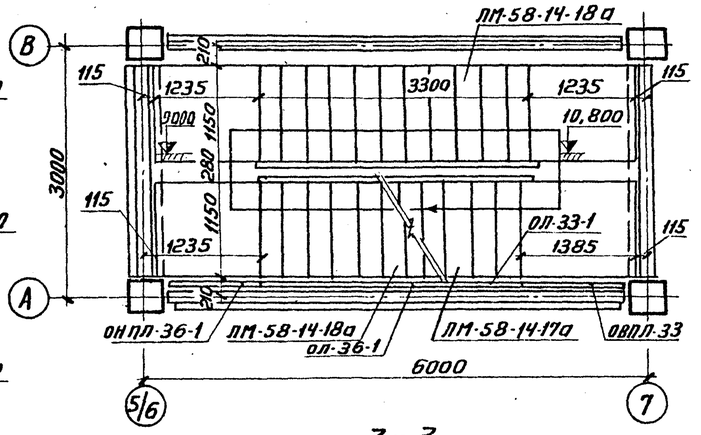

3 – 3

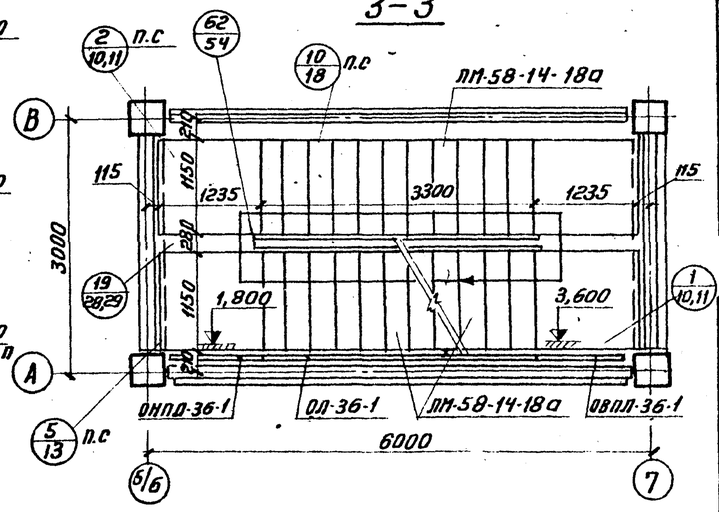

Спецификация элементов к маркировочной схеме расположенной на данном листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		Сборные жел. бет. элементы		
ЛМ-58-14-18а	т.п 903-1-153-КЖИ-ЛМ-58-14-18а	Лестничный марш ЛМ-58-14-18а	7	шт 2,8т
ЛМ-58-14-17а	т.п 903-1-153-КЖИ-ЛМ-58-14-17а	То же ЛМ-58-14-17а	3	шт 2,3т
ЛП-15-14	ИИ-04-7 в.1	Лестничная площадка ЛП-15-14	1	шт 0,6т
СТ-1	ИИ-04-7 в.1	Накладная проступь СТ-1	107	шт 0,048
СТ-2	То же	То же СТ-2	14	шт 0,040
СТ-6	„	„ СТ-6	43	шт 0,05
		Стальные элементы		
		Ограждение лестничного		
ОЛ-36-1	ИИ-04-8 в.4	марша ОЛ-36-1	7	53,76кг
ОЛ-33-1	То же	ОЛ-33-1	3	46,24кг
		Ограждение верхней		
ОВПЛ-36-1	„	площадки ОВПЛ-36-1	4	18,52кг
ОВПЛ-33-1	„	ОВПЛ-33-1	2	18,98кг
ОВП-30-1	„	ОВП-30-1	1	22,72кг
		Ограждение нижней		
ОНПЛ-36-1	„	площадки ОНПЛ-36-1	3	17,46кг
ОНПЛ-33-1		ОНПЛ-33-1	2	18,40кг
ОВ-23		Ограждение-вставка ОВ23	5	2,56кг
ММ6	2,240-1 в.3	Изделие соединит. ММ6	10	1,0кг
ММ32	2,250-1 в.3	То же ММ32	1	0,17кг
ММ33	То же	„ ММ33	33	0,126кг
ММ36	„	„ ММ36	2	2,48кг
ММ39	„	„ ММ39	57	0,38кг
ММ40лев	„	„ ММ40лев	11	0,48кг
ММ40прав	„	„ ММ40прав	11	0,48кг
ММЛ-3	ИИ-04-8 в.1	„ ММЛ-3	32	1,6кг
ММЛ-4	То же	„ ММЛ-4	2	0,5кг
ММД-28	ИИ-04-10 в.5	„ ММД-28	1	5,09кг
ММД-29	То же	„ ММД-29	1	5,09кг
ММ41	2,250-1 в.3	„ ММ41	45	0,15кг
-100×8 ℓ=100	ГОСТ 103-76*	-100×8 ℓ=100	45	0,6кг

Маркировочные планы накладных проступей см. л. КЖ-53
Все узлы, кроме оговоренных, замаркированы по 2,250-18.3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ			
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14 С топливо-каменные и бурые угли			
Нач. отд.		Гин				Литер	Лист	Листов
Гл. конс.		Гольденштейн				Р	60	
Рук. гр.		Сорокина			Маркировочная схема лестницы в осях 5/6-7 по оси „А"	САНТЕХПРОЕКТ		
Исполн.		Жихорова						


15590-01 77

Альбом I


Типовой проект 903-1-158

Инв. № подл. | Подпись и дата

Маркировочная схема лестницы в осях „Е-Ж" по оси „1"

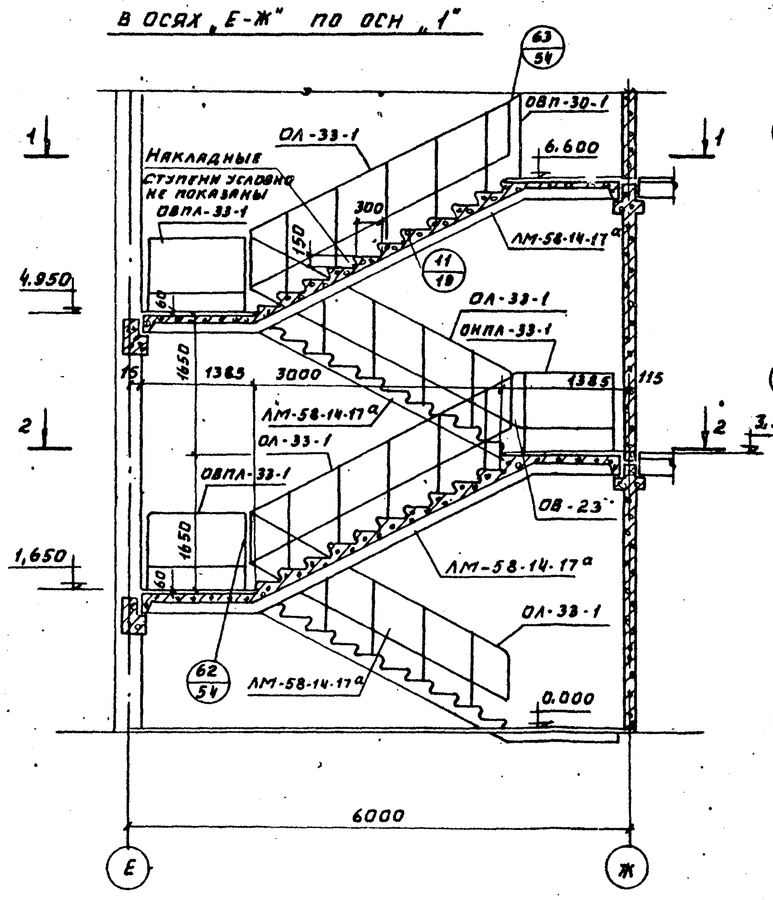


3 — 3

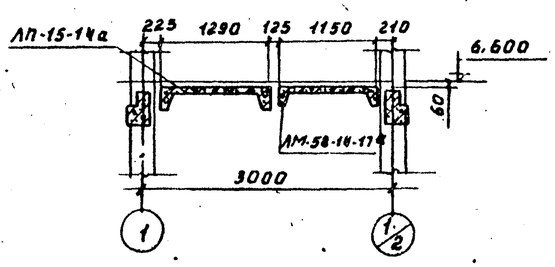


Все узлы, кроме оговоренных, замаркированы по серии 2.250-1 в.3.


1 — 1

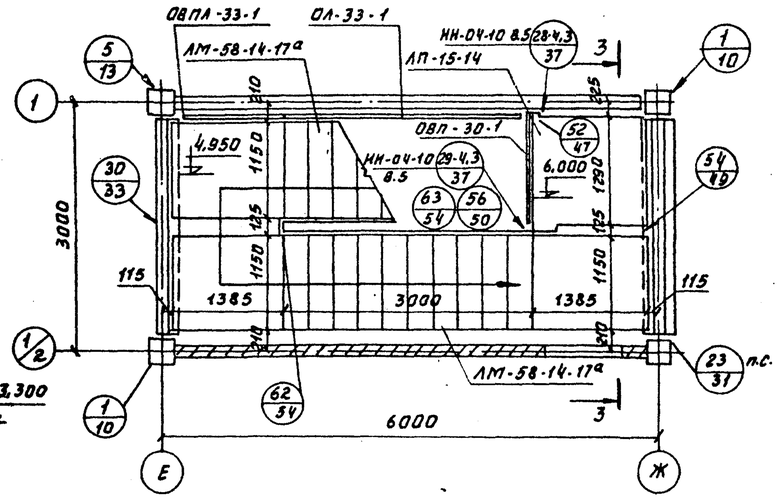

2 — 2

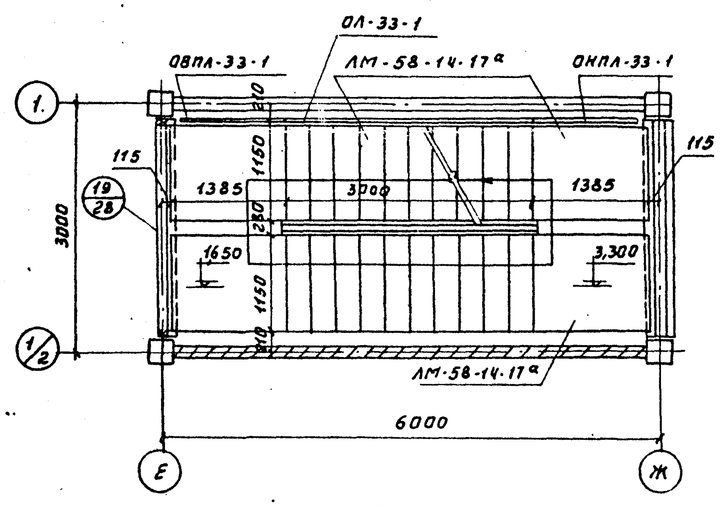

Маркировочный план накладных проступей на отм. 6.600

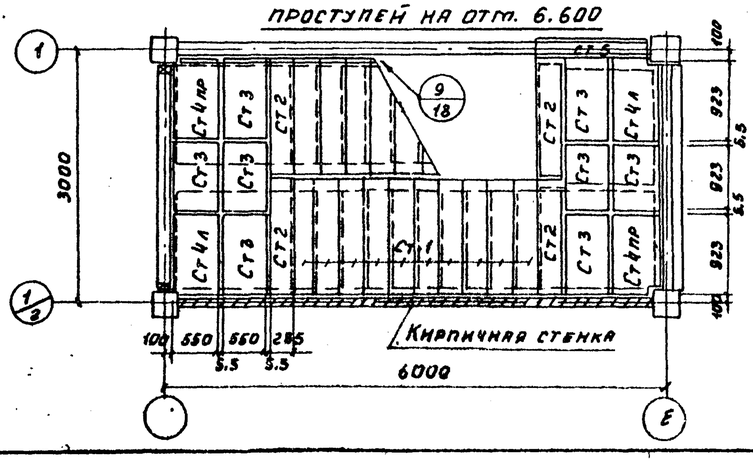

Спецификация элементов к маркировочной схеме расположенной на данном листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
		Сборные железобетонные элементы		
ЛМ-58-14-17а	Т.п.903-1-153 - КЖИ-ЛМ-58-14-17а	Лестничный марш ЛМ-58-14-17а	4	шт. 2,29т
ЛП-15-14	НН-04-7 в.1	Лестничная площадка ЛП-15-14	1	шт. 0,59т
Ст-1	То же	Накладная проступь Ст-1	40	шт. 0,05т
Ст-2	"	То же Ст-2	8	шт. 0,04т
Ст-3	"	" Ст-3	16	шт. 0,05т
Ст-4пр	"	" Ст-4пр	4	шт. 0,05т
Ст-4л	"	" Ст-4л	4	шт. 0,05т
Ст 5	"	" Ст-5	1	шт. 0,04т
		Стальные элементы		
		Ограждение лестничных		
ОЛ-33-1	НН-04-8 в.4	маршей ОЛ-33-1	4	46.24кг
		Ограждение верхней		
ОВПЛ-33-1	То же	площадки ОВПЛ-33-1	2	48,98кг
ОВП-30-1	"	То же ОВП-30-1	1	22,72кг
		Ограждение нижней		
ОНПЛ-33-1	"	площадки ОНПЛ-33-1	1	18,40кг
ОВ-23	"	Ограждение-вставка ОВ-23	1	2,56кг
-100×100×8	ГОСТ 103-76*	-100×100×8	7	0,6 кг
ММ 2	2.240-1 в.3	Изделие соединит. ММ 2	2	0,4кг
ММ 3	То же	То же ММ 3	6	1.0кг
ММ 5 лев.	"	" ММ 5 лев	6	0,5 кг
ММ 23	2.250-1 в.3	" ММ 23	2	0,2кг
ММ 27	"	" ММ 27	4	0,15кг
ММ 32	"	" ММ 32	1	0,17кг
ММ 33	"	" ММ 33	9	0,126кг
ММ 35	"	" ММ 35	2	2,28кг
ММ 39	"	" ММ 39	20	0,38кг
ММ 41	"	" ММ 41	7	0,15кг
ММД 4	НН-04-10 в.5	" ММД 4	2	6.0кг
ММД 28	То же	" ММД 28	4	5,09кг
ММД-3	НН-04-8 в.1	" ММД-3	11	1.6кг
ММЛ-4	То же	" ММЛ-4	1	0,5кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Нач. отд		Гин		
Гл. констр		Сальденшлейгер		
Рук. гр.		Сорокина		
Исполнит		Никифорова		

ТП 903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С топливо-каменные и бурые угли

Литер	Лист	Листов
Р	61	


Маркировочная схема лестницы в осях „Е-Ж" по оси „1"

САНТЕХПРОЕКТ


Альбом I

Типовой проект 903-1-158


Маркировочная схема панелей по оси Е

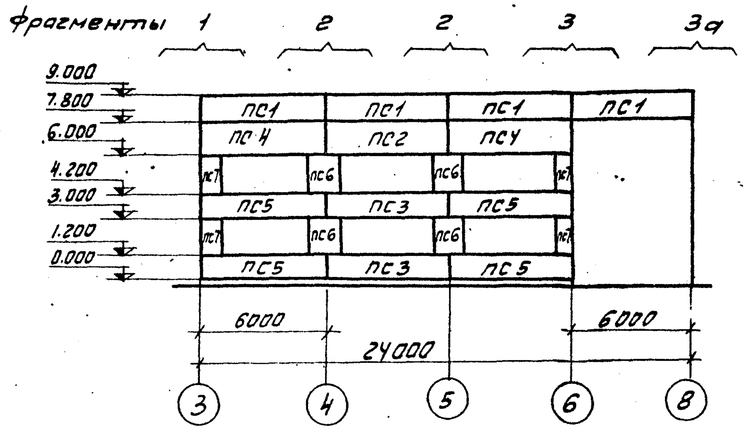


Маркировочная схема панелей по оси Б

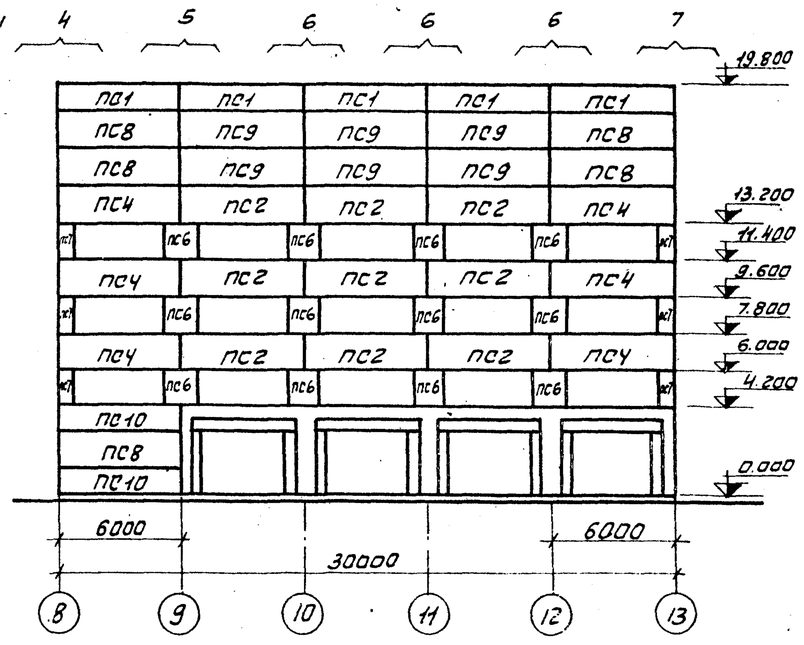


Маркировочная схема панелей по оси В

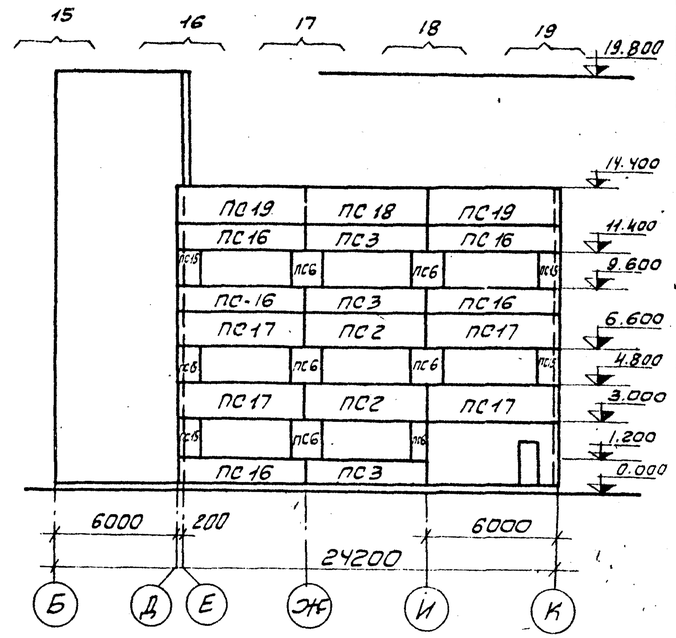

Маркировочная схема панелей по оси К

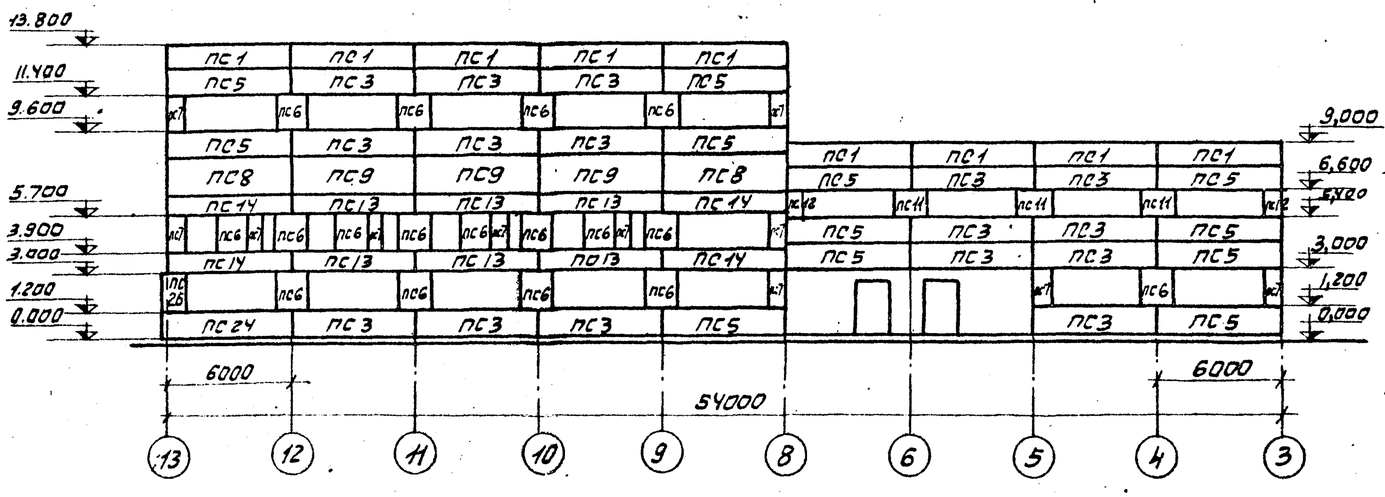

Маркировочная схема панелей по оси Д

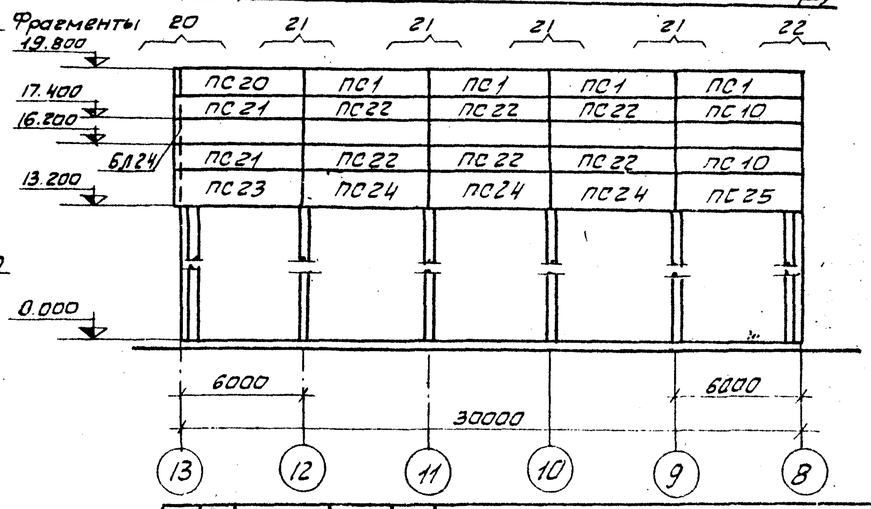


Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	ТП 903-1-158 КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо каменные и бурые угли		
Нач. отд		Гин				Литер	Лист	Листов
Гл. констр		Гольденштейн				Р	62	
Рук. гр.		Терновая			Маркировочные схемы стеновых панелей.	САНТЕХПРОЕКТ	
Ст. инж.		Сергеева					

Инв. № подл. | Подпись и дата

15590-01 79


Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Фрагмент 1 (всего 1)

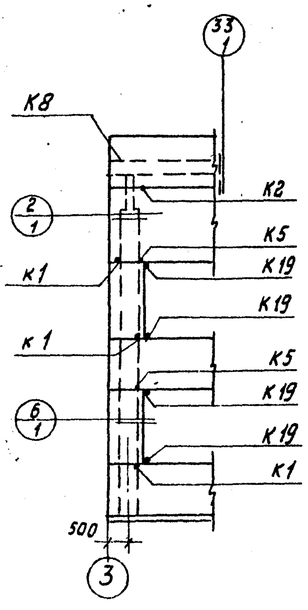


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К1	4	4
К2	1	1
К5	2	2
К8	1	1
К19	4	4

Фрагмент 2 (всего 2)

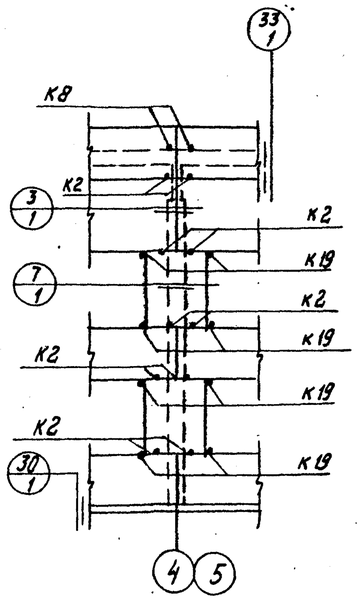


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	10	20
К8	2	4
К19	8	16

Фрагмент 3; 3а (всего 1)

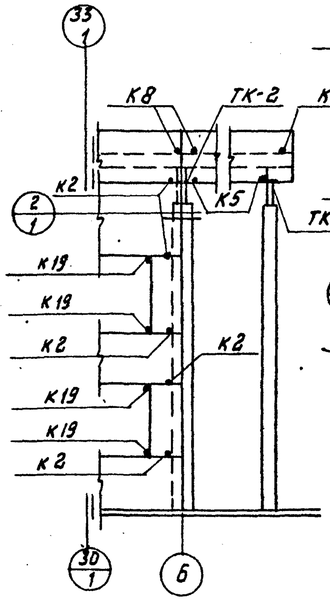


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	5	5
К5	2	2
К8	3	3
К19	4	4
ТК-2	2	2

Фрагмент 4 (всего 1)

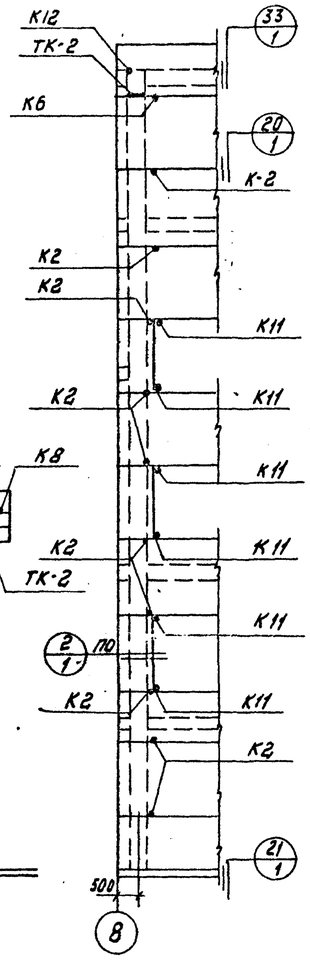


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	10	10
К6	1	1
К11	6	6
К12	1	1
ТК-2(1)	1	1

Фрагмент 5 (всего 1)

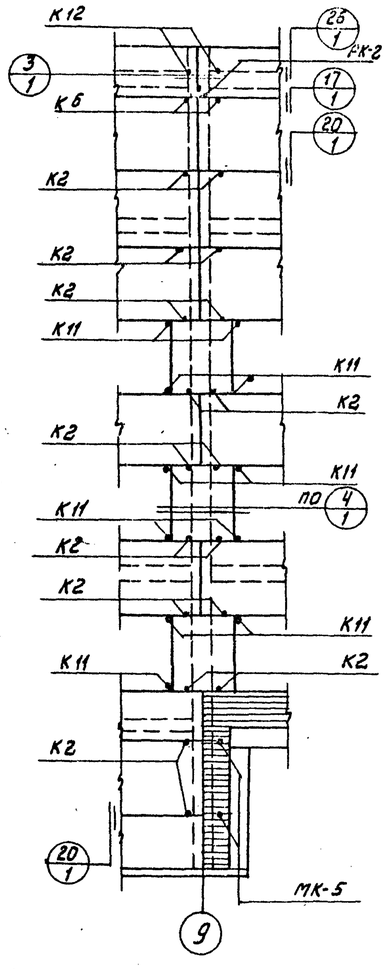


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	18	18
К6	2	2
К11	11	11
К12	2	2
РК-2(1)	1	1
МК-5	2	2

Фрагмент 6 (всего 3)

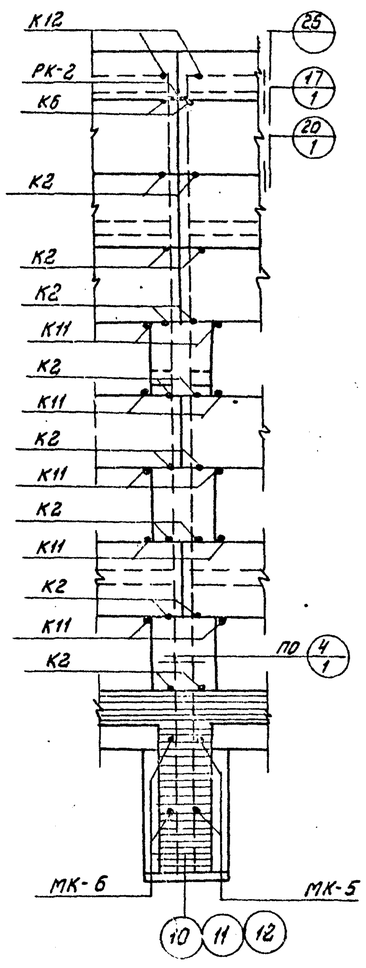

Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	16	48
К6	2	6
К11	10	30
К12	2	6
РК-2(1)	1	3
МК-5	2	6
МК-6	2	6

Фрагмент 7 (всего 1)

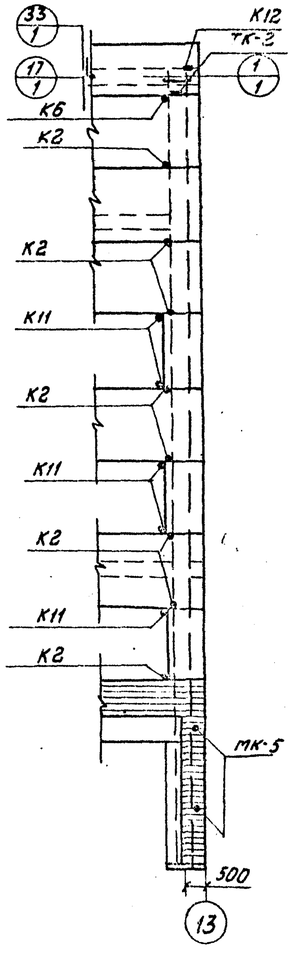

Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К-2	8	8
К-6	1	1
К-11	5	5
К-12	1	1
ТК-2(1)	1	1
МК-5	2	2

Детали крепления и маркировка узлов для фрагментов 1÷3 приняты по серии 2.430-4, вып. 0; 1, для фрагментов 4÷7 по серии ТДМ 25-1/70, вып. 0; 1.
Цифра в скобках для $t°=-30°; -40°$;

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Гольденштейн		
Рук. гр.		Терновая		
Ст. инж.		Сергеева		

ТП 903-1-158 -КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо - каменные и бурые угли.

Литер.	Лист	Листов
Р	63	


Маркировочные схемы стеновых панелей. Фрагменты 1÷7.

САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 80


Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Фрагмент 8
Всего - 1

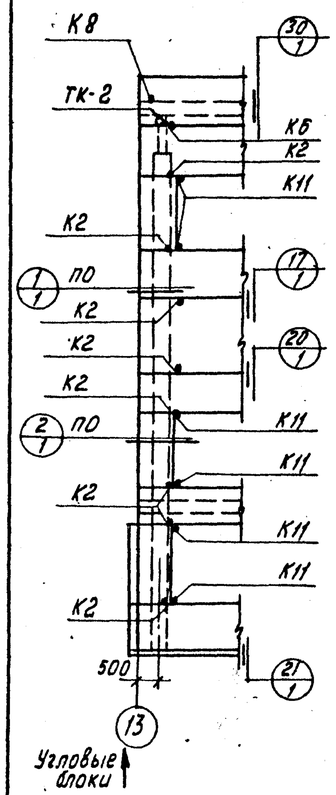


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	8	8
К6	1	1
К8	1	1
К10	4	4
К11	6	6
ТК-2(1)	1	1

Фрагмент 9
Всего - 4

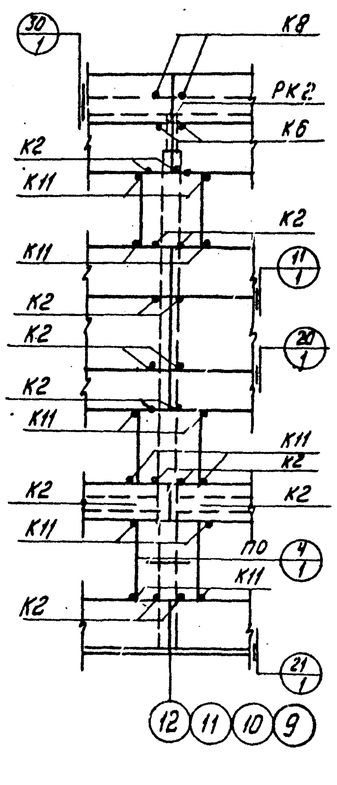


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	16	64
К6	2	8
К8	2	8
К11	12	48
РК-2(1)	1	4

Фрагмент 10
Всего - 1

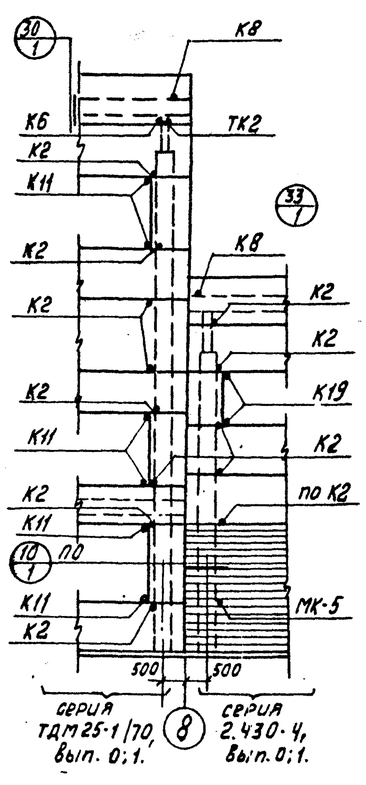


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	11	11
ПО К2	1	1
К6	1	1
К8	2	2
К11	6	6
К19	2	2
ТК-2(1)	1	1
МК-5	1	1

Фрагмент 11
Всего - 1

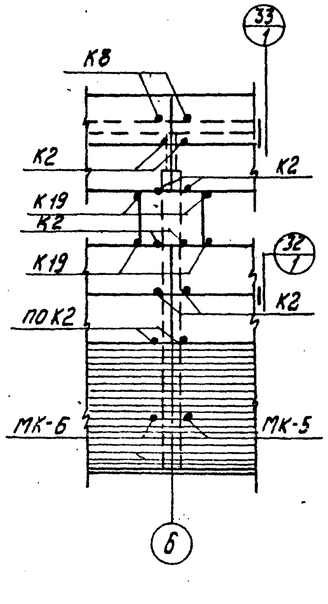


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	8	8
ПО К2	2	2
К8	2	2
К19	4	4
МК-5	1	1
МК-6	1	1

Фрагмент 12
Всего - 1

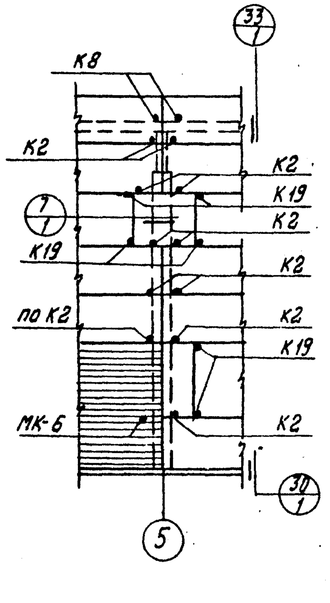


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	10	10
ПО К2	1	1
К8	2	2
К19	6	6
МК-6	1	1

Фрагмент 13
Всего - 1

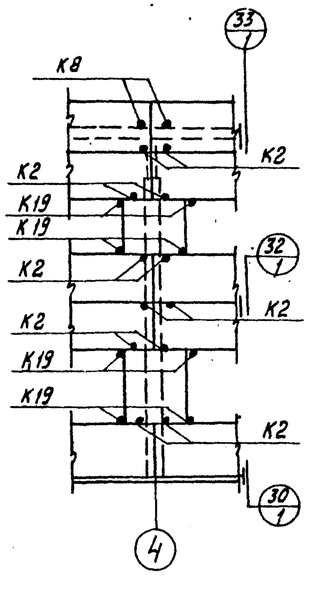

Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	12	12
К8	2	2
К19	8	8

Фрагмент 11
Всего 1

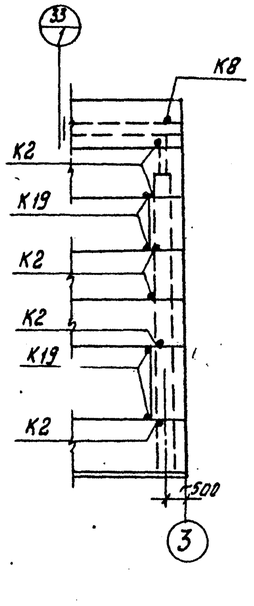

Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	6	6
К8	1	1
К19	4	4


Детали крепления и маркировка узлов для фрагментов 11÷14 приняты по серии 2.430-4, вып. 0;1, для фрагментов 8÷10 по серии ТДМ 25-1/70, вып. 0;1
Угловые блоки соединяются креплениями К10 с панелями продольных стен до монтажа.
Цифра в скобках для $t°=-30°; -40°$;

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 -КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо - каменные и бурые угли		
Нач. отд.		Гин				Литер.	Лист	Листов
Гл. констр.		Гольденштейн				Р	64	
Рук. гр.		Терновая			Маркировочные схемы стеновых панелей. Фрагменты 8÷14.	САНТЕХПРОЕКТ		
Ст. инж.		Сергеева						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Фрагмент 15
всего - 1

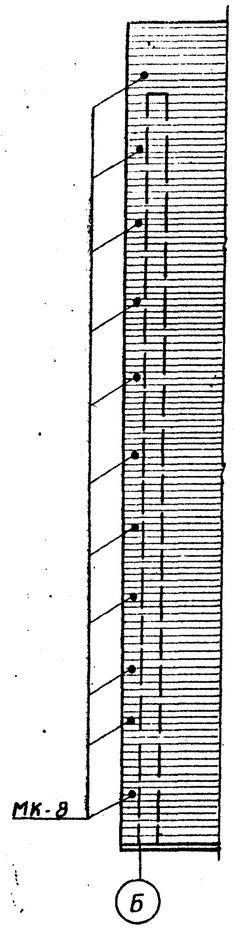


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
МК-8	11	11

Фрагмент 16
всего - 1

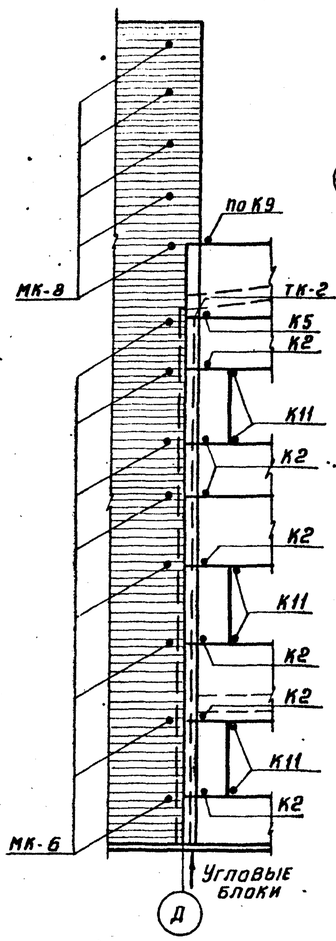


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	7	7
К5	1	1
по К9	1	1
К10	18	18
К11	6	6
ТК-2(1)	1	1
МК-6	8	8
МК-8	5	5

Фрагмент 17
всего - 1

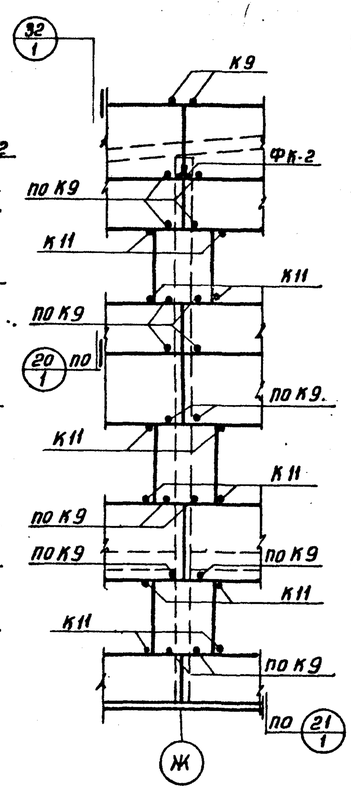


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К9	2	2
по К9	16	16
К11	12	12
ФК-2(1)	1	1

Фрагмент 18
всего - 1

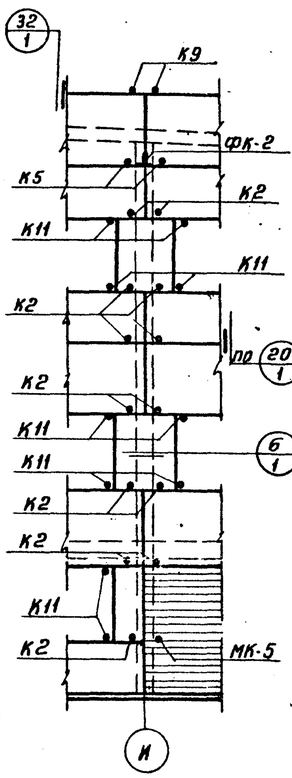


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	13	13
К5	2	2
К9	2	2
К11	10	10
ФН-2(1)	1	1
МК-5	1	1

Фрагмент 19
всего - 1

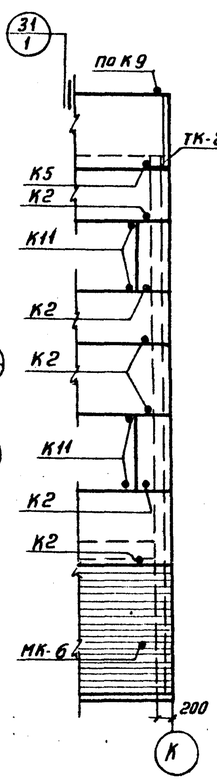


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	6	6
К5	1	1
по К9	1	1
К11	4	4
ТК-2(1)	1	1
МК-6	1	1

Фрагмент 20
всего - 1

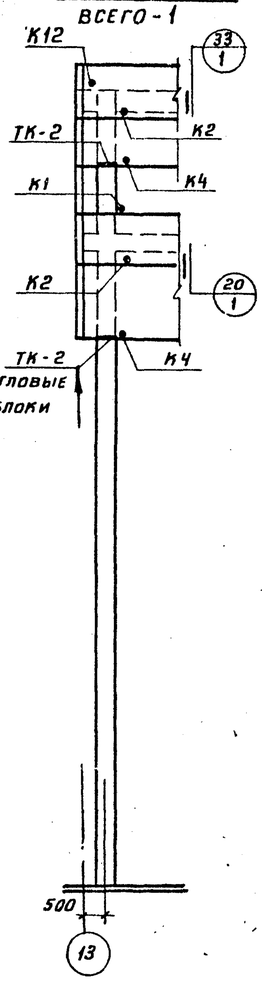


Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К1	1	1
К2	1	1
К4	2	2
К6	1	1
К10	10	10
К12	1	1
ТК-2(1)	2	2

Фрагмент 21
всего - 4

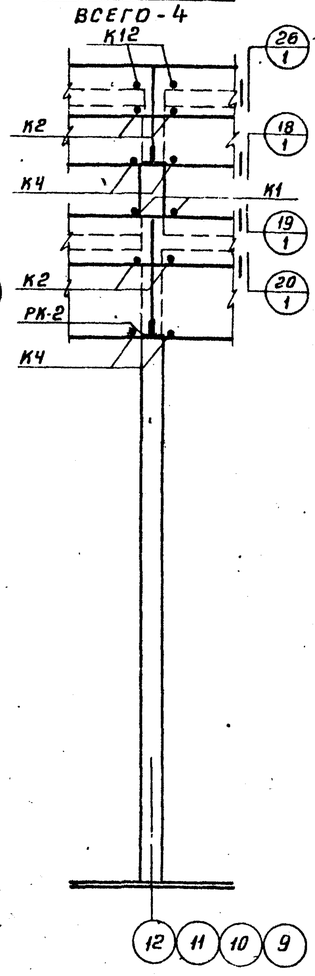

Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К1	2	8
К2	2	8
К4	4	16
К6	2	8
К12	2	8
РК-2(1)	2	8

Фрагмент 22
всего - 1

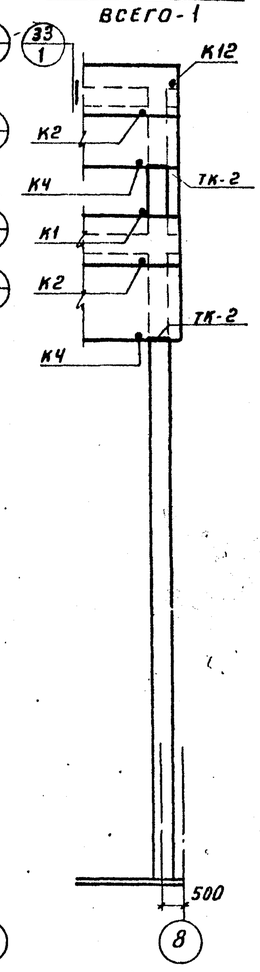

Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К1	1	1
К2	1	1
К4	2	2
К6	1	1
К12	1	1
ТК-2(1)	2	2

Угловые блоки соединяются креплениями К10 с панелями стен до монтажа.

Детали крепления и маркировка узлов приняты по серии ТДМ 25-1/70, вып. 0; 1

Цифра в скобках для $t°=-30; -40°$.

Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. конст.		Ольденшлюгер		
Рук. гр.		Терновая		
Ст. инж.		Сергеева		

ТП 903-1-158-КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14 С
Топливо-каменные и бурые угли

Литер	Лист	Листов
Р	65	


Маркировочные схемы стеновых панелей фрагменты 15÷22

САНТЕХПРОЕКТ


15590-01 82

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Маркировочная схема панелей по оси 8

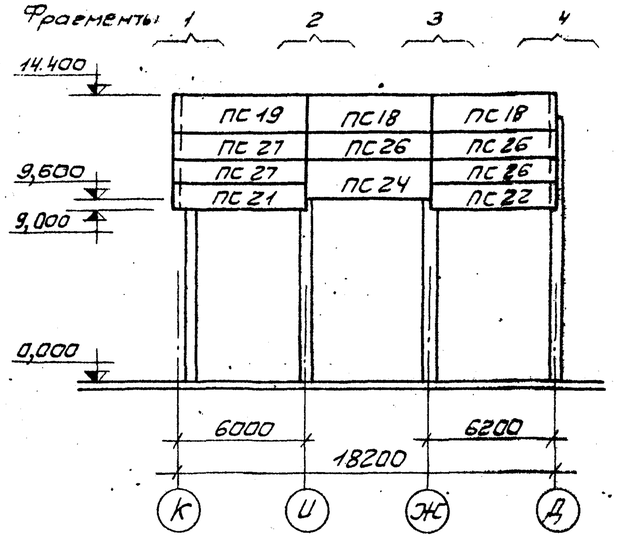


Маркировочная схема стальных стрек и насадок торцевого фахверка по оси 8 и 13

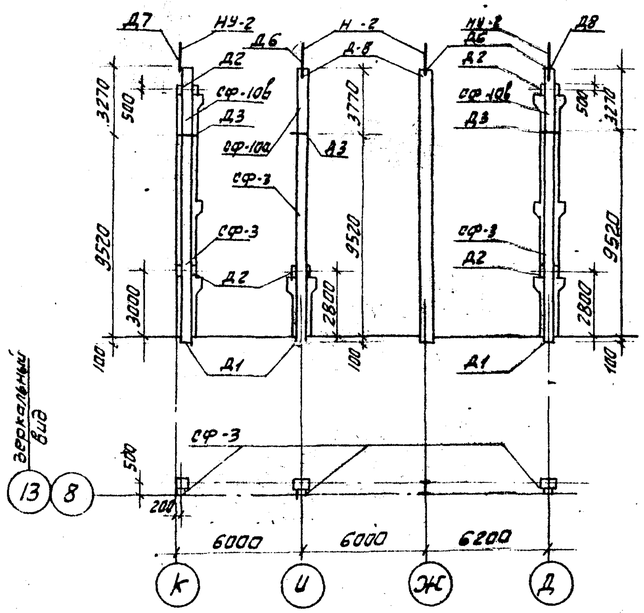

Фрагмент 1


Всего - 1

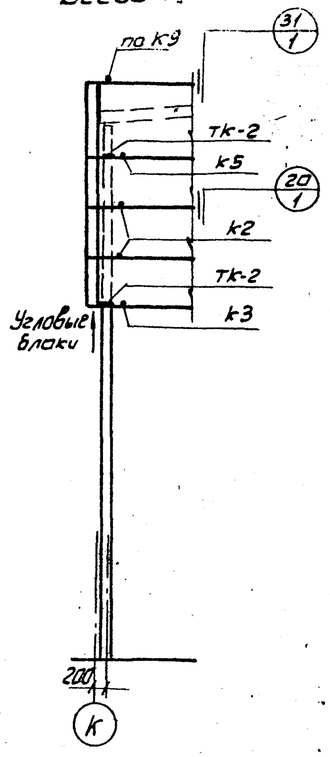

Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	2	2
К3	1	1
К5	1	1
По К9	1	1
К10	8	8
Тк-2(1)	2	2

Фрагмент 2


Всего - 1

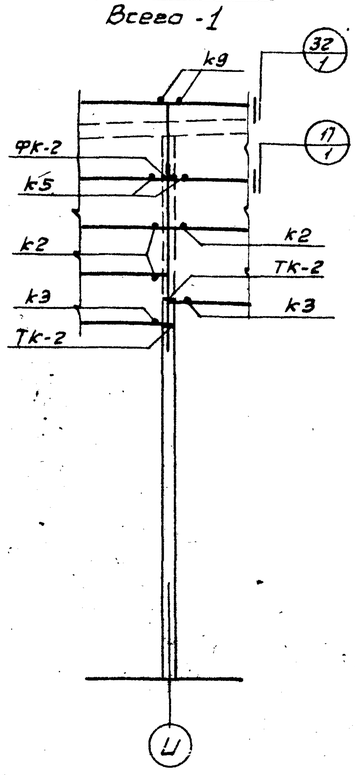

Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	3	3
К3	2	2
К5	2	2
К9	2	2
Фк-2(1)	1	1
Тк-2(1)	2	2

Фрагмент 3


Всего - 1

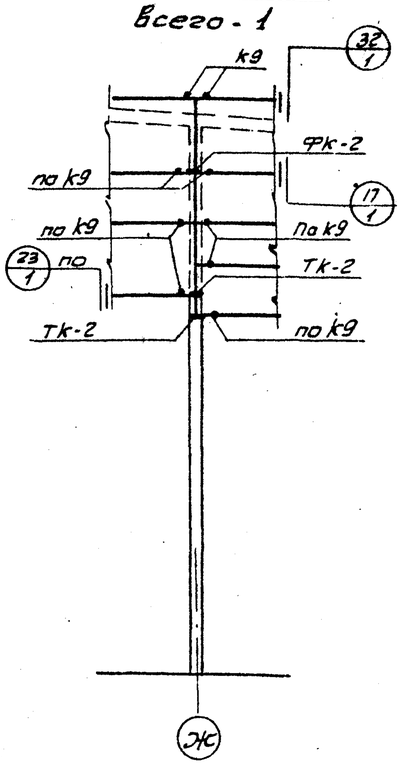

Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К9	2	2
По К9	7	7
Фк-2(1)	1	1
Тк-2(1)	2	2

Фрагмент 4

Всего - 1

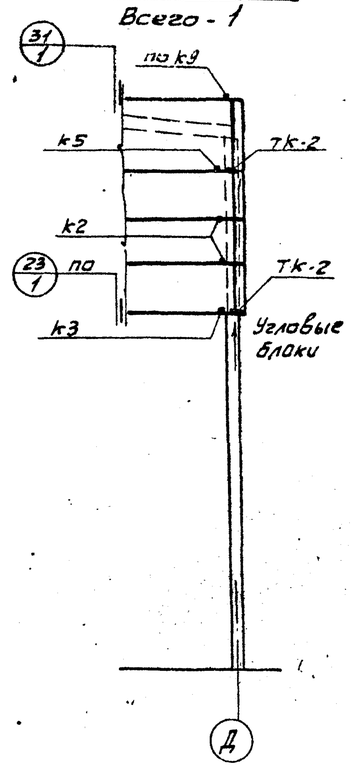

Тип крепления	На один фрагмент	На все фрагменты
К2	2	2
К3	1	1
К5	1	1
По К9	1	1
К10	8	8
Тк-2(1)	2	2

1. Угловые блоки соединяются креплениями К10 с панелями стен до монтажа.
2. Детали крепления и маркировка узлов приняты по серии ТДМ 25-1/70, вып. 0; 1.
3. Цифра в скобках для t°=-30°; -40°.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 903-1-158 КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. топливо каменные и бурые угли.		
Нач. отд.		Гин				Литер	Лист	Листов
Гл. констр.		Гольденилов				Р	66	
Рук. гр.		Терновая			Маркировочная схема стеновых панелей по оси 8. Маркировочная схема стальных стрек. Фрагменты 1÷4.	САНТЕХПРОЕКТ		
Ст. инж.		Сергеева						


15590-01 83

Инв. № подл. | Подпись и дата


Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Инв. N подл. | Подп. и дата


Маркировочная схема раскладки блоков по оси Е для t=20°

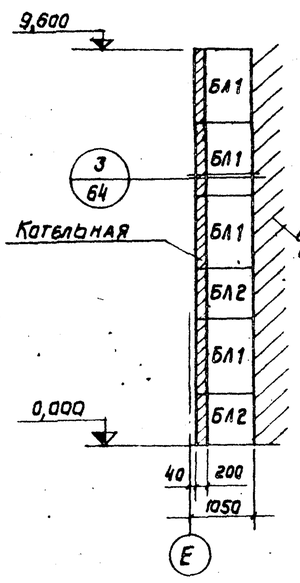

Маркировочная схема раскладки блоков по оси Е для t=30°, 40°

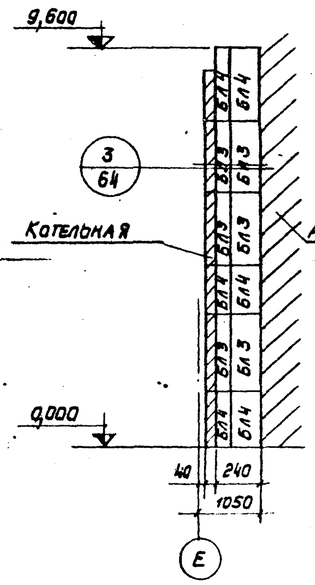

Маркировочная схема раскладки блоков по оси „7" для t=20°,30°,40°

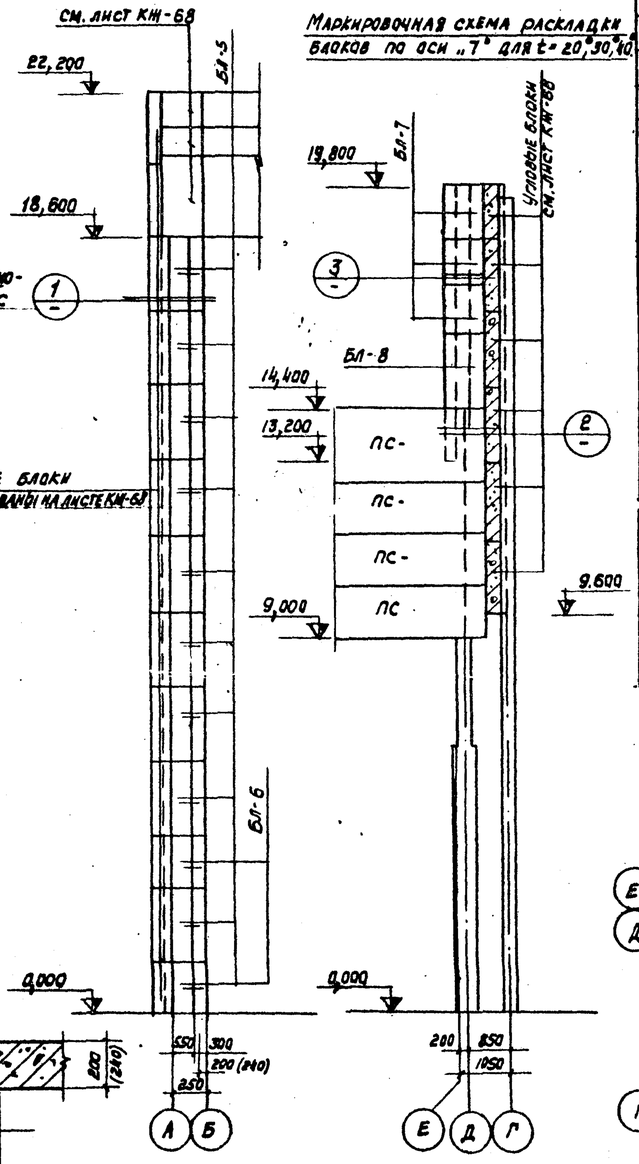

Маркировочная схема раскладки блоков по оси „7" для t=20°,30°,40°

Размеры в скобках для расчетной наружной температуры воздуха -30°, -40°.


Спецификация элементов к маркировочным схемам расположенным на листе

Марка	Обозначение	Наименование		Кол.	Прим.
		для t°=20°	для t=30°,40°		
		Маркировочная схема раскладки блоков			
БЛ 1	ТП 903-1-153- КЖН-БЛн36,БЛн54	БЛн 54		4	
БЛ 2	ТП 903-1-153- КЖН-БЛн36,БЛн54	БЛн 36		2	
БЛ-3	ТП 903-1-153-КЖН-БЛн33,БЛн51		БЛн 51	4	
	ТП 903-1-153-КЖН-БЛн34,БЛн52		БЛн 52	4	
БЛ-4	ТП 903-1-153-КЖН-БЛн33,БЛн51		БЛн 33	2	
	ТП 903-1-153-КЖН-БЛн34,БЛн52		БЛн 34	2	
БЛ-5	1.432-5 Вып. 1	БЛ-51	БЛ-51	11	
	1.432-5 Вып. 1	БЛ-53	БЛ-53	11	
БЛ-6	1.432-5 Вып. 1	БЛ-33	БЛ-33	2	
	1.432-5 Вып. 1	БЛ-35	БЛ-35	2	
БЛ-7	1.432-5 Вып. 1	БЛ-44	БЛ-49	3	
БЛ-8	1.432-5 Вып. 1	БЛ-26	БЛ-31	1	


Спецификация металлических элементов

К-2	КЖ-66	Соединительный элемент К-2	21	
К-10	КЖ-66	Соединительный элемент К-10	21	
поз. 1	КЖ-66	Соединит. элемент ф16А II.2.480	13	


1

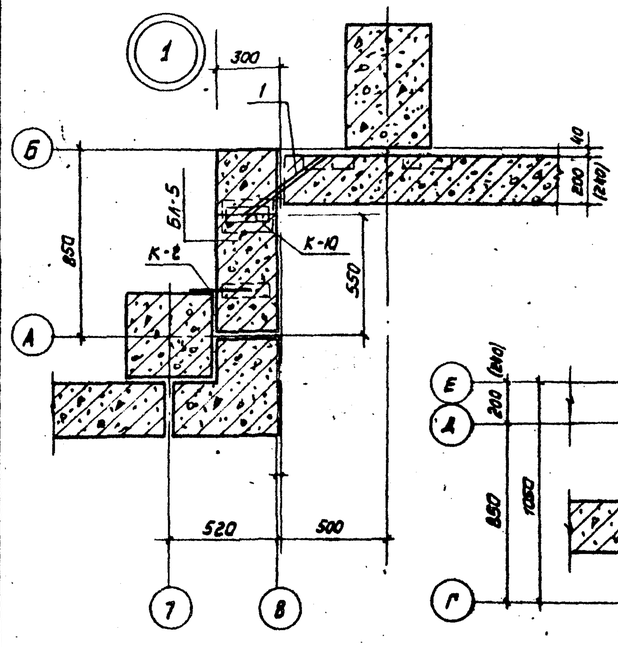

2

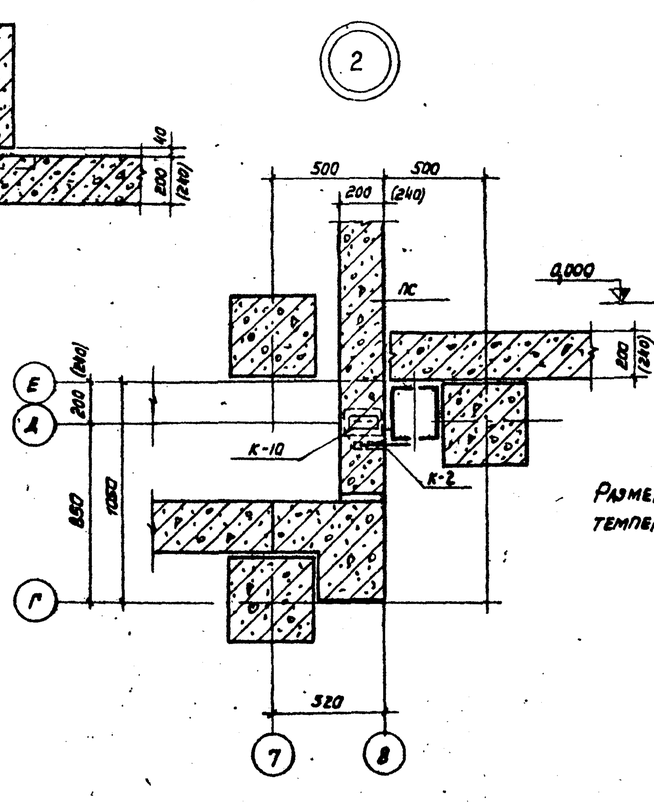


3

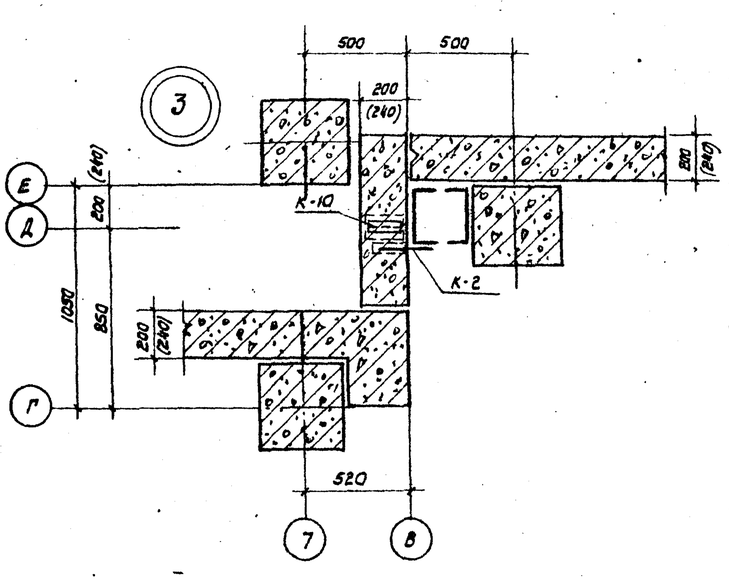


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ-		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо - каменные и бурые угли		
Нач. отд.		Гин				Литер.	Лист	Листов
Гл. констр.		Владенштейн				Р	67	
Рук. груп.		Терновая			Маркировочные схемы стеновых панелей по осям Е-А-Б, Е-Г. Узлы 1÷3	САНТЕХПРОЕКТ	
Исполн.		Горюнина					

15590-01 84


1

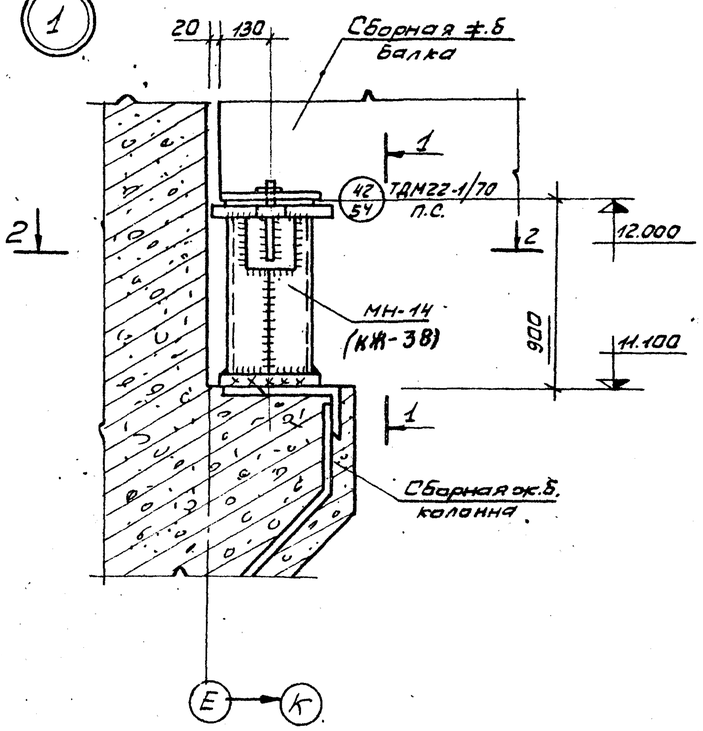


1—1

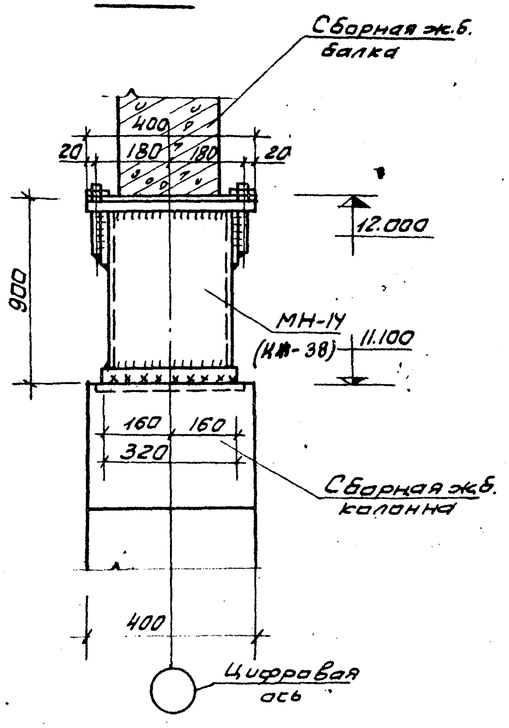


3—3

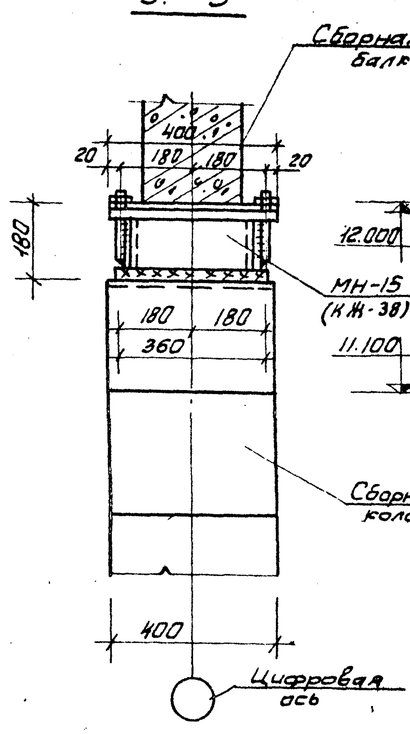


2

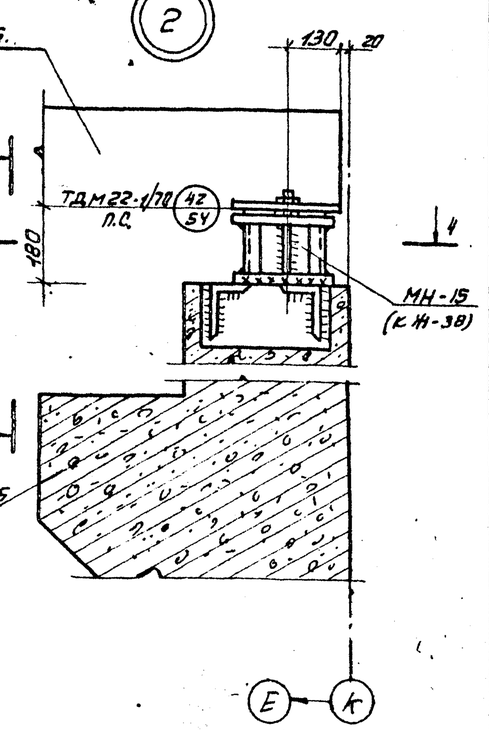


2—2

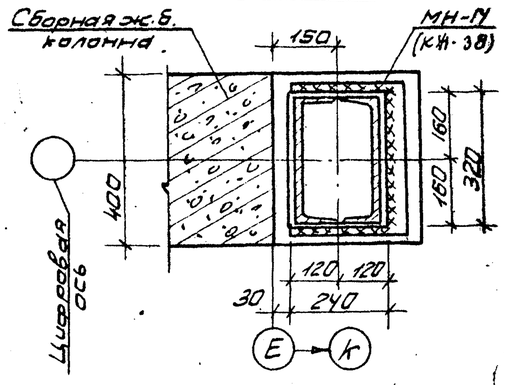


3

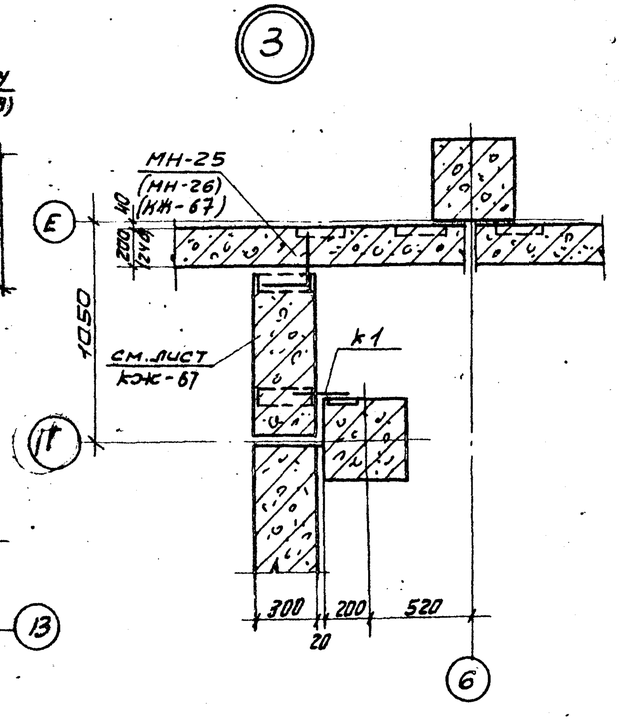


4

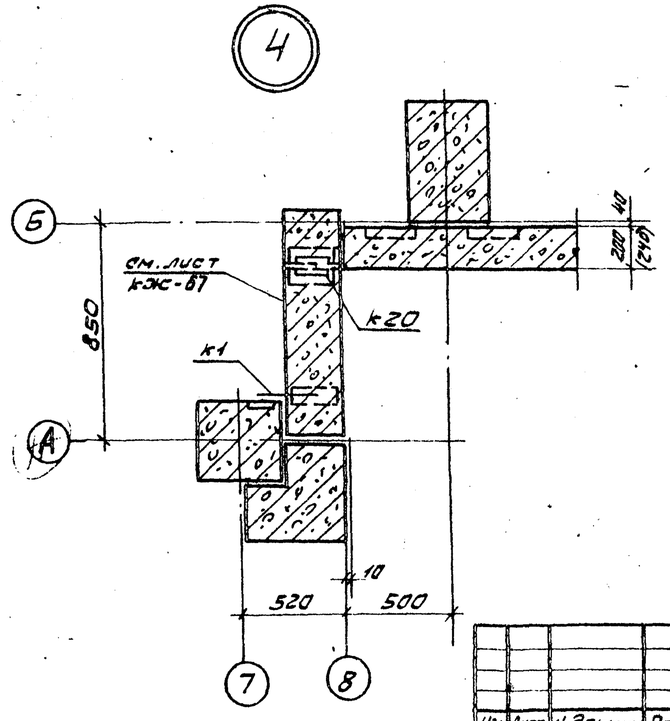

4—4

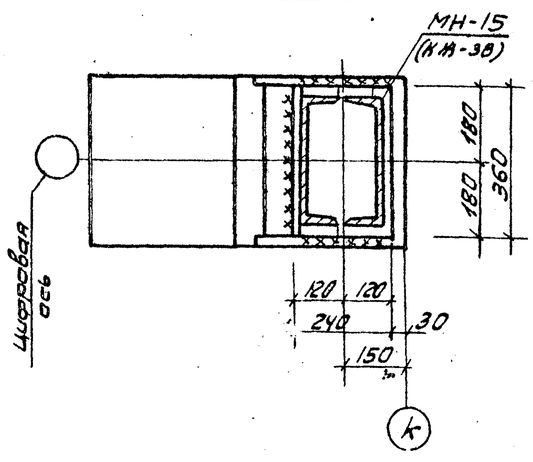

5

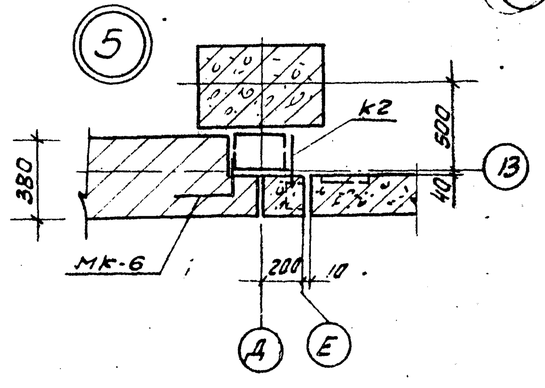

Цифра и марка в скобках для $t°=-30°; -40°$.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ТП 903-158-КЖ
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С топливо каменные и бурые угли
Нач. отд.		Гин			Литер Р; Лист 68; Листов
Гл. конс.		Альдемишев			
Рук. гр.		Терновая			Узлы 1÷5
Нт. инж.		Сергеева			САНТЕХПРОЕКТ
Провер.		Смирнова			

Инв. N подл. | Подп. и дата

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Спецификация элементов к маркировочным схемам расположенным на листах КЖ-62 и КЖ-66

Марка	Обозначение	Наименование		Кол.	Примеч.
		для $t°=-20°$	для $t°=-30,-40°$		
		Маркировочная схема панелей			
ПС1	1.432-5, вып.1	ПСЛ20 1,2х6 -721	ПСЛ24 1,2х6 -721	22	1,9т / 2,2т
ПС2	То же	ПСЛ20 1,8х6 -321	ПСЛ24 1,8х6 -321	12	2,8т / 3,3т
ПС3	"	ПСЛ20 1,2х6 -321	ПСЛ24 1,2х6 -321	21	1,9т / 2,2т
ПС4	"	ПСЛ20 1,8х6 -322	ПСЛ24 1,8х6 -322	8	2,8т / 3,3т
ПС5	"	ПСЛ20 1,2х6 -322	ПСЛ24 1,2х6 -322	16	1,9т / 2,2т
ПС6	"	ПСЛ20 1,8х1,5 021	ПСЛ24 1,8х1,5 -021	38	0,7т / 0,8т
ПС7	"	ПСЛ20 1,8х0,75 -022	ПСЛ24 1,8х0,75 -022	22	0,3т / 0,4т
ПС8	"	ПСЛ20 1,8х6 -122	ПСЛ24 1,8х6 -122	7	2,8т / 3,3т
ПС9	"	ПСЛ20 1,8х6 -121	ПСЛ24 1,8х6 -121	9	2,8т / 3,3т
ПС10	"	ПСЛ20 1,2х6 -222	ПСЛ24 1,2х6 -222	4	1,9т / 2,2т
ПС11	"	ПСЛ20 1,2х1,5 -021	ПСЛ24 1,2х1,5 -021	3	0,5т / 0,6т
ПС12	"	ПСЛ20 1,2х0,75 -022	ПСЛ24 1,2х0,75 022	2	0,2т / 0,3т
ПС13	"	ПСЛ20 0,9х6 -321	ПСЛ24 0,9х6 -321	6	1,4т / 1,7т
ПС14	"	ПСЛ20 0,9х6 -322	ПСЛ24 0,9х6 -322	4	1,4т / 1,7т
ПС15	"	ПСЛ20 1,8х0,75 -022иБЛ42	ПСЛ24 1,8х0,75 -022иБЛ46	5	0,39т / 0,53т
ПС16	"	ПСЛ20 12х6 -322иБЛ24	ПСЛ24 1,2х6 -322иБЛ28	5	1,96т / 2,29т
ПС17	"	ПСЛ20 1,8х6 -322иБЛ42	ПСЛ24 1,8х6 -322иБЛ46	4	2,89т / 3,43т
ПС18	"	ПСЛ20 1,8х6 -421	ПСЛ24 1,8х6 -421	3	2,8т / 3,3т
ПС19	"	ПСЛ20 1,8х6 421иБЛ42	ПСЛ24 1,8х6 421иБЛ46	3	2,89т / 3,43т
ПС20	"	ПСЛ20 1,2х6 -721иБЛ24	ПСЛ24 1,2х6 -721иБЛ28	1	1,96т / 2,29т
ПС21	"	ПСЛ20 1,2х6 -222иБЛ24	ПСЛ24 1,2х6 -222иБЛ28	3	1,96т / 2,28т
ПС22	"	ПСЛ20 1,2х6 -221	ПСЛ24 1,2х6 -221	7	1,9т / 2,2т
ПС23	"	ПСЛ20 1,8х6 -222иБЛ42	ПСЛ24 1,8х6 -222иБЛ46	1	2,89т / 3,43т
ПС24	"	ПСЛ20 1,8х6 -221	ПСЛ24 1,8х6 -221	1	2,8т / 3,3т
ПС25	"	ПСЛ20 1,8х6 -222	ПСЛ24 1,8х6 -222	1	2,8т / 3,3т
ПС26	"	ПСЛ20 1,2х6 121иБЛ24	ПСЛ24 1,2х6 -121иБЛ28	3	1,96т / 2,29т
ПС27	"	ПСЛ20 1,2х6 -122иБЛ24	ПСЛ24 1,2х6 -122иБЛ28	2	1,96т / 2,28т
ПС28	"	ПСЛ20 1,2х6 -221иБЛ24	ПСЛ24 1,2х6 -221иБЛ28	1	1,96т / 2,29т
БЛ24	"	БЛ24	БЛ28	1	0,06т / 0,09т
		Маркировочная схема элементов фахверка			
СФ-3	ИИ 29-2/70	Стойка	СФ-3	3	500,9 кг
СФ-10А	ТП 903-1-158 КЖИСФ10А,СФ10Б	То же	СФ10А, СФ-10Б	1	240,2 кг
СФ-10Б	ТП 903-1-158-КЖИСФ10А,СФ10Б	"	СФ-10А, СФ-10Б	2	240,2 кг
НУ-2	ИИ 29-2/70	Насадка	НУ-2	2	42,0 кг
НФ-2	То же	То же	НФ-2	2	30,4 кг

Инв.№подл. | Подпись и дата

Групповая спецификация соединительных элементов по узлам

Фирма	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение	Примечание
				для $t°=-20°$	для $t°=-30°-40°$		
				Документация			
				Сборочный чертеж			
				Опорные консоли			
			ИИ 29-2/70	РК-2	РК-1	16	16
			То же	ТК-2	ТК-1	20	20
			"	ФК-2	ФК-1	4	4
				Элементы крепления одноэтажной части			
			1.439-1	Т1		4 66 4	74
			То же	Т2		66 4	70
			"	Т5		4	2
			"	Т6		16	14
			"	Т16		48	48
				Элементы крепления многоэтажной части			
			ИИ 29-2/70	Т1		10 206	216
			То же	Т2		206	206
			"	Т4		3	3
			"	Т5		20 8 30	58
			"	Т6		10	10
			"	Т7		5	5
			"	Т8		5	5
			"	Т9		8 27	35
			"	Т12		3	3
			"	Т13		3	3
			"	Т14		4 8	12
			"	Т15		20	20
			"	Т16		144 48	192
			"	Т18	Т19	48/48	48/48
				ММ28		2	2
			2.430-3, вып.3	МК-5		13	13
			То же	МК-6		17	17
				МК-8		16	16
			ИИ 29-2/70	У-1		1	1
			То же	Болт с гайкой М12		1 3	4
			"	Болт с гайкой М20		3	3
			ГОСТ 103-76	Шайба 6Х50Х50		3	3

Узел / шт.	РК	ТК	ФК	А2	Д3	Д6	Д7	Д8	К1	К2	по К2	К3	К4	К5	К6	К8	К9	по К9	К10	К11	К12	К19	МК-5	МК-6	МК-8
Литера	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 903-1-158 - КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо-каменные и бурые угли		
Нач. отд.	Гин					Литер	Лист	Листов
Гл. конст.	Гольденштейн					Р	69	
Рук. гр.	Терновая				Спецификация стеновых панелей и соединительных элементов.	САНТЕХПРОЕКТ		
Ст. инж.	Сергеева							

Копировал:


Альбом I

Типовой проект 903-1-158


Маркировочная схема стеновых панелей по оси „Б"

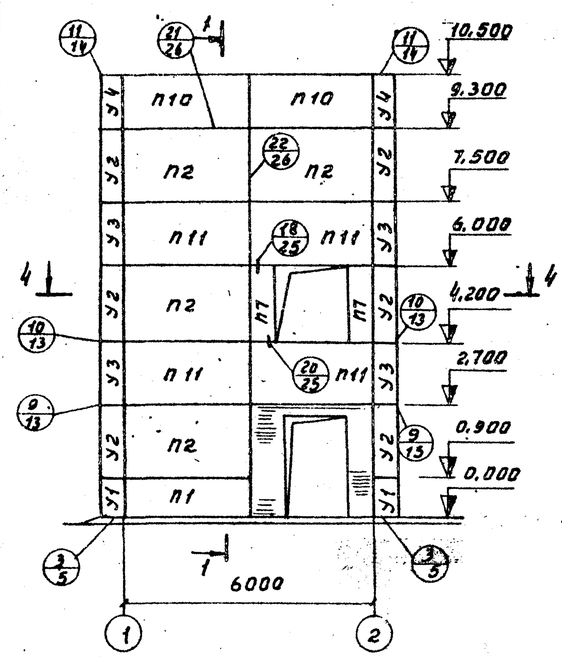


Маркировочная схема стеновых панелей по оси „1"

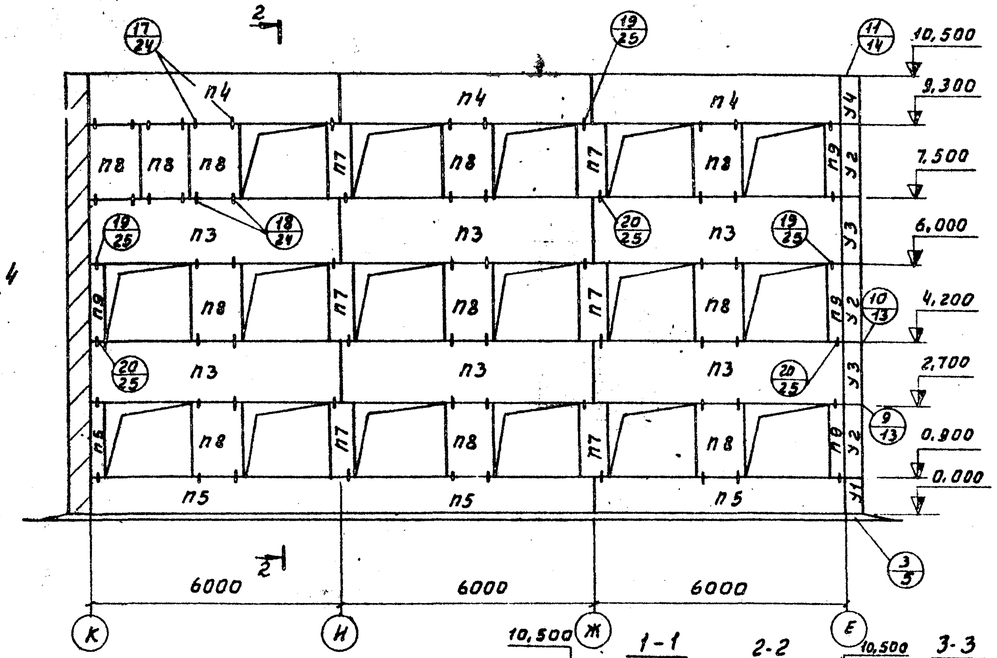



Маркировочная схема стеновых панелей по оси „2"

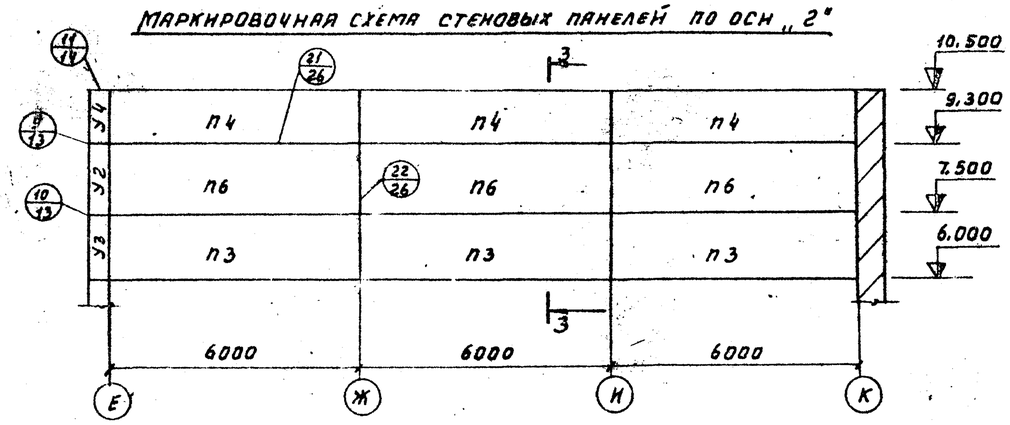

Маркировочная схема перегородок по оси „2"

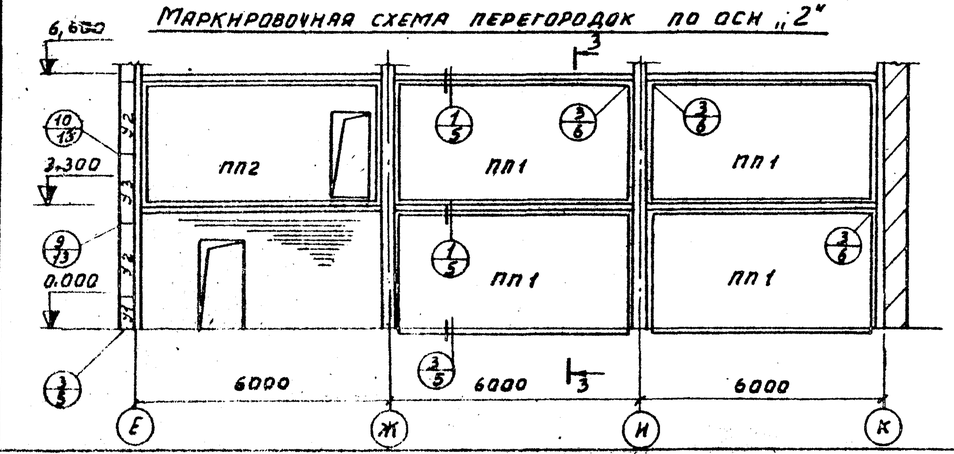

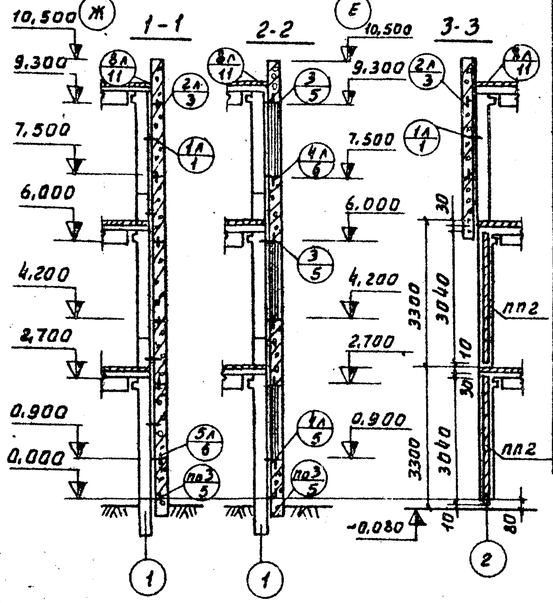

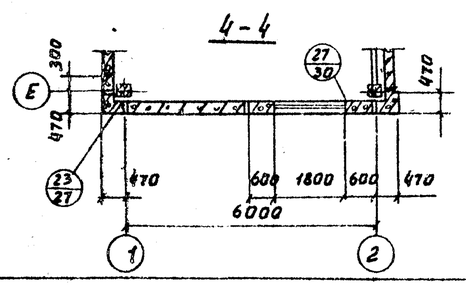

Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенным на данном листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Маркировочные схемы стеновых панелей		
п1	НН-04-5 в.6	Стеновая панель Н-30-9	1	0,79т
п2	То же	То же Н-30-18	4	1,8т
п3	"	" Н-60-15	11	2,99т
п4	"	" НП-60-12	7	2,39т
п5	"	" Н-60-9	3	1,79т
п6	"	" Н-60-18	3	3,59т
п7	"	" Н-6-18	8	0,35т
п8	"	" Н-12-18	11	1,06т
п9	"	" Н-3-18	5	0,17т
п10	"	" Н-30-12	2	1,19т
п11	"	" Н-30-15	4	1,48т
у1	НН-04-5 в.6	Угловой блок НУ1-9	2	0,20т
у2	То же	" НУ1-18	6	0,40т
у3	"	" НУ1-15	4	0,33т
у4	"	" НУ1-12	2	0,27т
		Соединительные эл-ты		
ммн-1	НН-04-10 в.6	Соединительный эл-т ммн-1	26	1,68кг
ммн-3	То же	То же ммн-3	68	0,46кг
ммн-4	"	" ммн-4	100	0,47кг
ммн-6	"	" ммн-6	10	0,63кг
ммн-7	"	" ммн-7	18	2,06кг
ммн-10	"	" ммн-10	8	13,4кг
ммн-14	"	" ммн-14	106	0,24кг
ммн-17	"	" ммн-17	4	1,57кг
-б:6	ГОСТ 103-75*	-90×6 с=100	66	2,5кг
		Маркировочная схема перегородок		
ПП1	1.431-15 в.2	Панель перегородок ППА-1 / 56Г х 3.04	4	1,1т
ПП2	То же	То же ППА-1-Д1 / 3.64 х 3.04	1	0,91т
		Соединительные эл-ты.		
МС-1	1.431-15 в.4	Соединительный эл-т МС-1	10	0,6кг
МС-2	То же	То же МС-2	10	0,2кг

1. Узлы стеновых панелей замаркированы по серии НН-04-10 в.6, узлы перегородок - по серии 1.431-15 в.1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП903-1-158 КЖ			
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с топливо-каменные и бурые угли			
						Литер	Лист	Листов
Нач. отд.		Гин				Р	70	
Гл. констр.		Гольденшлагер			Маркировочные схемы стеновых панелей и перегородок в осях 1÷2	САНТЕХПРОЕКТ		
Рук. гр.		Сорокина						
Ст. инж.		Бударевич						


Инв. № подл. | Подп. и дата

15590-01 87


Альбом 1

Типовой проект 903-1-158


Маркировочная схема стеновых панелей по оси „А"

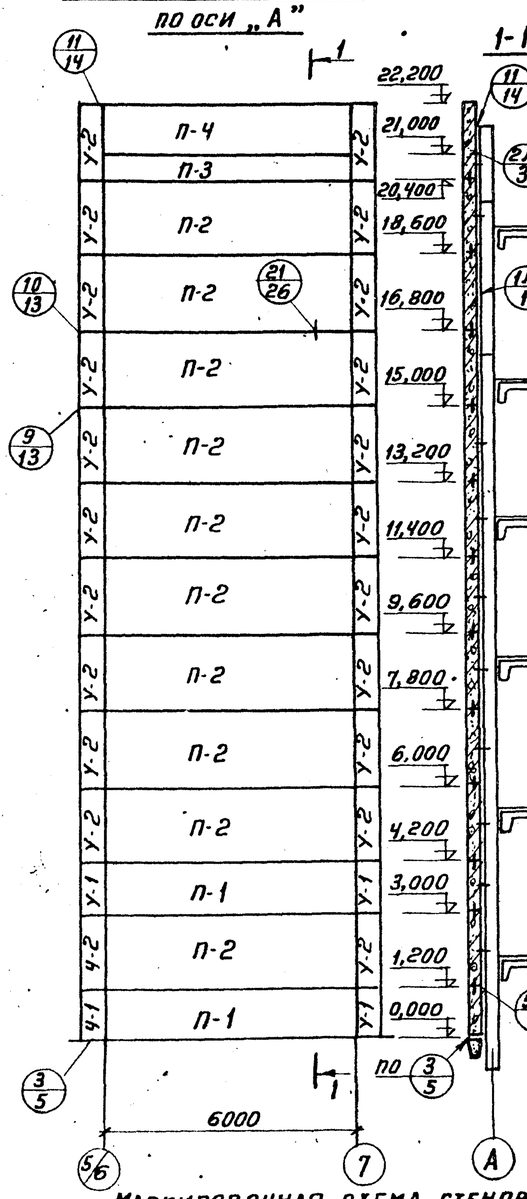


Маркировочная схема стеновых панелей по оси „5"/6

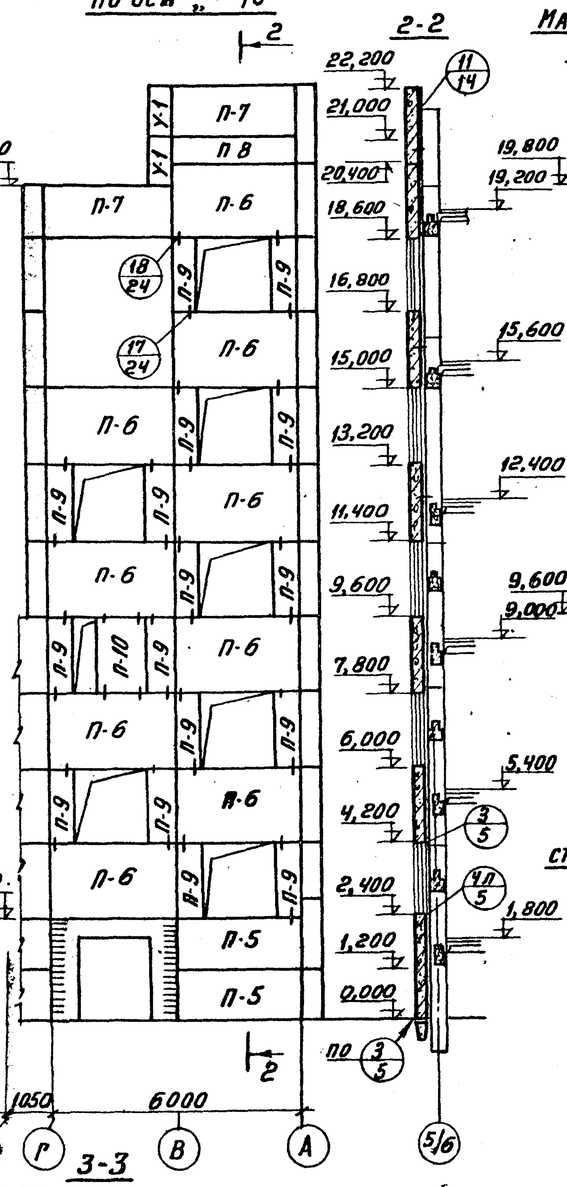


Маркировочная схема стеновых панелей по оси „Г"

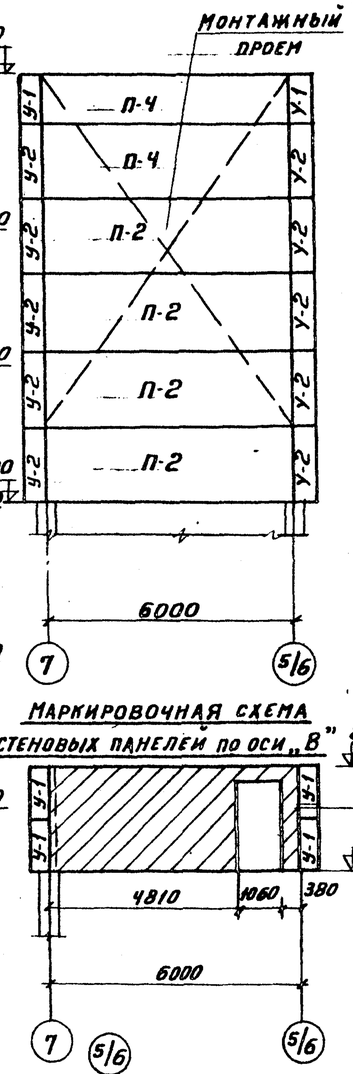


Маркировочная схема стеновых панелей по оси „В"

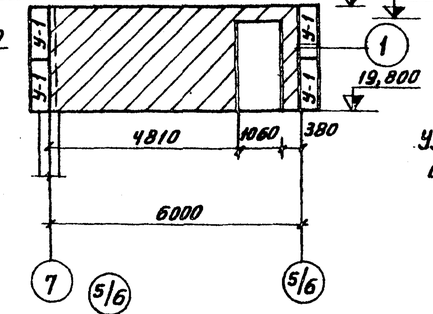


Маркировочная схема стеновых панелей по оси „7"

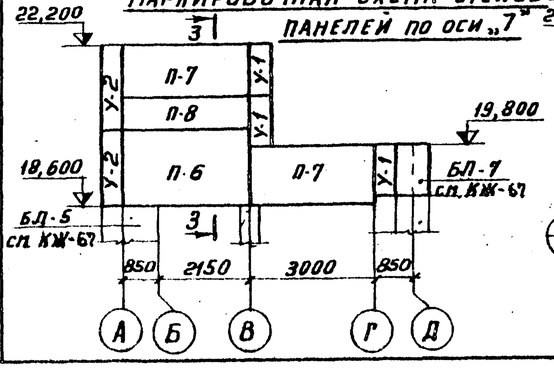

3-3

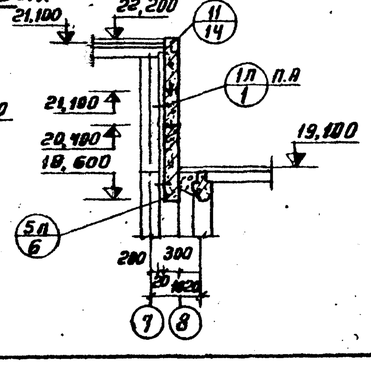

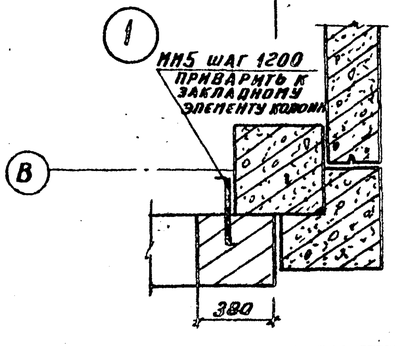

Узлы стеновых панелей замаркированы по серии ИИ-04-10 в. 6


Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенным на данном листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч
		Сборные жел. бет. элементы		
П-1	ИИ-04-5 в. 6	Стеновая панель Н-60-12	2	шт 2,38т
П-2	то же	то же Н-60-18	15	шт 3,59т
П-3	„	„ Н-60-6	1	шт 1,19т
П-4	„	„ НП-60-12	2	шт 2,38т
П-5	„	„ Н-30-12	2	шт 1,19т
П-6	„	„ Н-30-18	10	шт 1,8т
П-7	„	„ НП-30-12	4	шт 1,19т
П-8	„	„ Н-30-6	2	шт 0,59т
П-9	„	„ Н-6-18	16	шт 0,35т
П-10	„	„ Н-12-18	1	шт 0,71т
У-1	„	Угловой блок НУ1-12	12	шт 0,40т
У-2	„	то же НУ1-18	32	шт 0,40т
		Стальные элементы		
ММН-1	ИИ-04-10 В. 6	Соединит. элемент ММН-1	70	шт. 1,7кг
ММН-3	то же	то же ММН-3	88	шт. 0,5кг
ММН-4	„	„ ММН-4	162	шт. 0,5кг
ММН-7	„	„ ММН-7	10	шт. 2,0кг
ММН-10	„	„ ММН-10	10	шт. 18,4кг
ММН-14	„	„ ММН-14	36	шт. 0,2кг
ММН-17	„	„ ММН-17	4	шт. 1,6кг
МК-5	2,430-3 в. 1	„ МК-5	2	шт 0,46кг


Инв. № подл.	Подп. и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КЖ
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо-каменные и бурые угли.
Нач. отд.		Гин			Литер Р, Лист 71, Листов
Гл. конст.		Гольденшлягер			
Рук. гр.		Сорокина			Маркировочные схемы стеновых панелей в осях „5/6-7"
Ст. инж.		Никифорова			САНТЕХПРОЕКТ
Ст. инж.		Сорокина			

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


Монтажная схема продольной перегородки в осях 5-8

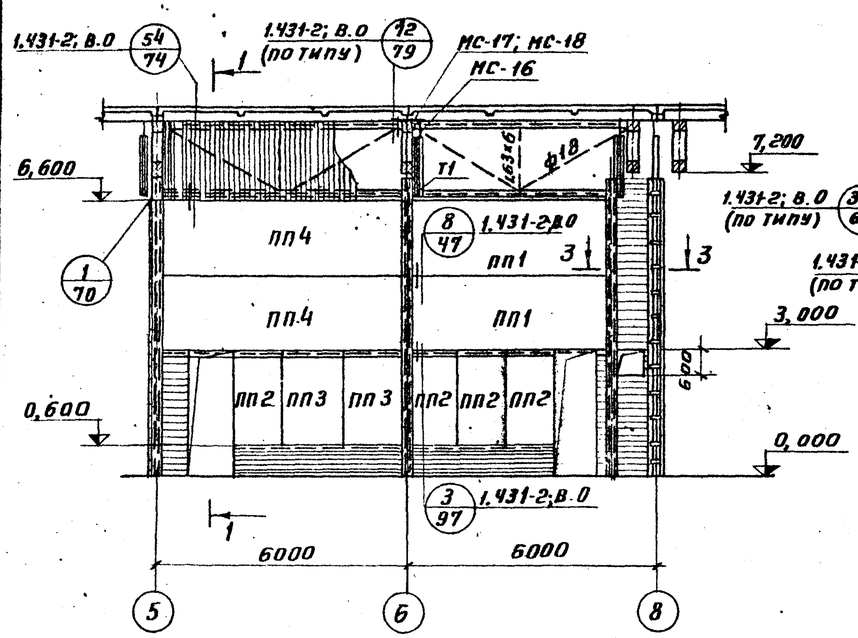


1-1

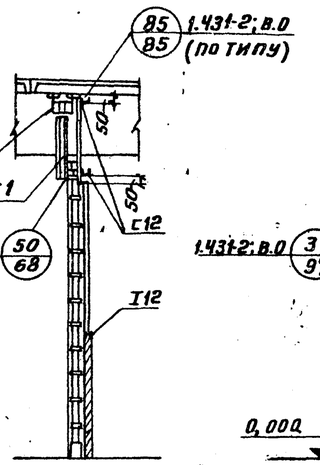


Монтажная схема поперечной перегородки по оси 8

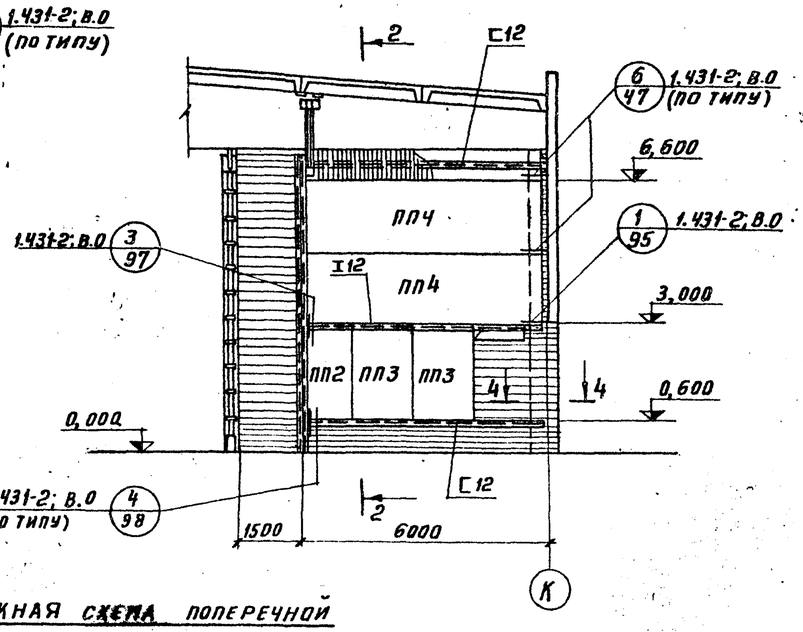

2-2

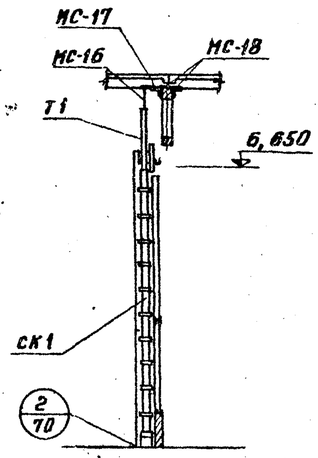


Монтажная схема поперечной перегородки по оси 5

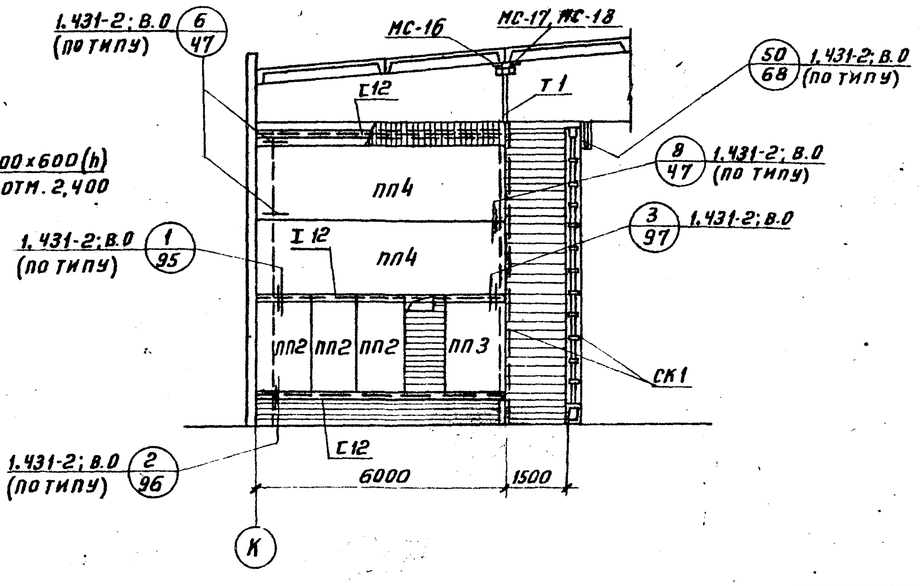

Спецификация элементов дана на л. 74.
Сечения 3-3; 4-4 см. л. 73.

Маркировочная схема перегородок в осях 5-8 и К

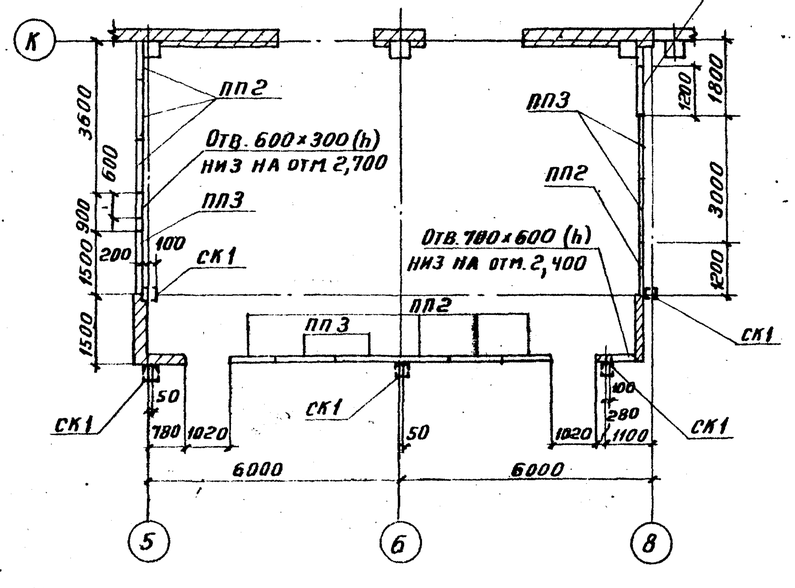


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158-КЖ- Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с Топливо-каменные и бурые угли		
						Литер	Лист	Листов
Нач. отд.		Гин				Р	72	
Гл. конс.		Гольденшлагер						
Рук. гр.		Терновая			Маркировочная схема перегородок в осях 5-8 и К	САНТЕХПРОЕКТ		
Исполн.		Гек						


Инв. № подл. | Подпись и дата

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


3-3

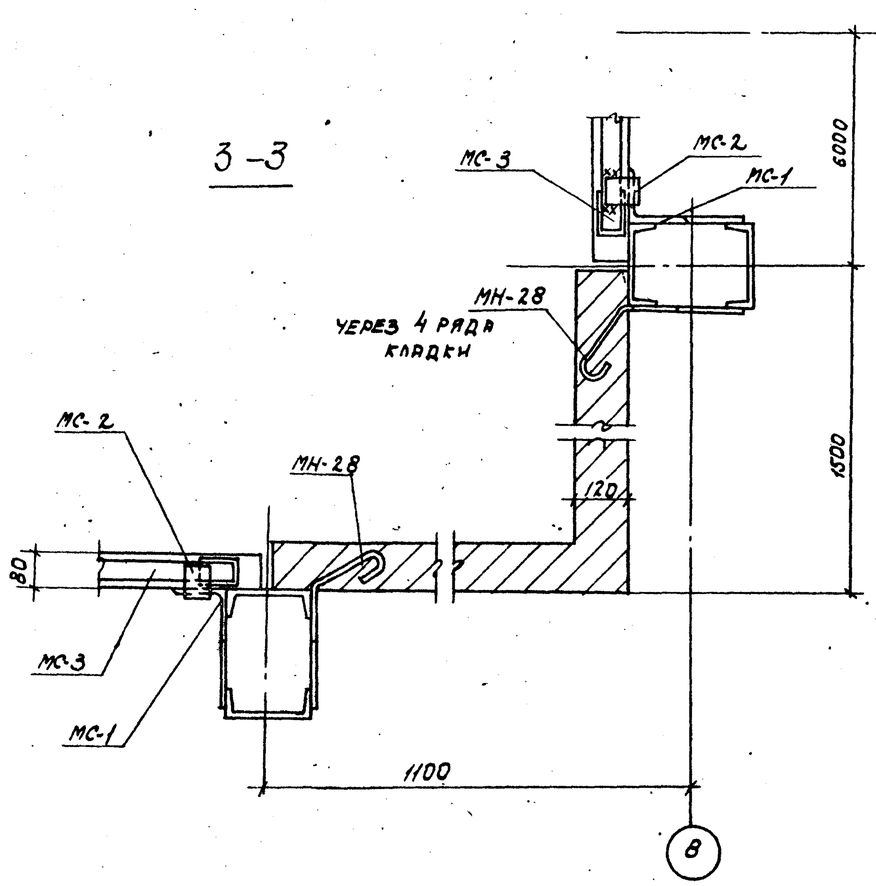


4-4

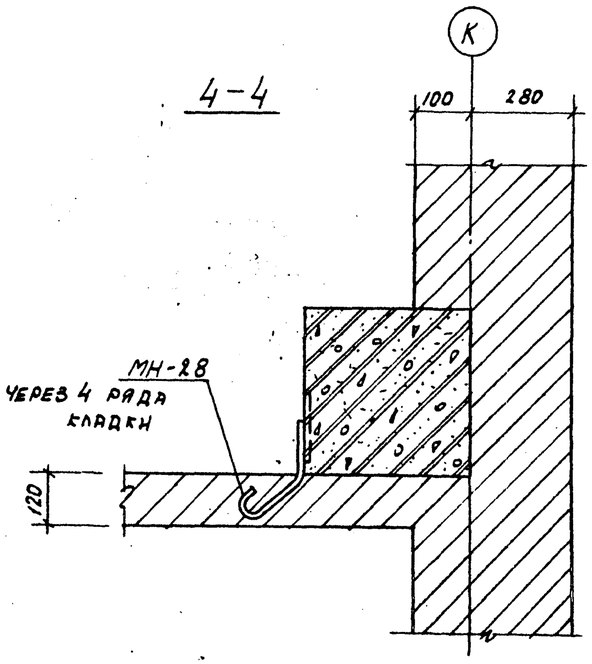


1

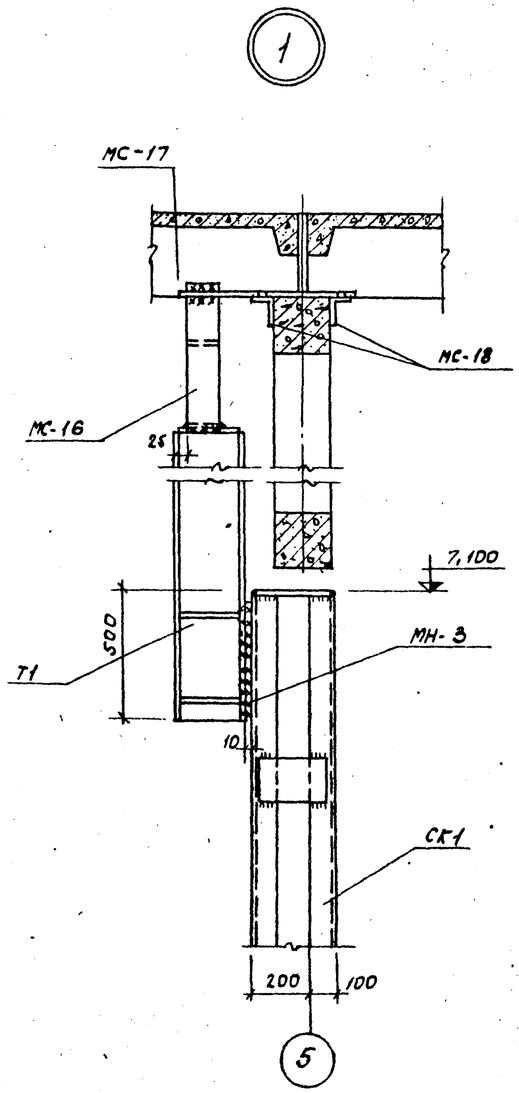

2

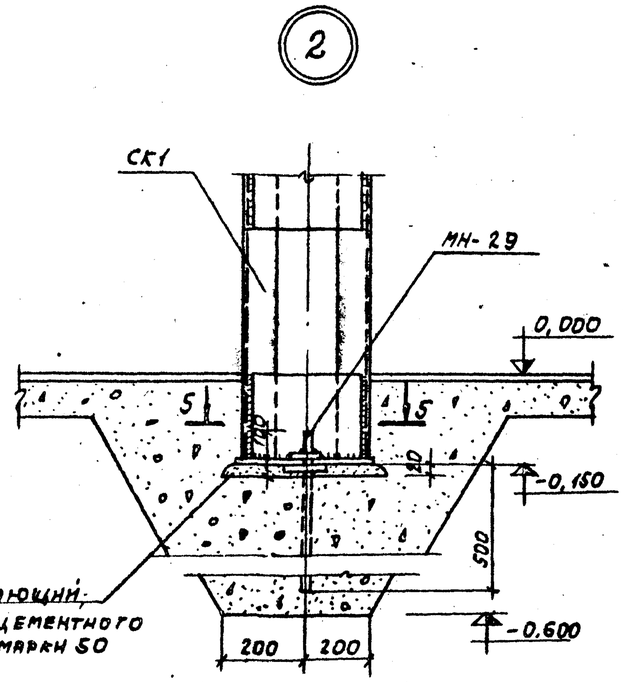

5-5

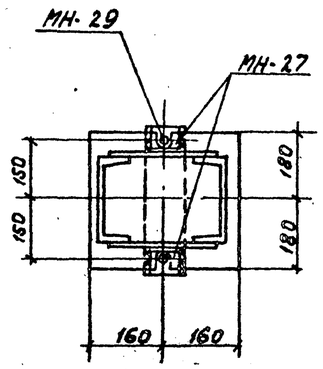


Настоящий лист читать совместно с листом КЖ-72

Спецификацию элементов, замаркированных на данном листе см. лист КЖ-74


				ТП 903-1-158 КЖ		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли.	
					Литер	Лист	Листов
Нач. отд.	Гин				Р	73	
Гл. констр.	Гольденцвейг						
Рук. гр.	Терновая				Узлы 1,2. Сечения 3-3, 4-4.	САНТЕХПРОЕКТ
Исполн.	Гек					

Инв. N подл. | Подпись и дата


Маркировочная схема перегородок на отм. 0.000 (в осях 9÷13)

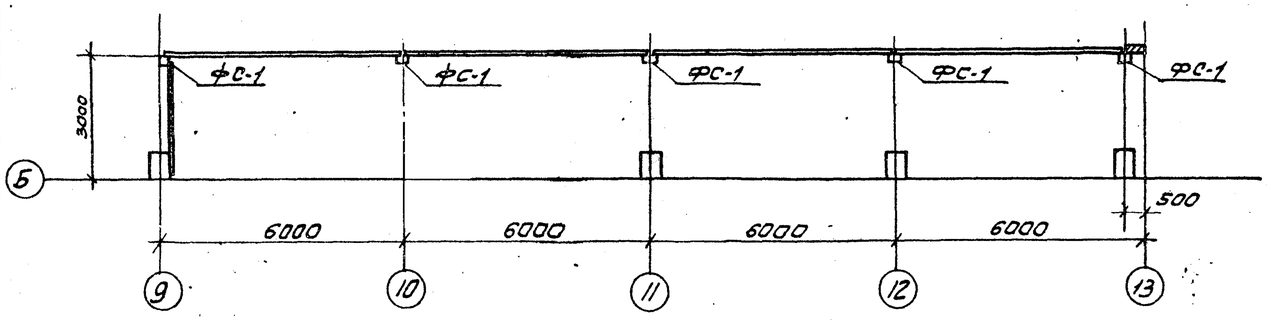


Монтажная схема продольной перегородки (в осях 9÷13)

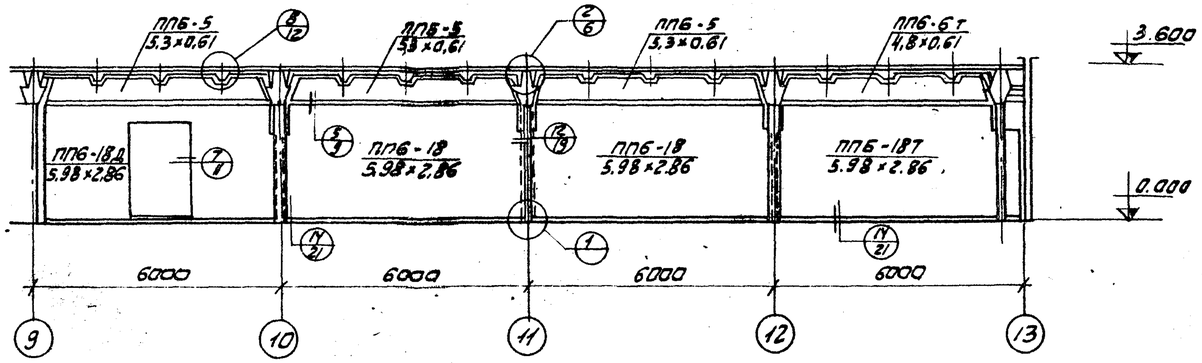


Монтажная схема поперечной перегородки

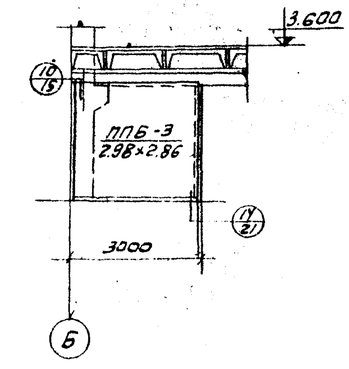

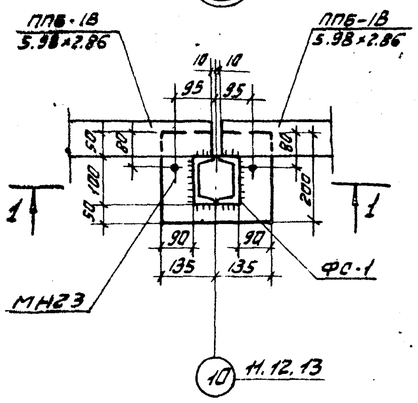

1-1

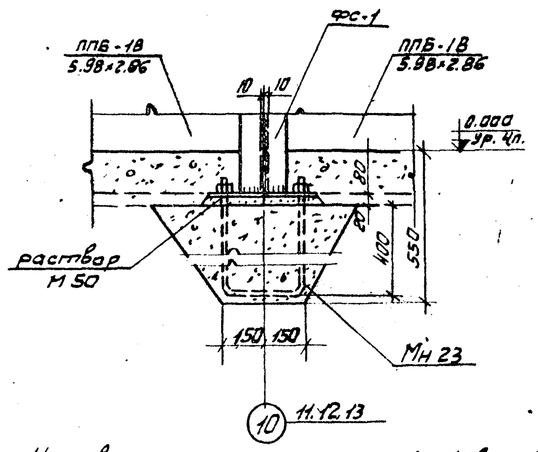

Узлы выполнены по серии 1.431-14 вып. 1.

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Маркировочная схема перегородок на отм. 0.000 (в осях 9÷13)		
ППБ-18 / 5,98×2,86	1.431-14. в.2	Панель перегородки ППБ-18 / 5,98×2,86	2	3.42т
ППБ-18д / 5,98×2,86	то же	То же ППБ-18д / 5,98×2,86	1	2.87т
ППБ-18т / 5,98×2,86	—"—	" ППБ-18т / 5,98×2,86	1	3.14т
ППБ-3 / 2,98×2,86	—"—	" ППБ-3 / 2,98×2,86	1	1.7т
ППБ-5 / 3,3×0,61	—"—	" ППБ-5 / 3,3×0,61	4	0.65т
ФС-1	1.431-14. в.3	Стойка ФС-1	5	51.9кг
МН23	ТП 903-1-153 КЖИ-МН23	Изделие закладное Мн23	5	
МС1	1.431-14. в.3	Изделие соединит. МС1	8	
МС5	то же	То же МС5	41	
МС9	—"—	—"— МС9	2	
МС12	—"—	—"— МС12	1	
МС14	—"—	—"— МС14	8	
МС16	—"—	—"— МС16	5	
МС17	—"—	—"— МС17	5	
МС18	—"—	—"— МС18	5	
МС19	—"—	—"— МС19	5	
Дг-XII / 4,5×50	—"—	Дюбели Дг-XII 4,5×50	108	
		Маркировочная схема перегородок на отм. 0.000 (в осях 5÷6)		
ПП1	1.431-2.в.1	Панель перегородки ППБ-1 / 1,8×5,6	2	
ПП2	То же	То же ППБ-1 / 1,8×4,9	2	
ПП3	1.431-2 в.0	—"— ППБ-1 / 1,2×24	9	
ПП4	то же	—"— ППБ-1 / 1,5×2,4	4	
ПП5	1.431-2 в1	—"— ППБ-1 / 1,8×5,76	4	
СК1	1.431-2 в.2	Колонна КС-3.1	5	358кг
Т1	то же	Элемент крепления Т1	5	45кг
МС-1	1.431-2 в.2	Изделие соединит. МС-1	16	1кг
МС-2	То же	То же МС-2	16	"
МС-3	—"—	—"— МС-3	16	"
МС-16	—"—	—"— МС-16	5	25кг
МС-17	—"—	—"— МС-17	5	10кг.
МС-18	—"— 153	—"— МС-18	10	3кг.
МН3	ТП 903-1-КЖИ-МН3	Элемент крепления МН3	1	
МН28	ТП 903-1-153 КЖИ-МН28	То же МН28	25	
МН29	ТП 903-1-153 КЖИ-МН29	Анкер МН29	5	
	ГОСТ 8240-72	С12	—	625кг.
	ГОСТ 8239-72	I 12	—	276кг.
	ГОСТ 8509-72	L 63×6	—	15кг.
	ГОСТ 8510-72	L 100×63×7 "	—	3,6кг.
	ГОСТ 5781-75	ф18 Сталь Ст.3кп.3	—	25кг.
	ГОСТ 8423-57	Асбестоцементные листы марка ВУ-175-К	—	32м²

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Гайденичкова		
Рук. гр.		Терновая		
Исполнил		Тамкарова		

ТП 903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо - каменные и бурые угли.

Литер	Лист	Листов
Р	74	

Маркировочная схема перегородок на отм. 0.000 Спецификация.

САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 91


Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Инв. № подл. | Подпись и дата


Типовой проект 903-1-158 Альбом I


План газоходов на отм. 4.000

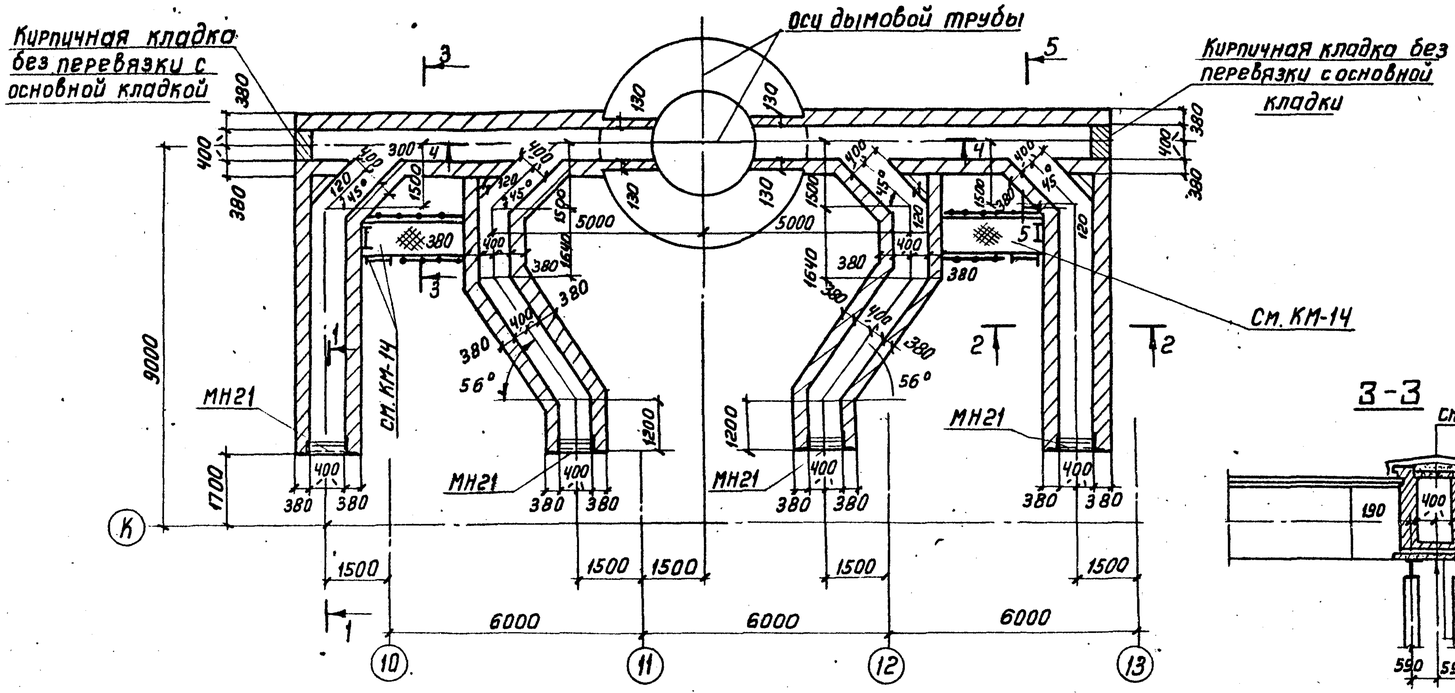



Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе.

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		Маркировочная схема газоходов		
БУ13	1.139-1 в.1	Перемычка БУ13	12	0,085т
МН21	т.п.903-1-153-КЖИ-МН21	Изделие закладное МН21	4	

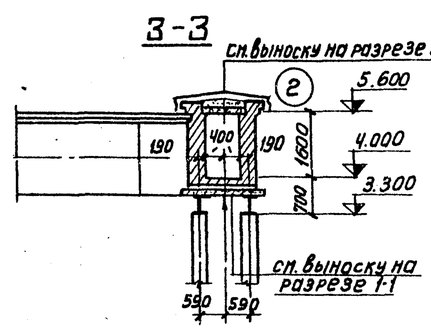


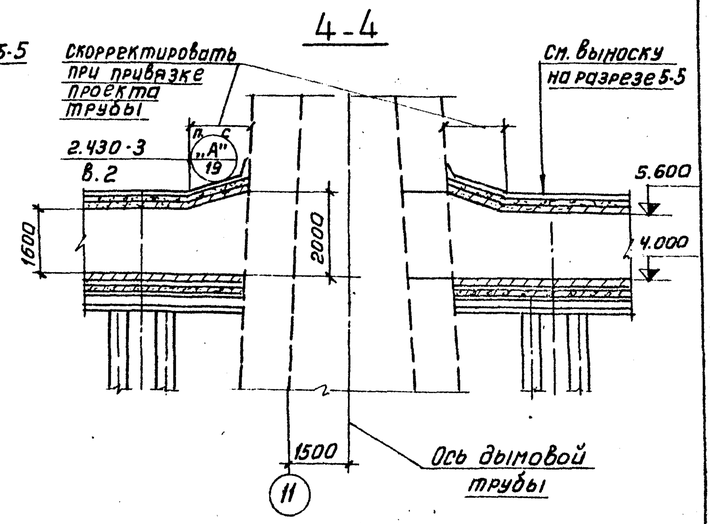


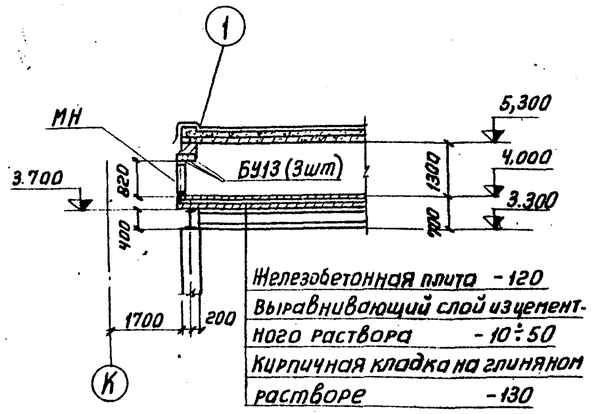


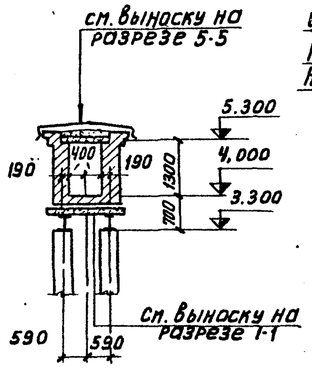

2 слоя рубероида на битумной мастике
Цементная стяжка -20
Керамзитобетон -50
Железобетонная плита-100

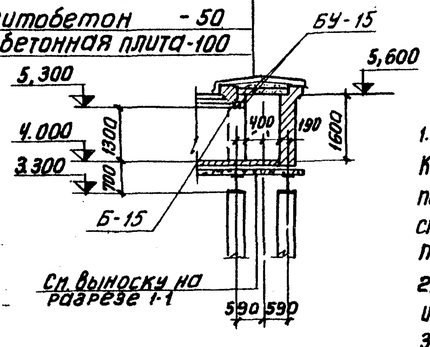

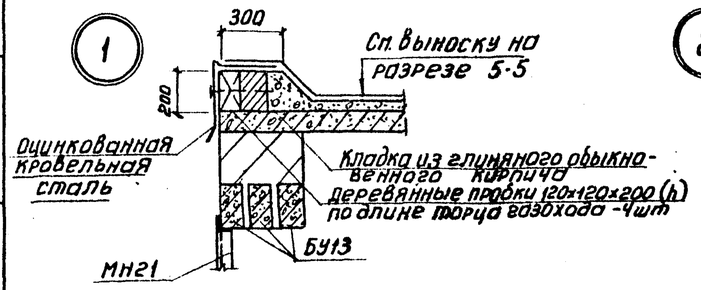

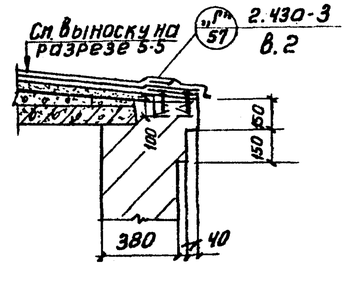

1. Стены газоходов выполнять из кирпича М-75 на растворе М-25 Кладку с внутренней стороны вести в пустошовку на 30мм. с последующим заполнением глиняным раствором, с наружной стороны - под расшивку швов. Поверхность железобетонных потолочных плит затереть глиняным раствором с добавлением асбеста
2. Устройство кровли выполнять после установки взрывных клапанов, изготовляемых по чертежам марки „ТМ"
3. При кладке стен газоходов заложить стальные элементы по чертежу КМ-14.


					ТП 903-1-158 КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с Топливо-каменные и бурые угли		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			
Нач. отд.		Гин			Котельная	Литер	Лист	Листов
Гл. конст.		Гольденштейн				Р	75	
Рук. гр.		Терновая			План газоходов на отм. 4.000 Разрезы 1-1÷5-5. Узлы 1,2	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.		Куренкова						

Согласовано
Нач. отд. КУ-2 Зильберштейн
Инв. N подл. | Подпись и дата


15590-01 92

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Маркировочная схема фундаментов газоходов

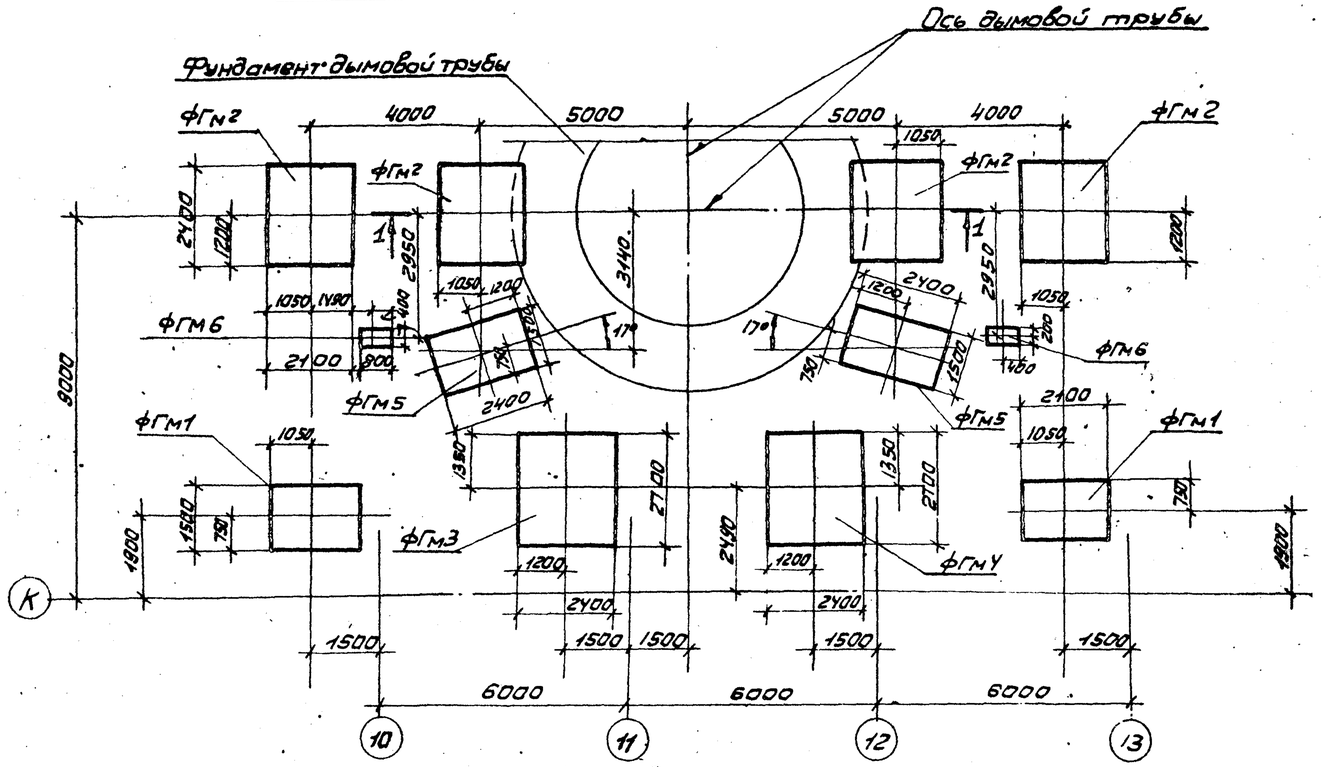


Маркировочная схема колонн газоходов

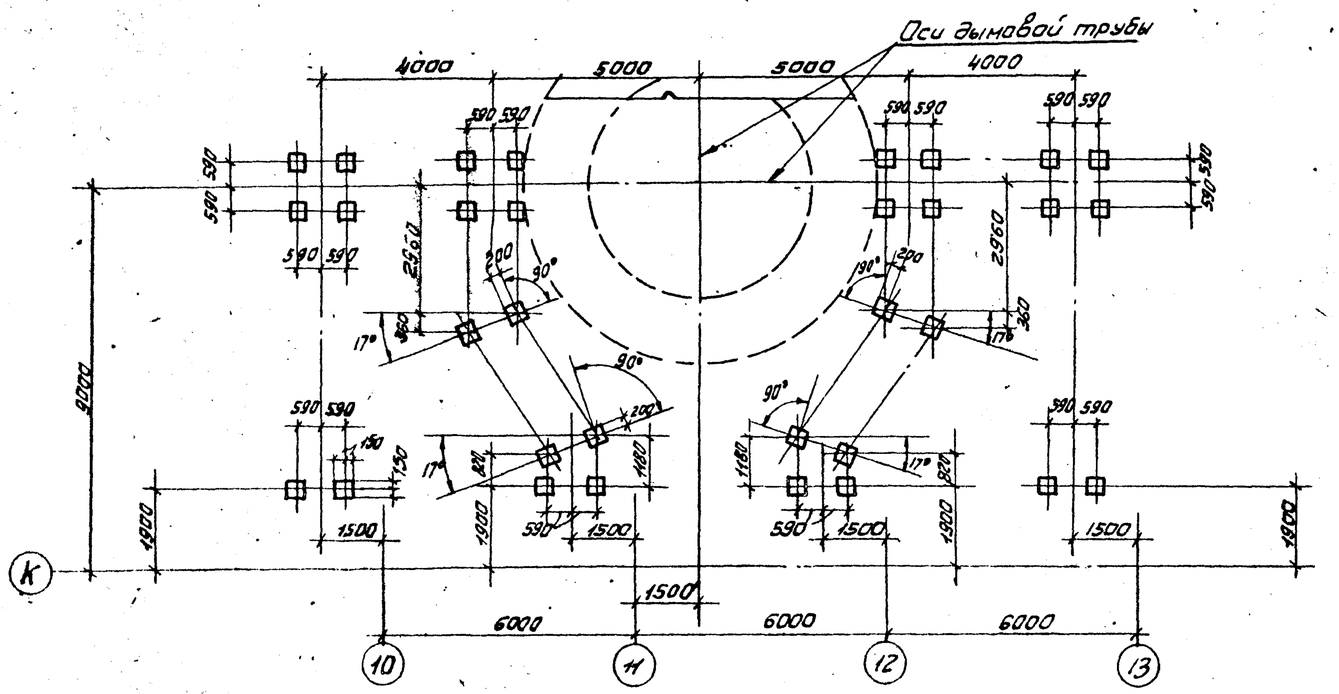

Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенным на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Маркировочная		
		Схема фундаментов газоходов		
ФГМ1	КЖ-77	Фундамент ФГМ1	2	шт.
ФГМ2	то же	то же ФГМ2	4	—"—
ФГМ3	КЖ-78	—"— ФГМ3	1	—"—
ФГМ4	то же	—"— ФГМ4	1	—"—
ФГМ5	—"— 78	—"— ФГМ5	2	—"—
ФГМ6	КЖ-77	—"— ФГМ6	2	—"—
		Маркировочная схема		
		колонн газоходов		
К36-3	1.423-3.в.1.	колонна К36-3	32	1,0 т

1-1

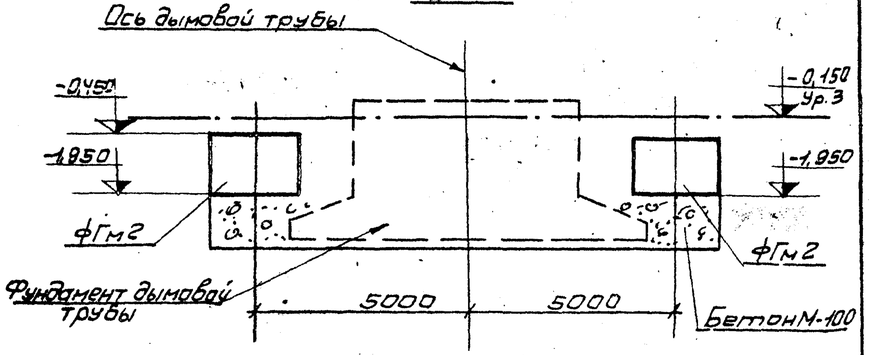

1. Фундаменты устанавливать на утрамбованный щебнем грунт.
2. Отметка низа всех фундаментов ФГМ1 ÷ ФГМ5 -1,95; отметка низа ФГМ6 -1,000
3. Все колонны - К36-3, отметка верха см. лист КЖ-75


					ТП 903-1-158 КЖ	
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. топливо каменные и бурые угли.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Нач. отд.		ГИН			Котельная	Литер Р; Лист 76; Листов
Гл. констр.		Ольденцилевер				
Рук. гр.		Терновая			Маркировочные схемы фундаментов и колонн газоходов. Сечение 1-1.	САНТЕХПРОЕКТ
Инж.		Куренкова				
Проверил		Пустыльник				

Инв. № подл. | Подпись и дата


15590-01 93


Типовой проект 903-1-158 Альбом I


ФГм1

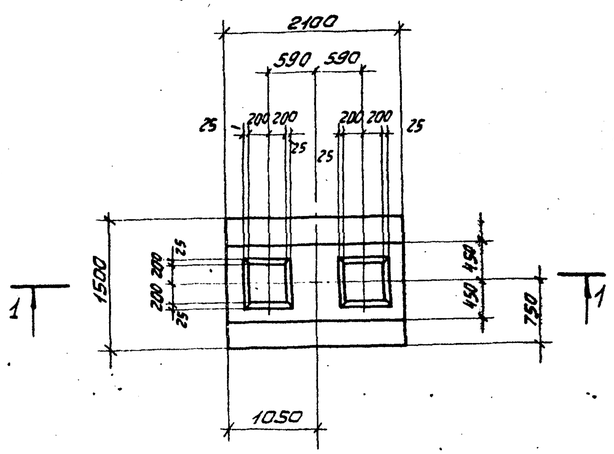


ФГм2

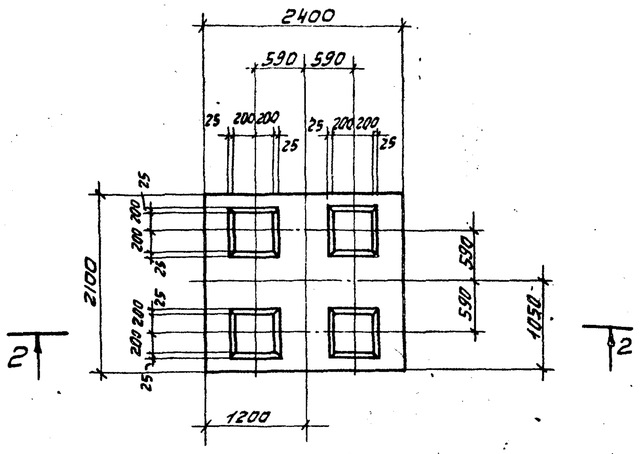

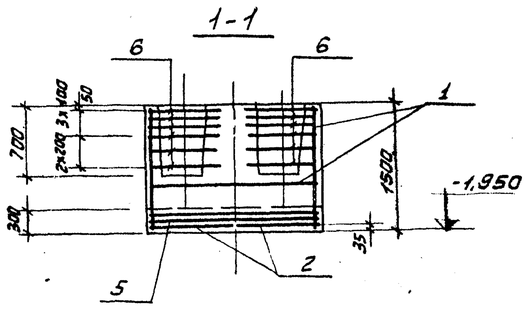


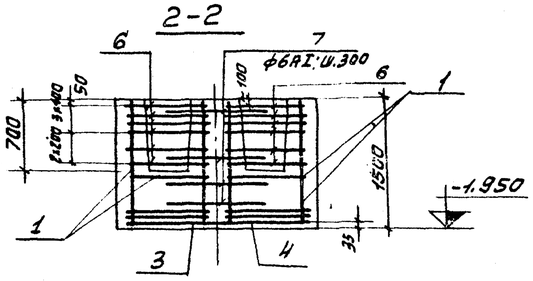


Раскладка сеток подошвы

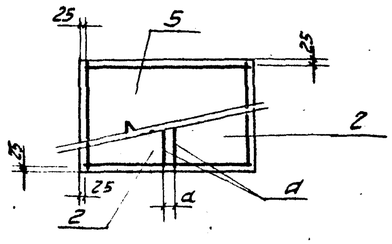


Раскладка сеток подошвы

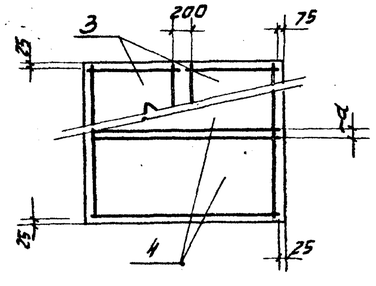

ФГм6

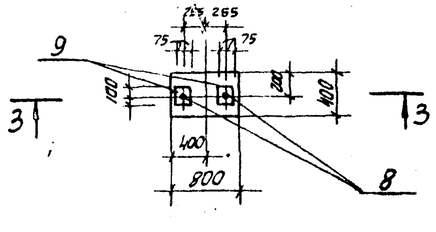

3-3

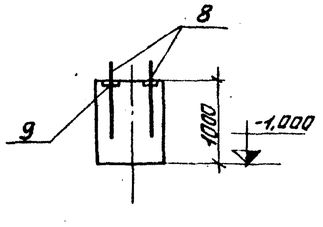

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол.				Примечание
				Документация					
			КЖС-77	Сборочный чертеж	X	X	X		
				Сборочные единицы и детали					
		1	1.412-1.в.III	Каркас пространственный КП1	1	2			
		2	то же	Сетка арматурная С1-10	2				
		3	— " —	То же С3-10		2			
		4	— " —	" С4-10		2			
		5	— " —	" С23-10	1				
		6	1.412-1.в.II	" СА В	12	24			
		7	КЖС-77.	Стержни одиночные		10			
		8	Т.П. 903-1-159-КЖИ-МН-22	Изделие закладное МН-22			2		
		9	3.400-6	То же МН3-39			2		
				Материалы					
				Бетон марки 200	2,77	6,72	0,32		м3
				Марка	ФГм1	ФГм2	ФГм6		
				Литер	Р	Р	Р		

Выборка стали на один элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, Класс AI, ф мм 6 AI	8 AI	Итого	Класс AII, ф мм 10 AII	12 AII	18 AII	Итого	Итого	Закладные изделия: Профильная сталь, ф мм 5-10	Итого	Арм. сталь ГОСТ 5781-75, Класс AI	Класс AII, ф мм 12 AII	Итого	Всего
ФГм1	5,2	37,4	42,6	20,9	7,6	40,0	68,5	111,1						111,1
ФГм2	10,1	74,8	84,9	32,6	15,2	80,0	127,8	212,7						212,7
ФГм6									4,8			0,8		5,6

Ведомость стержней на один элемент

Марка эл-та	Поз.	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм	Кол.
ФГм2	7	1190	6 AI	1300	10

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. конст.		Гольденмахер		
Рук. гр.		Терновая		
Инж.		Куренкова		

ТП 903-1-158 КЖ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с
Топливо каменные и бурые угли.

Котельная

Фундаменты газоходов ФГм1, ФГм2; ФГм6.

Литер	Лист	Листов
Р	77	


САНТЕХПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата


Альбом I

Типовой проект 903-1-158

ФГМ4; ФГМ3 (зеркально ФГМ4)

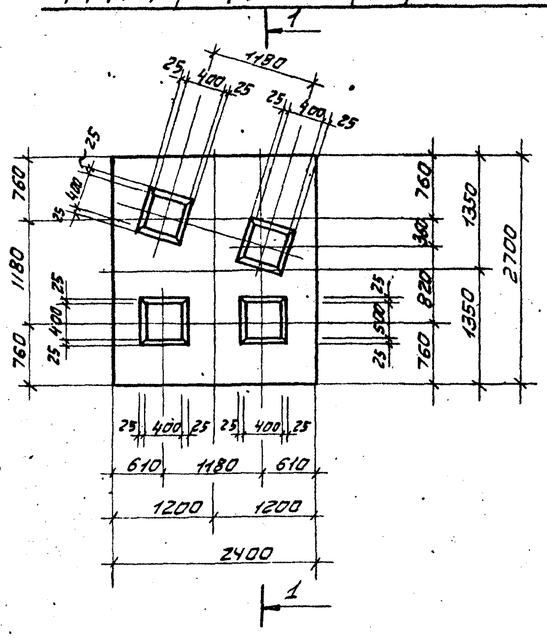


ФГМ5

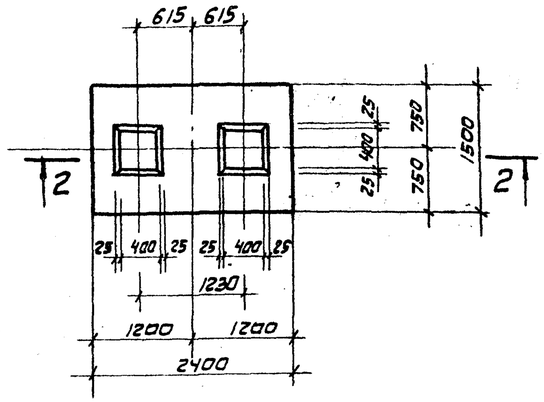


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол.			Примечание
					шт	шт	шт	
				Документация				
			Т.П. 903-1-кж-78.	Сборочный чертеж				
		1	1.412-1 Вып. II	Сетка арматурная С1А8	28	28	14	
		2	1.412-1 Вып. III	то же С24-10	1	1	1	
		3	то же	—"— С4-10	1	1		
		4	—"—	—"— С5-10	2	2		
		5	1.412-1 Вып. II	Каркас пространствен. КПАI	4	4	2	
		6	то же	Отгибные стержни ⌀6AI ℓ=950	28	28	14	
		7	—"—	Сетка арматурная С1-10			2	

Марка	ФГМ3	ФГМ4	ФГМ5
Литер			

1-1

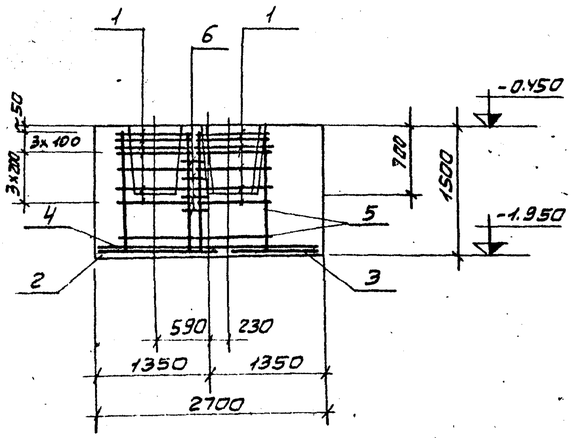


2-2

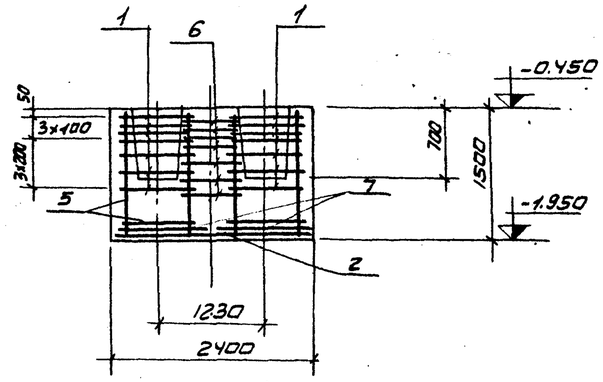


Выборка стали на один элемент, кг.

Марка элемента	Арматурные изделия								Всего	Примечание
	Арматурная сетка ГОСТ 23279-85									
	класс AI				класс AII					
	ф мм.				ф мм					
	6	8		Итого	10	12		Итого		
ФГМ3; ФГМ4	20.4	75.6		96.0	40.0	71.2		111.2	207.2	
ФГМ5	11.6	37.8		49.4	22.4	35.6		58.0	107.4	

Раскладка сеток в фундаментах ФГМ3; ФГМ4

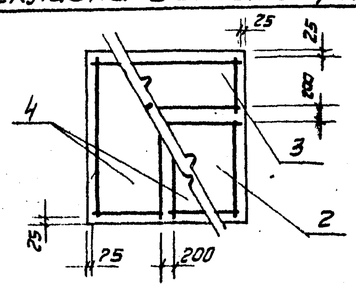

Раскладка сеток в фундамете ФГМ5

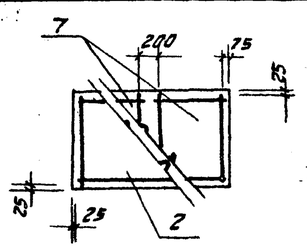

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Гольдемирова		
Рук. гр.		Терновая		
Исполнил		Суворикова		

Т.П. 903-1-158 К Ж

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14 С. топливо - каменные и бурые угли.


Литер	Лист	Листов
Р	78.	

Фундаменты ФГМ3÷ФГМ5 Опалубка и армирование


САНТЕХПРОЕКТ

15590-01 95

Маркировочная схема плит перекрытия газоходов

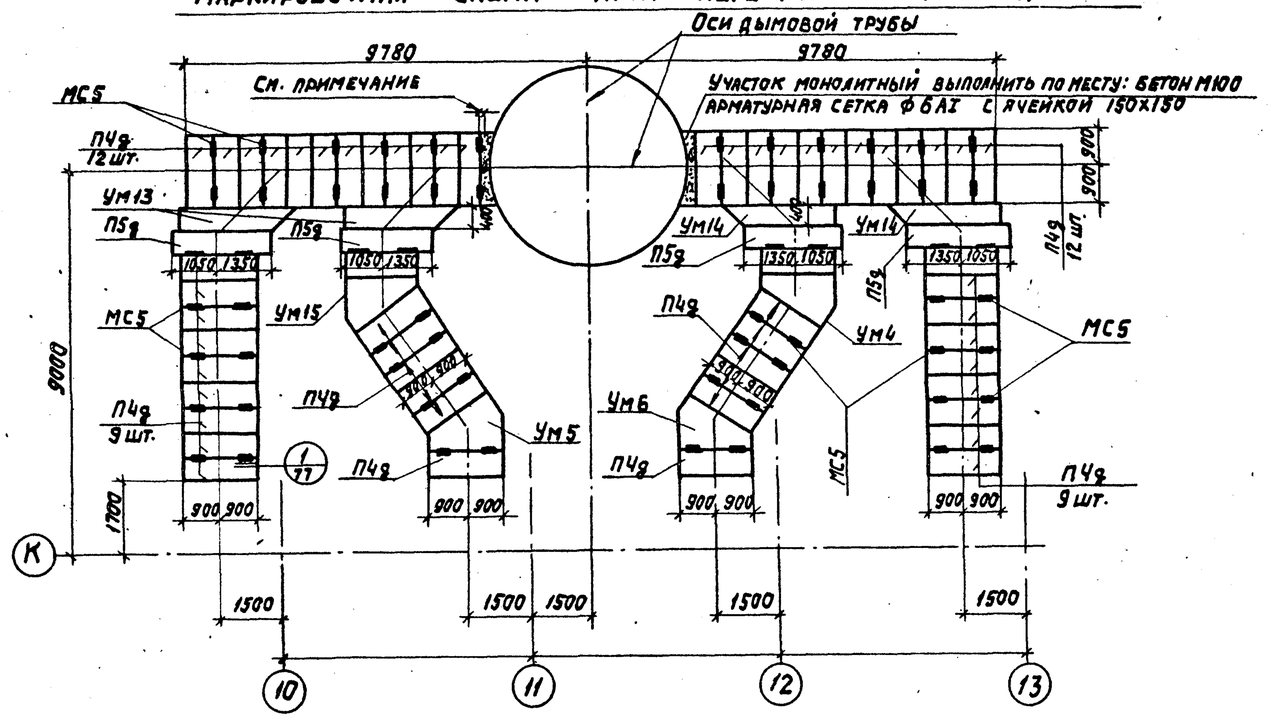

Маркировочная схема плит покрытия газоходов

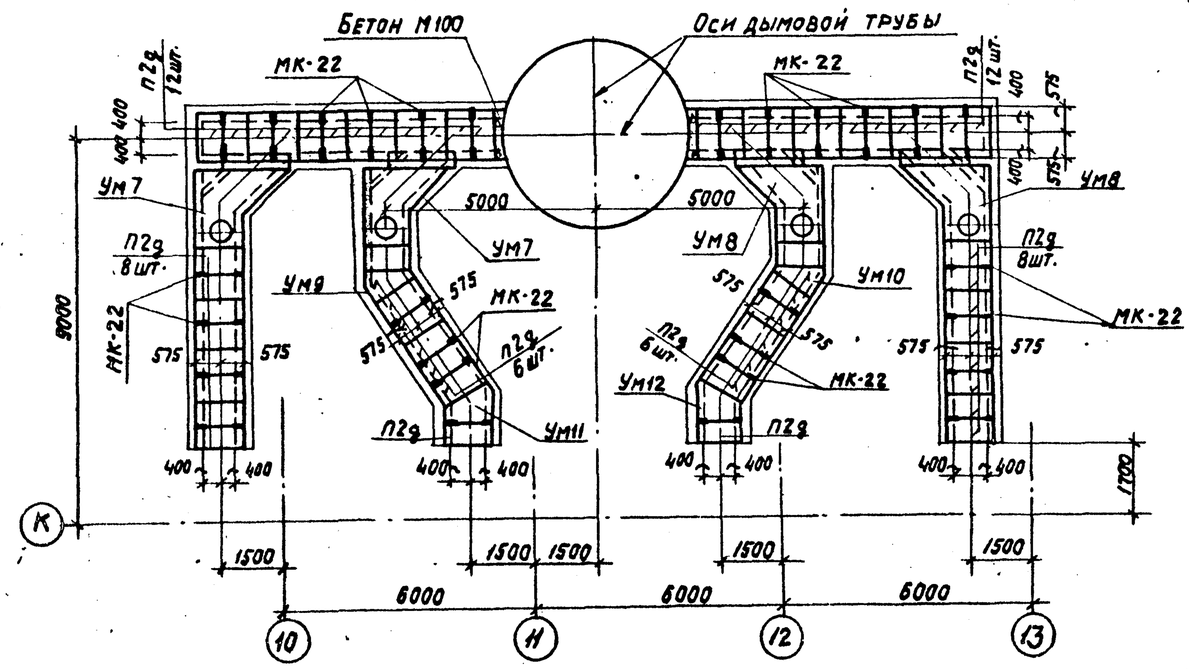

Спецификация к маркировочным схемам, расположенным на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Маркировочная схема		
		плит перекрытия газоходов		
П4д	ИС-01-04, в.II	Плита перекрытия П4д	56	0,33т
П5д	то же	то же П5д	4	0,371т
Ум13	КЖ-80	Участок монолитный Ум13	2	
Ум14	то же	то же Ум14	2	
Ум15	—"—	—"— Ум15	1	
Ум4	—"—	—"— Ум4	1	
Ум5	—"—	—"— Ум5	1	
Ум6	—"—	—"— Ум6	1	
МС5	т.п. 903-1-153·КЖИ-МС5	Изделие соединительное МС5	64	
		Маркировочная схема		
		плит покрытия газоходов		
П2д	ИС-01-04, в.II	Плита перекрытия П2д	54	0,18т
Ум7	КЖ-80	Участок монолитный Ум7	2	
Ум8	То же	то же Ум8	2	
Ум9	—"—	—"— Ум9	1	
Ум10	—"—	—"— Ум10	1	
Ум11	—"—	—"— Ум11	1	
Ум12	—"—	—"— Ум12	1	
БУ15	1.139-1, в.1	Перемычка БУ15	8	0,19
Б 15	то же	То же Б15	4	0,065
МК-22	2.430-3, в.3	Изделие закладное МК-22	56	

При привязке проекта кирпичной дымовой трубы скорректировать количество плит покрытия газоходов в местах примыкания к стволу трубы.


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Т.П. 903-1-158-КЖ			
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо: каменные и бурые угли.			
Нач. отд.		Гин			Котельная.	Литер	Лист	Листов
Гл. констр.		Ольденбургер				Р	79	
Рук. гр.		Терновая			Маркировочные схемы плит перекрытия и покрытия газоходов.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.		Куренкова						

Инв. № подл. | Подпись и дата


Копировал: Дол- 15590-04 96

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Ум13; Ум14.
(Ум11 обратен изображению)

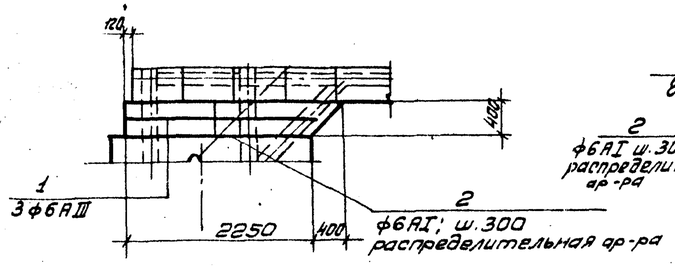


Ум15, Ум4
(Ум4 обратен изображению)

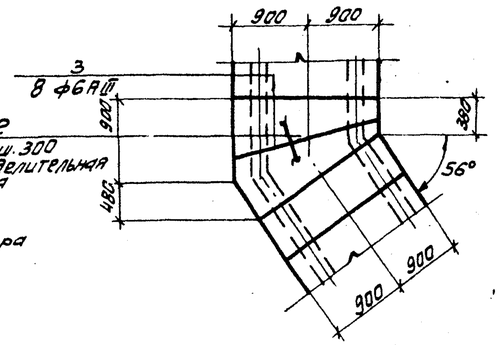


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол.						Примечание
				Документация							
			КЖ-80	Сборочный чертеж							
				Сборочные единицы и детали							
		1:5	КЖ-80	Стержни одиночные							
			Т.П. 903-1-153-кжи-мн20	Изделие закладные МН20							
				Материалы							
				Бетон марки 200	0,10	0,16	0,1	0,2	0,04		м³

Марка метра	Ум13, Ум14 р	Ум15, Ум4 р	Ум5, Ум6 р	Ум7, Ум8 р	Ум9, Ум10 р	Ум11, Ум12 р

Ум5, Ум6
(Ум6 обратен изображению)

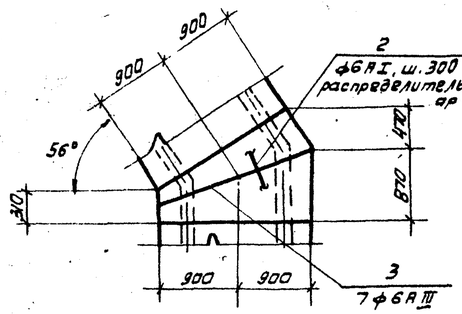

Ум9, Ум10
(Ум10 обратен изображению)

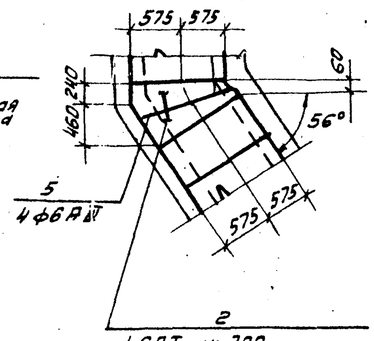


Выборка стали на один элемент, кг

Марка элемента	арматурные изделия: арматурная сталь ГОСТ 5781-75, Класс AI, ф мм, 6AI		Итого	Класс AII, ф мм, 6AIII	Итого	Итого	Закладные изделия: Профильная сталь, -6:6	-6:10	Арм. сталь ГОСТ 5781-75, Класс AII, ф мм, 8AII		Итого	Всего
Ум13, Ум14	0,8		0,8	1,6	1,6	2,4						2,4
Ум15, Ум4	1,4		1,4	3,2	3,2	4,6						4,6
Ум5, Ум6	1,3		1,3	2,8	2,8	4,1						4,1
Ум7, Ум8	2,4		2,4	3,4	3,4	5,8	28,3	50,2	0,9		79,4	85,2
Ум9, Ум10	0,5		0,5	1,0	1,0	1,5						1,5
Ум11, Ум12	0,8		0,8	1,5	1,5	2,3						2,3


Ведомость стержней на один элемент


Марка эл-та	Поз.	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм	Кол.
Ум13, Ум14; Ум5, Ум6; Ум11, Ум12	1	передняя	6AIII	2430	3
	2	распределительная ар-та	6AI	3,6пм	–
	3		6AIII	1780	8
Ум5, Ум6	2	см. выше	6AI	6,20 м	–
	3		6AIII	1780	7
Ум7, Ум8	2	см. выше	6AI	5,7пм	–
	4	средняя	6AIII	1270	12
	2	см. выше	6AI	10,9пм	–
Ум9, Ум10, Ум11, Ум12	5		6AIII	1130	4
	2	см. выше	6AI	22пм	–
	5		6AIII	1130	6
	2	см. выше	6AI	3,6пм	

Ум7, Ум8
(Ум8 обратен изображению)

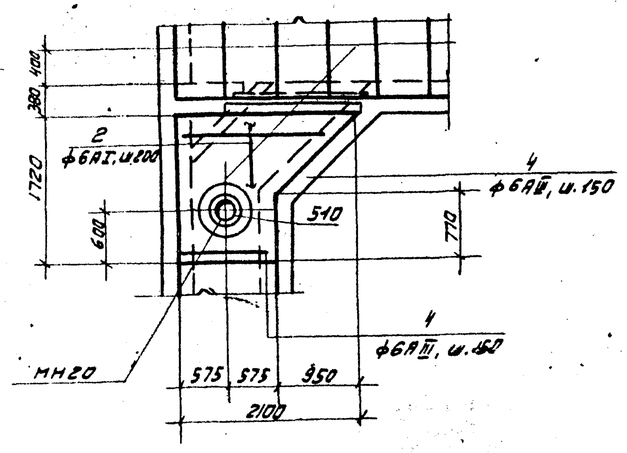

Ум11, Ум12
(Ум12 обратен изображению)

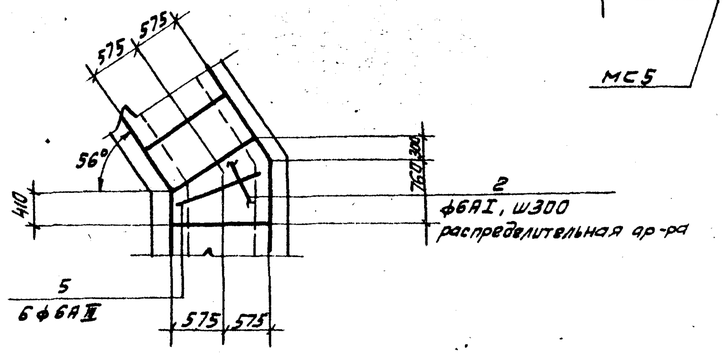

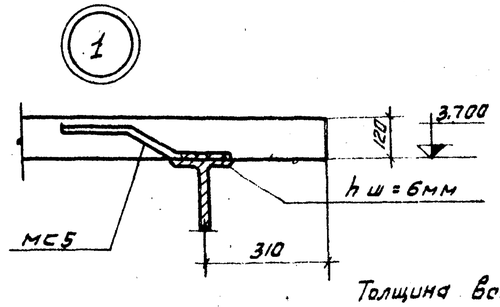

Толщина всех монолитных участков принята 100мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 903-1-158-КЖ
Нач. отд.		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. топливо - каменные и бурые угли
Гл. констр.		Гольденцвейг			Котельная — Литер Р; Лист 80; Листов
Рук. гр.		Терновая			
Инж.		Журенкова			Армирование монолитных участков Ум4÷Ум15 Узел 1.
					САНТЕХПРОЕКТ


Инв. № подл. | Подпись и дата

15590-04 97


Альбом I

Типовой проект 903-1-158


Маркировочная схема лотков канала от котельной до продувочного колодца

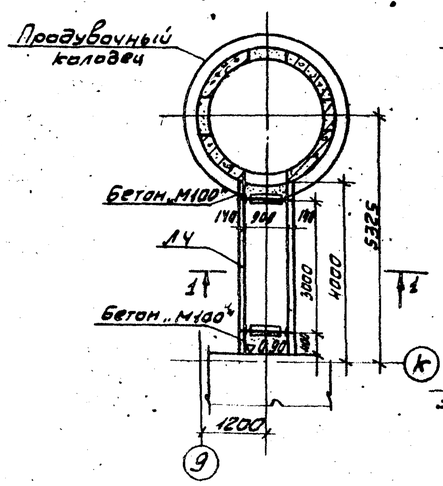


Маркировочная схема плит перекрытия канала

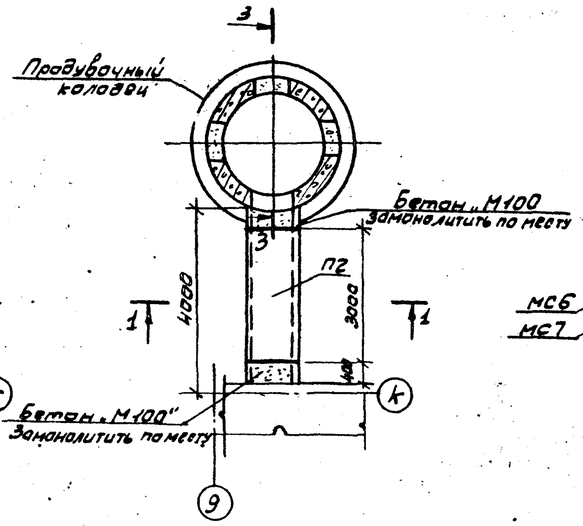


1-1

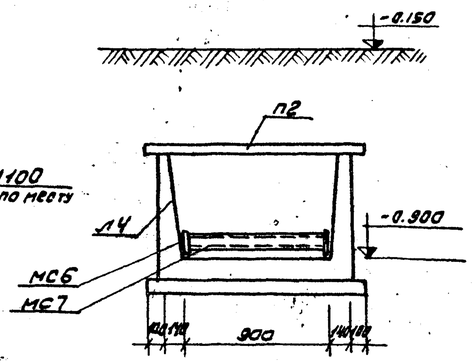


Маркировочная схема опор под трубопроводы от котельной до аккумуляторных баков

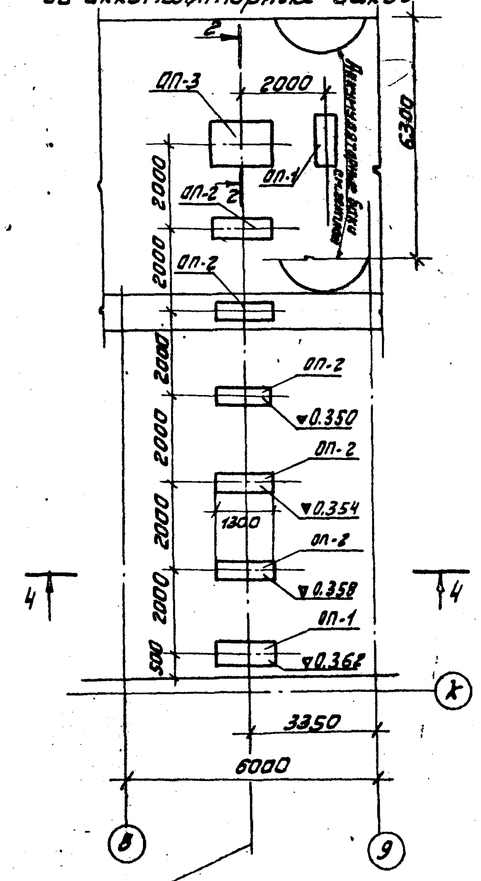


2-2

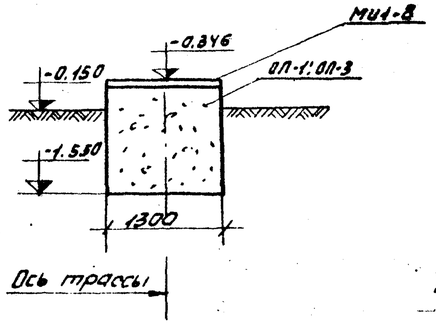

3-3

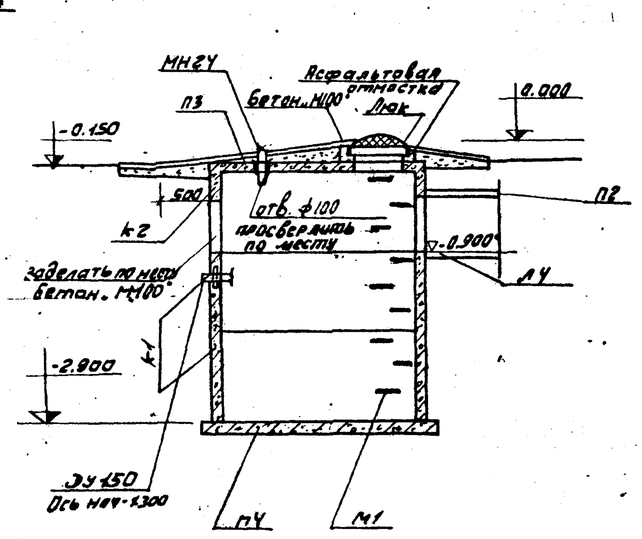

4-4

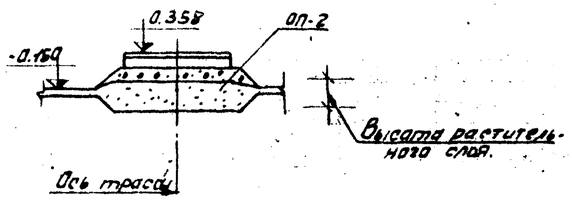

Спецификация элементов к маркировочным схемам расположенным на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Сборные железобетонные элементы		
Л4	ИС.01-04 вып.2	Лоток Л4	1	0.46 тн.
П2	ИС-01-04 вып.2	Плита П2	1	0.98 тн.
К1	3.900-2 вып.5	Кольцо КС20-2-1	2	1.47 тн.
К2	3900-2 вып.5	—"— КС29-2-1В	1	1.12 тн.
П3	—"—	Плита ПП20-1-1	1	1.28 тн.
П4	—"—	—"— ПД20-1-1	1	1.47 тн.
		Металлические изделия		
МС6	903-1-153-КЖИ-МС6	Изделие соединительное МС6	1	шт
МС7	903-1-153-КЖИ-МС7	—"— МС7	1	шт
МН2Ч	903-1-153-КЖИ-МН2Ч	—"— МН2Ч	1	шт
М1	3.900-2, вып.5	Скоба М1	9	шт
	ГОСТ 3634-61	Люк чугунный	1	0.07 тн
МИ1-8	3.400-6	Изделие закладное	26 п/п	0.004 тн.
		Монолитные железобетонные конструкции		
ОП-1	КЖС-81	Опора ОП-1	2	шт
		Материал		
		Бетон „М-200"	0.7	м3
ОП-2	КЖС-81	Опора ОП-2	5	шт
		Материал		
		Бетон „М-200"	0.4	м3
ОП-3	КЖС-81	Опора ОП-3	1	шт
		Материал		
		Бетон „М-200"	0.8	м3


Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 903-1-158 КЖ			
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с топливо - бурые и каменные угли			
						Литер	Лист	Листов
Нач. отд.		Гин				Р	81	
Гл. констр.		Гольдштейн			Маркировочные схемы лотков плит покрытия и опор под трубопроводы. Продувочный колодец	САНТЕХПРОЕКТ		
Рук. груп.		Терновая						
Исполн.		Дальнина						


15590-04 98

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

План приямка - низ на отм. -2.500

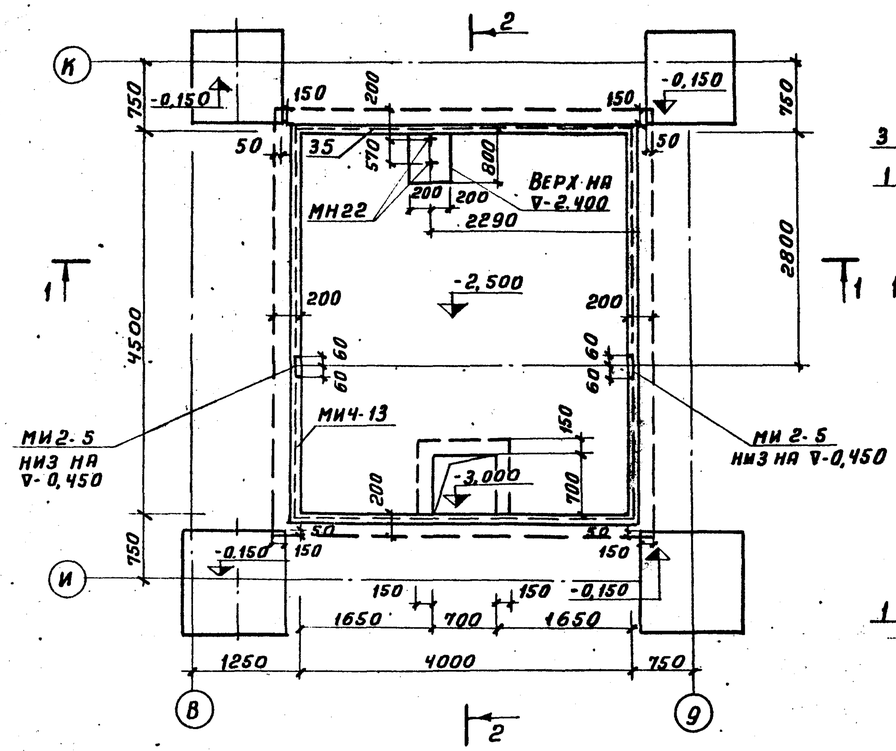

План на отм. -2.500

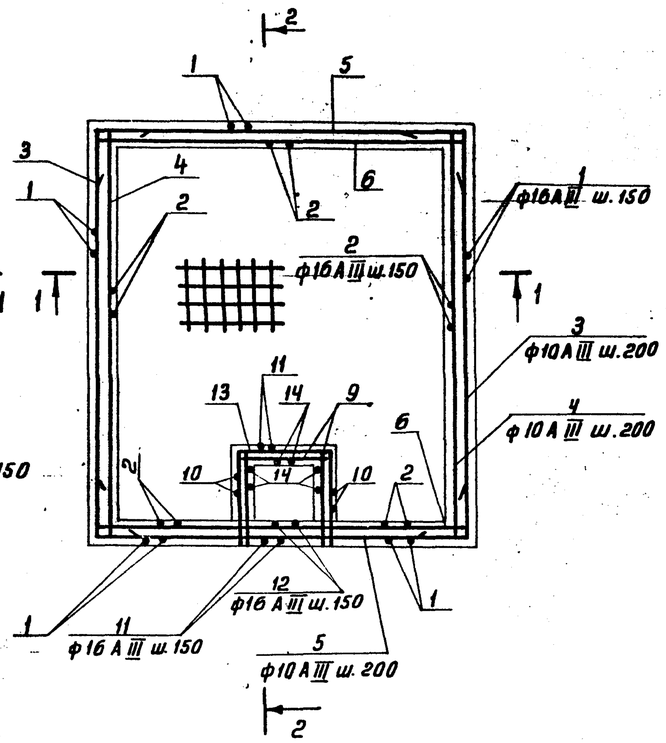

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Приямок Прм1		
				Сборочные единицы и детали		
11			3.400-6	Изделие закладное МИ2-5	2	
			То же	То же МИ4-13	17 кг	
	1÷14		ТП 903-1-158 - КЖ 82	Стержни одиночные		
				Материалы:		
				Бетон М200	10,3	м³


Ведомость стержней на один элемент

Марка эл-та	Поз	Эскиз или сечение	ф мм класс	Длина мм	Кол
	1	200 640	16АIII	3140	107
	2	2500	16АIII	2500	107
	3	400 4830 400	10АIII	5630	49
	4	4830	10АIII	4830	45
	5	400 4370 400	10АIII	5170	52
	6	4370	10АIII	4370	48
	7	3930	10АIII	3930	5
	8	1780	10АIII	1780	10
	9	930	8АI	1050	15
	10	700 930 700	8АI	2450	5
	11	3200 980 700	16АIII	4880	5
	12	3200	16АIII	3200	5
	13	930 930 930	8АI	2800	5
	14	1030 320	8АI	1470	15


Выборка стали на один элемент

Марка элемента	Арматурное изделие. Арматурная сталь ГОСТ 5781-75								Всего кг
	Класс АI				Класс АIII				
	ф мм			Итого	ф мм			Итого	
	8				10	16			
Прм1	34,0			34,0	672,0	1050,0		1722,0	1756,0

1-1

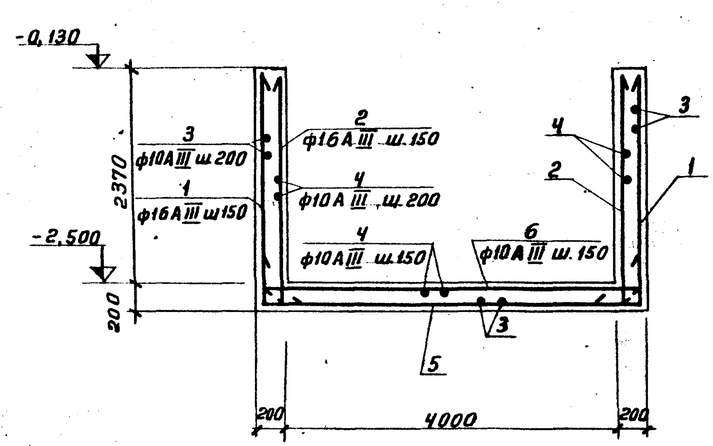

2-2

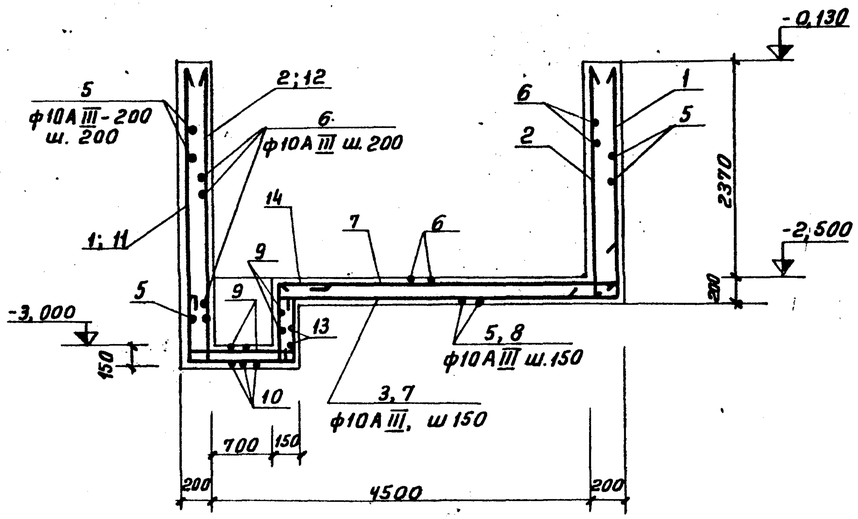

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 - КЖ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С Топливо-каменные и бурые угли		
Нач.отд.		Гин				Литер	Лист	Листов
Гл.констр.		Гольденшлюгер				Р	82	82
Рук. гр.		Терновая			Приямок на отм. -2,500 Опалубка и армирование	САНТЕХПРОЕКТ		

Инв.№ подл. | Подп. и дата

15590-01 99

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Пояснительная записка

1. Металлические конструкции разработаны на стадии КМ и являются исходным материалом для разработки рабочих чертежей на стадии КМД.
2. Проектом предусмотрено строительство котельной для районов с сейсмичностью до 6 баллов со скоростным напором ветра для I÷IV географических районов, со снеговой нагрузкой для I÷IV районов, с расчетной температурой воздуха -20°С; -30°С, -40°С.
3. Расчет конструкций произведен в соответствии со СНиП II-6-74, со СНиП II-В, 3-72.
4. Для металлических конструкций применена сталь класса С38/23 марок Вст3пс6 и Вст3кп2. Указания о применении различных марок сталей даны на чертежах схем. Условия поставки сталей приведены в технической спецификации.
5. Все заводские соединения сварные.
6. Монтажные соединения выполняются на болтах нормальной точности М20, М16 и монтажной сварке.
7. Сварочные материалы: для механизированной сварки при $t \geq 0°C$ применять сварочные материалы обеспечивающие соединение встык равнопрочное основному металлу; для ручной сварки при $t \geq 0°$ - электроды типа Э42.
8. Металлические конструкции, находящиеся ниже отметки 0.000 обетонировать бетоном М100.
9. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии со СНиП III-18-75„Металлические конструкции".
10. Металлоконструкции, кроме мест соединений, огрунтовать на заводе лаком БТ-783 по ГОСТ 1347-77, после монтажа окрасить краской БТ-177 по ГОСТ 5631-70.
11. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола котельного зала.


Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность
Гл. инженер проекта /Раскин/

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примеч.
Серия 1.459-2, вып. 3,4	Стальные лестницы, переходные площадки и ограждения	не прилагается
Серия 1.426-1, вып. 3	Балки путей подвесного транспорта пролетом 6 м	—"—
Серия 1.400-10/76 вып. 5	Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных, промышленных зданий	—"—

Условные обозначения

- Отверстие круглое
- Постоянный болт нормальной точности
- Временный болт нормальной точности
- Сварной заводской шов встык видимый
- Сварной монтажный шов встык видимый
- Сварной заводской шов встык невидимый
- Сварной монтажный шов встык невидимый
- Сварной заводской угловой сплошной шов видимый
- Сварной монтажный угловой сплошной шов видимый
- Сварной заводской угловой сплошной шов невидимый.
- Сварной монтажный угловой сплошной шов невидимый

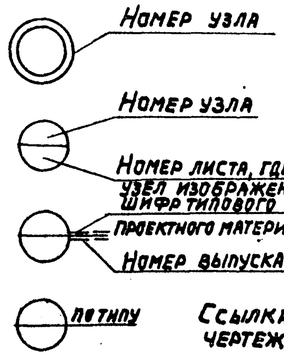

Перечень чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Техническая спецификация металла	
3	Схема балок перекрытия на отм. 3.600	Топливо-каменные угли
4	Схема балок перекрытия на отм. 3.600	Топливо-бурые угли
5	Сечения 2-2÷12-12	
6	Схема балок перекрытия на отм. 7.200. Схема балок на отм. 11,900	
7	Схема балок перекрытия на отм. 15,600	
8	Схема балок площадки и ограждений на отм. 10,000. Узлы 14÷18	
9	Схемы балок и ограждений на отм. 3,600 Схема лестницы на отм. 7,150	
10	Схема стоек фахверка на отм. 0,000. Схема оконных переплетов в осях 13÷8	
11	Схемы стоек и балок на отм. 4,000; 11,400. Узлы 19, 20	
12	Схема монорельсов на отм. 11,530; 6.730, 18,230; Узел 25.	
13	Схема наружной лестницы на отм. 15,550. Стремянки на отм. 10.485; 14.385.	
14	Газоходы. Схемы балок, площадок и ограждений. Узлы 21÷24.	
15	Узлы 1÷5	
16	Узлы 6÷8; 26÷28	
17	Узлы 9÷13	

Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 -КМ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С. Топливо-каменные и бурые угли.		
Нач. отд.		Гин				Литер	Лист	Всего
Гл. конст.		Лаценшнейдер				Р	1	17
Рук. гр.		Четверикова						
Исполн.		Попова			Общие данные	САНТЕХПРОЕКТ		
Провер.		Сучилкина						

Копировал: Дег- 15590-01 100

Техническая спецификация металла

Марка металла и ГОСТ при $t \geq -30°$	Марка металла и ГОСТ при $-30 > t \geq -40°$	№ п.п.	Вид профиля и ГОСТ	Обозначение и размер профиля мм	Масса металла по элементам конструкций, т: Стойки рабочих площадок	Балки и щиты рабочих площадок	Балки покрытия и перекрытия	Балки газоходов	Бункера	Стойки фахверка	Монорельсы	Лестницы, площадки и ограждения	Оконные переплеты			Общая масса, т: при $t \geq -30°$	при $-30 > t \geq -40°$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
ВСт3пс6 ГОСТ 380-71		1	Балки двутавровые для подвесных путей ГОСТ 19425-74	I 24 м							1,2					1,2	1,2
		2	Сталь полосовая универсальная по ГОСТ 82-70	−332×8			2,3									2,3	2,3
		3		−250×12			3,6									3,6	3,6
														Итого: Вст3пс6		7,7	
ВСт3кп2 ГОСТ 380-71*	ВСт3пс6 ГОСТ 380-71*	4	Балки двутавровые по ГОСТ 8239-72	I 40				9,7								9,7	9,7
		5	Швеллеры по ГОСТ 8240-72	[8							0,1					0,1	0,1
		6	Сталь прокатная угловая равнополочная по ГОСТ 8509-72	L 100×7							0,1					0,1	0,1
		7	Сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-74	δ=8				0,5		0,1						0,6	0,6
														Итого Вст3пс6:			17,6
Вст3кп2 ГОСТ 380-71*		8	Балки двутавровые по ГОСТ 8239-72	I 55			2,4		9,0							11,4	11,4
		9		I 50						2,4						2,4	2,4
		10		I 40			3,1									3,1	3,1
		11		I 30			3,9									3,9	3,9
		12		I 20			4,7									4,7	4,7
		13	Швеллеры по ГОСТ 8240-72	[30		4,5	7,3									11,8	11,8
		14		[20			1,5	0,5								2,0	2,0
		15		[16				1,1				1,2				2,3	2,3
		16		[14								0,8				0,8	0,8
		17		[12							0,1					0,1	0,1
		18	Сталь прокатная угловая равнополочная по ГОСТ 8509-72	L 200×12					2,1							2,1	2,1
		19		L 90×7						1,0						1,0	1,0
		20		L 80×6					2,1							2,1	2,1
		21		L 75×6								0,3				0,3	0,3
		22		L 56×4								0,9				0,9	0,9
		23		L 25×3								0,1				0,1	0,1
		24	Сталь прокатная угловая неравнополочная по ГОСТ 8510-72	L 140×90×8					2,9							2,9	2,9
		25	Сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-74	δ=20						0,1						0,1	0,1
		26		δ=10			1,8			0,1						1,9	1,9
		27		δ=8		0,5	0,7		21,3							22,5	22,5
		28		δ=4								0,4				0,4	0,4
		29	Сталь для оконных и фонарных переплетов по ГОСТ 7511-58	Гн С 120×50×3									0,4			0,4	0,4
		30		Гн L 50×50×3									0,1			0,1	0,1
		31		Гн 117×18×3 / Гн 52×50×3									0,2			0,2	0,2
		32	Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-74	Гн из δ=1,5									0,1			0,1	0,1
		33	Сталь просечно-вытяжн. по ГОСТ 8706-58	ПВ-510								1,2				1,2	1,2
		34	Сталь рифленая по ГОСТ 8568-77*	δ=5		2,9	10,5					0,2				13,6	13,6
		35	Сталь круглая по ГОСТ 2590-71	ф 16								0,1				0,1	0,1
		36		ф 10								0,3				0,3	0,3
														Итого Вст3кп2:		103,3	92,8
			Всего:		7,9	41,8	11,8	37,4	3,7	1,5	5,5	0,8				110,4	110,4

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Вст3кп2 ГОСТ 380-71*

Инв.№подл. | Подп. и дата

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КМ		
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли.		
Нач. отд.		Гин				Литер	Лист	Листов
Гл. констр.		Гельденштейн				Р	2	
Рук. груп.		Четвериков						
Инженер		Лапова			Техническая спецификация металла.	САНТЕХПРОЕКТ	
Провер.		Сучилкина					

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


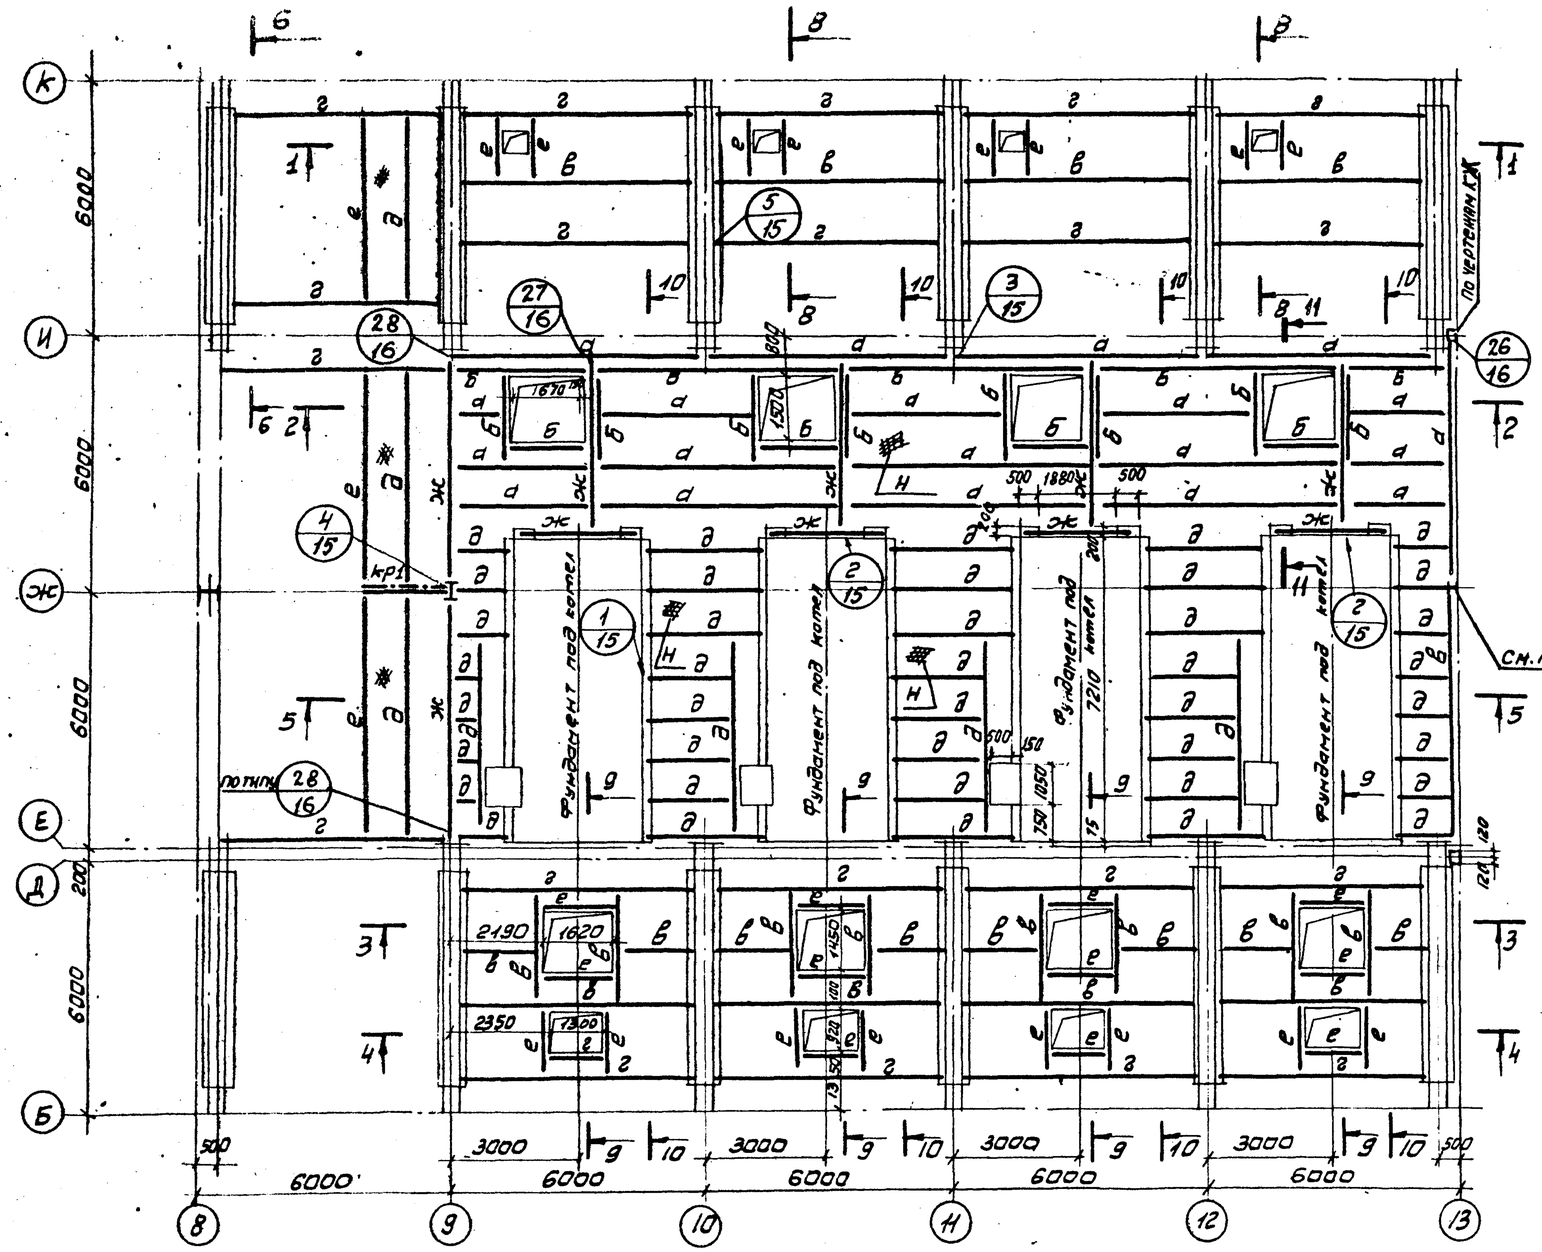


Таблица элементов конструкций

Марка элемента	Сечение: Эскиз	Сечение: Состав	Марка стали	Усилия: N, тс	Усилия: R, тс	Усилия: M, тсм	Масса, т	Примечания
а	I	I 40	ВСт3кп2	—	10,0	—	—	
б	[	[40	ВСт3кп2	—	5,0	—	—	
в	I	I 30	ВСт3кп2	—	—	—	—	
г	[	[30	ВСт3кп2	—	—	—	—	
д	I	I 20	ВСт3кп2	—	—	—	—	
е	[	[20	ВСт3кп2	—	—	—	—	
ж	I	I 50	ВСт3кп2	—	10-0	—	0,5	
кр1	2/1	1. I 20 2. L 125×10	ВСт3кп2	5,0 -10,0	5,0	—	—	
Н		Рифл. сталь б=5	ВСт3кп2	—	—	—	—	ребра 90×6 через 700

Все заводские соединения сварные.
Монтажные соединения на болтах М20 нормальной точности и монтажной сварке.
Сварку производить электродами типа Э42
Элементы для которых в таблице усилия не указаны крепить на 5 т.
Разрезы 2-2 ÷ 12-12 см. лист 5.


1 — 1

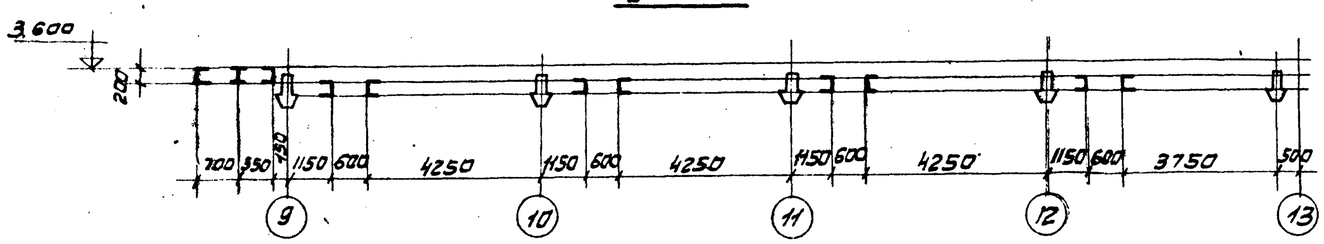

					ТП 903-1-158 КМ	
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с Топливо - каменные угли	
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата		
Нач. отд		Гин				Литер: Р; Лист: 3; Листов:
Гл. констр.		Гольденштейн				
Рук. гр.		Четвериков				
Инженер.		Попова			Схема балок перекрытия на отм. 3,600	САНТЕХПРОЕКТ
Провер.		Сичилкина				


15590-01 102

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

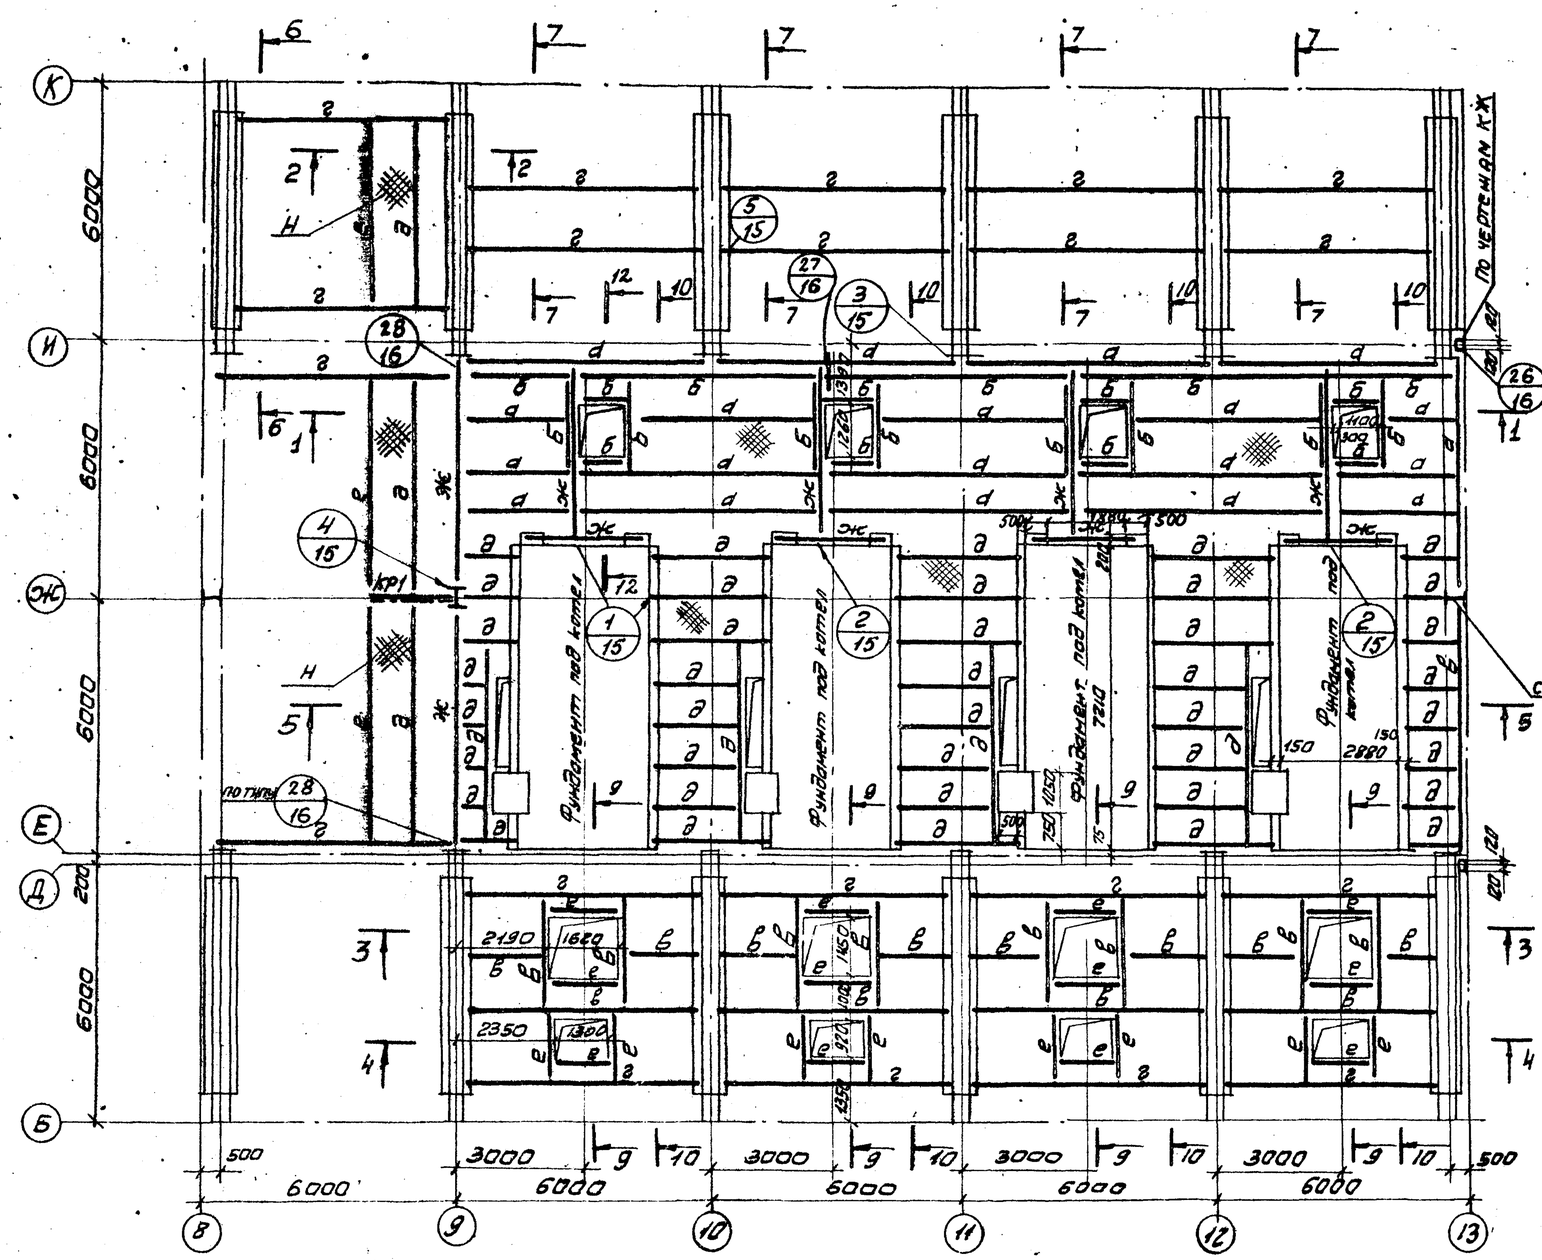

6000
6000
6000
200
6000
500
3000
6000
2190
1620
2350
1300
1360
1450
1400
1220
1400
300
1800
1200
1150
1050
2880
150
1200
1350
1250
1000
1350

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


2—2

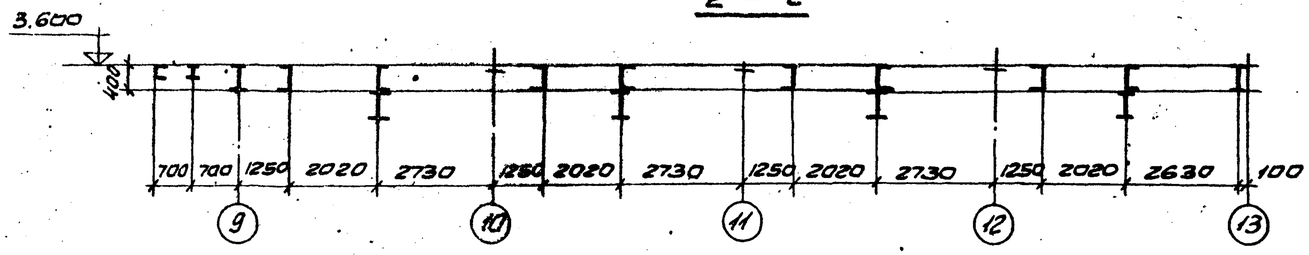


10—10

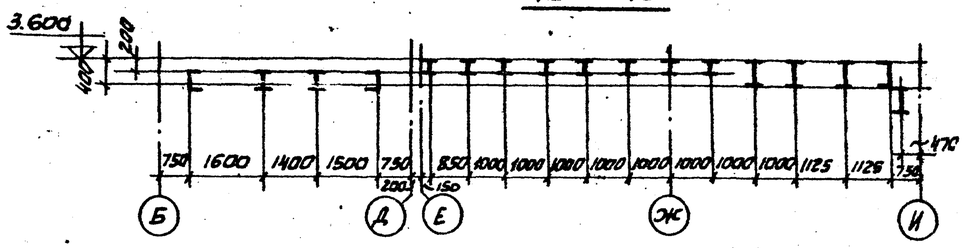


3—3

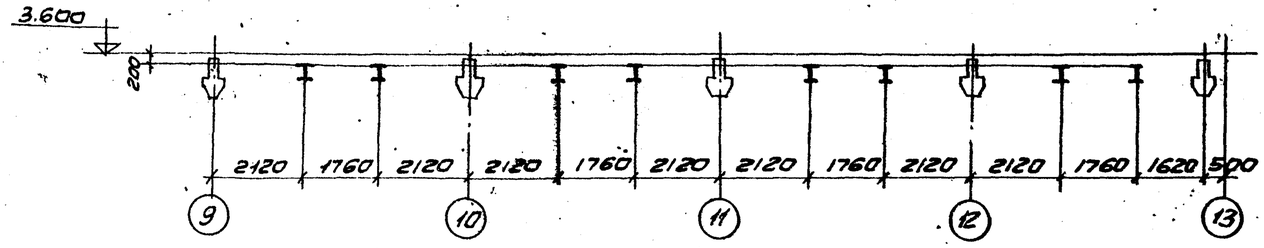


8—8

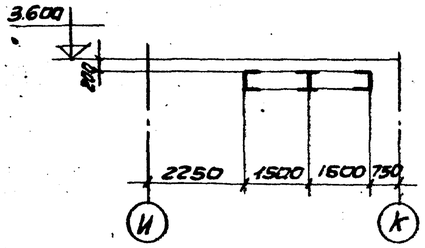


9—9

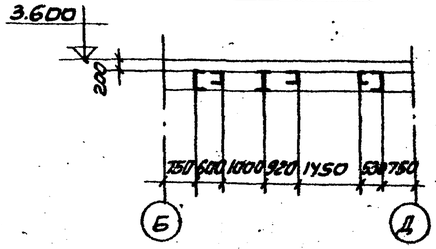


4—4

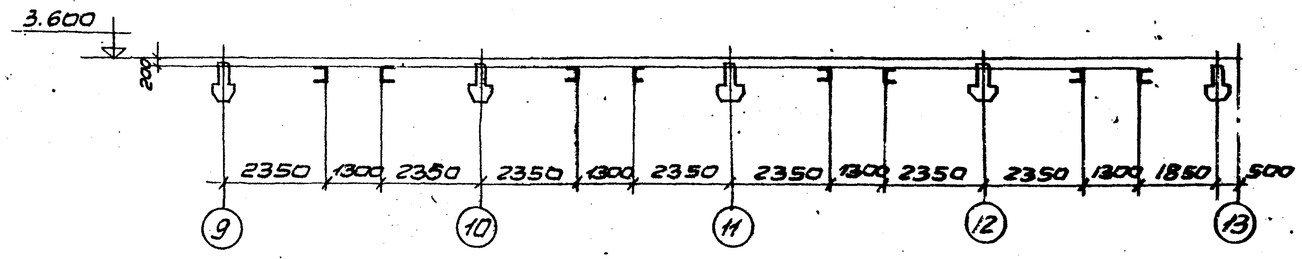


11—11

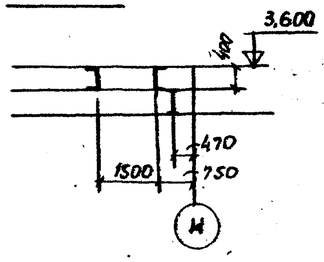


12—12

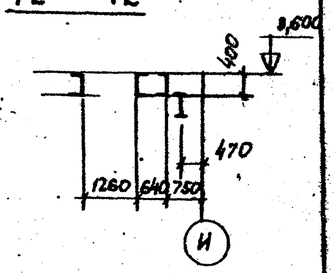


5—5

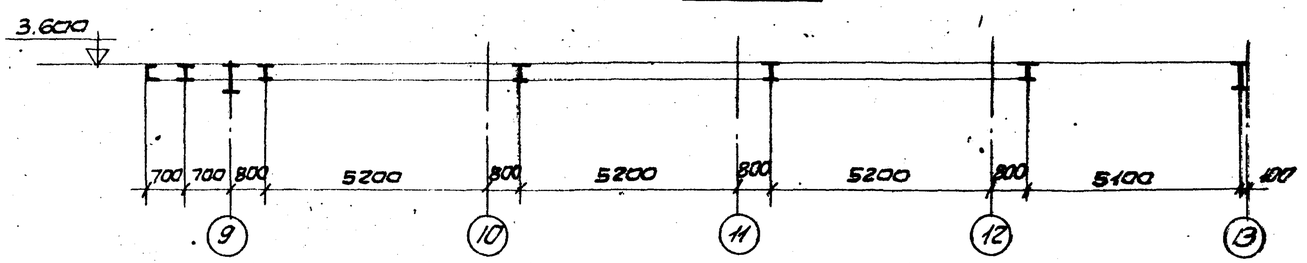

6—6

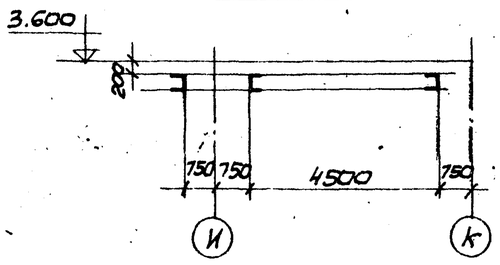

7—7

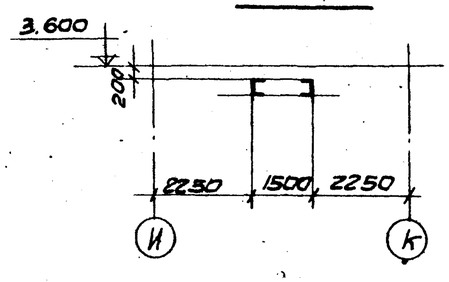

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Гин		
Гл. констр.		Сальденштейн		
Рук. гр.		Четвероцкий		
Исполн.		Тарасов		
Провер.		Сучилин		

ТП 903-1-158 КМ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С
Топливо-каменные и бурые угли

Литера	Лист	Листов
Р	5	

Сечения 2-2 ÷ 10-10

САНТЕХПРОЕКТ

15590-04 104

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Схема балок перекрытия на отм. 7.200

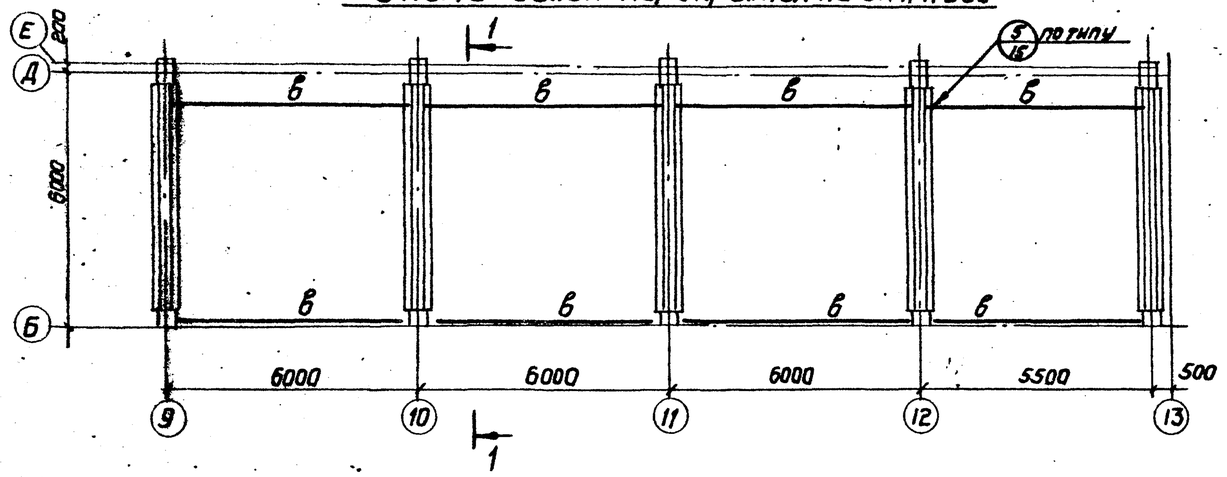


Схема балок на отм. 11.900


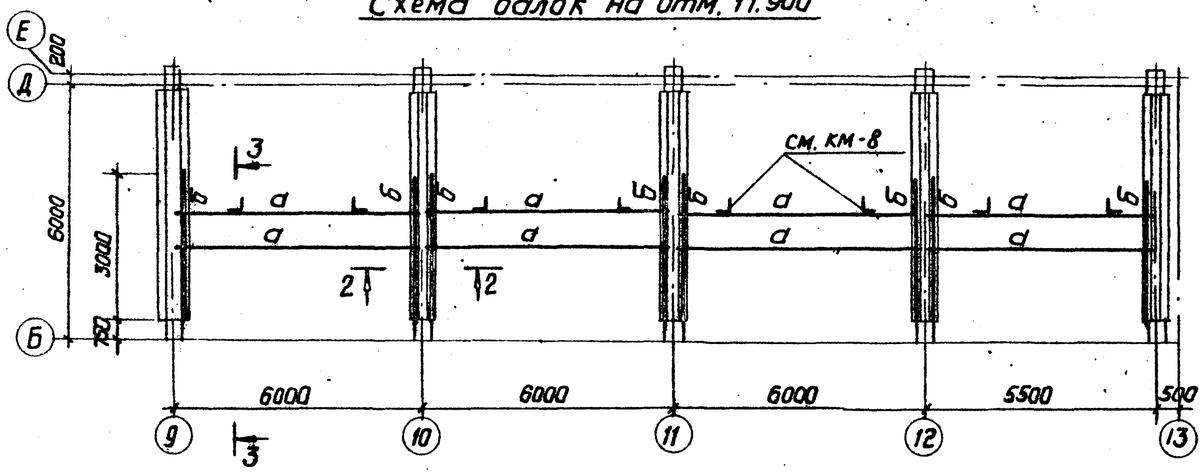


Таблица элементов конструкций


Марка эл-та	Сечение		Марка стали	Усилия			Масса т.	Примечан.
	Эскиз	Состав		Nтс	Rтс	Mтсм		
а	I	I 40	Вст3пс2	—	—	—	0,4	
б	[	[40	-"-	—	—	—	—	
в	[	[30	-"-	±5,0	5,0	—	—	N-только для балок по ряду Б

Все заводские соединения сварные
Монтажные соединения на болтах М20 нормальной точности и монтажной сварке.
Сварку производить электродами типа Э-42.


1 - 1

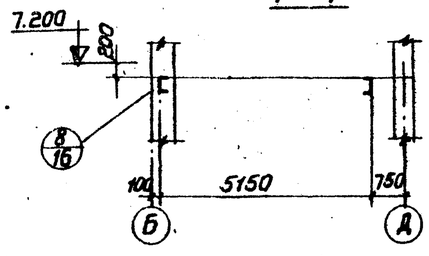

2 - 2

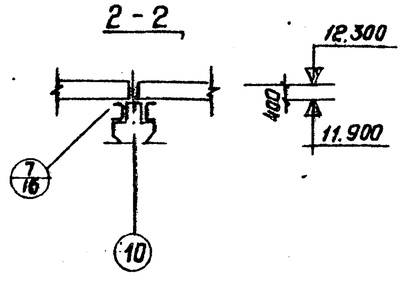

3 - 3

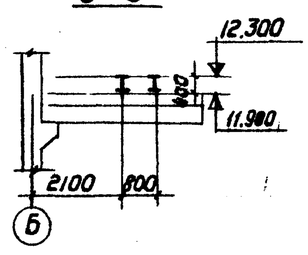

							ТП 903-1-158 КМ	
							Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С Топлива-каменные и бурые угли	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата				
Нач. отд.		Ерин						
Гл. констр.		Гольденшлюгер						
Рук. гр.		Четверикова						
Разработал		Сучилина					Схема балок перекрытия на отм. 7.200 Схема балок на отм. 11.900	
Инж.		Попова						
							Литер: Р	Лист: 6	Листов: .
							САНТЕХПРОЕКТ	


15590-01 105

Инв. N подлин. | Подпись и дата

Альбом I


Типовой проект 903-1-158

Схема балок перекрытия на отм. 15,600

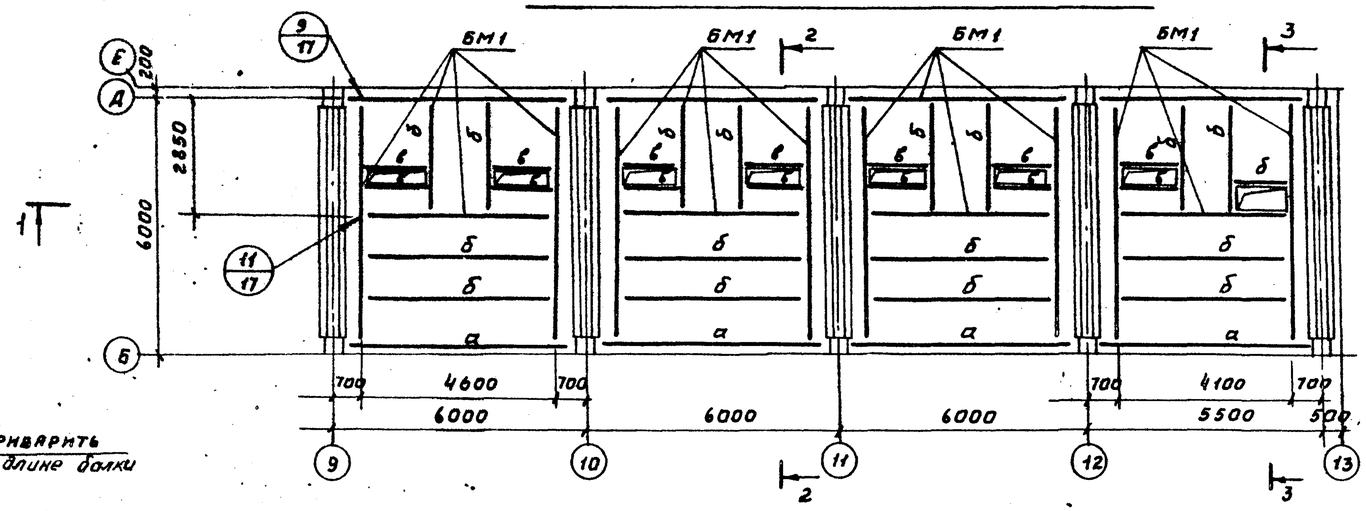


δ=10
P=300 приварить по всей длине балки

2 - 2

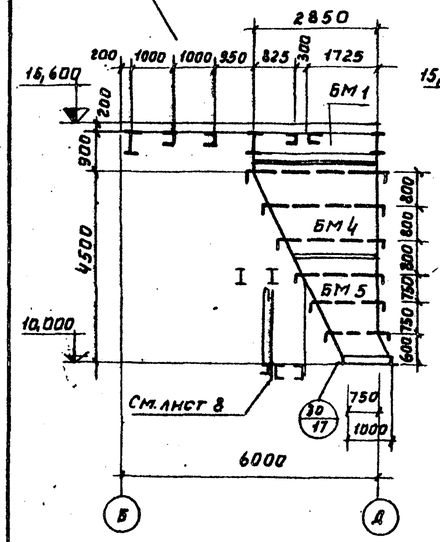

1 - 1

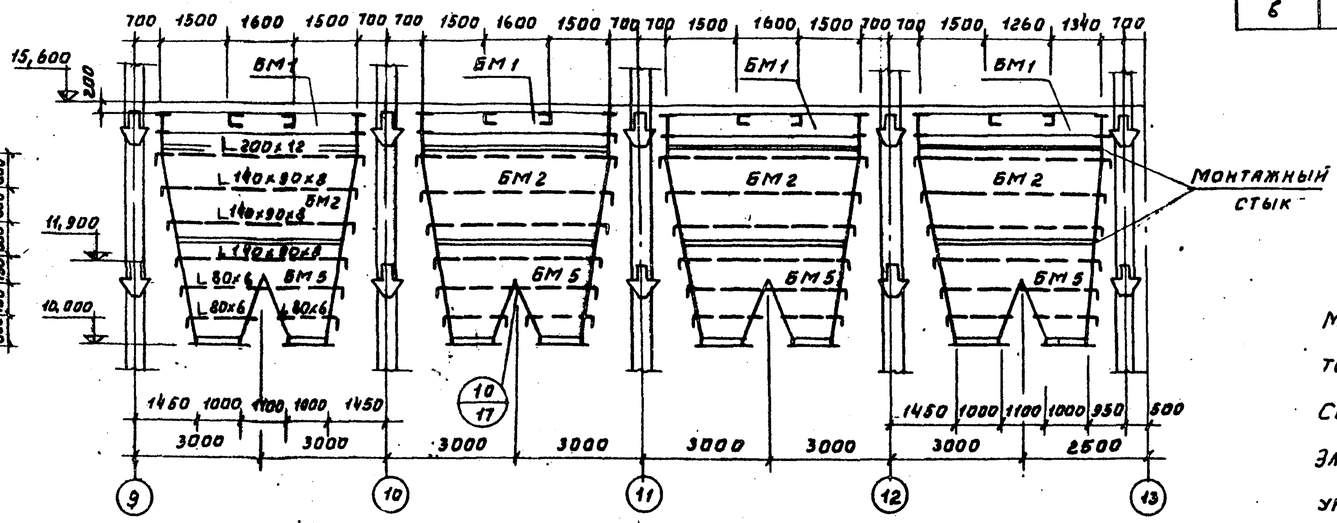

3 - 3

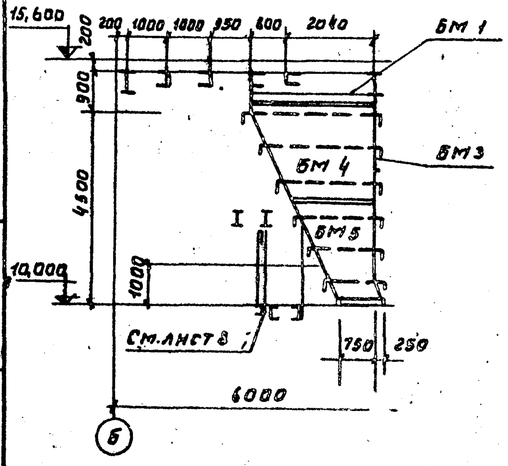


Таблица элементов конструкций

Марка элементов	Сечение: Эскиз	Сечение: Состав	Марка стали	Усилия: N, тс	Усилия: R, тс	Усилия: M, тсм	Масса, т	Примечания
БМ1	200, 1, 2	I 55 -200×8	ВСт3кп2	—	40,0	—		-200×8 в пределах бункера
БМ2	сложное	См. данный лист	ВСт3кп2	—	—	—		
БМ3								
БМ4								
БМ5								
а	I	I 55	ВСт3кп2	—	20,0	—	—	
б	[	[30	ВСт3кп2	+	—	—	--	
в	[	[20	ВСт3кп2	—	—	—	—	

Монтаж производить на болтах нормальной точности М20 и монтажной сварке.

Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ

Элементы, для которых в таблице элементов не указаны усилия, крепить на усилие 5 тс.

Инв.№ подл. | Подп. и дата


Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КМ			
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С Топливо-каменные и бурые угли			
Нач.отд.		Гин				Литер	Лист	Листов
Гл.конст.		Ольденбургер				Р	7	
Рук. гр.		Ветвенкова						
Ст инж		Горшкова			Схема балок перекрытия на отм. 15,600	САНТЕХПРОЕКТ		


Альбом I


Типовой проект 903-1-158


Инв.№подл. | Подп.и дата


Схема балок площадки и ограждений на отм. 10.000

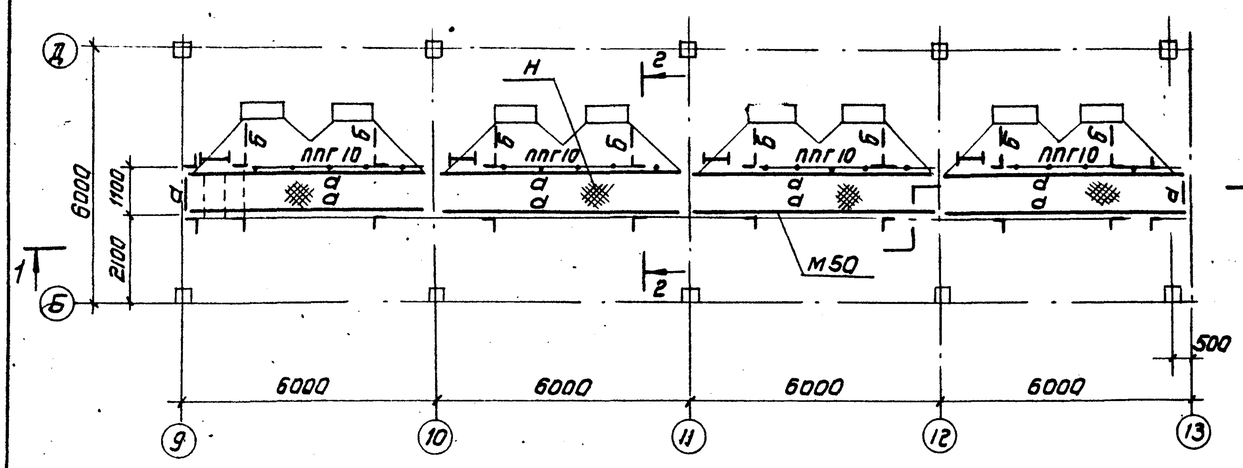


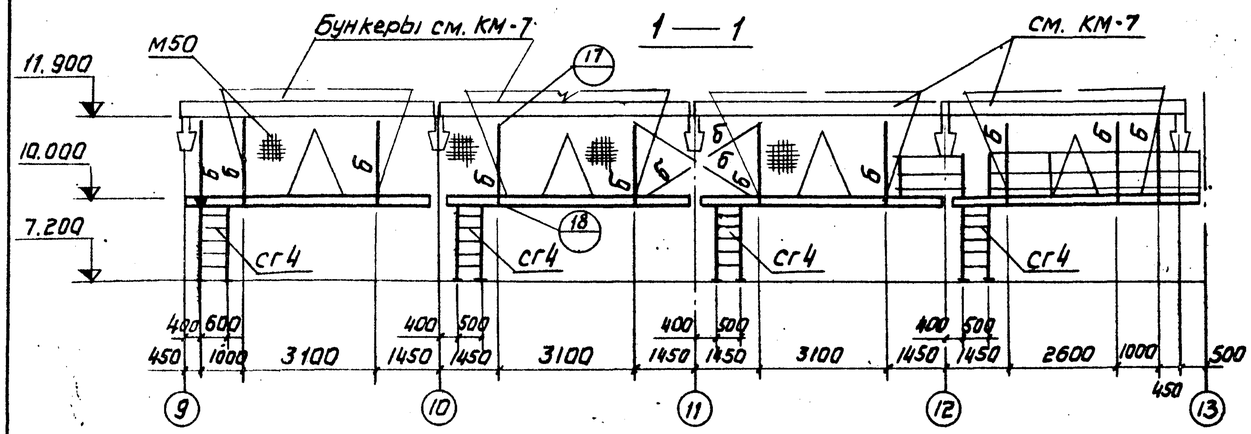

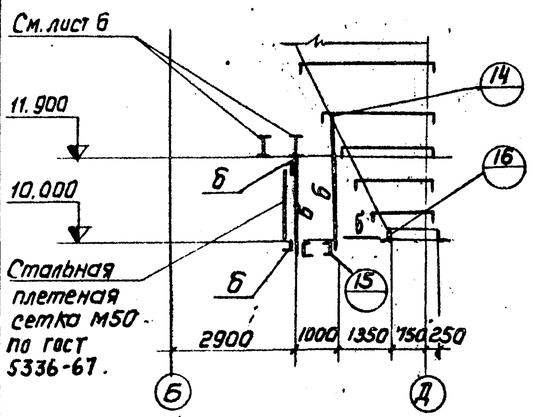

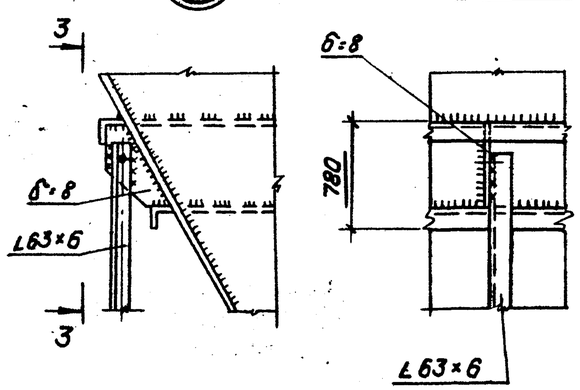

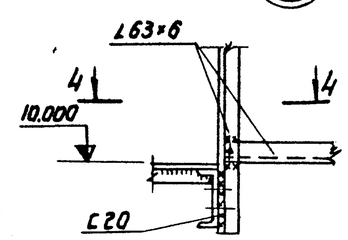

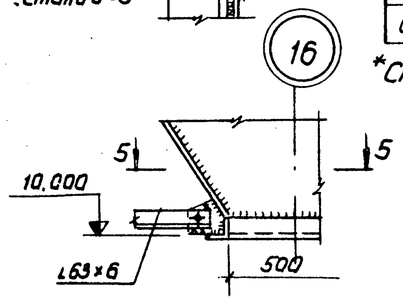

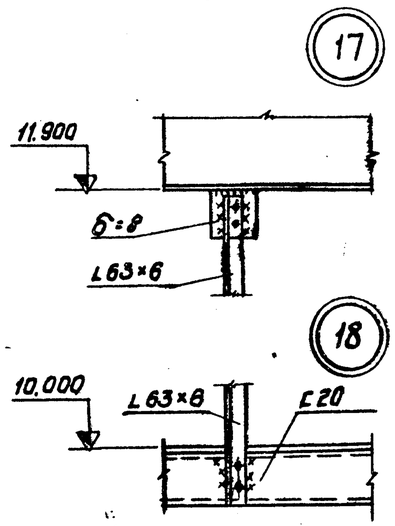


Таблица элементов конструкций

Марка	Сечения: Эскиз	Сечения: Состав	Марка стали	Усилия: N, тс	Усилия: R, тс	Усилия: M, тсм	Масса m	Примечание
С	[	С20	ВСт3кп2	—	—	—	—	
Б	L	L 63×6	ВСт3кп2	—	—	—	—	
Н	⟷	Рифленая сталь δ=5 Ребра δ=6	ВСт3кп2	—	—	—	—	
М50		Сетка стальная	ВСт3кп2	—	—	—	—	

Перечень элементов

Марка элемента	Наименование	К-во шт.	Вес в кг: 1 шт	Вес в кг: Всех	N листа серии 1.459-2	Примечание
ППГ10	Ограждение переходных площадок	4	69	276	98	Серия 1.459.-2 Вып. 4
СКГ2	Ограждение стремянок	4	20	80	107	
СГ4*	Стремянка	4	73	292	54	Серия 1-459-2 Вып. 3

*Стремянку СГ4 уменьшить по высоте на 200мм.

Монтаж производить на болтах нормальной точности М16 и монтажной сварке.


Сварку производить электродами типа Э42.

Элементы для которых в таблице усилия не указаны крепить на 5т.


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КМ		
Нач. отд.		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С Топливо-каменные и бурые угли		
Гл. констр.		Гавденмахер				Литер	Лист 8	Листов
Рук. гр.		Четверикова				Р		
Ст. инж.		Горикова			Схема балок площадки и ограждений на отм. 10.000 Узлы 14 ÷ 18	САНТЕХПРОЕКТ	
Инжен.		Попова					
Проверил		Сычугмаров					

Типовой проект 903-1-158 Альбом


Схема балок и ограждений на отм. 3,600

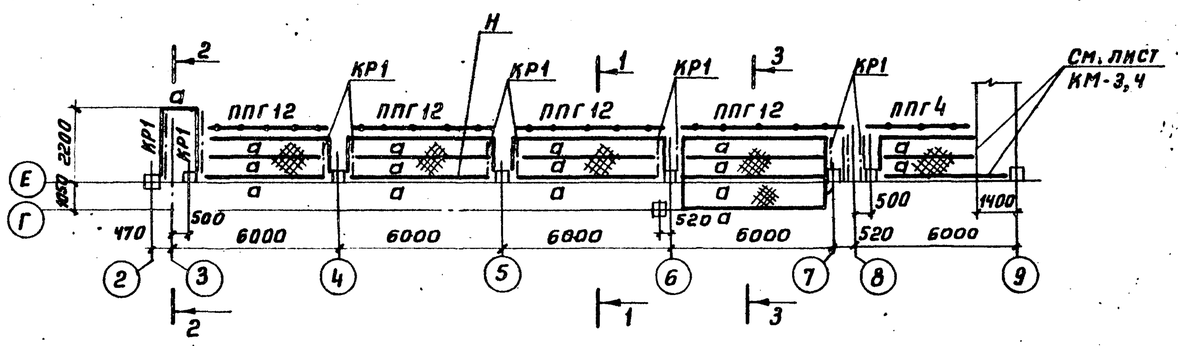


2-2




1-1



4-4

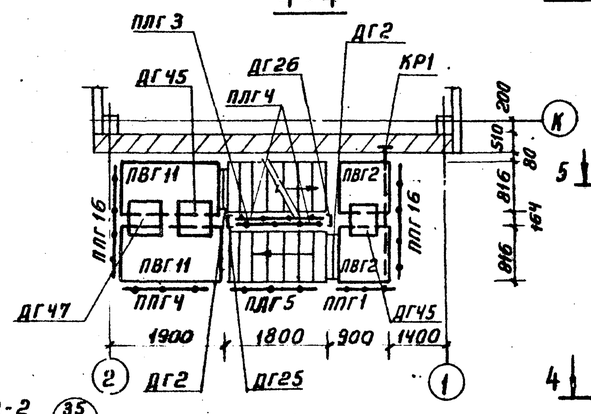

3-3



1.459-2 Вып. 3 (35/92)

5-5


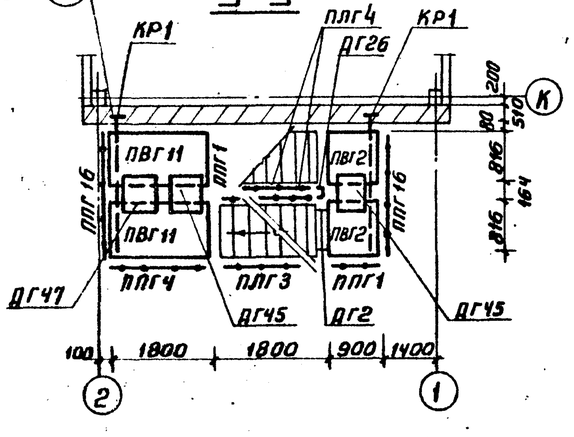


Схема лестницы на отм. 7,150 (по оси К)

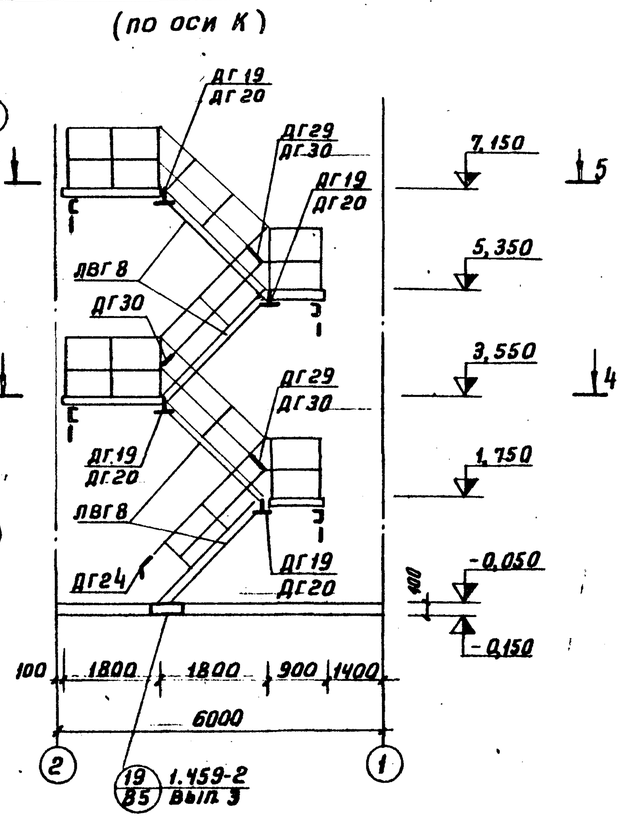

Перечень элементов

Марка эл-та	Наименование	Кол-во шт.	Вес в кг 1 шт.	Вес в кг Всех	Изделия серии 1.459-2	Примечание
ЛГ8	Лестничные марши ∠45°	1	131	131	9	Вып. 4
ЛВГ8		4	122	488	9	
ПЛГ3	Ограждение лестничных маршей	3	22	66	66	
ПЛГ4		5	22	110	66	
ПГ8	Переходные площадки	1	85	85	43	
ПГ17		1	130	130	46	
ПВГ2		4	50	200	41	
ПВГ11		4	89	356	44	
ППГ1	Ограждение площадок	3	17	51	93	
ППГ2		1	21	21	93	
ППГ3		1	24	24	93	
ППГ4		3	30	90	94	
ППГ6		1	36	36	96	
ППГ12		4	85	340	97	
ППГ16		2	31	62	100	
ДГ2	Дополнительные элементы	4	19	76	68	Вып. 3
ДГ19		5	2	10	75	
ДГ20		5	2	10	75	
ДГ25		1	1	1	76	
ДГ26		2	1	2	76	
ДГ45		4	1	28	75	
ДГ47		2	11	22	75	
ДГ29		3	1	3	77	
ДГ30		2	1	2	77	

Таблица элементов конструкций

Марка элемента	Сечение эскиз	Сечение состав	Марка стали	Усилия Nтс	Усилия Rтс	Усилия Mгсм	Масса т	Примечание
С	С	[30	Вст3кп2	—	5,0	—	—	
КР1	2. / 1.	1. ∟ 125×10 2. [30	—"—	-4,2 3,0	1,5	—	—	
Н	—	Рифленая сталь δ=5	—"—		—	—	—	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-1-158 КМ
Нач. отд.		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14 с топливо-каменные и бурые угли
Гл. констр.		Ольденцивер			
Рук. гр.		Четверикова			Литер Р.Ч. Лист 9 Листов
Инж.		Попова			Схемы балок и ограждений на отм. 3,600. Схема лестницы на отм. 7,150
					САНТЕХПРОЕКТ


Инв. № подл. | Подп. и дата

Альбом I

903-1-158

Типовой проект

Схема стоек на отм. 0.000

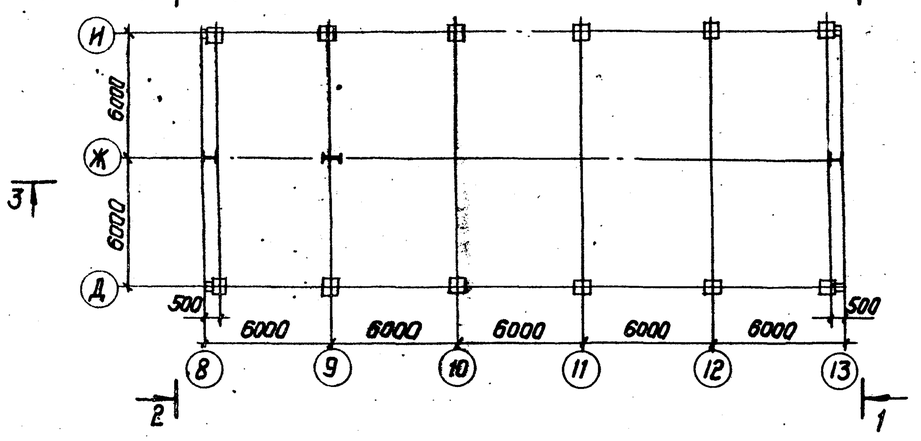

2 – 2


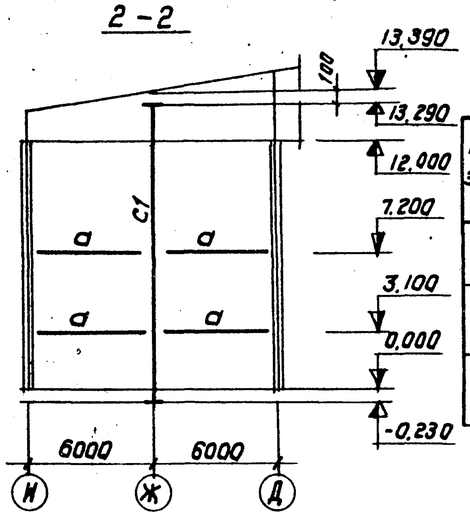



Таблица элементов конструкций

Марка элемента	Сечение		Марка стали	Усилия			Масса m	Примечан.
	Эскиз	Состав		Nтс	Rтс	Mтсм		
С1	I	I 50	Вст3кп2	–	–	–	1,0	
С2	I	I 40	—"—	–	–	–		
а	⊣Г	2 L 90×7	—"—	±5,0	–	–		

3 – 3

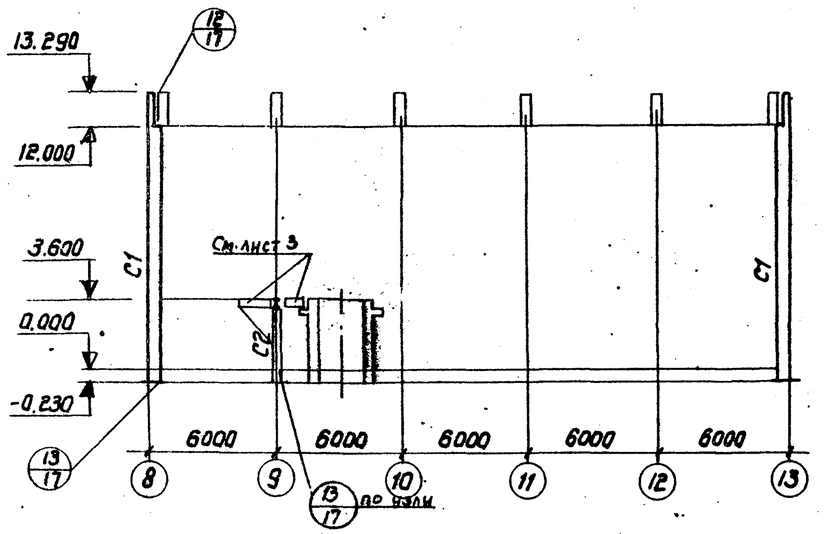

1 — 1

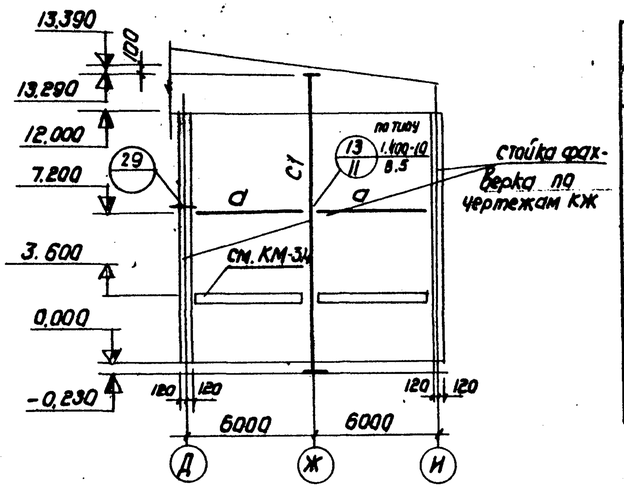

Перечень элементов

Марка	Наименование	К-во шт	Масса в кг		N листа серии пр-05-50/13	Примечание
			1 шт	Всех		
О-115	Оконные панели открывающиеся одинарного остекления	5	184	920	5	
А-1	Крепежные элементы	5	148	740	19 и	серия пр-05-50/13
А-7		6	150	900	19 и	
МП-3		20	0,5	10	25	серия 2.436-7

4 – 4



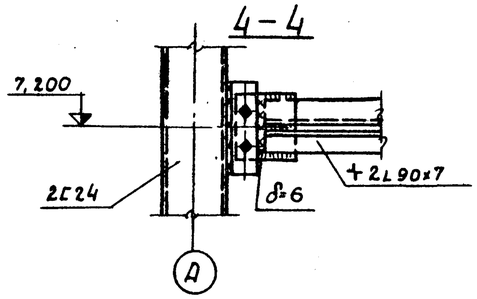


Схема оконных переплетов В оси 13 ÷ 8

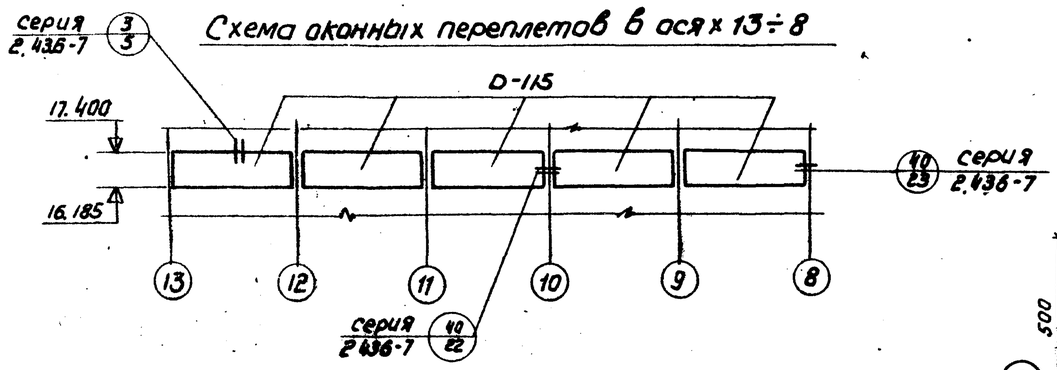

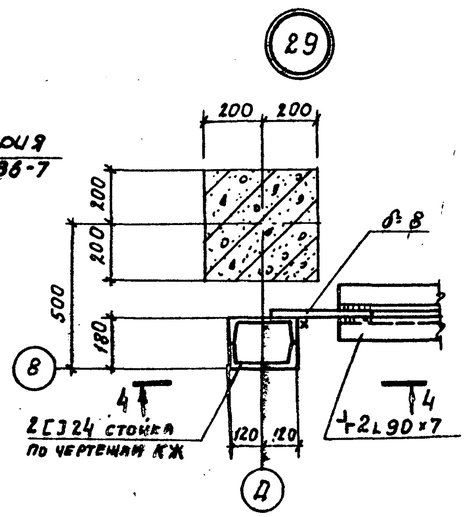

						ТП 903-1-158 КМ		
						Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С Топливо-каменные и бурые угли		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			Литер	Лист	Листов
Нач. отд.		Гин							
Гл. констр.		Гольденшлюгер					Р	10	
Рук. гр.		Четвериков							
Разраб.		Сучилкина				Схема стоек фахверка на отм. 0.000. Схема оконных переплетов В оси 13 ÷ 8	САНТЕХПРОЕКТ	
Инж.		Попова						

Инв. N подл. | Подп. и дата

15590-01 109

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Схема стоек и балок на отм. 11.400



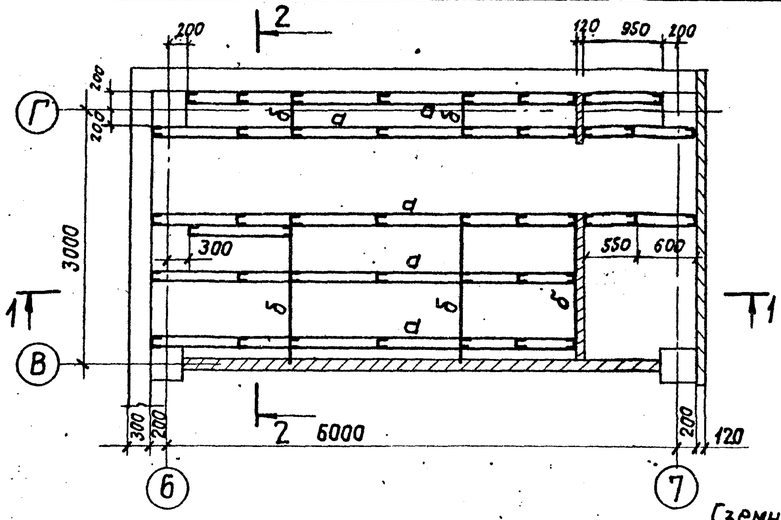



Схема стоек и балок на отм. 4.000

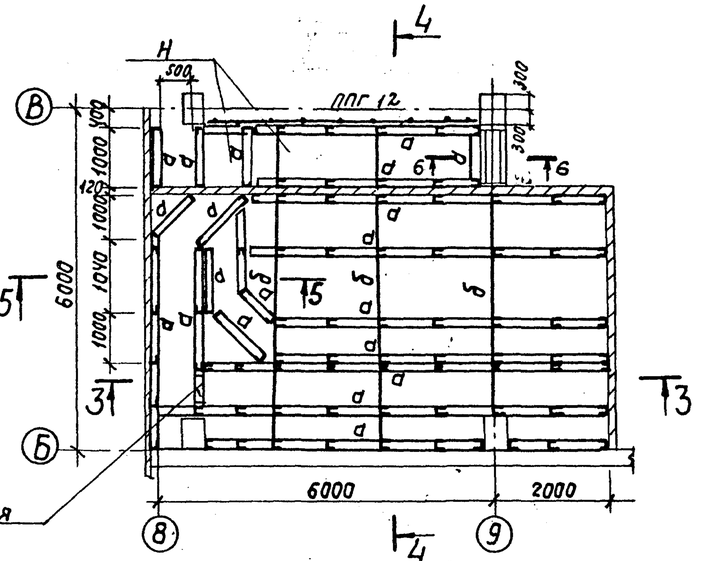

1—1

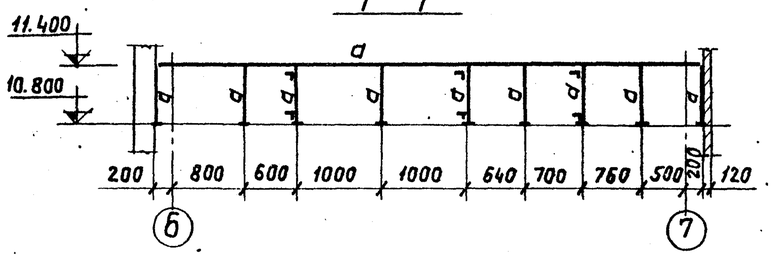


3—3

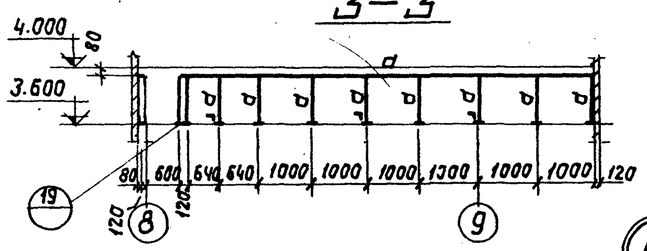



19

2—2

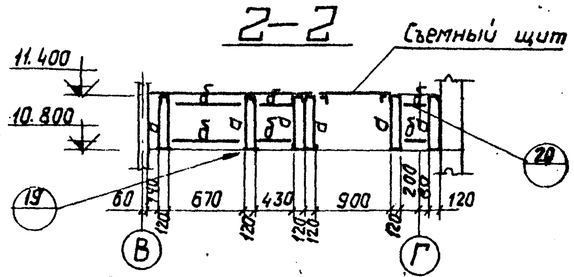


4—4

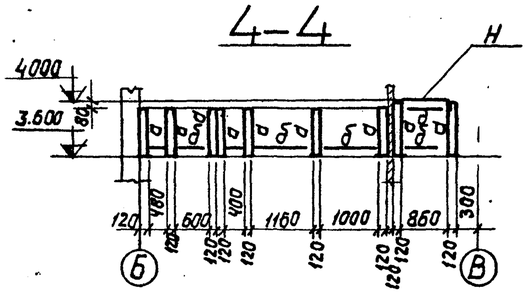


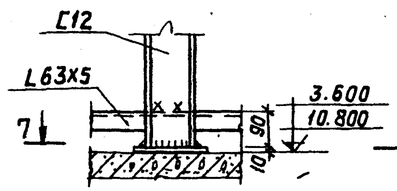


7—7




20

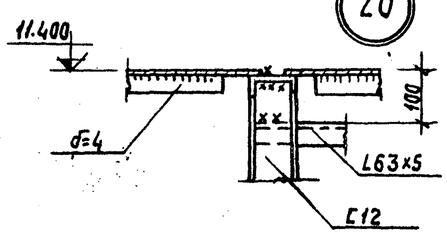

План перекрытия на отм. 11.400

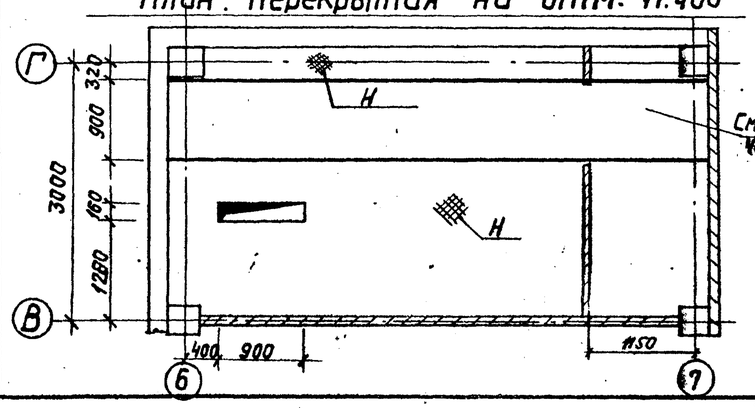

5—5

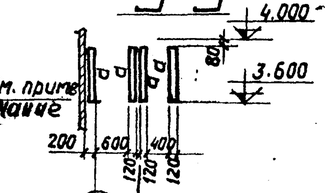

6—6




Таблица элементов конструкций

Марка эл-та	Сечение: Эскиз	Сечение: Состав	Марка стали	Усилия: N,тс	Усилия: R,тс	Усилия: M,тсм	Масса m	Примечания
а	С	С12	Вст3кп2	—	—	—	—	
б	L	L63х5	—"—	—	—	—	—	
Н	◈	Ст. рифл. -d=5	—"—	—	—	—	—	

Перечень элементов

Марка эл-та	Наименование	Кол-во шт.	Вес в кг: 1 шт.	Вес в кг: всех	Изделия серии 1.459-2	Примечан.
ЛГ2*	Лестничные марши под ∠ 45°	1	45	45	7	Вып. 4
ППГ12	Ограждение площадки	1	24	24	95	
		1	45	45	97	

* Марка ЛГ2* отличается от марки ЛГ2 уменьшением высоты на 200 мм

Перекрытие каналов и указанных на плане мест выполнить из съемных щитов из рифленой стали - d=5, обрамленной по периметру L63х5 и -40х4.
Наименьшее усилие прикрепления - 5т.


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 903-1-158 -КМ-	
Нач. отд.		Гин			Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо- каменные и бурые угли.	
Гл. констр.		Гольденшлюгер				Лит. Р / Лист 11 / Всего 5
Рук. гр.		Четверикова			Схемы стоек и балок на отм. 4.000; 11.400. Узлы 19, 20	САНТЕХПРОЕКТ
Инженер		Полава				
Проверил		Сучилкина				

Инв. № подл. | Подпись и дата


Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Схема монорельса на отм. 11.530

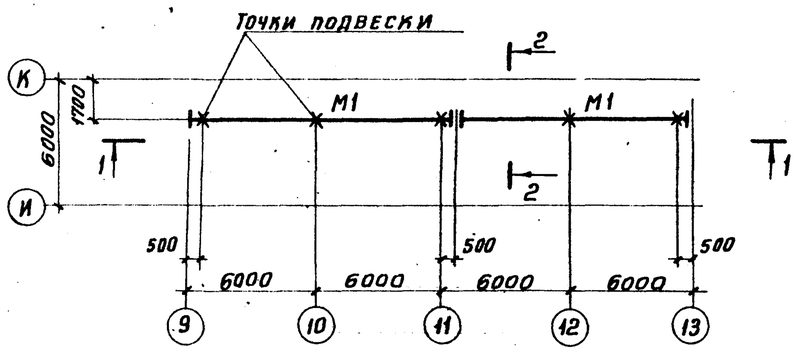

1-1

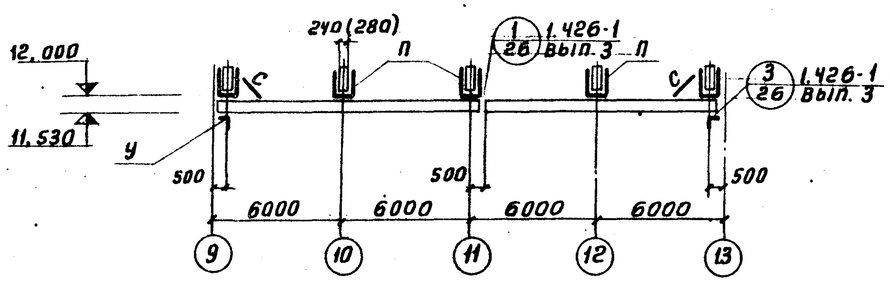

2-2

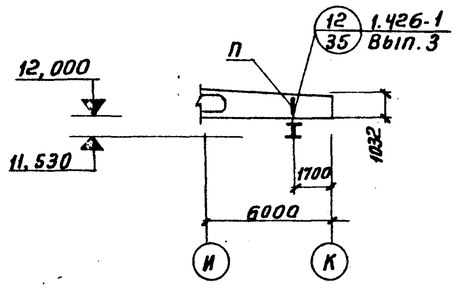

4-4

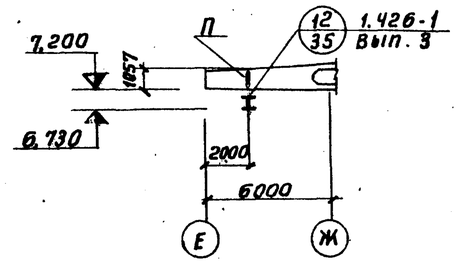


Таблица элементов конструкций

Марка элемента	Сечение Эскиз	Сечение Состав	Марка стали	Усилия Т Nтс	Усилия Т Rтс	Усилия Т Mтсм	Масса т	Примечания
М1	I	I 24 М	ВСт3пс6	—	1.82	—	4.6	
П	][	2[8	ВСт3кп2	2.93	—	0.1		
С	L	L 63×5	ВСт3кп2	—	—	—	—	
У	L	L 100×7	ВСт3кп2	—	—	—	—	

Схема лестницы на отм. 17.400


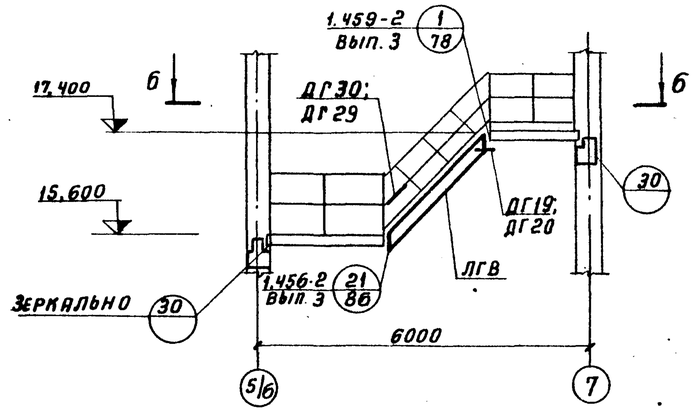


Схема монорельса на отм. 6.730

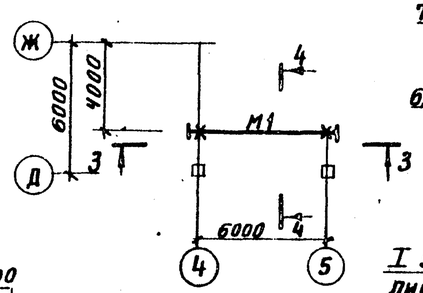

3-3



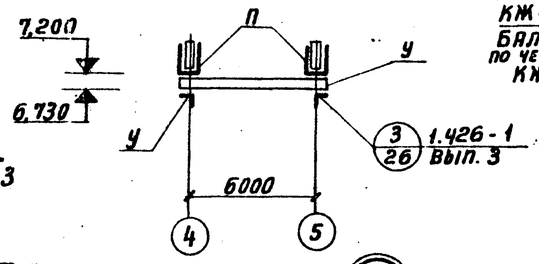



Схема монорельса на отм. 18.230

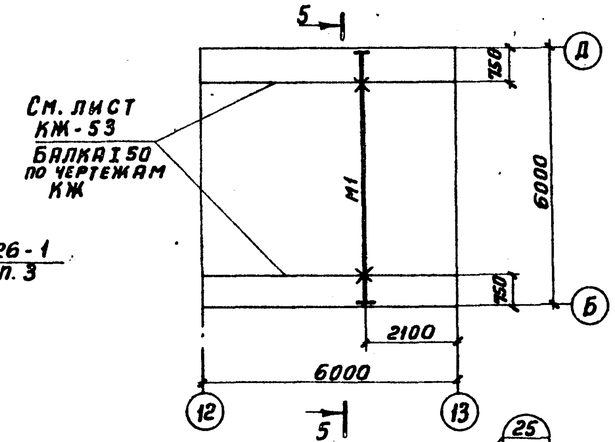

5-5

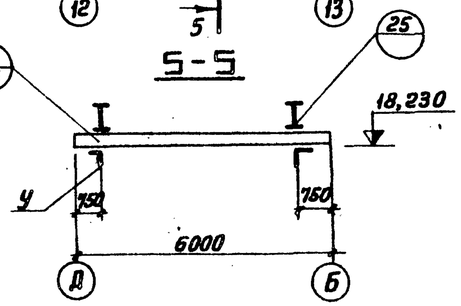



Б-Б

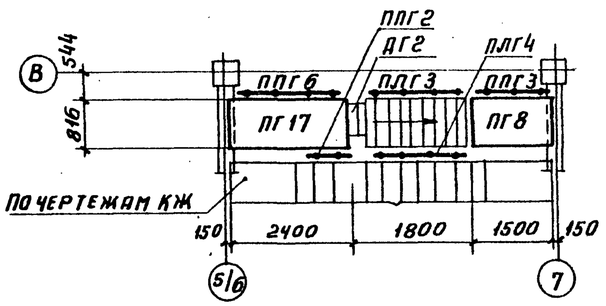

Общие данные, техническую спецификацию металла см. лист КМ1

Перечень элементов см. на листе 9.

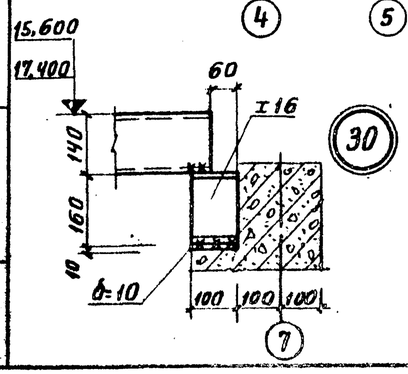

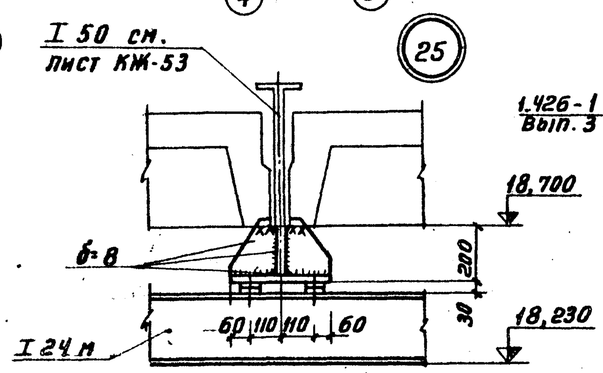

						ТП 903-1-158 КМ			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С Топливо-каменные и бурые угли			
							Литер	Лист	Листов
							Р	12	
Нач. отд.		Гин				Схемы монорельсов на отм. 11.530; 6.730; 18.230. Узел 25	САНТЕХПРОЕКТ		
Гл. констр.		Гольденшлюгер							
Рук. гр.		Четвериков							
Исполн.		Попова							

Кон. Терентьева


15590-04 111

Формат 22


Альбом I

Типовой проект 903-1-158


Схема наружной лестницы на отм. 15.550 по оси 13

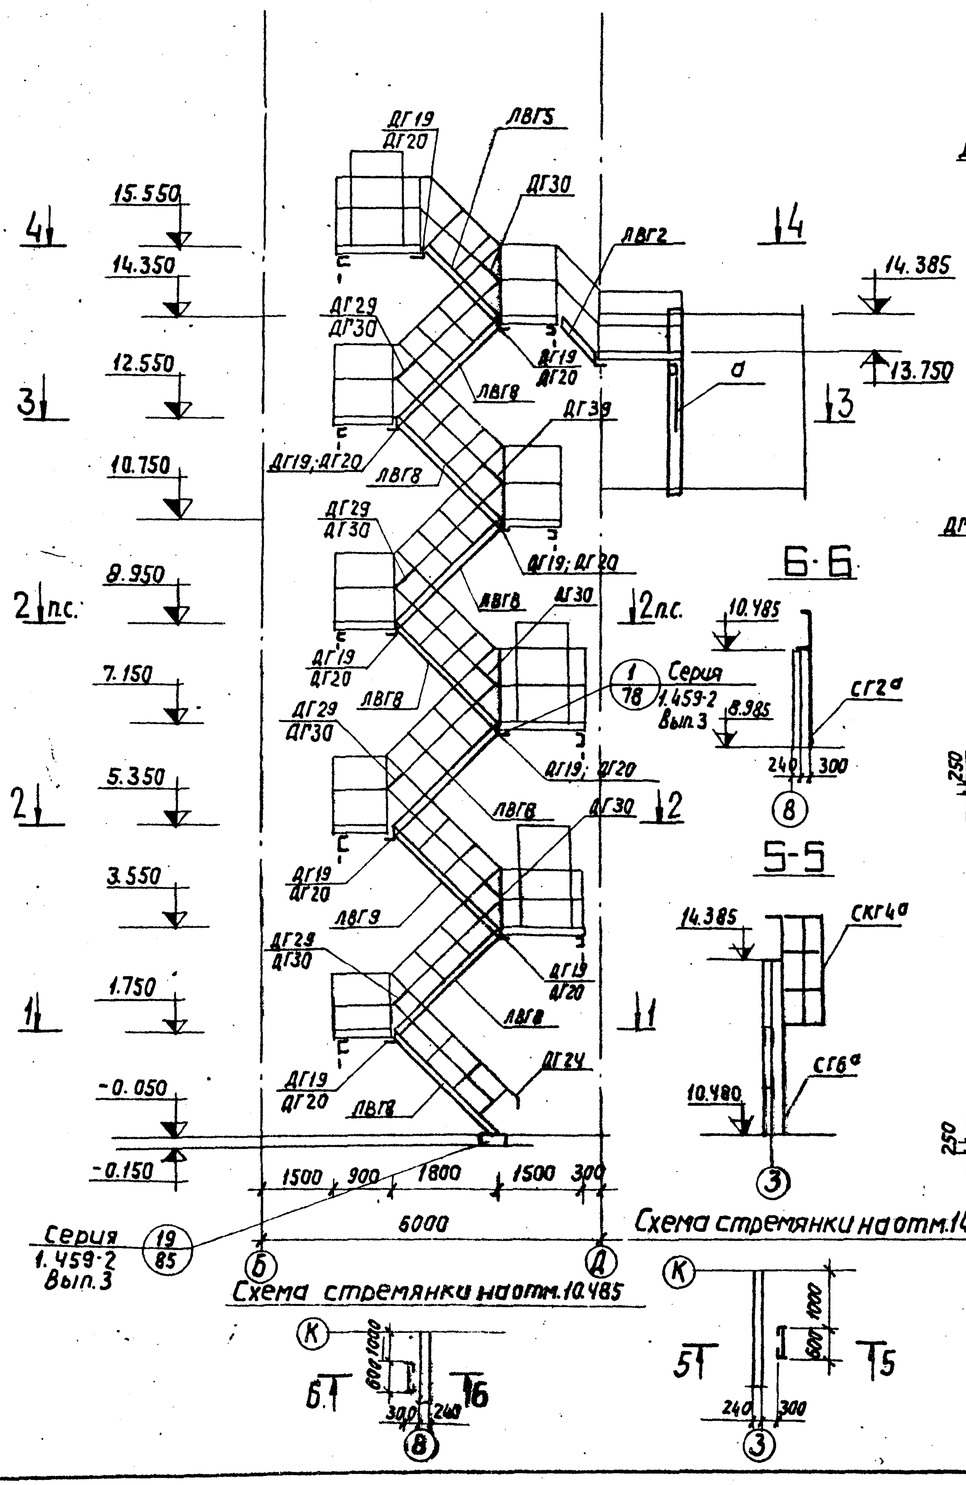


1—1

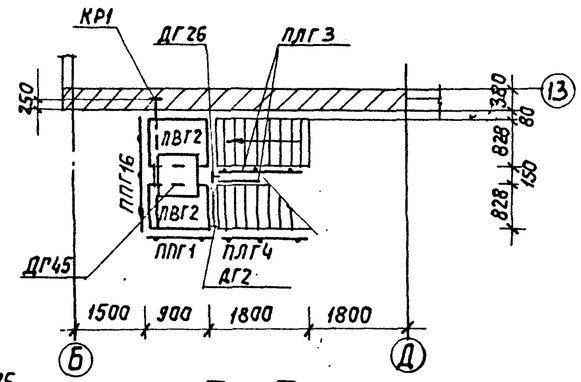


2—2

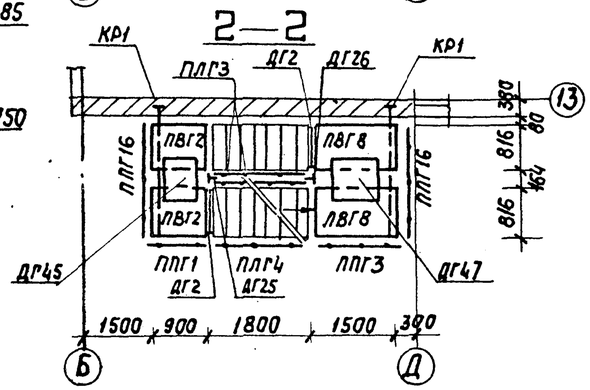

3—3

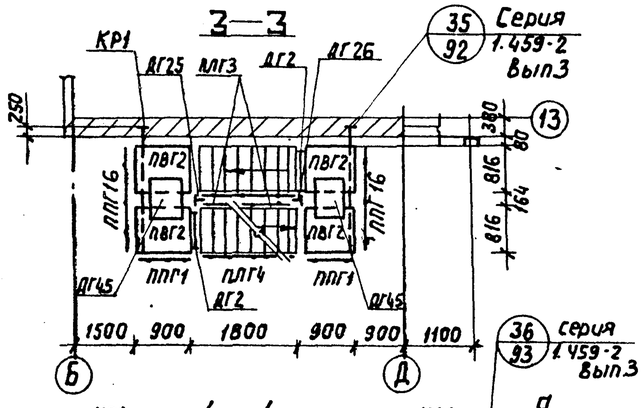

4—4

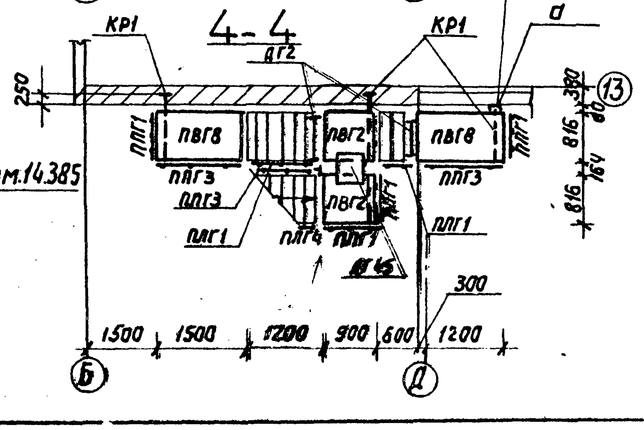

Б-Б

Перечень элементов

Марка эл-та	Наименование	Кол-во шт.	Вес в кг 1 шт.	Вес в кг Всех	Лист серии 1.459-2	Примечание
ЛВГ2	Лестничные марши	1	43	43	7	Серия 1.459-2 Вып.4
ЛВГ5		1	83	83	8	
ЛВГ8		8	122	976	9	
ПЛГ1	Ограждение лестничных маршей	2	14	28	65	
ПЛГ3		8	22	176	66	
ПЛГ4		4	22	88	66	
ПВГ2	Переходные площадки	12	50	600	41	
ПВГ8		6	75	450	43	
ППГ1	Ограждение переходных площадок	8	17	136	95	
ППГ3		4	24	96	95	
ППГ16		7	31	217	100	
ДГ2	Дополнительные элементы	9	19	171	68	Серия 1.459-2 Вып.3
ДГ19		10	2	20	75	
ДГ20		10	2	20	75	
ДГ24		1	1	1	76	
ДГ29		8	1	8	77	
ДГ30		8	1	8	77	
ДГ25		4	1	4	76	
ДГ26		4	1	4	76	
ДГ45		6	7	42	75	
ДГ47		2	11	22	75	
СГ2а	Стремянки	1	52	52	54	Вып.3
СГ6а		1	94	94	55	
СКГ4а	ограждение стремянки	1	30	30	107	Вып.4

Таблица элементов конструкций

Марка эл-та	Сечение Эскиз	Сечение Состав	Марка стали	Усилия N,тс	Усилия R,тс	Усилия M,тс	Масса, т	Примечан.
d	[	[18	Вст3кп2	3,0	—	—	—	
КР	1/2	1 [18	Вст3кп2	3,0	1,5	—	—	
		2 ∟125х10		4,2	—	—	—	

Элементы с индексом „d" отличаются от типовых уменьшением длины:
СГ2а от СГ2 на 300мм, СГ6а от СГ6, СКГ4а от СГ6, СКГ4 на 300мм.

Изм.	Лист	Nдокум.	Подпись	Дата	ТП-903-1-158 КМ
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменный или бурый уголь
Нач.отд		Гин			Литер Р; Лист 13; Листов
Гл.констр		Гильденштерн			
Рук.гр.		Четверикова			Схема наружной лестницы на отм. 15.550. Стремянки на отм. 10.485; 14.385
Ст.инж.		Горшкова			САНТЕХПРОЕКТ
Инж.		Попова			

Инв.N подл. | Подпись и дата

15590-01 172

Типовой проект 903-1-158 Альбом I

Инв.№ подл. | Подпись и дата

Схема балок на отм. 3.700



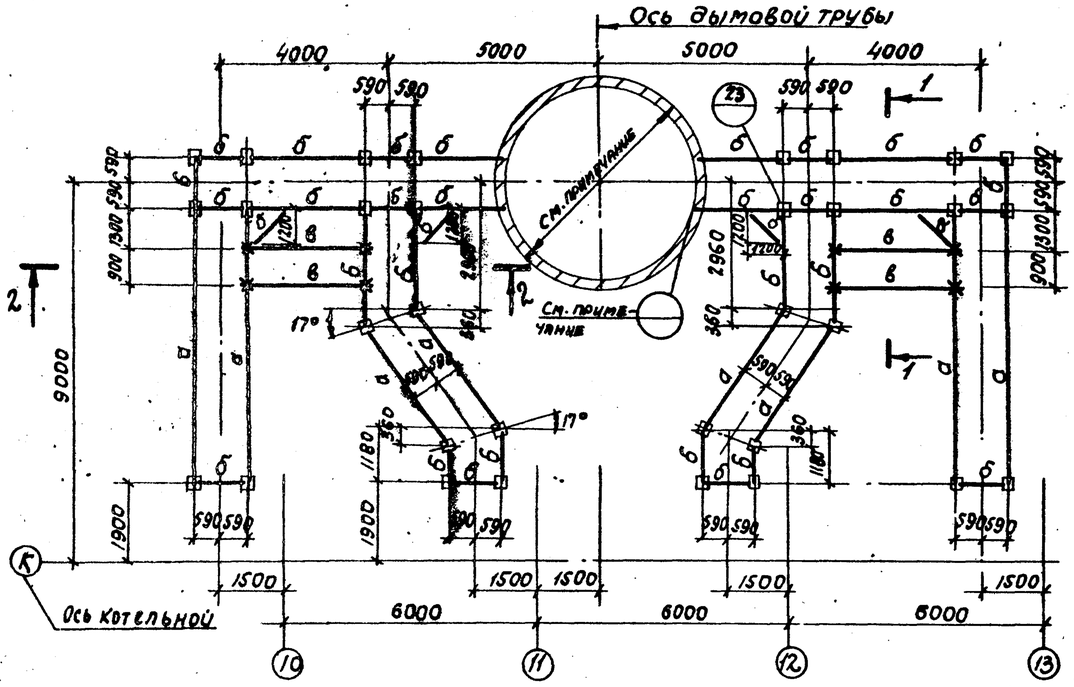



Схема площадок и ограждений

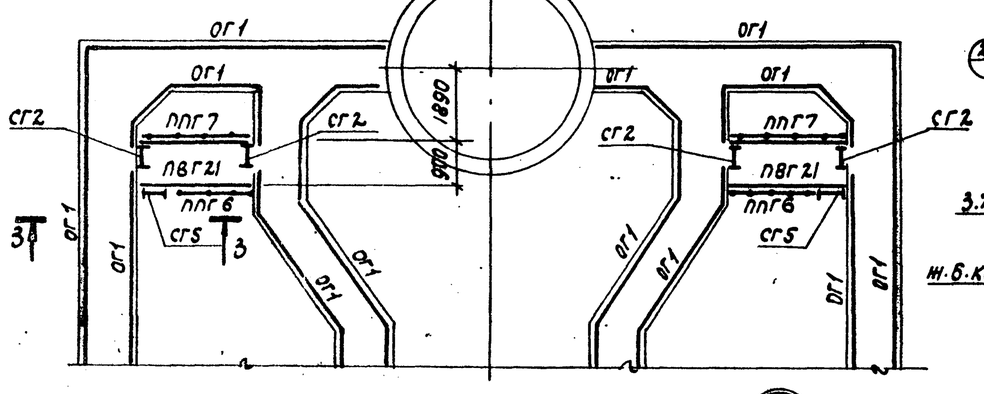


ОГ1

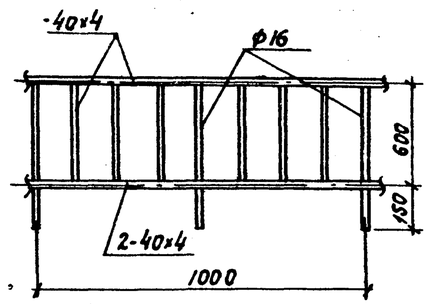


1 – 1

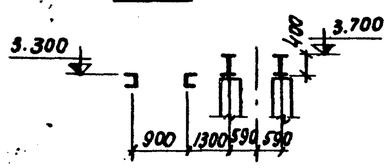


2 – 2

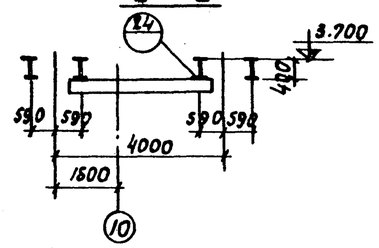


3 – 3

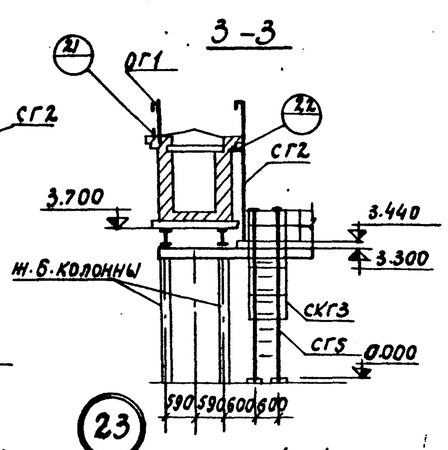


4 – 4

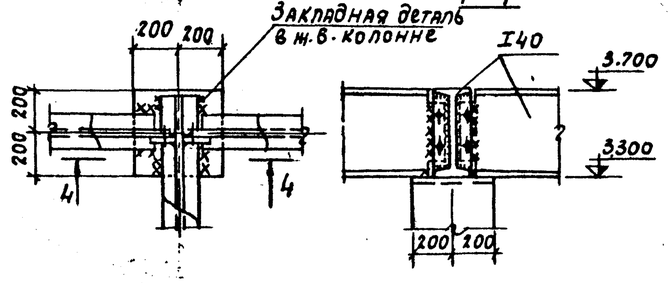

21

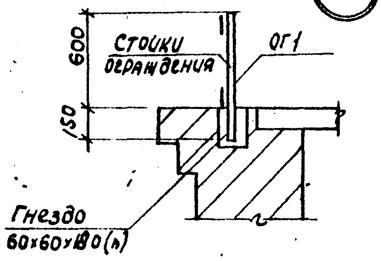

22

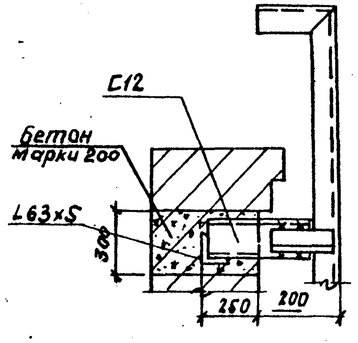

23

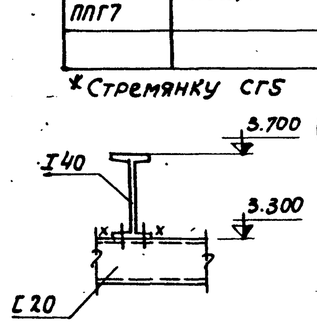


Таблица элементов конструкций

Марка элемента	Сечение: Эскиз	Сечение: Состав	Марка стали	Усилия: Nтс	Усилия: Rтс	Усилия: Mтсм	Масса т	Примечание
а	I	I 40	См. примечание	—	15.0	—	0.25	
б	I	I 40	—"—	—	5.0	—	—	
в	C	C 20	—"—	—	—	—	—	
ОГ1		См. данный лист	Вст3кп2	—	—	—		

Перечень элементов

Марка	Наименование	К-во штук	Масса в кг: 1 шт.	Масса в кг: Всего	Н.листов серии 1.459-2	Примечание
СГ2	Стремянки	4	52	208	54	Серия 1.459-2 в.5
СГ5 *		2	83	166	55	
СКГ3	Ограждение стремянок	2	25	50	107	Серия 1.459-2 в.4
ПВГ21	Переходные площадки	2	164	328	47	
ППГ6	Ограждение площадок	2	36	72	96	
ППГ7		2	45	90	97	

*Стремянку СГ5 уменьшить по высоте на 160мм.

Материал конструкций: для балок под газоходы сталь марки- при $t \geq -30°C$ - Вст3кп2; $-30°C > t \geq -40°C$ - Вст3пс6; для остальных конструкций - Вст3кп2.

Монтаж производить на болтах нормальной точности М16 и монтажной сварке.

Элементы, для которых в таблице усилия не указаны, крепить на 5т.

Узел опирания балок на трубу решается при привязке проекта в зависимости от примененного проекта трубы.

					ТП 903-1-158 КМ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата 1978	Котельная с 4 котлами КЕ-6.5-14с. Топливо- каменные и бурые угли		
Нач. отд.	Гин					Литер	Лист	Листов
Гл. констр.	Гольвенкинкер					Р	14	
Рук. гр.	Четвертукова				Газоходы. Схемы балок площадок и ограждений. Узлы 21÷24.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инженер	Попова							
Проверил	Сивакина							

Альбом I

Типовой проект 903-1-158

Инв. N подл. | Подпись и дата

1

Закладная деталь в фундаменте под котел

I20

1

1

1410

10

2

2

I50

5

85

1285

500

1500

Ж

2

3400

2730

Бурые угли

Каменные угли

5

11

11

2-2

Закладная деталь в фундаменте

3.600

Сталь рифленая δ5

400

900

500

Фундамент под котел

δ8

I50

1285

Ж

4

I50

Ж

I20

4

I20

4

9

5-5

3.600

400

900

85

2105

200

Ж

3.600

1-1

3.600

200

Фундамент под котел

I20

150

1410

10

4-4

δ8

I20

200

200

9

5

3.600

200

3

3

Ж

300

300

470

3-3

3.600

400

100

400

Опора из I40 по чертежам КЖ

δ8

L100×8

Ж.Б. колонна

180

170

300

750

И

С30

С30

L110×8 по чертежам КЖ

155

170

170

155


10

11


					ТП 903-1-158КМ			
					Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14С топливо-каменные и бурые угли.			
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата		Литер	Лист	Листов
Нач. отд.		Тин				Р	15	
Гл. конст.		Тольденшлюгер			Узлы 1÷4	САНТЕХПРОЕКТ		
Рук. гр.		Четвериков						
Инженер		Попова						
Провер.		Сучилкина						

Типовой проект 903-1-158 Альбом I


6

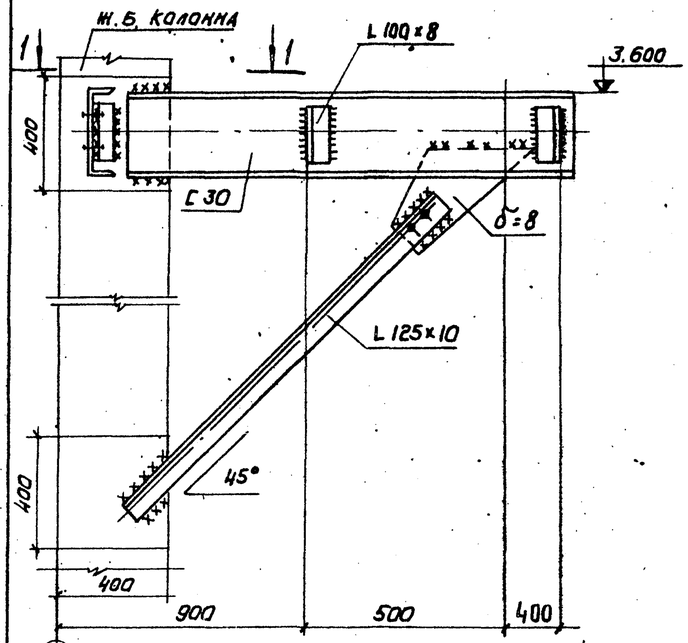

1—1

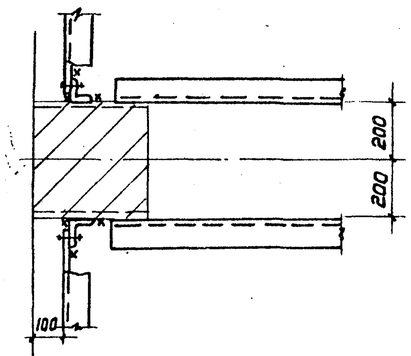


7

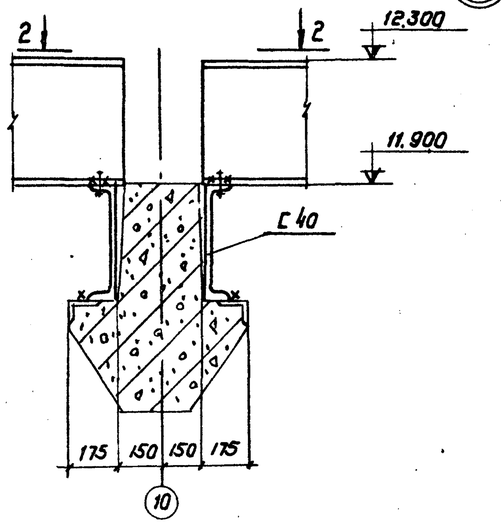


2—2


4—4

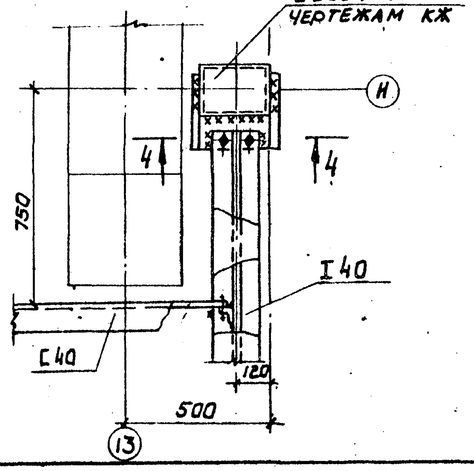

26

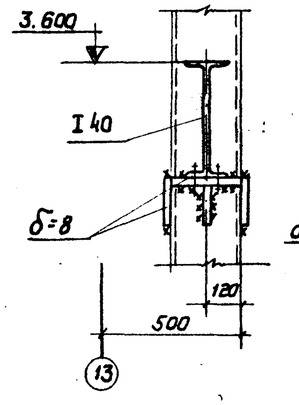


8

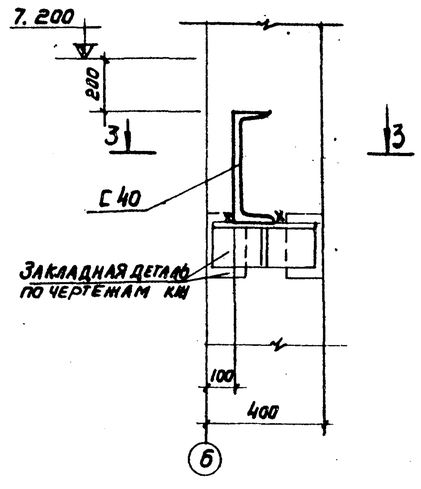


3—3

27

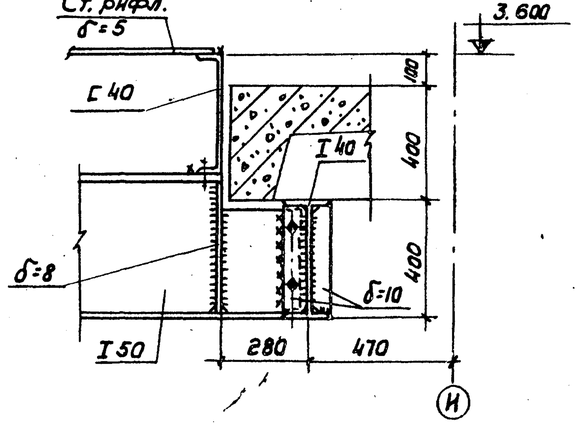

28

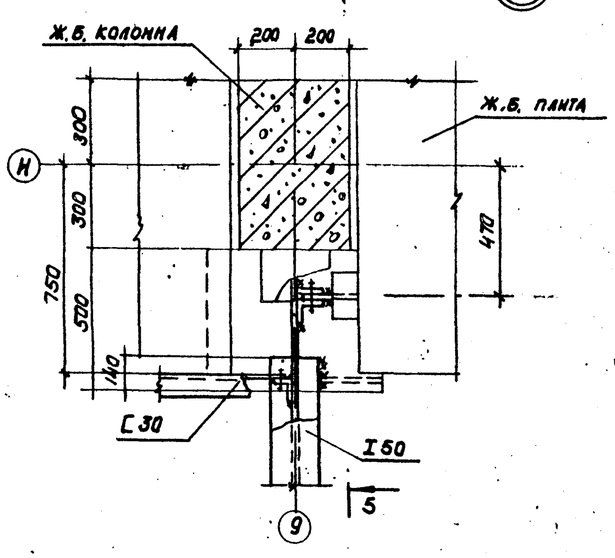

5—5


					ТП 903-1-158 КМ			
					Котельная с 4 котлами КЕ-65-14с Топливо-каменные и бурые угли			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Лит.	Лист	Всего
Нач. отд.		Гин				Р	16	
Гл. конст.		Гольденшмидт						
Рук. гр.		Четвернкова						
Инженер.		Попова			Узлы 6÷8, 26÷28	САНТЕХПРОЕКТ		
Провер.								


Инв. N подл. | Подп. и дата


15590-01 45


Альбом I


Типовой проект 903-1-158

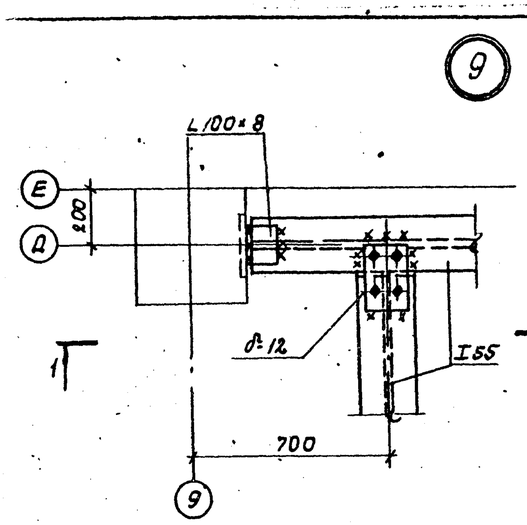


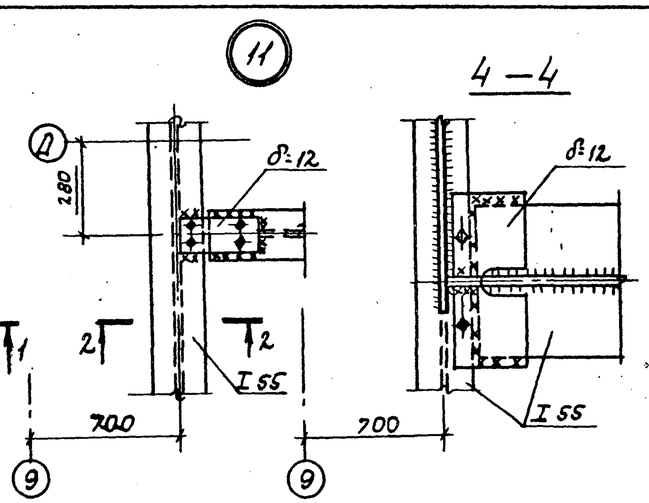


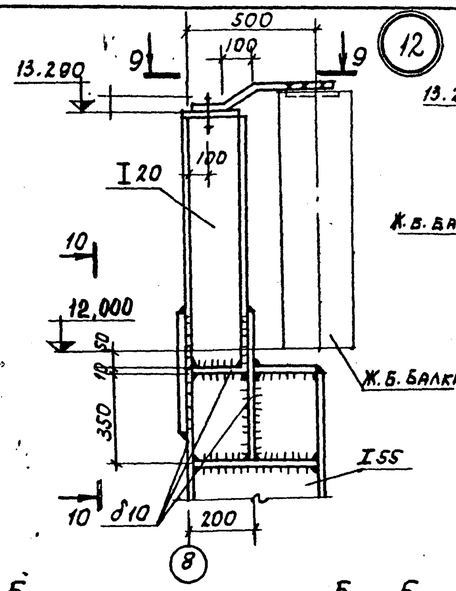


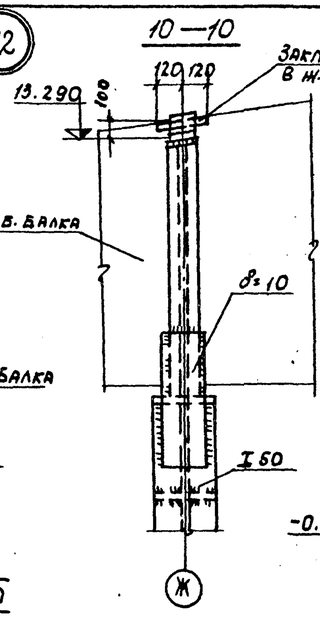


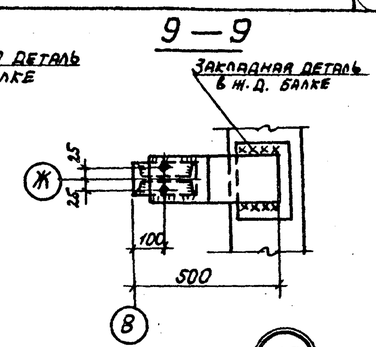


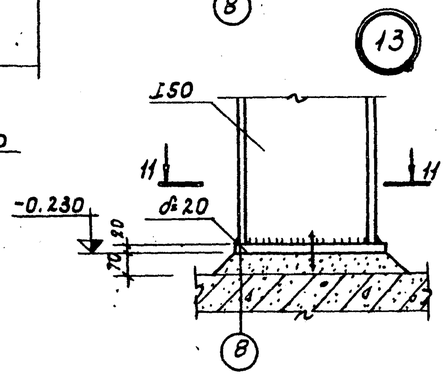


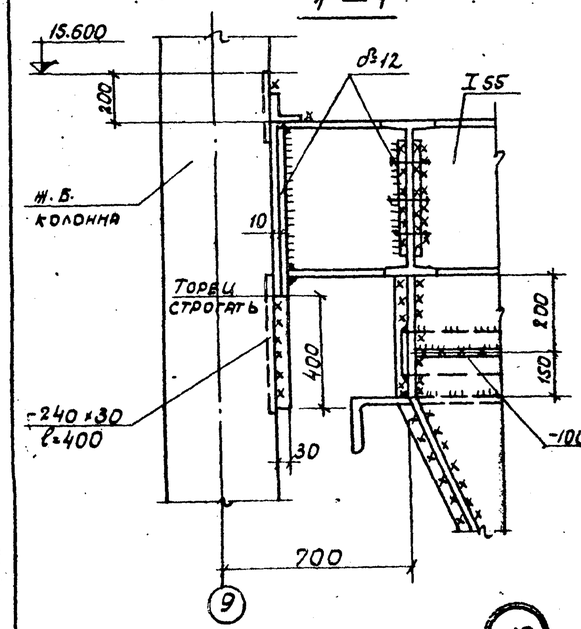


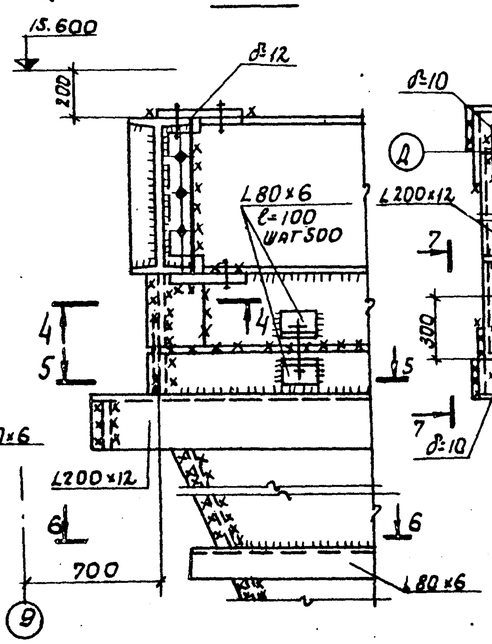


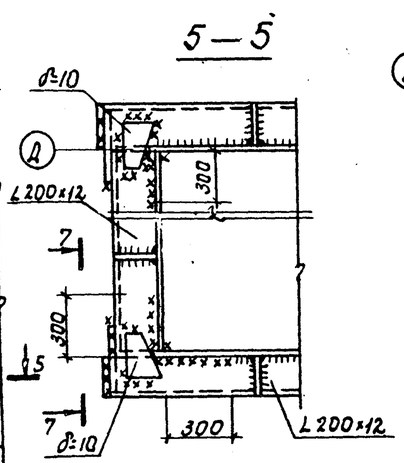


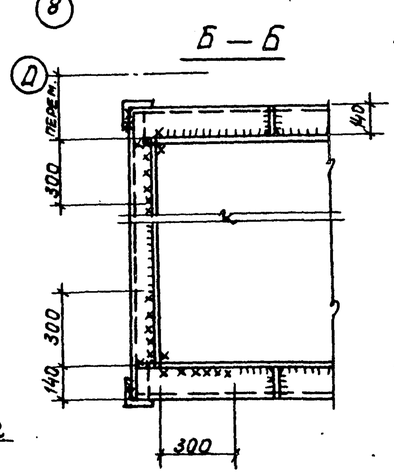




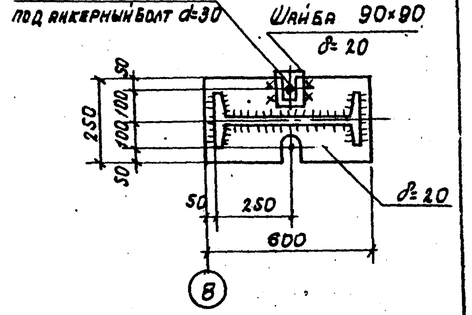

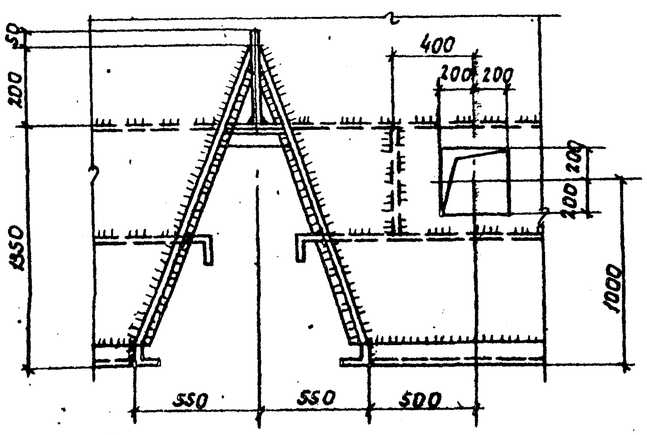

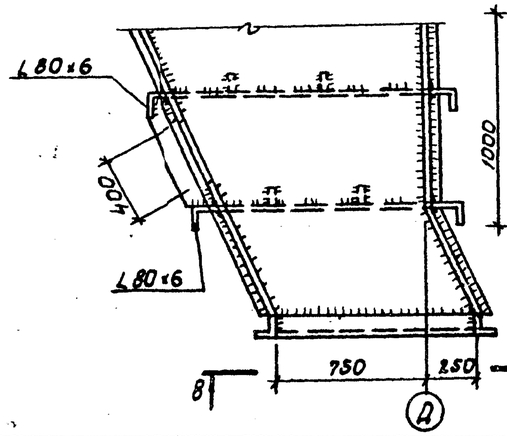

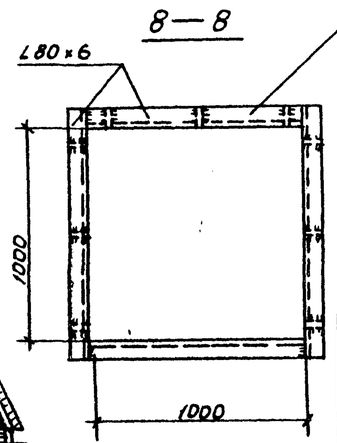

Отверстия для крепления воронки сделать по месту во время монтажа

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	
Нач. отд.		Гин			
Гл. констр.		Дальчинский			
Рук. гр.		Четвериков			
Инженер		Прохорова			
Проверил					

ТП 903-1-158 КМ

Котельная с 4 котлами КЕ-6,5-14с. Топливо-каменные и бурые угли

Литер	Лист	Листов
Р	17	

Узлы 9 ÷ 13, 30.

САНТЕХПРОЕКТ

Подпись и дата

Инв. N подлин.