

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

904-02-18.85

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КТЦ2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ

АЛЬБОМ IV

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ БАЗОВЫХ СХЕМ 3.4
И ИХ МОДИФИКАЦИЙ

ц. 2-77

КФ ЦИТП ИНБ. №091/4

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

904-02-18.85

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КТЦ2



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ

АЛЬБОМ IV

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ
БАЗОВЫХ СХЕМ 3,4 И ИХ МОДИФИКАЦИЙ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ:

АЛЬБОМ I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АЛЬБОМ II СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ И НАСОСЫ К ВТМ
АЛЬБОМ III СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ МОДИФИКАЦИЙ БАЗОВЫХ СХЕМ 1,2
АЛЬБОМ IV СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ БАЗОВЫХ СХЕМ 3,4 И ИХ МОДИФИКАЦИИ
АЛЬБОМ V СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ МОДИФИКАЦИЙ БАЗОВЫХ СХЕМ 5,6 И БАЗОВОЙ СХЕМЫ 7
АЛЬБОМ VI СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА СЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ БАЗОВОЙ СХЕМЫ 8, МОДИФИКАЦИЙ БАЗОВЫХ СХЕМ 8 И 4,
РАБОТАЮЩИХ В ПАРЕ
АЛЬБОМ VII СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

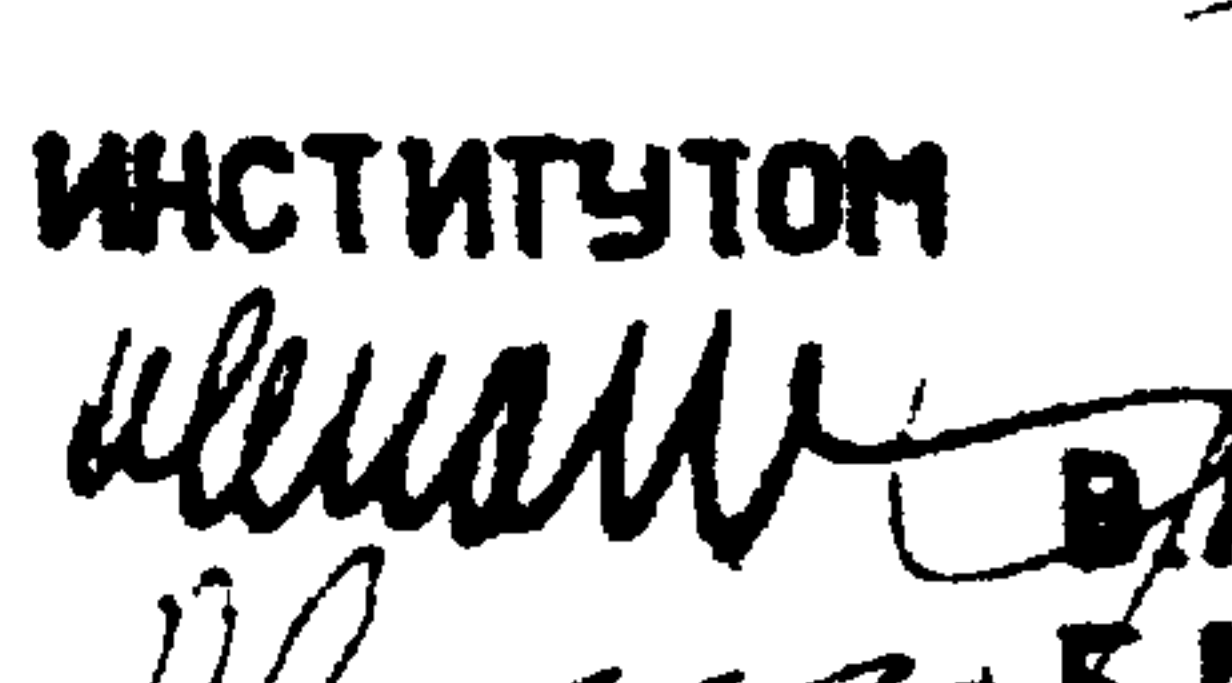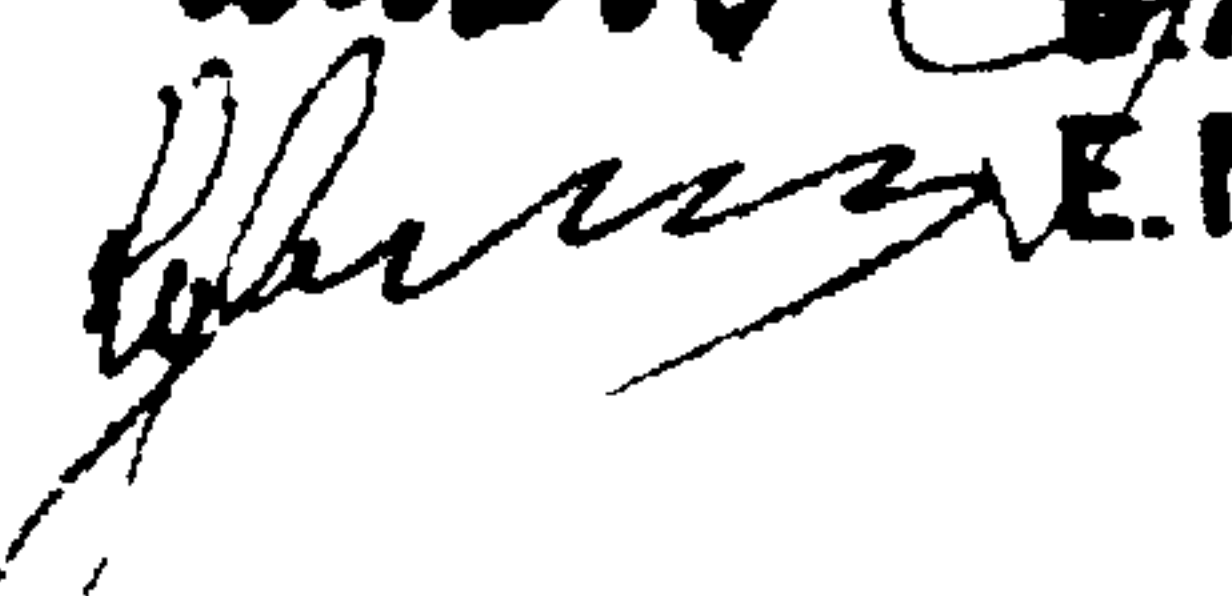РАЗРАБОТАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА  В.А. СЛЮСАРЕВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  Е.М. КУБЛАНОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ
В ДЕЙСТВИЕ С
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТОМ
ГОССТРОЯ СССР
ПРИКАЗ № ОТ 1984г.


КФ ЦИТП ИНВ. №091/4

Лист	Наименование	Страница
1	Опись чертежей	3
2	КТЦ2-10 Компоновки 7, 11.	4
3	КТЦ2-20 Компоновки 7, 11	5
4	КТЦ2-31,5 Компоновки 7, 11.	6
5	КТЦ2-40. Компоновки 7, 11.	7
6	КТЦ2-63. Компоновки 7, 11.	8
7	КТЦ2-80. Компоновки 7, 11.	9
8	КТЦ2-125. Компоновки 7, 11.	10
9	КТЦ2-160. Компоновка 7.	11
10	КТЦ2-160. Компоновка 11.	12
11	КТЦ2-200. Компоновки 7, 11.	13
12	КТЦ2-250 Компоновка 7	14
13	КТЦ2-250 Компоновка 11	15
14	КТЦ2-10 Компоновки 8, 12.	16
15	КТЦ2-20 Компоновки 8, 12.	17
16	КТЦ2-31,5. Компоновки 8, 12	18
17	КТЦ2-40. Компоновки 8, 12	19
18	КТЦ2-63. Компоновки 8, 12.	20
19	КТЦ2-80 Компоновки 8, 12	21
20	КТЦ2-125. Компоновки 8, 12	22
21	КТЦ2-160. Компоновка 8.	23
22	КТЦ2-160 Компоновка 12	24
23	КТЦ2-200. Компоновки 8, 12.	25
24	КТЦ2-250 Компоновка 8.	26
25	КТЦ2-250 Компоновка 12	27
26	КТЦ2-10. Компоновки 9, 13.	28
27	КТЦ2-20. Компоновки 9, 13	29
28	КТЦ2-31,5. Компоновки 9, 13.	30
29	КТЦ2-40 Компоновки 9, 13.	31

Лист	Наименование	Страница
30	КТЦ2-63. Компоновки 9, 13.	32
31	КТЦ2-80. Компоновки 9, 13.	33
32	КТЦ2-125. Компоновки 9, 13.	34
33	КТЦ2-160. Компоновка 9.	35
34	КТЦ2-160. Компоновка 13.	36
35	КТЦ2-200 Компоновки 9, 13.	37
36	КТЦ2-250 Компоновка 9.	38
37	КТЦ2-250 Компоновка 13.	39
38	КТЦ2-10. Компоновки 10, 14.	40
39	КТЦ2-20 Компоновки 10, 14.	41
40	КТЦ2-31,5. Компоновки 10, 14.	42
41	КТЦ2-40 Компоновки 10, 14.	43
42	КТЦ2-63 Компоновки 10, 14.	44
43	КТЦ2-80. Компоновки 10, 14.	45
44	КТЦ2-125 Компоновки 10, 14.	46
45	КТЦ2-160 Компоновка 10.	47
46	КТЦ2-160 Компоновка 14	48
47	КТЦ2-200 Компоновки 10, 14.	49
48	КТЦ2-250. Компоновка 10.	50
49	КТЦ2-250. Компоновка 14	51
50	Таблица размеров и нагрузок.	52

3
9091/4

Нач. отд. Белоясов		904-02-1885	
Гл. спец. Синайский			
Рук. гр. Веропотевая		Центральные кондиционеры КТЦ2	
Ст. инж. Табак		Исходные данные для составления заданий	
Ст. инж. Бяльская		Страница	
Ст. инж. Галичев		Лист	
		Листов	
		Р 1 70	
		Опись чертежей	
		Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ	



4
9091/4


Нач. отд. Белозуб		904-02-18 85			
Гл. спец. Онуиский		Центральные кондиционеры КТЦ2			
Рук. гр. Вероловская		Исходные данные для составления заданий			
Ст. инж. Тобак		Строительное задание	Студия	Лист	Листов
Ст. инж. Бяльская			Р	2	
Ст. инж. Галичев		КТЦ2-10	Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		
		Компоновки 7. II			

Проем 1656x503h

В ограждающей конструкции воздухо-заборной камеры обрешетка L50x5 Вертикальная нагрузка $P_7 =$


ось кондиционера

воздухозаборная камера

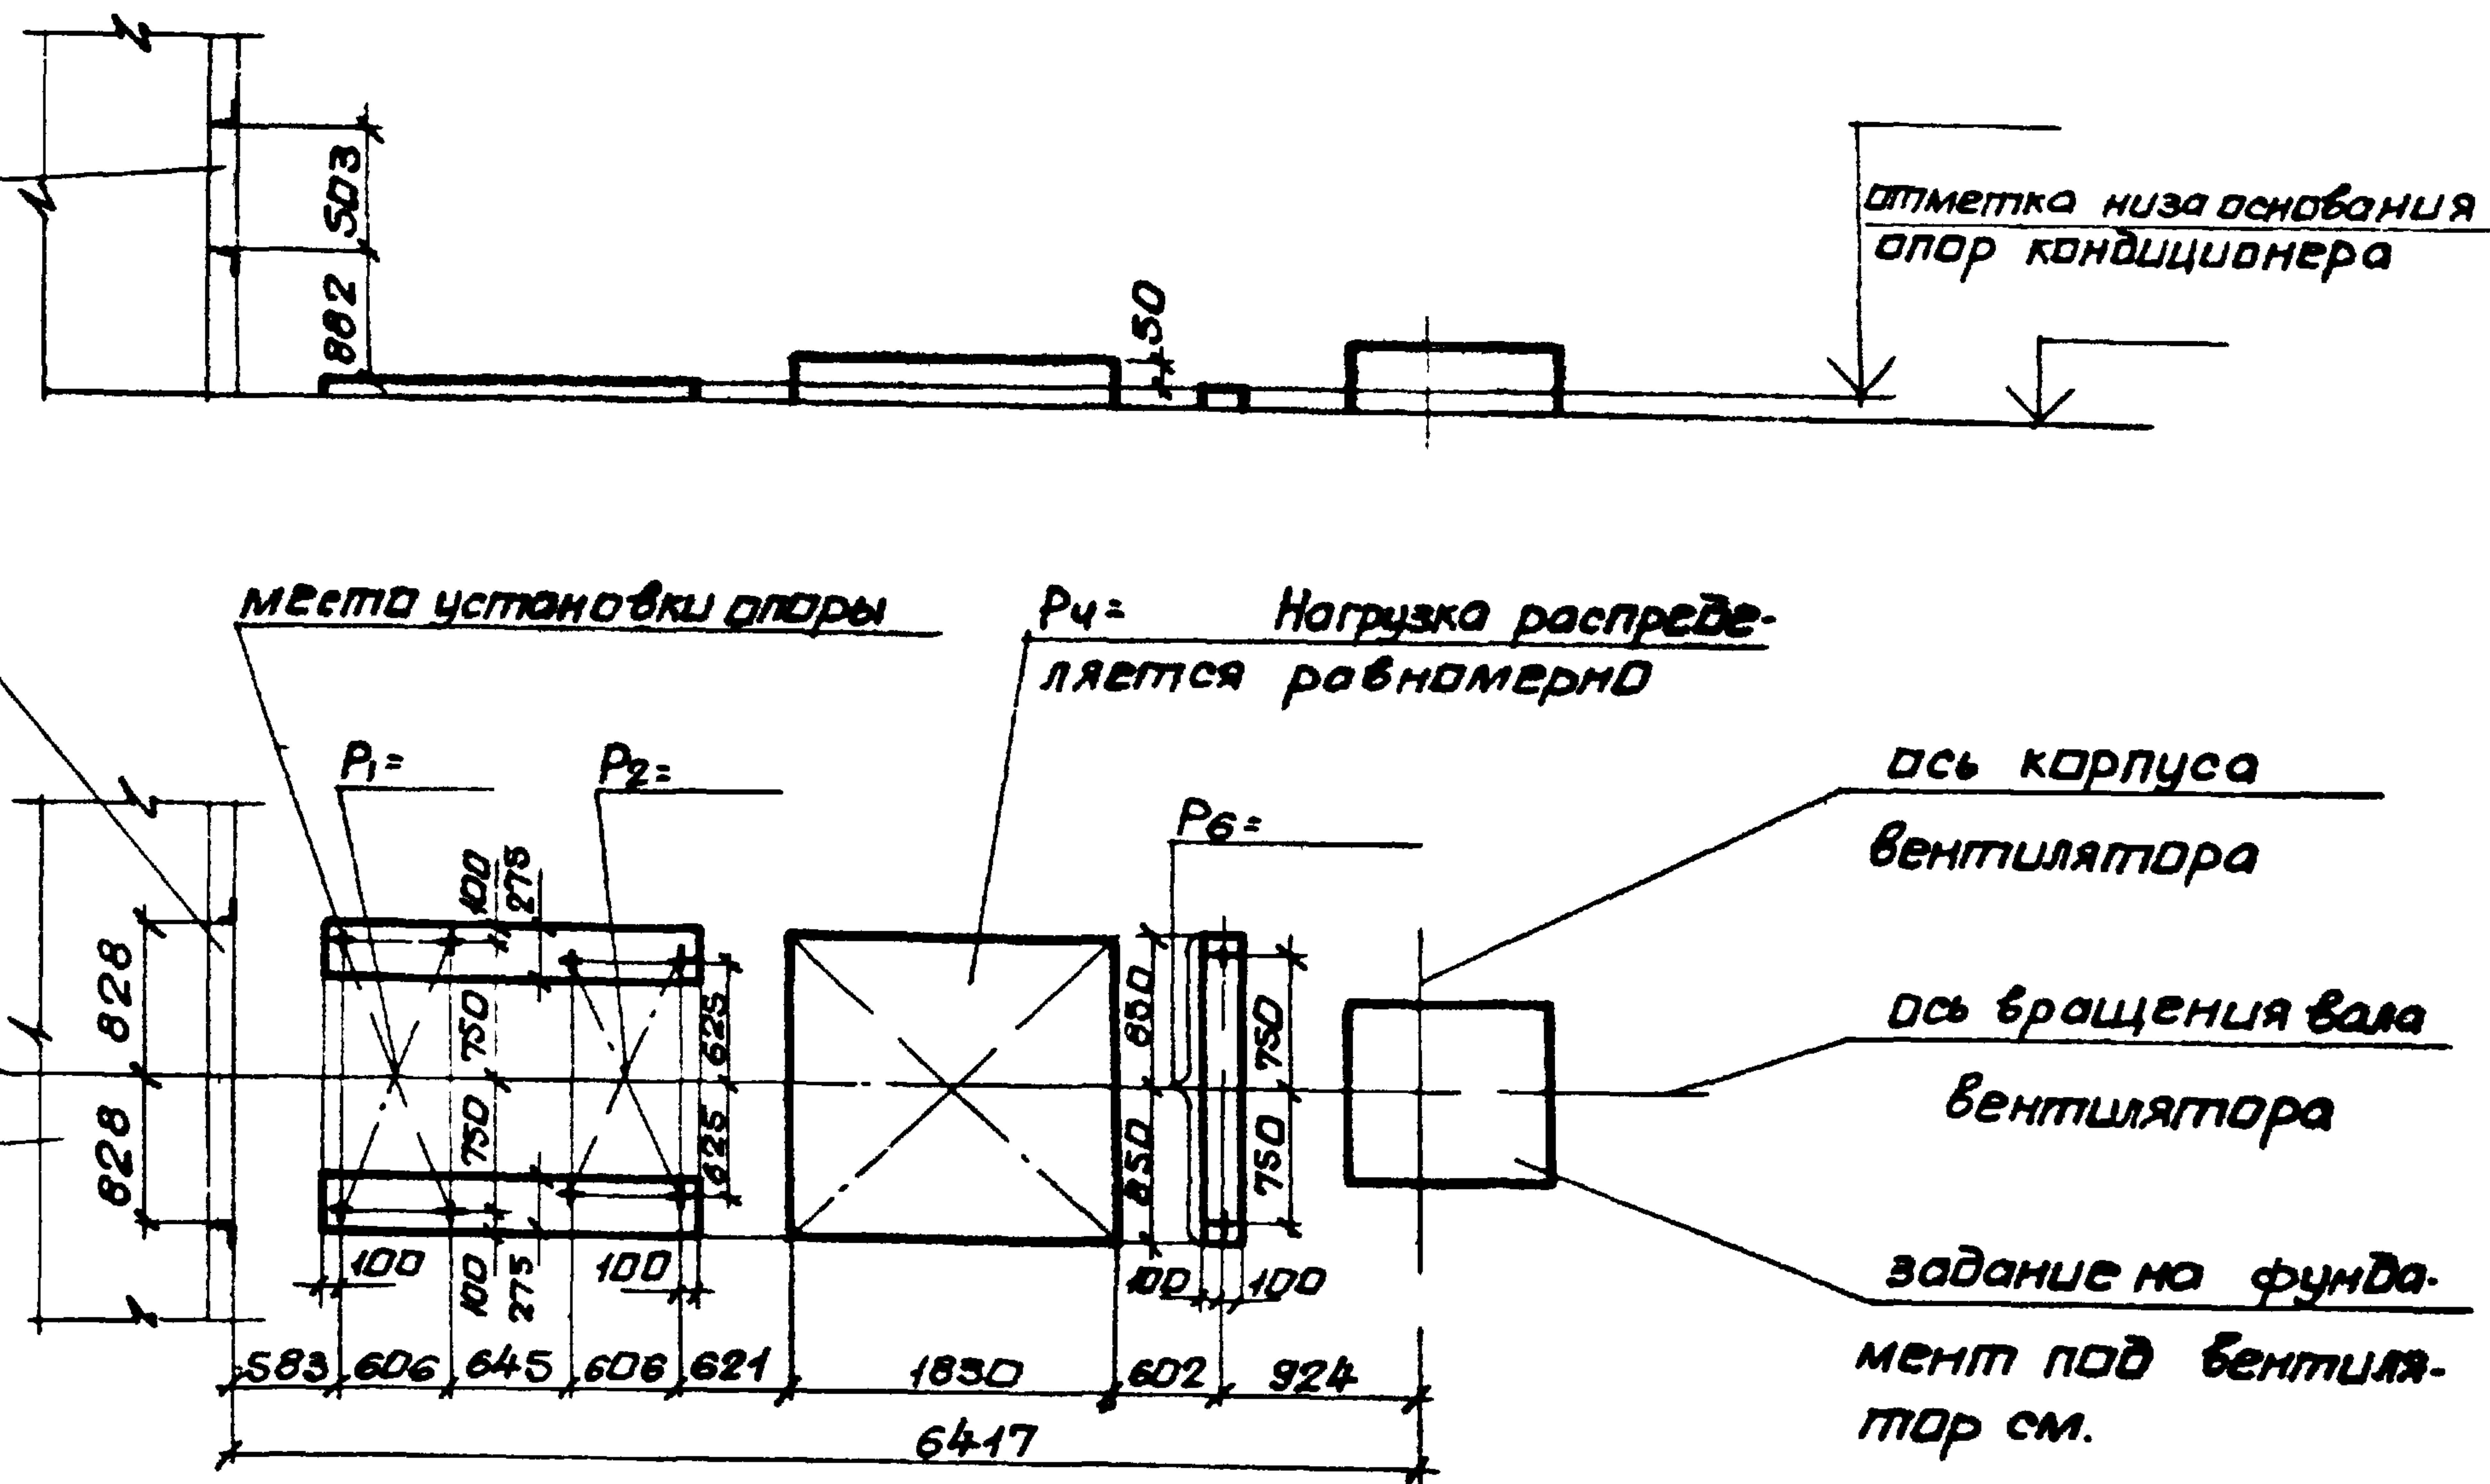

5
9091/4

Нач.проект	Белухов			904-02-18.85		
Пр. спец.	Онацкий			Центральные кондиционеры КТЦ 2. Исходные данные для составления задания		
Рук. гр.	Веротенев					
Ст. инж.	Табак			Строительное задание	Статьи	Лист
Ст. инж.	Бальская				Р	З
Ст. инж.	Галичев			КТЦ 2-20. Компонировка, И	Листов	
					70	
				Генератор сср ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		



6
9091/4


Нач. отд.	Белозуб	И.И.	904-02-18 85		
Гл. спец.	Синайский	И.И.	Центральные кондиционеры КТЦ 2		
Рук. гр.	Венгелович	И.И.	Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Табак	И.И.	Строительные задания		
Ст. инж.	Бяльская	И.И.	Стадия		
Ст. инж.	Голычев	И.И.	Лист		
			Листов		
			Р	4	70
			КТЦ 2-31,5.		
			Компоновки 7, 11		
			Госстрой СССР		
			ХАРЬКОВСКИЙ		
			САНТЕХПРОЕКТ		

Проем 1656x1003h

в ограждающей
конструкции воздухо-
заборной камеры
обрамить L50x5 вер-
тикальная нагрузка
 $P_7 =$


ось кондиционера

воздухозаборная
камера

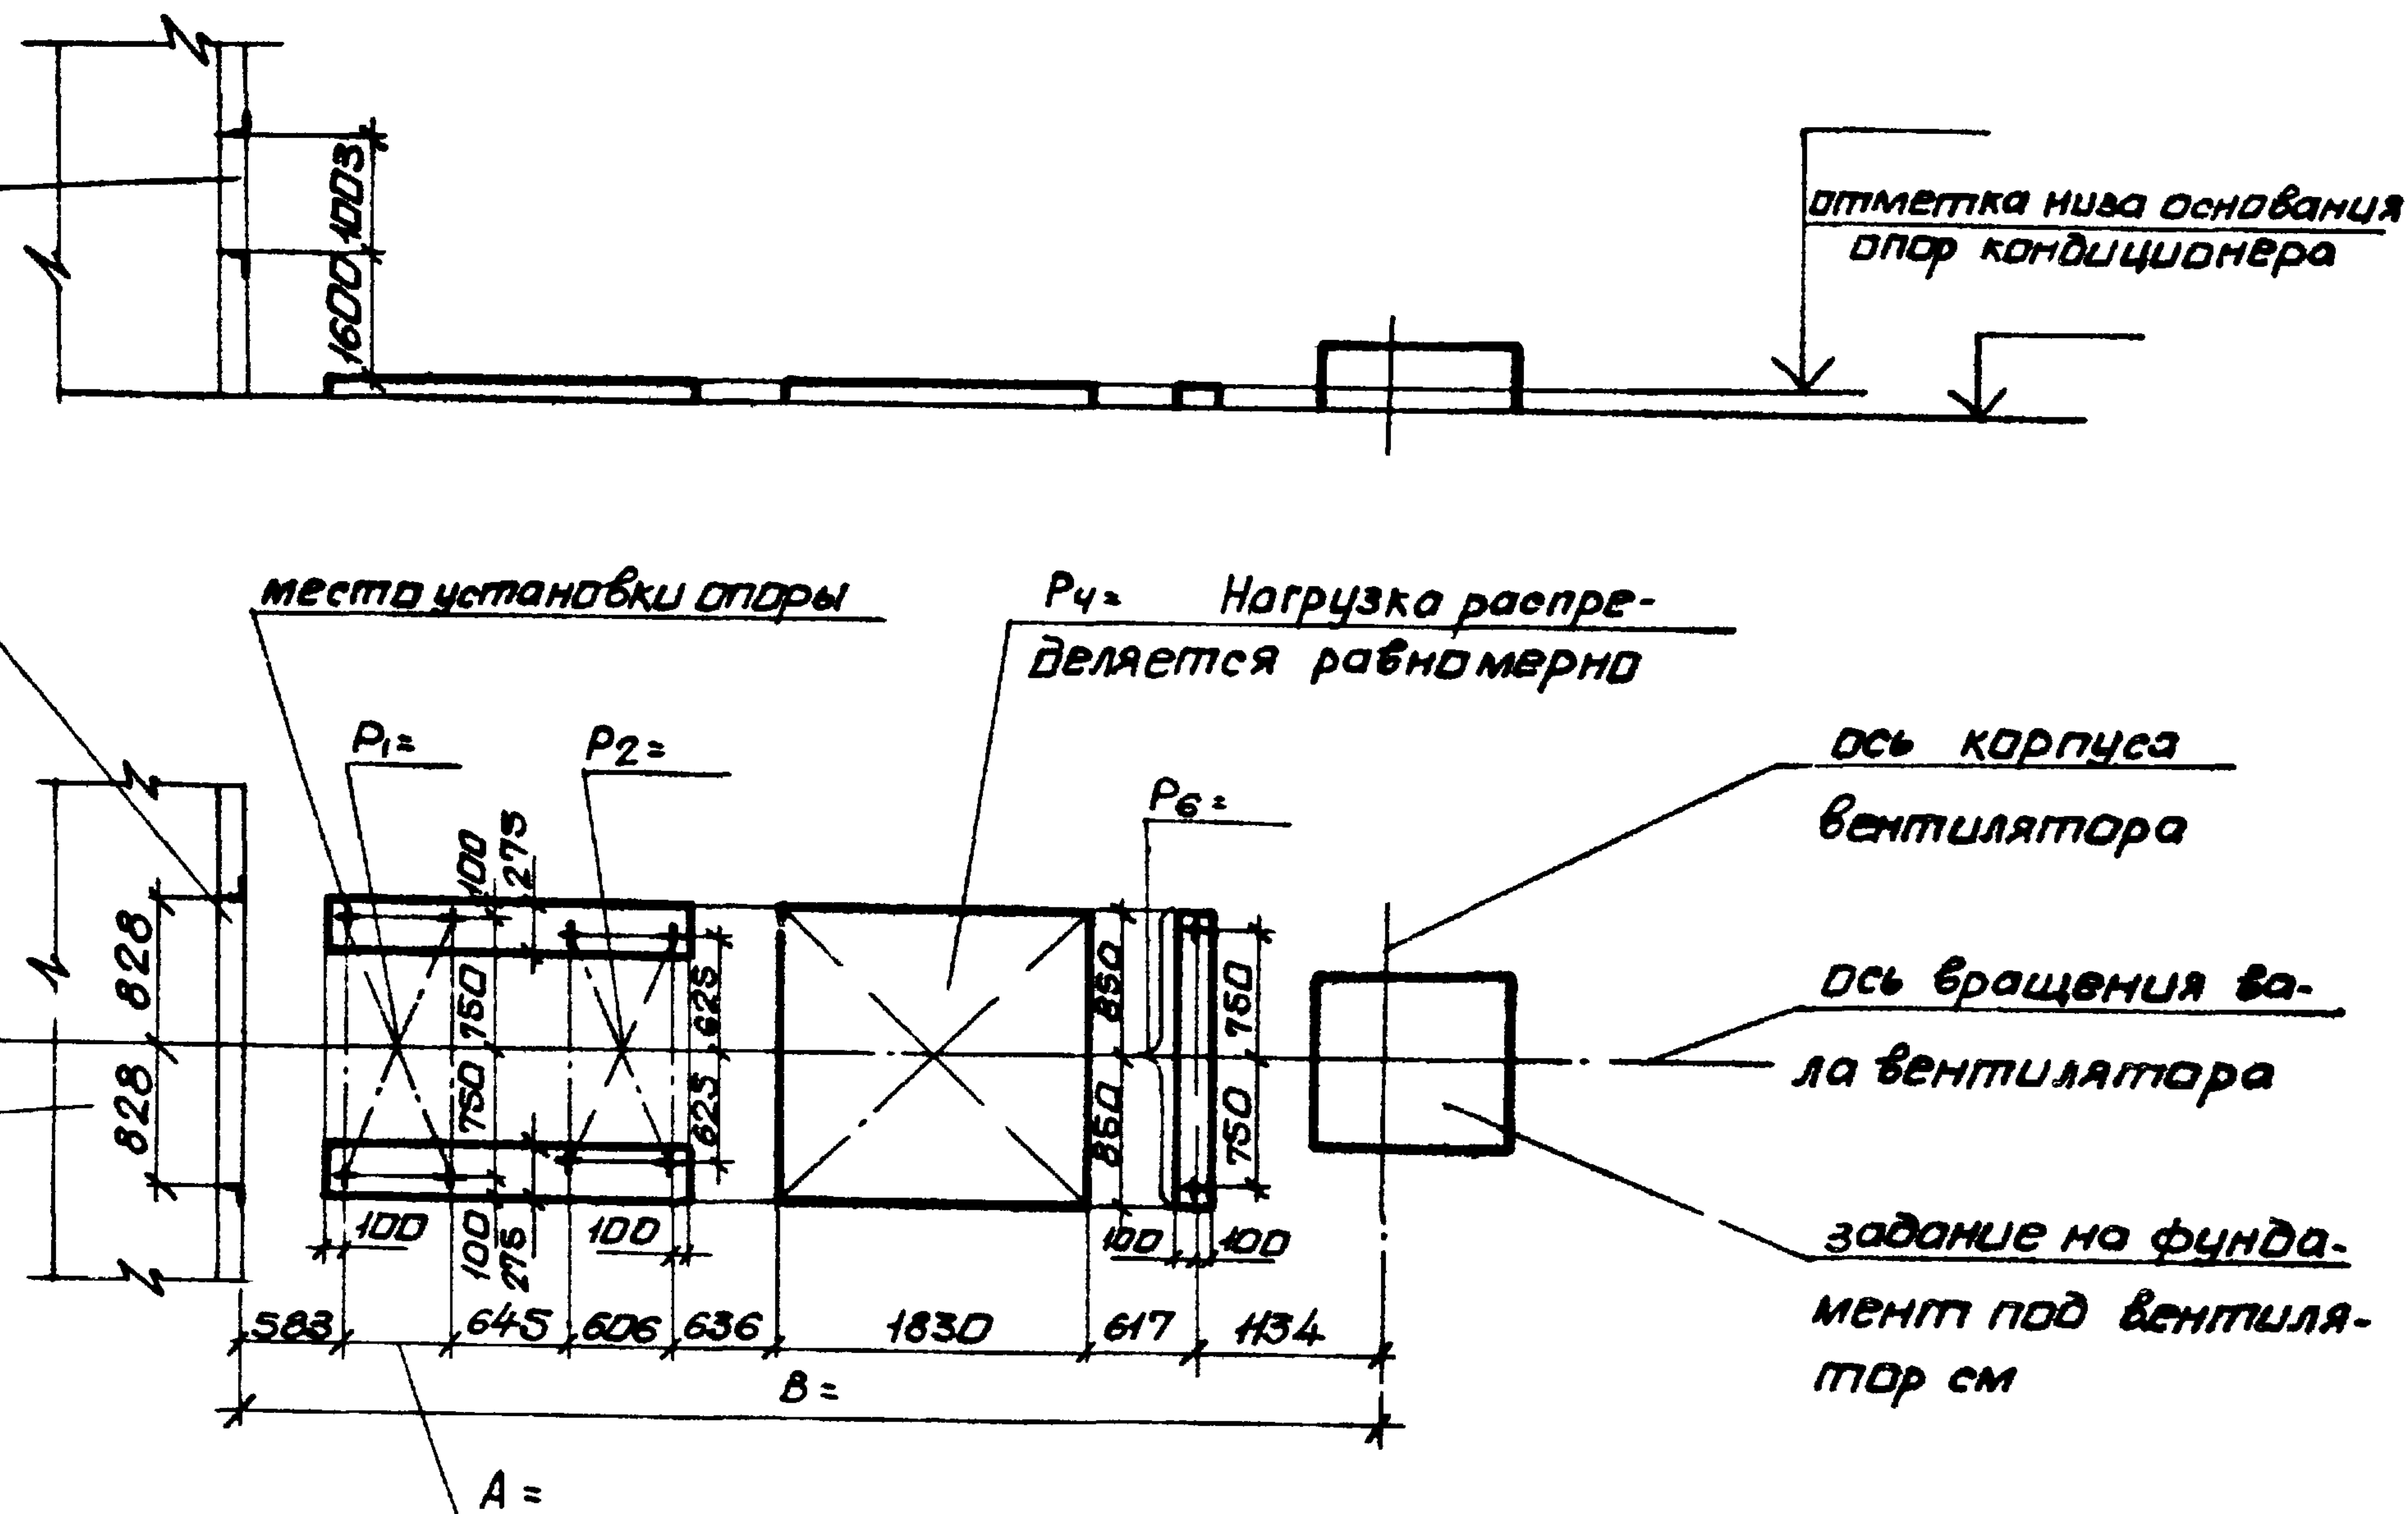


7
9091/4

Исполн.	Белухов		904-02-1885		
Гл. спец.	Синюцкий		Центральные кондиционеры КТЦ 2		
Рук. гр.	Веропов		Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Табак		Строительное здание	Страниц	Лист
Ст. инж.	Бяльская			Р	С
Ст. инж.	Галичев		КТЦ 2-40 Компоненты 7,11		
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		

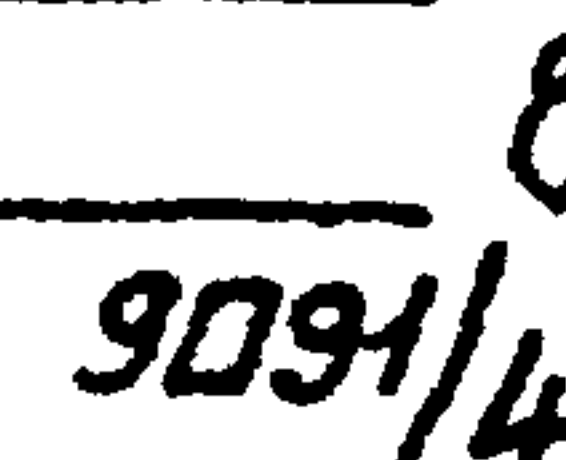


Исполн.	Белозуб	И.И.	904-02-18 85		
Гл. спец.	Синайский	И.И.			
Рук. гр.	Вартабегян	И.И.	Центральные кондиционеры КТЦ 2 Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Табак	И.И.			
Ст. инж.	Бяльская	И.И.	Строительное задание		
Ст. инж.	Голычев	И.И.			
			Страница	Лист	Листов
			Р	6	
			КТЦ 2-63 Компоновки 7, II.		Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ



Исполн.	Белюсов				904-02-1885
Гл. спец.	Олейников				Центральные кондиционеры КТЦ 2
Рук. гр.	Верещагин				Исходные данные для составления заданий
Ст. инж.	Тобак				Строительное здание
Ст. инж.	Бяльская				Стандарт Лист
Ст. инж.	Голышев				Листов
					Р 7 70
					КТЦ 2-80. Компоненты 7, 11.
					Госстрой СССР
					ХАРЬКОВСКИЙ
					САНТЕХПРОЕКТ




Нач. отд.	БЕЛОУСОВ		904-02-18 85		
Гл. спец.	ОИНАЙСКИЙ	Милл	Центральные кондиционеры КТЦ 2		
Р.ж. гр.	ВЕРИТОВСКИЙ	Милл	Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	ПАБАК	Милл	Строительное задание		
Ст. инж.	БЯЛЬСКАЯ	Милл	Страница Лист Листов		
Ст. инж.	ГОЛУЧЕВ	Милл	Р	8	70
			КТЦ 2-125		
			Компоновки 7, 11.		
			Госстрой СССР		
			ХАРЬКОВСКИЙ		
			САНТЕХПРОЕКТ		



Нач. отд.	Белюсов		904-02-1885		
П. спец.	Синюцкий		Центральные кондиционеры КТЦ 2 Исходные данные для составления заданий.		
Рук. гр.	Веротольская				
Ст. инж.	Тюбак		Строительное задание	Ст. инж.	Лист
Ст. инж.	Бяльская			Р	9
Ст. инж.	Голычев		КТЦ 2-160. Компонировка?	Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ	

11
9091/4



Нач. пр.	Беляев	Гл. инж.	Динайский	Рект.	Воротников	Ст. инж.	Подок	Ст. инж.	Бяльская	Ст. инж.	Галичев	904-02-1885					
												Центральные кондиционеры КТЦ-2.					
												Исходные данные для составления задоний					
												Строительное задоние		Стадия		Лист	Листов
														Р	10		
												КТЦ-2-160.		Госстрой СССР			
												Компоновка II		ХАРЬКОВСКИЙ			
														САНТЕХПРОЕКТ			


Проем 5156x2003h

в ограждающей конструкции воздухо-
заборной камеры
обрамить L50x5 Вер-
тикальная нагруз-
ка $P_7 =$

ось кондиционера


воздухозаборная
камера

места установки
опоры

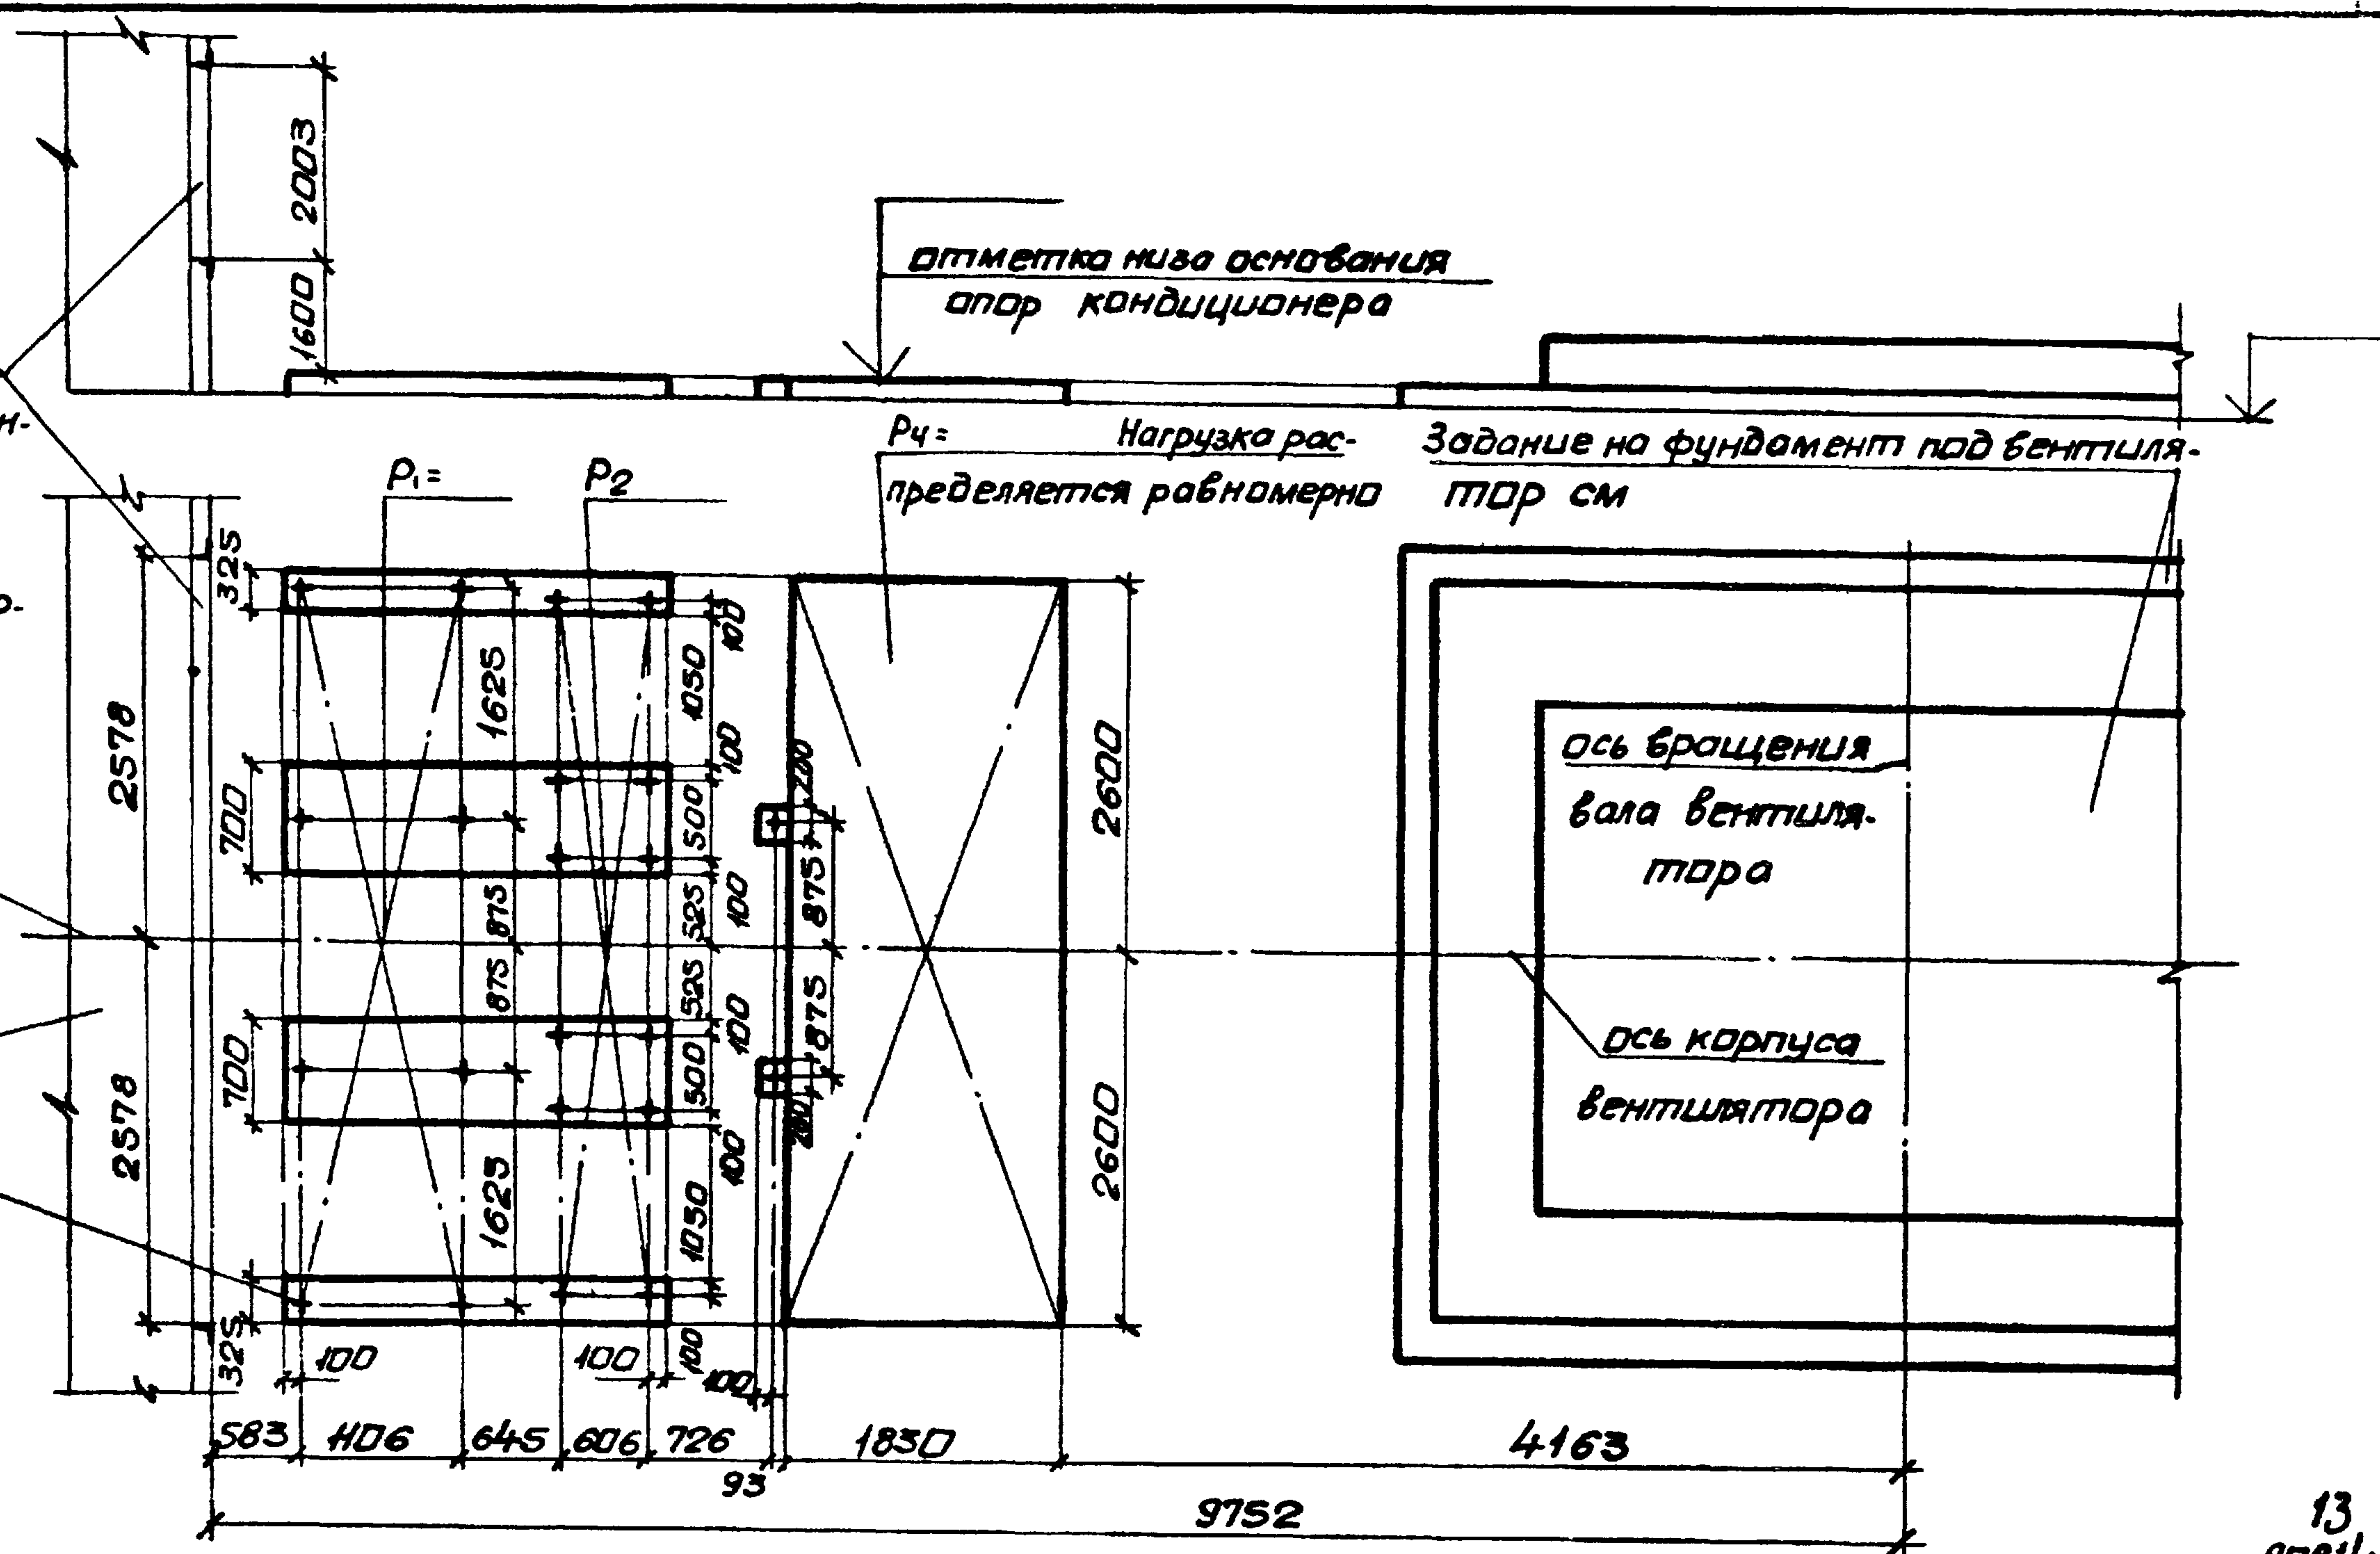

13
9091/4

Нач. отд.	Беляжов		904-02-1885		
Гл. спец.	Синайский		Центральные кондиционеры КТЦ2. Исходные данные для составления заданий.		
Рук. гр.	Веропоткин				
Ст. инж.	Табак		Строительное задание	Лист	Листов
Ст. инж.	Бальская			Р	И
Ст. инж.	Галичев		КТЦ2-200. Компоненты.	Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ	



14
9091/4

Исх. л. 10	Белопуско	Белопуско	904-02-18.85
Гл. спец.	Синотиский	Синотиский	Центральные кондиционеры КТЦ 2. Исходные данные для составления заданий
Рук. гр.	Воропобей	Воропобей	
Ст. инж.	Табак	Табак	Строительное задание
Ст. инж.	Бяльская	Бяльская	
Ст. инж.	Галичур	Галичур	Р
			12
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ


Проем 5156x2503 h

в ограждающей конструкции воздухо-заборной камеры обрмить L50x5 вертикальная нагрузка $P_7 =$

ось кондиционера

воздухозаборная камера

место установки опоры

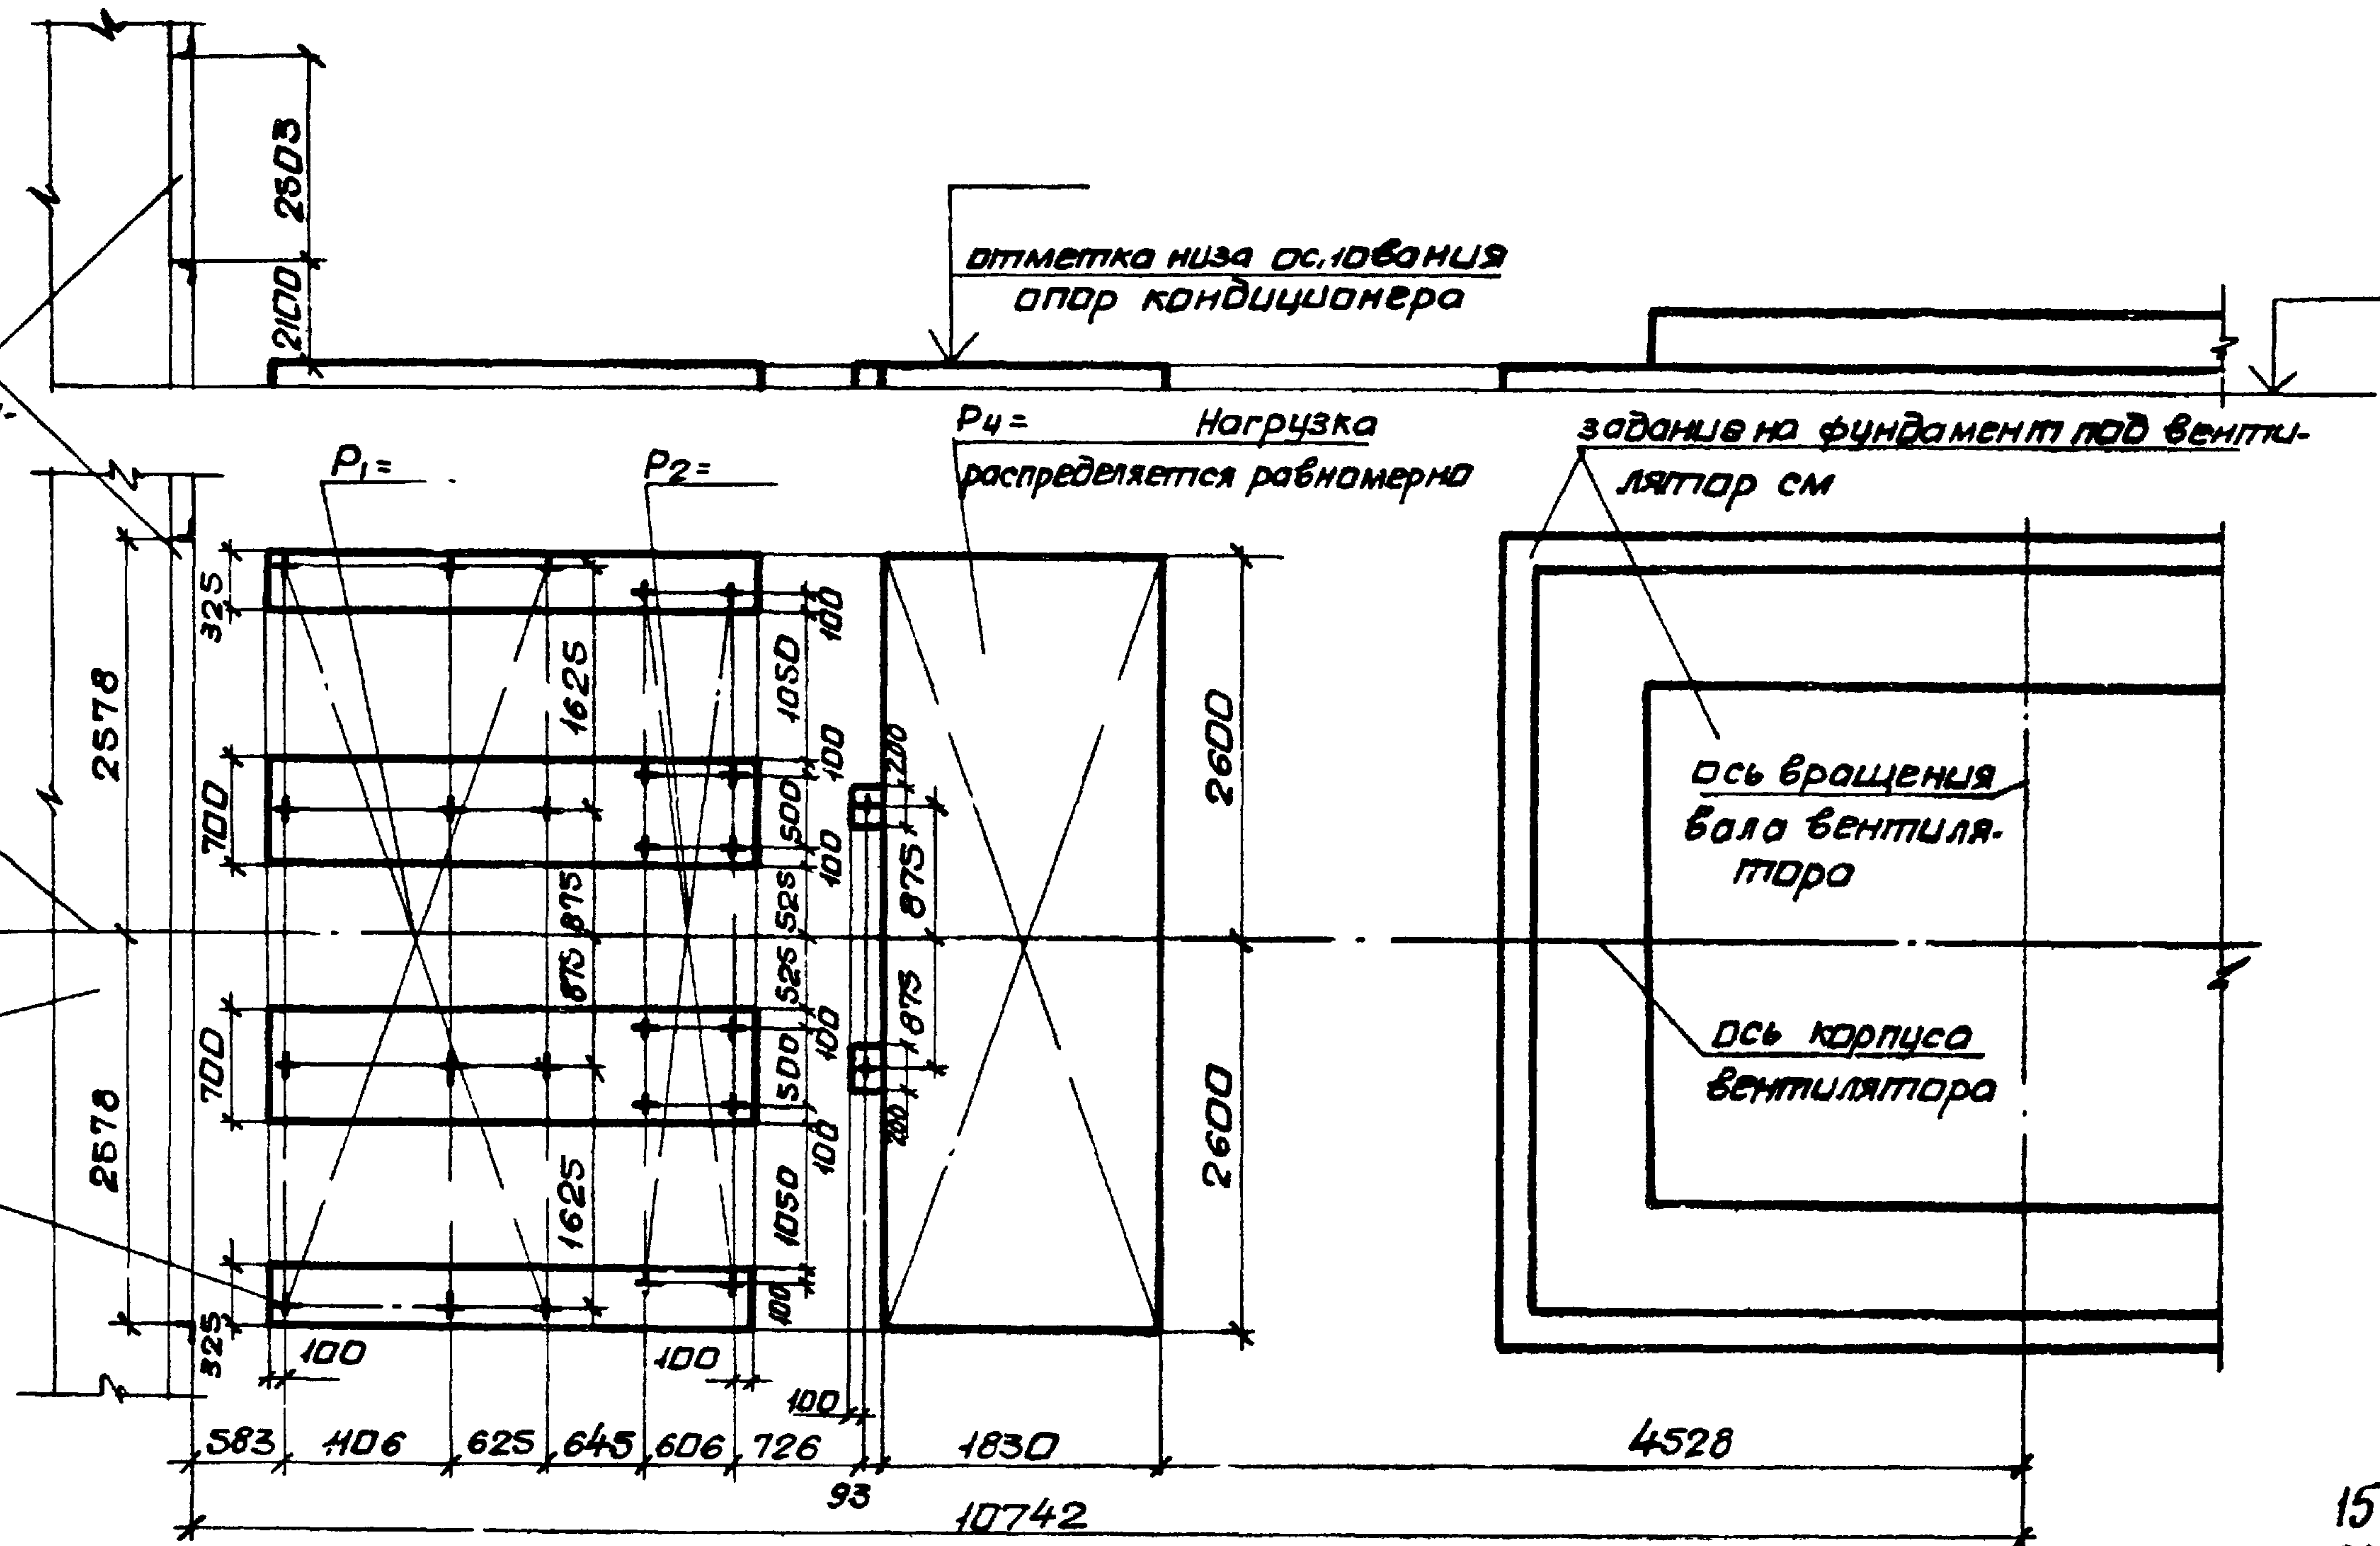


15
9091/4

Нач. отд.	Белочков		904-02-1885		
Гл. спец.	Синюшкин		Центральные кондиционеры КТЦ-2		
Рук. гр.	Верапатова		Основные данные для составления задания		
Ст. инж.	Табак		Строительное задание	Стадия	Лист
Ст. инж.	Белянская			Р	13
Ст. инж.	Галичев		КТЦ-2-250 Компоновка И	Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ	

Проем 828х503
В ограждающей кон-
струкции воздухо-
заборной камеры
обрамить 150х5. Вер-
тикальная нагруз-
ка P_7


Ось кондиционера

Воздухозаборная
камера

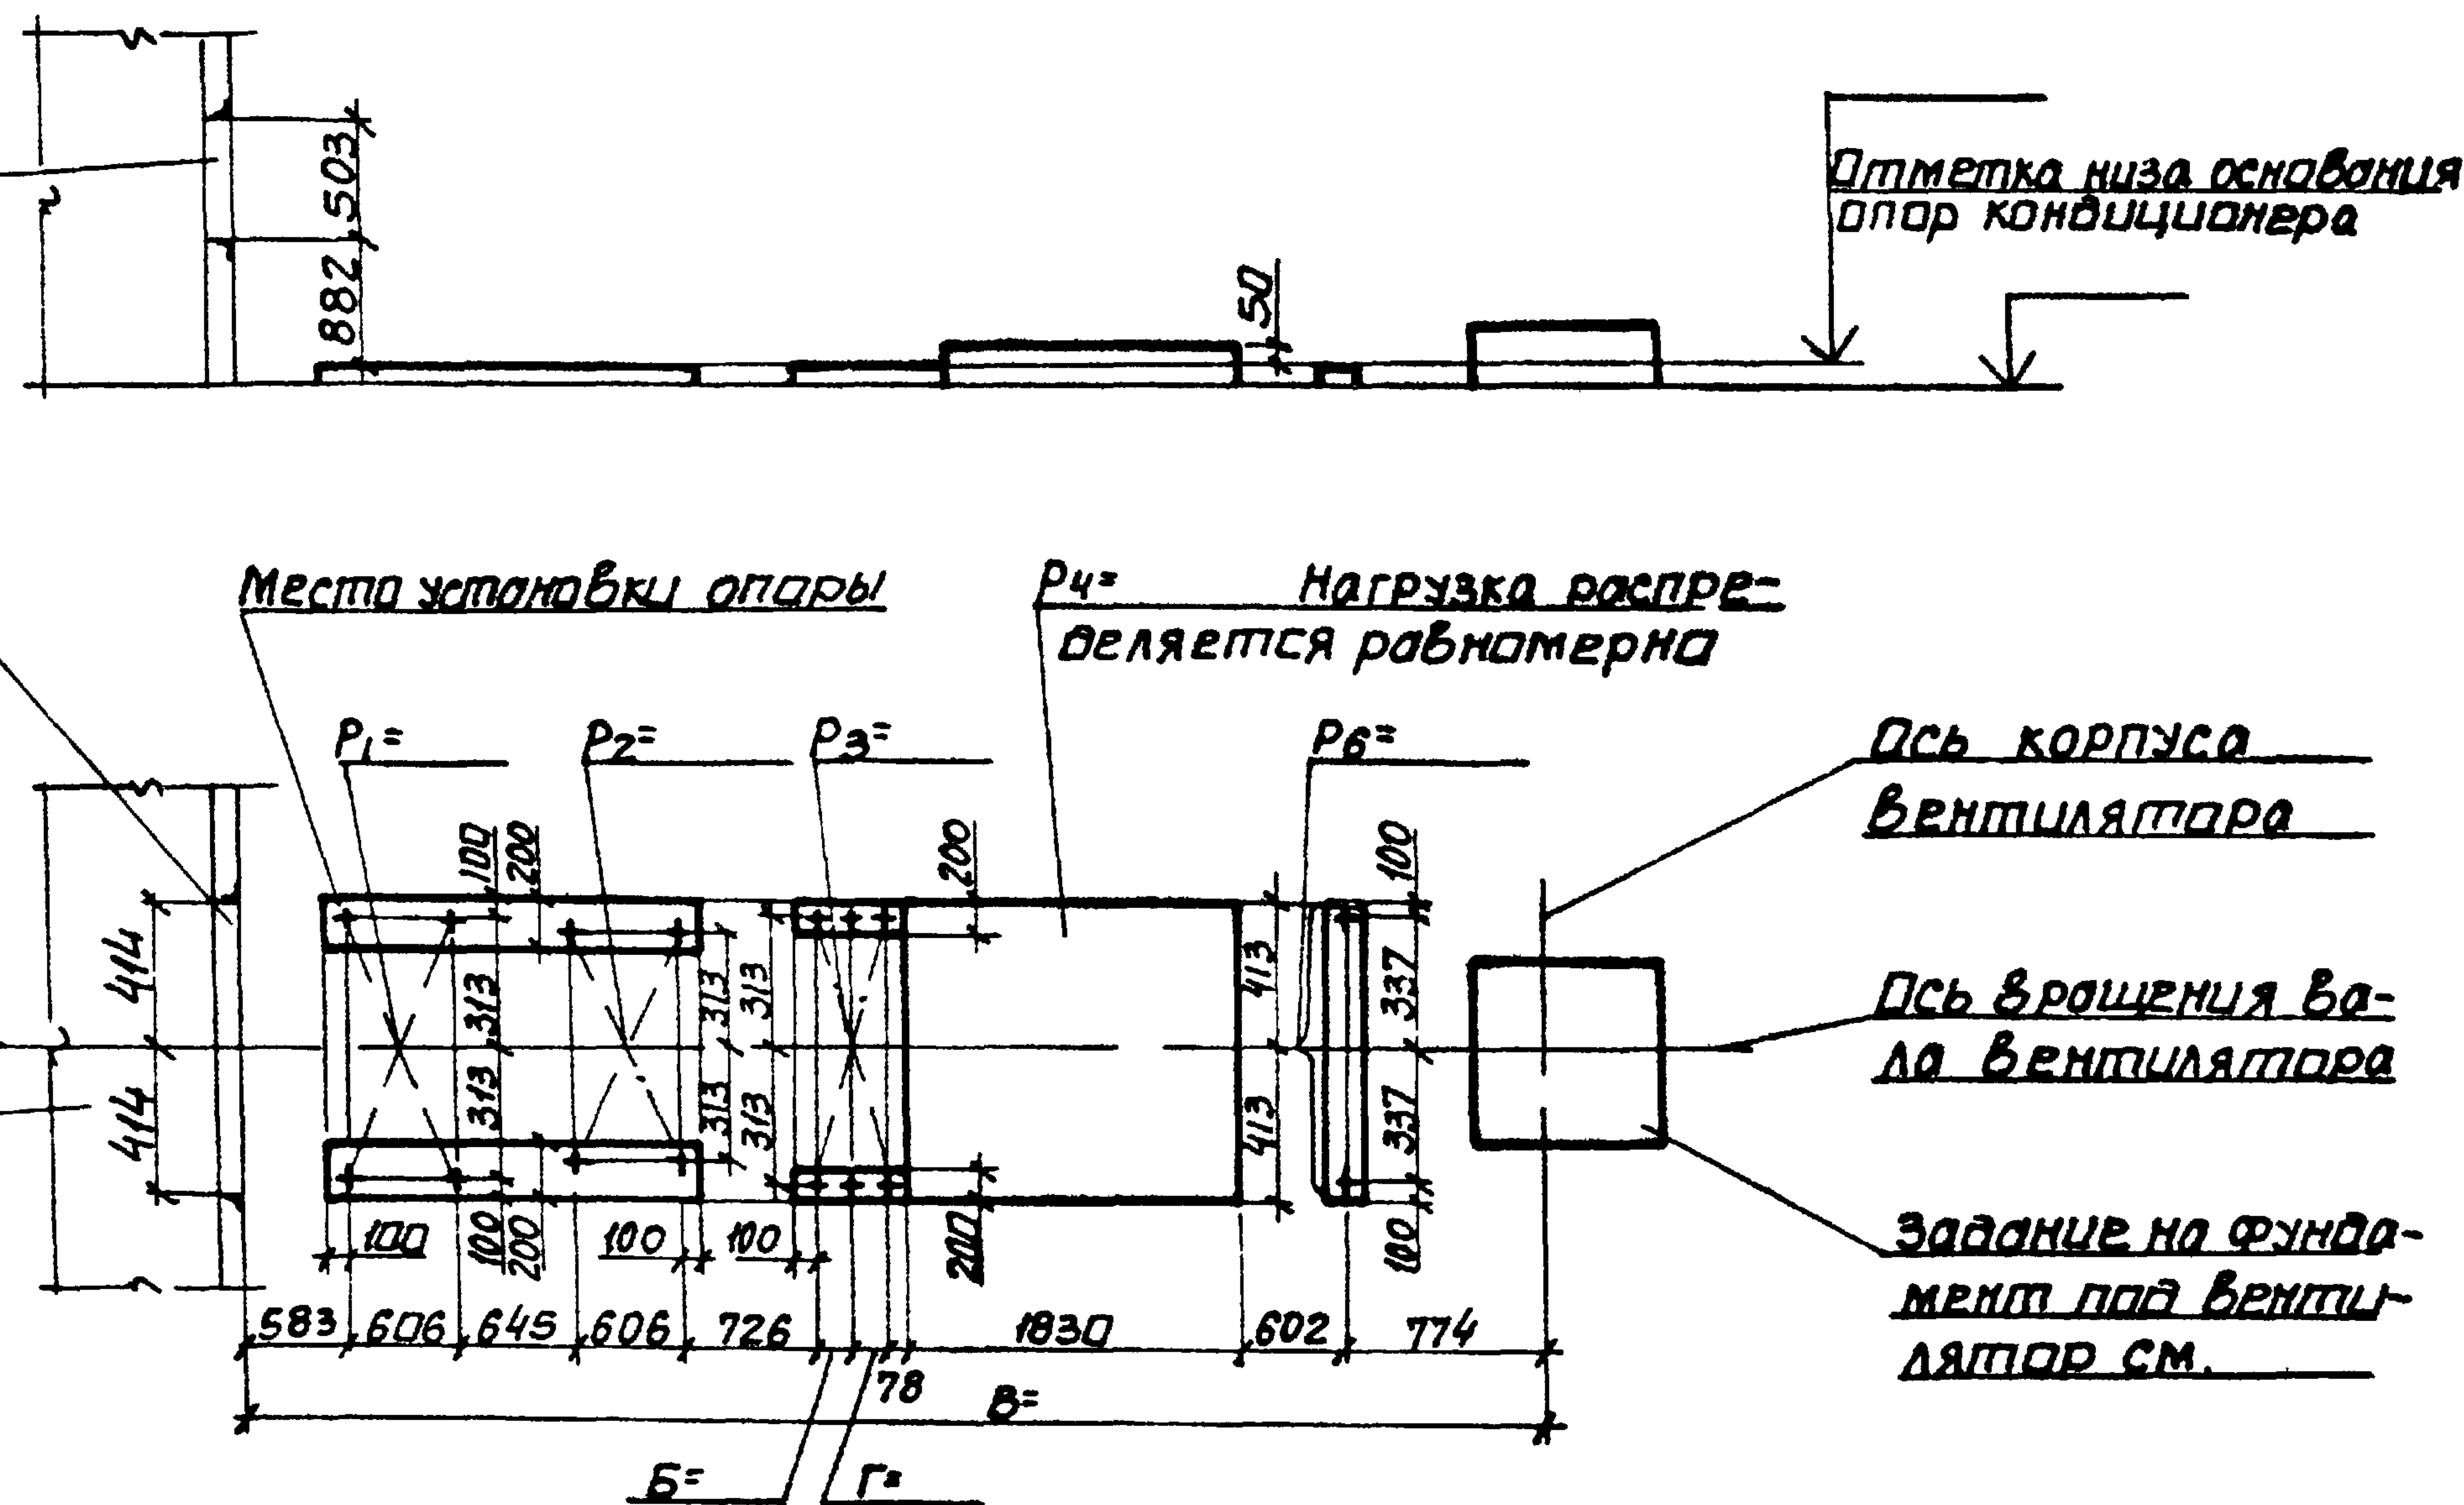


16
9091/4

Нач. отд.	Белозуб		904-02-1885		
Гл. спец.	Гинайский		Центральные кондиционеры КТЦ 2		
Рук. гр.	Вероловский		Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Тюбак		Строительное задание	Стадия	Лист
Ст. инж.	Бяльская			Р	14
Ст. инж.	Голычев		КТЦ 2-10		
			Компоновки 8, 12.		
			Госстрой СССР		
			ХАРЬКОВСКИЙ		
			САНТЕХПРОЕКТ		

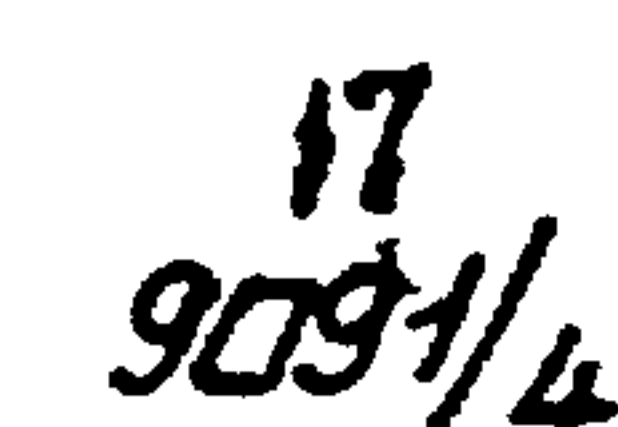

Ноч. отд.	Белюсов		904-02-1885		
П. спец.	Синюшкин		Центральные кондиционеры КТЦ 2		
Рук. гр.	Верещагин		Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Табак		Строительное задание		
Ст. инж.	Бяльская		Стадия	Лист	Листов
Ст. инж.	Галичев		Р	15	70
			КТЦ 2-20 компоновки 8, 12.		
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		



18
9091/4


Нач. отд.	Белозуб		904-02-18.85
Гл. спец.	Ситайский		Центральные кондиционеры КТЦ 2
Рук. гр.	Воропобей		Исходные данные для составления задания
Ст. инж.	Побок		Строительное задание
Ст. инж.	Бяльская		Стадия
Ст. инж.	Голычев		Лист
			Р 16 70
			КТЦ 2-31,5.
			Компоновки 8, 12
			Госстрой СССР
			ХАРЬКОВСКИЙ
			САНТЕХПРОЕКТ

Проем $1656 \times 1003 \text{ h}$
в ограждающей кон-
струкции в воздухо-
заборной камеры
обратить 150×5 . Вер-
тикальная нагрузка
 $P_7 =$

БСБ КОНДИЦИОНЕРА

воздухозаборная
камера

ответства на изд. основания
двор кондиционера

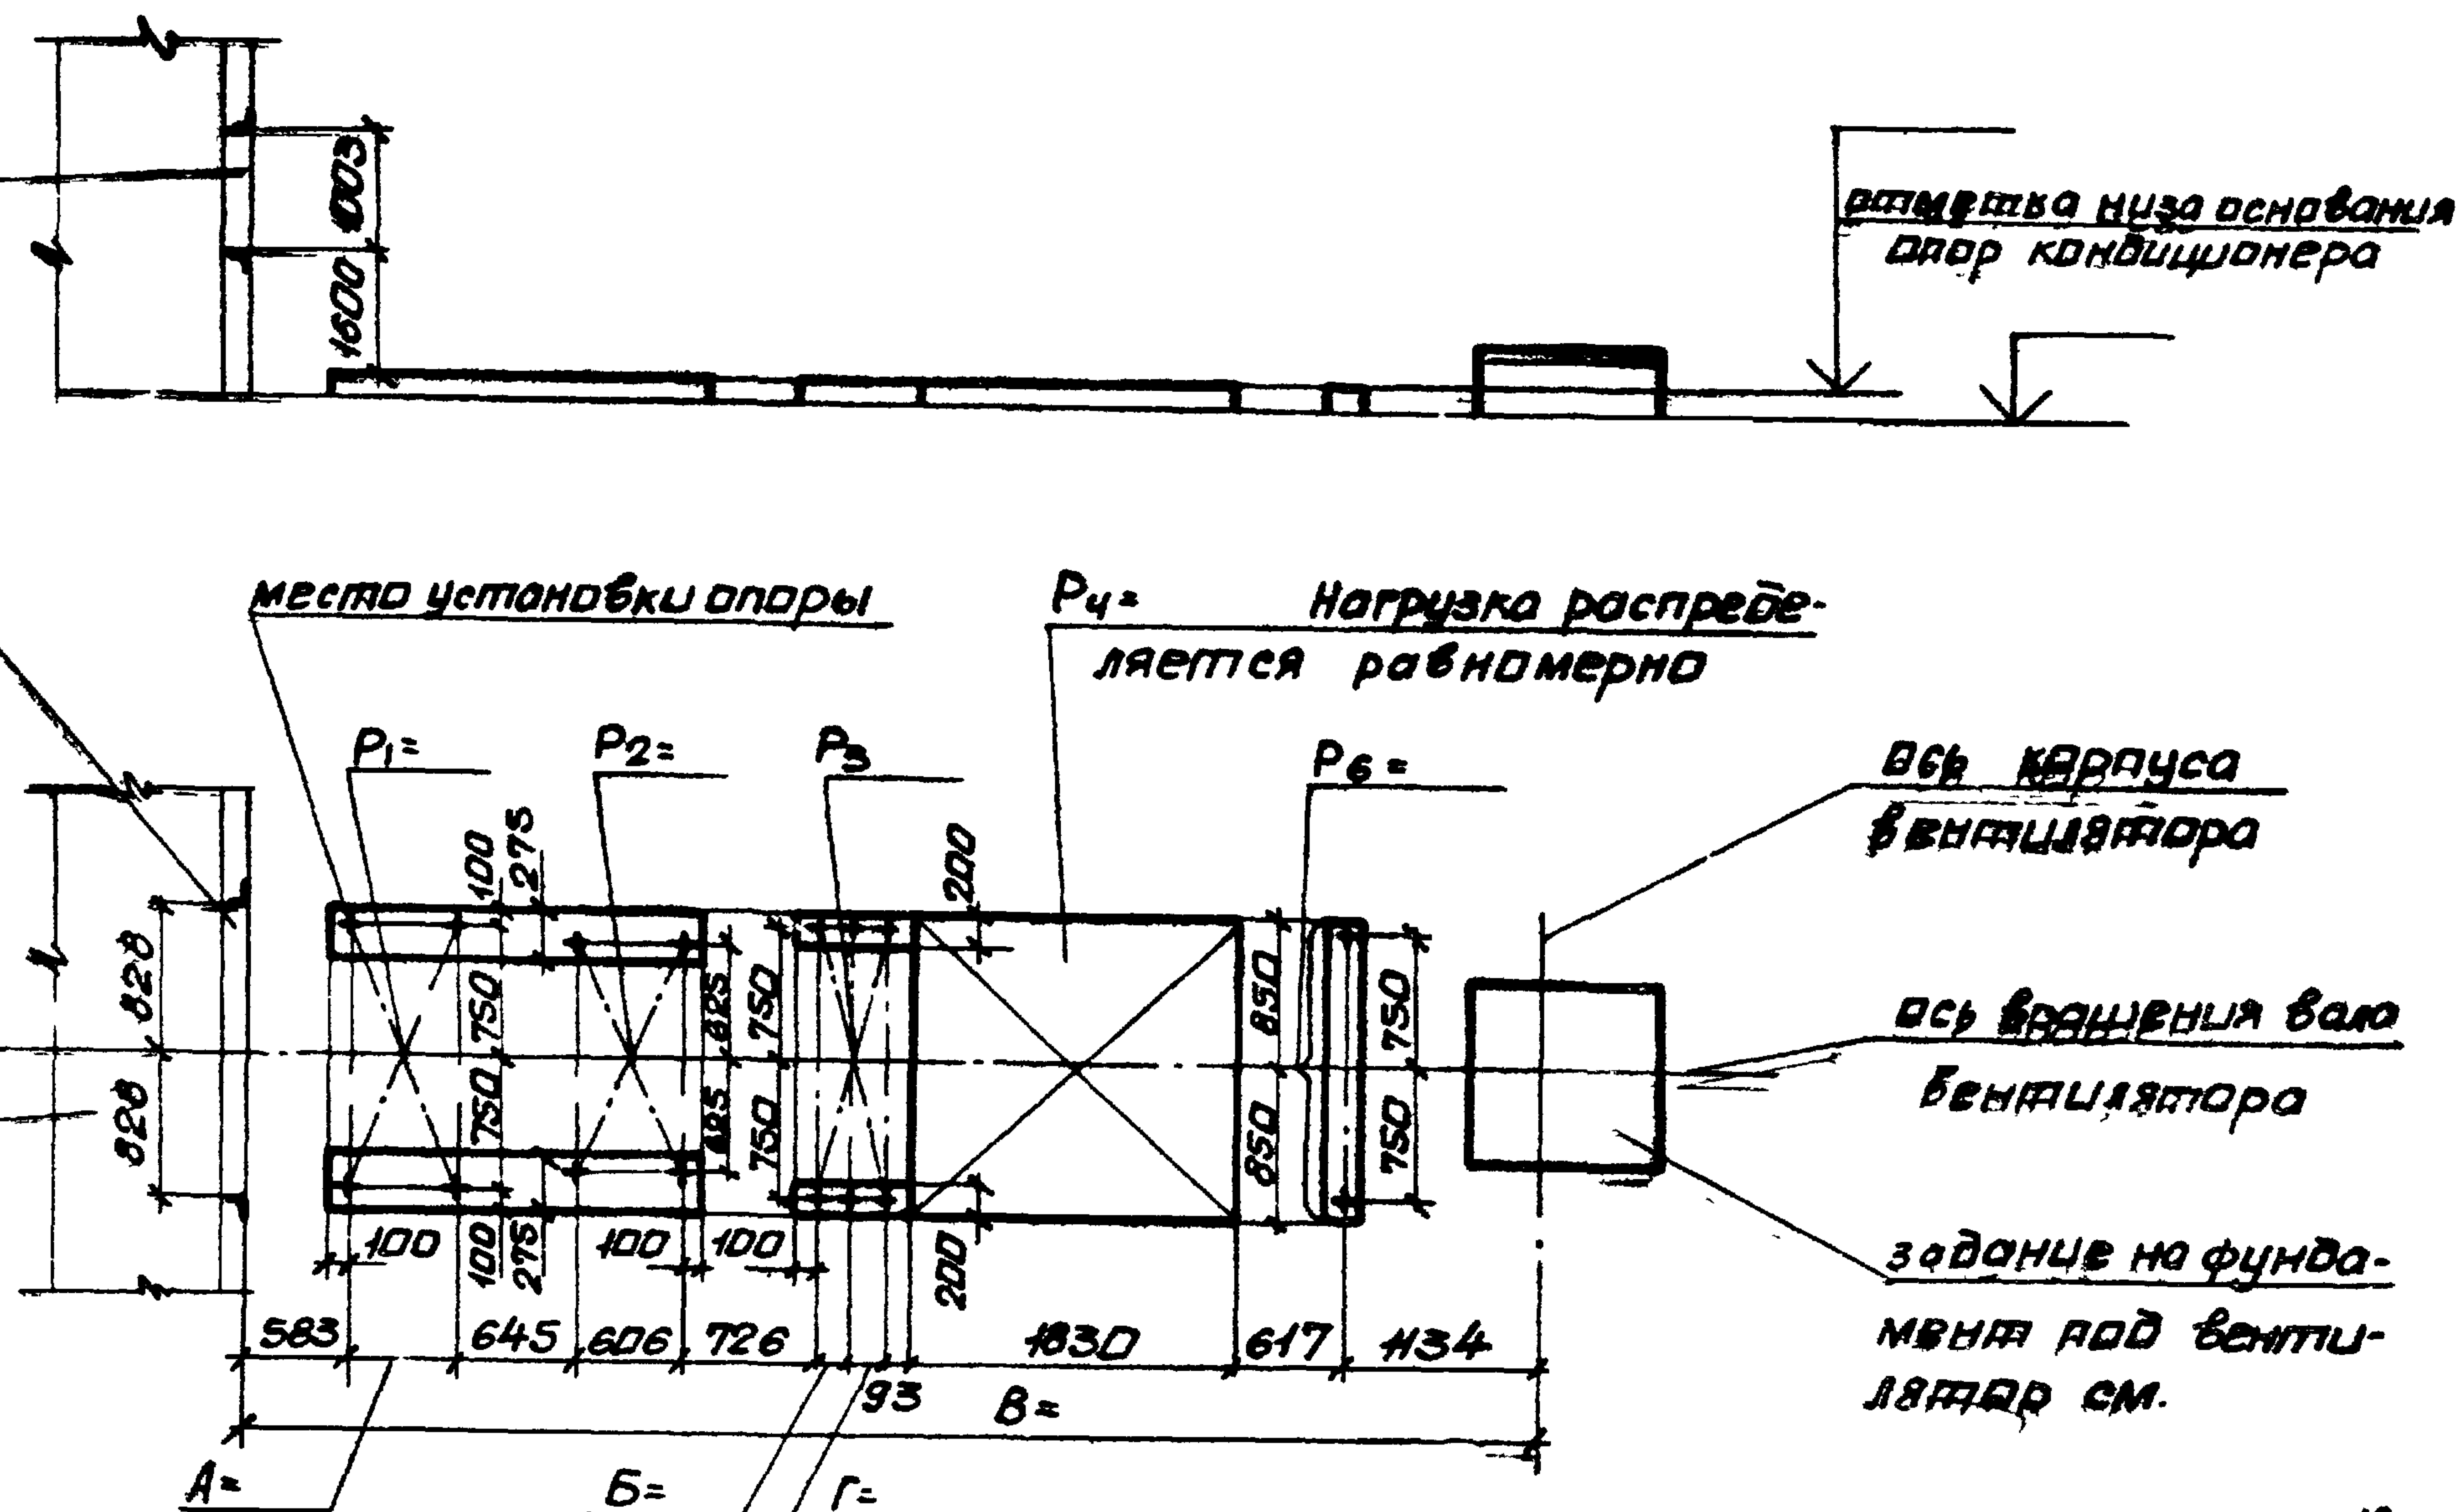


19
9091/4

Имя отч	Белогород	904-02-18 85
Гр. спец.	Синайский	Центральные кондиционеры КТЦ2
Руч. гр.	Воропаевский	Исходные данные для составления задания
Ст. инж.	Гладков	Строительное задание
Ст. инж.	Бальская	Строительный лист
Ст. инж.	Галичев	Лист 17
		Лист 70
		КТЦ2-40 компоновка 8,12
		Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Проем 3406 x 1013 h
в ограждающей кон-
струкции воздухо-
заборной камеры
обратить 150x15. Вер-
тикальная нагруз-
ка $P_7 =$

Псв кондиционера

Воздухозаборная
камера

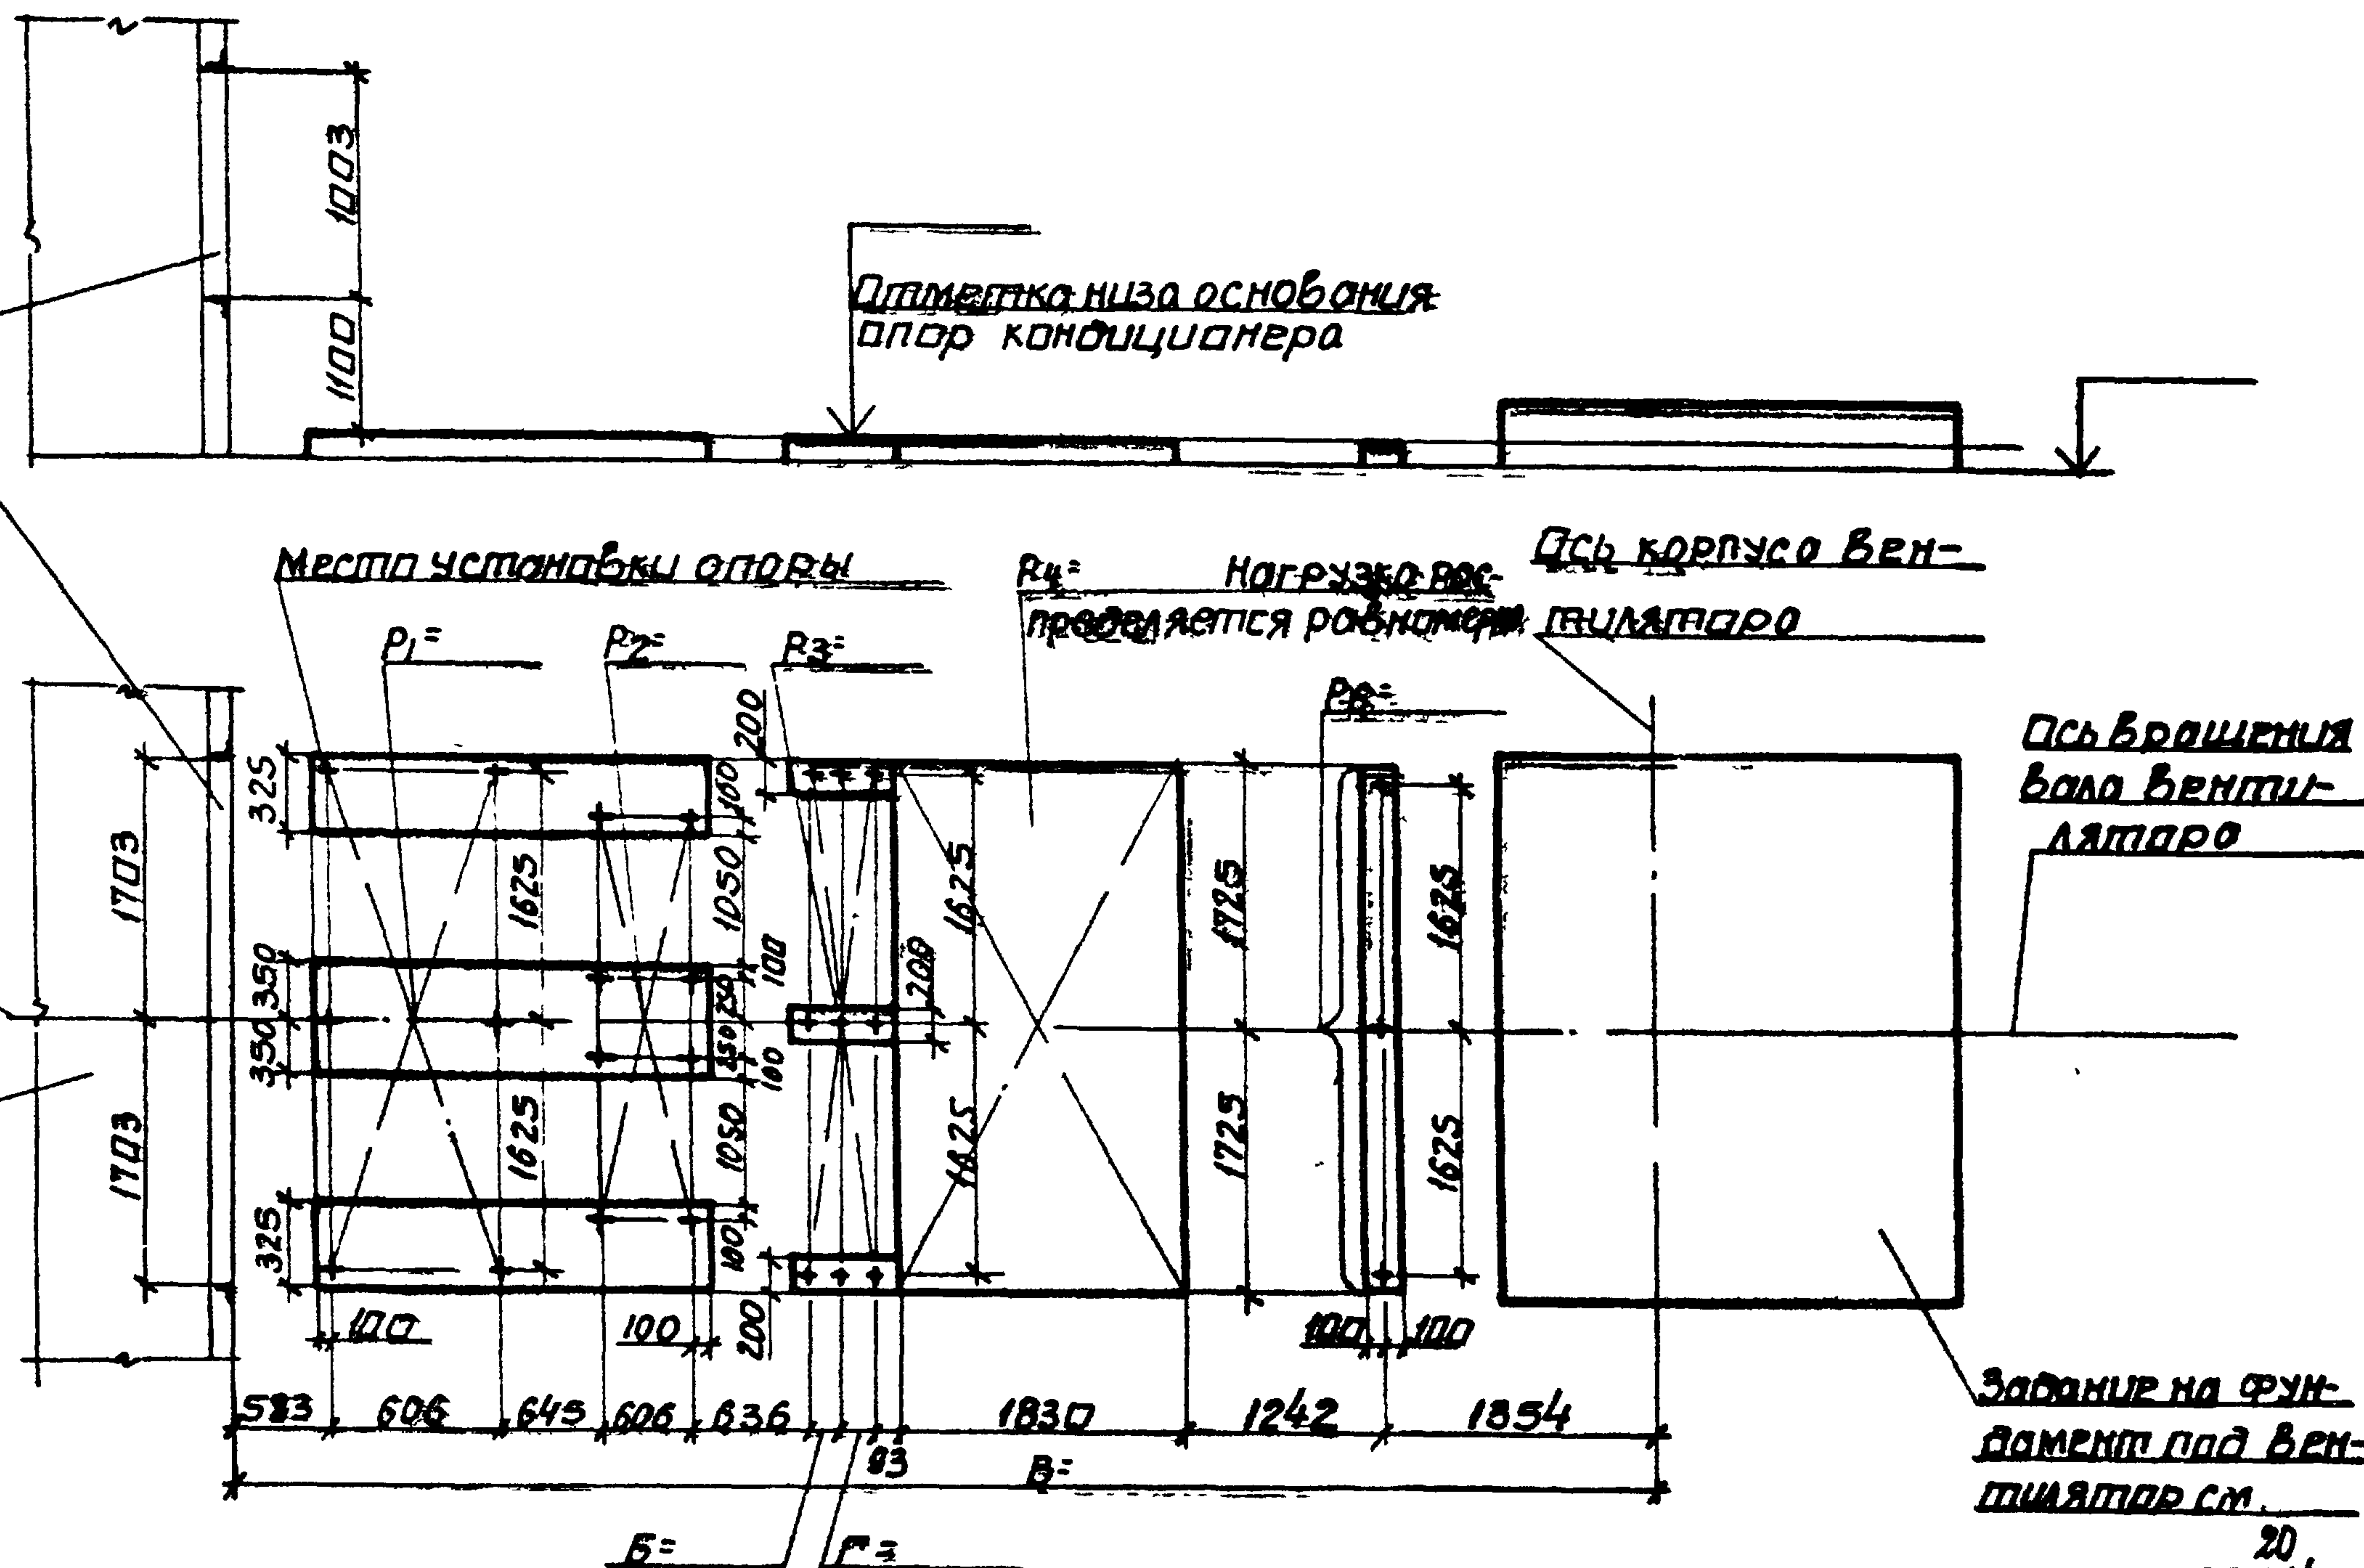

20
9091/4

Исполн. Белуха Б.	Провер. Г. Р. Вологодский	Деталь	904-02-18.85
Исполн. Г. Р. Вологодский	Провер. Г. Р. Вологодский	Деталь	Центральные кондиционеры КТЦЗ.
Исполн. Г. Р. Вологодский	Провер. Г. Р. Вологодский	Деталь	Исходные данные для составления задания
Исполн. Г. Р. Вологодский	Провер. Г. Р. Вологодский	Деталь	Строительное задание
Исполн. Г. Р. Вологодский	Провер. Г. Р. Вологодский	Деталь	КТЦЗ-63
Исполн. Г. Р. Вологодский	Провер. Г. Р. Вологодский	Деталь	Компоновки 8, 12.
Исполн. Г. Р. Вологодский	Провер. Г. Р. Вологодский	Деталь	Госстрой СССР
Исполн. Г. Р. Вологодский	Провер. Г. Р. Вологодский	Деталь	ХАРЬКОВСКИЙ
Исполн. Г. Р. Вологодский	Провер. Г. Р. Вологодский	Деталь	САНТЕХПРОЕКТ

Проем 3406x1003h
в ограждающей кон-
струкции воздухо-
заборной камеры
обрамить L50x5 вер-
тикальная нагрузка
 $P_7 =$

ось кондиционера

воздухозаборная
камера

отметка низа основания
опор кондиционера

место установки опоры


$P_4 =$ Нагрузка рас-
пределяется равномерно

ось корпуса вен-
тилятора

ось вращения
вала венци-
лятора

задание на фун-
дамент под вен-
тилятор см. 21

9091/4

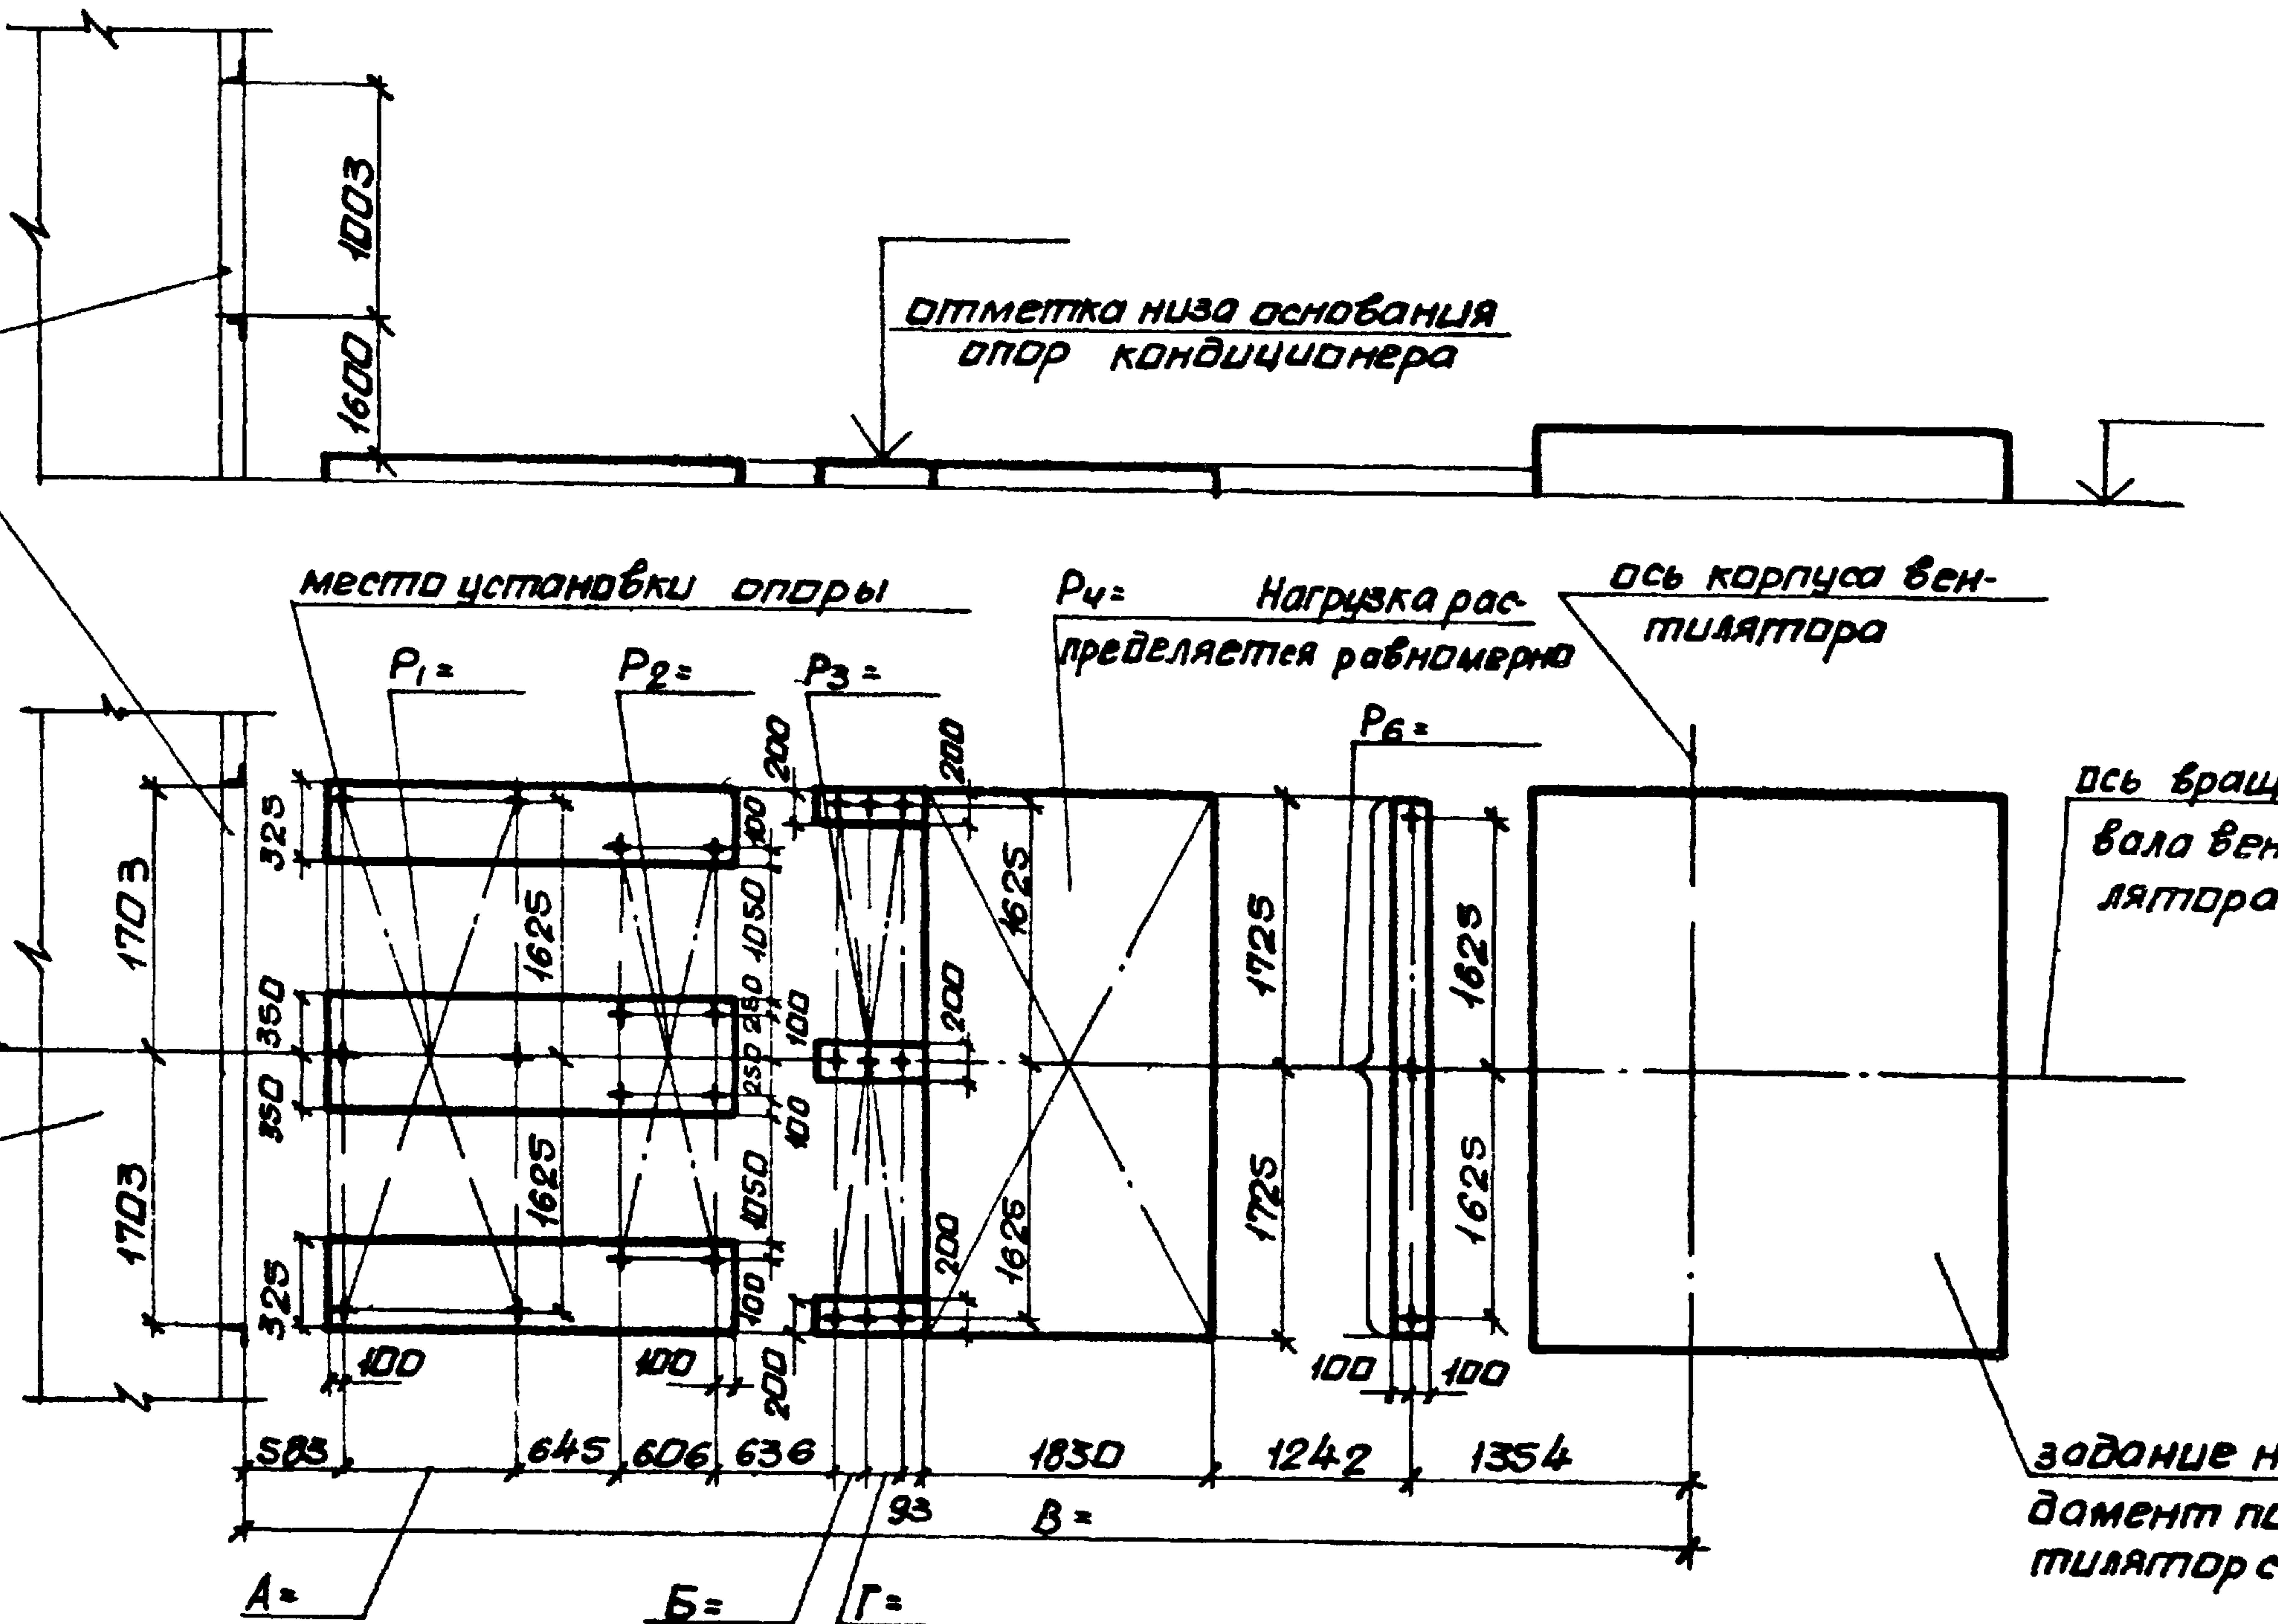


Исполн	Белочев								904-02-1885
Гл. спец	Синайский								Центральные кондиционеры КЦ2
Рук. гр.	Веретвельн								Исходные данные для составления заданий
Ст. инж.	Птабак								Строительное задание
Ст. инж.	Бальская								Р 19 70
Ст. инж.	Галичев								КЦ2-80 Компонировки 8,12
									Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ


Предмет 3406х2003
в ограждающей кон-
струкции базово-
заборной камеры
абразит 450х5. Вер-
тикальная нагруз-
ка $P_7 =$

Пс кондиционера

Воздухозаборная
камера

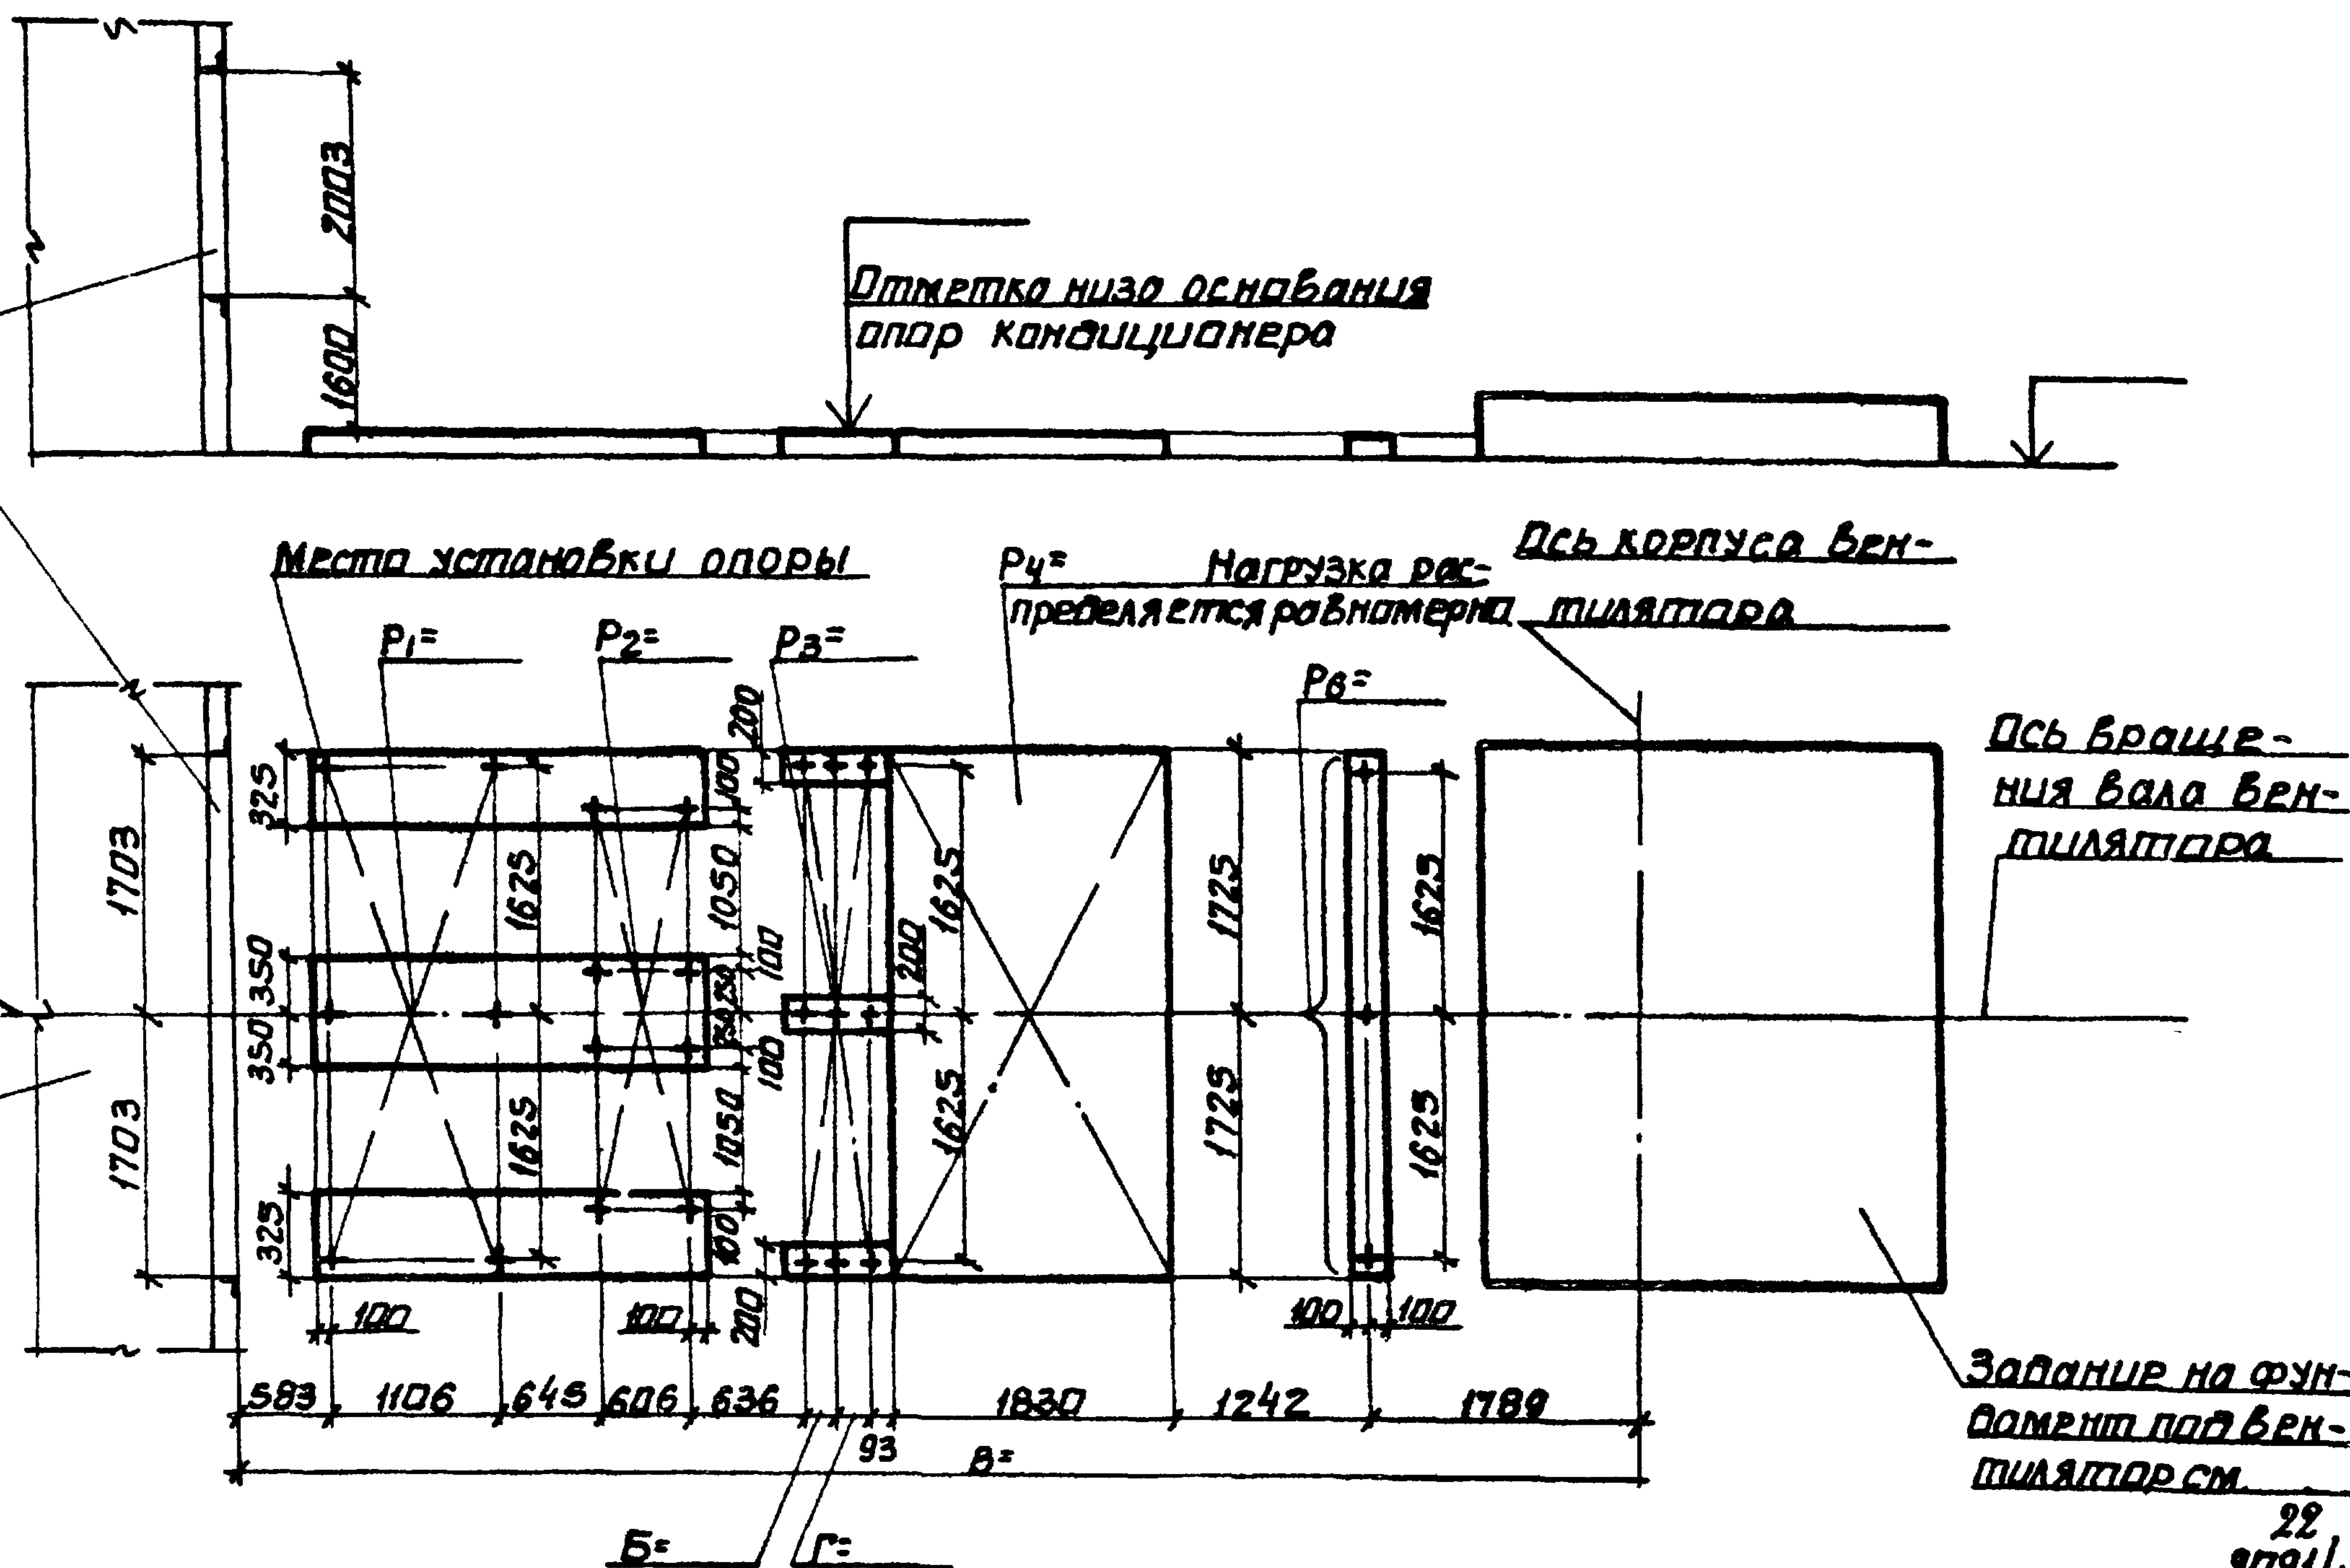


Нач.пр. Белозуб	904-02-18.85
Гл. спец. Синайская	Центральные кондиционеры КТЦ 2. Исходные данные для составления задания
Рук. гр. Верапатова	Строительное задание
Ст. инж. Палак	Старый лист
Ст. инж. Бяльская	Лист
Ст. инж. Голышев	Р 20 70
	КТЦ 2-125. Компоновки 8, 12
	Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ




23
9091/4

Нач. отд.	Белорусов		904-02-1885		
Гл. спец.	Синюбский		Центральные кондиционеры КТЦ2. Исходные данные для составления заданий		
Рук. гр.	Веропольский				
Ст. инж.	Тобак		Строительное задание	Станд.	Лист
Ст. инж.	Бяльская			Р	Лист
Ст. инж.	Галичев		КТЦ2-160 Компоненты	-1	70
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		




24
9091/4

Исполн. Белухов	Провер. Синайский	Утверд. Г.Р. Верещагин	Ст. инж. Тарак	Ст. инж. Бяльская	Ст. инж. Галицкий	904-02-1885		
						Центральные кондиционеры КЦ 2		
						Исходные данные для составления задания		
						Строительное задание	Страница	Лист
							Р	Листов
						КЦ 2-160.	22	70
						Компоновка 12.	Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ	

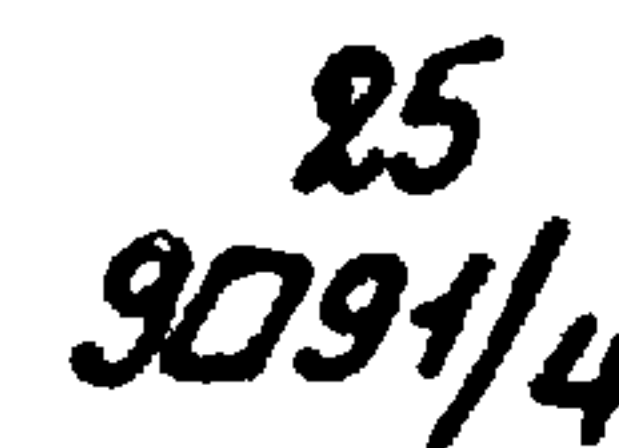


Нач. отд.	Белаяс	Белаяс	904-02-1885		
Гл. спец.	Синайский	Синайский	Центральные кондиционеры КТЦ 2.		
Рук. гр.	Авратович	Авратович	Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Табак	Табак			
Ст. инж.	Бяльская	Бяльская			
Ст. инж.	Галичев	Галичев			
			Строительное здание		
			Р 23 70		
			Госстрой ссср ХАРЬКОВСКИЙ САЙТЕХПРОЕКТ		
			КТЦ 2-200 Компоновка 12		



26
9091/4

Нач. отд.	Белоусов		904-02-18.85		
Гл. спец.	Синайский		Центральные кондоционеры КТЦ2.		
Рук. гр.	Веропотвляев		Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Табак		Строительное задание		
Ст. инж.	Бяльская		Стадия	Лист	Листов
Ст. инж.	Голычев		Р	24	70
			КТЦ2 - 250		
			Компоновка 8		
			Госстрой СССР		
			ХАРЬКОВСКИЙ		
			САНТЕХПРОЕКТ		




Нач. отд.	Белочков		904-02-1885		
Гл. спец.	Синайский		Центральные кондиционеры КТЦ2		
Рук. гр.	Сергеев		Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Табак		Строительное задание	Страница	Лист
Ст. инж.	Бальская			Р	Л
Ст. инж.	Галичев		КТЦ2-250 комплект 12	5	70
				Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ	

Проем 828x503h
в ограждающей кон-
струкции воздухо-
заборной камеры
оборудить L50x5. Вер-
тикальная нагруз-
ка P7=


Псь кондиционера

Воздухозаборная
камера

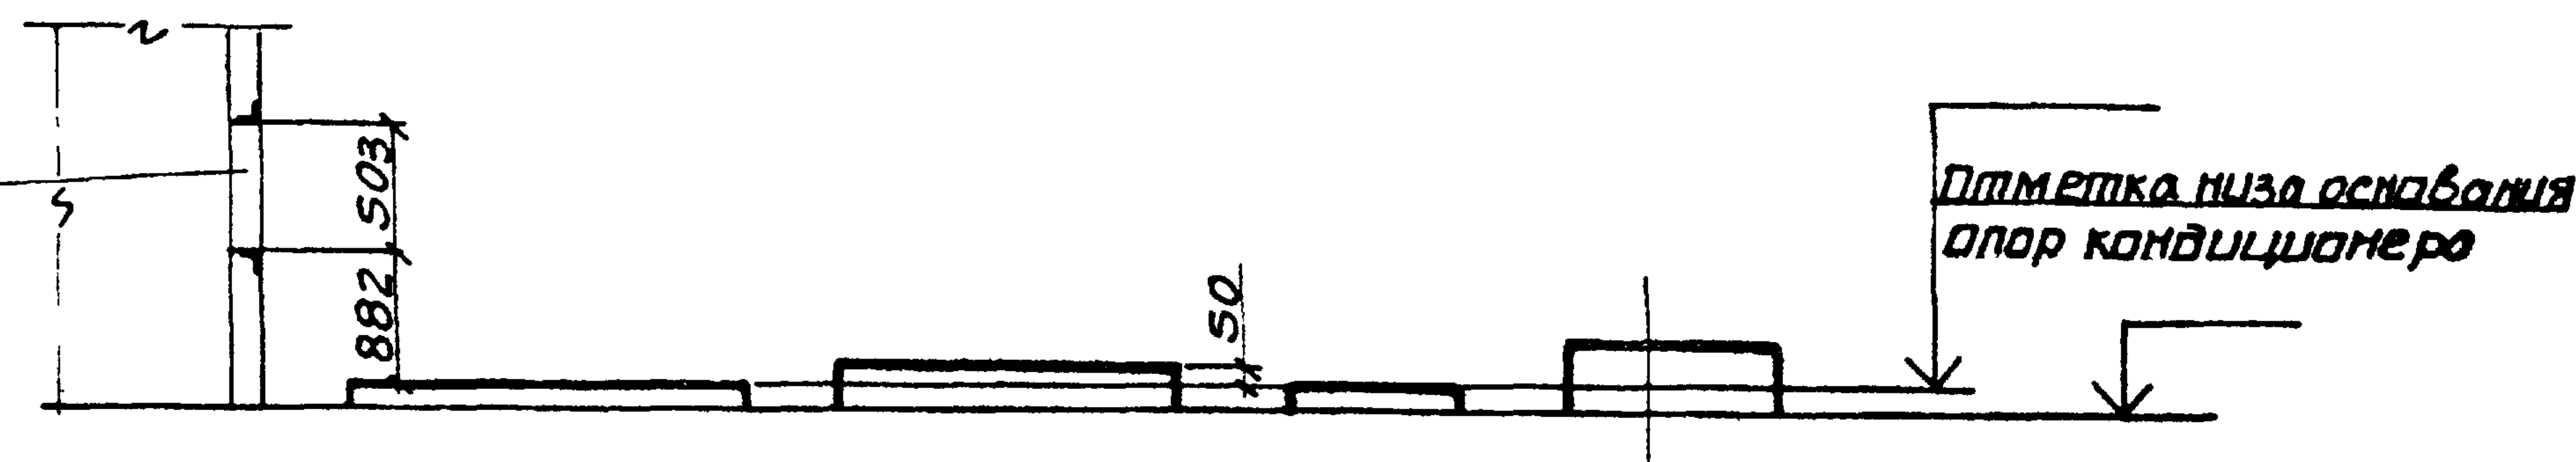

Места установки опоры

P4= Нагрузка распре-
ляется равномерно

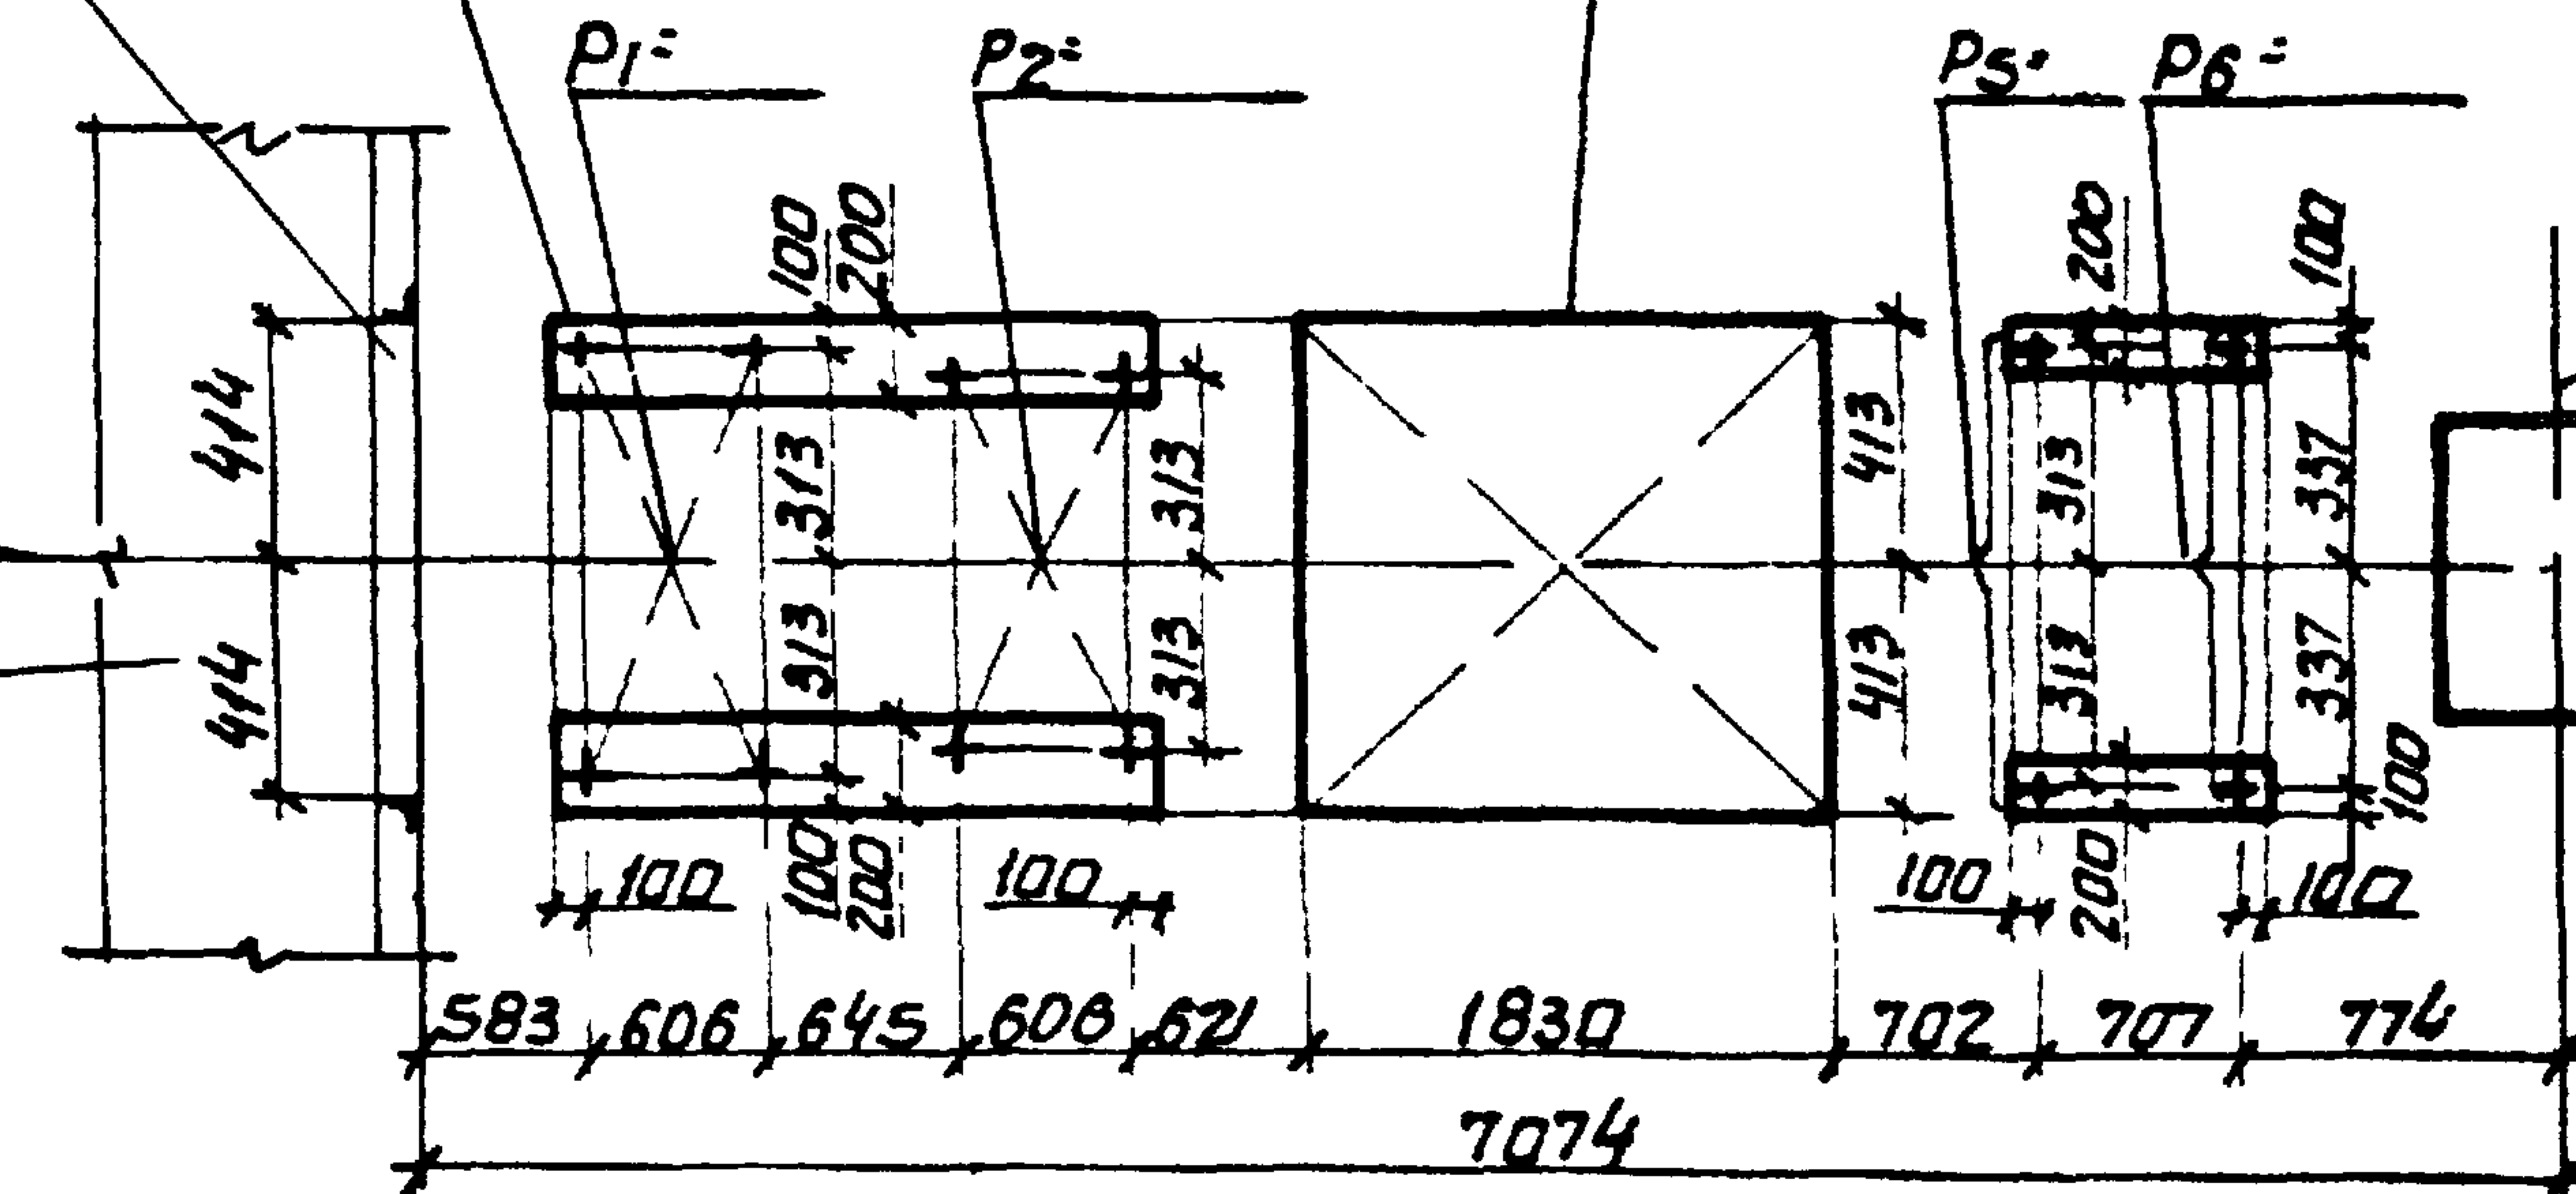


Псь корпуса
вентилятора

Псь вращения ва-
ла вентилятора

Задание на фунда-
мент под вентиля-
тор см.


28
9091/4

Нах.отд. Белорусь	ГАС.пр. Синайский	Рук.гр. Вертисвет	Ст.инж. Табак	Ст.инж. Бяльская	Ст.инж. Голычев	904-02-18.85	Центральные кондиционеры КТЦ2. Исходные данные для составления задания		
						Строительное задание	Лист	Лист	Лист
						КТЦ2-10. Компоновки 9, 13.	Р	26	73
						Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ			




29
9091/4


Нач. отд.	Белюсов			904-02-1885		
П. спец.	Синайский			Центральные кондиционеры КТЦ 2		
Рук. гр.	Веротенев			Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Табак			Строительное задание	Студия	Лист
Ст. инж.	Бяльская				Р	27
Ст. инж.	Галичев			КТЦ 2-20 компоновки 9,13	Листов	
					70	
				Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		

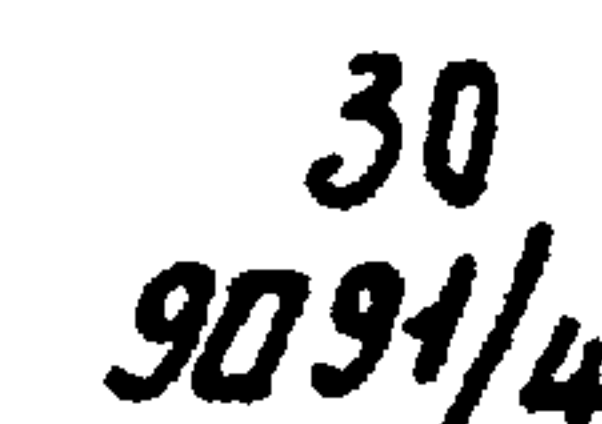

Нач. отд.	Белорусов	<i>Белорусов</i>	904-02-1885		
Гл. спец.	Синайский	<i>Синайский</i>			
Рук. групп.	Вероплатов	<i>Вероплатов</i>	Центральные кондиционеры КТЦ2		
Ст. инж.	Табак	<i>Табак</i>	Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Бяльская	<i>Бяльская</i>	Строительное задание		
Ст. инж.	Голычев	<i>Голычев</i>	Стадия	Лист	Листов
			Р	28	70
			КТЦ2-31,5		
			Компоновки 9, 13		
			Госстрой СССР		
			ХАРЬКОВСКИЙ		
			САЙТЕХПРОЕКТ		




Нач. отд.	Беляков	<i>Беляков</i>	904-02-1885	Центральные кондиционеры КТЦ2 Исходные данные для составления заданий		
Пл. спец.	Синайский	<i>Синайский</i>				
Рук. гр.	Вероплаткин	<i>Вероплаткин</i>				
Ст. инж.	Табак	<i>Табак</i>				
Ст. инж.	Бяльская	<i>Бяльская</i>				
Ст. инж.	Галичев	<i>Галичев</i>	Строительное задание	Страницы	Лист	Листов
				Р	29	70
			КТЦ2-40 Компоновки 9,13	Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		




32
9091/4

Нач. отд.	Белюс		904-02-1885		
Гл. спец.	Бинайский		Центральные кондиционеры КТЦ 2		
Рук. гр.	Верак		Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Табак		Строительное задание		
Ст. инж.	Бяльская		Р	30	70
Ст. инж.	Галичев		КТЦ 2-63. Компонировка 913		
			Госстрой сср ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		




33 9091/4


Нач. отд. Белухов	Гл. спец. Синайский	Р.з.к.г.р. Верещагин	Ст. инж. Табак	Ст. инж. Бяльская	Ст. инж. Галичев	904-02-1885	Центральные кондиционеры КТЦ2			Исходные данные для составления задания		
Строительное задание							Стадия			Лист	Листов	
							Р	31	70			
КТЦ2-80.							Госстрой СССР			ХАРЬКОВСКИЙ		
Компоновки 9, 13										САНТЕХПРОЕКТ		




Исполн	Белучев	Белучев	904-02-18.85		
Пл спец	Синайский	Синайский	Центральные кондиционеры КТЦ.2		
Рук гр	Вероловский	Вероловский	Исходные данные для составления заданий		
Ст инж	Табак	Табак	Строительное задание	Страниц	Лист
Ст инж	Бяльская	Бяльская		Р	32
Ст инж	Галичев	Галичев	КТЦ.2-125 компоновки 9,13	Листов	
				70	
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		

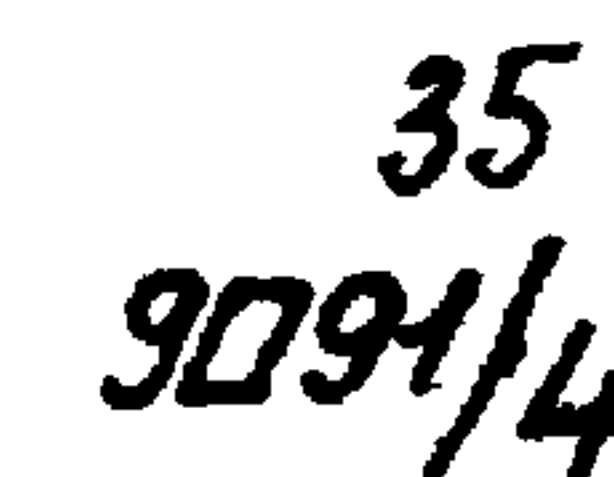


Нач. отд.	Белозубов	<i>[Signature]</i>	904-02-1885		
Гл. спец.	Синайский	<i>[Signature]</i>	Центральные кондиционеры КТЦ-2		
Рук. гр.	Веротенев	<i>[Signature]</i>	Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Табак	<i>[Signature]</i>	Строительное здание	Страница	Лист
Ст. инж.	Бяльская	<i>[Signature]</i>		Р	33
Ст. инж.	Галичев	<i>[Signature]</i>	Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		




Нач. отд.	Белучев		904-02-1885		
Гл. спец.	Синицкий		Центральные кондиционеры КТЦ 2		
Руч. гр.	Верещагин		Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Тобак				
Ст. инж.	Бальская				
Ст. инж.	Галичев				
			Строительное задание		
			КТЦ 2-160 компоновка 13		
			Стадия	Лист	Листов
			Р	34	70
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		

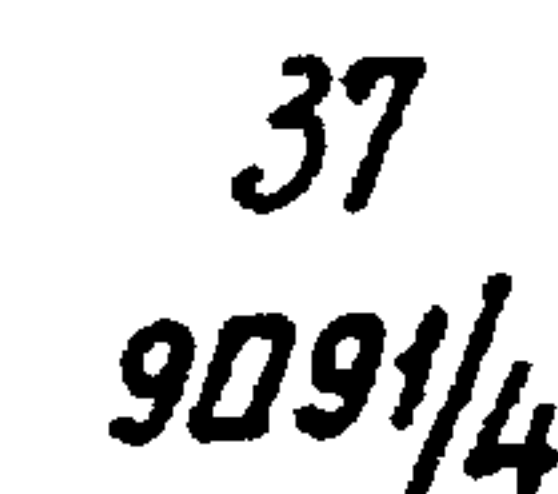[illegible]

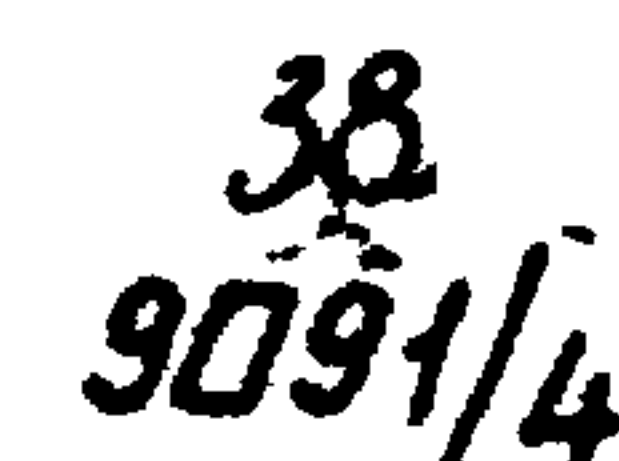

Нач. отд.	Белюсов		904-02-1885			
Гл. спец.	Синайский		Центральные кондиционеры КТЦ 2 Исходные данные для составления заданий			
Рук. гр.	Веропольский					
Ст. инж.	Табак		Строительное задание	Стадия	Лист	Листов
Ст. инж.	Балаская			Р	36	70
Ст. инж.	Галичев			КТЦ 2-250 компоновка 9	Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ	




Нач. отд.	Белозубов	<i>Белозубов</i>	904-02-1885			
Гл. спец.	Оматисков	<i>Оматисков</i>	Центральные кондиционеры КТЦ2 Исходные данные для составления задания			
Рук. гр.	Верещагин	<i>Верещагин</i>				
Ст. инж.	Тобак	<i>Тобак</i>	Строительное задание	Стадия	Ист. лист	
Ст. инж.	Бяльская	<i>Бяльская</i>		Р	37	70
Ст. инж.	Глушев	<i>Глушев</i>		КТЦ2-250 Компоновка 13		
			Госстрой ССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ			

Проем 828x503H
в ограждающей кон-
струкции воздухо-
заборной камеры
обрамить L50x5 вер-
тикальная нагрузка
 $P_7 =$

ось кондиционера


воздухозаборная
камера

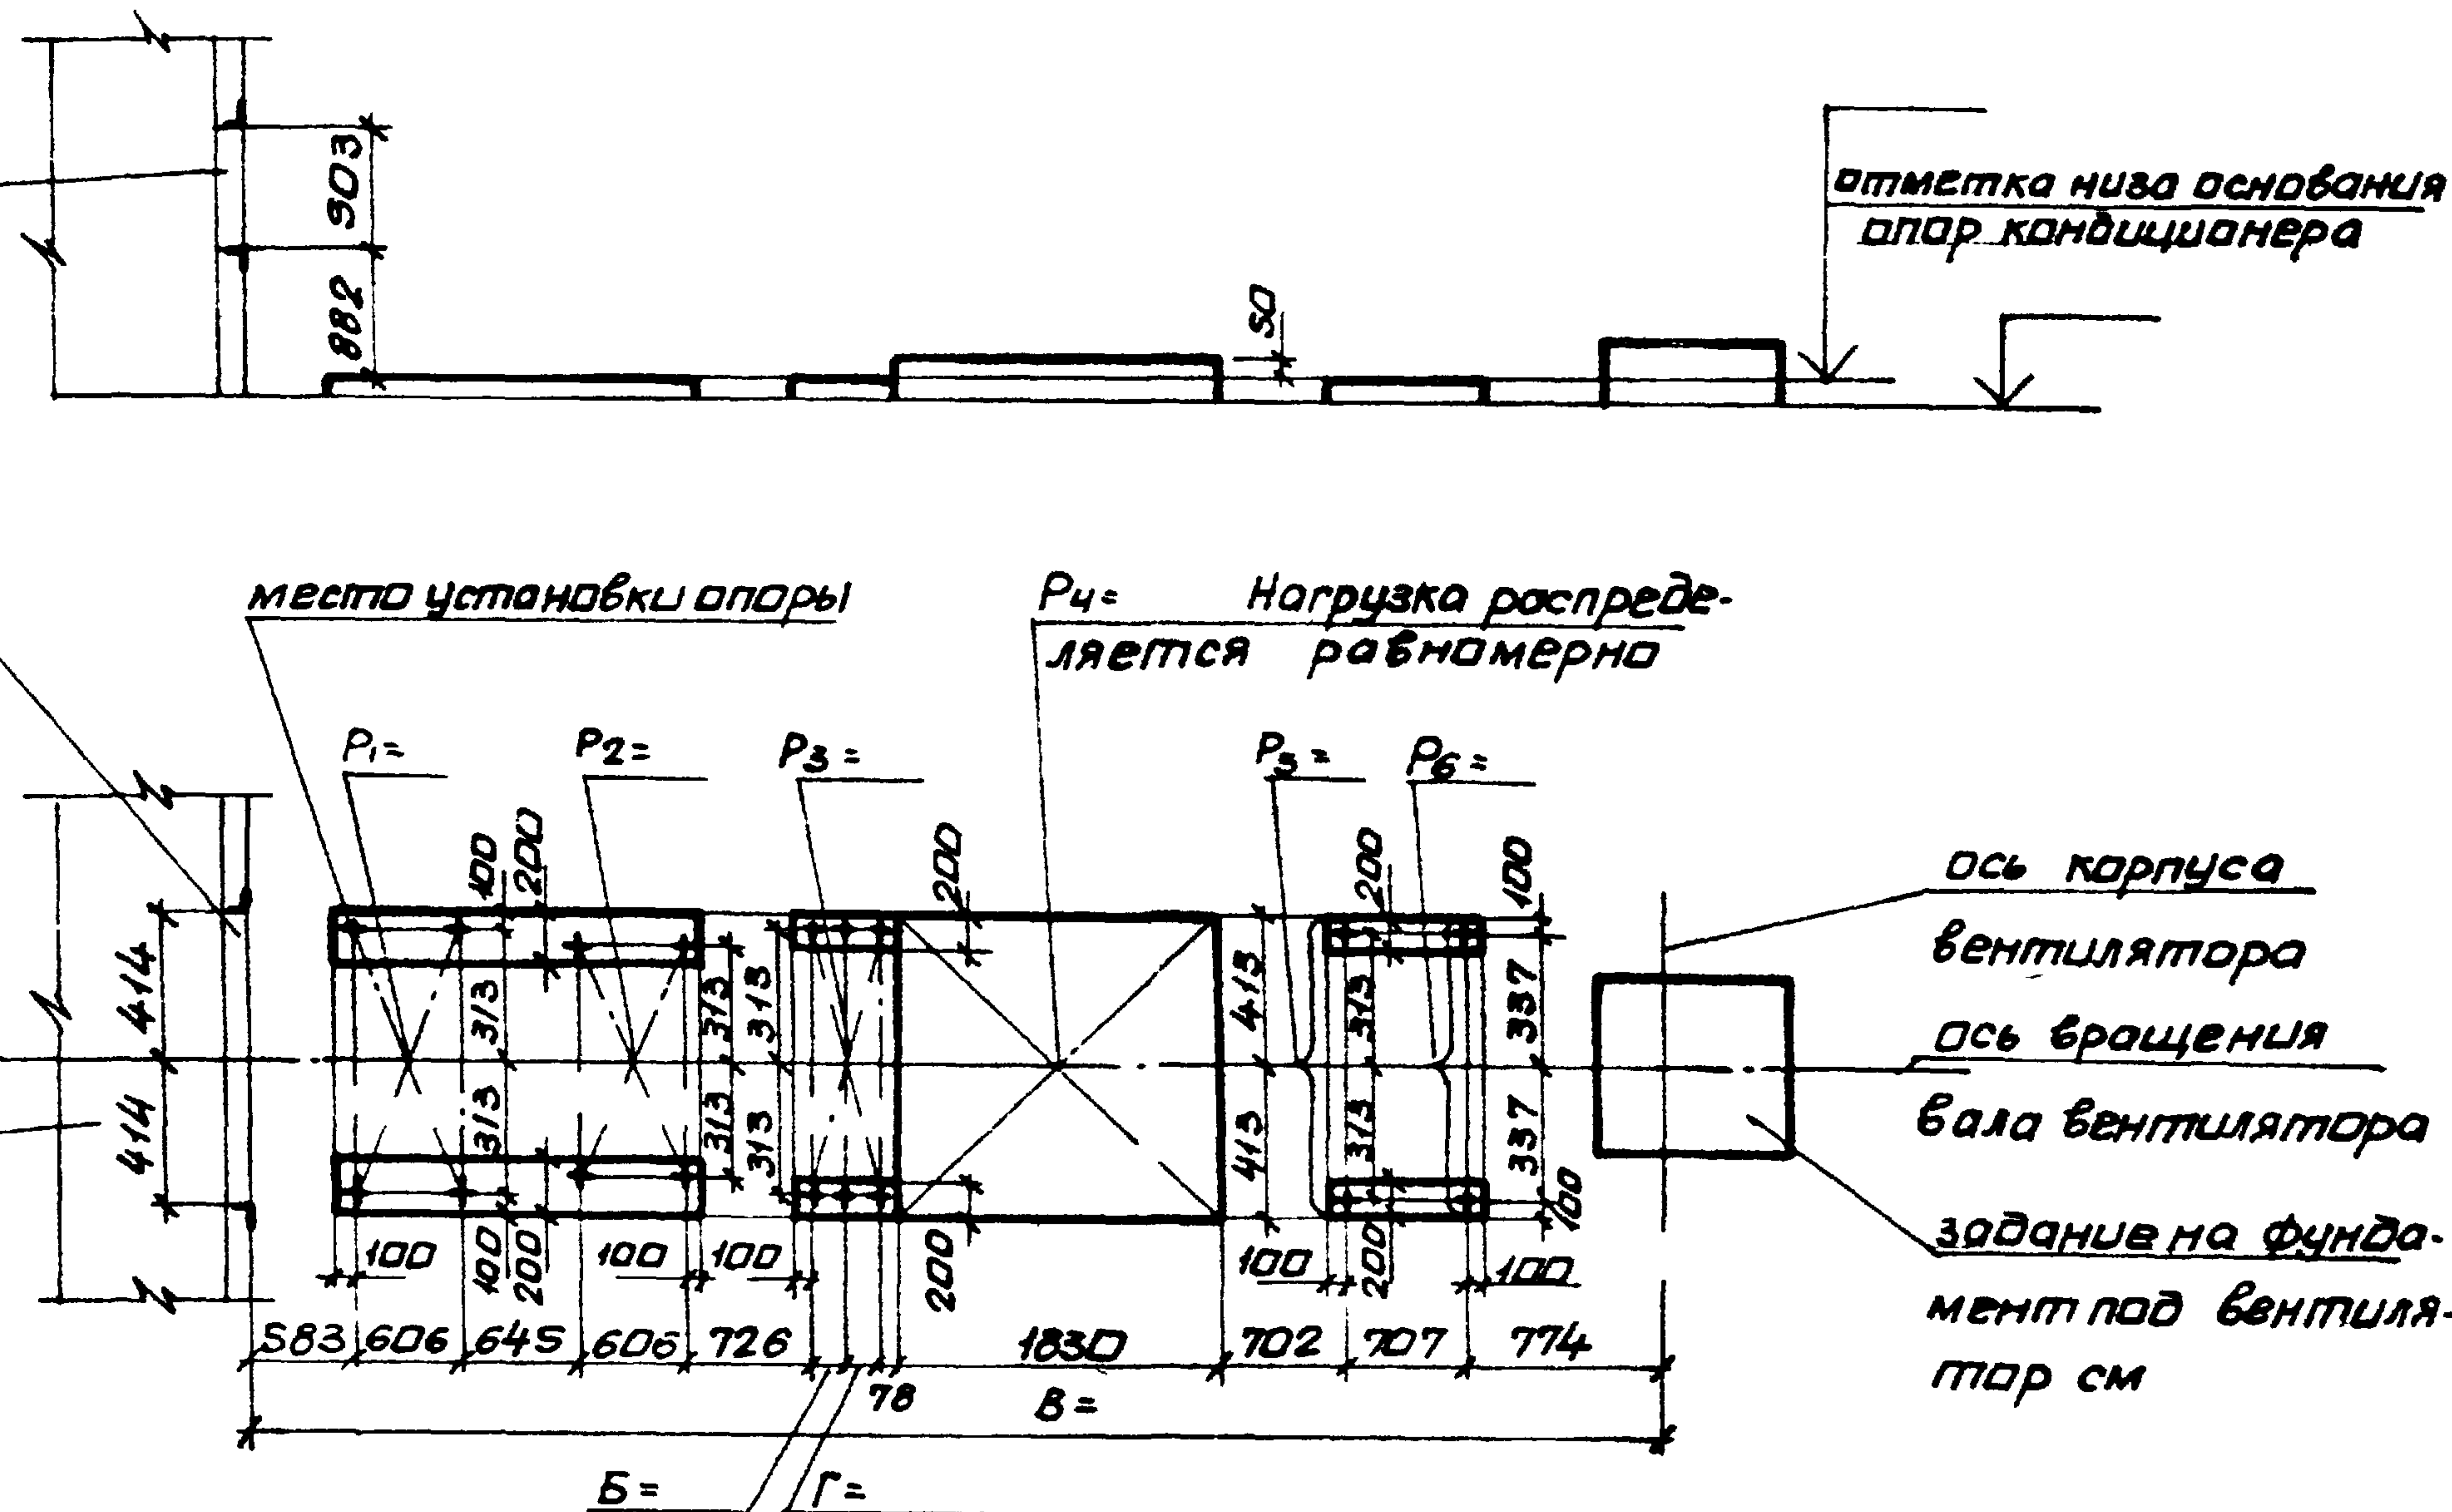

40
9091/4

Нач.пр.	Белорусов		904-02-1885				
Гл. спец.	Битюцкий		Центральные кондиционеры КТЦ 2				
Рук. гр.	Вероплатов		Исходные данные для составления заданий				
Ст. инж.	Табак		Строительное задание		Стр.	Лист	Листов
Ст. инж.	Бяльская				Р	38	70
Ст. инж.	Галичев		КТЦ 2-10 Компоненты и узлы		Госстрой СССР		
					ХАРЬКОВСКИЙ		
					САНТЕХПРОЕКТ		

П С Б КОНДИЦИОНЕРО
ВОЗДУХОЗОБОРНАЯ
КАМЕРА

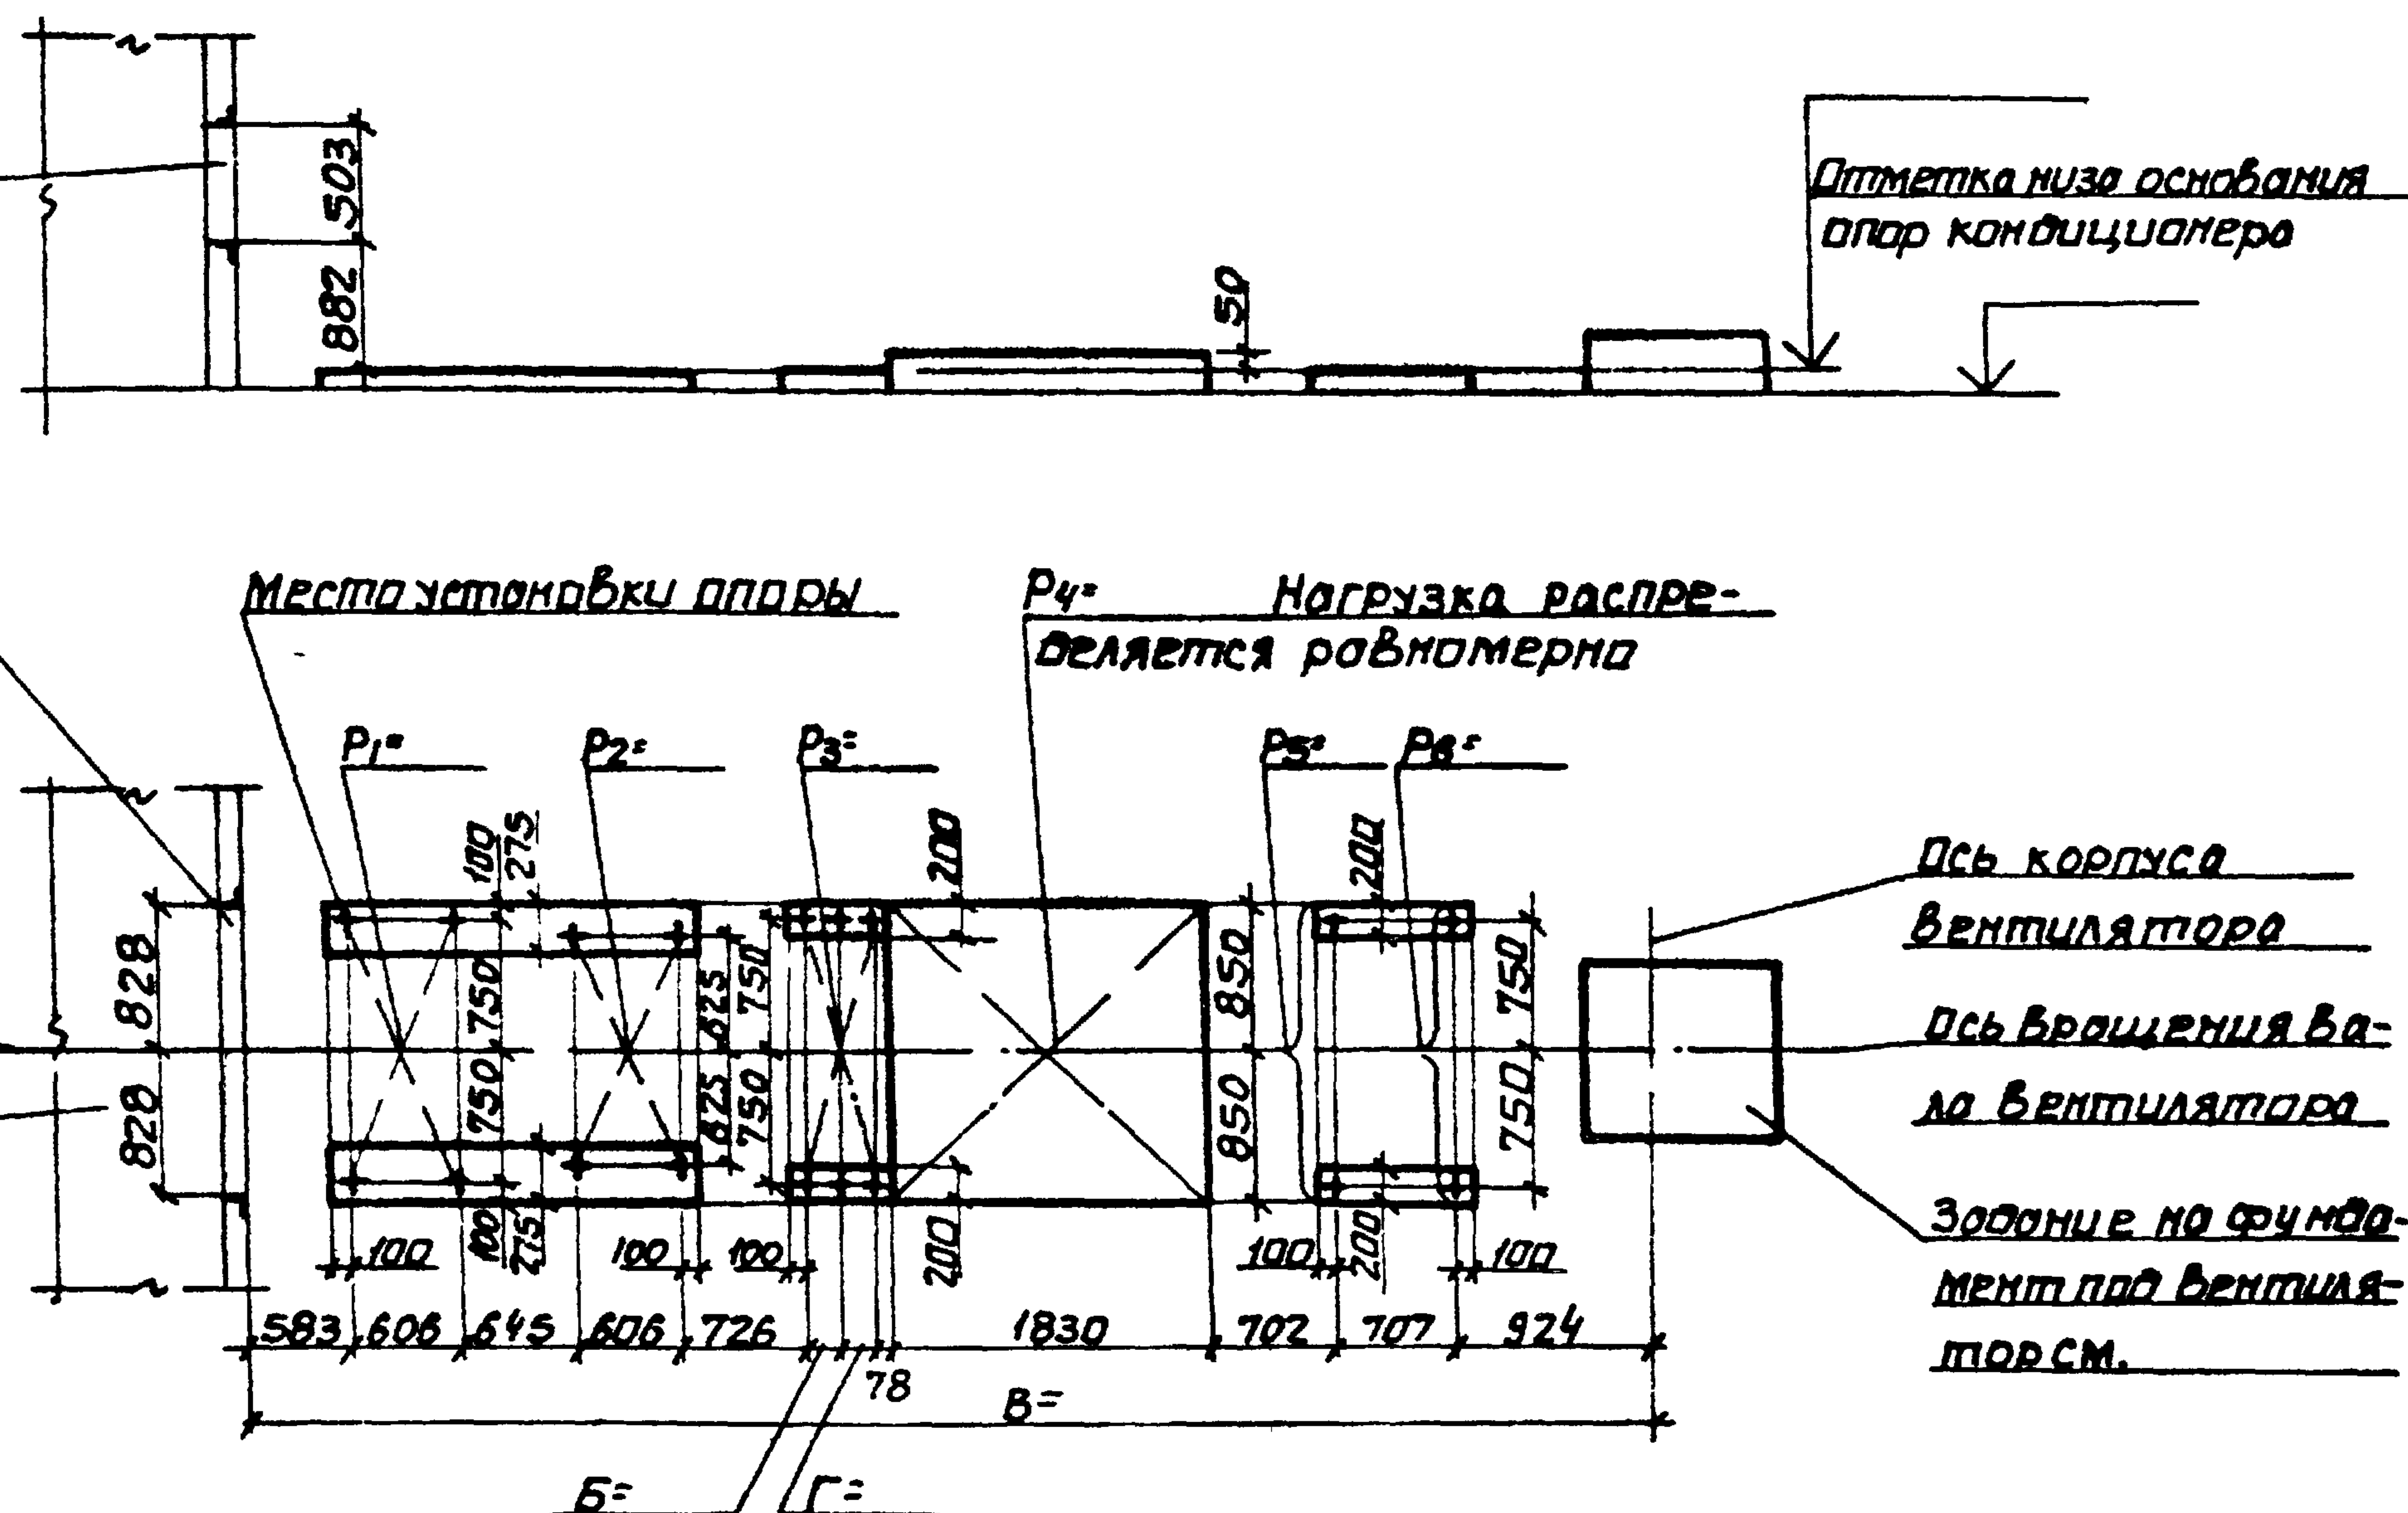


41
9091/4

Ночной	Браунов	В.И.	904-02-1885		
Гл. спец.	Синицкий	В.И.	Центральные кондиционеры КТЦ 2.		
Р.ж. гр.	Верещагин	В.И.	Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Тобак	В.И.	Строительное задание		
Ст. инж.	Бяльская	В.И.	Ст. инж. Лист Листов		
Ст. инж.	Голуев	В.И.	Р 39 70		
			КТЦ 2-20.		
			Компоновки 10, 14.		
			Госстрой СССР		
			ХАРЬКОВСКИЙ		
			САНТЕХПРОЕКТ		




Начальник	Белушов	~~ММ~~	904-02-1885	Центральные конструкторы КТЦ 2. Исходные данные для составления заданий.		
Гл. спец.	Синагоский	ММ				
Рук. гр.	Вороженин	АМ				
Ст. инж.	Табак	~~БЗ~~				
Ст. инж.	Бяльская	~~БЗ~~				
Ст. инж.	Голышев	БРШ				
			Строительное задание	Листов	Листов	
				Р	40	70
			КТЦ 2-3, 5 компоновки 10/14	госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		




43
9094/4

нач. отд.	Белухов	<i>[Signature]</i>	904-02-1885		
гл. спец.	Онайска	<i>[Signature]</i>	Центральные канализационеры КТЦ 2		
рук. гр.	Вераппеня	<i>[Signature]</i>	Исходные данные для составления заданий		
ст. инж.	Табак	<i>[Signature]</i>	Строительное задание		
ст. инж.	Бяльская	<i>[Signature]</i>	Старая лист Листов		
ст. инж.	Голычев	<i>[Signature]</i>	Р 41 70		
			КТЦ 2 - 40. Компоновки 10, 14		
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		



Нач. отд.	Белюс В.	904-02-18.85 Центральные канализационные КТЦ 2. Исходные данные для составления задоний Строительное задание КТЦ 2-63. Компонировка 10, 14				
Гл. спец.	Синайский		Табак	Страница	Лист	Листов
Рук. гр.	Верещагин		Бальская	Р.	42	70
Ст. инж.	Табак		Галичев	госстрой СССР		
Ст. инж.	Бальская			ХАРЬКОВСКИЙ		
Ст. инж.	Галичев		САНТЕХПРОЕКТ			




Нач. отд. Беложов	Гл. спец. Симонов	Рук. гр. Веропоткин	Ст. инж. Табач	Ст. инж. Бяльская	Ст. инж. Голычев	904-02-1885	Центральные кондиционеры КТЦ 2			Исходные данные для составления заданий		
							Строительное задание.			Страница	Лист	Листов
							КТЦ 2-80.			Р	43	70
							Компоновки 10, 14			Госстрой СССР		
										ХАРЬКОВСКИЙ		
										САНТЕХПРОЕКТ		

Проект 3406х2003 н
в ограждающей кон-
струкции воздухо-
заборной камеры
обратить L50х5. Вер-
тикальная нагруз-
ка $P_7 =$


Псь кондиционера

Воздухозаборная
камера

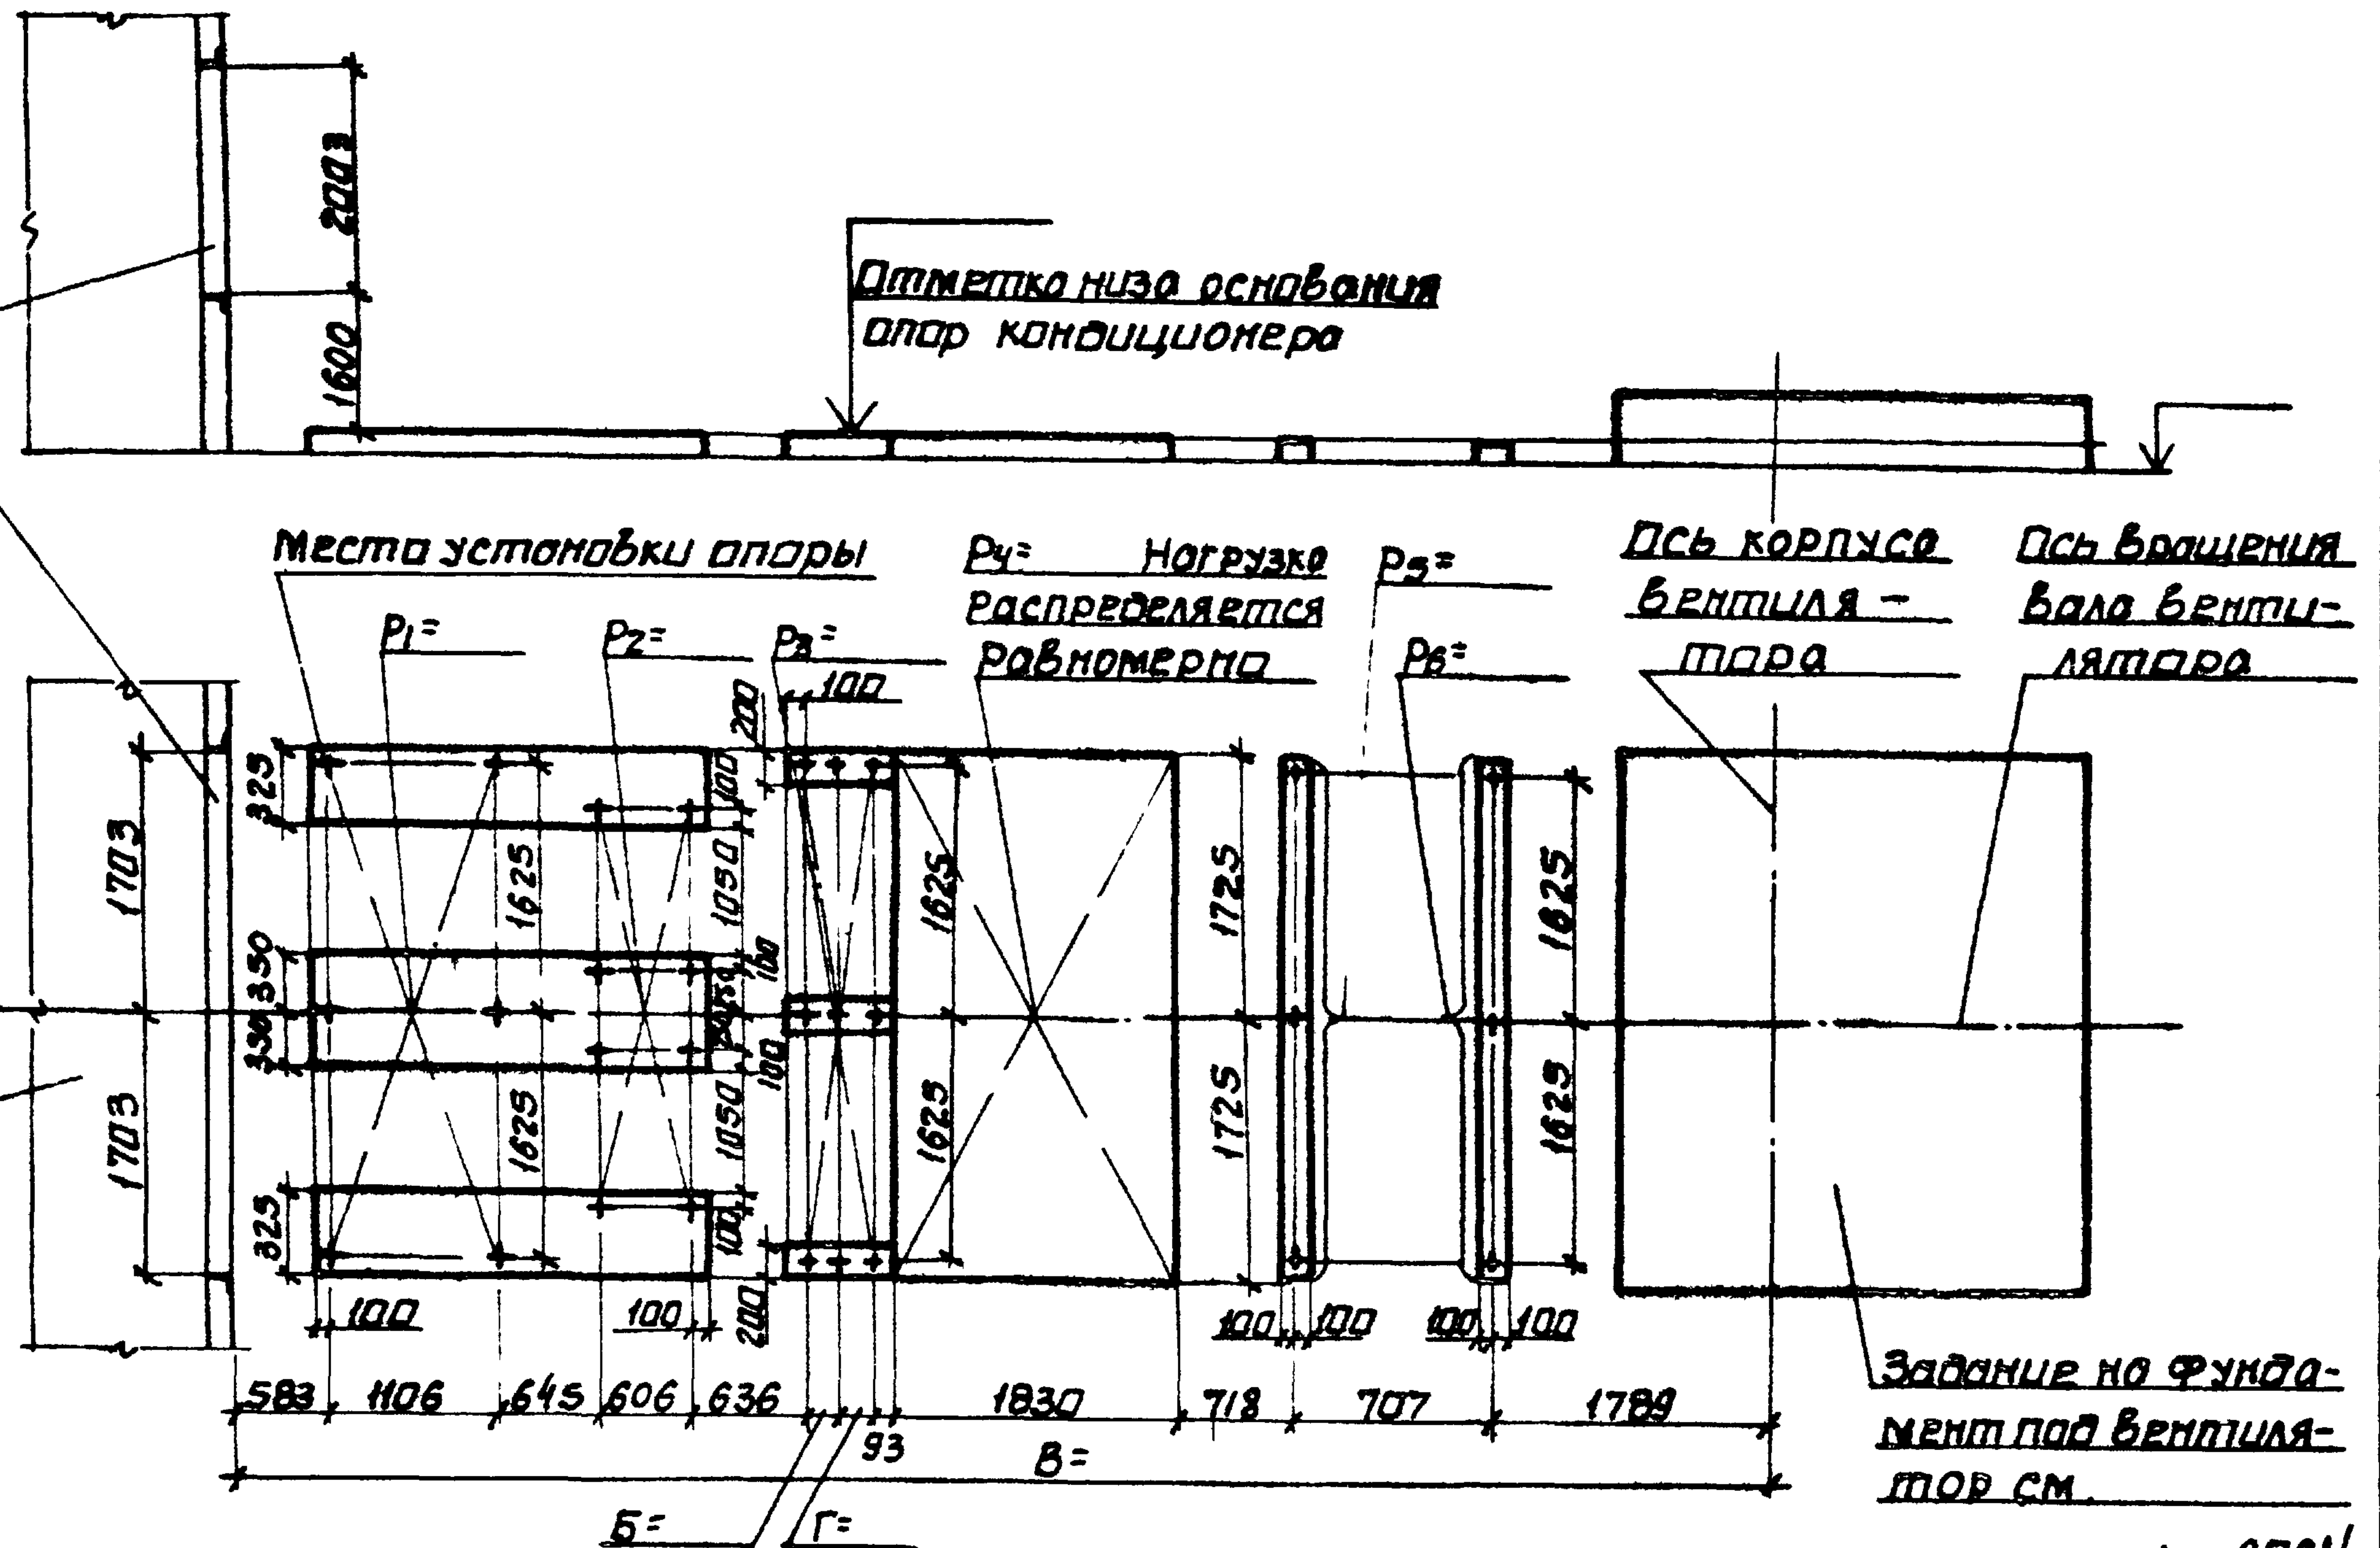


46 9091/4

Нач. отд.	Белозов		904-02-1885		
Гл. спец.	Синицкий		Центральные кондиционеры КТЦ 2		
Рук. груп.	Веропольский		Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Тайак		Строительное задание	Стадия	Лист
Ст. инж.	Бяльская			Р	Лист
Ст. инж.	Голычев		КТЦ 2-125		
			Компоновки 10, 14		
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		




47
9091/4

[illegible]



48
9091/L

Нач. отд.	Белозуб		904-02-1885		
Гл. спец.	Симонов		Центральные кондиционеры КТЦ2		
Рук. гр.	Верещагин		Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Табак		Страница 1 из 1		
Ст. инж.	Бялаская		Страница 1 из 1		
Ст. инж.	Голышев		Страница 1 из 1		
			Строительное задание		
			КТЦ2-160		
			Компоновка 14		
			Госстрой СССР		
			ХАРЬКОВСКИЙ		
			САНТЕХПРОЕКТ		



Нач.пр. Белухов	Гл.пр. Синайская	Р.ж.г. Веропаткина	Ст.инж. Тобак	Ст.инж. Бяльская	Ст.инж. Голышев	904-02-1885		
						Центральные кондиционеры КТЦ 2		
						Исходные данные для составления заданий		
						Строительное задание	Страниц	Лист
							Р	Лист
							47	70
						КТЦ 2-200.	Госстрой СССР	
						Компоновки 10, 14	ХАРЬКОВСКИЙ	
							САТЕХПРОЕКТ	

Проект 5156х2503
в ограждающей кон-
струкции воздухо-
заборной камеры
обратить внимание на вер-
тикальная нагрузка
на P_7

Ось кондиционера

Воздухозаборная
камера

Место установки
опоры


Отметка низа основания
опор кондиционера

P_4 = Нагрузка распре-
деляется равномерно

Задания на фундамент под
вентилятор см


Ось враще-
ния бара
вентилятора

Ось корпуса
вентилятора

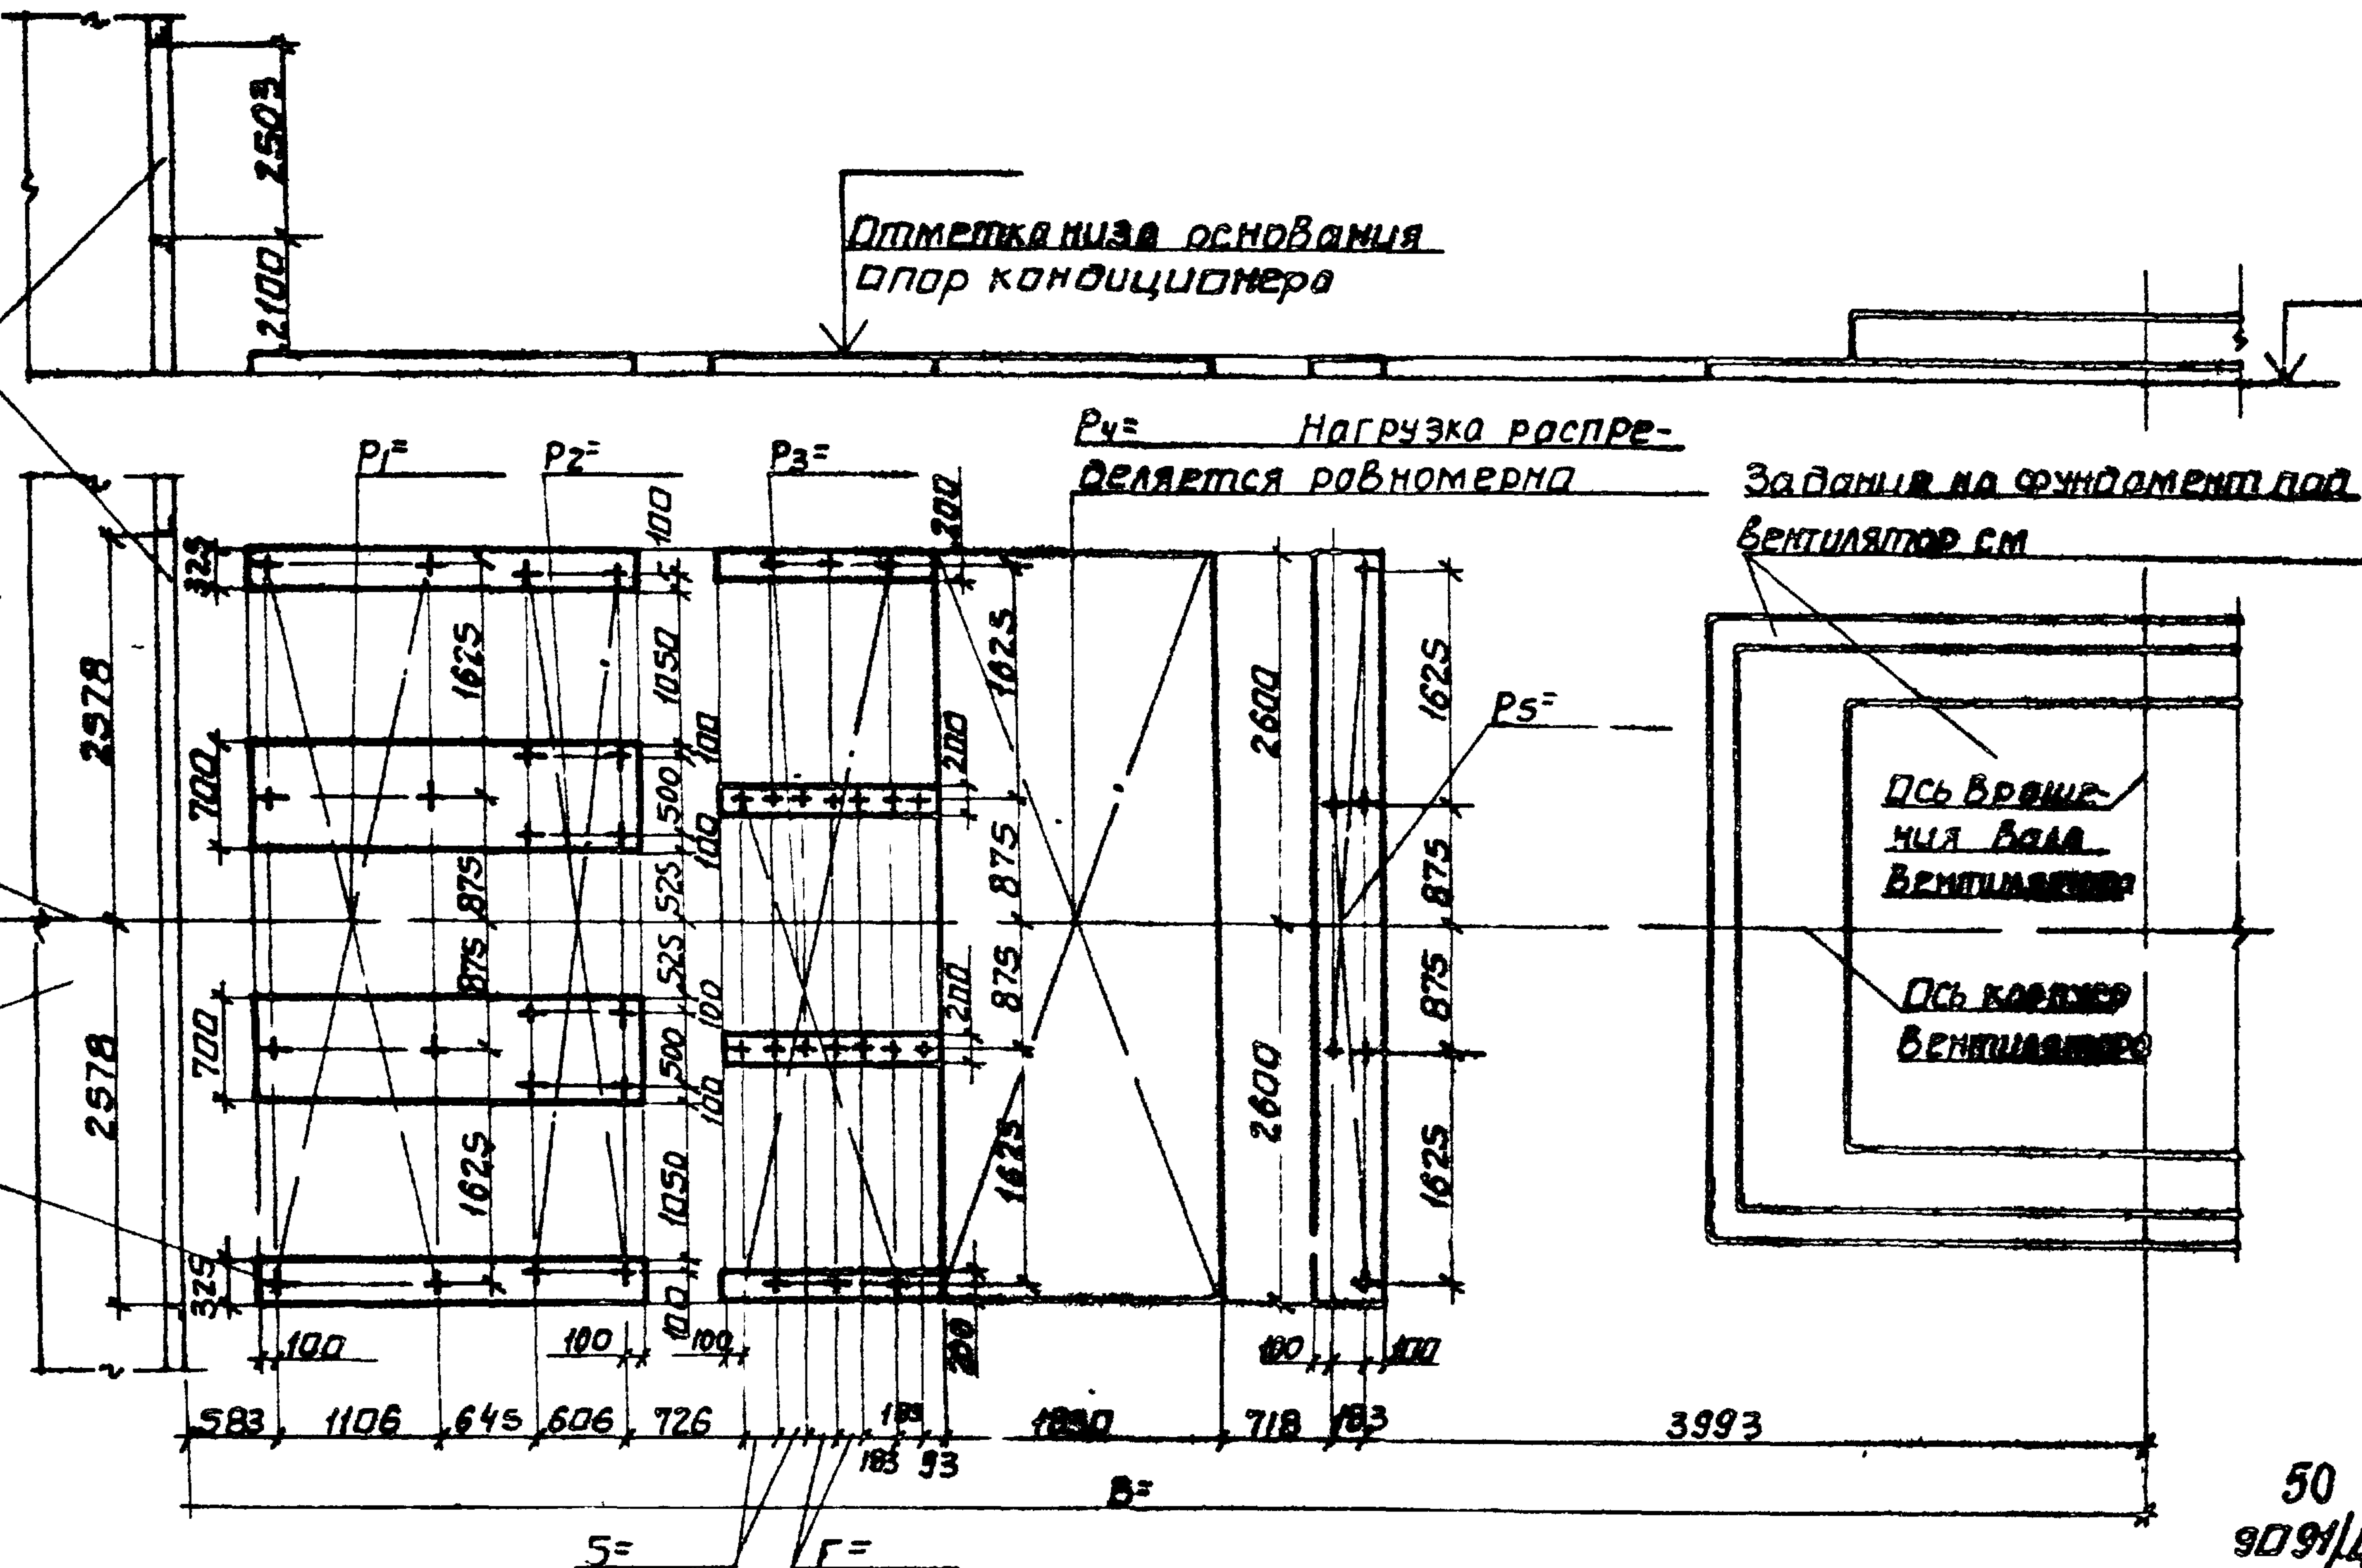

50
9091/4

Нач. про.	Белюсов		904-02-1885		
Гл. спец.	Олишский		Центральные кондиционеры КТЦ 2		
Рук. гр.	Ворожбин		Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Плобак		Строительное задание	Страница	Лист
Ст. инж.	Бяльская			Р	48
Ст. инж.	Голычев				70
			КТЦ 2-250.		
			Компоновка 10		
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		



Нач. отд.	Белоусов	<i>Белоусов</i>	904-02-18 85		
Гл. спец.	Синайский	<i>Синайский</i>	Центральные кондиционеры КТЦ 2.		
Рук. гр.	Верещагин	<i>Верещагин</i>	Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Табак	<i>Табак</i>	Строительное задание	Страница	Лист
Ст. инж.	Бяльская	<i>Бяльская</i>		Р	49
Ст. инж.	Галичев	<i>Галичев</i>		70	
			КТЦ 2-250 Компоновка 14		
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		

№ строки	№ листа строительного задания	Основной размер конструкции	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа строительного задания	Основной размер конструкции	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг																				
							Поверхность секций, м ²														Поверхность секций, м ²																				
			A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇				F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
1	2	01	—	—	—	—	240	200	—	1290	—	100	20	7,4	5,2	—	9,2	—	4,6	0,6	11	14	01	—	□	6450	□	240	200	200	1250	—	100	20	7,4	5,2	2,1	7,9	—	4,6	0,6
2	3	02	—	—	—	—	310	320	—	1930	—	130	30	10,8	7,2	—	11,4	—	7,2	0,9	12	15	02	—	□	6500	□	310	320	270	1880	—	130	30	10,8	7,2	2,9	9,6	—	7,2	0,9
3	4	03	—	—	—	—	430	510	—	3190	—	230	40	13,3	9,2	—	15,1	—	10,4	1,1	13	16	03	—	□	6840	□	430	510	390	3130	—	230	40	13,3	9,2	3,7	12,8	—	10,4	1,1
4	5	04	606	—	6657	—	480	620	—	3600	—	270	40	15,6	10,4	—	17,2	—	11,9	1,1	14	17	04	606	□	6840	□	480	620	490	3530	—	270	40	15,6	10,4	4,1	14,6	—	11,9	1,1
5	6	06	—	—	—	—	720	890	—	6240	—	420	60	20,9	13,6	—	22,7	—	21,2	1,8	15	18	06	—	□	7595	□	720	890	730	6160	—	420	60	20,9	13,6	5,4	19,3	—	21,2	1,8
6	7	08	606	—	7502	—	800	1040	—	6880	—	490	60	23,9	14,8	—	25,1	—	23,9	1,8	16	19	08	606	□	7595	□	800	1040	890	6790	—	490	60	23,9	14,8	5,9	21,4	—	23,9	1,8
7	8	12	—	—	—	—	1390	1700	—	8670	—	720	70	36,8	18,4	—	32,3	—	35,1	2,2	17	20	12	—	□	8530	□	1390	1700	1420	8560	—	720	70	36,8	18,4	7,3	27,7	—	35,1	2,2
8	9	16	—	—	—	—	1590	2070	—	9740	—	—	80	42,4	20,8	—	37,1	—	—	2,4	18	21	16	—	□	9662	□	1590	2070	1730	9610	—	—	80	42,4	20,8	8,3	31,9	—	—	2,4
9	11	20	—	—	—	—	1940	2440	—	12970	—	—	90	47,9	22,8	—	40,6	—	—	2,9	19	23	20	—	□	10118	□	1940	2440	2190	12830	—	—	90	47,9	22,8	12,4	34,9	—	—	2,9
10	12	25	—	—	—	—	2210	2960	—	14550	—	—	100	54,4	25,2	—	45,8	—	—	3,1	20	24	25	—	□	10483	□	2210	2960	2670	14400	—	—	100	54,4	25,2	13,8	39,5	—	—	3,1

52

9091/4

Нач.пр.д.	Белаясов	1/1	904-02-1885
Гл. спец.	Синайский	1/1	
Рук. гр.	Ведутаев	1/1	Центральные кондиционеры КТЦ2
Ст. инж.	Табак	1/1	Исходные данные для составления заданий
Ст. инж.	Бяльская	1/1	
Ст. инж.	Голычев	1/1	Строительное задание
			Р 50 70
			Таблица размеров и
			нагрузок (начало)
			Госстрой СССР
			ХАРЬКОВСКИЙ
			САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг																				
							Поверхность секций, м ²														Поверхность секций, м ²																				
			A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇				F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
21	14	01	—	□	6450	□	240	200	240	1250	—	100	20	7,4	5,2	2,1	7,9	—	4,6	0,6	31	14	01	—	□	6633	183	240	200	400	1250	—	100	20	7,4	5,2	2,9	7,9	—	4,6	0,6
22	15	02	—	□	6600	□	310	320	350	1880	—	130	30	10,8	7,2	2,9	9,6	—	7,2	0,9	32	15	02	—	□	6783	183	310	320	570	1880	—	130	30	10,8	7,2	4	9,6	—	7,2	0,9
23	16	03	—	□	6840	□	430	510	560	3130	—	230	40	13,3	9,2	3,7	12,8	—	10,4	1,1	33	16	03	—	□	7023	183	430	510	890	3130	—	230	40	13,3	9,2	5	12,8	—	10,4	1,1
24	17	04	606	□	6840	□	480	620	650	3530	—	270	40	15,6	10,4	4,1	14,6	—	11,9	1,1	34	17	04	606	□	7023	183	480	620	1070	3530	—	270	40	15,6	10,4	5,8	14,6	—	11,9	1,1
25	18	06	—	□	7595	□	720	890	1090	6160	—	420	60	20,9	13,6	5,4	19,3	—	21,2	1,8	35	18	06	—	□	7778	183	720	890	1740	6160	—	420	60	20,9	13,6	7,4	19,3	—	21,2	1,8
26	19	08	606	□	7595	□	800	1040	1260	6790	—	490	60	23,9	14,8	5,9	21,2	—	23,9	1,8	36	19	08	606	□	7778	183	800	1040	2060	6790	—	490	60	23,9	14,8	8	21,2	—	23,9	1,8
27	20	12	—	□	8530	□	1390	1700	2320	8560	—	720	70	36,8	18,4	7,3	27,7	—	35,1	2,2	37	20	12	—	□	8713	183	1390	1700	3620	8560	—	720	70	36,8	18,4	10	27,7	—	35,1	2,2
28	21	16	—	□	9662	□	1590	2070	2640	9610	—	—	80	42,4	20,8	8,3	31,9	—	—	2,4	38	21	16	—	□	9845	183	1590	2070	4240	9610	—	—	80	42,4	20,8	11,3	31,9	—	—	2,4
29	23	20	—	□	10118	□	1940	2440	3260	12830	—	—	90	47,9	22,8	12,4	34,9	—	—	2,9	39	23	20	—	□	10301	183	1940	2440	5310	12830	—	—	90	47,9	22,8	19,2	34,9	—	—	2,9
30	24	25	—	□	10483	□	2210	2960	4070	14400	—	—	100	54,4	25,2	13,8	39,5	—	—	3,1	40	24	25	—	□	10666	183	2210	2960	6590	14400	—	—	100	54,4	25,2	21,2	39,5	—	—	3,1

53

9091/4

Исполн.	Белусов	Исполн.	Григорьев	904-02-1885		
Гл. спец.	Симонов	Гл. спец.	Симонов	Центральные кондиционеры КТЦ 2.		
Рук. гр.	Веропеткин	Рук. гр.	Веропеткин	Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Табак	Ст. инж.	Табак	Строительное задание		
Ст. инж.	Бяльская	Ст. инж.	Бяльская	Строительное задание	Лист	Лист 6
Ст. инж.	Галичев	Ст. инж.	Галичев	Р	51	70
Таблица размеров и нагрузок (продолжение)				Госстрой СССР ХАРЬКОВСКАЯ САНТЕХПРОЕКТ		

3,1 54
9091/4

Исполн	Белюсов	Куряков	904-02-18.85		
Пл. спец	Симонов	Симонов	Центральные кондиционеры КТЦ 2.		
Рук. гр.	Вероника	Вероника	Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Табак	Табак	Строительное задание		
Ст. инж.	Балаская	Балаская	Страниц	Лист	Листов
Ст. инж.	Галичев	Галичев	Р	52	70
			Госстрой СССР		
			ХАРЬКОВСКИЙ		
			САНТЕХПРОЕКТ		

№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг																				
							Поверхность секций, м2														Поверхность секций, м2																				
			A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇				F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
61	14	01	—	183	6016	183	240	200	640	1250	—	100	20	7,4	5,2	3	7,9	—	4,6	0,6	71	26	01	—	—	—	—	240	200	—	1320	200	100	20	7,4	5,2	—	10,5	2,1	4,6	0,6
62	15	02	—	183	6966	183	310	320	950	1880	—	130	30	10,8	7,2	5,1	9,6	—	7,2	0,9	72	27	02	—	—	—	—	310	320	—	1970	270	130	30	10,8	7,2	—	13,2	2,9	7,2	0,9
63	16	03	—	183	7206	183	430	510	1560	3130	—	230	40	13,3	9,2	6,4	12,8	—	10,4	1,1	73	28	03	—	—	—	—	430	510	—	3250	390	230	40	13,3	9,2	—	17,4	3,7	10,4	1,1
64	17	04	606	183	7206	183	480	620	1810	3530	—	270	40	15,6	10,4	7,2	14,6	—	11,9	1,1	74	29	04	606	—	7465	—	480	620	—	3670	490	270	40	15,6	10,4	—	19,8	4,1	11,9	1,1
65	18	06	—	183	7961	183	720	890	3410	6160	—	420	60	20,8	13,6	9,3	19,3	—	21,2	1,8	75	30	06	—	—	—	—	720	890	—	6240	810	420	60	20,8	13,6	—	22,7	8,8	21,2	1,8
66	19	08	606	183	7961	183	800	1040	3600	6790	—	490	60	23,9	14,8	10,2	21,2	—	23,9	1,8	76	31	08	606	—	8310	—	800	1040	—	6880	980	490	60	23,9	14,8	—	25,1	9,6	23,9	1,8
67	20	12	—	183	8896	183	1390	1700	6720	8560	—	720	70	36,8	18,4	12,7	27,7	—	35,1	2,2	77	32	12	—	—	—	—	1390	1700	—	8660	1530	720	70	36,8	18,4	—	32,3	11,9	35,1	2,2
68	21	16	—	183	10028	183	1590	2070	7660	9610	—	—	80	42,4	20,8	14,4	31,9	—	—	2,4	78	33	16	—	—	—	—	1590	2070	—	9740	1860	—	80	42,4	20,8	—	37,1	13,5	—	2,4
69	23	20	—	183	10484	183	1940	2440	9500	12830	—	—	90	47,9	22,8	25,9	34,9	—	—	2,9	79	35	20	—	—	—	—	1940	2440	—	12970	2330	—	90	47,9	22,8	—	40,6	18,1	—	2,9
70	24	25	—	183	11032	183	2210	2960	11910	14400	—	—	100	54,4	25,2	28,7	39,5	—	—	3,1	80	36	25	—	—	—	—	2210	2960	—	14550	2820	—	100	54,4	25,2	—	45,8	20,1	—	3,1

55

9091/4

Нач. отд.	Белюсав			904-02-1885
Гл. спец.	Синайский			
Рук. гр.	Веропатев			Центральные кондиционеры КТЦ-2
Ст. инж.	Табак			Исходные данные для составления заданий
Ст. инж.	Бяльская			
Ст. инж.	Галичев			Строительное задание
				Р 53 70
				Госстрой СССР
				ХАРЬКОВСКИЙ
				САЙТЕХПРОЕКТ

3.1 56
9091/4

Начальн	Белажов		904-02-1885
Гл. спец.	Синайский		
Рук. гр.	Воститов		
Ст. инж.	Табак		
Ст. инж.	Бяльская		
Ст. инж.	Голычев		Центральные кондиционеры КТЦ-2
			Исходные данные для составления заданий
			Строительное задание.
			Стадия
			лист
			листо
			р
			54
			70
			Таблица размеров и
			нагрузок (продолжение)
			Госстрой СССР
			ХАРЬКОВСКИЙ
			САНТЕХПРОЕКТ

57

Нач.отд	Белачев		904-02-18.85		
Гл. спец.	Синайский		Центральные кондиционеры КТЦ 2.		
Рук.гр.	Веропатвельн		Исходные данные для составления задания		
Ст.инж	Табак		Строительное задание		
Ст.инж	Бальская		таблиц	лист	листов
Ст.инж	Галичев		Р	55	70
			Таблица размеров и нагрузок (продолжение)		
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САЙТОВОСТЬ		

Альбом IV
Типовые проектные решения

№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр конструкции	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр конструкции	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг																				
							Поверхность секций, м²														Поверхность секций, м²																				
			A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇				F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
121	38	01	—	□	7440	183	240	200	440	1290	200	100	20	7,4	5,2	2,9	9,2	2,1	4,6	0,6	131	38	01	—	183	7623	183	240	200	600	1290	200	100	20	7,4	5,2	3	9,2	2,1	4,6	0,6
122	39	02	—	□	7590	183	310	320	650	1930	270	130	30	10,8	7,2	4	11,4	2,9	7,2	0,9	132	39	02	—	183	7773	183	310	320	870	1930	270	130	30	10,8	7,2	5,1	11,4	2,9	7,2	0,9
123	40	03	—	□	7831	183	430	510	1060	3190	390	230	40	13,3	9,2	5	15,1	3,7	10,4	1,1	133	40	03	—	183	8014	183	430	510	1390	3190	390	230	40	13,3	9,2	6,4	15,1	3,7	10,4	1,1
124	41	04	606	□	7831	183	480	620	1230	3600	490	270	40	15,6	10,4	5,8	17,2	4,1	11,9	1,1	134	41	04	606	183	8014	183	480	620	1720	3600	490	270	40	15,6	10,4	7,2	17,2	4,1	11,9	1,1
125	42	06	—	□	7961	183	720	890	2100	6160	810	420	60	20,9	13,6	7,4	19,3	8,8	21,2	1,8	135	42	06	—	183	8144	183	720	890	2750	6160	810	420	60	20,9	13,6	9,3	19,3	8,8	21,2	1,8
126	43	08	606	□	7961	183	800	1040	2430	6790	980	490	60	23,9	14,8	8	21,4	9,6	23,9	1,8	136	43	08	606	183	8144	183	800	1040	3230	6790	980	490	60	23,9	14,8	10,2	21,4	9,6	23,9	1,8
127	44	12	—	□	8896	183	1390	1700	4520	8560	1530	720	70	36,8	18,4	10	27,7	11,9	35,1	2,2	137	44	12	—	183	9079	183	1390	1700	5820	8560	1530	720	70	36,8	18,4	12,7	27,7	11,9	35,1	2,2
128	45	16	—	□	10028	183	1590	2070	5150	9610	1860	—	80	42,4	20,8	11,3	31,9	13,5	—	2,4	138	45	16	—	183	10211	183	1590	2070	6750	9610	1860	—	80	42,4	20,8	14,4	31,9	13,5	—	2,4
129	47	20	—	□	10667	183	1940	2440	6380	12830	2330	—	90	47,9	22,8	19,2	34,9	18,1	—	2,9	139	47	20	—	183	10850	183	1940	2440	8430	12830	2330	—	90	47,9	22,8	25,9	34,9	18,1	—	2,9
130	48	25	—	□	11032	183	2210	2960	7990	14400	2820	—	100	54,4	25,2	21,2	39,5	20,1	—	3,1	140	48	25	—	183	11215	183	2210	2960	10510	14400	2820	—	100	54,4	25,2	28,7	39,5	20,1	—	3,1

58
9091/4

Нач. отд. Белорусов	Л.С.	904-02-18.85
Гл. спец. Синайский	Л.С.	
Р.ж.г. Веропатова	Л.С.	Центральные кондиционеры КТЦ.2.
Ст. инж. Мабак	Л.С.	Исходные данные для составления задания
Ст. инж. Бяльская	Л.С.	Стрелка лист
Ст. инж. Галичев	Л.С.	Строительное задание
		Р 56 70
		Таблица размеров и нагрузок (продолжение)
		Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг																				
			А	Б	В	Г	Поверхность секций, м ²										А	Б	В	Г	Поверхность секций, м ²																				
							P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇								F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
141	38	01	—	183	7623	183	240	200	640	1290	200	100	20	7,4	5,2	3	9,2	2,1	4,6	0,6	151	38	01	—	0	7257	0	240	200	200	1290	240	100	20	7,4	5,2	2,1	9,2	2,1	4,6	0,6
142	39	02	—	183	7773	183	310	320	950	1930	270	130	30	10,8	7,2	5,1	11,4	2,9	7,2	0,9	152	39	02	—	0	7407	0	310	320	270	1930	350	130	30	10,8	7,2	2,9	11,4	2,9	7,2	0,9
143	40	03	—	183	8014	183	430	510	1560	3190	390	230	40	13,3	9,2	6,4	15,1	3,7	10,4	1,1	153	40	03	—	0	7648	0	430	510	390	3190	560	230	40	13,3	9,2	3,7	15,1	3,7	10,4	1,1
144	41	04	606	183	8014	183	480	620	1810	3600	490	270	40	15,6	10,4	7,2	17,2	4,1	11,9	1,1	154	41	04	606	0	7648	0	480	620	490	3600	650	270	40	15,6	10,4	4,1	17,2	4,1	11,9	1,1
145	42	06	—	183	8144	183	720	890	3110	6160	810	420	60	20,9	13,6	9,3	19,3	8,8	21,2	1,8	155	42	06	—	0	7778	0	720	890	730	6160	1170	420	60	20,9	13,6	5,4	19,3	8,8	21,2	1,8
146	43	08	606	183	8144	183	800	1040	3600	6790	980	490	60	23,9	14,8	10,2	21,4	9,6	23,9	1,8	156	43	08	606	0	7778	0	800	1040	890	6790	1350	490	60	23,9	14,8	5,9	21,4	9,6	23,9	1,8
147	44	12	—	183	9079	183	1390	1700	6720	8560	1530	720	70	36,8	18,4	12,7	27,7	11,9	35,1	2,2	157	44	12	—	0	8713	0	1390	1700	1420	8560	2430	720	70	36,8	18,4	7,3	27,7	11,9	35,1	2,2
148	45	16	—	183	10211	183	1590	2070	7660	9610	1860	—	80	42,4	20,8	14,4	31,9	13,5	—	2,4	158	45	16	—	0	9045	0	1590	2070	1730	9610	2770	—	80	42,4	20,8	8,3	31,9	13,5	—	2,4
149	47	20	—	183	10850	183	1940	2440	9500	12830	2330	—	90	47,9	22,8	25,9	34,9	18,1	—	2,9	159	47	20	—	0	10484	0	1940	2440	2190	12830	3400	—	90	47,9	22,8	12,4	34,9	18,1	—	2,9
150	48	25	—	183	11215	183	2210	2960	11910	14400	2820	—	100	54,4	25,2	28,7	39,5	20,1	—	3,1	160	48	25	—	0	10849	0	2210	2960	2670	14400	4220	—	100	54,4	25,2	13,8	39,5	20,1	—	3,1

59

9091/4

Нач. атд	Белаясов		904-02-18.85		
Гл. спец.	Синабский		Центральные кондиционеры КТЦ 2.		
Руч. гр.	Веропатенко		Исходные данные для составления заданий.		
Ст. инж.	Табак				
Ст. инж.	Бяльская				
Ст. инж.	Галичев				
			Строительное задание		Страница Лист Листов
					Р 57 70
			Таблица размеров и нагрузок (продолжение)		Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг													
							Поверхность секций, м²														Поверхность секций, м²													
			A	B	B	Г	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7				F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	F1	F2	F3	F4
161	38	01	—	□	7257	□	240	200	240	1290	240	100	20	171	38	01	—	□	7440	183	240	200	400	1290	240	100	20	7,4	5,2	2,1	9,2	2,1	4,6	0,6
162	39	02	—	□	7407	□	310	320	350	1930	350	130	30	172	39	02	—	□	7590	183	310	320	570	1930	350	130	30	10,8	7,2	2,9	11,4	2,9	7,2	0,9
163	40	03	—	□	7648	□	430	510	560	3190	560	230	40	173	40	03	—	□	7831	183	430	510	890	3190	560	230	40	13,3	9,2	3,7	15,1	3,7	10,4	1,1
164	41	04	606	□	7648	□	480	620	650	3600	650	270	40	174	41	04	606	□	7831	183	480	620	1070	3600	650	270	40	15,6	10,4	4,1	17,2	4,1	11,9	1,1
165	42	06	—	□	7778	□	720	890	1090	6160	1170	420	60	175	42	06	—	□	7961	183	720	890	1740	6160	1170	420	60	20,9	13,6	5,4	19,3	8,8	21,2	1,8
166	43	08	606	□	7778	□	800	1040	1260	6790	1350	490	60	176	43	08	606	□	7961	183	800	1040	2060	6790	1350	490	60	23,9	14,8	5,9	21,4	9,6	23,9	1,8
167	44	12	—	□	8713	□	1390	1700	2320	8560	2430	720	70	177	44	12	—	□	8896	183	1390	1700	3620	8560	2430	720	70	36,8	18,4	7,3	27,7	11,9	35,1	2,2
168	45	16	—	□	9845	□	1590	2070	2640	9610	2770	—	80	178	45	16	—	□	10028	183	1590	2070	4240	9610	2770	—	80	42,4	20,8	8,3	31,9	13,5	—	2,4
169	47	20	—	□	10484	□	1940	2440	3260	12830	3400	—	90	179	47	20	—	□	10667	183	1940	2440	5310	12830	3400	—	90	47,9	22,8	12,4	34,9	18,1	—	2,9
170	48	25	—	□	10849	□	2210	2960	4070	14400	4220	—	100	180	48	25	—	□	11032	183	2210	2960	6590	14400	4220	—	100	54,4	25,2	13,8	39,5	20,1	—	3,1

60
9091/4

Нач. отд.	Белоусов		904-02-1885		
гл. спец.	Синайский				
рук. гр.	Веропотвоян		Центральные кондиционеры КТЦ2		
Ст. инж.	Табак		Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Бяльская		Старый лист		
Ст. инж.	Голычев	Бриш	Строительное задание		
			Р	58	70
			Таблица размеров и		
			нагрузок (продолжение)		
			Госстрой СССР		
			ХАРЬКОВСКИЙ		
			САНТЕХПРОЕКТ		

№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг																				
							Поверхность секций, м²														Поверхность секций, м²																				
			A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇				F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
181	38	01	—	0	7440	183	240	200	440	1290	240	100	20	7,4	5,2	2,9	9,2	2,1	4,6	0,6	191	38	01	—	183	7623	183	240	200	600	1290	240	100	20	7,4	5,2	3	9,2	2,1	4,6	0,6
182	39	02	—	0	7590	183	310	320	650	1930	350	130	30	10,8	7,2	4	11,4	2,9	7,2	0,9	192	39	02	—	183	7773	183	310	320	870	1930	350	130	30	10,8	7,2	5,1	11,4	2,9	7,2	0,9
183	40	03	—	0	7831	183	430	510	1060	3190	560	230	40	13,3	9,2	5	15,1	3,7	10,4	1,1	193	40	03	—	183	8014	183	430	510	1390	3190	560	230	40	13,3	9,2	6,4	15,1	3,7	10,4	1,1
184	41	04	606	0	7831	183	480	620	1230	3600	650	270	40	15,6	10,4	5,8	17,2	4,1	11,9	1,1	194	41	04	606	183	8014	183	480	620	1720	3600	650	270	40	15,6	10,4	7,2	17,2	4,1	11,9	1,1
185	42	06	—	0	7961	183	720	890	2100	6160	1170	420	60	20,9	13,6	7,4	19,3	8,8	21,2	1,8	195	42	06	—	183	8144	183	720	890	2750	6160	1170	420	60	20,9	13,6	9,3	19,3	8,8	21,2	1,8
186	43	08	606	0	7961	183	800	1040	2430	6790	1350	490	60	23,9	14,8	8	21,4	9,6	23,9	1,8	196	43	08	606	183	8144	183	800	1040	3230	6790	1350	490	60	23,9	14,8	10,2	21,4	9,6	23,9	1,8
187	44	12	—	0	8896	183	1390	1700	4520	8560	2430	720	70	36,8	18,4	10	27,7	11,9	35,1	2,2	197	44	12	—	183	9079	183	1390	1700	5820	8560	2430	720	70	36,8	18,4	12,7	27,7	11,9	35,1	2,2
188	45	16	—	0	10028	183	1590	2070	5150	9610	2770	—	80	42,4	20,8	11,3	31,9	13,5	—	2,4	198	45	16	—	183	10211	183	1590	2070	6750	9610	2770	—	80	42,4	20,8	14,4	31,9	13,5	—	2,4
189	47	20	—	0	10667	183	1940	2440	6380	12830	3400	—	90	47,9	22,8	19,2	34,9	18,1	—	2,9	199	47	20	—	183	10850	183	1940	2440	8430	12830	3400	—	90	47,9	22,8	25,9	34,9	18,1	—	2,9
190	48	25	—	0	11032	183	2210	2960	7990	14400	4220	—	100	54,4	25,2	21,2	39,5	20,1	—	3,1	200	48	25	—	183	11215	183	2210	2960	10510	14400	4220	—	100	54,4	25,2	28,7	39,5	20,1	—	3,1

61

9091/4

Науч. отд.	Белорусов	Г.И.Ш.	904-02-1885		
Гл. спец.	Синайский	Г.И.Ш.	Центральные кондиционеры КТЦ 2.		
Рук. гр.	Верстаев	Г.И.Ш.	Исходные данные для составления заданий.		
Ст. инж.	Табак	Г.И.Ш.	Строительное задание	Стадия	Лист
Ст. инж.	Бяльская	Г.И.Ш.		Р	59
Ст. инж.	Гавричев	Г.И.Ш.	Таблица размеров и нагрузок (продолжение)	Лист	70
				Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САВТЕХПРОЕКТ	

№ строки	№ листа Строительного задания	Основной размер по высоте	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа Строительного задания	Основной размер по высоте	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							
			А	Б	В	Г	Поверхность секций, м²										А	Б	В	Г	Поверхность секций, м²							
							P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇								F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	
201	38	01	—	183	7623	183	240	200	640	1290	240	100	20	211	2	01	—	—	—	—	—	290	200	—	1290	—	100	20
							7,4	5,2	3	9,2	2,1	4,6	0,6									7,4	5,2	—	9,2	—	4,6	0,6
202	39	02	—	183	7773	183	310	320	950	1930	350	130	30	212	3	02	—	—	—	—	—	390	320	—	1930	—	130	30
							10,8	7,2	5,1	11,4	2,9	7,2	0,9									10,7	7,2	—	11,4	—	7,2	0,9
203	40	03	—	183	8014	183	430	510	1560	3190	560	230	40	213	4	03	—	—	—	—	—	510	510	—	3190	—	230	40
							13,3	9,2	6,4	15,1	3,7	10,4	1,1									13,2	9,2	—	15,1	—	10,4	1,1
204	41	04	606	183	8014	183	480	620	1810	3600	650	270	40	214	5	04	1106	—	7157	—	—	640	620	—	3600	—	270	40
							15,6	10,4	7,2	17,2	4,1	11,9	1,1									18,4	10,4	—	17,2	—	11,9	1,1
205	42	06	—	183	8144	183	720	890	3110	6160	1170	420	60	215	6	06	—	—	—	—	—	870	890	—	6240	—	420	60
							20,9	13,6	9,3	19,3	8,8	21,2	1,8									20,4	13,6	—	22,7	—	21,2	1,8
206	43	08	606	183	8144	183	800	1040	3600	6790	1350	490	60	216	7	08	1106	—	8002	—	—	1060	1040	—	6880	—	490	60
							23,9	14,8	10,2	21,4	9,6	23,9	1,8									26,9	14,8	—	25,1	—	23,9	1,8
207	44	12	—	183	9079	183	1390	1700	6720	8560	2430	720	70	217	8	12	—	—	—	—	—	1520	1700	—	8670	—	720	70
							36,8	18,4	12,7	27,7	11,9	35,1	2,2									34,7	18,4	—	32,3	—	35,1	2,2
208	45	16	—	183	10211	183	1590	2070	7660	9610	2770	—	80	218	10	16	—	—	—	—	—	2250	2070	—	9740	—	—	80
							42,4	20,8	14,4	31,9	13,5	—	2,4									44,5	20,8	—	37,1	—	—	2,4
209	47	20	—	183	10850	183	1940	2440	9500	12830	3400	—	90	219	11	20	—	—	—	—	—	2220	2440	—	12970	—	—	90
							47,9	22,8	25,9	34,9	18,1	—	2,9									45	22,8	—	40,6	—	—	2,9
210	48	25	—	183	11215	183	2210	2960	11910	14400	4220	—	100	220	13	25	—	—	—	—	—	3210	2960	—	14550	—	—	100
							54,4	25,2	28,7	39,5	20,1	—	3,1									61	25,2	—	45,8	—	—	3,1

9091/4

Нач. отд.	Белочко	И.И.	904-02-18.85		
Гл. спец.	Синюйская	П.И.			
Рук. гр.	Воропобаян	З.И.	Центральные кондиционеры КТЦ.2.		
Ст. инж.	Табак	И.И.	Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Бяльская	В.И.			
Ст. инж.	Голычев	В.И.	Строительное задание		
			Р	60	70
			Таблица размеров и нагрузок (продолжение)		
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		

63

9094/4

Нач. отд.	Белюсов		904-02-18.05		
М. спец.	Симонов		Центральные кондиционеры КТЦ2.		
Рук. гр.	Веротвев	З.У.	Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Табак				
Ст. инж.	Бяльская				
Ст. инж.	Галич	Б.И.	Строительное задание	Страница	Лист
				Р	61
					70
			Таблица размеров и	Госстрой СССР	
			нагрузок (продолжение)	ХАРЬКОВСКИЙ	
				САНТЕХПРОЕКТ	

Альбом IV
Типовые проектные решения

№ строки	№ листа строительного задания	Основной порядковый номер	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции кг							№ строки	№ листа строительного задания	Основной порядковый номер	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции кг																				
							Поверхность секций, м ²														Поверхность секций, м																				
			A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇				F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
241	14	01	—	□	6633	183	290	200	400	1250	—	100	20	7,4	5,2	2,9	7,9	—	4,6	0,6	251	14	01	—	□	6633	183	290	200	440	1250	—	100	20	7,4	5,2	2,9	7,9	—	4,6	0,6
242	15	02	—	□	6783	183	390	320	570	1880	—	130	30	10,7	7,2	4	9,6	—	7,2	0,9	252	15	02	—	□	6783	183	390	320	650	1880	—	130	30	10,7	7,2	4	9,6	—	7,2	0,9
243	16	03	—	□	7023	183	510	510	890	3130	—	230	40	13,2	9,2	5	12,8	—	10,4	1,1	253	16	03	—	□	7023	183	510	510	1060	3130	—	230	40	13,2	9,2	5	12,8	—	10,4	1,1
244	17	04	□06	□	7523	183	640	620	1070	3530	—	270	40	18,4	10,4	5,8	14,6	—	11,9	1,1	254	17	04	□06	□	7523	183	640	620	1230	3530	—	270	40	18,4	10,4	5,8	14,6	—	11,9	1,1
245	18	06	—	□	7778	183	870	890	1740	6160	—	420	60	20,4	13,6	7,4	19,3	—	21,2	1,8	255	18	06	—	□	7778	183	870	890	2100	6160	—	420	60	20,4	13,6	7,4	19,3	—	21,2	1,8
246	19	08	□06	□	8278	183	1060	1040	2060	6790	—	490	60	26,9	14,8	8	21,2	—	23,9	1,8	256	19	08	□06	□	8278	183	1060	1040	2430	6790	—	490	60	26,9	14,8	8	21,2	—	23,9	1,8
247	20	12	—	□	8710	183	1520	1700	3620	8560	—	720	70	34,7	18,4	10	27,7	—	35,1	2,2	257	20	12	—	□	8710	183	1520	1700	4520	8560	—	720	70	34,7	18,4	10	27,7	—	35,1	2,2
248	22	16	—	□	10560	183	2250	2070	4240	9610	—	—	80	44,5	20,8	11,3	31,9	—	—	2,4	258	22	16	—	□	10560	183	2250	2070	5150	9610	—	—	80	44,5	20,8	11,3	31,9	—	—	2,4
249	23	20	—	□	11306	183	2220	2440	5310	12830	—	—	90	45	22,8	19,2	34,9	—	—	2,9	259	23	20	—	□	11306	183	2220	2440	6380	12830	—	—	90	45	22,8	19,2	34,9	—	—	2,9
250	25	25	—	□	11291	183	3210	2960	6590	14400	—	—	100	61	25,2	21,2	39,5	—	—	3,1	260	25	25	—	□	11291	183	3210	2960	7990	14400	—	—	100	61	25,2	21,2	39,5	—	—	3,1

64
9091/4

Нач. атт.	Белюсов	Л.А.	904-02-18.85		
Гл. спец.	Синюшко	М.И.	Центральные кондиционеры КТЦ2.		
Рук. гр.	Воропайкин	С.И.	Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Табак	Л.А.	Строительное задание	Старший лист	Лист №
Ст. инж.	Бяльская	Л.А.		Р	62
Ст. инж.	Галичев	Б.И.	Таблица размеров и		Госстрой СССР
			нагрузок (продолжение)		ХАРЬКОВСКИЙ
					САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	№ листа строительного решения	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг						
			А	Б	В	Г	Поверхность секций, м ²						
							P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
							F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
261	14	01	—	183	6816	183	290	200	600	1250	—	100	20
							7,4	5,2	3	7,9	—	4,6	0,6
262	15	02	—	183	6966	183	390	320	870	1880	—	130	30
							10,7	7,2	5,1	9,6	—	7,2	0,9
263	16	03	—	183	7206	183	510	510	1390	3130	—	230	40
							13,2	9,2	6,4	12,8	—	10,4	1,1
264	17	04	106	183	7706	183	640	620	1720	3530	—	270	40
							18,4	10,4	7,2	14,6	—	11,9	1,1
265	18	06	—	183	7961	183	870	890	2750	6160	—	420	60
							20,4	13,6	9,3	19,3	—	21,2	1,8
266	19	08	106	183	8461	183	1060	1040	3230	6790	—	490	60
							26,9	14,8	10,2	21,2	—	23,9	1,8
267	20	12	—	183	8893	183	1520	1700	5820	8560	—	720	70
							34,7	18,4	12,7	27,7	—	35,1	2,2
268	22	16	—	183	10743	183	2250	2070	6750	9610	—	—	80
							44,5	20,8	14,4	31,9	—	—	2,4
269	23	20	—	183	11489	183	2220	2440	8430	12830	—	—	90
							45	22,8	25,9	34,9	—	—	2,9
270	25	25	—	183	11657	183	3210	2960	10510	14400	—	—	100
							61	25,2	28,7	39,5	—	—	3,1

65

9091/4

Нач. отд.	Белушов		904-02-18.85		
Гл. спец.	Синайский		Центральные кондиционеры КТЦ 2.		
Рук. гр.	Веротыцкий		Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Тобак		Строительное задание		
Ст. инж.	Бяльская		Страница	Лист	Листов
Ст. инж.	Галичев		Р	63	70
			Таблица размеров и нагрузок (продолжение)		
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКАЯ САНАКТРЕСТ		

№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг						№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг																					
							Поверхность секций, м²													Поверхность секций, м²																					
			A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆				P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
281	26	01	—	—	—	—	290	200	—	1320	200	100	20	291	26	01	—	—	—	—	290	200	—	1320	240	100	20	7,4	5,2	—	10,5	2,1	4,6	0,6	7,4	5,2	—	10,5	2,1	4,6	0,6
282	27	02	—	—	—	—	390	320	—	1970	270	130	30	292	27	02	—	—	—	—	390	320	—	1970	350	130	30	10,7	7,2	—	13,2	2,9	7,2	0,9	10,7	7,2	—	13,2	2,9	7,2	0,9
283	28	03	—	—	—	—	510	510	—	3250	390	230	40	293	28	03	—	—	—	—	510	510	—	3250	560	230	40	13,2	9,2	—	17,4	3,7	10,4	1,1	13,2	9,2	—	17,4	3,7	10,4	1,1
284	29	04	406	—	7965	—	640	620	—	3670	490	270	40	294	29	04	406	—	7965	—	640	620	—	3670	650	270	40	18,4	10,4	—	19,8	4,1	11,9	1,1	18,4	10,4	—	19,8	4,1	11,9	1,1
285	30	06	—	—	—	—	870	890	—	6240	810	420	60	295	30	06	—	—	—	—	870	890	—	6240	1170	420	60	20,4	13,6	—	22,7	8,8	21,2	1,8	20,4	13,6	—	22,7	8,8	21,2	1,8
286	31	08	406	—	8810	—	1060	1040	—	6880	980	490	60	296	31	08	406	—	8810	—	1060	1040	—	6880	1350	490	60	26,9	14,8	—	25,1	9,6	23,9	1,8	26,9	14,8	—	25,1	9,6	23,9	1,8
287	32	12	—	—	—	—	1520	1700	—	8660	1530	720	70	297	32	12	—	—	—	—	1520	1700	—	8660	2430	720	70	34,7	18,4	—	32,3	11,9	35,1	2,2	34,7	18,4	—	32,3	11,9	35,1	2,2
288	34	16	—	—	—	—	2250	2070	—	9740	1860	—	80	298	34	16	—	—	—	—	2250	2070	—	9740	2770	—	80	44,5	20,8	—	37,1	13,5	—	2,4	44,5	20,8	—	37,1	13,5	—	2,4
289	35	20	—	—	—	—	2220	2440	—	12970	2330	—	90	299	35	20	—	—	—	—	2220	2440	—	12970	3400	—	90	45	22,8	—	40,6	18,1	—	2,9	45	22,8	—	40,6	18,1	—	2,9
290	37	25	—	—	—	—	3210	2960	—	14550	2820	—	100	300	37	25	—	—	—	—	3210	2960	—	14550	4220	—	100	61	25,2	—	45,8	20,1	—	3,1	61	25,2	—	45,8	20,1	—	3,1

66

9091/4

Нач. отд.	Белюсов	<i>Белюсов</i>	904-02-1885		
Гл. спец.	Синайский	<i>Синайский</i>	Центральные кондиционеры КТЦ 2.		
Рук. гр.	Веропольский	<i>Веропольский</i>	Исходные данные для составления заданий		
Ст. инж.	Плюбак	<i>Плюбак</i>	Строительное задание	Страница	Лист
Ст. инж.	Бяльская	<i>Бяльская</i>		Р	64
Ст. инж.	Галичев	<i>Галичев</i>	Таблица размеров и нагрузок (продолжение)	Листов	
				70	
			госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		

№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг																				
							Поверхность секций, м2														Поверхность секций, м2																				
			A	B	B	Г	P ₁ F ₁	P ₂ F ₂	P ₃ F ₃	P ₄ F ₄	P ₅ F ₅	P ₆ F ₆	P ₇ F ₇				A	B	B	Г	P ₁ F ₁	P ₂ F ₂	P ₃ F ₃	P ₄ F ₄	P ₅ F ₅	P ₆ F ₆	P ₇ F ₇														
301	38	01	—	□	7257	□	290	200	200	1290	200	100	20	7,4	5,2	2,1	9,2	2,1	4,6	0,6	311	38	01	—	□	7257	□	290	200	240	1290	200	100	20	7,4	5,2	2,1	9,2	2,1	4,6	0,6
302	39	02	—	□	7407	□	390	320	270	1930	270	130	30	10,7	7,2	2,9	11,4	2,9	7,2	0,9	312	39	02	—	□	7407	□	390	320	350	1930	270	130	30	10,7	7,2	2,9	11,4	2,9	7,2	0,9
303	40	03	—	□	7648	□	510	510	390	3190	390	230	40	13,2	9,2	3,7	15,1	3,7	10,4	1,1	313	40	03	—	□	7648	□	510	510	560	3190	390	230	40	13,2	9,2	3,7	15,1	3,7	10,4	1,1
304	41	04	1106	□	8148	□	640	620	490	3600	490	270	40	18,4	10,4	4,1	17,2	4,1	11,9	1,1	314	41	04	1106	□	8148	□	640	620	650	3600	490	270	40	18,4	10,4	4,1	17,2	4,1	11,9	1,1
305	42	06	—	□	7778	□	870	890	730	6160	810	420	60	20,4	13,6	5,4	19,3	8,8	21,2	1,8	315	42	06	—	□	7778	□	870	890	1090	6160	810	420	60	20,4	13,6	5,4	19,3	8,8	21,2	1,8
306	43	08	1106	□	8278	□	1060	1040	890	6790	980	490	60	26,9	14,8	5,9	21,4	9,6	23,9	1,8	316	43	08	1106	□	8278	□	1060	1040	1260	6790	980	490	60	26,9	14,8	5,9	21,4	9,6	23,9	1,8
307	44	12	—	□	8713	□	1520	1700	1420	8560	1530	720	70	34,7	18,4	7,3	27,7	11,9	35,1	2,2	317	44	12	—	□	8713	□	1520	1700	2320	8560	1530	720	70	34,7	18,4	7,3	27,7	11,9	35,1	2,2
308	46	16	—	□	10560	□	2250	2070	1730	9610	1860	—	80	44,5	20,8	8,3	31,9	13,5	—	2,4	318	46	16	—	□	10560	□	2250	2070	2640	9610	1860	—	80	44,5	20,8	8,3	31,9	13,5	—	2,4
309	47	20	—	□	10484	□	2220	2440	2190	12830	2330	—	90	45	22,8	12,4	34,9	18,1	—	2,9	319	47	20	—	□	10484	□	2220	2440	3260	12830	2330	—	90	45	22,8	12,4	34,9	18,1	—	2,9
310	49	25	—	□	11474	□	3210	2960	2670	14400	2820	—	100	61	25,2	13,8	39,5	20,1	—	3,1	320	49	25	—	□	11474	□	3210	2960	4070	14400	2820	—	100	61	25,2	13,8	39,5	20,1	—	3,1

67

9091/4

Нач. отд.	Белочко	Белочко	904-02-18.85			
Гл. спец.	Синайский	Синайский	Центральные кондиционеры, КТЦ2. Исходные данные для составления заданий			
Рук. гр.	Верещагин	Верещагин				
Ст. инж.	Табак	Табак	Строительное задание			
Ст. инж.	Бяльская	Бяльская				
Ст. инж.	Галичев	Галичев	Таблица размеров и нагрузок (продолжение)			
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ			

№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг																				
							Поверхность секций, м²														Поверхность секций, м²																				
			A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇				F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
321	38	01	—	□	7440	183	290	200	400	1290	200	100	20	7,4	5,2	2,9	9,2	2,1	4,6	0,6	331	38	01	—	□	7440	183	290	200	440	1290	200	100	20	7,4	5,2	2,9	9,2	2,1	4,6	0,6
322	39	02	—	□	7590	183	390	320	570	1930	270	130	30	10,7	7,2	4	11,4	2,9	7,2	0,9	332	39	02	—	□	7590	183	390	320	650	1930	270	130	30	10,7	7,2	4	11,4	2,9	7,2	0,9
323	40	03	—	□	7831	183	510	510	890	3190	390	230	40	13,2	9,2	5	15,1	3,7	10,4	1,1	333	40	03	—	□	7831	183	510	510	1060	3190	390	230	40	13,2	9,2	5	15,1	3,7	10,4	1,1
324	41	04	1106	□	8331	183	640	620	1070	3600	490	270	40	18,4	10,4	5,8	17,2	4,1	11,9	1,1	334	41	04	1106	□	8331	183	640	620	1230	3600	490	270	40	18,4	10,4	5,8	17,2	4,1	11,9	1,1
325	42	06	—	□	7961	183	870	890	1740	6160	810	420	60	20,4	13,6	7,4	19,3	8,8	21,2	1,8	335	42	06	—	□	7961	183	870	890	2100	6160	810	420	60	20,4	13,6	7,4	19,3	8,8	21,2	1,8
326	43	08	1106	□	8461	183	1060	1040	2060	6790	980	490	60	26,9	14,8	8	21,4	9,6	23,9	1,8	336	43	08	1106	□	8461	183	1060	1040	2430	6790	980	490	60	26,9	14,8	8	21,4	9,6	23,9	1,8
327	44	12	—	□	8896	183	1520	1700	3620	8560	1530	720	70	34,7	18,4	10	27,7	11,9	35,1	2,2	337	44	12	—	□	8896	183	1520	1700	4520	8560	1530	720	70	34,7	18,4	10	27,7	11,9	35,1	2,2
328	46	16	—	□	10743	183	2250	2070	4240	9610	1860	—	80	44,5	20,8	11,3	31,9	13,5	—	2,4	338	46	16	—	□	10743	183	2250	2070	5150	9610	1860	—	80	44,5	20,8	11,3	31,9	13,5	—	2,4
329	47	20	—	□	10667	183	2220	2440	5310	12830	2330	—	90	45	22,8	19,2	34,9	18,1	—	2,9	339	47	20	—	□	10667	183	2220	2440	6380	12830	2330	—	90	45	22,8	19,2	34,9	18,1	—	2,9
330	49	25	—	□	11657	183	3210	2960	6590	14400	2820	—	100	61	25,2	21,2	39,5	20,1	—	3,1	340	49	25	—	□	11657	183	3210	2960	7990	14400	2820	—	100	61	25,2	21,2	39,5	20,1	—	3,1

68

9091/4

Начальник	Белая	И.И.	904-02-1885		
Гл. спец.	Синицкий	И.И.	Центральные кондиционеры КТЦ2.		
Рук. гр.	Воловский	И.И.	Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Табак	И.И.	Строительное задание		
Ст. инж.	Бяльская	И.И.	Стадия		
Ст. инж.	Голычев	И.И.	Р 66 70		
			Таблица размеров и нагрузок (продолжение)		
			Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ		

№ строки	№ листа строительного задания	основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа строительного задания	основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг						
							Поверхность секций, м²														Поверхность секций, м²						
			A	B	B	Г	P ₁ F ₁	P ₂ F ₂	P ₃ F ₃	P ₄ F ₄	P ₅ F ₅	P ₆ F ₆	P ₇ F ₇				A	B	B	Г	P ₁ F ₁	P ₂ F ₂	P ₃ F ₃	P ₄ F ₄	P ₅ F ₅	P ₆ F ₆	P ₇ F ₇
341	38	01	—	183	7623	183	290 7,4	200 5,2	600 3	1290 9,2	200 2,1	100 4,6	20 0,6	351	38	01	—	183	7623	183	290 7,4	200 5,2	640 3	1290 9,2	200 2,1	100 4,6	20 0,6
342	39	02	—	183	7773	183	390 10,7	320 7,2	870 5,1	1930 11,4	270 2,9	130 7,2	30 0,9	352	39	02	—	183	7773	183	390 10,7	320 7,2	950 5,1	1930 11,4	270 2,9	130 7,2	30 0,9
343	40	03	—	183	8014	183	510 13,2	510 9,2	1390 6,4	3190 15,1	390 3,7	230 10,4	40 1,1	353	40	03	—	183	8014	183	510 13,2	510 9,2	1560 6,4	3190 15,1	390 3,7	230 10,4	40 1,1
344	41	04	406	183	8514	183	640 18,4	620 10,4	1720 7,2	3600 17,2	490 4,1	270 11,9	40 1,1	354	41	04	406	183	8514	183	640 18,4	620 10,4	1810 7,2	3600 17,2	490 4,1	270 11,9	40 1,1
345	42	06	—	183	8144	183	870 20,4	890 13,6	2750 9,3	6160 19,3	810 8,8	420 21,2	60 1,8	355	42	06	—	183	8144	183	870 20,4	890 13,6	3110 9,3	6160 19,3	810 8,8	420 21,2	60 1,8
346	43	08	406	183	8644	183	1060 26,9	1040 14,8	3230 10,2	6790 21,4	980 9,6	490 23,9	60 1,8	356	43	08	406	183	8644	183	1060 26,9	1040 14,8	3600 10,2	6790 21,4	980 9,6	490 23,9	60 1,8
347	44	12	—	183	9079	183	1520 34,7	1700 18,4	5820 12,7	8560 27,7	1530 11,9	720 35,1	70 2,2	357	44	12	—	183	9079	183	1520 34,7	1700 18,4	6720 12,7	8560 27,7	1530 11,9	720 35,1	70 2,2
348	46	16	—	183	10926	183	2250 44,5	2070 20,8	6750 14,4	9610 31,9	1860 13,5	— —	80 2,4	358	46	16	—	183	10926	183	2250 44,5	2070 20,8	7660 14,4	9610 31,9	1860 13,5	— —	80 2,4
349	47	20	—	183	10850	183	2220 45	2440 22,8	8430 25,9	12830 34,9	2330 18,1	— —	90 2,9	359	47	20	—	183	10850	183	2220 45	2440 22,8	9500 25,9	12830 34,9	2330 18,1	— —	90 2,9
350	49	25	—	183	11740	183	3210 61	2960 25,2	10510 28,7	14400 39,5	2820 20,1	— —	100 3,1	360	49	25	—	183	11740	183	3210 61	2960 25,2	11910 28,7	14400 39,5	2820 20,1	— —	100 3,1

69

9091/4

Исполн.	Белочев			904-02-18.85
Гл. спец.	Синайский			
Руч. гр.	Вероплатев			Центральные кондиционеры КТЦ2.
Ст. инж.	Табак			Исходные данные для составления заданий
Ст. инж.	Бяльская			
Ст. инж.	Галичев	Бриц		Строительное задание
				Р 67 70
				Таблица размеров и нагрузок (продолжение)
				Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг Поверхность секций, м ²							№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг Поверхность секций, м ²						
			А	Б	В	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇				А	Б	В	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
							F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇								F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
361	38	01	—	□	7257	□	290	200	200	1290	240	100	20	371	38	01	—	□	7257	□	290	200	240	1290	240	100	20
							7,4	5,2	2,1	9,2	2,1	4,6	0,6								7,4	5,2	2,1	9,2	2,1	4,6	0,6
362	39	02	—	□	7407	□	390	320	270	1930	350	130	30	372	39	02	—	□	7407	□	390	320	350	1930	350	130	30
							10,7	7,2	2,9	11,4	2,9	7,2	0,9								10,7	7,2	2,9	11,4	2,9	7,2	0,9
363	40	03	—	□	7648	□	510	510	390	3190	560	230	40	373	40	03	—	□	7648	□	510	510	560	3190	560	230	40
							13,2	9,2	3,7	15,1	3,7	10,4	1,1								13,2	9,2	3,7	15,1	3,7	10,4	1,1
364	41	04	1106	□	8148	□	640	620	490	3600	650	270	40	374	41	04	1106	□	8148	□	640	620	650	3600	650	270	40
							18,4	10,4	4,1	17,2	4,1	11,9	1,1								18,4	10,4	4,1	17,2	4,1	11,9	1,1
365	42	06	—	□	7778	□	870	890	730	6160	1170	420	60	375	42	06	—	□	7778	□	870	890	1090	6160	1170	420	60
							20,4	13,6	5,4	19,3	8,8	21,2	1,8								20,4	13,6	5,4	19,3	8,8	21,2	1,8
366	43	08	1106	□	8278	□	1060	1040	890	6790	1350	490	60	376	43	08	1106	□	8278	□	1060	1040	1260	6790	1350	490	60
							26,9	14,8	5,9	21,4	9,6	23,9	1,8								26,9	14,8	5,9	21,4	9,6	23,9	1,8
367	44	12	—	□	8713	□	1520	1700	1420	8560	2430	720	70	377	44	12	—	□	8713	□	1520	1700	2320	8560	2430	720	70
							34,7	18,4	7,3	27,7	11,9	35,1	2,2								34,7	18,4	7,3	27,7	11,9	35,1	2,2
368	46	16	—	□	10560	□	2250	2070	1730	9610	2770	—	80	378	46	16	—	□	10560	□	2250	2070	2640	9610	2770	—	80
							44,5	20,8	8,3	31,9	13,5	—	2,4								44,5	20,8	8,3	31,9	13,5	—	2,4
369	47	20	—	□	10484	□	2220	2440	2190	12830	3400	—	90	379	47	20	—	□	10484	□	2220	2440	3260	12830	3400	—	90
							45	22,8	12,4	34,9	18,1	—	2,9								45	22,8	12,4	34,9	18,1	—	2,9
370	49	25	—	□	11474	□	3210	2960	2670	14400	4220	—	100	380	49	25	—	□	11474	□	3210	2960	4070	14400	4220	—	100
							61	25,2	13,8	39,5	20,1	—	3,1								61	25,2	13,8	39,5	20,1	—	3,1

70

9091/4

Нач. п.т.д.	Белозов		904-02-1885
Гл. спец.	Синюйский		
Рук. гр.	Вероплатов		ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КТЦ-2
Ст. инж.	Табак		Исходные данные для составления задания
Ст. инж.	Бяльская		
Ст. инж.	Галичев		
		Строительное задание	Страница Лист Листов
			Р 68 70
		Таблицы размеров и нагрузок (продолжение)	Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг																				
							Поверхность секций, м²														Поверхность секций, м²																				
			A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇				F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
381	38	01	—	□	7440	183	290	200	400	1290	240	100	20	7,4	5,2	2,9	9,2	2,1	4,6	0,6	391	38	01	—	□	7440	183	290	200	440	1290	240	100	20	7,4	5,2	2,9	9,2	2,1	4,6	0,6
382	39	02	—	□	7590	183	390	320	570	1930	350	130	30	10,7	7,2	4	11,4	2,9	7,2	0,9	392	39	02	—	□	7590	183	390	320	650	1930	350	130	30	10,7	7,2	4	11,4	2,9	7,2	0,9
383	40	03	—	□	7831	183	510	510	890	3190	560	230	40	13,2	9,2	5	15,1	3,7	10,4	1,1	393	40	03	—	□	7831	183	510	510	1060	3190	560	230	40	13,2	9,2	5	15,1	3,7	10,4	1,1
384	41	04	□06	□	8331	183	640	620	1070	3600	650	270	40	18,4	10,4	5,8	17,2	4,1	11,9	1,1	394	41	04	□06	□	8331	183	640	620	1230	3600	650	270	40	18,4	10,4	5,8	17,2	4,1	11,9	1,1
385	42	06	—	□	7961	183	870	890	1740	6160	1170	420	60	20,4	13,6	7,4	19,3	8,8	21,2	1,8	395	42	06	—	□	7961	183	870	890	2100	6160	1170	420	60	20,4	13,6	7,4	19,3	8,8	21,2	1,8
386	43	08	□06	□	8461	183	1060	1040	2060	6790	1350	490	60	26,9	14,8	8	21,4	9,6	23,9	1,8	396	43	08	□06	□	8461	183	1060	1040	2430	6790	1350	490	60	26,9	14,8	8	21,4	9,6	23,9	1,8
387	44	12	—	□	8896	183	1520	1700	3620	8560	2430	720	70	34,7	18,4	10	27,7	11,9	35,1	2,2	397	44	12	—	□	8896	183	1520	1700	4520	8560	2430	720	70	34,7	18,4	10	27,7	11,9	35,1	2,2
388	46	16	—	□	10743	183	2250	2070	4240	9610	2770	—	80	44,5	20,8	11,3	31,9	13,5	—	2,4	398	46	16	—	□	10743	183	2250	2070	5150	9610	2770	—	80	44,5	20,8	11,3	31,9	13,5	—	2,4
389	47	20	—	□	10667	183	2220	2440	5310	12830	3400	—	90	45	22,8	19,2	34,9	18,1	—	2,9	399	47	20	—	□	10667	183	2220	2440	6380	12830	3400	—	90	45	22,8	19,2	34,9	18,1	—	2,9
390	49	25	—	□	11657	183	3210	2960	6590	14400	4220	—	100	61	25,2	21,2	39,5	20,1	—	3,1	400	49	25	—	□	11657	183	3210	2960	7990	14400	4220	—	100	61	25,2	21,2	39,5	20,1	—	3,1

3,1 71
9091/4

Нач. отд.	Белачев		904-02-1885		
Гл. спец.	Синобский		Центральные кондиционеры КТЦ 2		
Рук. гр.	Веропоткин		Исходные данные для составления заданий		
Стимж.	Табак		Строительное задание		
От инж.	Бяльская		Статус	Лист	Листов
Стимж.	Галычев		Р	69	70
			Госстрой СССР		
			ХАРЬКОВСКИЙ		
			САНТЕХПРОЕКТ		

№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг							№ строки	№ листа строительного задания	Основной параметр кондиционера	Размер, мм				Статическая нагрузка без изоляции, кг																				
							Поверхность секций, м²														Поверхность секций, м²																				
			A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇				F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	A	B	B	Г	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
401	38	01	—	183	7623	183	290	200	600	1290	240	100	20	7,4	5,2	3	9,2	2,1	4,6	0,6	411	38	01	—	183	7623	183	290	200	640	1290	240	100	20	7,4	5,2	3	9,2	2,1	4,6	0,6
402	39	02	—	183	7773	183	390	320	870	1930	350	130	30	10,7	7,2	5,1	11,4	2,9	7,2	0,9	412	39	02	—	183	7773	183	390	320	950	1930	350	130	30	10,7	7,2	5,1	11,4	2,9	7,2	0,9
403	40	03	—	183	8014	183	510	510	1390	3190	560	230	40	13,2	9,2	6,4	15,1	3,7	10,4	1,1	413	40	03	—	183	8014	183	510	510	1560	3190	560	230	40	13,2	9,2	6,4	15,1	3,7	10,4	1,1
404	41	04	1106	183	8514	183	640	620	1720	3600	650	270	40	18,4	10,4	7,2	17,2	4,1	11,9	1,1	414	41	04	1106	183	8514	183	640	620	1810	3600	650	270	40	18,4	10,4	7,2	17,2	4,1	11,9	1,1
405	42	06	—	183	8144	183	870	890	2750	6160	1170	420	60	20,4	13,6	9,3	19,3	8,8	21,2	1,8	415	42	06	—	183	8144	183	870	890	3110	6160	1170	420	60	20,4	13,6	9,3	19,3	8,8	21,2	1,8
406	43	08	1106	183	8644	183	1060	1040	3230	6790	1350	490	60	26,9	14,8	10,2	21,4	9,6	23,9	1,8	416	43	08	1106	183	8644	183	1060	1040	3600	6790	1350	490	60	26,9	14,8	10,2	21,4	9,6	23,9	1,8
407	44	12	—	183	9079	183	1520	1700	5820	8560	2430	720	70	34,7	18,4	12,7	27,7	11,9	35,1	2,2	417	44	12	—	183	9079	183	1520	1700	6720	8560	2430	720	70	34,7	18,4	12,7	27,7	11,9	35,1	2,2
408	46	16	—	183	10926	183	2250	2070	6750	9610	2770	—	80	44,5	20,8	14,4	31,9	13,5	—	2,4	418	46	16	—	183	10926	183	2250	2070	7660	9610	2770	—	80	44,5	20,8	14,4	31,9	13,5	—	2,4
409	47	20	—	183	10850	183	2220	2440	8430	12830	3400	—	90	45	22,8	25,9	34,9	18,1	—	2,9	419	47	20	—	183	10850	183	2220	2440	9500	12830	3400	—	90	45	22,8	25,9	34,9	18,1	—	2,9
410	49	25	—	183	11740	183	3210	2960	10510	14400	4220	—	100	61	25,2	28,7	39,5	20,1	—	3,1	420	49	25	—	183	11740	183	3210	2960	11910	14400	4220	—	100	61	25,2	28,7	39,5	20,1	—	3,1

9091/4

Нач. отд.	Белоусов			904-02-1885		
Гл. спец.	Ойнайский					
Рук. гр.	Верещагин			Центральные кондиционеры КТЦЗ.		
Ст. инж.	Табак			Исходные данные для составления задания		
Ст. инж.	Бяльская			Строительное задание		
Ст. инж.	Голушев			Р	70	70
				Таблица размеров и	Госстрой СССР	
				нагрузок (окончание)	ХАРЬКОВСКИЙ	
					САЙТЕХПРОЕКТ	

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

34/12
Заказ № 5845 Инв. № 9091/4 Тираж 250
Сдано в печать 11/8 1986 Цена 2-72