ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-155

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ	0	Чертежи нулевого цикла работ
АЛЬБОМ	I	Архитектурно-строительные чертежи
АЛЬБОМ	II	Санитарно-технические чертежи
АЛЬБОМ	III	Электротехнические чертежи
АЛЬБОМ	IV	Монтажные узлы и детали
АЛЬБОМ	V	Изделия заводского изготовления
АЛЬБОМ	VI	Механическое оборудование сцены
АЛЬБОМ	VII	Сметы
АЛЬБОМ	VIII	Заказные спецификации

АЛЬБОМ IV
МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

РАЗРАБОТАН
ИНСТИТУТОМ
УКРНИИПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ИНСТИТУТОМ
УКРНИИПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ
ПРИКАЗ № 110 ОТ 16.V.1977г.

К.Ф. ЦИТП инв. N7019/17

Наименование листов.	NN листов	NN страниц альбома
Общая часть		
Обложка	1	1
Содержание альбома.	2-3	2-3
Монтажные узлы и детали.		
Крыльцо N1.	СД-1	4
Терраса. Рампа.	СД-2	5
Крыльцо N4 и N5.	СД-3	6
Крыльцо N4 и N5. Сечения 3-3 и 4-4.	СД-4	7
Лестница в подвал и световой приямок-1.	СД-5	8
Световой приямок-2. Световой приямок-3.	СД-6	9
Наружный вентиляционный канал.	СД-7	10
Воздухозаборная шахта.	СД-8	11
Фрагмент фасада Ф-1.	СД-9	12
Фрагмент фасада Ф-2.	СД-10	13
Фрагмент фасада Ф-3.	СД-11	14
Фрагмент фасада Ф-4.	СД-12	15
Фрагмент фасада Ф-5. Спецификация изделий из древесины на фрагмент.	СД-13	16
Узлы к фрагментам.	СД-14	17
Узлы к фрагментам. Деталь утепления тамбура. Дверные ручки.	СД-15	18
Установка жалюзийной решетки дымового люка. Установка оконных блоков и подоконных досок.	СД-16	19
Установка оконных и балконных дверных блоков.	СД-17	20

Наименование листов	NN листов	NN страниц альбома
Установка ворот склада декораций.	СД-18	21
Монтажные чертежи кабин санузлов.	СД-19	22
Кабины санузлов. Разрез 3-3. Узлы.	СД-20	23
Перегородка душевых кабин. Фрагмент ограждения балкона спортивного зала.	СД-21	24
Монтажные схемы установки вентиляционных решеток ВР-1 ÷ ВР-6.	СД-22	25
Перегородки из стеклоблоков артистической и лестничной клетки 1-го этажа, лестничной клетки 2-го этажа, библиотеки и костюмерной.	СД-23	26
Декоративные перегородки вестибюля и гостиной.	СД-24	27
Декоративные перегородки вестибюля и гостиной. Детали и узлы.	СД-25	28
Остекленные перегородки фойе и вестибюля.	СД-26	29
Остекленная перегородка библиотеки.	СД-27	30
Узлы остекленных перегородок.	СД-28	31
Разбивная перегородка в артистической.	СД-29	32
Разбивная перегородка эстрады.	СД-30	33
Узлы разбивных перегородок. Спецификац.	СД-31	34
Эстрада фойе. Фасады. План.	СД-32	35
Эстрада фойе. Устройство пола. Сечения 1-1, 2-2	СД-33	36
Эстрада фойе. Сечения 3-3, 4-4. Спецификация деревянных элементов.	СД-34	37
Эстрада фойе. Узлы.	СД-35	38
Помост в классе музыки.	СД-36	39
Подвесной потолок в зрительном зале.	СД-37	40

Ярцево. Сдача собрано: Строительная. Электрическая. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Разрез. Проб. Кабель.

Укр НИИПТ-зрелищных сооружений. Гл. инженер проекта Еремин. Гл. арх. отд. Шишкин. Гл. арх. пр. Шишкин. Нач. отдела Шлезингер. Нач. сектора Шестерик.

N7019 IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Содержание альбома.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV.	Лист 2

Наименование чертежей.	NN листов	NN страниц альбома
Барьер оркестровой ямы. Перекрытие над оркестровой ямой.	СД-38	41
Детали оркестровой ямы.	СД-39	42
Окно осветителя. Детали.	СД-40	43
Окно осветителя. Сечения.	СД-41	44
План пола зрительного зала. План лож ступенчатого пола в зрительном зале.	СД-42	45
Устройство ступенчатого пола в зрительном зале.	СД-43	46
Касса. Фасад. Разрезы. Узлы.	СД-44	47
Касса. Узлы.	СД-45	48
Встроенные шкафы ВШ-1 и ВШ-2.	СД-46	49
Встроенный шкаф ВШ-3. Спецификация элементов шкафов ВШ-1, ВШ-2 и ВШ-3.	СД-47	50
Встроенный шкаф ВШ-4.	СД-48	51
Встроенный шкаф ВШ-5. Спецификация элементов шкафов ВШ-4 и ВШ-5.	СД-49	52
Встроенный шкаф ВШ-6.	СД-50	53
Встроенный шкаф ВШ-7. Спецификация элементов шкафов ВШ-6 и ВШ-7.	СД-51	54

Наименование чертежей	NN листов	NN страницы альбома
Барьер гардероба вестибюля	СД-52	55
Детали барьера гардероба вестибюля	СД-53	56
Буфетно-барная стойка	СД-54	57
Буфетно-барная стойка. Узлы и детали.	СД-55	58
Планы ограждения лестницы №2. Ограждения ОЛВ-1, ОЛВ-2.	СД-56	59
Монтажная схема ограждения наружной лестницы №1.	СД-57	60
Детали опирания перемычек и козырька.	СД-58	61
Детали анкерения. плит покрытия	СД-59	62
Детали монолитных заделок.	СД-60	63
Детали плана покрытия.	СД-61	64
Детали плана покрытия.	СД-62	65
Детали крепления светильников спортзала, установки ограждения балкона.	СД-63	66
Детали кровли	СД-64	67
Детали кирпичной кладки.	СД-65	68
Детали утепления.	СД-66	69
Деталь крепления трубы радиостойки и телеантенны. Деталь кровли.	СД-67	70

Согласовано:

Рук. гр. арх. Шкурдода
Рук. гр. инж. Захаренко
Разработал Зинченко
Проверил Жидкова
Копировал Ярая


Рук. отдела Ефимин
Гл. арх. проекта Шишкин
Гл. арх. пр. Нестеров

Укр НИИПгражданселькстрой.


N 7019 ИТ

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Содержание альбома.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист 3


План террасы главного входа.

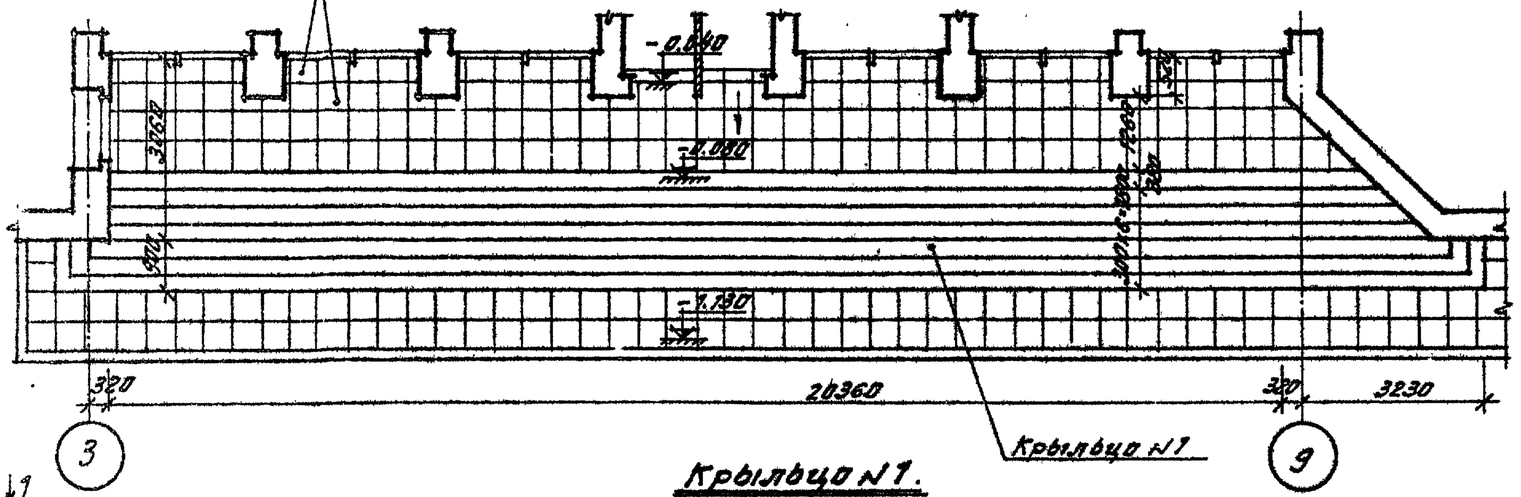


Крыльцо №1.

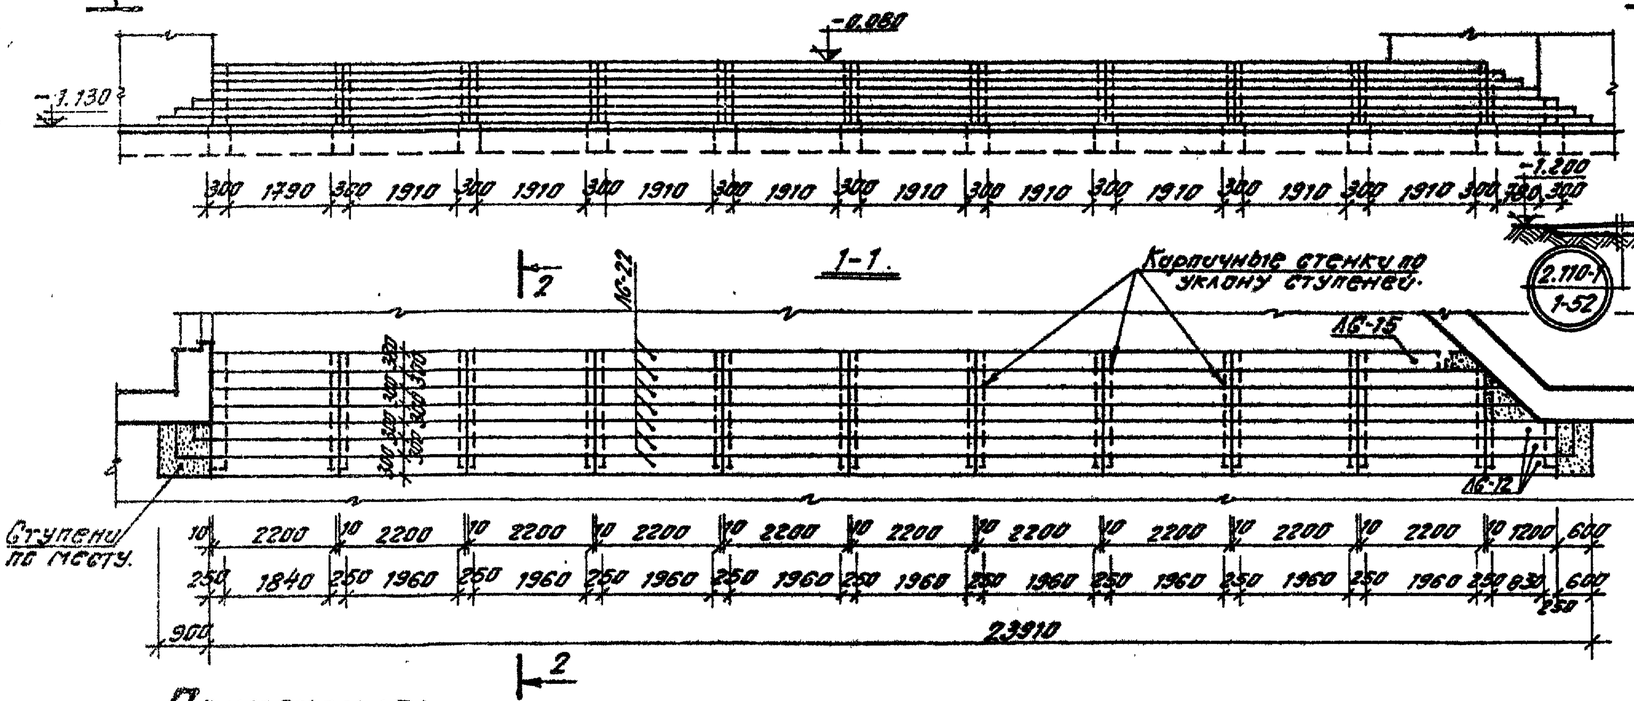

Раскладка плит ТСП-3.

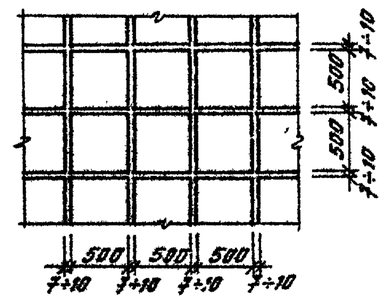

2-2.

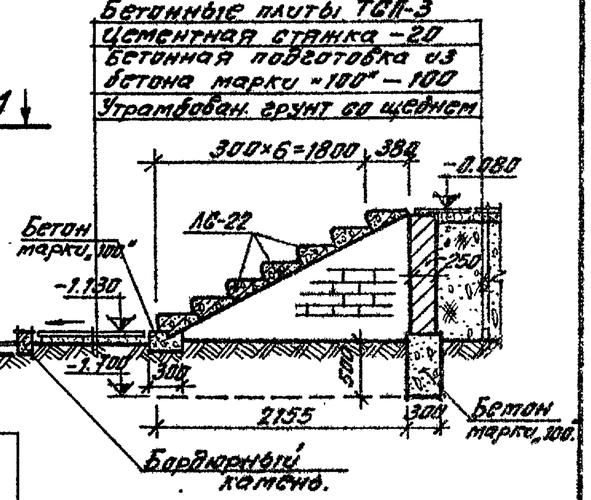

Спецификация изделий.

Наименование изделия	Марка	К-во, шт.
Плита тротуарная	ТСП-3	160
Ступень основная	АС 22	69
	АС 15	1
	АС 12	3

Примечания:

1. Кирпичные стенки под ступени выполнить из кирпича марки „75" на растворе марки „25".
2. Ступени укладывать на цементном растворе марки „50".
3. Ступени приняты по серии 1.155-1.
4. Швы плит ТСП-3 заполнить цементным раствором марки „400".
5. Кирпичные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, покрыть горячим битумом за 2 раза.


N 7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Крыльцо N 1.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СП-1.


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инж. проекта Казаринов
Гл. арх. проекта Березкин
Рук. арх. гр. Кофман
Рук. гр. Шнейберг
Разработал Нестеров
Проверил Ярова
Гл. арх. пр. Ярова
Гл. инж. пр. Ярова
Рук. гр. Шнейберг
Разработал Нестеров
Проверил Ярова
Копировал


План террасы.

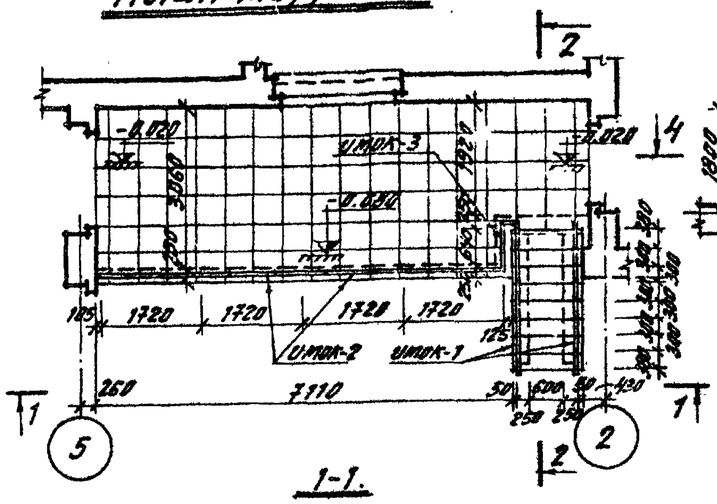


План рампы.

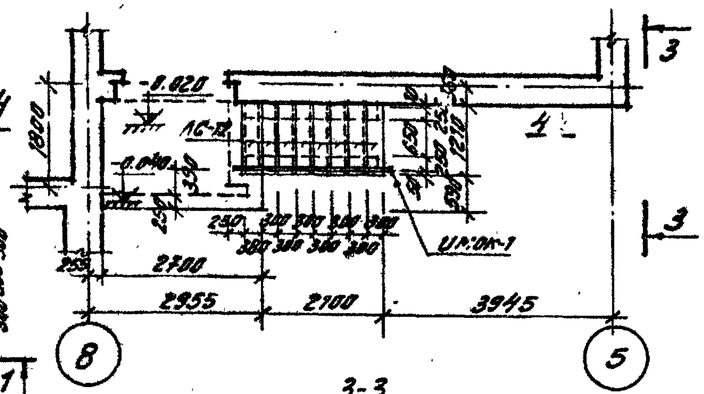

1-1.

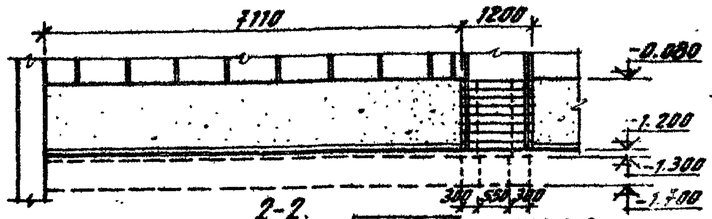


2-2.

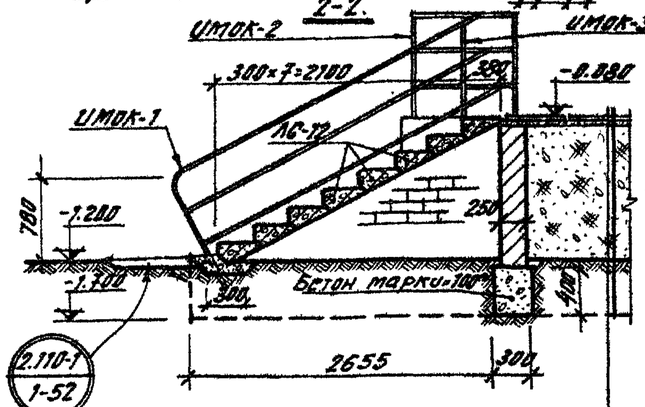


Бетонные плиты ТСП-3
Цементная стяжка – 20
Бетонная подготовка из бетона марки «100» – 100
Утрамбованный щебнем грунт.

3-3.

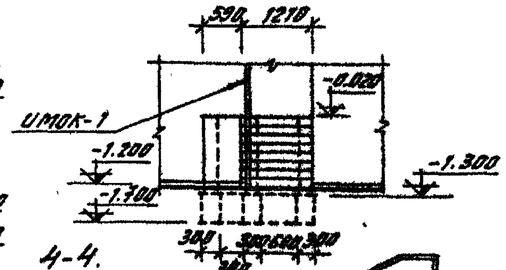

4-4.

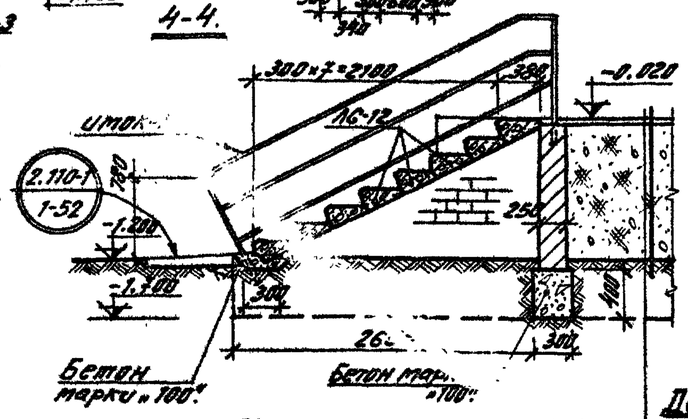

Цементная стяжка – 2
Бетонная подготовка из бетона марки «100» – 100
Утрамбованный щебнем грунт.


Спецификация изделий.

Наименование		Марка	К-во шт.	Стандарт или лист проекта
Терраса	Плита тротуарная	ТСП-3	100	
	Ступень	ЛС-12	8	Серия 1.255-1 лист 19
	Ограждение	ИМОК-1	2	Альбом V, лист КЖ-16
		ИМОК-2	4	
		ИМОК-3	1	
Рампа	Ступень	ЛС-12	8	Серия 1.255-1 лист 19
	Ограждение	ИМОК-1	1	Альбом V, лист КЖ-16
Соединит. вставка из трубы dн=48; δ=271		—	1	—

Примечания:

1. Общие указания по наружной отделке см. общую часть лист 5, Альбом I (цоколь).
2. Поверхность кирпичных стен, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.
3. Фундаменты под крыльца выполнить из бетона марки „100".
4. Ступени укладывать на цементном растворе марки „50".
5. Боковые стенки крылец отделать штукатуркой по типу цоколя.
6. Ограждающие стенки террасы, рампы и кирпичные стенки под ступени выполнить из кирпича марки „75" на растворе марки „25".
7. Деталь раскладки плит ТСП-3 на террасе см. лист СД-1.

Деталь соединения ограждения террасы ИМОК-1 с ИМОК-3

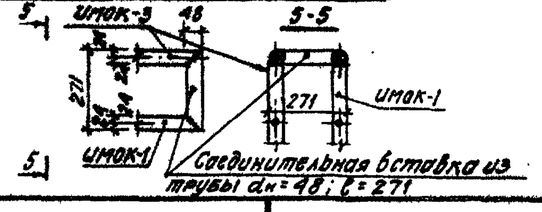


N 7019/IV


Укр НИИПграданселькострой	1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Терраса. Рампа.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV / Лист СД-2

Гл. инж. Бремин; Рук. гр. Шпейнберг; Разработал Нестеров; Проверил Калиров; Рук. отдела Сафина; Гл. арх. отд. Шишкин; Гл. арх. пр. Ярова


1-1.

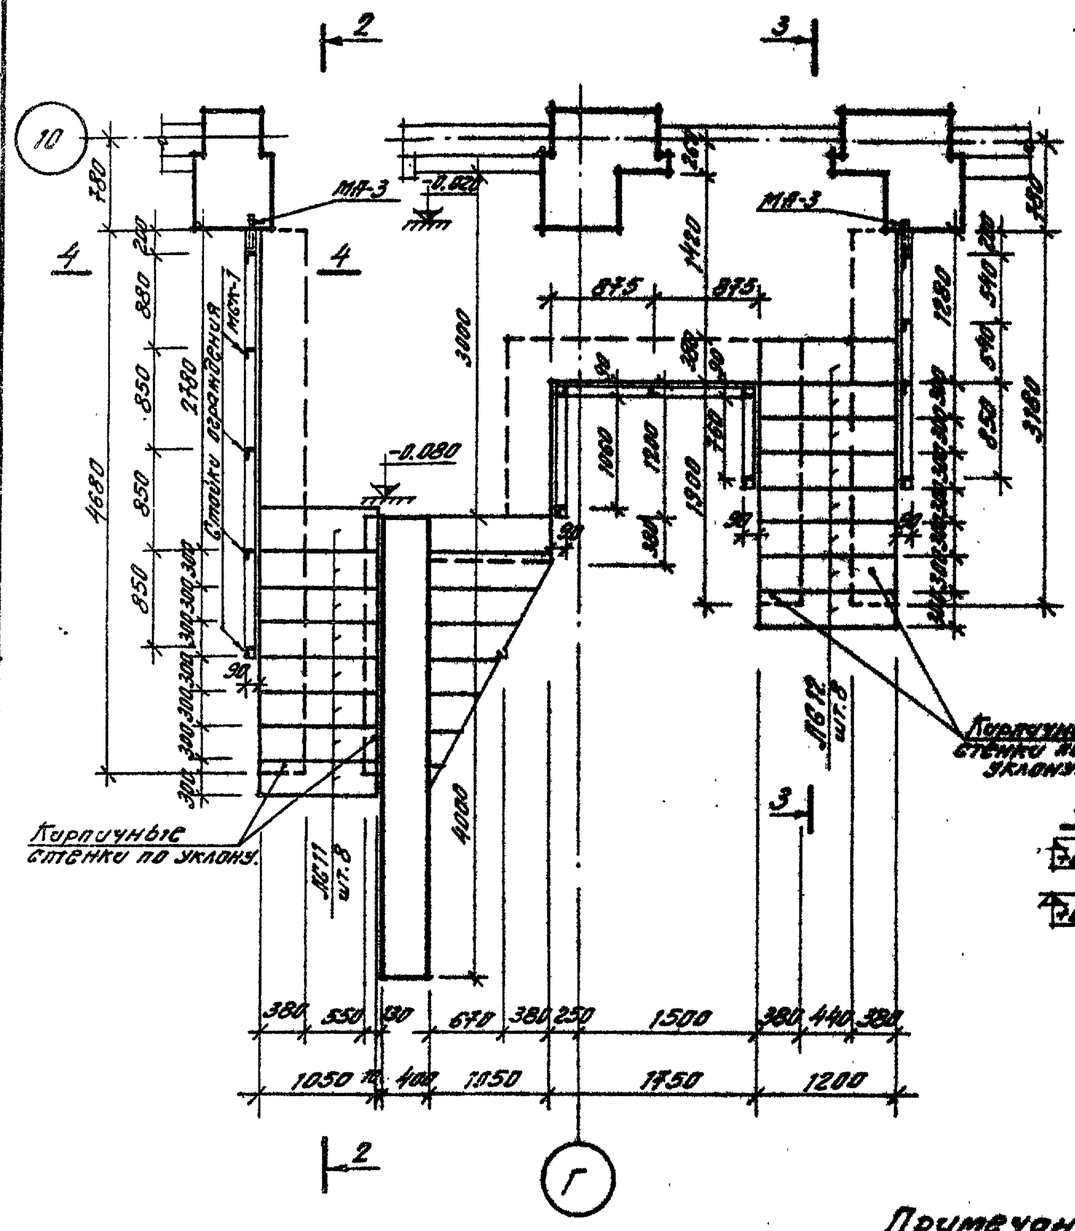
2
3
10
4
4
780
200
880
850
2180
850
850
4680
300
300
300
300
300
МФ-3
-0.020
Ставни вентиляции
Кирпичные стенки по уклону.
2.110-1 1-52
ЛС11
2 шт.
3000
875
875
1420
1280
510
510
450
3160
-0.080
1000
1200
1900
300
200
200
200

3-3.

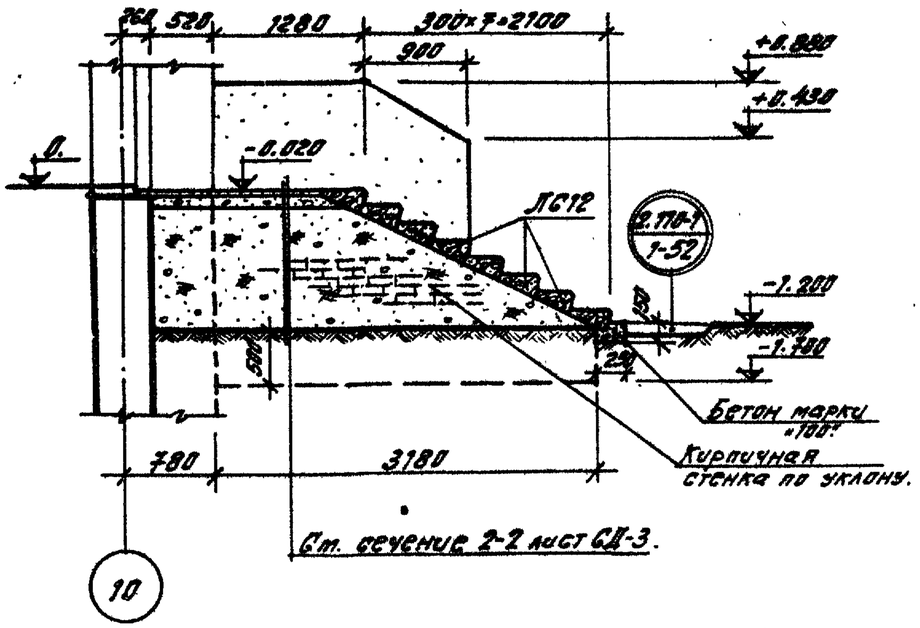

4-4.

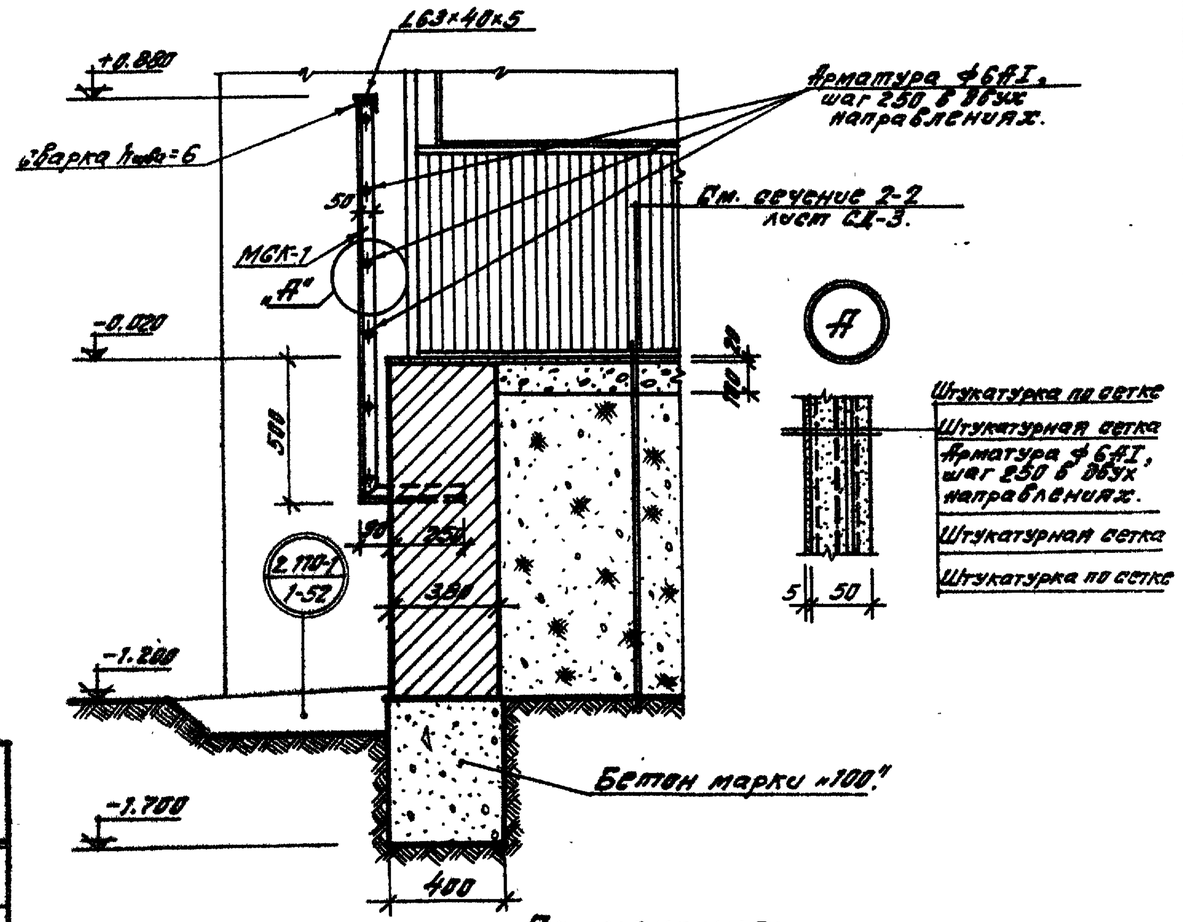

Спецификация металлических изделий.

Наименование	Марка	К-во шт.
Стойка ограждения	МСК-1	14
Поручень	L63×40×5	L=9560 п.м. Вес=37.39кг
Анкер	МА-3	2

Спецификация железобетонных изделий.

	Наименование	Марка	К-во шт.
Сборные железобетонные изделия	Ступень основная	АС11	8
	Ступень основная	АС12	8

Примечания:

1. Кирпичные стенки под ступени выполнять из кирпича марки «75» на растворе марки «25».
2. Ступени укладывать на цементном растворе марки «50».
3. Кирпичные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, покрыть горячим битумом за 2 раза.
4. Элементы ограждения после установки оштукатурить с двух сторон по штукатурной сетке (см. Альбом I, лист 5).
5. Боковые стенки крылец отделать штукатуркой по типу цоколя.

N7019/IV


Гл. инж. проекта	Гл. арх. пр.	Рук. отдела	Рук. гр. инж.	Рук. гр. арх.	Разработал	Проверил	Контролер
Шишов	Шишов	Сафонов	Еремин		Шугайнер	Нестеров	

Согласовано:
Захарченко
Зингалее
Захарченко
Зверев

УкрНИИПгражданстрой


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Крыльца N4 и N5. Сечения 3-3 и 4-4.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-4

Лестница в подвал и световой приямок-1.

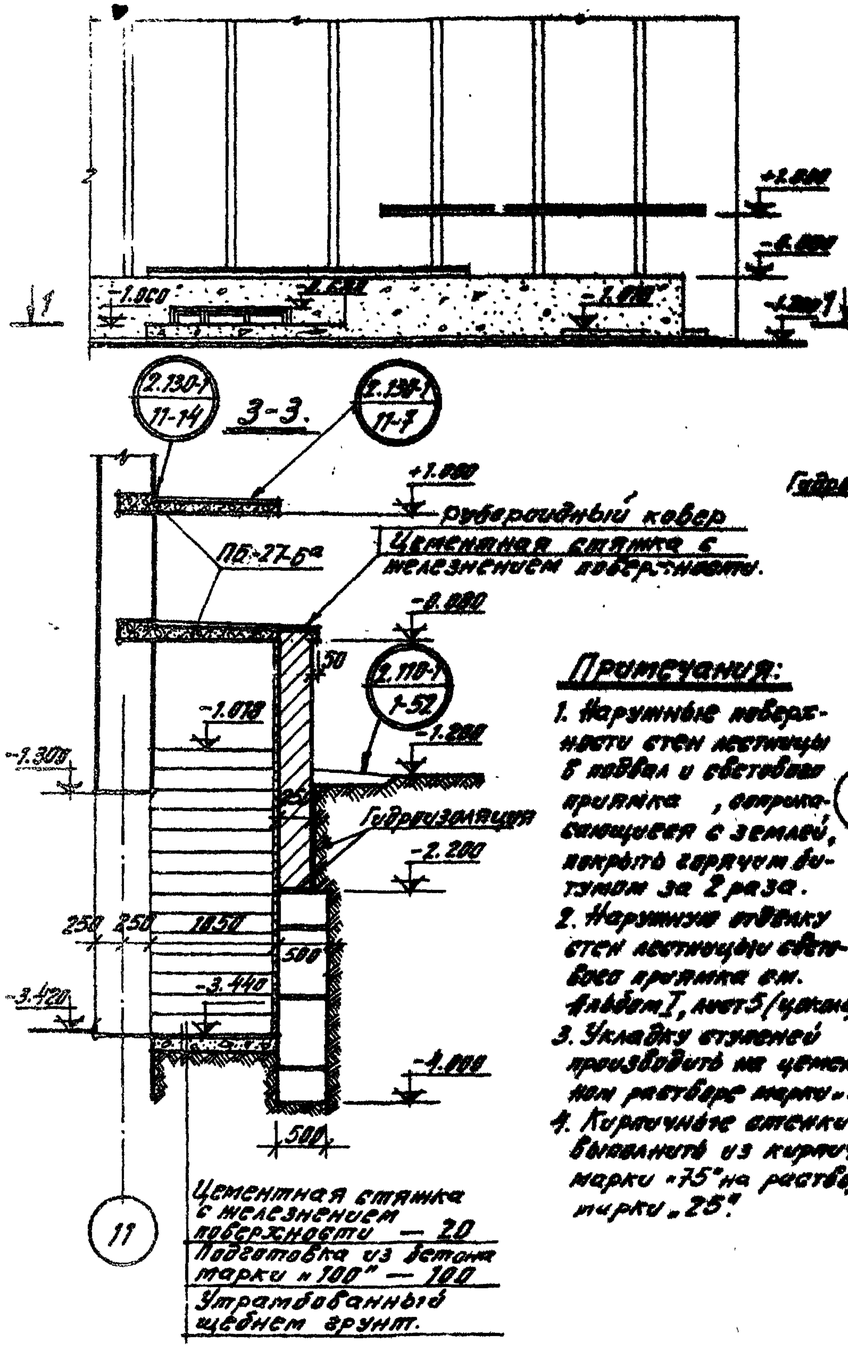

Примечания:

1. Наружные поверхности стен лестницы в подвал и светового приямка, соприкасающиеся с землей, покрыть горячим битумом за 2 раза.
2. Наружную отделку стен лестницы светового приямка см. Альбом I, лист 5 (цоколь).
3. Укладку ступеней производить на цементном растворе марки „100".
4. Кирпичные стенки выполнить из кирпича марки „75" на растворе марки „25".

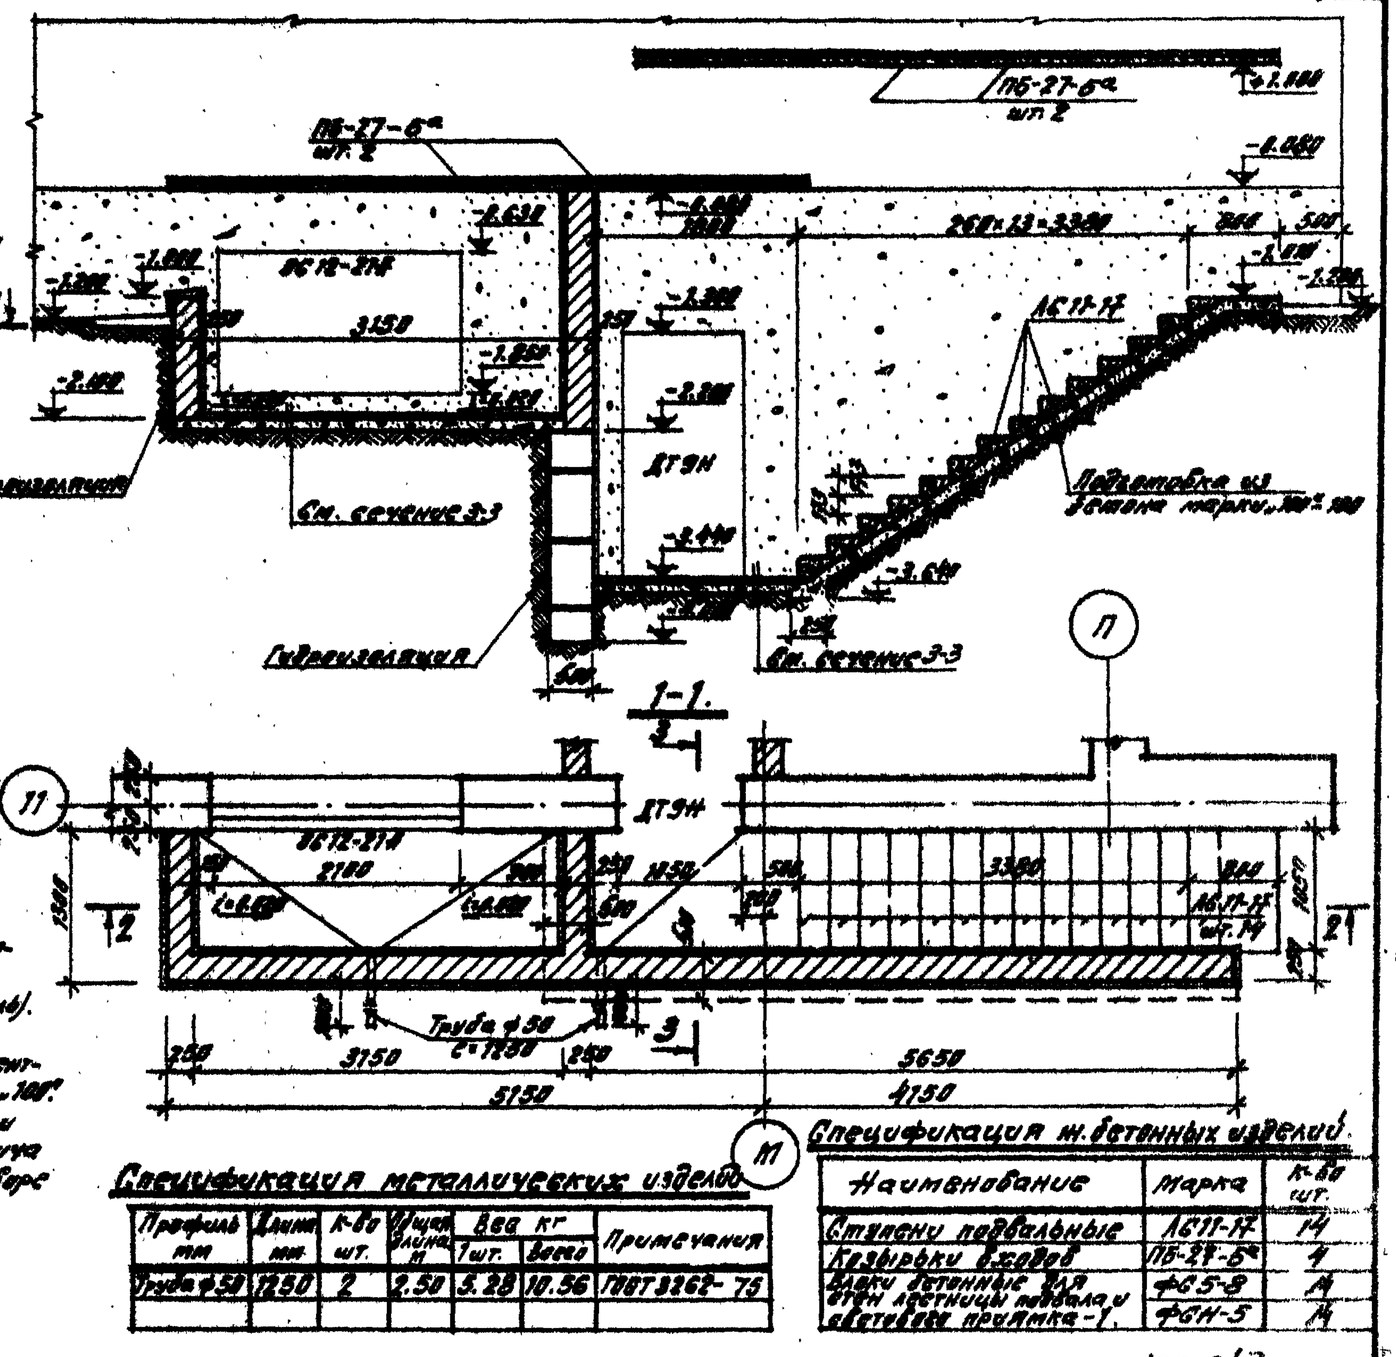

Спецификация металлических изделий

Профиль мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Вес кг 1 шт.	Вес кг всего	Примечания
Труба ф50	1250	2	2.50	5.28	10.56	ГОСТ 3262-75

Спецификация ж. бетонных изделий

Наименование	Марка	К-во шт.
Ступени подвальные	АС11-17	14
Кирпичи б/скосов	ПБ-27-6а	4
Блоки бетонные для стен лестницы подвала и светового приямка-1.	ФС5-8	4
	ФСН-5	4

Рук. отдела Ефремин
Гл. арх. эта Шнейберг
Гл. арх. пр. Нестеров
Разработал Голубева
Контролир.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


N7019/0

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Лестница в подвал и световой приямок-1.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV.	Лист С.П-5


Согласовано:

Рук. гр. Кухтарёвская
Рук. гр. инж. Захаренкина
Разработал Бровальво
Проверил Шварцман Кухтарёвская
Нач. отдела Ефимин
Гл. спец. тех. Шишкин
Гл. спец. пр. Яровая


1-1.

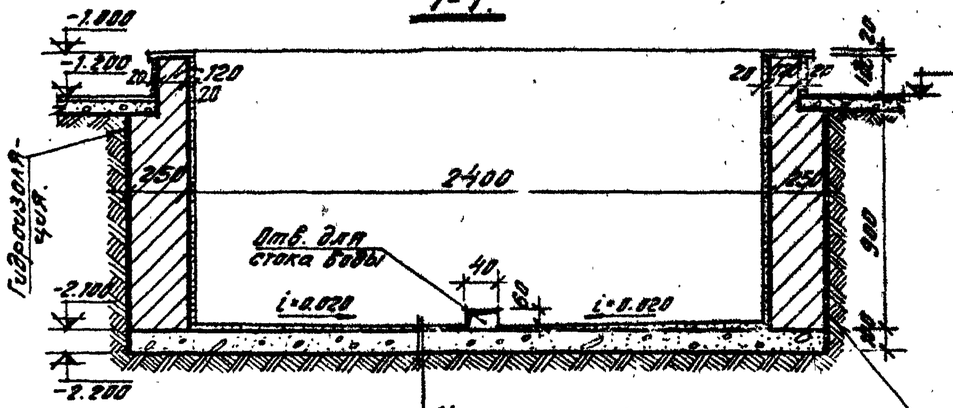


2-2.

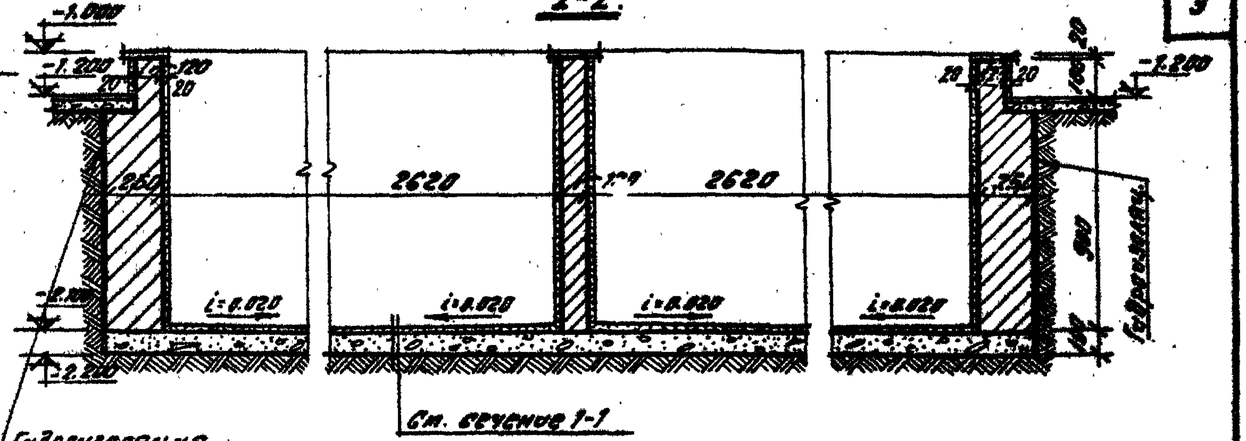

Световой приямок-2.

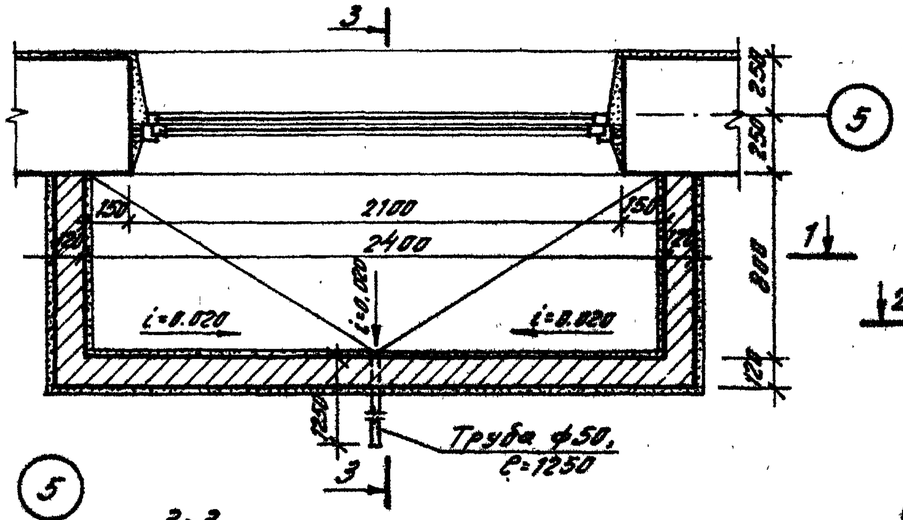

Световой приямок-3.

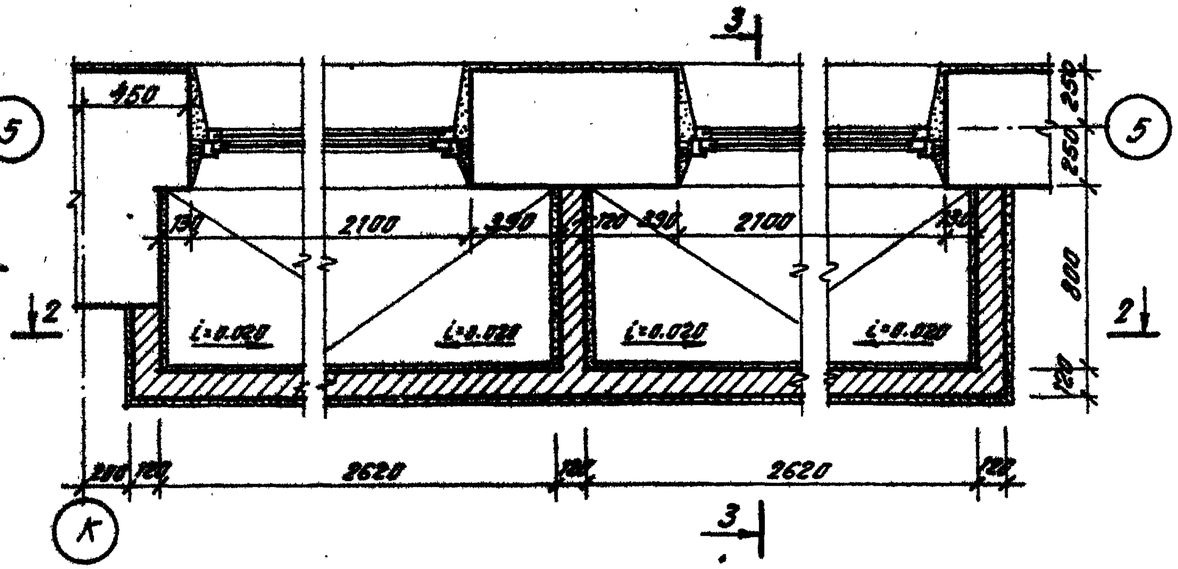

Примечания:

1. Отверстие для стока воды для приямка-3 выполнять по аналогии с отверст. приямка-2.
2. Общие примечания см. на листе СД-5.
3. Стенки световых приямков оштукатурить по типу цоколя (см. Альбом I, лист 5).


Спецификация металлических изделий.

	Профиль мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Вес кг 1 шт.	Вес кг всего	Примечания.
Приямок 2	Труба ф50	1250	1	1.25	5.28	5.28	ГОСТ 3262-75.
Приямок 3	Труба ф50	1250	2	2.50	5.28	10.56	

№ 7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Световой приямок-2. Световой приямок-3.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV / Лист СД-6

Укр НИИПграждансельстрой

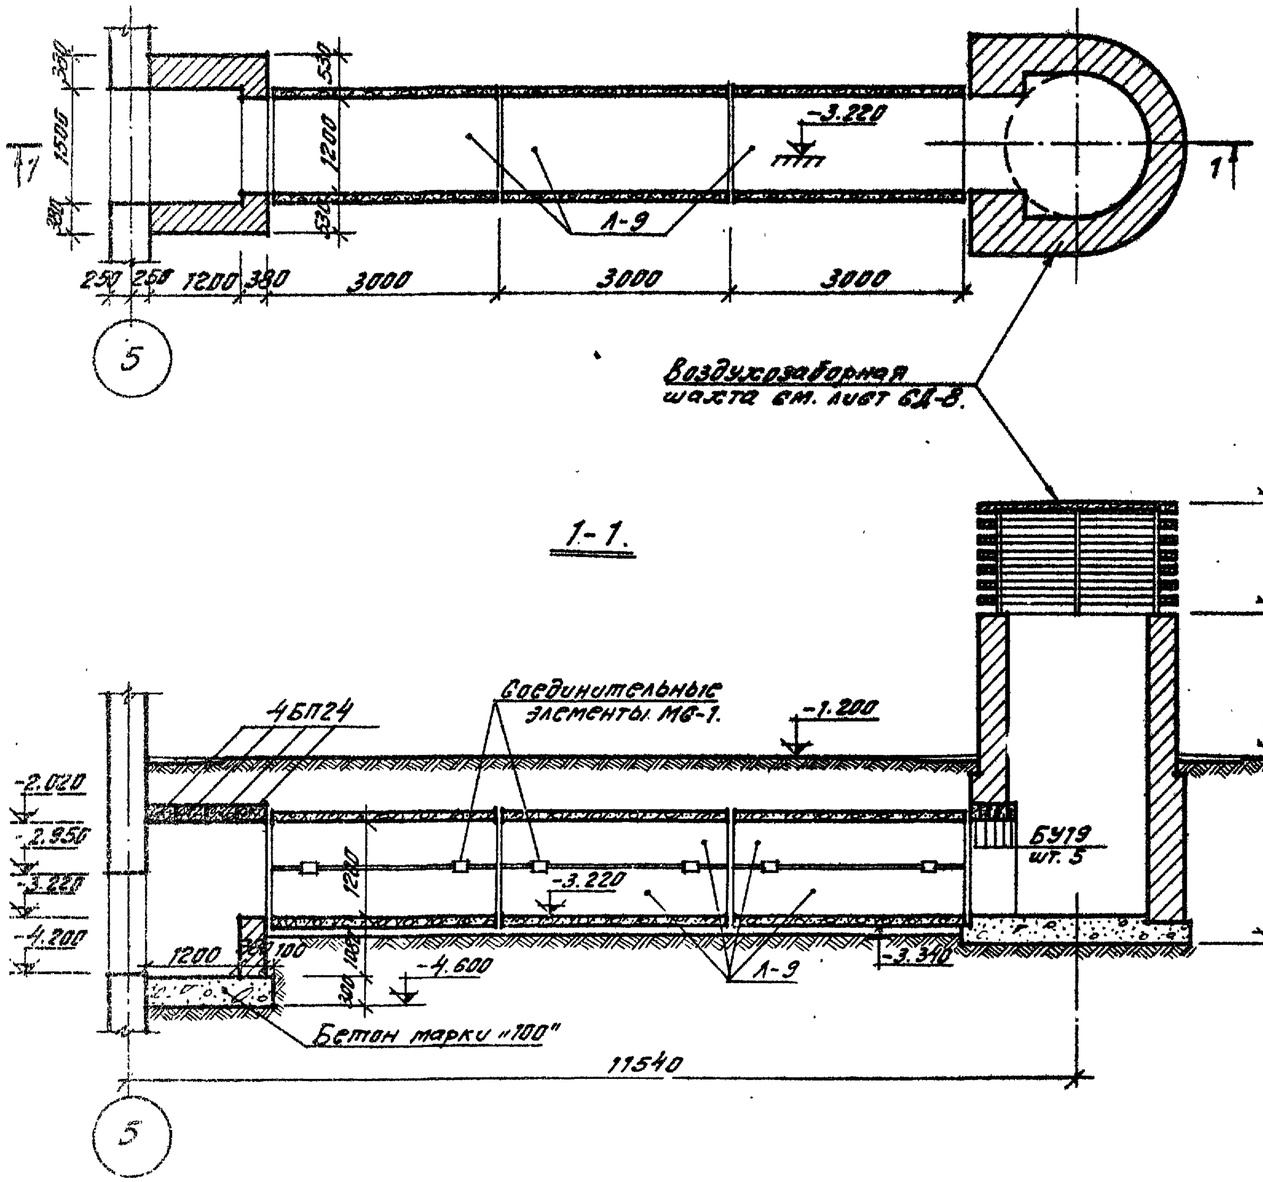

Спецификация железобетонных изделий.

NN п/п	Наименование	Марка	К-во, шт.
1	Брусковые перемычки	БП24	4
2		БУ19	5
3			
4	Жел. бетонный лоток	Л-9	6
5	Крышка	КР-1	1
6	Кольцо	К-1	6

Спецификация металлических изделий.

NN п/п	Наименование	Марка	К-во, шт.
1	Стойка	УМ-5	4
2	Опорный уголок	УМ-6	28
3	Соединительный элемент $\perp$ N12; C=150	МС-1	12


Примечания:

1. Привязку воздухозаборной шахты на генплане см. Альбом I, лист 4.
2. Кирпичные стенки воздухозаборной шахты выполнить из кирпича марки „100" на цементном растворе марки „50" с расшивкой швов.
3. Внутреннюю поверхность воздухозаборной шахты оштукатурить цементным раствором на всю высоту.
4. Стойки УМ-5 устанавливать при возведении кладки.
5. Кольца крепятся к стойкам УМ-5 с помощью уголков УМ-6, которые привариваются после установки и выверки кольца.
6. Наружный вентиляционный канал выполнен по серии 4С-01-04 „Унифицированные сборные железобетонные каналы". Выпуск 1 и 2.
7. Настоящий лист рассматривать совместно с листом СД-8 и листом АСВ-3, Альбом 0.
8. Соединительный элемент МС-1 см. серия 4С-01-04, выпуск 2.
9. Стойки УМ-5 и опорные уголки УМ-6 см. Альбом V, лист КМ-5.


N7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Наружный вентиляционный канал.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-7


Воздухозаборная шахта.

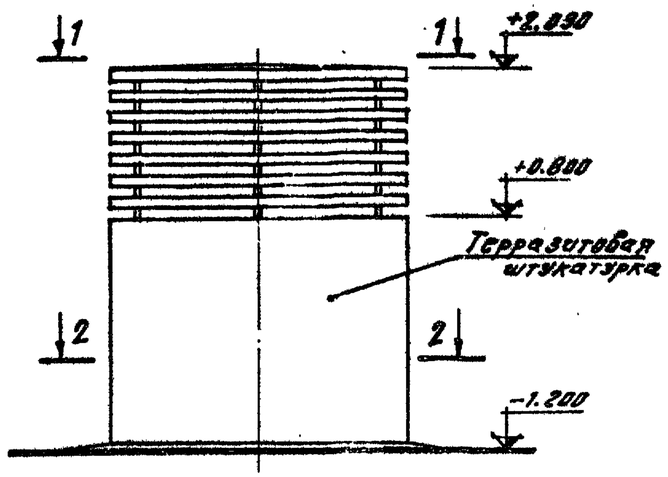


1-1.

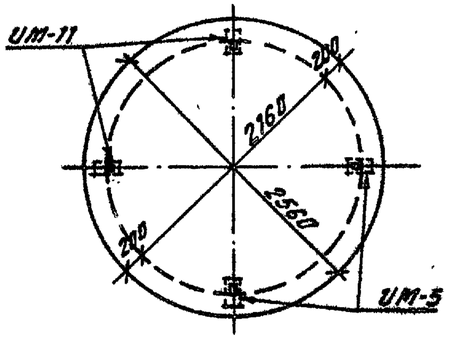


2-2.

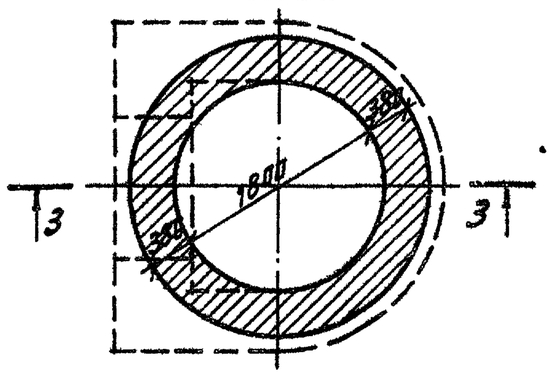



3-3.

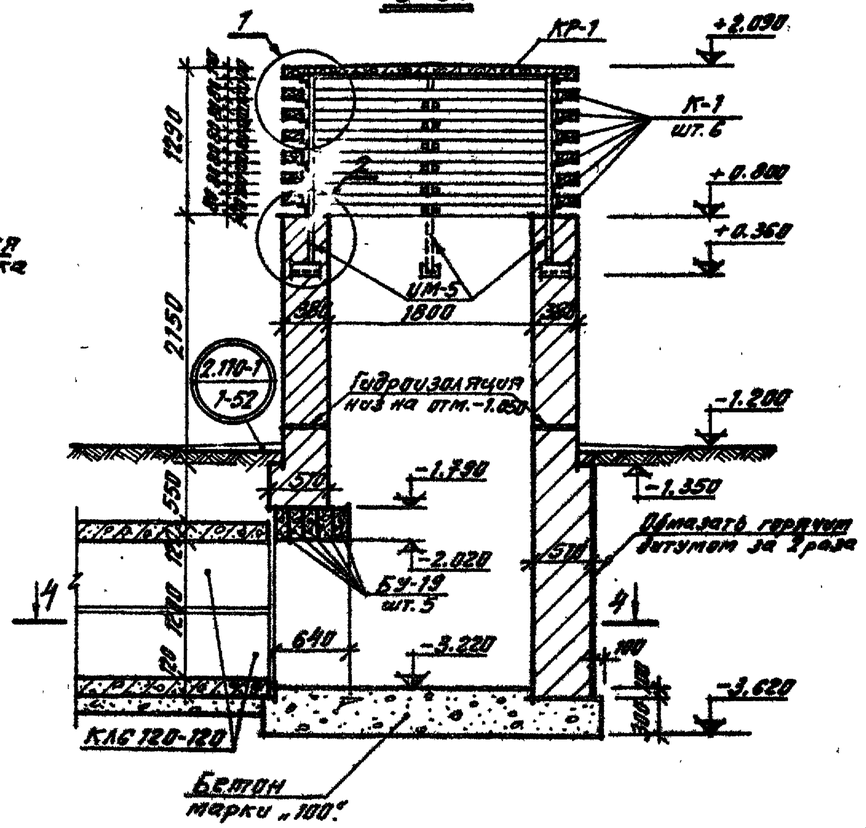

4-4.

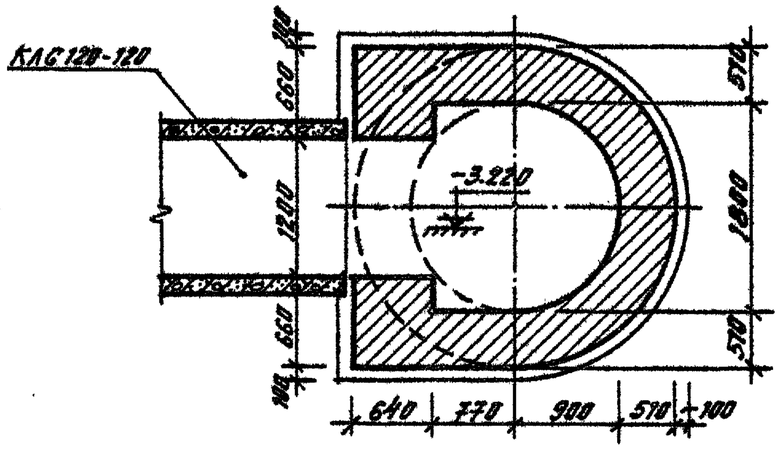

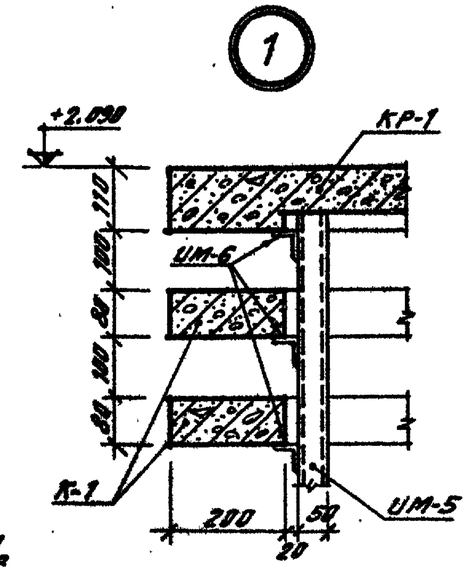

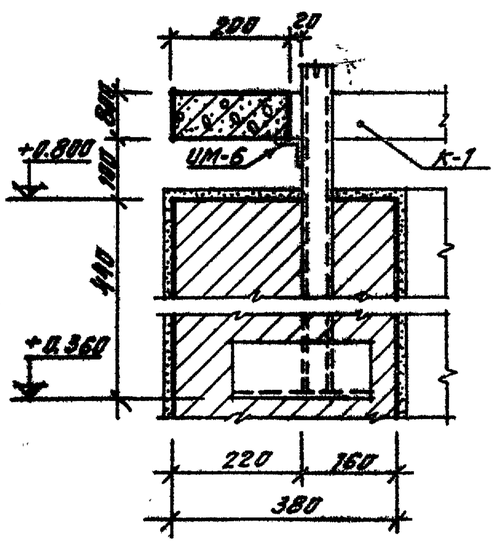

N 7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Воздухозаборная шахта.	Типовой проект 264-12-165	Альбом IV	Лист СД-8

Ук. ГПИИ-гражданстрой


Согласовано:

Рук. гр. арх.	Безуглый	Заслуженный архитектор
Рук. гр. инж.		
Разработал	Еремин	Бронзовый
Проверил	Шпинберг	Архитектор
Контролер	Нестеров	Ярбая
Рук. отдела	Абашин	
Гл. арх. эт.		
Гл. арх. пр.		


Фрагмент Ф-1.

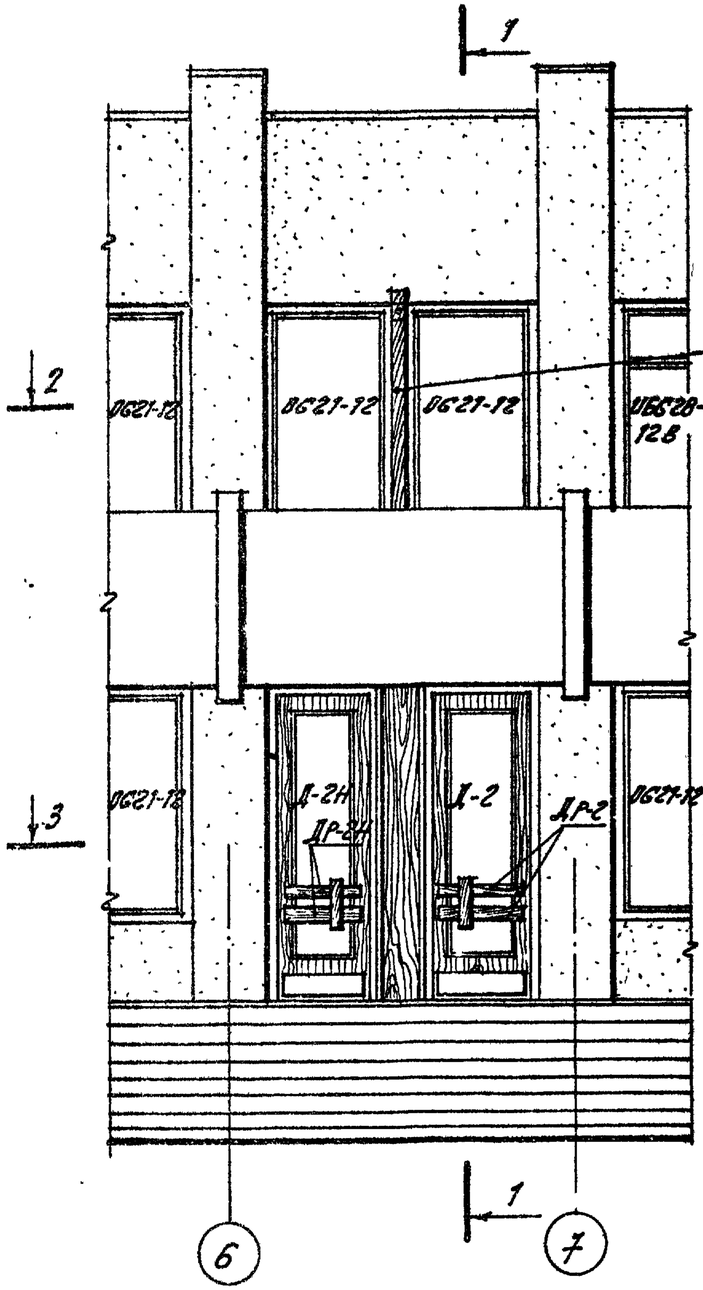

1-1.

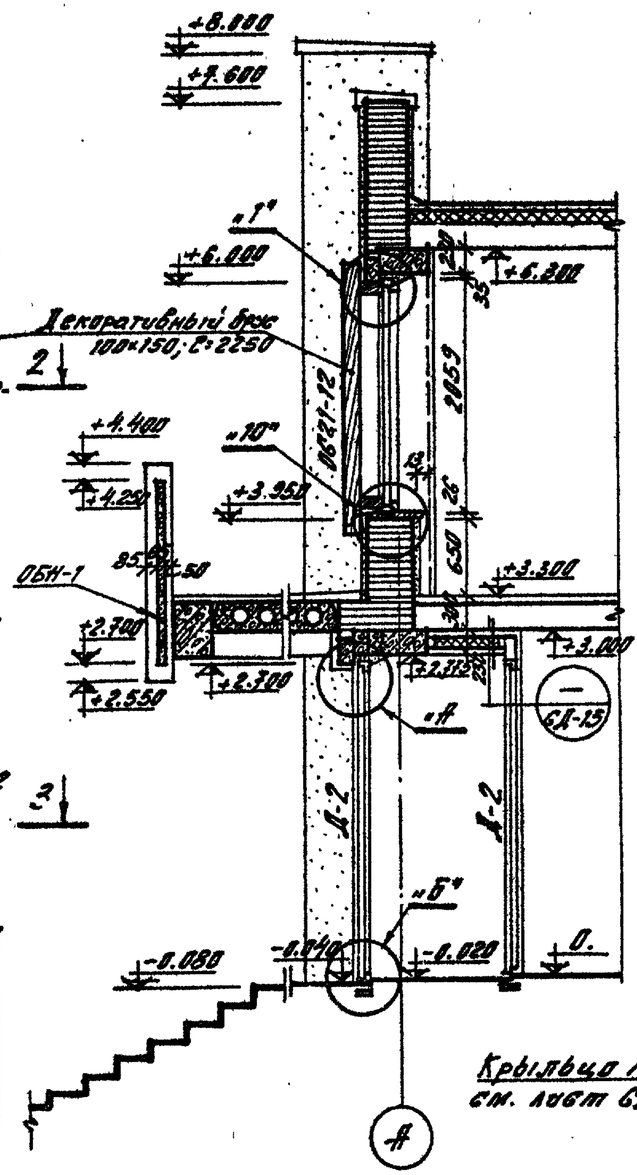

2-2.

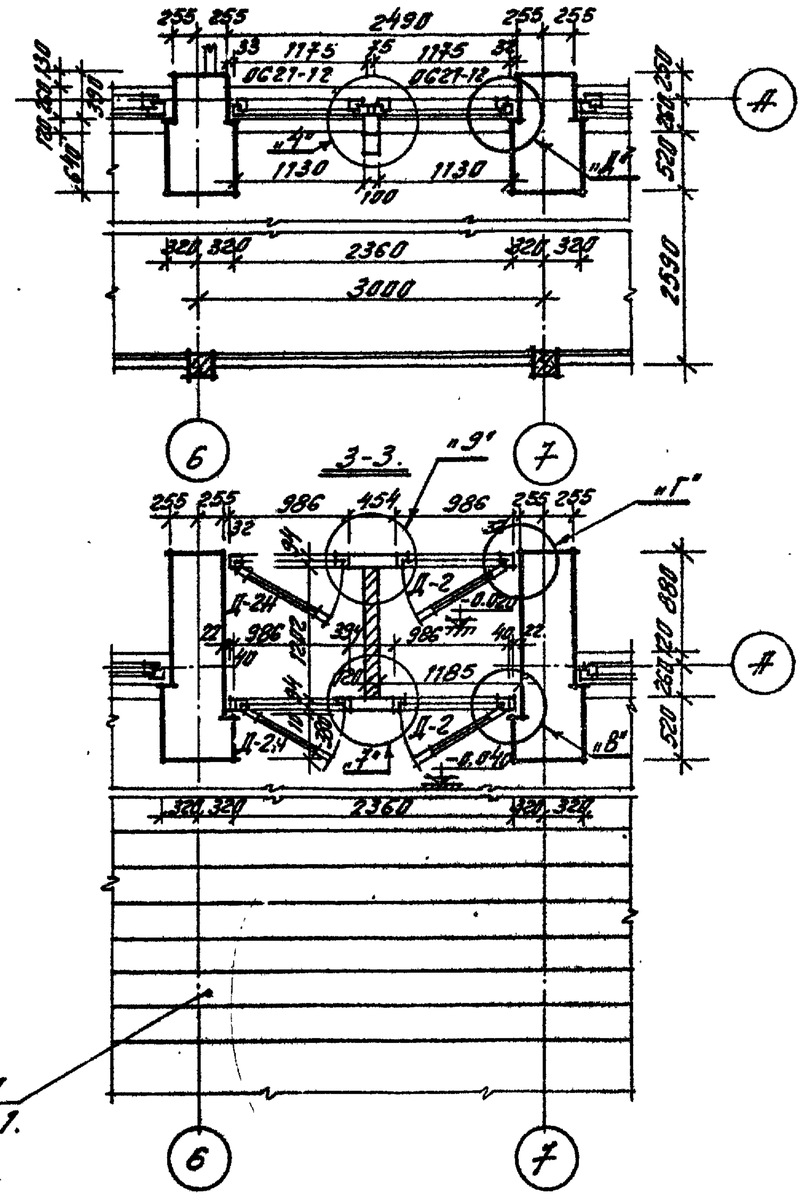

3-3.

Примечания: 1. Указания по наружной отделке см. лист 5, Альбом I.
2. Узлы «А»—«Г» см. серию 1.135-1, Альбом I, лист 142. Узел «Д» см. ГОСТ 11214-65*.
Узлы «1», «4», «7» см. лист СД-14. Узлы «9», «10» см. лист СД-15.
3. Спецификацию изделий из древесины см. на листе СД-13.


№ 7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Фрагмент фасада Ф-1.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-9


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. архитектор — Ярцева
Гл. инженер — Кустодиев
Рук. отдела — Ефимов
Гл. архитектор — Шпитонков
Гл. инженер — Шишов
Ст. инж. пр. — Нестерова
Разраб. — Еремин
Разраб. — Шпитонков
Разраб. — Нестерова
Типовой


Фрагмент ч-2.

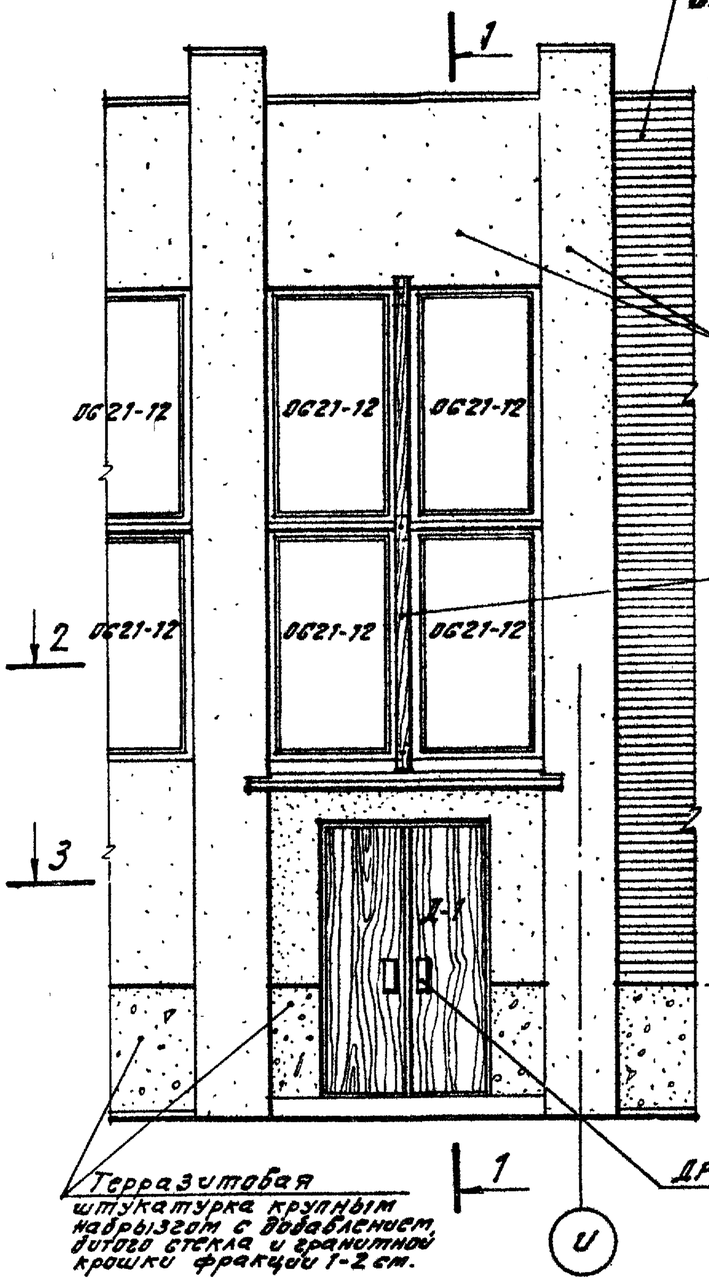


1-1.

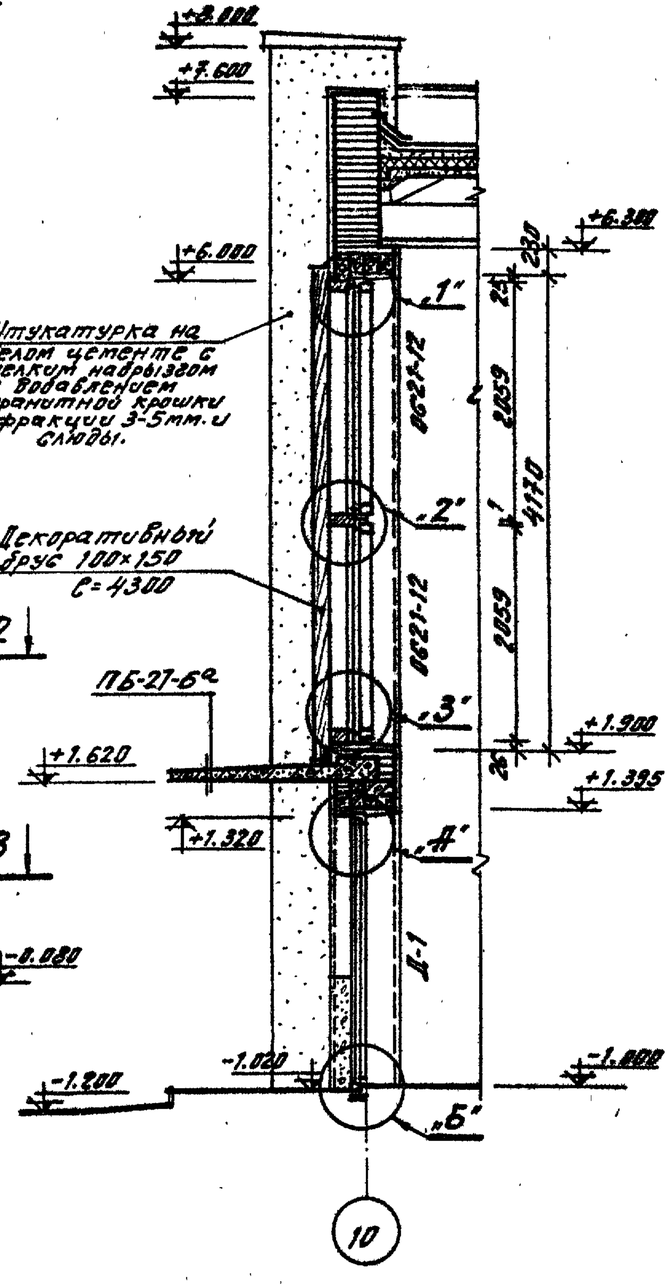

2-2.

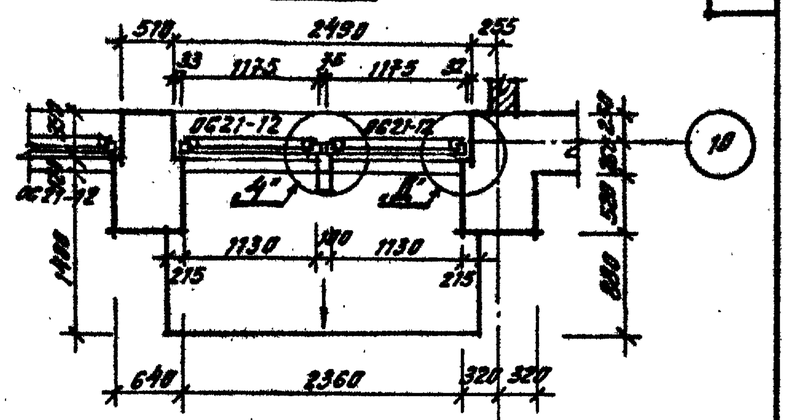

3-3.

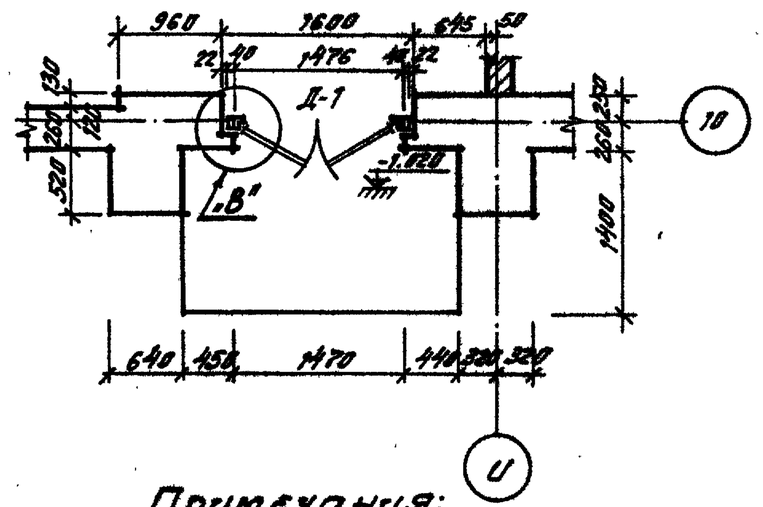

Примечания:

1. Указания по наружной отделке см. Альбом I, лист 5.
2. Узлы "1"—"4" см. лист СД-14; узел "Д"— см. ГОСТ 11214-65*; узлы "А", "Б", "В" см. серию 1.135-1, Альбом I, лист 142.
3. Дверные ручки см. Альбом V, лист КД-2.
4. Спецификацию изделий из древесины на фрагмент см. лист СД-13.


№7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Фрагмент фасада Ф-2.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-10


Укр НИИП-гражданпельстрой

Гл. инж. проекта Еремин
Рук. отдела Шпейнберг
Гл. арх. отд. Нестеров
Гл. арх. пр. Ярцев
Рук. гр. Захаренко
Разработал Скуратовская
Привязал Скуратовская
Контроль Ярцев


Фрагмент Ф-3.

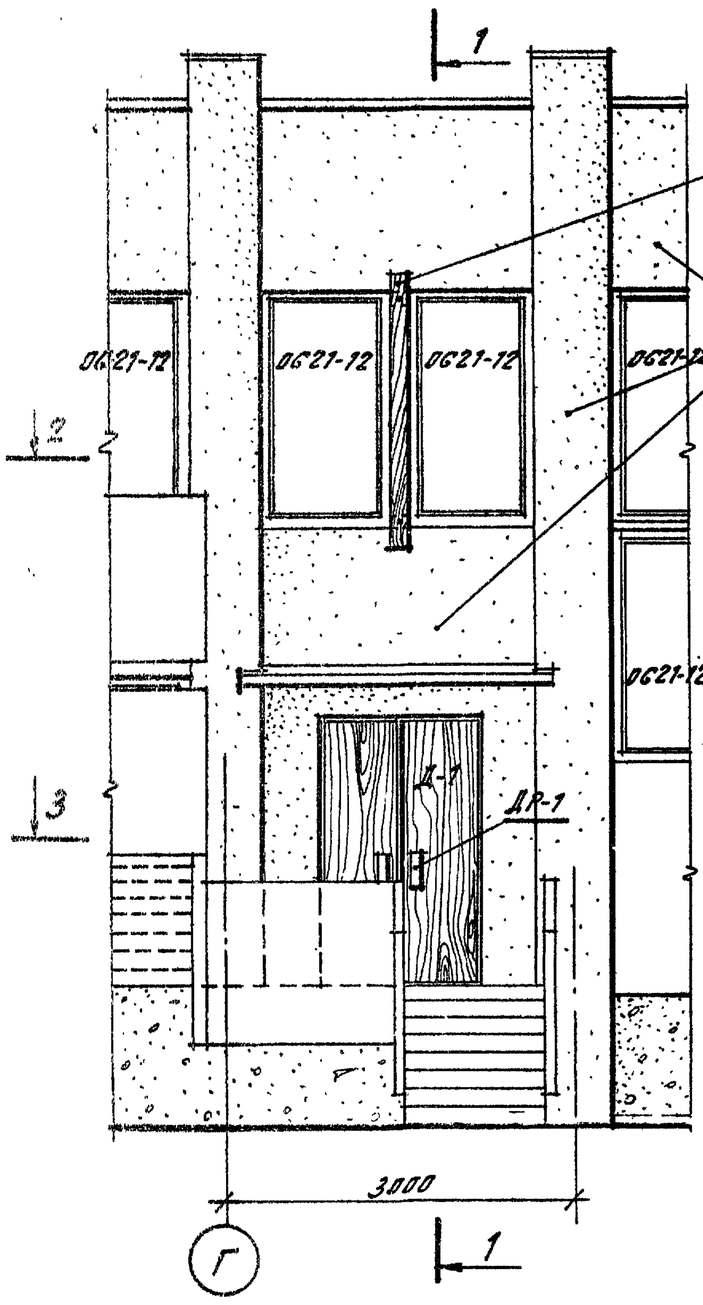


1-1.

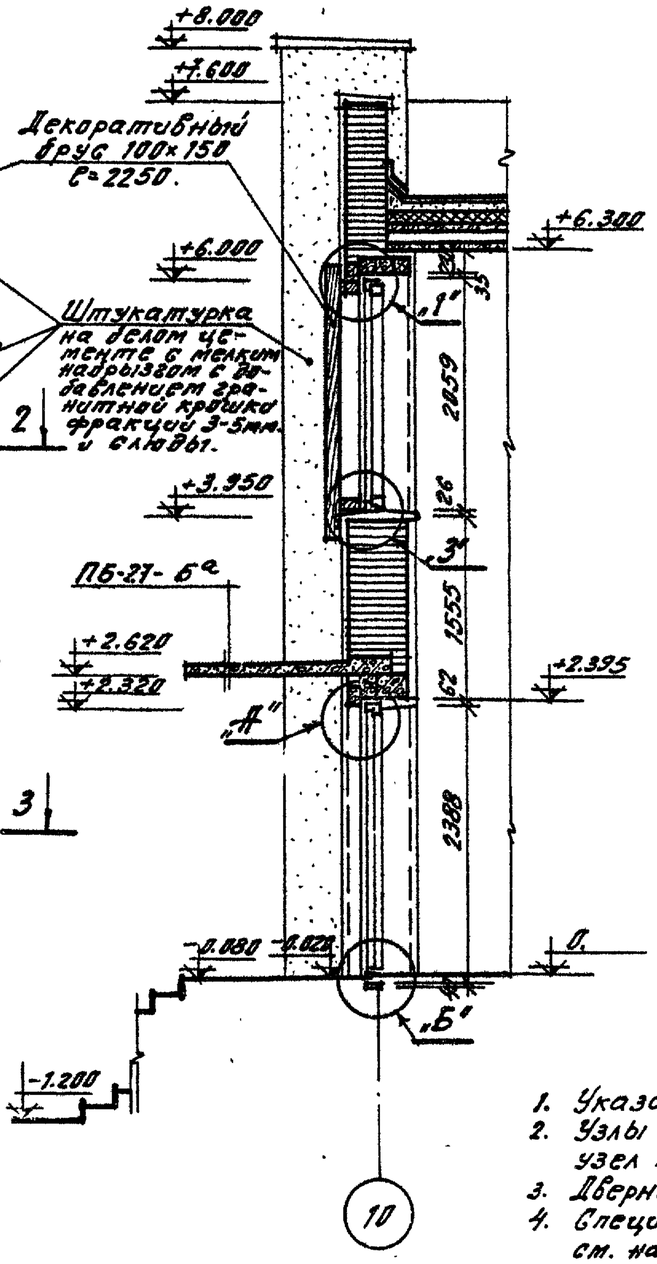

2-2.

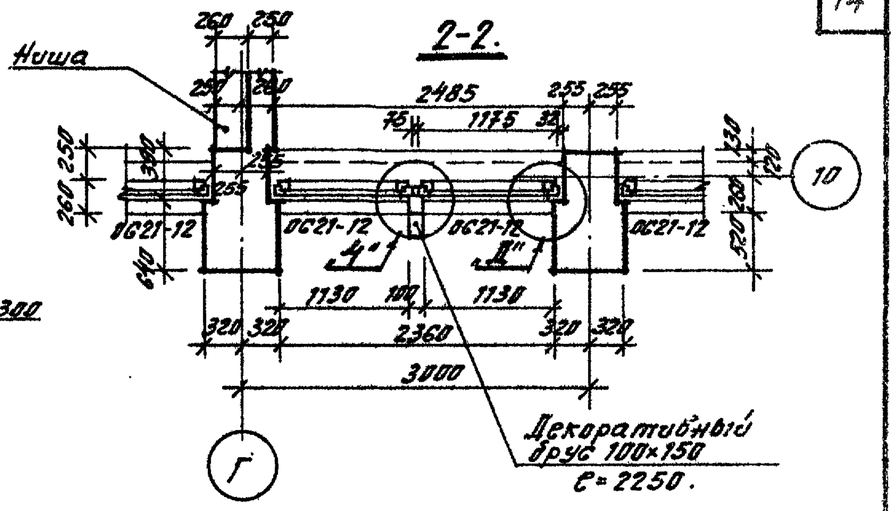

3-3.

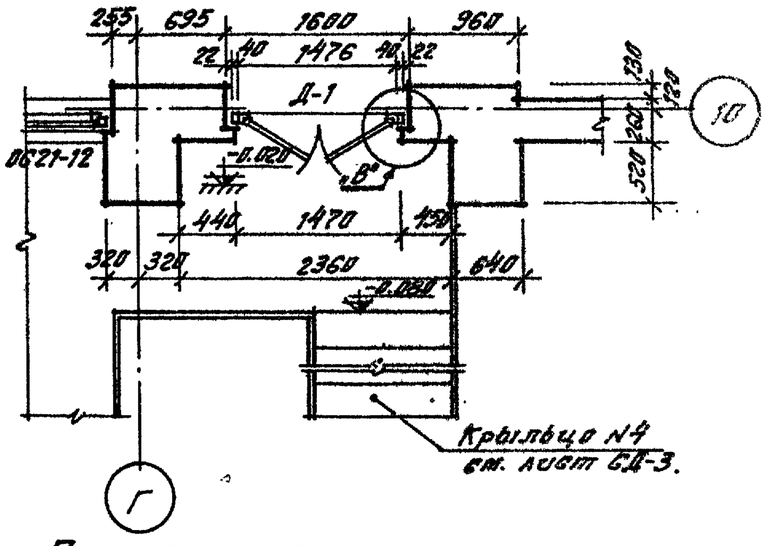


Примечания:

1. Указания по наружной отделке см. Альбом I, лист 5.
2. Узлы „А", „Б", „В" см. серию 1.135-1, Альбом I, лист 142; узел „Д" см. ГОСТ 11214-65*; узлы „1", „3", „4" см. лист СД-14.
3. Дверные ручки см. Альбом V, лист КД-2.
4. Спецификацию изделий из древесины на фрагмент см. на листе СД-13.


№ 7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Фрагмент фасада Ф-3.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-11


Фрагмент Ф-4.

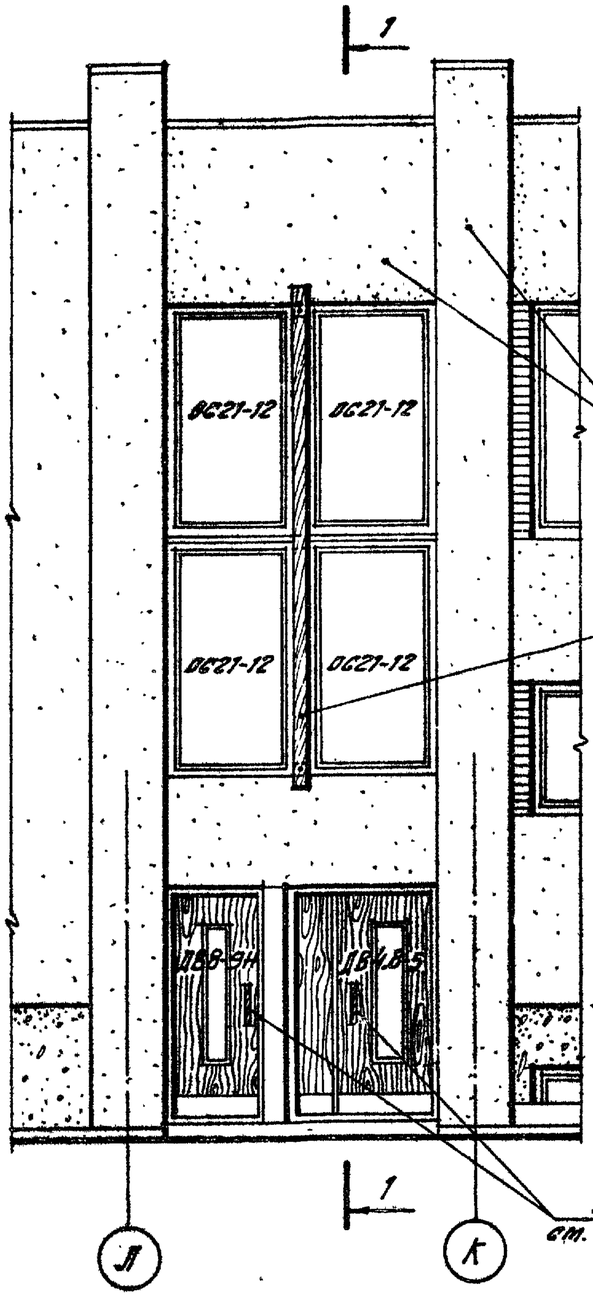

1-1.

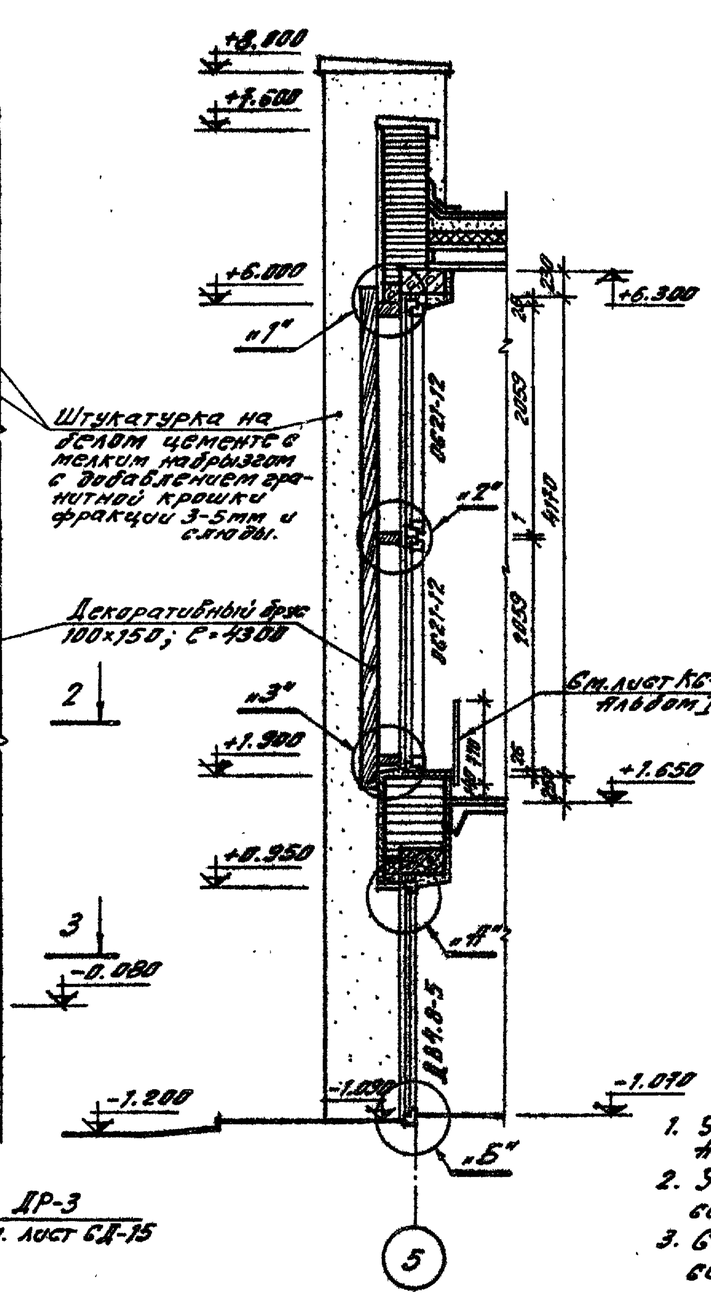

2-2.

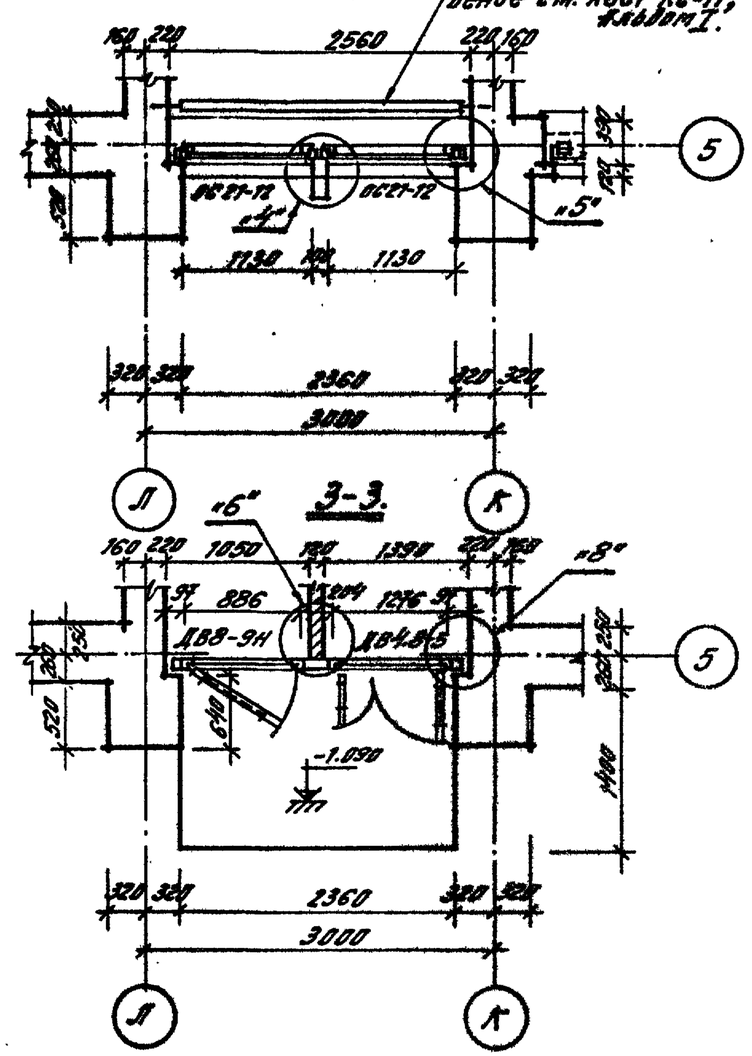

Примечания:


1. Указания по наружной отделке здания см. лист 5, альбом I.
2. Узлы "1"÷"8" см. лист СД-14; узлы "4" и "5" см. серии 1.135-1, альбом I, листы 90 и 92.
3. Спецификацию изделий из древесины см. лист СД-13.

N7019/IV


Укр НИИПграждансельстрой	1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Фрагмент фасада Ф-4.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-12

Гип. Ястребова
Гл. спец. Ягодная
Рук. отдела Гаврилов
Гл. спец. Ягодная
Рук. гр. Ефимов
Ст. техник Шпейнберг
Рук. гр. Ефимов
Ст. техник Шпейнберг
Нач. сект. Ефимов
Ст. техник Шпейнберг
Гип. Ястребова
Гл. спец. Ягодная


Фрагмент Ф-5.

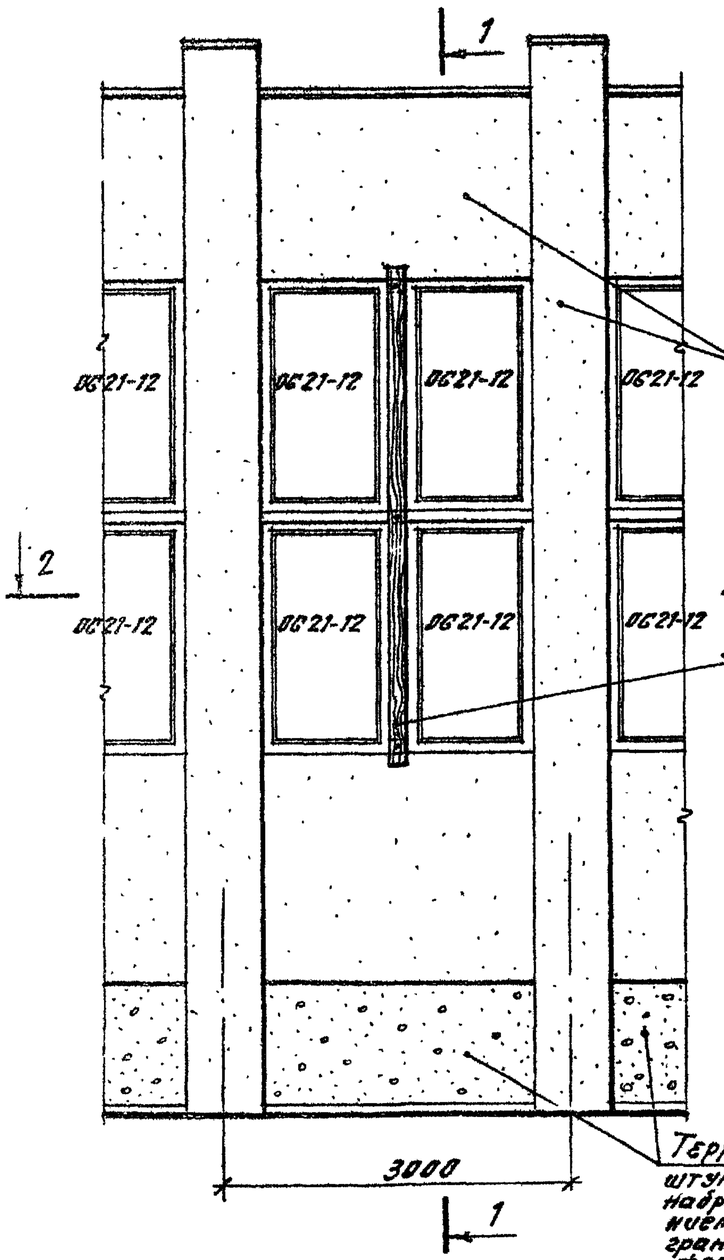

1-1.

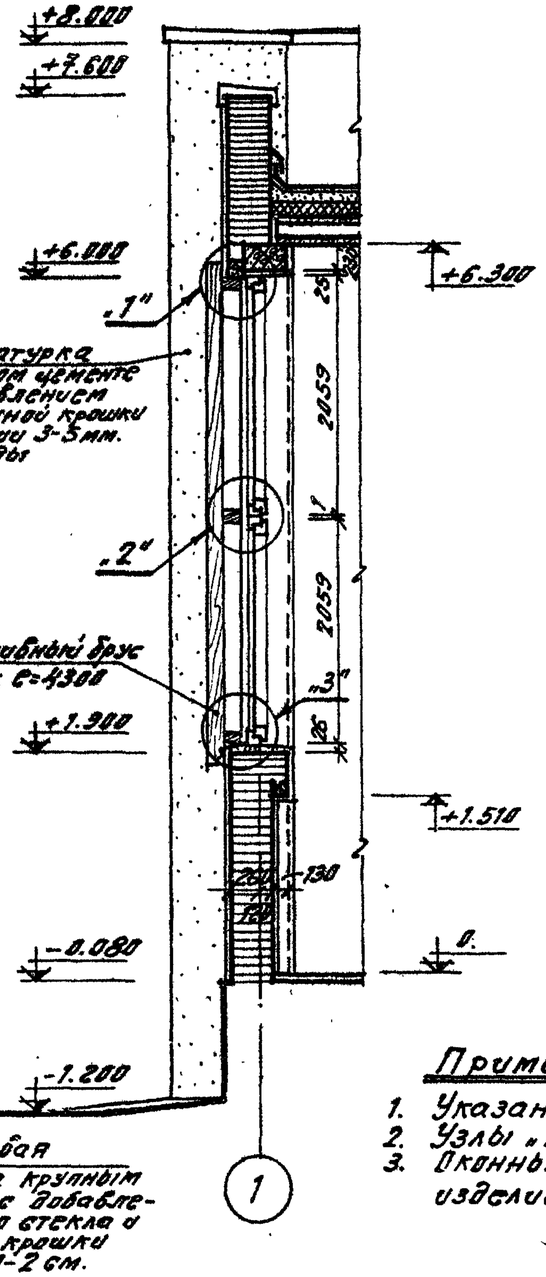

2-2.

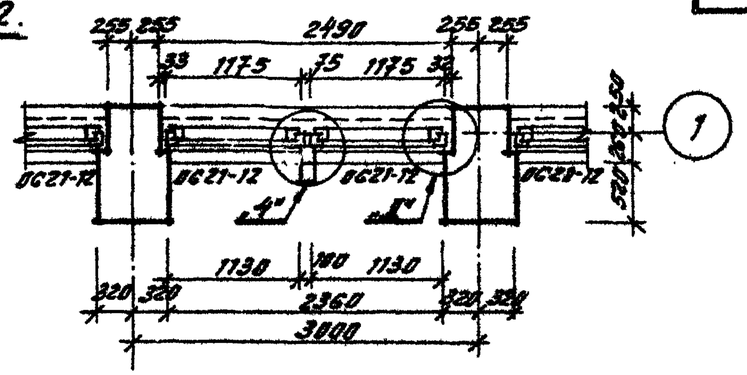

Спецификация изделий из древесины на фрагмент

Наименование	ед. изм.	ф-1	ф-2	ф-3	ф-4	ф-5
Монтажный брус 100×100×150	шт.	2	3	2	3	3
Декоративный брус 100×150	пог.м	2.250	4.30	2.25	4.30	4.300
Брус 75×94	п	2.060	4.12	2.06	4.18	4.120
—"— 50×94	п	—	—	—	12.36	—
—"— 130×94	п	8.460	—	—	6.27	—
—"— 150×94	п	8.460	—	—	—	—
—"— 40×94	п	5.640	4.78	4.78	—	—
Наличник тип 2	п	22.40	2.36	—	10.40	2.36
Дверная ручка ДР-1	шт.	—	4	4	—	—
—"— ДР-2	"	4	—	—	—	—
—"— ДР-2Н	"	4	—	—	—	—
—"— ДР-3	"	—	—	—	4	—

Примечания:

1. Указания по наружной отделке см. Альбом I, лист 5.
2. Узлы "1", "2", "3", "4" см. лист СД-14. Узел "Д" см. ГОСТ п.14-67.
3. Оконные и дверные блоки учтены в спецификации изделий по этажам (Альбом I).

N7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Фрагмент фасада Ф-5. Спецификация изделий из древесины на фрагмент.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-13

Гипронисельстрой Укр. НИИПГ


Рук. гр. арх. Шульгина
Рук. гр. инж. Захарченко
Разработал Скуратовская
Проверил Бесякин
Гл. арх. отд. Штейнберг
Гл. арх. пр. Нестеров
Утвердил Нестеров
Гл. инж. Ярвая
Гл. арх. пр. Шульгина
Гл. инж. Шульгина
Гл. арх. пр. Шульгина
Гл. инж. Шульгина
Гл. арх. пр. Шульгина
Гл. инж. Шульгина

Согласовано.


Рук. гр. арх. Гл. инж. проекта Ярова Я.
Рук. гр. инж. Гл. конструктор Кургановская Л.
Разработал Еремин Заборучная
Проверил Шитикова Заборучная
Контролер Нестеров Ярова Я.

Укр НИИПромзрелищстрой


1

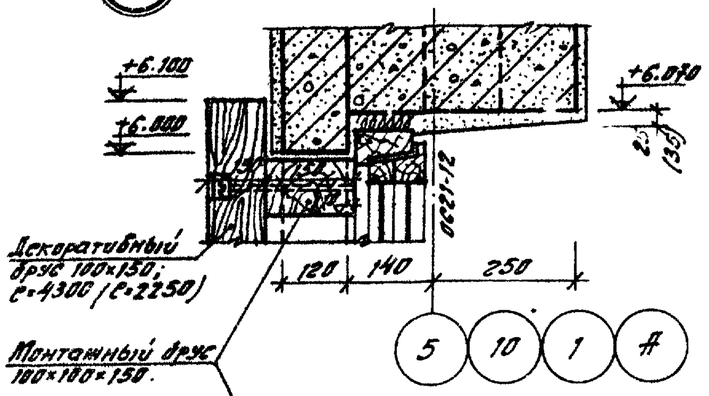


2

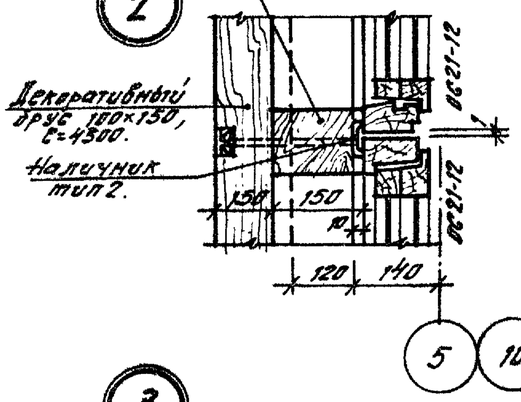


3

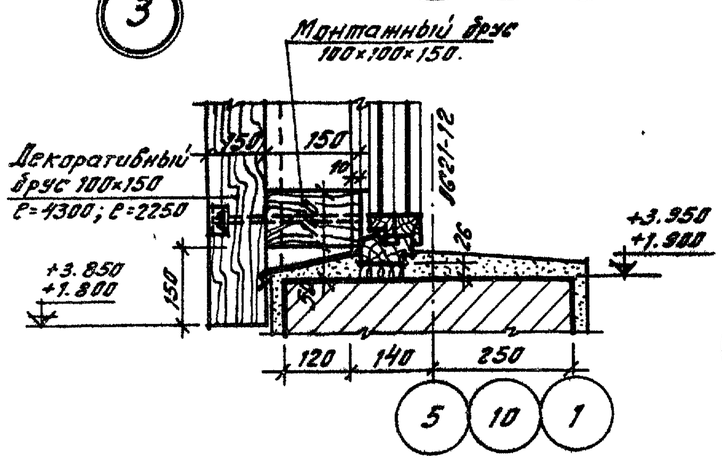


4

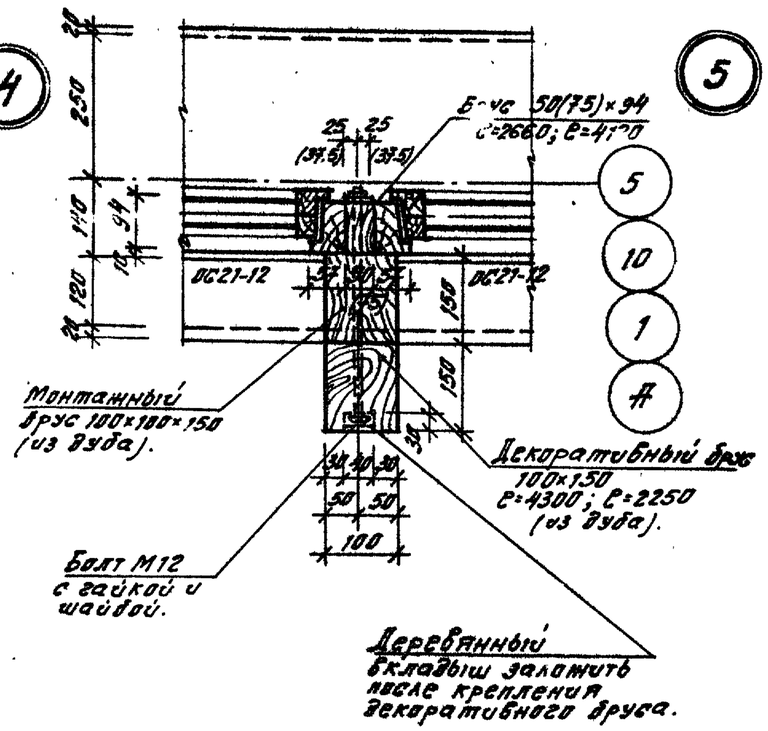


5

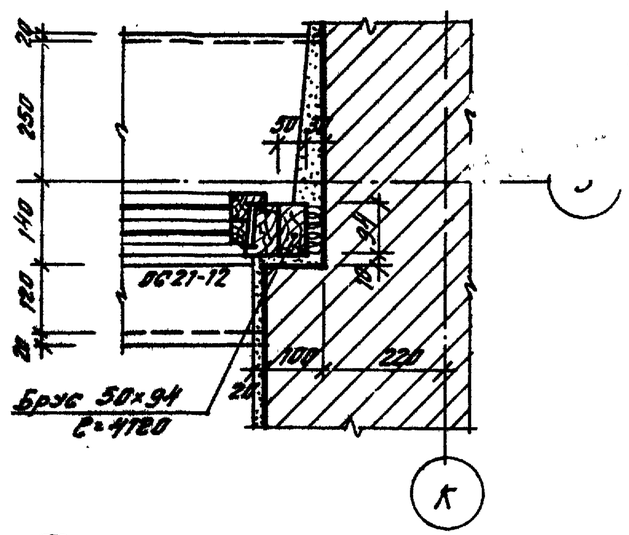


6

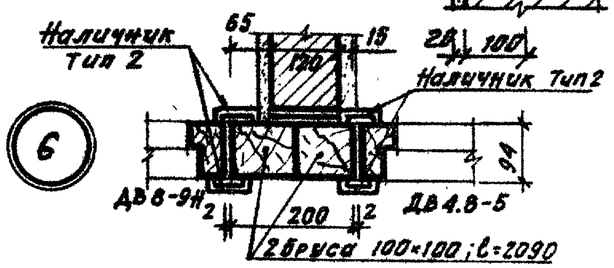

7

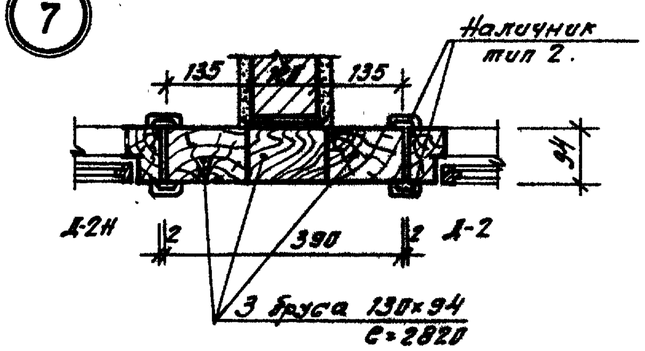

8

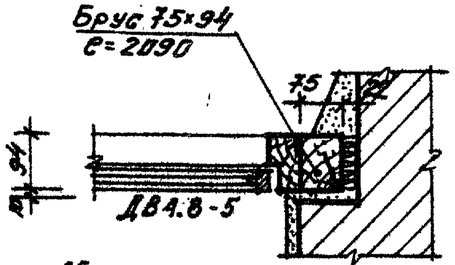

Примечания:


1. Размеры в скобках (см. узел «4») даны для фрагментов Ф-1, Ф-2, Ф-3.
2. Размеры в скобках (см. узел «1») даны для фрагментов Ф-1, Ф-3.

N7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Узлы к фрагментам.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-14

Детали установки дверных ручек.

9

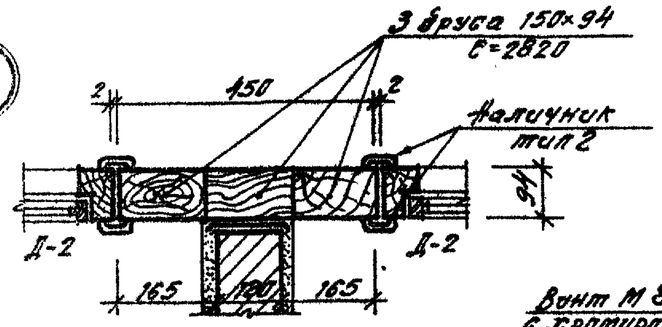


10

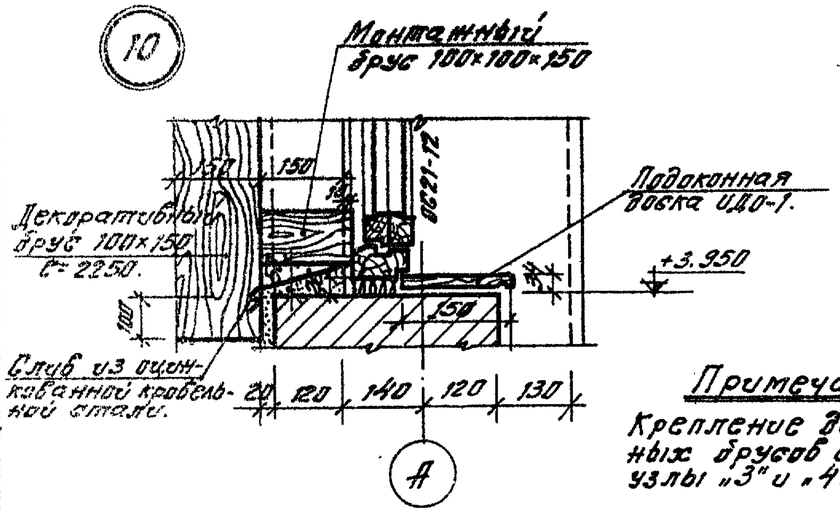


Примечание:

Крепление декоративных брусов см. лист СД-узлы „3" и „4".


а-а. Дверная ручка

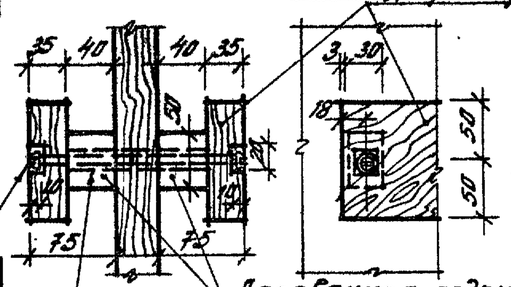


б-б.

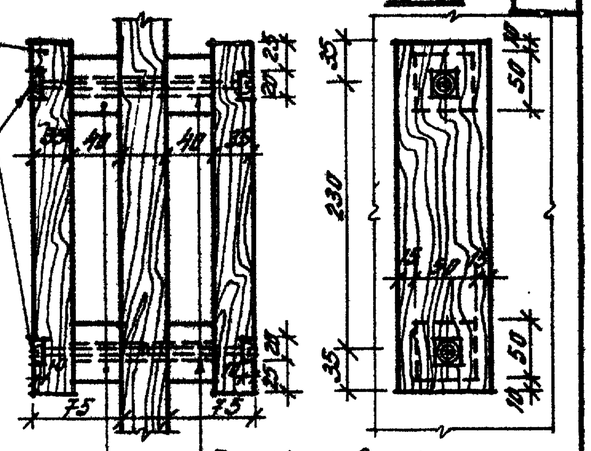


11

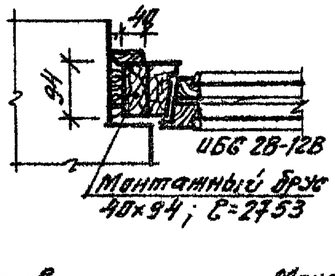


12

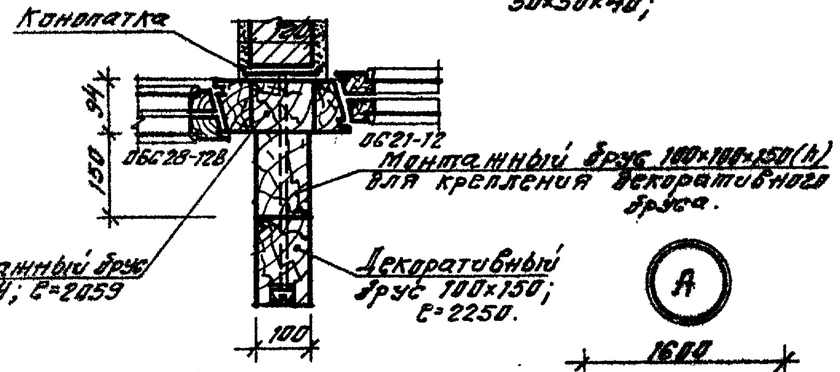


Деталь утепления тамбура.

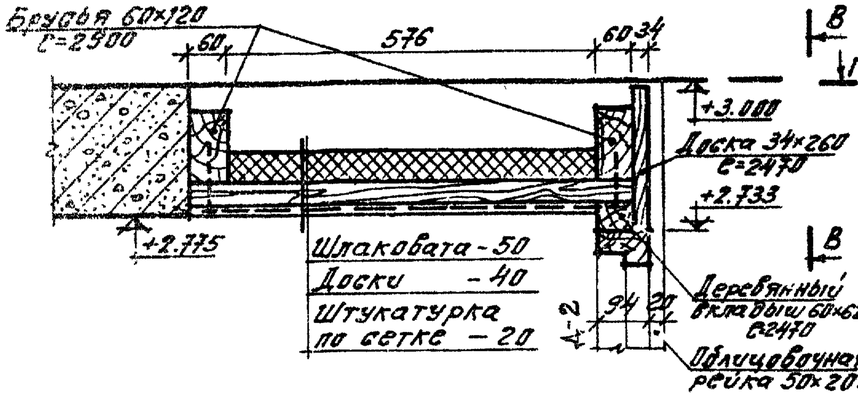


В-В.

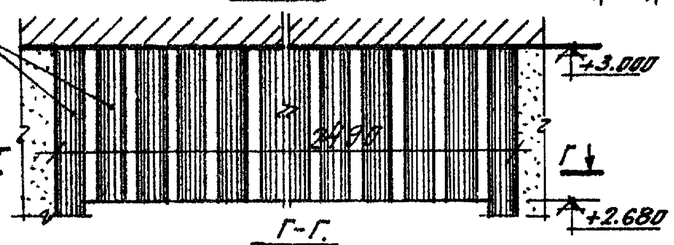

Г-Г.

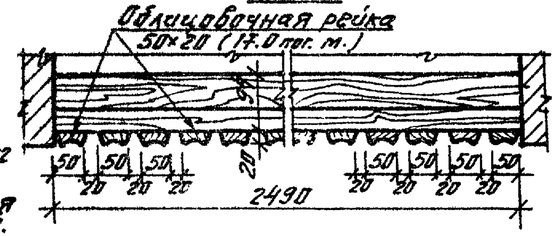

Д-Д.

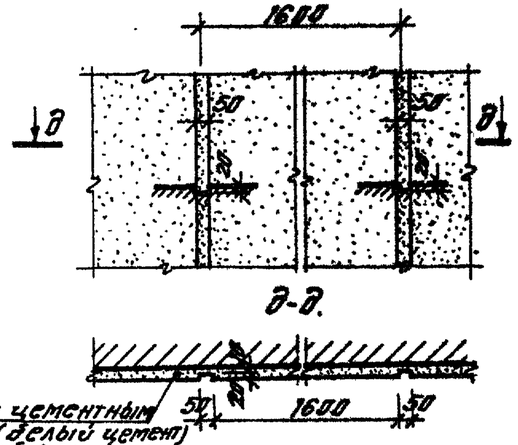

Штукатурка цементным раствором (белый цемент) с мелким набрызгом, с добавлением мраморной крошки фракции 3-5 мм. у сл0861.


N7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест	Узлы к фрагментам. Деталь утепления тамбура. Дверные ручки.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-15


Укр НИИПроектреконструкция


Гл. арх. проекта Бретин
Рук. отдела Шульман
Гл. инж. проекта Шульман
Рук. группы Нестерова
Разраб. Калинина

Установка жалюзийной решетки дымового люка ИЖМ-1.

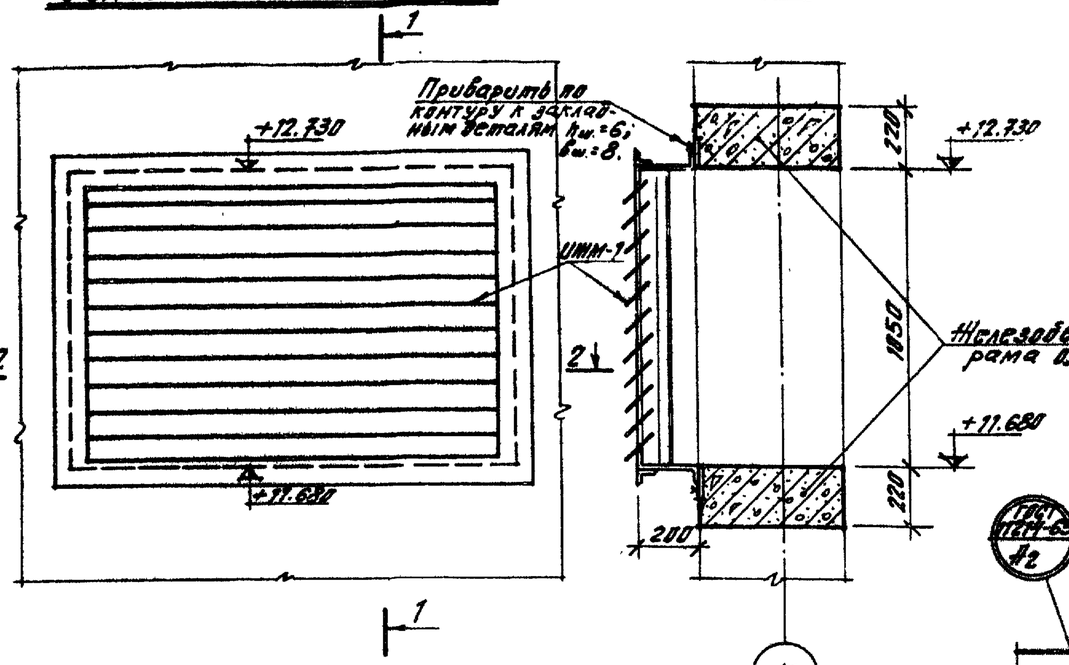

Установка оконных блоков и подоконных досок.

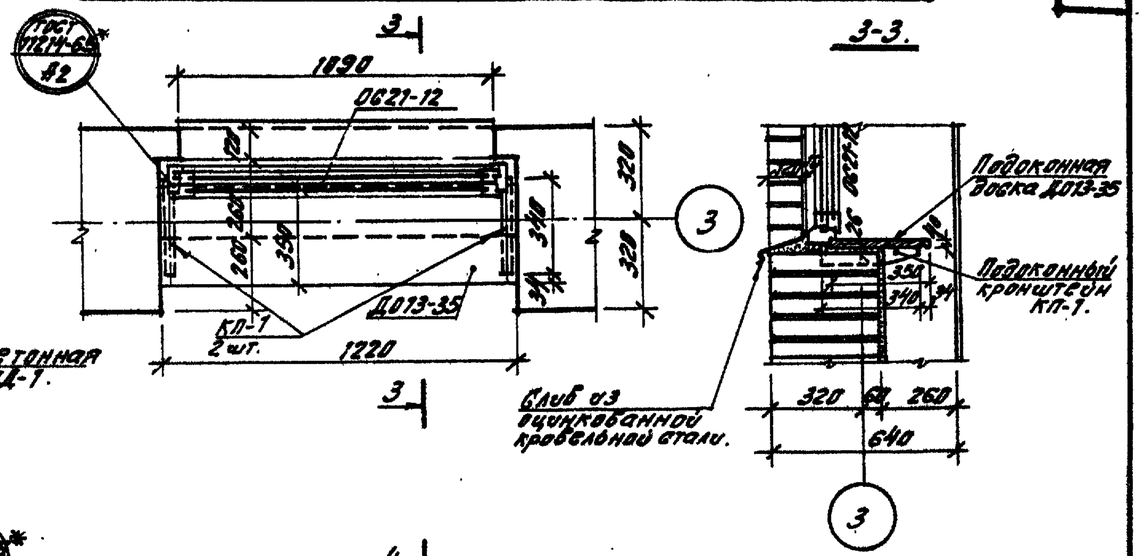

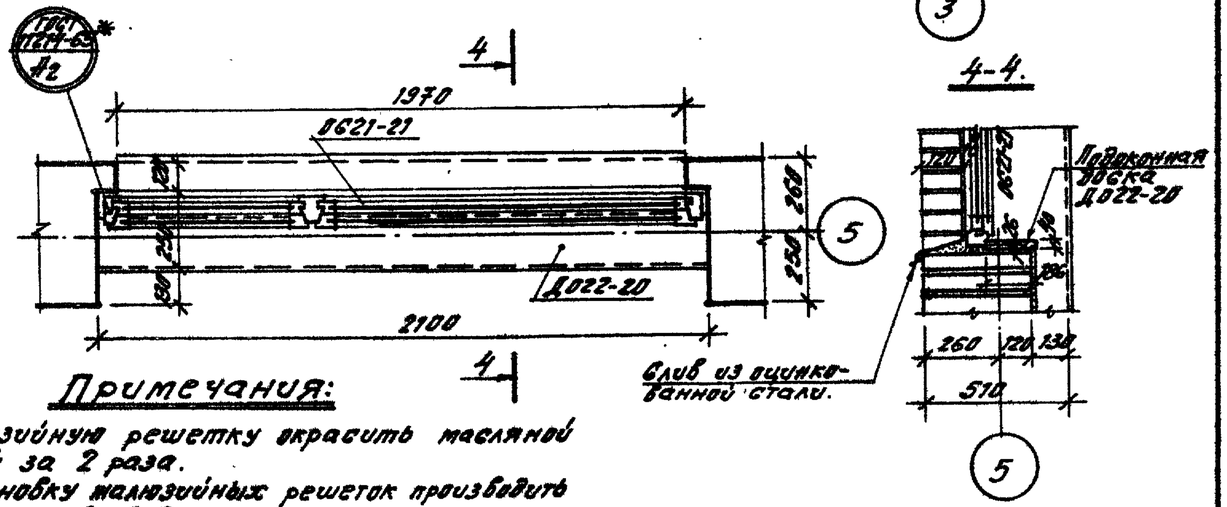

Примечания:

1. Жалюзийную решетку окрасить масляной краской за 2 раза.
2. Установку жалюзийных решеток производить в процессе возведения стен.
3. Оконные и дверные балконные блоки до установки в проем оклеить толем.
4. Зазоры между кладкой и коробкой тщательно проконопатить войлоком или паклей, смоченными в гипсовом растворе.
5. Слив из оцинкованной кровельной стали завести в паз коробки на сурковой замазке.
6. При кладке простенков заложить антисептированные деревянные пробки размером 8 кирпичу по 2 штуки по всей высоте с каждой стороны проема для крепления оконных и дверных балконных блоков.
7. Спецификацию столярных изделий см. альбом I, лист АР-1.

Спецификация металла на 1 изделие.

Наименование	К-во шт.
Жалюзийная решетка дымового люка ИЖМ-1.	1

N 7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Установка жалюзийной решетки дымового люка. Установка оконных блоков и подоконных досок.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-16

Укр НИИПграждансельстрой.

Гл. инж. проекта Еретин
Гл. арх. отд. Одинец
Рук. отдела Шпейнберг
Гл. арх. пр. Нестеров

Рук. гр. арх. Кучеренко
Рук. гр. инж. Захаренко
Разработал Ениселс
Проверил Скуратовская
Н. контр. Ярева
Утвердил Капорович

Согласовано:

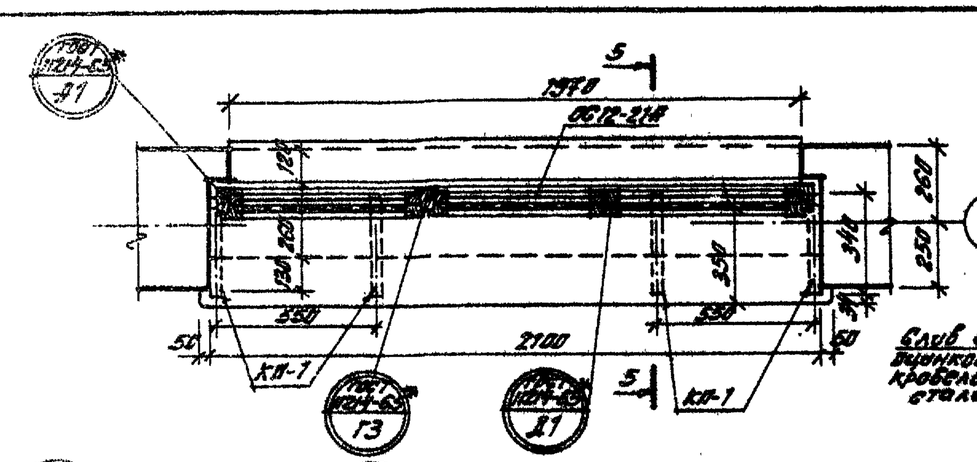


Привязки:


1. Общие привязки см. на листе СД-16.
2. В сечении 7-7 размеры в скобках даны для балконной двери по оси «Б».


Укр НИИП-зрелищсельстрой	1978	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Установка оконных и балконных дверных блоков.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV.	Лист СД-17

N7019/IV


Установка ворот В-1

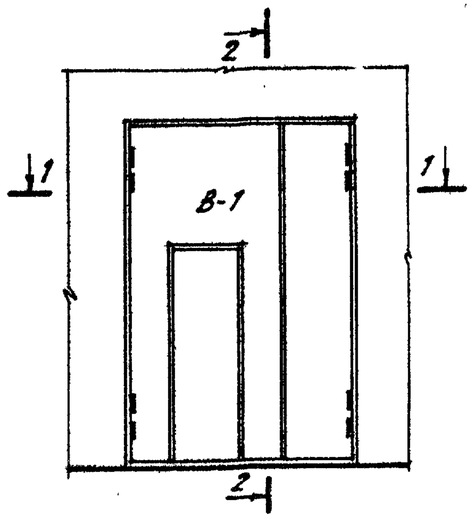


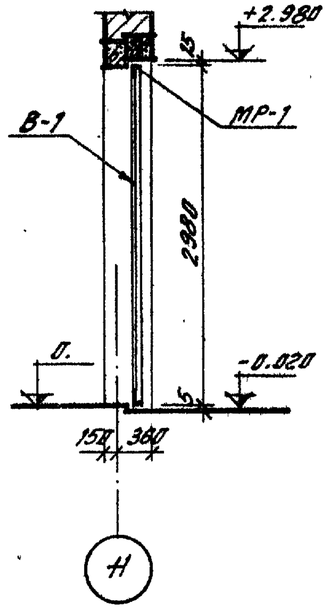


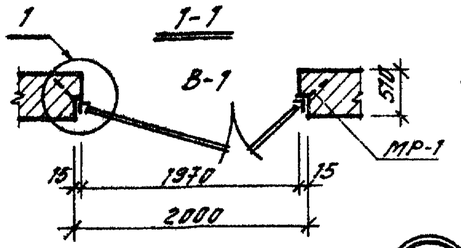



Установка ворот В-2.

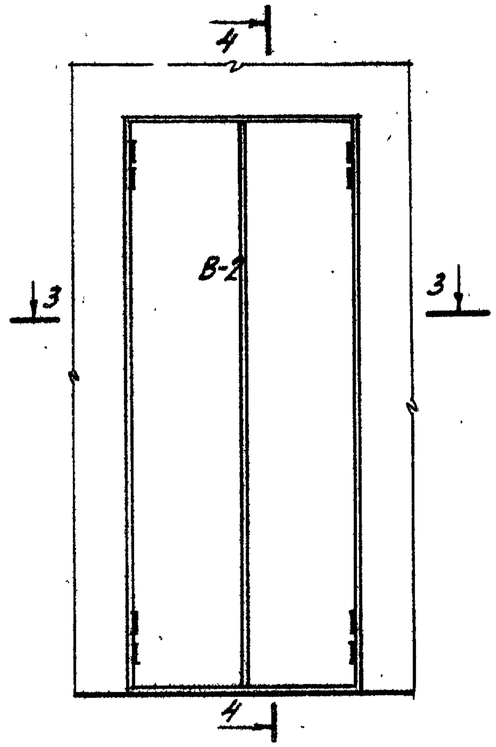

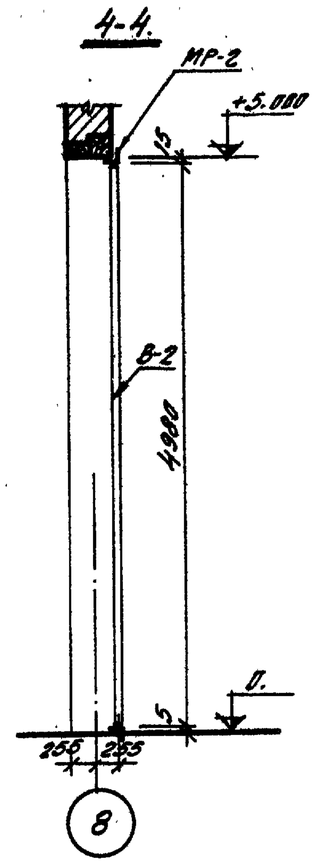

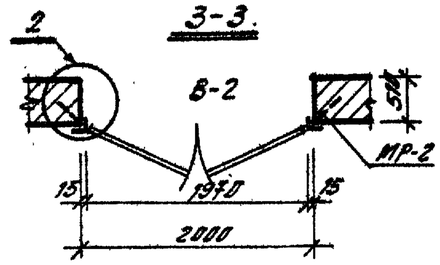

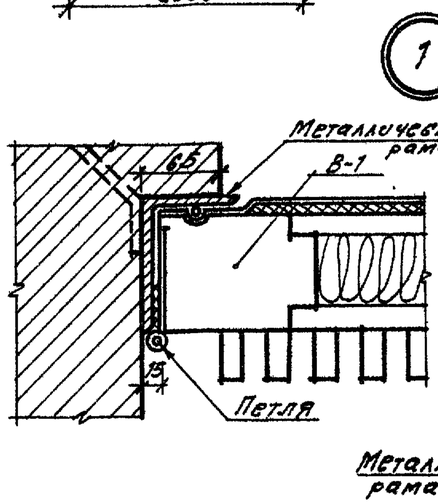

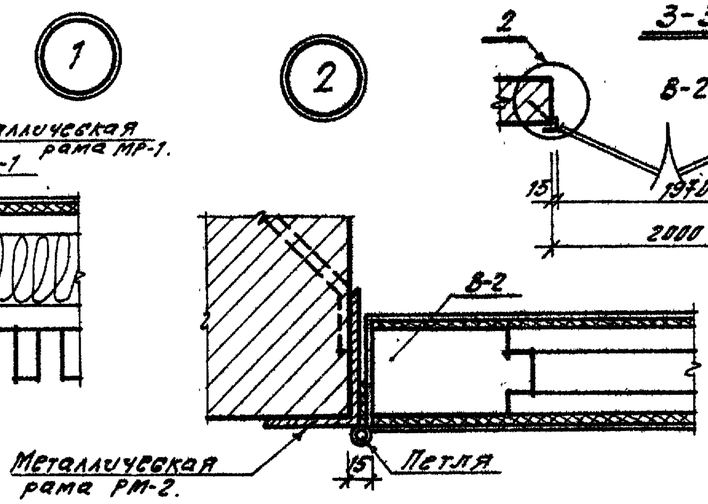

Примечания:


1. Установку металлических рам ворот МР-1 и МР-2 производить в процессе кладки.
2. Петли приварить к металлической раме монтажным швом $h_ш$ = 3 мм.

N 7019/IV


Укр. гражданпроект	1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Установка ворот склада декораций.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-18

Рук. гр. арх. Кучаева
Рук. гр. конс. Захаренко
Нач. отд. Бурлакова
Разработал Кучаева
Проверил Зеленая
Н. контр. Еремин
ГИП Шитвинберг
ГАП Нестеров


1-1.

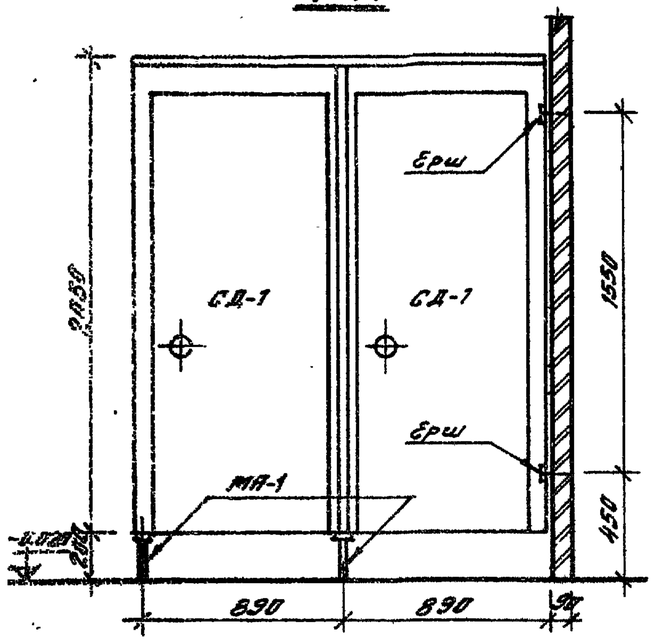


2-2.

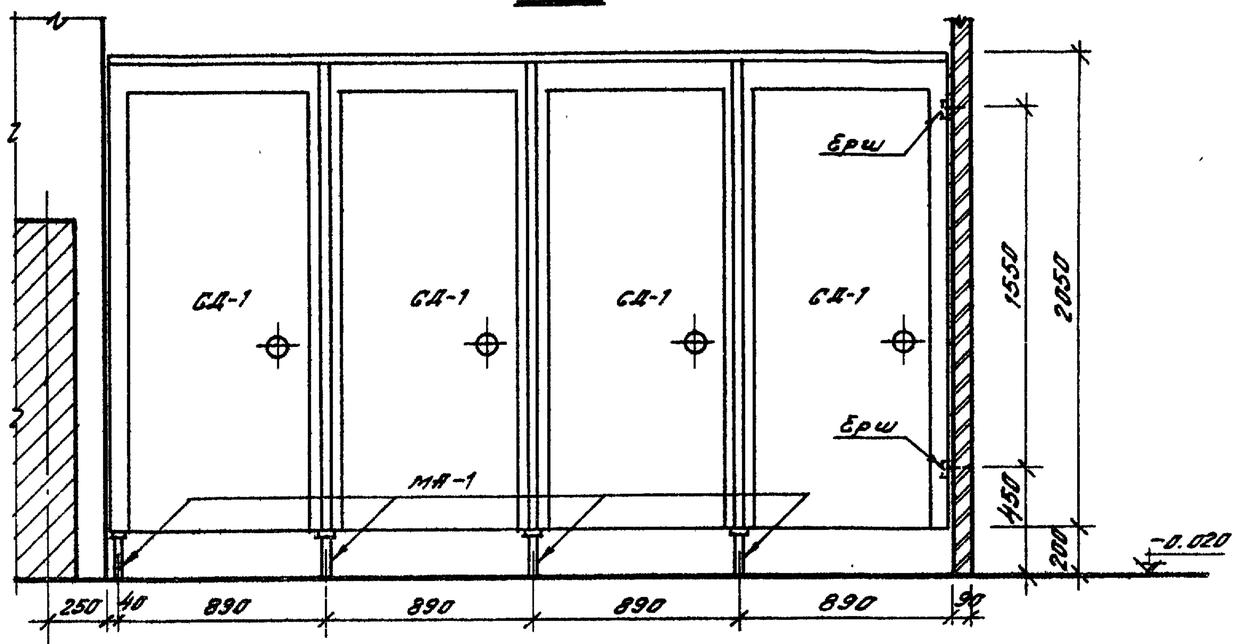

План кабин.

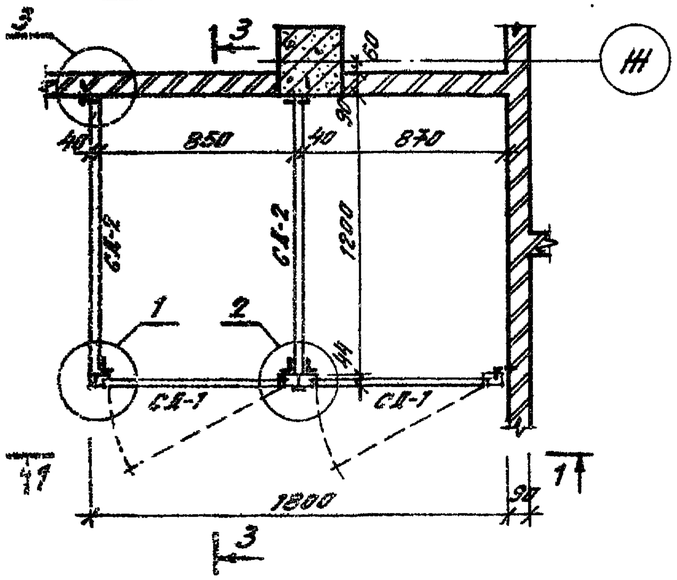

План кабин.

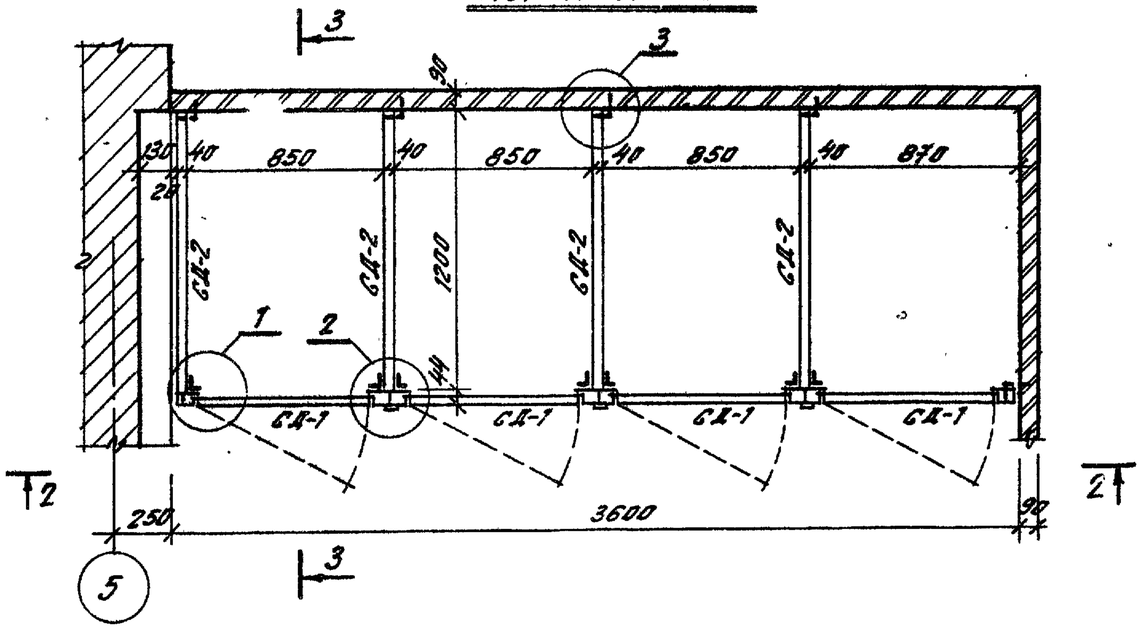



Примечания:

1. Двери и щиты кабин санузлов после установки окрасить масляной краской за 2 раза.
2. Разрез 3-3 и узлы см. на листе СД-20.
3. Настоящий лист рассматривать совместно с листом АР-7, Альбом I.


N 7019/IV


1975	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Монтажные чертежи кабин санузлов.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV.	Лист СД-13

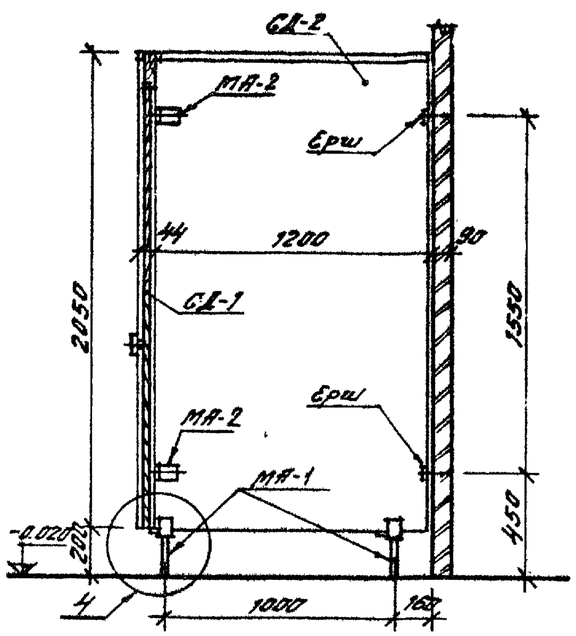


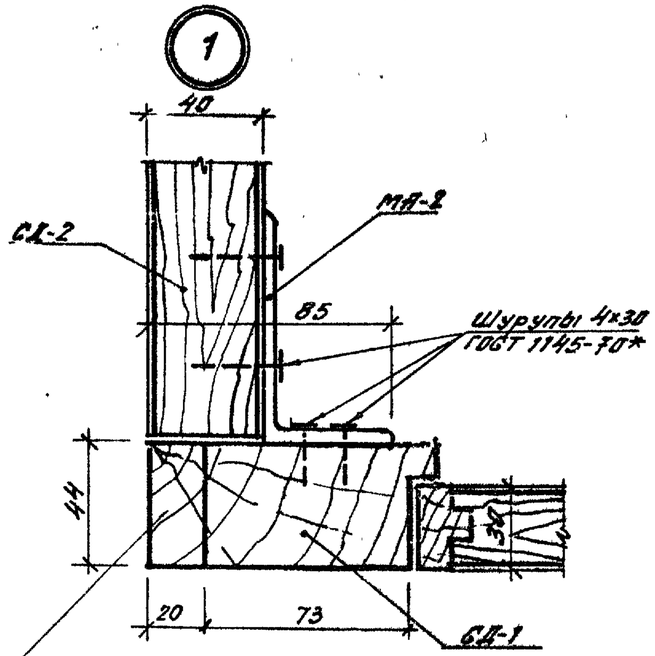

Брус 20х44; по высоте коробки (ℓ=2050)

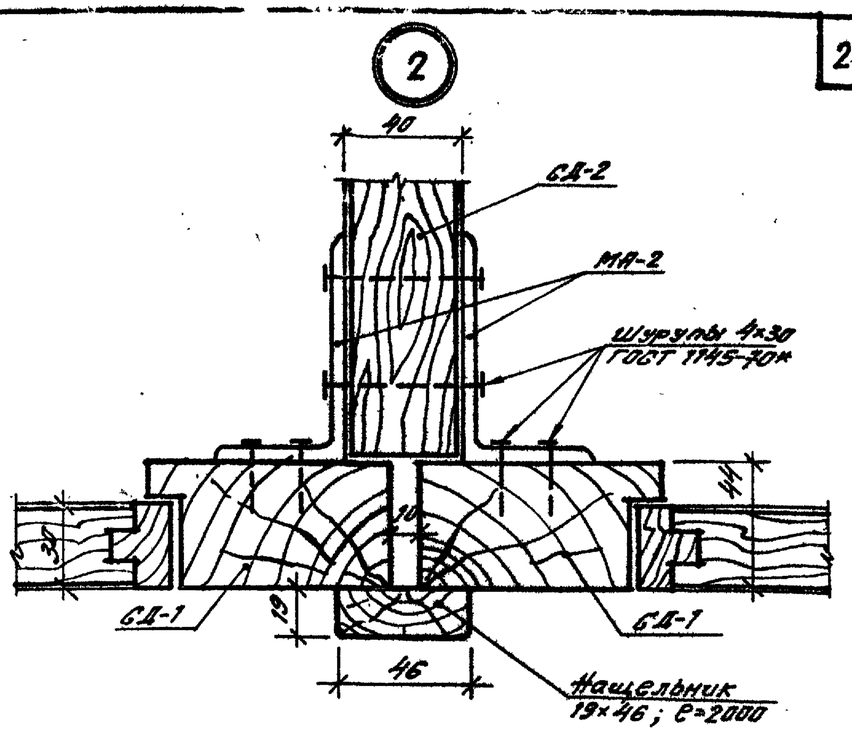

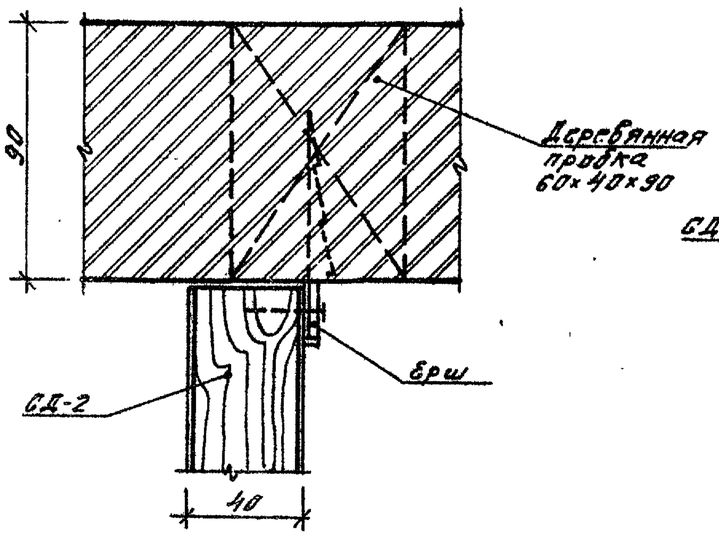

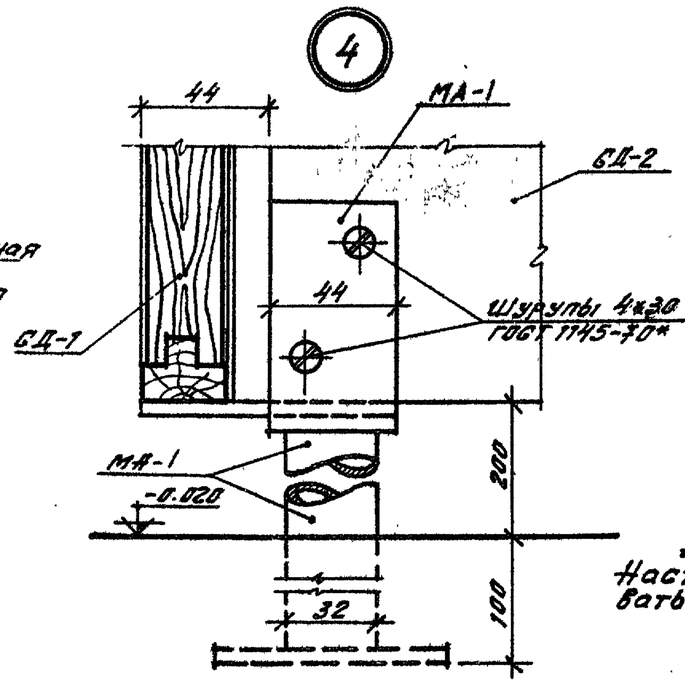

Примечание:
Настоящий лист рассматривать совместно с листом СД-19

Спецификация изделий из древесины.

№№ п/п	Наименование изделия	Марка	К-во шт.
1	Щиты кабин санузла	СД-2	6
2	Двери кабин санузла	СД-1	6
3	Нащельник 19х46; ℓ=2000	—	4
4	Брус 20х44; ℓ=2050	—	2

Спецификация изделий из металла.


№№ п/п	Марка	Кол-во, шт.
1	МА-1	12
2	МА-2	20
3	Ерш	16

Гл. инженер проекта Скуратовский
Рук. гр. арх. Захарченко
Рук. гр. инж. Энкелес
Разработал Скуратовский
Проверил Ярова Я.
Ермин
Шпейдер
Нестеров
Гл. спец. отд. Шпейдер
Гл. арх. пр. Нестеров
Укр НИИПгражданэльстрой


N7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Кабины санузлов. Разрез 3-3. Узлы.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-20


Установка перегородки душевой кабины.

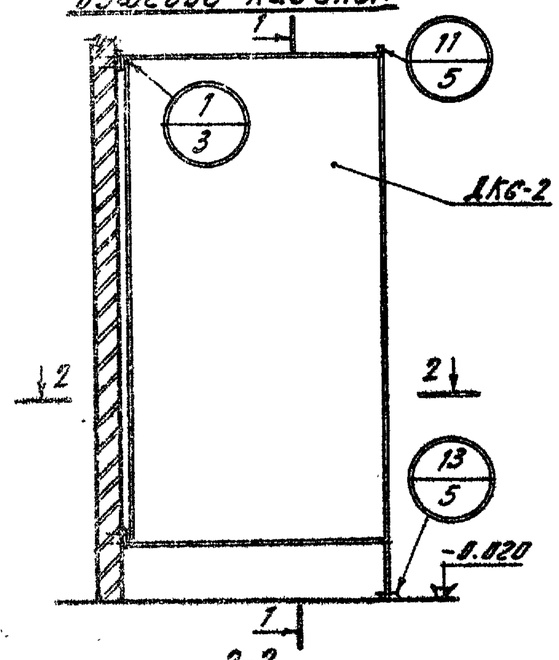

2-2.



1-1.

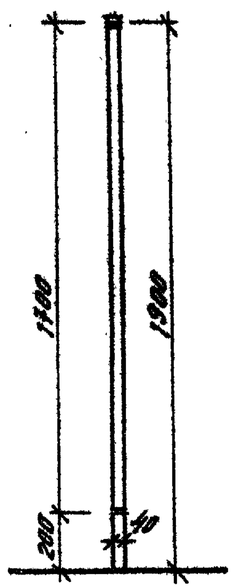

Вес перегородки ДКс-2 — 43.0 кг.
Вес металла (ст.3) — 20.0 кг.


Спецификация металлических изделий ограждения балкона спортивного зала.

Наименован. изделий	Марка	Кол-во, шт.
Ограждение	ОБб-2	4
Металлическая сетка	КС-2	12
Анкер	МА-3	8
— " —	МС-7	24
Крепежный винт с гайкой	М8×55×019	20
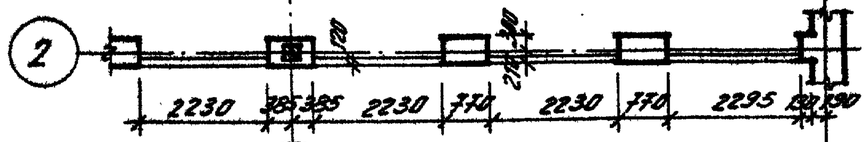
Примечания:

1. Перегородка душевой кабины ДКс принята по серии 416-0-1, выпуск 7, Альбом 2.
2. На монтажной схеме установки перегородок душевых кабин детали крепления см. Серию 416-0-1, выпуск 7, ал. 3.
3. Кирпичную стенку ограждения балкона спортивного зала выполнять из кирпича марки "75" на сложном растворе марки "50" с тщательной перевязкой швов и заполнением раствором вертикальных и горизонтальных швов.
4. Стыковку продольных стержней сетки КС-2 с анкерами МС-7 выполнять с обязательной перевязкой вязальной проволокой.
5. Приварку анкеров к элементам ограждения осуществлять электродом Э42, $h_ш$ = 5 мм.


Фрагмент ограждения балкона спортивного зала.

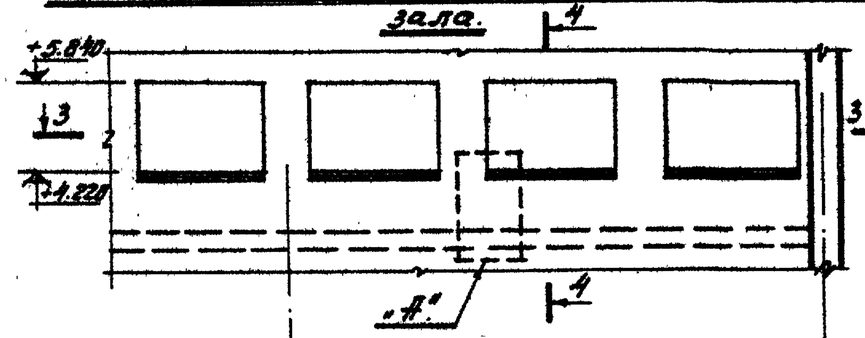


3-3.




4-4.

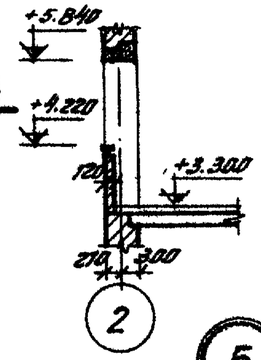


Б

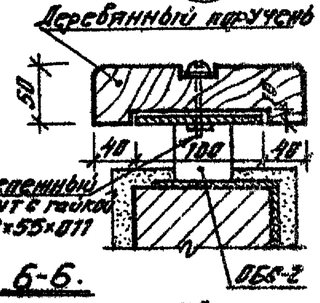

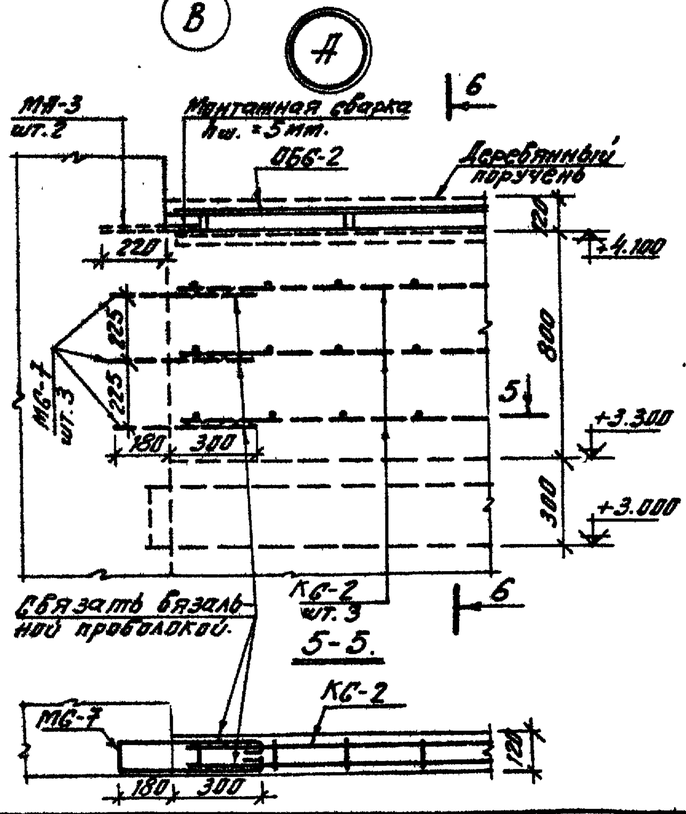

6-6.

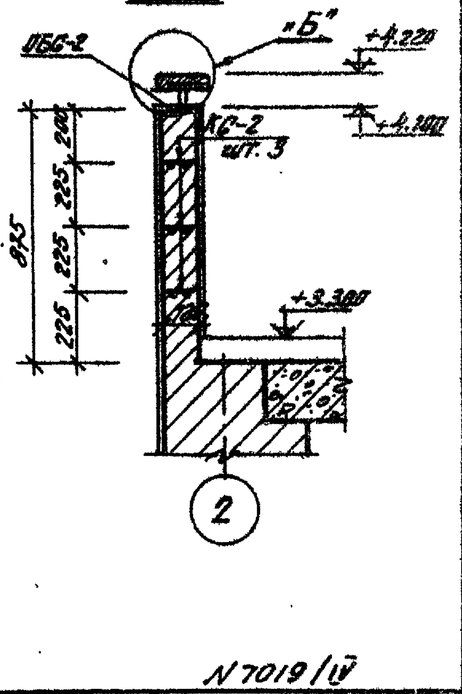


N 7019/IV

1976	Белгородский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Перегородка душевых кабин. Фрагмент ограждения балкона спортивного зала.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-21

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Гл. инженер проекта Ефремин
Гл. архитектор проекта Шпитальник
Гл. конструктор Мехтеров
Рук. архитектурной группы Шпитальник
Рук. группы Ефремин
Гл. архитектор проекта Шпитальник
Гл. инженер проекта

ВР-1.

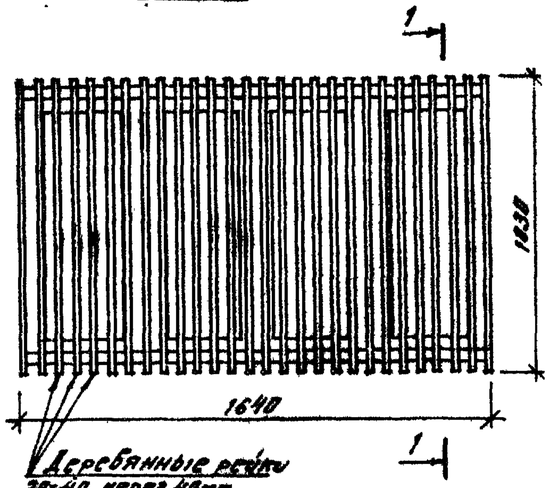


Деревянные рейки 28×40, через 40 мм.

1-1.

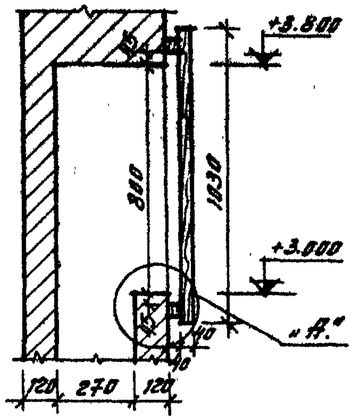



ВР-5

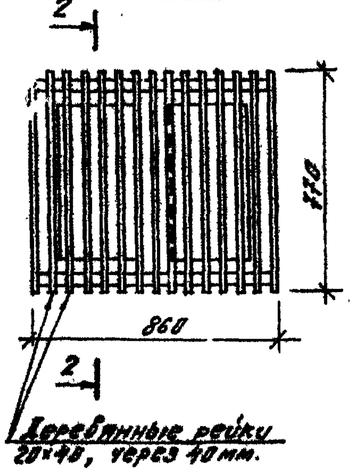

Деревянные рейки 28×40, через 40 мм.


2-2.

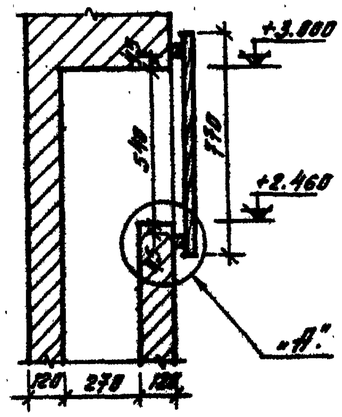

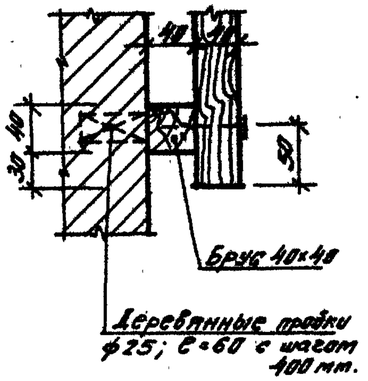


Деревянные планки ф25; с=60 с шагом 400 мм.

ВР-2.

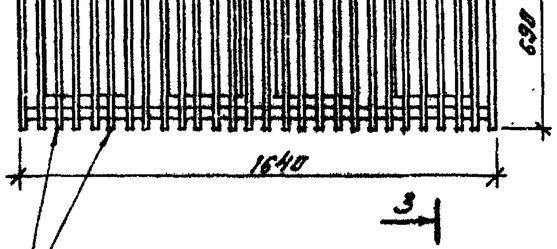


Деревянные рейки 28×40 через 40 мм.

ВР-3.

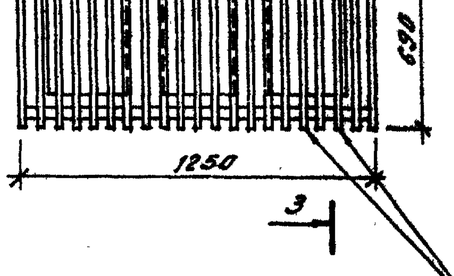


Деревянные рейки 28×40 через 40 мм.

ВР-4.

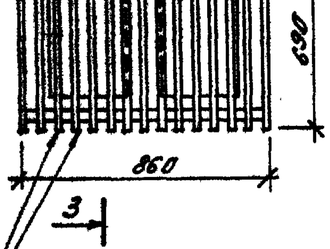

3-3.

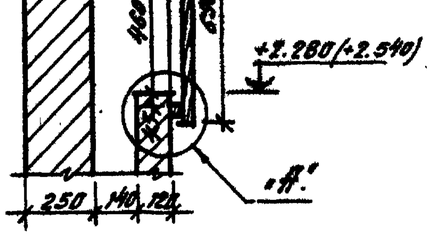

Примечания:


1. Вентиляционные решетки проолифить и после установки покрыть вайды бесцветным лаком.
2. Отметки в скобках (см. сечение 3-3) даны для решетки ВР-2.

N 7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Монтажные схемы установки вентиляционных решеток ВР-1 ÷ ВР-5.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-22

Разработал Еремин; Проверил Шпейнер; Нач. отд. Нестеров; Гл. инж. проекта Ярвая; Гл. архитектор Кургатников; Гл. архитектор Энгелс; Укрпроектстальконструкция


Перегородка из стеклоблоков артистической и лестничной клетки 1-го этажа.

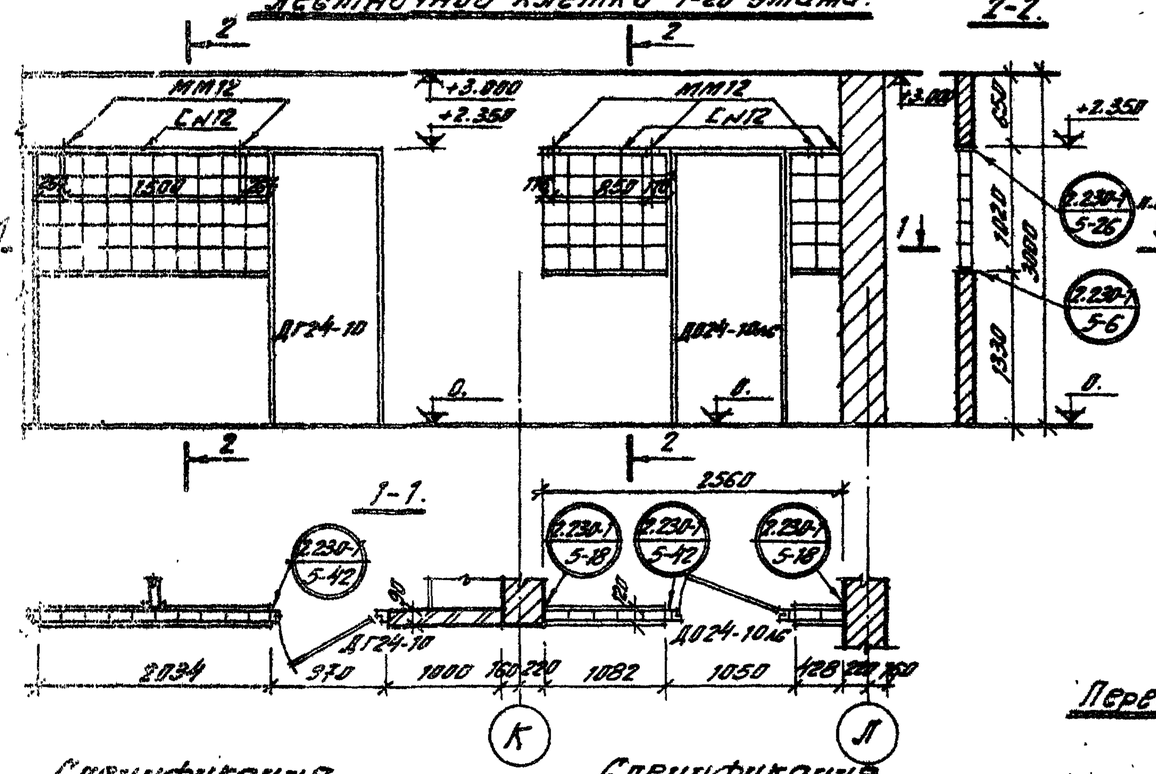

Перегородка из стеклоблоков лестничной клетки 2-го этажа.

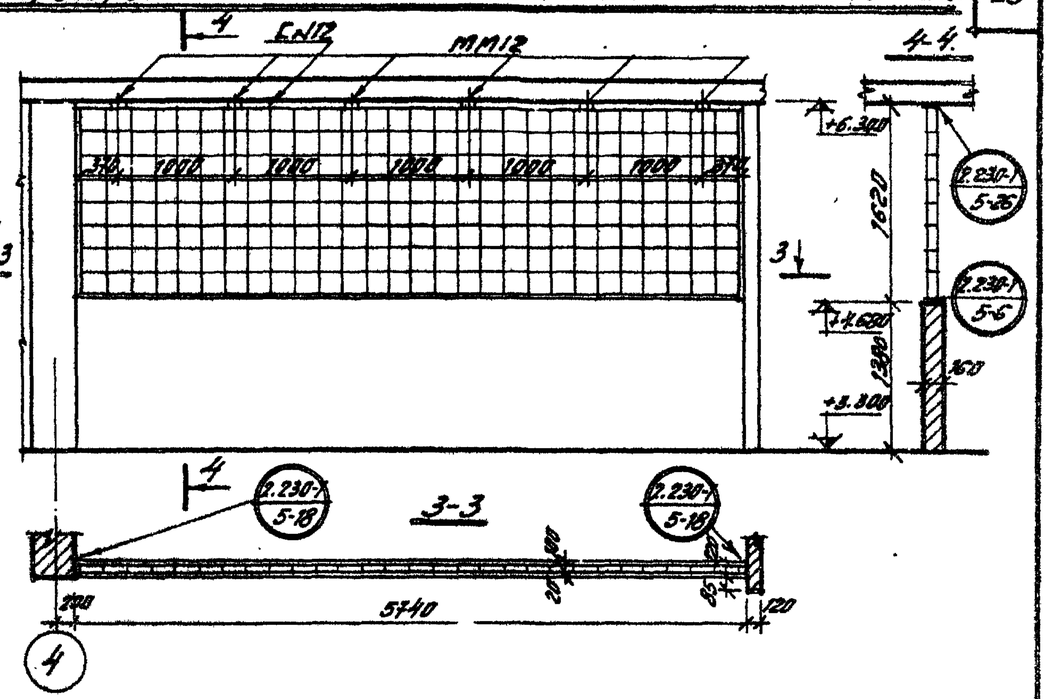

Перегородка из стеклоблоков в библиотеке и костюмерной.

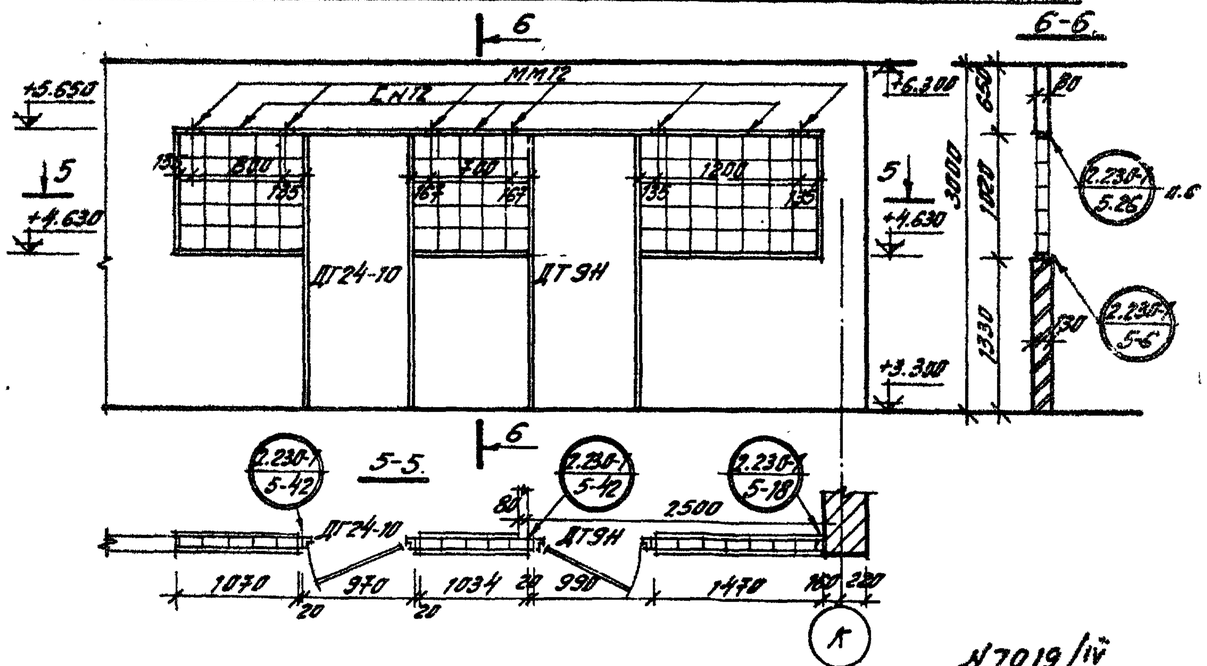

Спецификация металлических изделий.

Перегородка	Наименование изделия	Марка	К-во, шт.	Ссылка на ГОСТ или лист альбома
Артистическая, лестничная клетка 1-го этажа	Металлические изделия	ММ12	5	серия 2.230-1 в.5, лист 48
		L№12	36.9кг	ГОСТ 8240-75
Лестничная клетка 2-го этажа	—"—	ММ12	6	серия 2.230-1 в.5, лист 48
		L№12	59.7кг	ГОСТ 8240-75
Библиотека, костюмерная	—"—	ММ12	6	серия 2.230-1 в.5 лист 48
		L№12	36.76кг	ГОСТ 8240-75
	—"—	ММ14	20	серия 2.230-1 в.5; лист 48
		ММ8	44	

Спецификация столярных изделий.

Перегородки	Наименование	сечение	Ед. изм.	К-во
Библиотека, костюмерная, артистическая	Монтажная доска	40×74	п.м	4.74
	—"—	20×74	—"—	9.48

Примечания:


1. Настоящий лист рассматривать совместно с листами АР-7, АР-8, АР-9 Альбом I.
2. Укладку стеклоблоков производить на цементном растворе марки «50».

5.925	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Перегородки из стеклоблоков артистической и лестничной клетки 1-го этажа; лестничной клетки 2-го этажа, библиотеки и костюмерной.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-23

N 7019 liv

Декоративная перегородка вестибюля.

Декоративная перегородка гостиной.

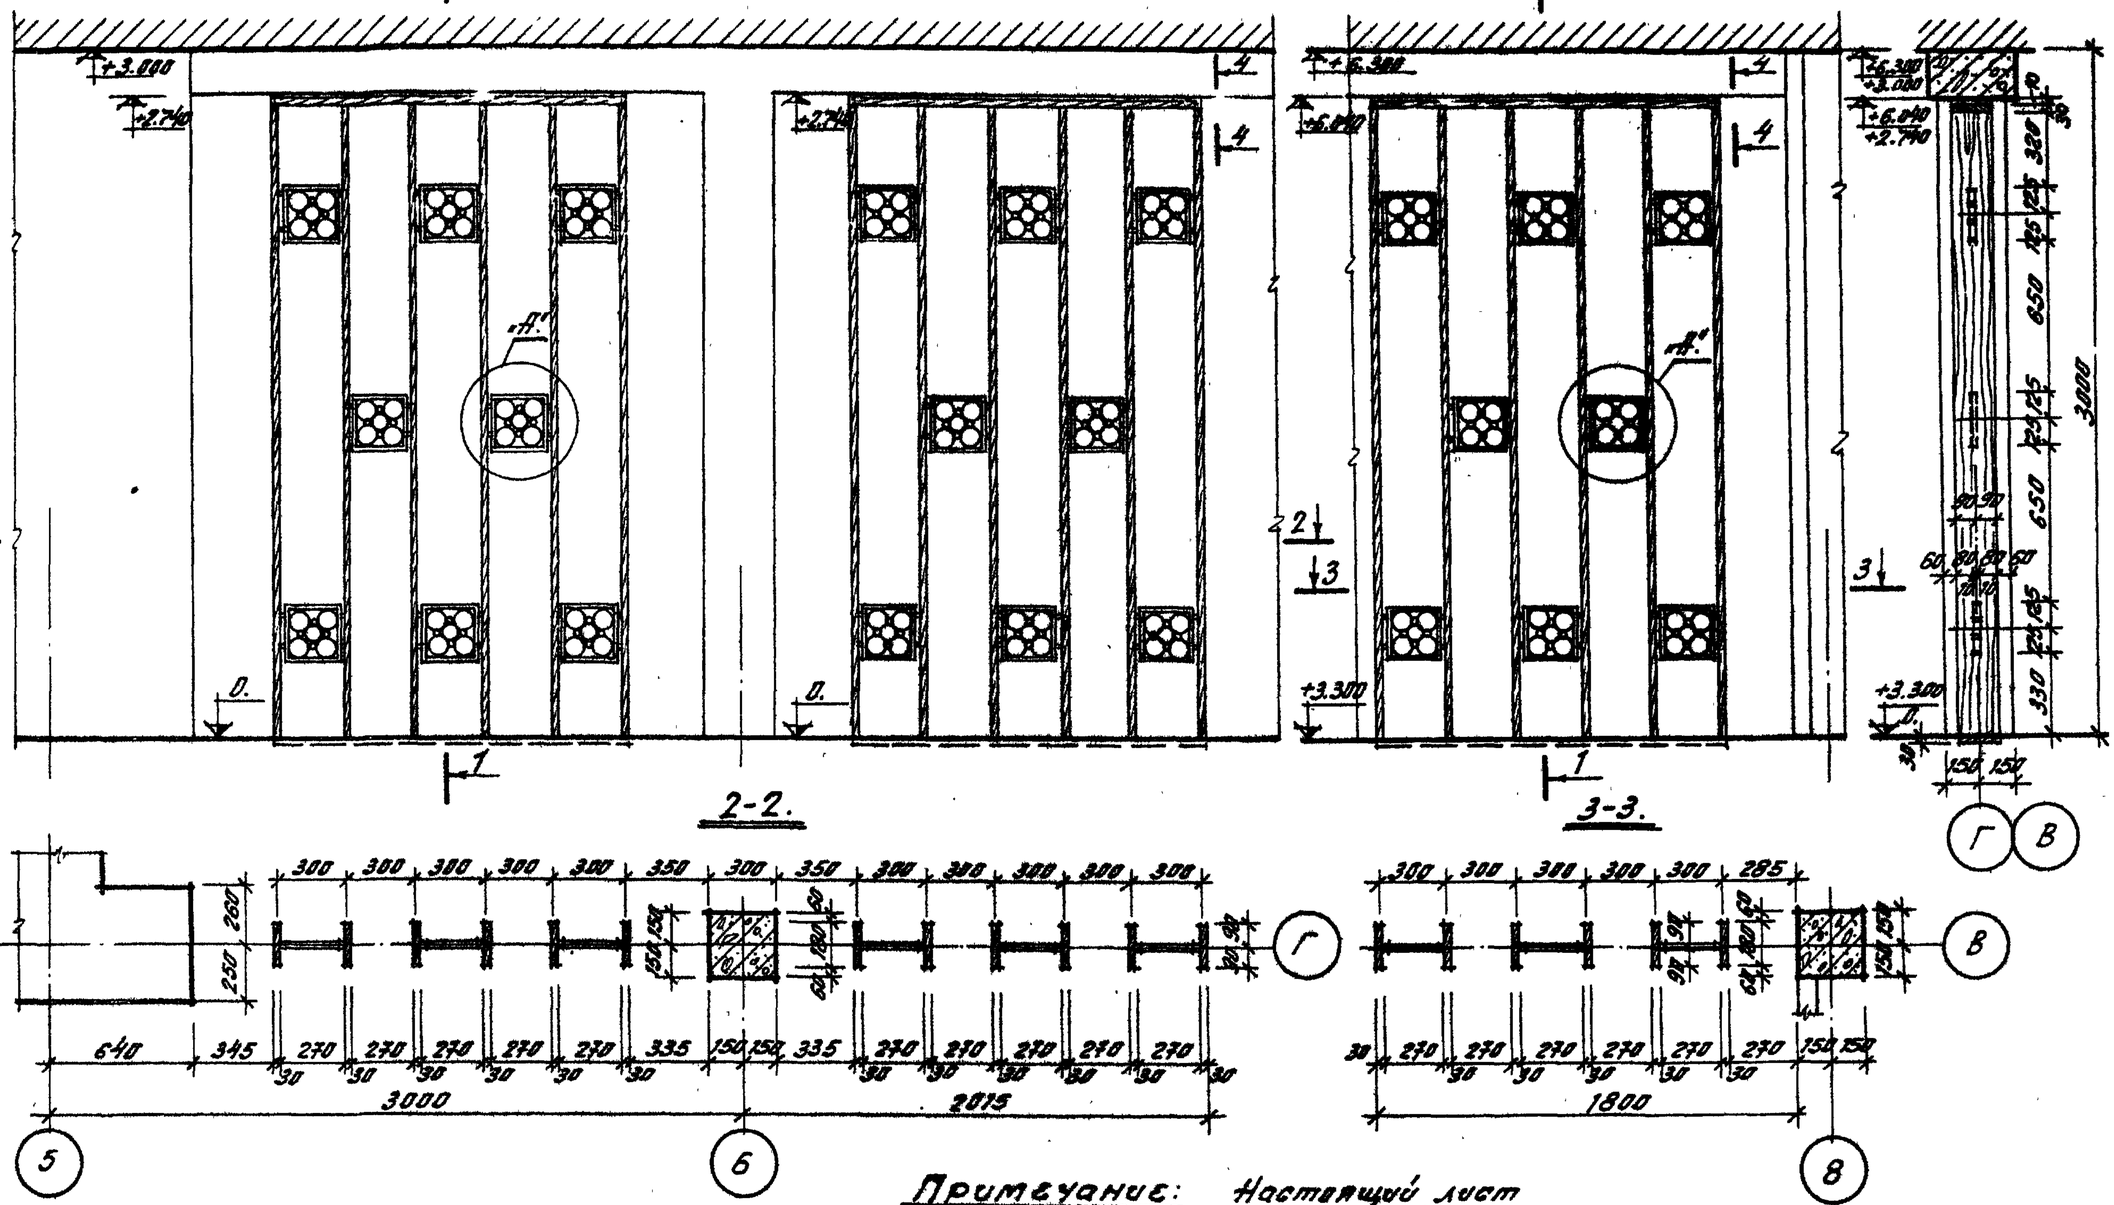

Примечание: Настоящий лист рассматривать совместно с листами АР-6 (Альбом I) и СД-25.


N 7019/IV


Укр НИИП архангельстрой.	1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Декоративные перегородки вестибюля и гостиной.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV / Лист СД-24

Согласовано

Рук. гр. арх. Ярова
Рук. гр. инж. Куратова
Разработал Куратова
Проверил Нестеров
Н. контр.

Рук. отдела Ефимин
Гл. арх. отд. Шнейберг
Гл. арх. пр.

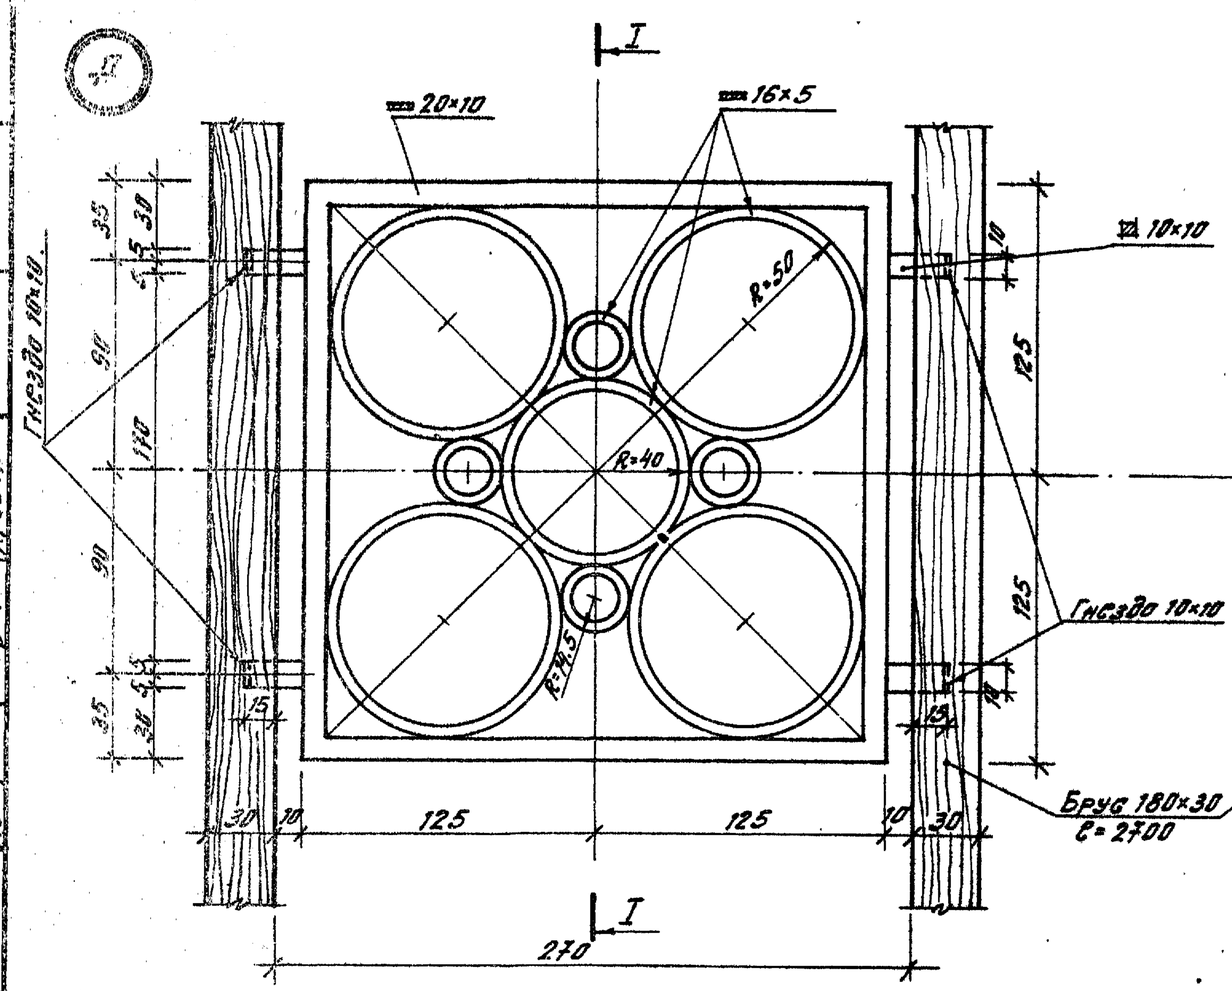

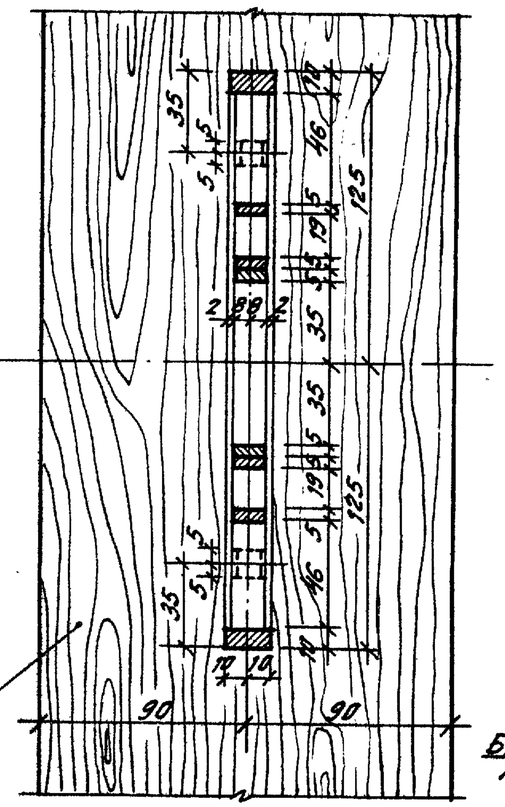


Спецификация деревянных изделий.

Наименование	К-во шт.	
	перегор. вестибюля	перегор. гостиной
Брус перегородки 180×30, ℄=2710	12	6
Доски обвязок 180×30; ℄=1530	4	2

Спецификация металлических изделий.

Наименование	К-во шт.	
	перегор. вестиб.	перегор. гостиной
Декоративная вставка из стали Вес 2.38кг	16	8

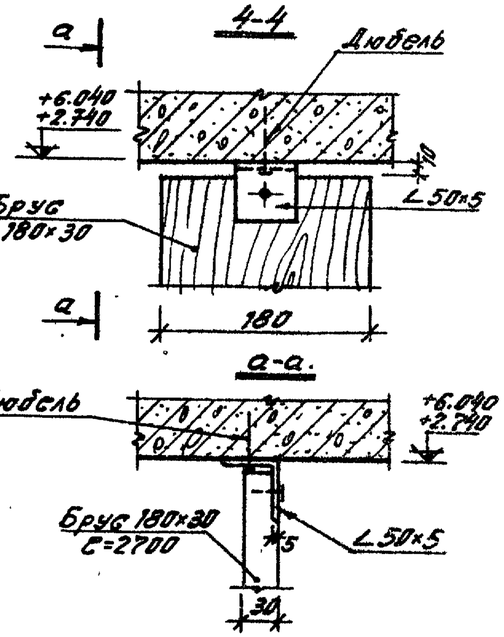

Примечания:


1. Настоящий лист рассматривать совместно с листом СД-24.
2. Декоративная вставка (узел «А») выполнена из сортовой стали. До установки декоративные вставки должны быть очищены металлическими щетками с последующей протиркой скипидаром, затем прогрунтованы, прошпаклеваны и окрашены «под старую бронзу.»
3. Все деревянные элементы декоративной перегородки покрыть бесцветным лаком за 2 раза по профилированной поверхности.


Гл. инженер проекта Шнейдер
Гл. арх. отд. Шнейдер
Гл. арх. пр. Настенко
Разработал Сидорова
Проверил Захарченко
Нач. Яровая

№7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Декоративные перегородки вестибюля и гостиной. Детали и узлы.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-25


Остекленная перегородка фойе.

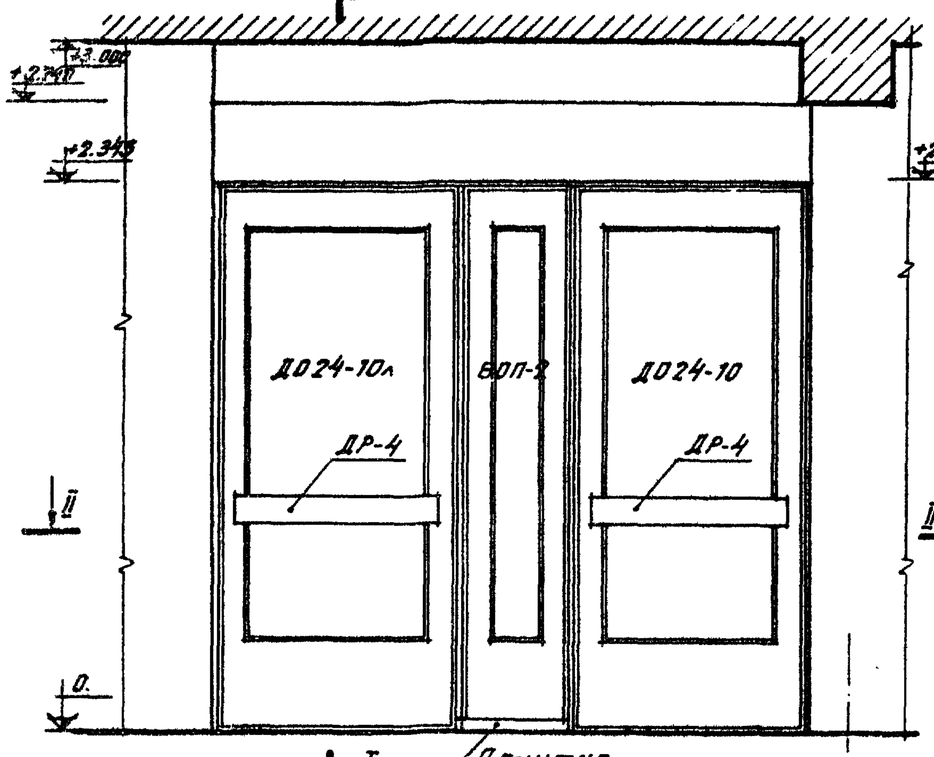


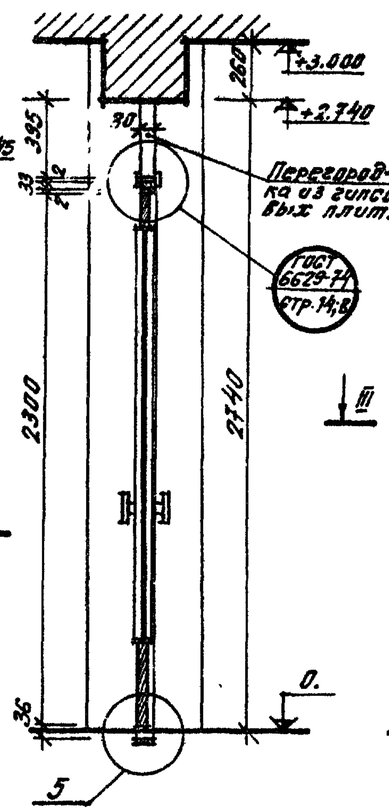

Остекленная перегородка вестибюля.

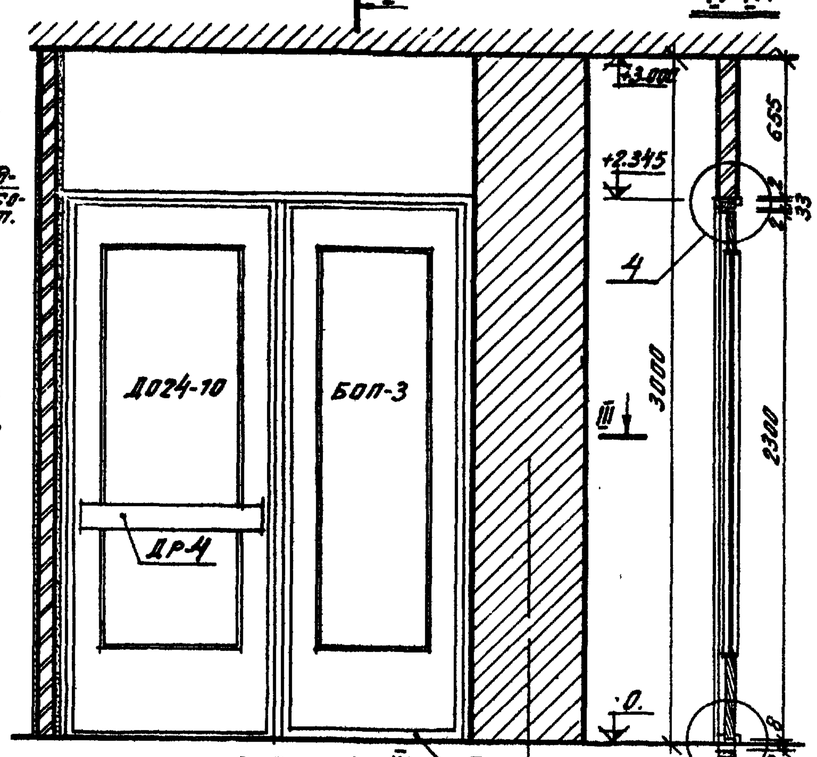

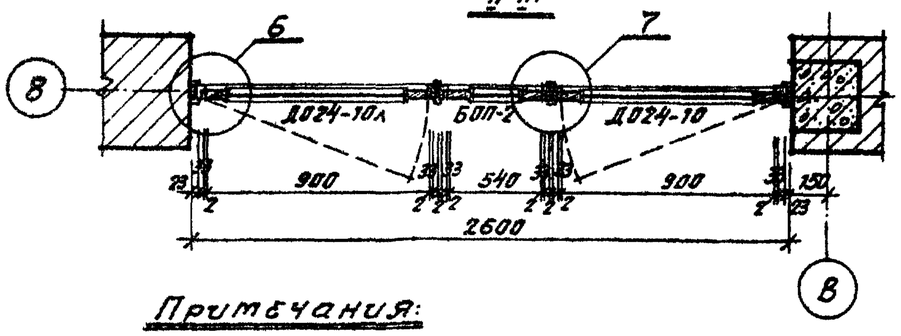

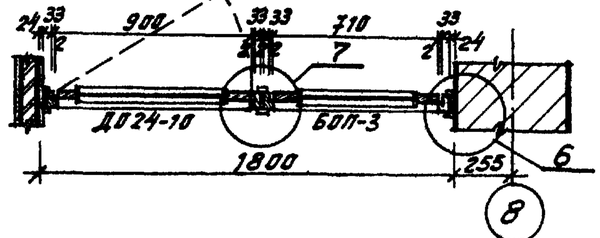

Примечания:

1. Для крепления перегородки в кирпичных стенах заложить деревянные антисептированные пробки 3 шт. по высоте.
2. Деревянные элементы, примыкающие к кирпичным или железобетонным конструкциям, антисептировать.
3. Сводную спецификацию см. лист АР-1, Альб. I.
4. Дверную ручку см. листы СД-15 и КД-11 (Альб. V).
5. Дверные блоки Д024-10 учтены в сводной спецификации столярных изделий по этому (см. Альбом I, лист АР-7).
6. Узлы см. лист СД-28.


Спецификация изделий на 1 перегородку.


Наименование	Марка	Един. изм.	К-во перегор. фойе	К-во перегор. вестиб.
Блок-перегородка	БОП-2	шт.	1	—
Дверная ручка	ДР-4	-"-	4	2
Наличник тип 3	—	п.м	24.30	17.90
Блок-перегородка	БОП-3	шт.	—	1

№ 7019/IV

Гип	Укр НИИПграждансельстрой	Рук. отдела	Рук. арх. отд.	Гл. арх. пр.	Рук. гр. ОПС	Рук. гр. инж.	Разработал	Проверил	Контролер	Согласовано:	Кулагин	Бретин	Шпейнберг	Нестеров	Заварченко	Онкелес	Кухтарева	Ягодная

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Остекленные перегородки фойе и вестибюля.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-26

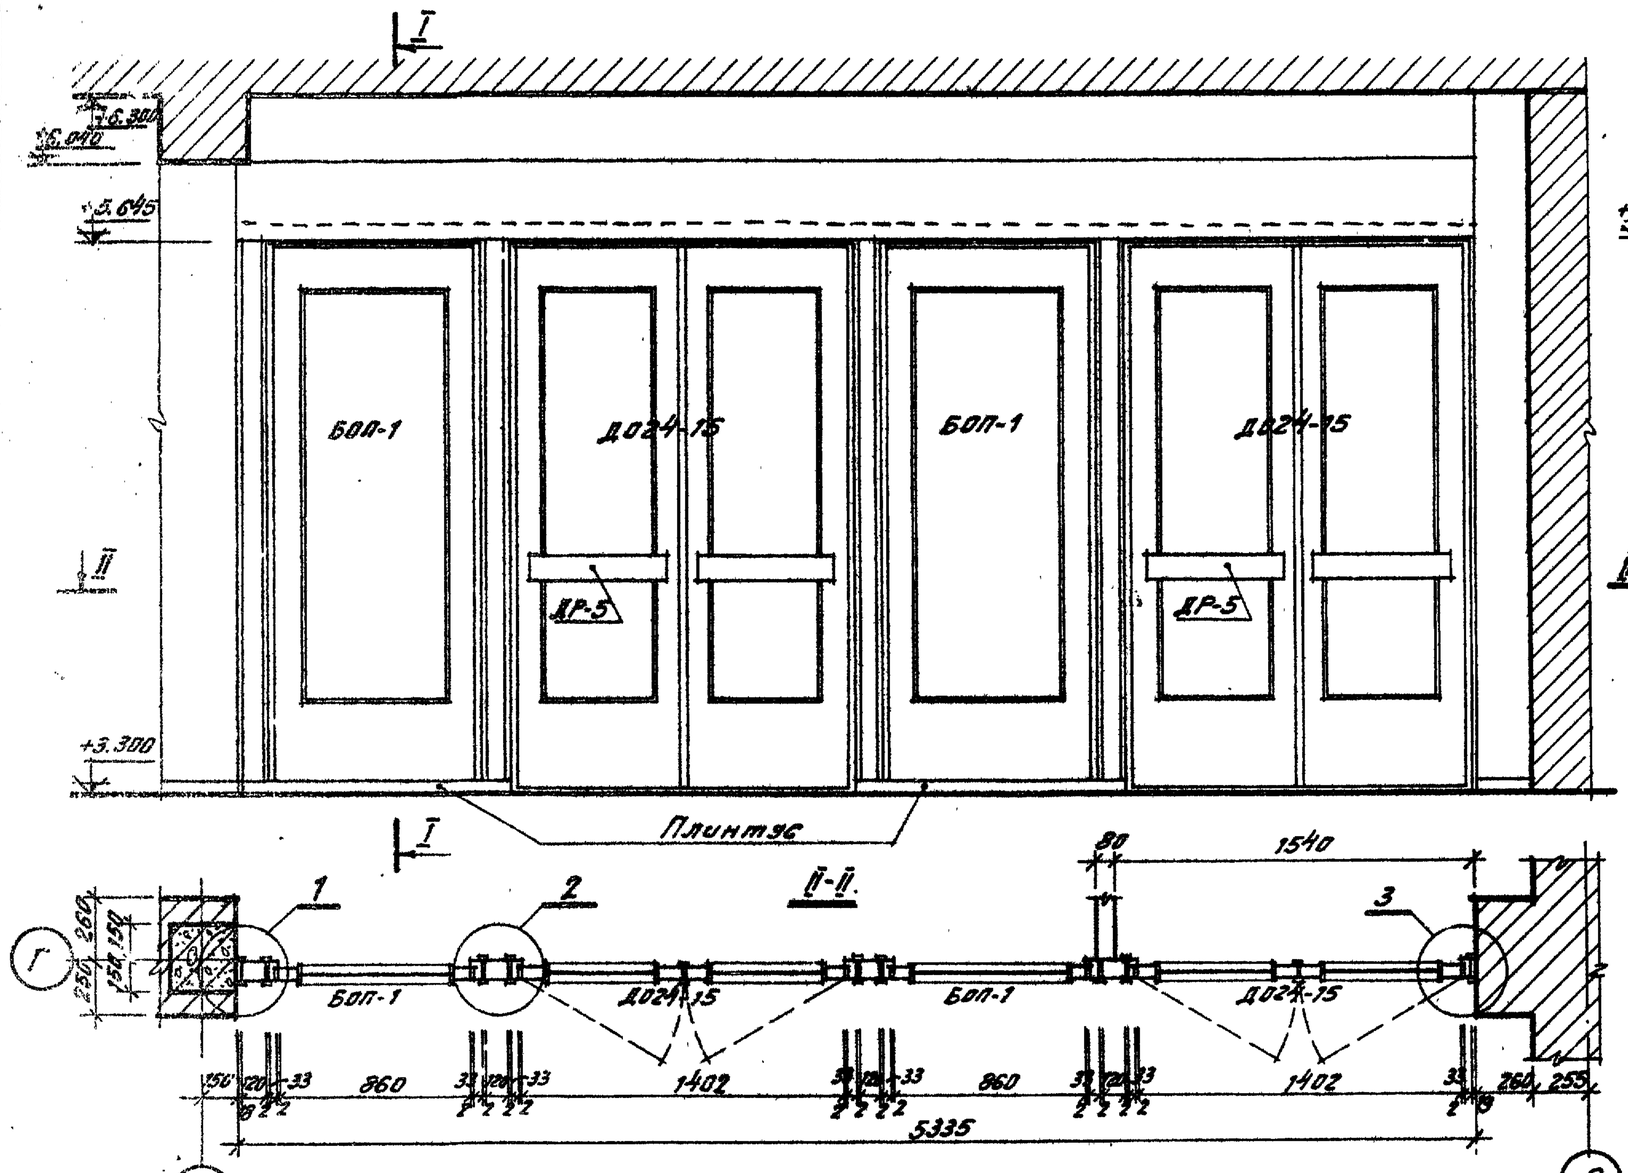

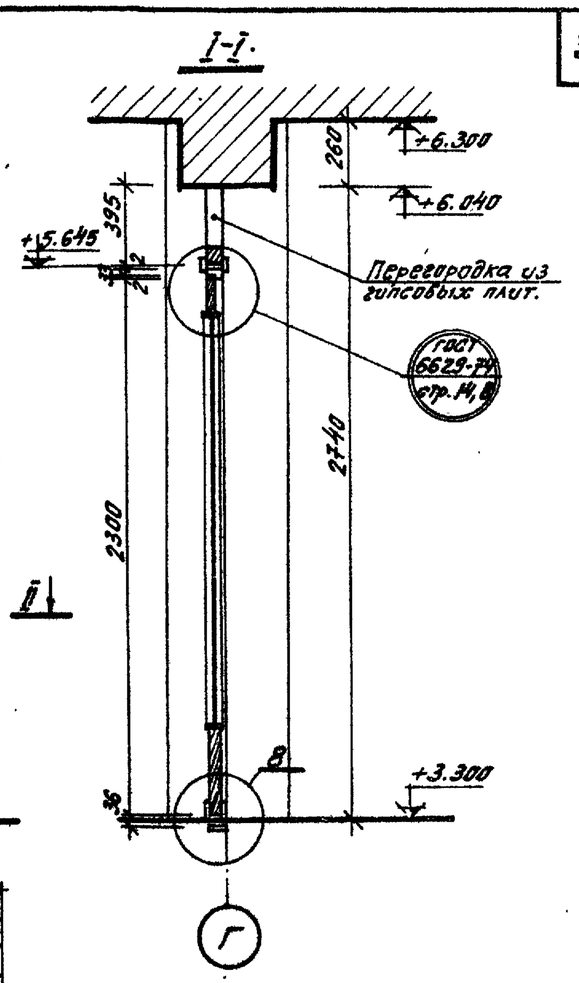

Спецификация изделий на одну перегородку.

Наименование	Марка	Един. измер.	К-во
Блок перегородки	БОП-1	шт.	2
Дверные ручки	ДР-5	-"-	8
Стойки перегородки 120×74×2370	—	-"-	4
Наличник тип 2	—	пог.м	30.95
Наличник тип 3	—	-"-	20.20

Примечания:

1. Для крепления перегородки в кирпичных стенах заложить деревянные антисептированные пробки 3 шт. по высоте.
2. Деревянные элементы, примыкающие к кирпичным или железобетонным конструкциям, антисептировать.
3. Сводную спецификацию см. лист АР-1, Альбом I.
4. Узлы см. на листе СД-28.
5. Дверную ручку ДР-5 см. на листах СД-14 и КД-12 (Альбом V).
6. Дверные блоки ДО24-15 учтены в сводной спецификации столярных изделий (см. Альбом I, лист АР-9).

Согласовано:

Рук. отдела — Бурлаченко
Гл. инж. об. — Ананьев
Гл. инж. пр. — Зорькая

Рук. отдела — Бурлаченко
Гл. инж. об. — Ананьев
Гл. инж. пр. — Зорькая

Рук. группы — Ефимов
Гл. инж. об. — Шишкин
Гл. инж. пр. — Шестеров

Рук. группы — Ефимов
Гл. инж. об. — Шишкин
Гл. инж. пр. — Шестеров

Укр. НИИПТ-организация-разработчик.


N7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Остекленная перегородка библиотеки.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-27


Согласовано:

Рук. гр. арх. Скуратовская
Рук. гр. инж. Зверечкина
Разработал Янтелес
Проверил Скуратовская
Н.контроль Яровая
Рук. отдела Еремин
Гл. арх. отд Штейнберг
Гл. арх. пр. Нестерова
Укр НИИП-гражданстройпроект


1

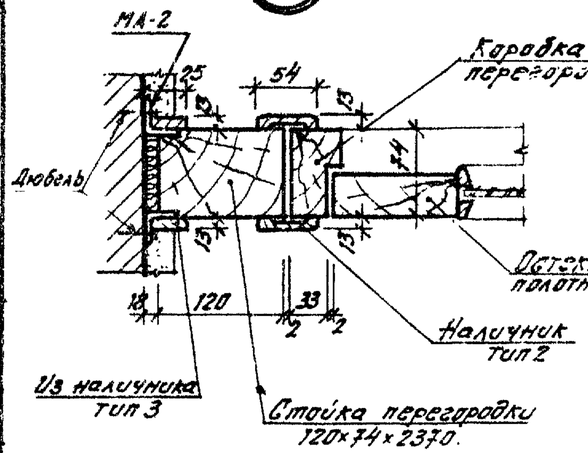


2

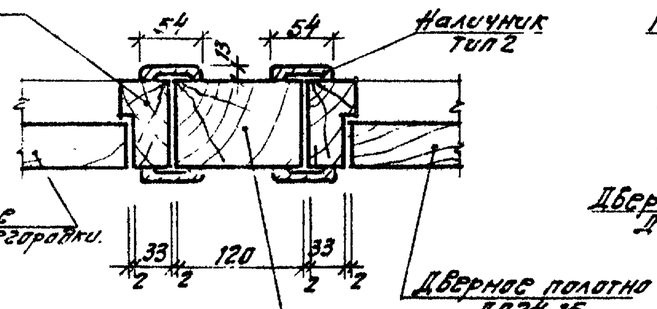


3

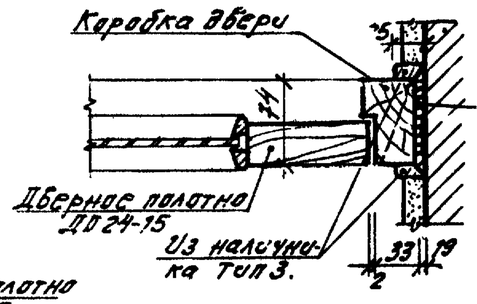


4

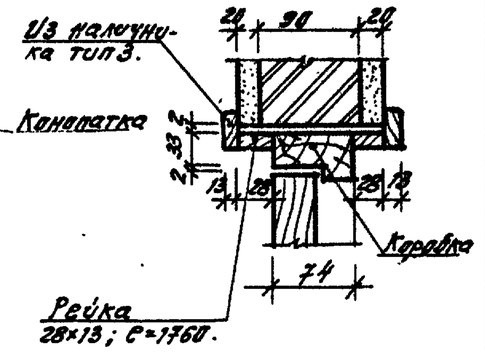


5

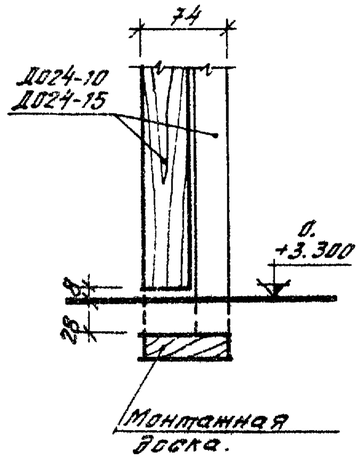


6

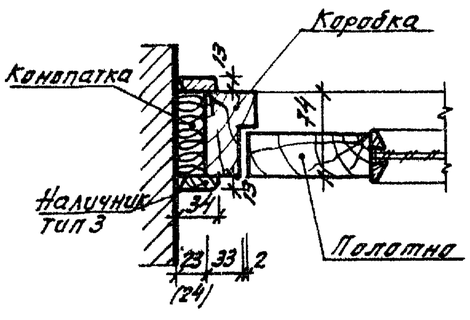

7

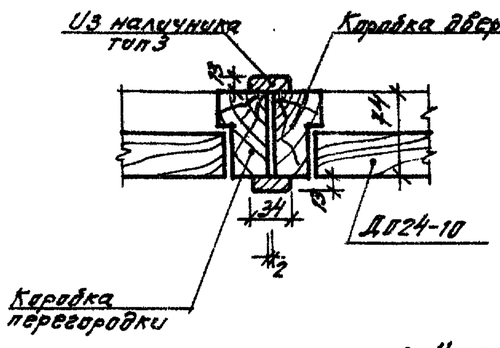

8

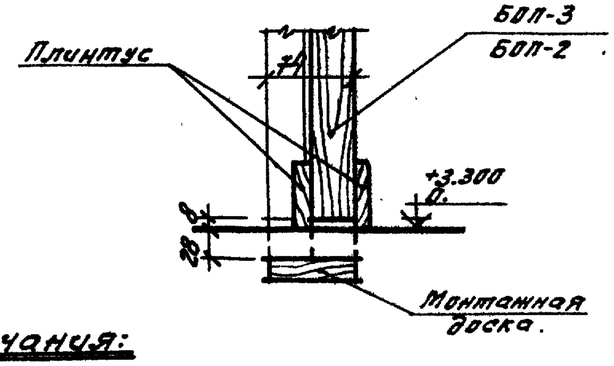



Примечания:


1. Настоящий лист рассматривать совместно с листами СД-26, СД-27.
2. Размер в скобках (узел „б") дан для остекленной перегородки вестибюля.

N7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Узлы остекленных перегородок.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-28

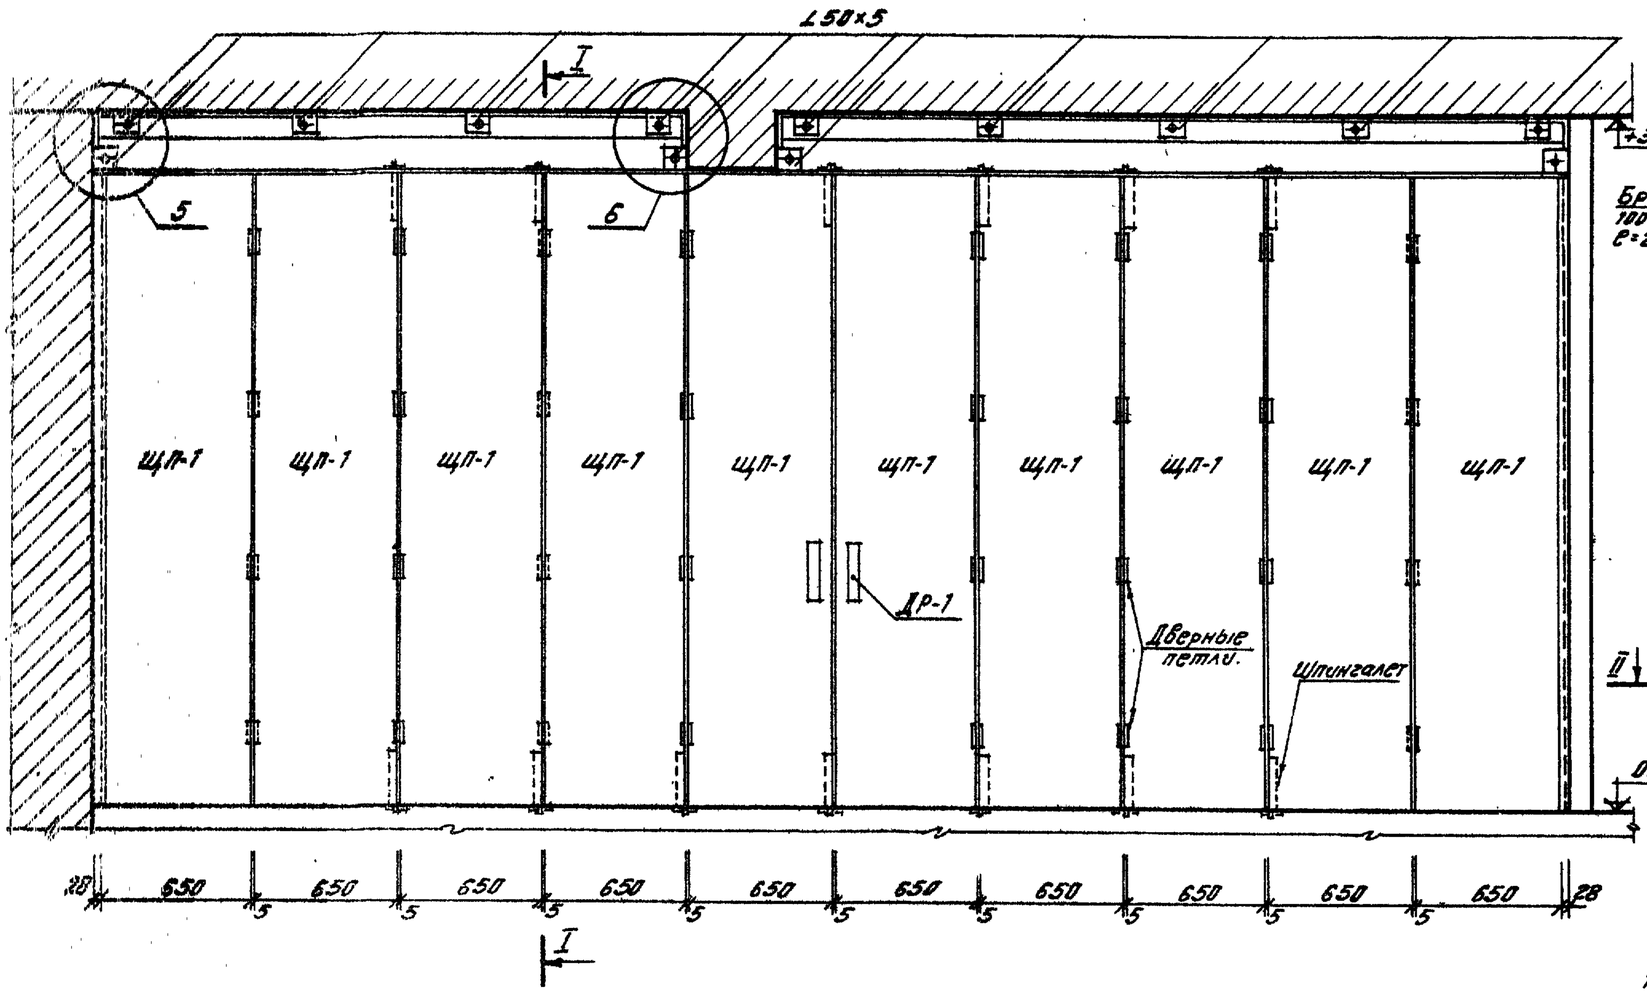

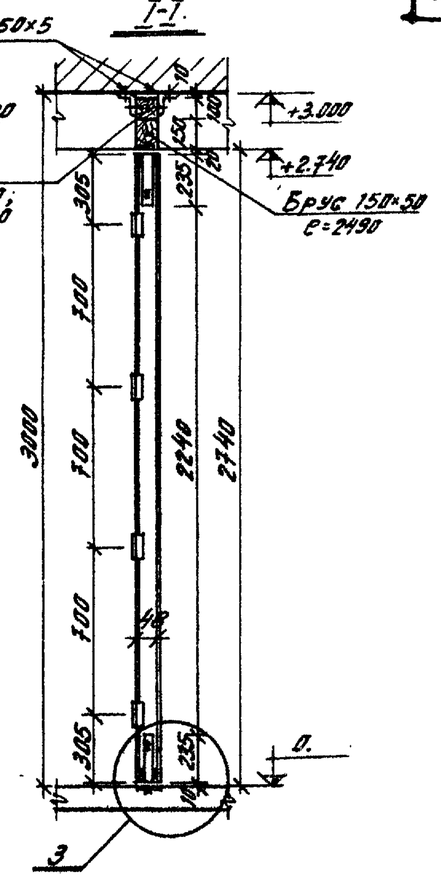

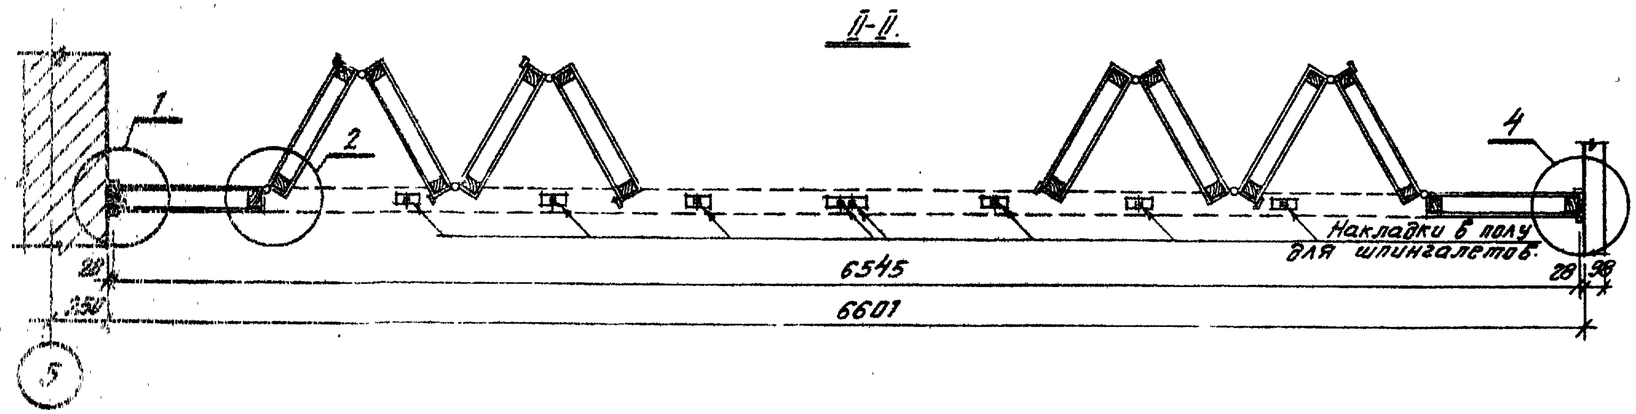



Примечания:

1. Настоящий лист рассматривать совместно с листом АР-7 (Альбом I) и СК-31.
2. Спецификации столярных и металлических изделий см. на листе СК-31.
3. Отверстия в полу для шпингалетов делать по месту при установке щитов перегородки.
4. Ручку ДР-1 см. лист КД-2, Альбом V.
5. Все деревянные элементы и щиты перегородок покрыть бесцветным лаком по проолифленной поверхности.

№7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Газобетонная перегородка в артистической.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV.	Лист СК-29

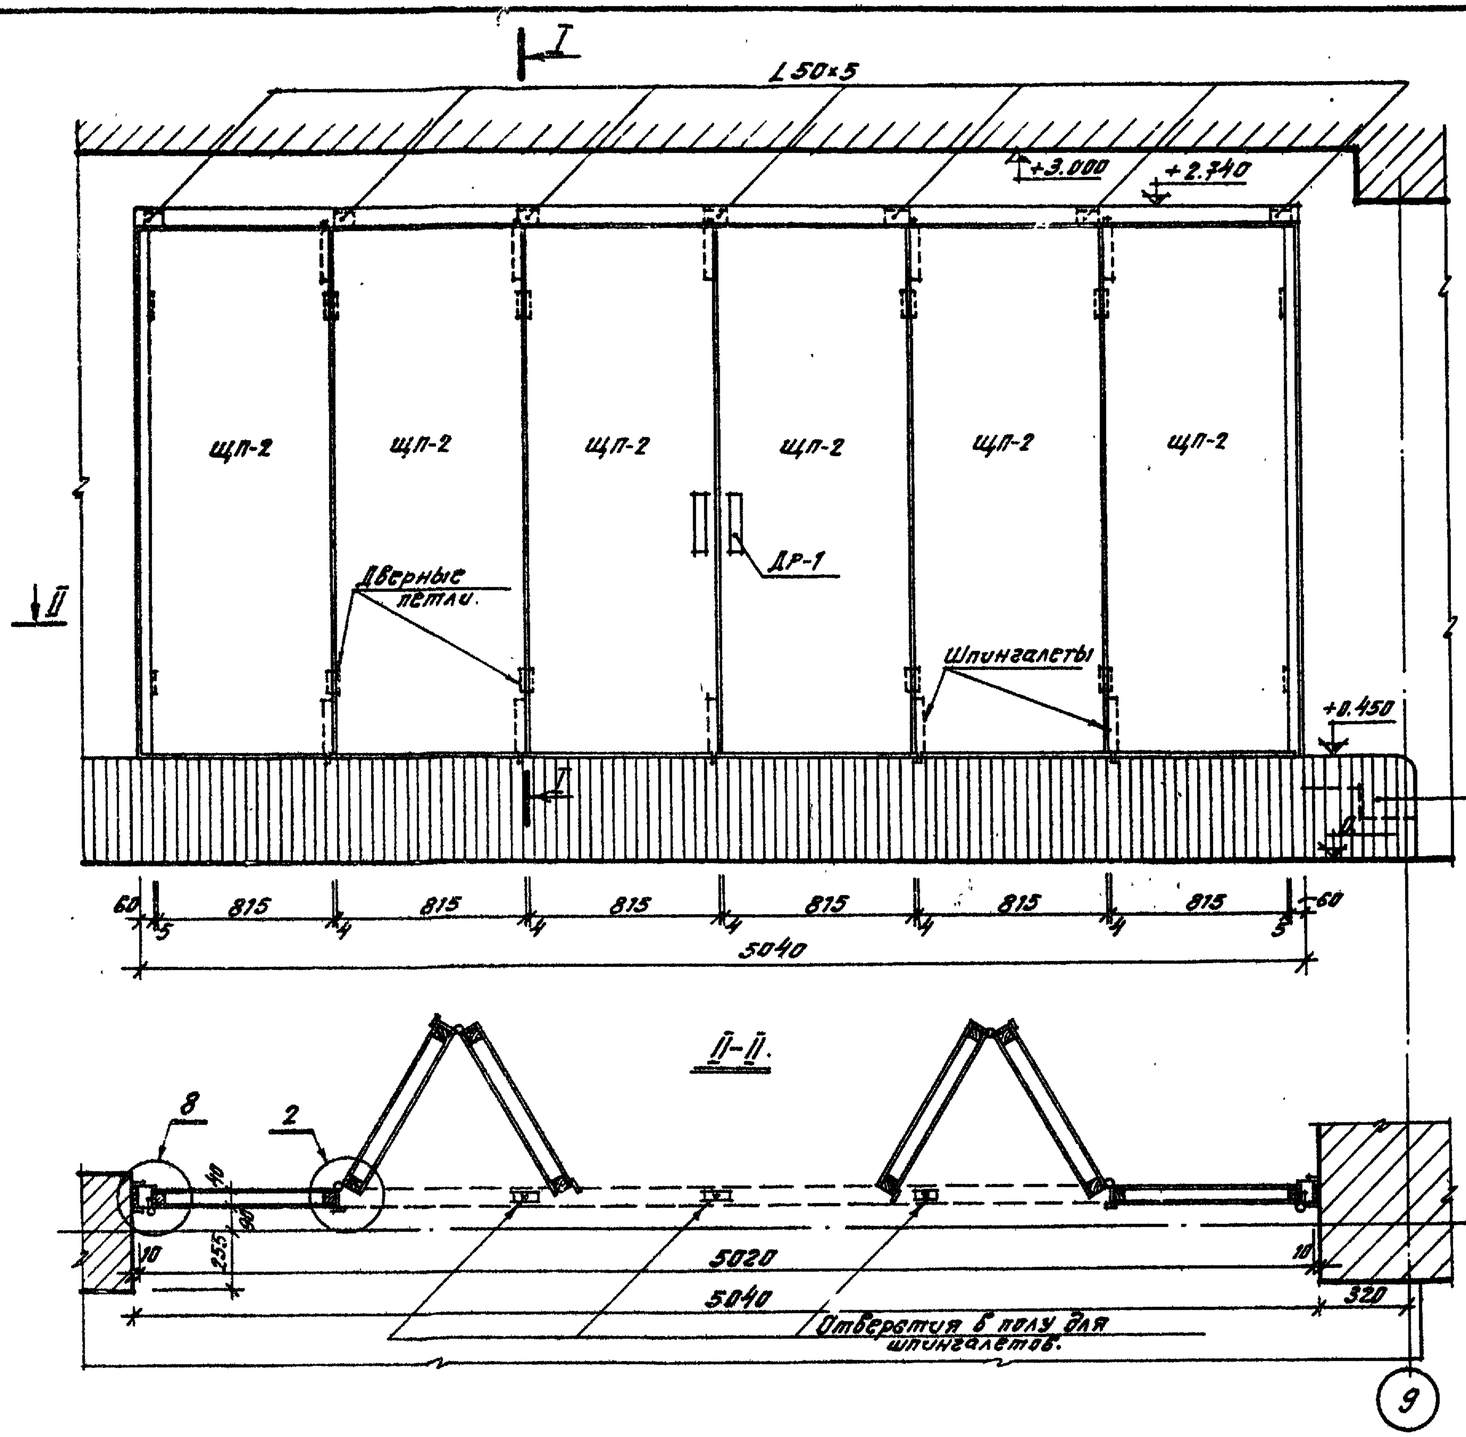

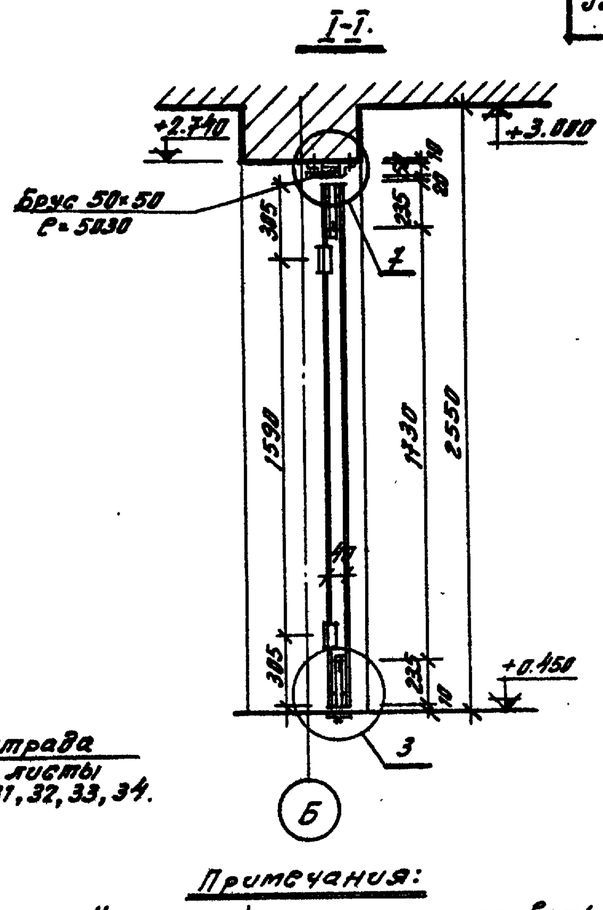

Примечания:


1. Настоящий лист рассматривать совместно с листом АР-6 (Альбом I) и СД-31.
2. Спецификации столярных и металлических изделий см. на листе СД-31.
3. Отверстия в полу для шпингалетов делать по месту при установке щитов перегородки.
4. Все деревянные элементы и щиты перегородок покрыть бесцветным лаком по проолифленной поверхности.
5. Ручку ДР-1 см. лист КД-2, Альбом V.


Гип. отдела Ефетин
Гл. арх. отд Шпингберг
Гл. арх. пр Нестеров


Укр НИИПромгражданстельпроект.


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Разборная перегородка эстрады.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-30


№7019/IV

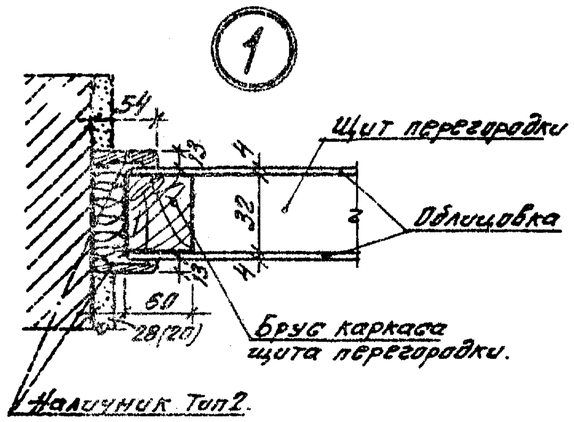


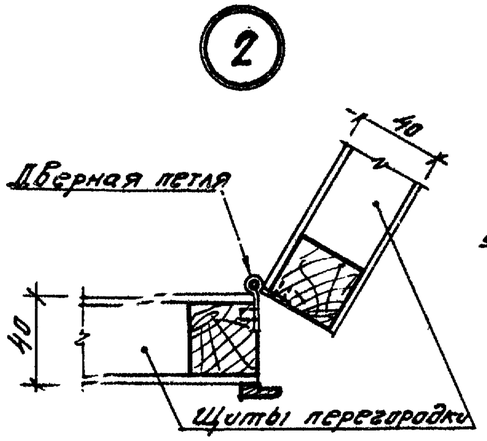


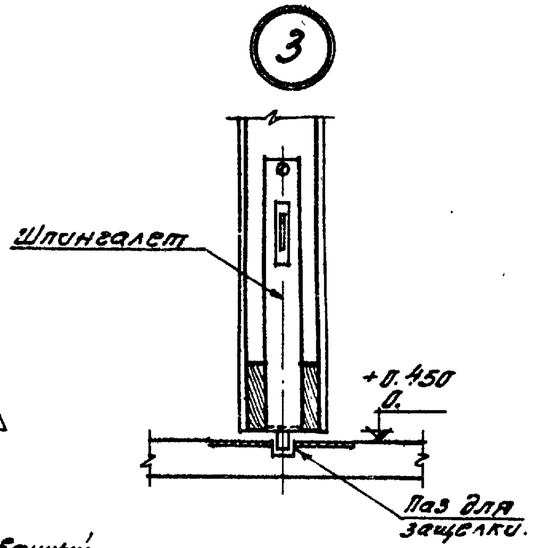


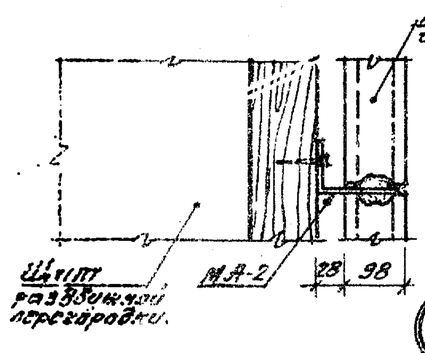


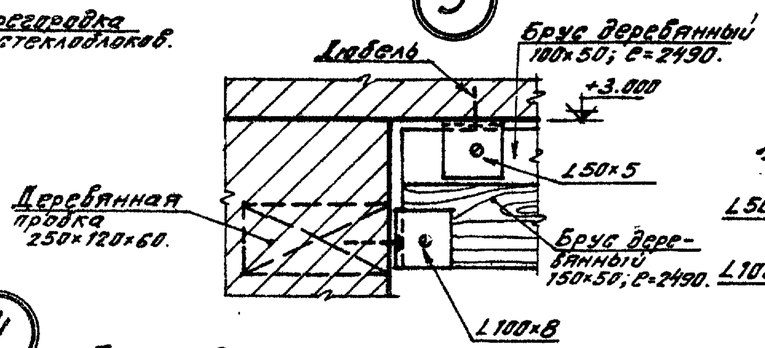

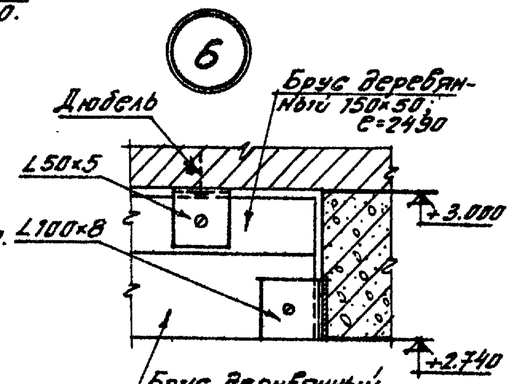

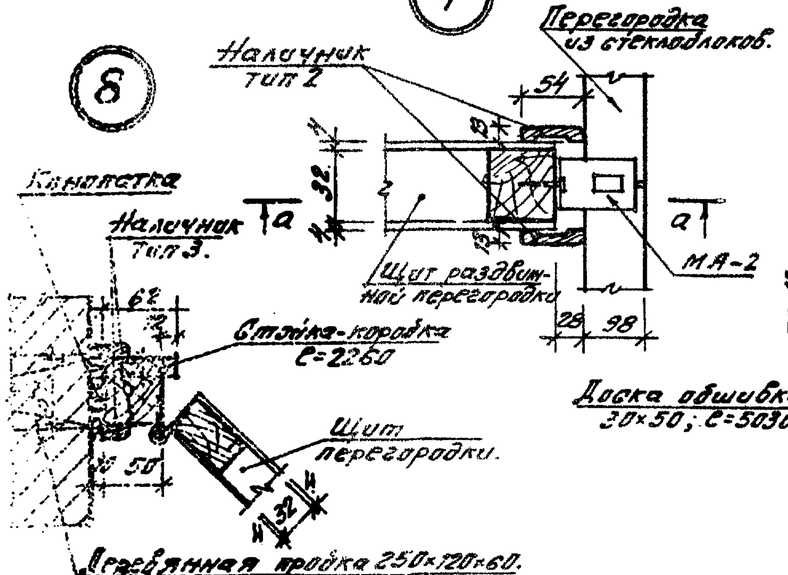

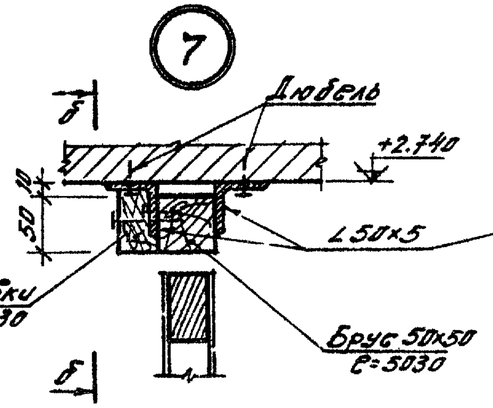

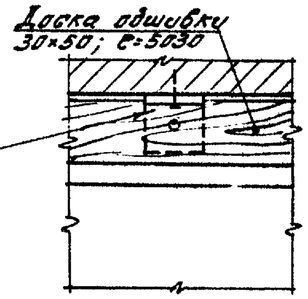

Спецификация изделий на 1 перегородку

Наименование	Марка	Ед. изм.	Колич. артистич.	Колич. на эстрадe
Щиты перегородки	ЩП-1	шт.	10	—
Брус деревянный 150х50; ℓ=2490	—	-"-	1	—
Брус деревянный 100х50; ℓ=2490	—	-"-	1	—
Брус деревянный 100х50; ℓ=3590	—	-"-	1	—
Брус деревянный 150х50; ℓ=3590	—	-"-	1	—
Наличник тип2	п.м		10.96	9.44
Дверные ручки	ДР-1	шт.	4	4
Щиты перегородки	ЩП-2	-"-	—	6
Брус деревянный 50х50; ℓ=5030	—	-"-	—	1
Доска обшивки 30х50; ℓ=5030	—	-"-	—	1
Стойка-коробка 54х62; ℓ=2260	—	-"-	—	2

Наименование	К-во шт. в артистич.	К-во шт. на эстрадe	ГОСТ или № листа пр-та
L 100х8; ℓ=100	26	—	ГОСТ 8509-72
L 50х5; ℓ=100	—	14	— " —

Примечания:


1. Для крепления перегородки в кирпичных стенах заложить деревянные антисептированные пробки 4 шт. по высоте.
2. Деревянные элементы, прилегающие к кирпичным или железобетонным конструкциям, антисептировать.
3. Сводную спецификацию см. Альбом I, лист КР-1.
4. Настоящий лист рассматривать совместно с листами СД-29 и СД-30.
5. Дверные ручки см. Альбом V, лист КД-2.

N 7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Узлы раздвижных перегородок. Спецификации.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-31

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Фасад.

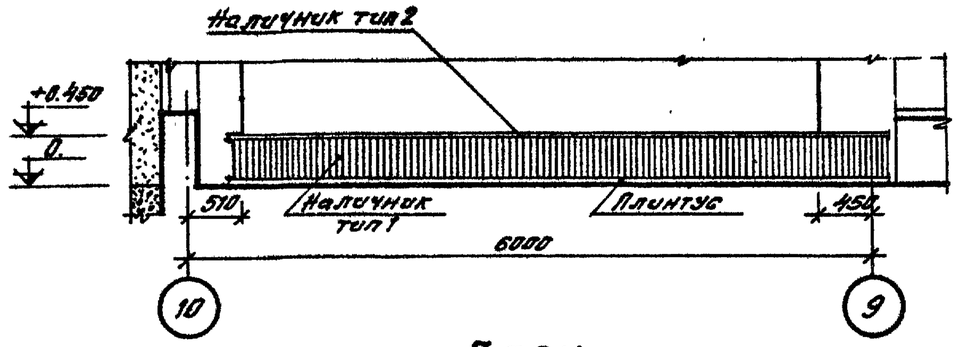

Вид сбоку.

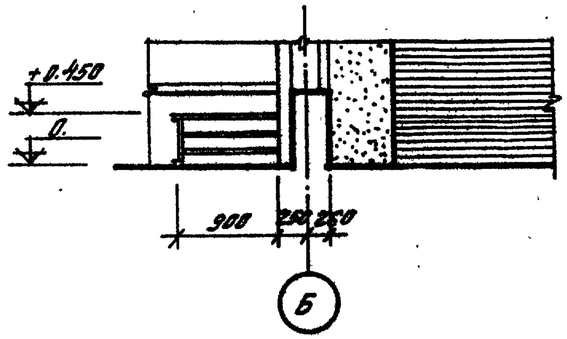

План.

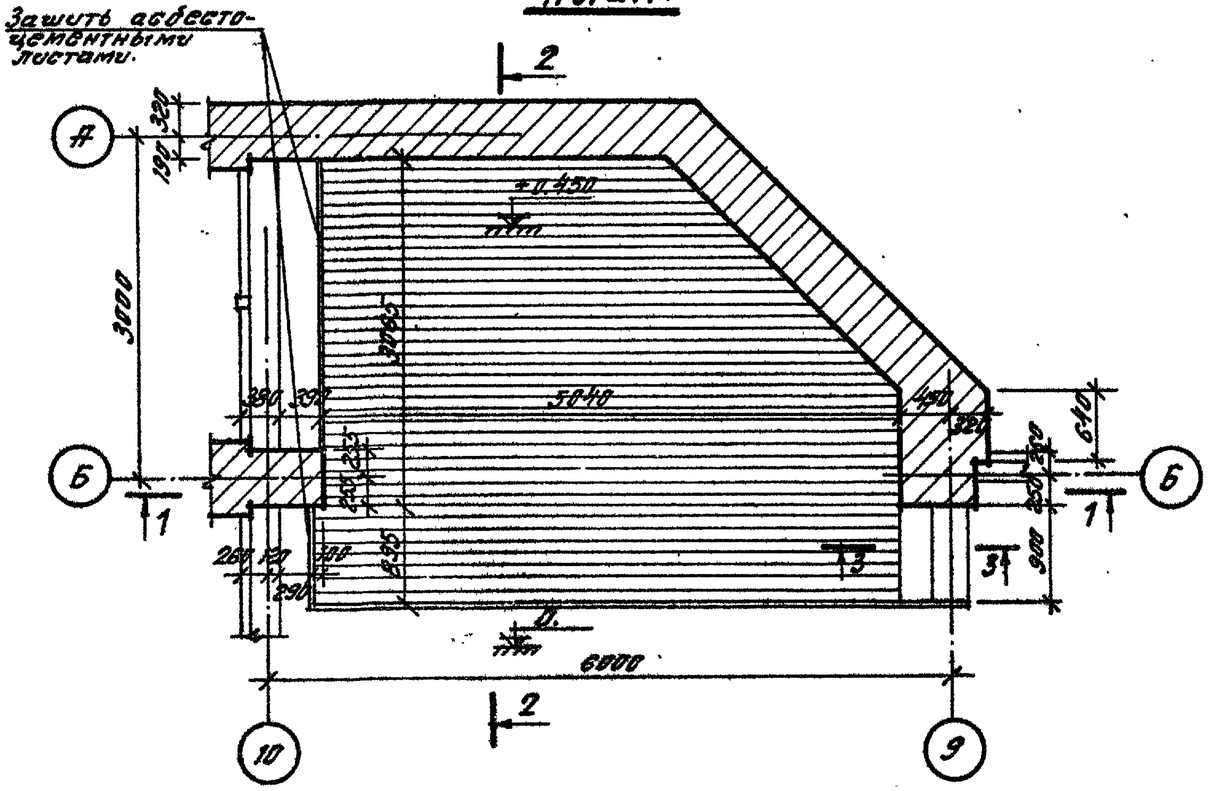

Примечания:

1. Монтаж эстрады производить до оштукатуривания поверхностей стен.
2. Доски пола эстрады и ступени выполнять строганными без окраски.
3. Боковую обшивку эстрады производить с последующим покрытием лаком за 2 раза по прошлифованной поверхности.
4. Раздвижная перегородка условно не показана, см. на листе СД-30.
5. Настоящий лист рассматривать совместно с листами АР-6 (Альбом I); СД-33, СД-34; СД-35.


N7019/IV

Гип. арх.	Кулагинская	Стр. согласовано:
Рук. гр. арх.	Захаренкова	
Рук. гр. спец.	Бородавко	
Гл. арх. отд.	Кулагинская	
Гл. арх. пр.	Яровая	
Рук. отдела	Афремин	
Гл. инж. отд.	Шнейберг	
Гл. арх. пр.	Насперов	
	Калиберда	

Укр НИИПгражданстройпроект


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Эстрада фойе. Фасады, план.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-32

План.

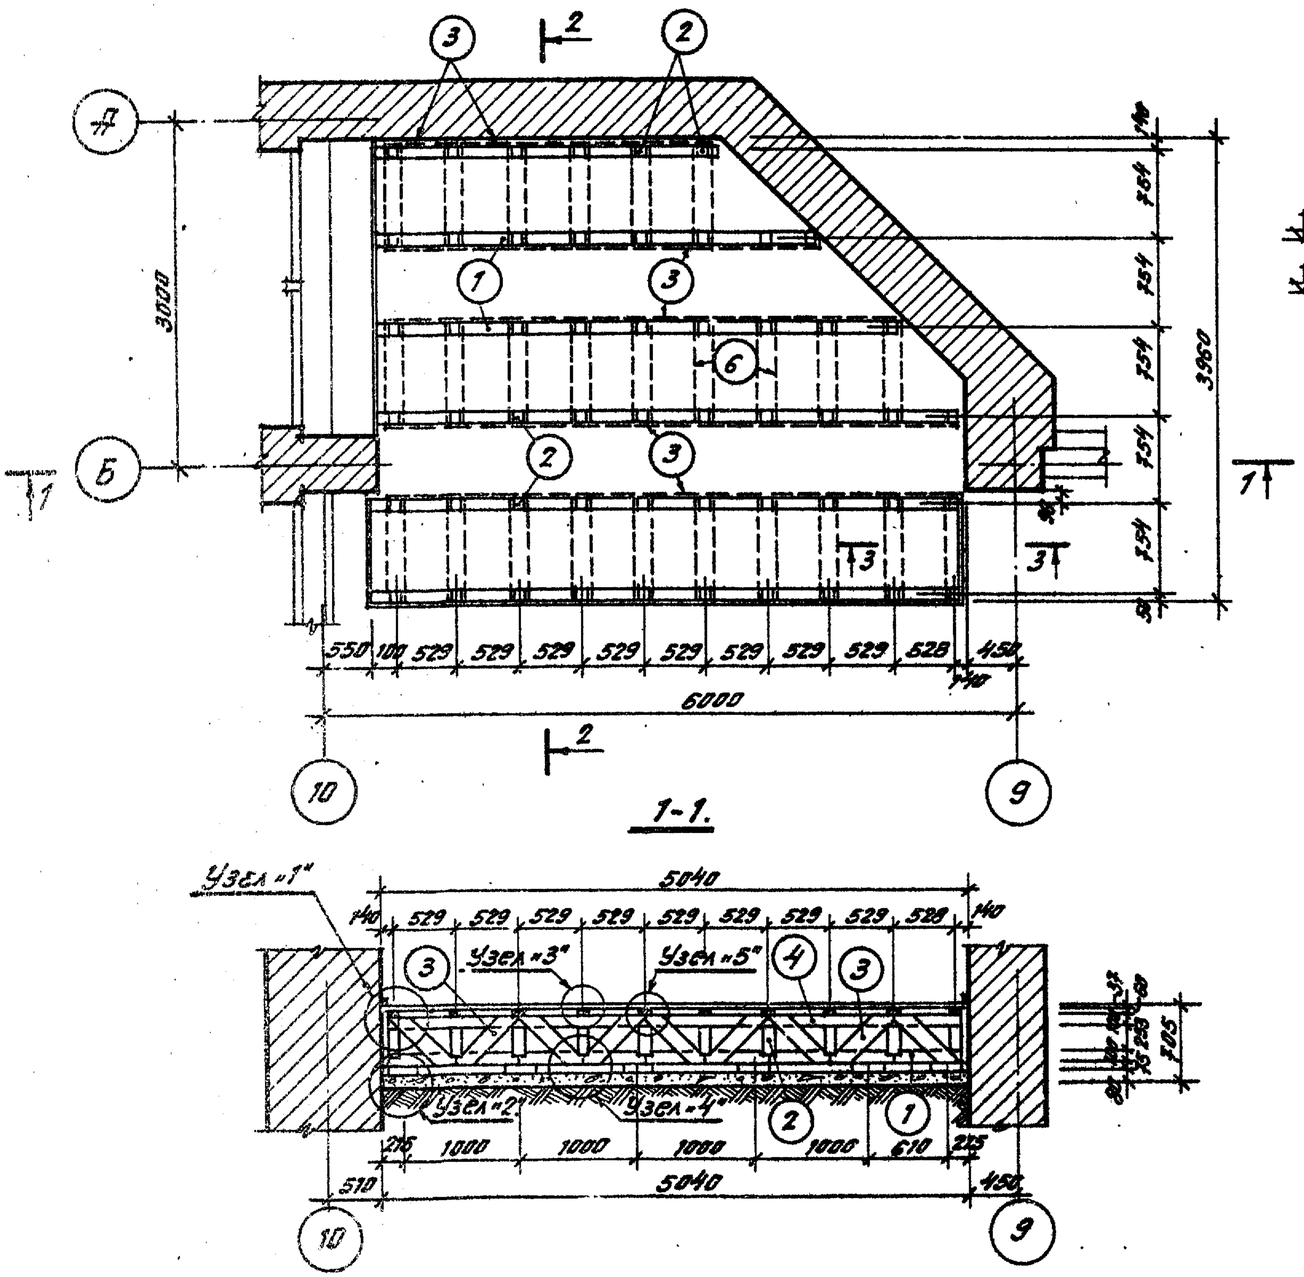

1-1.

2-2.

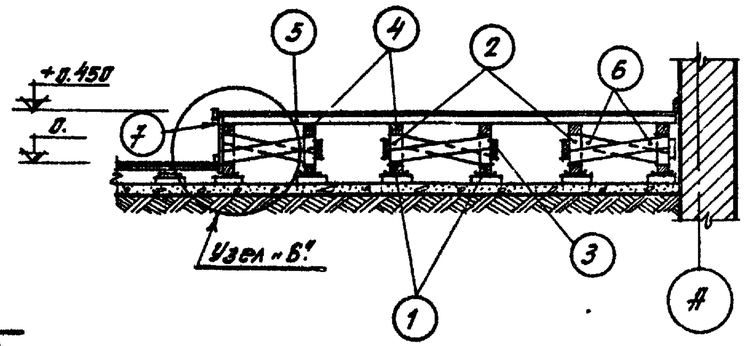

Примечания:

1. Лесоматериал для эстрады — сосна II категории с влажностью до 20%.
2. Элементы эстрады, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, изолировать прокладкой из 2-х слоев толя.
3. Все деревянные элементы эстрады антисептировать.
4. Пиломатериалы взяты по ГОСТ 8486-66, деревянные погонажные изделия по ГОСТ 8242-75.
5. Настоящий чертеж рассматривать совместно с листами СД-32; СД-34; СД-35

Гипрокультурно-зрелищное строительство

Гл. инж. проекта	Заславский		
Рук. группы	Брагинский		
Гл. инж. отд.	Разумовская	Ткаченко	Зарецкий
Гл. арх. отд.	Шпильберг	Шпильберг	Ярцева
Рук. архитектурной группы	Ершин	Ершин	Нестерова
Гл. арх. пр.	Шпильберг	Шпильберг	Капирова

N 7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Эстрада фойе. Устройство пола. План. Сечения 1-1 и 2-2.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-33


Согласовано:

Рук. др. арх. Кучмаевская
Рук. др. спец. Заварухина
Разработал Енкелев
Проверил Скатобелев
Н. контр. Ярова


Рук. отдела Ефимин
Гл. арх. пр. Ильинчев
Гл. арх. пр. Нестеров
Утв. Ильинчев
Утв. Скатобелев

Укр НИИПградостроительства

3-3.

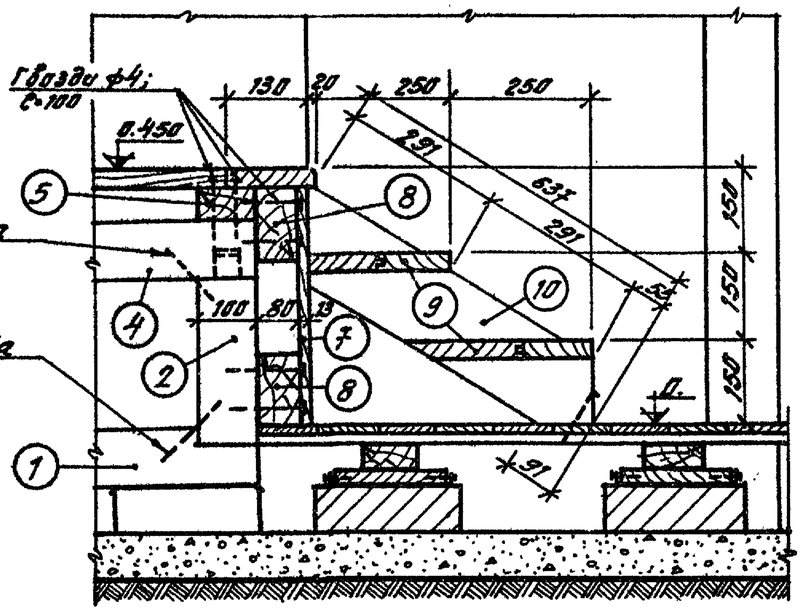

4-4.

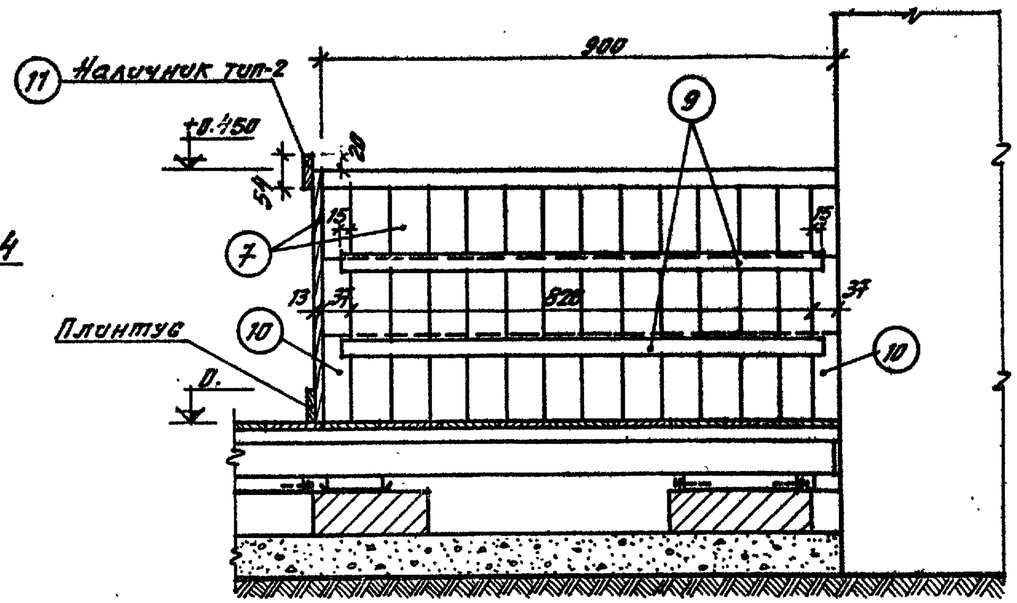

Примечание:


Настоящий лист рассматривать совместно с листами СД-32, СД-33 СД-35.


Спецификация деревянных элементов.


NN поз.	Наименование элемента.	Категория	Длина мм	Сечение b×h	К-во, шт.	Общая длина, м.	Кубатура, м³
1	Лежень	II	п.м.	100×100	—	26.50	0.265
2	Стойка	II	283	100×100	53	15.00	0.15
3	Связи	II	648	40×150	38	24.63	0.147
4	Прогон	II	п.м.	100×100	—	26.50	0.265
5	Лаги	II	-"-	100×60	—	36.20	0.22
6	Связи	II	900	40×150	49	44.10	0.264
7	Обшивка из наличника Тип 1.	II	п.м.	—	—	36.00	—
8	Деревянный брус	II	900	80×150	2	1.80	0.021
9	Доски ступеней	II	п.м.	37×130	—	4.28	0.02
10	Тетива	II	637	37×150	2	1.274	0.007
11	Наличник тип 2	II	5650	п.м.	—	5.65	—


N 7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Эстрада фойе. Сечения 3-3 и 4-4. Спецификация деревянных элементов.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-34

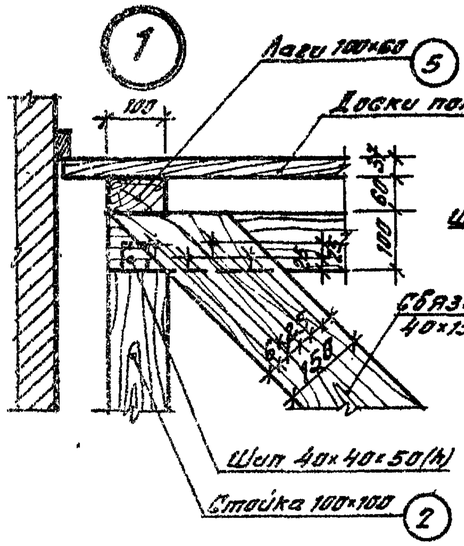


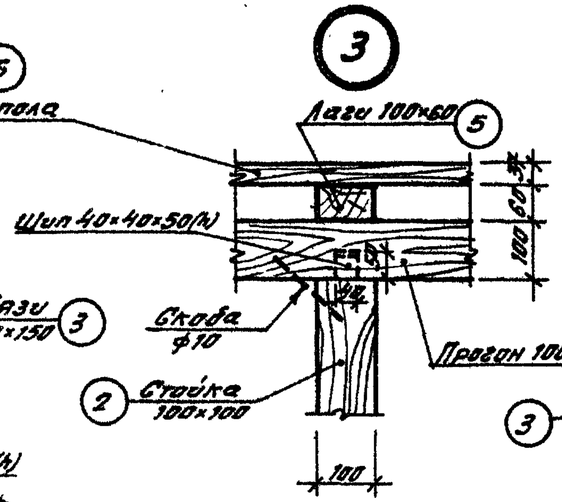

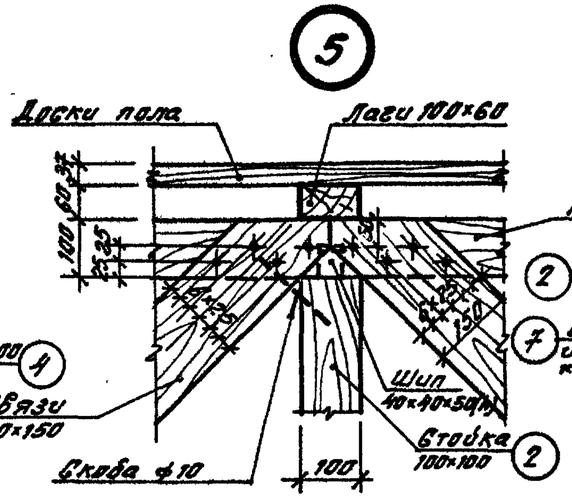

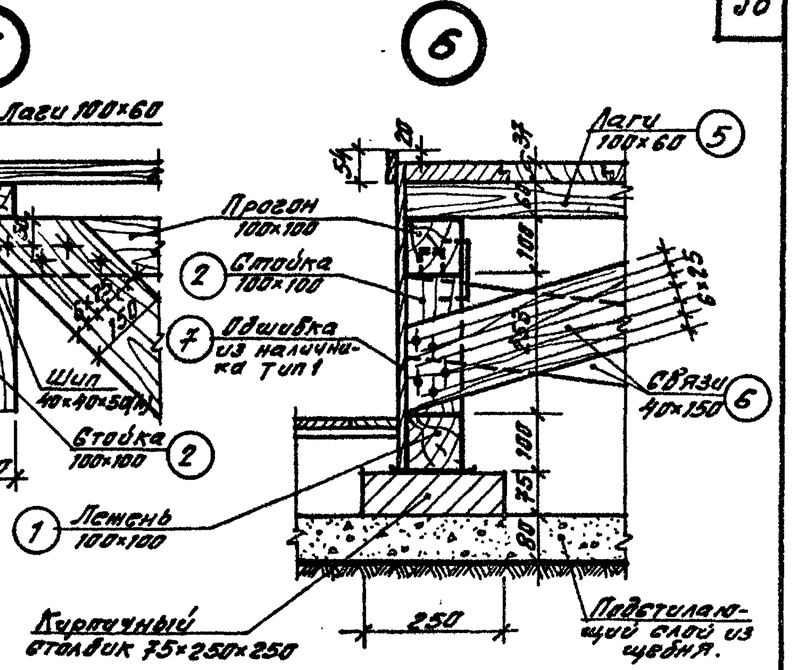

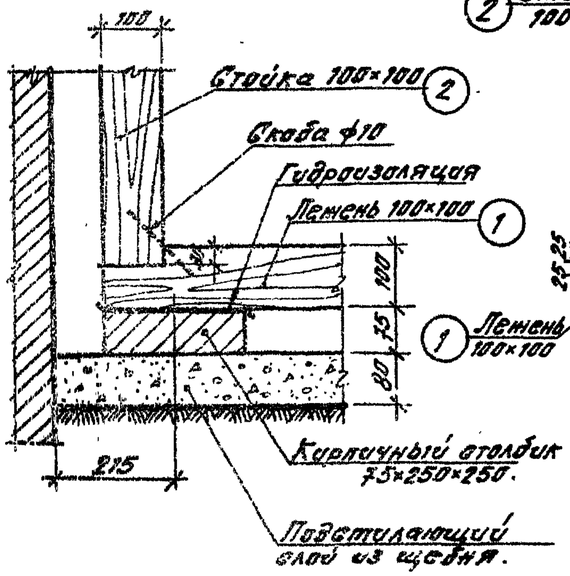

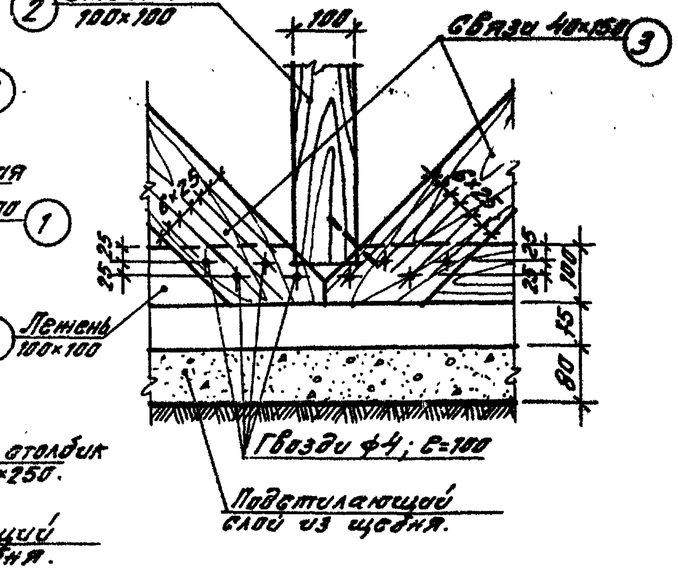

Примечание:

Настоящий чертеж рассматривать совместно с листами СД-32, СД-33, СД-34.

Ук. гл. арх. Брегин
Рук. гр. арх. Шлейфер
Гл. спец. Нестеров
Гл. инж. пр. Колоярова

Укр НИИПроект


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Эстрада фойе. Узлы.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV.	Лист СД-35

№ 7019/IV


Гл. инж. проекта Куратовский
Гл. арх. проекта Захаренко
Гл. арх. отд. Онкелис
Рук. отдела Захаренко
Рук. гр. Ярцева
Рук. гр. Брегман
Разработал Штейнберг
Проверил Нестеров
Копировал

Госгражданпроект

План лаг ступенчатого пола помоста в классе музыки.

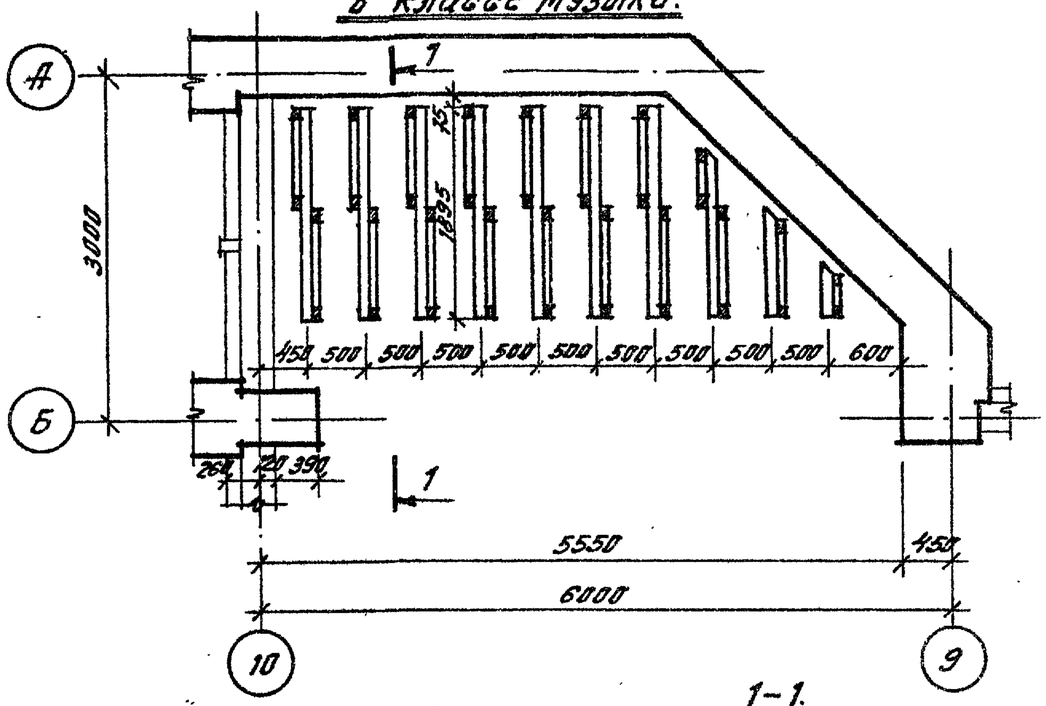


1-1.

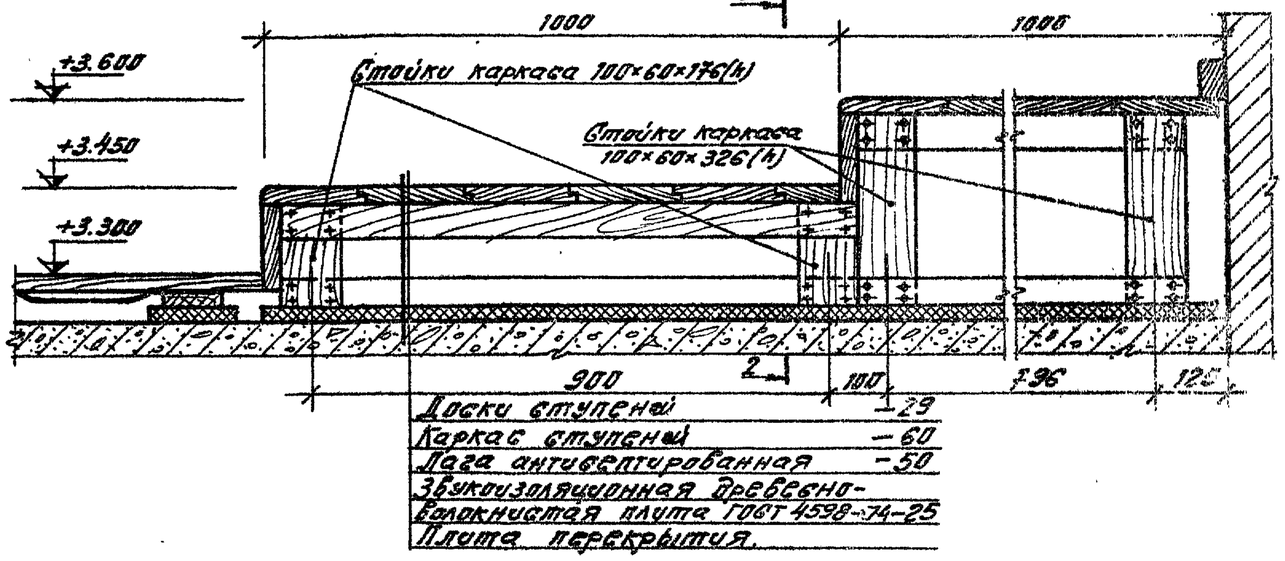


Доски ступеней	29
Каркас ступеней	60
Лага антисептированная	50
Звукоизоляционная древесно-волокнистая плита ГОСТ 4598-74-25	
Плита перекрытия.	

План помоста в классе музыки.

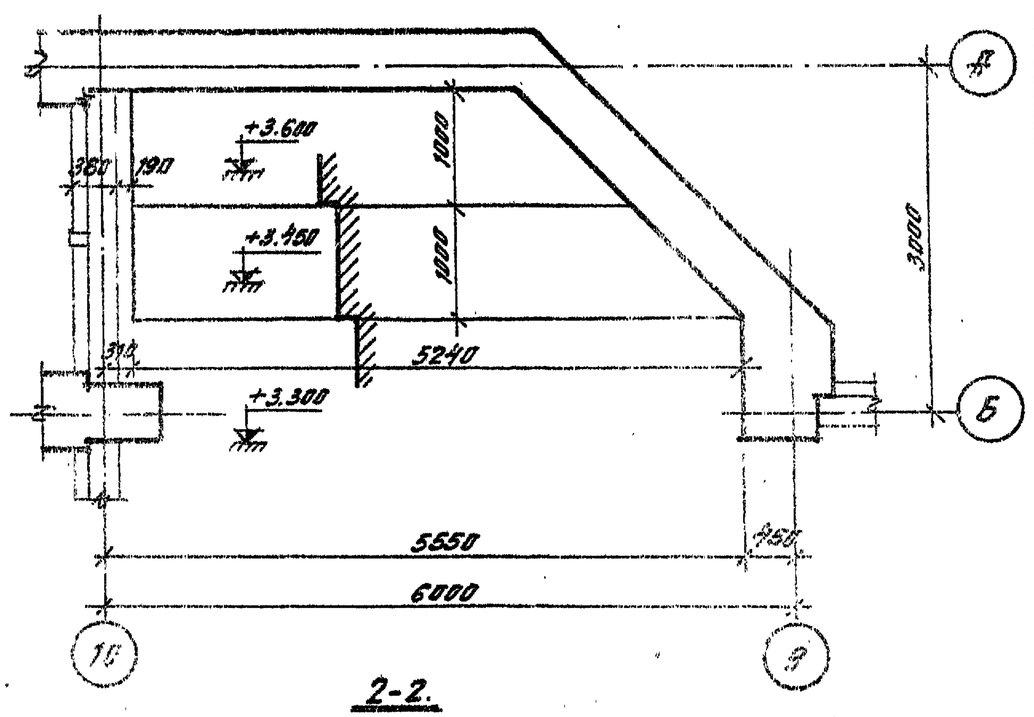

2-2.

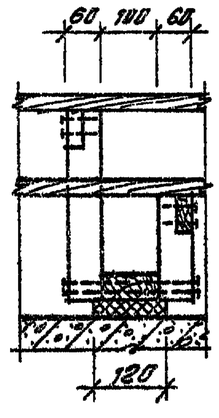

Объем древесины.

Каркас ступеней	0.062 м³
Лаги	0.102 м³
Изоляционные древесно-волокнистые плиты, ГОСТ 4598-74	2.11 м³
Стойки каркаса	0.527 м³

Примечание:


Деревянные элементы, соприкасающиеся с кирпичной кладкой и железобетоном, изолировать прокладкой из 2-х слоев толя.

№ 70 13/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Помост в классе музыки.	Типовой проект .264-12-155	Альбом IV	Лист СД-36

Госгражданпроект НИИП

Плафон подвесного потолка.

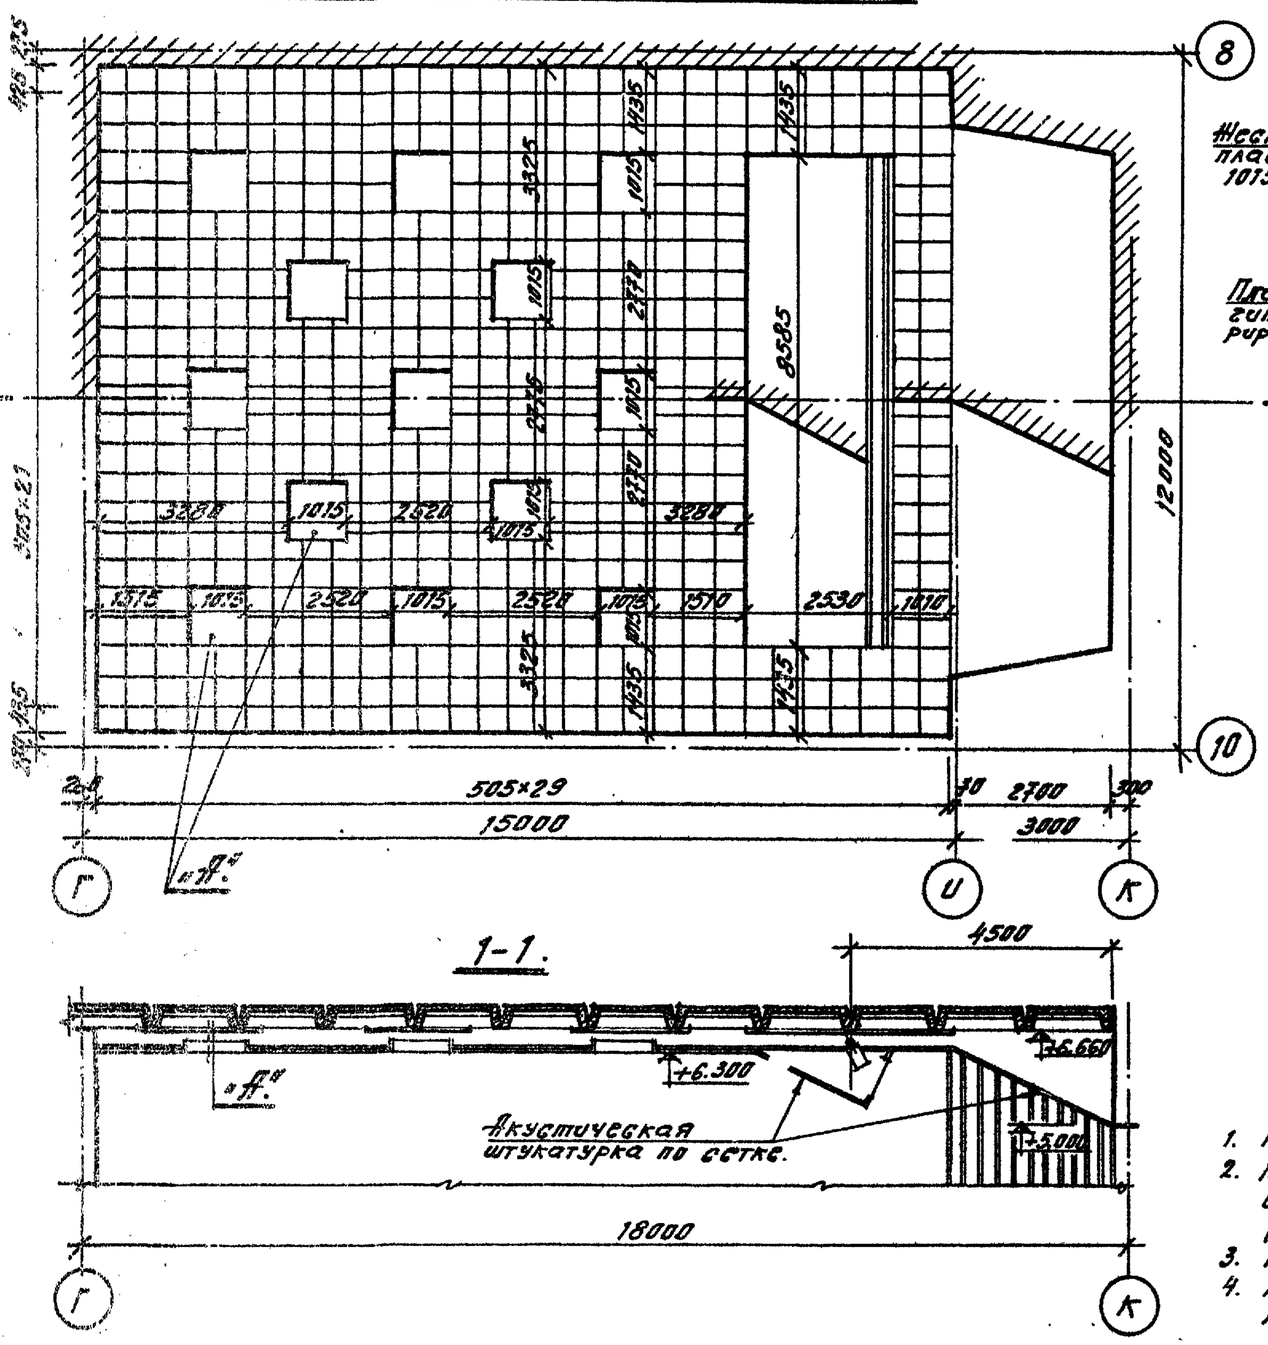

А Светильник.

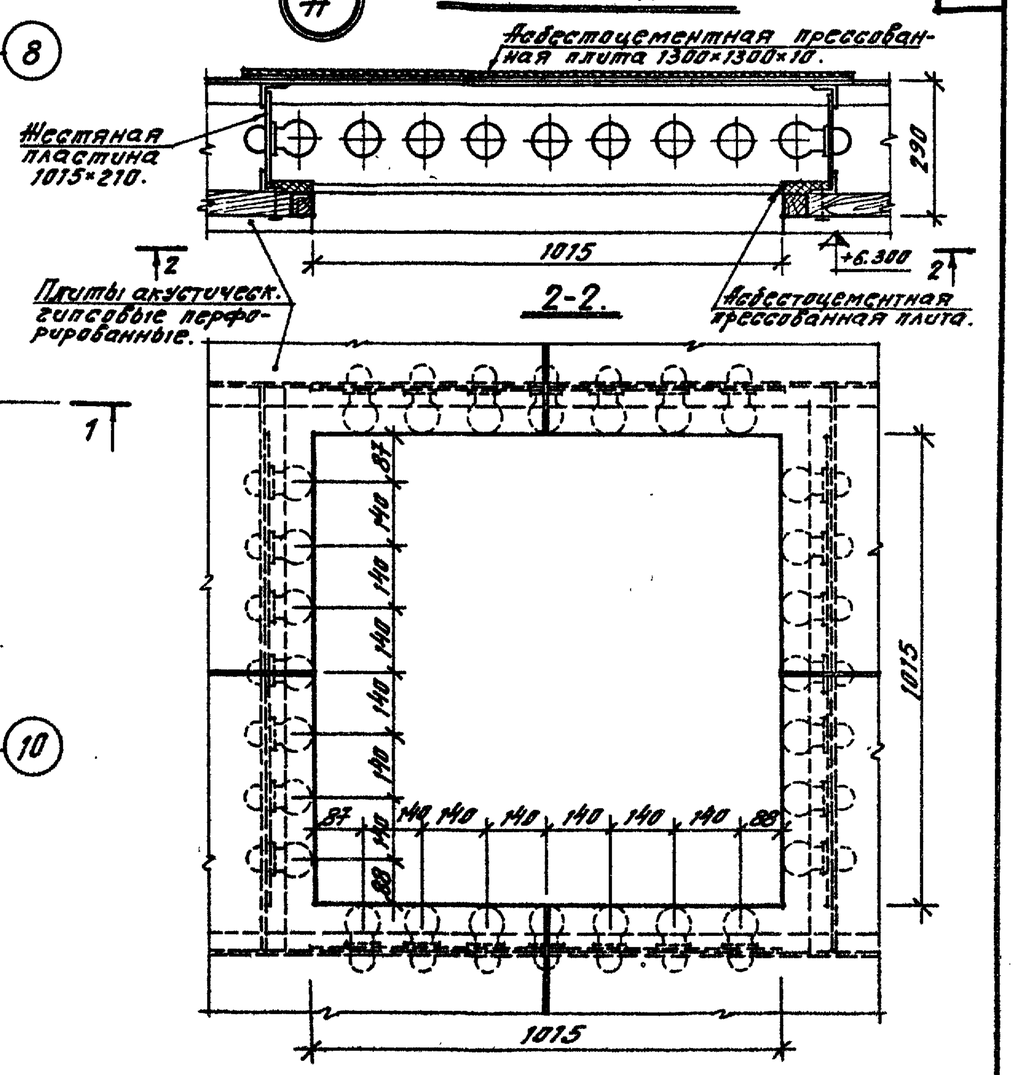

Примечания:


1. Размеры зданы с учетом штукатурки стен (20мм.)
2. Подшивка потолка производится акустическими гипсовыми перфорированными плитами размером 500×500 (ТУ-283-64, группа Ж-15). Шов между плитами – 5мм.
3. Гипсовые плиты крепить шурупами.
4. Монтажную схему несущих конструкций подвесного потолка см. Альбом I, лист КС-20.

N 7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Подвесной потолок в зрительном зале.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV / Лист СД-37

Укрпроектстальконструкция


Барьер оркестровой ямы.

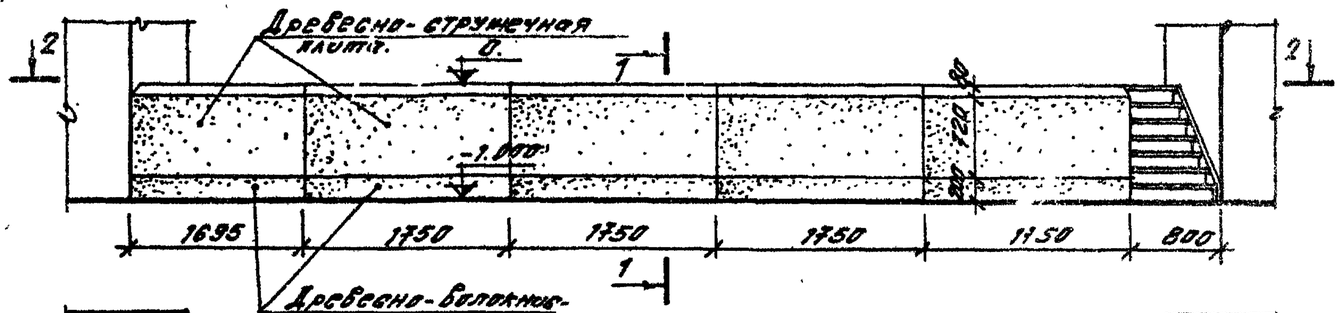


2-2.

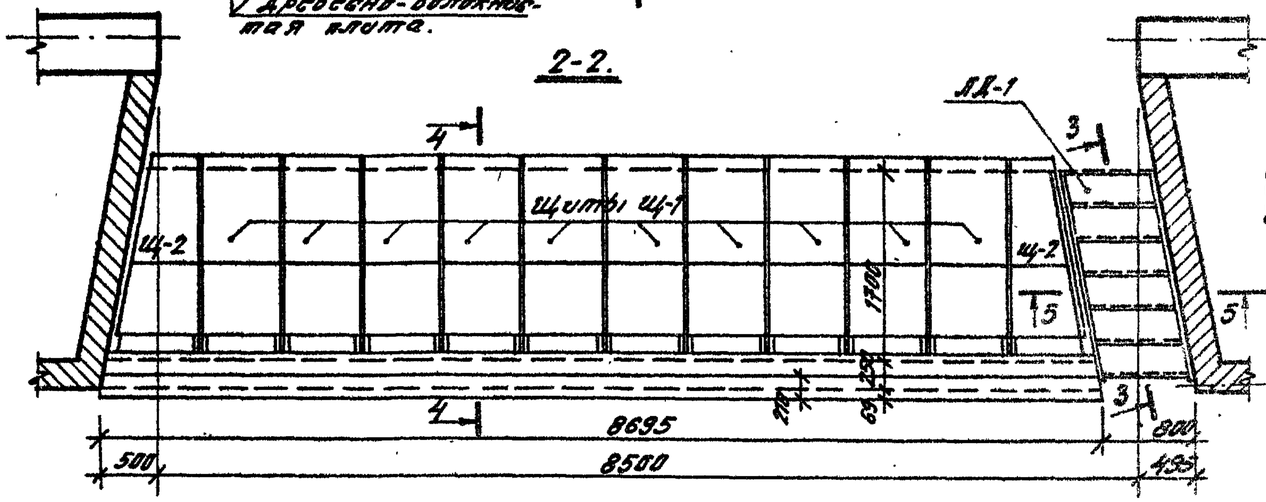

3-3.

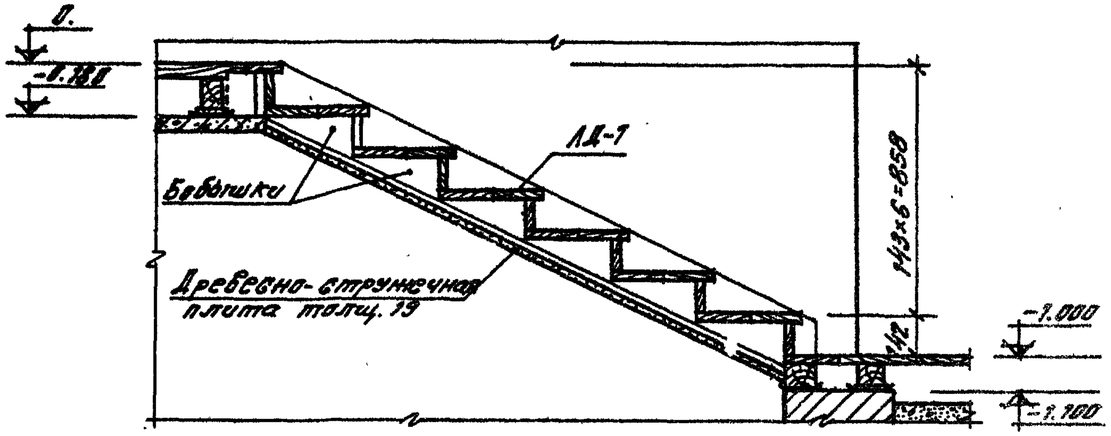

1-1.

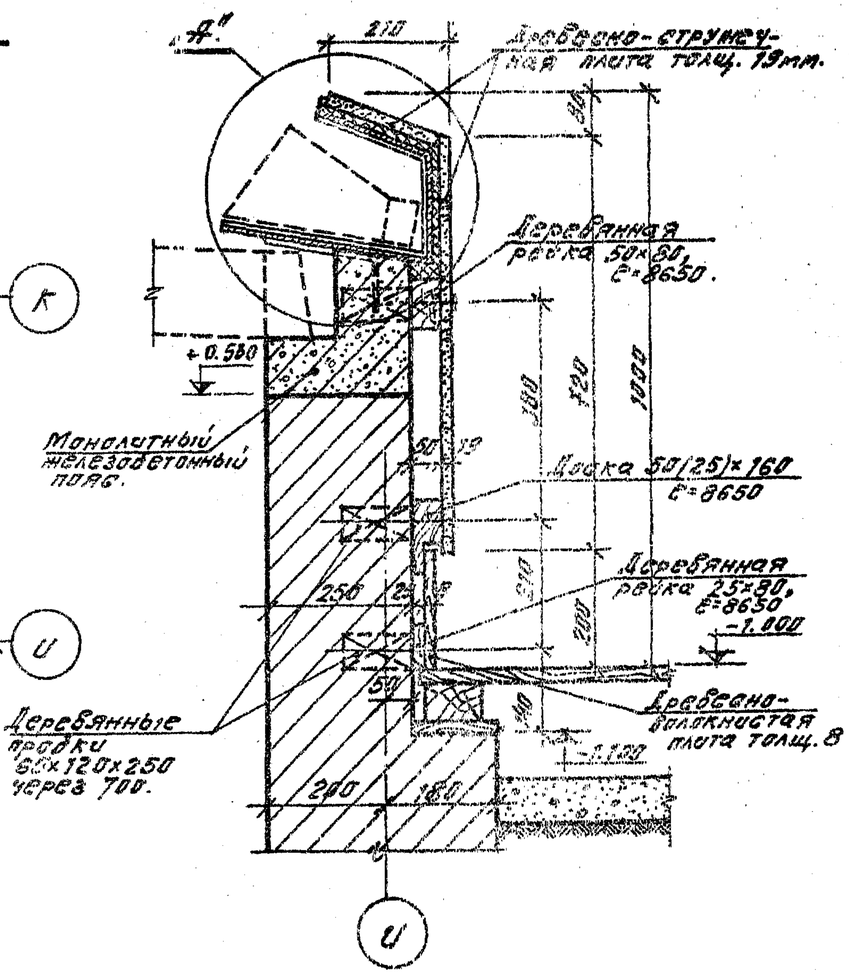

Примечания:


1. Фасадную поверхность древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит покрыть бесцветным лаком.
2. Внутреннюю поверхность короба покрыть белой эмалевой краской.
3. Детали и спецификацию изделий см. лист СД-39

Гл. инж. проекта Журавская
Гл. арх. проекта Захаренко
Рук. группы Белозёрова
Гл. арх. проекта Журавлева
Рук. арх.-пл. гр. Яровая
Рук. гр. арх. Шишкин
Рук. гр. инж. Ефремин
Разработал Шевченко
Проверил Шишкин
Нач. сект. Нагтерев
Рук. группы Ефремин
Гл. арх. проекта Шевченко
Гл. арх. проекта Нагтерев


Укр НИИПгражданселькстрой

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Барьер оркестровой ямы. Перекрытие над оркестровой ямой.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-38


№ 7019/IV

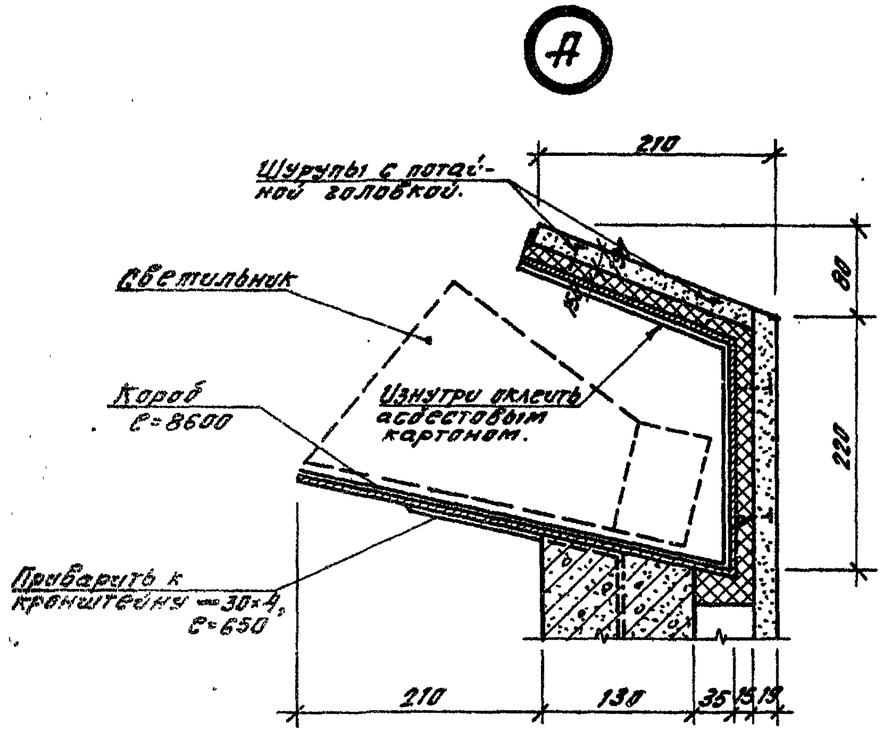


4-4.

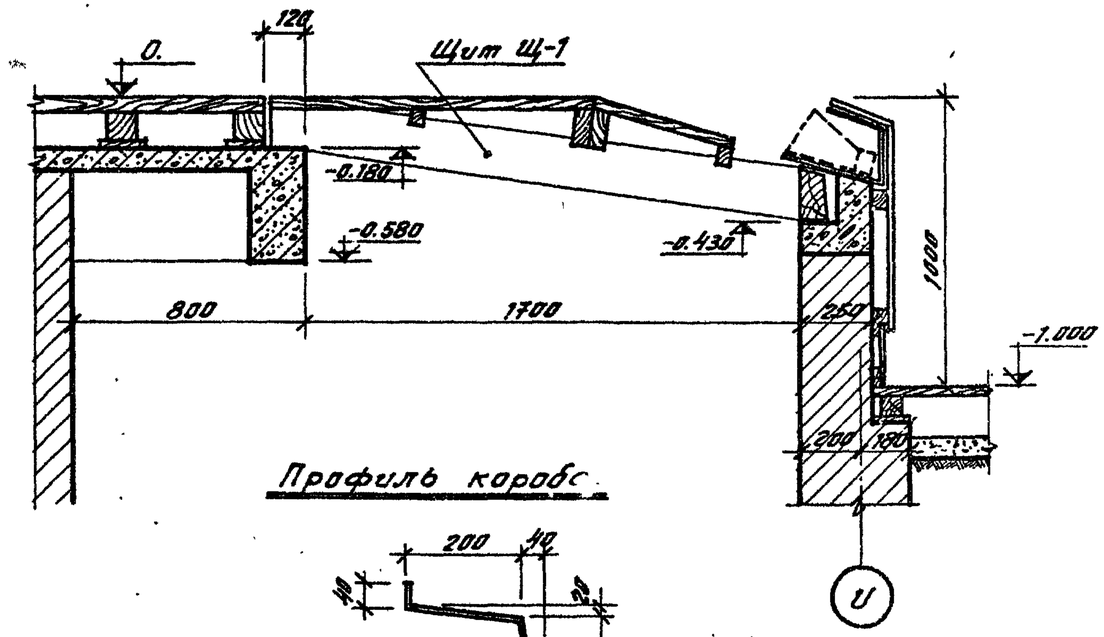

Профиль коробс

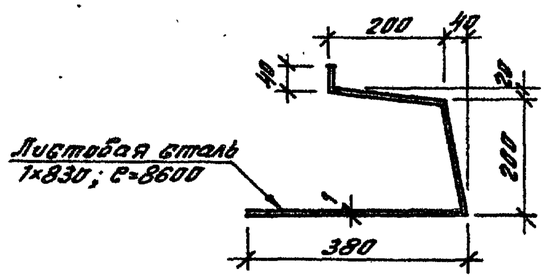

5-5.

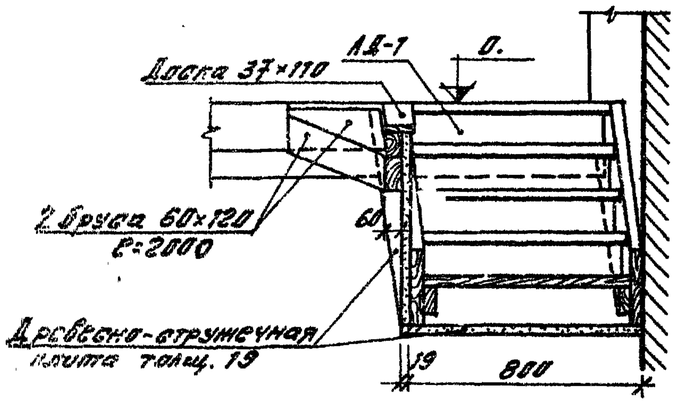

Спецификация изделий.

Наименование изделия	Марка	К-во шт.
Деревянная лестница на сцену.	ЛЕ-1	1
Щиты перекрытия оркестровой ямы.	Щ-1	10
	Щ-2	2

N7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Детали оркестровой ямы.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV.	Лист СД-39

Согласовано:


Гл. инженер Харитонов
Гл. конструктор Зарецкий
Рук. гр. Ерегин
Рук. гр. Шпейдер
Рук. гр. Нестеров
Гл. арх. проекта Яровая
Гл. конструктор Ларионова
Гл. инженер Кашкаров
Рук. гр. Одинцов
Рук. гр. Шилина
Рук. гр. Ларионова
Гл. арх. проекта Яровая
Гл. конструктор Ларионова

Укр. НИИПГ-зрелищных сооружений


3-3.

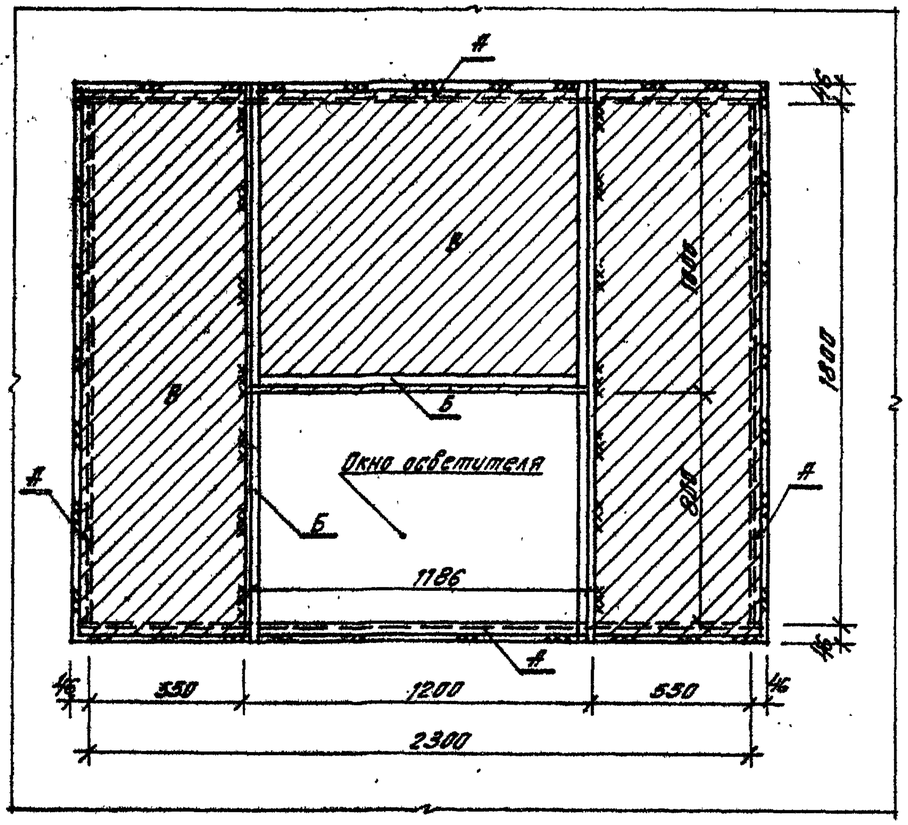

4-4

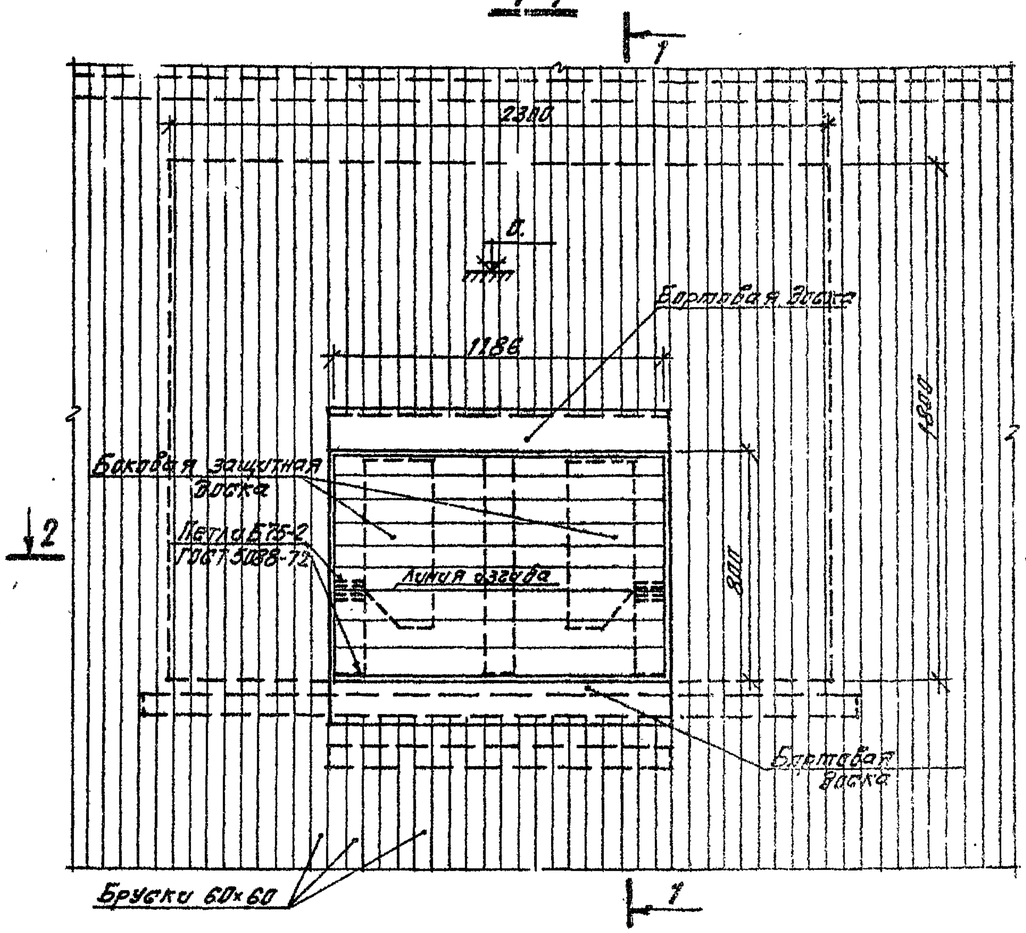

Боковая защитная доска.

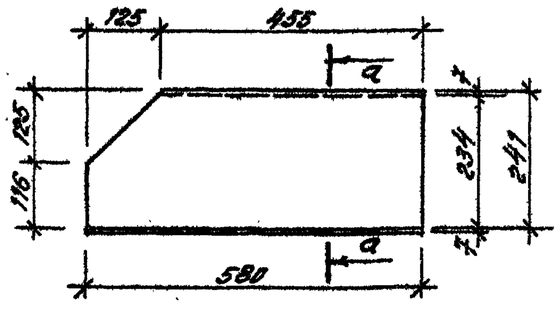

а-а.




Таблица элементов.

Марка элем.	Сечение: Эскиз	Сечение: Состав	Примечания
А	[	[10	Вес 69.70 кг
Б	L	L 50×5	-"- 10.56 кг
В	▭	δ=10	-"- 279.08 кг
			Итого 393.05 кг


Примечания:

1. Металлический лист "В" приварить к элементам металлической рамы обрамления "А" и "Б" прерывистым швом $C_ш$ = 100мм, $h_ш$ = 6мм, через 250мм.
2. Сварку выполнить электродами Э42.
3. Все металлические конструкции окрасить масляной краской за 2 раза.
4. Сечения 1-1 и 2-2 см. на листе СД-41.

№7019/IV


1975	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Окно осветителя. Детали.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-40

1-1.

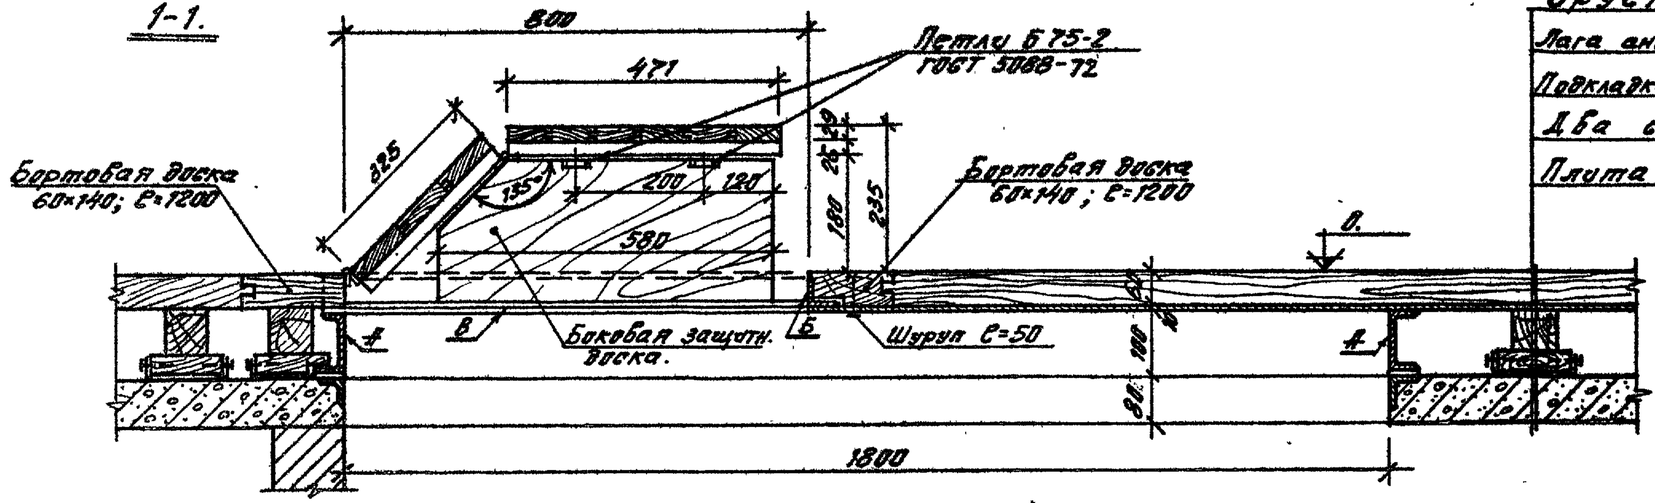

Брусок 60×60
Лага антисептированная - 75
Подкладка из доски по всей длине-45
Два слоя толя
Плита покрытия.

2-2.

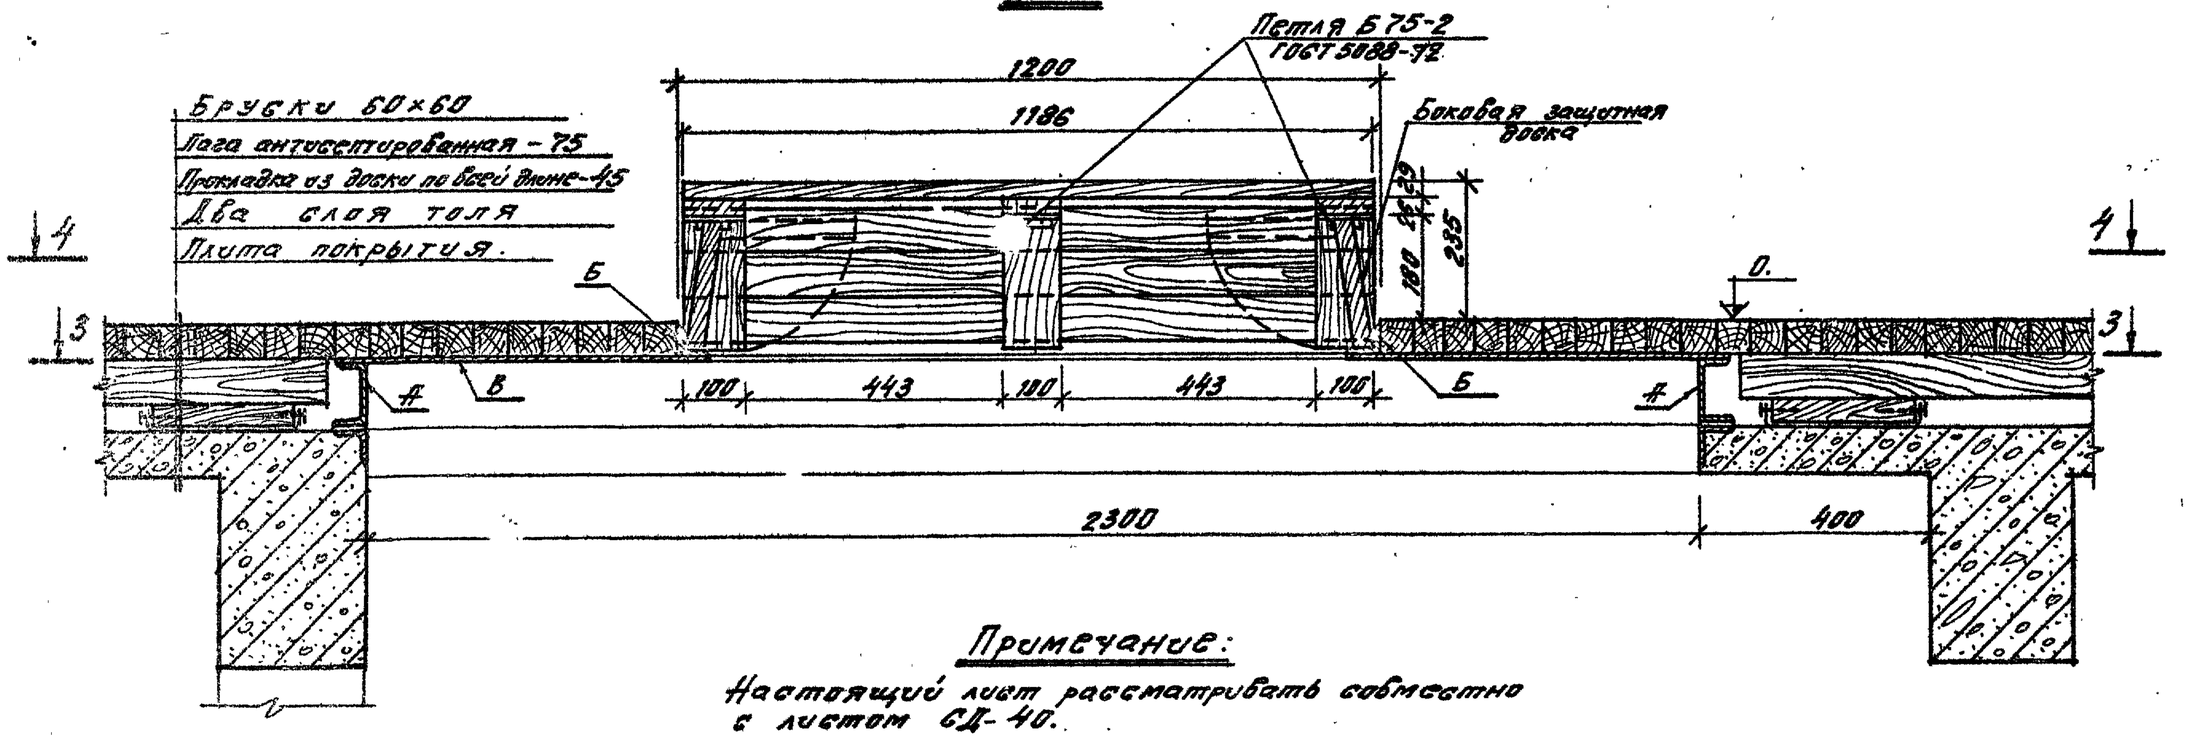

Брусок 60×60
Лага антисептированная - 75
Подкладка из доски по всей длине-45
Два слоя толя
Плита покрытия.


Примечание:

Настоящий лист рассматривать совместно с листом СД-40.


N 7019/18

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Окно осветителя. Сечения.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-41

План пола зрительного зала.

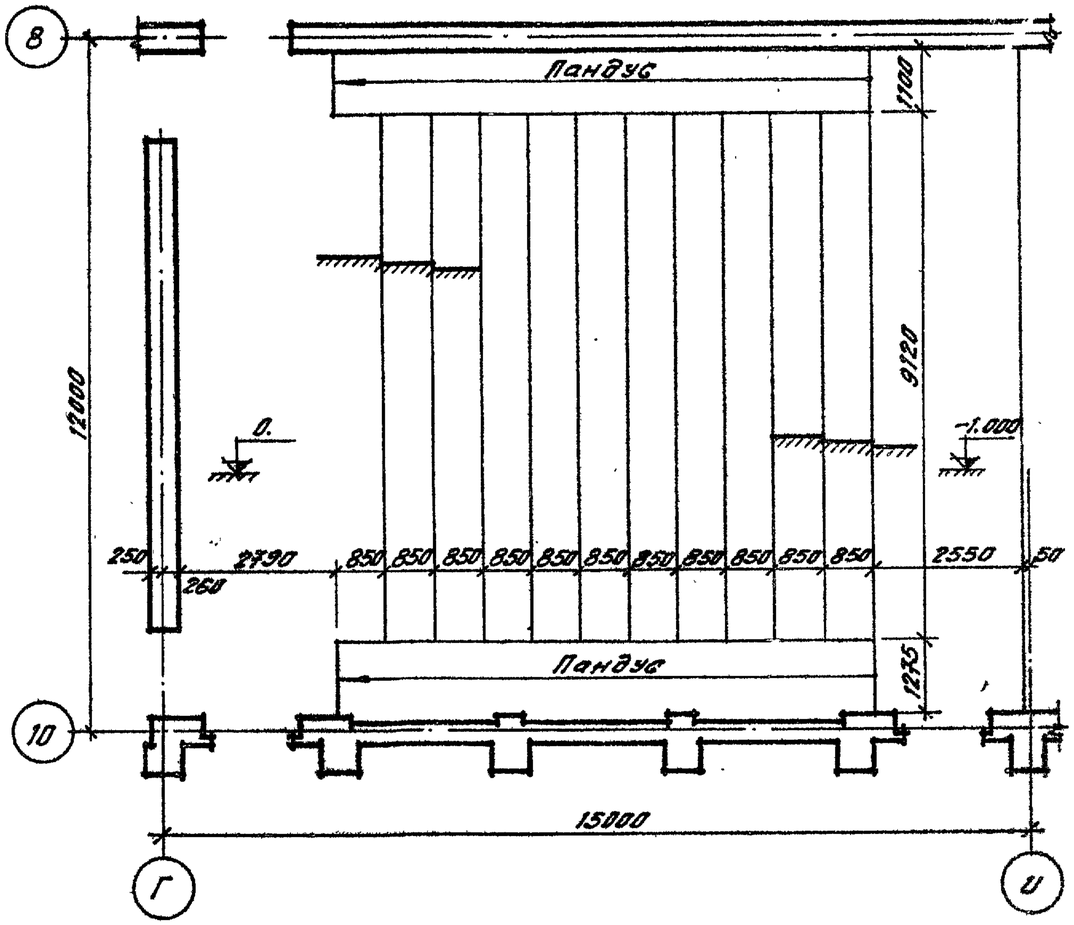

План лаг ступенчатого пола в зрительном зале

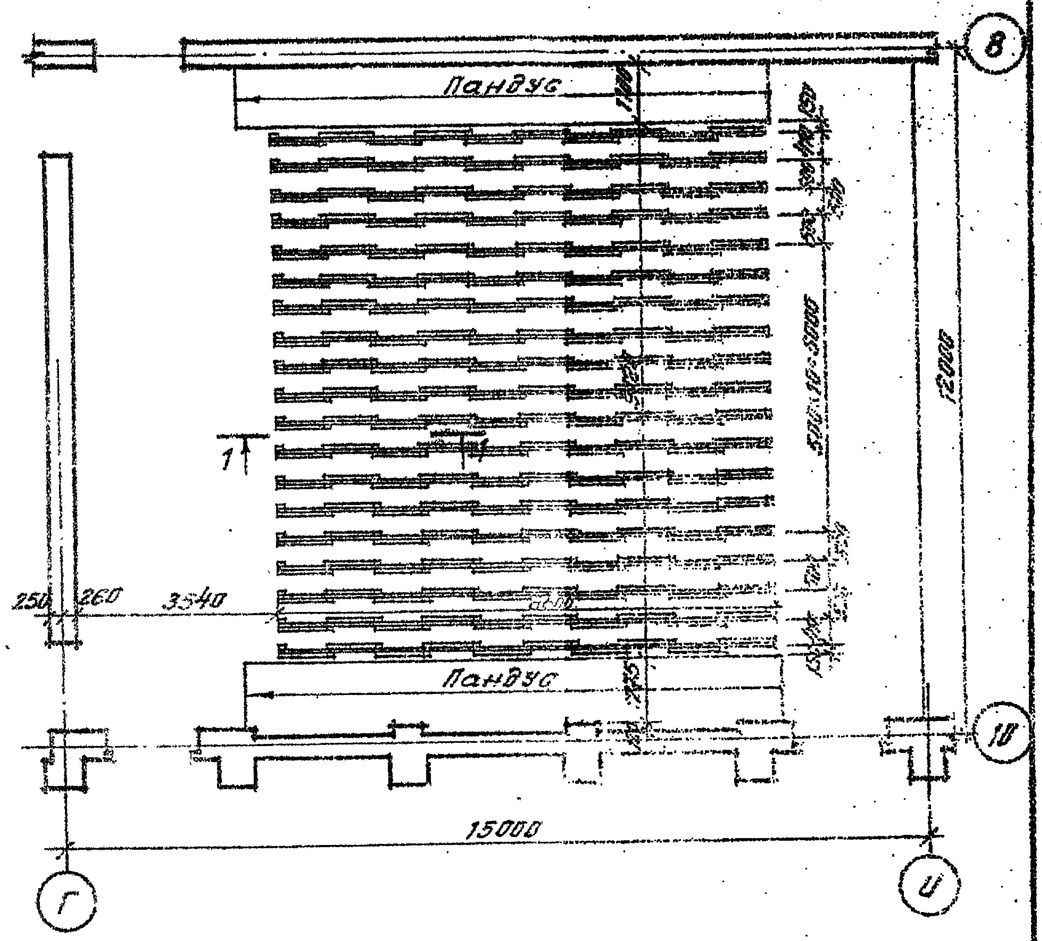

Примечание:


Настоящий лист рассматривать совместно с листами КР-2 (альбом I) и СД-43.

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	План пола зрительного зала. План лаг ступенчатого пола в зрительном зале.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-42


N 70 (3/IV

ГИП	Кухтарёва	Согласовано
Рук. гр. арх.	Захаренко	
Рук. гр. отд.	Онищенко	
Разработал	Онищенко	Кухтарёва
Проверил	Шульман	Ярова
Нач. отд.	Шульман	
Гл. арх. пр.		
Гл. инж. пр.		
Гл. спец.		
Рук. отд.		
Рук. сект.		
Рук. гр.		
Рук. гр.		
Рук. гр

1-1.

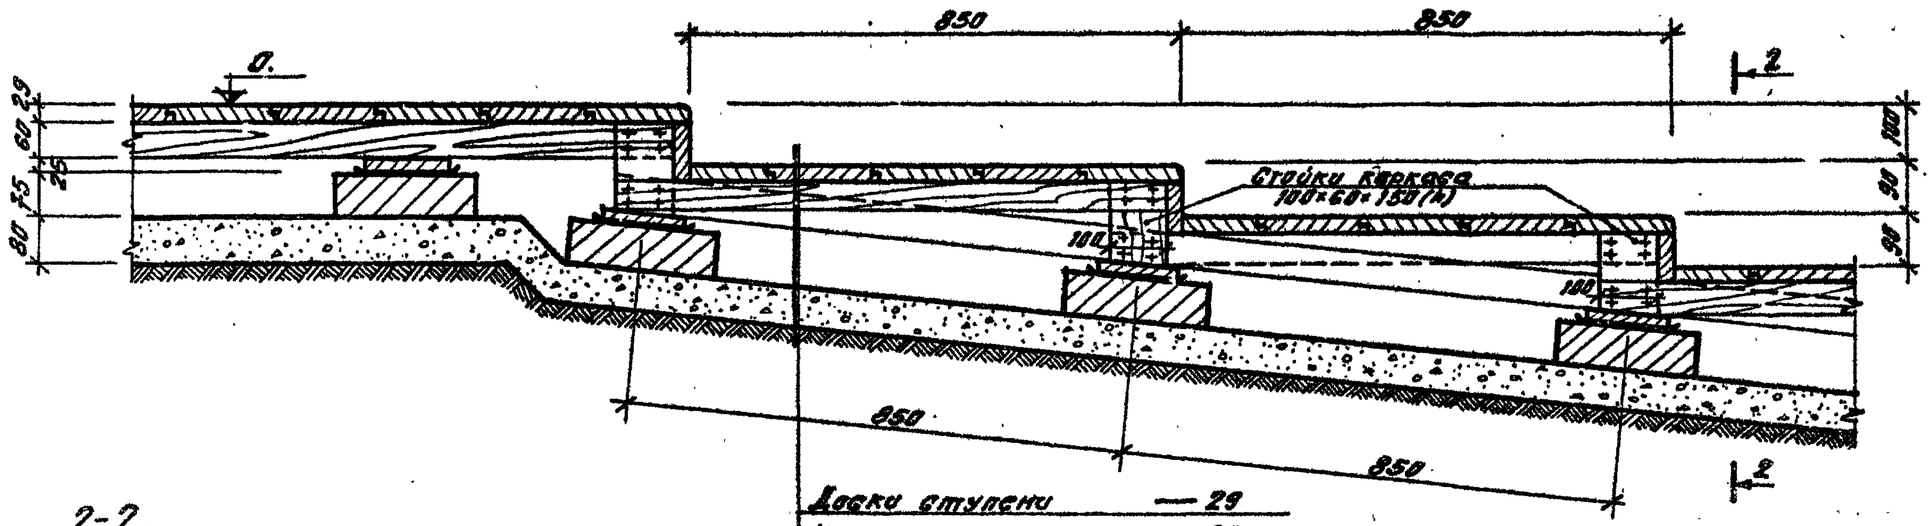

2-2.

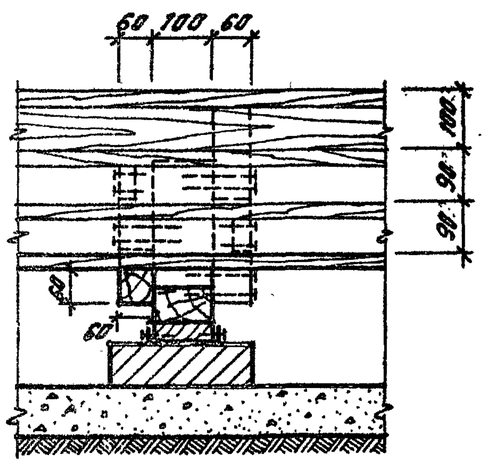

Доски ступени	— 29
Каркас ступени	— 60
Лага антисептированная	— 50
Подкладка из доски влажн. 200-250 мм	— 25
Два слоя толя	
Кирпичный столбик с шагом вдоль лаг 1000÷1100	— 75
Щебеночный подстилающий слой	— 80
Грунт основания с втрамбованным щебнем.	

Объем древесины:

Каркас ступеней	— 0.83 м³
Лаги с подкладками	— 1.03 м³
Стойки каркаса	— 0.19 м³

Примечания:

1. Настоящий лист рассматривать совместно с листом СД-42
2. Деревянные элементы, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, изолировать прокладкой двух слоев толя.

Согласовано

Гл. инж. проекта Кузнецов
Нач. отд. Захаренко
Рук. гр. Зинелев
Гл. арх. отд. Шишкин Зелерович
Гл. арх. пр. Ярцева

Рук. гр. Ершова
Рук. гр. Штейнберг
Исполнитель Нестерова

Разработал
Проверил
Копировал

УкрНИИПроектреконструкция

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Устройство ступенчатого пола в зрительном зале.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-43

№ 7019/IV

Согласовано:


Госстроевский
Госгражданстрой
Госстроевский
Ярцевская

Рук. гр. арх. Шарапов
Рук. гр. инж. Еремин
Разработал Шпейнберг
Проверил Шпейнберг
Контролер Нестеров


Рук. отдела Фрумин
Гл. арх. отд. Шпейнберг
Гл. арх. пр. Шпейнберг

Укр НИИПградостроительства


Фасад.

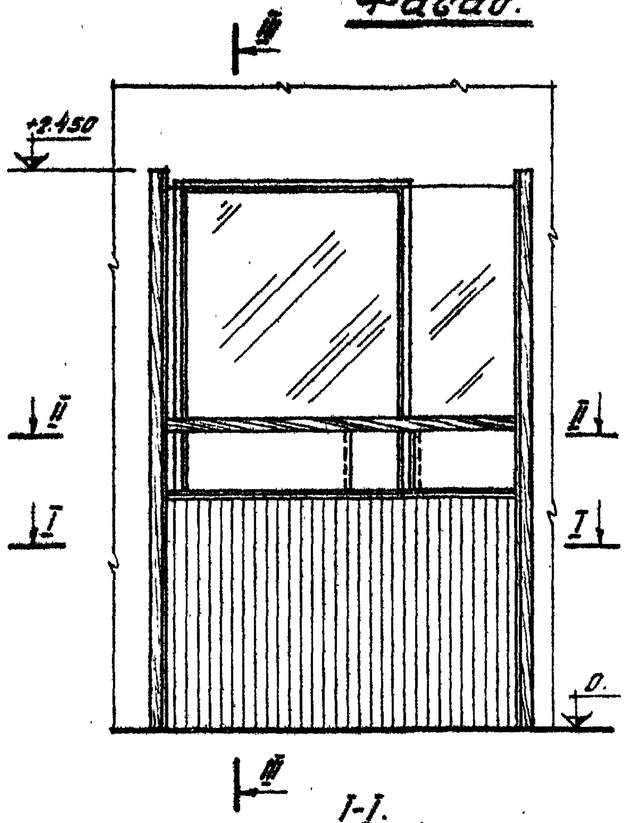


III–III.

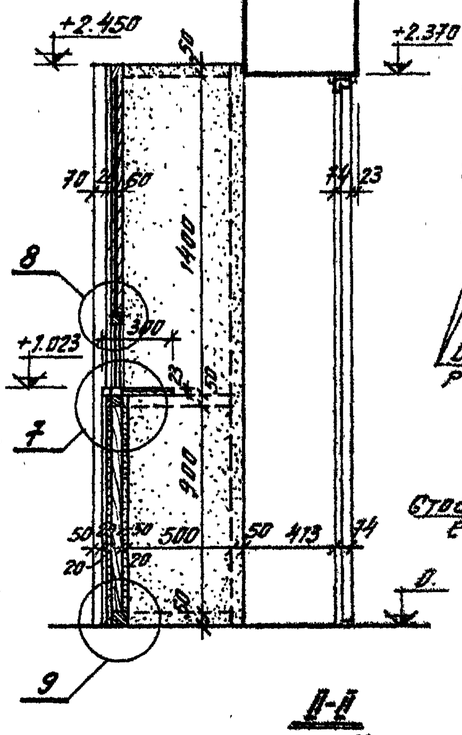


I-I.

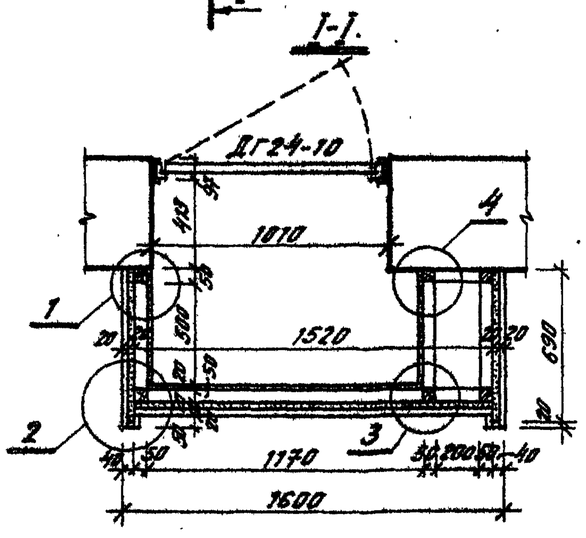


II-II

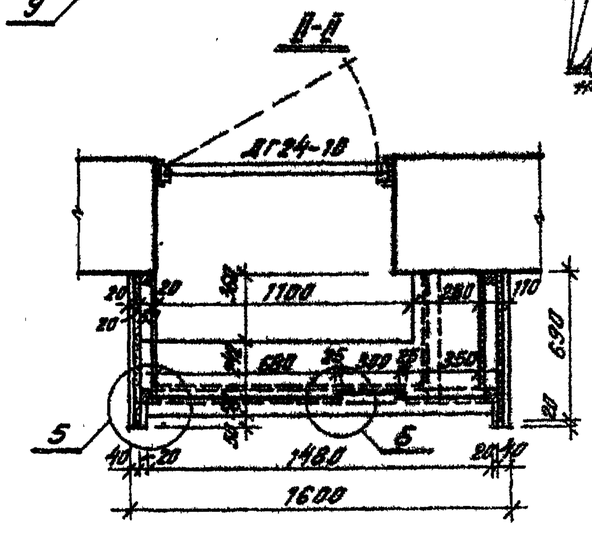


1

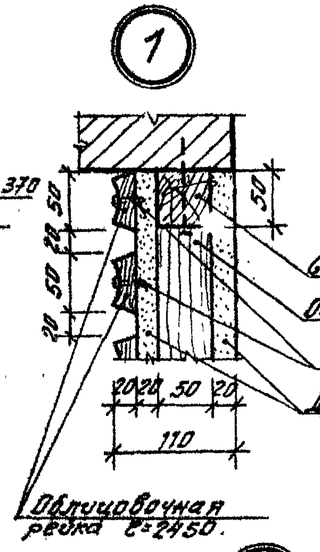


2

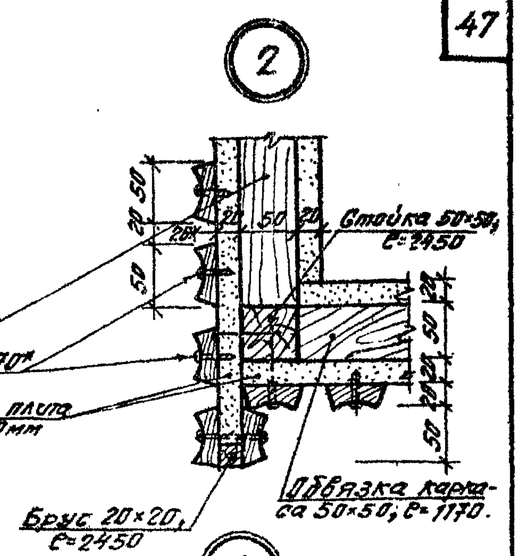

3

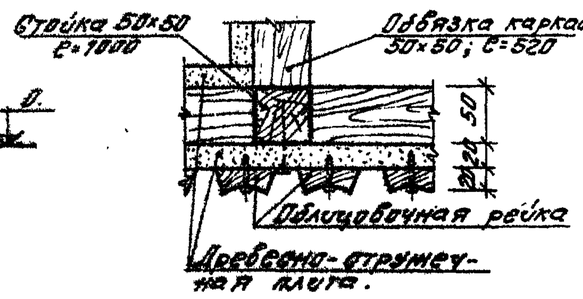

4

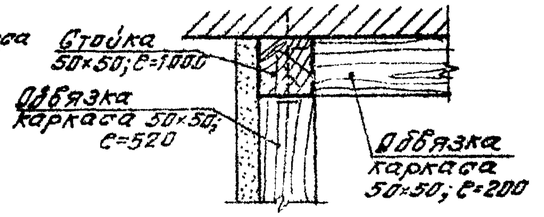

Примечание:


Настоящий лист рассматривать совместно с листом СД-45 и листом АР-6 (Альбом I).

N 7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Касса. Фасад. Разрезы. Узлы.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-44

Согласовано:


5

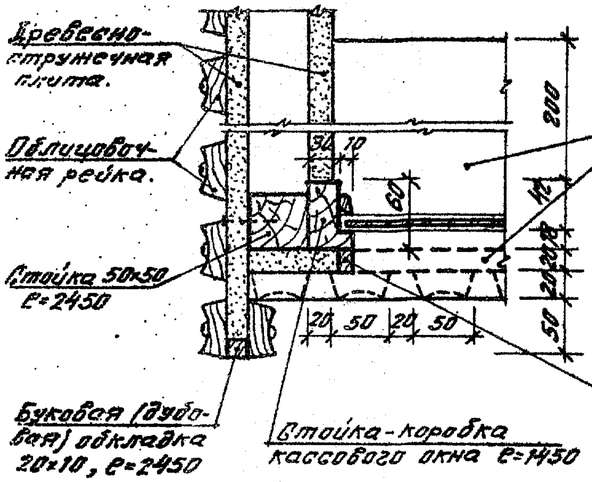


6

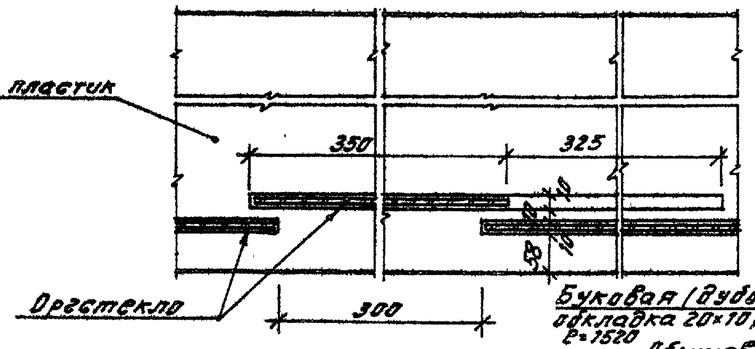


7

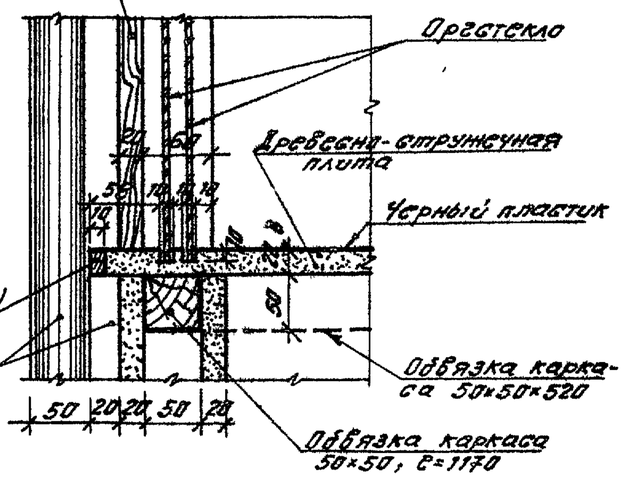

8

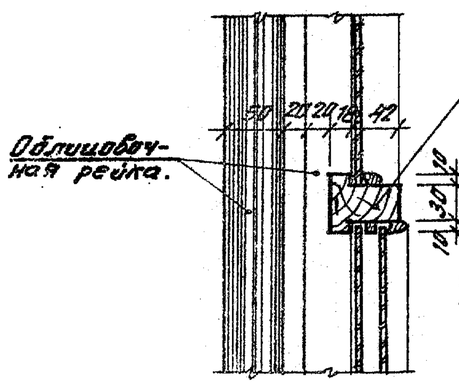

9

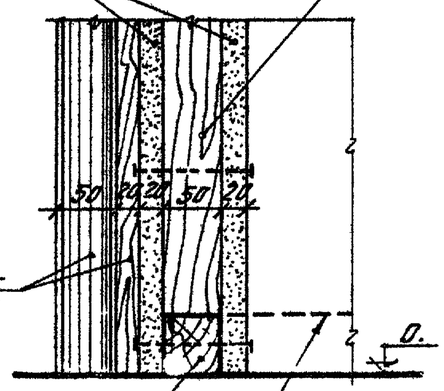

Спецификация элементов на кассу.

Наименование	Марка	Един. измер.	К-во
Стойка 50×50×2450	—	шт.	4
Стойка 50×50×1000	—	—"—	2
Обвязка каркаса 50×50, ℓ=1170	—	—"—	2
Обвязка каркаса 50×50, ℓ=520	—	—"—	8
Стойка-коробка кассов. окна	—	пог.м.	2.90
Импост	—	—"—	1.42
Декоративная рейка	—	—"—	80.10
Древесно-стружечная плита	—	м²	18.00
Оргстекло	—	—"—	2.10
Черный пластик	—	—"—	0.70
Буковая (дубовая) обкладка 20×10	—	пог.м.	9.28

Примечания:

1. Билетная касса выполняется из древесно-стружечной плиты толщ. 20мм на шурупах (с потайной головкой).
2. Пристенные стойки каркаса крепятся к деревянным пробкам (размер 60×120×250), заложенным в кладку (3 шт. по высоте).
3. Кассовая полка накрывается пластиком на клею.
4. Фасадная стенка, а также боковые стенки кассы отделываются буковой (дубовой) лакированной рейкой, которая крепится к древесно-стружечной плите шурупами 4×36 с круглой головкой.
5. Настоящий лист рассматривать совместно с листом СД-44.

N 7019/IV


Гл. инженер проекта Колпаков
Рук. отдела Яровая
Гл. арх. проекта Стуканова
Гл. спец. Ульянова
Гл. конструктор Шпейзбург
Гл. технолог Ерстин
Гл. арх. проекта Шишкин
Гл. инж. Ефимов
Гл. спец. Ефимов

1975	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Касса. Узлы.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-45


ЦНИИЭП зрелищных сооружений

Встроенный шкаф ВШ-1

Б-Б

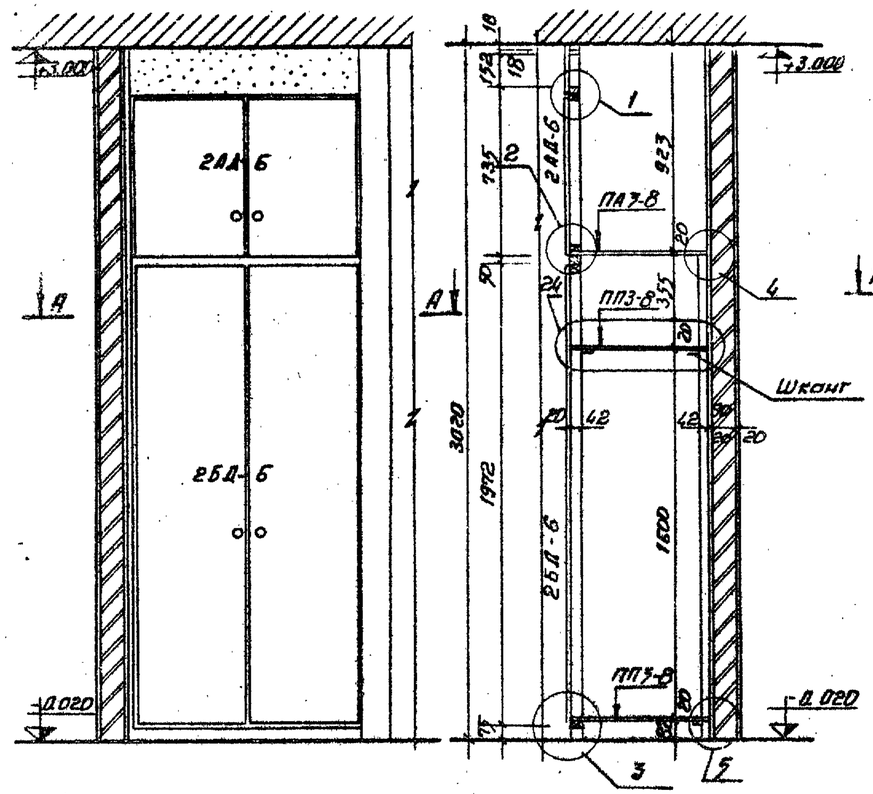

А-А

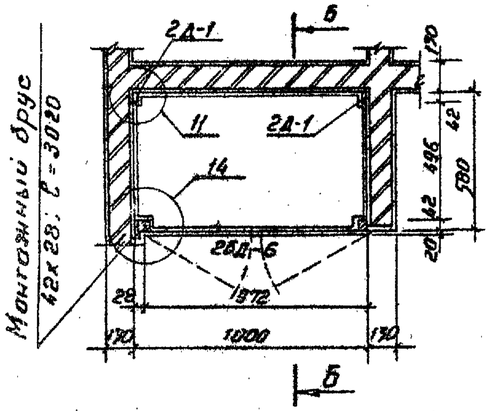


Примечание:


Спецификацию элементов на шкафы ВШ-1; ВШ-2 и общие примечания см. на листе СД-47.

Встроенный шкаф ВШ-2

В-В

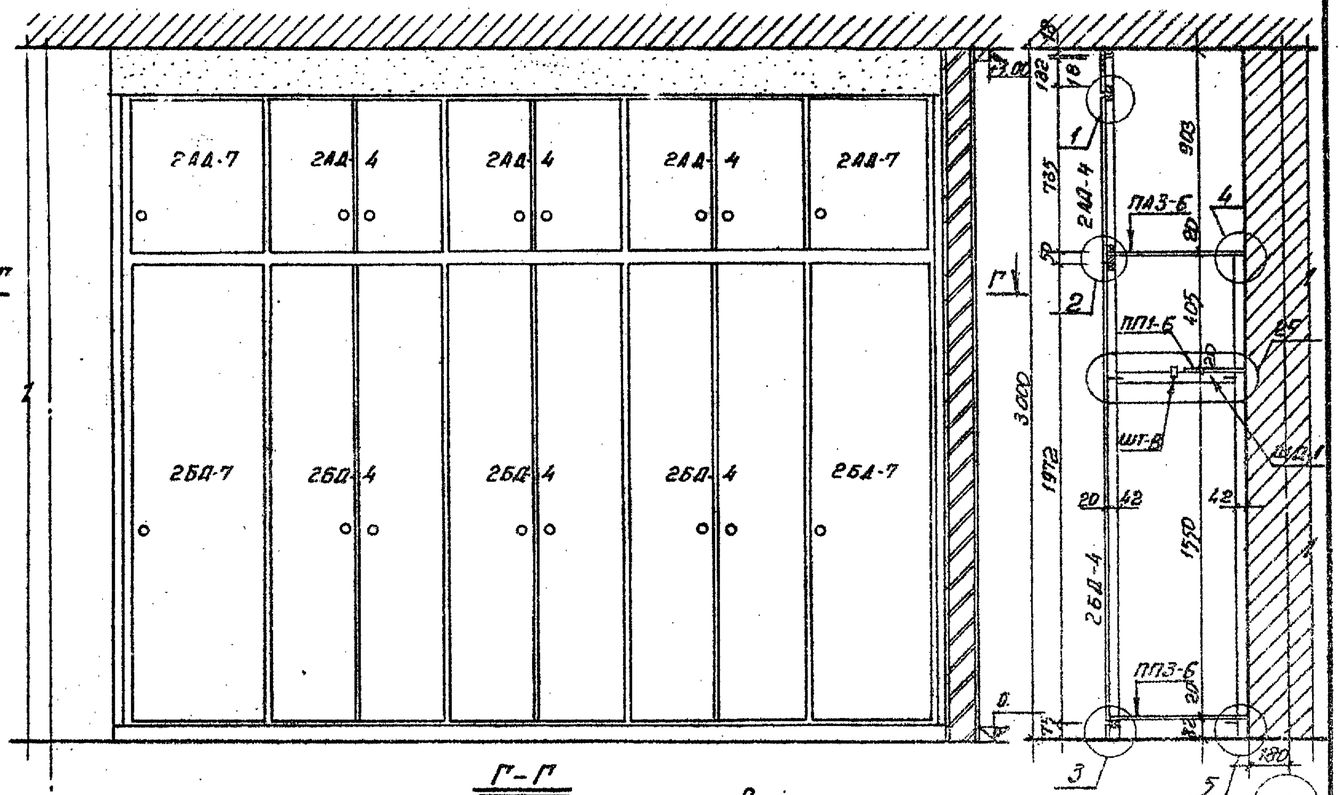

Г-Г

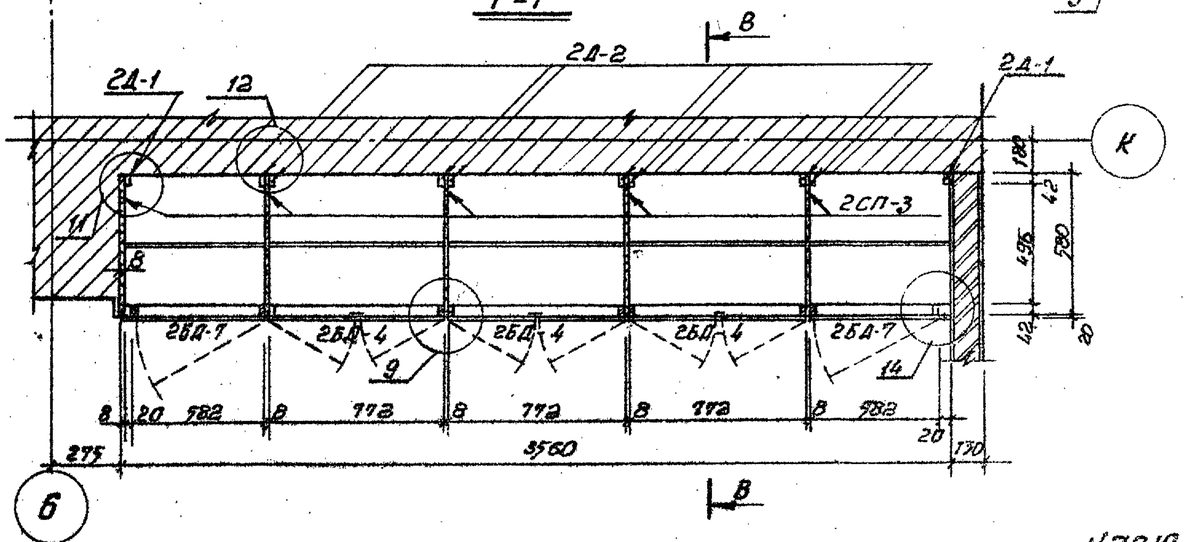

Укрпилит
Гдрзаи Васильевгрод

Рук. отд.	Еремин	
Гл. арх. отд.	Шпильберг	
Гл. арх. пр.	Нестеров	
Разработал	Зикеляс	
Проверил	Сургановская	
Копировал	Третьяк	

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест	Встроенные шкафы ВШ-1 и ВШ-2.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-46

N 7019/IV


Согласовано:


Гл. инж. Скуратовская — Энгельс
Рук. гр. Ред. — Скуратовская
Рук. сект. Шифер — Третяк


Рук. арх. Разработал: Еремин — Штейнберг — Нестеров
Гл. арх. отд. Проверил: Обвинцев — Шлиман
Гл. арх. пр. Контр.: Дрозд — Дангельстрах


Утв. ЦНИИП

Встроенный шкаф ВШ-3

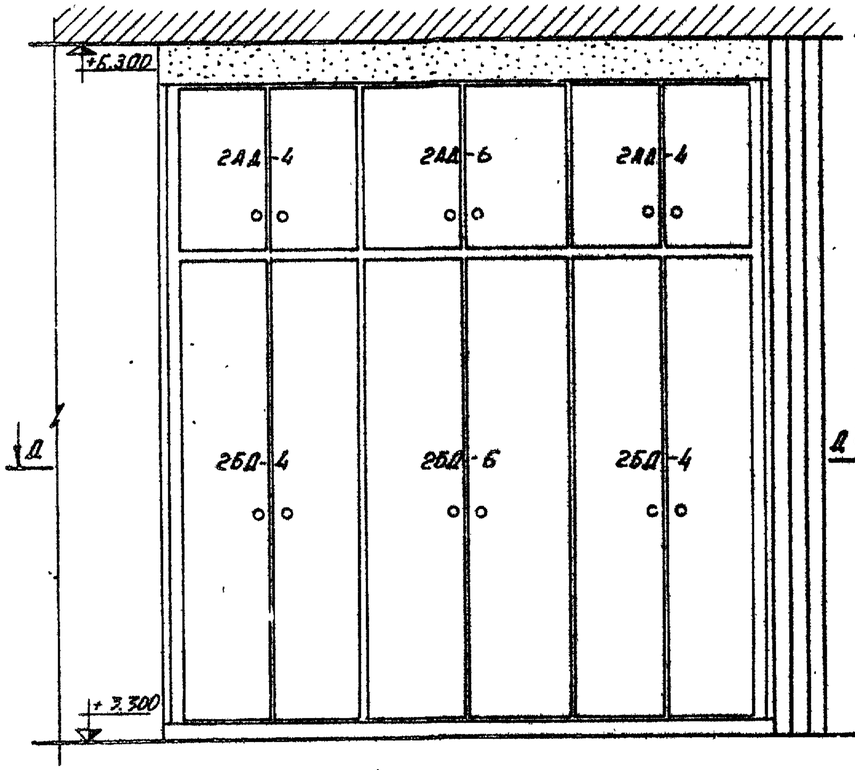

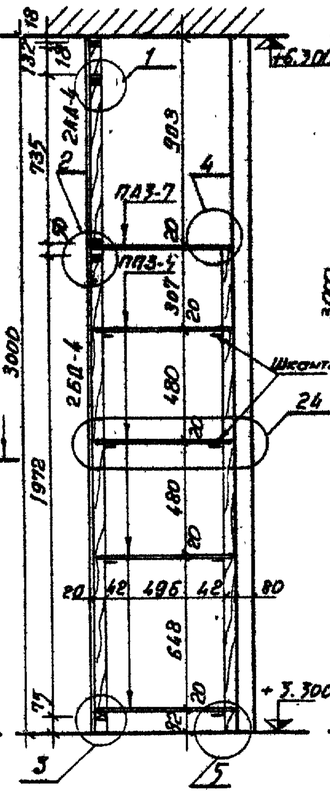

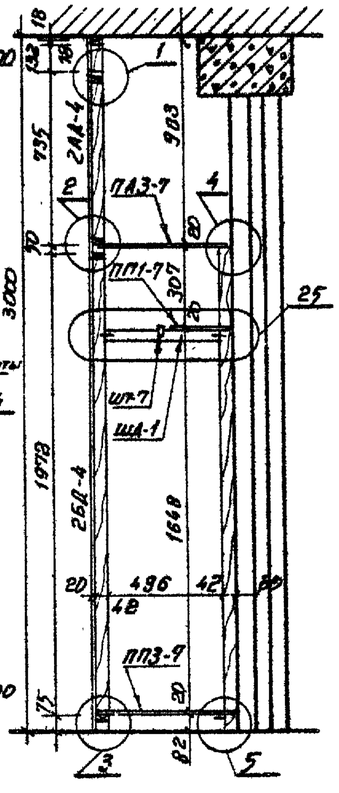

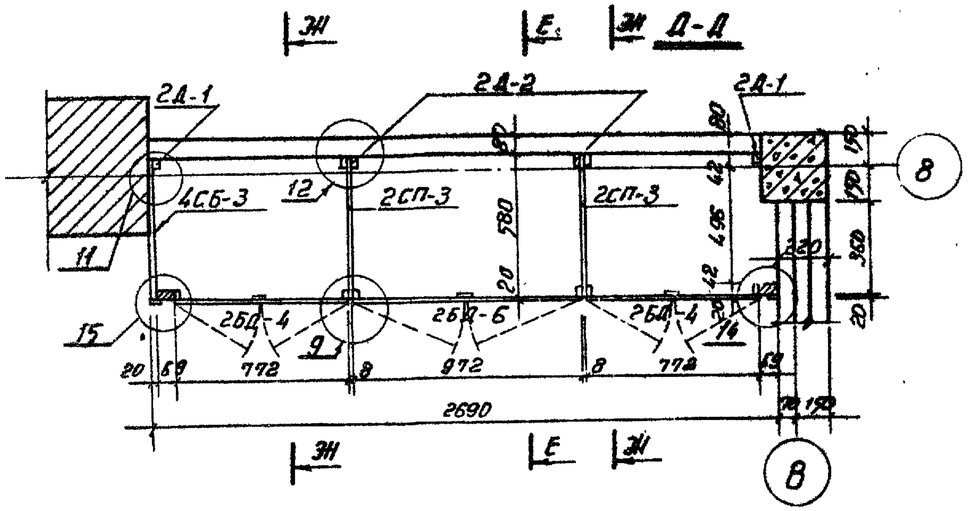

Примечания:

1. Встроенные шкафы выполнены по серии 1.152-1, Выпуск 1. Встроенные шкафы и антресоли каркасной конструкции из унифицированных блоков.
2. Узлы см. серию 1.152-1, Выпуск 1, листы 154, 156, 157 и 158.
3. Внутренние и наружные поверхности шкафов окрасить нитрокраской или масляной краской, дверные полотна окрасить по предварительной шпаклевке со шлифовкой.
4. Монтаж шкафов производить после штукатурки стен и перег. Размеры даны с учетом штукатурки (20мм).

Спецификация элементов шкафов ВШ-1, ВШ-2 и ВШ-3


50


Наименование элемента	Марка	Един. изм.	Количество шк. ВШ-1	ВШ-2	ВШ-3	Расход материал. ДВП м²	ДСП м²	Уголки м
Блок дверной антресольный	2АД-6	шт	1	—	1	—	0.68	0.003
Блок дверной	2БД-6	шт	1	—	1	—	1.80	0.012
Блок дверной антресольный	2АД-7	шт	—	2	—	—	0.82	0.006
Блок дверной	2БД-7	шт	—	2	—	—	2.20	0.011
Блок дверной антресольный	2АД-4	шт	—	3	2	—	2.10	0.017
Блок дверной	2БД-4	шт	—	3	2	—	4.00	0.026
Крепежный брус 2077×42×22	2А-1	шт	2	2	2	—	—	0.012
Крепежный брус 2077×2142×22	2А-2	шт	—	4	2	—	—	0.023
Полка перестав. 980×577×20 (п.с)	ППЗ-6	шт	2	—	—	—	1.12	—
Полка антресол. 980×580×20 (п.с)	ПАЗ-6	шт	1	—	—	—	0.57	—
Полка перест. 770×579×20	ППЗ-5	шт	—	5	—	—	2.21	—
Полка антрес. 770×580×20	ПАЗ-5	шт	—	5	—	—	2.23	—
Полка перест. 770×577×20	ПП1-5	шт	—	5	—	—	1.06	—
Полка перестав. 970×595×20	ППЗ-7	шт	—	—	6	—	3.35	—
Полка перест. 840×297×20 (п.с)	ПП1-7	шт	—	—	2	—	0.46	—
Полка антресол. 970×580×20	ПАЗ-7	шт	—	—	3	—	1.68	—
Стенка промежн. 2077×565×8	2СП-3	шт	—	5	2	8.21	—	—
Стенка боковая 3000×580×20 (п.с)	УСБ-3	шт	—	—	1	—	1.74	—
Шканга 770×24×35	ШТ-6	шт	—	5	—	—	—	0.007
Шканга 840×24×35 (п.с)	ШТ-7	шт	—	—	2	—	—	0.004
Шкантодержат. 490×42×22	ША-1	шт	—	10	4	—	—	0.053
Наличник	Н-1	п.м	3.02	9.00	6.00	—	—	—
Плинтус	ПЛ-1	п.м	1.00	3.60	2.70	—	—	—
Шканты	—	шт.	6	30	20	—	—	—
Монтажный брус 3020×28×42	—	м3	1	—	—	—	—	0.007
Монтажный брус 3000×68×42	—	м3	—	—	2	—	—	0.017
Монтажный брус 3000×20×48	—	м3	—	2	—	—	—	0.005


№7019/17

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест-	Встроенный шкаф ВШ-3. Спецификация элементов шкафов ВШ-1, ВШ-2 и ВШ-3.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-47

Встроенный шкаф ВШ-4

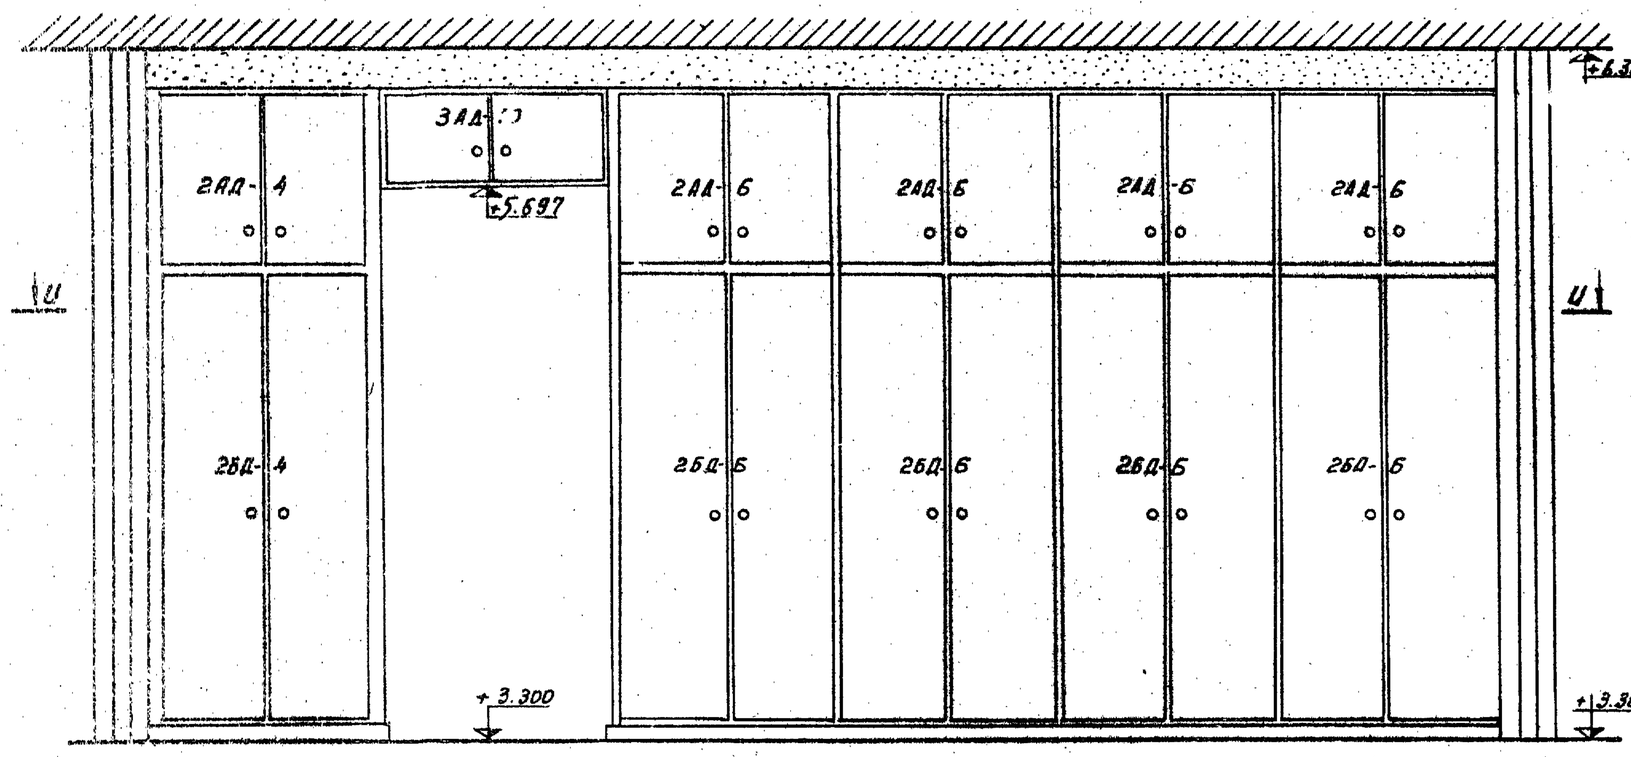

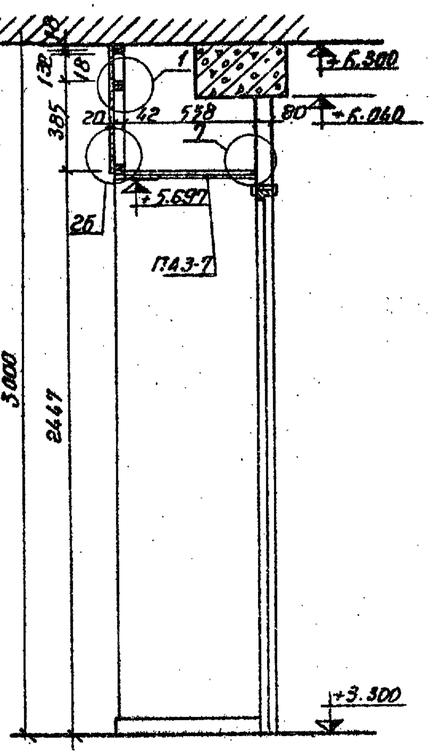

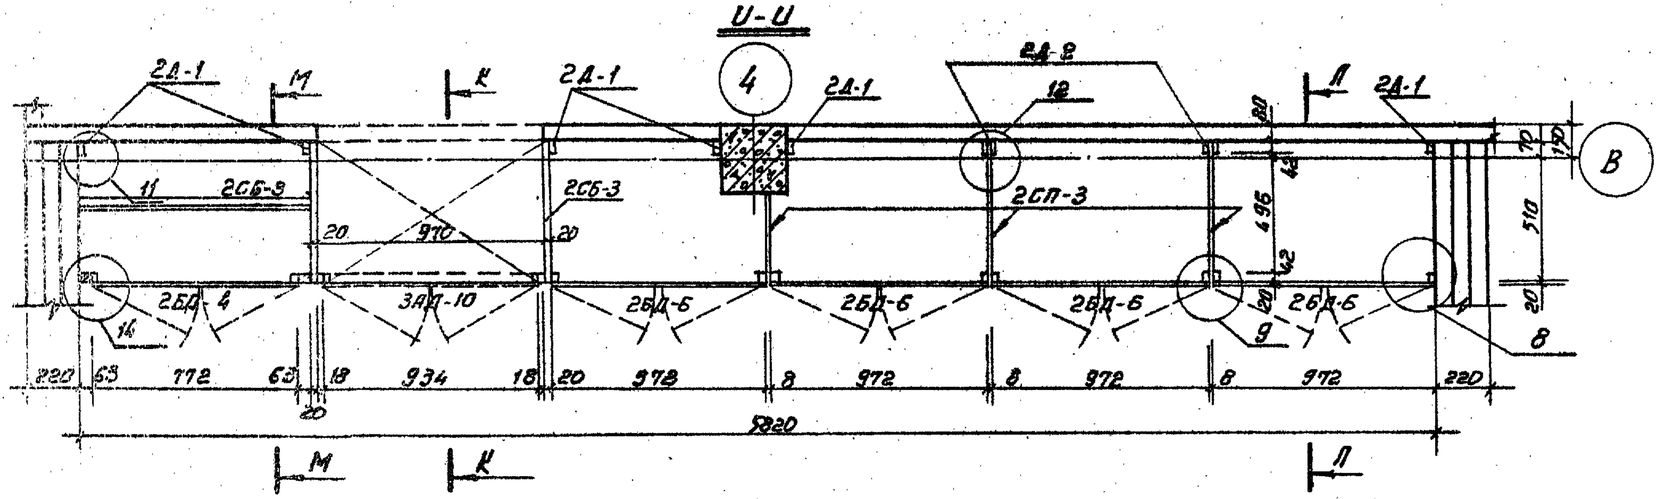


Примечание:
Разрезы 1-1, М-М общие примечания, спецификацию элементов шкафа ВШ-4 см. на листе СД-49.

N 7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест	Встроенный шкаф ВШ-4.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-48

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Разработал Еремин
Гл. арх. отд. Шишкин
Проверил Антипенко
Н. контр. Нестеров
Гл. инж. пр.
Гл. инженер проекта
Архитектурно-конструктивные решения

Встроенный шкаф ВШ-5

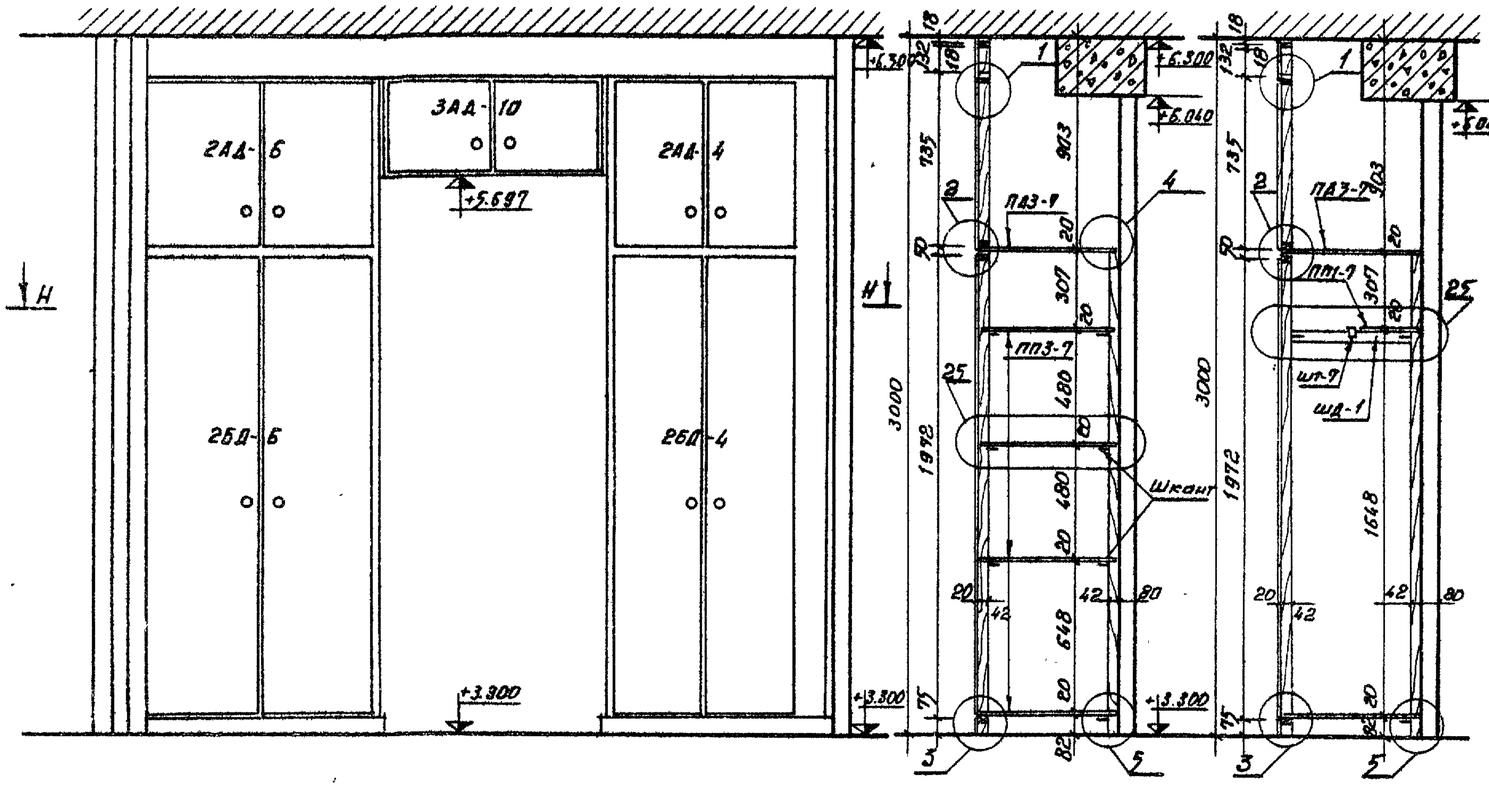

Н-Н.

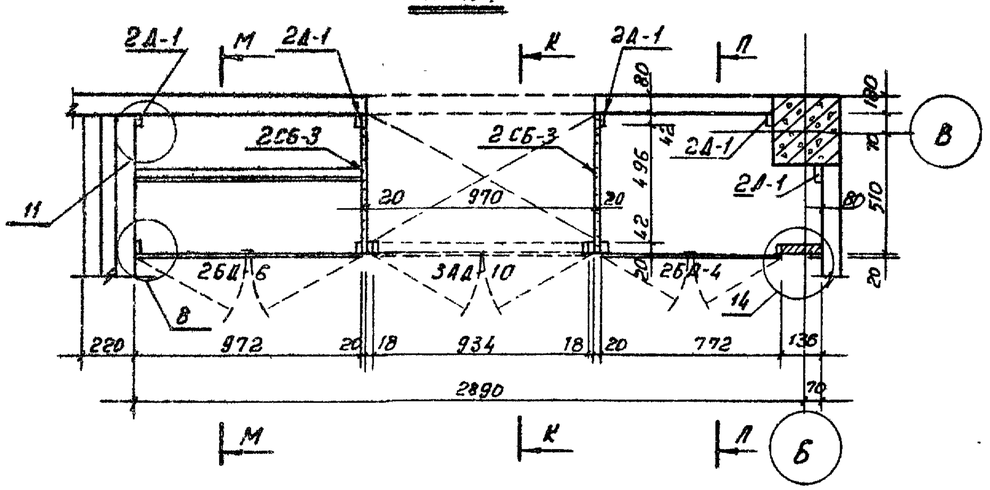

Спецификация элементов шкафов ВШ-4 и ВШ-5

Наименование элемента	Марка	ЕИ	Количество ВШ-4	Количество ВШ-5	Расход материалов ДВП м²	Расход материалов ДСП м²	Расход материалов Древесина м³
Блок дверной антресольный	2АД-4	шт	1	1	—	1.08	0.0063
Блок дверной	2БД-4	—"—	1	1	—	2.80	0.0196
Блок дверной антресольный	3АД-10	—"—	1	1	—	0.28	0.0054
Блок дверной антресольный	2АД-6	—"—	4	1	—	3.10	0.019
Блок дверной	2БД-6	—"—	4	1	—	9.00	0.036
Монтажный брус 573×18×48	—	—"—	2	2	—	—	0.0017
Монтажный брус 3000×135×42	—	—"—	—	1	—	—	0.017
Монтажный брус 3000×63×42	—	—"—	2	—	—	—	0.016
Крепежный брус 2077×42×22	2Д-1	—"—	6	5	—	—	0.021
Крепежный брус 2079×2142×22	2Д-2	—"—	2	—	—	—	0.0076
Шканты	—	—"—	62	20	—	—	—
Полка переставн. 970×275×20	ПП1-7	—"—	1	1	—	0.005	—
Полка переставн. 970×575×20	ПП3-7	—"—	17	5	—	0.245	—
Полка антресольная 970×580×20	ПА3-7	—"—	3	6	—	0.101	—
Наличник 0.05×0.01	Н-1	п.м	20.90	8.90	—	—	—
Плинтус	ПЛ-1	п.м	6.00	2.20	—	—	—
Стенка промежут. 2077×565×8	2СП-3	шт	3	—	1.80	—	—
Стенка боковая 3000×580×20 (п.с)	2СБ-3	—"—	2	2	—	6.96	—
Штанга 970×24×35	шт-7	—"—	1	1	—	—	0.0016
Штанго держатель 490×42×22	ШД-1	—"—	2	2	—	—	0.0018
Крепежный угольник металлический	Ум-1	—"—	4	4	—	—	—


Примечания:

1. Разрез К-К см. на листе СД-48.
2. Встроенные шкафы выполнены по серии 1.172-1. Выпуск 1 „Встроенные шкафы и антресоли каркасной конструкции из унифицированных блоков."
3. Внутренние и наружные поверхности шкафов окрасить нитроэмалью или масляной краской. Дверные полотна окрасить по предварительной шпаклевке со шлифовкой.
4. Монтаж шкафов производить после штукатурки стен и перегородок. Размеры даны с учетом штукатурки (20 мм).
5. Узлы см. серию 1.172-1. Выпуск 1, листы 154, 156, 157 и 158.


N7019/IV

Укрниип, Гражданпроект	Рук. отд. Ефимин; Гл. арх. отд. Шитецкая; Гл. арх. пр. Шестерова	Разработал Зиглес; Проверил Шуфрин; Копировал	Сураповская; Сураповская; Третяк	1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест	Встроенный шкаф ВШ-5. Спецификация элементов шкафов ВШ-4 и ВШ-5.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-49


Встроенный шкаф ВШ-6

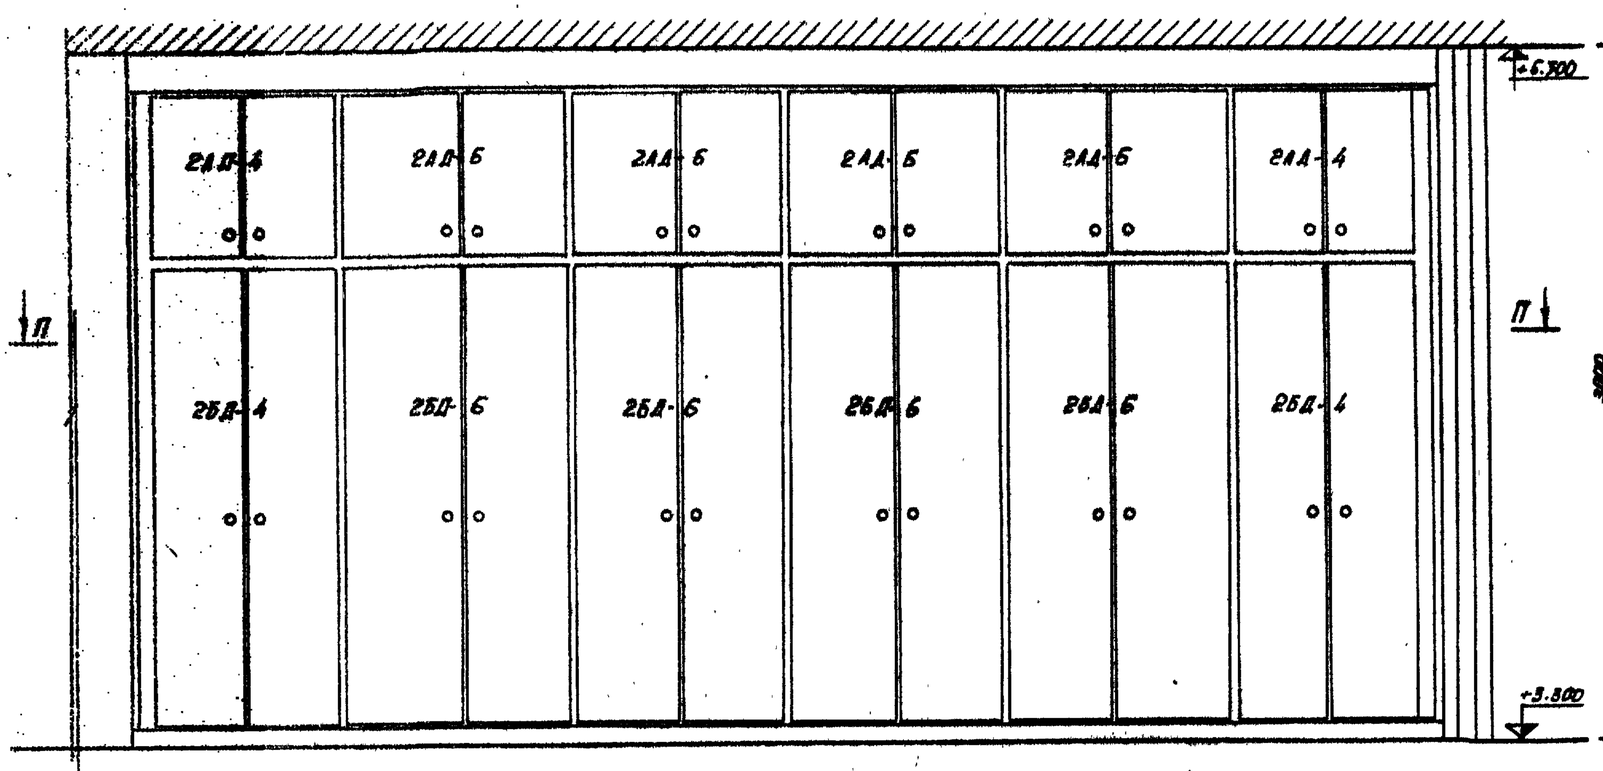

Р-Р

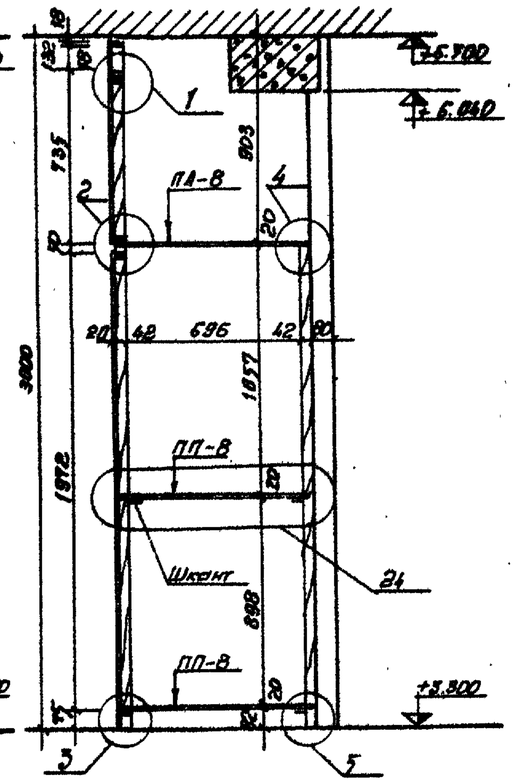

П-П

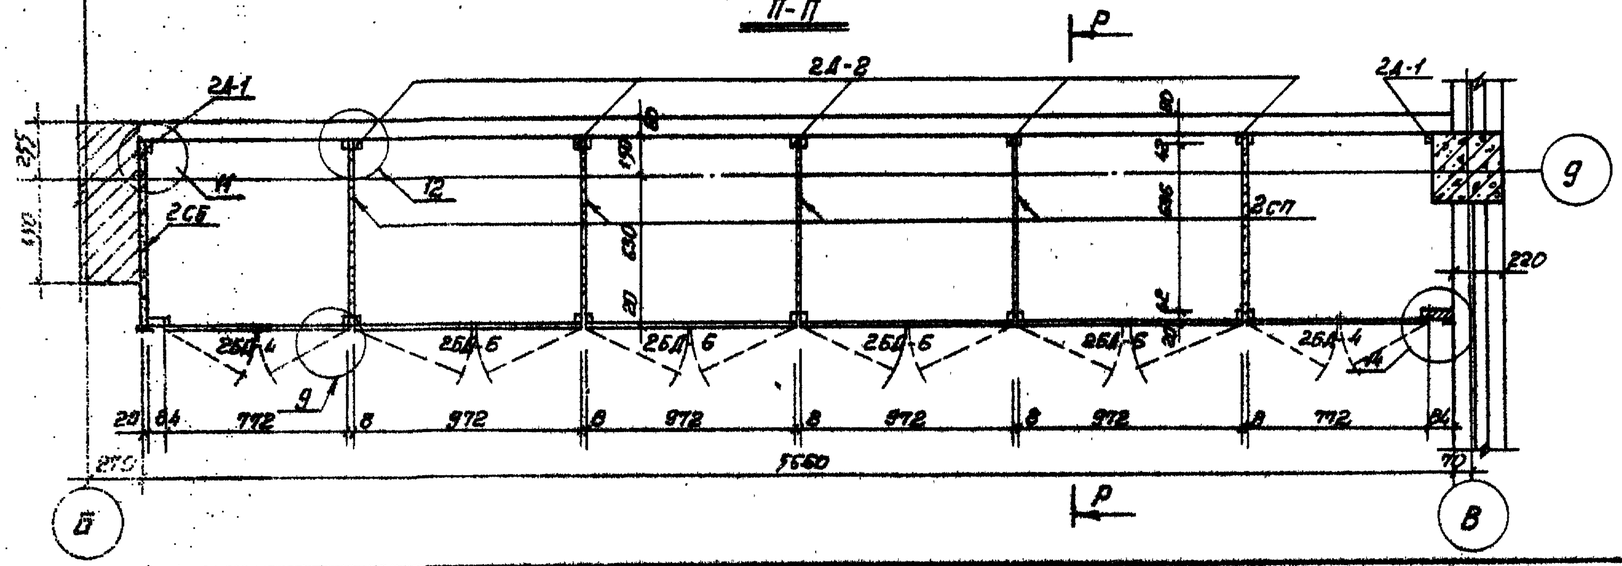

Примечание:

Общие примечания и спецификацию элементов шкафа ВШ-6 см. на листе СД-51.

N7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 700 мест	Встроенный шкаф ВШ-6.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-50

Гл. инж. проекта — Шварцман
Рук. арх. — Ершов
Рук. сект. — Шварцман
Гл. спец. — Шварцман
Гл. конструктор — Пантюх
Разработал — Ершов
Проверил — Шварцман
Нач. сект. — Шварцман
Гл. спец. — Шварцман
Гл. конструктор — Пантюх
Гл. инж. пр. — Шварцман
Гл. арх


Согласовано:

Рук. арх. отд. Кургинян; Гл. арх. отд. Кургинян; Гл. инж. Кургинян; Рук. группы Кургинян; Руководитель Кургинян; Разработал Энкиев; Проверил Кургинян; Копировал Третяк; Сделано Шнейдер; Шнейдер Нестеров; Сделано Шнейдер; Шнейдер Нестеров; Рук. отд. Кургинян; Гл. арх. отд. Кургинян; Гл. инж. пр. Кургинян; Гл. инж. пр. Кургинян; Гл. технолог Кургинян; Гл. конструктор Кургинян; Гл. сметчик Кургинян; Гл. энергетик Кургинян; Гл. специалист Кургинян; Гл. специалист Кургинян; Гл. специалист


Стойка гардероба.

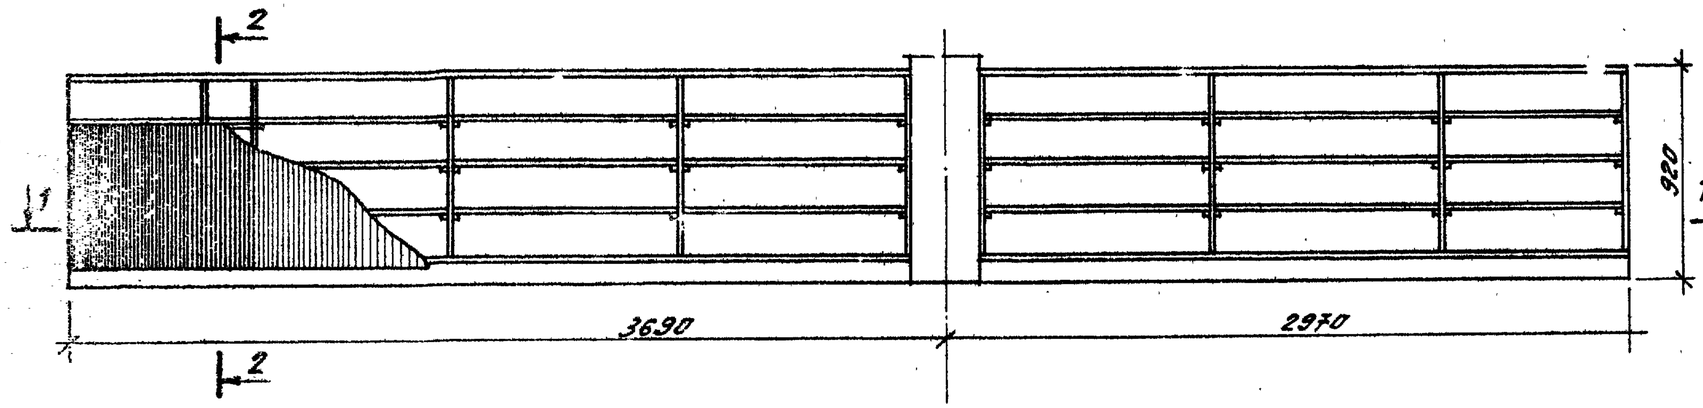

1-1.

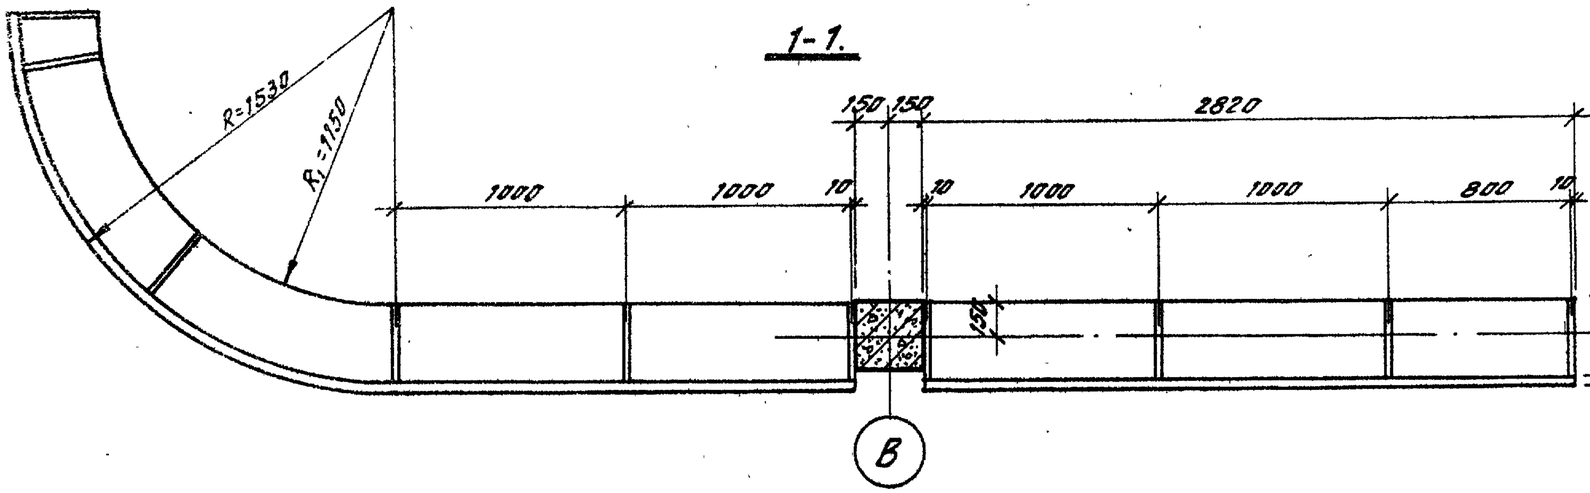

2-2.

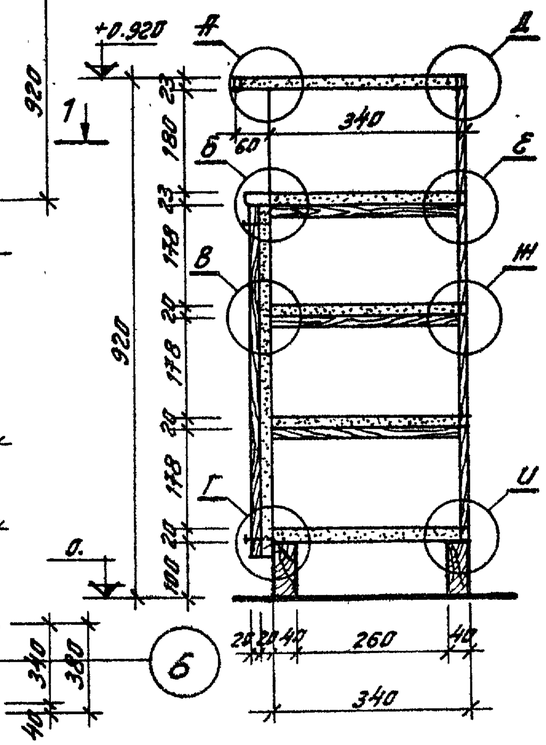

Примечания:

1. Барьер гардероба выполняется из древесно-стружечной плиты толщиной 20 мм на шурупах с потайной головкой.
2. Верхняя и вторая полки накрываются пластиком на клею и обкладываются буковым (дубовым) штапиком, покрытым светлым лаком.
3. Торцевые щеки барьера отбелываются буковым (дубовым) шпоном и покрываются светлым масляным лаком.
4. Фасадная стенка барьера отбелывается буковой (дубовой) лакированной рейкой, которая крепится к древесно-стружечной плите на двух шурупах 4×36 с круглой головкой.
5. Облицовочная рейка стыкуется вполнахлест.
6. Настоящий лист рассматривать совместно с листами АР-6 (Альбом I), СД-53.

N 7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Барьер гардероба вестибюля.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-52

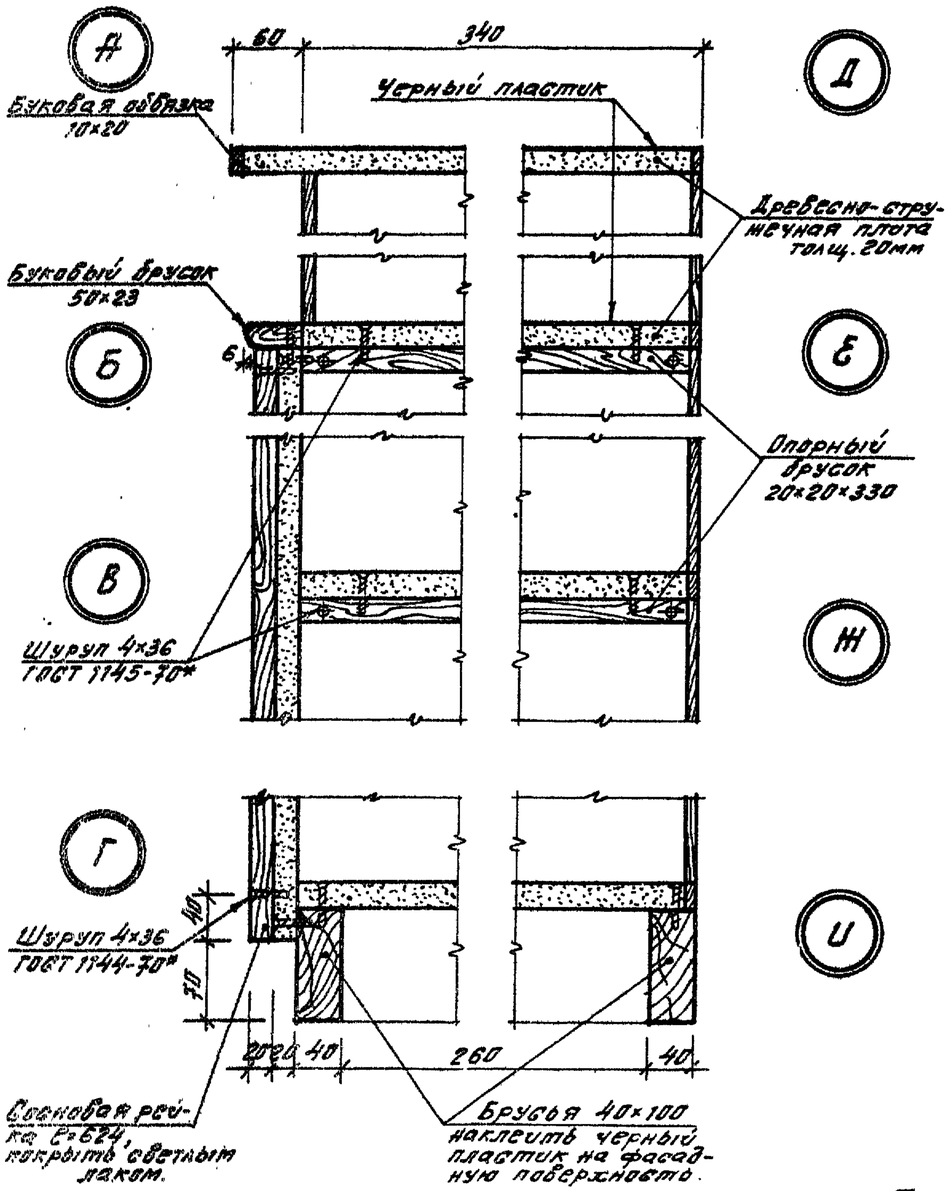


Таблица расхода древесины.

Элемент	Сечен. мм.	Кол-во погон. м	Кол-во м²/м³	материал	Примечания
Брусок	40×100	14.00	0.056м³	сосна	
Буковая обвязка	10×20	33.80	0.006м³	бук	покрыть светлым лаком.
Опорный брусок	20×20	15.84	0.006м³	—"—	
Облицовочная рейка	50×20	90.50	0.09м³	сосна	
Древесно-стружечная плита	толщ. 20	—	12.30м²	—	
Буковый брусок	50×23	7.30	0.008м³	бук.	покрыть светлым лаком.
Пластик черный	толщ. 3	—	6.40м²	—	наклеить после монтажа.
Поперечная щека	20×340×900	шт. 10	0.06м³	сосна	

Таблица расхода металла.

Элемент	Сечен. мм.	Количество шт.	Количество кг	ГОСТ	Примечания
Шуруп	4×36	180	0.57	1145-70*	с круглой головкой
		156	0.43	1144-70*	с потайной головкой

Примечание:

Настоящий лист рассматривать совместно с листом СД-52.


Зав. ГПИИТ

1975	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Детали барьера гардероба вестибюля.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-53


№7019/IV

Гип. Загороченко; Нач. отд. Бородавко; Рук. гр. Скуратовский; Конструктор Яровая; Рук. группы Шпейзеров; Нач. сект. Шестеров; Гл. спец. Эйгим; Гл. спец. Ильина; Гл. инж. проекта Ерзнкяньянц


1-1.

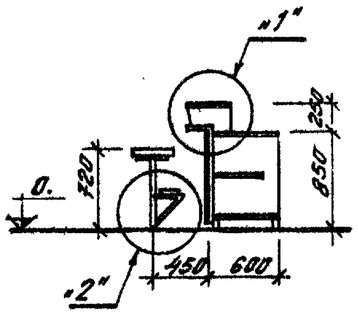


4-4.

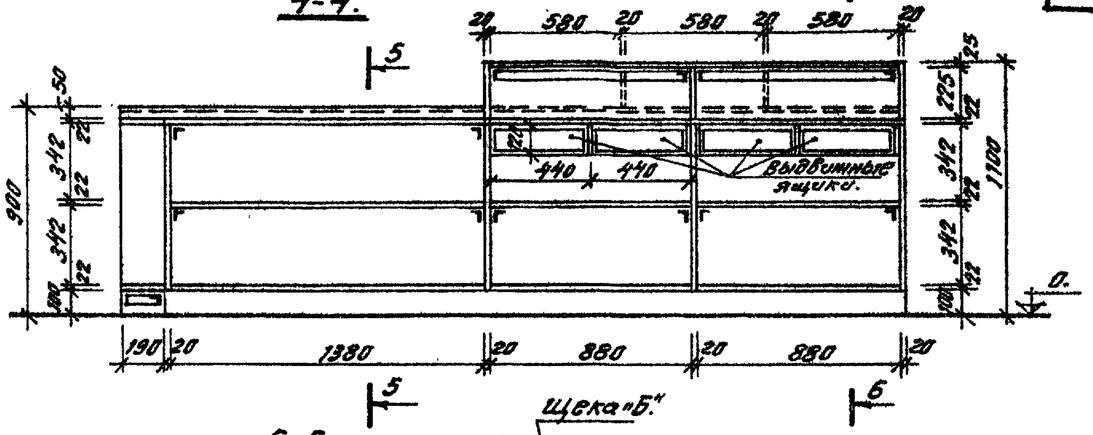


3-3.

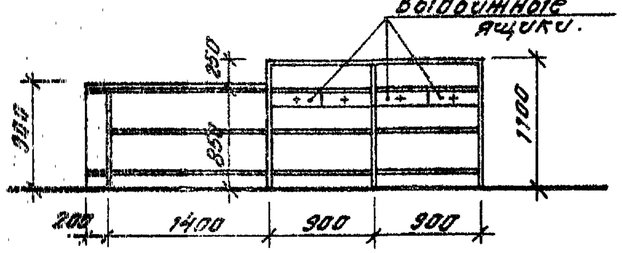


2-2.

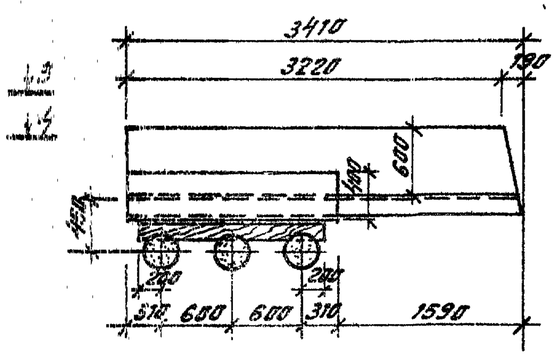

5-5.

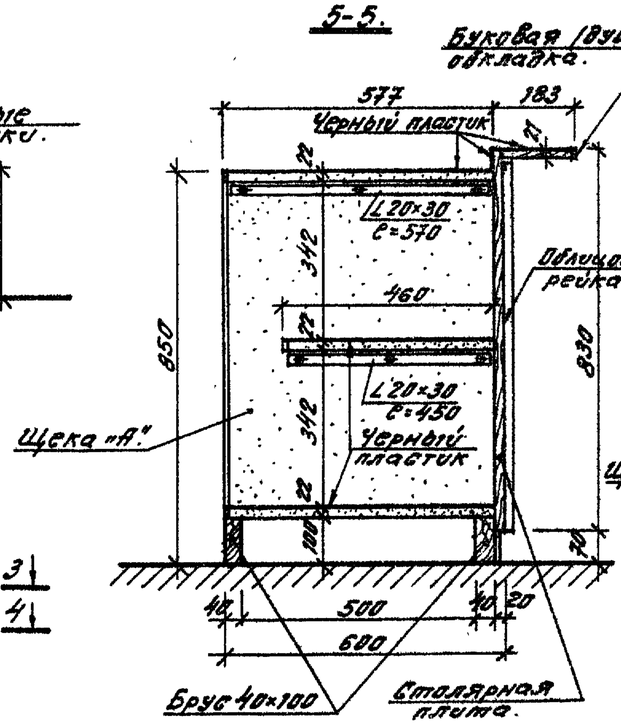

6-6.

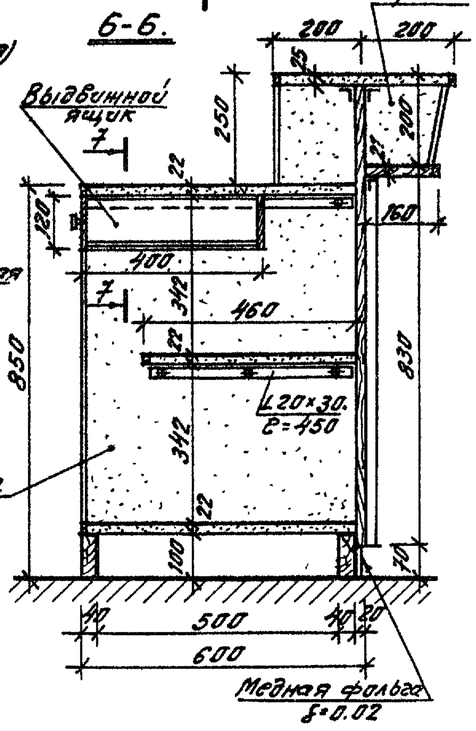

Расход материалов.

Древесно-стружечная плита толщ. 19мм	м² 8.30
Столярная плита т. 20мм	м² 3.15
Облицовочная рейка (дуб, граб)	п.м 39.70
Столярная плита т. 15мм	м² 0.55
Деревянный брус 40×100	м³ 0.027
Буковая (дубовая) обкладка 10×27	п.м 3.41
Медная фольга (δ=0.02мм)	п.м 3.41
Стойка сидения	шт. 3
Доска подножки 35×120; ℓ=1600	м³ 0.007
Черный пластик т. 3мм	м² 8.96
Уголок 20×30 П32-164 ГОСТ 13738-68 / Д16ГК ГОСТ 8617-75	п.м 15.30
Буковая (дубовая) обкладка 10×25	п.м 3.64
10×22	п.м 11.12
10×19	п.м. 0.80

Примечания:

1. Настоящий лист рассматривать совместно с листом СД-55.
2. Объем древесины определен по черновым заготовкам.
3. Общие примечания по отделке см. на листе СД-55.
4. Стойку сидения см. лист КМ-17, альбом V.

N7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Буфетно-барная стойка.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-54

Согласовано:

Инв. № 4111/17 Организация-проектировщик

Гл. инженер	Шульман	Гл. архитектор	Яровая
Гл. архитектор	Шульман	Гл. архитектор	Яровая
Гл. архитектор	Шульман	Гл. архитектор	Яровая
Рук. отдела	Ефремов	Гл. архитектор	Яровая
Рук. гр. арх.	Ефремов	Инженер	Петрова
Рук. гр. сниж.	Ефремов	Разработал	Петрова
Гл. архитектор	Шульман	Проверил	Петрова

1

Шпонка дубовая

П52-164 ГОСТ 13738-68
Д16ТК ГОСТ 8617-75

Шуруп 3×12 ГОСТ 1145-70*

Буковая облицовка

Древесно-стружечная плита толщ. 19

Черный пластик

Шпонка дубовая

Плита столярная т. 15мм

П52-164 ГОСТ 13738-68
Д16ТК ГОСТ 8617-75

Шуруп 4×36 ГОСТ 1144-70*

Плита столярная т. 20мм

Облицовочная рейка 20×50; ℓ=830

2

а-а

4 отв. ⌀8мм

Доска подножки 35×120; ℓ=1680

3

Буковая облицовка 10×22

Шуруп 4×36; ГОСТ 1144-70*

Щека «А»

Древесно-стружечная плита толщ. 19мм.

Щека «Б»

Буковая облицовка 10×19

Древесно-стружечная плита т. 19мм

1-1.

Выдвижные ящики.

б-б.

4


5

Примечания:
1. Настоящий лист рассматривать совместно с листом СД-54.
2. Все полки накрываются черным пластиком на клею и обкладываются буковым (дубовым) шпоном, покрытым светлым лаком.
3. Торцевые щеки стойки отделываются буковым (дубовым) шпоном и покрываются светлым масляным лаком.
4. Фасадная стенка стойки отделывается буковой (дубовой) лакированной рейкой, которая крепится к столярной плите на 3х шурупах 4×36.

№ 7019/17


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Буфетно-барная стойка. Узлы и детали.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV.	Лист СД-55

Монтажная схема ограждения лестницы N2 на отм +3.300

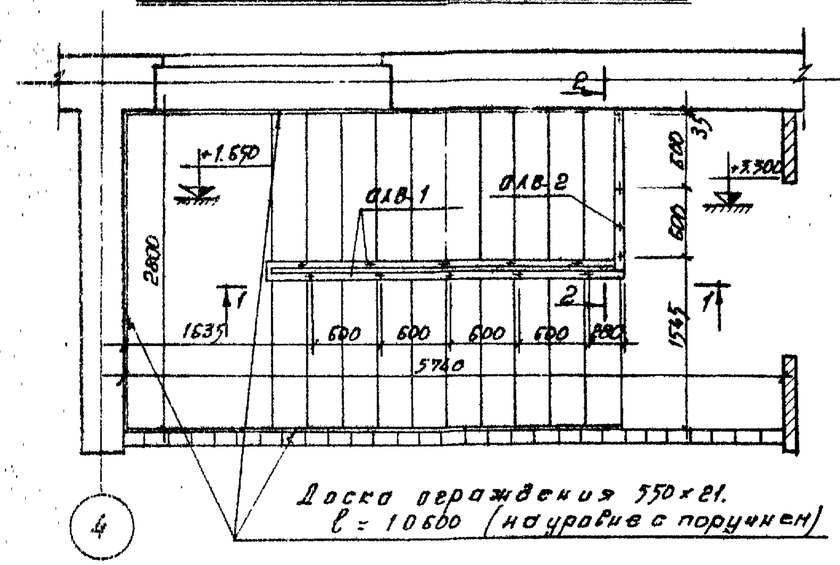


Доска ограждения 550×21. ℓ = 10600 (на уровне с поручнем)


2-2

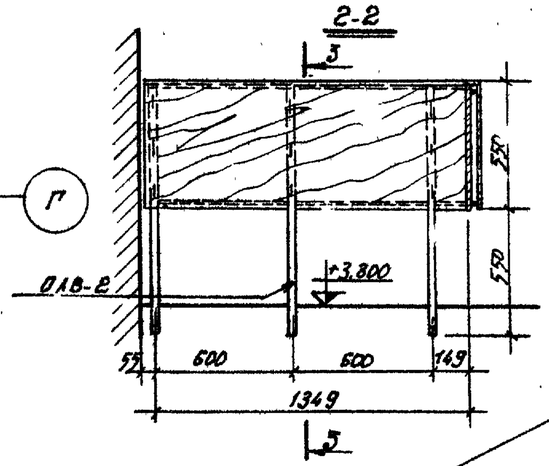


А




1-1

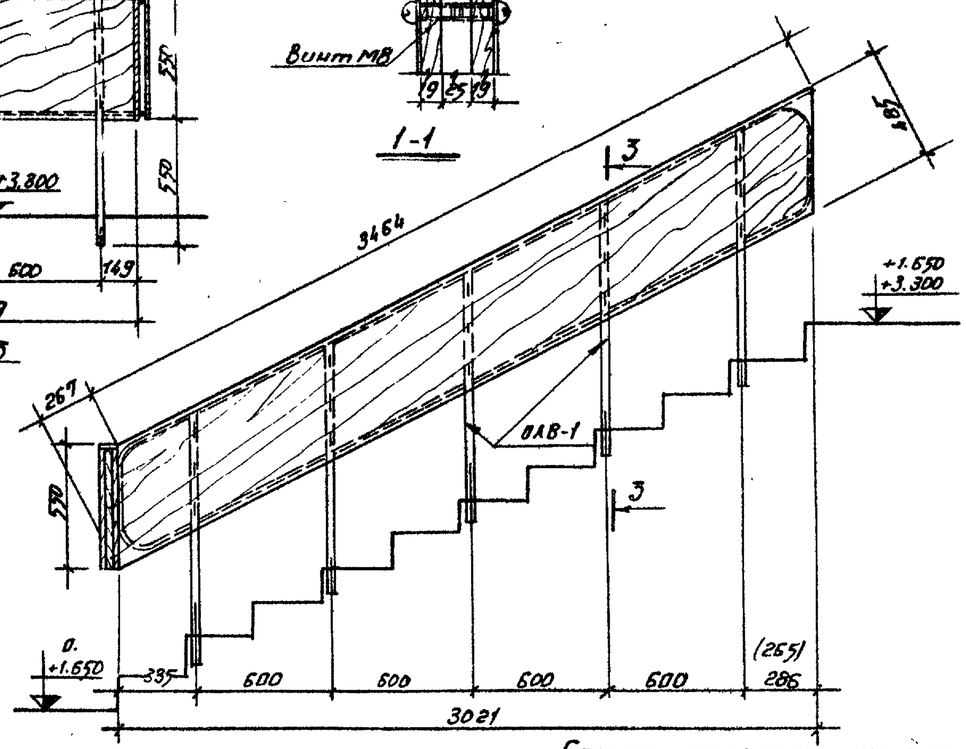


Монтажная схема ограждения лестницы N2 на отм. +1.650

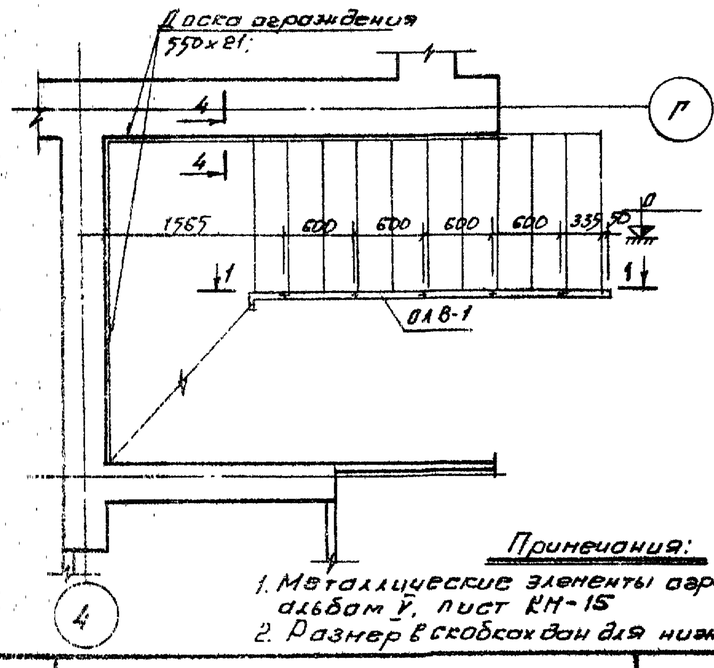

3-3

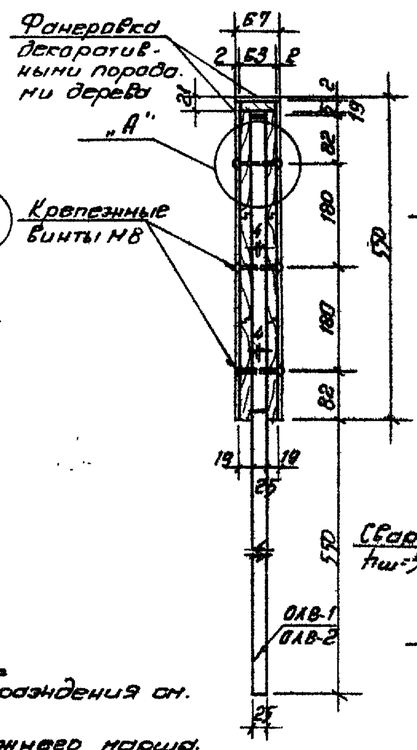

4-4

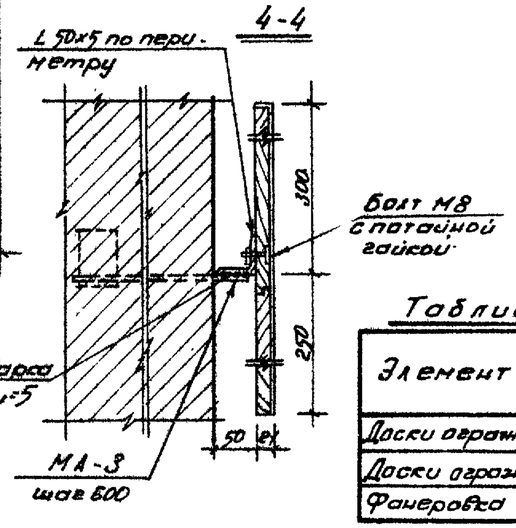

Спецификация металлических изделий

Наименование изделий	Марка	К-во шт
Огражд. лестницы	ОЛВ-1	2
Огражд. лестницы	ОЛВ-2	1
L 50×5	—	10.6 п.м
Винт М8 с шайбой	—	48
Анкер	МА-3	17
Болт М8 с потайн. головк. и гайкой	—	59

Таблица расхода материалов

Элемент	Сечен. мм.	Количество: погон. м	Количество: м² м³	Материал	Примечания
Доски ограждения	19×180	85.210	0.29	Сосна	
Доски ограждения	19×63	14.880	0.014	—"—	
Фанеровка	—	—	15.80 м²	дуб	


Применения:

1. Металлические элементы ограждения см. альбом V, лист КМ-15
2. Размер в скобках дан для нижнего марша.


N 7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Планы ограждения лестницы N2 Ограждения ОЛВ-1 и ОЛВ-2	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV / Лист СД-56.


2-2.

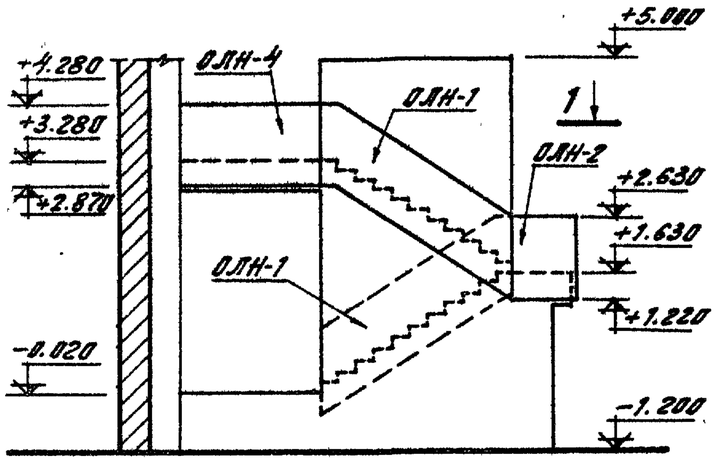


1-1.

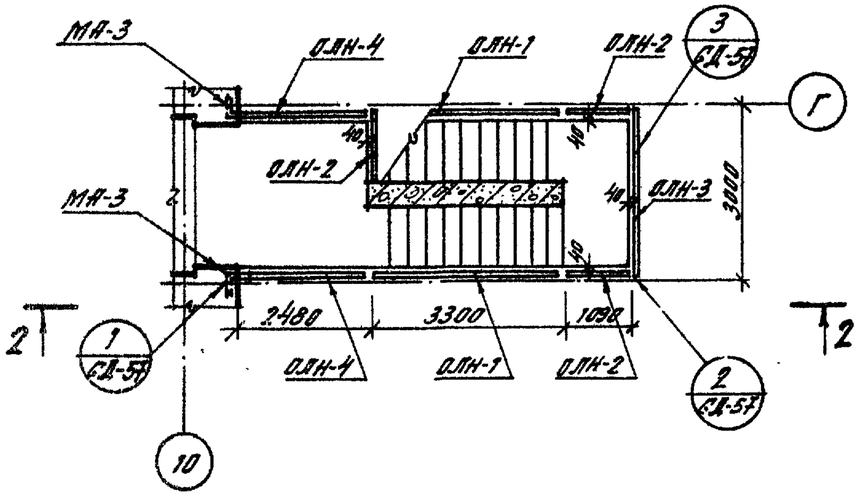

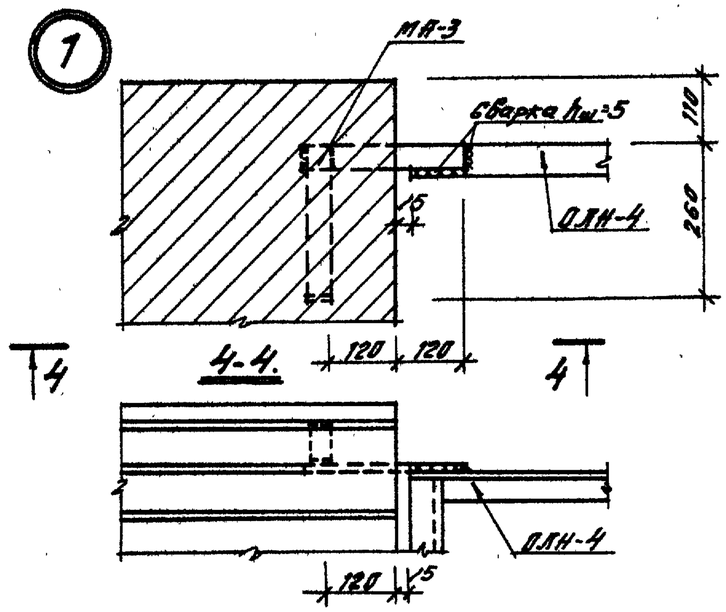

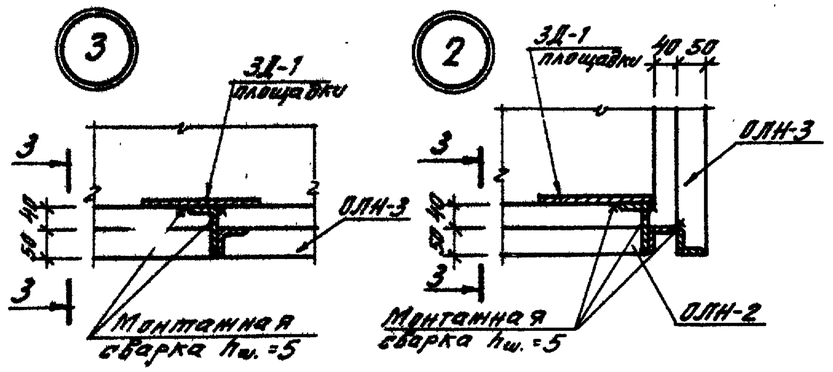

3-3.

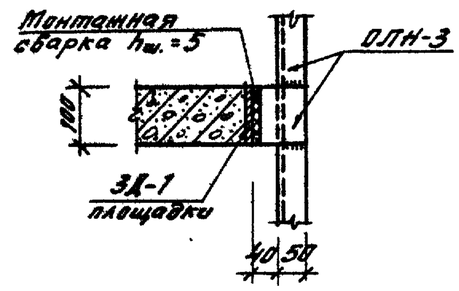

Спецификация изделий.

Наименование	Марка	Кол-во, шт.
Ограждение марша	ОЛН-1	2
Ограждение лестничных площадок.	ОЛН-2	3
	ОЛН-3	1
	ОЛН-4	2
Анкер	МА-3	2

Примечания:

1. Элементы ограждения см. Альбом V, листы КМ-1, КМ-2, КМ-9.
2. Настоящий лист рассматривать совместно с листом КЖ-18, Альбом I.
3. Приварку элементов ограждения производить электродами Э42.
4. После установки элементы ограждения оштукатурить с двух сторон по штукатурной сетке.
5. Отделку см. Альбом I, лист 5


Гл. инж. проекта Захарченко
Рук. гр. Ефремин
Рук. гр. арх. Шульц
Гл. арх. отд. Шульц
Рук. отдела Ефремин
Гл. инж. Шнейнберг
Гл. арх. Нестеров
Гл. арх. пр. Ефремин
Рук. гр. инж. Ефремин
Рук. гр. арх. Шульц
Разработал Шульц
Зерил Шульц
Проверил Нестеров
Копировал

Гл. инж. ГИИП Захарченко
Гл. инженер Госгражданпроекта Шульц


N7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Монтажная схема ограждения наружной лестницы N 1.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-57


1

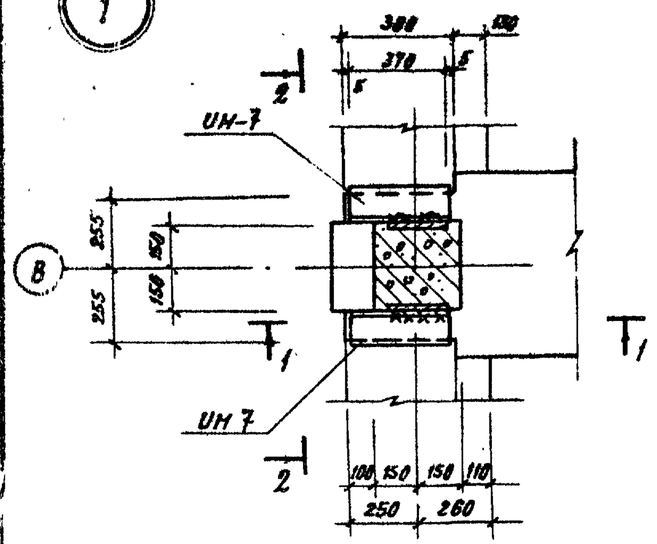


2

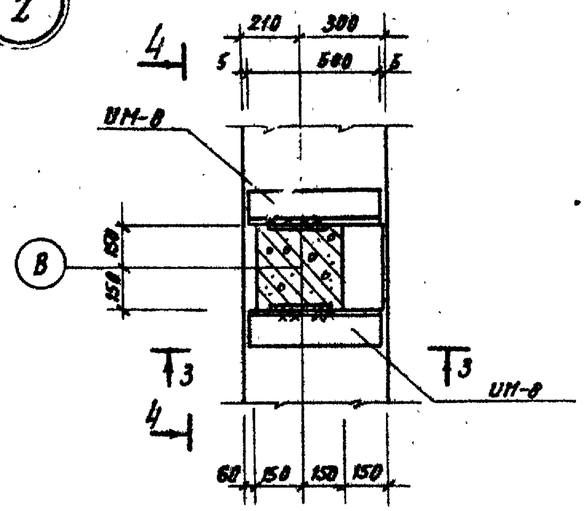


3

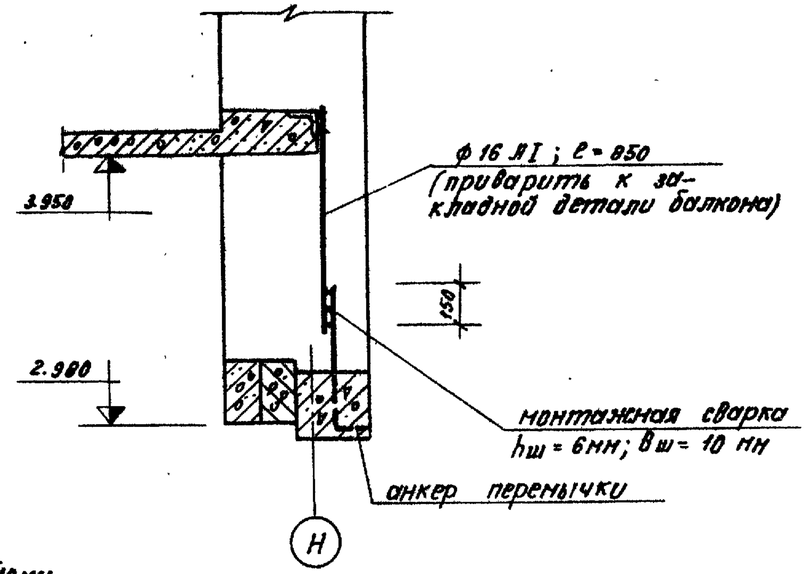


1-1

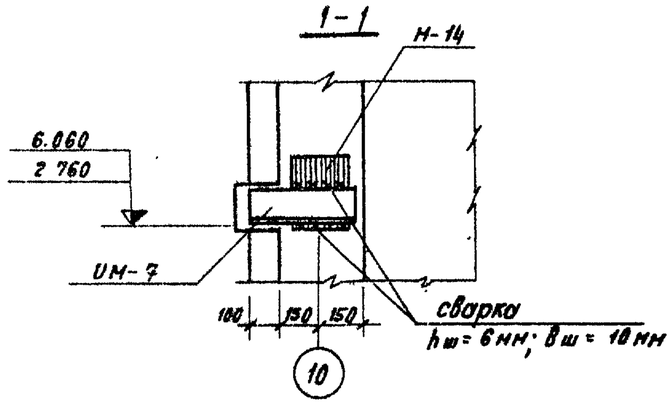


3-3

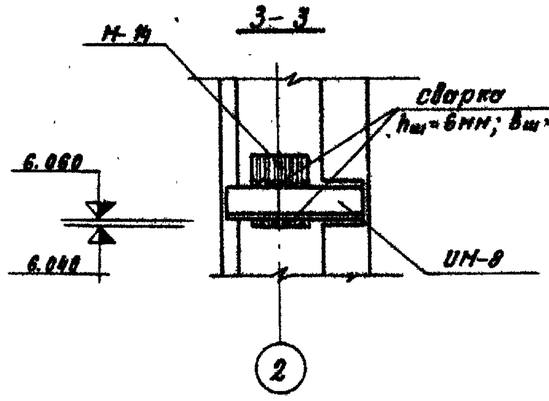


4

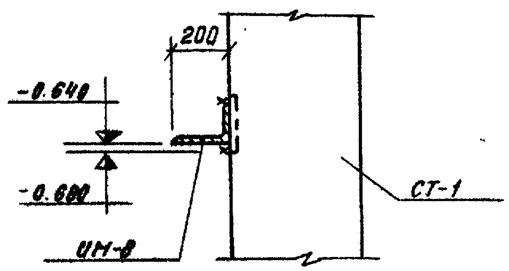

2-2

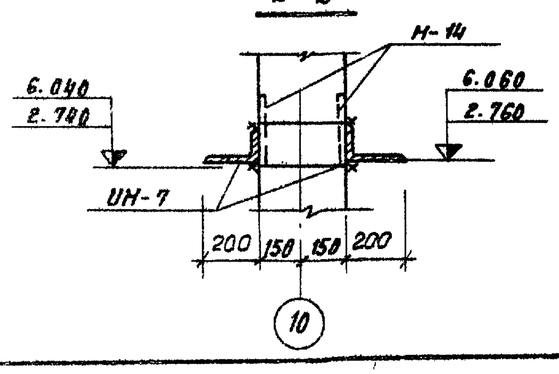

4-4

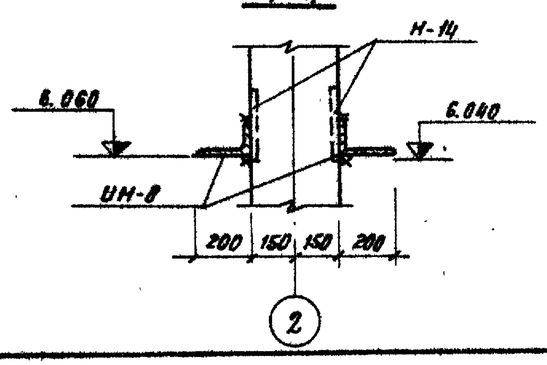



Примечания:


1. Сварку вести электродами Э46-Т
2. Антикоррозийную защиту сварных соединений производить в соответствии с указаниями пояснительной записки к проекту (см. Альбом I). N7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Детали опирания перемычек и козырька.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV / Лист СД-58

Укрупн. гроизводственный стройтрест Госорг. пр. Кестерев
Рук. гр. инж. Захарченко
Арх. гр. арх. Безрядьянов
Рук. отдела Гл. арх. отд. Гл. инж. пр. Загорченко

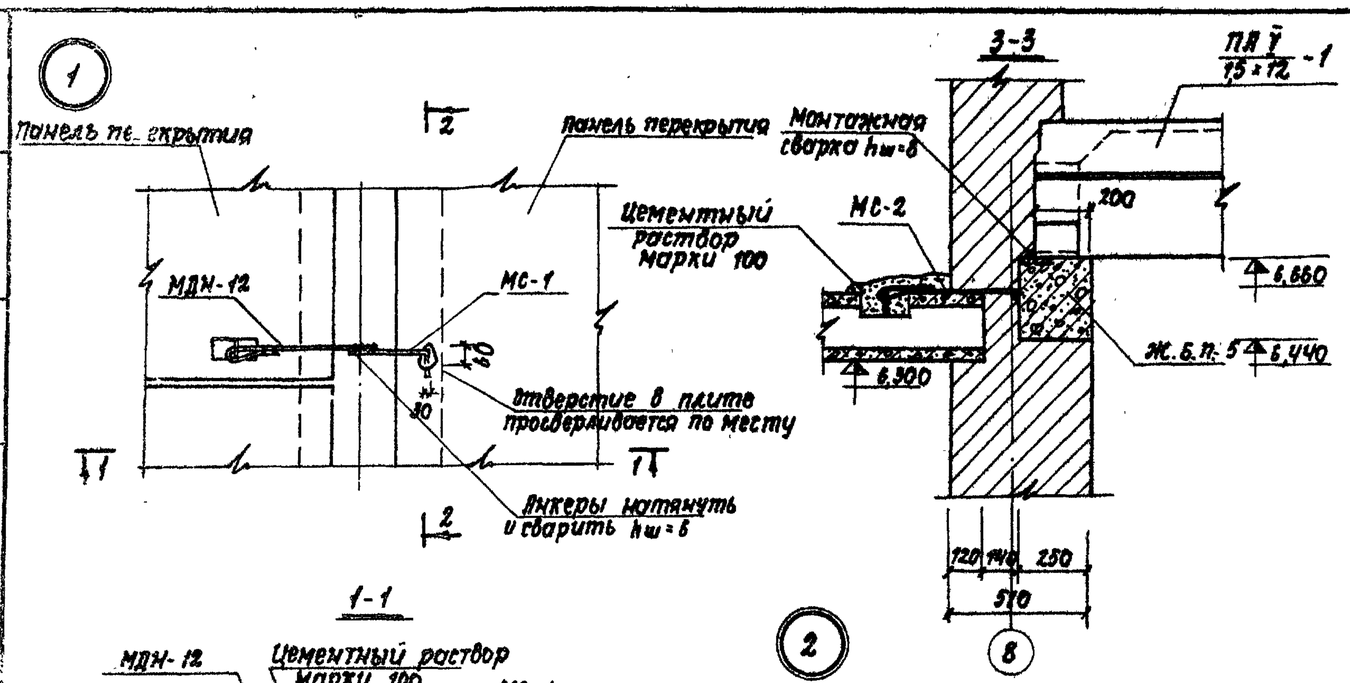

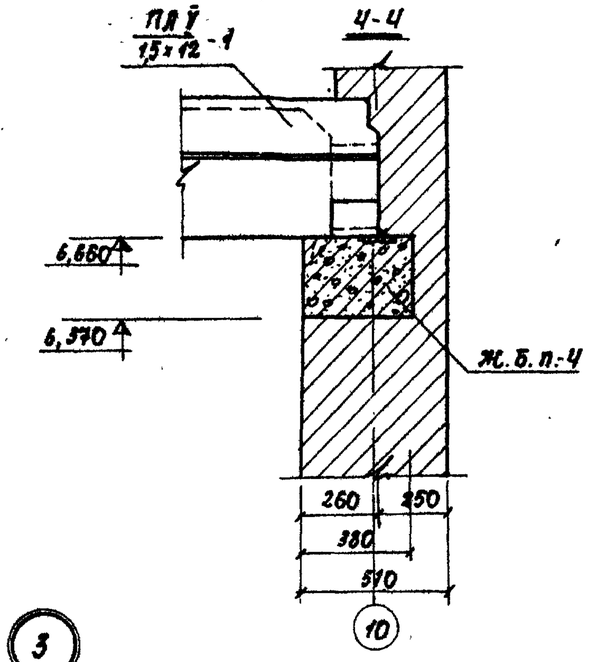

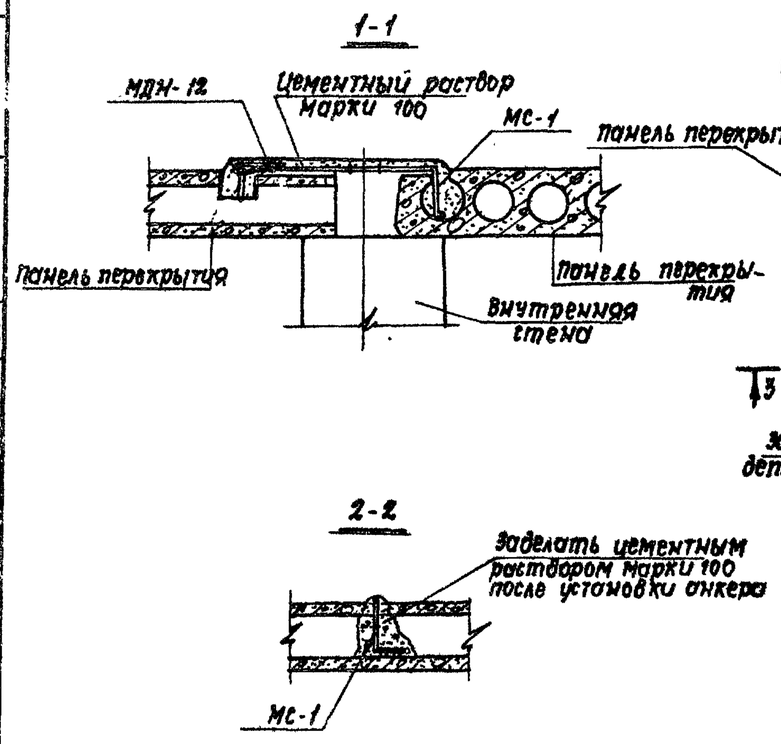

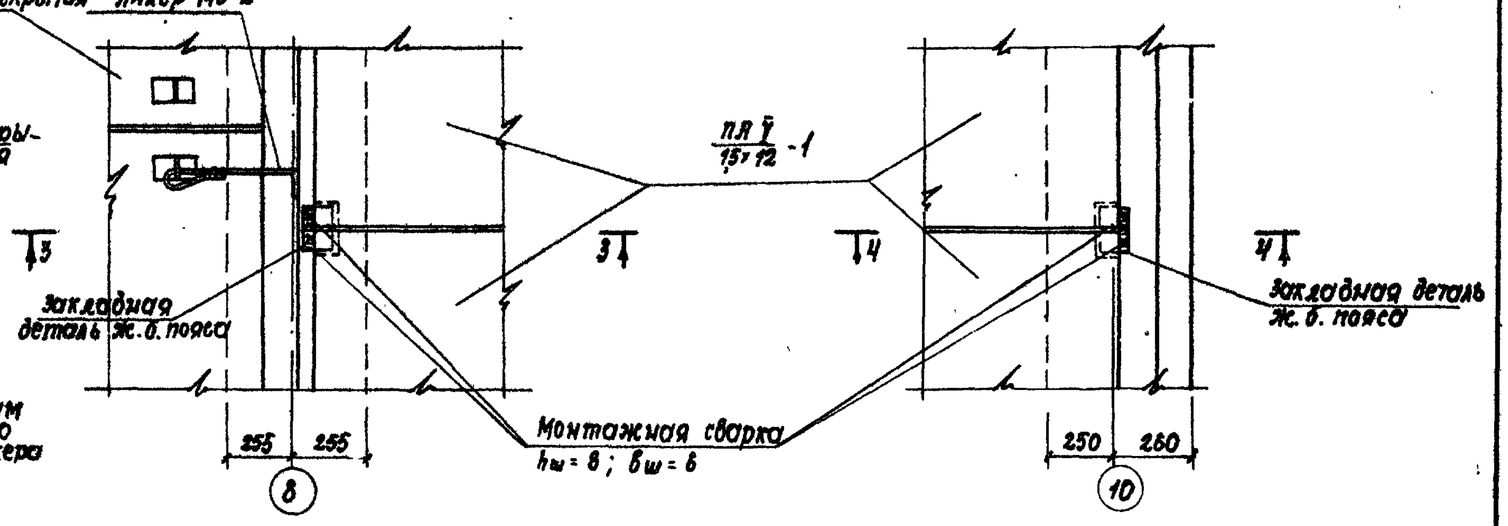

Примечания:


1. Сварку вести электродами Э42 по всей длине прикосновения привариваемых элементов.
2. Антикоррозийную защиту сварных соединений производить в соответствии с указаниями пояснительной записки к проекту (см. альбом I).

N 7019/17


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест	Детали анкерения плит покрытия.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IУ / Лист СД-59

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Гл. инж. проекта Штейнберг
Рук. гр. Скуратовская
Разработал Нестеров
Гл. спец. отд. Шмид
Нач. отд. Ланкова
Нач. пр. Шмид
Пров. Сергазинова
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата


1

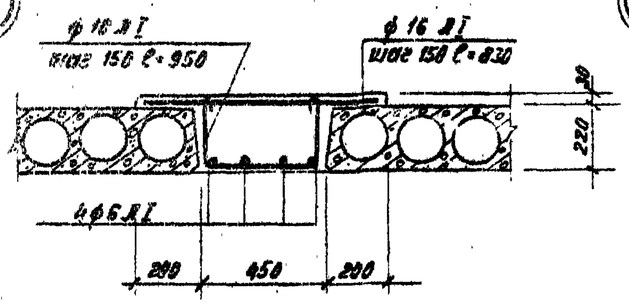

2

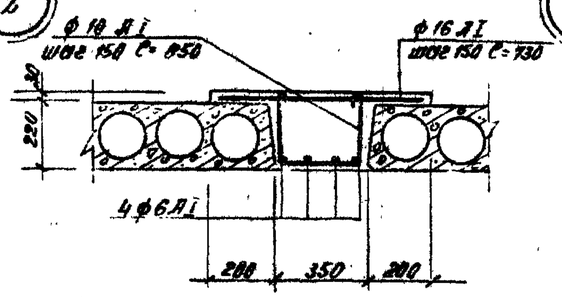


6

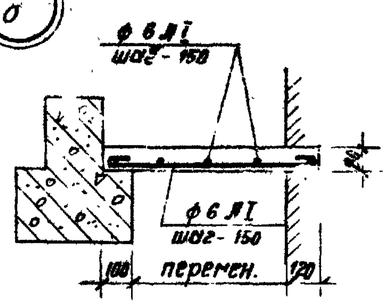


Расход материалов

№№ заделок	Расход на заделку			К-во заделок
	Бетон м³	Сталь кг		
		AI	AIII	
1	1.11	119.9	—	1
2	0.88	108.6	—	1
3	0.96	84.9	50.1	1
4	0.80	103.2	—	1
5	0.32	36.5	56.0	1.
6	0.059	4.7	—	1
7	0.10	6.00	—	1
8	0.36	8.9	—	1

3

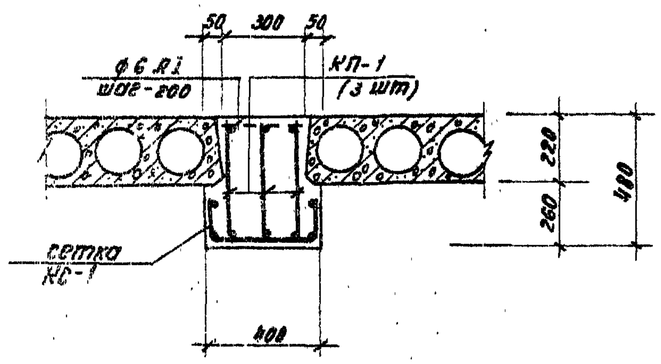


4

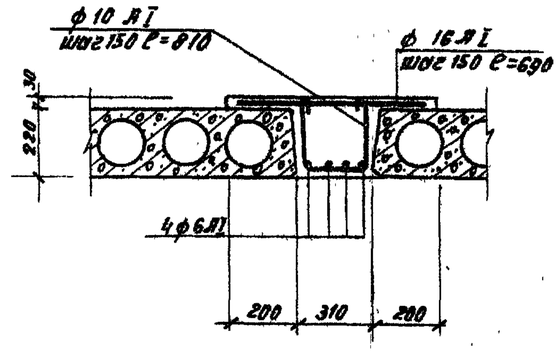


Примечания:

1. Заделки выполнять из бетона марки 200.
2. Каркасы КП-1, КП-2, сетку КС-1 см. в альбоме V лист КМ-12.
3. Сборку плоских каркасов в объемные производить контактной сваркой.


5

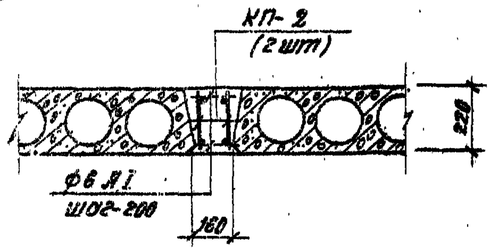

6

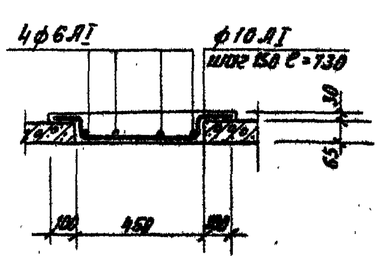

7

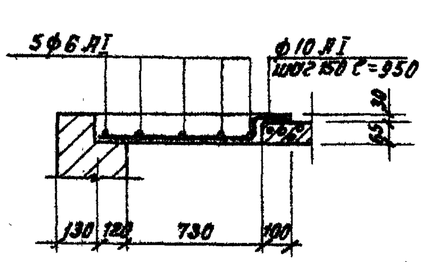

Согласовано


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гип. проекта Кривошеев
Рук. арх. гр. Разработал Поварина
Рук. отд. Шпилевой Проверил Штейнберг
Гл. инж. проекта Нестеров Н. контр. Котлярова


N7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Детали монолитных заделок.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-60

1-1

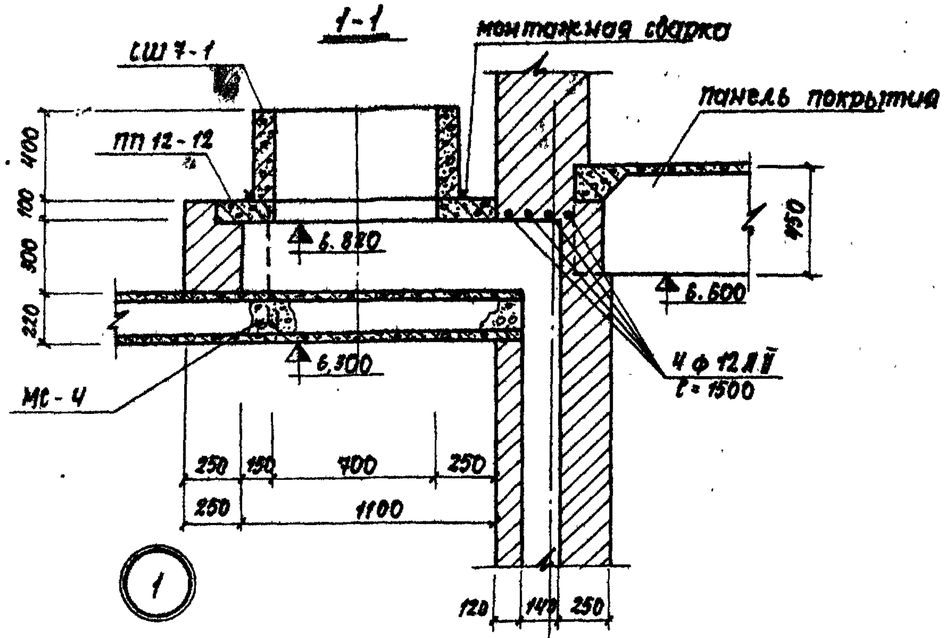



2-2

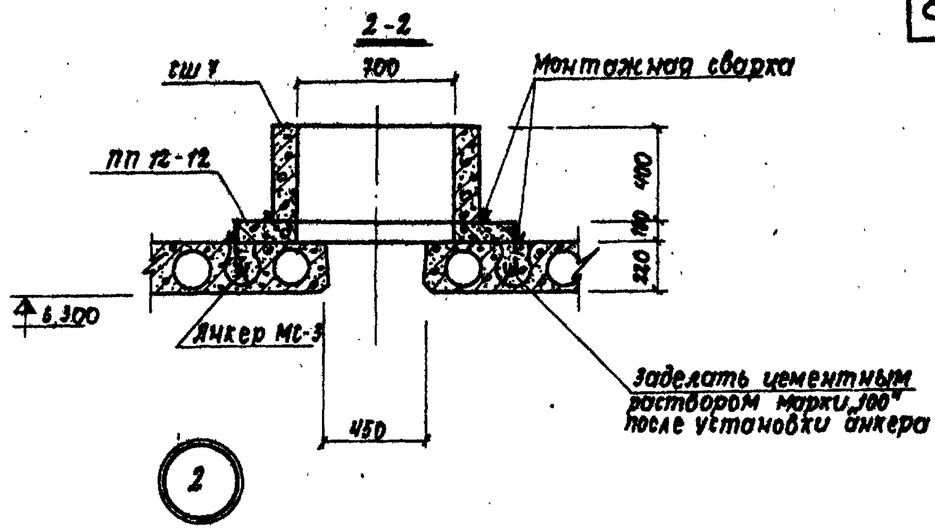

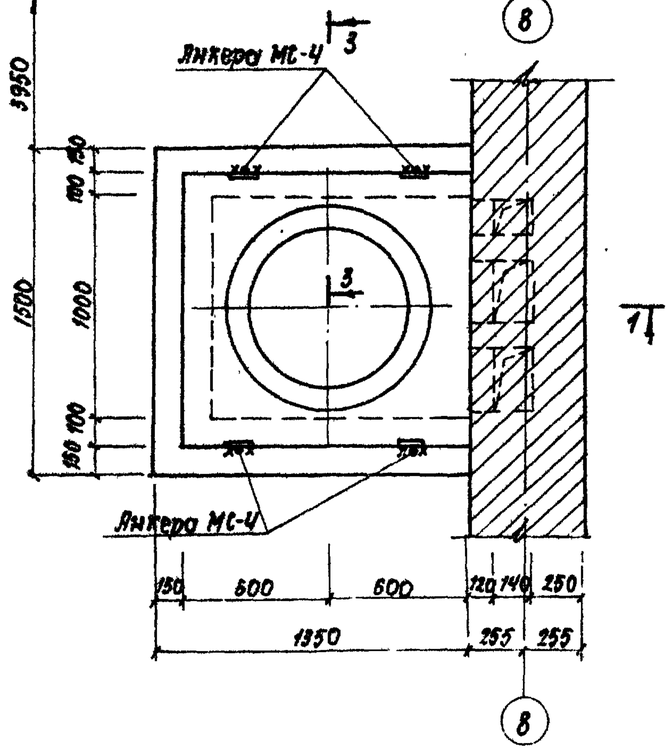

3-3

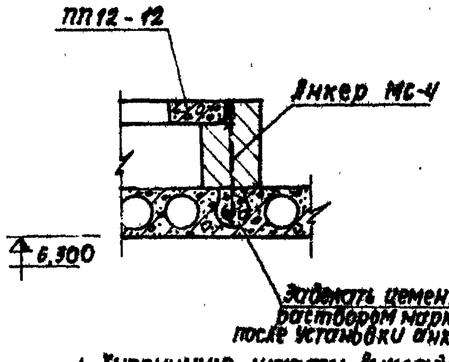

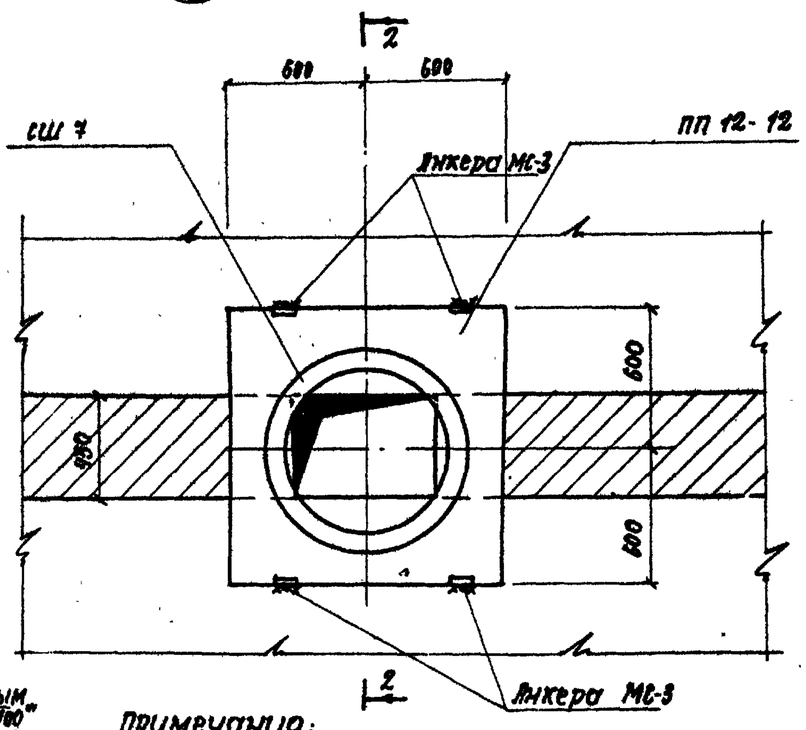

Примечания:


1. Кирпичную шахту выкладывать из кирпича марки „75" на растворе марки „50". С внутренней стороны швы затереть.
2. Сборные ж.б. элементы укладывать на растворе марки „50" с обязательной приваркой анкеров.
3. Сварку вести электродами Э42 по всей длине прикосновения привариваемых элементов, $h_ш = 6$.
4. Антикоррозийную защиту сварных соединений производить в соответствии с указаниями пояснительной записки к проекту (см. альбом I).

N 7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест	Детали плана покрытия.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-61


Разработал Зонкова
Гл. арх. отд. Беляева
Гл. арх. пр-ту Еремин
Рук. гр. инж. Штейнберг
Рук. гр. арх. Шуляковская
Н. контр. Нестеров
Согласовано: Загорченко
Утвержден Госгражданстрой


1-1

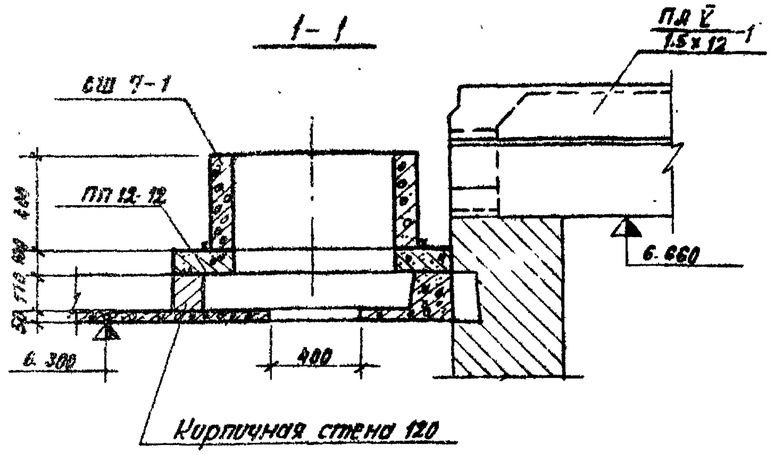


2-2

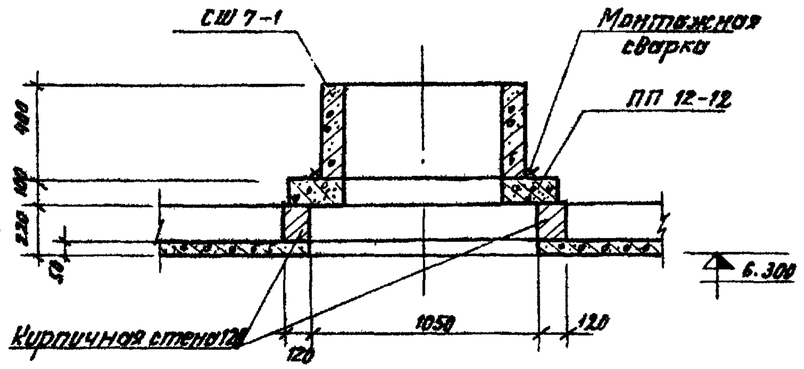

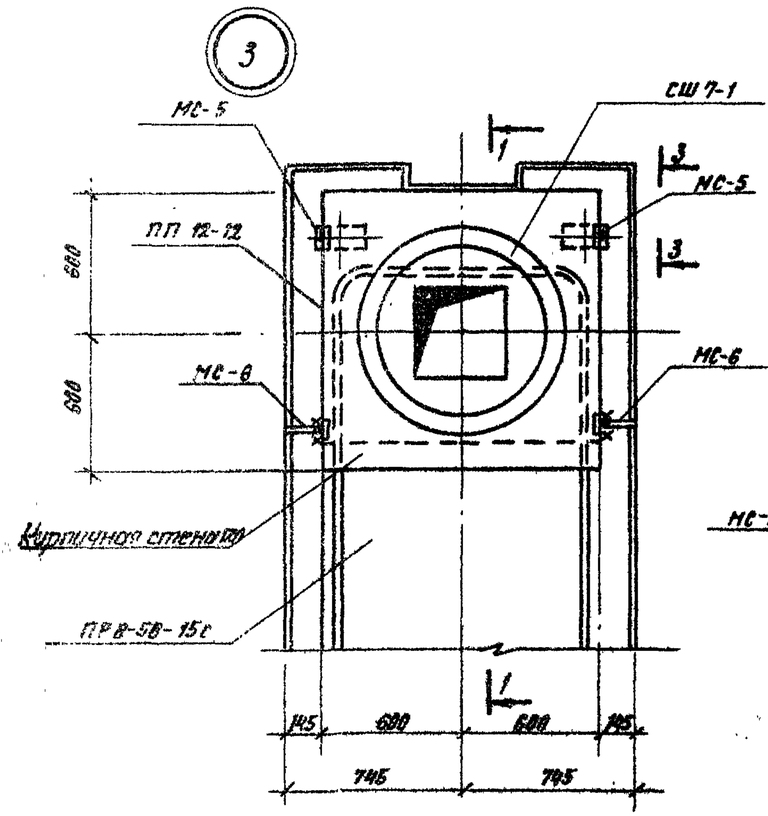

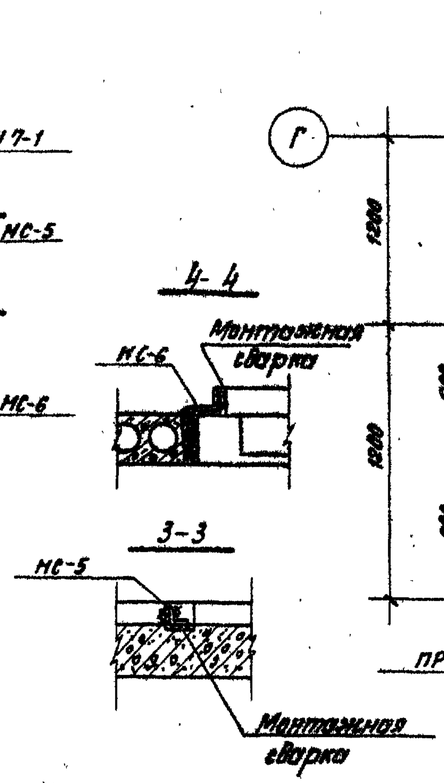


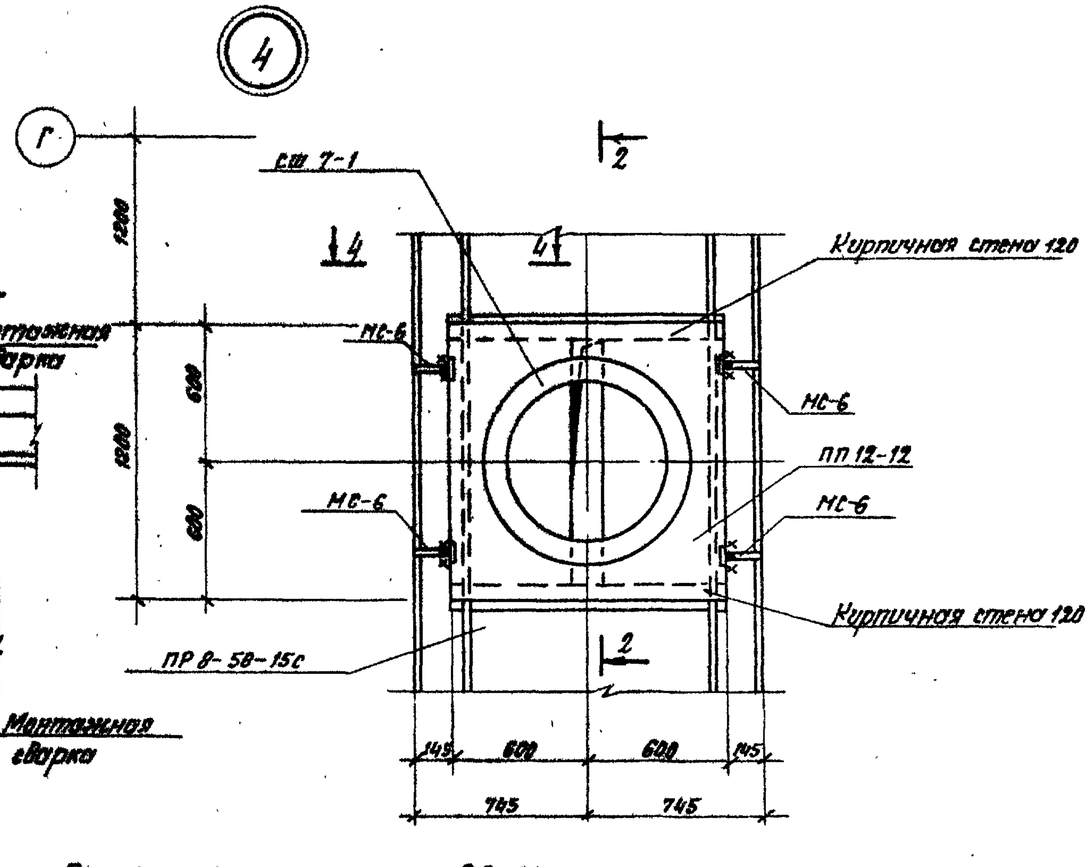



Примечания см. лист СД-61.


N7019/IV


1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Детали плана покрытия.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV / Лист СД-62

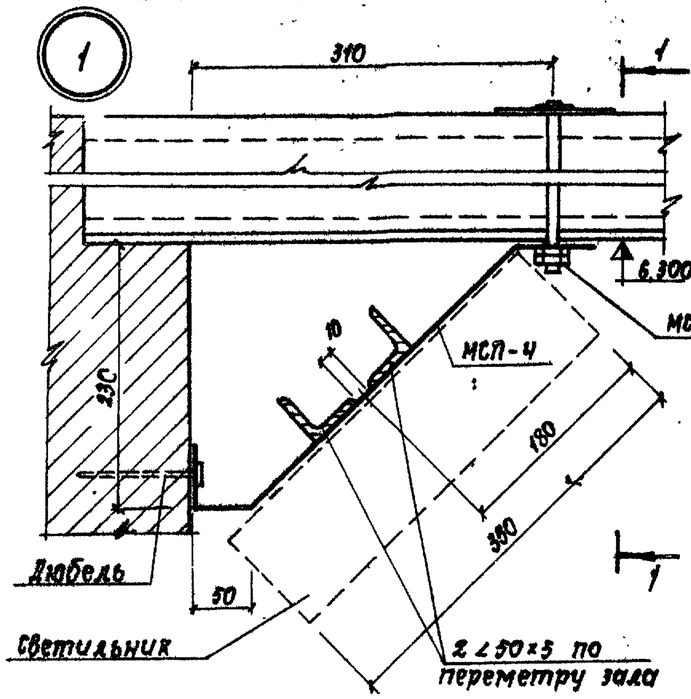

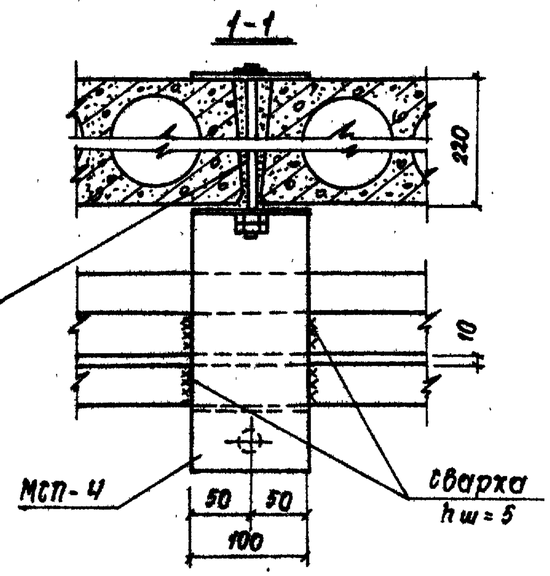

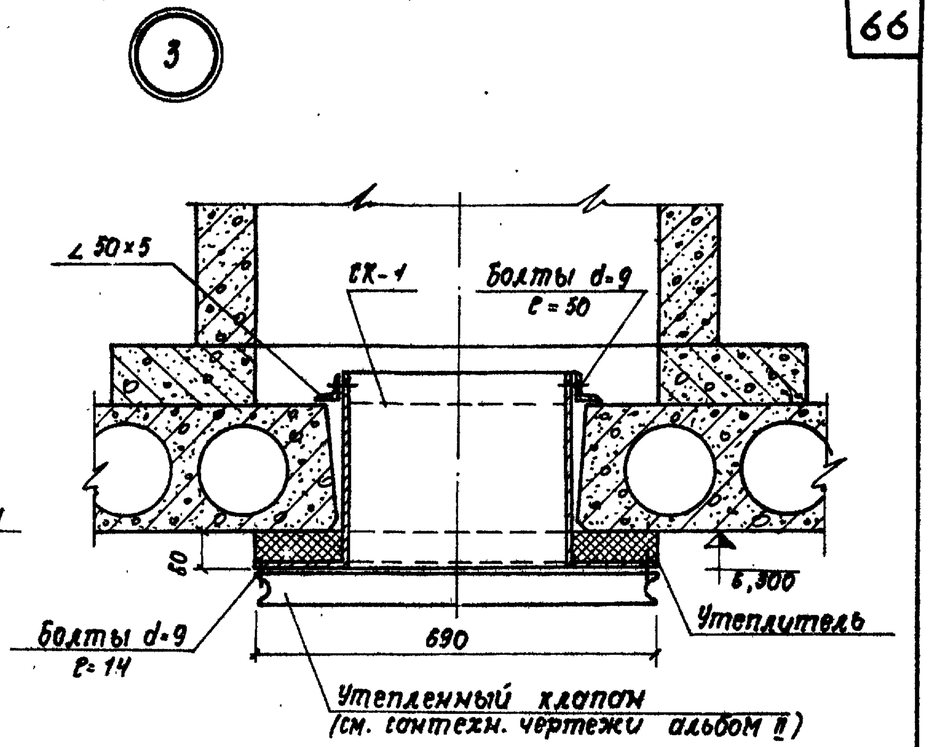

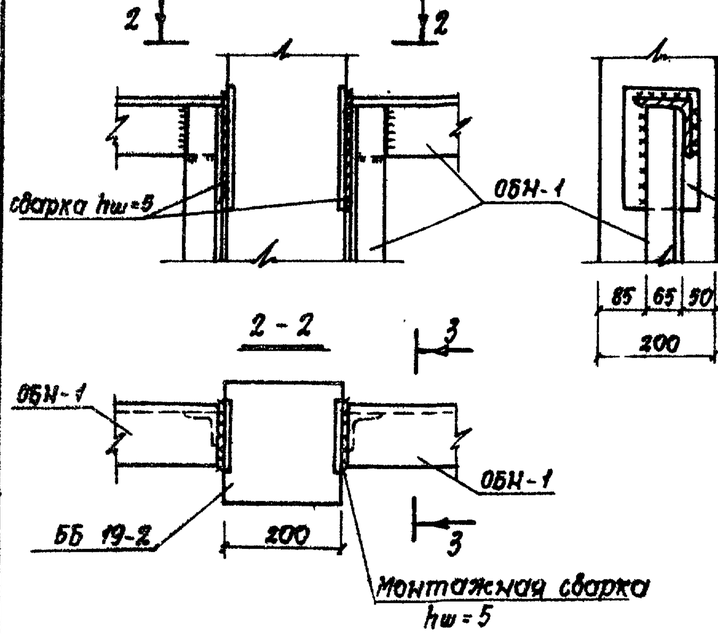

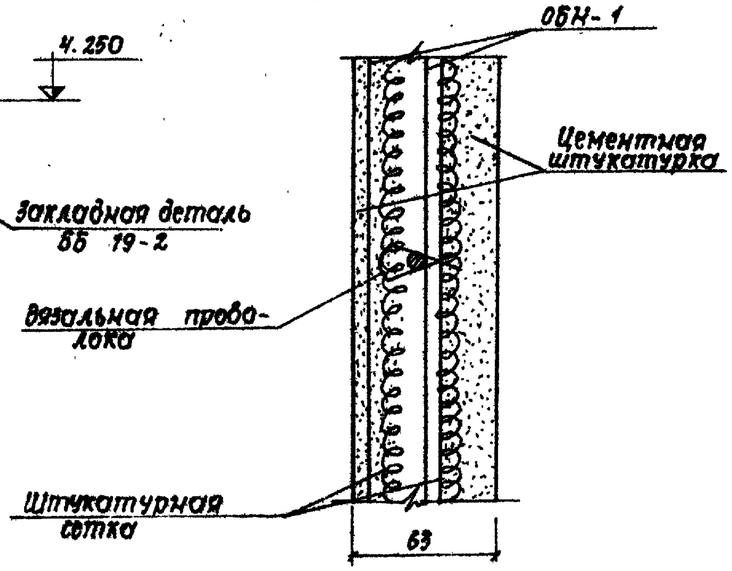

Примечания:


1. Разбивку болтов МСП-3 см. альбом I лист КС-8.
2. Сварку выполнять электродами Э42.
3. После установки металлические элементы деталей 1 и 3 окрасить масляной краской.

№ 7019/IУ

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Детали крепления светильников, утепленного клапана и установки ограждения.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IУ	Лист СД-63

Гражданстройпроект Украинии
Гл. инж. проекта
Рук. гр. инж.
Рук. гр. арх.
Разработал Еремин
Проверил Штейнберг
Нестеров
Рук. отд.
Гл. арх. отд.
Гл. арх. пр-та
Согласовано
Руководитель группы Стратовской
Начальник отдела Новикова
Заведующий Захарченко

1

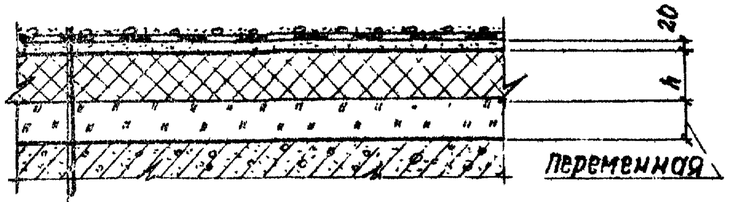

Один слой кровельного рубероида
Три слоя подкладочного рубероида
на горячей битумной мастике
Цементно-песчаная стяжка (см. прим. п. 2) - 25
1 слой пергамина или рубероида
Утеплитель - пенобетон (см. таблицу) - h
Керамзит по уклону (γ = 500 кг/м³)
1 слой пергамина или рубероида
Панель покрытия

2

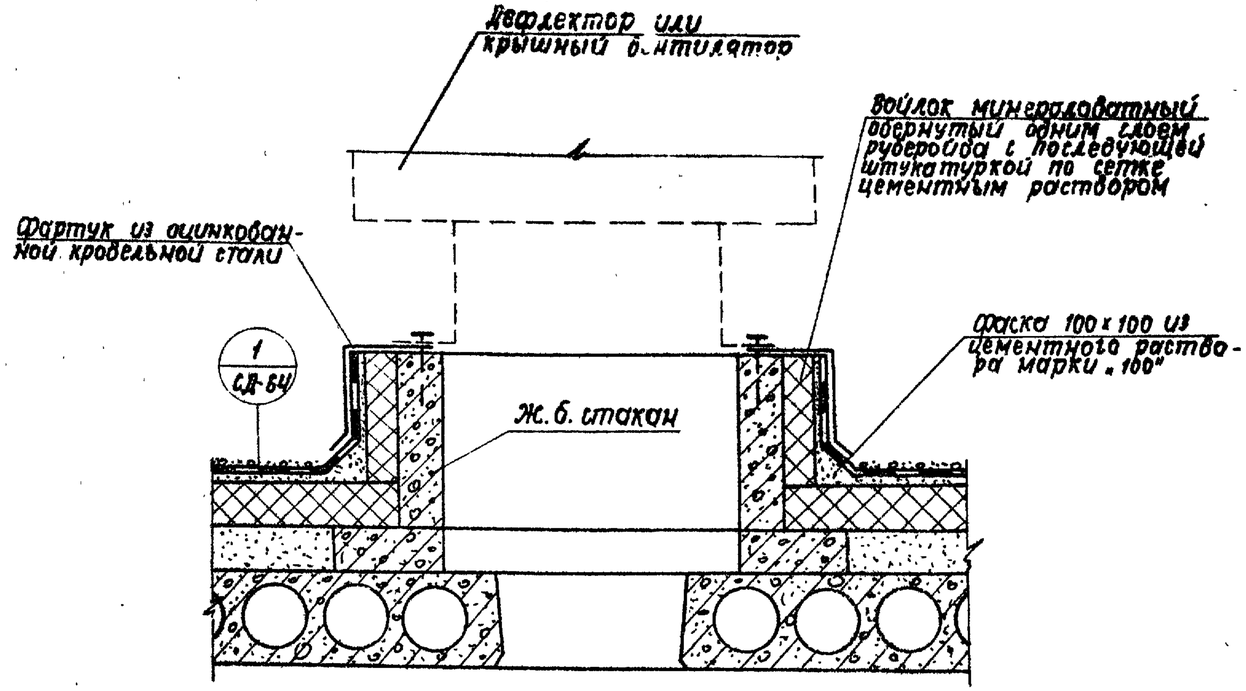


Таблица толщин утеплителя


Наименование и объемный вес утеплителя	Толщина утеплителя в мм при расчетных температурах t°c		
	-20°	-30°	
Пенобетон γ = 300 кг/м³	100	120	


Примечания:


1. Подсыпку из керамзита выполнять с уклоном i = 0,01, принимая начальную толщину 20 мм.
2. Цементно-песчаную стяжку в детали „1" выполнять из раствора марки „100" с армированием сеткой из проволоки ф 3 ВI с ячейкой 200 х 200.
3. Вид и марка мастики принимаются такими же, как и для наклейки гидроизоляционного ковра.

N 7019/IV

1978	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест	Детали кровли.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-64

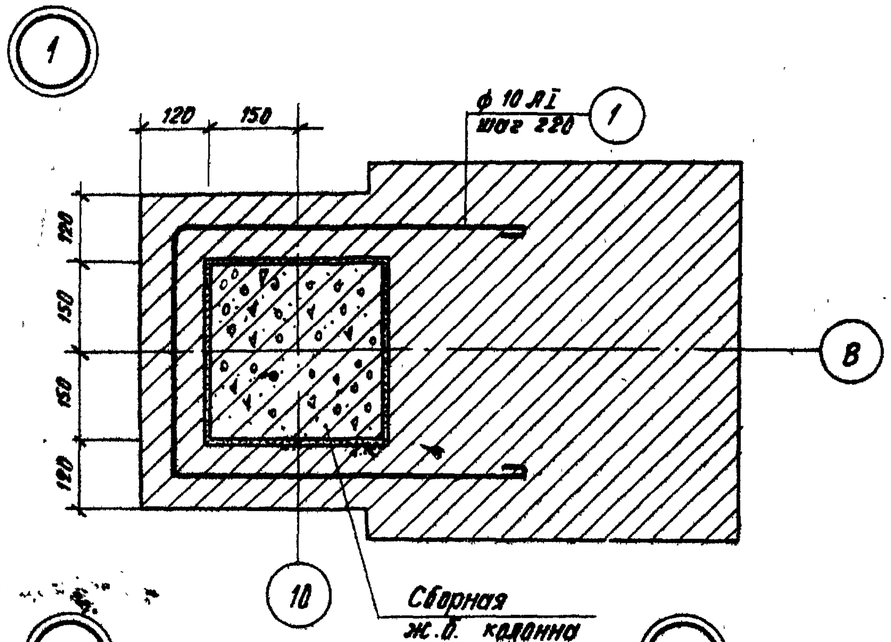

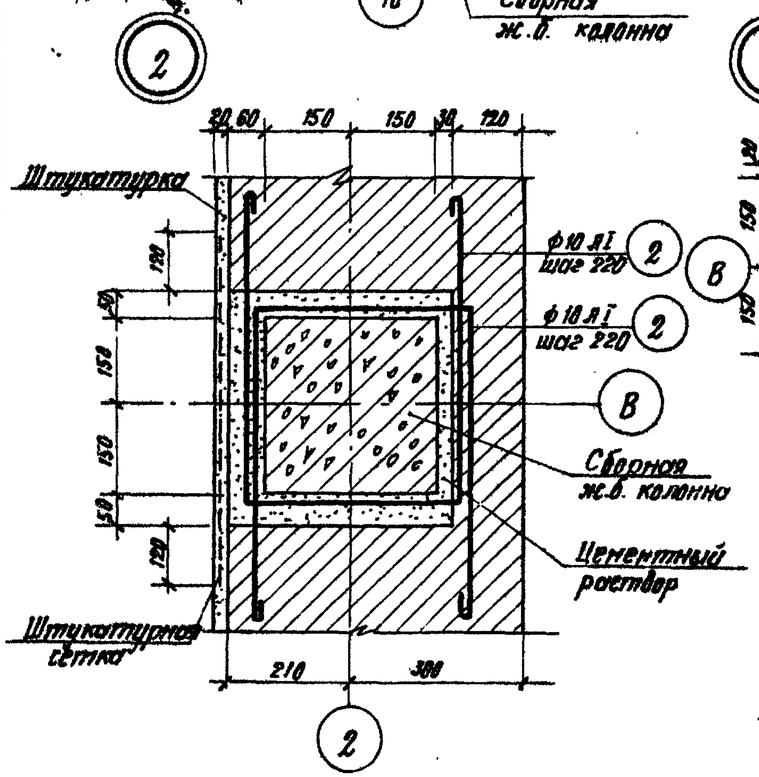

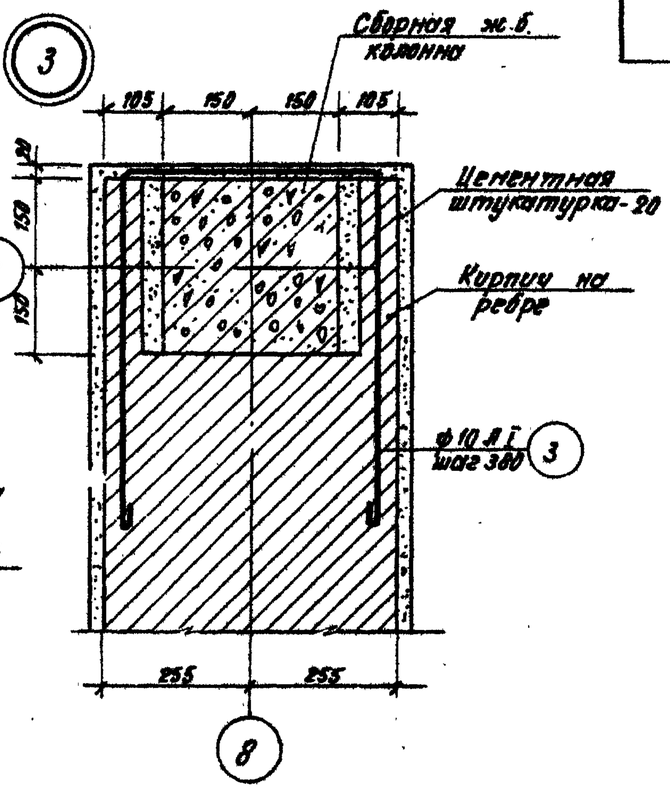

Спецификация арматуры на деталь							Выборка ар-ры на деталь		
NN детали	NN поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	ф мм класс	Общая длина м	Вес кг
1	1	750, 420, 75, 75, 750	10 AI	2870	30	62.10	10 AI	62.10	37.26
2	2	750, 370, 75, 75, 750	10 AI	2020	30	60.60	10 AI	60.60	36.36
3	3	700, 400, 75, 75, 700	10 AI	1950	17	33.15	10 AI	33.15	19.89

Примечание

Кладку выполнять из кирпича марки „75" на растворе марки „50".

N7019/IV

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Детали кирпичной кладки.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-65

УКРНИИПроектсельстрой


Согласовано

Рук. гр. инж. Захорченко
Рук. гр. арх. Скуратовский
Гл. арх. отд. Новиков
Гл. арх. пр-та Захорченко


Рук. отдела Еремин
Гл. арх. отд. Штейнберг
Гл. арх. пр-та Нестеров

Разработал Полторин


1

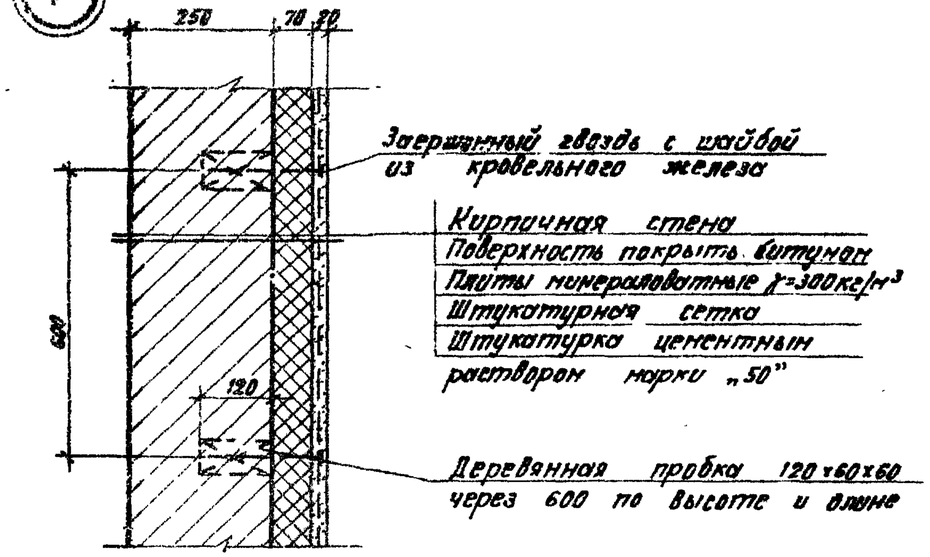

2

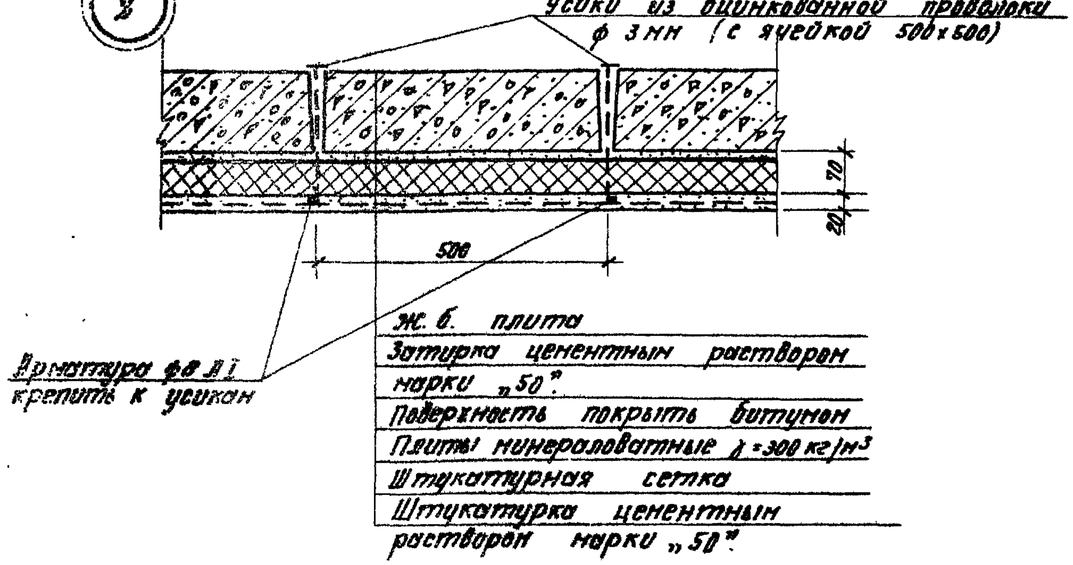

Деталь крепления усиков

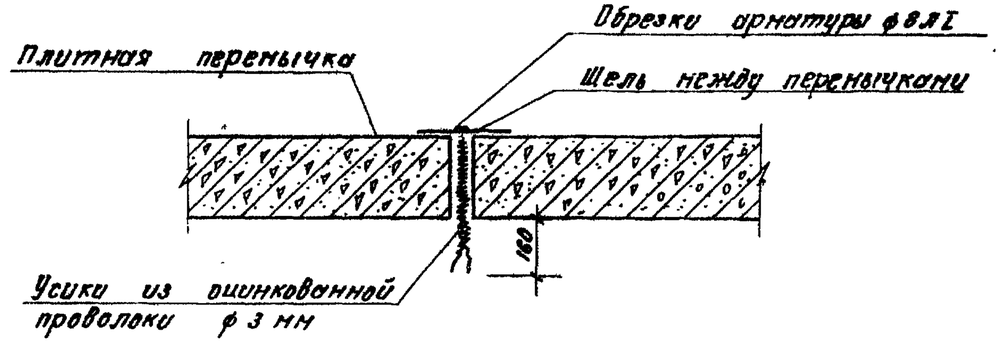


Примечания


1 Плиты минераловатные клеить на горячем битуме с перекрытием швов, швы заполнить мастикой из битума и изоляционной мелочи.


2 Битум применять марки №5 или №4.

№ 7019/IV

1976.	Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест.	Детали утепления.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IV	Лист СД-66

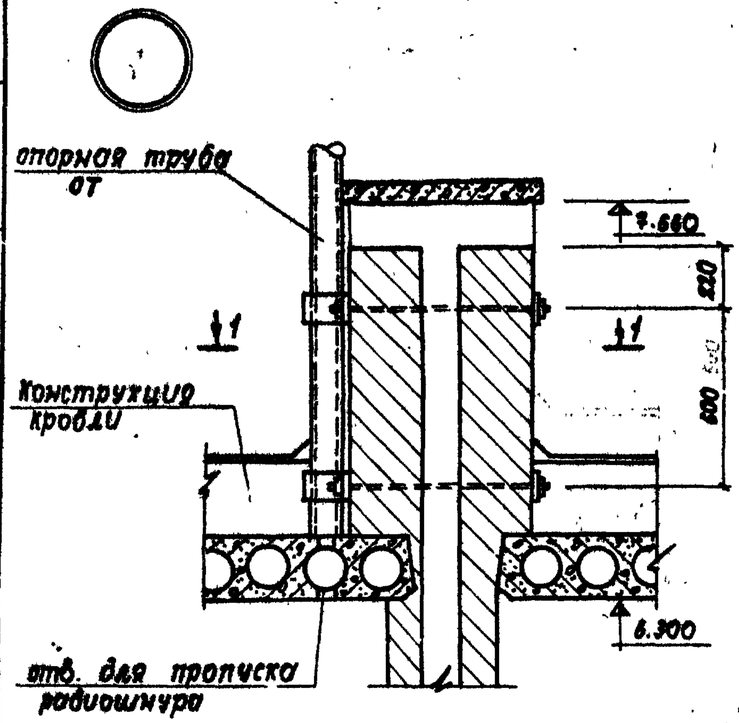

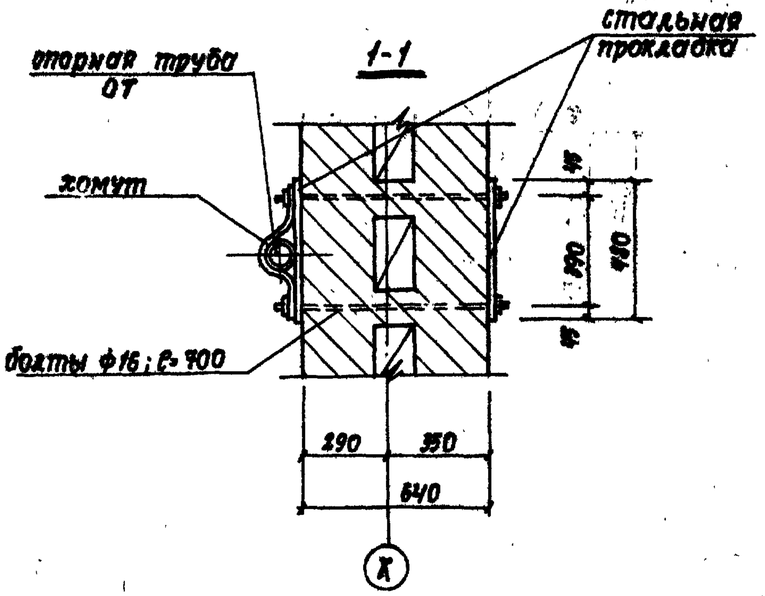

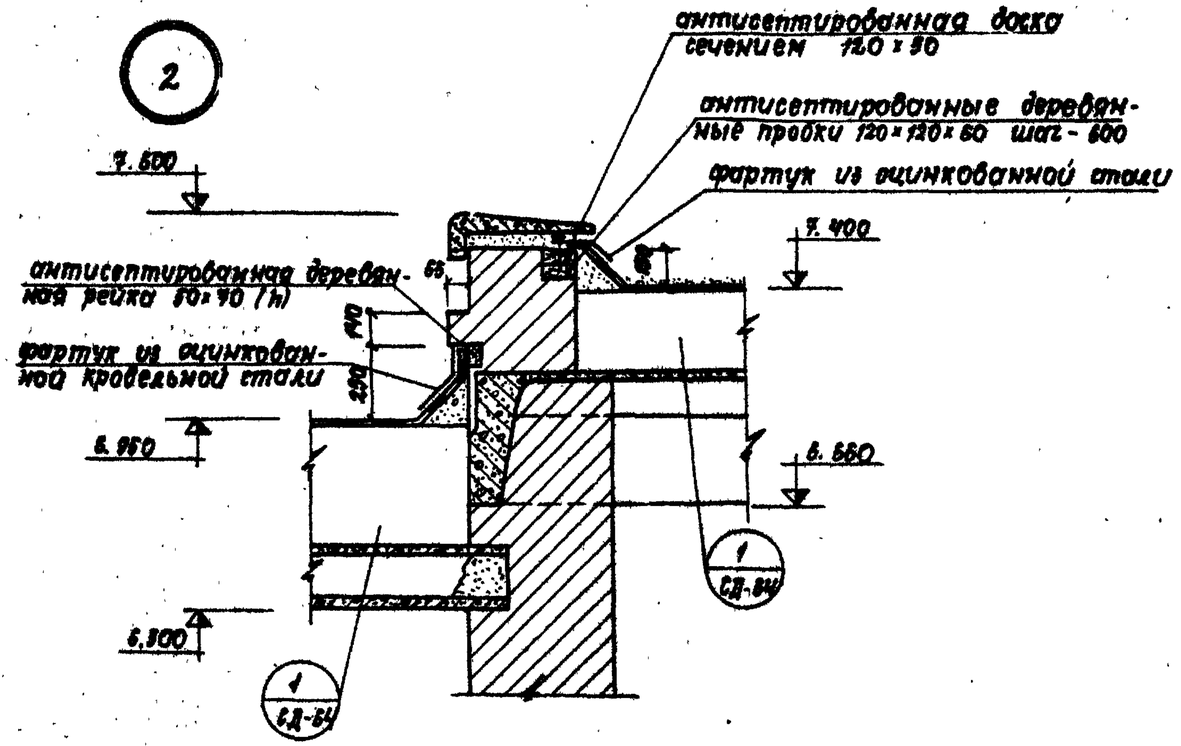

Примечания:

1. Отверстие для протяжки радиошнура пробить в панели покрытия по месту.
2. Основные указания по устройству покрытия см. серию 2.160-1 вып. 1.

N7019/IУ

1976	Сельский дом культуры со зрительным залом 300 мест	Деталь крепления трубы радиостойки и телеантенны. Деталь кровли.	Типовой проект 264-12-155	Альбом IУ	Лист СД - 67

УкрНИИП Гражданстрой

Рук. гр. орг.	Скуратовский	
Рук. гр. инж.	Загорученко	
Разработал	Костромина	
Проверил	Загорученко	
Рук. отд.	Еремин	
Гл. арх. отд.	Шитенберг	
Гл. арх. пр-та	Нестеров	
Н. контр.	Ефимов	
Рук. отд.	Шишкина	
Гл. арх. отд.	Шишкина	
Гл. арх. пр-та	Шишкина	