

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-159.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 320 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЛНБ. № 19433-02

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ № 2587 Инв. № 19433-02 тираж 130
Сдано в печать 2.09 1984 г. цена 0-34

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-159 84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 320 ТОНН


АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР
Сводным заключением № 104 от 30.II.83 г.
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
Приказом № 32 от 10.02.84 г.

Главный инженер института

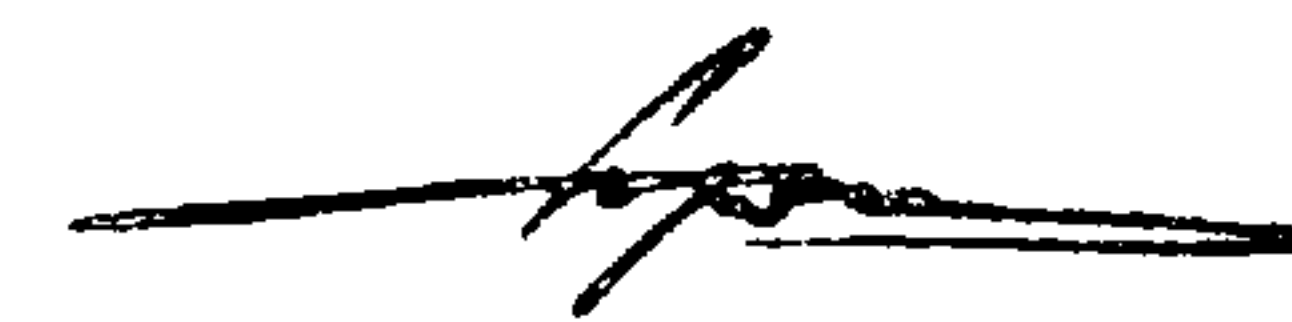

(Болонкин)

Главный инженер проекта



(Курочкин)

19433 02

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№	Наименование	Марка	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
I	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
2	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	5-6
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	СС.СО	7

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

19433-02

19433-02

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250 ВА 220/24 В	ЯТП-0,25-							
		-22УЗ	шт	796		343429502I		I	
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником I ном-100 А	ЯВЗ-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Ящик с трехполюсным выключателем на 25А и двумя предохранителями на 15А	ЯВП-2-15	шт	796		343422		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник местного освещения 24В, мощностью до 60 Вт	НКПО1х60/							
		IP65	шт	796		346III		I	
	Светильник подвесной мощностью до 100 Вт	НСП02х100/							
		P54	шт	796		346III250		I3	
	Лампа местного освещения 24В мощностью 60 Вт	C24-60	шт	796		346III		I	
	Лампа накаливания общего назначения 220В: 100 Вт	Б220-100	шт	796		34660I		I3	

Привязан			
Инв. №			
Т.п. 705-1-159.84			
СМСО			
ГИП	Курочкин	203.84	Спецификация оборудования
Н.контр.	Дрейсона	203.84	
Нач.отд.	Федоров	203.84	
Гл. спец.	Матвеев	203.84	
Рук.гр.	Федорова	203.84	
Инж.	Толокнова	203.84	
Страниц			Лист
Р			2
ИТЭПсельхоз			Владимир

705-1-159.84
Типовой проект

Изм. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели силовые								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80 сечением: 2х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,080	
	3х2,5 - 0,66	"	км	008		352222II00		0,010	
	2х4 - 0,66	"	км	008		352222II00		0,010	
	Провода установочные								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79* сечением: 1х2,5 - 0,66	АПВ	км	008		3551330II2		0,050	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель брызгозащищенный	OI-IP44-OI-6/220	шт	796		346426		6	
	Изделия заводов								
	Короб	У 1050	шт	796		346473		1	
	Коробка пластмассовая	KOP-73	шт	796		34647425II		8	
	Коробка	KTO-20	шт	796		342498		8	
	Коробка	У 409	шт	796		344963		5	
	Кронштейн	У 116	шт	796		346473I02I		5	
	Полоса монтажная	K 106	шт	796		34496263I2		2	
	То же	K 202	шт	796		344962633I		1	
	Профиль зетовый	K 239	шт	796		3449626I9I		1	
	Профиль	K 347	шт	796		34496I		3	
	Хомуты	C437	шт	796		344965560I		24	

Привязан			
Изм. №			

[illegible]

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

				Привезен			
Инв. №							
				Т.п.705-1-159.84	СССР		
ГИП	Курочкин	<i>В.М.</i>	18.11.84	Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Едаков	<i>В.М.</i>	18.11.84		Р		1
Нач.отд.	Федоров	<i>В.М.</i>	18.11.84		ЦИТЭИсельхоз		
Рук.гр.	Едаков	<i>В.М.</i>	18.11.84		Владимир		
Инжен.	Жаворонкова	<i>В.М.</i>	18.11.84				