

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УДК

Группа ЖЗЗ



УТВЕРЖДАЮ :

Начальник Технического управления

О.М.Иванцов

" 30 " декабря 1977г.

ПОКРЫТИЯ УТЯЖЕЛЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
МОНОЛИТНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ТИПА ПЖУ

Технические условия

ТУ 102-161-77

(на опытные партии)

Срок введения с 01.02.78

на срок до 31.01.79

Директор ЭКБ по железобетону

Н.С.Морозов

" 26 " сентября 1977г.

Зав. отделом ЭСК-I

Н.Х.Гольцов

" 30 " августа 1977г.

Зав. отделом ТЖК

Н.С.Ефимов

" 22 сент. " Акимов 1977г.

Руководитель темы

У.А.Ольман

" 16 " сентября 1977г.

(Продление на следующем листе)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер УКСа

Мингазпрома

Б.Ф.Калмыков.

Б.Ф.Калмыков
27 декабря 1977г.

1977

Уч.Б.№ подл.	Подп. и дата	Взам. Уч.Б. №	Уч.Б. № дубл.	Подп. и дата
23				

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УДК

Группа ЖЗЗ

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер УКСа
Мингазпрома

СМ. ЛИСТ 1. Б.Ф. Калмыков
" " _____ 1977г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Технического
управления

СМ. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 1. О.М. Иванцов
" " _____ 1977г.

ПОКРЫТИЯ УТЯЖЕЛЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
МОНОЛИТНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ТИПА ПЖУ

Технические условия

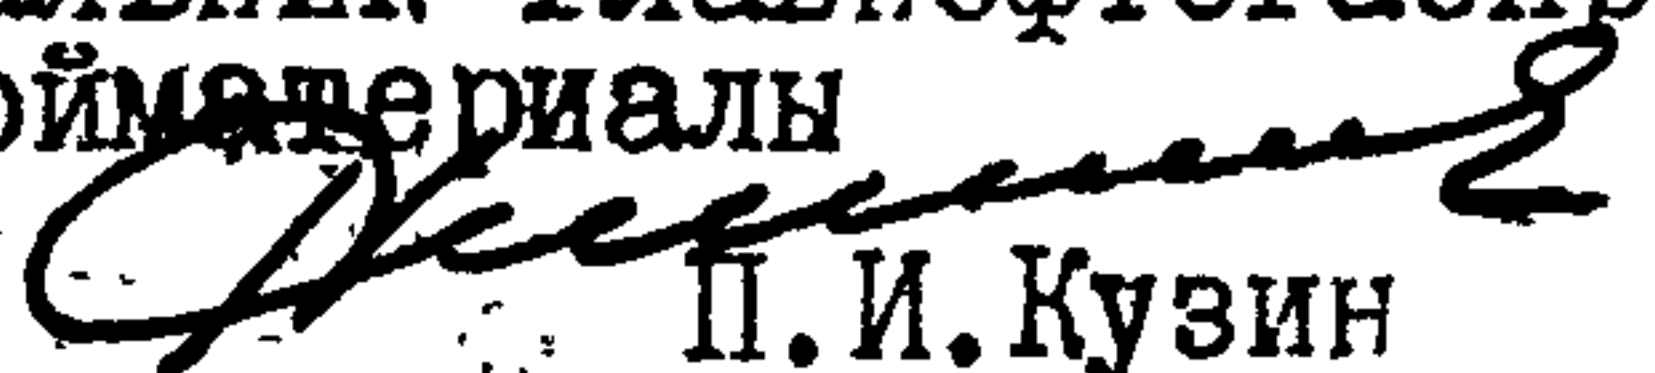
ТУ 102

(на опытные партии)

Срок введения с 01.02.1978
на срок до 31.01.1979

Согласовано:

Начальник Главнефтегазпром-
стройматериалы


П.И. Кузин
" 5 " января 1978г.

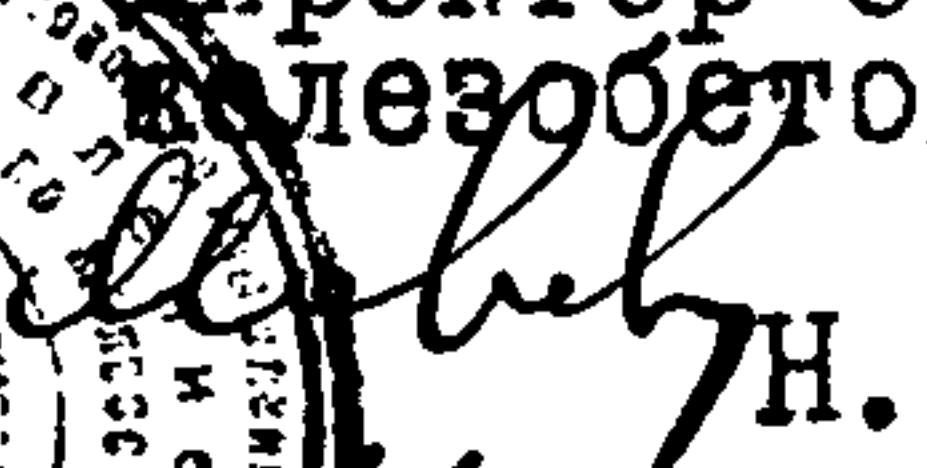
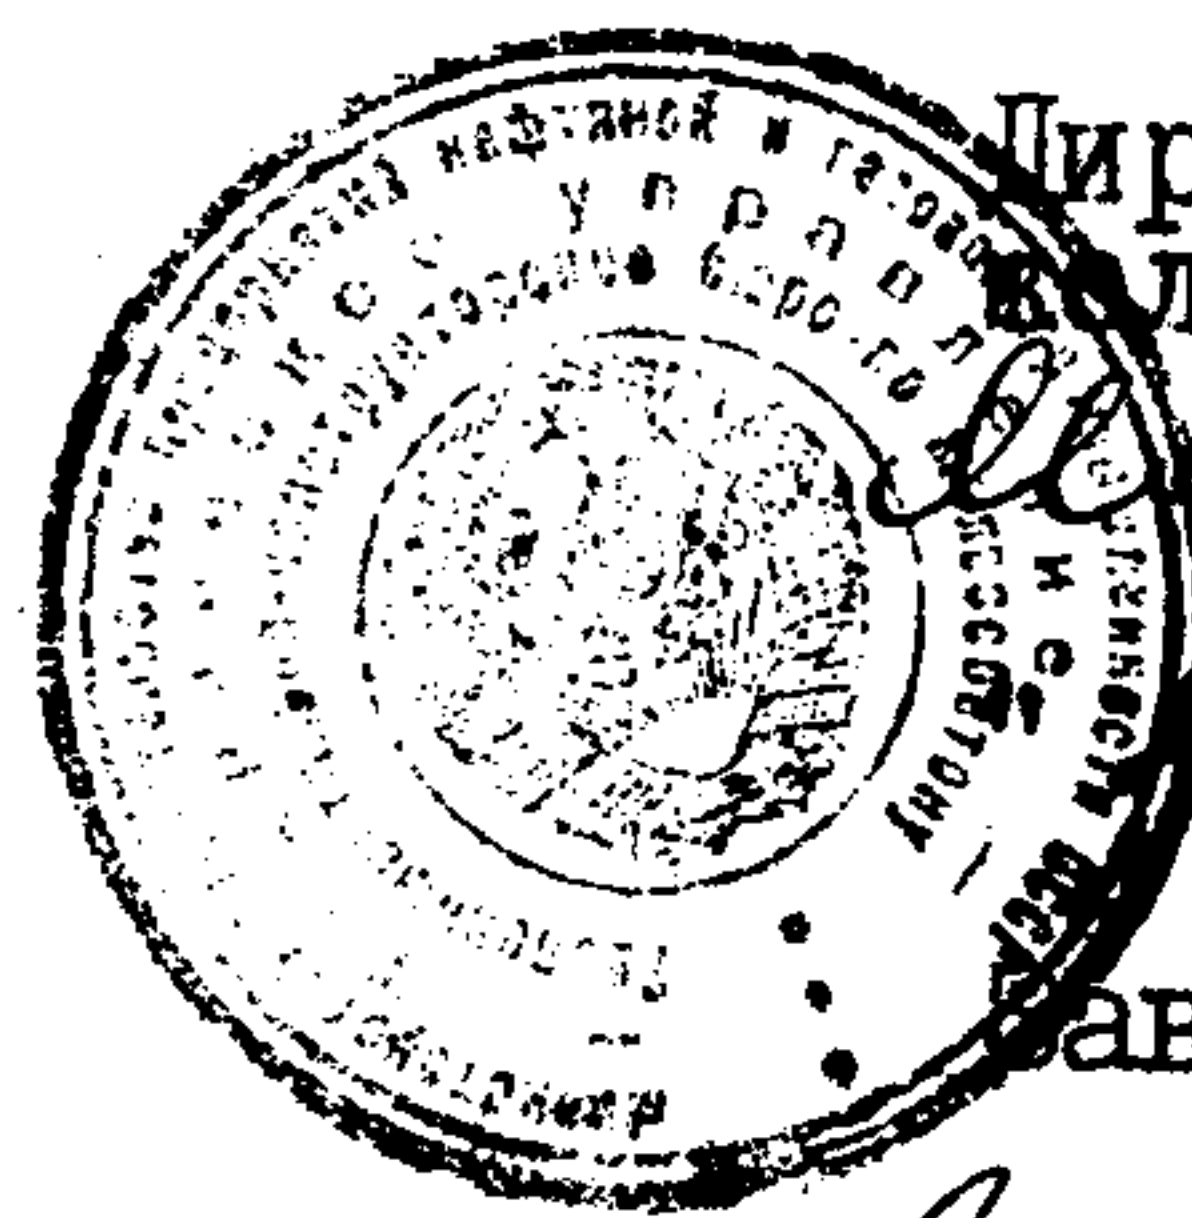
Начальник Государственной
инспекции по качеству
строительства


С.П. Горшков
" 05 " января 1978г.

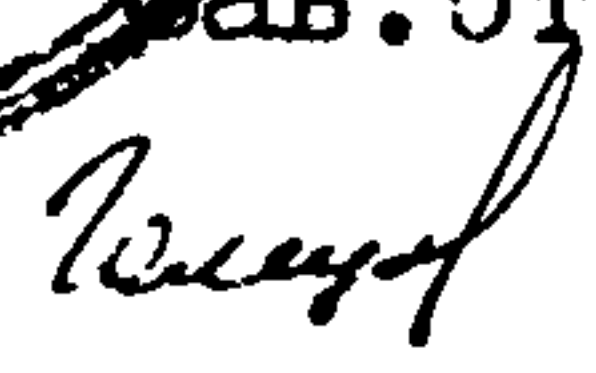
Главный инженер треста
"Нефтегазстрой"


Л.В. Вальковский
" 30 " января 1977г.

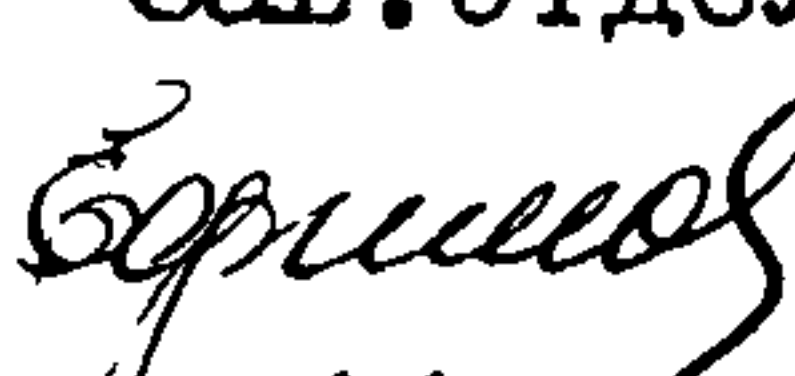

Директор ЭКБ по
железобетону


Н.С. Морозов
" 16 " сентября 1977г.


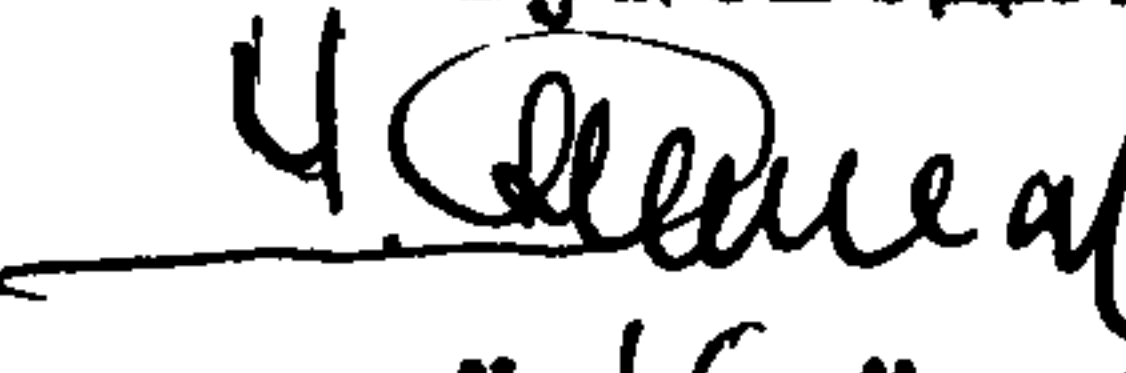
Зав.отделом ЭСК-I


Н.Х. Гольцов
" 11 " сентября 1977г.

Зав.отделом ТЖК


Н.С. Ефимов
" 14 " сентября 1977г.

Руководитель темы


У.А. Ольман
" 16 " сентября 1977г.

Настоящие технические условия распространяются на опытные партии покрытий утяжеляющих железобетонных, монолитных (в дальнейшем по тексту: утяжеляющие покрытия), предназначенных для пригрузов магистральных трубопроводов, прокладываемых через болота и водные преграды.

Утяжеляющие покрытия представляют собой железобетонное покрытие магистральных трубопроводов в виде отдельных секций, отформованных в заводских условиях, согласно проекту ЭКБ по железобетону 883.

Утяжеляющие покрытия на трубах изготавливаются отдельными сериями, с техническими требованиями и параметрами и в количестве согласно проекту прокладки трубопровода и агрессивности среды преград, требующих утяжеленных труб.

Обозначение утяжеляющего покрытия состоит из буквенного выражения ПЖУ и трех групп цифр:

- буквенное выражение ПЖУ означает - покрытие железобетонное, утяжеляющее;
- первая группа цифр - диаметр трубы в дециметрах, на которую наложено утяжеление;
- вторая группа цифр - толщина железобетонного утяжеляющего покрытия в сантиметрах;
- третья группа цифр - средняя плотность (объемная масса) бетона утяжеляющего покрытия в тоннах на кубический метр.

Пример обозначения:

ПЖУ-14-195-2,9 - труба утяжеленная диаметром 1420 мм, с толщиной железобетонного покрытия 19,5 см из бетона объемной массой 2,9 т/м³.

Трубы, отвечающие требованиям ГОСТ, до их обетонирования должны быть покрыты изоляцией, согласно требованиям проекта на трубопровод.

УнБ. № подл. Подпись и дата

УнБ. № докум. Подпись и дата

УнБ. № подл. Подпись и дата

ТУ 102-161-77

УнБ. № подл.	Подпись	Дата	УнБ. № докум.	Подпись	Дата	Лист	Лист	Листов
Разраб								
Провер.							2	10
Н. К. Н.								
Утв.								

І. Технические требования

І.І. Утяжеляющие покрытия должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, рабочему проекту ЭКБ по железобетону № 883 и проекту прокладки магистрального трубопровода через водные преграды или болота.

І.2. Требования к материалам утяжеляющего покрытия.

І.2.І. В зависимости от требований проекта прокладки трубопровода через водные преграды, агрессивности среды и условий эксплуатации, утяжеляющие покрытия следует изготавливать из гидротехнического (ГОСТ 4795-68) бетона с объемной массой (средней плотностью) 2,4 и 2,9 т/м³ с учетом требований СНиП II.28-73 "Защита строительных конструкций от коррозии и проекта прокладки трубопровода".

І.2.2. При прокладке трубопроводов через болота для утяжеляющих покрытий следует применять только гидротехнический бетон объемной массой (средней плотностью) 2,4 т/м³ и 2,9 т/м³.

І.2.3. В качестве вяжущего для бетонов следует применять низкоалюминатные портландцементы с содержанием C_3A до 5% и $C_3A + C_4AF$ до 22%

Допускается применение пластифицированных среднеалюминатных цементах, портландцементов и непластифицированных цементах, цементах с дополнительным введением в бетонную смесь добавок СПД или СНВ + СДБ.

Портландцементы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 4797-69 и ГОСТ 10178-62.

І.2.4. В качестве крупного заполнителя для бетонов следует применять дробленые окисленные кварциты, агломерационную руду или щебень из плотных изверженных пород (гранита, габбро-диорита и др.), отвечающий требованиям ГОСТ 4797-69.

І.2.5. В качестве мелкого заполнителя для бетонов следует применять кварцевый песок или песок, полученный дроблением плотных изверженных пород, отвечающий требованиям ГОСТ 4797-69.

І.2.6. Виды, классы и марки арматурных сталей должны соответствовать проекту и отвечать требованиям соответствующих стандартов.

Ум. № подл.	Подпись и дата	Взам. Ум. №	Ум. № дубл.	Подпись и дата	Ты 102 - 161 - 77	Лист
						3
Ум.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Сварная арматура должна отвечать требованиям ГОСТ 10922-75.

1.3. Утяжеляющее покрытие, в зависимости от требований проекта на трубопровод, должна изготавливаться из вибрированного гидротехнического бетона марки 300.

1.4. Марка по морозостойкости бетона утяжеляющих покрытий труб, прокладываемых через болота, должна составлять МрЗ 300, а прокладываемых через водные преграды - согласно проекту на трубопровод.

1.5. Водонепроницаемость бетона утяжеляющих покрытий должна быть не ниже В-4.

1.6. Отпускная прочность бетона утяжеляющих покрытий в период года с устойчивыми отрицательными температурами должна быть не ниже 90% и в период года с устойчивыми положительными температурами не ниже 70% от проектной прочности бетона на сжатие.

Изготовитель должен гарантировать достижение бетоном проектной прочности в ^{возрасте} ~~период~~ 28 суток, при условии твердения бетона в нормальных условиях.

1.7. Термовлажностную обработку труб с утяжеляющими покрытиями следует производить при температуре не выше 80°C, при этом длительность предварительного выдерживания до начала термовлажностной обработки должна быть не менее 3-6 часов (в зависимости от цементов и добавок в бетон), скорость подъема температуры среды должна составлять 15-20 град°/ч.

1.8. Форма и размеры утяжеляющего покрытия должны соответствовать проекту. Отклонения от проектных размеров не должны превышать величин в мм.

по толщине	± 3
по длине секции	± 5
по толщине защитного слоя бетона	+ 5
до арматуры	- 0

1.9. Бетонные поверхности утяжеляющего покрытия должны отвечать требованиям категории А7 по ГОСТ 13015 - 75, т.е. допускаются:

- раковины диаметром до 15 мм и глубиной до 5 мм

УТВ. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № докум.	Подпись и дата	Лист	4
2					ТУ 102-161-77	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- местные наплывы бетона высотой (глубиной) до 5 мм;
- околы бетона глубиной до 10 мм с длиной до 100 мм на 1,0 м ребра изделия.

I.10. Обнажение арматуры не допускается.

I.11. Трещины в бетоне утяжеляющих покрытий не допускается, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин шириной до 0,1 мм.

I.12. Отклонение фактической массы утяжеляющих покрытий не должно превышать 7% от проектной.

I.13. Металлические формы, применяемые для изготовления утяжеляющих покрытий, должны отвечать требованиям ГОСТ 18886-73.

2. Правила приемки

2.1. Утяжеляющие покрытия должны быть приняты техническим контролем завода - изготовителя.

2.2. Приемка утяжеляющих покрытий, равно как и их поставка, должна производиться партиями.

В состав партии включаются трубы с утяжеляющим покрытием одного вида и размера, последовательно изготовленные предприятием по одной технологии из материалов одного вида и качества, но не более 20 утяжеленных труб.

2.3. При приемке, в соответствии с методами, указанными в разделе 3 настоящих ТУ, проверяют:

- качество применяемых материалов и полуфабрикатов;
- прочность, морозостойкость и водонепроницаемость бетона;
- объемную массу бетона;
- размеры и внешний вид изделий;
- защитный слой бетона до арматуры;
- массу утяжеляющего покрытия.

2.4. Потребитель имеет право производить входной контроль качества утяжеляющих покрытий для труб, применяя для этого правила приемки, методы отбора образцов и контроля установленные настоящими ТУ.

3. Методы контроля

3.1. Для проверки внешнего вида, размеров, толщины защитного слоя бетона и раскрытия трещин от партии выборочно отбирают три изделия-образца, которые подвергают поштучному осмотру и обмеру.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № доубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ТУ 102-161-77

Лист
5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
23				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
23				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
23				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
23				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
23				

- | Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | | | | |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
23				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
23				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
23				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
23				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
23				

3.6. Прочность бетона следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 4800-50 и ГОСТ 10180-74, контроль и оценку проектной и отпускной прочностей на сжатие следует производить по ГОСТ 18105-72 или ГОСТ 21217-75.

3.7. Морозостойкость бетона следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 10060-76 при освоении производства и изменении вида применяемых для приготовления бетонов материалов, последующие периодические испытания следует проводить не реже одного раза в шесть месяцев.

3.8. Коэффициент фильтрации, для контроля марки бетона по водонепроницаемости, следует определять по ГОСТ 19426-74 при освоении производства изделий и изменении вида применяемых для приготовления бетонов материалов. Дальнейший текущий контроль коэффициента фильтрации следует проводить не реже одного раза в квартал.

3.9. Объемную массу бетона следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 12730-67.

3.10. Массу утяжеленных труб следует определять путем взвешивания каждого изделия при помощи динамометра общего назначения соответствующей грузоподъемности (ГОСТ 13837-68).

3.11. Для контроля, измерений и испытаний утяжеляющего покрытия, бетона и материалов для его приготовления и арматурной стали должны применяться контрольно-измерительные приборы и инструменты, удовлетворяющие требованиям действующих стандартов или ТУ, прошедшие проверку в установленные сроки и обеспечивающие необходимую точность измерений.

3.12. Партия изделий подлежит приемке **только** по результатам контроля она отвечает требованиям настоящих ТУ по всем показателям.

4. Маркировка и паспортизация

4.1. На каждом утяжеляющем покрытии на расстоянии 200 мм от торца должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета или штапов следующие маркировочные знаки:

- а) товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование;
- б) марка изделия;
- в) дата изготовления утяжеляющего покрытия;
- г) штамп технического контроля;

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 102 - 161 - 77

Лист
7

- д) масса утяжеляющего покрытия в тоннах с точностью до 10 кг.
- е) вес утяжеляющего покрытия под водой с точностью до 10 кгс.
- ж) длина утяжеляющего покрытия в метрах.

4.2. Вес утяжеляющего покрытия под водой определяется по формуле

$$G = \frac{m(\gamma_0 - 1)}{\gamma_0}$$

где: G – вес утяжеляющего покрытия под водой
 m – масса утяжеляющего покрытия в кг
 γ_0 – об"емная масса бетона утяжеляющего покрытия в кг/м³

Об"емная масса воды принята равной единице.

4.3. Изготовитель должен сопровождать каждую принятую техническим контролем партию труб с утяжеляющими покрытиями паспортом установленной формы, в котором указывают:

- а) наименование и адрес изготовителя,
- б) номер и дату выдачи паспорта,
- в) номер партии,
- г) наименование и марки утяжеляющих покрытий,
- д) дату изготовления изделий,
- е) проектную марку бетона,
- ж) отпускную прочность бетона в процентах от проектной марки,
- з) об"емную массу (среднюю плотность) бетона,
- и) массу утяжеляющего покрытия и массу трубы с изоляцией,
- к) номер настоящих ТУ.

4.4. Паспорт должен быть подписан лицом, ответственным за технический контроль предприятия изготовителя.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование и хранение труб с утяжеляющим покрытием производить согласно ВСН2-58-74 Миннефтегазстроя "Инструкция по складированию, погрузке-разгрузке и перевозке обетонированных труб и использование для этих целей грузопод"емных и транспортных средств" и приложения номер к нему, разработчиком которых является ВНИИСТ.

6. Гарантии поставщика

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие утяжеляющих покрытий магистральных трубопроводов требованиям

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. подл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 102 - 161 - 77

6.2. Потребитель имеет право пред"являть претензии к качеству полученной продукции в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".

6.2. Потребитель имеет право пред"являть претензии к качеству полученной продукции в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. подубл.	Подп. и дата
23				
Взам. инв. №	Подп.	Дата	ТЧ 102-161-77	
9			Лист	