МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВТЕХСТРОЙПРОЕКТ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 220 и 330 кВ

3.407-100

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ТОМ 7

Рабочие чертежи анкерно-угловых опор ВЛ 220 кВ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР _____ / К. Крюков /


И.О. НАЧ. ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА _____ / В. Гальперин /


НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТИПОВОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ _____ / К. Синелобов /

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ / Б. Новгородцев /


ЛЕНИНГРАД 1973 г.

N3080тм-т7

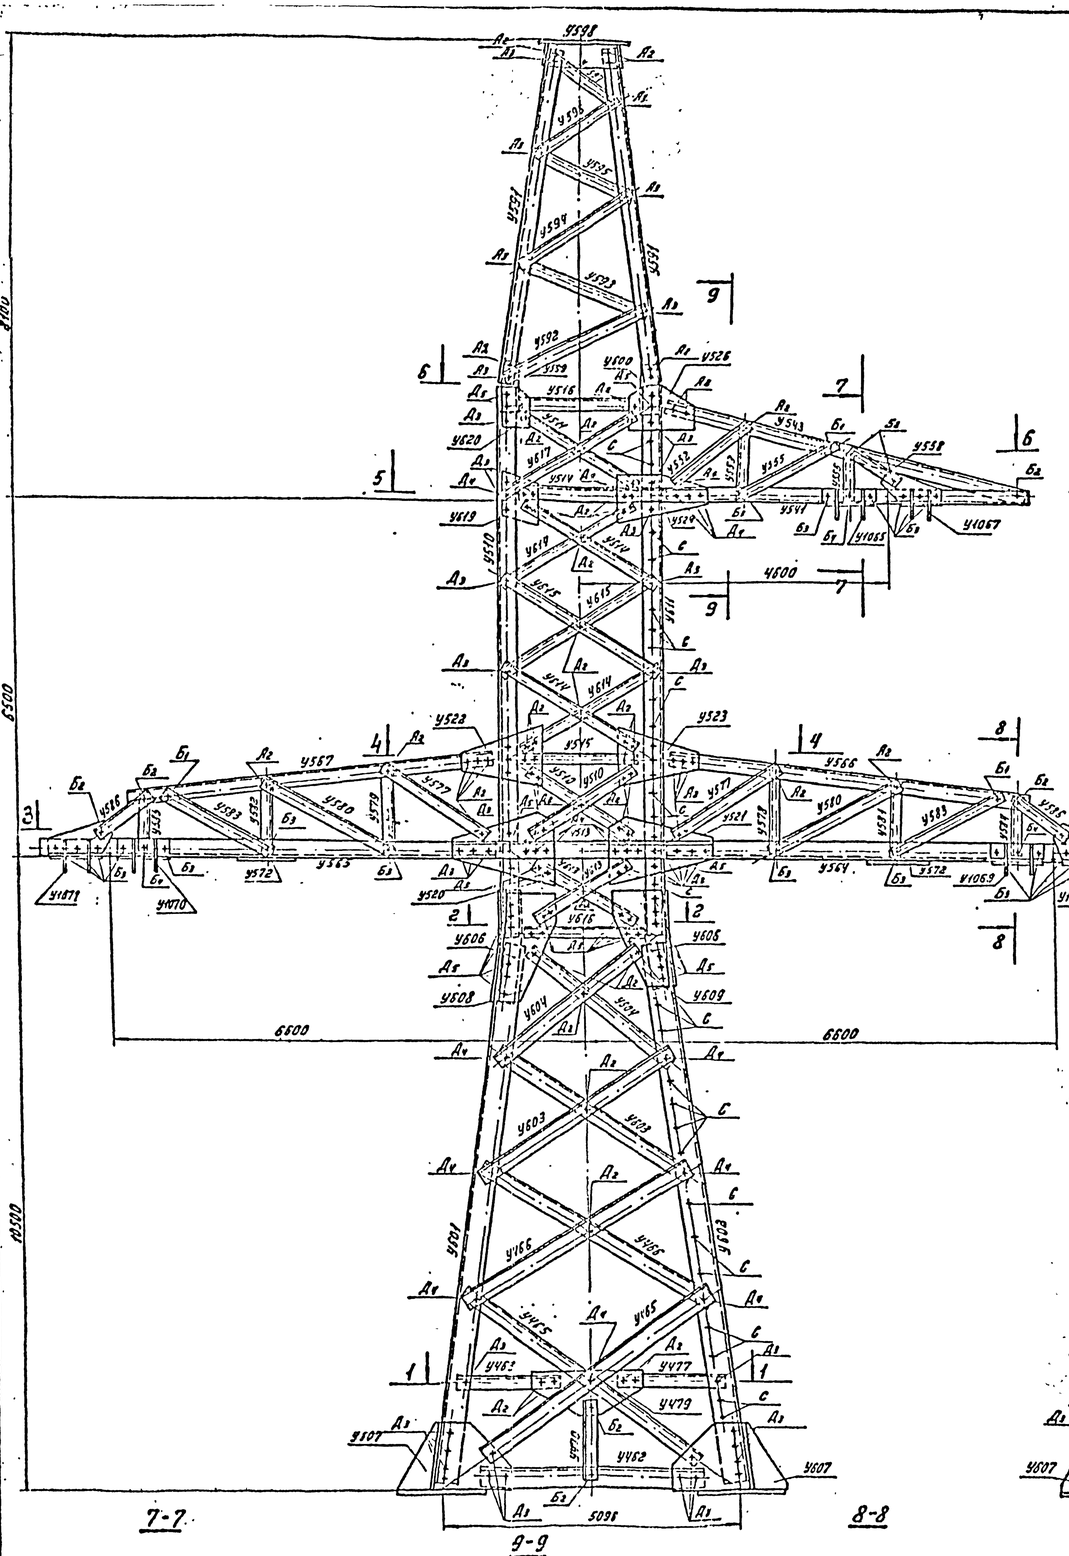


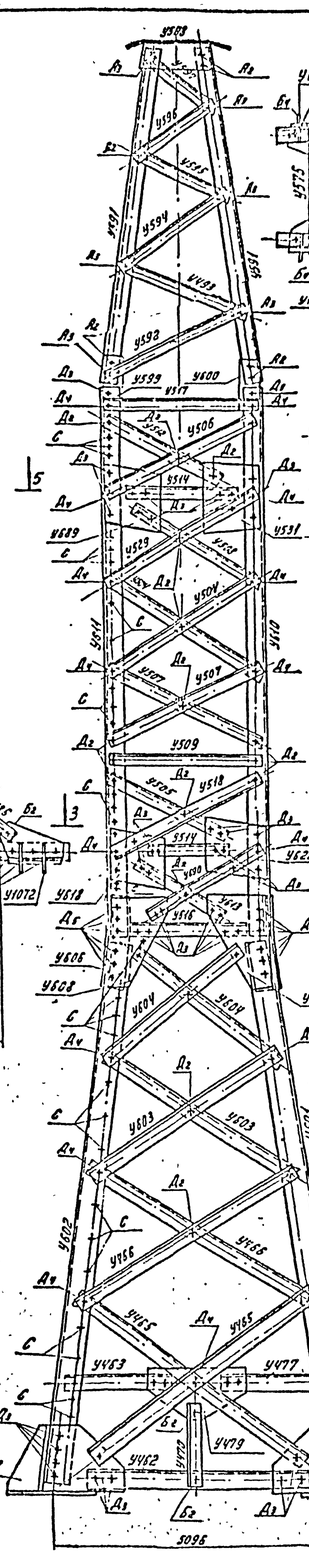


3-3

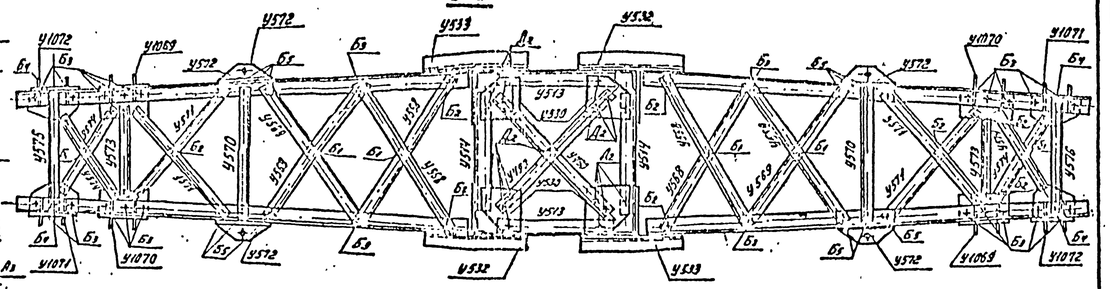


4-4

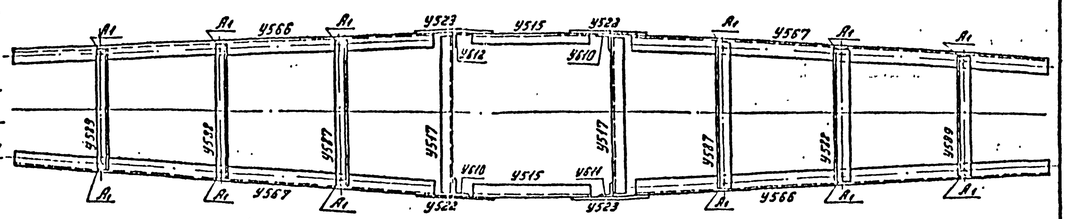


1-1

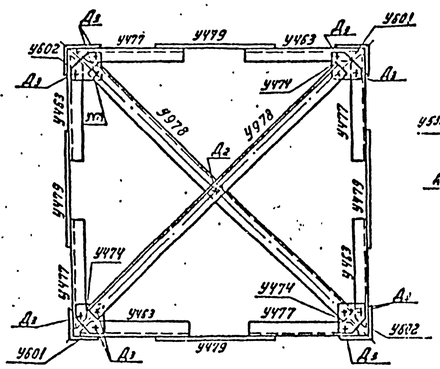


5-5

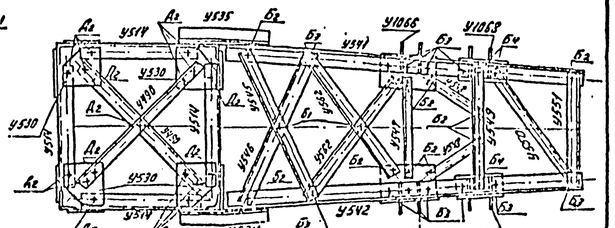


Б-Б

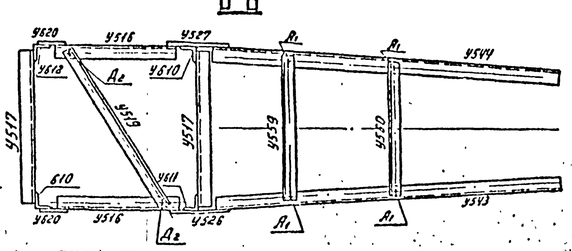


2-2

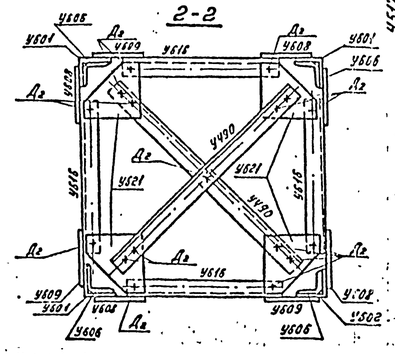


7-7

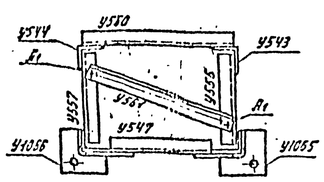

9-9



8-8

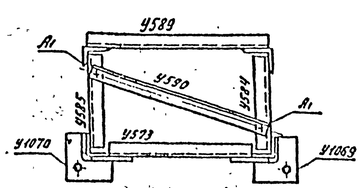

При установке опор на одиночные фундаменты новой унификации марки У462, У470, У910, У912, С823, С825 не поставляются.
Таблица отправочных марок и выборки для этого случая см. черт. №3080 тм-т7-1 (лист 4.)

Работать совместно с черт. №3080 тм-т7-1а (л 23)

б				
в	Конструктивные фундаменты по серии Госстроя СССР (см. черт. 3078 тм-т1)		4/III-73г.	
Литера	Причина изменения		Дата	Подпись

Чертеж применить в

ОТМЕНЕН

Заказ вып. 01.1.2.3 1.1.1.1-1.1.1.5 (1979 год)

N

19 г.


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ	Рабочие чертежи Лист N1
Гл. инж. проекта		Кожоков	Анкерно-угловые опоры ВЛ 220кВ У220-1, У220-1+9, У330-1+9	
Гл. инж. проекта		Новгин		
Нач. отд.		Штин		
Рук. гр.		Жегалов	Монтажная схема	
Проверил		Жегалов	М 1:20; 1:10	Инв. N 3080 тм-т7-1
Исполнил		Лисина	Разм. 8 гр.	Литера а


г. Ленинград 1973 г.

3080 тм-т7-1


Разрез 2-2

Подставка С 60

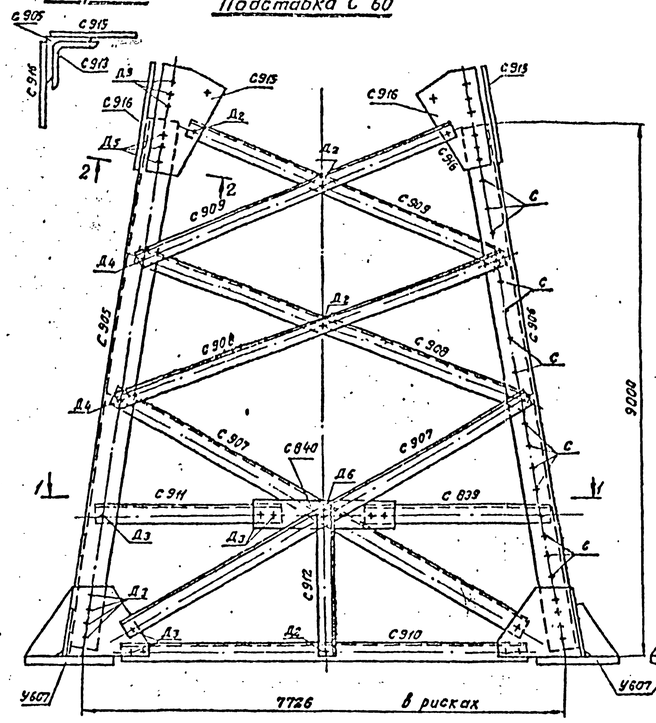


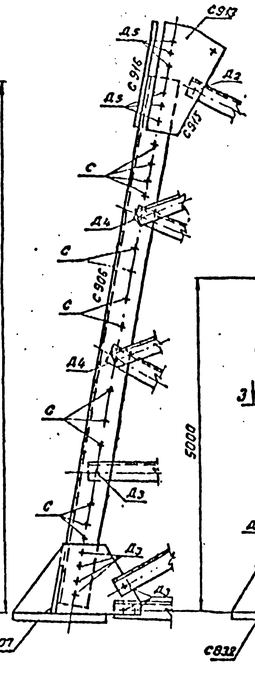

Подставка С 62

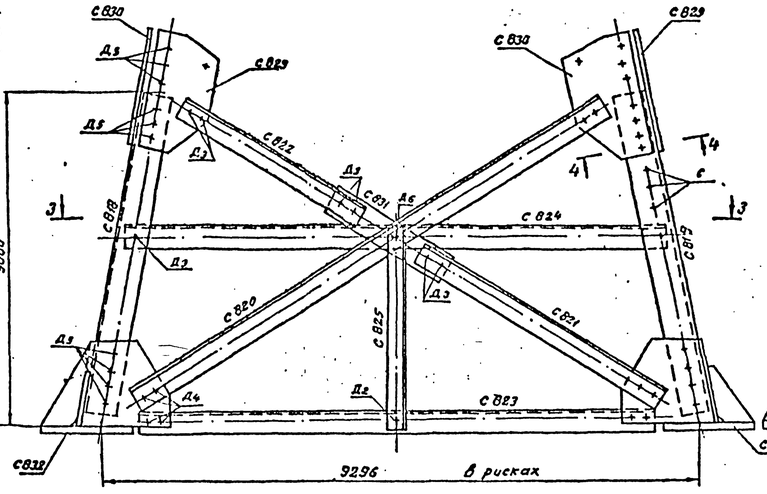

Разрез 4-4

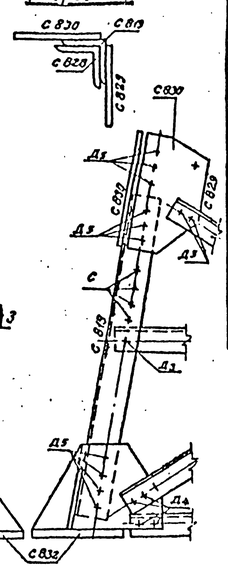

Список чертежей


	Наименование чертежей	Шифр опоры		
		У220-1	У220-1+9	У220-1+14
1	Монтажная схема	3080тм-т7-1а (1 лист)		
2	Монтажная схема	3080тм-т7-1а (2 лист)		
3	Монтажная схема	3080тм-т7-1а (3 лист) *)		
4	Нижняя секция	3080тм-т7-7а (1 лист)		
5	Нижняя секция	3080тм-т7-7а (2 лист)		
6	Верхняя секция	3080тм-т7-10а (1 лист)		
7	Верхняя секция	3080тм-т7-10а (2 лист)		
8	Тросостойка	3080тм-т7-13а		
9	Траверса е=4,6м	3080тм-т7-14а		
10	Траверса е=6,6м	3080тм-т7-15а		
11	Подвески	3080тм-т7-18а		
12	Подставка С60 высотой 9м	—	3081тм-т4-22а	
13	Подставка С60 высотой 9м	—	3081тм-т4-23а	
14	Подставка С62 высотой 5м	—	—	3081тм-т4-26а
15	Подставка С62 высотой 5м	—	—	3081тм-т4-27а
16	Расчетный лист	3080тм-т7-4		

*) см. примечание в рамке на листе 1


Расчетные данные

Нормативы	ПУЭ-65 СНиП II-И.9-62		
Расчетные климатич. условия	Район по гололеду	I II III IV I II III IV	
	Район по ветру	III	
Провод	Марка	АС0-300	АС0-400
	Допускаемые напряжения по проводу в целом кг/мм²	Бг 11,3	
		Бс 10,0	
		Бэ 6,75	
Трос	Марка	ТК-Н (ГОСТ 3063-66)	
	Максимальное напряжение кг/мм²	40	
Наибольший угол поворота трассы	Угловой опоры	0°–60°	
	Концевой опоры	0°–60°	30°


Сечение 1-1

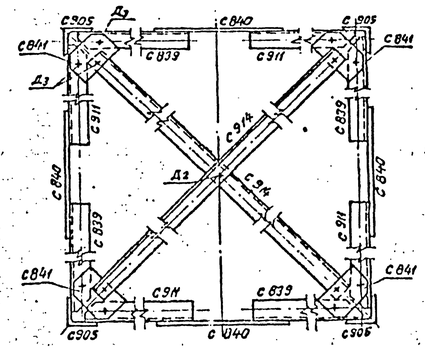

Сечение 3-3

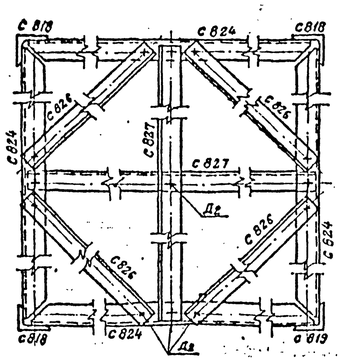


План расположения анкерных болтов

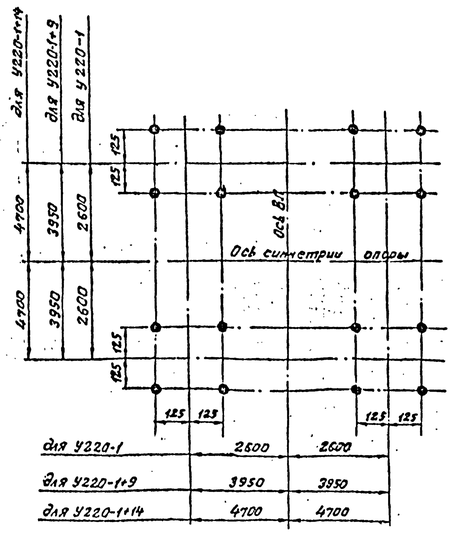


для У220-1	2600	2600
для У220-1+9	3950	3950
для У220-1+14	4700	4700


У220-1

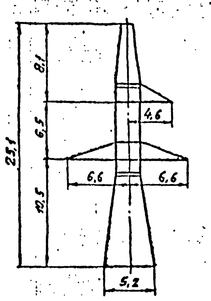

У220-1+9

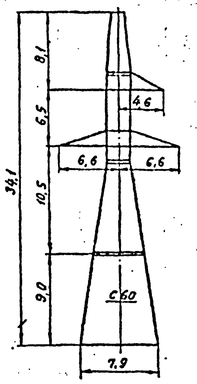

У220-1+14

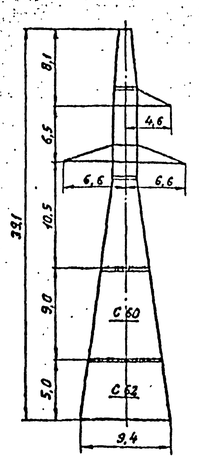

Работать совместно с черт. №3080тм-т7-1а (листы 1 и 3)

в				
б				
а	Конвертировано выполнено по плану госстроя СССР (см. черт. №3078тм-ТО)	Чуб	1973 г.	
Литера	Причина изменения		Дата	Подпись
	Чертеж применить в			

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение			Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ.	Рабочие чертежи	Лист №2
	Гл. спец. отдела ж/к		Крюков	Анкерно-угловые опоры У220-1, У220-1+9, У220-1+14. Монтажная схема.		
	Нач. ОПП		Штин			
	Гл. инж. проекта		Новгородов			
	Рук. группы		Жеглов			
г. Ленинград 1973 г.	Проверил		Жеглов	М 1:20; 1:10	№3080тм-т7-1	
	Исполнил		Пачинс	Разм. 8ф.	Литера	а

3080тм-т7-1

2

Таблица отправочных марок

Марка	№ чертежа	Наименование монтажного элемента	Сечение	Длина в м	Вес 1 марки в кг	У220-1 К-во марок	У220-1 Вес всех марок	У220-1+9 К-во марок	У220-1+9 Вес всех марок	У220-1+14 К-во марок	У220-1+14 Вес всех марок
С818	Подставка С62 высотой 5м 3081тм-т4-26 а, 27а	пояса	∟180×11	5,1	156	—	—	—	—	3	468
С819				5,1	156	—	—	—	—	1	156
С820		раскосы	∟140×9	8,5	164	—	—	—	—	4	736
С821				4,97	97	—	—	—	—	4	388
С822				4,2	82	—	—	—	—	4	328
С823		распорки	∟125×8	8,9	173	—	—	—	—	4	692
С824				8,6	133	—	—	—	—	4	532
С825			∟90×7	2,8	27	—	—	—	—	4	108
С826		раскос	∟110×8	5,9	80	—	—	—	—	4	320
С827		диафрагма	∟90×7	8,6	83	—	—	—	—	2	166
С828		стык. уголок	∟140×9	0,8	15	—	—	—	—	4	60
С829		стыковые фасонки	−б 10	0,8	21	—	—	—	—	4	84
С830				0,8	21	—	—	—	—	4	84
С831		фасонка	−б 10	0,7	13	—	—	—	—	4	52
С832		башмак	по чертежу	0,7	125	—	—	—	—	4	500
С905	Подставка С62 высотой 9м 3081тм-т4-22, 23а	пояса	∟160×10	9,2	226	—	—	3	678	3	678
С906				9,2	226	—	—	1	226	1	226
С907		раскосы	∟125×8	8,1	125	—	—	8	1000	8	1000
С908			∟80×6	6,6	49	—	—	8	392	8	392
С909				5,9	43	—	—	8	344	8	344
С910		распорка	∟125×8	7,4	115	—	—	4	460	отсутствует	
С911		детали распорки	∟110×8	3,3	45	—	—	4	180	4	180
С839				3,3	45	—	—	4	180	4	180
С840			−б 10	0,9	11	—	—	4	44	4	44
С912		распорка стыковой уголок	∟80×6	2,4	18	—	—	4	72	отсутствует	
С913			∟125×8	0,8	12	—	—	4	48	4	48
С914		диафрагма	∟110×8	9,8	132	—	—	2	264	2	264
С915		стыковые фасонки	−б 10	0,8	16	—	—	4	64	4	64
С916				0,8	16	—	—	4	64	4	64
С841		фасонка		0,4	5	—	—	4	20	4	20
У601	3080тм-т7-9а нижняя секция	пояса	∟160×10	9,1	225	3	675	3	675	3	675
У602				9,1	225	1	225	1	225	1	225
У603		раскосы	∟90×7	3,9	37	8	296	8	296	8	296
У604			∟110×8	3,2	44	8	352	8	352	8	352
У606		стыковой уголок	∟125×8	0,8	12	4	48	4	48	4	48
У607		башмак	по чертежу	0,7	74	4	296	4	296	отсутств.	
У608		стыковые фасонки	−б 10	0,7	18	4	72	4	72	4	72
У609				0,7	19	4	76	4	76	4	76
У462		распорки	∟90×7	4,7	44	4	176	отсутствует			
У463				2,1	21	4	84	4	84	4	84
У477				2,1	21	4	84	4	84	4	84
У479		фасонка	−б 8	0,7	10	4	40	4	40	4	40
У378		диафрагма	∟90×7	6,2	60	2	120	2	120	2	120
У465		раскосы	∟80×6	5,3	52	8	416	8	416	8	416
У466				4,4	32	8	256	8	256	8	256
У470		распорка	∟63×5	1,6	8	4	32	отсутствует			
У474		фасонка	−б 10	0,2	4	4	16	4	16	4	16
У610	3080тм-т7-10а верхняя секция	пояса	∟140×9	9,8	191	2	382	2	382	2	382
У611				9,8	191	1	191	1	191	1	191
У612				9,8	191	1	191	1	191	1	191
У613		раскосы	∟90×7	2,4	23	6	138	6	138	6	138
У614			∟80×6	2,7	20	8	160	8	160	8	160
У615				3,0	22	4	88	4	88	4	88
У616		распорка	∟90×7	2,3	22	4	88	4	88	4	88
У617		раскос	∟80×6	2,8	21	2	42	2	42	2	42
У618		фасонки	−б 10	0,5	11	2	22	2	22	2	22
У619				0,5	10	2	20	2	20	2	20
У620				0,3	6	2	12	2	12	2	12
У621				0,3	6	4	24	4	24	4	24
У622				0,4	11	2	22	2	22	2	22
УСА9				0,5	10	2	20	2	20	2	20

3080тм-т7-10

Марка	№ чертежа	Наименование монтажного элемента	Сечение	Длина в м	Вес 1 марки в кг	У220-1 К-во марок	У220-1 Вес всех марок	У220-1+9 К-во марок	У220-1+9 Вес всех марок	У220-1+14 К-во марок	У220-1+14 Вес всех марок
У504	3080тм-т7-10а верхняя секция	раскосы	∟90×7	3,0	29	4	116	4	116	4	116
У505				2,7	26	2	52	2	52	2	52
У506			∟80×6	3,0	22	2	44	2	44	2	44
У507				2,9	28	4	112	4	112	4	112
У508			∟90×7	2,8	27	2	54	2	54	2	54
У509				2,5	18	2	36	2	36	2	36
У510			∟80×6	2,6	19	4	76	4	76	4	76
У511				2,6	19	2	38	2	38	2	38
У512				2,8	21	2	42	2	42	2	42
У513		распорки	∟125×8	2,2	34	2	68	2	68	2	68
У514			∟110×8	2,2	30	6	180	6	180	6	180
У515			∟80×6	2,2	16	2	32	2	32	2	32
У516				2,2	16	2	32	2	32	2	32
У517				2,5	18	2	36	2	36	2	36
У518		раскос	∟90×7	3,0	29	2	58	2	58	2	58
У519		диафрагма	∟80×6	3,2	24	1	24	1	24	1	24
У520		фасонки	−б 10	0,8	24	2	48	2	48	2	48
У521				0,8	24	2	48	2	48	2	48
У522				0,7	17	2	34	2	34	2	34
У523				0,7	17	2	34	2	34	2	34
У524				0,8	19	1	19	1	19	1	19
У525				0,8	19	1	19	1	19	1	19
У526				0,5	8	1	8	1	8	1	8
У527				0,5	9	1	8	1	8	1	8
У529		раскос	∟90×7	3,0	29	2	58	2	58	2	58
У530		фасонки	−б 10	0,3	7	8	56	8	56	8	56
				0,3	9	2	18	2	18	2	18
		стыковые уголки	∟125×8	0,8	13	2	26	2	26	2	26
				0,8	13	2	26	2	26	2	26
				0,7	5	1	5	1	5	1	5
У1065			∟80×6	0,7	5	1	5	1	5	1	5
У1066		диафрагма		3,2	23	6	138	6	138	6	138
У1067		раскос	∟90×7	2,6	25	2	50	2	50	2	50
У1068											
У1069		пояс	∟80×6	6,4	47	4	188	4	138	4	188
У1070		раскосы	∟50×5	2,6	10	4	40	4	40	4	40
У1071				2,2	8	4	32	4	32	4	32
У1072				1,95	7	4	28	4	28	4	28
				1,4	5	4	20	4	20	4	20
				1,2	5	4	20	4	20	4	20
				0,8	3	4	12	4	12	4	12
		шапка	по чертежу	0,5	41	1	41	1	41	1	41
		стыковые фасонки	−б 8	0,4	3	4	12	4	12	4	12
				0,4	3	4	12	4	12	4	12
		пояса	∟90×7	4,7	45	1	45	1	45	1	45
				4,7	45	1	45	1	45	1	45
		тяги	∟63×5	5,0	24	1	24	1	24	1	24
				5,0	24	1	24	1	24	1	24
		раскосы	∟70×6	2,7	17	1	17	1	17	1	17
				2,7	17	1	17	1	17	1	17
		распорка	∟63×5	1,3	6	1	6	1	6	1	6
		раскос	∟70×6	0,8	5	2	10	2	10	2	10
		распорки	∟63×5	1,3	6	1	6	1	6	1	6
		раскос		1,8	7	1	7	1	7	1	7
		распорка		0,9	4	1	4	1	4	1	4
		раскос	∟50×5	1,8	7	2	14	2	14	2	14
		распорки	∟63×5	1,2	6	1	6	1	6	1	6
				1,2	6	1	6	1	6	1	6
		раскос		1,7	8	2	16	2	16	2	16
		распорки		0,7	3	1	3	1	3	1	3
				0,7	3	1	3	1	3	1	3
		раскос		0,8	4	2	8	2	8	2	8
		распорки	∟50×5	2,0	8	1	8	1	8	1	8
				1,5	6	1	6	1	6	1	6
		диафрагма		1,6	6	1	6	1	6	1	5
		раскос	∟70×6	2,2	14	2	28	2	28	2	28

3080тм-т7-14а траверса ℓ=4,6м

Марка	№ чертежа	Наименование монтажного элемента	Сечение	Длина в м	Вес марки в кг	У220-1 К-во марок	У220-1 Вес всех марок	У220-1+9 К-во марок	У220-1+9 Вес всех марок	У220-1+14 К-во марок	У220-1+14 Вес всех марок
У564	3080тм-т7-15а траверса ℓ=6,6м	пояса	∟110×8	5,9	79	2	158	2	158	2	158
У565				5,9	79	2	158	2	158	2	158
У566		тяги	∟63×5	5,2	25	2	50	2	50	2	50
У567				5,2	25	2	50	2	50	2	50
У568		раскосы		2,7	13	4	52	4	52	4	52
У569				2,4	12	4	48	4	48	4	48
У570		распорка		1,5	7	2	14	2	14	2	14
У571		раскос	∟70×6	1,9	12	4	48	4	48	4	48
У572		фасонка	−б 16	0,3	6	4	24	4	24	4	24
У573		распорка	∟63×5	0,8	4	2	8	2	8	2	8
У574		раскос		0,8	4	4	16	4	16	4	16
У576		распорка		0,9	4	2	8	2	8	2	8
У577		раскос	∟50×5	1,9	7	4	28	4	28	4	28
У578		распорка	∟63×5	1,4	7	2	14	2	14	2	14
У579				1,4	7	2	14	2	14	2	14
У580		раскос		2,1	10	4	40	4	40	4	40
У581		распорки		1,0	5	2	10	2	10	2	10
У582				1,0	5	2	10	2	10	2	10
У583		раскос		1,8	9	4	36	4	36	4	36
У584		распорки		0,6	3	2	6	2	6	2	6
У585				0,6	3	2	6	2	6	2	6
У586		раскос		0,7	3	4	12	4	12	4	12
У587		распорки	∟50×5	2,1	10	2	20	2	20	2	20
У588				1,6	6	2	12	2	12	2	12
У589				1,1	4	2	8	2	8	2	8
У590		диафрагма		1,2	4	2	8	2	8	2	8
У1056	3080тм-т7-18а	по чертежу		0,4	18	1	18	1	18	1	18
У1057				0,4	18	1	18	1	18	1	18
У1058				0,4	17	1	17	1	17	1	17
У1059				0,4	17	1	17	1	17	1	17
У1060				0,4	18	2	36	2	36	2	36
У1061				0,4	18	2	36	2	36	2	36
У1062				0,4	22	2	44	2	44	2	44
				0,4	22	2	44	2	44	2	44

Вес металла на опору	8066	11894	15740
Вес метизов	531	681	809
Вес наплавленного металла	12	12	14
Общий вес опоры без цинкового покрытия	8609	12587	16563
Вес цинкового покрытия	336	491	646
Общий вес опоры с цинковым покрытием	8945	13078	17209

Выборка металла

№ п/п	Сечение	Вес кг. У220-1	Вес кг. У220-1+9	Вес кг. У220-1+14	Марка стали	ГОСТ
1	∟180×11	—	—	624	В Ст.3	8509-72
2	∟160×10	900	1804	1804		
3	∟140×9	764	764	2968		
4	∟125×8	168	1676	1748		
5	∟110×8	848	1472	1792		
6	∟90×7	1992	1816	2090		
7	∟80×6 *)	1242	2050	1978		
8	∟70×6	120	120	120		
9	∟63×5	559	527	527		
10	∟50×5	242	242	242		
11	−б 40	—	—	256		82-70
12	−б 25	160	160	—		
13	−б 16	158	158	390		
14	−б 10	834	1026	1122		
15	−б 8	79	79	79		
	Итого	8066	11894	15740		

Ведомость болтов, гаек, круглых и пружинных шайб

Диаметр	Наименование	Шифр	Длина мм	Кол-во (шт.) У220-1	Кол-во (шт.) У220-1+9	Кол-во (шт.) У220-1+14	Вес (кг) 1 шт	Вес (кг) У220-1	Вес (кг) У220-1+9	Вес (кг) У220-1+14	ГОСТ
27	Болты	Д2	80	182	203	220	0,5361	97,5	109,0	118,0	Болты 7798-70*
		Д3	85	219	311	351	0,5586	122,3	174,0	196,0	
		Д4	90	74	98	122	0,581	43,0	52,3	71,0	
		Д5	95	60	84	140	0,6035	36,2	50,7	84,5	
		Д6	100	—	4	8	0,626	—	2,5	5,0	
	Гайки			535	692	841	0,161	66,1	112,0	135,0	Гайки 5915-70*
	Шайбы круглые			535	692	841	0,0529	28,3	36,8	44,5	Шайбы круглые 11371-66*
	Шайбы пружинные			535	692	841	0,0417	22,4	28,9	35,2	
20	Болты	Б1	68	15	15	15	0,2191	3,3	3,3	3,3	Шайбы нормальные пружинные 6402-70*
		Б2	65	38	38	38	0,2315	8,8	8,8	8,8	
		Б3	70	50	50	50	0,2438	12,2	12,2	12,2	
		Б4	75	9	9	9	0,2561	2,3	2,3	2,3	
		Б5	80	6	6	6	0,2681	1,6	1,6	1,6	
		С*	200	56	84	91	0,5646	31,6	47,4	51,4	
	Гайки			230	286	300	0,0626	14,4	17,9	18,8	
	Шайбы круглые			118	118	118	0,0229	2,7	2,7	2,7	
	Шайбы пружинные			174	202	209	0,01575	2,7	3,2	3,3	
16	Болты	Л1	50	16	16	16	0,1136	1,8	1,8	1,8	
		Л2	55	30	30	30	0,1215	3,7	3,7	3,7	
		Л3	60	40	40	44	0,1294	5,2	5,2	5,2	
	Гайки			86	86	86	0,033	2,8	2,8	2,8	
	Шайбы круглые			86	86	86	0,0113	1,0	1,0	1,0	
	Шайбы пружинные			86	86	86	0,008	0,7	0,7	0,7	
Итого болтов				795	980	1136		369,5	474,8	564,8	
Гаек				851	1064	1227		103,3	132,7	156,6	
Круглых шайб				739	896	1045		32,0	40,5	48,2	
Пружинных шайб				795	980	1136		25,8	32,8	39,2	
Всего метизов:								~531	~681	~809	

*) С-степ-болты для подъема на опору
степ-болт комплектуется с двумя гайками и одной пружинной шайбой.

Таблица сборных швов (ГОСТ 5264-69)

Шифр опоры		Подставка С62 3081тм-т4-26*а марка 2933 (4 шт)	Подставка С62 3081тм-т4-27*а марка 2927 (4 шт)	Нижняя секция 3080тм-т7-9 марка У601 (4 шт)	Трассостойка 3080тм-т7-13 марка У5498 (4 шт)	Промежуточная 3080тм-т7-14а марка У5498 (4 шт)	Вес сборных швов на опору
	Св. сеч. шва	h=10	h=10	h=10	h=6	h=8	
	Тип шва	Т3 Т6	Т3 Т6	Т3 Т6	Т3	Т3	
	Сеч. по чертежу / Всего	одной / всех	одной / всех	одной / всех	одной / всех	одной / всех	
У220-1	Длина (м)	— —	— —	2,56 0,56	0,36	0,48 —	12,31
	Вес (кг)	— —	— —	1,22 / 4,88 0,36 / 1,44	0,47 / 0,47	0,46 / 5,52 —	
У220-1+9	Длина (м)	— —	2,56 0,56	— —	0,36	0,48 —	12,31
	Вес (кг)	— —	1,22 / 4,88 0,36 / 1,44	— —	0,47 / 0,47	0,46 / 5,52 —	
У220-1+14	Длина (м)	1,23 0,49	— —	— —	0,36	0,48 —	13,75
	Вес (кг)	1,63 / 6,52 0,31 / 1,24	— —	— —	0,47 / 0,47	0,46 / 5,52 —	

Длины швов даны на одну марку

*) До начала поставки металлургическими заводами ∟80×6 применять ∟80×7.
Общий вес метала при этом составит:
на опору У220-1 8066+108=8174 кг.
на опору У220-1+9 11894+180=12074 кг.
на опору У220-1+14 15740+170=15910 кг.

ОТМЕНЕН

Работать совместно с черт. №3080тм-т7-1а (лист 1,2)

с			
б			
а	Корректировка. Выполнена по плану госстроя СССР (см. черт. и записи-07)	1/III-73г	Пушкин
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись

Чертеж применить в 19 г.

N

ЭСП Энергосетьпроект Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кв.

Рабочие чертежи. Лист №3

Гл. инж. проекта		Крюков
Начальн. отд.		Штин
Гл. конструктор		Кобозарев
Рук. гр.		Желова
Проверил		Желова
Исполнил		

Анкерно-угловые опоры У220-1, У220-1+9, У220-1+14.
Монтажная схема.

г. Ленинград 1973г.

Инв. № 2034 N 3080тм-т7-1

Таблица отправочных марок

Марка	№№ чертежа	Наименование монтажного элемента	Сечение	Длина, м	Вес 1 марки, кг	У220-I: К-во марок	У220-I: Вес всех марок	У220-I+9: К-во марок	У220-I+9: Вес всех марок	У220-I+14: К-во марок	У220-I+14: Вес всех марок
С818	Подставка С 62 высотой 5м 3081тм-Т4-25, 27а	пояса	∟180×11	5,1	156	—	—	—	—	3	468
С819				5,1	156	—	—	—	—	1	156
С820		раскосы	∟140×9	9,5	184	—	—	—	—	4	736
С821				4,97	97	—	—	—	—	4	388
С822				4,2	82	—	—	—	—	4	328
С824		распорки	∟125×8	8,6	133	—	—	—	—	4	532
С826		раскос	∟110×8	5,9	80	—	—	—	—	4	320
С827		диафрагма	∟90×7	8,6	83	—	—	—	—	2	166
С828		стык.уголок	∟140×9	0,8	15	—	—	—	—	4	60
С829		стыковые фасонки	— δ10	0,8	21	—	—	—	—	4	84
С830		фасонка	— δ10	0,8	21	—	—	—	—	4	84
С831		башмак	по чертежу	0,7	13	—	—	—	—	4	52
С832				0,7	125	—	—	—	—	4	500
С905	Подставка С 60 высотой 9м 3081тм-Т4-22а, 23а	пояса	∟160×10	9,2	225	—	—	3	678	3	678
С906				9,2	226	—	—	1	226	1	226
С907		раскосы	∟125×8	8,1	125	—	—	8	1000	8	1000
С908			∟80×5	6,6	49	—	—	8	392	8	392
С909				5,9	43	—	—	8	344	8	344
С911		детали распорки	∟110×8	3,3	45	—	—	4	180	4	180
С839				3,3	45	—	—	4	180	4	180
С840			— δ10	0,9	11	—	—	4	44	4	44
С913		стыковой уголок	∟125×8	0,8	12	—	—	4	48	4	48
С914		диафрагма	∟110×8	9,8	132	—	—	2	264	2	264
С915		стыковые фасонки	— δ10	0,8	16	—	—	4	64	4	64
С916				0,8	16	—	—	4	64	4	64
С841		фасонка		0,4	5	—	—	4	20	4	20
У601	3080тм-Т7-9а нижняя секция	пояса	∟160×10	9,1	225	3	675	3	675	3	675
У602				9,1	225	1	225	1	225	1	225
У603		раскосы	∟90×7	3,9	37	8	296	8	296	8	296
У604			∟110×8	3,2	44	8	352	8	352	8	352
У606		стыковой уголок	∟125×8	0,8	12	4	48	4	48	4	48
У607		башмак	по чертежу	0,7	74	4	296	4	296	отсутств.	
У608		стыковые фасонки	— δ10	0,7	18	4	72	4	72	4	72
У609				0,7	19	4	76	4	76	4	76
У463		распорки	∟90×7	2,1	21	4	84	4	84	4	84
У477				2,1	21	4	84	4	84	4	84
У479		фасонка	— δ8	0,7	10	4	40	4	40	4	40
У978		диафрагма	∟90×7	6,2	60	2	120	2	120	2	120
У465		раскосы		5,3	52	8	416	8	416	8	416
У466			∟80×6	4,4	32	8	256	8	256	8	256
У474		фасонка	— δ10	0,2	4	4	16	4	16	4	16
У610	3080тм-Т7-14а верхняя секция	пояса	∟140×9	9,8	191	2	382	2	382	2	382
У611				9,8	191	1	191	1	191	1	191
У612				9,8	191	1	191	1	191	1	191
У613		раскосы	∟90×7	2,4	23	6	138	6	138	6	138
У614			∟80×6	2,7	20	8	160	8	160	8	160
У615				9,0	22	4	88	4	88	4	88
У616		распорка	∟90×7	2,3	22	4	88	4	88	4	88
У617		раскос	∟80×6	2,8	21	2	42	2	42	2	42
У618		фасонки	— δ10	0,5	11	2	22	2	22	2	22
У619				0,5	10	2	20	2	20	2	20
У620				0,3	6	2	12	2	12	2	12
У621				0,3	6	4	24	4	24	4	24
У622				0,4	11	2	22	2	22	2	22
У689				0,4	10	2	20	2	20	2	20

Марка	№№ чертежа	Наименование монтажного элемента	Сечение	Длина, м	Вес 1 марки, кг	У220-I: К-во марок	У220-I: Вес всех марок	У220-I+9: К-во марок	У220-I+9: Вес всех марок	У220-I+14: К-во марок	У220-I+14: Вес всех марок
У564	Верхняя секция 3080тм-Т7-10а	раскосы	∟90×7	3,0	29	4	116	4	116	4	116
У565				2,7	26	2	52	2	52	2	52
У566			∟80×6	3,0	22	2	44	2	44	2	44
У567				2,9	28	4	112	4	112	4	112
У568			∟90×7	2,8	27	2	54	2	54	2	54
У569		раскосы	∟80×6	2,5	18	2	36	2	36	2	36
У570				2,6	19	4	76	4	76	4	76
У571				2,6	19	2	38	2	38	2	38
У572				2,8	21	2	42	2	42	2	42
У573		распорки	∟125×8	2,2	34	2	68	2	68	2	68
У574			∟110×8	2,2	30	6	180	6	180	6	180
У576			∟80×6	2,2	16	2	32	2	32	2	32
У577				2,2	16	2	32	2	32	2	32
У578				2,5	18	2	36	2	36	2	36
У579		раскос	∟90×7	3,0	29	2	58	2	58	2	58
У580		диафрагма	∟80×6	3,2	24	1	24	1	24	1	24
У581		фасонки	— δ10	0,8	24	2	48	2	48	2	48
У582				0,8	24	2	48	2	48	2	48
У583				0,7	17	2	34	2	34	2	34
У584				0,7	17	2	34	2	34	2	34
У585				0,8	19	1	19	1	19	1	19
У586				0,8	19	1	19	1	19	1	19
У587				0,5	8	1	8	1	8	1	8
У588				0,5	8	1	8	1	8	1	8
У589		раскос	∟90×7	3,0	29	2	58	2	58	2	58
У590		фасонки	— δ10	0,3	7	8	56	8	56	8	56
				0,3	9	2	18	2	18	2	18
		стыковые уголки	∟125×8	0,8	13	2	26	2	26	2	26
				0,8	13	2	26	2	26	2	26
			∟80×6	0,7	5	1	5	1	5	1	5
У1065				0,7	5	1	5	1	5	1	5
У1066		диафрагма		3,2	23	6	138	6	138	6	138
У1067		раскос	∟90×7	2,6	25	2	50	2	50	2	50
У1068											
У1069		пояс	∟80×6	6,4	47	4	188	4	188	4	188
У1070		раскосы	∟50×5	2,6	10	4	40	4	40	4	40
У1071				2,2	8	4	32	4	32	4	32
У1072				1,95	7	4	28	4	28	4	28
				1,4	5	4	20	4	20	4	20
				1,2	5	4	20	4	20	4	20
				0,8	3	4	12	4	12	4	12
		шапка	по чертежу	0,5	41	1	41	1	41	1	41
		стыковые фасонки	— δ8	0,4	3	4	12	4	12	4	12
				0,4	3	4	12	4	12	4	12
	Трассостойка 3080тм-Т7-13а	пояса	∟90×7	4,7	45	1	45	1	45	1	45
				4,7	45	1	45	1	45	1	45
		тяги	∟63×5	5,0	24	1	24	1	24	1	24
				5,0	24	1	24	1	24	1	24
		раскосы	∟70×6	2,7	17	1	17	1	17	1	17
				2,7	17	1	17	1	17	1	17
		распорка	∟63×5	1,3	6	1	6	1	6	1	6
		раскос	∟70×6	0,8	5	2	10	2	10	2	10
		распорки	∟63×5	1,3	6	1	6	1	6	1	6
		раскос		1,8	7	1	7	1	7	1	7
		распорка		0,9	4	1	4	1	4	1	4
		раскос	∟50×5	1,8	7	2	14	2	14	2	14
		распорки	∟63×6	1,2	6	1	6	1	6	1	6
				1,2	6	1	6	1	6	1	6
		раскос		1,7	8	2	16	2	16	2	16
		распорки		0,7	3	1	3	1	3	1	3
				0,7	3	1	3	1	3	1	3
		раскос		0,8	4	2	8	2	8	2	8
		распорки	∟50×5	2,0	8	1	8	1	8	1	8
				1,5	6	1	6	1	6	1	6
		диафрагма		1,6	6	1	6	1	6	1	6
		раскос	∟70×5	2,2	14	2	28	2	28	2	28

Марка	№№ чертежа	Наименование монтажного элемента	Сечение	Длина, м	Вес марки, кг	У220-I: К-во марок	У220-I: Вес всех марок	У220-I+9: К-во марок	У220-I+9: Вес всех марок	У220-I+14: К-во марок	У220-I+14: Вес всех марок
	Подставка С 62 высотой 5м 3080тм-Т7-15а	пояса	∟110×8	5,9	79	2	158	2	158	2	158
				5,9	79	2	158	2	158	2	158
		тяги	∟63×5	5,2	25	2	50	2	50	2	50
				5,2	25	2	50	2	50	2	50
		раскосы		2,7	13	4	52	4	52	4	52
				2,4	12	4	48	4	48	4	48
		распорка		1,5	7	2	14	2	14	2	14
		раскос	∟70×6	1,9	12	4	48	4	48	4	48
		фасонка	— δ16	0,3	6	4	24	4	24	4	24
		распорка		0,8	4	2	8	2	8	2	8
		раскос	∟63×5	0,8	4	4	16	4	16	4	16
		распорка		0,9	4	2	8	2	8	2	8
		раскос	∟50×5	1,9	7	4	28	4	28	4	28
		распорка	∟63×5	1,4	7	2	14	2	14	2	14
				1,4	7	2	14	2	14	2	14
		раскос		2,1	10	4	40	4	40	4	40
		распорки		1,0	5	2	10	2	10	2	10
				1,0	5	2	10	2	10	2	10
		раскос		1,8	9	4	36	4	36	4	36
		распорки		0,6	3	2	6	2	6	2	6
				0,6	3	2	6	2	6	2	6
		раскос		0,7	3	4	12	4	12	4	12
		распорки	∟50×5	2,1	10	2	20	2	20	2	20
				1,6	6	2	12	2	12	2	12
		диафрагма		1,1	4	2	8	2	8	2	8
				1,2	4	2	8	2	8	2	8
		по чертежу		0,4	18	1	18	1	18	1	18
				0,4	18	1	18	1	18	1	18
				0,4	17	1	17	1	17	1	17
				0,4	17	1	17	1	17	1	17
				0,4	18	2	36	2	36	2	36
				0,4	18	2	36	2	36	2	36
				0,4	22	2	44	2	44	2	44
				0,4	22	2	44	2	44	2	44

Вес металла на опору	7858	11362	14940	
Вес метизов	531	681	809	
Вес наплавленного металла	12	12	14	
Общий вес опоры без цинкового покрытия	8401	12055	15763	
Вес цинкового покрытия	928	470	615	
Общий вес опоры с цинковым покрытием	8729	12525	16378	

Выборка металла

№№ п/п	Сечение	Вес кг. У220-I	Вес кг. У220-I+9	Вес кг. У220-I+14	Марка стали	ГОСТ
1	∟180×11	—	—	624	В Ст.3	8509-72
2	∟160×10	900	1804	1804		
3	∟140×9	764	764	2278		
4	∟125×8	168	1216	1640		
5	∟110×8	848	1472	1792		
6	∟90×7	1816	1816	2090		
7	∟80×6 *)	1242	1978	1978		
8	∟70×6	120	120	120		
9	∟63×5	527	527	527		
10	∟50×5	242	242	242		
11	— δ40	—	—	258		82-70
12	— δ25	160	160	—		
13	— δ16	158	158	390		
14	— δ10	834	1026	1422		
15	— δ8	79	79	79		
	Итого	7850	11362	14940		

Ведомость болтов, гаек, круглых и пружинных шайб

Диаметр	Наименование	Шифр	Длина, мм	Кол-во (шт) У220-I	Кол-во (шт) У220-I+9	Кол-во (шт) У220-I+14	Вес (кг) 1 шт	Вес (кг) У220-I	Вес (кг) У220-I+9	Вес (кг) У220-I+14	ГОСТ
27	Болты	Д2	80	182	203	220	0,5361	97,5	109,0	118,0	Болты 7798-70*
		Д3	85	219	311	351	0,5586	122,3	174,0	196,0	
		Д4	90	74	90	122	0,581	43,0	52,3	71,0	
		Д5	95	60	84	140	0,6035	36,2	50,7	84,5	
		Д6	100		4	8	0,626		2,5	5,0	
	Гайки			535	692	841	0,161	86,1	112,0	135,0	Гайки 5915-70*
	Шайбы круглые 18938-68			535	692	841	0,0529	28,3	36,8	44,5	
	Шайбы пружинные			535	692	841	0,04176	22,4	28,9	35,2	
20	Болты	Б1	60	15	15	15	0,2191	3,3	3,3	3,3	Шайбы круглые 11371-68*
		Б2	65	38	38	38	0,2315	8,8	8,8	8,8	
		Б3	70	50	50	50	0,2436	12,2	12,2	12,2	
		Б4	75	9	9	9	0,2561	2,3	2,3	2,3	
		Б5	80	6	6	6	0,2681	1,6	1,6	1,6	
		С*	200	56	84	91	0,5646	31,6	47,4	51,4	
	Гайки			230	286	300	0,0626	14,4	17,9	18,8	Шайбы нормальные пружинные 6402-70*
	Шайбы круглые			118	118	118	0,0229	2,7	2,7	2,7	
	Шайбы пружинные			174	202	209	0,01575	2,7	3,2	3,3	
16	Болты	А1	50	16	16	16	0,1136	1,8	1,8	1,8	
		А2	55	30	30	30	0,1215	3,7	3,7	3,7	
		А3	60	40	40	40	0,1294	5,2	5,2	5,2	
	Гайки			86	86	86	0,033	2,8	2,8	2,8	
	Шайбы круглые			86	86	86	0,0113	1,0	1,0	1,0	
	Шайбы пружинные			86	86	86	0,008	0,7	0,7	0,7	
Итого болтов				795	980	1135		369,5	474,8	564,8	
Гаек				851	1064	1227		103,3	132,7	156,6	
Круглых шайб				739	896	1065		32,0	40,5	48,2	
Пружинных шайб				795	980	1136		25,8	32,8	39,2	
Всего метизов:								~531	~681	~809	

*) С-степ- болты для подъема на опору
степ- болт комплектуется с двумя гайками и одной пружинной шайбой

Таблица сварных швов (ГОСТ 5264-69)

Шифр опоры	Высота шва	Тип шва	Подставка С 60 3081тм-Т4-22а,23а Марка С832(4шт)	Подставка С 60 3081тм-Т4-22а,23а Марка У607(4шт)	Нижняя секция 3080тм-Т7-9а Марка У607(4шт)	Нижняя секция 3080тм-Т7-9а Марка У598(1шт)	Трассостойка 3080тм-Т7-13а Марка У598(1шт)	Трассостойка 3080тм-Т7-13а У1069÷У1072 (2шт)	Вес сварных швов на опору, кг
			n=10	n=10	n=10	n=12	n=6	n=8	
			Т3 одной всех	Т6 одной всех	Т3 одной всех	Т6 одной всех	Т3 одной всех	Т5 одной всех	
У220-I	Длина (м)		—	—	—	2,56	0,58	0,56	0,49	12,31
	Вес (кг)		—	—	—	1,22 / 4,88	0,36 / 1,44	0,47 / 0,47	0,46 / 5,52
У220-I+9	Длина (м)		—	—	2,56	0,58	—	0,56	0,48	12,31
	Вес (кг)		—	—	1,22 / 4,88	0,36 / 1,44	—	0,47 / 0,47	0,46 / 5,52
У220-I+14	Длина (м)		1,23	0,49	—	—	—	0,56	0,48	13,75
	Вес (кг)		1,63 / 6,52	0,31 / 1,24	—	—	—	0,47 / 0,47	0,46 / 5,52

Длины швов даны на одну марку

*) До начала поставки металлургическими заводами 80×6 применять 80×7.
Общий вес металла при этом составит:
на опору У220-I 7858 + 108 = 7966 кг
на опору У220-I+9 11362 + 174 = 11536 кг.
на опору У220-I+14 14940 + 170 = 15110 кг.

Работать совместно с черт. N 3080тм-Т7-1а (лист 1,2)

с			
б			
а	Корректировка выполнена по плану Госстроя СССР (см. черт. N 3078тм-91)	11/II-94	
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись

Чертеж применять в 19 г. N

ЭСП — Энергосетьпроект, Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ.

Анкерно-угловые опоры У220-I, У220-I+9, У220-I+14. Монтажная схема.

Лист N4


Гл. инж. проекта Крюков; Нач. отд. Шапин; Гл. инж. проекта Иванов; Рук. гр. Желобов; Руководитель Желобов; Исполнил

г. Ленинград 1973 г.

М — N 3080тм-Т7-1

3080тм-Т7.11

4

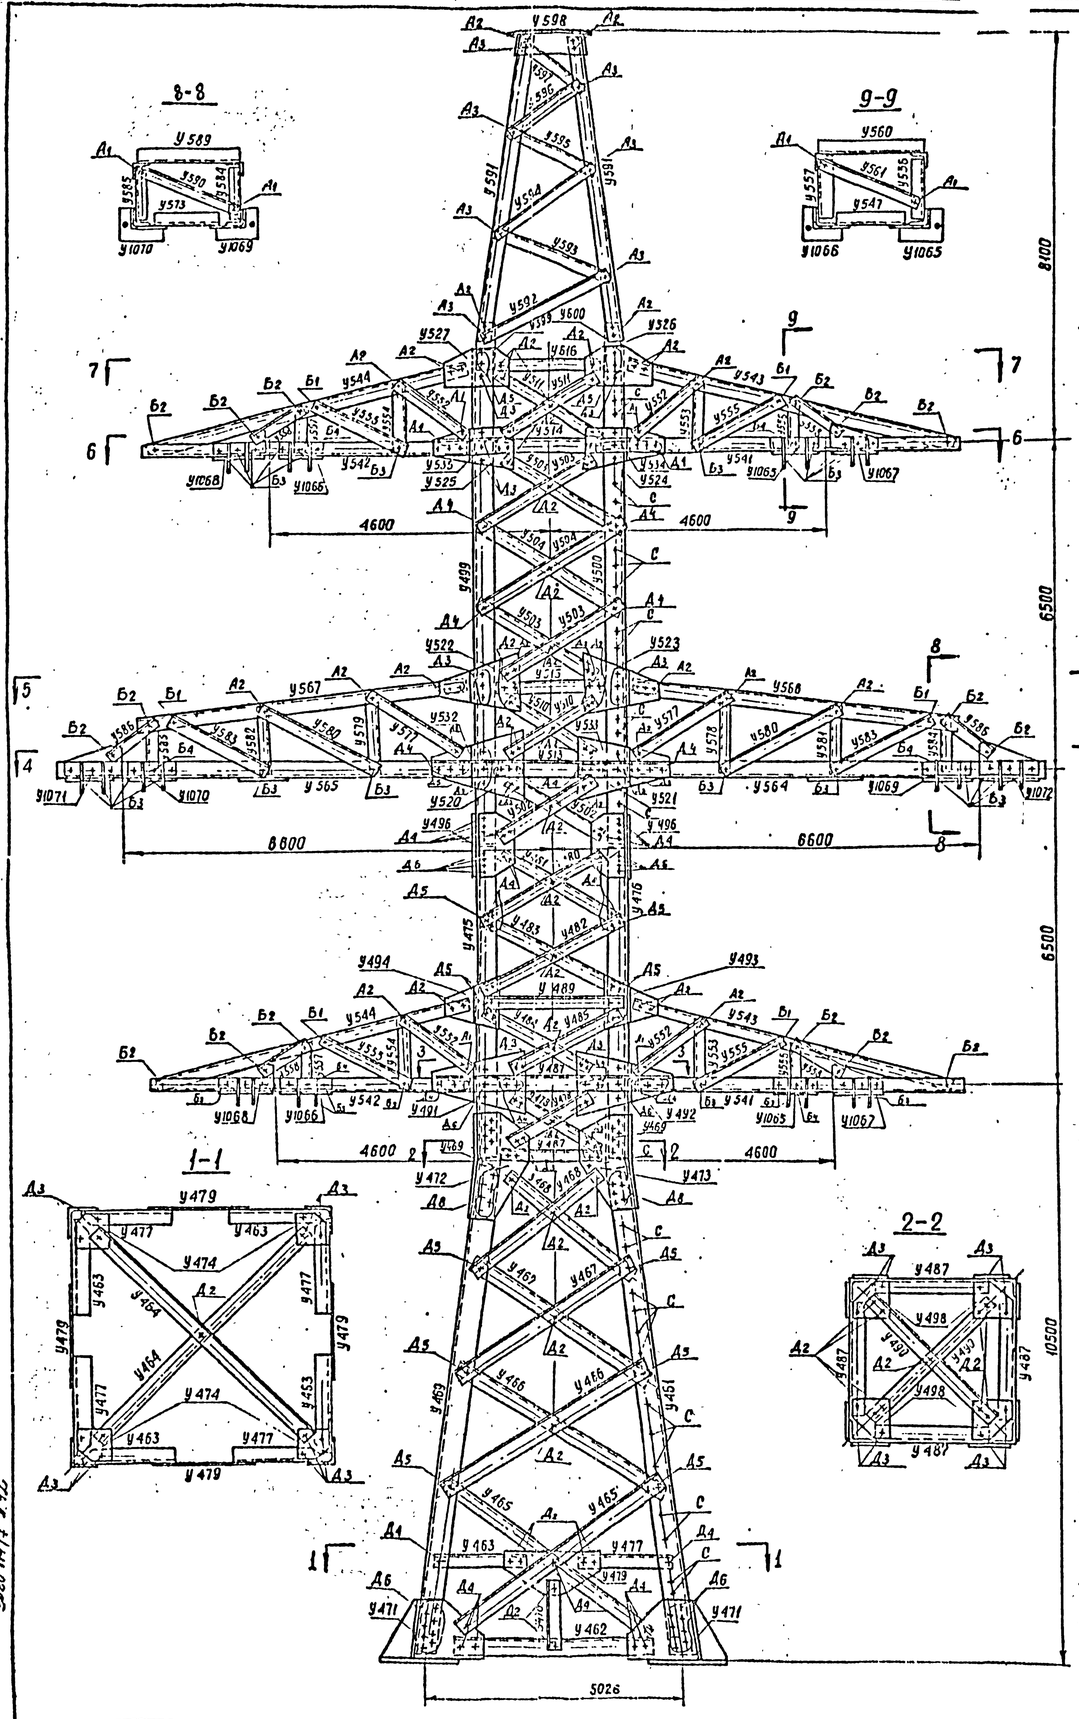

При установке опор на одиночные фундаменты новой унификации марки У462, У470, У910, У912, С823, С824 не поставляются.
Таблица отправочных марок и выборки для этого случая см. черт. N 3080тм-т7-2 (листы 5,6).

Примечание.
1. Общие примечания см. черт. 3078тм-91
Работать совместно с черт. N 3080тм-т7-2а (листы 2,3,4)

б			
в			
а	Корректировка бытовлена по плану Госстроя СССР (см. черт. № 3078тм-91)	6/XII-73	
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись

Чертеж применить в 19 г

N

ЭСП

г. Ленинград 1973г.

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение

Гл. инж. отделения		Крюков
Нач. ОТП		Штин
Гл. инж. проекта		Новгородцев
Рук. группы		Желобов
Проверил		Изгольчик
Ст. техник		Пацино

Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ

Рабочие чертежи


Анкерно-угловые опоры У220-2
У220-2+9, У220-2+14, У220-2Т,
У220-2Т+9, У220-2Т+14
Монтажная схема

М 1:20; 1:10	N 3080тм-Т7-2		
Разм. 8Ф	литера	а	


3080 тм-Т7-2 ч.II

Тросостойка С76


для опор У220-2т; У220-2т+9, У220-2т+14

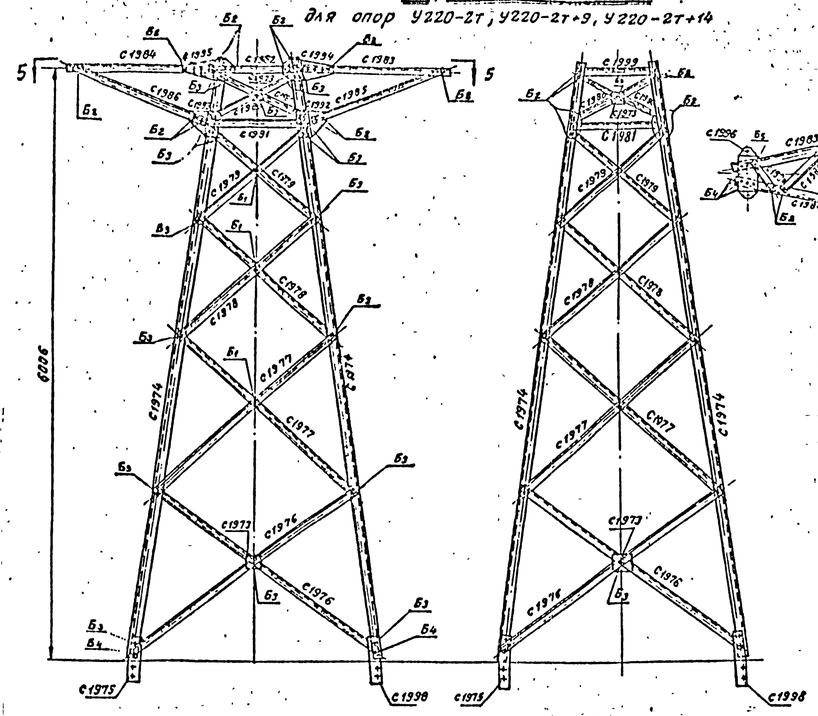

Разрез 5-5

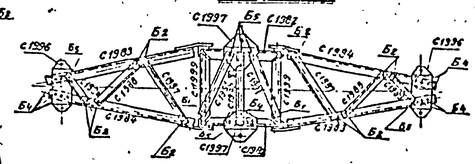



2-2




Подставка С61

для опор У220-2+9, У220-2+14, У220-2т+9, У220-2т+14

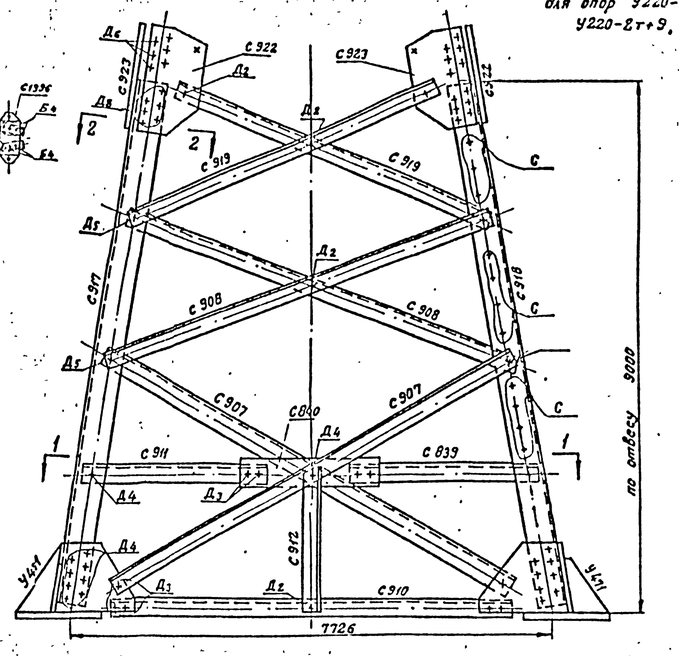


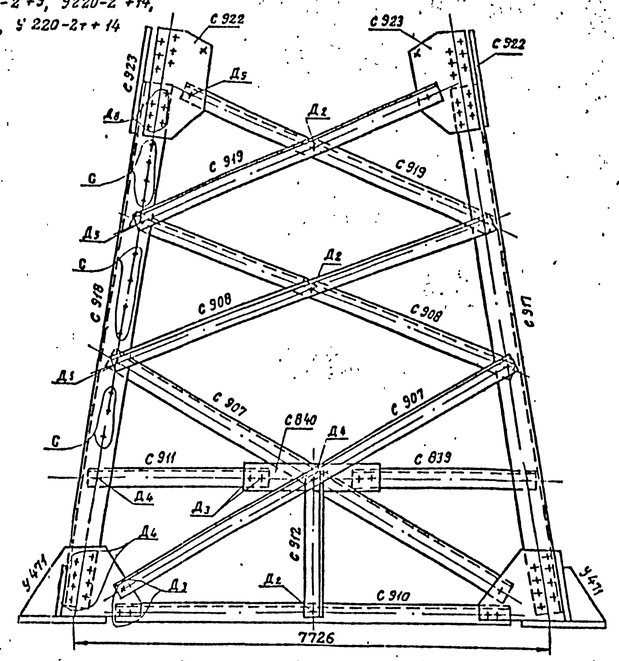


3-3

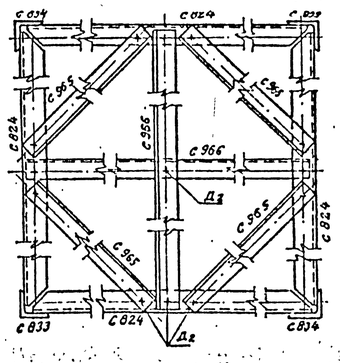

1-1

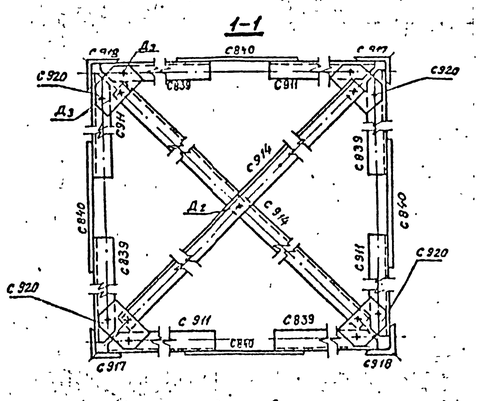



4-4




Подставка С63

для опор У220-2+14, У220-2т+14

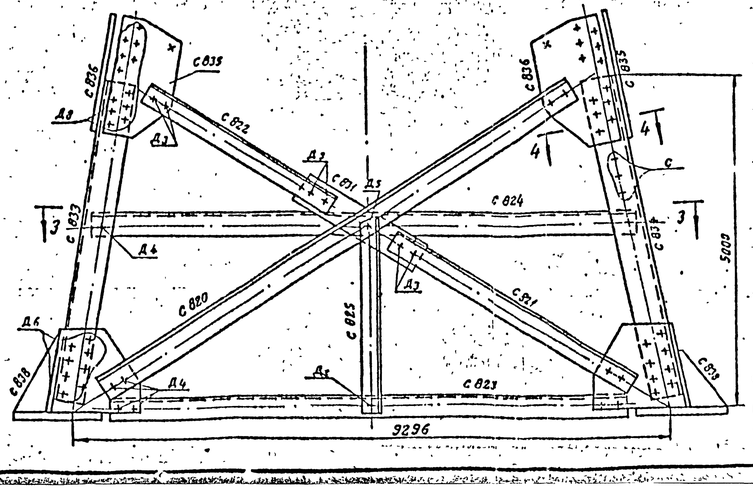

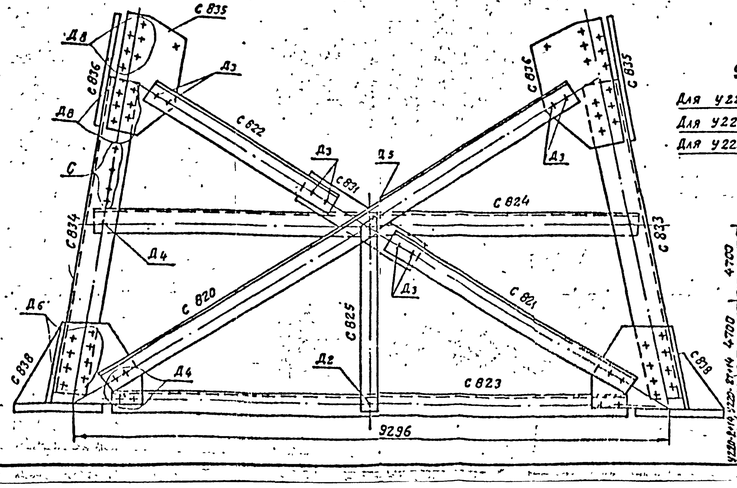


У220-2 У220-2+9 У220-2+14 У220-2т У220-2т+9 У220-2т+14

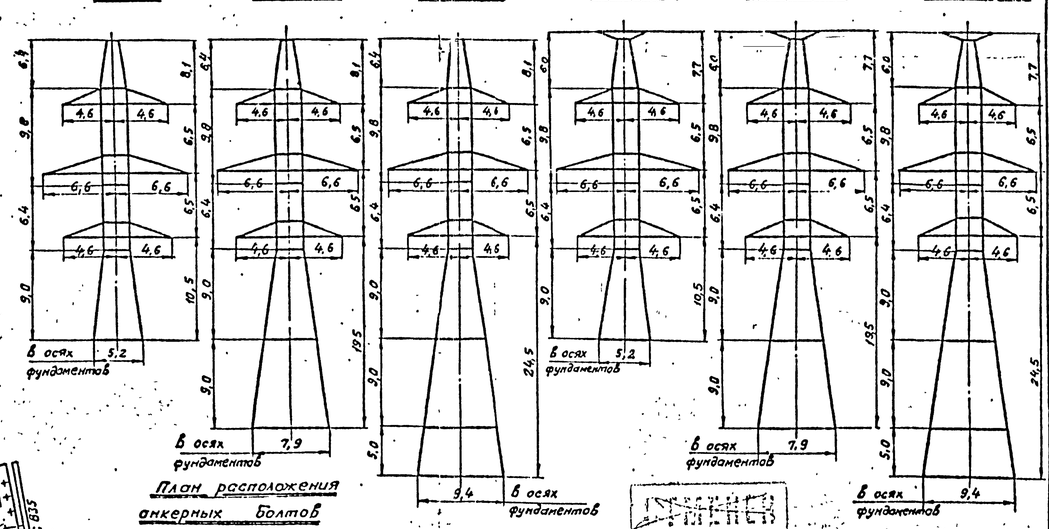

План расположения анкерных болтов

Для У220-2+14, У220-2т+14	4700	4700
Для У220-2+9, У220-2т+9	3950	3950
Для У220-2, У220-2т	2600	2600

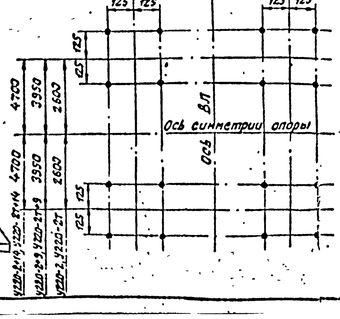

Работать совместно с чертежом №3080тм-т7-2 (листы 1,3,4)

в			
б			
а	Корректировка. Выполнено по плану Госстроя СССР (см. черт. №3078тм-91)	6/III-73г.	
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись

Чертеж применить в

19 г.

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ	Рабочие чертежи, Лист №2
	Гл. инж. пр-тов	Крюков	
	Нач. ОТП	Шпицен	
	Гл. инж. проекта	Кобродзе	
	Рук. груп	Желобов	
	Проверил	Чаловеня	
	Ст. техник	Плицко	
г. Ленинград 1973 г.		Анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ У220-2, У220-2+9, У220-2+14, У220-2т, У220-2т+9, У220-2т+14 монтажная схема	
		М 1:20; 1:10	№3080тм-т7-2
		Разм. В4.	Литера а

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

6

3080тм-т7-2

Марка	№ чертежа	Наименование монтажного элемента	Сечение	Длина в м	Вес в кг марки	У220-2 К-60 марок	У220-2 вес всех марок	У220-2+9 К-60 марок	У220-2+9 вес всех марок	У220-2+14 К-60 марок	У220-2+14 вес всех марок	У220-2т К-60 марок	У220-2т вес всех марок	У220-2т+9 К-60 марок	У220-2т+9 вес всех марок	У220-2т+14 К-60 марок	У220-2т+14 вес всех марок
С833	3081тм-т4-24; 25а Подставка с 5б (высотой 5м)	Пояса	L 200×16	5.1	247	—	—	—	—	2	494	—	—	—	—	2	494
С834				5.1	247	—	—	—	—	2	494	—	—	—	—	2	494
С820		Раскосы	L 140×9	9.5	184	—	—	—	—	4	736	—	—	—	—	4	736
С821				4.97	97	—	—	—	—	4	388	—	—	—	—	4	388
С822				4.2	82	—	—	—	—	4	328	—	—	—	—	4	328
С823				8.9	173	—	—	—	—	4	692	—	—	—	—	4	692
С824			L 125×8	8.6	133	—	—	—	—	4	532	—	—	—	—	4	532
С825			L 90×7	2.8	27	—	—	—	—	4	108	—	—	—	—	4	108
С965			L 110×8	5.9	80	—	—	—	—	4	320	—	—	—	—	4	320
С966		Диафрагма	L 90×7	8.5	82	—	—	—	—	2	164	—	—	—	—	2	164
С831		Фасонка	— б10	0.7	13	—	—	—	—	4	52	—	—	—	—	4	52
С835		Стыковые фасонки		0.8	21	—	—	—	—	4	84	—	—	—	—	4	84
С836				0.8	21	—	—	—	—	4	84	—	—	—	—	4	84
С837		Стыковайгл	L 200×16	0.8	38	—	—	—	—	4	152	—	—	—	—	4	152
С838		Башмак	по чертежу	0.7	125	—	—	—	—	4	500	—	—	—	—	4	500
С917	3081тм-т4-24; 25а Подставка с 5г (высотой 9м)	Пояса	L 200×16	9.2	446	—	—	2	892	2	892	—	—	2	892	2	892
С918				9.2	445	—	—	2	892	2	892	—	—	2	892	2	892
С907		Раскосы	L 125×8	8.1	125	—	—	8	1000	8	1000	—	—	8	1000	8	1000
С908			L 80×6	6.6	49	—	—	8	392	8	392	—	—	8	392	8	392
С919				5.8	43	—	—	8	344	8	344	—	—	8	344	8	344
С910		Распорки	L 125×8	7.4	115	—	—	4	460	4	460	—	—	4	460	4	460
С911			L 110×8	3.3	45	—	—	4	180	4	180	—	—	4	180	4	180
С839				3.3	45	—	—	4	180	4	180	—	—	4	180	4	180
С840		Фасонка	— б 10	0.9	12	—	—	4	48	4	48	—	—	4	48	4	48
С912		Распорка	L 80×6	2.4	18	—	—	4	72	4	72	—	—	4	72	4	72
С914		Диафрагма	L 110×8	9.8	132	—	—	2	264	2	264	—	—	2	264	2	264
С920		Фасонка	— б 10	0.4	5	—	—	4	20	4	20	—	—	4	20	4	20
С921		Стыковой уголок	L 200×16	0.8	38	—	—	4	152	4	152	—	—	4	152	4	152
С922		Фасонки	— б10	0.8	22	—	—	4	88	4	88	—	—	4	88	4	88
С923				0.8	22	—	—	4	88	4	88	—	—	4	88	4	88
У463	3081тм-т4-24; 25а Подставка с 5г (высотой 9м)	Пояса	L 200×18	9.1	443	2	886	2	886	2	885	2	885	2	886	2	885
У461				9.1	443	2	886	2	886	2	886	2	886	2	886	2	886
У462		Распорки	L 90×7	4.7	44	4	176	отсутствует		отсутствует		4	175	отсутствует		отсутствует	
У463				2.1	21	4	84	4	84	4	84	4	84	4	84	4	84
У477				2.1	21	4	84	4	84	4	84	4	84	4	84	4	84
У479		Фасонка	— б 8	0.7	10	4	40	4	40	4	40	4	40	4	40	4	40
У464		Диафрагма	L 90×7	6.2	60	2	120	2	120	2	120	2	120	2	120	2	120
У465		Раскосы	L 80×6	5.3	52	8	416	8	416	8	416	8	416	8	416	8	416
У465				4.4	32	8	256	8	256	8	256	8	256	8	256	8	256
У467				3.9	28	8	224	8	224	8	224	8	224	8	224	8	224
У468				3.2	23	8	184	8	184	8	184	8	184	8	184	8	184
У469		Стыковой уголок	L 200×16	0.8	38	4	152	4	152	4	152	4	152	4	152	4	152
У470		Распорка	L 63×5	1.6	8	4	32	отсутствует		отсутствует		4	32	отсутствует		отсутствует	
У471		Башмак	-б12-б40-б16	0.7	1210	4	484	4	484	отсутствует		4	484	4	484	отсутствует	
У472		Стыковые фасонки	— б 10	0.8	26	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104
У473				0.8	26	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104
У474		Фасонка		0.2	4	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16
У475	3080тм-т7-9а Средняя секция	Пояса	L 200×16	6.4	309	2	618	2	618	2	618	2	618	2	618	2	618
У476				6.4	309	2	618	2	618	2	618	2	618	2	618	2	618
У478		Раскосы	L 110×8	2.3	31	8	248	8	248	8	248	8	248	8	248	8	248
У480			L 90×7	2.7	26	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104
У481				2.7	26	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104
У482				2.9	28	4	112	4	112	4	112	4	112	4	112	4	112
У483				2.9	28	4	112	4	112	4	112	4	112	4	112	4	112
У484				2.7	26	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104
У485				2.7	26	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104
У487		Распорки	L 110×8	2.1	28	8	224	8	224	8	224	8	224	8	224	8	224
У489			L 80×6	2.5	18	4	72	4	72	4	72	4	72	4	72	4	72
У490		Диафрагма		3.2	23	4	92	4	92	4	92	4	92	4	92	4	92
У491		Фасонки	— б10	0.8	21	2	42	2	42	2	42	2	42	2	42	2	42
У492				0.8	21	2	42	2	42	2	42	2	42	2	42	2	42
У493			— б8	0.5	9	2	18	2	18	2	18	2	18	2	18	2	18
У496				0.5	9	2	18	2	18	2	18	2	18	2	18	2	18

Марка	№ чертежа	Наименование монтажного элемента	Сечение	Длина в м	Вес в кг марки	У220-2 К-60 марок	У220-2 вес всех марок	У220-2+9 К-60 марок	У220-2+9 вес всех марок	У220-2+14 К-60 марок	У220-2+14 вес всех марок	У220-2т К-60 марок	У220-2т вес всех марок	У220-2т+9 К-60 марок	У220-2т+9 вес всех марок	У220-2т+14 К-60 марок	У220-2т+14 вес всех марок
У496	3080тм-т7-9а Средняя секция	стыковой фасонк	— б16	0.9	36	8	288	8	288	8	288	8	288	8	288	8	288
У497				0.5	13	4	52	4	52	4	52	4	52	4	52	4	52
У498		Фасонки	— б10	0.4	7	8	50	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56
У536		стыковые уголки	L 80×6	0.8	6	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
У537				0.8	6	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
У499	3080тм-т7-11а Верхняя секция	Пояса	L 160×10	9.9	245	2	490	2	490	2	490	2	490	2	490	2	490
У500				9.9	245	2	490	2	490	2	490	2	490	2	490	2	490
У501		Раскосы	L 90×7	2.7	26	2	52	2	52	2	52	2	52	2	52	2	52
У502				2.5	24	6	144	6	144	6	144	6	144	6	144	6	144
У503				2.8	27	8	216	8	216	8	216	8	216	8	216	8	216
У504				3.0	29	8	232	8	232	8	232	8	232	8	232	8	232
У505			L 80×6	2.7	26	2	52	2	52	2	52	2	52	2	52	2	52
У506				3.0	22	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44
У507			L 90×7	2.9	28	4	112	4	112	4	112	4	112	4	112	4	112
У508				2.8	27	2	54	2	54	2	54	2	54	2	54	2	54
У509		распорка		2.5	18	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36
У510			L 80×6	2.6	19	4	76	4	76	4	76	4	76	4	76	4	76
У511		раскосы		2.6	19	4	76	4	76	4	76	4	76	4	76	4	76
У512				2.8	21	2	42	2	42	2	42	2	42	2	42	2	42
У689		фасонка	— б10	0.5	10	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20
У513			L 125×9	2.7	34	2	68	2	68	2	68	2	68	2	68	2	68
У514			L 110×8	2.2	30	6	180	6	180	6	180	6	180	6	180	6	180
У515		Распорки		2.2	16	2	32	2	32	2	32	2	32	2	32	2	32
У516			L 80×6	2.2	16	2	32	2	32	2	32	2	32	2	32	2	32
У517				2.5	18	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36
У518		Раскос	L 90×7	3.0	29	2	58	2	58	2	58	2	58	2	58	2	58
У519		Диафрагма	L 80×6	3.2	24	1	24	1	24	1	24	1	24	1	24	1	24
У520				0.8	24	2	48	2	48	2	48	2	48	2	48	2	48
У521				0.8	24	2	48	2	48	2	48	2	48	2	48	2	48
У522				0.9	17	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34
У523				0.7	17	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34
У524				0.8	19	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38
У525				0.8	19	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38
У526		Фасонки	— б10	0.5	8	2	16	2	16	2	16	2	16	2	16	2	16
У527				0.5	8	2	16	2	16	2	16	2	16	2	16	2	16
У528				0.4	11	2	22	2	22	2	22	2	22	2	22	2	22
У588				0.5	11	2	22	2	22	2	22	2	22	2	22	2	22
У529			L 90×7	3.0	29	2	58	2	58	2	58	2	58	2	58	2	58
У530			— б10	0.3	7	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56
У531				0.4	9	2	18	2	18	2	18	2	18	2	18	2	18
У532		Стыковые уголки	L 125×8	0.8	13	2	26	2	26	2	26	2	26	2	26	2	26
У533				0.8	13	2	26	2	26	2	26	2	26	2	26	2	26
У534			L 80×6	0.7	5	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
У535				0.7	5	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
У490		Диафрагма		3.2	23	4	92	4	92	4	92	4	92	4	92	4	92
У541	3080тм-т7-14 Траверса ℓ=4,6м	Пояса	L 90×7	4.7	45	4	180	4	180	4	180	4	180	4	180	4	180
У542				4.7	45	4	180	4	180	4	180	4	180	4	180	4	180
У543		Тяги	L 63×5	5.0	24	4	96	4	96	4	96	4	96	4	96	4	96
У544				5.0	24	4	96	4	96	4	96	4	96	4	96	4	96
У545		Раскосы	L 70×6	2.7	17	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68
У546				2.7	17	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68
У547		Распорка	L 63×5	1.3	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
У548		Раскос	L 70×6	0.8	5	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40
У549		Распорка		1.3	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
У550		Раскос	L 63×5	1.4	7	4	28	4	28	4	28	4	28	4	28	4	28
У551		Распорки		0.9	4	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16
У552		Раскос	L 50×5	1.8	7	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56
У553		Распорки	L 63×5	1.2	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
У554				1.2	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
У555				1.7	8	8	64	8	64	8	64	8	64	8	64	8	64
У556		Распорка		0.7	3	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12

Марка	№ чертежа	Наименование монтажного элемента	Сечение	Длина в м	Вес в кг марки	У220-2 К-60 марок	У220-2 вес всех марок	У220-2+9 К-60 марок	У220-2+9 вес всех марок	У220-2+14 К-60 марок	У220-2+14 вес всех марок	У220-2т К-60 марок	У220-2т вес всех марок	У220-2т+9 К-60 марок	У220-2т+9 вес всех марок	У220-2т+14 К-60 марок	У220-2т+14 вес всех марок
У557	3080тм-т7-14а Траверса ℓ=4,6м	Распорка	L 63×5	0.7	3	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
У558		Раскос		0.8	4	8	32	8	32	8	32	8	32	8	32	8	32
У559		Распорки	L 50×5	2.0	8	4	32	4	32	4	32	4	32	4	32	4	32
У560				1.5	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
У561		Диафрагма		1.6	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
У562		Раскос	L 70×6	2.2	14	8	112	8	112	8	112	8	112	8	112	8	112
У564	3080тм-т7-15а Траверса ℓ=6,6м	Пояса	L 110×8	5.9	79	2	158	2	158	2	158	2	158	2	158	2	158
У565				5.9	79	2	158	2	158	2	158	2	158	2	158	2	158
У566		Тяги		5.2	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50
У567				5.2	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50
У568		Раскосы	L 63×5	2.7	13	4	52	4	52	4	52	4	52	4	52	4	52
У569				2.4	12	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48
У570		Распорка		1.5	7	2	14	2	14	2	14	2	14	2	14	2	14
У571		Раскос	L 70×6	1.9	12	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48
У572		Фасонка	— б16	0.3	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
У573		Распорка		0.8	4	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
У574		Раскос	L 63×5	0.8	4	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16
У576		Распорка		0.9	4	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
У577		Раскос	L 50×5	1.9	7	4	28	4	28	4	28	4	28	4	28	4	24
У578		Распорки	L 63×5	1.4	7	2	14	2	14	2	14	2	14	2	14	2	14
У579				1.4	7	2	14	2	14	2	14	2	14	2	14	2	14
У580		Раскос		2.1	10	4	40	4	40	4	40	4	40	4	40	4	40
У581		Распорки		1.0	5	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
У582				1.0	5	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
У583		Раскос		1.8	9	4	36	4	36	4	36	4	36	4	36	4	36
У584		Распорки		0.6	3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
У585				0.6	3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
У586		Тяга		0.7	3	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
У587				2.1	10	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20
У588		Распорки	L 50×5	1.6	6	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
У589				1.1	4	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
У590				1.1	4	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
У591	3080тм-т7-13а Траверса	Пояса	L 80×6	6.4	47	4	188	4	188	4	188	—	—	—	—	—	—
У592				2.6	10	4	40	4	40	4	40	—	—	—	—	—	—
У593		Раскосы	L 50×5	2.2	8	4	32	4	32	4	32	—	—	—	—	—	—
У594				2.0	7	4	28	4	28	4	28	—	—	—	—	—	—
У595				1.4	5	4	20	4	20	4	20	—	—	—	—	—	—
У596				1.2	5	4	20	4	20	4	20	—	—	—	—	—	—
У597				0.8	3	4	12	4	12	4	12	—	—	—	—	—	—
У598		Шалка	по черт.	0.5	41	1	41	1	41	1	41	—	—	—	—	—	—
У599		Стыковые фасонки	— б 8	0.4	3	4	12	4	12	4	12	—	—	—	—	—	—
У500				0.4	3	4	12	4	12	4	12	—	—	—	—	—	—

ОТПРАВЛЕН

Работать совместно с чертежом №3080тм-т7-2 (листы 1 и 2)

в			
б			
а	корректировка выполнена по форме Госстроя СССР	6/III-74	Ким-Г
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись

Чертеж применить с

19 г

N

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330кВ	Рабочие чертежи лист N3
г. Ленинград 1973г	Гл. инж. проекта Гл. инж. отд. Рук. группы Проверил Исполн.	Крылов, Штин, Новгородов, Жеглова, Лацино	Анкерно-угловые опоры ВЛ 220кВ У220-2, У220-2+9, У220-2+14, У220-2т У220-2т+9, У220-2т+14 Монтажная схема
		Разм. 8Ф	N 3080тм-т7-2 литера а

Поз.	Марка	Наименование элементов	Сечение	Длина м	Вес одной марки кг	У220-2		У220-2+9		У220-2+14		У220-2Т		У220-2Т+9		У220-2Т+14	
						кол-во марок	Вес всех марок кг	кол-во марок	Вес всех марок кг	кол-во марок	Вес всех марок кг	кол-во марок	Вес всех марок кг	кол-во марок	Вес всех марок кг	кол-во марок	Вес всех марок кг
У1065	3080тм-т7-2а лист 1	по чертежу	-5-18 -δ=10	0,4	12,0	4	72	4	72	4	72	4	72	4	72	4	72
У1066				0,4	12,0	4	72	4	72	4	72	4	72	4	72	4	72
У1067				0,4	12,0	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68
У1068				0,4	12,0	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68
У1069				0,4	18,0	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36
У1070				0,4	18,0	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36
У1071				0,4	22,0	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44
У1072				0,4	22,0	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44
С1974		пояса	∟90х7	6,2	60	—	—	—	—	—	—	4	240	4	240	4	240
С1976		раскосы	∟63х5	2,8	14	—	—	—	—	—	—	8	112	8	112	8	112
С1977				2,4	12	—	—	—	—	—	—	8	96	8	96	8	96
С1978				1,8	9	—	—	—	—	—	—	8	72	8	72	8	72
С1979				1,4	7	—	—	—	—	—	—	8	56	8	56	8	56
С1980				1,0	5	—	—	—	—	—	—	8	40	8	40	8	40
С1981		распорка		9,7	5	—	—	—	—	—	—	4	20	4	20	4	20
С1982		распорка	∟80х6	0,8	6	—	—	—	—	—	—	2	12	2	12	2	12
С1983		пояс		1,5	11	—	—	—	—	—	—	2	22	2	22	2	22
С1984				1,5	11	—	—	—	—	—	—	2	22	2	22	2	22
С1985		тяга	∟ 70х6	1,5	10	—	—	—	—	—	—	2	20	2	20	2	20
С1986				1,5	10	—	—	—	—	—	—	2	20	2	20	2	20
С1987		раскосы	∟70х6	0,8	5	—	—	—	—	—	—	2	10	2	10	2	10
С1988				0,6	4	—	—	—	—	—	—	2	8	2	8	2	8
С1989				0,4	2	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4	2	4
С1990		распорка		0,8	5	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5	1	5
С1991		распос	∟63х5	0,8	4	—	—	—	—	—	—	2	8	2	8	2	8
С1992		фасонки	-δ=8	0,3	4	—	—	—	—	—	—	2	8	2	8	2	8
С1993				0,3	4	—	—	—	—	—	—	2	8	2	8	2	8
С1994				0,6	7	—	—	—	—	—	—	2	14	2	14	2	14
С1995				0,6	7	—	—	—	—	—	—	2	14	2	14	2	14
С1996			δ=16	0,5	12	—	—	—	—	—	—	2	24	2	24	2	24
С1997				0,2	9	—	—	—	—	—	—	2	18	2	18	2	18
С1998			-δ=10	0,4	4	—	—	—	—	—	—	4	16	4	16	4	16
С1975				0,4	4	—	—	—	—	—	—	4	16	4	16	4	16
С1999		раскосы	∟80х6	0,8	6	—	—	—	—	—	—	2	12	2	12	2	12
С1973		фасонка	-δ8	0,1	1	—	—	—	—	—	—	8	8	8	8	8	8
Вес металла на опору						13417		18281		22925		13917		18781		23495	
Вес метизов						961		1185		1371		996		1220		1406	
Вес наплавленного металла						20		20		19		19		19		19	
Общий вес опоры без цинкового покрытия						14398		19486		24315		14932		20020		24920	
Вес цинкового покрытия						583		759		948		561		781		970	
Общий вес опоры с цинковым покрытием						14981		20245		25263		15493		20801		25890	

Выборка металла

№ п/п	Сечение	Вес (кг) У220-2	У220-2+9	У220-2 +14	У220-2Т	У220-2Т+9	У220-2Т +14	Марка стали	ГОСТ
1	∟ 200х16	3160	5096	6236	3160	5096	6236	ВСт3	8509-72
2	∟ 160х10	980	980	980	980	980	980		
3	∟ 140х9	—	—	2144	—	—	2144		
4	∟ 125х8	120	1580	2112	120	1580	2112		
5	∟ 110х8	968	1592	1912	968	1592	1912		
6	∟ 90х7	2858	2682	2954	3098	2922	3194		
7	∟ 80х6 (**)	1550	2358	2358	1430	2238	2238		
8	∟ 70х6	336	336	336	403	403	403		
9	∟ 63х5	898	866	866	1302	1270	1270		
10	∟ 50х5	344	344	344	192	192	192		
11	— δ40	256	256	256	256	256	256		
12	— δ16	770	770	786	786	786	802		
13	— δ10	1052	1306	1526	1094	1338	1558		
14	— δ8	115	115	115	128	128	128		
15									
	Всего:	13417	18281	22925	13917	18781	23495		

3080тм/Т 1.15

8

Ведомость болтов, гаек, круглых и пружинных шайб

Диаметр	Наименование	Шифр	Длина	Кол-во (шт.) У220-2	У220-2+9	У220-2+14	У220-2Т	У220-2Т+9	У220-2Т+14	Вес (кг) 1 шт.	Вес всех У220-2	У220-2+9	У220-2+14	У220-2Т	У220-2Т+9	У220-2Т+14	ГОСТ
16	М16х50	$А_1$	50	48	48	48	48	48	48	0,114	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	Болты 7798-70*
	М16х55	$А_2$	55	72	72	72	48	48	48	0,122	8,8	8,8	8,8	5,9	5,9	5,9	
	М16х60	$А_3$	60	28	28	28	—	—	—	0,129	3,6	3,6	3,6	—	—	—	
	Гайки			148	148	148	96	96	96	0,033	4,9	4,9	4,9	3,2	3,2	3,2	Гайки 5915-70*
	Шайбы круглые			148	148	148	96	96	96	0,011	1,6	1,6	1,6	1,1	1,1	1,1	Шайбы круглые 11371-68*
	Шайбы пружинные			148	148	148	96	96	96	0,008	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	
20	М20х60	$Б_1$	60	34	34	34	48	48	48	0,219	7,5	7,5	7,5	10,5	10,5	10,5	Шайбы пружинные нормальные 6402-70*
	М20х65	$Б_2$	65	90	90	90	156	156	156	0,232	20,9	20,9	20,9	36,2	36,2	36,2	
	М20х70	$Б_3$	70	148	148	148	208	208	208	0,244	36,2	36,2	36,2	38,0	38,0	38,0	
	М20х75	$Б_4$	75	28	28	28	50	50	50	0,256	7,2	7,2	7,2	12,8	12,8	12,8	
	М20х80	$Б_5$	80	12	12	12	18	18	18	0,268	3,2	3,2	3,2	4,8	4,8	4,8	
	Гайки			312	312	312	480	480	480	0,063	19,7	19,7	19,7	30,2	30,2	30,2	
	Шайбы круглые			312	312	312	480	480	480	0,023	7,2	7,2	7,2	11,0	11,0	11,0	
	Шайбы пружинные			312	312	312	480	480	480	0,016	5,0	5,0	5,0	7,7	7,7	7,7	
27	М27х80	$Д_2$	80	157	178	195	157	178	195	0,336	84,0	95,4	105,0	84,0	95,4	105,0	Шайбы пружинные нормальные 6402-70*
	М27х85	$Д_3$	85	254	282	314	254	282	314	0,359	142,0	157,5	175,5	142,0	157,5	175,5	
	М27х90	$Д_4$	90	248	280	320	248	280	320	0,381	144,0	162,5	186,0	144,0	162,5	186,0	
	М27х95	$Д_5$	95	44	60	60	44	60	60	0,404	26,6	36,3	36,3	26,6	36,3	36,3	
	М27х100	$Д_6$	100	124	192	260	124	192	260	0,826	77,6	120,0	163,0	77,6	120,0	163,0	
	М27х105	$Д_8$	105	48	96	144	48	96	144	0,849	31,2	62,4	93,5	31,2	62,4	93,5	
	Гайки			875	1088	1293	875	1088	1293	0,161	141,0	175	208,0	141,0	175	208,0	
	Шайбы круглые			875	1088	1293	875	1088	1293	0,053	46,4	57,6	68,5	46,4	57,6	68,5	
	Шайбы пружинные			875	1088	1293	875	1088	1293	0,042	36,7	45,6	54,5	36,7	45,6	54,5	
20	Болты	С*	200	140	196	210	140	196	210	0,565	79,0	111,0	118,6	79,0	111,0	118,6	
	Гайки			280	392	420	280	392	420	0,063	17,6	24,7	26,2	17,6	24,7	26,2	
	Шайбы пруж.			140	196	210	140	196	210	0,016	2,2	3,1	3,4	2,2	3,1	3,4	
Итого болтов:				1475	1744	1963	1591	1860	2079		677,3	839,0	970,8	698,1	859,8	991,6	
—"— гаек				1615	1940	2173	1731	2056	2289		183,2	224,3	258,8	192	233,1	267,6	
—"— круглых шайб				1335	1548	1753	1451	1664	1869		55,2	66,4	77,3	58,5	69,7	80,6	
—"— пружинных шайб				1475	1744	1963	1591	1860	2079		45,1	54,9	64,1	47,4	57,2	66,4	
Всего метизов:											961	1185	1371	996	1220	1406	

*) С - степ - болты для подъема на опору.
Степ - болт комплектуется с двумя гайками и одной пружинной шайбой

Таблица сварных швов (ГОСТ 5264-69)

Шифр опор	Высота шва	Тип шва	Вес на 1 марку: всего	Вес на 1 марку: всех	Вес всех швов на опору кг
	Несущая секция 3080тм-т7-8 (У4Т1-У4)		h=10		
			Т6	Т3	
У220-2	Длина (м)		0,55	1,3	
	Вес (кг)		0,4 / 1,6	1,7 / 6,8	19,9
У220-2+9	Длина (м)		0,35	1,3	
	Вес (кг)		0,4 / 1,6	1,7 / 6,8	19,9
У220-2+14	Длина (м)		—	—	
	Вес (кг)		—	—	
У220-2Т	Длина (м)		0,55	1,3	
	Вес (кг)		0,4 / 1,6	1,7 / 6,8	19,4
У220-2Т+9	Длина (м)		0,35	1,3	
	Вес (кг)		0,4 / 1,6	1,7 / 6,8	19,4
У220-2Т+14	Длина (м)		—	—	
	Вес (кг)		—	—	18,9

Шифр опор	Высота шва	Тип шва	Вес на 1 марку: всего	Вес на 1 марку: всех	Вес всех швов на опору кг
	Подставка С61 (С83) 3080тм-т4-24 (С83Х-4шт)		h=10		
			Т6	Т3	
У220-2	Длина (м)		—	—	
	Вес (кг)		—	—	
У220-2+9	Длина (м)		—	—	
	Вес (кг)		—	—	
У220-2+14	Длина (м)		0,50	1,25	
	Вес (кг)		0,32 / 1,28	1,65 / 6,6	19,9
У220-2Т	Длина (м)		—	—	
	Вес (кг)		—	—	
У220-2Т+9	Длина (м)		—	—	
	Вес (кг)		—	—	
У220-2Т+14	Длина (м)		0,50	1,25	
	Вес (кг)		0,32 / 1,28	1,65 / 6,6	19,9

Шифр опор	Высота шва	Тип шва	Вес на 1 марку: всего	Вес на 1 марку: всех	Вес всех швов на опору кг
	Подвески 3080тм-т7-18 (150 штук)		h=8		
			Т3		
У220-2	Длина (м)		0,48		
	Вес (кг)		0,48 / 11,0		19,9
У220-2+9	Длина (м)		0,48		
	Вес (кг)		0,48 / 11,0		19,9
У220-2+14	Длина (м)		0,48		
	Вес (кг)		0,48 / 11,0		19,9
У220-2Т	Длина (м)		0,48		
	Вес (кг)		0,48 / 11,0		19,4
У220-2Т+9	Длина (м)		0,48		
	Вес (кг)		0,48 / 11,0		19,4
У220-2Т+14	Длина (м)		0,48		
	Вес (кг)		0,48 / 11,0		18,9

Шифр опор	Высота шва	Тип шва	Вес на 1 марку: всего	Вес на 1 марку: всех	Вес всех швов на опору кг
	Грузосборка 3080тм-т7-13 (13Т8-1шт)		h=6		
			Т3		
У220-2	Длина (м)		0,48		
	Вес (кг)		2,56 / 11,0		0,47
У220-2+9	Длина (м)		0,48		
	Вес (кг)		2,56 / 11,0		0,47
У220-2+14	Длина (м)		0,48		
	Вес (кг)		2,56 / 11,0		0,47
У220-2Т	Длина (м)		0,48		
	Вес (кг)		— / 11,0		—
У220-2Т+9	Длина (м)		0,48		
	Вес (кг)		— / 11,0		—
У220-2Т+14	Длина (м)		0,48		
	Вес (кг)		— / 11,0		—

Длины швов даны на одну марку

(**) До начала поставки металлургическими заводами ∟80х8 применять ∟80х7. Общий вес металла на опору при этом составит:

У220-2 13417 + 240 = 13657 кг
У220-2+9 18281 + 362 = 18643 кг
У220-2+14 22925 + 382 = 23287 кг
У220-2Т 13917 + 240 = 14157 кг
У220-2Т+9 18781 + 342 = 19123 кг
У220-2Т+14 23495 + 352 = 23847 кг

Список чертежей

№ п/п	Наименование чертежей	Шифр опор У220-2	У220-2+9	У220-2+14	У220-2Т	У220-2Т+9	У220-2Т+14
1	Монтажная схема	3080тм-т7-2 (1 лист)					
2	Монтажная схема	3080тм-т7-2 (2 лист)					
3	Монтажная схема	3080тм-т7-2 (3 лист)					
4	Монтажная схема	3080тм-т7-2 (4 лист)					
5	Нижняя секция	3080тм-т7-8 (1 лист)					
6	Нижняя секция	3080тм-т7-8 (2 лист)					
7	Средняя секция	3080тм-т7-9а (1 лист)					
8	Средняя секция	3080тм-т7-9 (2 лист)					
9	Верхняя секция	3080тм-т7-11 (1 лист)					
10	Верхняя секция	3080тм-т7-11 (2 лист)					
11	Грузостойка	3080тм-т7-13	—	—	—		
12	Траверса ℓ=4,5 м	3080тм-т7-14					
13	Траверса ℓ=6,5 м	3080тм-т7-15					
14	Подвески	3080тм-т7-18					
15	Подставка С61 высотой 3 м	—	3081тм-т4-24		—		3081тм-т4-24
16	Подставка С61 высотой 5 м	—	3081тм-т4-25		—		3081тм-т4-25
17	Подставка С63 высотой 5 м	—	—	3081тм-т4-24	—	—	3081тм-т4-24
18	Подставка С63 высотой 5 м	—	—	3081тм-т4-25	—	—	3081тм-т4-25
19	Грузостойка С76 с 2 грозотросами	—	—	—	3081тм-т4-62		
20	Расчетный лист	3080тм-т7-5					

Расчетные данные

Нормативы	ПУЭ-65 СНиП II-Н.9-62.							
Расчетные климатические условия	Район по гололеду	I	II	III	IV	I	II	III IV
	Район по ветру	II						
Провод	Марка	АСО-300				АСО-400		
	Допускаемые напряжения по проводу в целом кг/мм²	$б_г$	14,3					
		$б_-$	10,0					
		$б_э$	6,75					
Трос	Марка	ТК-Н (ГОСТ 3063-68)						
	Максимальное напряжение кг/мм²	40						
Максимальный угол поворота трассы	Угловой опоры	0°-60°						
	Концевой опоры	0-60°	40°	20°				

На опорах с проводами АСО-300 и двумя тросами углы поворота трассы α и напряжение в тросе $б_т$ принимаются по таблице „Расчетные данные".
На опорах с проводами АСО-400 и двумя тросами:
а). в I-II р.г. напряжение в тросе $б_т \leq 30$ кг/мм²
б). в III-IV р.г. при $б_т = 40$ кг/мм² — $\alpha \leq 55°$ или при $\alpha = 60° - б \leq 25$ кг/мм².

Работать совместно с черт. № 3080тм-т7-2 (листы 1.2.3)

в			
б			
а	Корректировка выполнена по плану Госстроя СССР (сст. черт. № 3081тм-т4)	15.II-73г.	
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись

Чертеж применить в 19 г.

N

ЭСП

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ

Рабочие чертежи лист N4

Анкерно-угловые опоры У220-2, У220-2+9, У220-2+14 У220-2Т, У220-2Т+9, У220-2Т+14 Монтажная схема.


г. Ленинград 1973г.


Гл. инж. отдела		Краснов	
Нач. ОПТ		Штин	
Гл. инж. проекта		Новоселов	
Рук. гр.		Хестанов	
Провер.		Кольбасин	
Сот. ремонт		Пугина	

Инв. № 11-20/1-16 Разм. 8ф


N 3080тм-т7-2

Литера а

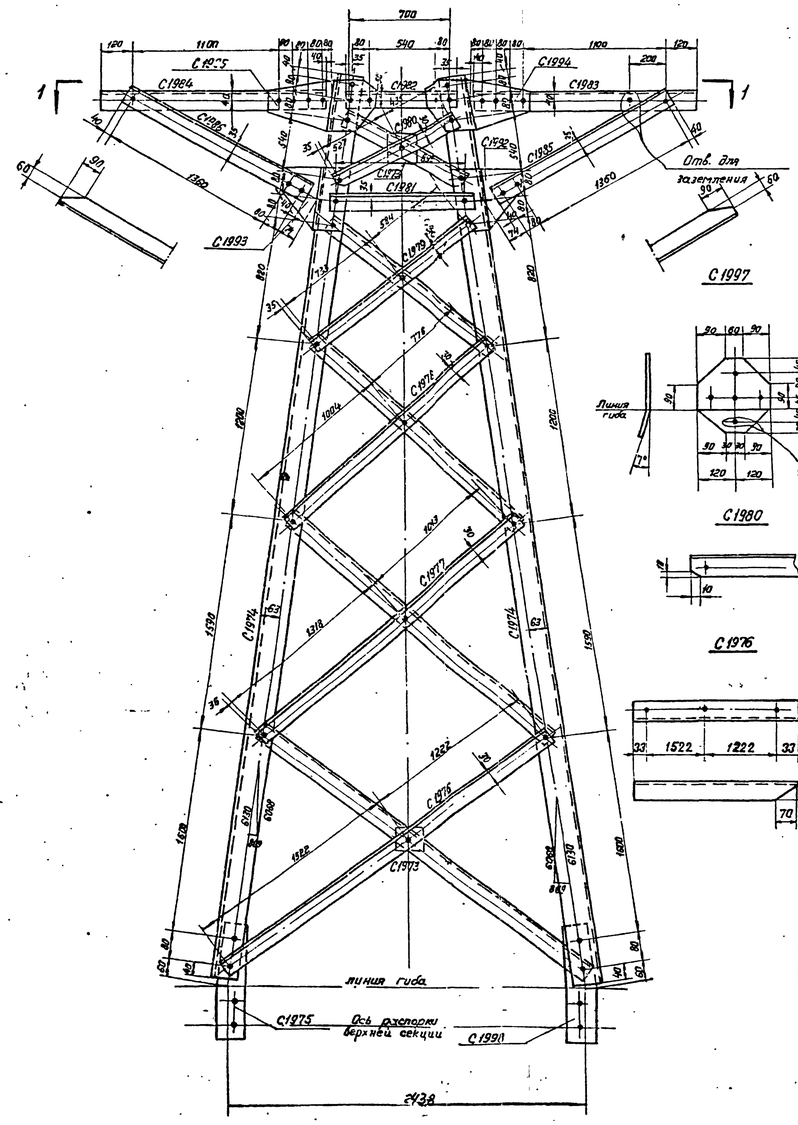

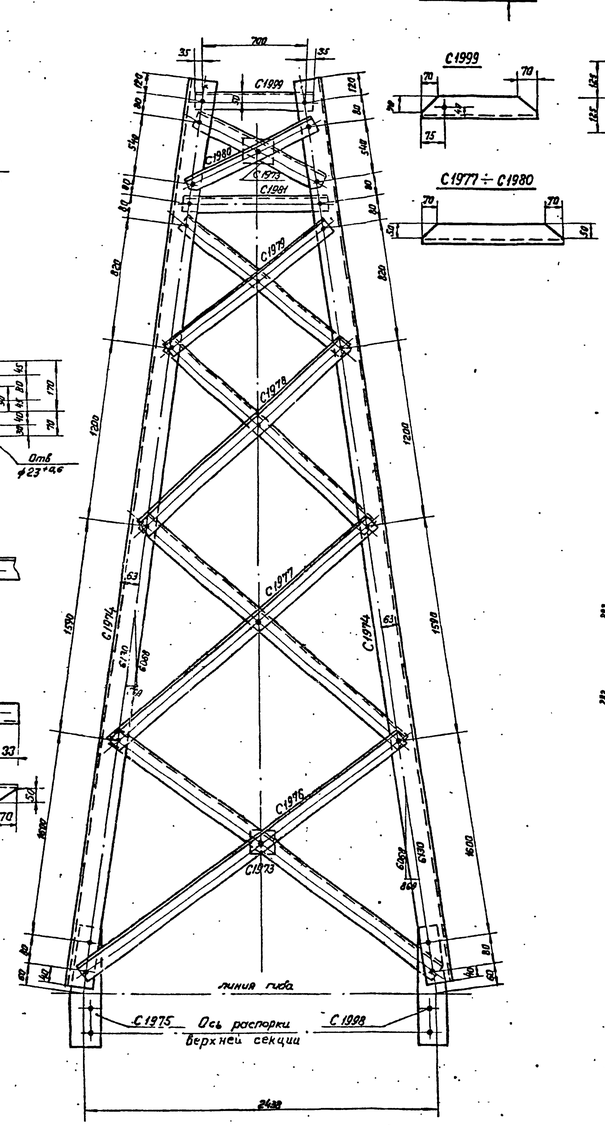


Рез. марки 1982



С1999


С1977 ÷ С1980

С1997




С1980


С1976



С1994

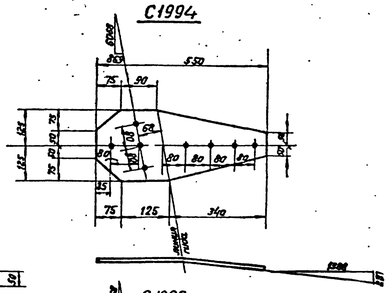


С1992

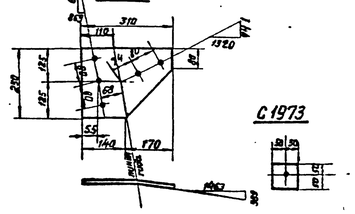


С1973


С1996

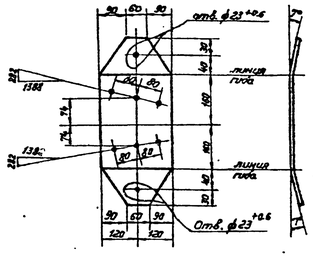


Геометрическая схема /развертка/

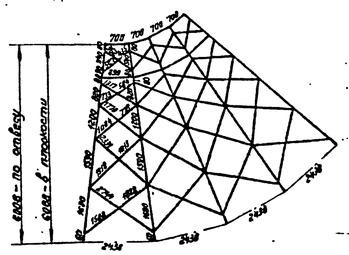


С1987




С1988



С1968 С1975, С1998 (обр. С1975)

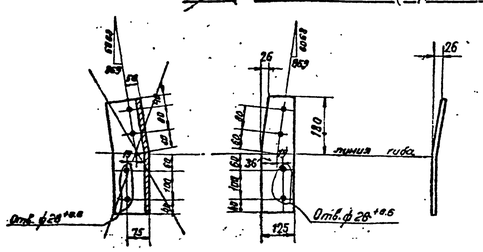

Разрез 1-1

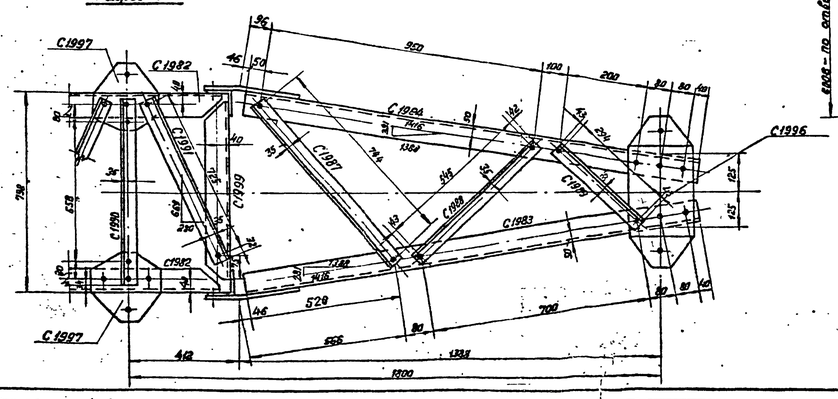

Спецификация

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина (мм)	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес в кг: 1 дет.	Вес в кг: Всех	Вес в кг: Марки	Примечан.
С1974		∟ 90×7	6230	1		60,0	60	60	
С1975		— 125×10	380	1		4,0	4	4	
С1976		∟ 63×5	2810	1		13,5	14	14	
С1977		∟ 63×5	2400	1		11,6	12	12	
С1978		∟ 63×5	1845	1		8,9	9	9	
С1979		∟ 63×5	1385	1		6,6	7	7	
С1980		∟ 63×5	1030	1		5,0	5	5	Рез
С1981		∟ 63×5	965	1		4,6	5	5	Рез
С1982		∟ 80×6	770	1		5,6	6	6	Рез
С1983		∟ 80×6	1500	1		10,9	11	11	
С1984		∟ 80×6	1500	1		10,9	11	11	
С1985		∟ 70×6	1520	1		9,7	10	10	
С1986		∟ 70×6	1520	1		9,7	10	10	
С1987		∟ 70×6	810	1		5,2	5	5	
С1988		∟ 70×6	630	1		4,0	4	4	
С1989		∟ 70×6	380	1		2,4	2	2	
С1990		∟ 70×6	785	1		5,0	5	5	
С1991		∟ 63×5	790	1		3,8	4	4	
С1992		— 250×8	310	1		4,9	4	4	Гнуть
С1993 обр. С1992		— 250×8	310		1	4,9	4	4	Гнуть
С1994		— 250×8	550	1		6,7	7	7	Гнуть
С1995 обр. С1994		— 250×8	550		1	6,7	7	7	Гнуть
С1996		— 240×16	460	1		12,2	12	12	Гнуть
С1997		— 240×16	240	1		8,5	9	9	Гнуть
С1998 обр С1975		— 125×10	380		1	4,0	4	4	Снять фаску гнуть
С1999		∟ 80×6	770	1		5,7	6	6	
С1973		— 100×8	100	1		0,1	1	1	

Предусмотрена на тросостойку

Марка	К-во	Вес в кг: 1 марки	Вес в кг: Всех	Марка	К-во	Вес в кг: 1 марки	Вес в кг: Всех
С1974	4	60	240	С1990	1	5	5
С1975	4	4	16	С1991	2	4	8
С1976	8	14	112	С1992	2	4	8
С1977	8	12	96	С1993	2	4	8
С1978	8	9	72	С1994	2	7	14
С1979	8	7	56	С1995	2	7	14
С1980	8	5	40	С1996	2	12	24
С1981	4	5	20	С1997	2	9	18
С1982	2	6	12	С1998	4	4	16
С1983	2	11	22	С1999	2	6	12
С1984	2	11	22	С1973	8	1	8
С1985	2	10	20				
С1986	2	10	20				
С1987	2	5	10				
С1988	2	4	8				
С1989	2	2	4	Итого:			905

Примечания:

1. Все отверстия – ф21+0,6 мм } Кроме
2. Все обрезы уголков – 33 мм } оговорённых



б			
в			
а	Исправлен стык тросостойки	13.XI-73г.	
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись

Чертеж применить в.....

N

19 г.

ЭСП | энергосетьпроект, Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные специальные опоры ВЛ 220 и 330 кв

рабоч. чертеж, лист N

Нач. ОТП Симеонова; Гл. инж. проекта Новгородов; Рук. группы Кириллова; Проверил Маслякова; Техник Разов

Анкерно-угловые опоры 22 кв. Тросостойка С76 с. двумя тросами для опор У220-2, УС220-5, УС220-6 марки С1973÷С1999.

г. Ленинград 1970 г.

Разм. 8 ф. | литера А | N 3081тм-т4-62

Никитина

Зверин. гн. 1, 67

9

Марка	№ чертежей	Наименов. монтаж. элемента	Сечение	Длина в м	Вес в кг марки	У220-2 К-во марок	У220-2 Вес всех марок	У220-2+9 К-во марок	У220-2+9 Вес всех марок	У220-2+14 К-во марок	У220-2+14 Вес всех марок	У220-2т К-во марок	У220-2т Вес всех марок	У220-2т+9 К-во марок	У220-2т+9 Вес всех марок	У220-2т+14 К-во марок	У220-2т+14 Вес всех марок
С833	3080тм-т7-2.9а, 29а Подстановка с 63 (высотой 5м)	Пояса	∟200×16	6,1	247	—	—	—	—	2	494	—	—	—	—	2	494
С834				5,1	247	—	—	—	—	2	494	—	—	—	—	2	494
С820		Раскосы		9,5	184	—	—	—	—	4	736	—	—	—	—	4	736
С821				4,97	97	—	—	—	—	4	388	—	—	—	—	4	388
С822			∟140×9	4,2	82	—	—	—	—	4	328	—	—	—	—	4	328
—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
С824			∟125×8	8,6	133	—	—	—	—	4	532	—	—	—	—	4	532
—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
С965			∟110×8	5,9	80	—	—	—	—	4	320	—	—	—	—	4	320
С966		Диафрагма	∟90×7	8,5	82	—	—	—	—	2	164	—	—	—	—	2	164
С831		Фасонка	— б10	0,7	13	—	—	—	—	4	52	—	—	—	—	4	52
С835		Стыковые фасонки		0,8	21	—	—	—	—	4	84	—	—	—	—	4	84
С836				0,8	21	—	—	—	—	4	84	—	—	—	—	4	84
С837		Стыковой уг.	∟200×16	0,8	38	—	—	—	—	4	152	—	—	—	—	4	152
С838		Башмак	по чертежу	0,7	125	—	—	—	—	4	500	—	—	—	—	4	500
С917	3080тм-т7-2.9а, 25а Подстановка с 61 (высотой 9м)	Пояса	∟200×16	9,2	446	—	—	2	892	2	892	—	—	2	892	2	892
С918				9,2	446	—	—	2	892	2	892	—	—	2	892	2	892
С907		Раскосы	∟125×8	8,1	125	—	—	8	1000	8	1000	—	—	8	1000	8	1000
С908			∟80×6	6,6	49	—	—	8	392	8	392	—	—	8	392	8	392
С919				5,8	43	—	—	8	344	8	344	—	—	8	344	8	344
С910		Распорки	∟125×8	7,4	115	—	—	—	—	4	460	—	—	—	—	4	460
С911			∟110×8	3,3	45	—	—	4	180	4	180	—	—	4	180	4	180
С839				3,3	45	—	—	4	180	4	180	—	—	4	180	4	180
С840		Фасонка	— б10	0,9	12	—	—	4	48	4	48	—	—	4	48	4	48
С912		Распорка	∟80×6	2,4	18	—	—	—	—	4	72	—	—	—	—	4	72
С914		Диафрагма	∟110×8	9,8	132	—	—	2	264	2	264	—	—	2	264	2	264
С920		Фасонка	— б10	0,4	5	—	—	4	20	4	20	—	—	4	20	4	20
С921		Стыковой уголок	∟200×16	0,8	38	—	—	4	152	4	152	—	—	4	152	4	152
С922		Фасонки	— б10	0,8	22	—	—	4	88	4	88	—	—	4	88	4	88
С923				0,8	22	—	—	4	88	4	88	—	—	4	88	4	88
У468	3080тм-т7-8.9а Нижняя секция	Пояса	∟200×16	9,1	443	2	886	2	886	2	886	2	886	2	886	2	886
У461				9,1	443	2	886	2	886	2	886	2	886	2	886	2	886
—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
У463		Распорки	∟90×7	2,1	21	4	84	4	84	4	84	4	84	4	84	4	84
У477				2,1	21	4	84	4	84	4	84	4	84	4	84	4	84
У479		Фасонка	— б8	0,7	10	4	40	4	40	4	40	4	40	4	40	4	40
У464		Диафрагма	∟90×7	6,2	60	2	120	2	120	2	120	2	120	2	120	2	120
У465		Раскосы	∟80×6	5,3	52	8	416	8	416	8	416	8	416	8	416	8	416
У466				4,4	32	8	256	8	256	8	256	8	256	8	256	8	256
У467				3,9	28	8	224	8	224	8	224	8	224	8	224	8	224
У468				3,2	23	8	184	8	184	8	184	8	184	8	184	8	184
У469		Стыковой уголок	∟200×16	0,8	38	4	152	4	152	4	152	4	152	4	152	4	152
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
У471		Башмак	-б10-б40-б16	0,7	121,0	4	484	4	484	—	—	4	484	4	484	—	—
У472		Стыковые фасонки	— б10	0,8	26	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104
У473				0,8	26	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104
У474		Фасонка		0,2	4	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16
У475	3080тм-т7-9а Средняя секция (3080тм-т7-2 л.16)	Пояса	∟200×16	6,4	309	2	618	2	618	2	618	2	618	2	618	2	618
У476				6,4	309	2	618	2	618	2	618	2	618	2	618	2	618
У478		Раскосы	∟110×8	2,3	31	8	248	8	248	8	248	8	248	8	248	8	248
У480			∟90×7	2,7	26	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104
У481				2,7	26	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104
У482				2,9	28	4	112	4	112	4	112	4	112	4	112	4	112
У483				2,9	28	4	112	4	112	4	112	4	112	4	112	4	112
У484				2,7	26	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104
У485				2,7	26	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104	4	104
У487		Распорки	∟110×8	2,1	28	8	224	8	224	8	224	8	224	8	224	8	224
У489			∟80×6	2,5	18	4	72	4	72	4	72	4	72	4	72	4	72
У490		Диафрагма		3,2	23	4	92	4	92	4	92	4	92	4	92	4	92
У491		Фасонки	— б10	0,8	21	2	42	2	42	2	42	2	42	2	42	2	42
У492				0,8	21	2	42	2	42	2	42	2	42	2	42	2	42
У493			— б8	0,5	9	2	18	2	18	2	18	2	18	2	18	2	18
У494				0,5	9	2	18	2	18	2	18	2	18	2	18	2	18

Марка	№ чертежа	Наименов. монтаж. элемента	Сечение	Длина в м	Вес в кг марки	У220-8 К-во марок	У220-8 Вес всех марок	У220-2+9 К-во марок	У220-2+9 Вес всех марок	У220-2+14 К-во марок	У220-2+14 Вес всех марок	У220-2т К-во марок	У220-2т Вес всех марок	У220-2т+9 К-во марок	У220-2т+9 Вес всех марок	У220-2т+14 К-во марок	У220-2т+14 Вес всех марок
	3080тм-т7-9а Средняя секция	Стыковая фасонка	— б16	0,9	36	8	288	8	288	8	288	8	288	8	288	8	288
		Фасонки	— б10	0,5	13	4	52	4	52	4	52	4	52	4	52	4	52
				0,4	7	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56
		Стыковые уголки	∟80×6	0,8	6	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
				0,8	6	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
				9,9	245	2	490	2	490	2	490	2	490	2	490	2	490
		Пояса	∟160×10	9,9	245	2	490	2	490	2	490	2	490	2	490	2	490
		Раскосы	∟90×7	2,7	26	2	52	2	52	2	52	2	52	2	52	2	52
				2,5	24	6	144	6	144	6	144	6	144	6	144	6	144
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				2,8	27	8	216	8	216	8	216	8	216	8	216	8	216
				3,0	29	8	232	8	232	8	232	8	232	8	232	8	232
				2,7	26	2	52	2	52	2	52	2	52	2	52	2	52
			∟80×6	3,0	22	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44
			∟90×7	2,9	28	4	112	4	112	4	112	4	112	4	112	4	112
				2,8	27	2	54	2	54	2	54	2	54	2	54	2	54
		распорка		2,5	18	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36
				2,6	19	4	76	4	76	4	76	4	76	4	76	4	76
		раскосы	∟80×6	2,6	19	4	76	4	76	4	76	4	76	4	76	4	76
				2,8	21	2	42	2	42	2	42	2	42	2	42	2	42
		фасонка	— б10	0,5	10	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20
			∟125×9	2,2	34	2	68	2	68	2	68	2	68	2	68	2	68
			∟110×8	2,2	30	6	180	6	180	6	180	6	180	6	180	6	180
		распорки	∟80×6	2,2	16	2	32	2	32	2	32	2	32	2	32	2	32
				2,2	16	2	32	2	32	2	32	2	32	2	32	2	32
				2,5	18	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36
		раскос	∟90×7	3,0	29	2	58	2	58	2	58	2	58	2	58	2	58
		Диафрагма	∟80×6	3,2	24	1	24	1	24	1	24	1	24	1	24	1	24
				0,8	24	2	48	2	48	2	48	2	48	2	48	2	48
				0,8	24	2	48	2	48	2	48	2	48	2	48	2	48
				0,7	17	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34
				0,7	17	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34
				0,8	19	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38
		Фасонки	— б10	0,8	19	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38	2	38
				0,5	8	2	16	2	16	2	16	2	16	2	16	2	16
				0,5	8	2	16	2	16	2	16	2	16	2	16	2	16
				0,4	11	2	22	2	22	2	22	2	22	2	22	2	22
				0,5	11	2	22	2	22	2	22	2	22	2	22	2	22
			∟90×7	3,0	29	2	58	2	58	2	58	2	58	2	58	2	58
			— б10	0,3	7	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56
				0,4	9	2	18	2	18	2	18	2	18	2	18	2	18
		Стыковые уголки	∟125×8	0,8	13	2	26	2	26	2	26	2	26	2	26	2	26
				0,8	13	2	26	2	26	2	26	2	26	2	26	2	26
			∟80×6	0,7	5	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
				0,7	5	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
		Диафрагма		3,2	23	4	92	4	92	4	92	4	92	4	92	4	92
	3080тм-т7-4а Траверса ℓ=4,6м	Пояса	∟90×7	4,7	45	4	180	4	180	4	180	4	180	4	160	4	180
				4,7	45	4	180	4	180	4	180	4	180	4	180	4	180
		Тяги	∟63×5	5,0	24	4	96	4	96	4	96	4	96	4	96	4	96
				5,0	24	4	96	4	96	4	96	4	96	4	96	4	96
		Раскосы	∟70×6	2,7	17	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68
				2,7	17	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68
		Распорка	∟63×5	1,3	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
		Раскос	∟70×6	0,8	5	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40
		Распорка	∟63×5	1,3	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
		Раскос		1,4	7	4	28	4	28	4	28	4	28	4	28	4	28
		Распорка		0,9	4	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16
		Раскос	∟50×5	1,8	7	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56
		Распорки	∟63×5	1,2	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
		Раскос		1,2	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
		Распорка		1,7	8	8	64	8	64	8	64	8	64	8	64	8	64
				0,7	3	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12

Марка	№ чертежа	Наименов. монтаж. элемента	Сечение	Длина в м	Вес в кг марки	У220-2 К-во марок	У220-2 Вес всех марок	У220-2+9 К-во марок	У220-2+9 Вес всех марок	У220-2+14 К-во марок	У220-2+14 Вес всех марок	У220-2т К-во марок	У220-2т Вес всех марок	У220-2т+9 К-во марок	У220-2т+9 Вес всех марок	У220-2т+14 К-во марок	У220-2т+14 Вес всех марок
У557	3080тм-т7-4а Траверса ℓ=4,6м	Распорка	∟63×5	0,7	3	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
У558		Раскос		0,8	4	8	32	8	32	8	32	8	32	8	32	8	32
У559		Распорки	∟50×5	2,0	8	4	32	4	32	4	32	4	32	4	32	4	32
У560				1,5	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
У561		Диафрагма		1,6	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
У562		Раскос	∟70×6	2,2	14	8	112	8	112	8	112	8	112	8	112	8	112
У564	3080тм-т7-4а Траверса ℓ=6,6м	Пояса	∟110×8	5,9	79	2	158	2	158	2	158	2	158	2	158	2	158
У565				5,9	79	2	158	2	158	2	158	2	158	2	158	2	158
У566		Тяги	∟63×5	5,2	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50
У567				5,2	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50
У568		Раскосы		2,7	13	4	52	4	52	4	52	4	52	4	52	4	52
У569				2,4	12	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48
У570		Распорка		1,5	7	2	14	2	14	2	14	2	14	2	14	2	14
У571		Раскос	∟70×6	1,9	12	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48
У572		Фасонка	— б5	0,3	6	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24	4	24
У573		Распорка	∟63×5	0,8	4	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
У574		Раскос		0,8	4	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16
У576		Распорка		0,9	4	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
У577		Раскос	∟50×5	1,9	7	4	28	4	28	4	28	4	28	4	28	4	28
У578		Распорки	∟63×5	1,4	7	2	14	2	14	2	14	2	14	2	14	2	14
У579				1,4	7	2	14	2	14	2	14	2	14	2	14	2	14
У580		Раскос		2,1	10	4	40	4	40	4	40	4	40	4	40	4	40
У581		Распорки		1,0	5	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
У582				1,0	5	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
У583		Раскос	∟63×5	1,8	9	4	36	4	36	4	36	4	36	4	36	4	36
У584		Распорки		0,6	3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
У585				0,6	3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
У586		Тяга		0,7	3	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
У587		Распорки		2,1	10	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20
У588				1,6	6	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
У589			∟50×5	1,1	4	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
У590				1,1	4	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
У591	3080тм-т7-13а Трассостойка	Пояс	∟80×6	6,4	47	4	188	4	188	4	188	—	—	—	—	—	—
У592		Раскосы	∟50×5	2,6	10	4	40	4	40	4	40	—	—	—	—	—	—
У593				2,2	8	4	32	4	32	4	32	—	—	—	—	—	—
У594				2,0	7	4	28	4	28	4	28	—	—	—	—	—	—
У595				1,4	5	4	20	4	20	4	20	—	—	—	—	—	—
У596				1,2	5	4	20	4	20	4	20	—	—	—	—	—	—
У597				0,8	3	4	12	4	12	4	12	—	—	—	—	—	—
У598		Шапка	по черт.	0,5	41	1	41	1	41	1	41	—	—	—	—	—	—
У599		Стыковые фасонки	— б8	0,4	3	4	12	4	12	4	12	—	—	—	—	—	—
У600				0,4	3	4	12	4	12	4	12	—	—	—	—	—	—

Отменен

Работать совместно с чертежом №3080тм-т7-2.9а/листы 1, 2, 6)

в			
б			
а	Корректировка выполнена по плану госстроя СССР (см. черт. №3080тм-т7-91)	1.12.-74	
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись
	Чертеж применить в		
19 г		N	

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ	Рабочие чертежи, лист N5
г. Ленинград 1974 г.	Гл. инж. отделения Крюков; Нач. ОПП Штин; Гл. инж. проекта Новгородцев; Рук. группы Теплова; Проверил Масловская; Исполн. Пацино	Анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ У220-2, У220-2+9, У220-2+14, У220-2т У220-2т+9, У220-2т+14 Монтажная схема	М N 3080тм-т7-2; Разм. 8ф; Литера а

Марка	№ чертеж.	Наименование элементов	Сечение	Длина м	Вес одной марки кг	У220-2 Кол-во марок	У220-2 Вес всех марок	У220-2+9 Кол-во марок	У220-2+9 Вес всех марок	У220-2+14 Кол-во марок	У220-2+14 Вес всех марок	У220-2т Кол-во марок	У220-2т Вес всех марок	У220-2т+9 Кол-во марок	У220-2т+9 Вес всех марок	У220-2т+14 Кол-во марок	У220-2т+14 Вес всех марок
У1065	3080тм-т7-1 лист 1	по чертежу	— δ=16	0,4	18,0	4	72	4	72	4	72	4	72	4	72	4	72
У1066			— δ=10	0,4	18,0	4	72	4	72	4	72	4	72	4	72	4	72
У1067				0,4	17,0	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68
У1068				0,4	17,0	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68	4	68
У1069				0,4	18,0	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36
У1070				0,4	18,0	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36
У1071				0,4	22,0	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44
У1072				0,4	22,0	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2	44
С1974	3081тм-т4-62 лист 2	пояса	∟ 90×7	6,2	60	—	—	—	—	—	—	4	240	4	240	4	240
С1976		раскосы	∟ 63×5	2,8	14	—	—	—	—	—	—	8	112	8	112	8	112
С1977				2,4	12	—	—	—	—	—	—	8	96	8	96	8	96
С1978				1,8	9	—	—	—	—	—	—	8*	72	8	72	8	72
С1979				1,4	7	—	—	—	—	—	—	8	56	8	56	8	56
С1980				1,0	5	—	—	—	—	—	—	8	40	8	40	8	40
С1981		распорка		9,7	5	—	—	—	—	—	—	4	20	4	20	4	20
С1982		распорка	∟ 80×6	0,8	6	—	—	—	—	—	—	2	12	2	12	2	12
С1983		пояс		1,5	11	—	—	—	—	—	—	2	22	2	22	2	22
С1984				1,5	11	—	—	—	—	—	—	2	22	2	22	2	22
С1985		тяга	∟ 70×6	1,5	10	—	—	—	—	—	—	2	20	2	20	2	20
С1986				1,5	10	—	—	—	—	—	—	2	20	2	20	2	20
С1987		раскосы	∟ 70×6	0,8	5	—	—	—	—	—	—	2	10	2	10	2	10
С1988				0,6	4	—	—	—	—	—	—	2	8	2	8	2	8
С1989				0,4	2	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4	2	4
С1990		распорка		0,8	5	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5	1	5
С1991		раскос	∟ 63×5	0,8	4	—	—	—	—	—	—	2	8	2	8	2	8
С1992		фасонки		0,3	4	—	—	—	—	—	—	2	8	2	8	2	8
С1993				0,3	4	—	—	—	—	—	—	2	8	2	8	2	8
С1994			— δ=8	0,6	7	—	—	—	—	—	—	2	14	2	14	2	14
С1995				0,6	7	—	—	—	—	—	—	2	14	2	14	2	14
С1996			— δ=16	0,5	12	—	—	—	—	—	—	2	24	2	24	2	24
С1997				0,2	9	—	—	—	—	—	—	2	18	2	18	2	18
С1998			— δ=10	0,4	4	—	—	—	—	—	—	4	16	4	16	4	16
С1975				0,4	4	—	—	—	—	—	—	4	16	4	16	4	16
С1999		распорка	∟ 80×6	0,8	6	—	—	—	—	—	—	2	12	2	12	2	12
С1973		фасонка	— δ8	0,1	1	—	—	—	—	—	—	8	8	8	8	8	8
Вес металла на опору						13209		17749		22125		13709		18249		22695	
Вес метизов						961		1185		1371		996		1220		1406	
Вес наплавленного металла						20		20		19		19		19		19	
Общий вес опоры без цинкового покрытия						14190		18954		23515		14724		19488		24120	
Вес цинкового покрытия						550		740		920		574		760		940	
Общий вес опоры с цинковым покрытием						14740		19694		24435		15298		20248		25060	

3081тм-т4-62 — Трассостойка с 2 мя тросами.

3080тм/т7 л.11

11

Выборка металла

№№ п/п	Сечение	Вес (кг) У220-2	У220-2+9	У220-2+14	У220-2т	У220-2т+9	У220-2т+14	Марка стали	ГОСТ
1	∟ 200×16	3160	5096	6235	3160	5096	6236	Вст.3	8509-72
2	∟ 160×10	980	980	980	980	980	980		
3	∟ 140×9	—	—	1452	—	—	1452		
4	∟ 125×8	920	1420	2112	920	1120	2112		
5	∟ 110×8	968	1592	1912	968	1592	1912		
6	∟ 90×7	2682	2682	2846	2922	2922	3086		
7	∟ 80×6 **)	1550	2285	2358	1430	2166	2238		
8	∟ 70×6	336	336	336	403	403	403		
9	∟ 63×5	866	866	866	1270	1270	1270		
10	∟ 50×5	344	344	344	192	192	192		
11	— δ 40	256	256	256	256	256	256		
12	— δ 16	770	770	786	786	786	802		
13	— δ 10	1062	1305	1526	1094	1338	1558		
14	— δ 8	115	115	115	128	128	128		
15									
Всего:		13209	17749	22125	13709	18249	22695		

Ведомость болтов, гаек, круглых и пружинных шайб

Диаметр	Наименование	Шифр	Длина мм	Кол-во (шт.) У220-2	У220-2+9	У220-2+14	У220-2т	У220-2т+9	У220-2т+14	Вес (кг) 1 шт.	Вес всех У220-2	У220-2+9	У220-2+14	У220-2т	У220-2т+9	У220-2т+14	ГОСТ
16	М16×50	А1	50	48	48	48	48	48	48	0,114	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	Болты 7798-70*
	М16×55	А2	55	72	72	72	48	48	48	0,122	8,8	8,8	8,8	5,9	5,9	5,9	
	М16×60	А3	60	28	28	28	—	—	—	0,129	3,6	3,6	3,6	—	—	—	
	Гайки			148	148	148	96	96	96	0,033	4,9	4,9	4,9	3,2	3,2	3,2	Гайки 5915-70*
	Шайбы круглые			148	148	148	96	96	96	0,011	1,6	1,6	1,6	1,1	1,1	1,1	Шайбы круглые 11371-68*
	Шайбы пружинные			148	148	148	96	96	96	0,008	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	
20	М20×60	Б1	60	34	34	34	48	48	48	0,219	7,5	7,5	7,5	10,5	10,5	10,5	
	М20×65	Б2	65	90	90	90	156	156	156	0,232	20,9	20,9	20,9	36,2	36,2	36,2	
	М20×70	Б3	70	148	148	148	208	208	208	0,244	36,2	36,2	36,2	38,0	38,0	38,0	
	М20×75	Б4	75	28	28	28	50	50	50	0,256	7,2	7,2	7,2	12,8	12,8	12,8	
	М20×80	Б5	80	12	12	12	18	18	18	0,268	3,2	3,2	3,2	4,8	4,8	4,8	
	Гайки			312	312	312	480	480	480	0,063	19,7	19,7	19,7	30,2	30,2	30,2	
	Шайбы круглые			312	312	312	480	480	480	0,023	7,2	7,2	7,2	11,0	11,0	11,0	
	Шайбы пружинные			312	312	312	480	480	480	0,016	5,0	5,0	5,0	7,7	7,7	7,7	
27	М27×80	Д2	80	157	178	195	157	178	195	0,536	84,9	96,4	105,0	84,0	96,4	105,0	Шайбы пружинные нормальные 6402-70*
	М27×85	Д3	85	254	282	314	254	282	314	0,559	142,0	157,5	175,5	142,0	157,5	175,5	
	М27×90	Д4	90	248	280	320	248	280	320	0,581	144,0	162,5	186,0	144,0	162,5	186,0	
	М27×95	Д5	95	44	60	60	44	60	60	0,604	26,6	36,3	36,3	26,6	36,3	36,3	
	М27×100	Д6	100	124	192	260	124	192	260	0,625	77,6	120,0	163,0	77,6	120,0	163,0	
	М27×105	Д7	105	48	96	144	48	96	144	0,649	31,2	62,4	93,5	31,2	62,4	93,5	
	Гайки			875	1088	1293	875	1088	1293	0,161	141,0	175	208,0	141,0	175	208,0	
	Шайбы круглые			875	1088	1293	875	1088	1293	0,053	46,4	57,6	68,5	46,4	57,6	68,5	
	Шайбы пружинные			875	1088	1293	875	1088	1293	0,042	36,7	45,6	54,5	36,7	45,6	54,5	
20	Болты	С*	200	140	196	210	140	196	210	0,565	79,0	111,0	118,6	79,0	111,0	118,6	
	Гайки			280	392	420	280	392	420	0,063	17,6	24,7	26,2	17,6	24,7	26,2	
	Шайбы пруж.			140	196	210	140	196	210	0,016	2,2	3,1	3,4	2,2	3,1	3,4	
Итого болтов:				1475	1744	1963	1591	1860	2079		677,3	839,0	970,8	698,1	859,8	991,5	
—"— гаек				1815	1940	2173	1731	2056	2289		183,2	224,3	258,8	192	233,1	267,6	
—"— круглых шайб				1335	1548	1753	1451	1684	1869		55,2	66,4	77,3	58,5	69,7	80,6	
—"— пружинных шайб				1475	1744	1963	1591	1860	2079		45,1	54,9	64,1	47,4	57,2	66,4	
Всего метизов											~961	~1185	1371	996	~1220	~1405	

* С — степ — болты для подъема на опору.
Степ — болт комплектуется с двумя гайками и одной пружинной шайбой

Таблица сварных швов (ГОСТ 5264-69)

Шифр опор	Высота шва	Нижняя секция 3080ТМ-Т7-2 (1 л.) (1 л.) (4 шт.) h=10		Подставка С63 3081тм-т4-28,29 (2 шт.) h=10		Лоджевки 3080тм-т7-18 (24 шт.) (4 шт.) h=8		Трассостойка 3080тм-т7-13а (3328-1 шт.) h=6		Вес сварных швов на опору кг
	Тип шва	Т6	Т3	Т6	Т3	Т3		Т3		
	Вес на 1 марку / Всего	одной / всех	одной / всех	одной / всех	одной / всех	одной / всех		одной / всех		
У220-2	Длина (м)	0,55	1,3	—	—	0,48		2,56		
	Вес (кг)	0,4 / 1,6	1,7 / 6,8	—	—	0,46 / 11,0		0,47		19,9
У220-2+9	Длина (м)	0,55	1,3	—	—	0,48		2,56		
	Вес (кг)	0,4 / 1,6	1,7 / 6,8	—	—	0,46 / 11,0		0,47		19,9
У220-2+14	Длина (м)	—	—	0,50	1,25	0,48		2,56		
	Вес (кг)	—	—	0,32 / 1,28	1,65 / 6,6	0,46 / 11,0		0,47		19,4
У220-2т	Длина (м)	0,55	1,3			0,48		—		
	Вес (кг)	0,4 / 1,6	1,7 / 6,8			0,46 / 11,0		—		19,4
У220-2т+9	Длина (м)	0,55	1,3			0,48		—		
	Вес (кг)	0,4 / 1,6	1,7 / 6,8			0,46 / 11,0		—		19,4
У220-2т+14	Длина (м)	—	—	0,50	1,25	0,48		—		
	Вес (кг)	—	—	0,32 / 1,28	1,65 / 6,6	0,46 / 11,0		—		18,9

Длины швов даны на одну марку

**) До начала поставки металлургическими заводами ∟80×6 применять ∟80×7. Общий вес металла на опору при этом составит:

У220-2 13209 + 240 = 13449кг
У220-2+9 17749 + 352 = 18101 кг
У220-2+14 22125 + 362 = 22487кг
У220-2т 13709 + 240 = 13949кг
У220-2т+9 18249 + 334 = 18583кг
У220-2т+14 22695 + 352 = 23047кг

Список чертежей

№№ п/п	Наименование чертежей	Шифр опор: У220-2	У220-2+9	У220-2+14	У220-2т	У220-2т+9	У220-2т+14
1	Монтажная схема	3080тм-т7-2а (1 лист)					
2	Монтажная схема	3080тм-т7-2а (2 лист)					
3	Монтажная схема	3080тм-т7-2а (5 лист)					
4	Монтажная схема	3080тм-т7-2а (6 лист)					
5	Нижняя секция	3080тм-т7-8а (1 лист)					
6	Нижняя секция	3080тм-т7-8а (2 лист)					
7	Средняя секция	3080тм-т7-9а (1 лист)					
8	Средняя секция	3080тм-т7-9а (2 лист)					
9	Верхняя секция	3080тм-т7-11а (1 лист)					
10	Верхняя секция	3080тм-т7-11а (2 лист)					
11	Трассостойка	3080тм-т7-13а	—	—	—		
12	Траверса ℓ=4,6м	3080тм-т7-14а					
13	Траверса ℓ=6,6м	3080тм-т7-15а					
14	Подвески	3080тм-т7-18а					
15	Подставка С61 высотой 9м	—	3081тм-т4-24а		—	3081тм-т4-24а	
16	Подставка С61 высотой 9м	—	3081тм-т4-25а		—	3081тм-т4-25а	
17	Подставка С63 высотой 8м	—	—	3081тм-т4-28а	—	—	3081тм-т4-28а
18	Подставка С63 высотой 8м	—	—	3081тм-т4-29а	—	—	3081тм-т4-29а
19	Трассостойка С76с 2 мя тросами	—	—	—	3081тм-т4-62а		
20	Расчетный лист	—	3080тм-т7-5				

Расчетные данные

Нормативы	ПУЭ-65 СНиП II-А.9-62.			
Расчетные климатич. условия	Район по гололеду	I	II	III IV
	Район по ветру	I	II III	IV
Провод: Марка		АСО-300	АСО-400	
Допускаемые напряжения по проводу в целом кг/мм²	$\sigma_г$	11,3		
	$\sigma_с$	10,0		
	$\sigma_э$	6,75		
Трос: Марка		ТК-11 (ГОСТ 3063-66)		
Максимальное напряжение кг/мм²		40		
Наибольший угол поворота трассы: Угловой опоры		0° - 60°		
Концевой опоры		0-60°	40°	20°

На опорах с проводами АСО-300 и двумя тросами углы поворота трассы α и напряжение в тросе $\sigma_г$ принимаются по таблице "Расчетные данные".
На опорах с проводами АСО-400 и двумя тросами:
а) в I-й и II-й рг напряжение в тросе $\sigma_г$ 30 кг/мм²
б) в III-й и IV-й рг при $\sigma_г$ = 40 кг/мм² — α ≤ 55° или при α = 60° — $\sigma_г$ ≤ 25 кг/мм²

Работать совместно с черт. N 3080тм-т7-2а (листы 1, 2, 5)

ОТМЕНЕН

в			
б			
а	Корректировка выполнена по плану Госстроя СССР (см. черт. N 3078тм-91)	11/II-74	
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись
	Чертеж применить в		
		N	

ЭСП — Энергосетьпроект, Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные нормальные опары ВЛ 220 и 330кВ. Рабочие чертежи. Лист N6


Анкерно-угловые опоры У220-2, У220-2+9, У220-2+14 У220-2т, У220-2т+9, У220-2т+14 Монтажная схема


Гл. инж. отделен.		Крюков
Нач. отд.		Шпин
Гл. инж. проекта		Новгородцев
Рук. гр.		Неглова
Проверил		Масловская
Ст. техник		Пацина


г. Ленинград 1973г


М 1:20; 1:10 N 3080тм-т7-2


Разм. 8Ф Литера а

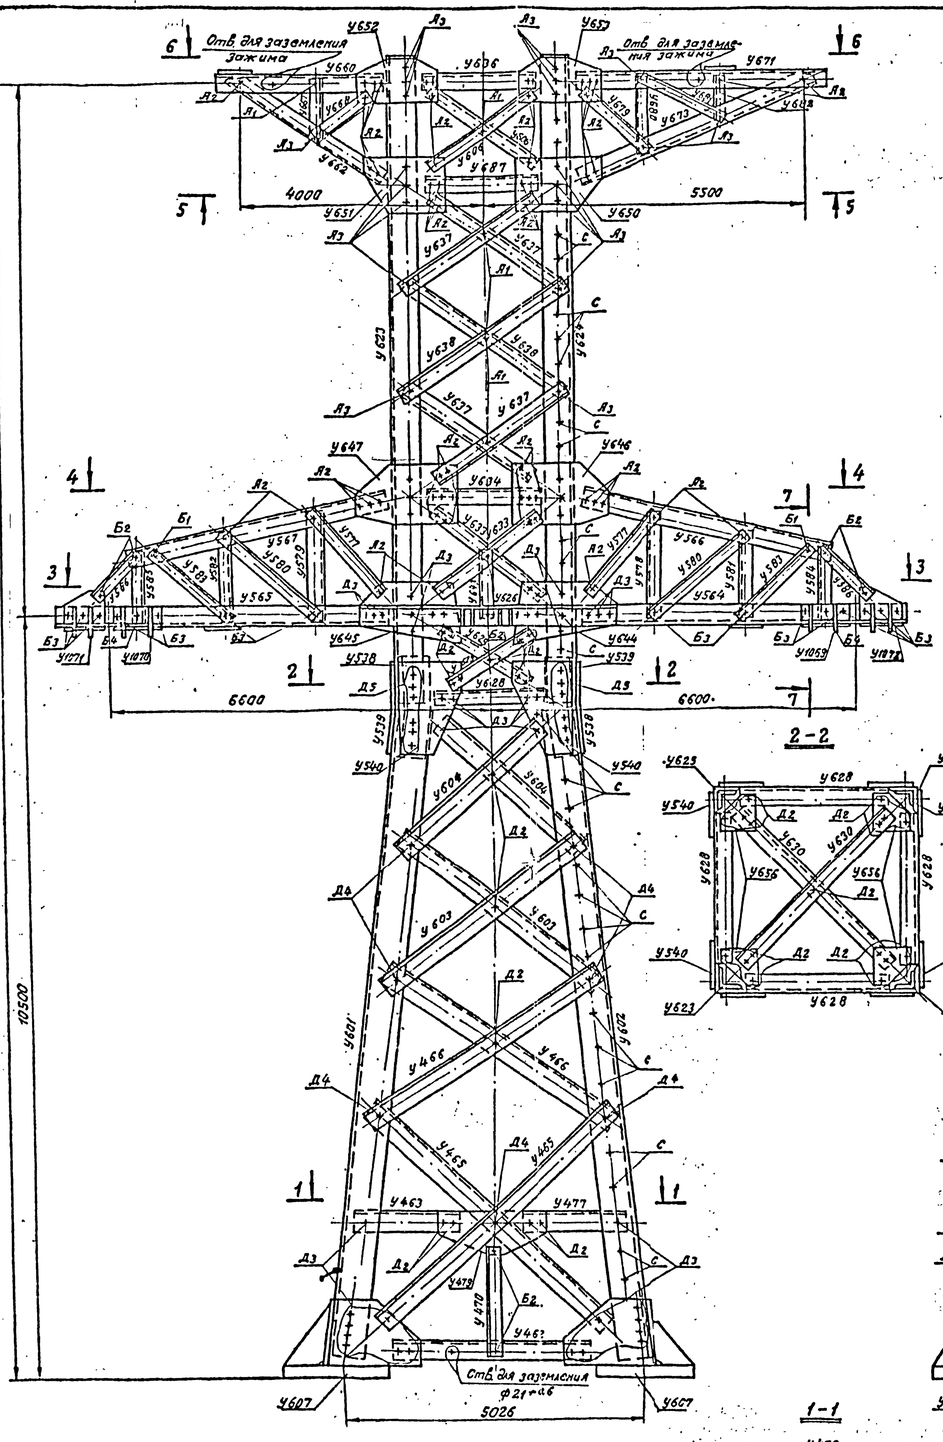


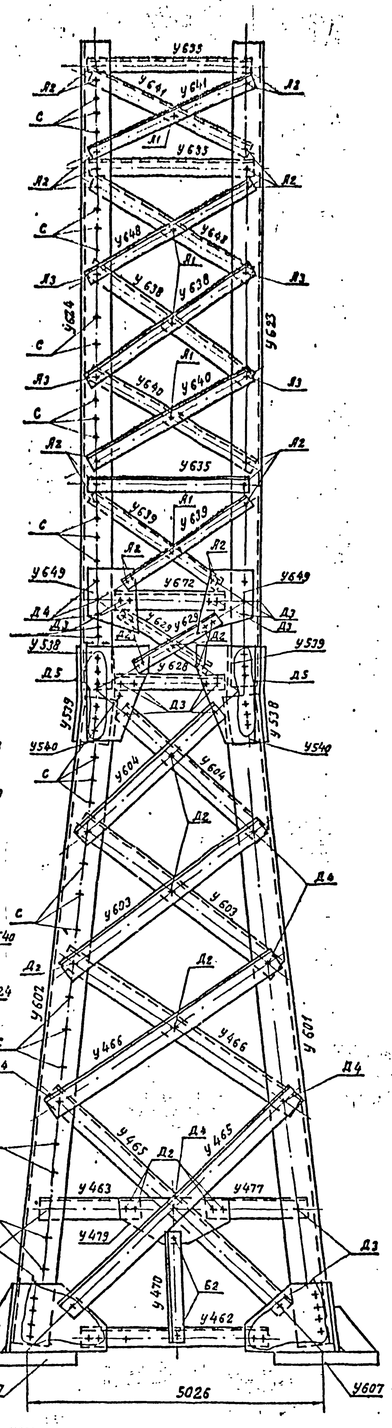


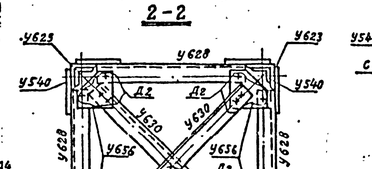


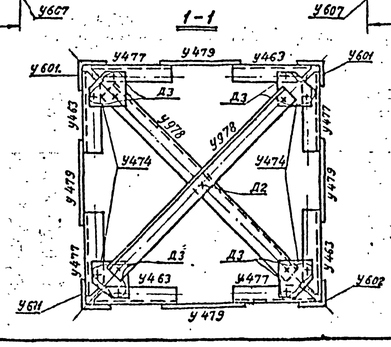


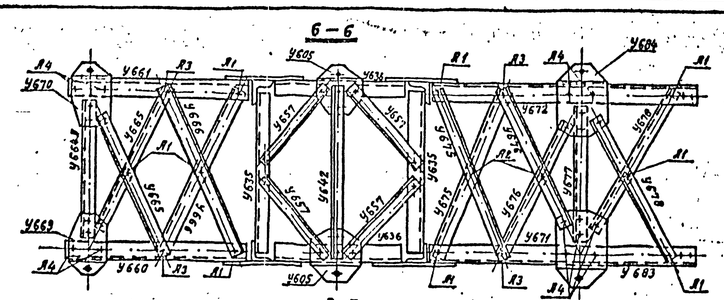

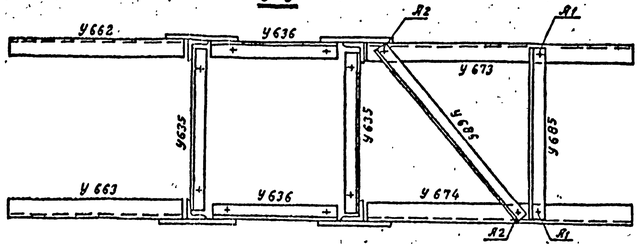

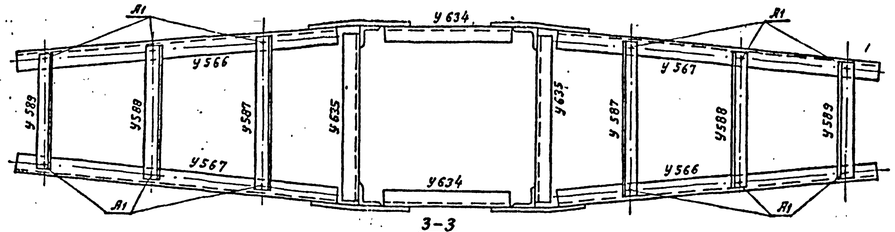

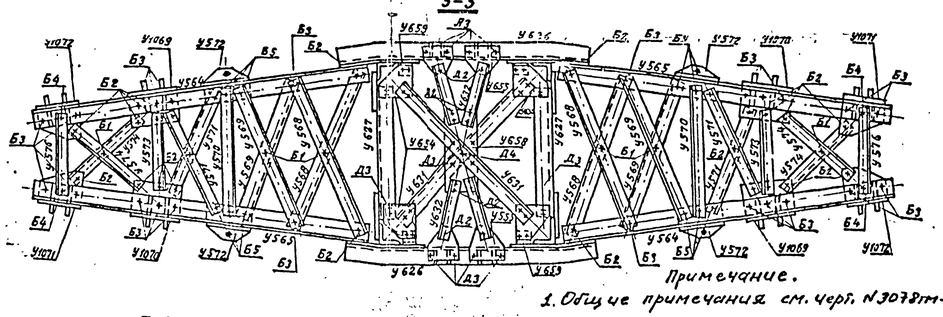

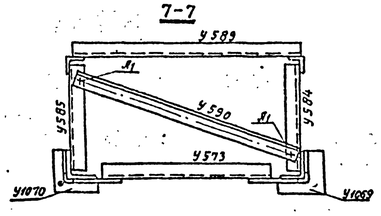

Примечание.

1. Общие примечания см. черт. N 3078тм-т1

Работать совместно с чертежом N 3080тм-т7-3а (листы 2 3)

При установке опор на одиночные фундаменты новой унификации марки У462, У470, У910, У912, С823, С825 не поставляются.
Таблица отправочных марок и выборку для этого случая см. черт. N 3080тм-т7-3а (лист 4)


в				
б				
а	Корректировка выполнена по плану Госстроя СССР (см. черт. N 3078тм-т1)	3/II-73г.	Пузанов	
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись	
	Чертеж применить в			
19 г.				N

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ.		Рабочие чертежи Лист N 1
	Нач. отд.	Штиш		Анкерно-угловые опоры ВЛ 220кВ У220-3, У220-3+9, У220-3+14
	Гл. инж. проекта	Иванов		
	Рук. гр.	Жеглова		Монтажная схема.
г. Ленинград 1973г.	Проверил	Жеглова		М 1:20; 1:10 N 3080тм-т7-3
	Составил	Плино		Разм. 8 ф. Литера а


3080тм-т7-3.18

12


Подставка С60

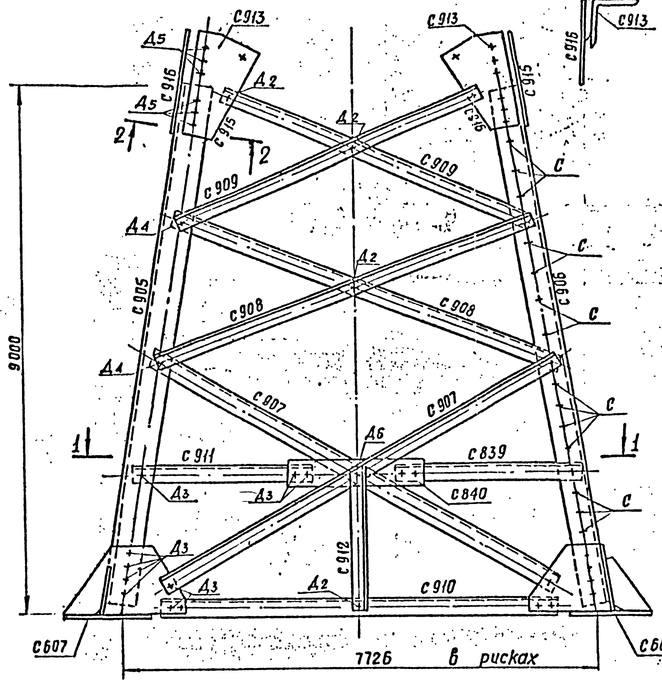


Разрез 2-2

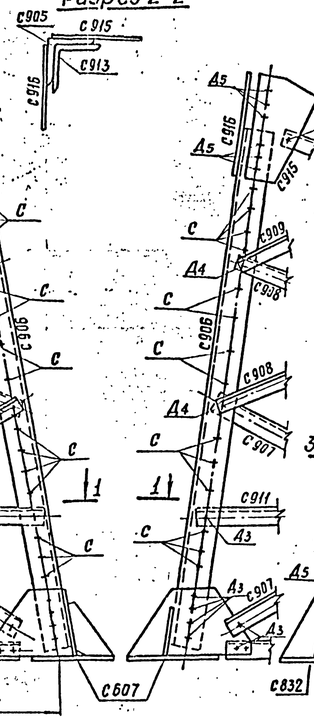

Подставка С62

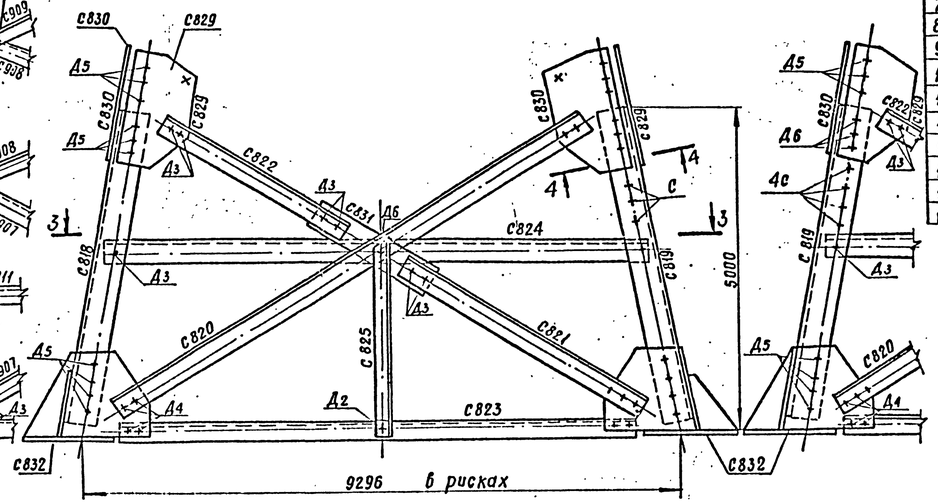

Разрез 4-4



Список чертежей


п/п	Наименование чертежей	Шифр опоры: У220-3	У220-3+9	У220-3+14
1	Монтажная схема	3080 тм-т7-3а (1 лист)		
2	Монтажная схема	3080 тм-т7-3а (2 лист)		
3	Монтажная схема	3080 тм-т7-3а (3 лист) *		
4	Нижняя секция	3080-тм-т7-7а (1 лист)		
5	Нижняя секция	3080 тм-т7-7а (2 лист)		
6	Верхняя секция	3080 тм-т7-12а (1 лист)		
7	Верхняя секция	3080 тм-т7-12а (2 лист)		
8	Траверса ℓ=6,6м	3080 тм-т7-15а		
9	Тросовая траверса ℓ=4.0м	3080 тм-т7-16		
10	Тросовая траверса ℓ=5,5м	3080 тм-т7-17		
11	Подвески	3080 тм-т7-18а		
12	Подставка С60 высотой 9м	—	3081 тм-т4-22а	
13	Подставка С60 высотой 9м	—	3081 тм-т4-23а	
14	Подставка С62 высотой 5м	—	—	3081тм-т4-26а
15	Подставка С62 высотой 5м	—	—	3081тм-т4-27а
16	Расчетный лист	3080тм-т7-6		

*см. примечание в рамке на листе 1


Расчетные данные

Нормативы		ПУЭ-65 СНиП II-И. 9-62							
Расчетные климатич. условия	Район по гололеду	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Район по ветру	III							
Провод	Марка	АСО-300	АСО-400						
	Допускаемые напряжения по проводу в целом кг/мм²	$\sigma_г$	11,3						
		σ_-	10,0						
		$\sigma_э$	6,75						
Трос	Марка	ТК-11 (гост-3063-66)							
	Максимальное напряжение кг/мм²	40							
Наибольший угол поворота трассы	Угловой опоры	0°-60°							
	Концевой опоры	0°-60°	45°						


Сечение 1-1

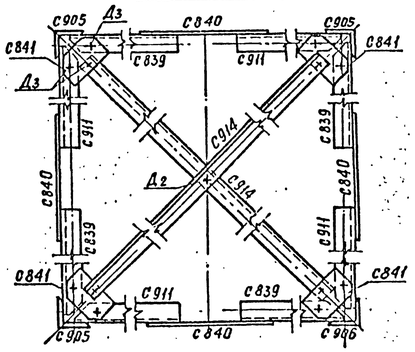


Сечение 3-3

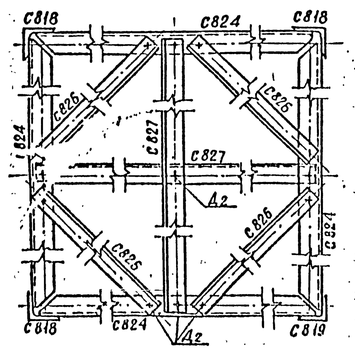


План расположения анкерных болтов

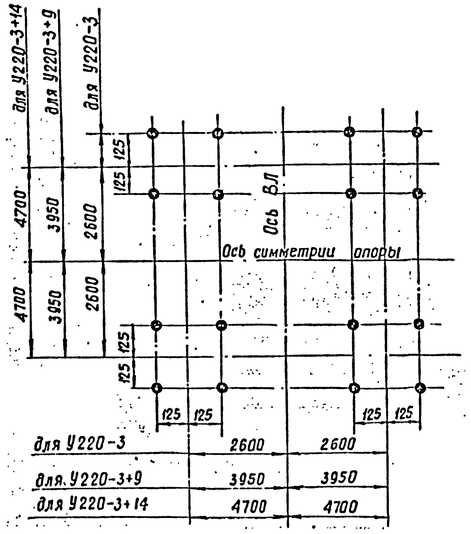


У220-3



У220-3+9

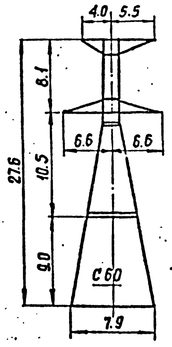

У220-3+14

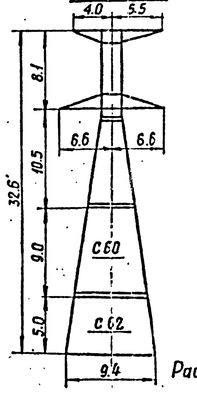

Работать совместно с черт. № 3080тм-т7-3а (лист 1,3)

б				
в				
а	корректировка выполнена по плану Госстроя СССР (см. черт. 3080тм-91)		25/XI-73	
литера	Причина изменения		Дата	Подпись

Чертеж применить в 19 г. № 1

ЭСП — Энергосстпроект, Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ

Рабочие чертежи, лист № 2

Ст. инж. пр. Крюков; Нач. отд. Штин; Гл. инж. проекта Новгородцев; Рук. гр. Желобов; Провер. Набель; Исполнил Пацино

Анкерно-угловые опоры ВЛ 220кВ У220-3, У220-3+9, У220-3+14

Монтажная схема

г. Ленинград 1973 г.

М 1:20; 1:10 № 3080тм-т7-3

Разм. вф литера а

Копир. Безуглова

3080тм-т7 1.19

13

Таблица отправочных марок

Марка	№ чертежей	Наименование монтажного элемента	Сечение	Длина, м	Масса марки, кг	У220-3 К-во марок	У220-3 Общее кол-во всех марок	У220-3+9 К-во марок	У220-3+9 Общее кол-во всех марок	У220-3+14 К-во марок	У220-3+14 Общее кол-во всех марок
С818	Подставка С62 высотой 5м 3081тм-4-26 а, 27 а	пояса	∟180×11	5,1	156	—	—	—	—	3	468
С819				5,1	156	—	—	—	—	1	156
С820		раскосы	∟140×9	9,5	184	—	—	—	—	4	736
С821				4,97	97	—	—	—	—	4	388
С822				4,2	82	—	—	—	—	4	328
С823		распорки	∟125×8	8,9	173	—	—	—	—	4	692
С824				8,6	133	—	—	—	—	4	532
С825			∟90×7	2,8	27	—	—	—	—	4	108
С826		раскос	∟110×8	5,9	80	—	—	—	—	4	320
С827		диафрагма	∟90×7	8,6	83	—	—	—	—	2	166
С828		стыковой уголок	∟140×9	0,8	15	—	—	—	—	4	60
С829		стыковые фасонки	−δ=10	0,8	21	—	—	—	—	4	84
С830				0,8	21	—	—	—	—	4	84
С831		фасонка		0,7	13	—	—	—	—	4	52
С832		башмак	по чертежу	0,7	125	—	—	—	—	4	500
С905	Подставка С60 высотой 9м 3081тм-4-22 а, 23 а	пояса	∟160×10	9,2	226	—	—	3	678	3	678
С906				9,2	226	—	—	1	226	1	226
С907		раскосы	∟125×8	8,1	125	—	—	8	1000	8	1000
С908			∟80×6	6,6	49	—	—	8	392	8	392
С909				5,9	43	—	—	8	344	8	344
С910		распорки	∟125×8	7,4	115	—	—	4	460	отсутствует	
С911			∟110×8	3,3	45	—	—	4	180	4	180
С912			∟80×6	2,4	18	—	—	4	72	отсутствует	
С913		стыковой уголок	∟125×8	0,8	12	—	—	4	48	4	48
С914		раскос	∟110×8	9,8	132	—	—	2	264	2	264
С915		фасонки	−δ=10	0,8	16	—	—	4	64	4	64
С916				0,8	16	—	—	4	64	4	64
С841				0,4	5	—	—	4	20	4	20
С840				0,9	11	—	—	4	44	4	44
С839		распорка	∟110×8	3,3	45	—	—	4	180	4	180
У601	Нижняя секция 3080тм-т7-7а (лист 1,2)	пояса	∟130×10	9,1	225	3	675	3	675	3	675
У602				9,1	225	1	225	1	225	1	225
У603		раскосы	∟90×7	3,9	37	8	296	8	296	8	296
У606			∟110×8	3,2	44	8	352	8	352	8	352
У477		фасонка	−δ=8	0,7	10	4	40	4	40	4	40
У607		башмак	по чертежу	0,7	74	4	296	4	296	отсутствует	
У462		распорки	∟90×7	4,7	44	4	176	отсутствует			
У463				2,1	21	4	84	4	84	4	84
У978		диафрагма		6,2	60	2	120	2	120	2	120
У465		распорка		5,3	52	8	416	8	416	8	416
У466			∟80×6	4,4	32	8	256	8	256	8	256
У470		распорки	∟63×5	1,6	8	4	32	отсутствует			
У477			∟90×7	2,1	21	4	84	4	84	4	84
У538		стыковые фасонки	−δ=10	0,7	18	4	72	4	72	4	72
У539				0,7	18	4	72	4	72	4	72
У540		стыковой уголок	∟125×8	0,8	12	4	48	4	48	4	48
У476		фасонка	−δ=10	0,2	4	4	16	4	16	4	16
У623	Верхняя секция 3080тм-т7-12а (лист 1,2)	пояса	∟110×8	9,7	131	2	262	2	262	2	262
У624				9,7	131	1	131	1	131	1	131
У625				9,7	131	1	131	1	131	1	131
У626		распорки	по чертежу	3,3	57	2	114	2	114	2	114
У627			∟110×8	2,3	31	2	62	2	62	2	62
У628			∟90×7	2,3	22	4	88	4	88	4	88
У629		раскос	∟80×6	2,4	18	8	144	8	144	8	144
У630		диафрагма		3,3	24	2	48	2	48	2	48
У631			∟90×7	3,2	30	2	60	2	60	2	60
У632			∟70×6	1,1	8	4	32	4	32	4	32
У633		раскос	∟63×5	2,1	13	4	52	4	52	4	52
У634		распорки		2,3	11	2	22	2	22	2	22
У635				2,5	12	6	72	6	72	6	72
У636				2,3	11	2	22	2	22	2	22
У637		раскосы	∟50×5	2,8	11	8	88	8	88	8	88
У638				3,0	11	8	88	8	88	8	88
У639				2,8	11	4	44	4	44	4	44
У640				2,9	11	4	44	4	44	4	44
У641				2,9	11	4	44	4	44	4	44
У642		диафрагма	∟63×5	2,6	12	1	12	1	12	1	12
У643		распорка		0,9	4	2	8	2	8	2	8
У644		фасонки	−δ=10	0,8	19	2	38	2	38	2	38
У645				0,8	19	2	38	2	38	2	38
У646			−δ=8	0,6	11	2	22	2	22	2	22
У647	Верхняя секция 3080тм-т7-12а (лист 1,2)	фасонка	−δ=8	0,6	11	2	22	2	22	2	22
У648		раскос	∟50×5	3,0	12	4	48	4	48	4	48
У649		фасонки	−δ=10	0,5	12	4	48	4	48	4	48
У650			−δ=8	0,5	7	2	14	2	14	2	14
У651				0,5	7	2	14	2	14	2	14
У652				0,5	6	2	12	2	12	2	12
У653				0,5	6	2	12	2	12	2	12
У654			−δ=10	0,3	8	4	32	4	32	4	32
У655			−δ=8	0,4	7	4	28	4	28	4	28
У656				0,3	4	4	16	4	16	4	16
У657		диафрагма	∟50×5	1,7	7	4	28	4	28	4	28
У658		фасонка	−δ=10	0,8	19	1	19	1	19	1	19
У659		коротыш	∟110×8	0,2	3	4	12	4	12	4	12
У605		раскос	∟50×5	2,7	10	4	40	4	40	4	40
У606		фасонка	−δ=16	0,2	6	2	12	2	12	2	12
У687		распорка	∟63×5	2,3	11	2	22	2	22	2	22
У671	Грузовая траверса 2=5,5м 3080тм-т7-17	пояса	∟80×8	4,4	32	1	32	1	32	1	32
У672				4,4	32	1	32	1	32	1	32
У673		тяги		4,5	33	1	33	1	33	1	33
У674				4,5	33	1	33	1	33	1	33
У675		раскосы	∟63×5	2,9	14	2	28	2	28	2	28
У676				2,7	13	2	26	2	26	2	26
У677		распорка	∟50×5	2,4	9	1	9	1	9	1	9
У678		раскосы	∟63×5	2,8	13	2	26	2	26	2	26
У679			∟50×5	1,7	6	2	12	2	12	2	12
У680		распорка		1,2	4	2	8	2	8	2	8
У581		раскос		1,6	6	2	12	2	12	2	12
У682		распорка		0,6	2	2	4	2	4	2	4
У683		фасонки	−δ=16	0,3	7	1	7	1	7	1	7
У684				0,3	7	1	7	1	7	1	7
У685		распорка	∟50×5	2,5	10	1	10	1	10	1	10
У686		раскос	∟80×6	3,8	28	1	28	1	28	1	28
У650	Грузовая траверса 2=4,0м 3080тм-т7-16	пояса	∟80×6	2,8	20	1	20	1	20	1	20
У661				2,8	20	1	20	1	20	1	20
У662		тяги		3,2	23	1	23	1	23	1	23
У663				3,2	23	1	23	1	23	1	23
У664		распорка	∟50×5	2,4	9	1	9	1	9	1	9
У665		раскосы	∟63×5	2,7	13	2	26	2	26	2	26
У666				2,9	14	2	28	2	28	2	28
У667			∟50×5	0,9	3	2	6	2	6	2	6
У668				1,5	6	2	12	2	12	2	12
У669		фасонки	−δ=16	0,3	6	1	6	1	6	1	6
У670				0,3	6	1	6	1	6	1	6
У564	Грузовая траверса 2=6,6м 3080тм-т7-15а	пояса	∟110×8	5,0	79	2	158	2	158	2	158
У565				5,0	79	2	158	2	158	2	158
У566		тяги	∟63×5	5,2	25	2	50	2	50	2	50
У567				5,2	25	2	50	2	50	2	50
У568		раскосы		2,7	13	4	52	4	52	4	52
У569				2,4	12	4	48	4	48	4	48
У570		распорка		1,5	7	2	14	2	14	2	14
У571		раскос	∟70×6	1,9	12	4	48	4	48	4	48
У573		распорка		0,8	4	2	8	2	8	2	8
У574		раскос	∟63×5	0,8	4	4	16	4	16	4	16
У516		распорка		0,9	4	2	8	2	8	2	8
У517		раскос	∟50×5	1,9	7	4	28	4	28	4	28
У518		распорки	∟63×5	1,4	7	2	14	2	14	2	14
У519				1,4	7	2	14	2	14	2	14
У520		раскос		2,1	10	4	40	4	40	4	40
У581		распорки		1,0	5	2	10	2	10	2	10
У582				1,0	5	2	10	2	10	2	10
У583		раскос		1,8	9	4	36	4	36	4	36
У584		распорки		0,6	3	2	6	2	6	2	6
У525				0,6	3	2	6	2	6	2	6
У516		раскос		0,7	3	4	12	4	12	4	12
У587		распорки		2,1	10	2	20	2	20	2	20
У588			∟50×5	1,6	6	2	12	2	12	2	12
У589				1,1	4	2	8	2	8	2	8
У590		раскос		1,2	4	2	8	2	8	2	8
У572		фасонка	−δ=16	0,3	6	4	24	4	24	4	24
У1069	3080тм-т7-4в	подвески	по чертежу	0,4	18	2	36	2	36	2	36
У1070				0,4	18	2	36	2	36	2	36
У1071				0,4	22	2	44	2	44	2	44

Марка	№ чертежей	Наименование монтажного элемента	Сечение	Длина, м	Масса марки, кг	У220-3 К-во марок	У220-3 Общее кол-во всех марок	У220-3+9 К-во марок	У220-3+9 Общее кол-во всех марок	У220-3+14 К-во марок	У220-3+14 Общее кол-во всех марок
У1072	3080тм-т7-4в	подвески	по чертежу	3,70,4	22	2	44	2	44	2	44
Вес металла на опору						6809		10637		14483	
Вес метизов						426		592		751	
Вес наплавленного металла						12		12		13	
Общий вес опоры без цинкового покрытия						7247		11241		15247	
Вес цинкового покрытия						283		439		593	
Общий вес опоры с цинковым покрытием						7530		11680		15840	

Выборка металла

№ п/п	Сечение	Вес кг У220-3	Вес кг У220-3+9	Вес кг У220-3+14	Марка стали	ГОСТ
1	∟180×11	—	—	624	Вст.3	8509-72
2	∟160×10	900	1804	1804		
3	∟140×9	—	—	2204		
4	∟125×8	148	1656	1728		
5	∟110×8	1266	1890	2210		
6	∟90×7	1324	1148	1422		
7	∟80×6 *)	724	1532	1460		
8	∟70×6	48	48	48		
9	∟63×5	778	746	746		
10	∟50×5	574	574	574		
11	— δ=40	—	—	256		82-70
12	— δ=25	160	160			
13	— δ=16	148	148	380		
14	— δ=10	587	779	875		
15	— δ=8	152	152	152		
16						
17						
	Итого	6809	10637	14483		

*) До начала поставки металлургическими заводами ∟80×6 применять ∟80×7

Общий вес металла при этом составит: на опору У220-3 6809+111=6920 кг
на опору У220-3+14 14483+230=14713 кг
на опору У220-3+9 10637+238=10875 кг

Ведомость болтов, гаек, круглых и пружинных шайб.

Диаметр	Наименование	Шифр	Длина, мм	Кол-во (шт) У220-3	Кол-во (шт) У220-3+9	Кол-во (шт) У220-3+14	Вес (кг) 1 шт	Вес (кг) У220-3	Вес (кг) У220-3+9	Вес (кг) У220-3+14	ГОСТ
27	Болты	А2	80	82	107	124	0,5361	44,0	57,5	66,5	Болты 7798-70*
		А3	85	164	248	300	0,5586	91,5	138,5	167,5	
		А4	90	77	97	129	0,581	44,7	56,4	75,0	
		А5	95	24	72	132	0,6035	14,5	43,5	79,6	
		А6	100	—	—	24	0,626	—	—	15,1	
	Гайки			347	524	709	0,161	56,0	84,2	114,0	Гайки 5915-70*
	Шайбы круглые			347	524	709	0,0529	18,4	27,7	37,5	Шайбы пружинные нормальные 6402-70*
	Шайбы пружинные			347	524	709	0,04176	14,5	22,0	29,6	
20	Болты	Б1	80	10	10	10	0,2191	2,1	2,1	2,1	Шайбы круглые 11371-88*
		Б2	85	84	84	84	0,2315	14,8	14,8	14,8	
		Б3	70	54	54	54	0,2438	13,2	13,2	13,2	
		Б4	75	8	8	8	0,2561	2,0	2,0	2,0	
		Б5	80	12	12	12	0,2681	3,2	3,2	3,2	
		С*)	200	54	82	87	0,5646	30,2	46,2	49,0	
	Гайки			256	312	322	0,0626	16,0	19,5	20,2	
	Шайбы круглые			148	148	148	0,0229	3,4	3,4	3,4	
	Шайбы пружинные			202	230	235	0,01515	3,2	3,6	3,7	
16	Болты	А1	50	50	50	50	0,1136	5,7	5,7	5,7	Шайбы круглые 11371-88*
		А2	55	172	172	172	0,1215	20,9	20,9	20,9	
		А3	60	64	64	64	0,1294	8,3	8,3	8,3	
		А4	65	22	22	22	0,1373	3,0	3,0	3,0	
	Гайки			308	308	308	0,0333	10,3	10,3	10,3	
	Шайбы круглые			308	308	308	0,0113	3,5	3,5	3,5	
	Шайбы пружинные			308	308	308	0,008	2,5	2,5	2,5	
Итого болтов				857	1062	1252	—	298,1	415,3	525,9	
——"—— гаек				914	1144	1339	—	82,3	114,0	144,5	
——"—— круглых шайб				803	980	1165	—	25,3	34,6	44,4	
——"—— пружинных шайб				857	1062	1252	—	20,2	28,1	35,8	
Всего метизов:								426	592	751	

*) С - степ - болты для подъема на опору
степ - болт комплектуется с двумя гайками и одной пружинной шайбой.

Таблица сварных швов (ГОСТ 5264-69)

Шифр опоры	Высота шва	Нижняя секция 3080тм-т7-7а Марка У607 (4 шт) h=10 Г6	Нижняя секция 3080тм-т7-7а Марка У607 (4 шт) h=10 Г3	Верхняя секция 3080тм-т7-12а Марка У626 (2 шт) h=10 Г3	Подставка h=5м 3081тм-т4-22 Марка С83 (4 шт) h=10 Г3	Подставка h=5м 3081тм-т4-22 Марка С83 (4 шт) h=10 Г6	Подставка h=9м 3081тм-т4-23 Марка У601 (4 шт) h=10 Г6	Подставка h=9м 3081тм-т4-23 Марка У601 (4 шт) h=10 Г3	Подвески для трем. лир 3080тм-т7-4в Марки У1069, У1072 (4 шт) h=8 Г3	Вес сварных швов на опору кг
	Тип шва	Г3		Г3	Г3	Г6	Г6	Г3	Г3	
	Вес 1 марки: одной / всего	Одной: одной / всех	Одной: одной / всех	Одной: одной / всех	Одной: одной / всех	Одной: одной / всех	Одной: одной / всех	Одной: одной / всех	Одной: одной / всех	
У220-3	Длина (м)	0,58 / 2,56	—	1,76	—	—	—	—	0,48	11,68
	Вес (кг)	0,36 / 1,44	1,22 / 4,88	0,44 / 1,68	—	—	—	—	0,46 / 1,84	
У220-3+9	Длина (м)	—	—	1,76	—	—	0,58 / 2,56	0,48 / 1,92	—	11,68
	Вес (кг)	—	—	0,44 / 1,68	—	—	0,36 / 1,44	1,22 / 4,88	0,46 / 1,84	
У220-3+14	Длина (м)	—	—	1,76	1,23	0,49	—	—	0,48	13,12
	Вес (кг)	—	—	0,44 / 1,68	1,83 / 6,52	0,31 / 1,24	—	—	0,46 / 1,84	

Длины швов даны на одну марку.

Работать совместно с черт. №3080тм-т7-3а (листы 1,2)

ОТМЕНЕН

б			
а	корректировка выполнена по заказу ОССПО (см. черт. №3081тм-т4)	6/12-73г.	Пузанков
литера	Причина изменения	Дата	Подпись

Чертеж применить б

19 г. N

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ	Рабочие чертежи лист N 3
г. Ленинград 1973 г.	Гл. инж. проекта: Крюков; Нач. ОПТ: Штин; Гл. архитектор: Новгородов; Рук. груп.: Желобов; Проверил: Желобов; Ст. техник: Пацина	Анкерно-угловые опоры У220-3, У220-3+9, У220-3+14 Монтажная схема	М 1:200 / 10; Разм. 8 ф; N 3080тм-т7-3 литера а

3080тм/7 л. 20

14

Таблица отправочных марок

Марка	№ чертежей	Наименование монтажного элемента	Сечение	Длина, м	Масса марки	У220-3 К-во марок	У220-3 вес всех марок	У220-3+9 К-во марок	У220-3+9 вес всех марок	У220-3+14 К-во марок	У220-3+14 вес всех марок
С818	Подставка С-62 высотой 5м 3081тм-4-26а, 27а	пояса	∟180×11	5,1	156	—	—	—	—	3	468
С819				5,1	156	—	—	—	—	1	156
С820		раскосы	∟140×9	9,5	184	—	—	—	—	4	736
С821				4,97	97	—	—	—	—	4	388
С822				4,2	82	—	—	—	—	4	328
С824		распорки	∟125×8	8,6	133	—	—	—	—	4	532
С826		раскос	∟110×8	5,9	80	—	—	—	—	4	320
С827		диафрагма стыковой узелок	∟90×7	8,6	83	—	—	—	—	2	166
С828		стыковые фасонки	∟140×9	0,8	15	—	—	—	—	4	60
С829			δ=10	0,8	21	—	—	—	—	4	84
С830				0,8	21	—	—	—	—	4	84
С831		фасонка		0,7	13	—	—	—	—	4	52
С832		башмак	по чертежу	0,7	125	—	—	—	—	4	500
С905	Подставка С60 высотой 9м 3081тм-т-4-22а, 23а	пояса	∟160×10	9,2	226	—	—	3	678	3	678
С906				9,2	226	—	—	1	226	1	226
С907		раскосы	∟125×8	8,1	125	—	—	8	1000	8	1000
С908			∟80×6	6,6	49	—	—	8	392	8	392
С909				5,9	43	—	—	8	344	8	344
С911		распорки	∟110×8	3,3	45	—	—	4	180	4	180
С913		стыковой узелок	∟125×8	0,8	12	—	—	4	48	4	48
С914		раскос	∟110×8	9,8	132	—	—	2	264	2	264
С915		фасонки	δ=10	0,8	16	—	—	4	64	4	64
С916				0,8	16	—	—	4	64	4	64
С841				0,4	5	—	—	4	20	4	20
С840				0,9	11	—	—	4	44	4	44
С839		распорка	∟110×8	3,3	45	—	—	4	180	4	180
У604	Нижняя секция 3080тм-т 7-12а (лист 1,2)	пояса	∟160×10	9,1	225	3	675	3	675	3	675
У602				9,1	225	1	225	1	225	1	225
У603		раскосы	∟90×7	3,9	37	8	296	8	296	8	296
У604			∟110×8	3,2	44	8	352	8	352	8	352
У479		фасонка	δ=8	0,7	10	4	40	4	40	4	40
У607		башмак	по чертежу	0,7	74	4	296	4	296	—	—
		распорки	∟90×7	2,1	21	4	84	4	84	4	84
У463				2,1	21	4	84	4	84	4	84
У978		диафрагма		6,2	60	2	120	2	120	2	120
У465		распорка	∟80×6	5,3	52	8	416	8	416	8	416
У466				4,4	32	8	256	8	256	8	256
		распорки	∟90×7	2,1	21	4	84	4	84	4	84
У477		стыковые фасонки	δ=10	0,7	18	4	72	4	72	4	72
У538				0,7	18	4	72	4	72	4	72
У539		стыковой узелок	∟125×8	0,8	12	4	48	4	48	4	48
У540		фасонка	δ=10	0,2	4	4	16	4	16	4	16
У474											
У623	Верхняя секция 3080тм-т 7-12а (лист 1,2)	пояса	∟110×8	9,7	131	2	262	2	262	2	262
У624				9,7	131	1	131	1	131	1	131
У625				9,7	131	1	131	1	131	1	131
У626		распорки	по чертежу	3,3	57	2	114	2	114	2	114
У627			∟110×8	2,3	31	2	62	2	6	2	62
У628			∟50×7	2,3	22	4	88	4	88	4	88
У629		раскос		2,4	18	8	144	8	144	8	144
У630			∟80×6	3,3	24	2	48	2	48	2	48
У631		диафрагма	∟90×7	3,2	30	2	60	2	60	2	60
У632			∟80×6	1,1	8	4	32	4	32	4	32
У633		раскос		2,7	13	4	52	4	52	4	52
У634		распорки	∟63×5	2,3	11	2	22	2	22	2	22
У635				2,5	12	6	72	6	72	6	72
У636				2,3	11	2	22	2	22	2	22
У637		раскосы	∟50×5	2,8	11	8	88	8	88	8	88
У638				3,0	11	8	88	8	88	8	88
У639				2,8	11	4	44	4	44	4	44
У640				2,9	11	4	44	4	44	4	44
У641				2,9	11	4	44	4	44	4	44
У642		диафрагма	∟63×5	2,6	12	1	12	1	12	1	12
У643		распорка		0,9	4	2	8	2	8	2	8
У644		фасонки	δ=10	0,8	19	2	38	2	38	2	38
У645				0,8	19	2	38	2	38	2	38
У646			δ=8	0,5	11	2	22	2	22	2	22

Марка	№ чертежей	Наименов. монтажного элемента	Сечение	Длина, м	Масса марки	У220-3 К-во марок	У220-3 вес всех марок	У220-3+9 К-во марок	У220-3+9 вес всех марок	У220-3+14 К-во марок	У220-3+14 вес всех марок
У647	Верхняя секция 3080тм-т 7-12а (лист 12)	фасонка	δ=8	0,6	11	2	22	2	22	2	22
У648		раскос	∟50×5	3,0	12	4	48	4	48	4	48
У649		фасонки	δ=10	0,5	12	4	48	4	48	4	48
У650			δ=8	0,5	7	2	14	2	14	2	14
У651				0,5	7	2	14	2	14	2	14
У652				0,5	6	2	12	2	12	2	12
У653				0,5	6	2	12	2	12	2	12
У654			δ=10	0,3	8	4	32	4	32	4	32
У655			δ=8	0,4	7	4	28	4	28	4	28
У656				0,3	4	4	16	4	16	4	16
У657		диафрагма	∟50×5	1,7	7	4	28	4	28	4	28
У658		фасонка	δ=10	0,8	19	1	19	1	19	1	19
У639		коротыш	∟110×8	0,2	3	4	12	4	12	4	12
У606		раскос	∟50×5	2,7	10	4	40	4	40	4	40
У605		фасонка	δ=16	0,2	6	2	12	2	12	2	12
У687		распорка	∟63×5	2,3	11	2	22	2	22	2	22
У671	Трассовая траверса С=5,5м 3080тм-т 7-17	пояса	∟80×6	4,4	32	1	32	1	32	1	32
У672				4,4	32	1	32	1	32	1	32
У673		тяги		4,5	33	1	33	1	33	1	33
У674				4,5	33	1	33	1	33	1	33
У675		раскосы	∟63×5	2,9	14	2	28	2	28	2	28
У676				2,7	13	2	26	2	26	2	26
У677		распорка	∟50×5	2,4	9	1	9	1	9	1	9
У678			∟63×5	2,8	13	2	26	2	26	2	26
У679		раскосы		1,7	6	2	12	2	12	2	12
У680		распорка	∟50×5	1,2	4	2	8	2	8	2	8
У681		раскос		1,6	6	2	12	2	12	2	12
У682		распорка		0,6	2	2	4	2	4	2	4
У683		фасонки	δ=16	0,3	7	1	7	1	7	1	7
У684				0,3	7	1	7	1	7	1	7
У685		распорка	∟50×5	2,5	10	1	10	1	10	1	10
У686		раскос	∟60×6	3,8	28	1	28	1	28	1	28
У660	Трассовая траверса С=4,0м 3080тм-т 7-16	пояса	∟80×6	2,8	20	1	20	1	20	1	20
У661				2,8	20	1	20	1	20	1	20
У662		тяги		3,2	23	1	23	1	23	1	23
У663				3,2	23	1	23	1	23	1	23
У664		распорка	∟50×5	2,4	9	1	9	1	9	1	9
У665		раскосы	∟63×5	2,7	13	2	26	2	26	2	26
У666				2,9	14	2	28	2	28	2	28
У667			∟50×5	0,9	3	2	6	2	6	2	6
У668				1,5	6	2	12	2	12	2	12
У669		фасонки	δ=16	0,3	6	1	6	1	6	1	6
У670				0,3	6	1	6	1	6	1	6
У564	Трассовая траверса С=6,6м 3080тм-т 7-15а	пояса	∟110×8	5,9	79	2	158	2	158	2	158
У565				5,9	79	2	158	2	158	2	158
У566		тяги	∟63×5	5,2	25	2	50	2	50	2	50
У567				5,2	25	2	50	2	50	2	50
У568		раскосы		2,7	13	4	52	4	52	4	52
У569				2,4	12	4	48	4	48	4	48
У570		распорка		1,5	7	2	14	2	14	2	14
У571		раскос	∟70×6	1,9	12	4	48	4	48	4	48
У573		распорка		0,8	4	2	8	2	8	2	8
У574		раскос	∟63×5	0,8	4	4	16	4	16	4	16
У576		распорка		0,3	4	2	8	2	8	2	8
У577		раскос	∟50×5	1,9	7	4	28	4	28	4	28
У578		распорки	∟63×5	1,4	7	2	14	2	14	2	14
У579				1,4	7	2	14	2	14	2	14
У580		раскос		2,1	10	4	40	4	40	4	40
У581		распорки		1,0	5	2	10	2	10	2	10
У582				1,0	5	2	10	2	10	2	10
У503		раскос		1,8	9	4	36	4	36	4	36
У584		распорки		0,6	3	2	6	2	6	2	6
У585				0,6	3	2	6	2	6	2	6
У586		раскос		0,7	3	4	12	4	12	4	12
У587		распорки		2,1	10	2	20	2	20	2	20
У588			∟50×5	1,6	6	2	12	2	12	2	12
У589				1,1	4	2	8	2	8	2	8
У590		раскос		1,2	4	2	8	2	8	2	8
У572		фасонка	δ=16	0,3	6	4	24	4	24	4	24
У1069	Спецтм-т 7-18а	подвески	по чертежу	0,4	18	2	36	2	36	2	36
У1070				0,4	18	2	36	2	36	2	36
У1071				0,4	22	2	44	2	44	2	44

Марка	№ чертежей	Наименов. монтажного элемента	Сечение	Длина, м	Масса марки	У220-3 К-во марок	У220-3 вес всех марок	У220-3+9 К-во марок	У220-3+9 вес всех марок	У220-3+14 К-во марок	У220-3+14 вес всех марок
У1072	3080тм-т 7-18а	подвески	по чертежу	370,4	22	2	44	2	44	2	44
Вес металла на опору							6601		10105		13683
Вес метизов							426		592		751
Вес наплавленного металла							12		12		13
Общий вес опоры без цинкового покрытия							7039		10709		14447
Вес цинкового покрытия							274		418		564
Общий вес опоры с цинковым покрытием							7313		11127		15011

Выборка металла

№ п/п	Сечение	Вес кг У220-3	Вес кг У220-3+9	Вес кг У220-3+14	Марка стали	ГОСТ
1	∟180×11			624	В Ст.3	8509-72
2	∟160×10	900	1804	1804		
3	∟140×9			1512		
4	∟125×8	148	1196	1728		
5	∟110×8	1266	1890	2210		
6	∟90×7	1148	1148	1314		
7	∟80×6*)	724	1460	1460		
8	∟70×6	48	48	48		
9	∟63×5	746	746	746		
10	∟50×5	574	574	574		
11	— δ=40	—	—	256		
12	— δ=25	160	160			82-70
13	— δ=16	148	148	380		
14	— δ=10	587	719	875		
15	— δ=8	152	152	152		
16						
17						
	Итого	6601	10105	13683		

*) До начала поставки металлургическими заводами L80×6 применять L80×7.
Общий вес металла при этом составит: на опору У220-3 6601+111=6712 кг
на опору У220-3+14 13683+230=13913 кг
на опору У220-3-9 10105+227=10332 кг

Ведомость болтов, гаек круглых и пружинных шайб

Диаметр	Наименование	Шифр	Длина, мм	Кол-во (шт) У220-3	Кол-во (шт) У220-3+9	Кол-во (шт) У220-3+14	Вес (кг) 1 шт	Вес (кг) У220-3	Вес (кг) У220-3+9	Вес (кг) У220-3+14	ГОСТ
27	Болты	А2	80	82	107	124	0,5361	44,0	57,5	66,5	Болты 7798-70*
		А3	85	164	246	300	0,5586	91,5	138,5	167,5	
		А4	90	77	97	129	0,581	44,7	56,4	75,0	
		А5	95	24	72	132	0,6035	14,5	43,5	79,6	
		А6	100	—	—	24	0,626	—	—	15,1	
	Гайки			347	524	709	0,161	56,0	84,2	114,0	Гайки 5915-70*
	Шайбы круглые С			347	524	709	0,0529	18,4	27,7	37,5	
	Шайбы пружинные			347	524	709	0,04116	14,5	22,0	29,6	
20	Болты	Б1	60	10	10	10	0,2191	2,1	2,1	2,1	Шайбы пружинные нормальные 6402-70*
		Б2	65	64	64	64	0,2315	14,8	14,8	14,8	
		Б3	70	54	54	54	0,2438	13,2	13,2	13,2	
		Б4	75	8	8	8	0,2561	2,0	2,0	2,0	
		Б5	80	12	12	12	0,2684	3,2	3,2	3,2	
		С*)	200	54	82	87	0,5646	30,2	46,2	49,0	
	Гайки			256	312	322	0,0626	16,0	19,5	20,2	Шайбы круглые 11371-68*
	Шайбы круглые			148	148	148	0,0229	3,4	3,4	3,4	
	Шайбы пружинные			202	230	235	0,01575	3,2	3,6	3,7	
16	Болты	А1	50	50	50	50	0,1136	5,7	5,7	5,7	
		А2	55	172	172	172	0,1215	20,9	20,9	20,9	
		А3	60	64	64	64	0,1294	8,3	8,3	8,3	
		А4	65	22	22	22	0,1373	3,0	3,0	3,0	
	Гайки			308	308	308	0,0333	10,3	10,3	10,3	
	Шайбы круглые С			308	308	308	0,0113	3,5	3,5	3,5	
	Шайбы пружинные			308	308	308	0,008	2,5	2,5	2,5	
Итого болтов				857	1062	1252	—	298,1	415,3	525,9	
гаек				911	1144	1339	—	82,3	114,0	144,5	
круглых шайб				803	980	1165	—	25,3	34,6	44,4	
пружинных шайб				857	1062	1252	—	20,2	28,1	35,8	
Всего метизов:								426	592	751	

*) С- степ- болты для подъема на опору
степ-болт комплектуется с двумя гайками
и одной пружинной шайбой.

Таблица сварных швов (ГОСТ 5264-69)

Шифр опоры		Нижняя секция 3080тм-т 7-12а Марка У607 (4 шт) h=10			Верхняя секция 3080тм-т 7-12а Марка У625/2шт h=10		Подставка h=5м 3081тм-т4-26.27.2м Марка С832/4шт h=10		Подставка h=9м 3081тм-т4-22.23.2м Марка У607/4шт h=10		Подфасонки для крепл. гар. конт. 3080тм-т-18а Марки У1069/4шт, У1072/2шт h=8			Вес сварных швов на опору кг
	Высота шва													
	Тип шва	Т6	Т3		Т3		Т3	Т6	Т3	Т6	Т3	Т3		
	Вес на 1 марку / Всего	Одной	Всех		Одной	Всех	Одной	Всех	Одной	Всех	Одной	Всех	Всех	
У220-3	Длина (м)	0,58	2,56	—	1,76	—	—	—	—	—	0,48			11,68
	Вес (кг)	0,36 / 1,44	1,22 / 4,88	—	0,84 / 1,68	—	—	—	—	—	0,45 / 3,68			
У220-3+9	Длина (м)	—	—	—	1,76	—	—	—	0,58	2,56	0,48			11,68
	Вес (кг)	—	—	—	0,84 / 1,68	—	—	—	0,36 / 1,44	1,22 / 4,88	0,45 / 3,68			
У220-3+14	Длина (м)	—	—	—	1,76	—	1,23	0,49	—	—	0,49			13,12
	Вес (кг)	—	—	—	0,84 / 1,68	—	1,63 / 6,52	0,31 / 1,24	—	—	0,45 / 35,8			

Длины швов даны на одну марку

Работать совместно с черт. N 3080тм-т 7-3а (листы 1,2)


б			
б			
а	Корректировка. Выполнена по плану госстроя СССР	11/II-79	Гонт
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись
	Цветом применить б....		
19...г		N	


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ	Рабочие чертежи Лист N4
г. Ленинград 1973г	ГИП инж. отделения Кондаков; Нач. ОПР Штин; Гл. спец. проекта Новородцев; Рук. арх. Жесслева; Провер. Жеглова; Ст. техник Пацина	Анкерно-угловые опоры У220-3, У220-3+9, У220-3+14 Монтажная схема	м 1:20; 1:10 N 3080тм-т 7-3; Разм. 8см Литера а

3080тм-т 7-21

15

У 220 – 1

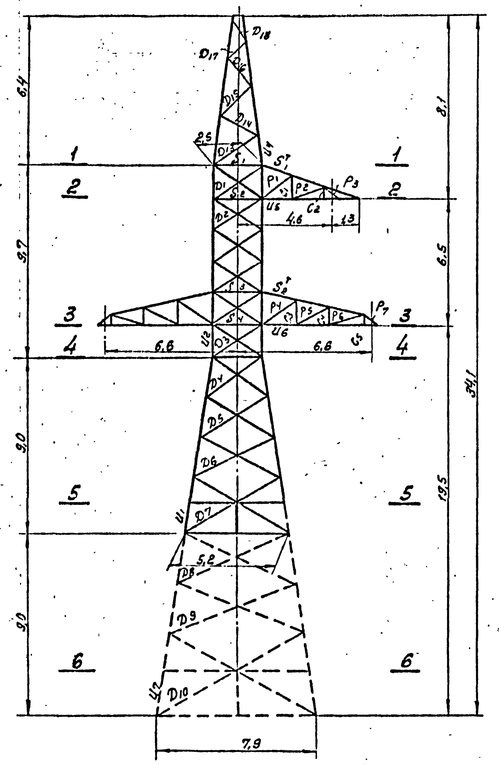


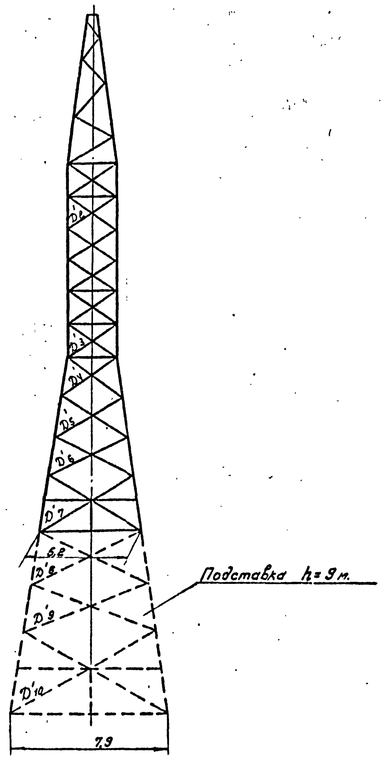


Сечение 1-1



Сечение 2-2




Сечение 3-3



Сечение 4-4



Сечение 5-5



Сечение 6-6




Таблица подбора сортамента

Часть опоры	Номер элемента	Обозначение элементов	Расчетное усилие N (т) сжат.	Расчетное усилие N (т) растяж.	Изгибающий момент (тс см)	Схема	Сечение	Площадь сечения F (см²)	Площадь сечения нетто (см²)	Момент сопротивления (см³)	Радиусы инерции (см) r_x	Радиусы инерции (см) r_y	Длина элемента по двум схемам (см)	Гибкость λ	γ_{yo}	$\frac{\gamma_{xo}}{i=\frac{\ell_{ef}}{\lambda}}$	$K=\frac{\ell_{ef}}{\ell_p}$	$\frac{M_n}{M_p}$	Гибкость $\frac{\ell_{ef}/r_x}{\ell_{ef}/r_y}$	Гибкость [λ]	Коэф. снижения допуск. напряжений при двух осях	Коэф. условий работы m	$F\varphi_m$	Напряжение (кг/см²) от N	Напряжение (кг/см²) от m	Напряжение (кг/см²) Σσ	Напряжение (кг/см²) R	Количество и диаметр болтов	Несущая способность болтов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Нижняя секция	Пояс	U_1	47.47	—	—	II	∟ 160×10	31.4	—	—	—	3.19	170	53	—	—	—	—	53	120	0.881	0.9	24.9	1330	—	1890	2100	8м27	59.5
	Раскос	D_4	6.32	6.32	—	II	∟ 110×8	17.2	—	—	—	2.18	185	85	—	—	—	0.985	84	200	0.726	0.75	9.37	675	—	675	2100	1м27	8.21*
	Раскос	D_5	4.94	4.94	—	II	∟ 90×7	12.3	—	—	—	1.78	215	121	—	—	—	0.877	106	200	0.552	0.75	5.08	970	—	970	2100	1м27	7.18*
	Раскос	D_6	3.98	3.98	—	II	∟ 80×6	9.38	—	—	—	1.58	240	152	—	—	—	0.812	123	196	0.435	0.75	3.06	1300	—	1300	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_7	3.61	3.61	—	II	∟ 90×7	12.3	—	—	—	1.78	310	174	—	—	—	0.783	137	150	0.372	0.75	3.44	1050	—	1050	2100	1м27	6.05
	Раскос	D_4'	8.20	8.20	—	IIк	∟ 110×8	17.2	—	—	—	2.18	185	85	—	—	—	0.985	84	200	0.726	0.75	9.37	875	—	875	2100	1м27	8.21*
	Раскос	D_5'	6.64	6.64	—	IIк	∟ 90×7	12.3	—	—	—	1.78	215	121	—	—	—	0.877	106	196	0.552	0.75	5.08	1310	—	1310	2100	1м27	7.18*
	Раскос	D_6'	6.38	5.38	—	IIк	∟ 80×6	9.38	—	—	—	1.58	240	152	—	—	—	0.812	123	187	0.435	0.75	3.06	1760	—	1760	2100	1м27	6.16*
	Раскос	D_7'	4.88	4.88	—	IIк	∟ 90×7	12.3	—	—	—	1.78	310	174	—	—	—	0.783	137	150	0.372	0.75	3.44	1420	—	1420	2100	1м27	6.05
	Пояс	U_2	37.0	—	—	I	∟ 140×9	24.7	—	—	—	2.79	150	54	192	1.28	—	—	54	120	0.878	1.0	21.7	1700	—	1700	2100	2м27	48.56
	Раскос	D_1	2.7	8.7	—	II	∟ 80×6	9.38	—	—	—	1.58	150	95	—	—	—	0.955	91	200	0.681	0.75	4.8	560	—	560	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_2	4.95	4.95	—	III	∟ 80×6	9.38	—	—	—	1.58	150	95	—	—	—	0.955	91	200	0.681	0.75	4.8	1030	—	1030	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_3	3.65	3.65	—	III	∟ 80×6	9.38	—	—	—	1.58	145	92	23.5	0.162	7.9	0.872	80	186	0.76	0.75	5.26	1830	—	1830	2100	2м27	11.02
	Раскос	D_2'	7.15	7.15	—	IIк	∟ 90×7	12.3	—	—	—	1.78	150	84	—	—	—	0.928	83	199	0.732	0.75	6.76	1060	—	1060	2100	1м27	7.18*
	Раскос	D_3'	12.85	12.85	—	IIк	∟ 90×7	12.3	—	—	—	1.78	145	82	38.8	0.268	4.8	0.941	77	186	0.768	0.75	7.10	1810	—	1810	2100	2м27	14.68
	Распорка	S_1	—	2.13	—	II	∟ 80×6	9.38	7.66	—	—	1.58	250	158	—	—	—	—	158	350	—	1.0	7.66	280	—	280	2100	2м27	11.02
	Распорка	S_2	12.67	—	—	IIк	∟ 110×8	17.2	—	—	—	2.18	250	115	—	—	—	0.9	92	192	0.672	0.75	8.7	1460	—	1460	2100	2м27	14.68
	Распорка	S_3	—	6.7	—	II	∟ 80×6	9.38	7.66	—	—	1.56	250	158	—	—	—	—	158	350	—	1.0	7.66	880	—	880	2100	2м27	11.02
	Распорка	S_4	22.0	—	—	IIк	∟125×8	19.7	—	—	—	2.19	250	105	—	—	—	0.8	84	160	0.726	0.75	10.78	2070	—	2070	2100	3м27	22.0
	Диафрагма	K_1	2.4	—	—	IIк	∟ 80×6	9.38	—	—	—	1.58	175	111	—	—	—	—	111	200	0.513	0.75	3.62	660	—	660	2100	1м27	5.18
	Диафрагма	K_2	4.35	—	—	IIк	∟ 80×6	9.38	—	—	—	1.58	175	111	—	—	—	—	111	197	0.513	0.75	3.62	1200	—	1200	2100	1м27	5.18
Верхняя секция																													
Траверса ℓ=4.6 м.	Пояс	U_4	6.95	—	—	II	∟ 80×6	9.38	—	—	2.47	—	250	101	—	—	—	1.14	116	120	0.478	1.0	4.48	1550	—	1550	2100	2м20	8.16
	Раскос	D_{13}	0.36	0.36	—	II	∟ 50×5	4.8	—	—	—	0.98	255	260	—	—	—	0.77	200	400	0.19	0.75	0.69	520	—	520	2100	1м16	2.56
	Раскос	D_{14}	0.46	0.46	—	II	∟ 50×5	4.8	—	—	—	0.98	220	224	—	—	—	0.77	173	400	0.251	0.75	0.91	510	—	510	2100	1м16	2.56
	Раскос	D_{15}	0.65	0.65	—	II	∟ 50×5	4.8	—	—	—	0.98	185	189	—	—	—	0.776	147	400	0.332	0.75	1.20	540	—	540	2100	1м16	2.56
	Раскос	D_{16}	0.92	0.92	—	II	∟ 50×5	4.8	—	—	—	0.98	150	153	—	—	—	0.81	124	400	0.430	0.75	1.56	590	—	590	2100	1м16	2.56
	Раскос	D_{17}	1.52	1.52	—	II	∟ 50×5	4.8	—	—	—	0.98	115	118	—	—	—	0.886	105	200	0.540	0.75	2.03	750	—	750	2100	1м16	2.56
	Раскос	D_{18}	2.28	2.28	—	II	∟ 50×5	4.8	—	—	—	0.98	80	82	—	—	—	0.894	82	200	0.738	0.75	2.66	850	—	850	2100	1м16	2.56
	Пояс	U_3	13.67	—	—	III	∟ 90×7	12.3	—	—	—	1.78	150	84	—	—	—	—	84	120	0.726	0.75	6.7	2040	—	2040	2100	3м27	18.3
	Тяга	S_1'	—	4.6	—	II	∟ 63×5	6.13	5.26	—	—	1.25	160	128	—	—	—	—	128	250	—	1.0	5.26	870	—	870	2100	2м16	5.22
	Раскос	P_1	0.96	—	—	II	∟ 50×5	4.8	—	—	—	0.98	175	178	—	—	—	—	178	199	0.236	0.75	0.85	1130	—	1130	2100	1м16	2.56
	Раскос	P_2	2.15	—	—	II	∟ 50×5	4.8	—	—	—	0.98	150	153	—	—	—	—	153	183	0.311	0.75	1.18	1920	—	1920	2100	1м16	2.56
	Раскос	P_3	—	3.05	—	II	∟ 63×5	6.13	5.06	—	—	1.25	80	64	—	—	—	—	64	350	—	1.0	5.06	600	—	600	2100	1м20	3.2
	Стойка	C_1	—	0.83	—	II	∟ 50×5	4.8	3.93	—	—	0.98	105	107	—	—	—	—	107	350	—	1.0	3.93	210	—	210	2100	1м16	2.56
	Стойка	C_2	—	1.0	—	II	∟ 63×5	6.13	5.06	—	—	1.25	80	40	—	—	—	—	40	350	—	1.0	5.06	200	—	200	2100	1м20	3.2
	Раскос	D_1'	2.86	2.86	4400	IIк	∟ 70×6	8.15	—	7.4	—	1.37	150	110	—	—	—	—	110	191	0.52	0.75	3.18	900	600	1500	2100	1м20	3.84
	Раскос	D_2'	3.68	3.68	3900	IIк	∟ 70×6	8.15	—	7.4	—	1.37	130	95	—	—	—	—	95	192	0.645	0.75	3.92	940	530	1470	2100	1м20	3.84
	Раскос	D_3'	4.50	4.50	3200	IIк	∟ 70×6	8.15	—	7.4	—	1.37	100	73	—	—	—	—	73	194	0.792	0.75	4.83	930	430	1360	2100	1м20	4.65**
Траверса ℓ=5.5 м.	Пояс	U_5	21.4	—	—	II	∟ 110×8	17.2	—	—	—	2.18	150	69	—	—	—	—	63	120	0.815	0.75	10.6	2020	—	2020	2100	3м27	22.0
	Тяга	S_2'	—	6.9	—	II	∟ 63×5	6.13	5.26	—	—	1.25	160	128	—	—	—	—	128	250	—	1.0	5.26	1310	—	1310	2100	3м16	7.83
	Раскос	P_4	0.9	—	—	I	∟ 50×5	4.8	—	—	—	0.98	130	134	—	—	—	—	134	198	0.202	0.75	0.73	1230	—	1230	2100	1м16	2.56
	Раскос	P_5	1.55	—	—	I	∟ 50×5	4.8	—	—	—	0.98	180	184	—	—	—	—	134	188	0.222	0.75	0.8	1940	—	1940	2100	1м16	2.56
	Раскос	P_6	3.35	—	—	I	∟ 63×5	6.13	—	—	—	1.25	180	144	—	—	—	—	144	180	0.344	0.75	1.59	2100	—	2100	2100	1м20	3.8**
	Раскос	P_7	—	3.1	—	I	∟ 63×5	6.13	5.06	—	—	1.25	80	64	—	—	—	—	64	350	—	1.0	5.06	610	—	610	2100	1м20	3.20
	Стойка	C_3	—	0.7	—	II	∟ 50×5	4.8	3.93	—	—	0.98	130	132	—	—	—	—	132	350	—	1.0	3.93	180	—	180	2100	1м16	2.56
	Стойка	C_4	—	1.0	—	II	∟ 63×5	6.13	5.06	—	—	1.25	90	72	—	—	—	—	72	350	—	1.0	5.06	320	—	320	2100	1м16	2.56
	Стойка	C_5	—	1.0	—	II	∟ 63×5	6.13	5.06	—	—	1.25	80	40	—	—	—	—	40	350	—	1.0	5.06	200	—	200	2100	1м20	3.2
	Раскос	D_4''	1.95	1.95	4500	IIк	∟ 63×5	6.13	—	5.06	—	1.25	150	120	—	—	—	—	120	185	0.45	0.75	2.07	940	850	1830	2100	1м20	3.20
	Раскос	D_5''	2.74	2.74	3900	IIк	∟ 63×5	6.13	—	5.06	—	1.25	130	104	—	—	—	—	104	200	0.568	0.75	2.61	1050	770	1820	2100	1м20	3.20
	Раскос	D_6'	4.3	4.3	3600	IIк	∟ 70×6	8.15	—	7.4	—	1.37	130	95	—	—	—	—	95	200	0.648	0.75	3.94	1030	930	1960	2100	1м20	4.56**
	Раскос	D_7'	3.7	3.7	1800	IIк	∟ 63×5	6.13	—	5.06	—	1.2	65	52	—	—	—	—	52	195	0.884	0.75	4.06	910	360	1270	2100	1м20	3.8**
Подставка ℓ=9.0 м.	Пояс	U_7	43.51	—	—	II	∟ 160×10	31.4	—	—	—	3.19	210	66	—	—	—	—	66	120	0.83	0.9	23.6	2100	—	2100	2100	8м27	59.5
	Раскос	D_8	2.83	2.83	—	III	∟ 80×6	9.38	—	—	—	1.58	325	205	—	—	—	0.77	158	195	0.296	0.75	2.09	1350	—	1350	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_9	2.48	2.48	—	II	∟ 80×6	9.38	—	—	—	1.58	360	228	—	—	—	0.77	176	192	0.242	0.75	1.70	1460	—	1460	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_{10}	2.28	2.28	—	II	∟ 125×8	19.7	—	—	—	2.48	455	183	—	—	—	0.779	143	150	0.348	0.75	5.15	445	—	445	2100	1м27	6.91
	Раскос	D_8'	3.79	3.79	—	IIк	∟ 80×6	9.38	—	—	—	1.58	325	205	—	—	—	0.77	158	186	0.296	0.75	2.09	1810	—	1810	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_9'	3.21	3.21	—	IIк	∟ 80×6	9.38	—	—	—	1.58	360	228	—	—	—	0.77	176	184	0.242	0.75	1.70	1880	—	1880	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_{10}'	2.94	2.94	—	IIк	∟ 125×8	19.7	—	—	—	2.49	455	183	—	—	—	0.779	143	150	0.348	0.75	5.15	570	—	570	2100	1м27	6.91

*) Одноболтовое соединение с обрезом 2d

Схемы расчетных нагрузок на опору (провод АСО-400; трос С-70)

№ схемы	Характеристика схем	Схема загружения	№ схемы	Характеристика схем	Схема загружения
I	Провода и трос не оборваны и свободны от гололеда. Ветер направлен вдоль осей траверс $t°=-5°C$; $C=0$; $q_n^н=50$ кг/м²; $q_т^н=75$ кг/м². I р-н гололеда; $\alpha=60°$ без разности тяжений	400 4040 5375 1355 5375 5375 1355 1355	III	Оборван один провод, дающий наибольший изгибающий или крутящий момент на опору. Трос не оборван. $t°=-5°C$; $C=20$ мм.; $q=0$; IV р-н гололеда $\alpha=60°$. Схема является расчетной для раскосов ствола опоры, поясов траверс.	2050 3340 6080 3785 6080 3020 3785 2080 5250
II	Провода и трос не оборваны и покрыты гололедом. Ветер направлен вдоль осей траверс $t°=-5°C$; $C=20$ мм; $q_n^н=140$ кг/м²; $q_т^н=18,75$ кг/м². IV р-н гололеда $\alpha=60°$. Без разности тяжений. Схема является расчетной для поясов ствола опоры, трос-стойки и решетки боковых граней траверс.	2050 4730 7590 3785 7590 7590 3785 3785	IIIк	Опора концевая. Оборван провод, дающий наибольший крутящий момент на опору. Трос не оборван. $t°=-5°C$; $C=20$ мм.; $q=0$; IV р-н гололеда; $\alpha=0°$ Схема явл. расчетной для раскосов ствола опоры диафрагмы.	1025 3360 6080 2080 6080 2080
IIк	Опора, концевая. Провода и трос не оборваны и покрыты гололедом, ветер направлен вдоль осей траверс. $t°=-5°C$; $C=20$ мм. $q_n^н=140$ кг/м²; $q_т^н=18,75$ кг/м². II р-н гололеда. $\alpha=0°$ Схема явл. расчетной для раскосов траверс, распорок.	380 1025 4070 375 6940 2080 375 375 6940 2080 6940			

Примечания.


1. Расчет выполнен по методу предельных состояний в соответствии с указаниями СНиП II-И. 9-62.
2. Суммарное давление ветра на конструкцию опоры $P_{расч.}=5560$ кг. по схеме I.


ОТМЕНЕН

	Чертеж применить в			N
19 г.				
ЭСП	Энергосетьпроект		Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ	Рабочие чертежи
	Северо-Западное отделение			лист N
	Начальник отд.	Синельников	Анкерно-угловая опора 220 кВ У220-1 Расчетный лист	
	Гл. инж. проекта	Новгородов		
	Рук. груп.	Жегалова		
Ленинград 1970 г.	Проверил	Жегалова	м. 1:150	N 3080 тм-т 7-4
	Ст. инж.	Цейтлин	Разм. ф.	литера

3080 тм-т 7-4

У220-2

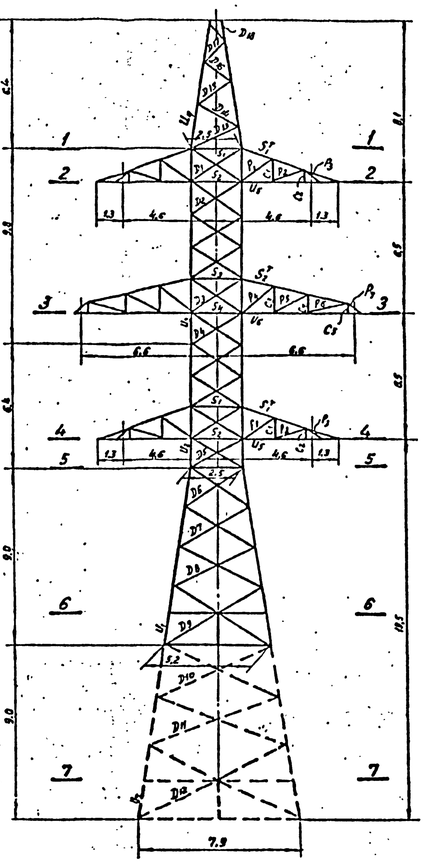

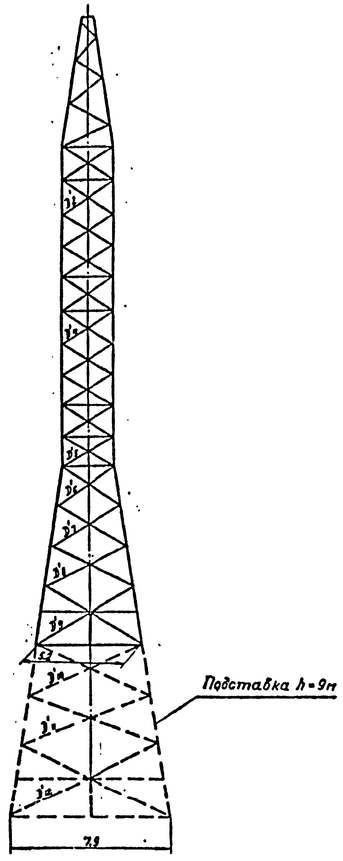


Сечение 1–1




Сечение 5–5




Сечение 2–2




Сечение 6–6



Сечение 3–3



Сечение 7–7



Сечение 4–4









Таблица подбора сортамента

Часть опоры	Наименование элементов опоры	Обозначение элементов	Расчетное усилие N (т) сжат.	растян.	Изгибающ. момент (тсм)	Схема	Сечение	Площадь F сечения (см²)	Площадь сечения нетто (см²)	Координата центра тяжести (см)	Радиусы инерции (см) r_x	r_y	Длина элемента по геометрии (см)	Гибкость λ	J_{y_0}	$i_y = \frac{J_{y_0}}{F}$	$K = \frac{i_x}{i_y}$	M_n / M_p	Гибкость λ_x	Гибкость λ_y	[λ]	Коэфф. сниж. допуск. напряж. при сжатии	Коэфф. условий работы	$F\varphi_m$	Напряжения (кг/см²) σm N	σm M	Σσ	R	Количество и диаметр болтов	Несущая способность болтов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Нижняя секция	Пояс	U_1	100.2	—	—	I	∟200×16	62.0	—	—	—	3.96	170	43	—	—	—	—	43	120	0.911	0.9	51.0	1970	—	—	2100	16м27	118.0
	Раскос	D_1	5.41	5.41	—	II	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	185	117	—	—	—	0.888	104	194	0.368	0.75	4.0	1350	—	1350	2100	1м27	6.16 *)
	Раскос	D_1	4.21	4.21	—	III	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	215	136	—	—	—	0.840	114	197	0.492	0.75	3.46	1220	—	1220	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_1	3.46	3.46	—	IV	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	240	152	—	—	—	0.812	123	199	0.435	0.75	3.06	1130	—	1130	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_1	3.11	3.13	—	III	∟90×7	12.3	—	—	—	1.78	310	174	—	—	—	0.783	137	150	0.372	0.75	3.44	910	—	910	2100	1м27	6.05
	Раскос	D_1	5.74	5.74	—	III к	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	185	117	—	—	—	0.889	104	192	0.368	0.75	4.0	1430	—	1430	2100	1м27	6.16 *)
	Раскос	$D_1^г$	4.41	4.41	—	III к	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	215	136	—	—	—	0.840	114	196	0.492	0.75	3.46	1270	—	1270	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_1	3.64	3.64	—	IV к	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	240	152	—	—	—	0.812	123	197	0.435	0.75	3.06	1150	—	1150	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_1	3.38	3.38	—	IV к	∟90×7	12.3	—	—	—	1.78	310	174	—	—	—	0.783	137	150	0.372	0.75	3.44	985	—	985	2100	1м27	6.05
	Пояс	U_2	95.3	—	—	I	∟200×16	62.0	—	—	—	3.96	150	38	970	6.47	—	—	38	120	0.926	1.0	57.5	1660	—	1660	2100	12м27	116.0
Средняя секция	Раскос	D_2	14.65	14.65	—	III	∟110×8	17.2	—	—	—	2.18	145	67	81.8	0.56	11.5	0.92	62	194	0.85	0.75	11.0	1330	—	1330	2100	2м27	14.68
	Раскос	$D_2^г$	14.67	14.67	—	III к	∟110×8	17.2	—	—	—	2.18	145	67	81.8	0.56	11.5	0.92	62	194	0.85	0.75	11.0	1330	—	1330	2100	2м27	14.68
	Распутка	S_1	—	9.25	—	II	∟80×5	9.38	7.66	—	—	1.58	250	158	—	—	—	—	158	350	—	1.0	7.68	560	—	560	2100	2м27	11.02
	Распорка	S_2	14.36	—	—	II к	∟110×8	17.2	—	—	—	2.18	250	115	—	—	—	0.8	92	188	0.672	0.75	8.7	1650	—	1650	2100	2м27	14.68
	Диафрагма	K_1	2.4	—	—	II к	∟63×6	9.38	—	—	—	1.58	175	111	—	—	—	—	111	200	0.513	0.75	3.62	660	—	660	2100	2м27	11.02
Верхняя секция	Пояс	U_3	47.0	—	—	II	∟160×10	31.4	—	—	—	3.19	160	50	319	1.99	—	—	50	120	0.89	1.0	28.0	1680	—	1680	2100	8м27	59.5
	Раскос	D_1	2.7	2.7	—	III	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	150	95	—	—	—	0.955	91	200	0.681	0.75	4.8	560	—	560	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_2	6.77	6.77	—	III	∟90×7	12.30	—	—	—	1.78	150	84	—	—	—	0.888	83	200	0.732	0.75	6.16	1000	—	1000	2100	1м27	7.18 *)
	Раскос	D_4	11.6	11.6	—	III	∟90×7	12.3	—	—	—	1.78	150	84	38.9	0.259	7.7	0.904	76	198	0.774	0.75	7.15	1620	—	1620	2100	2м27	12.86
	Раскос	$D_2^г$	6.32	6.32	—	III к	∟90×7	12.3	—	—	—	1.78	150	84	—	—	—	0.888	83	200	0.732	0.75	6.16	930	—	930	2100	1м27	7.18 *)
	Раскос	D_4	11.33	11.33	—	III к	∟90×7	12.3	—	—	—	1.78	150	84	38.9	0.259	7.7	0.904	76	190	0.774	0.75	7.15	1590	—	1590	2100	2м27	12.86
	Распорка	S_3	—	6.7	—	II	∟80×5	9.38	7.66	—	—	1.58	250	158	—	—	—	—	158	350	—	1.0	7.66	880	—	880	2100	2м27	11.02
	Распорка	S_4	22.0	—	—	II к	∟125×8	19.7	—	—	—	2.49	250	105	—	—	—	0.8	84	180	0.726	0.75	10.78	2070	—	2070	2100	3м27	22.0
	Диафрагма	K_2	4.35	—	—	II к	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	175	111	—	—	—	—	111	187	0.513	0.75	3.62	1200	—	1200	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_3	8.98	8.98	—	II	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	150	95	23.5	0.157	12.6	0.86	82	189	0.738	0.75	5.18	1730	—	1730	2100	2м27	11.02
Траверса	Пояс	U_4	6.95	—	—	II	∟80×6	9.38	—	—	8.47	—	330	101	—	—	—	1.14	116	120	0.478	1.0	4.48	1550	—	1550	2100	2м20	8.16
	Раскос	D_{13}	0.36	0.36	—	II	∟50×5	4.8	—	—	—	0.98	255	260	—	—	—	0.77	800	200	0.19	0.75	0.69	520	—	520	2100	1м16	2.56
	Раскос	D_{14}	0.45	0.46	—	II	∟50×5	4.8	—	—	—	0.98	220	224	—	—	—	0.77	173	200	0.251	0.75	0.91	510	—	510	2100	1м16	2.56
	Раскос	D_{15}	0.65	0.65	—	II	∟50×5	4.8	—	—	—	0.98	185	189	—	—	—	0.776	147	200	0.332	0.75	1.20	540	—	540	2100	1м16	2.56
	Раскос	D_{16}	0.92	0.92	—	II	∟50×5	4.8	—	—	—	0.98	130	133	—	—	—	0.81	124	200	0.430	0.75	1.56	590	—	590	2100	1м16	2.56
	Раскос	D_{17}	1.52	1.52	—	II	∟70×5	6.8	—	—	—	0.98	115	118	—	—	—	0.846	105	200	0.580	0.75	2.03	710	—	710	2100	1м16	2.56
	Раскос	D_{18}	2.29	2.28	—	II	∟50×5	4.8	—	—	—	0.98	80	82	—	—	—	0.994	82	200	0.738	0.75	2.66	860	—	860	2100	1м16	2.56
Траверса 2×4.6м	Пояс	U_5	13.67	—	—	II	∟90×7	12.3	—	—	—	1.78	130	84	—	—	—	—	84	120	0.726	0.75	6.7	2040	—	2040	2100	3м27	19.3
	Тяга	$S_1^г$	—	4.6	—	II	∟63×5	6.13	5.26	—	—	1.25	160	128	—	—	—	—	128	250	—	1.0	5.26	870	—	870	2100	2м16	5.22
	Раскос	P_1	0.96	—	—	II	∟50×5	4.8	—	—	—	0.98	175	178	—	—	—	—	178	199	0.236	0.75	0.85	1130	—	1130	2100	1м16	2.56
	Раскос	P_2	2.15	—	—	II	∟50×5	4.8	—	—	—	0.98	150	153	—	—	—	—	153	183	0.311	0.75	1.12	1920	—	1920	2100	1м16	2.56
	Раскос	P_3	—	3.05	—	II	∟63×5	6.13	5.06	—	—	1.25	80	64	—	—	—	—	64	350	—	1.0	5.06	600	—	600	2100	1м60	3.2
	Стойка	C_1	—	0.83	—	II	∟50×5	4.8	3.93	—	—	0.98	105	107	—	—	—	—	107	350	—	1.0	3.93	210	—	210	2100	1м16	2.56
	Стойка	C_2	—	1.0	—	II	∟63×5	6.13	5.06	—	—	1.25	50	40	—	—	—	—	40	350	—	1.0	5.06	200	—	200	2100	1м20	3.20
	Раскос	$D_1^г$	2.86	2.86	4000	II к	∟70×6	8.15	—	7.4	—	1.37	150	110	—	—	—	—	110	191	0.52	0.75	3.18	920	600	1500	2100	1м20	3.0 *)
	Раскос	$D_2^г$	3.58	3.68	3900	II к	∟70×6	8.15	—	7.4	—	1.37	130	95	—	—	—	—	95	192	0.645	0.75	3.92	840	530	1470	2100	1м20	3.84
	Раскос	$D_3^г$	4.50	4.50	3200	II к	∟70×6	8.15	—	7.4	—	1.37	100	73	—	—	—	—	73	194	0.792	0.75	4.83	930	430	1360	2100	1м20	1.56 *)
Подставка L=9.0м	Пояс	U_6	21.4	—	—	III	∟110×8	17.2	—	—	—	2.18	150	69	—	—	—	—	69	120	0.815	0.75	10.6	2020	—	2020	2100	3м27	22.0
	Тяга	$S_2^г$	—	6.9	—	I	∟63×5	6.13	5.26	—	—	1.25	160	128	—	—	—	—	128	250	—	1.0	5.26	1310	—	1310	2100	3м16	7.83
	Раскос	P_4	0.9	—	—	I	∟50×5	4.8	—	—	—	0.98	130	134	—	—	—	—	134	198	0.202	0.75	0.73	1230	—	1230	2100	1м16	2.56
	Раскос	P_5	1.55	—	—	II	∟50×5	4.8	—	—	—	0.98	180	184	—	—	—	—	184	183	0.222	0.75	0.8	1940	—	1940	2100	1м16	2.56
	Раскос	P_6	3.35	—	—	II	∟63×5	6.13	—	—	—	1.25	180	144	—	—	—	—	144	180	0.344	0.75	1.59	2100	—	2100	2100	1м20	3.8 *)
	Раскос	P_7	—	3.1	—	II	∟63×5	6.13	5.06	—	—	1.25	80	64	—	—	—	—	64	330	—	1.0	5.06	610	—	610	2100	1м20	3.20
	Стойка	C_3	—	0.7	—	I	∟50×5	4.8	3.93	—	—	0.98	130	132	—	—	—	—	132	330	—	1.0	3.93	180	—	180	2100	1м16	2.56
	Стойка	C_4	—	1.0	—	I	∟63×5	6.13	5.06	—	—	1.25	90	72	—	—	—	—	72	330	—	1.0	5.06	220	—	220	2100	1м16	2.56
	Стойка	C_5	—	1.0	—	II	∟63×5	6.13	5.06	—	—	1.25	50	40	—	—	—	—	40	350	—	1.0	5.06	200	—	200	2100	1м20	3.20
	Раскос	D_4	1.95	1.95	4500	II к	∟63×5	6.13	—	5.06	—	1.25	150	120	—	—	—	—	120	185	0.45	0.75	2.07	940	890	1830	2100	1м20	3.20
	Раскос	$D_4^г$	2.74	2.74	3900	II к	∟63×5	6.13	—	5.06	—	1.25	130	104	—	—	—	—	104	200	0.568	0.75	2.61	1010	770	1820	2100	1м20	3.20
	Раскос	$D_5^г$	4.3	4.3	3600	II к	∟70×6	8.15	—	7.4	—	1.37	130	95	—	—	—	—	95	200	0.645	0.75	3.94	1090	490	1580	2100	1м20	4.56 *)
	Раскос	$D_3^г$	3.7	3.7	1800	II к	∟63×5	6.13	—	5.06	—	1.25	65	52	—	—	—	—	52	195	0.384	0.75	4.06	910	360	1270	2100	1м20	3.9 *)
Надставка	Пояс	U_7	99.1	—	—	II	∟200×16	62.0	—	—	—	3.96	220	56	—	—	—	—	56	120	0.872	0.9	48.6	2030	—	2030	2100	16м27	119
	Раскос	D_{10}	2.11	2.11	—	IV	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	325	205	—	—	—	0.77	158	200	0.296	0.75	2.09	1010	—	1010	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_{11}	1.97	1.97	—	III	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	360	228	—	—	—	0.77	176	198	0.242	0.75	1.70	1160	—	1160	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_{12}	1.18	1.08	—	IV	∟125×8	19.7	—	—	—	2.49	455	183	—	—	—	0.779	143	150	0.348	0.75	5.15	370	—	370	2100	1м27	6.31
	Раскос	D_{10}	2.49	2.49	—	III к	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	325	205	—	—	—	0.77	158	197	0.296	0.75	2.09	1190	—	1190	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_{11}	2.11	2.11	—	III к	∟80×6	9.38	—	—	—	1.58	360	228	—	—	—	0.77	176	195	0.242	0.75	1.70	1240	—	1240	2100	1м27	5.18
	Раскос	D_{12}	2.0	2.0	—	IV к	∟125×8	19.7	—	—	—	2.49	455	183	—	—	—	0.779	143	150	0.348	0.75	5.15	390	—	390	2100	1м27	6.31

*) Одноболтовое соединение с обрезом 2d.

Схемы расчетных нагрузок на опору (провод АС0-400, трос С-70)

№ схемы	Характеристика схем	Схема загружения
I	Провода и трос не оборваны и свободны от гололеда. Ветер направлен вдоль осей траверс $t°=-5°C$; $C=0$; $q_n^н=60$ кг/м²; $q_г^н=81$ кг/м². I район гололеда, $\alpha=60°$ разность тяжений.	
II	Провода и трос не оборваны и покрыты гололедом. Ветер направлен вдоль осей траверс. $t°=-5°C$; $C=10$мм $q_n^н=15$ кг/м²; $q_г^н=20,3$ кг/м². II р-н гололеда $\alpha=60°$ без разности тяжений Схема явл. расчетной для поясов ствола опоры и тросостойки.	
IIк	Опора концевая. Провода и трос не оборваны и покрыты гололедом. Ветер направлен вдоль осей траверс $t°=-5°C$; $C=20$мм; $q_n^н=15$ кг/м²; $q_г^н=61$ кг/м². II район гололеда $\alpha=0°$ Схема явл. расчетной для раскосов траверс.	
III	Оборван один провод, дающий наибольший изгибающий или крутящий момент на опору. Трос не оборван, $t°=-5°C$; $C=20$мм; $q=0$; IV р-н гололеда $\alpha=60°$ Схема явл. расчетной для раскосов ствола опоры, поясов траверс.	
IIIк	Опора концевая. Оборван провод, дающий наибольший крутящий момент на опору. Трос не оборван $t°=-5°C$; $C=20$мм; $q=0$; IV р-н гололеда $\alpha=0°$ Схема явл. расчетной для раскосов ствола опоры.	

Примечания.

1. Расчет выполнен по методу предельных состояний в соответствии с указаниями СНИП II-И. 9-62.
2. Суммарное давление ветра на конструкцию опоры $P_{расч.}=8220$ кг по схеме I.
3. Определение усилий в элементах тросостойки, траверс и элементов диафрагм приведено в расчете опоры У220-1.


Чертеж применить в .....

19 г.


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ	Рабочие чертежи Лист 17
Ленинград 1969 г.	Нач. ОТП Соколов; Гл. инж. проекта Пономарев; Ар. группы Жеглова; Проверил Чеглова; Ст. инж. Шейтин	Анкерно-угловая опора 220кВ Шифр У220-2 Расчетный лист.	М 1:150 N 3080 тм-т 7-5 Литера

3080тм/т-л.13


У220-3

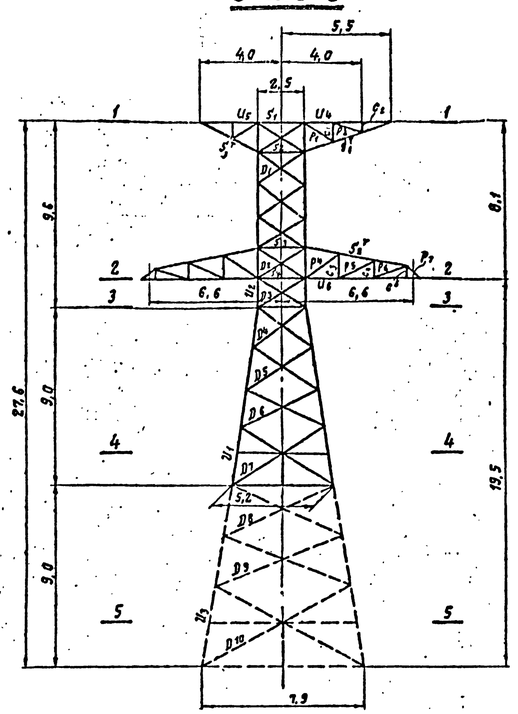


Сечение 1-1




Сечение 4-4



Сечение 2-2



Сечение 5-5



Сечение 3-3










Таблица подбора сортамента

Часть опоры	Наименование элементов опоры	Обозначение элементов	Расчетное усилие N (т) сжат.	Расчетное усилие N (т) растяж.	Изгибающий момент (кг·см)	Схема	Сечение	Площадь сечения F (см²)	Площадь сечения нетто (см²)	Момент сопротивления (см³)	Радиусы инерции (см) rx	Радиусы инерции (см) ry	Длина элемента по геометрической оси (см)	Гибкость λ	i = lэф/λ	к = iп/ip	Мп / Мр	Гибкость (Ср·Мрд)/(Сп·Мпд)	Гибкость [λ]	Коэффициент снижения допускаемых напряжений при сжатии φ	Коэффициент условий работы m	Fφm	Напряжение (кг/см²) от N	Напряжение (кг/см²) от M	Напряжение (кг/см²) Σσ	Напряжение (кг/см²) R	Количество и диаметр болтов	Несущая способность болтов (т)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Нижняя секция	Пояс	U_1	44,6	—	—	II	∟ 160×10	31,4	—	—	3,19		170	53	—	—	—	—	53	120	0,881	0,9	24,9	1790	—	1790	2100	8м27	59,5
	Раскос	D_6	7,61	7,61	—	III	∟ 110×8	17,2	—	—	2,18		185	85	—	—	—	0,985	84	200	0,726	0,75	9,37	815	—	815	2100	1м27	8,27*)
	Раскос	D_5	5,92	5,92	—	III	∟ 90×7	12,3	—	—	1,78		215	121	—	—	—	0,877	106	196	0,552	0,75	6,08	1170	—	1170	2100	1м27	6,16*)
	Раскос	D_6	4,78	4,78	—	III	∟ 80×6	9,38	—	—	1,58		240	152	—	—	—	0,812	123	190	0,435	0,75	3,06	1570	—	1570	2100	1м27	5,18
	Раскос	D_7	4,30	4,30	—	III	∟ 90×7	12,3	—	—	1,78		310	174	—	—	—	0,783	137	150	0,372	0,75	3,44	1250	—	1250	2100	1м27	6,05
	Раскос	D'_4	7,14	7,14	—	IIIк	∟ 110×8	17,2	—	—	2,18		185	85	—	—	—	0,985	84	200	0,726	0,75	9,37	760	—	760	2100	1м27	8,27*)
	Раскос	D'_5	5,54	5,54	—	IIIк	∟ 90×7	12,3	—	—	1,78		215	121	—	—	—	0,877	106	198	0,552	0,75	5,08	1090	—	1090	2100	1м27	7,18*)
	Раскос	D'_6	4,50	4,50	—	IIIк	∟ 80×6	9,38	—	—	1,58		240	152	—	—	—	0,812	123	191	0,435	0,75	3,06	1470	—	1470	2100	1м27	6,16*)
	Раскос	D'_7	4,08	4,08	—	IIIк	∟ 90×7	12,3	—	—	1,79		310	174	—	—	—	0,783	137	150	0,372	0,75	3,44	1190	—	1190	2100	1м27	6,05
Верхняя секция	Пояс	U_8	25,06		—	II	∟ 110×8	17,2	—	—	2,18		150	69	81,8	0,55	—	—	69	120	0,815	1,0	14,0	1800	—	1800	2100	6м27	44,84
	Раскос	D_1	2,93	2,93	—	IV	∟ 80×5	4,8	—	—	0,98		150	153	—	—	—	0,81	124	184	0,43	0,75	1,55	1920	—	1920	2100	1м16	3,01*)
	Раскос	D_2	4,80	2,93	—	IV	∟ 63×5	6,13	—	—	1,23		150	120	9,52	0,064	8,6	0,78	94	189	0,654	0,75	3,01	1590	—	1590	2100	2м16	5,22
	Раскос	D_3	10,62	10,62	—	III	∟ 80×6	9,38	—	—	1,58		145	92	23,5	0,162	3,4	0,304	83	181	0,732	0,75	5,15	2060	—	2060	2100	2м27	11,02
	Раскос	D'_1	2,6	2,6	—	IV	∟ 50×5	4,8	—	—	0,98		150	153	—	—	—	0,81	124	188	0,43	0,75	1,55	1680	—	1680	2100	1м16	3,01*)
	Раскос	D'_3	10,4	10,4	—	IIIк	∟ 80×6	9,38	—	—	1,58		145	92	23,5	0,162	3,4	0,304	83	182	0,732	0,75	5,15	2020	—	2020	2100	2м27	11,02
	Распорка	S_1	2,7	6,3	—	IIк	∟ 63×5	6,13	—	—	1,23		250	200	—	—	—	0,8	160	182	0,29	0,75	1,35	2000	—	2000	2100	2м20	6,8
	Распорка	S_2	1,8	—	—	IV	∟ 63×5	6,13	—	—	1,25		250	200	—	—	—	0,8	160	194	0,29	0,75	1,35	1330	—	1330	2100	2м16	5,22
	Распорка	S_3	—	6,7	—	II	∟ 63×5	6,13	5,1	—	1,25		250	200	—	—	—	—	200	350	—	1,0	5,1	1320	—	1320	2100	2м20	6,8
	Распорка	S_4	22,0	—	—	IIк	∟ 125×8	18,7	—	—	2,49		125	50	—	—	—	—	50	187	0,89	0,75	13,2	1670	—	1670	2100	3м27	22,0
	Распорка	S'_3	13,8	—	—	IIIк	∟ 110×8	17,2	—	—	2,18		250	114	—	—	—	0,8	91	190	0,681	0,75	8,8	1570	—	1570	2100	2м27	14,68
	Диафрагма	K_1	0,72	—	—	IV	∟ 50×5	4,8	—	—	0,98		175	178	—	—	—	—	178	200	0,236	0,75	0,85	850	—	850	2100	1м16	2,56
	Диафрагма	K_2	8,1	—	—	IIIк	∟ 90×7	12,3	—	—	1,78		175	98	—	—	—	—	98	192	0,618	0,75	5,7	1420	—	1420	2100	2м27	12,06
	Диафрагма	K_3	—	6,94	—	IIIк	∟ 80×6	9,38	7,66	—	1,58		250	158	—	—	—	—	158	350	—	1,0	7,66	910	—	910	2100	2м27	11,02
Нижняя секция траверса $e_2=5,5$м	Пояс	U_6	21,4	—	—	III	∟ 110×8	17,2	—	—	2,18		150	69	—	—	—	—	69	120	0,815	0,75	10,6	2020	—	2020	2100	3м27	22,0
	Тяга	S'_4	—	6,9	—	II	∟ 63×5	6,13	5,26	—	1,25		160	128	—	—	—	—	128	250	—	1,0	5,26	1310	—	1310	2100	3м16	7,83
	Раскос	P_4	0,9	—	—	II	∟ 50×5	4,8	—	—	0,98		190	194	—	—	—	—	194	198	0,202	0,75	0,73	1230	—	1230	2100	1м16	2,56
	Раскос	P_5	1,55	—	—	II	∟ 50×5	4,8	—	—	0,98		180	184	—	—	—	—	184	183	0,222	0,75	0,8	1940	—	1940	2100	1м16	2,56
	Раскос	P_6	3,35	—	—	II	∟ 63×5	6,13	—	—	1,25		180	144	—	—	—	—	144	180	0,344	0,75	1,59	2100	—	2100	2100	1м20	3,8*)
	Раскос	P_1	—	3,1	—	IV	∟ 63×5	6,13	5,06	—	1,25		80	64	—	—	—	—	64	350	—	1,0	5,06	610	—	610	2100	1м20	3,20
	Стойка	C_3	—	0,7	—	II	∟ 50×5	4,8	3,93	—	0,98		130	132	—	—	—	—	132	350	—	1,0	3,93	180	—	180	2100	1м16	2,56
	Стойка	C_4	—	1,0	—	II	∟ 63×5	6,13	5,06	—	1,25		90	72	—	—	—	—	72	350	—	1,0	5,06	220	—	220	2100	1м16	2,56
	Стойка	C_5	—	1,0	—	II	∟ 63×5	6,13	5,06	—	1,25		50	40	—	—	—	—	40	350	—	1,0	5,06	200	—	200	2100	1м20	3,20
	Раскос	D'_4	1,95	1,95	4500	IIк	∟ 63×5	6,13	—	5,06	1,25		150	120	—	—	—	—	120	185	0,45	0,75	2,07	940	890	1830	2100	1м20	3,20
	Раскос	D'_5	2,74	2,74	3900	IIк	∟ 63×5	6,13	—	5,06	1,25		130	104	—	—	—	—	104	200	0,568	0,75	2,61	1050	770	1820	2100	1м20	3,20
	Раскос	D'_6	4,3	4,3	3600	IIк	∟ 70×6	8,15	—	7,4	1,37		130	95	—	—	—	—	95	200	0,645	0,75	3,94	1090	490	1580	2100	1м20	4,56*)
	Раскос	D'_7	3,7	3,7	1800	IIк	∟ 63×5	6,13	—	5,06	1,25		65	52	—	—	—	—	52	195	0,884	0,75	4,06	910	360	1270	2100	1м20	3,8*)
Траверса $e_2=5,5$м	Пояс	U_4	2,8	5,34	—	IV	∟ 80×6	9,38	—	—	1,58		135	85	—	—	—	—	85	120	0,72	0,75	5,05	550	—	550	2100	3м16	7,83
	Подкос	S'_1	1,87	—	—	IV	∟ 80×6	9,38	—	—	—	2,47	290	119	—	—	—	—	118	120	0,464	0,75	3,27	570	—	570	2100	2м16	5,22
	Раскос	D'_1	1,92	1,92	4550	IV	∟ 63×5	6,13	—	5,06	1,25		140	112	—	—	—	—	112	200	0,506	0,75	2,33	825	900	1725	2100	1м16	2,56
	Раскос	P_2	—	0,59	—	IV	∟ 50×5	4,8	3,93	—	0,98		160	163	—	—	—	—	163	350	—	1,0	3,93	150	—	150	2100	1м16	2,56
	Раскос	P_3	—	1,25	—	IV	∟ 50×5	4,8	3,93	—	0,98		140	143	—	—	—	—	143	350	—	1,0	3,93	320	—	320	2100	1м16	2,56
	Стойка	C_1	0,54	—	—	IV	∟ 50×5	4,8	—	—	0,98		110	112	—	—	—	—	112	200	0,506	0,75	1,82	300	—	300	2100	1м16	2,56
	Стойка	C_2	1,03	—	—	II	∟ 50×5	4,8	—	—	0,98		60	61	—	—	—	—	61	200	0,855	0,75	3,08	335	—	335	2100	1м16	2,56
Подставка Траверса $e_2=5,5$м	Пояс	U_5	2,3	5,84	—	IV	∟ 80×6	9,38	—	—	1,58		135	85	—	—	—	—	85	120	0,72	0,75	5,05	460	—	460	2100	3м16	7,83
	Подкос	S'_1	2,05	—	—	IV	∟ 80×6	9,38	—	—	—	2,47	295	119	—	—	—	—	119	120	0,457	0,75	3,21	640	—	640	2100	1м16	5,22
	Раскос	D'_2	1,92	1,92	4550	IV	∟ 63×5	6,13	—	5,06	—	1,25	140	112	—	—	—	—	112	200	0,506	0,75	2,33	825	900	1725	2100	1м16	2,56
Подставка	Пояс	U_7	49,4	—	—	II	∟ 160×10	31,4	—	—	3,19		210	66	—	—	—	—	66	120	0,83	0,9	23,6	2090	—	2090	2100	8м27	59,5
	Раскос	D_8	3,4	3,4	—	III	∟ 80×6	9,38	—	—	1,58		325	205	—	—	—	0,77	158	188	0,296	0,75	2,09	1630	—	1630	2100	1м27	5,18
	Раскос	D_9	3,01	3,01	—	III	∟ 80×6	9,38	—	—	1,58		360	228	—	—	—	0,77	176	186	0,242	0,75	1,70	1770	—	1770	2100	1м27	5,18
	Раскос	D_{10}	2,76	2,76	—	III	∟ 125×8	19,7	—	—	2,49		455	183	—	—	—	0,779	143	150	0,348	0,75	5,15	535	—	535	2100	1м27	6,91
	Раскос	D'_8	3,20	3,20	—	IIIк	∟ 80×6	9,38	—	—	1,58		325	205	—	—	—	0,77	158	190	0,296	0,75	2,09	1530	—	1530	2100	1м27	5,18
	Раскос	D'_9	2,83	2,83	—	IIIк	∟ 80×6	9,38	—	—	1,58		360	228	—	—	—	0,77	176	188	0,242	0,75	1,70	1670	—	1670	2100	1м27	5,18
	Раскос	D'_{10}	2,58	2,58	—	IIIк	∟ 125×8	19,7	—	—	2,49		455	183	—	—	—	0,779	143	150	0,348	0,75	5,15	500	—	500	2100	1м27	6,91

*) Одноболтовое соединение с обрезом 2d

Схемы расчетных нагрузок на опору (Провод АСО-400, трос С-70)

№ схемы	Характеристика схем	Схема загружения	№ схемы	Характеристика схем	Схема загружения
I	Провода и трос не оборваны и свободны от гололеда. Ветер направлен вдоль осей траверс $t°=-5°C$; $C=0$; $q_n^н=50\,кг/м^2$; $q_n^г=75\,кг/м^2$ Ур-н гололеда $d=60°$ без разности тяжений.		III	Оборван один провод, дающий наибольший изгибающий или крутящий момент на опору. Трос не оборван $t°=-5°C$; $C=20$мм; $q=0$; IV р-н гололеда $d=60°$ Схема явл. расчетной для раскосов ствола опоры, поясов траверс.	
II	Провода и трос не оборваны и покрыты гололедом. Ветер направлен вдоль осей траверс $t°=-5°C$; $C=20$мм $q_n^н=14,0\,кг/м^2$ $q_n^г=18,75\,кг/м^2$ IV р-н гололеда $d=60°$ без разности тяжений. Схема явл. расчетной для поясов ствола опоры, решётки боковых граней траверс.		IIIк	Опора концевая. Оборван провод, дающий наибольший крутящий момент на опору. Трос не оборван $t°=-5°C$; $C=20$мм; $q=0$; IV р-н гололеда; $d=0°$ Схема явл. расчетной для раскосов ствола опоры, диафрагм.	
IIк	Опора концевая. Провода и трос не оборваны и покрыты гололедом. Ветер направлен вдоль осей траверс. $t°=-5°C$; $C=20$мм $q_n^н=14,0\,кг/м^2$; $q_n^г=18,75\,кг/м^2$ IV р-н гололеда $d=0°$; Схема явл. расчетной для раскосов траверс.		IV	Оборван трос. Провода не оборваны. $t°=-5°C$; $C=20$мм; $q=0$; IV р-н гололеда $d=60°$ Схема явл. расчетной для раскосов ствола опоры тросовых траверс.	

Примечания

1. Расчет выполнен по методу предельных состояний в соответствии с указаниями СН и П II-И.9-62.
2. Суммарное давление ветра на конструкцию опоры $P_{расч.}=5065$кг по схеме I.

Чертеж применить в ..... .

19 г.

N

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кв.	Рабочие чертежи	
	Начальник ОТП Синелобов	Анкерно-угловая опора 220 кв. У 220-3	Лист	N
Ленинград 1970г.	Гл. инж. проекта Новгородцев	Расчетный лист		
	Рук. группы Желтова			
	Проверил Цейтлин		м 1:150	N 3080тм-т7-6
	Исполнит. Желтова		Разм. 8 ф.	литера

3080тм/т.7 л.14

18

У609

х только для опоры У220-1х

У606-для опоры У220-1
У540-для опоры У220-3

У609 для опоры У220-1
У539 для опоры У220-3

У606-для опоры У220-1
У540-для опоры У220-3

У606-для опоры У220-1
У540-для опоры У220-3

У608-для опоры У220-1
У538-для опоры У-220-3
У609 для опоры У220-1
У539 для опоры У220-3

Отв. ф 21+0,5 для стап-болтов

Линия гиба

У608

х только для опоры У220-1х

Разрез 1-1

Ось симметрии опоры

Узел 1

Деталь 4

Деталь 5

Б-Б

Деталь 6

Работать совместно с черт. № 3080тм-Т7-7а (лист 2)

У604

У466

У603

У479

в			
б			
а	Испр. марки У463, У538, У539	9/IX-73г	
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись

Чертеж применить в

19.... г

ЭСП

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ

Рабочие чертежи
лист № 1

Нач. ОТП Штин
Гл. инж. проекта Новгородцев
Рук. арт Желнова
Проверил Желнова
Исполнил Орлова

Анкерно-угловые опоры У220-1, У220-3
Нижняя секция.
Марки У477, У479, У462÷У466, У477, У478, У601÷У604, У606÷У609, У535÷У540

г. Ленинград
1973г


М 1:20; 1:10

№ 3080тм-Т7-7

Литер. а

3080тм/Т 1.35


Разрез 2-2

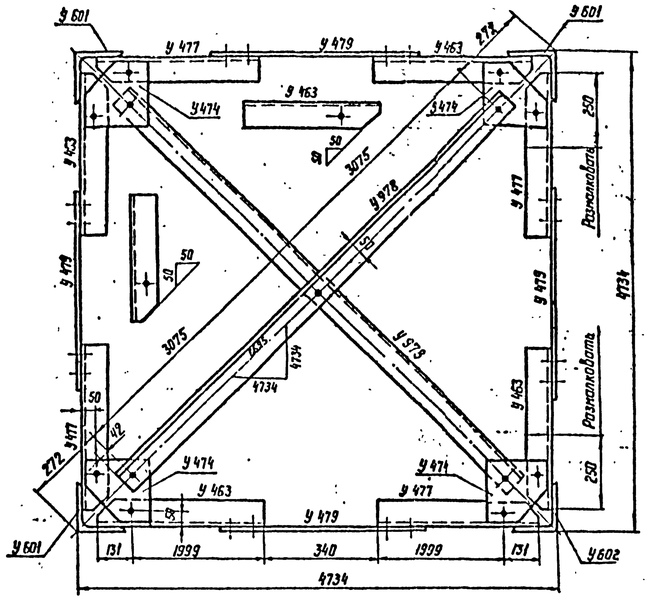


Размалковка У 463 и У 463 А




У 474



У 540 /только для опоры У 220-3/

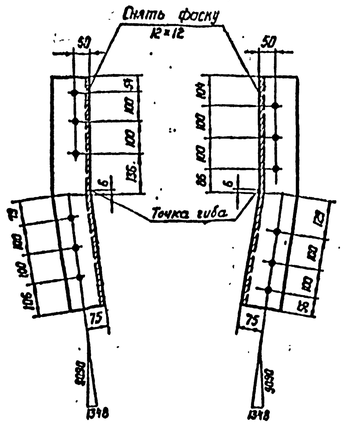

У 606 /только для опоры У 220-1/

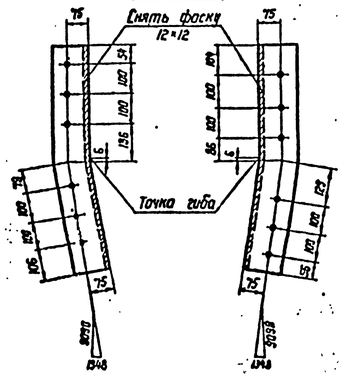

Требуется на опору У 220-3

Марка	Кол.	Вес в кг одной марки	Вес в кг всех
У 601	3	225	675
У 602	1	225	225
У 603	8	37	296
У 604	8	44	352
У 479	4	10	40
У 607	4	74	296
У 462	4	44	176
У 463	4	21	84
У 464	2	60	120
У 465	8	52	416
У 466	8	32	256
У 470	4	8	32
У 477	4	21	84
У 538	4	18	72
У 539	4	18	72
У 540	4	12	48
У 474	4	4	16
Всего на листе:			3260


Требуется на опору У 220-1

Марка	Кол.	Вес в кг одной марки	Вес в кг всех
У 601	3	225	675
У 602	1	225	225
У 603	8	37	296
У 604	8	44	352
У 479	4	10	40
У 606	4	12	48
У 607	4	74	296
У 608	4	18	72
У 609	4	19	76
У 462	4	44	176
У 463	4	21	84
У 464	2	60	120
У 465	8	52	416
У 466	8	32	256
У 470	4	8	32
У 477	4	21	84
У 474	4	4	16
Всего на листе:			3264


Спецификация

Марка	Кол. дет.	Сечение	Длина мм	Колич. Т	Колич. Н	Вес в кг 1 дет.	Вес в кг всех	Вес в кг марки	Примечание
У 601		∟ 160×10	9100	1		224,5	225	225	
У 602		∟ 160×10	9100	1		224,5	225	225	
У 603		∟ 90×7	3880	1		37,4	37	37	рез полки
У 604		∟ 110×8	3230	1		43,6	44	44	рез полки
У 479		— 220×8	700	1		10,0	10	10	
У 606		∟ 125×8	775	1		12,1	12	12	
У 607	3	— 450×25	450	1		39,8	40	74	
	4	— 530×10	680	1		17,9	18		
	5	— 490×10	530	1		13,4	13		
	6	— 230×10	380	1		3,2	3		
У 608		— 450×10	725	1		18,0	18	18	гнуть
У 609		— 460×10	720	1		18,5	19	19	гнуть
У 462		∟ 90×7	4660	1		44,2	44	44	
У 463		∟ 90×7	2130	1		20,6	21	21	размалковать рез полки
У 477		∟ 90×7	2130	1		20,6	21	21	размалковать рез полки
У 978		∟ 90×7	6235	1		60,0	60	60	
У 465		∟ 90×7	5320	1		52,0	52	52	
У 466		∟ 80×6	4390	1		32,2	32	32	рез полки
У 470		∟ 63×5	1635	1		8,0	8	8	
У 474		— 225×10	225	1		4,0	4	4	
У 538		— 445×10	720	1		18,0	18	18	
У 539		— 450×10	740	1		18,0	18	18	
У 540		∟ 125×8	775	1		12,1	12	12	


Геометрическая схема /Развертка/

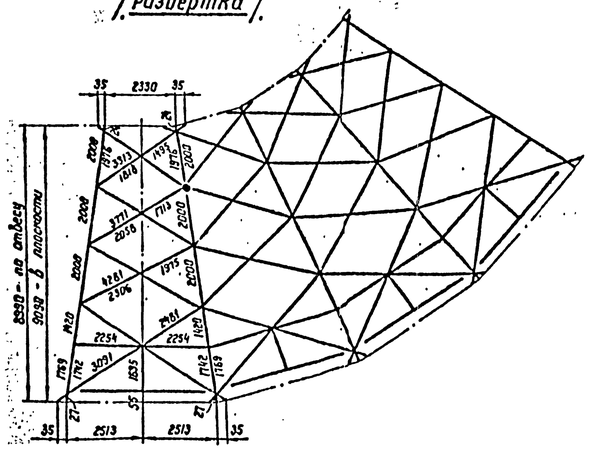

У 538 /только для опоры У 220-3/

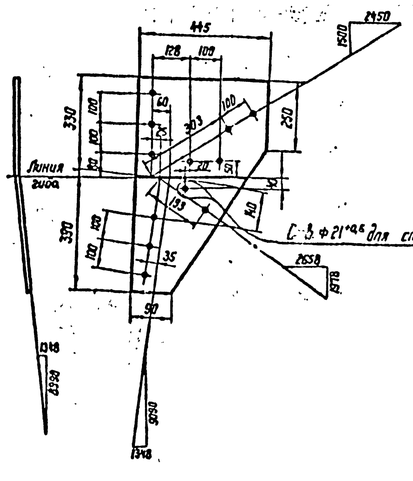

У 539 /только для опоры У 220-3/

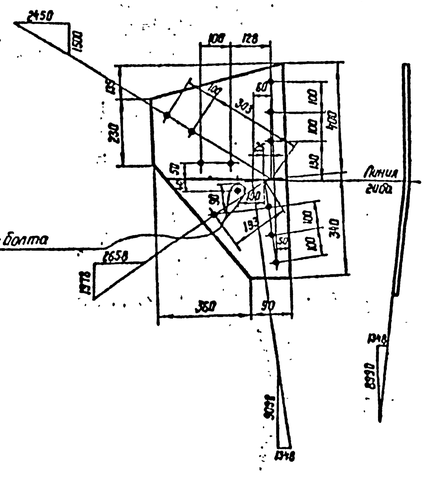

Примечания:

1. Все отверстия ф 28 +0,5 } кроме оговоренных
2. Все обрезы уголков 43 мм }
3. Все швы h_w = 10 мм
4. При монтаже опоры без подставки устанавливать стел-болты, начиная с высоты 3 м.

Работать совместно с черт. № 3080 тм-т 7-7 (лист 1)


б			
б			
а	Исправ. марка У 463, У 538, У 539	м.12.73	
Литера	Причина изменения	дата	подпись

Чертеж применить в ...


19 г. N

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ	Рабочие чертежи	
				лист	N 2
	Нач. отд.	Штин	Анкерно-угловые опоры У 220-1, У 220-3. Нижняя секция. Марки У 477, У 479, У 462÷У 465, У 470У978 У 474, У 601÷У 609, У 606÷У 609, У 538÷У 540		
	Гл. инж. проекта	Изюродцев			
	Рук. груп.	Леглова			
г. Ленинград 1973 г.	Проверил	Леглова	М 1:20; 1:10	N 3080 тм-т 7-7	
	Исполнил	Орлова	Разм. бф.	литера	а


У473

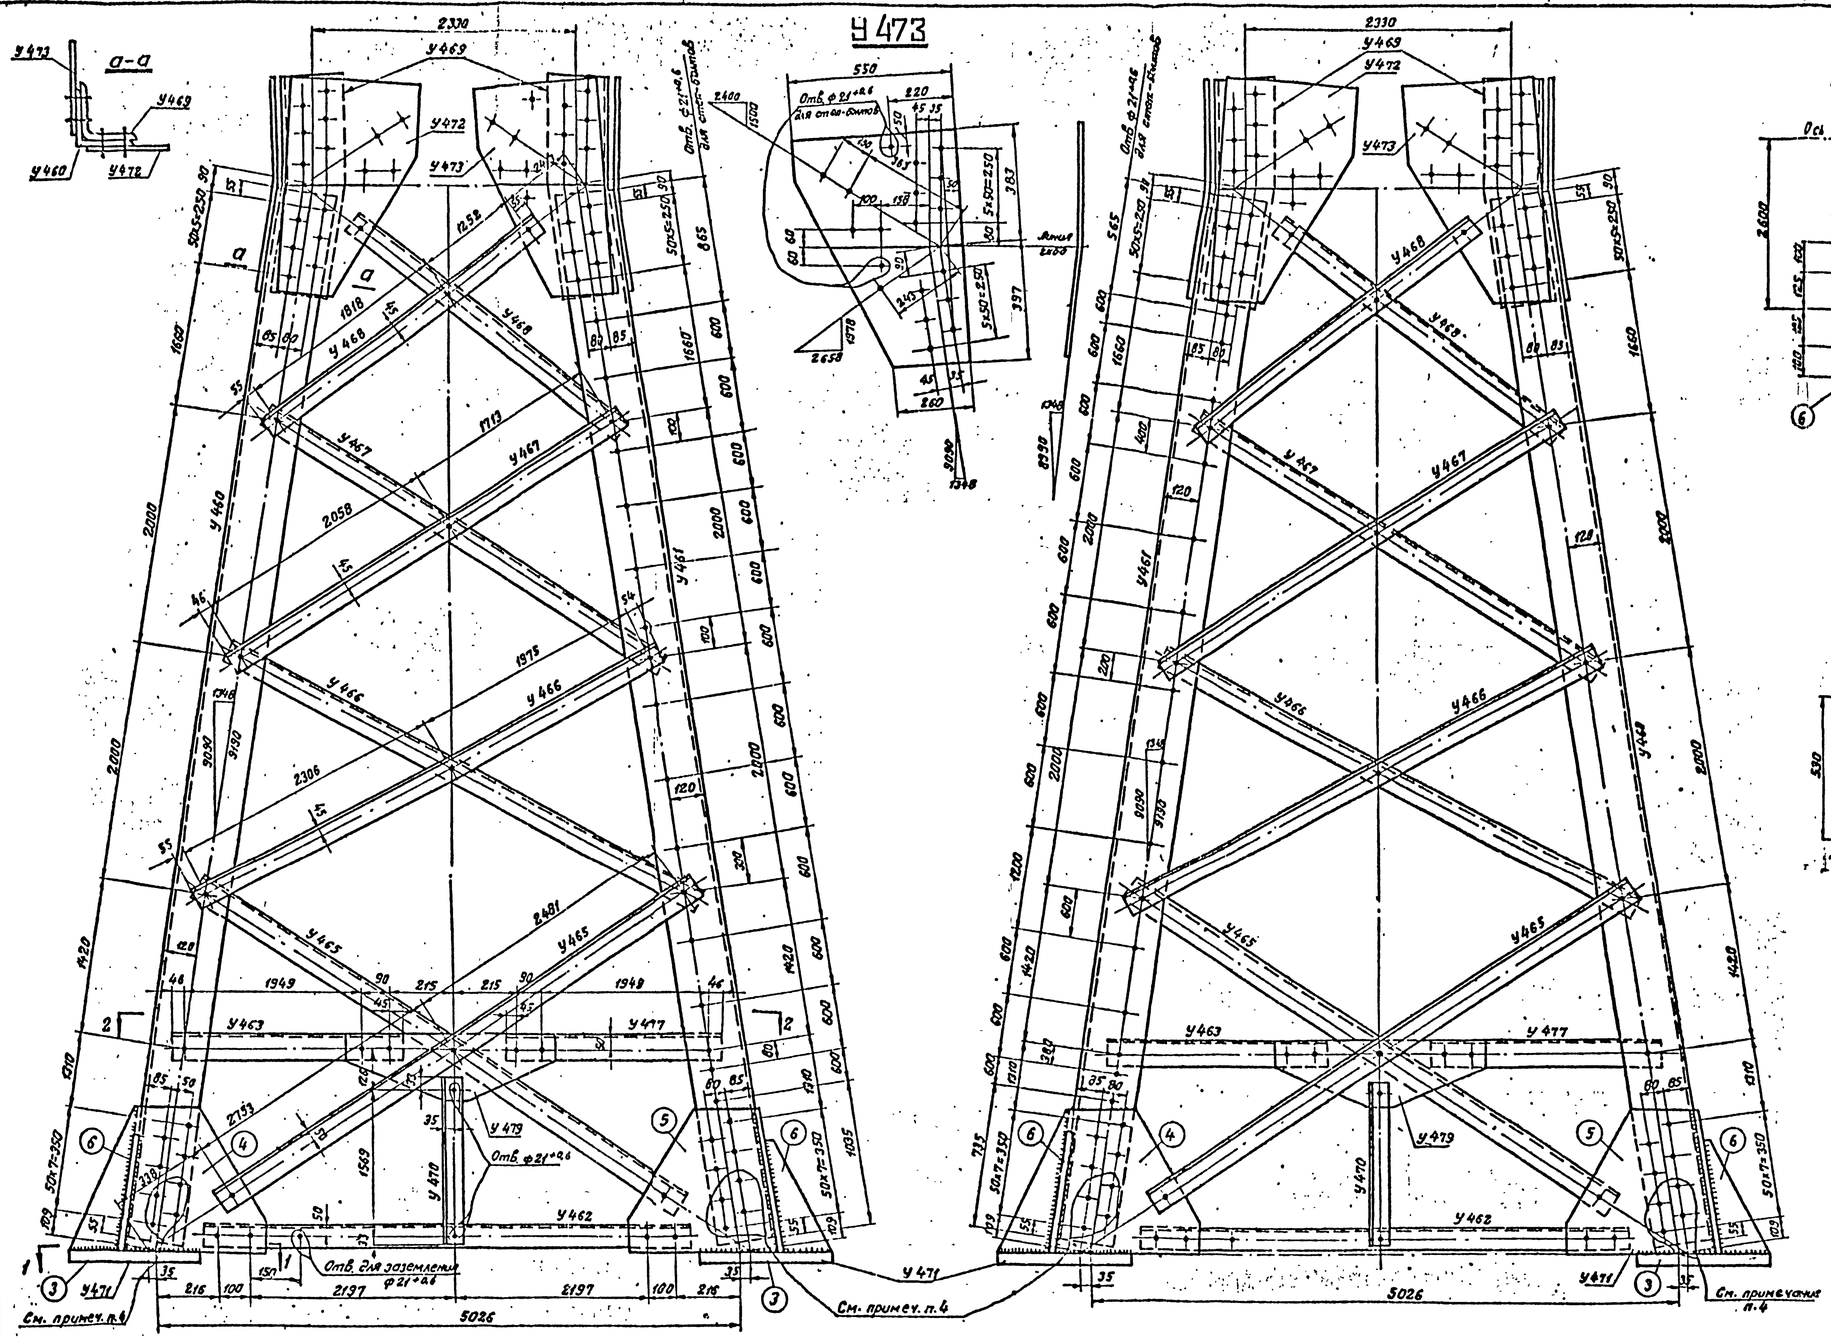


Разрез 1-1

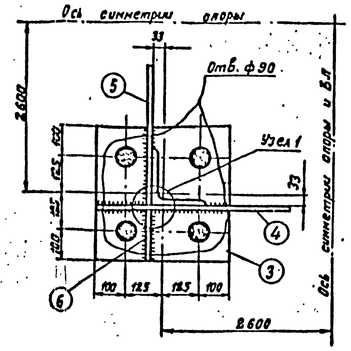


Узел 1




Деталь 4

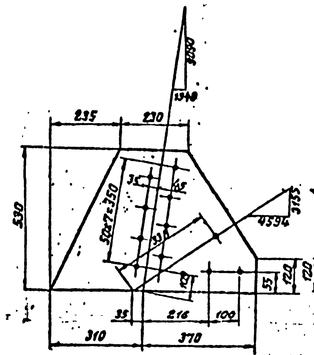

Деталь 5

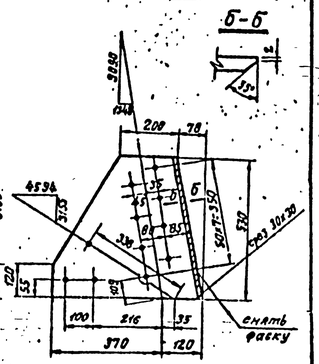


У472

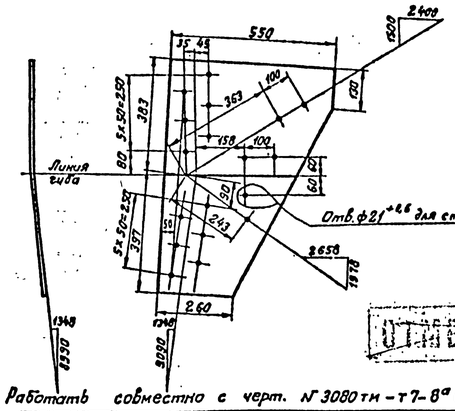


ОТМЕНЕН

Работать совместно с черт. N 3080тм-т7-8а (лист 2)


У479

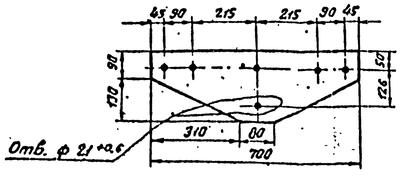

У466, У467, У468

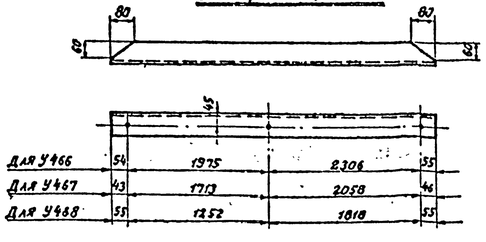

Деталь 6




в				
б				
а	Исп. Марка У463, У472, У473		3/IX-73	
Литера	Причина изменения		Дата	Подпись
	Чертеж применить б			
19 г				N

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ.	Рабочие чертежи Лист N1
	Нач. отд.		Штин	Анкерно-угловая опора У220-2 Нижняя секция Марки У460÷У474, У477, У479
	Гл. инж. проекта		Новгородцев	
	Рук. груп.		Желова	
г. Ленинград 1973 г.	Проверил		Желова	М 1:20; 1:10 N 3080 тм-т7-8
	Исполнил		Орлова	Разм. 8ф Литера а


3080тм/7 л.21

21

Разрез 2-2

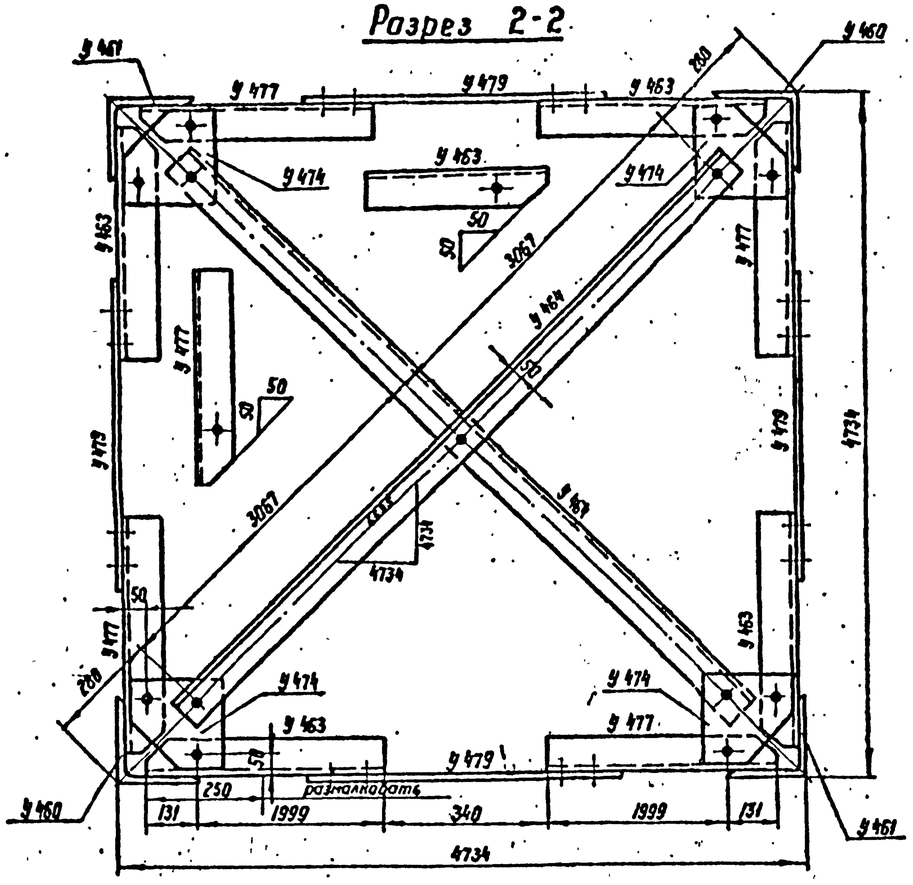

У 474



Разметка У463 и У477



Требуется на опору

Марки	Кол.	Вес в кг одной марки	Вес в кг всех
У 460	2	443	886
У 461	2	443	886
У 462	4	44	176
У 463	4	21	84
У 477	4	21	84
У 464	2	60	120
У 465	8	52	416
У 466	8	32	256
У 467	8	28	224
У 468	8	23	184
У 469	4	38	152
У 470	4	8	32
У 471	4	121	484
У 472	4	26	104
У 473	4	26	104
У 474	4	4	16
У 479	4	10	40
Всего на листе:			4248

Спецификация

Марка	№№ дет	Сечение	Длина мм	Колич. т	Колич. н	Вес в кг 1 дет.	Вес в кг всех	Вес в кг Марки	Примечание
У 460		∟ 200×16	9100	1		443,0	443	443	
У 461		∟ 200×16	9100	1		443,0	443	443	
У 462		∟ 90×7	4680	1		44,2	44	44	
У 463		∟ 90×7	2130	1		20,6	21	21	разналковать рез полки
У 477		∟ 90×7	2130	1		20,6	21	21	
У 464		∟ 90×7	6220	1		60,0	60	60	
У 465		∟ 90×7	5320	1		52,0	52	52	
У 466		∟ 80×6	4390	1		32,2	32	32	рез полки
У 467		∟ 80×6	3860	1		28,4	28	28	рез полки
У 468		∟ 80×6	3180	1		23,4	23	23	рез полки
У 469		∟ 200×16	780	1		38,0	38	38	снять фаску гнуть
У 470		∟ 63×5	1635	1		8,0	8	8	
У 471	3	— 450×40	450	1		63,7	64	121	
	4	— 530×16	680	1		30,0	30		
	5	— 490×16	530	1		24,0	24		снять фаску
	6	— 230×10	380	1		3,3	3		
У 472		— 550×10	780	1		26,3	26	26	гнуть
У 473		— 550×10	780	1		26,3	26	26	гнуть
У 474		— 225×10	225	1		4,0	4	4	
У 479		— 220×8	700	1		10,0	10	10	


Примечания:

1. Все отверстия Ф 28 +0,6 } кроме оговоренных
2. Все обрезы уголков 43 мм }
3. Все швы $h_ш$ = 10 мм
4. При сборке указанные болты ставить головками наружу.
5. При монтаже опоры без подставки устанавливать степ-болты, начиная с высоты 3,0 м.


Работать совместно с черт. № 3080 тм-т 7-8^а (лист 1)

Геометрическая схема

(развертка)

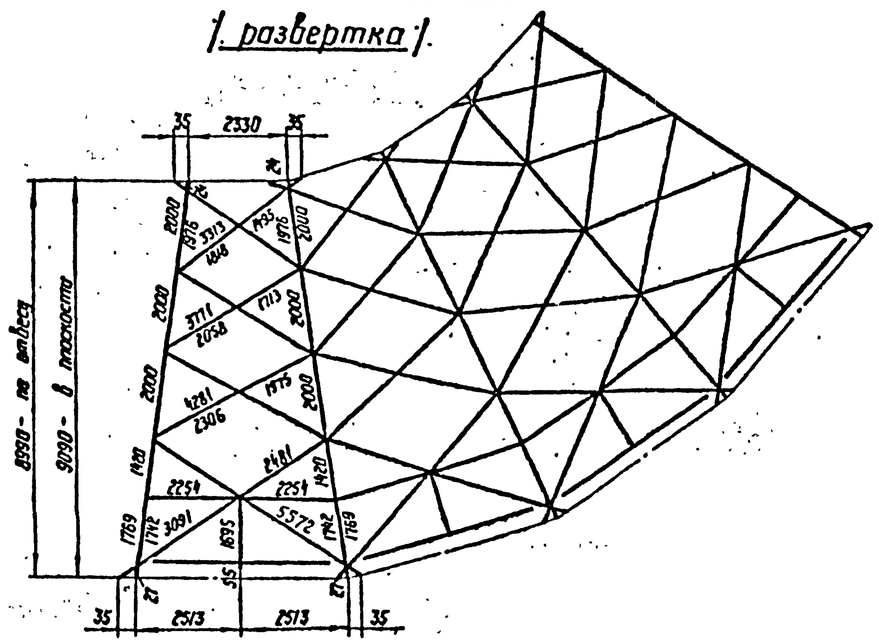

У 469

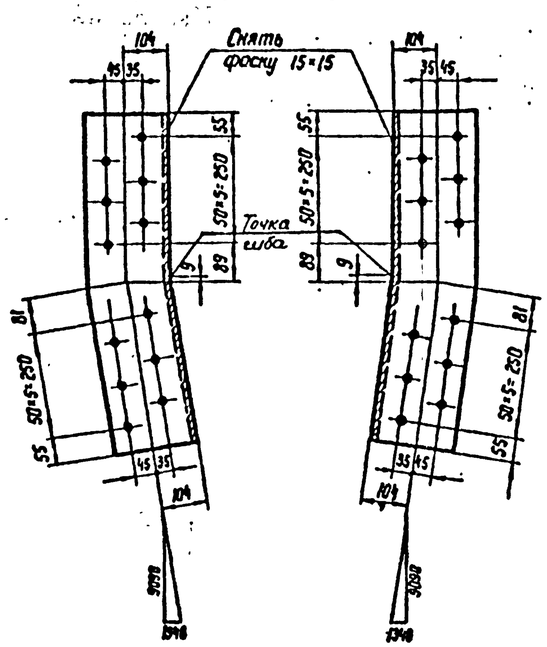

в			
б			
а	Исправлена марка У463	3/XII-73	
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись

Чертеж применить в ....

ОТМЕНЕН


19 г.


№ 28

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ	Рабочие чертежи лист № 2
г. Ленинград 1973 г.	Нач. отд. Штин; Гл. инж. проекта Новгородцев; Рук. гр. Жеглова; Проверил Жеглова; Исполнил Орлова	Анкерно-угловая опора У 220-2 Нижняя секция Марки У 460 ÷ У 474, У 477, У 479	М 1:20; 1:10 № 3080 тм-т 7-8 Разм. 8ф Литера а


3080тм/7 л.28

22

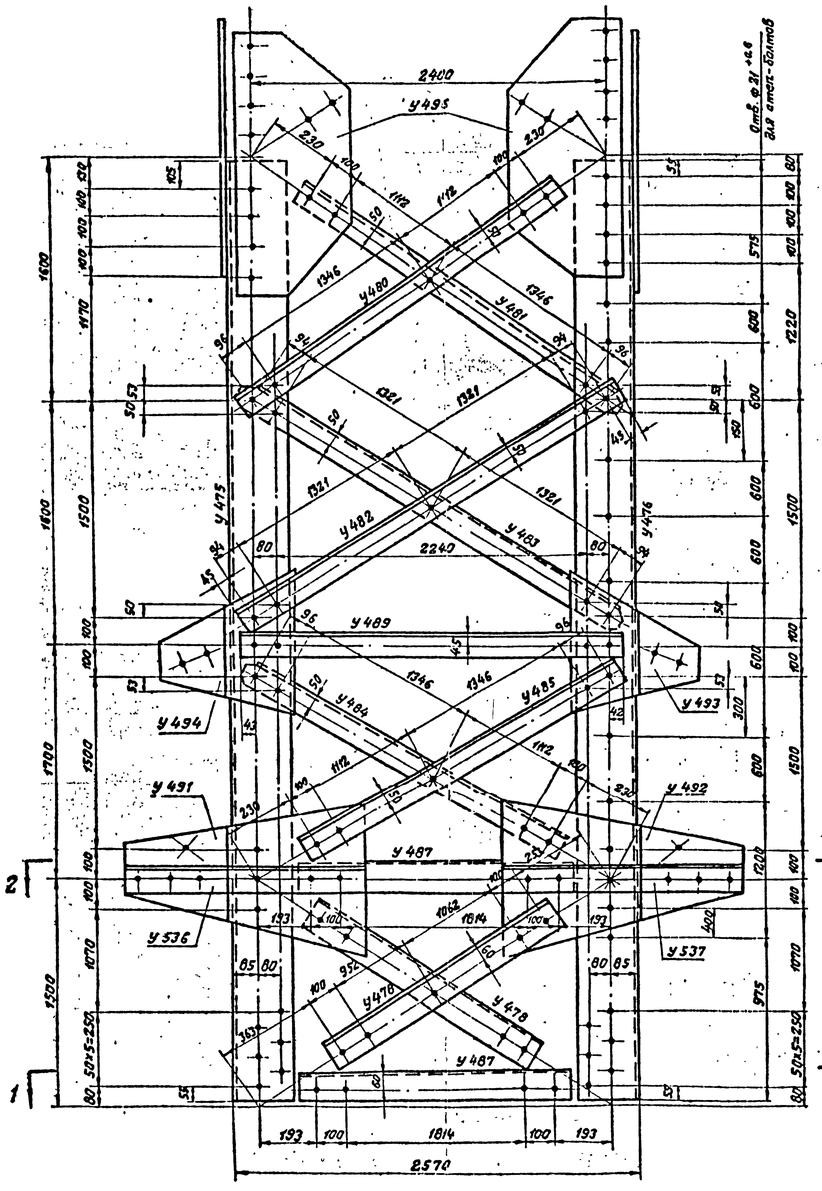


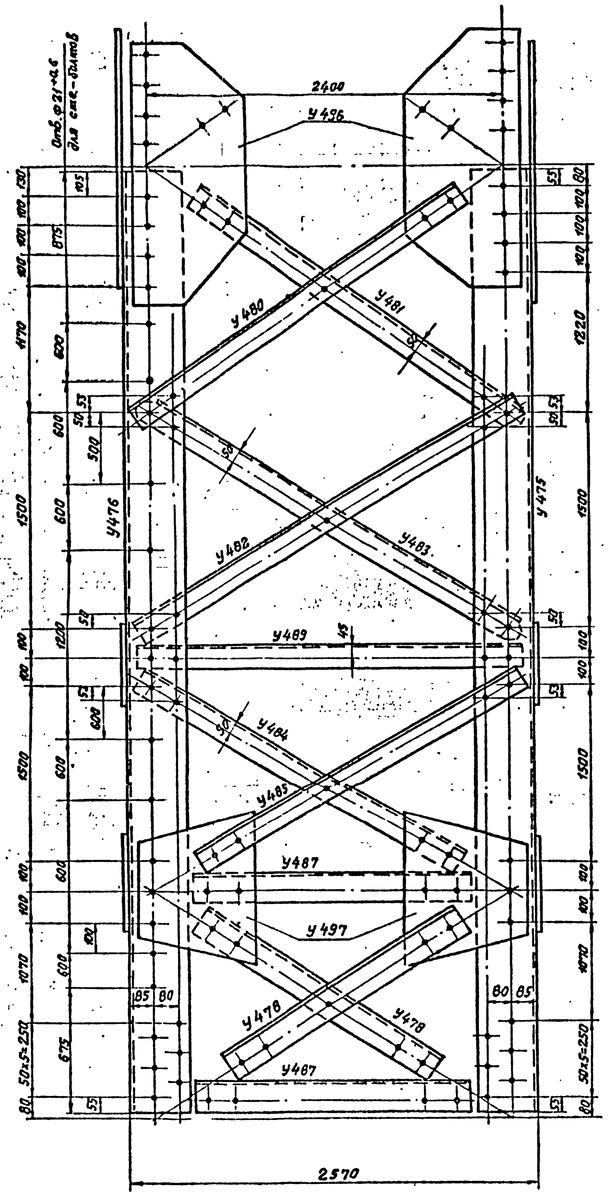


У481

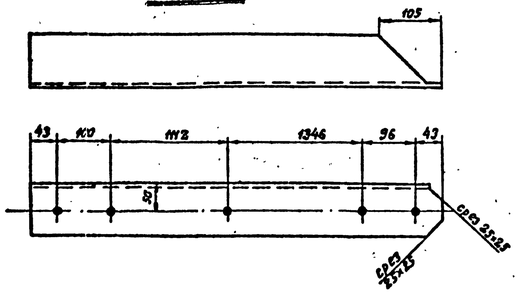


У483

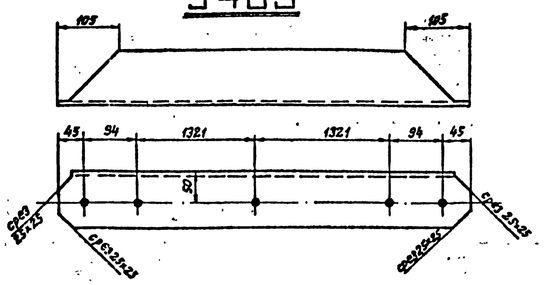

У484

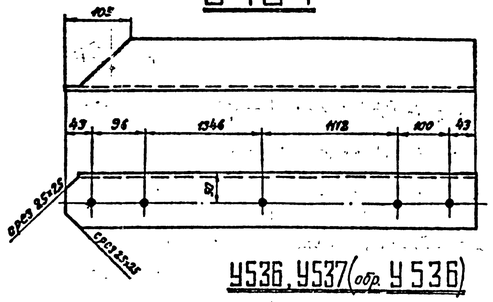


У536, У537 (обр. У536)

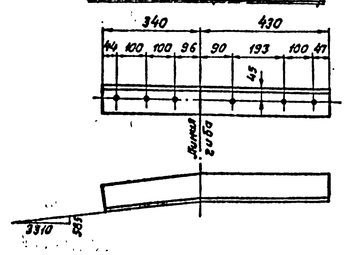


Работать совместно с черт. № 3080 тм-т7-9² (лист 2)


У491, У492 (обр. У491)

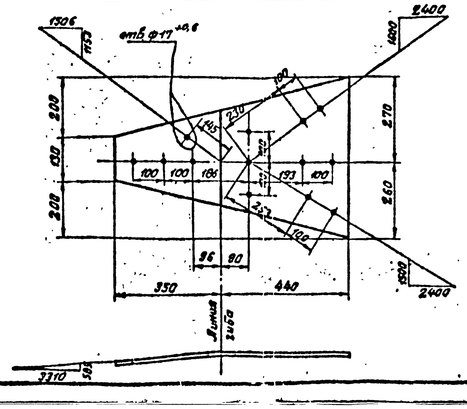


У493, У494 (обр. У493)

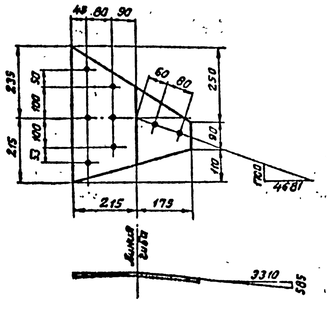


У497

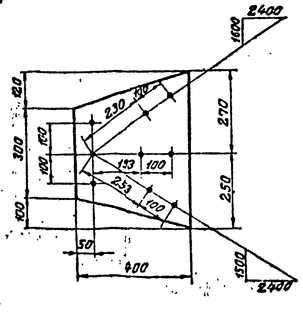


У496

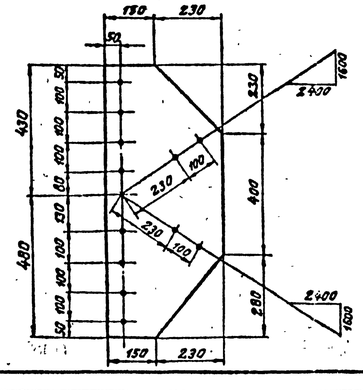
150
230
50
430
100
100
100


Разрез 2-2

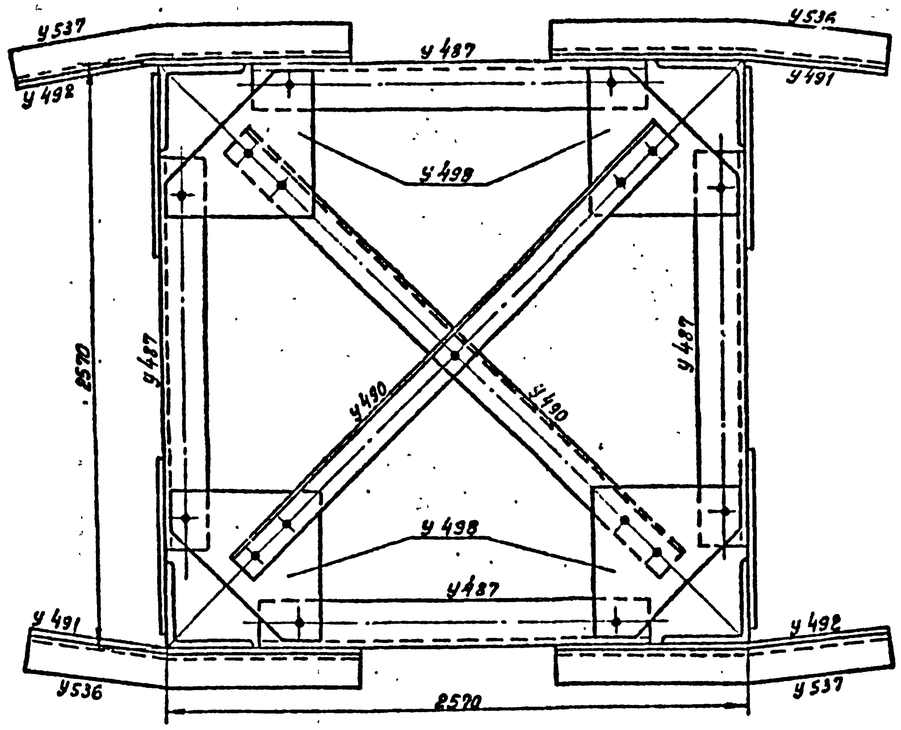

Разрез 1-1

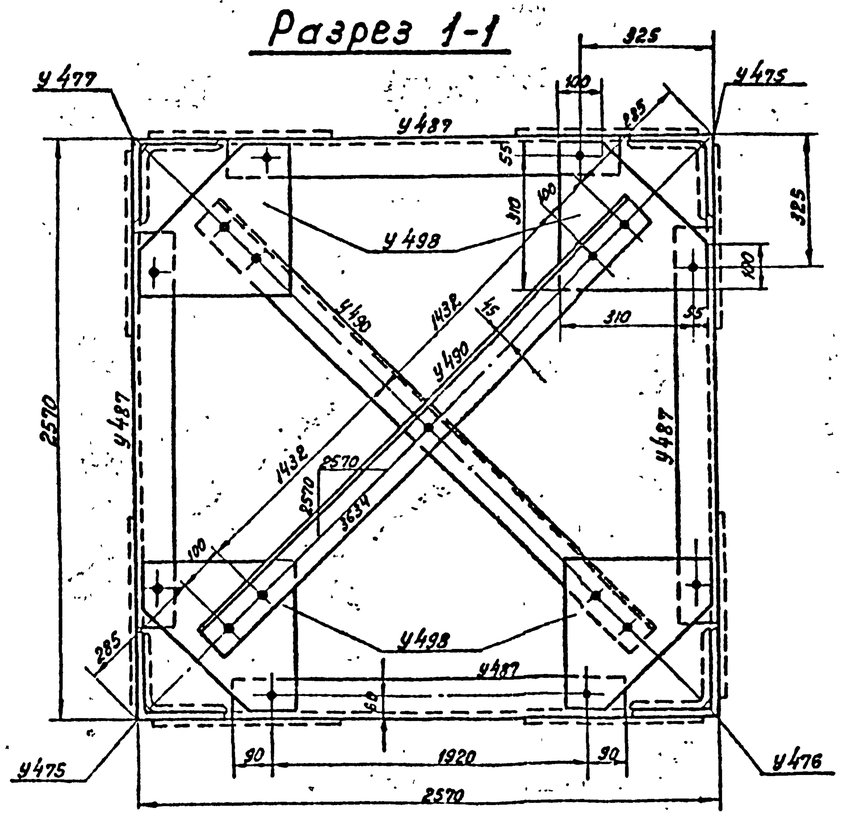

Геометрическая схема (развертка)

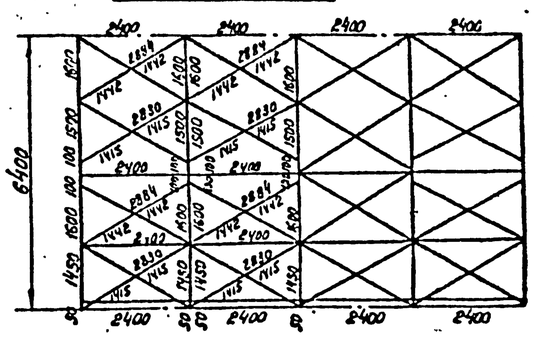

Требуется на опору

Марка	кол.	Вес в кг. одной марки	Вес в кг. всех
у475	2	309	618
у476	2	309	618
у478	8	31	248
у480	4	26	104
у481	4	26	104
у482	4	28	112
у483	4	28	112
у484	4	26	104
у485	4	26	104
у487	8	28	224
у489	4	18	72
у490	4	23	92
у491	2	21	42
у492 (обрат. у491)	2	21	42
у493	2	9	18
у494 (обрат. у493)	2	9	18
у496	8	36	288
у497	4	13	52
у498	8	7	56
у536	2	6	12
у537 (обр. у536)	2	6	12
Всего на листе			3052

Спецификация

Марка	№ № дет.	Сечение	Длина мм	колич. т	колич. н	Вес в кг 1 дет.	Вес в кг всех	Вес в кг марки	Примечан.
у475		∟ 200×16	6350	1		309,0	309	309	
у476		∟ 200×16	6350	1		309,0	309	309	
у478		∟ 110×8	2800	1		31,0	31	31	
у480		∟ 90×7	2740	1		26,4	26	26	
у481		∟ 90×7	2740	1		26,4	26	26	
у482		∟ 90×7	2920	1		28,2	28	28	
у483		∟ 90×7	2920	1		28,2	28	28	
у484		∟ 90×7	2740	1		26,4	26	26	
у485		∟ 90×7	2740	1		26,4	26	26	
у487		∟ 110×8	2100	1		28,4	28	28	
у489		∟ 80×6	2485	1		18,3	18	18	
у490		∟ 80×6	3170	1		23,0	23	23	
у491		— 530×10	790	1		20,6	21	21	
у492 (обрат. у491)		— 530×10	790	1		20,6	21	21	
у493		— 390×8	450	1		9,0	9	9	
у494 (обрат. у493)		— 390×8	450	1		9,0	9	9	
у496		— 380×16	910	1		36,1	36	36	
у497		— 400×10	520	1		12,8	13	13	
у498		— 365×10	365	1		7,1	7	7	
у536		∟ 80×6	770	1		5,6	6	6	
у537 (обр. у536)		∟ 80×6	770	1		5,6	6	6	

Примечания:

1. Все отверстия - ф28 $^{+0,6}$ мм
2. Все обрезы уголков 43 мм

} кроме оговоренных

Работать совместно с черт. №3080 тм-т7-9^{а} (лист 1)

Литера	Причина изменения	Дата	Подпись
в			
б			
а	Исправлена геометрия марок у484, у485	3/III-73г.	

Чертеж применить в ...

19 г.

N

ЭСП

энергосетьпроект
Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ

Рабочие чертежи
лист н2

Нач. отд. Шитая
Гл. инж. проекта Свирская
Рук. гр. Жегалова

Анкерно-угловая опора у220-2
Средняя секция. у475, у476, у478 у480-у485, у487, у489-у494, у496-у498, у536, у537

г. Ленинград 1973 г.

Проверил Жегалова
Исполн. Орлова


И. г. 20; гкэ


№3080тм-т7-9


Разм. 8Ф

литера а


3080тм/т г. 30

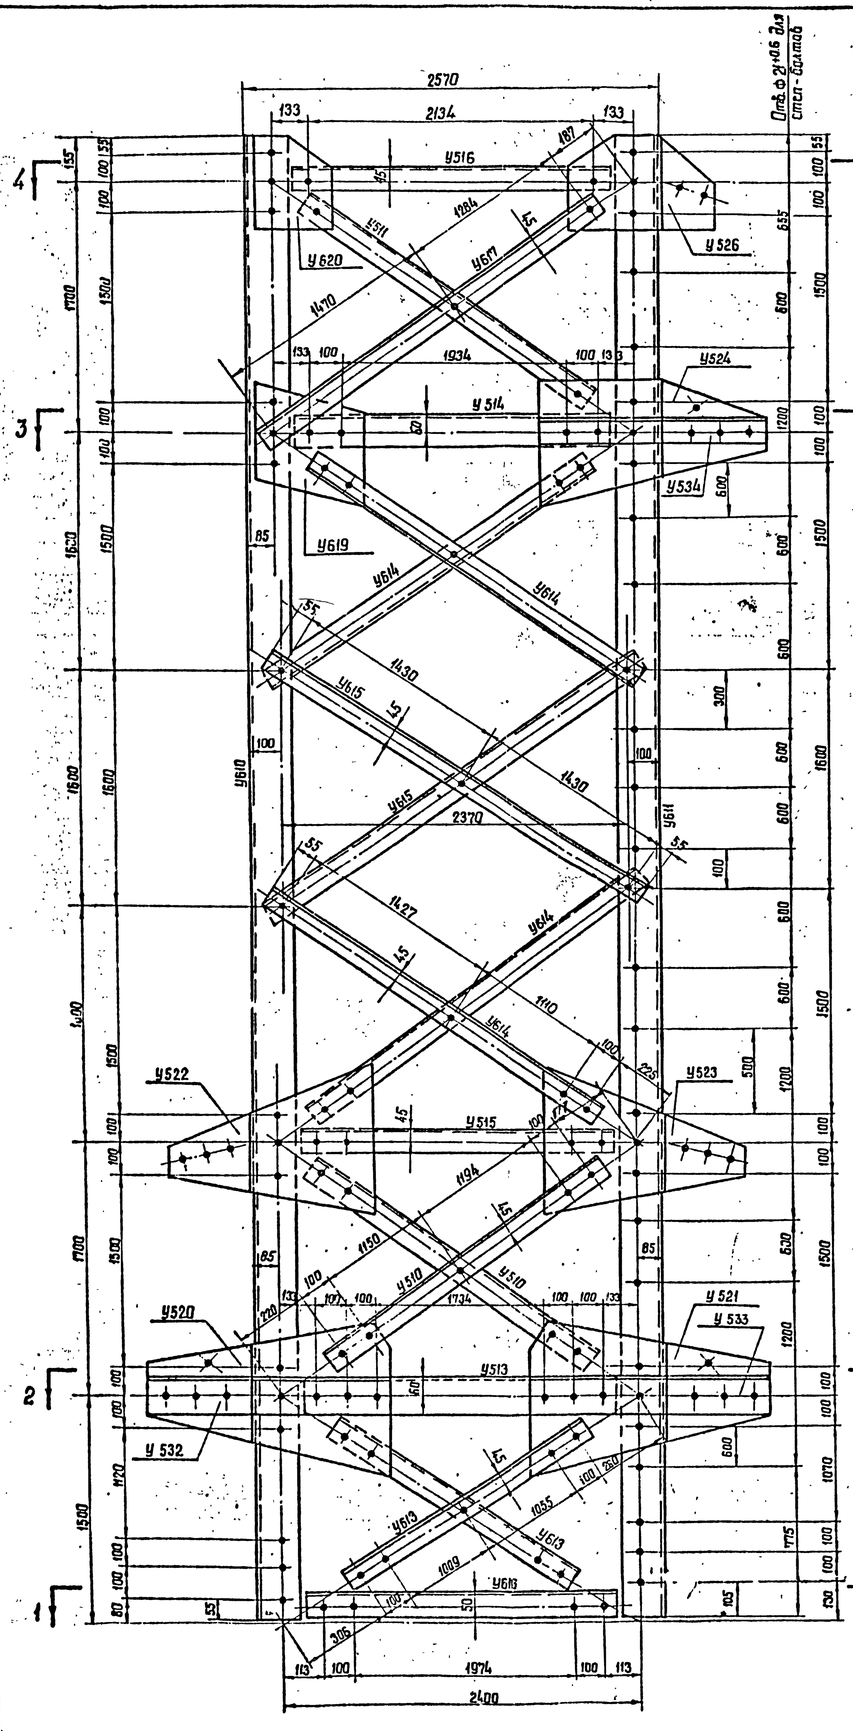


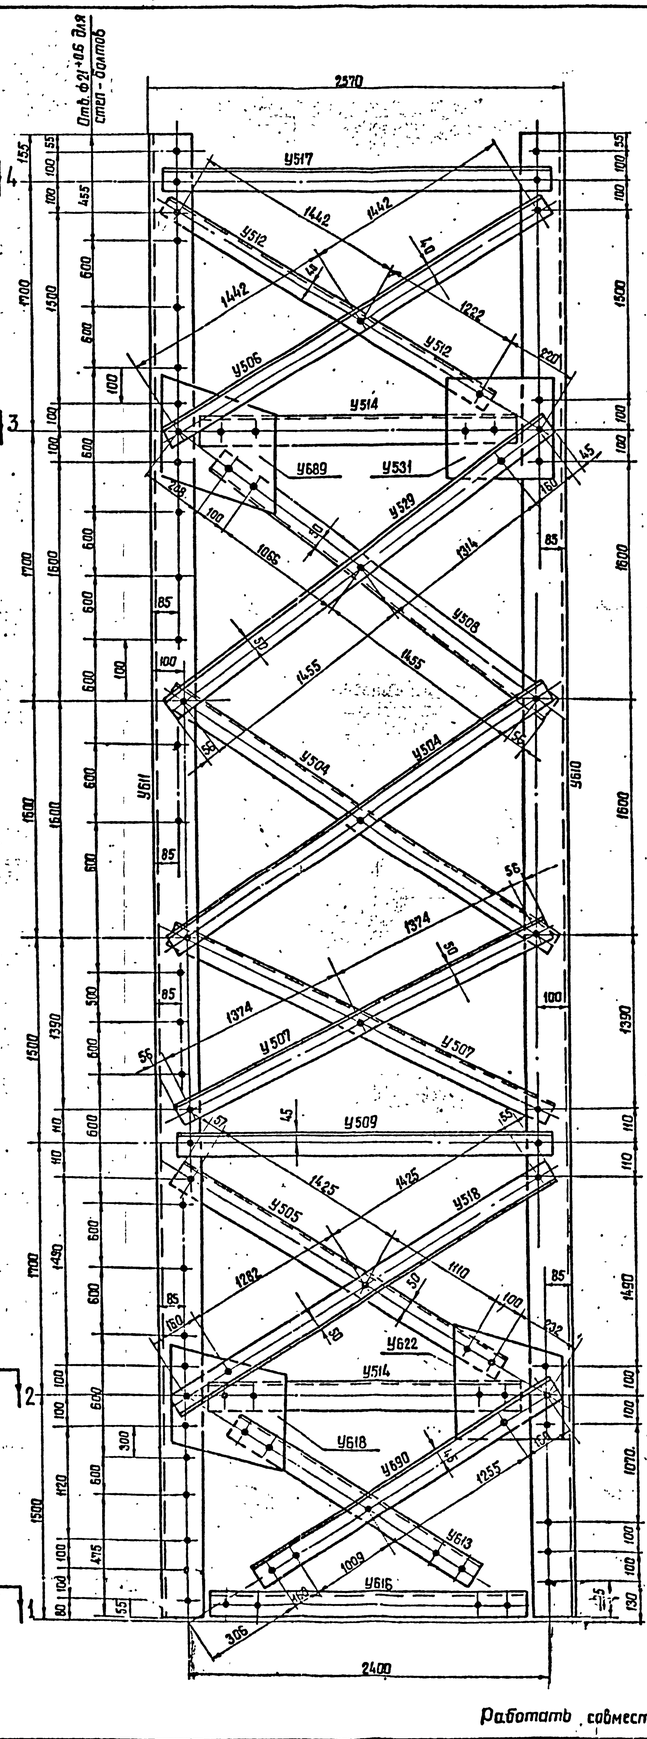


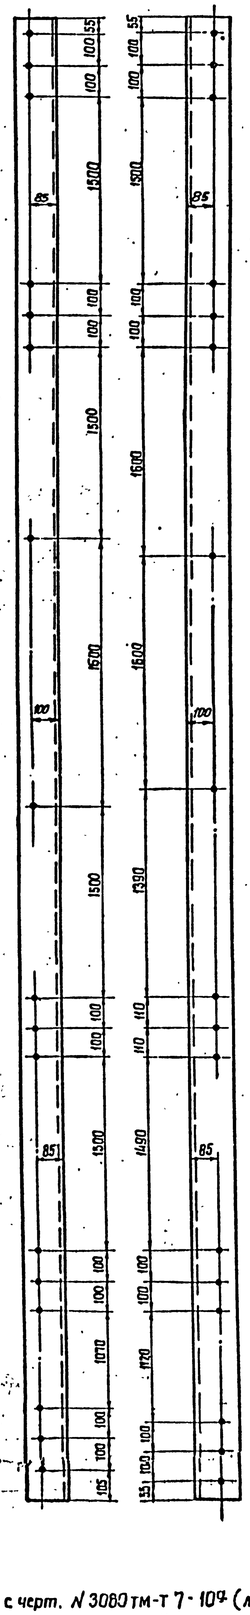


У612

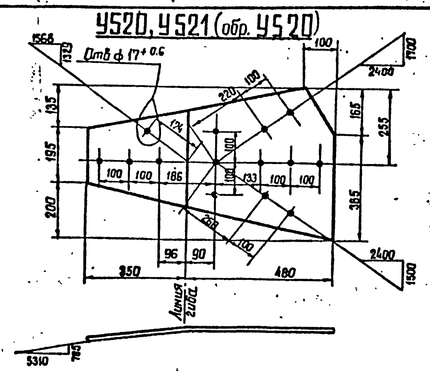

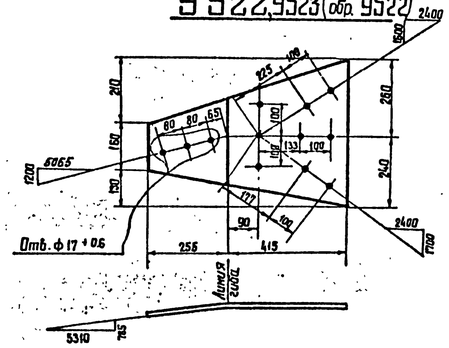

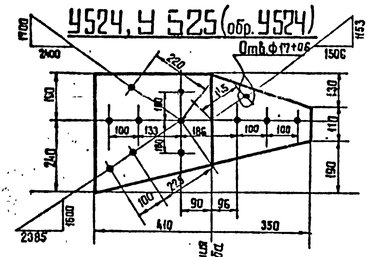

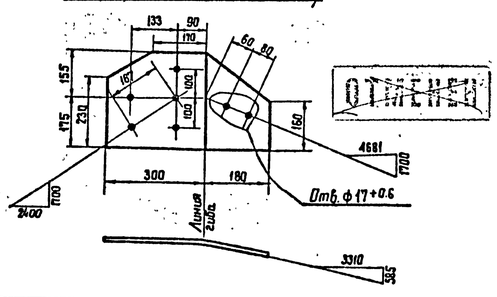


б				
б				
а	Исключены фасонки для марок У614	4/III-73 г.		
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись	
	Чертеж применить б.....			
19....г				N


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение			Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ	Рабочие чертежи. Лист N 1
г. Ленинград 1973 г	Нач. отд.		Штин	Анкерно-угловая опора У220-1 Верхняя секция. Марки У490; У501÷527; 529÷535; У610÷У622; У689, У690	
	Гл. инж. проекта		Новгород-цев		
	Рук. группы		Н.Сеглова		
	Проверил		Н.Сеглова	N 1:20; 1:10	N 3080 тм-т 7-10
	Инженер		Орлова	Разм. Вф.	Литера а

Работать совместно с черт. N 3080 тм-т 7-104 (лист 2)


Разрез 3-3

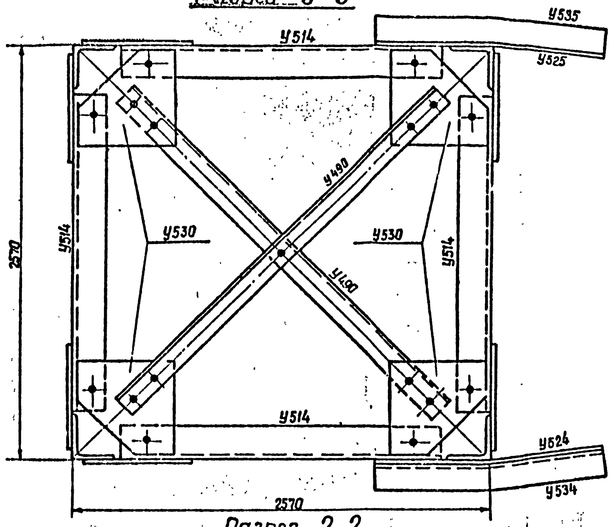


Разрез 4-4

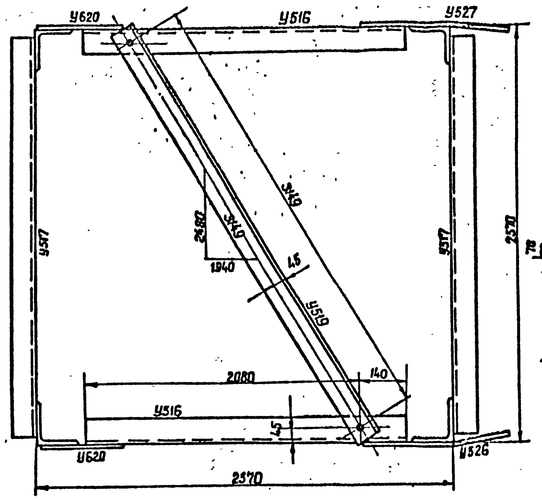


Рез У 506




Рез У 518




Разрез 2-2

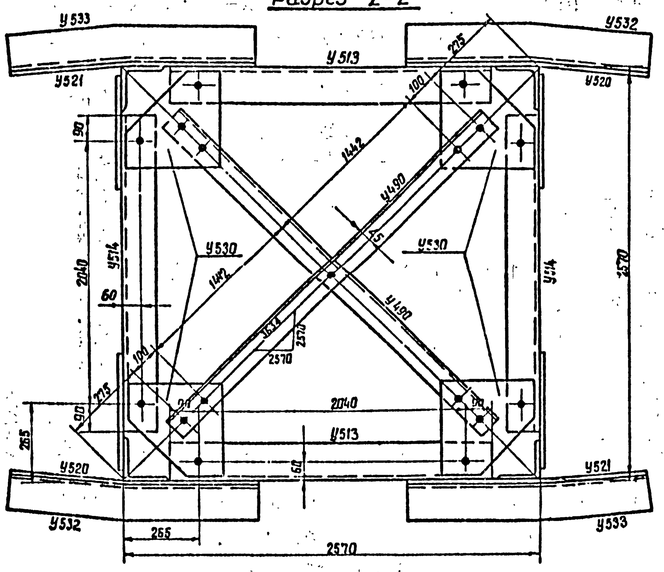


Разрез 1-1

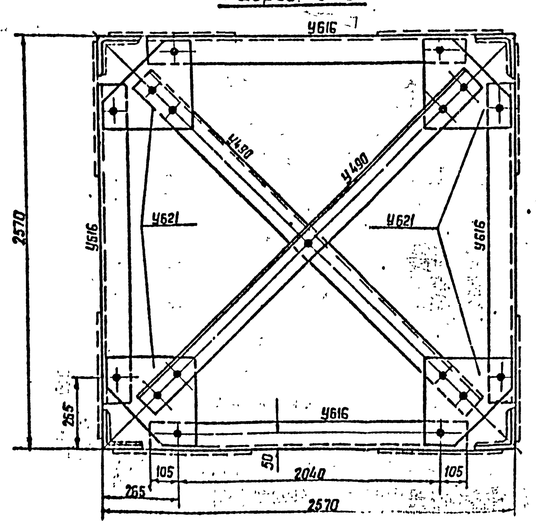


У619

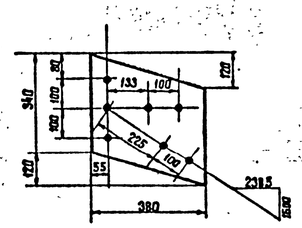


У620




У689




У621




У530




У531




У532, У533 (обр. У532)

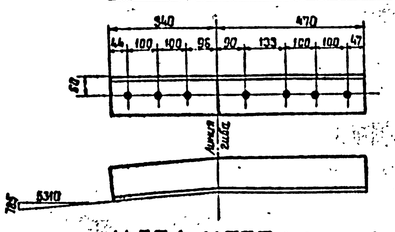


У618




У534, У535 (обр. У534)

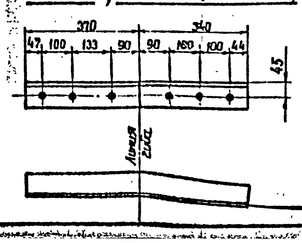

У622



Геометрическая схема (развертка)

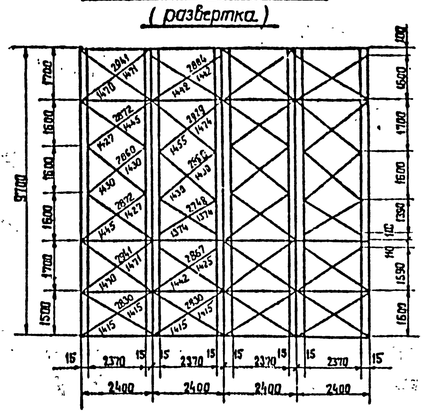

Требуется на блоку

Марка	Кол	Вес в кг одной марки	Вес в кг всех
У610	2	191	382
У611	1	191	191
У612	1	191	191
У613	6	23	138
У614	8	20	160
У615	4	22	88
У616	4	22	88
У617	2	21	42
У618	2	11	22
У619	2	10	20
У620	2	6	12
У621	4	6	24
У622	2	11	22
У689	2	10	20
У504	4	29	116
У505	2	26	52
У506	2	22	44
У507	4	28	112
У508	2	27	54
У509	2	18	36
У510	4	19	76
У511	2	19	38
У512	2	21	42
У513	2	34	68
У514	6	30	180
У515	2	16	32
У516	2	16	32
У517	2	18	36
У518	2	29	58
У519	1	24	24
У520	2	24	48
У521	2	24	48
У522	2	17	34
У523	2	17	34
У524	1	19	19
У525	1	19	19
У526	1	8	8
У527	1	8	8
У529	2	29	58
У530	8	7	56
У531	2	9	18
У532	2	13	26
У533	2	13	26
У534	1	5	5
У535	1	5	5
У490	6	23	138
У690	2	25	50
Всего на листе:			3000

Спецификация

Марка	№№ дет	Сечение	Длина мм	Колич т	Колич н	Вес в кг 1 дет	Вес в кг всех	Вес в кг Марки	Примечан.
У610		∟ 140×9	9830	1		191.0	191	191	
У611		∟ 140×9	9830	1		191.0	191	191	
У612		∟ 140×9	9830	1		191.0	191	191	
У613		∟ 90×7	2350	1		22.7	23	23	
У614		∟ 80×6	2745	1		20.2	20	20	
У615		∟ 80×6	2970	1		21.8	22	22	
У616		∟ 90×7	2260	1		21.8	22	22	
У617		∟ 80×6	2840	1		20.8	21	21	
У618		— 420×10	460	1		11.2	11	11	
У619		— 380×10	460	1		10.0	10	10	
У620		— 270×10	330	1		6.4	6	6	
У621		— 320×10	320	1		6.3	6	6	
У622		— 390×10	420	1		11.0	11	11	
У689		— 360×10	460	1		10.0	10	10	
У504		∟ 90×7	2910	1		28.6	29	29	
У505		∟ 90×7	2735	1		26.2	26	26	
У506		∟ 80×6	2970	1		22.0	22	22	
У507		∟ 90×7	2860	1		27.6	28	28	
У508		∟ 90×7	2820	1		27.2	27	27	
У509		∟ 80×6	2455	1		18.0	18	18	
У510		∟ 80×6	2630	1		19.4	19	19	
У511		∟ 80×6	2620	1		19.4	19	19	
У512		∟ 80×6	2750	1		20.5	21	21	
У513		∟ 125×8	2220	1		34.4	34	34	
У514		∟ 110×8	2220	1		30.0	30	30	
У515		∟ 80×6	2220	1		16.3	16	16	
У516		∟ 80×6	2220	1		16.3	16	16	
У517		∟ 80×6	2485	1		18.4	18	18	
У518		∟ 90×7	2965	1		28.6	29	29	
У519		∟ 80×6	3235	1		23.8	24	24	
У520		— 530×10	830	1		23.6	24	24	
У521 Обр. У520		— 530×10	830		1	23.6	24	24	
У522		— 500×10	670	1		17.4	17	17	
У523 Обр. У522		— 500×10	670		1	17.4	17	17	
У524		— 430×10	760	1		18.5	19	19	
У525 Обр. У524		— 430×10	760		1	18.5	19	19	
У526		— 330×10	480	1		8.4	8	8	
У527 Обр. У526		— 330×10	480		1	8.4	8	8	
У529		∟ 90×7	3030	1		29.0	29	29	
У530		— 320×10	320	1		6.8	7	7	
У531		— 330×10	340	1		8.8	9	9	
У532		∟ 125×8	810	1		12.7	13	13	
У533 Обр. У532		∟ 125×8	810		1	12.7	13	13	
У534		∟ 80×6	710	1		5.2	5	5	
У535 Обр. У534		∟ 80×6	710		1	5.2	5	5	
У490		∟ 80×6	3170	1		23.0	23	23	
У690		∟ 90×7	2610	1		25.1	25	25	

Примечания:

1. Все отверстия ф $28^{+0.6}$ мм } кроме оговоренных
2. Все обрезы уголков 43 мм }

Работать совместно с черт. N 3080тм-т7-10а (лист 1)

Литера	Причина изменения	Дата	Подпись
а	Исключены фасонки для марок У614	4/III-73 г.	
	Чертеж применить в		
		19... г.	N

ЭСП — Энергосетьпроект, Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ


Рабочие чертежи, Лист N 2


Анкерно-угловая опора У220-1. Верхняя секция. марки У610÷У622; У689, У690, У504-У527, У529÷У535, У490

Нач. отд.	Штин	
Гл. инж. пр-та	Найгородцев	
Рук. гр.	Желобов	
Гл. констр.	Желобов	
Испол.	Орлова	


г. Ленинград 1973 г.

М 1:20; 1:10 | N 3080тм-т7-10 | Разм. Вф | Литера а

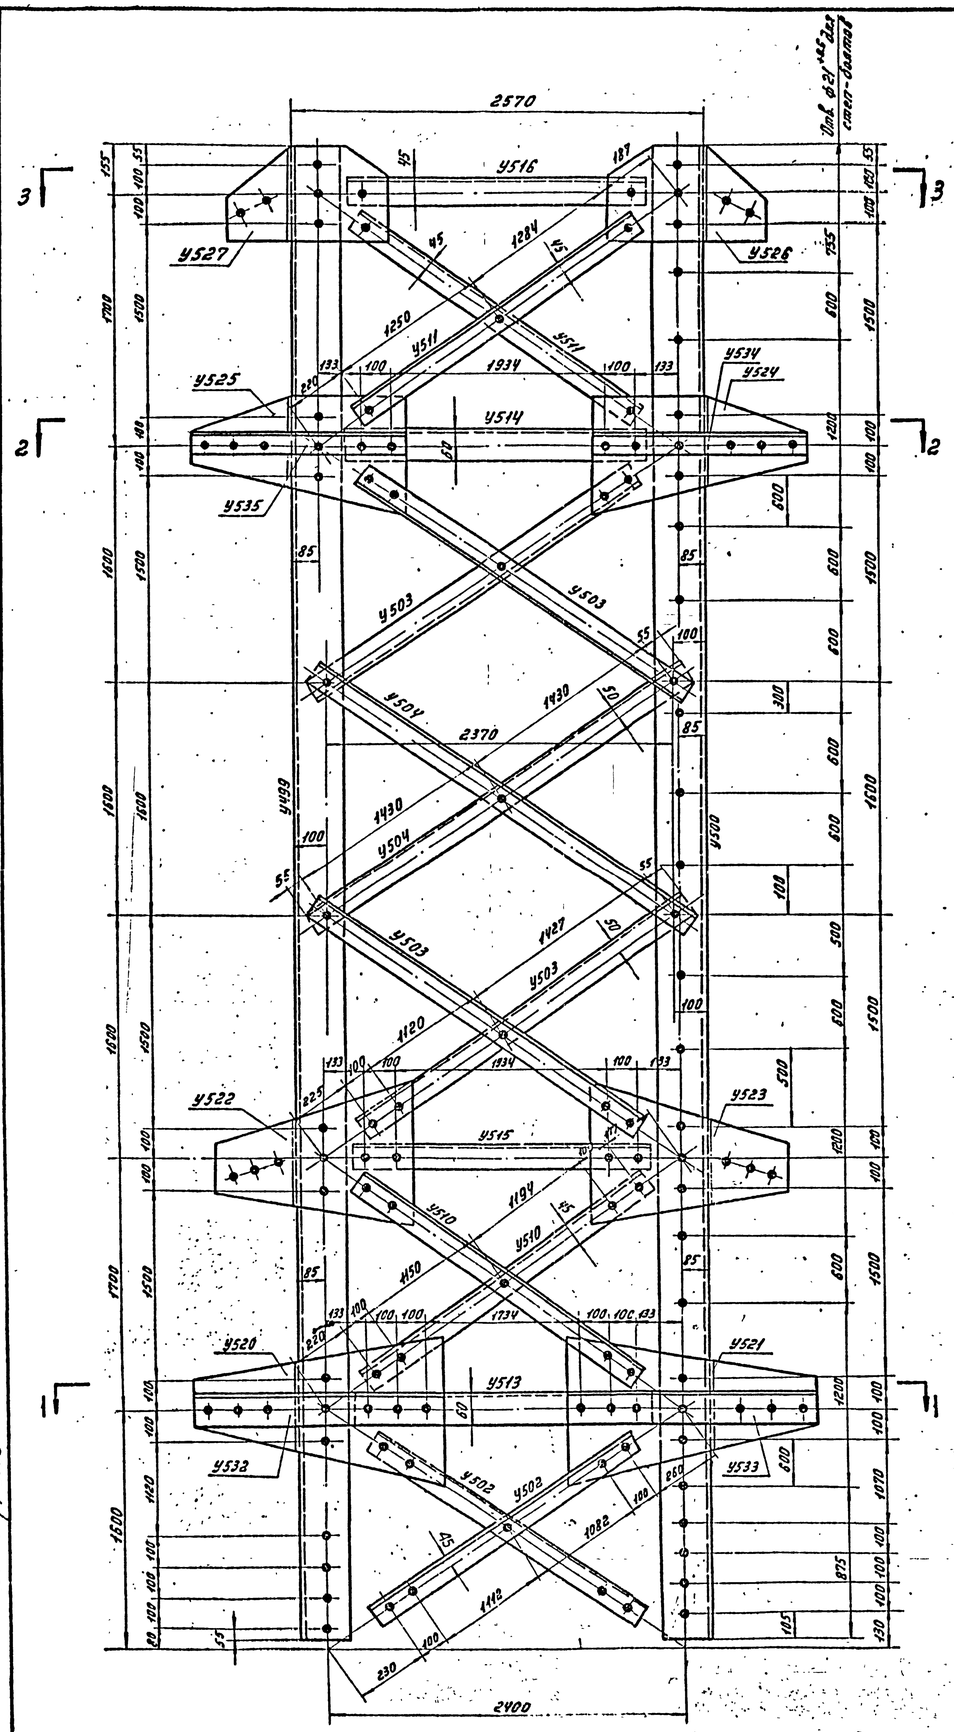


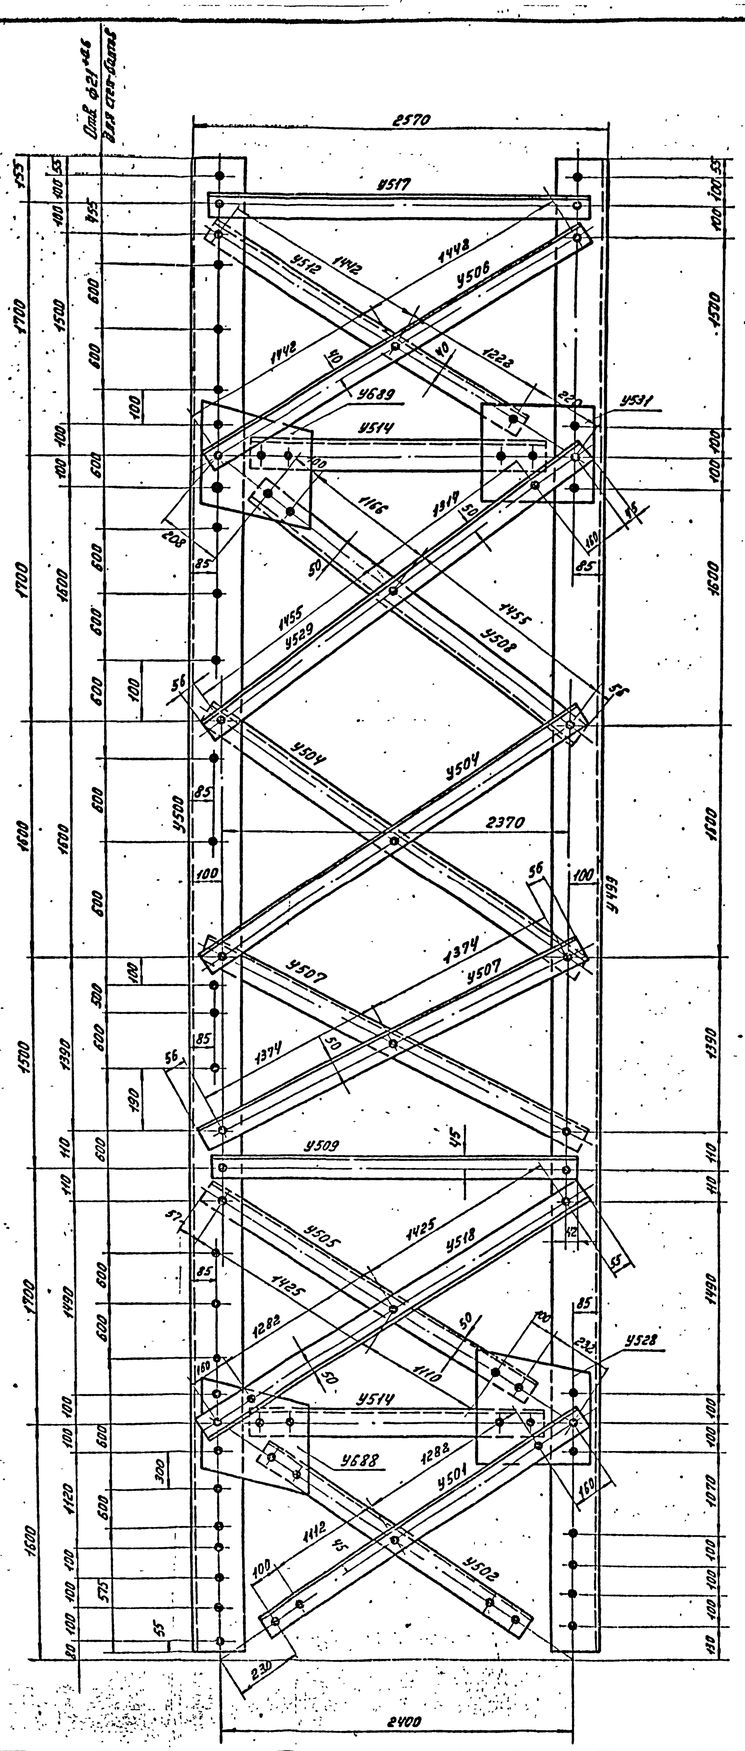


У522, У523 (обр. У522)

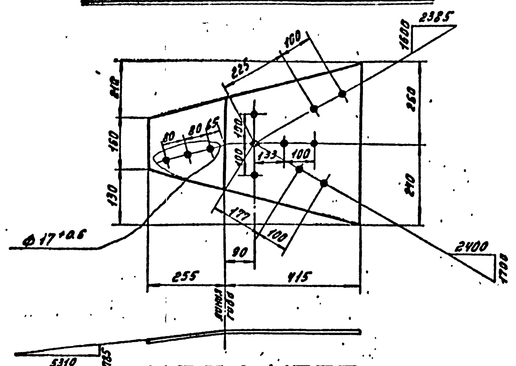

У524, У525 (обр. У524)

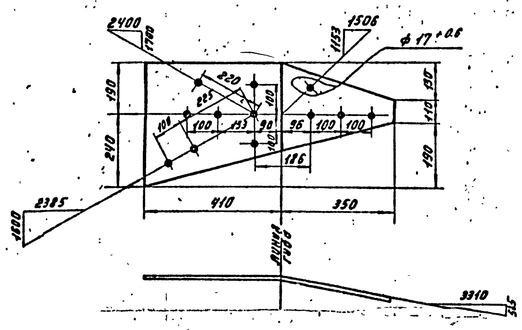

У689

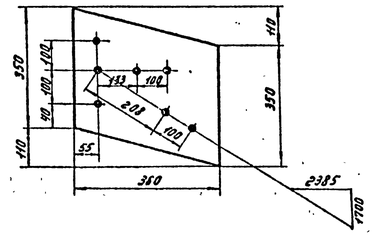

ОТМЕНЕН

Работать совместно с черт. № 3080 тм-т 7-11[а] лист 8

в					
б					
а	Устранена риска 85 на 100 в марках У499, У500	11	XI-73		
Литера	Причина изменения		Дата	Подпись	
19 г.	Чертеж применить в	N			

ЭСП

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ

Рабочие чертежи

лист №1

Нач. ОТП	Штин		Анкерно-угловая опора У220-2 Верхняя секция. Марки У490, У499÷У535, У688, У689
Гл. инж. проекта	Новгородов		
Рук. гр.	Жилова		
Провер.	Жилова		М 1:20; 1:10
Исполн.	Орлова		Разм. 8ф

N 3080 тм-т 7-11


Литера А

г. Ленинград 1973 г.


Копиров. Тюрина

3080тм/Т 7.33


Разрез 3-3

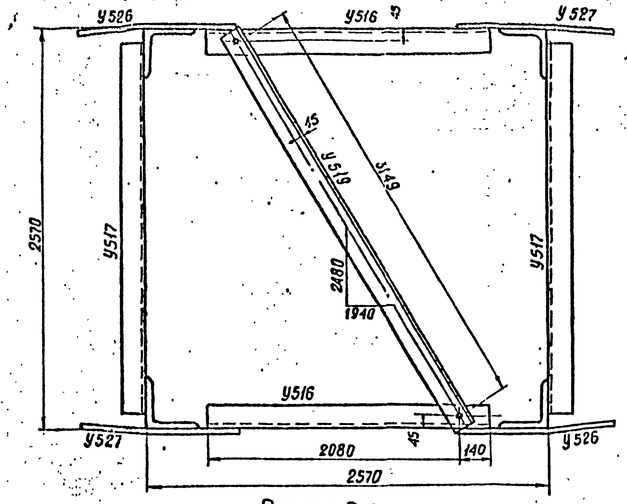


Разрез 2-2

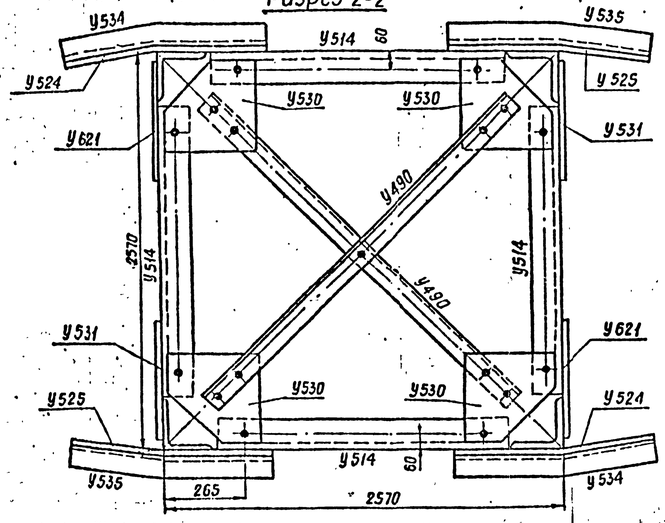


Разрез 1-1

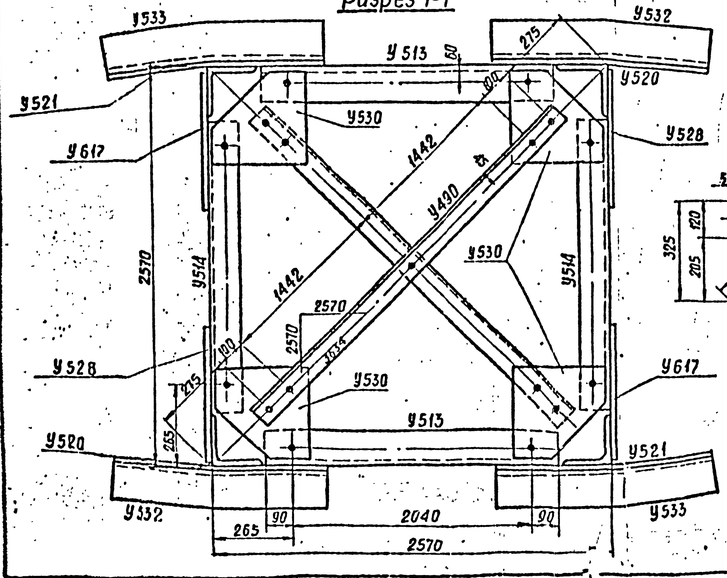


У528

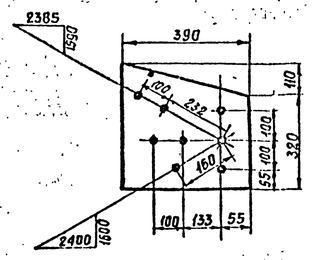


У688

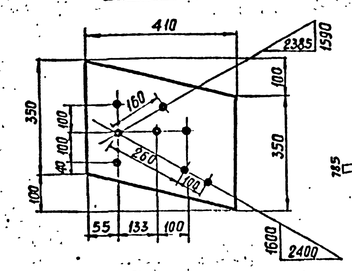


У520, У521 (обр. У520)

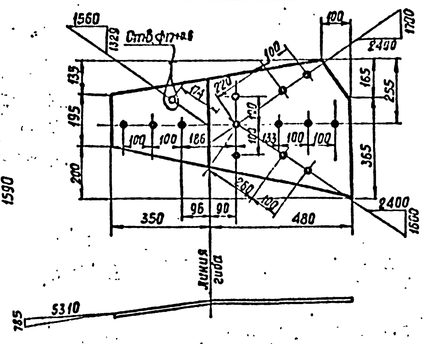


У526, У527 (обр. У526)

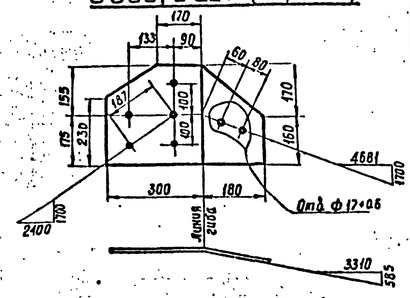


У531

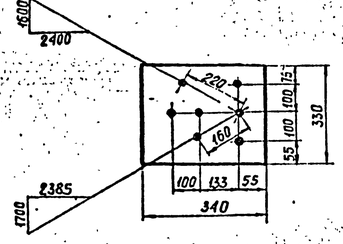


Рез У506

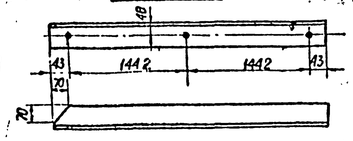


Рез У518




У530




Геометрическая схема (развертка)

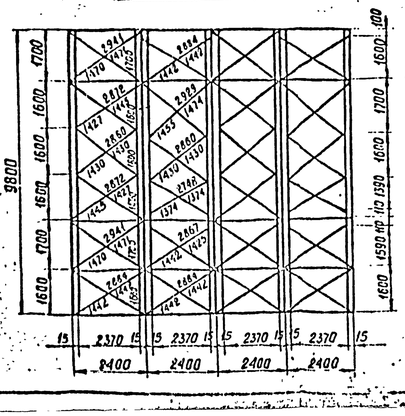

У532, У533 (обр. У532)

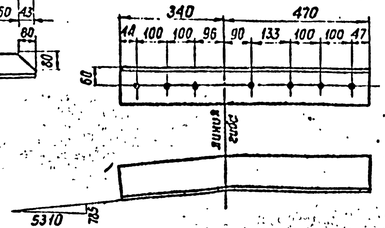

У534, У535 (обр. У534)

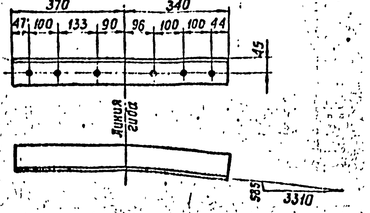

Требуется на опору

Марка	Колич.	Вес в кг одной марки	Вес в кг всех
У 490	4	23	92
У 499	2	245	490
У 500	2	245	490
У 501	2	26	52
У 502	6	24	144
У 503	8	27	216
У 504	8	29	232
У 505	2	26	52
У 506	2	22	44
У 507	4	28	112
У 508	2	27	54
У 509	2	18	36
У 510	4	19	76
У 511	4	19	76
У 512	2	21	42
У 513	2	34	68
У 514	6	30	180
У 515	2	16	32
У 516	2	16	32
У 517	2	18	36
У 518	2	29	58
У 519	1	24	24
У 520	2	24	48
У 521	2	24	48
У 522	2	17	34
У 523	2	17	34
У 524	2	19	38
У 525	2	19	38
У 526	2	8	16
У 527	2	8	16
У 528	2	11	22
У 529	2	29	58
У 530	8	7	56
У 531	2	9	18
У 532	2	13	26
У 533	2	13	26
У 534	2	5	10
У 535	2	5	10
У 688	2	11	22
У 689	2	10	20
Всего на листе:			3178

Спецификация

Марка	Кол. дет.	Сечение	Длина мм	Колич. Т	Колич. Н	Вес в кг. 1 дет.	Вес в кг. всех	Вес в кг. марки	Примечания
У 490		∟ 80×6	3170	1		23.0	23	23	
У 499		∟ 160×10	9930	1		245.0	245	245	
У 500		∟ 160×10	9930	1		245.0	245	245	
У 501		∟ 90×7	2740	1		26.4	26	26	
У 502		∟ 90×7	2480	1		24.0	24	24	
У 503		∟ 90×7	2745	1		26.5	27	27	
У 504		∟ 90×7	2970	1		28.6	29	29	
У 505		∟ 90×7	2735	1		26.2	26	26	
У 506		∟ 80×6	2910	1		21.9	22	22	
У 507		∟ 90×7	2860	1		27.6	28	28	
У 508		∟ 90×7	2820	1		27.2	27	27	
У 509		∟ 80×6	2455	1		18.0	18	18	
У 510		∟ 80×6	2630	1		19.4	19	19	
У 511		∟ 80×6	2620	1		19.4	19	19	
У 512		∟ 80×6	2750	1		20,5	21	21	
У 513		∟ 125×8	2220	1		34.4	34	34	
У 514		∟ 110×8	2220	1		30.0	30	30	
У 515		∟ 80×6	2220	1		16.3	16	16	
У 516		∟ 80×6	2220	1		16.3	16	16	
У 517		∟ 80×6	2485	1		18.4	18	18	
У 518		∟ 90×7	2965	1		28.6	29	29	
У 519		∟ 80×6	3235	1		23.8	24	24	
У 520		— 530×10	830	1		23.6	24	24	
У 521		— 530×10	830		1	23.6	24	24	
У 522		— 500×10	670	1		17.4	17	17	
У 523		— 500×10	670		1	17.4	17	17	
У 524		— 430×10	760	1		18.5	19	19	
У 525		— 430×10	760		1	18.5	19	19	
У 526		— 330×10	480	1		8.4	8	8	
У 527		— 330×10	480		1	8.4	8	8	
У 528		— 390×10	430	1		11.4	11	11	
У 529		∟ 90×7	3030	1		29.0	29	29	
У 530		— 320×10	320	1		6.8	7	7	
У 531		— 330×10	340	1		8.8	9	9	
У 532		∟ 125×8	810	1		12.7	13	13	
У 533		∟ 125×8	810		1	12.7	13	13	
У 534		∟ 80×6	710	1		5.2	5	5	
У 535		∟ 80×6	710		1	5.2	5	5	
У 688		— 410×10	450	1		11.3	11	11	
У 689		— 360×10	460	1		10.0	10	10	

Примечания

1. Все отверстия ф 28 +0,6 } кроме оговоренных.
2. Все обрезы уголков 43 мм }

ОТМЕНЕН

Работать совместно с черт. № 3080тм-Т7-11а (лист 1)

в			
б			
а	Исправлена риска 85 на 100 в марках У499, У500	19.11-73	
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись
19 г	Чертеж применить в		N

ЭСП | Энергосетьпроект Северо-Западное отделение | Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кв | Рабочий чертеж | лист N2

Нач. отд. — Штин
Гл. инж. проекта — Новгородцев
Рук. груп. — Жеглова
Провер. — Жеглова
Испол. — Орлова

Анкерно-угловая опора У220-2
Верхняя секция
Марки У490, У499÷У535, У688, У689


М 1:20; 1:10 | Разм. 8ф | N 3080тм-Т7-11 литера а


г. Ленинград 1973 г.


3080тм/Т7 л.34


29


3080 тм-т 7-12

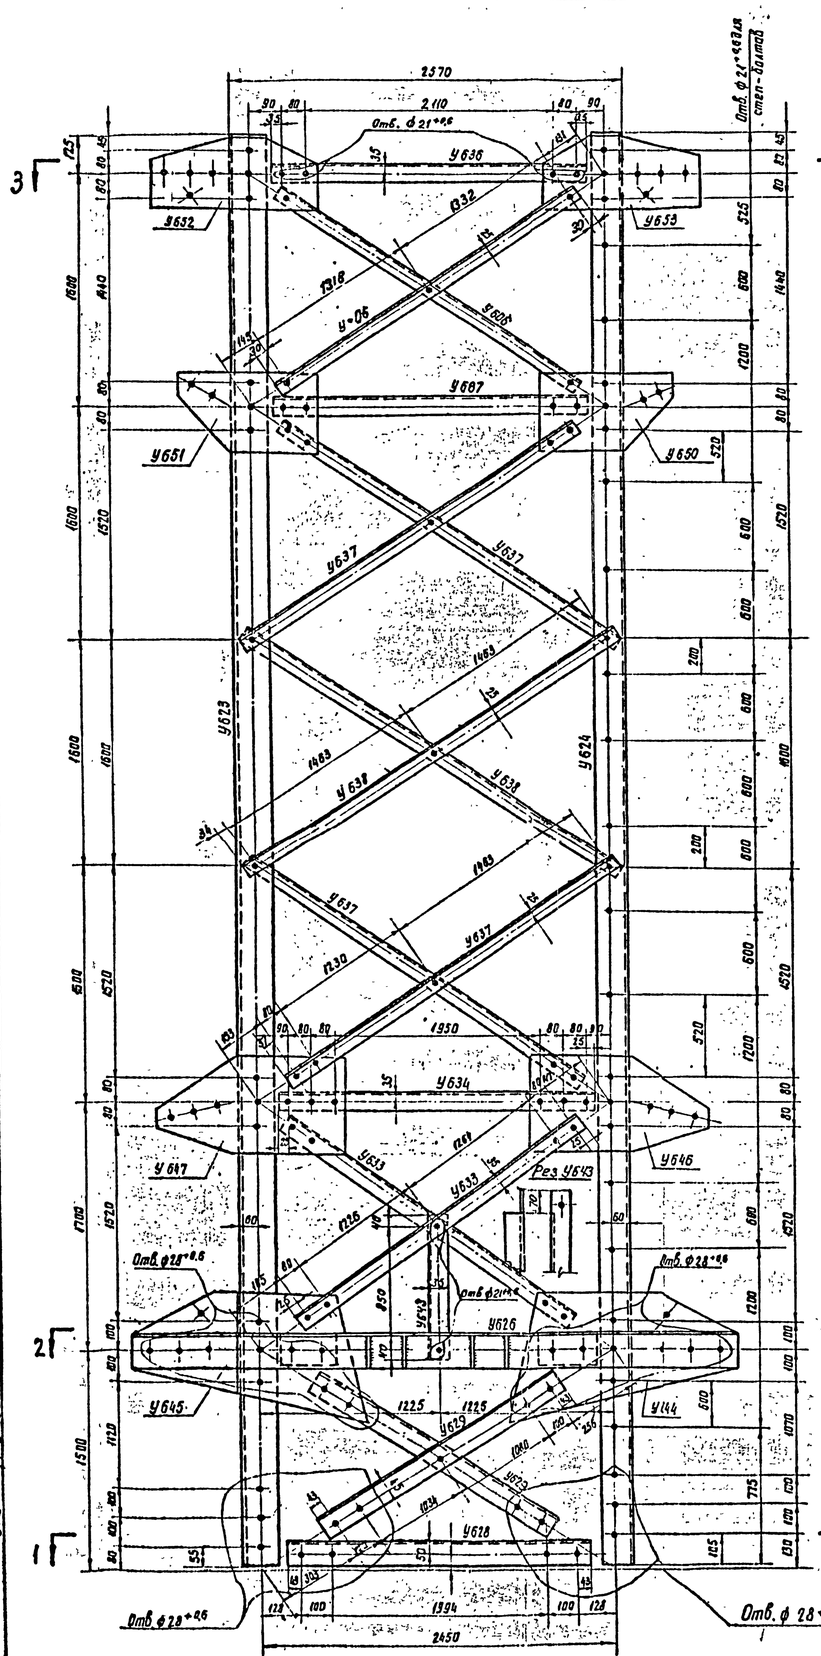


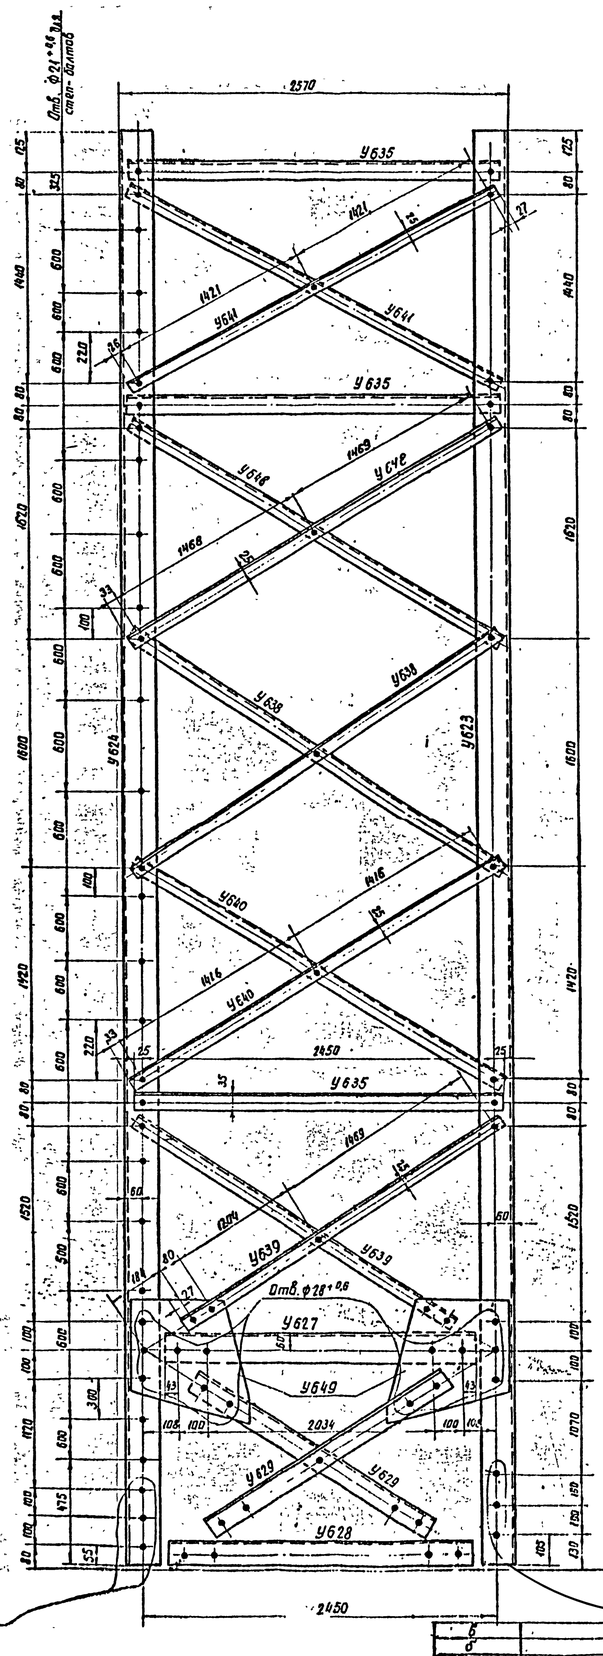


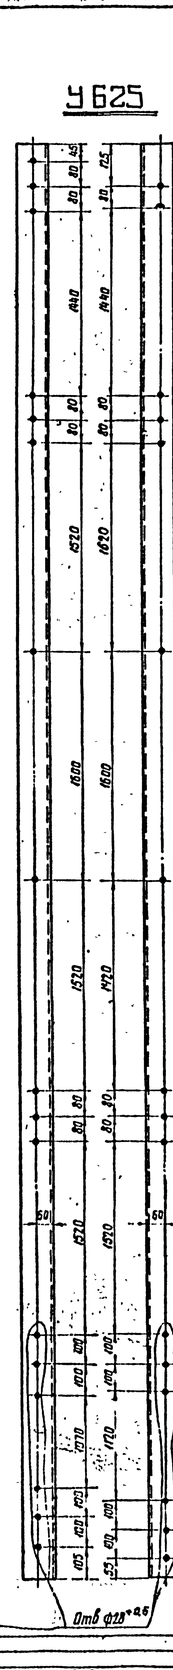


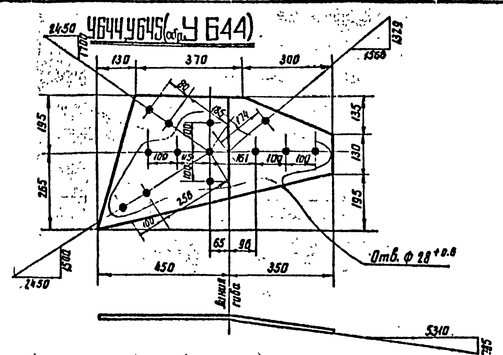


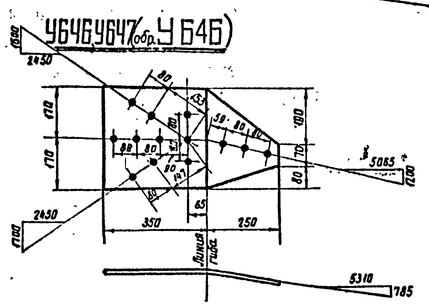


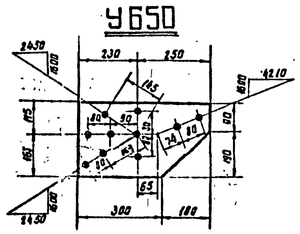

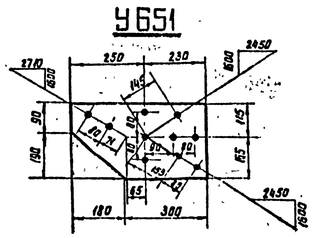

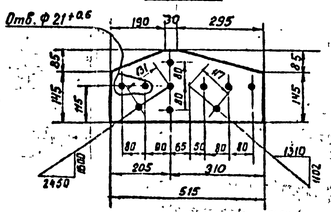

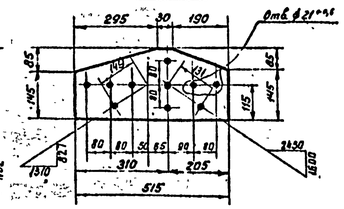



ОТМЕНЕН

Работать совместно с черт. № 3080 тм-т 7-12.9 (лист 2)

Чертеж применить в .....

19 г.


N

б						
а	Исправлено сечение 3-3	9/IX-72				
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись			


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение			Унифицированные стальные портальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ	Рабочие чертежи, лист № 1
	Нач. отд.		Сашелобов	Анкерно-угловая опора У 220-3 Верхняя секция Марки У606, У606, У623÷У659, У687	
	Гл. инж. проект.		Новгородцев		
	Рук. группы		Жеглова		
	Ленинград 19 г.	Проверил	Жеглова	М 1:20, 1:10	N 3080 тм-т 7-12
		Инженер	Орлова	Разм. 8ф	Литера а

3080 тм-т х. х. 35


Разрез 1-1

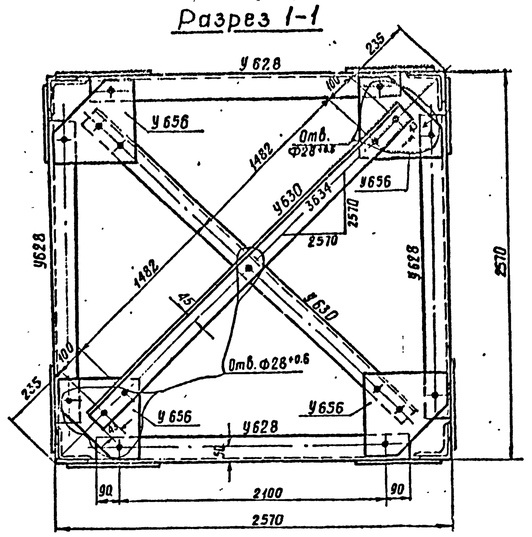


Разрез 3-3

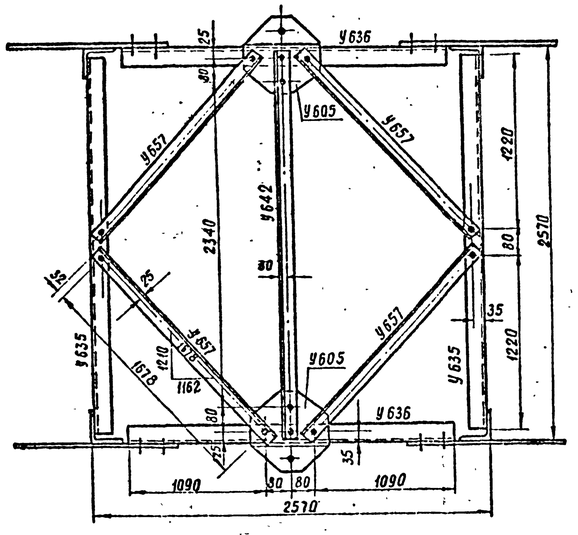


У658

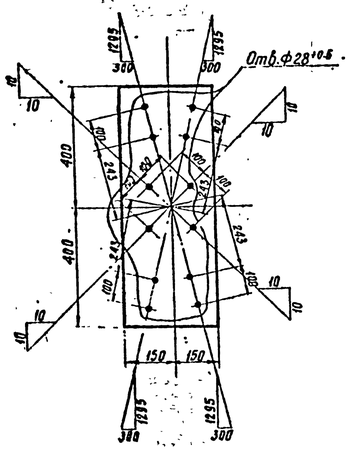


Разрез 2-2

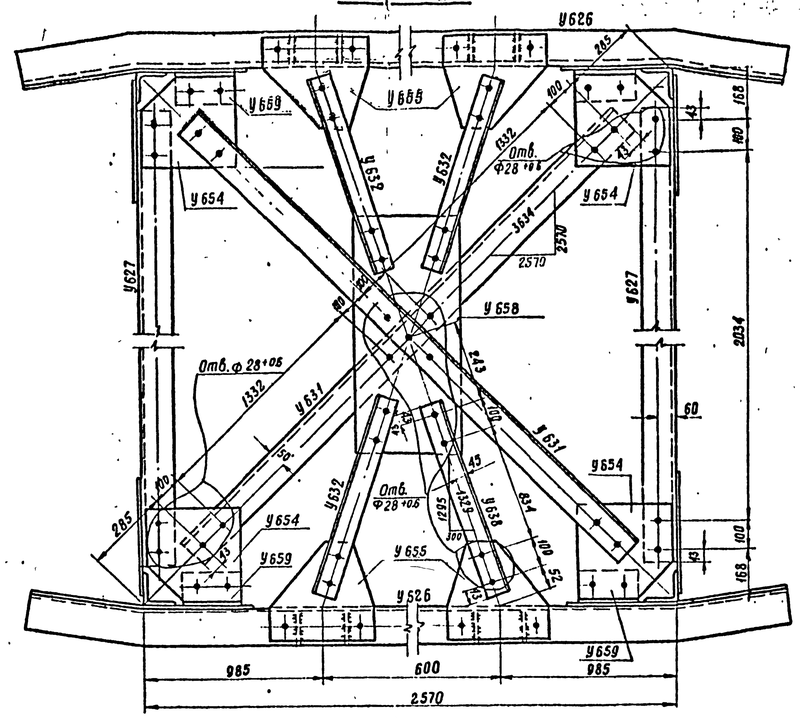


У626

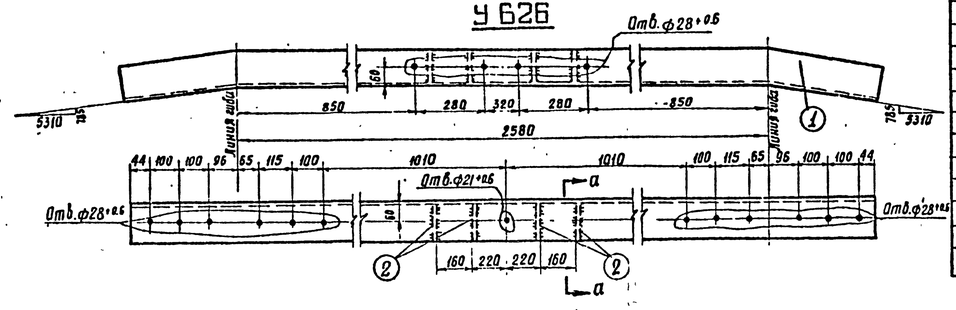


У655

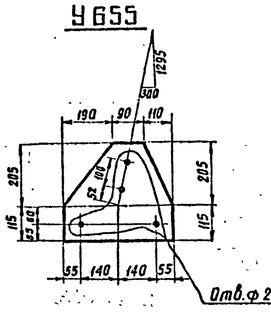


У654



а-а




Деталь 2




Геометрическая схема


(с развертка)

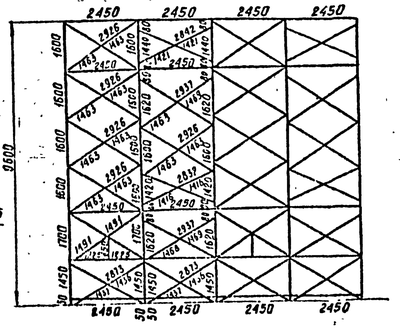


У656



У605



У659



Требуется на опору			
Марка	Кол.	Вес в кг. одной марки	Вес в кг. всех
У623	2	131	262
У624	1	131	131
У625	1	131	131
У626	2	57	114
У627	2	31	62
У628	4	22	88
У629	8	18	144
У630	2	24	48
У631	2	30	60
У632	4	8	32
У633	4	13	52
У634	2	11	22
У635	6	12	72
У636	2	11	22
У637	8	11	88
У638	8	11	88
У639	4	11	44
У640	4	11	44
У641	4	11	44
У642	1	12	12
У643	2	4	8
У644	2	19	38
У645	2	19	38
У646	2	11	22
У647	2	11	22
У648	4	12	48
У649	4	12	48
У650	2	7	14
У651	2	7	14
У652	2	6	12
У653	2	6	12
У654	4	8	32
У655	4	7	28
У656	4	4	16
У657	4	7	28
У658	1	19	19
У659	4	3	12
У605	2	6	12
У606	4	10	40
У687	2	11	22
Итого:		2045	

Спецификация

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина мм	Колич. т	Колич. м	Вес в кг. 1 дет.	Вес в кг. всех	Вес в кг. марки	Примечан.
У623		∟110×8	9700	1		131.0	131	131	
У624		∟110×8	9700	1		131.0	131	131	
У625		∟110×8	9700	1		131.0	131	131	
У626	1	∟125×8	9250	1		50.5	50	57	
	2	— 120×16	120	4		1.8	7		
У627		∟110×8	2320	1		31.3	31	31	
У628		∟90×7	2280	1		22.0	22	22	
У629		∟80×6	2400	1		17.6	18	18	
У630		∟80×6	3250	1		23.9	24	24	
У631		∟90×7	3150	1		30.4	30	30	
У632		∟80×6	1120	1		8.2	8	8	
У633		∟63×5	2700	1		13.0	13	13	
У634		∟63×5	2320	1		11.1	11	11	
У635		∟63×5	2520	1		12.1	12	12	
У636		∟63×5	2340	1		11.1	11	11	
У637		∟50×5	2835	1		10.7	11	11	
У638		∟50×5	2985	1		11.3	11	11	
У639		∟50×5	2805	1		10.6	11	11	
У640		∟50×5	2890	1		11.1	11	11	
У641		∟50×5	2895	1		10.9	11	11	
У642		∟63×5	2550	1		12.4	12	12	
У643		∟63×5	930	1		4.0	4	4	
У644		— 460×10	800	1		18.9	19	19	
У645 (кофр. У644)		— 460×10	800		1	18.9	19	19	
У646		— 340×8	600	1		13.3	11	11	
У647 (кофр. У646)		— 340×8	600		1	13.3	11	11	
У648		∟50×5	2995	1		11.5	12	12	
У649		— 420×10	450	1		11.5	12	12	
У650		— 280×8	480	1		7.2	7	7	
У651		— 280×8	480	1		7.2	7	7	
У652		— 230×8	515	1		6.0	6	6	
У653		— 230×8	515	1		6.0	6	6	
У654		— 330×10	330	1		7.7	8	8	
У655		— 320×10	390	1		7.0	7	7	
У656		— 290×8	290	1		4.2	4	4	
У657		∟50×5	1745	1		6.6	7	7	
У658		— 300×10	800	1		18.8	19	19	
У659		∟110×8	200	1		2.7	3	3	
У605		— 200×16	230	1		6.0	6	6	
У606		∟50×5	2710	1		10.0	10	10	
У687		∟63×5	2340	1		11.1	11	11	

Примечания:

1. Все отверстия ф 17+0.6
2. Все обрезы уголков 35мм
3. Все швы h=10мм

} кроме оговоренных

ОТМЕНЕН

Работать совместно с черт. №3080 тм-т7-12а (лист 1)

в			
б			
а	В сечении 3-3 предусмотр. доп. крепл. троса	11 XI-73г.	
Литера	Причина изменения	Дата	Подпись

Чертеж применить в

19 г

ЭСП — энергосетьпроект, Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ. Рабочие чертежи. Лист №2

Нач. ОТП		Штин	
Гл. инж. проекта		Новогородцев	
Рук. груп.		Жеглова	
Проверил		Жеглова	
Исполнил		Орлова	

Анкерно-угловая опора У 220-3. Верхняя секция. Марки У628÷У659, У605, У606, У687.


г. Ленинград 1973г.


М 1:20; 1:10 — № 3080тм-т7-12


Разм. 8Ф — Литера а


30


3080тм/7 л.36

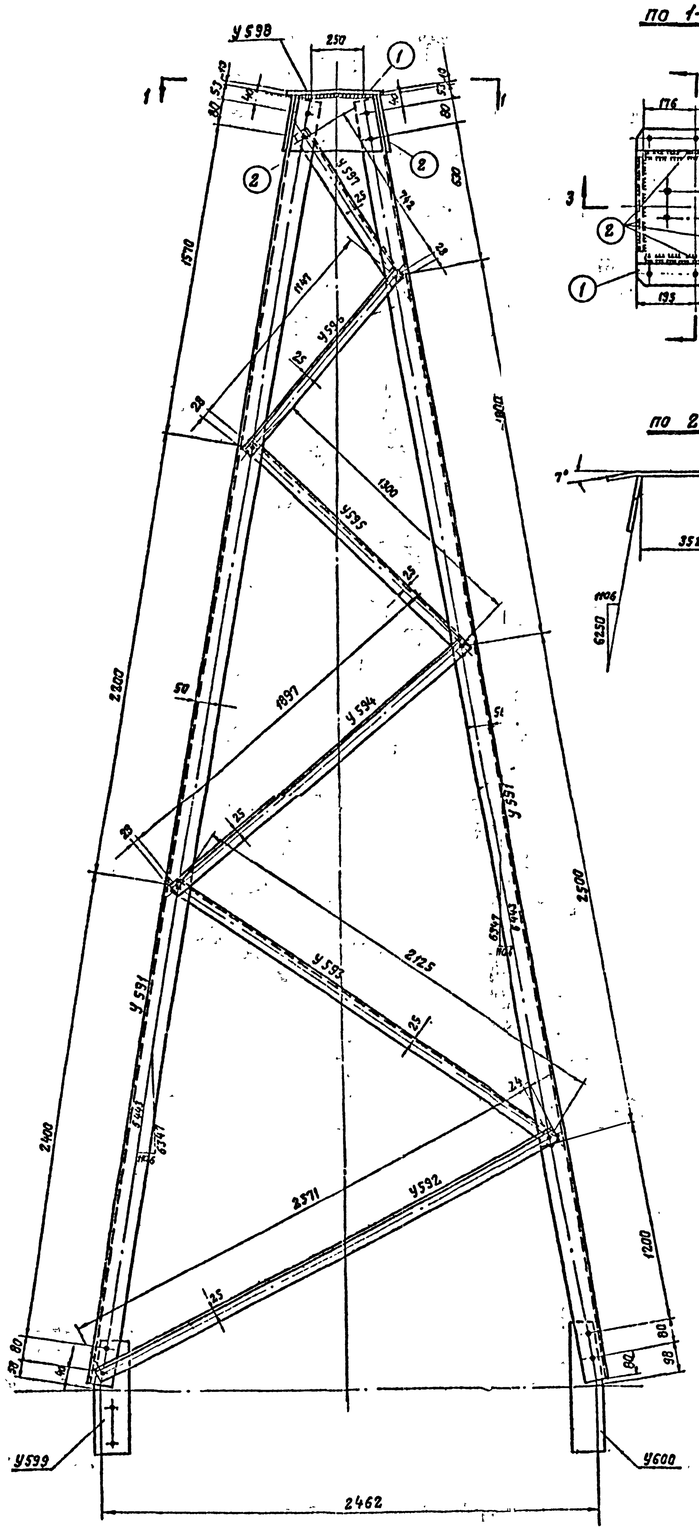


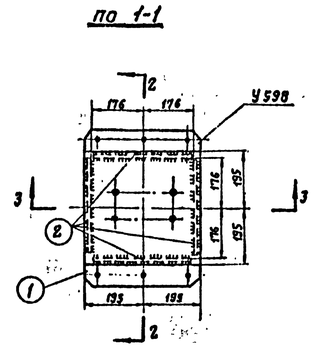





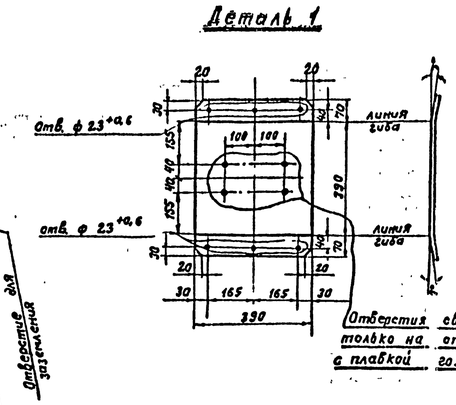





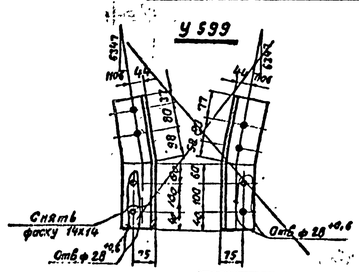



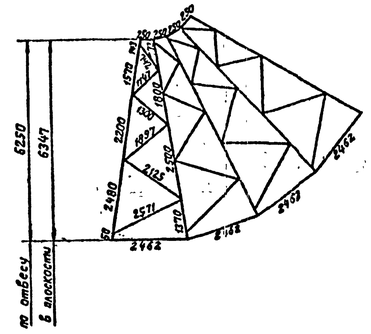





Спецификация

Марка	Дет.	Сечения	Длина в мм.	К-во шт. т	К-во шт. н	Вес в кг. 1 дет.	Вес в кг. Всех	Вес в кг. марки	Примечание
У591		∟ 80х6	6410	1		47,4	47	47	
У592		∟ 50х5	2620	1		9,9	10	10	
У593		∟ 50х5	2175	1		8,2	8	8	
У594		∟ 50х5	1950	1		7,4	7	7	
У595		∟ 50х5	1350	1		5,1	5	5	
У596		∟ 50х5	1200	1		4,6	5	5	
У597		∟ 50х5	795	1		3,0	3	3	
У598	1	— 330х16	530	1		25,7	26	41	гнуть
	2	— 180х8	380	4		3,8	15		
У599		∟ 120х8	365	1		3,0	3	3	гнуть
У600		— 120х8	365	1		3,0	3	3	гнуть

Требуется на опору

Марка	К-во	Вес в кг. одной марки	Вес в кг. Всех	Марка	К-во	Вес в кг. одной марки	Вес в кг. Всех
У591	4	47	188	У597	4	3	12
У592	4	10	40	У598	1	41	41
У593	4	8	32	У599	4	3	12
У594	4	7	28	У600	4	3	12
У595	4	5	20				
У596	4	5	20	Итого:			405

Примечания:

1. Все отверстия ф 17 +0,6 мм. кроме оговоренных.
2. Все обрезы уголков 25 мм.
3. Все швы $h_ш$ = 6 мм.
4. В дет. 1 предусмотрено 3 отв. ф 23 +0,6 для возможности отвода двух тросов на подстанционные порталы и для выполнения ответвлений.
5. При плавке гололеда на тросе установить на тросостойке марки С497,С498 по черт. № 3081 тм-т4-51.

ОТМЕНЕН


Литера	Причина изменения	Дата	Подпись
б			
б			
а	Исправлен стык тросостойки	24/I-73г.	

Чертеж применить в .....

19 г. N


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ.		лист N
Ленинград 1970 г.	Нач. ОТП Синельников; Гл. инж. проекта; Рук. гр. Жеглова; Проверил Цейтлин; Техник Янкина	Анкерно-угловые опоры У220-1, У220-2. Тросостойка марки У591÷У599	М 1:15; 1:10; Разм. 8 ф.	№ 3080тм-т7-13 Литера а


3080 тм/т7 л. 33

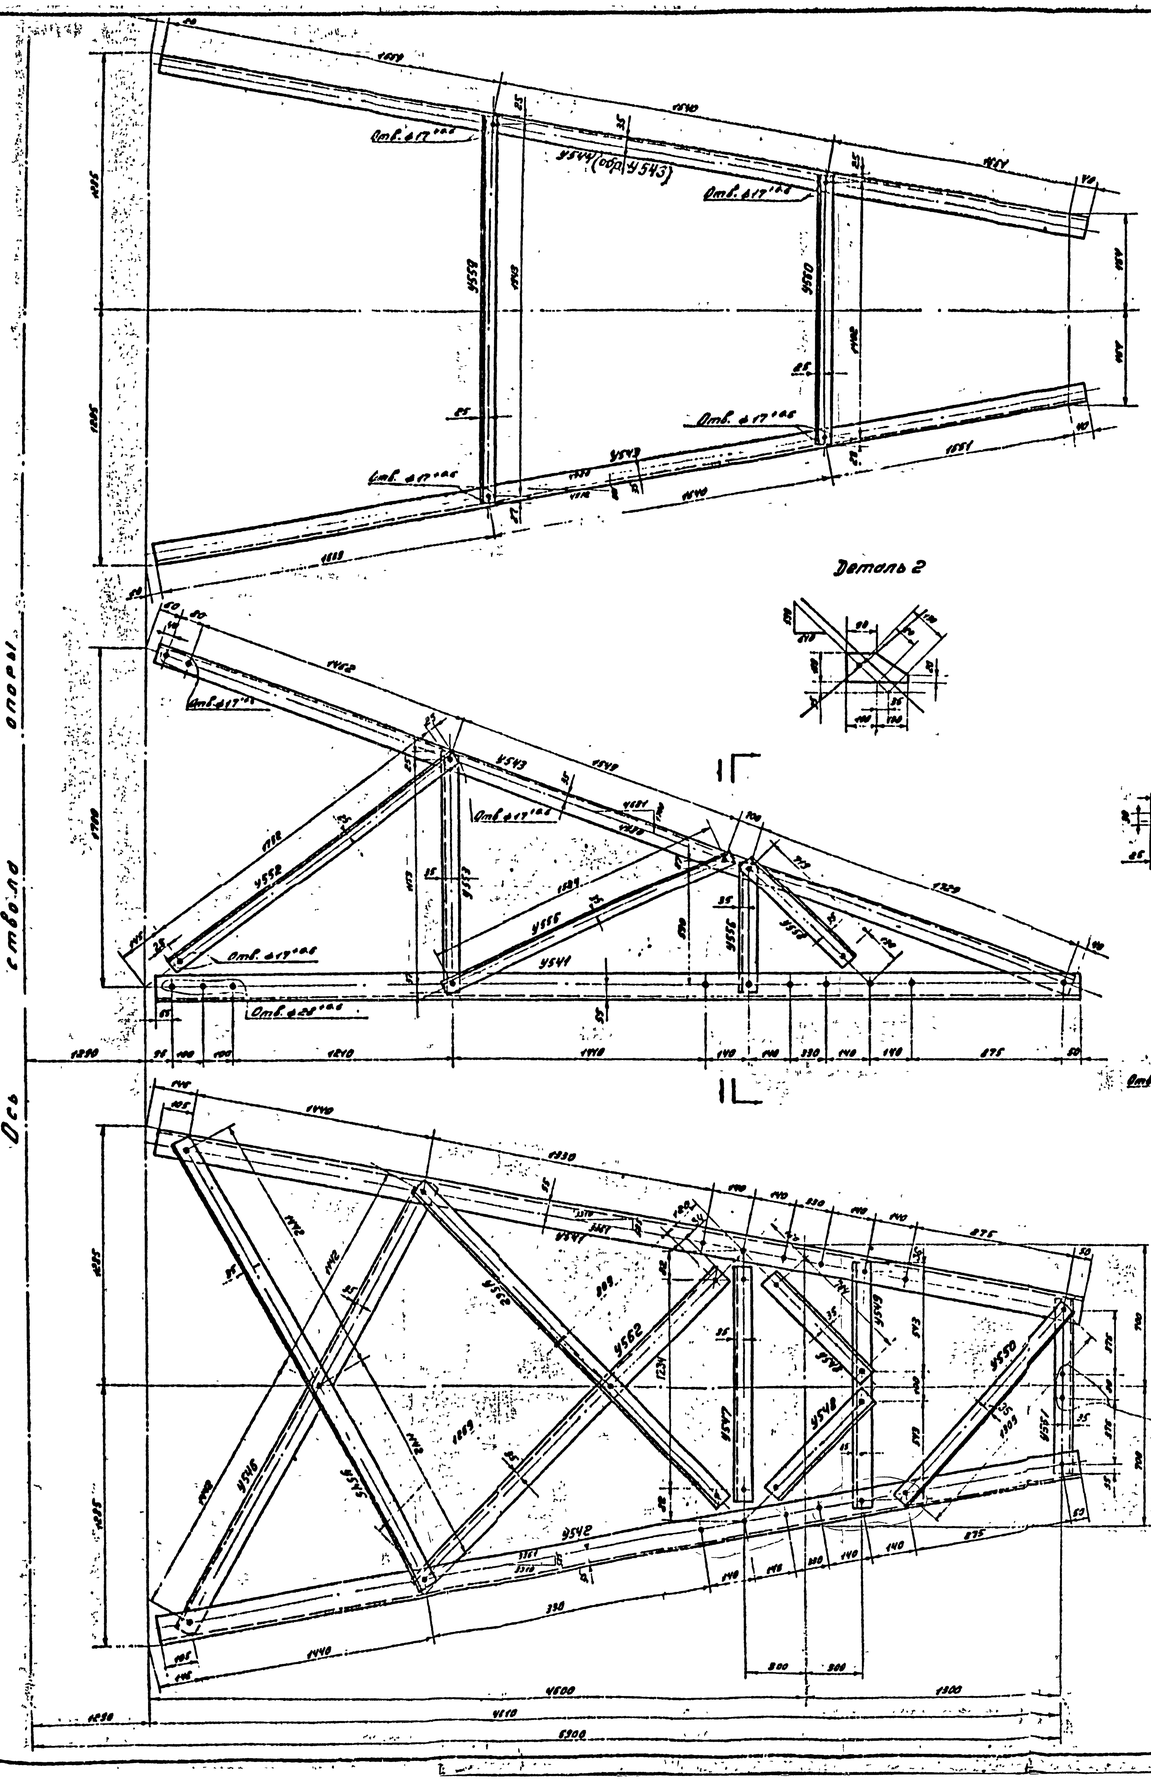

Деталь 2


Разрез 1-1

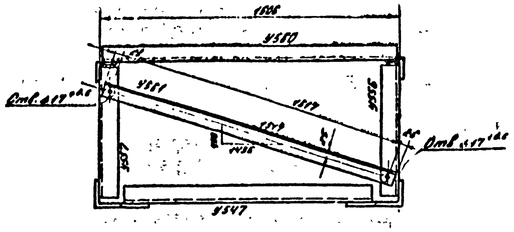









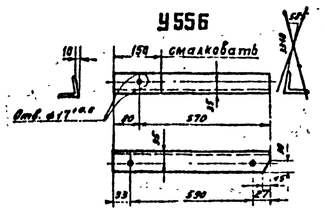


Деталь 3





отв. для подвески поддерживающей гирлянды при заводке шлейфа.



Спецификация

Позиция	Эскиз	Сечения	Длина, мм	К-во шт. Г	К-во шт. Н	Вес 1 шт. кг	Вес всех кг	Вес стали кг	Примечание
У541		∟ 90×7	5830	1		45,2	45	45	
У542		∟ 90×7	4830		1	45,2	45	45	
У543		∟ 63×5	5080	1		24,1	24	24	
У544 (обр. У543)		∟ 63×5	5080	1		24,1	24	24	
У545		∟ 90×6	2650	1		16,9	17	17	
У546		∟ 70×6	2650	1		16,9	17	17	
У547		∟ 70×6	2145	1		13,7	14	14	
У548		∟ 63×5	1300	1		6,3	6	6	
У549		∟ 70×6	770	1		4,9	5	5	
У550		∟ 63×5	1855	1		8,8	8	8	
У551		∟ 63×5	1375	1		6,7	7	7	
У554		∟ 63×5	900	1		4,3	4	4	
У552		∟ 50×6	1806	1		6,8	7	7	
У553		∟ 63×5	1215	1		5,8	6	6	
У554 (обр. У553)		∟ 63×5	1215		1	5,8	6	6	
У555		∟ 63×5	1850	1		8,8	8	8	
У558		∟ 63×5	650	1		3,1	3	3	смалковать
У557		∟ 63×5	650	1		3,1	3	3	смалковать
У558		∟ 63×5	785	1		3,8	4	4	
У559		∟ 50×5	1995	1		7,5	8	8	
У560		∟ 50×5	1455			5,5	6	6	
У561		∟ 50×5	1570	1		5,9	6	6	

Требуется по троверсу

Марка	К-во	Вес 1 кг одной марки	Вес 1 кг всех	Марка	К-во	Вес 1 кг одной марки	Вес 1 кг всех
У541	1	45	45	У553	1	6	6
У542	1	45	45	У554	1	6	6
У543	1	24	24	У555	2	8	16
У544	1	24	24	У556	1	3	3
У545	1	17	17	У557	1	3	3
У546	1	17	17	У558	2	4	8
У562	2	14	28	У559	1	8	8
У547	1	6	6	У560	1	6	6
У548	2	5	10	У561	1	6	6
У549	1	6	6				
У550	1	7	7				
У551	1	4	4				
У552	2	7	14	Итого:			339

Примечания

1. Все отверстия ⌀ 21 +0,5 мм
2. Все обрезы уголков 33 мм
3. Все сварные швы $h_ш$ = 6 мм

} Кроме оговоренных

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
б				
г				
а	Исключены дет. 2,3		4/III-73	
Литера	Причина изменения		Дата	Подпись

Чертеж применять в

19 г. N

ЭСП

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ.

Рабочие чертежи. Лист N

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Гл. инж. проекта | Гл. инж. | Нач. отд. | Нач. сект. | Гл. спец. | Руковод. группы | Ст. инж. | Инж. | Ст. техник | Техник | Чертил

Анкерно-угловые опоры У220-1, У220-2. Пролёт 2=4,5 м. Марки У541 ÷ У562

Масштаб 1:15, 1:10

N 3080 тм-Т-7-14


Литера а


Разм. в мм


Гипросетьэлектромонтаж

Копировал 1970 г.


3080 тм/Т-7.39

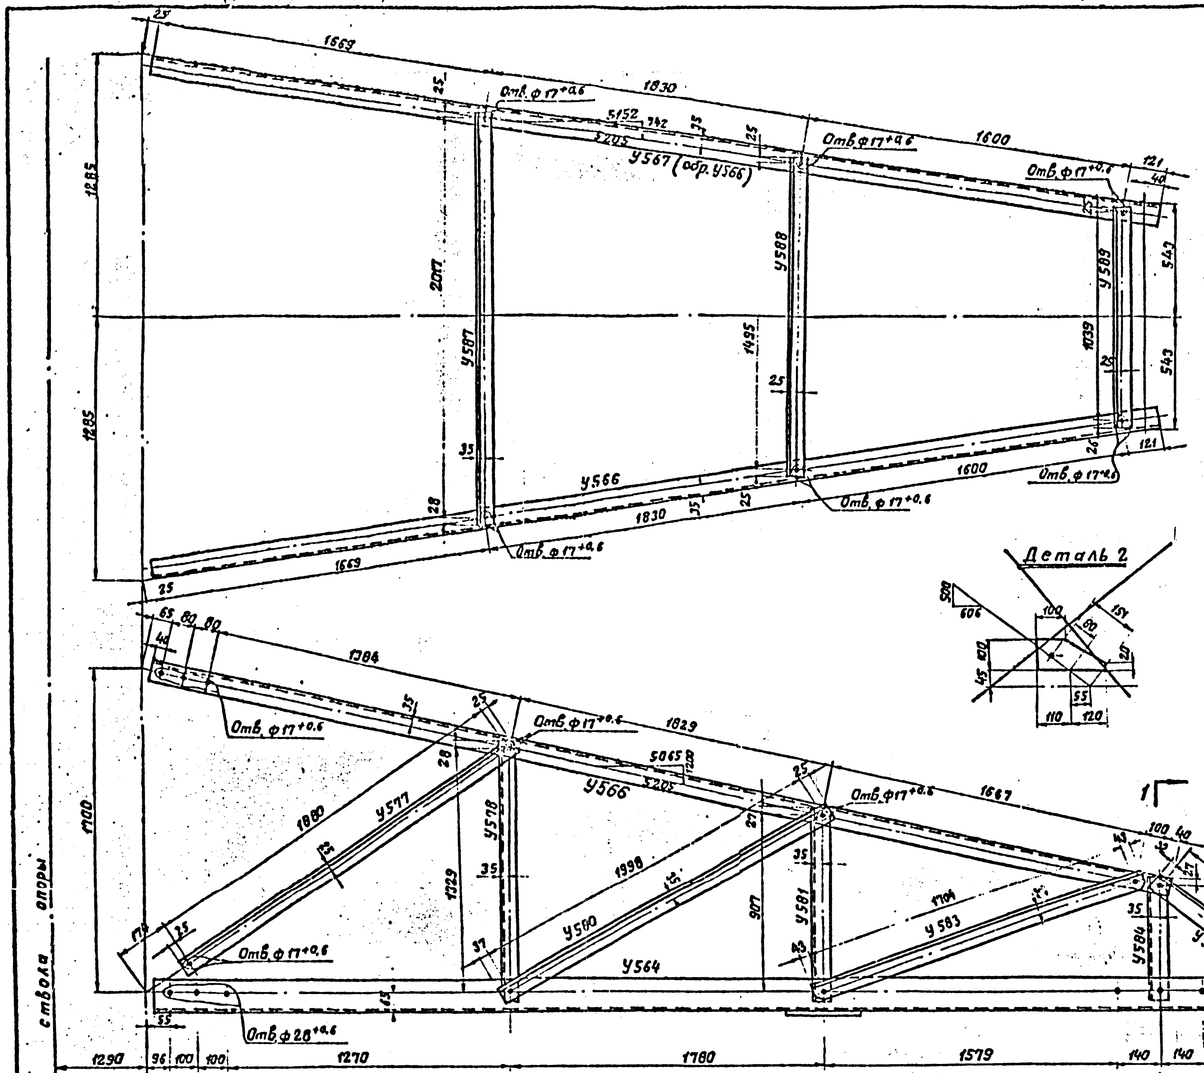


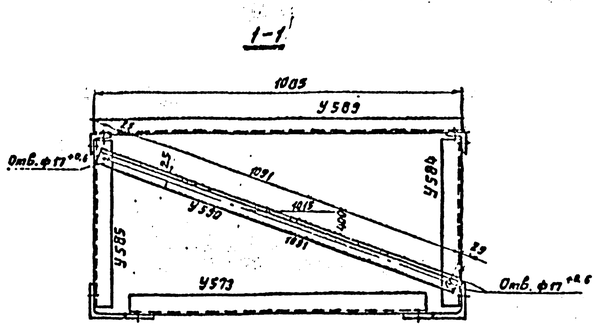











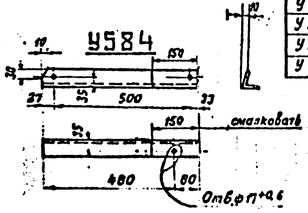




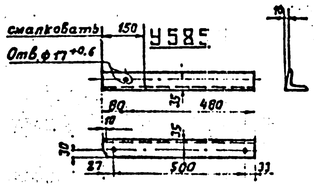







Спецификация

Марка	Лет.	Сечения	Длина в мм.	К-во шт. т	К-во шт. н	Вес в кг. 1 дет	Вес в кг. всех марки	Примечание
У564		∟ 110×8	3850	1		79,3	79	79	
У565		∟ 110×8	5850		1	79,3	79	79	
У566		∟ 63×5	5220	1		25,1	25	25	
У567 (обр. У566)		∟ 63×5	5220		1	25,1	25	25	
У568		∟ 63×5	2705	1		13,0	13	13	
У569		∟ 63×5	2420	1		11,7	12	12	
У570		∟ 63×5	1530	1		7,3	7	7	
У571		∟ 70×6	1925	1		12,3	12	12	
У573		∟ 63×5	830	1		4,0	4	4	
У574		∟ 63×5	820	1		3,9	4	4	
У576		∟ 63×5	850	1		4,1	4	4	
У577		∟ 50×5	1930	1		7,4	7	7	
У578		∟ 63×5	1390	1		6,7	7	7	
У579 (обр. У578)		∟ 63×5	1390		1	6,7	7	7	
У580		∟ 63×5	2060	1		9,9	10	10	
У581		∟ 63×5	970	1		4,7	5	5	
У582 (обр. У581)		∟ 63×5	970	1		4,7	5	5	
У583		∟ 63×5	1790	1		8,7	9	9	
У584		∟ 63×5	560	1		2,7	3	3	смазковать
У585		∟ 63×5	560	1		2,7	3	3	смазковать
У586		∟ 63×5	700	1		3,4	3	3	
У587		∟ 63×5	2070	1		10,0	10	10	
У588		∟ 50×5	1545	1		5,8	6	6	
У589		∟ 50×5	1090	1		4,1	4	4	
У590		∟ 50×5	1145	1		4,3	4	4	
У572		— 210×16	250	1		5,5	6	6	

Требуется на траверсу

Марка	К-во	Вес в кг. одной марки	Вес в кг. всех	Марка	К-во	Вес в кг. одной марки	Вес в кг. всех
У564	1	79	79	У581	1	5	5
У565	1	79	79	У582	1	5	5
У566	1	25	25	У583	2	9	18
У567	1	25	25	У584	1	3	3
У568	2	13	26	У585	1	3	3
У569	2	12	24	У586	2	3	6
У570	1	7	7	У587	1	10	10
У571	2	12	24	У588	1	6	6
У573	1	4	4	У589	1	4	4
У574	2	4	8	У590	1	4	4
У576	1	4	4	У572	2	6	12
У577	2	7	14				
У578	1	7	7				
У579	1	7	7				
У580	2	10	20	Итого:			429

ОТМЕНЕН

Примечания.

1. Все отверстия ф 21+0,6 мм. } кроме
2. Все обрезы уголков 33 мм } оговоренных
3. Все швы $h_ш$ = 6 мм.

Литера	Причина изменения	Дата	Подпись
б			
б			
а	Исключены дет. 2,3,4	4/III-72	

Чертеж применить в ..... 19 г.

ЭСП Энергосетьпроект Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кв.

Рабочие чертежи. Лист N

Анкерно-угловые опоры У220-1, У220-2, У220-3 траверса ℓ=6,6. Марки У564÷У571, У573÷У574, У576÷У590, У572.

Нач. ОТП		Сметова	
Гл. инж. проекта		Бородулин	
Рук. группы		Жеглова	
Проверил		Цейтлина	
Техник		Шкина	


Ленинград 1970 г.

М 1:15; 1:10 | N 3080тм-т7-15 | Разм. 8 ф. | Литера а


Альбом тм-т7.39

33


Ось ствола опоры

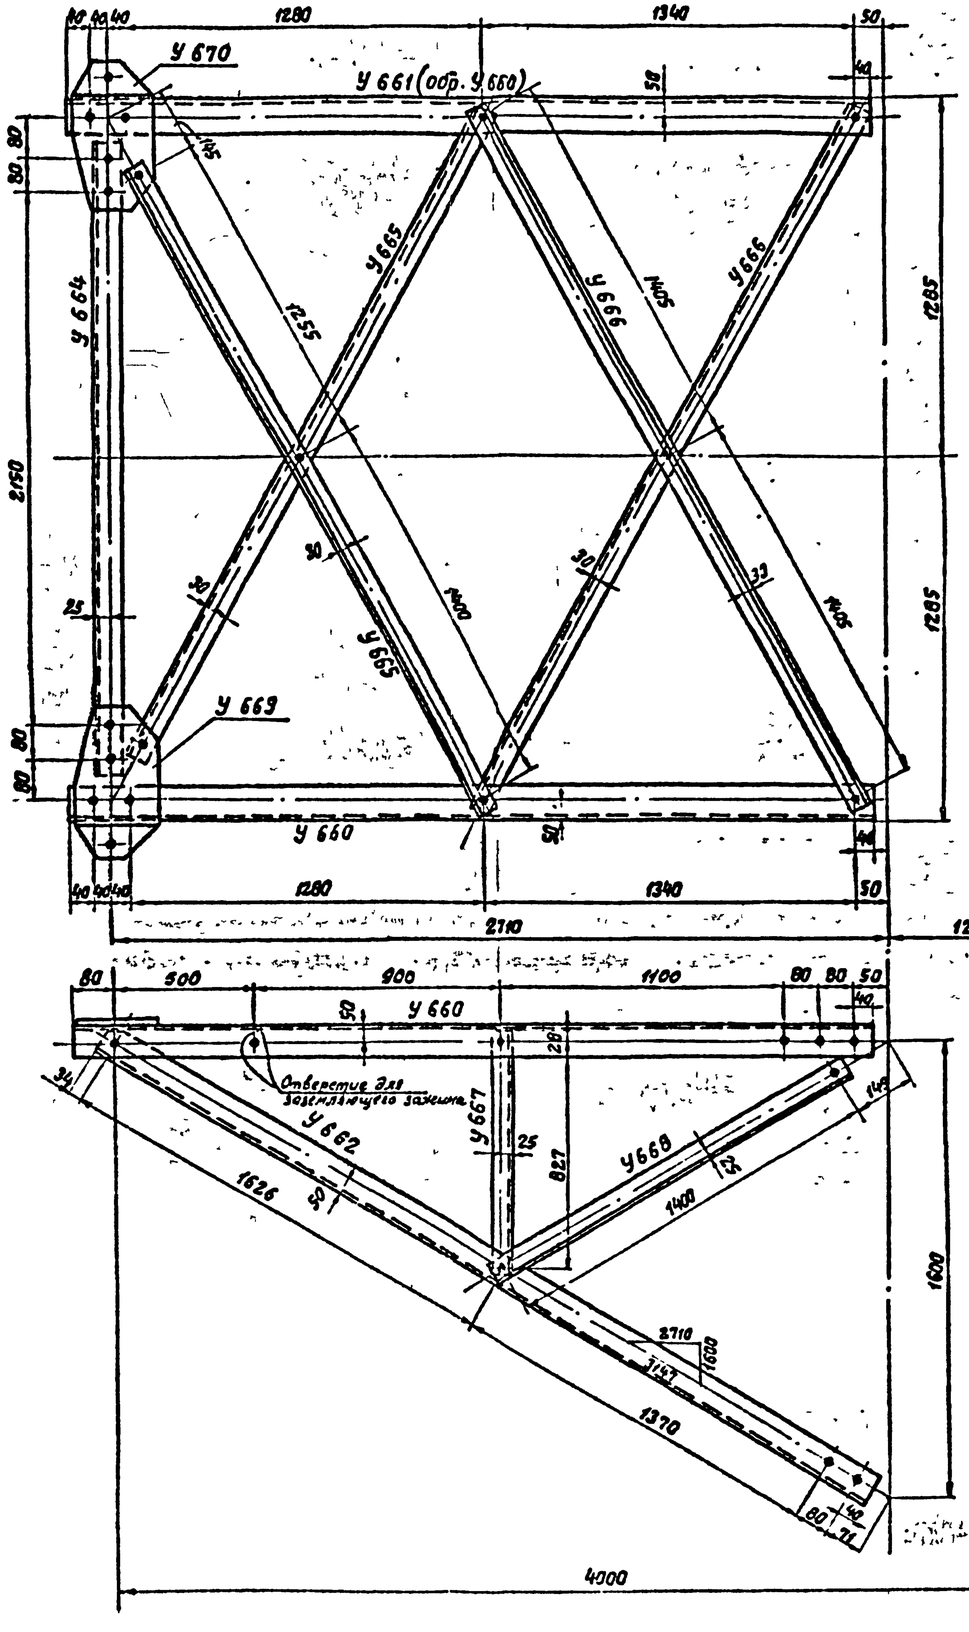


У662

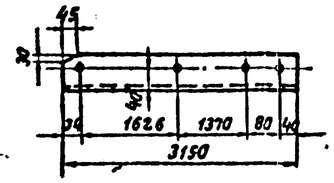

У666

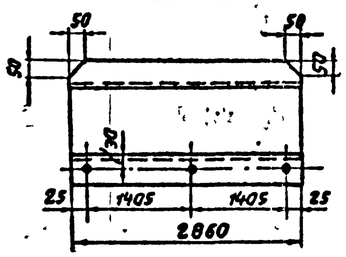

У669

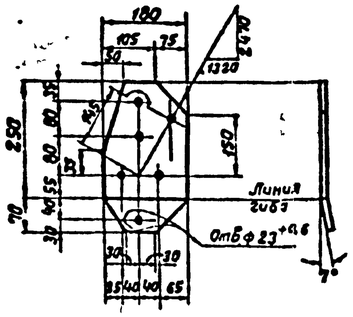

опоры

Спецификация

Марка	Дет.	Сечения	Длина в мм.	К-во шт. т.	К-во шт. м.	Вес в кг. 1 дет.	Вес в кг. Всех	Вес в кг. марки	Примечание
У 660		∟ 80×6	2780	1		20,4	20	20	
У 661 (обр У660)		∟ 80×6	2780	1		20,4	20	20	
У 662		∟ 80×6	3150	1		23,2	23	23	
У 663 (обр У662)		∟ 80×6	3150	1		23,2	23	23	
У 664		∟ 50×5	2360	1		8,9	9	9	
У 665		∟ 63×5	2705	1		13,0	13	13	
У 666		∟ 63×5	2860	1		13,7	14	14	
У 667		∟ 50×5	880	1		3,3	3	3	
У 668		∟ 50×5	1450	1		5,5	6	6	
У 669		— 180×16	320	1		6,0	6	6	
У 670 (обр У669)		— 180×16	320	1		6,0	6	6	

Требуется на траверсу

Марка	К-во	Вес в кг. одной марки	Вес в кг. Всех	Марка	К-во	Вес в кг. одной марки	Вес в кг. Всех
У 660	1	20	20	У 667	2	3	6
У 661	1	20	20	У 668	2	6	12
У 662	1	23	23	У 669	1	6	6
У 663	1	23	23	У 670	1	6	6
У 664	1	9	9				
У 665	2	13	26	Итого:			179
У 666	2	14	28				

Примечания:

Стерен

1. Все отверстия ф 17 +0,6 мм. } кроме
2. Все обрезы уголков 25 мм. } оговоренных

Литера	Причина изменения	Дата	Подпись
б			
б			
а			

Чертеж применить в .....

19 г.

N

ЭСП

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение

Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ.

Рабочие чертежи

Лист N


Нач отп	Синелобов	Анкерно-угловые опоры У220-3, У220-3+9, У220-3+14
Гл инж. проекта	Набгородных	
Рук. грут.	Жеглова	Тросовая траверса $e = 4,0$ м. марки У660 ÷ У670.
Проверил	Цейтлин	М 1:15, 1:10
Техник	Якикина	Разм 4ф

Ленинград 1973 г.


N 3080 тм-т7-16

литера


3080 тм-т7 л. 40

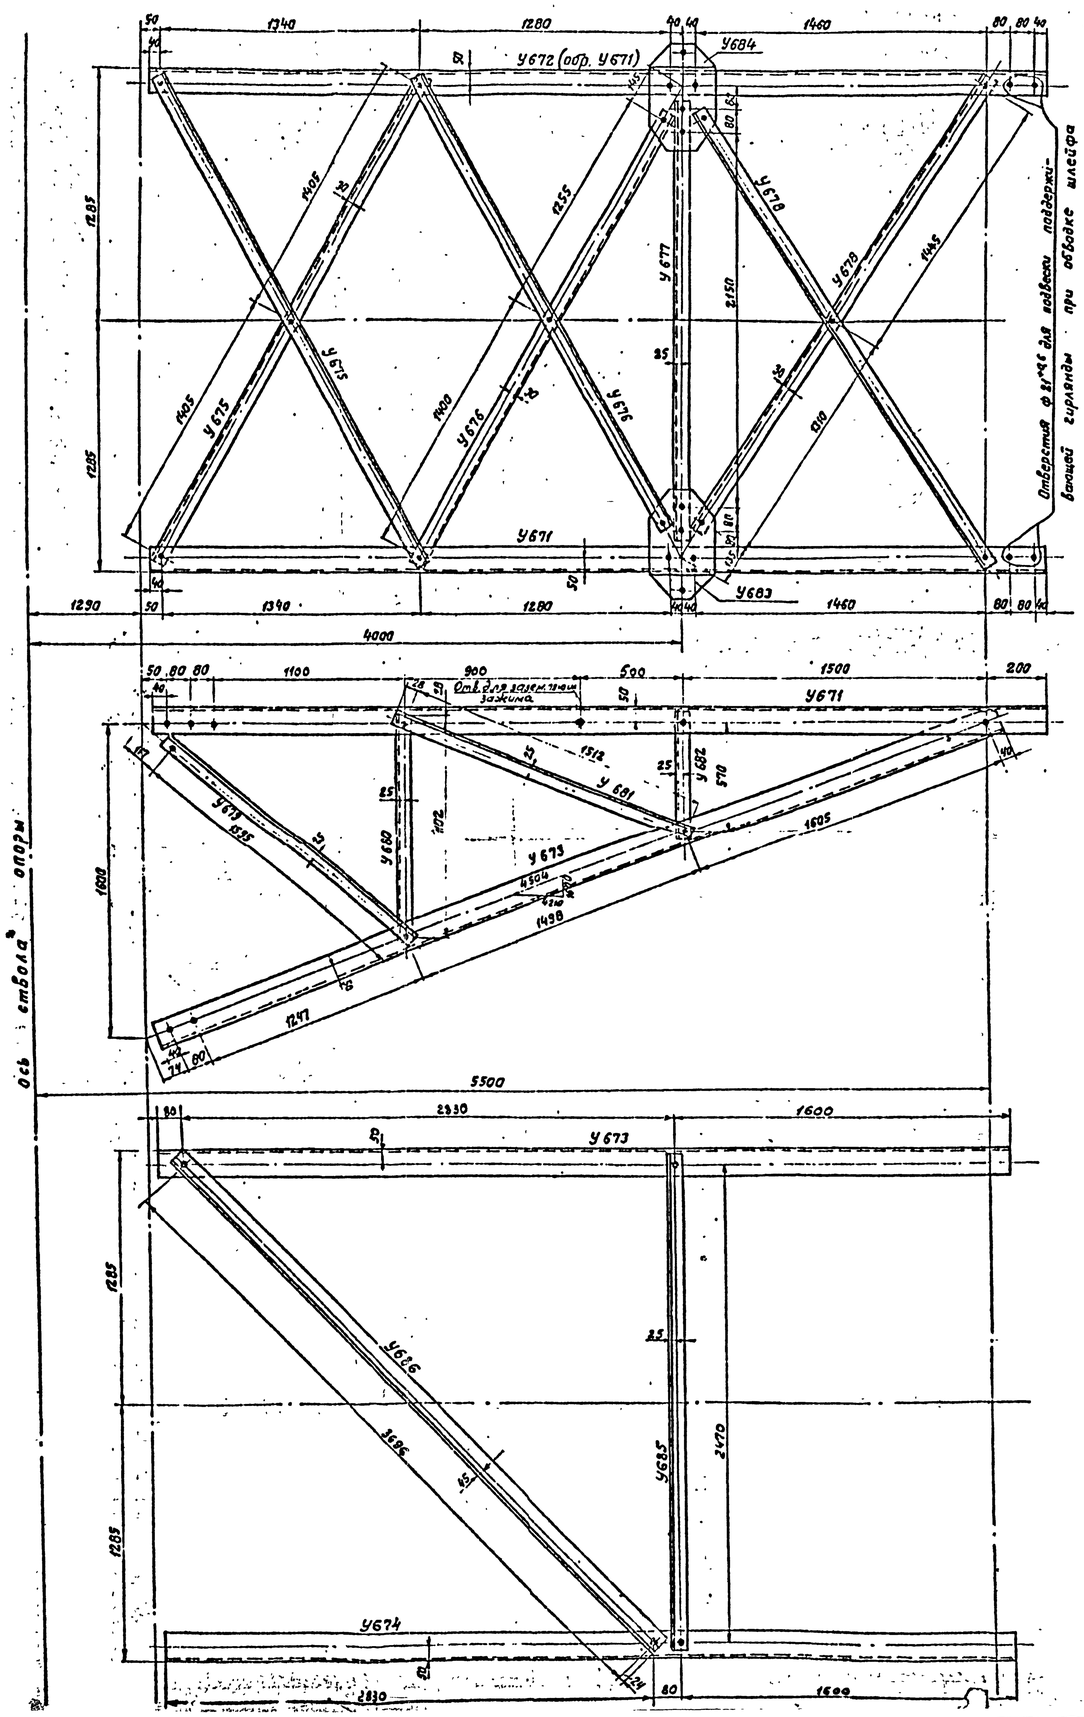


У683

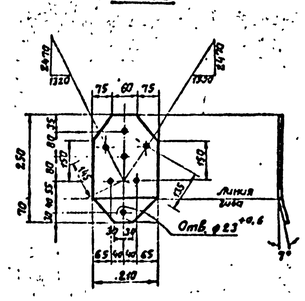


У675




У673



У678



У674



Спецификация

Марки	Дет.	Сечения	Длина в мм.	К-во шт. т	К-во шт. н	Вес в кг. 1 дет.	Вес в кг. Всех	Вес в кг. марки	Примечание
У671		∟ 80×6	4400	1		32,3	32	32	
У672 (обр. У671)		∟ 80×6	4400	1		32,3	32	32	
У673		∟ 80×6	4510	1		33,3	33	33	
У674		∟ 80×6	4510	1		33,3	33	33	
У675		∟ 63×5	2860	1		13,7	14	14	
У676		∟ 63×5	2705	1		13,0	13	13	
У677		∟ 50×5	2360	1		8,9	9	9	
У678		∟ 63×5	2605	1		13,3	13	13	
У679		∟ 50×5	1645	1		6,2	6	6	
У680		∟ 50×5	1155	1		4,3	4	4	
У681		∟ 50×5	1565	1		5,9	6	6	
У682		∟ 50×5	620	1		2,3	2	2	
У683		— 210×16	320	1		7,1	7	7	гнуть
У684 (обр. У683)		— 210×16	320	1		7,1	7	7	гнуть
У685		∟ 50×5	2520	1		9,5	10	10	
У686		∟ 80×6	3745	1		27,6	28	28	

Требуется на траверсу

Марка	К-во	Вес в кг. одной марки	Вес в кг. Всех	Марка	К-во	Вес в кг. одной марки	Вес в кг. Всех
У671	1	32	32	У681	2	6	12
У672	1	32	32	У682	2	2	4
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	У683	[illegible]	[illegible]	[illegible]
У674	1	33	33	У684	1	7	7
У675	2	14	28	У685	1	10	10
У676	2	13	26	У686	1	28	28
У677	1	9	9				
У678	2	13	26				
У679	2	6	12	Итого:			307
У680	2	4	8				

Примечания:

1. Все отверстия ф 17+0,6 мм. } кроме
2. Все обрезы уголков 25 мм. } оговоренных

ОТМЕНЕН

Литера	Причина изменения	Дата	Подпись
б			
б			
а			

Чертеж применить в .....


19 г.


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные стальные нормальные Опоры ВЛ 220 и 330 кВ.	Рабочие чертежи Лист N
Нач. отд.	Сикелабов	Анкерно-угловые опоры У220-3; У220-3+9; У220-3+14 Трассовая траверса С=5,5 м. марки У671÷У686	
Гл. инж. проекта	Новоградов		
Рук. груп.	Желова		
Проверил	Цветлин	м 1:15; 1:10	N 3080 тм-т7-17
Техник	Янкина	Разм. 8Ф.	Литера


Ленинград 1973 г.


3080тм-т7.41


35

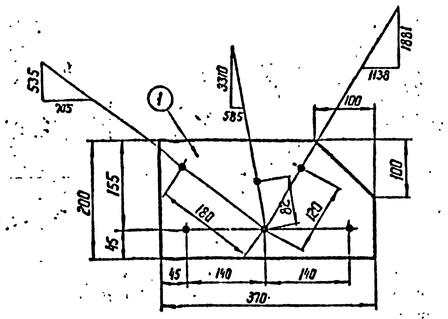


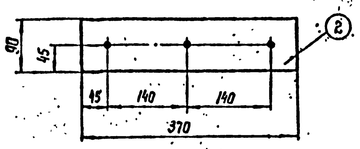




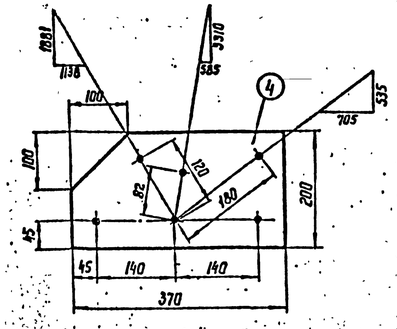

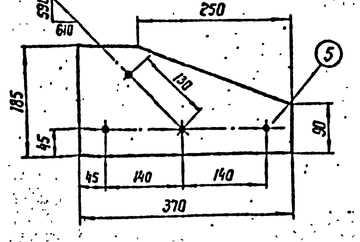

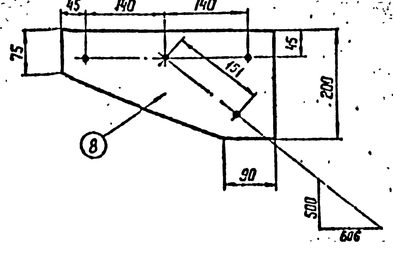

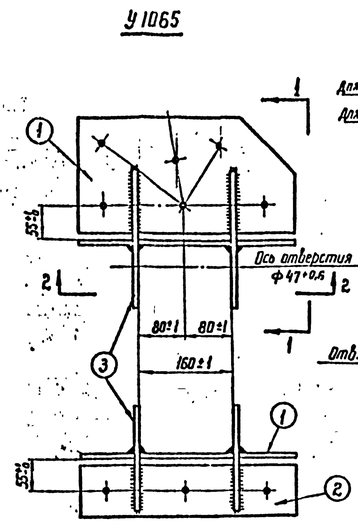

Марка	Дет.	Сечения	Длина в мм	К-во, шт Т	К-во, шт Н	Вес в кг 1 дет.	Вес в кг всех	Марки	Примечание
У1065	1.	— 200×10	370	1		6,0	6	18	
	2	— 90×10	370	1		2,6	3		
	3	— 200×16	240	2		4,5	9		
У1066	1	— 200×10	370	1		6,0	6	18	
	2	— 90×10	370	1		2,6	3		
	3	— 200×16	240	2		4,5	9		
У1067	5	— 185×10	370	1		5,3	5	17	
	2	— 90×10	370	1		2,6	3		
	3	— 200×16	240	2		4,5	9		
У1068	5	— 185×10	370	1		5,3	5	17	
	2	— 90×10	370	1		2,6	3		
	3	— 200×16	240	2		4,5	9		
У1069	6	— 200×10	370	1		6,0	6	18	
	2	— 90×10	370	1		2,6	3		
	3	— 200×16	240	2		4,5	9		
У1070	6	— 200×10	370	1		6,0	6	18	
	2	— 90×10	370	1		2,6	3		
	3	— 200×16	240	2		4,5	9		
У1071	7	— 230×10	370	1		6,6	7	22	
	8	— 200×10	370	1		6,0	6		
	3	— 200×16	240	2		4,5	9		
У1072	7	— 230×10	370	1		6,6	7	22	
	8	— 200×10	370	1		6,0	6		
	3	— 200×16	240	2		4,5	9		

ОТМЕНЕН


Примечания:

1. Все отв. Ф 21 $^{+0,5}$, кроме оговоренных
2. Все швы h = 8 мм.

б				
б				
а	На трактрсах исключены прибарочные детали. Раскосы трактрс крепятся к пояскам		Ут. -73	К.
Литера	Причина изменения		Дата	Подпись
19 г.	Чертеж применить б			N

ЭСП	Энергосетьпроект Севера-Западное отделение		Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ	Рабочие чертежи Лист N
	Нач. отд	Штин	Анкерно-угловые опоры У220-1, У220-2, У220-3 Марки У1065÷У1072	
	Гл. инж. проекта	Новгородцев		
	Рук. груп	Жеглова		
г. Ленинград 1973 г.	Проверил	Ицкович	М 1:20; 1:10	N 3080 тм-т 7-18
	Исполнил	Жеглова	Разм. 8 ф	Литера а

У 220-2+14

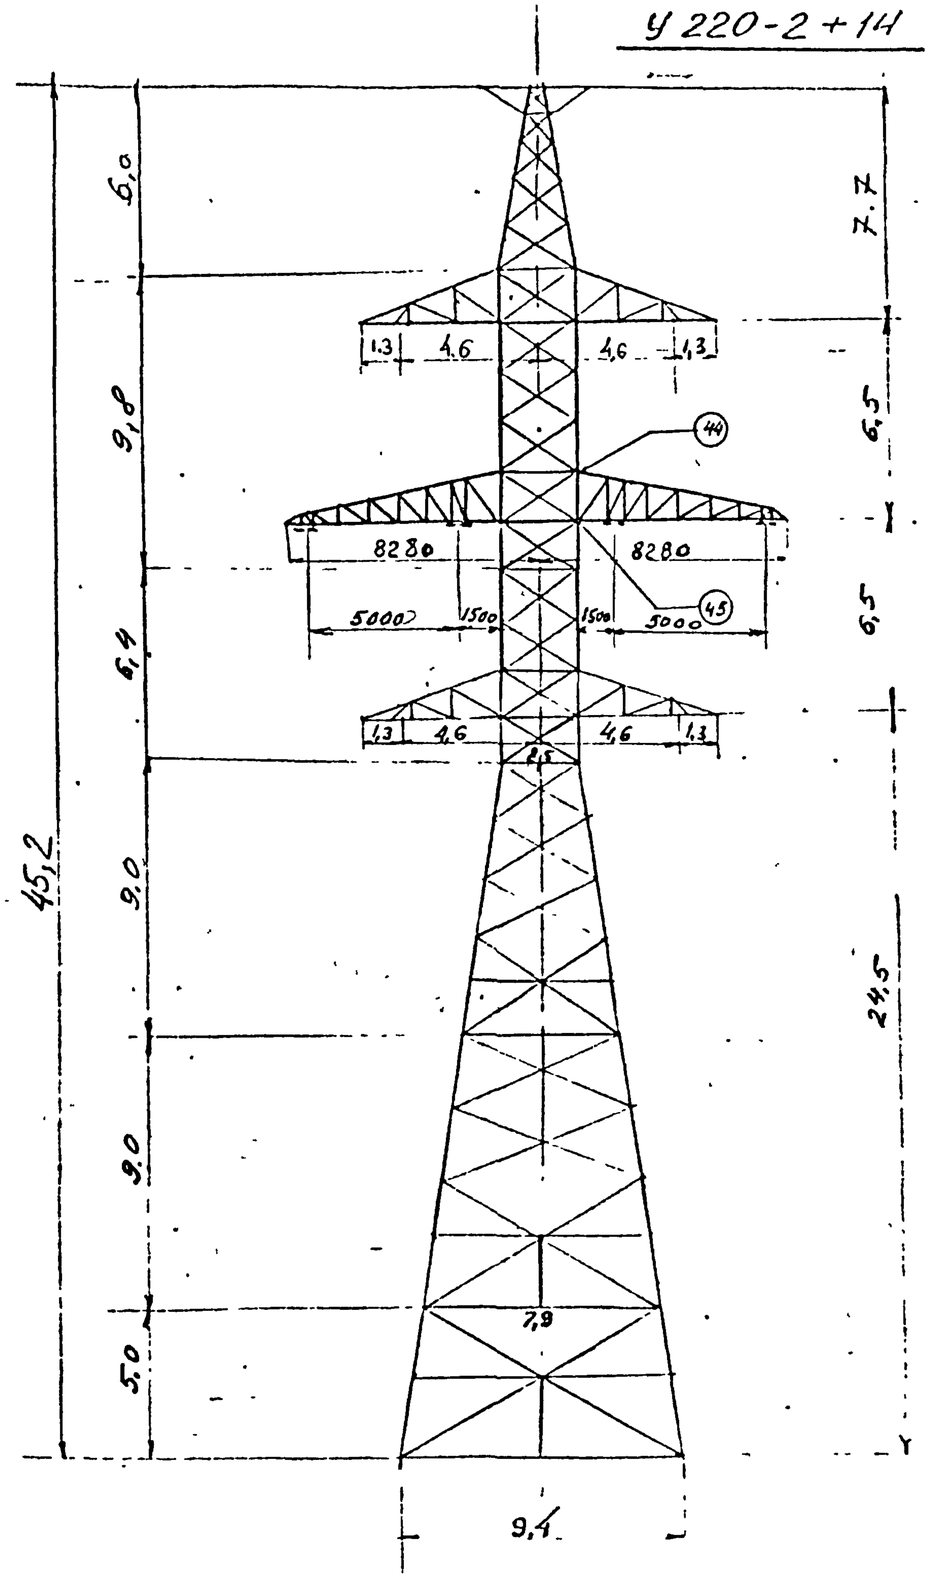


Общая масса металла для двух траверс 1468×2 = 2936 кг

Монтажную схему опоры У 220-2+14 см. чертеж N 3080 тм - Т7-2

Работать совместно с чертежом N 1645/2 - 330 - КС Л. 23.2


				1645/2 - 330 - КС			
Нормо-контр.	Заценко		12.88	Реконструкция ПС 110/35/10кВ № 159 и заходов ВЛ 110кВ			
Гл. инж.	Нарыжный		12.88	Заходы ВЛ 110кВ ПС N 26 - ПС Выборгская на ПС "Южная"	Стадия	Лист	Листов
Рук. гр.	Заценко				Р.П	23.1	2
Вед. инж.	Лурье		12.88	Общий вид опоры со средней траверсой для подвески двух проводов.	«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение Ленинград		
Инженер	Натенберг		12.88				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

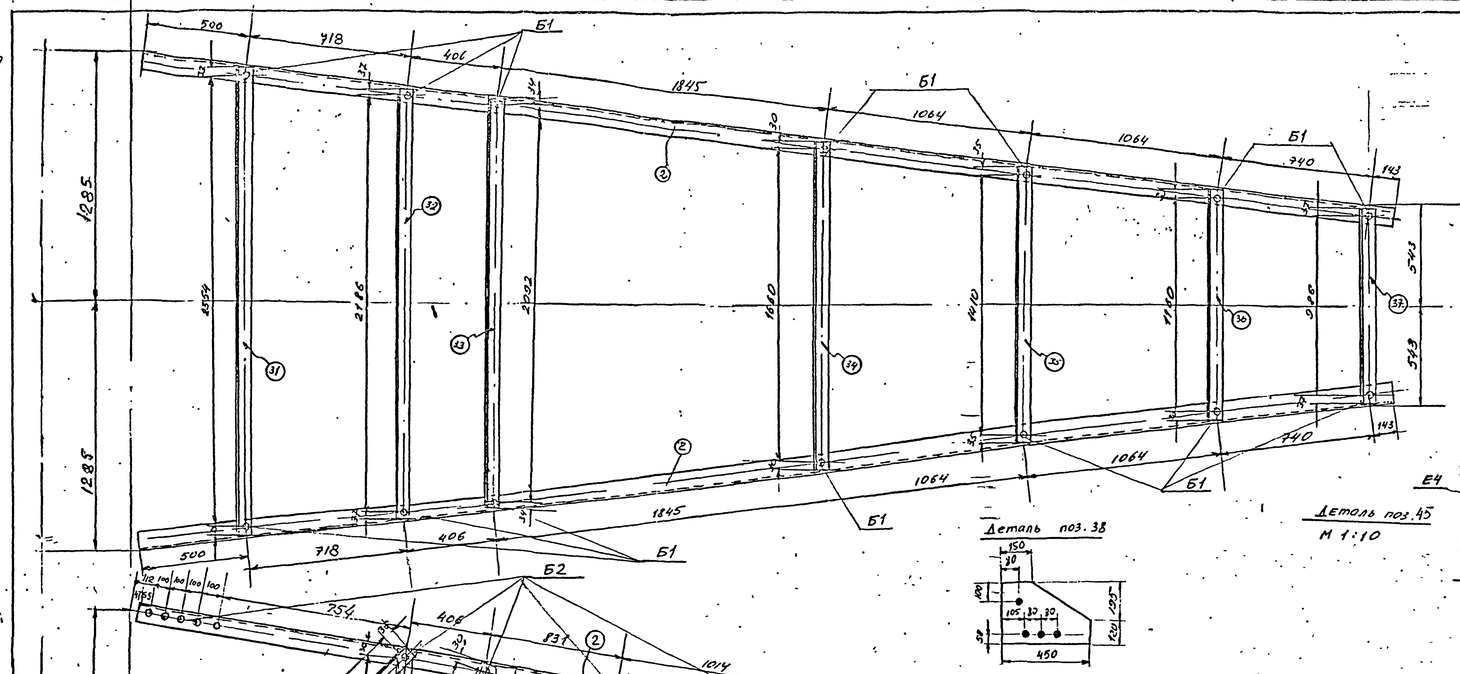


Деталь поз. 38
М 1:10

Деталь поз. 45
М 1:10

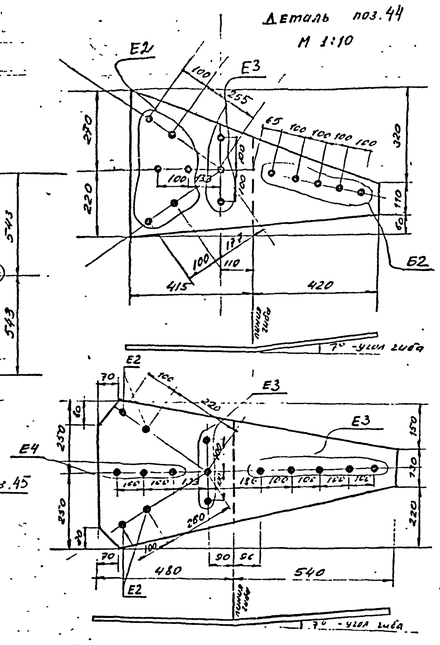


Деталь поз. 44
М 1:10


Деталь поз 30
для крепления поддерживающей гирлянды для обводки шлейфа




Деталь поз. 39




Деталь поз. 40




Деталь поз. 42



Деталь поз. 41



по 1-1



1. Работать с чертежом N 1645/2-330-КС.1.23.1
2. Все отверстия $\phi 21^{+0.6}$ мм кроме оговоренных

№ поз	Сечение	Длина в мм	К-во шт	Вес в кг 1 эл	Вес в кг всех
1	∠160×10	6990	2	172.7	345.4
2	∠80×6	6480	2	47.7	95.4
3	∠63×5	1790	2	8.6	17.2
4	∠63×5	1560	2	7.5	15.0
5	∠63×5	1540	2	7.4	14.8
6	∠63×5	1490	2	7.2	14.4
7	∠63×5	1590	2	7.65	15.3
8	∠63×5	1350	2	6.5	13.0
9	∠63×5	1570	2	7.6	15.2
10	∠63×5	1180	2	5.7	11.4
11	∠63×5	1480	2	7.1	14.2
12	∠63×5	1010	2	4.9	9.8
13	∠63×5	1360	2	6.5	13.0
14	∠63×5	830	2	4.0	8.0
15	∠63×5	930	2	4.5	9.0
16	∠70×6	710	2	4.5	9.0
17	∠70×6	670	2	4.3	8.6
18	∠80×8	2380	2	23.0	46.0
19	∠80×8	1660	1	16.0	16.0
20	∠80×8	880	2	8.5	17.0
21	∠80×8	1650	1	16.0	16.0
22	∠80×8	1950	2	18.8	37.6
23	∠80×8	2030	2	19.6	39.2
24	∠80×8	1850	2	17.9	35.8
25	∠80×8	1650	2	16.0	32.0
26	∠80×8	1030	2	9.9	19.8
27	∠80×8	600	1	5.8	5.8
28	∠80×8	660	1	6.4	6.4
29	∠80×8	540	1	5.2	5.2
30	−150×16	250	2	4.75	9.5
31	∠63×5	2420	1	11.6	11.6
32	∠63×5	2260	1	10.9	10.9
33	∠63×5	2160	1	10.4	10.4
34	∠63×5	1720	1	8.3	8.3
35	∠63×5	1480	1	7.1	7.1
36	∠63×5	1220	1	5.9	5.9
37	∠63×5	1060	1	5.1	5.1
38	−315×10	450	2	11.12	22.24
39	−290×16	475	2	17.30	34.6
40	−290×16	475	2	17.30	34.6
41	−290×16	475	2	17.30	34.6
42	−290×16	405	2	14.75	29.5
43	∠63×5	1080	1	5.2	5.2
44	−490×10	835	2	32.11	64.90
45	−500×10	1020	2	40.0	80.0

Всего: 1292 кг

Шифр	Наименование	Диаметр мм	Длина мм	Кол-во штук	Вес 1 шт	Вес в кг всех
Б2	болты	30	90	12	0.747	8.964
Б3	болты	30	95	22	0.775	17.05
Б4	болты	30	100	16	0.803	12.848
	гайки	30		100	0.2245	22.45
	шайбы круг.	30		50	0.067	3.35
Д2	болты	27	80	10	0.536	5.36
Д4	болты	27	90	51	0.581	29.631
	гайки	27		122	0.161	19.642
	шайбы круг.	27		61	0.053	3.233
Г2	болты	24	75	2	0.384	0.768
Г3	болты	24	80	2	0.402	0.804
	гайки	24		8	0.107	0.856
	шайбы круг.	24		4	0.033	0.132
Е1	болты	20	60	16	0.219	3.504
Е2	болты	20	65	22	0.231	5.082
Е3	болты	20	70	18	0.244	4.392
	гайки	20		112	0.062	6.944
	шайбы круг.	20		56	0.023	1.288

Всего: 176 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.				1645/2-330-КС
Гл. инж. проекта	Зацепина		12.88	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 159 и заходов ВЛ 110 кВ
Гл. спец.	Нормилев		12.88	Стадия: Р.Д. | Лист: 23.2 | Листов: 2
Рук. гр.	Зацепина		12.88	Заходы ВЛ 110 кВ ПС № 26 - ПС Выборгская на ПС Южная
Рук. шк.	Сухов		12.88	
Инженер	Колтенбург		12.88	Средняя траверса для подвески двух проводов

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение Ленинград