

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

901-2-0169.90

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 150, 200, 300 КУБ.М В ЧАС

А Л Б О М 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24732-02
ЦЕНА 2-81

4463

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

901-2-0169.90


НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 150, 200, 300 КУБ.М В ЧАС

А Л Б О М 2

СПЕЦИФИКАЦИИ СБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНЫ:
СПКБ "СИСТЕМА" Г.ИВАНОВО

Главный инженер
Главный инженер
проекта

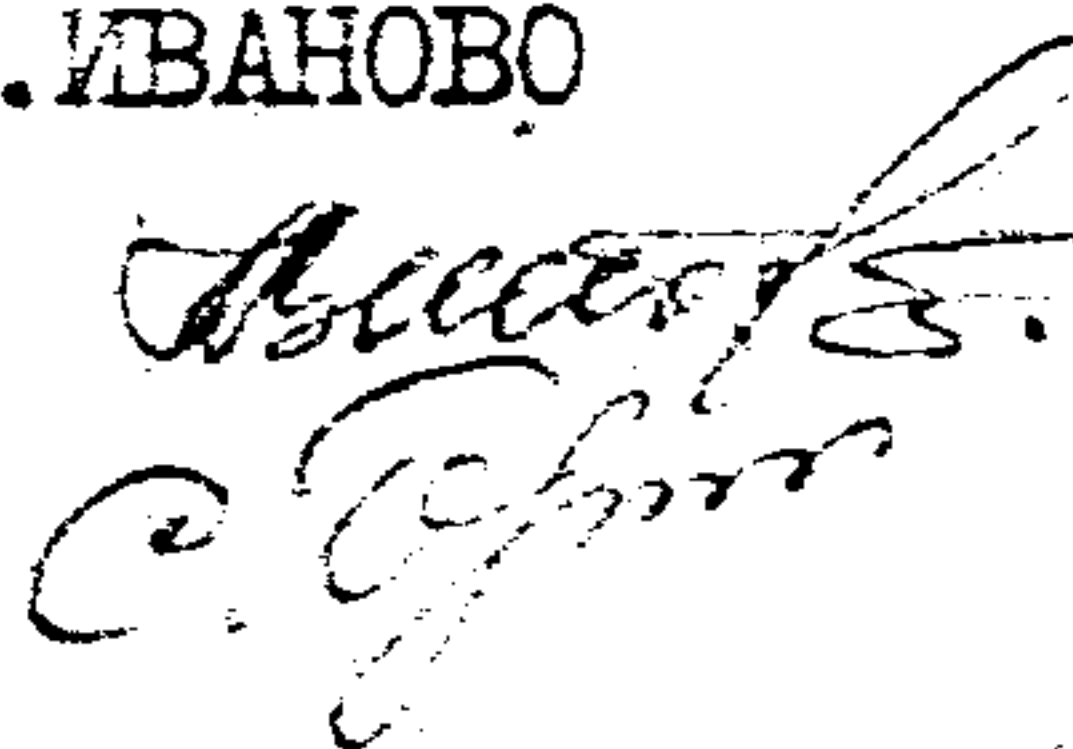

А.В.Винсградов
С.П.Борисова

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
СПКБ "СИСТЕМА" Г.ИВАНОВО

ПРИКАЗ № 25

ОТ 4 декабря 1990 года

© АНН ЦИП, 1991

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 2

№ листов	Наименование и обозначение документа Наименование листа	Стр.
I	Содержание альбома 2	2
I-7	Насосная станция автоматической установки водяного пожаротушения производительностью 150 куб.м в час	3-9
	АПТИ.СО Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АПТИ	
I-7	Насосная станция автоматической установки водяного пожаротушения производительностью 200 куб.м в час	10-16
	АПТИ.СО Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АПТИ	
I-7	Насосная станция автоматической установки водяного пожаротушения производительностью 300 куб.м в час	17-23
	АПТИ.СО Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АПТИ	
I	Опросный лист для заказа емкостных аппаратов	24
I-11	Насосная станция автоматической установки водяного пожаротушения производительностью 150, 200, 300 куб. м в час	25-35

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I.I. Оборудование								
I	Агрегат электронасосный	ТУ26-06-1510-88	компл	67I				2	575
	Насос центробежный двустороннего входа	ЦД200-90а							
		УХЛ4							
	Электродвигатель N = 75 кВт η = 3000 об/мин U = 220/380 В	4AMH200/2У3							
2	Аппарат вертикальный с эллиптическими днищами	ВЭЭI-I-I-I,0	компл	67I		36 I5II		I	505
	цельносварной V _{ном.} = I куб.м								
	Pу = I,0 МПа материального исполнения 2								
	на опорах-стойках								

				Привязан				
Инв. №								
				901-2-0169.90		АПТИ.СО		
ТИП	Борисова	20.11.90	20.11.90	Насосная станция автоматической установки водяного пожаротушения производительно- тельностью 150 куб.м в час		Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Девочкин	20.11.90	20.11.90			РП	I	7
Гл.инж.	Кузьмина	20.11.90	20.11.90			СПКБ "Система" г.Иваново		
М.ж.инж.	Кузьмина	20.11.90	20.11.90					
Зав.гр.	Соколова	20.11.90	20.11.90					
Инж.	Чернова	20.11.90	20.11.90	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АПТИ				

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Установка компрессорная передвижная	СО-7Б	КОМПЛ	67I		48 33I8 5225		I	I50
		TU22-587I-84							
	Электродвигатель N = 4 кВт И = 380 В	4A IOO52Y3							
4	Таль ручная передвижная червячная г/п I т	ГОСТ II06-74	КОМПЛ	67I		3I 7322 202I		I	45
5	Баллон переносной испытательный	БИП	КОМПЛ	67I		48 5487 2904		2	80
		TU22-4652-80							
6	Огнетушитель воздушно-пенный	ОВП-IO,0I	ШТ	796		48 5432 III9		2	4
		TU22-6I5I-86							
7	Редуктор воздушный	PB-90	ШТ	796		36 457I 5IO5		I	2
		TU26-05-I22-							
		-88							
8	Головка соединительная напорная рукавная	ГР-50	ШТ	796				I	0,35
	Ду 50, Ру I,2 МПа	TU 220							
		РСФСР 6-8I							
9	Головка соединительная муфтовая	ГМ-50	ШТ	796				I	0,18
	Ду 50, Ру I,2 МПа	TU 220							
		РСФСР 6-8I							

Привязан

Изм. №			

901-2-0169.90

АНТИ.CO

Лист2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Арматура трубопроводная								
I7	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением Ру 1,0 МПа Ду 150	3Iч66р ТУ26-07-1249-80	шт	796		37 2II3 IO3I		5	75
I8	То же Ду 200	3Iч66р ТУ26-07-1249-80	шт	796		37 2I23 IOII		5	129
I9	Клапан (вентиль) запорный пожарный с муфтовым и цапковым присоединительными концами, латунный Ру 1,0 МПа Ду 50	1Б1Р ТУ26-07-225-78	шт	796		37 I2I4IO I205		I	2,8
20	Клапан (вентиль) запорный муфтовый из ковкого чугуна Ру 1,6 МПа Ду 15	I5кчI8п2 ТУ26-07-1429-87	шт	796		37 32IIIO 3200		4	0,7
2I	Клапан (вентиль) запорный муфтовый из серого чугуна Ру 1,6 МПа Ду 25	I5ч8р2 ГОСТ 576I-74	шт	796		37 22I2 IOIO		4	1,75

Привязан

Изм. №			

901-2-0169.90

АПТИ.СО

Лист

4

24732-02 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Клапан (вентиль) запорный проходной муфтовый Ру 1,6 МПа Ду 65	I5K42п2 ТУ26-07-240- -83	шт	796		37 3213. II76		6	6,5
23	Кран пробно-спускной цапковый, латунный с изогнутым спуском Ру 1,0 МПа Ду 6 мм	I0B86KI ТУ26-07-1454- -88	шт	796		37 1221 5005		2	0,25
24	Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем Ру 1,6 МПа Ду 15	I1B 186K ТУ26.07. I06I- -84	шт	796		37 1222 601101		6	0,27
25	Клапан обратный подъемный муфтовый латунный Ру 1,6 МПа Ду 15	I6BI6K ТУ26-07-1393- -86	шт	796		37 1231 I005		1	0,23
26	Клапан обратный подъемный муфтовый из ковкого чугуна Ру 1,6 МПа Ду 25	I6K4IIp ТУ26-07-1491- -89	шт	796		37 3232 I01407		1	1,0
27	Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный Ру 1,6 МПа Ду 150	I942Ip ТУ26-07-1490- -89	шт	796		37 2243 I014		2	11,6
Привезен 901-2-0159.90 АПТИ.СО Лист 5									

24732-02 8

Привязан			
Инв. №			

AFTI.CO

SECRET A3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Установка компрессорная передвижная	СО-7Б	компл	67I		48 3318 5225		I	I50
		TU22-587I-84							
	Электродвигатель N = 4 кВт И = 380 В	4AI00s2Y3							
4	Таль ручная передвижная червячная г/п I т	ГОСТ II06-74	компл	67I		3I 7322 202I		I	45
5	Баллон переносной испытательный	БИП	компл	67I		48 5487 2904		2	80
		TU22-4652-80							
6	Огнетушитель воздушно-пенный	ОВП-Ю.0I	шт	796		48 5432 II19		2	4
		TU22-6I5I-86							
7	Редуктор воздушный	PB-90	шт	796		36 457I 5I05		I	2
		TU26-05-I22-							
		-88							
8	Головка соединительная напорная рукавная	ГР-50	шт	796				I	0,35
	Ду 50, Ру I,2 МПа	TU 220							
		РСФСР 6-8I							
9	Головка соединительная муфтовая	ГМ-50	шт	796				I	0,18
	Ду 50, Ру I,2 МПа	TU 220							
		РСФСР 6-8I							

Привязан			
Имя. №			

901-2-0169.90 АИТИ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Арматура трубопроводная								
I7	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением	ЗИч66р	шт	796		37 2113 1031		5	75
	Ру 1,0 МПа Ду 150	ТУ26-07-1249-80							
I8	то же Ду 200	ЗИч66р	шт	796		37 2123 1011		5	129
		ТУ26-07-1249-80							
I9	Клапан (вентиль) запорный пожарный с муфтовым и цапковым присоединительными концами, латунный Ру 1.0 МПа Ду 50	ИБП	шт	796		37 121410 1205		1	2,8
		ТУ26-07-225-78							
20	Клапан (вентиль) запорный муфтовый из ковкого чугуна Ру 1,6 МПа Ду 15	И5кч18п2	шт	796		37 321110 3200		4	0,7
		ТУ26-07-1429-87							
21	Клапан (вентиль) запорный муфтовый из серого чугуна Ру 1,6 МПа Ду 25	И5ч8р2	шт	796		37 2212 1010		4	1,75
		ГОСТ 5761-74							

Привязан			
Изм. №			

901-2-0169.90 АПТИ.СО

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента : номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Клапан (вентиль) запорный проходной муфтовый Ру 1,6 МПа Ду 65	I5кч 2п2 ТУ26-07-240- -83	шт	796		37 32I3 II76		6	6,5
23	Кран пробно-спускной папковый, латунный с изогнутым спуском Ру 1,0 МПа Ду 6 мм	IOB86кI ТУ26-07-I454- -38	шт	796		37 I22I 5005		2	0,25
24	Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем Ру 1,6 МПа Ду I5	IIБ I86к ТУ26.07.I06I- -84	шт	796		37 I222 60 II0I		6	0,27
25	Клапан обратный подъемный муфтовый латунный Ру 1,6 МПа Ду I5	I6BI6к ТУ26-07-I393- -86	шт	796		37 I23I IO05		I	0,23
26	Клапан обратный подъемный муфтовый из ковкого чугуна Ру 1,6 МПа Ду 25	I6кч IIр ТУ26-07-I49I- -89	шт	796		37 3232 IOI407		I	I,0
27	Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный Ру 1,6 МПа Ду I50	I9ч 2Iр ТУ26-07-I490- -89	шт	796		37 2243 IOI4		2	II,6

Привязан

Изна. №			

901-2-0169.90

АПТИ.СО

Лист

5

24732-02 15

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опр.ного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I.I. Оборудование								
I	Агрегат электронасосный	ТУ26-06-1810-88	компл	67I				2	816
	Насос центробежный двустороннего входа	ЦД315-7I							
	Электродвигатель N= 110 кВт n= 3000 об/мин U= 220/380 В	УХЛ4 4AMH250S2Y3							
2	Аппарат вертикальный с эллиптическими днищами цельносварной V _{ном.} = 1 куб.м P _y = 1,0 МПа материального исполнения 2 на опорах-стойках	ВЭЭI-I-I-1,0	компл	67I		36 I5II		I	505

				Привязан		
Инв. №						
				901-2-0169.90		АПТИ.СО
ТИП	Борисова	С.С.Ф.	20.11.80	насосная станция автоматической установки водяного пожаротушения производительностью 300 куб.м в час		Стадия
Нач.отд	Девочкин	С.С.Ф.	20.11.80			Лист
Пл.спец	Кузьмина	С.С.Ф.	20.11.80			Листов
Н.контр	Кузьмина	С.С.Ф.	20.11.80	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АПТИ		РП
Зав.гр	Соколова	С.С.Ф.	20.11.80			I
Инж.	Чернова	С.С.Ф.	20.11.80			7
				СНПБ "Система" г.Иваново		

24732-02 18

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Установка компрессорная передвижная	СО-7Б	компл	67I		48 33I8 5225		I	I50
		TU22-587I-84							
	Электродвигатель N = 4 кВт И = 380 В	4AI00S2Y3							
4	Таль ручная передвижная червячная г/п I т	ГОСТ II06-74	компл	67I		3I 7322 202I		I	45
5	Баллон переносной испытательный	БИП	компл	67I		48 5487 2904		2	80
		TU22-4652-80							
6	Огнетушитель воздушно-пенный	ОВП-IO:OI	шт	796		48 5432 III9		2	4
		TU22-6I5I-86							
7	Редуктор воздушный	PB-90	шт	796		36 457I 5I05		I	2
		TU26-05-I22-							
		-88							
8	Головка соединительная напорная	ГР-50	шт	796				I	0,35
	рукавная Ду 50, Ру I,2 МПа	TU 220							
		PCФCP 6-8I							
9	Головка соединительная муфтовая	IM-50	шт	796				I	0, I8
	Ду 50, Ру I,2 МПа	TU 220							
		PCФCP 6-8I							

Привязан			
Инв. №			

901-2-0169.90 АИТИ.СО

Лист
2

24732-02 19

Формат А3

Привязки			
Инв. №			

24732-02 20

ГОСТ 21.110-82

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Арматура трубопроводная								
I7	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем, фланцевая с ручным управлением Ру 1,0 МПа Ду 200	ЗИч60р ТУ26-07-1249- -80	шт	796		37 2123 1011		5	129
I8	то же Ду 250	ЗИч60р ТУ26-07-1249- -80	шт	796		37 2123 1012		5	179
I9	Клапан (вентиль) запорный пожарный с муфтовым и цапковым соединительными концами, латунный Ру 1.0 МПа Ду 50	ИБ IP ТУ26-07-225- -78	шт	796		37121410 1205		1	2,8
20	Клапан (вентиль) запорный муфтовый из ковкого чугуна Ру 1,6 МПа Ду 15	И5кч И8п2 ТУ26-07-1429- -87	шт	796		37321110 3200		4	0,7
21	Клапан (вентиль) запорный муфтовый из серого чугуна Ру 1,6 МПа Ду 25	И5ч8р2 ГОСТ 5761-74	шт	796		37 2212 1010		4	1,75

Привязан			
Изм. №			

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Клапан (вентиль) запорный проходной муфтовый Ру 1,6 МПа Ду 65	I5кч2п2 ТУ26-07-240-83	шт	796		37 32I3 II76		6	6,5
23	Кран пробно-спускной цапковый, латунный с изогнутым спуском Ру 1,0 МПа Ду 6 мм	IOB86кI ТУ26-07-1454-88	шт	796		37 I22I 5005		2	0,25
24	Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем Ру 1,6 МПа Ду 15	II6I86к ТУ26.07.106I-84	шт	796		37 I222 60II0I		6	0,27
25	Клапан обратный подъемный муфтовый латунный Ру 1,6 МПа Ду 15	I6BI6к ТУ26-07-1393-86	шт	796		37 I23I IO05		I	0,23
26	Клапан обратный подъемный муфтовый из ковкого чугуна Ру 1,6 МПа Ду 25	I6кчIIр ТУ26-07-149I-89	шт	796		37 3232 IOI407		I	I,0
27	Клапан обратный поворотный чугунный без присоединительных фланцев Ру 1,6 МПа Ду 200	I9ч2Ip ТУ26-07-1490-89	шт	796		37 2244 IO2I		2	25

Привязки			
Изм. №			

901-2-0169.90 АТТИ.00

24732-02 22

Приязан

MS. No			

Инв. №

24732-02 23

[illegible]

Привязан			
Име. №			

901-2-0169.90 АПТИ.СО

Лист

5

24732-02 24

Формат А3

PAGE 24 OF 27

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа емкостных аппаратов

№ _____

Каталог "Емкостные стальные сварные аппараты" ЦНТИхимнефтемаш", М., 1982

Условное обозначение аппарата ВЭЭІ-І-І-І,О Количество 1

№ п/п	Необходимые сведения		В аппарате	В теплообменном элементе
1	Характеристика рабочей среды	Наименование	вода	
		Физическое состояние (газ, пар, жидкость)	жидкость	
		Состав, концентрация, %	-	
		Плотность, кг/м ³	1000	
		Склонность к кристаллизации	-	
2	Рабочие параметры процесса	Температура кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см ²), °С	100	-
		Горючесть, воспламеняемость, взрывоопасность по ГОСТ 12.1.004-76	нг	
		Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	4	
		Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	1,0 (10)	
		Рабочая температура, °С	от 5 °С до 35 °С	
3	Материал	Корпуса аппарата	ВстЗсп5 ГОСТ380-88	-
		Деталей, соприкасающихся с рабочей средой (трубный пучок и т.п.)	-	
		Деталей, не соприкасающихся с рабочей средой (рубашкой т.п.)	-	
4	Тип опор	Бетонные,	металлические на фундаменте	-
		металлические на фундаменте, металлические на металлоконструкции (для горизонтальных аппаратов)	стойки	
5	Тип уплотнительной поверхности фланцевых соединений (гладкая, шип-паз)	соприкасающихся с рабочей средой	гладкая	-
		соприкасающихся с теплоносителем	-	

№ п/п	Необходимые сведения	В аппарате	В теплообменном элементе
6	Тип электродвигателя и напряжение (В) (для аппаратов с погружным насосом)	-	-
7	Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для ее крепления	-	-
8	Необходимость приварки полос для площадок и лестниц (для аппаратов, работающих при давлении более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ²))	необходимо	-
9	Необходимость установки штуцеров из числа приведенных в каталоге для данного типа аппарата (да, нет)	Т Д Е Ж И К Л М М ₁ М ₂	-
10	Необходимость поставки указателя уровня вентильного типа	-	-
11	Необходимость испытаний на межкристаллитную коррозию	-	-
12	Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район)	-	-
13	Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С	-	-
14	Место установки (установка наружная, в отапливаемом помещении, в неотапливаемом помещении)	в отапливаемом помещении	-
15	Минимально-возможная температура стенки аппарата в рабочих условиях, °С	плюс 5 °С	-
16	Наименование, почтовый индекс, почтовый и телеграфный адрес, телефон предприятия, для которого заказывается аппарат	-	-
17	Наименование, почтовый индекс, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, заполнившей опросный лист	-	-

Должность

Подпись

Фамилия, и.о.

Дата заполнения

Привязан			
Ивв. №			

901-2-0169.90

24732-02 25

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Копи-чество	Масса единицы оборудо-вания, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Приборы и средства автоматизации								
BP1	Манометр показывающий электроконтактный, пределы измерения от 0 до МПа; класс точности I.5; среда - вода; максимальное давление МПа; температура от +8 до 30 °C	ЭКИ-IV TV25-02.3I- -75	шт	796		42 I2I4 0102		I	2,2
BP2	Манометр показывающий электроконтактный, пределы измерения от 0 до МПа; класс точности I.5; среда - воздух; максимальное давление МПа. температура от +8 до 30 °C	ЭКИ-IV TV25-02.3I- -75	шт	796		42 I2I4 0102		2	2,2
BP3									

Привязан					
Инв. №					
901-2-0169.90 АИТ2.00					
ИИЛ	Борисова	2011.08	насосные станции автомати- ческой установки водяного пожаротушения производитель- ностью 150, 200, 300 куб.м в час Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АИТ2		
Нач.отд.	Девочкин	2011.08			
И.О.Спец.	Евдокимов	2011.08			
И.О.Конт.	Евдокимов	2011.08			
Зав.гр.	Минаева	2011.08			
Инж.	Алапина	2011.08	Стадия РП	Лист I	Листов 11

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование								
SFI,	Выключатель IP 54, 4x3,5	АП50Б-2MT	шт	796		34 2I40		2	1,5
SF 2		УЗ.1							
		TVI6-522.I39-							
		-78							
GF 3	Выключатель IP54, 10x10	АП50Б-3MT	шт	796		34 2I40		1	3,5
		УЗ.2							
		TVI6-522.I39-							
		-78							
SA,	Выключатель	О-4-IP44-0I-	шт	796		34 642I		4	0,1
9	ИН 220 В, Ун 6,3 А	-6/220 2ХЛ4							
		ГОСТ 7397-76							
10	Ящик 220/36	ЯТН-0,25-23У3	шт	796		34 3429 506I		1	9,0
		TV36-63I-76							
I	Светильник с металлической решеткой	ЛСПО2-2x65/	шт	796		34 6II2		10	9,7
	без отверстий в отражателе	Л20-10У4							
		TVI6-676-076-							
		-84							

Привязан

Изм. №			

901-2-0169.90

АПТ2.СО

Лист

3

24732-02 28

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Светильник	НСПОЗ-60-01	шт	796		34 6III		I	0,9
		УЗ							
		ОСТ 16.0.535.							
		046-79							
4	Светильник, кабель 12 м	РВО-42 УХЛ2	шт	796		34 6III		I	0,3
		ТУ 16-545. I32-							
		-77							
НЛ	Световой указатель подъездов	СУП-МУ2	шт	796		34 4995 203I		I	1,5
	перем. 220 В 25 Вт	ТУ 36-101-82							
НЛ	Лампа	B230-240-25	шт	796		34 66II3I0907		I	
		ГОСТ 2239-79							
5	Лампа	МО36-60	шт	796		34 66I5		I	
		ГОСТ II82-77							
6	Лампа	B230-240-60	шт	796		3466II3I0907		I	
		ГОСТ 2239-79							
7	Лампа	ЛБ 65	шт	796		34 67I3 II0		20	
		ГОСТ 6825-74							

Привязан

Инд. №			

901-2-0169.90 АИТ2.00

Лист
4

24732-02 29

[illegible]ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Насосная станция производительностью 150 куб.м в час								
АСИ	Шкаф управления электродвигателями пожарных насосов	Ш5929-4274	шт	796		34 3546 2200		I	I45
		УХЛ4							
		ТУ16-88 ИМШУ							
		656 000.002ТУ							
	Насосная станция производительностью 200 куб.м в час								
АСИ	Шкаф управления электродвигателями пожарных насосов	Ш5929-4374	шт	796		34 3546 2200		I	I73
		УХЛ4							
		ТУ16-88 ИМШУ							
		656 000.002ТУ							
	Насосная станция производительностью 300 куб.м в час								
АСИ	Шкаф управления электродвигателями пожарных насосов	Ш5929-4474	шт	796		34 3546 2200		I	233
		УХЛ4							
		ТУ16-88 ИМШУ							
		656 000.002ТУ							

Привязан

Инв. №			

901-2-0169.90 АПТ2.00

Лист

6

24732-02 31

Форма 13

Име. № подл. Подпись и дата | Взам. инв. №

901-2-0169.90 APT2.CO

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Насосная станция производительностью 150 куб.м в час								
	Провод установочный с алюминиевой жилой	АПВ 380							
	с поливинилхлоридной изоляцией сечением:	ГОСТ 6323-79							
5	35		м	006		35 5I33 0II6 07		15	0,146
6	70		м	006		35 5I33 0II8		45	0,266
	Насосная станция производительностью 200 куб.м в час								
	Провод установочный с алюминиевой жилой,	АПВ 380							
	с поливинилхлоридной изоляцией сечением:	ГОСТ 6323-79							
5	50		м	006		35 5I33 0II7		15	0,202
6	95		м	006		35 5I33 0II9		45	0,366
	Насосная станция производительностью 300 куб.м в час								
	Провод установочный с алюминиевой жилой,	АПВ 380							
	с поливинилхлоридной изоляцией сечением:	ГОСТ 6323-79							
5	70		м	006		35 5I33 0II8		15	0,266
6	120		м	006		35 5I33 0I20		45	0,442

Привязан			
Инв. №			

901-2-0169.90 АПТ2.С0

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ</u>								
I.	Трубка электромонтажная	XBT-I6 УХЛ 2,5 ТУ36-501-80	м	006		34 4963 4108		2	
2.	Проводник заземляющий	П-750 УХЛ3 ТУ36-1276-85	шт	796		34 4963 9513		7	
3.	Ввод гибкий	K1082 У3 ТУ36-1684-85	шт	796		34 4965 0103		I	
4.	Сальник привертной	У261 У2 ТУ36-1952-81	шт	796		34 4965 6141		10	
5.	Кронштейн	У116 У3 ТУ36-2240-80	шт	796		34 6473 1021		I	
6.	Коробка	У994 У2 ТУ36-2415-81	шт	796		34 6474 1211		I	
7.	Коробка	КС-20 У2 ТУ36-2568-83	шт	796		34 6474 2471		2	

Привязан

Изм. №			

901-2-0169.90

АИТ2.СО

Лист
9

24732-02 34

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Коробка	У194М УХЛ2	шт	796		34 6474 523I		9	
		ТУ36-1882-82							
	9. Кронштейн	КУ-2У2	шт	796		42 189I I522		II	
		ТУ36-2588-84							
	10. Швеллер	УСЭК 53 У3	м	006				7	
		ТУ36-2355-80							
	11. Швеллер	УСЭК 54 У3	м	006				II	
		ТУ36-2355-80							
	12. Уголок	УСЭК 55 У3	м	006				4	
		ТУ36-2355-80							
	13. Полоса	УСЭК 56 У3	м	006				7	
		ТУ36-2355-80							
	14. Угольник	УСЭК 59 У3	м	006				10	
		ТУ36-2355-80							

Привязан

Инв. №			

901-2-0169.90

АИТ2.00

Лист
10

24732-02 35

REF ID: A66555