

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ

ОПОР СТАНЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

$R_y \leq 4,0 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{)}$

ОПОРА ХОМУТОВАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ,
НАПРАВЛЯЮЩАЯ И НЕПОДВИЖНАЯ

Конструкция и размеры

Содержание

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Конструкция и размеры.....	2
4 Требования	36
Приложение А Библиография.....	37

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

Сборочные единицы и детали опор
станционных трубопроводов атомных станций
 $P_y \leq 4,0 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{)}$

ОПОРА ХОМУТОВАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ,
НАПРАВЛЯЮЩАЯ И НЕПОДВИЖНАЯ
Конструкция и размеры

Дата введения 2001-02-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на опоры хомутовые скользящие, направляющие и неподвижные, предназначенные для станционных трубопроводов низкого давления групп В и С атомных станций по ПН АЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» [1], с рабочей температурой среды не более 300 °С.

Опоры хомутовые скользящие, направляющие и неподвижные относятся к классу безопасности 2 по ОПБ-88/97 ПН АЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» [2] и к категории сейсмостойкости I по ПН АЭ Г-5-006-87 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» [3].

Допускается применение сборочных единиц деталей и опор по настоящему стандарту для станционных трубопроводов атомных станций, на которые распространяются РД-03-93 «Правила устройства и безопасной эксплуатации пара и горячей воды» [4] и СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» [5].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ОСТ 153-34.0-974-99А

ГОСТ 9065 Шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры

ГОСТ 9066-75 Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы конструктивных элементы и размеры

ГОСТ 15521-70 Гайки шестигранные с уменьшенным размером «под ключ» класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 23304-78 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергитических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ОСТ 153-34.0-969-99А Сборочные единицы и детали опор стационарных трубопроводов АС Ру < 4,0 МПа (40 кгс/см²). Общие технические требования

ОСТ 153-34.0-978-99А Корпусы опор хомутовых скользящих, направляющих и неподвижных. Конструкция и размеры

ОСТ 153-34.0-979-99А Полухомуты и прокладки. Конструкция и размеры


ОСТ 153-34.0-980-99А Подушки и упоры. Конструкция и размеры

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и размеры хомутовых опор должны соответствовать.

- для скользящих опор – рисунку 1-4 и таблицам 1 и 2;
- для неподвижных опор – рисункам 5-8 и таблицам 3 и 4;
- для направляющих опор – рисункам 9-12 и таблицам 5 и 6.

Опора скользящая для трубопроводов
из углеродистой стали
Dн 57 ÷ 219 мм

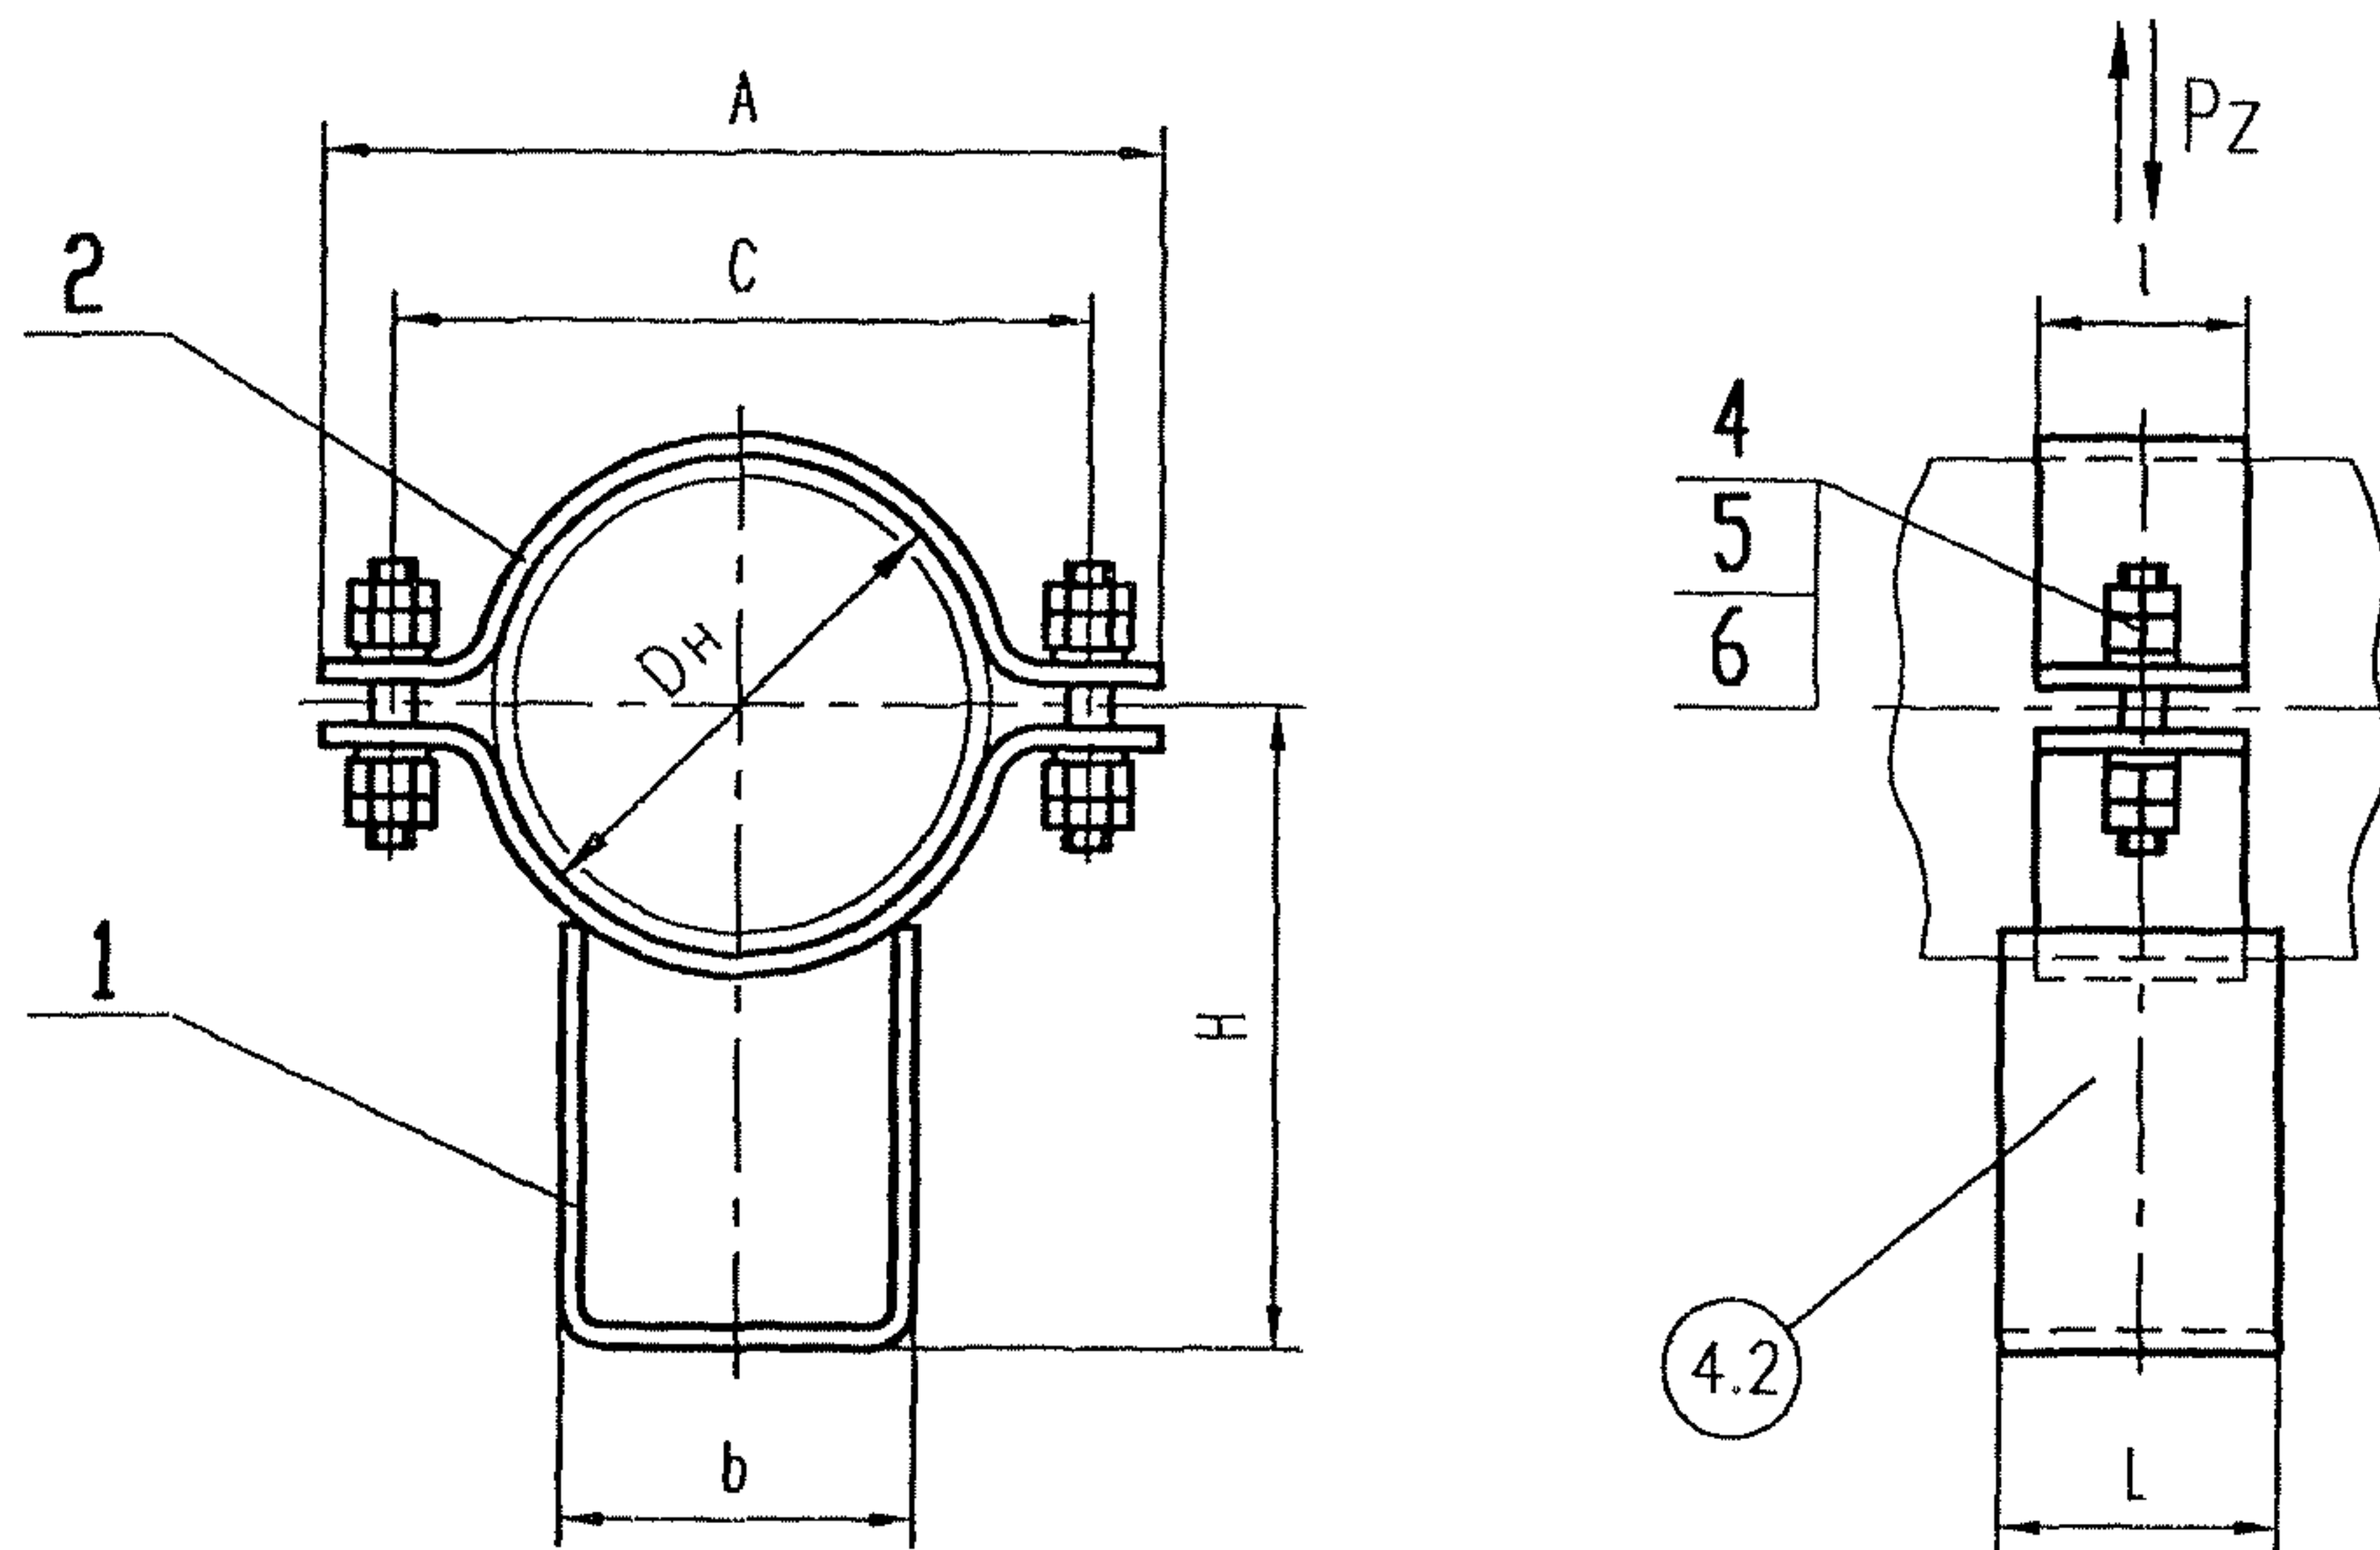

Размеры для справок

Опора скользящая для трубопроводов
из коррозионно-стойкой стали
Dн 57 ÷ 219 мм



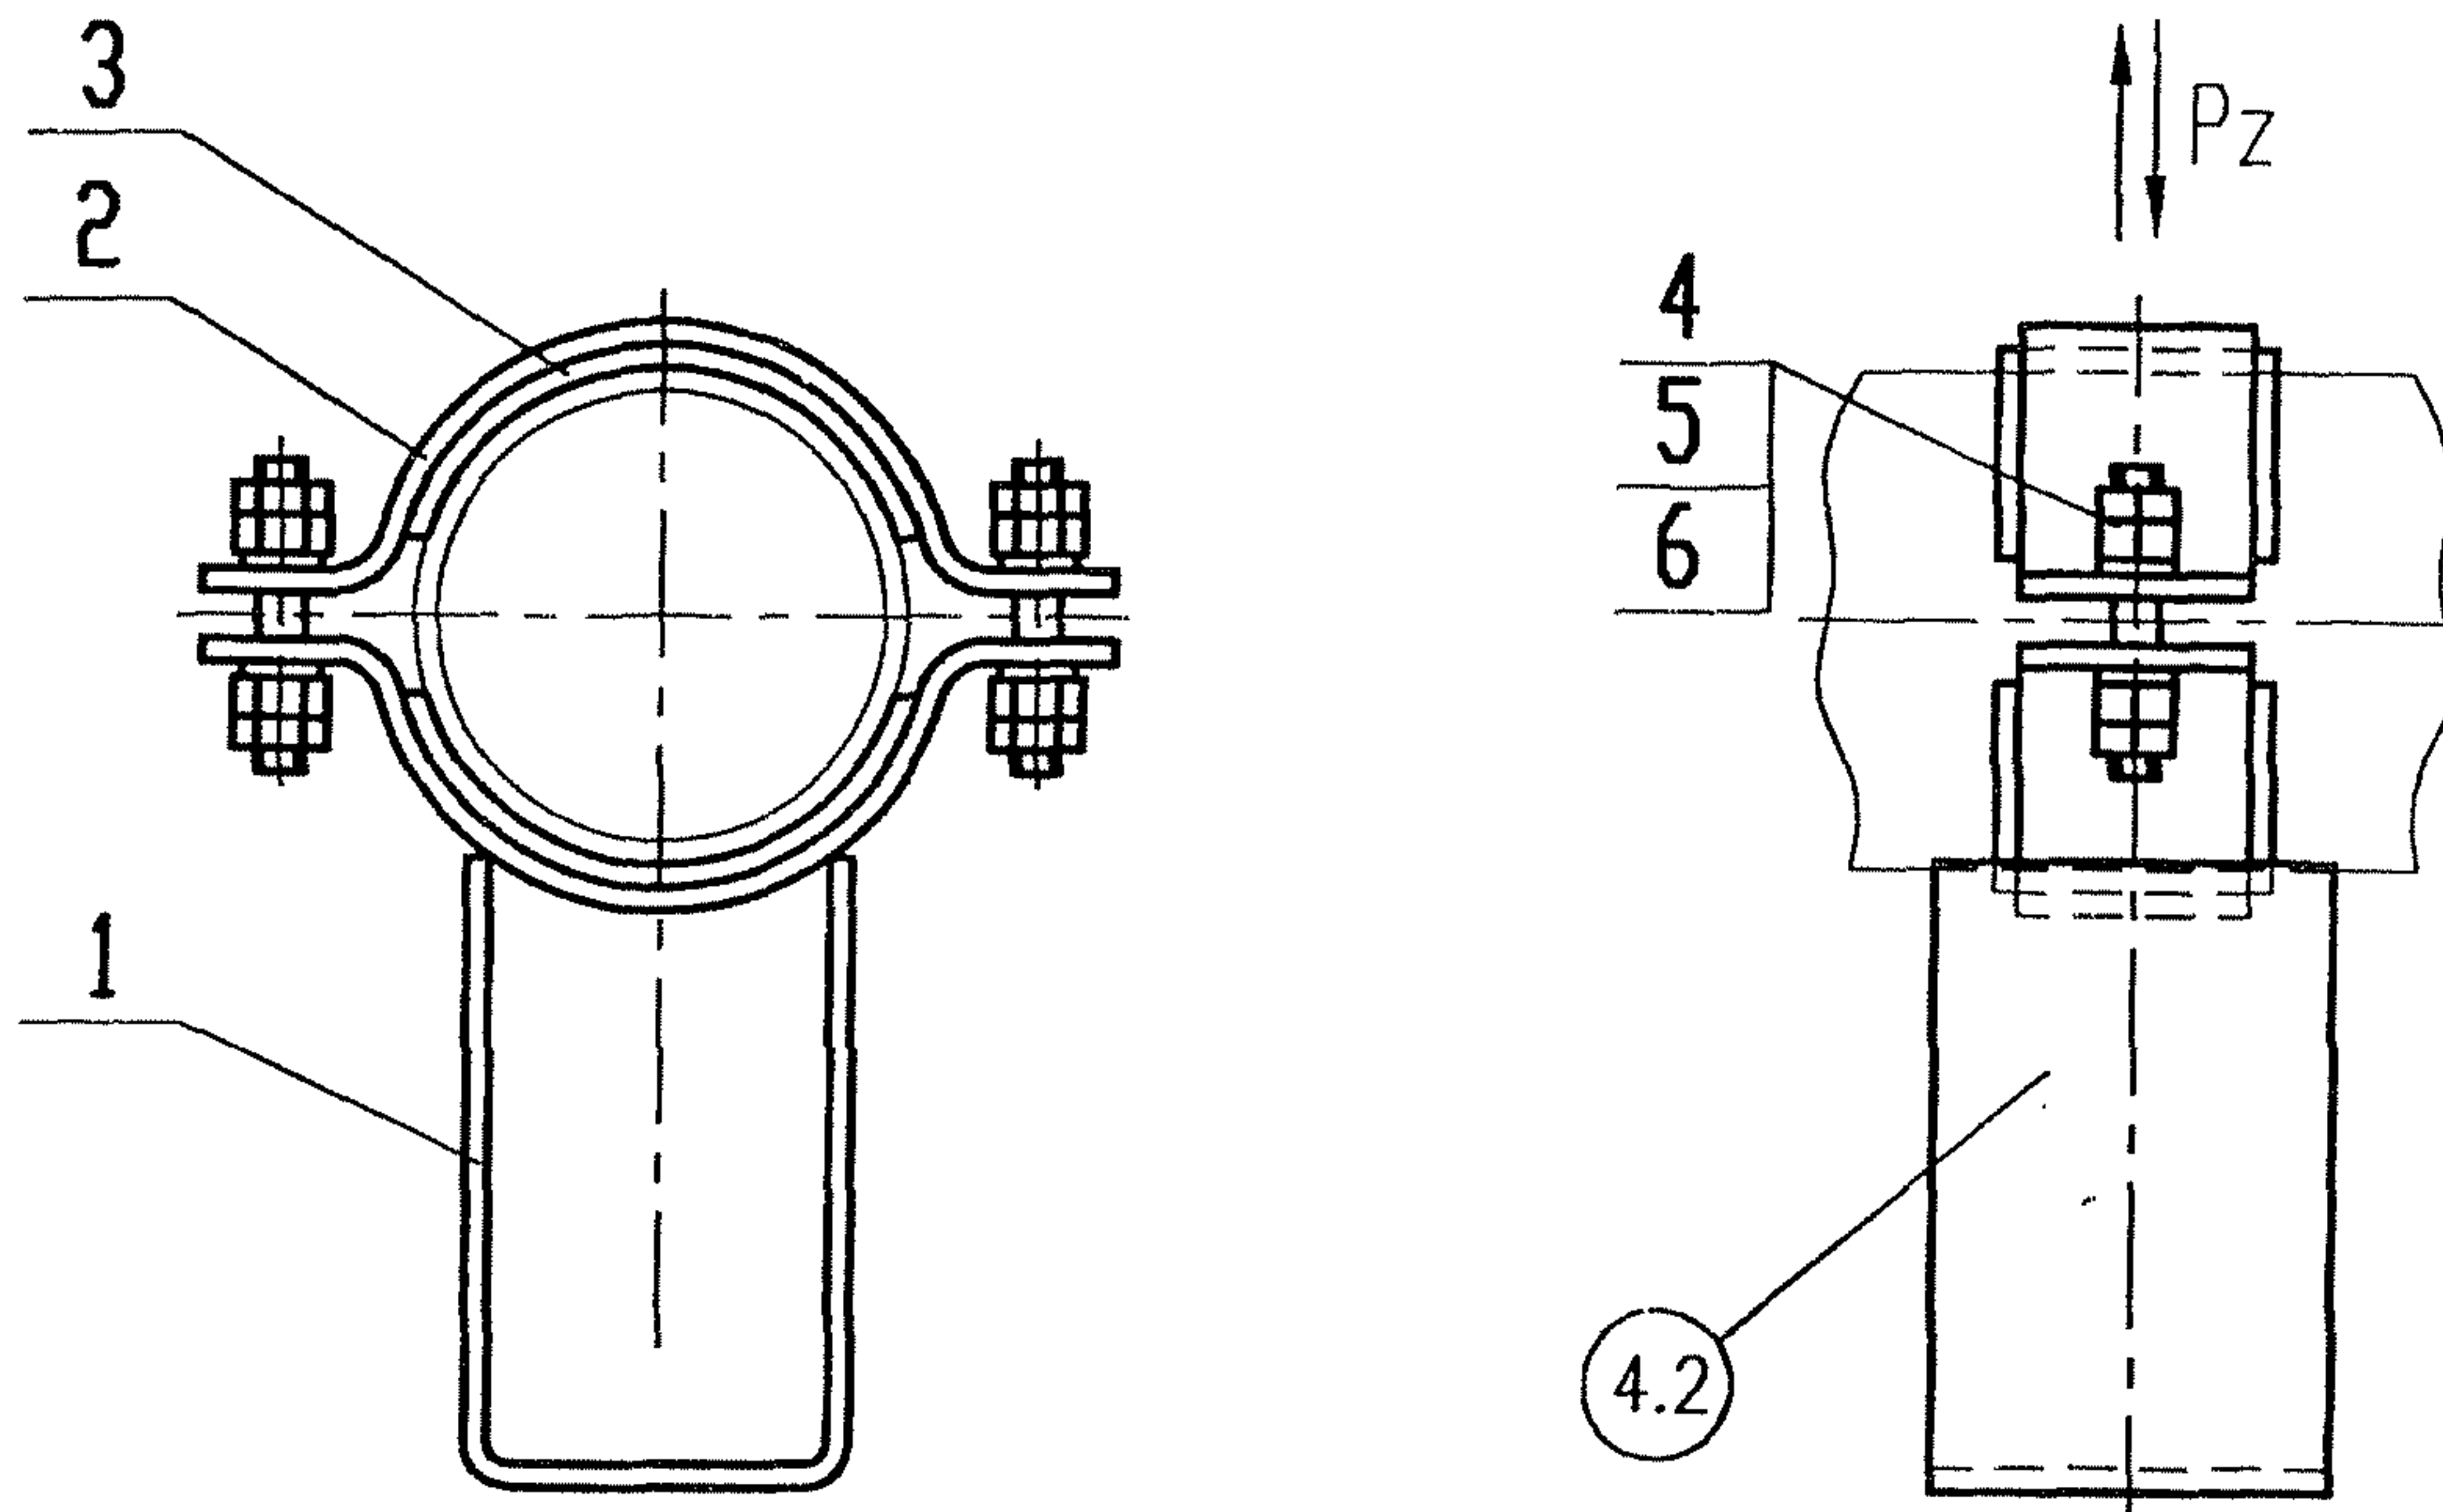


Рисунок 1, лист 2 (остальное см. лист 1)

Опора скользящая для трубопроводов
из углеродистой стали
Dн 273 ÷ 426 мм

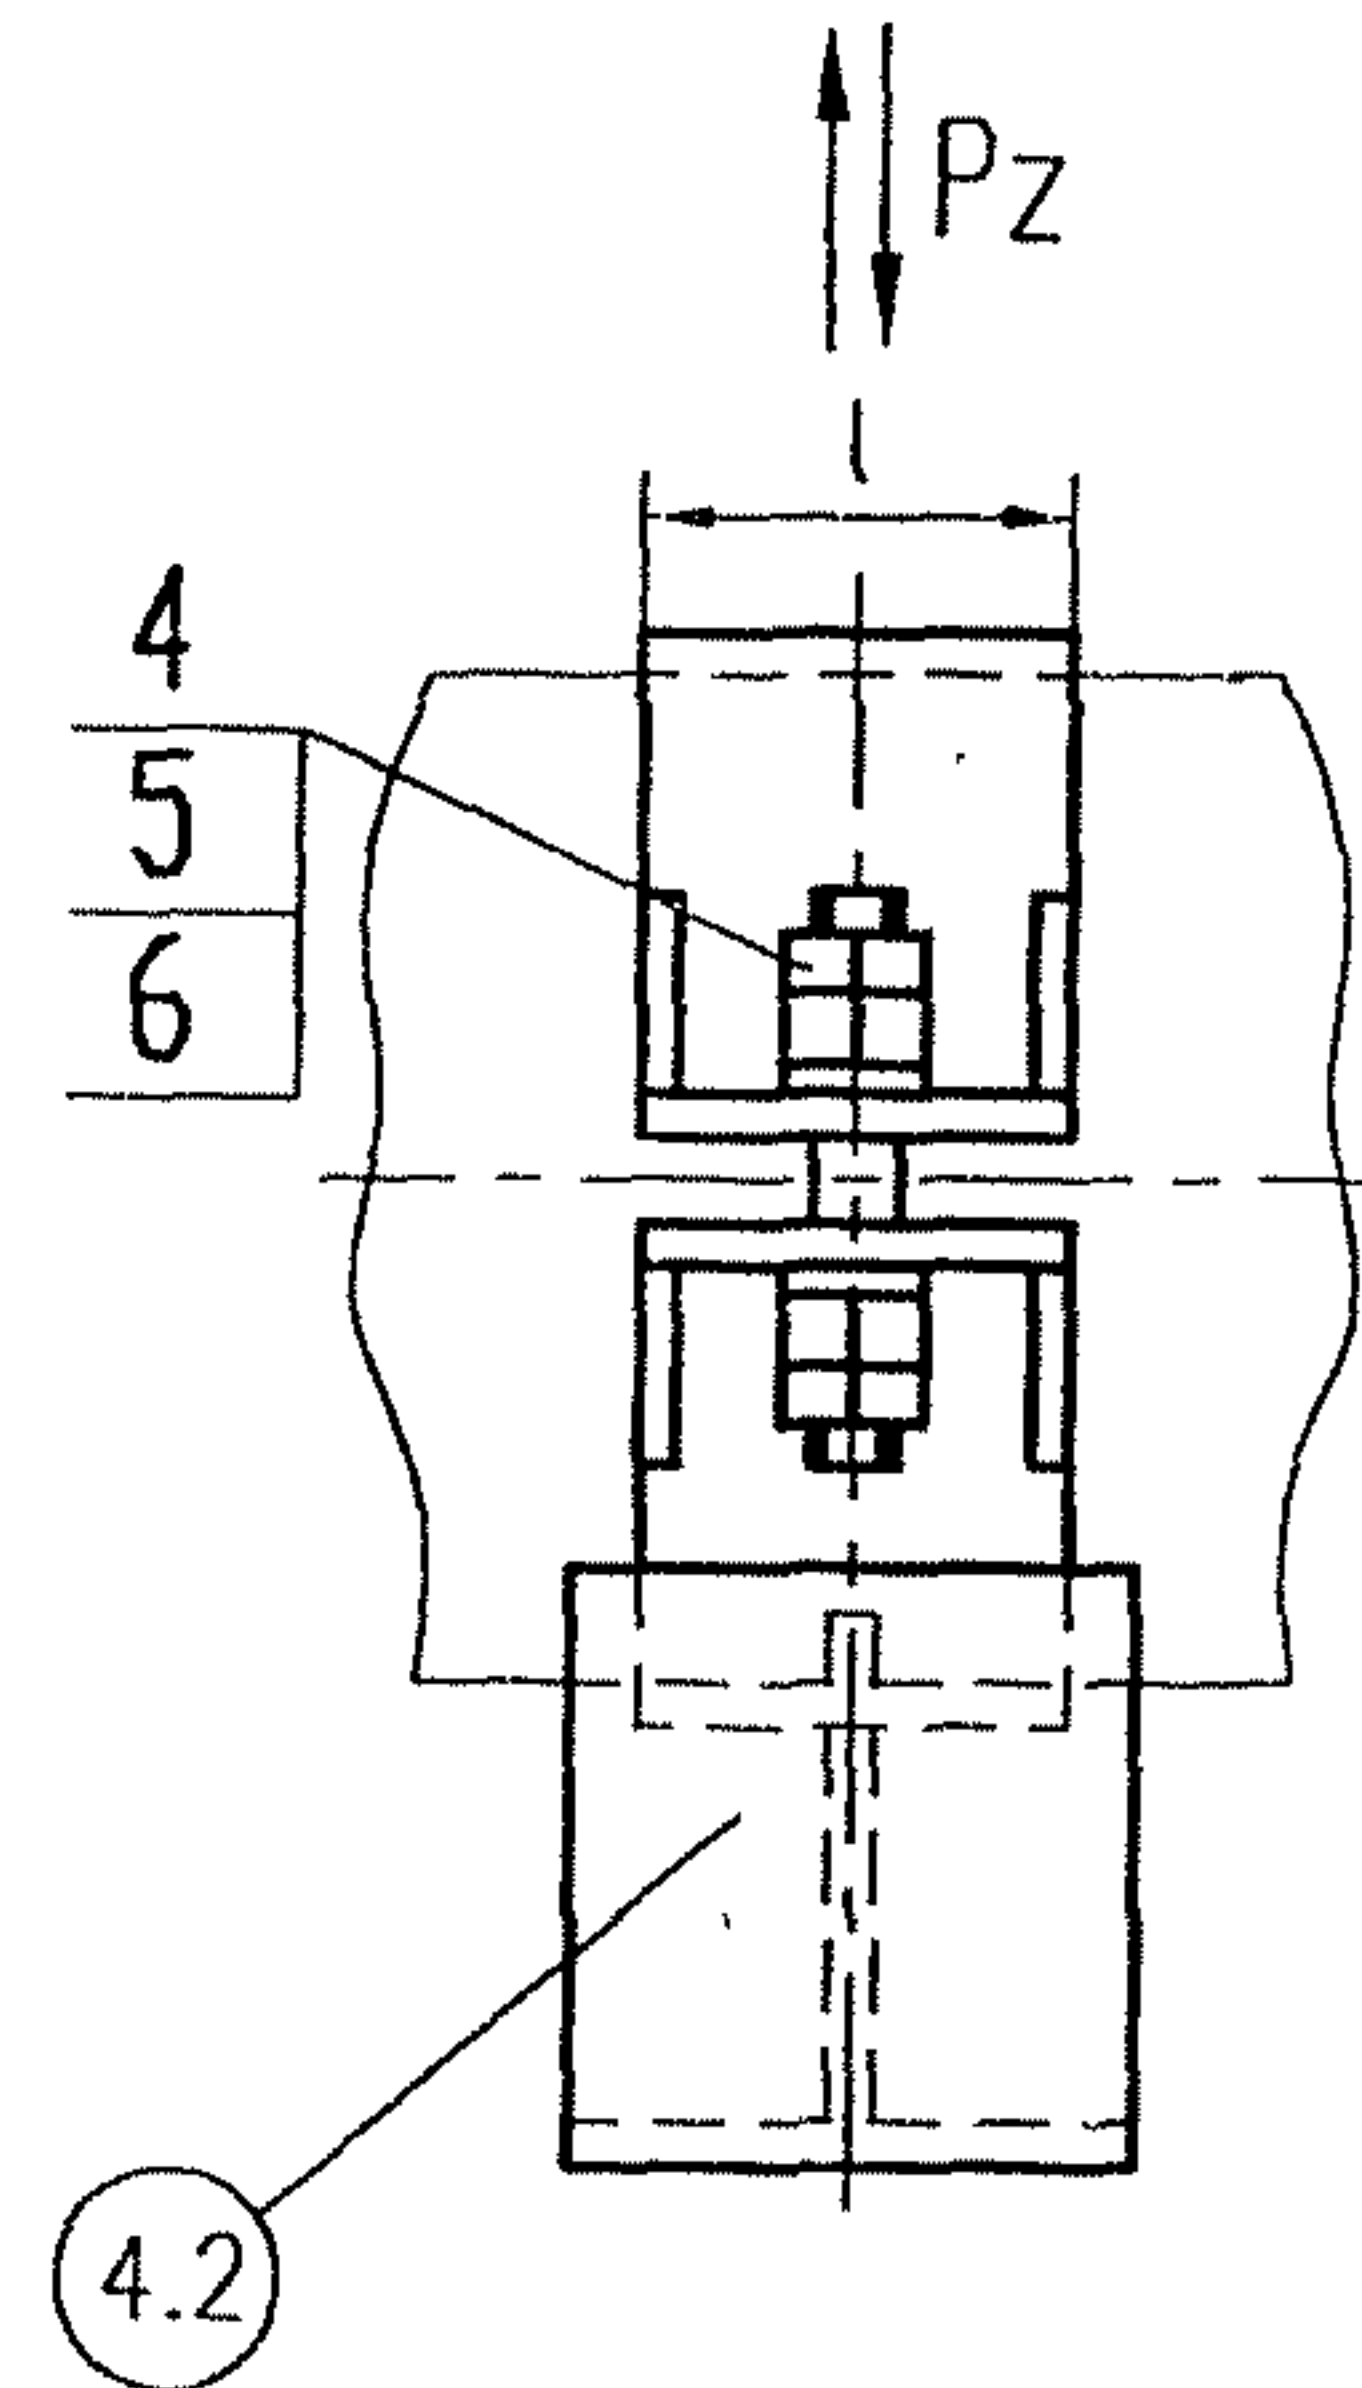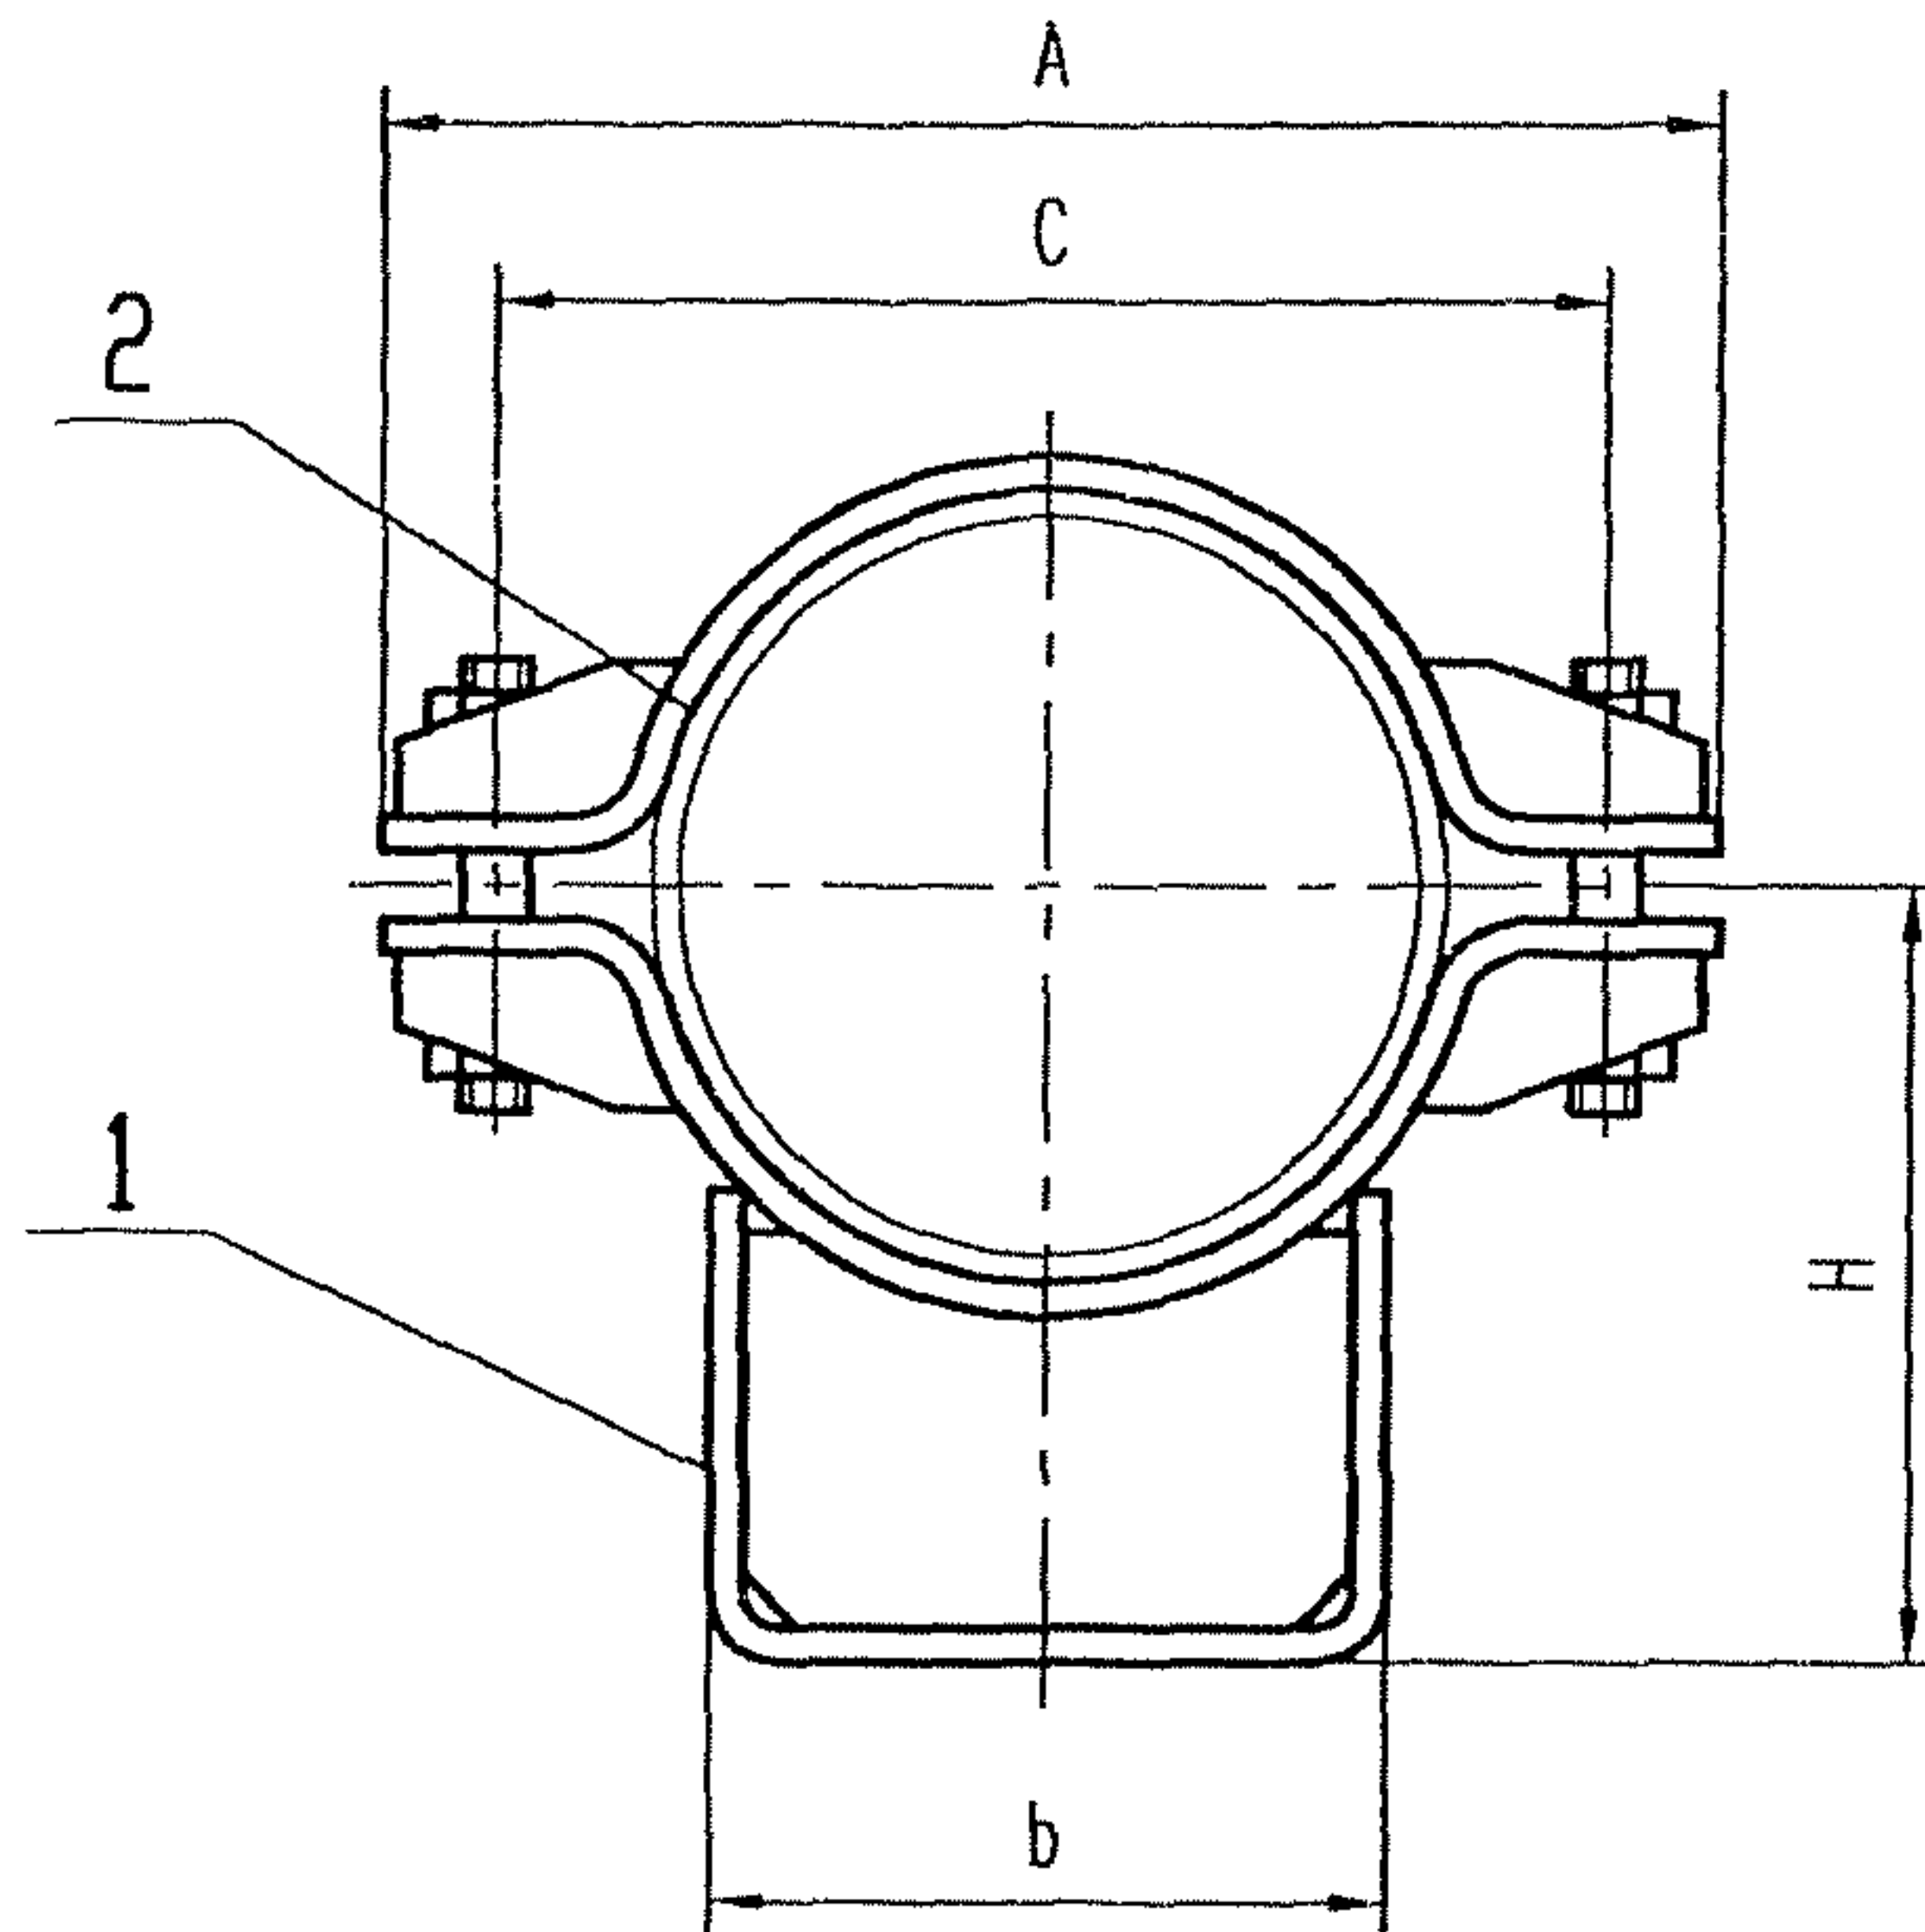

Размеры для справок

Рисунок 2, лист 1

Опора скользящая для трубопроводов
из коррозионно-стойкой стали
Dн 273 ÷ 426 мм



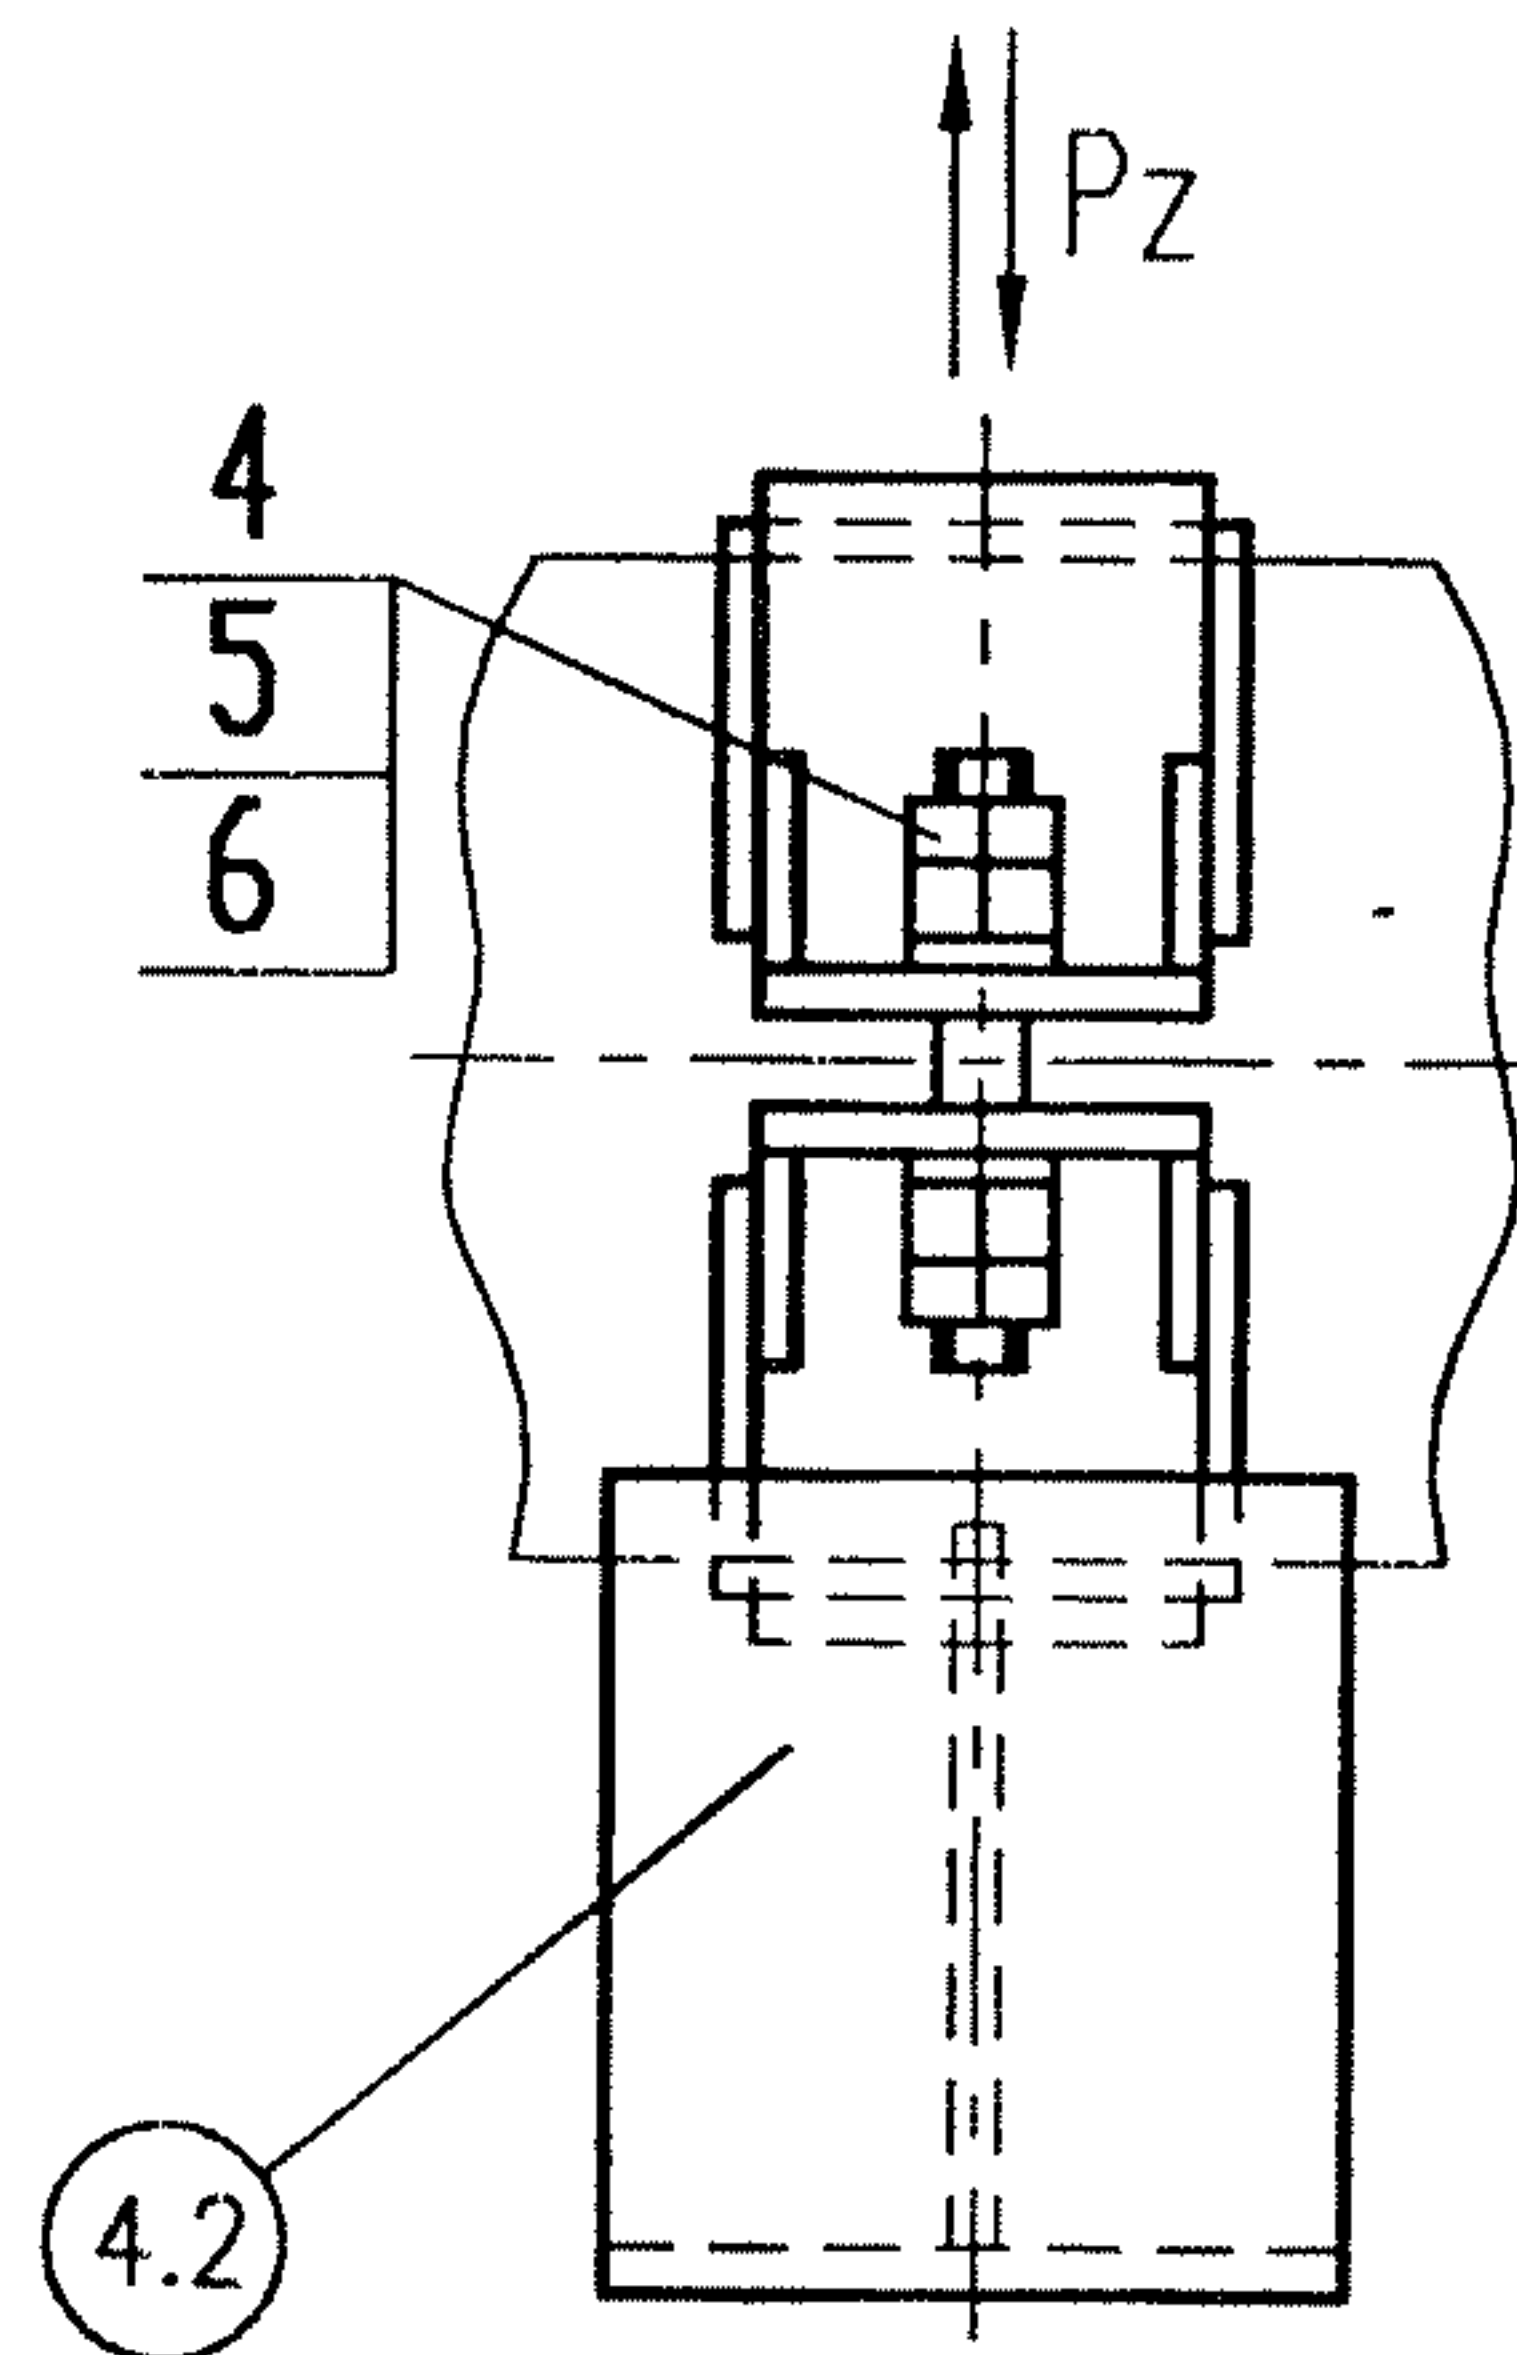


Рисунок 2, лист 2 (остальное см. лист 1)

Опора скользящая для трубопроводов
из углеродистой стали
Dн 530 ÷ 920 мм

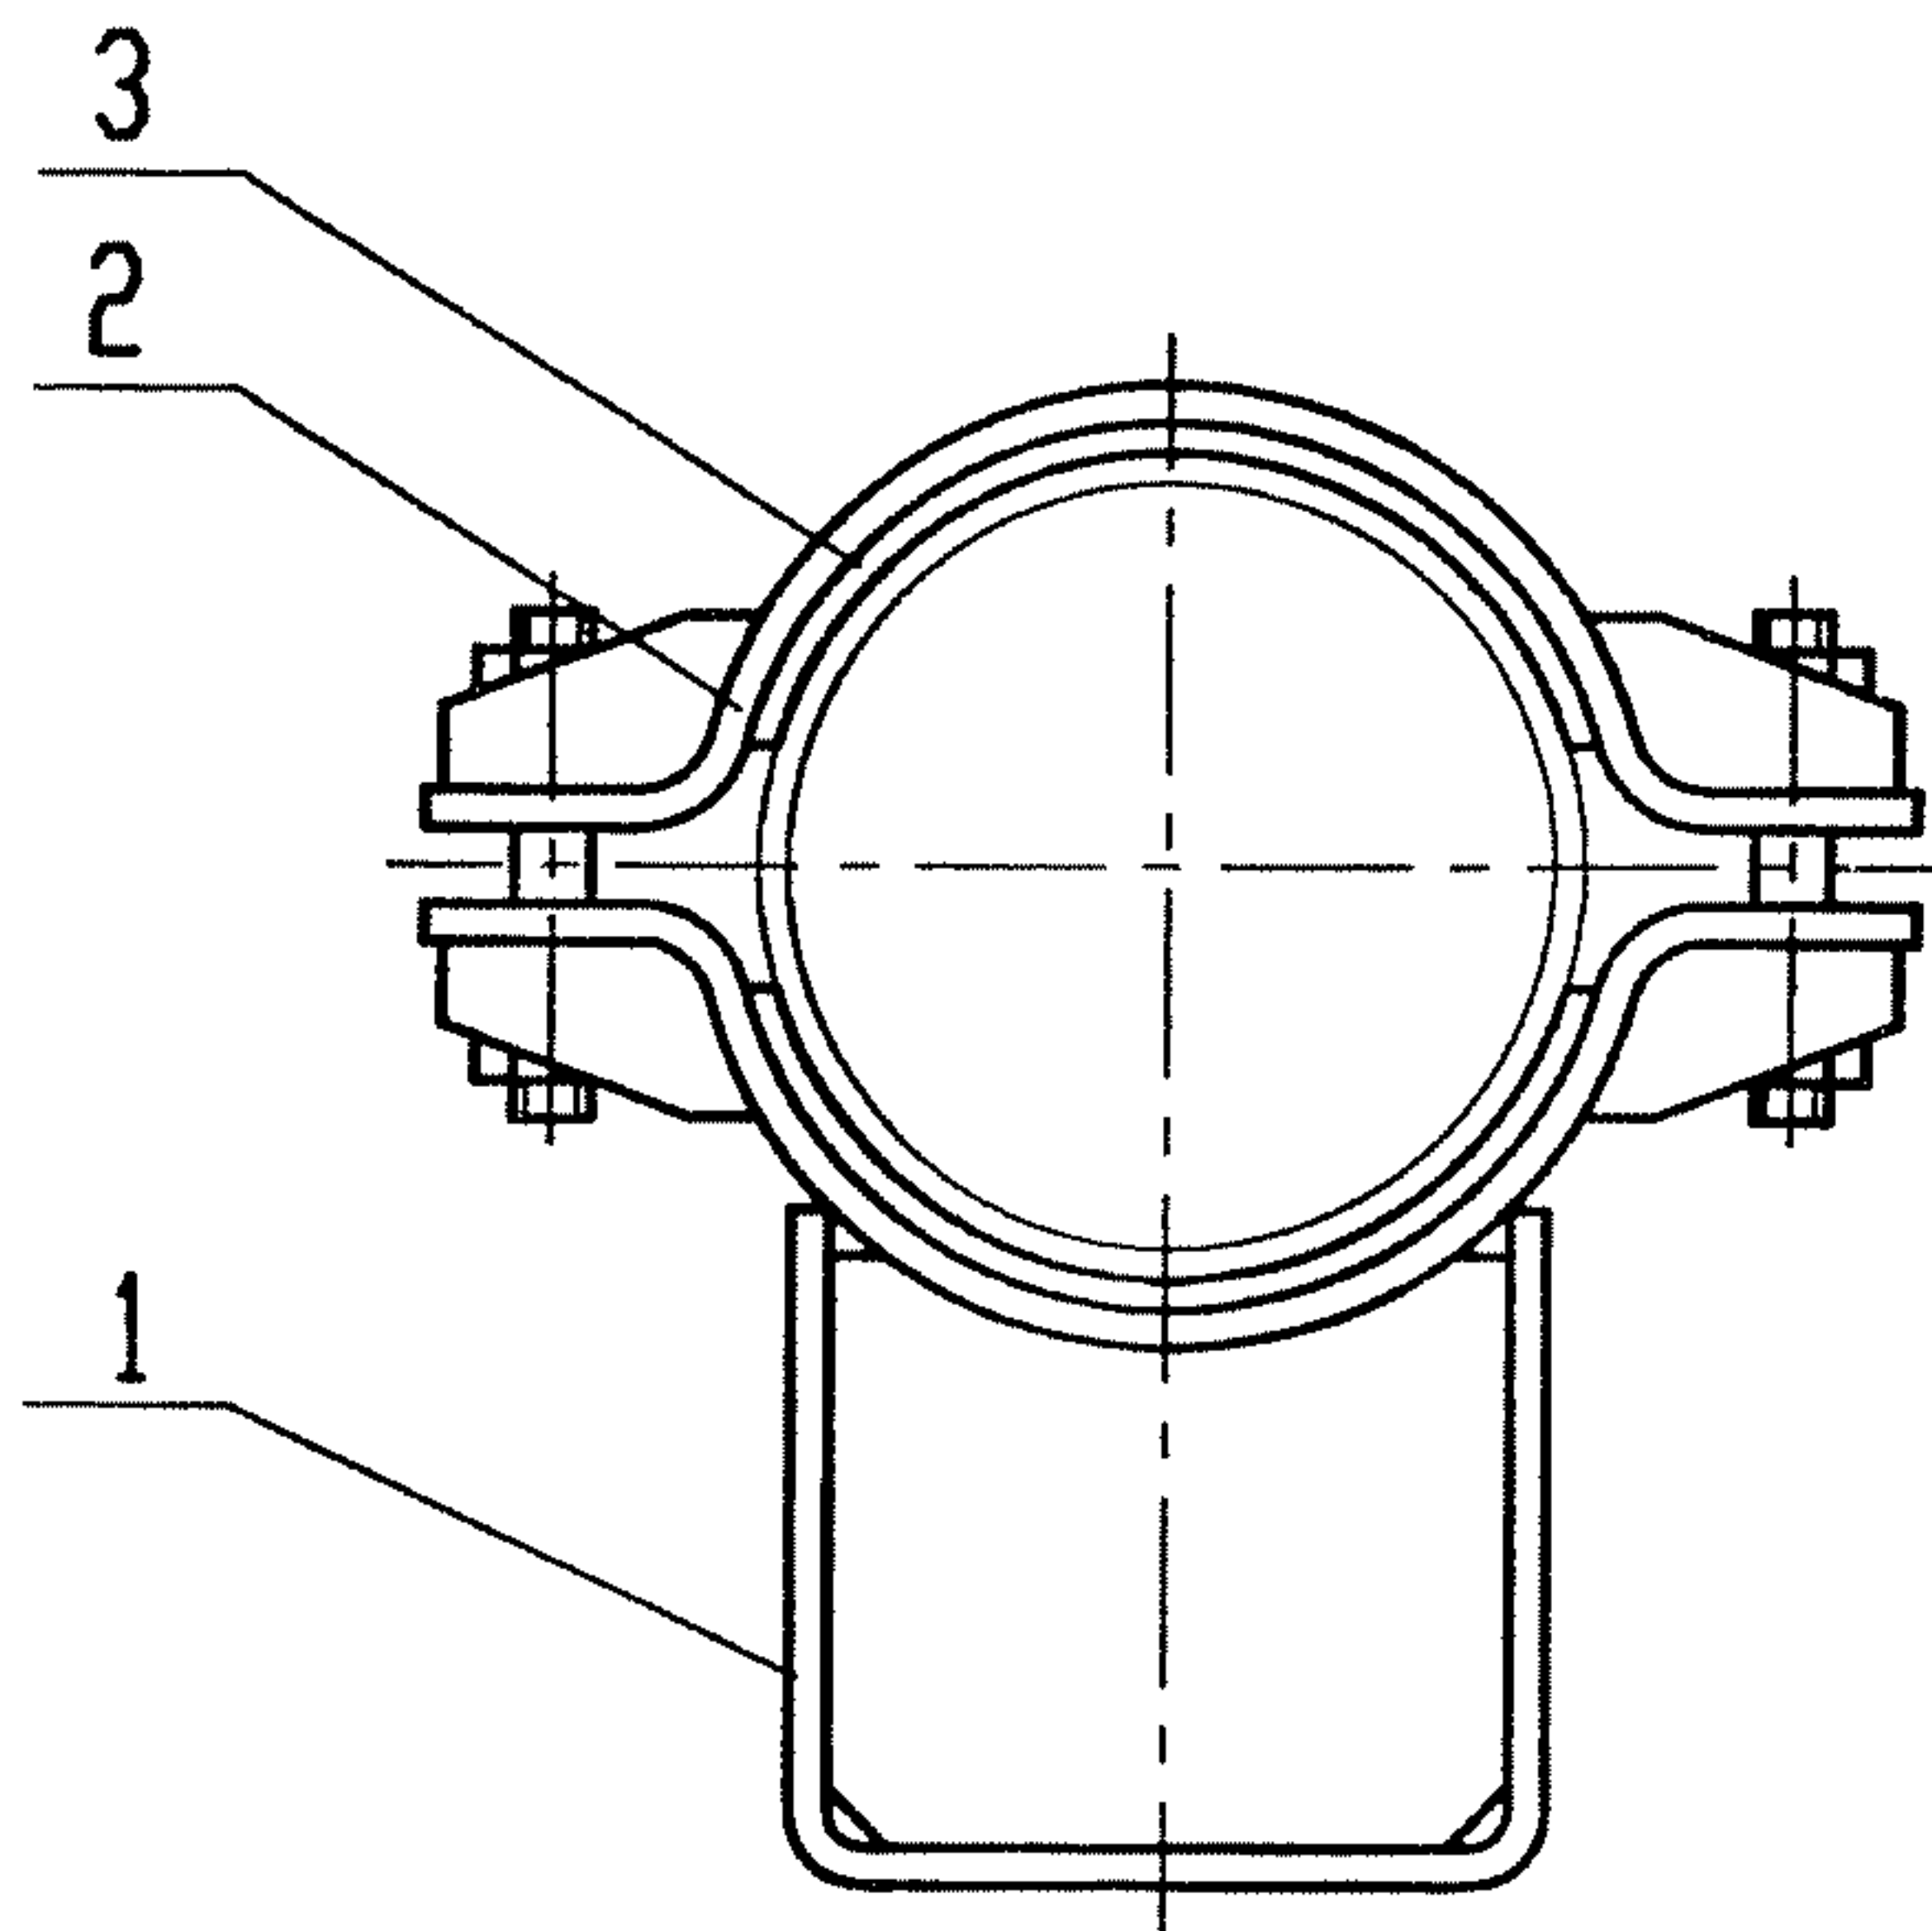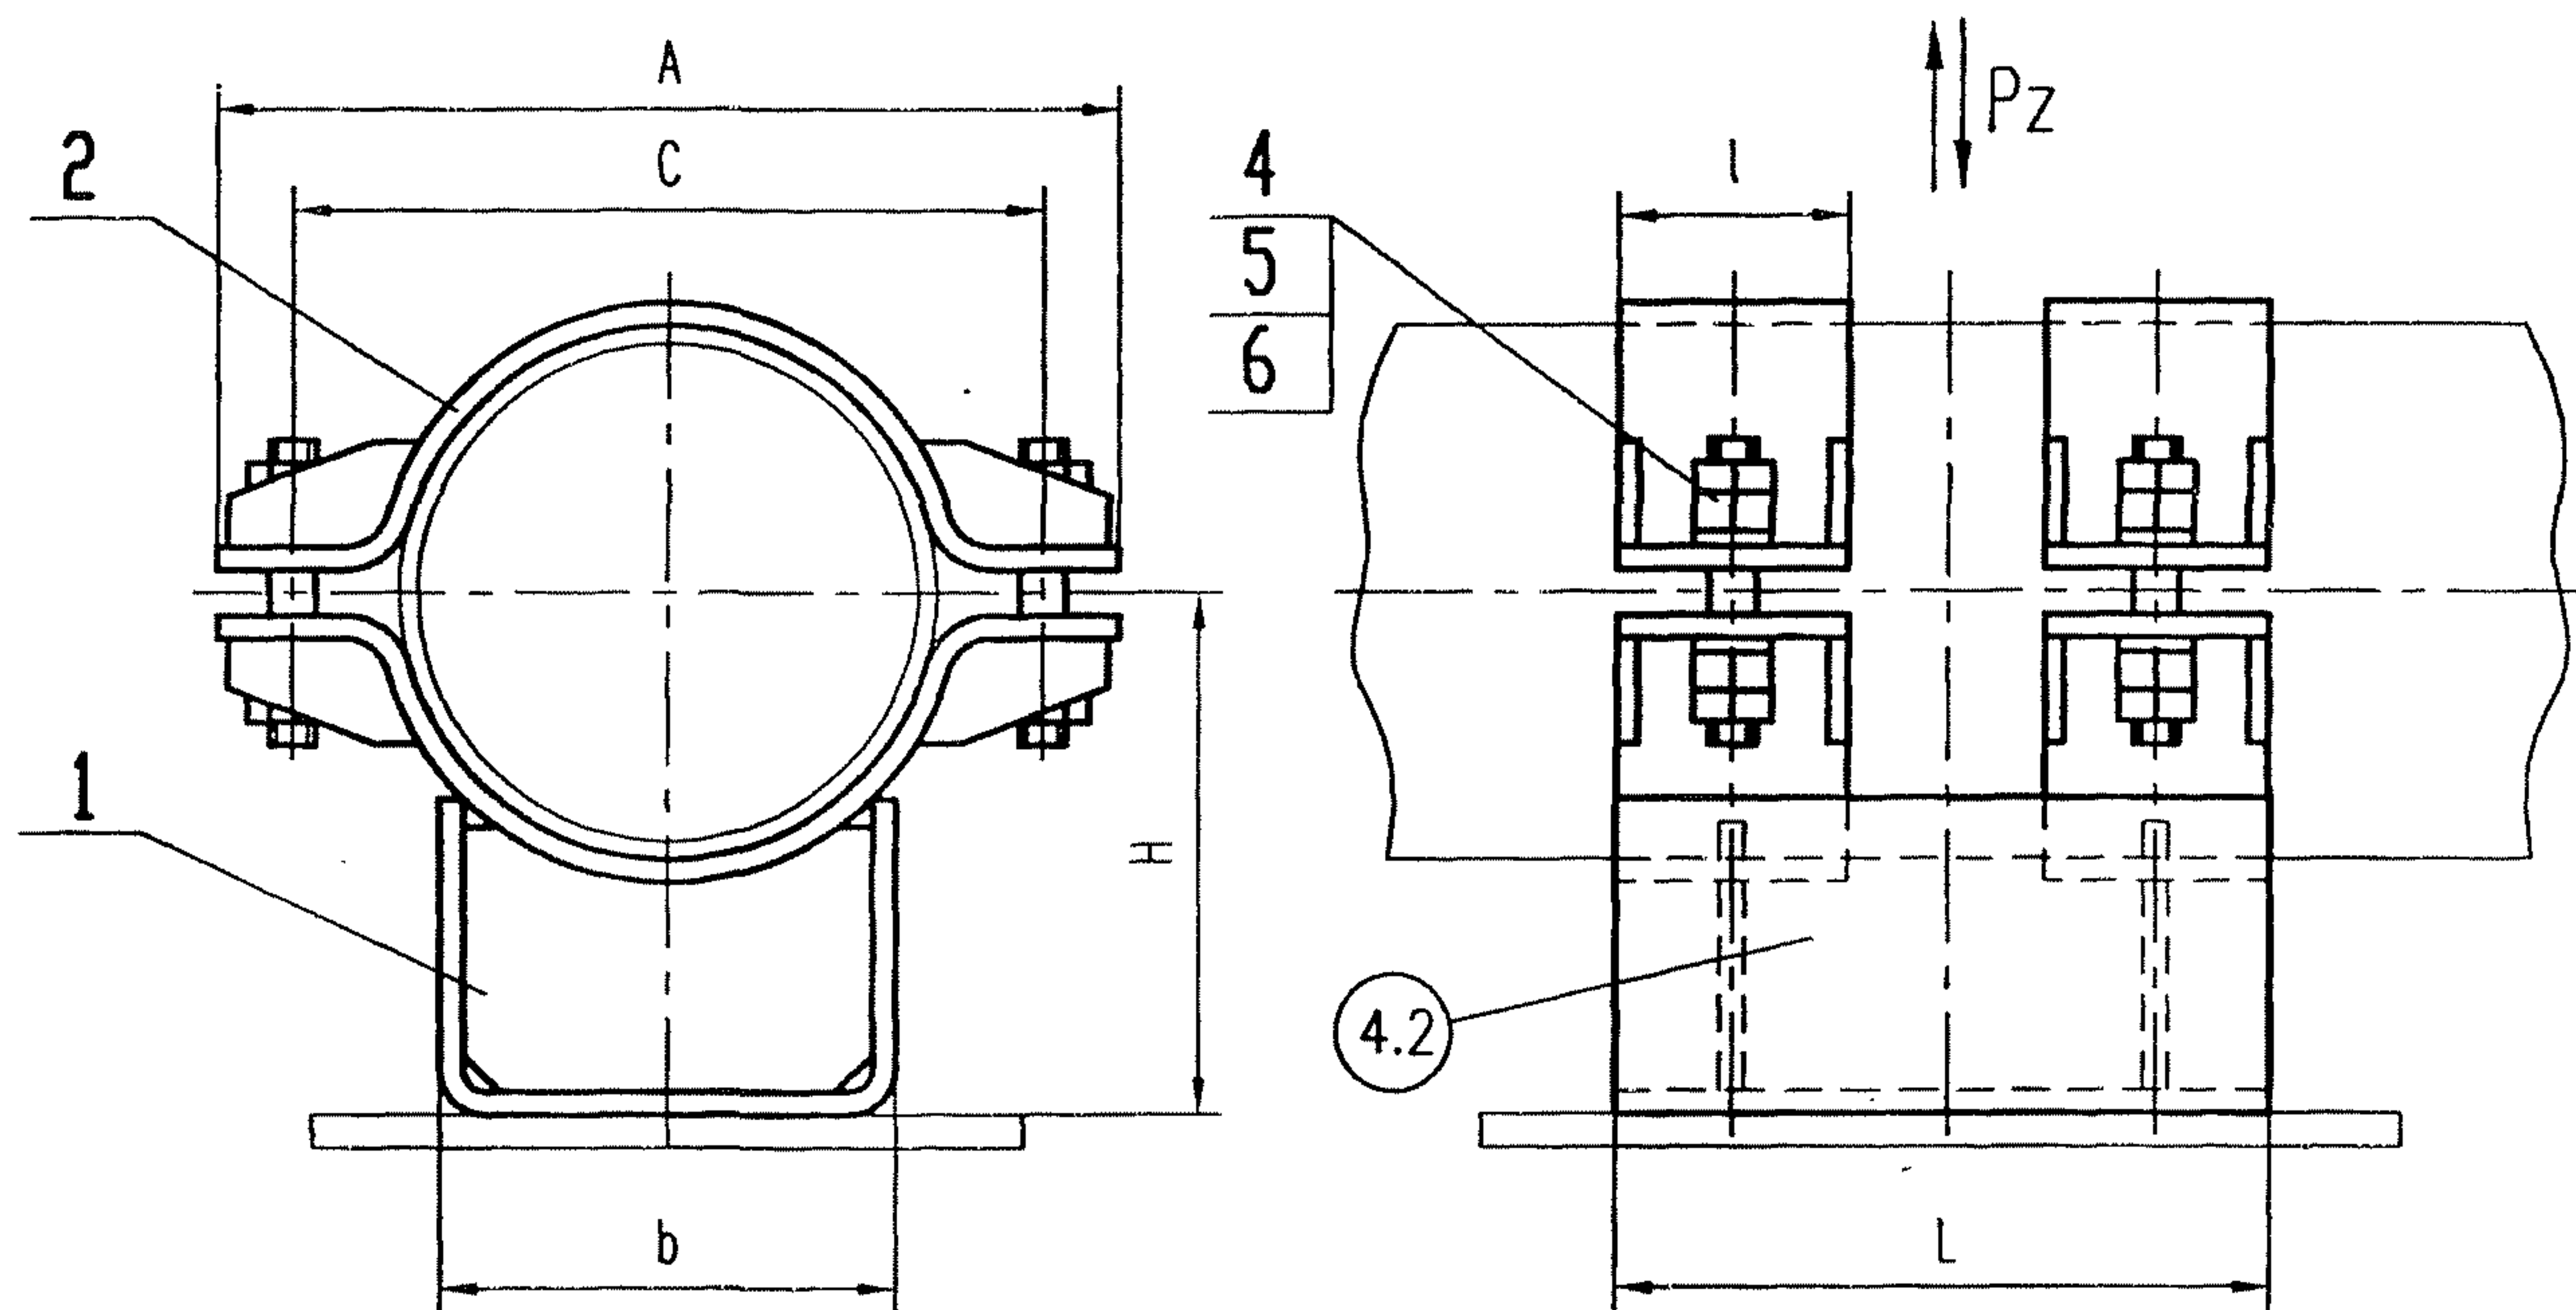

Размеры для справок

Рисунок 3, лист 1

Опора скользящая для трубопроводов
из коррозионно-стойкой стали
Дн 530 ÷ 920 мм


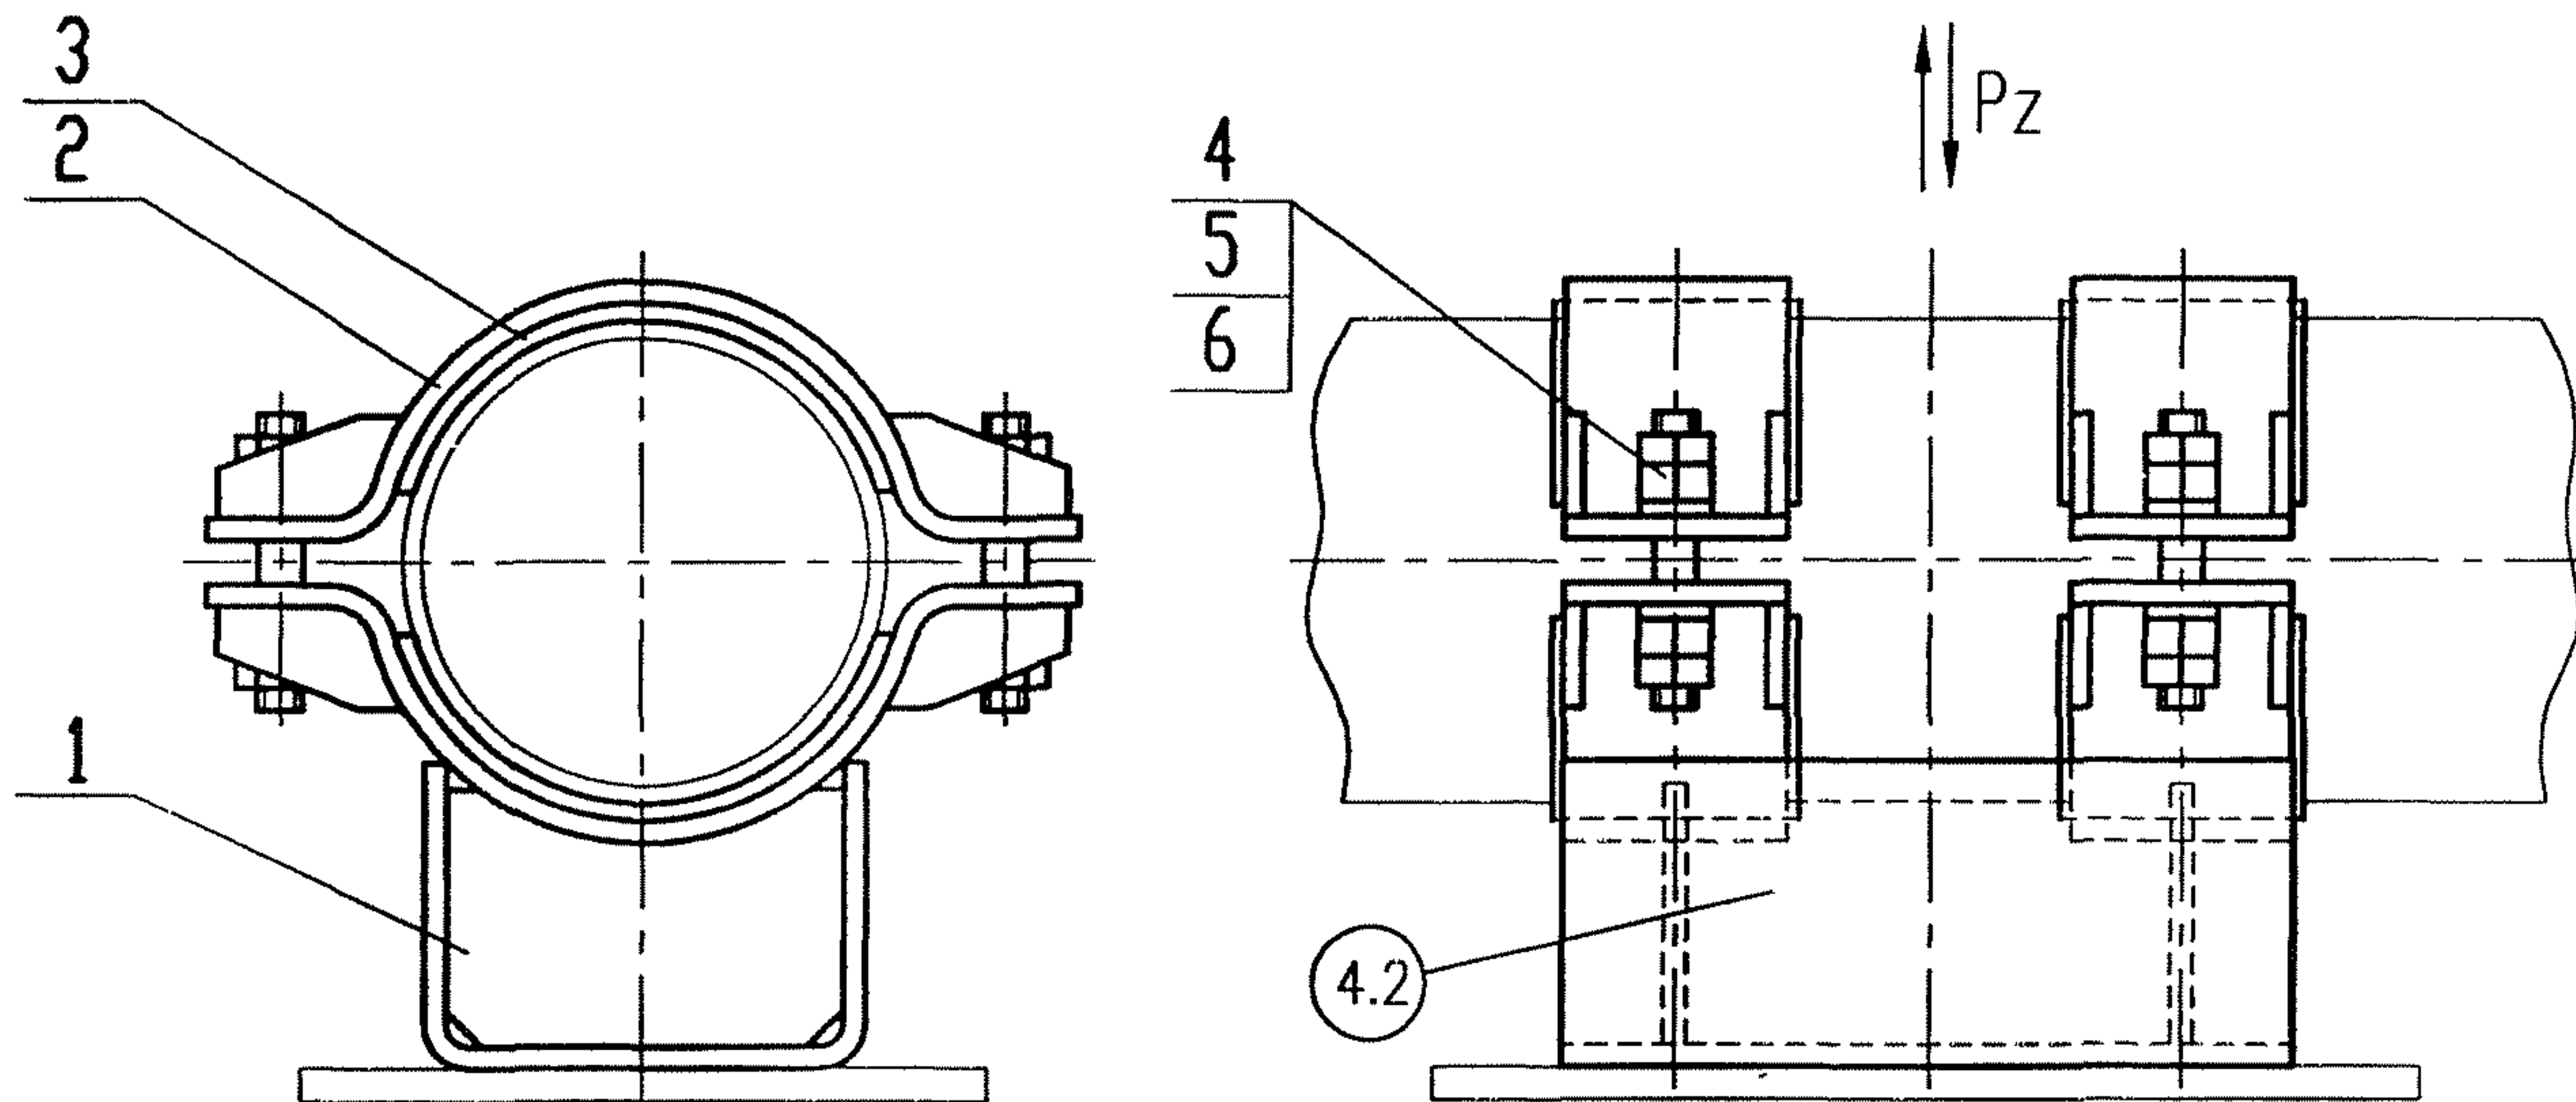


Рисунок 3, лист 2 (остальное см. лист 1)

Опора скользящая для трубопроводов
из углеродистой стали
Дн 1020 ÷ 1620 мм

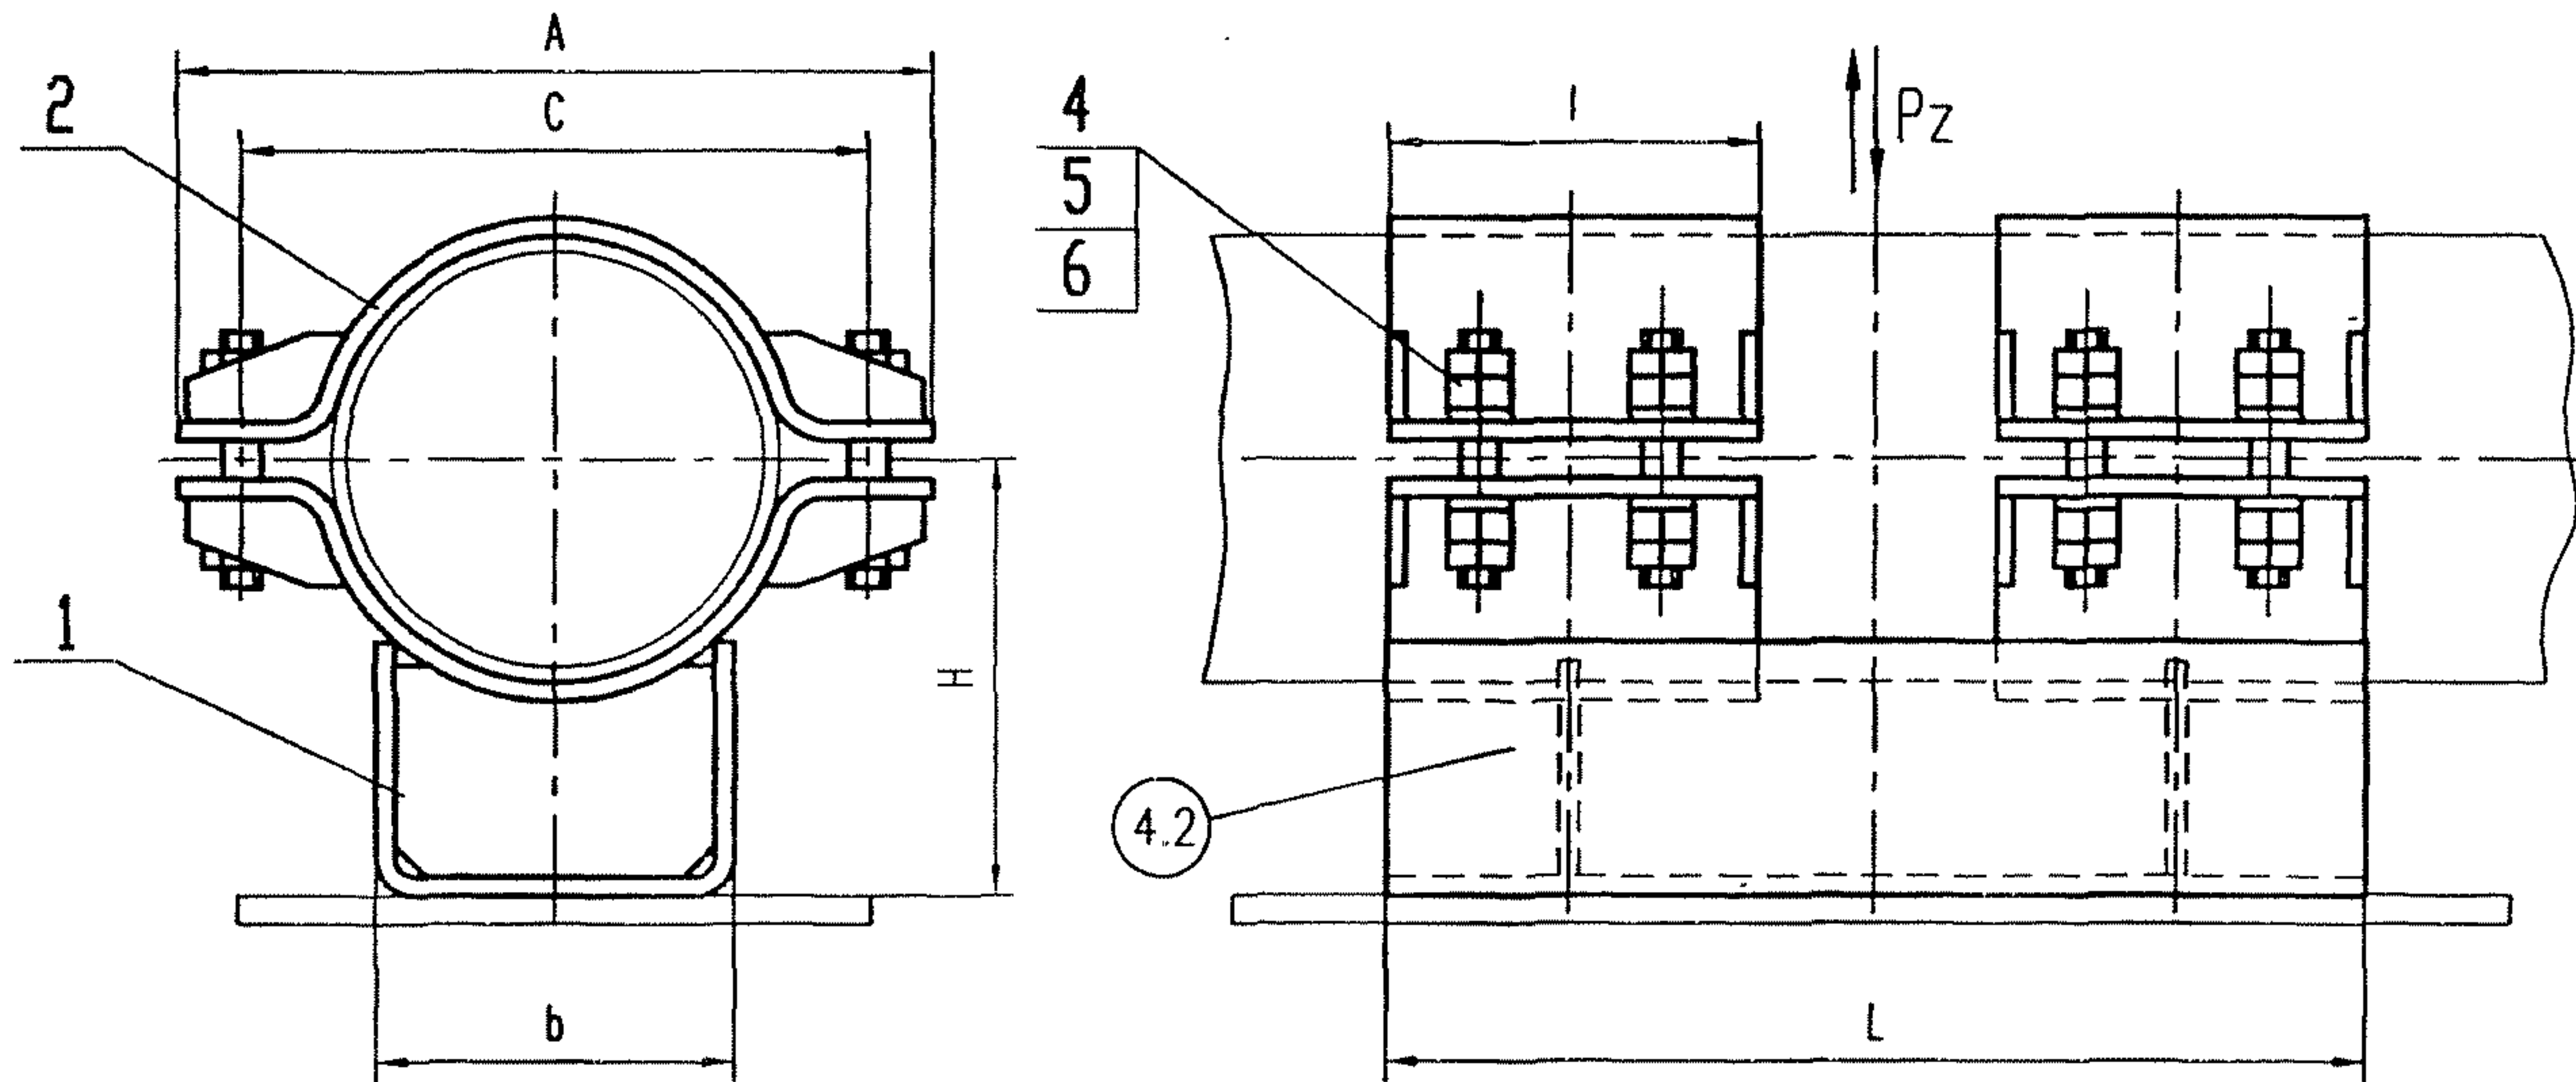

Размеры для справок

Рисунок 4, лист 1

Опора скользящая для трубопроводов
из коррозионно-стойкой стали
Дн 1020 ÷ 1620 мм

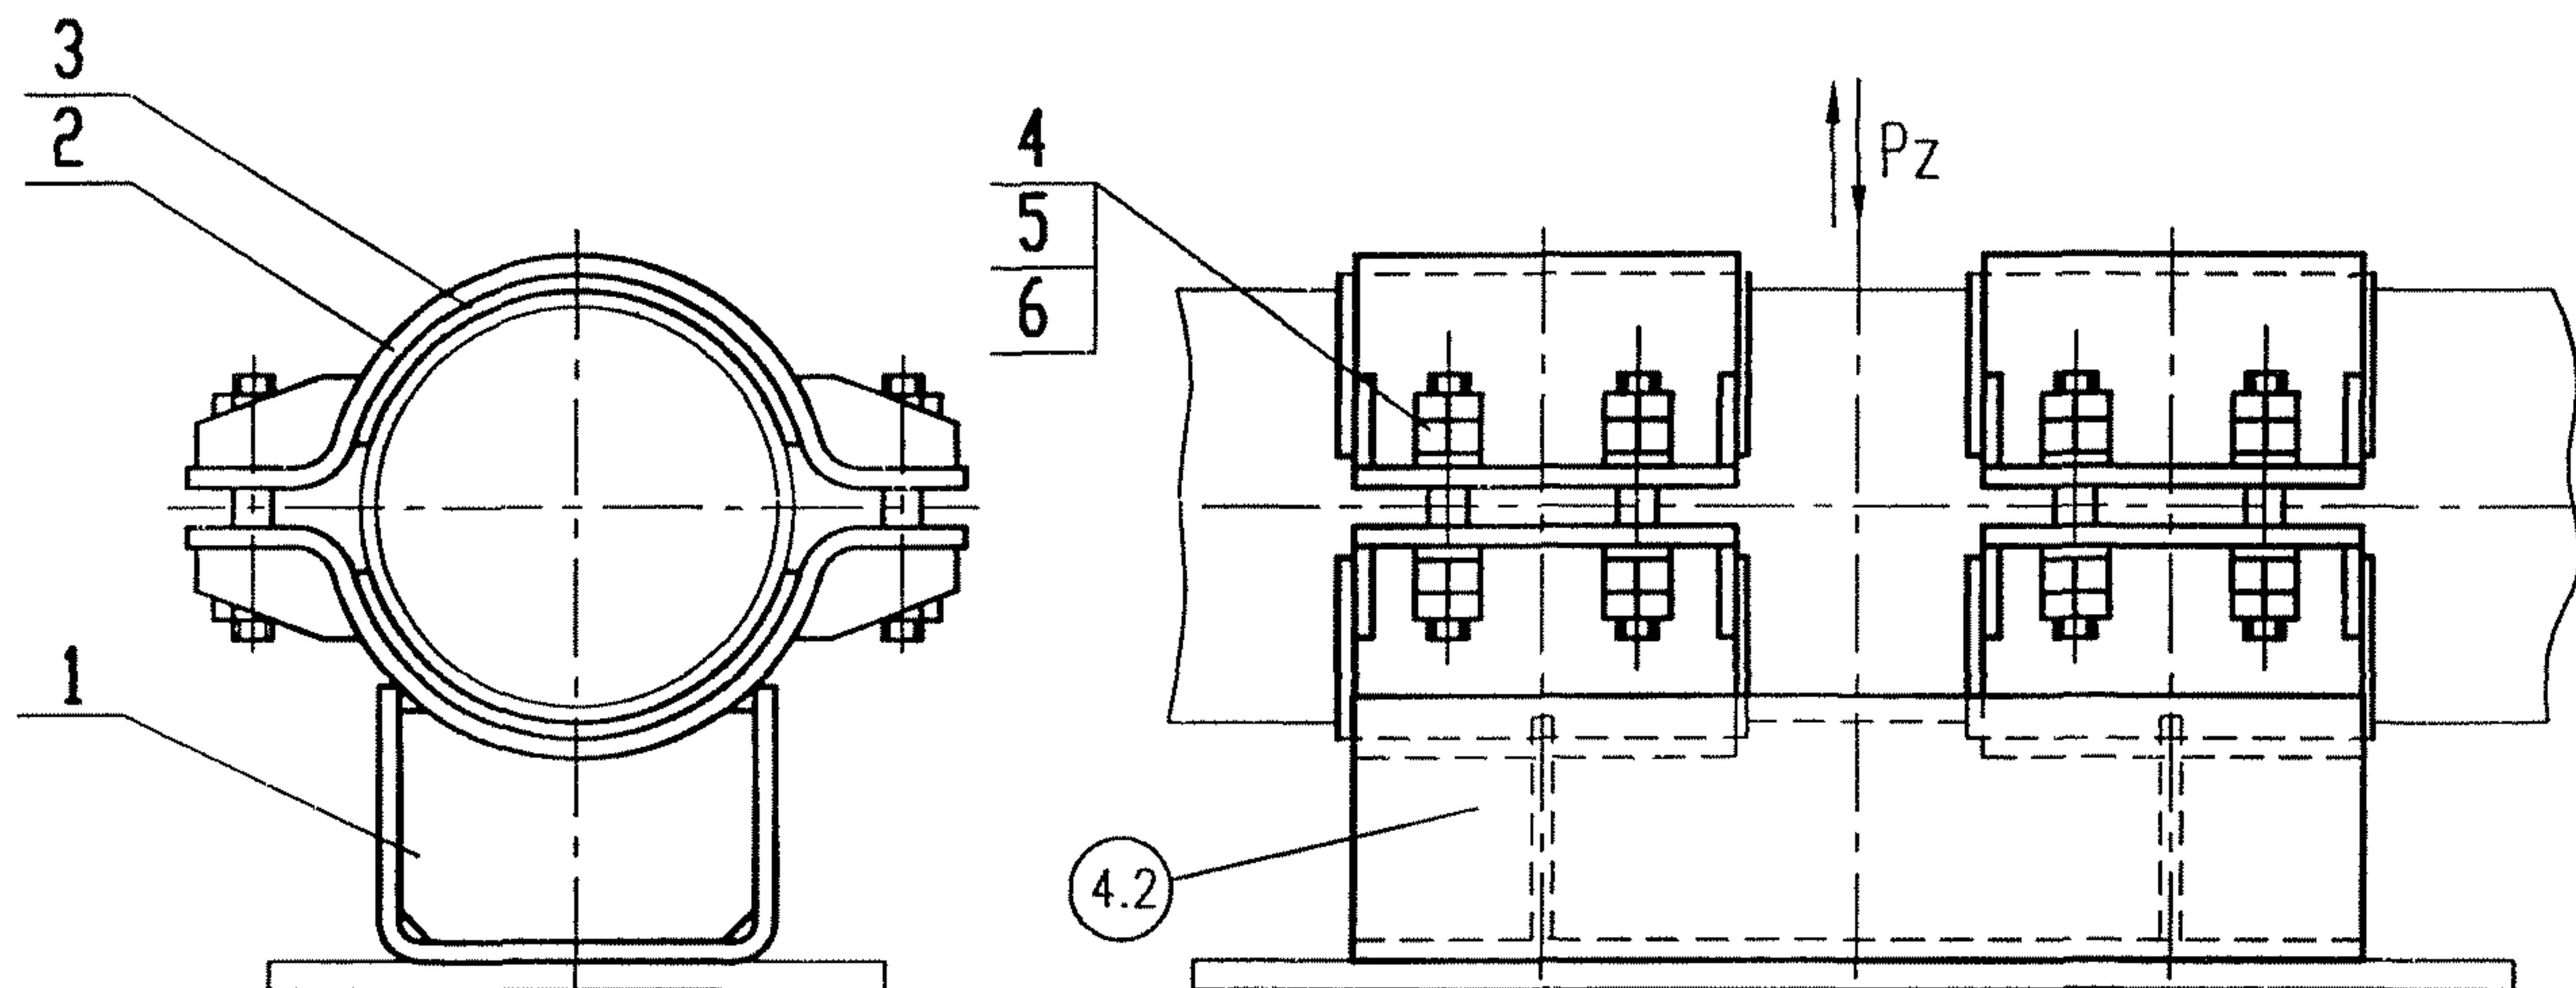


Рисунок 4. лист 2 (остальное см. лист 1)

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение опоры для тру- бопроводов		Для трубо- прово- дов Dн	Допус- каемая верти- каль- ная на- грузка Pz, кН	H	C	A	b	L	l	Рису- нок	Мас- са, кг
из уг- леро- дистой стали	из кор- рози- онно- стой- кой стали										
001	002	57	7,71	135	100	140	60	80	60	1	1,65
003	004	76	8,89	145	120	160					1,80
005	006	89	9,82	160	140	180					80
007	008	108	19,80	180	155	200	100	90	90		2,45
009	010	133	19,70	200	185	140					3,85
011	012	159	21,90	215	210	270					4,30
013	014	219	47,00	275	285	355					150
015	016	273	59,90	310	350	430	200	100	100	2	9,00
017	018	325	95,00	345	410	490	280				11,65
019	020	377	91,00	360	470	560	360	120	120		25,00
021	022	426	184,00	405	520	610					33,30
023	024	530	197,00	430	620	740	480	500	100	3	90,00
025	026	630	262,00	500	730	850	540	600			120,00
027	028	720	303,00	540	820	950	620	700			144,00
029	030	820	299,00	600	920	1 050		750			157,00
031	032	920	442,00	685	1 020	1 150		800			174,00
033	034	1 020	450,00	700	1 120	1 250	720	800	120	4	336,00
035	036	1 220	440,10	800	1 420	1 550	820	1 000			378,00
037	038	1 420	454,30	900	1 620	1 750	1 020	1 200			439,00
039	040	1 620	556,40	1 000	1 820	1 950					489,00

Таблица 2


Обозначение опоры для тру- бопроводов из стали		Для тру- бо- проводов Dн, мм	Поз 1 Кор- пус Кол.1	Поз 2 Полухомут		Поз 3 Прокладка		Поз 4 Шпилька* ГОСТ 9066-75 сталь 40Х ГОСТ 1050-88				Поз. 5 Гайка* ГОСТ 15521-70 сталь 35 ГОСТ 1050-88			Поз 6 Шайба* ГОСТ 9065-75 сталь 20 ГОСТ 1050-88												
угле- роди- стой	корро- зион- но- стой- кой		ОСТ 153-34.0-978	ОСТ 153-34.0-979	Количество	ОСТ 153-34.0-979	Количество	Диаметр резьбы, мм	Длина, мм	Масса кг	Количество.	Диаметр резьбы, мм	Масса кг	Количество	Диаметр, мм	Масса кг	Количество										
001		57	01	1-01	1	-	2	M12	80	0.063	2	M12	0,015	4	12	0,006	4										
	002					4-01																					
003		76	02	1-02		-																					
	004					4-02																					
005		89	03	1-03		-																					
	006					4-03																					
007		108	04	1-04		-		M16	90	0.126	2	M16	0,033	4	16	0,009	4										
	008					4-04																					
009		133	05	1-05		-																					
	010					4-05																					
010		159	06	1-06		-		M20	110	0.242	2	M20	0,063	8	20	0,023	4										
	012					4-06																					
013		219	07	1-07		-												M24	130	0.407	2	M24	0,107	8	24	0,032	4
	014					4-07																					
015		273	08	1-08		-																					
	016					4-08																					
017		325	09	1-09		-																					
	018					4-09																					
019		377	10	1-10		-																					
	020					4-10																					

Продолжение таблицы 2

Обозначение опоры для трубопроводов из стали		Для трубопроводов Дн, мм	Поз 1 Корпус Кол. 1	Поз.2 Полухомут		Поз. 3 Прокладка		Поз 4 Шпилька* ГОСТ 19066-75 сталь 40Х ГОСТ 1050-88				Поз 5 Гайка* ГОСТ15521-70 сталь 35 ГОСТ1050-88			Поз 6 Шайба* ГОСТ 19065-75 сталь 20 ГОСТ 1050-88										
углеродистой	коррозионно-стойкой		ОСТ 153-34.0-978	ОСТ153-34.0-979	Количество	ОСТ153-34.0-979	Количество	Диаметр резьбы, мм	Длина, мм	Масса кг	Количество	Диаметр резьбы, мм	Масса кг	Количество	Диаметр, мм	Масса кг	Количество								
021		426	11	1-11	1	-	2	М30	130	0.407	2	М30	0,107	8	30	0.032	4								
	022					4-11																			
023		530	12	1-12	2	-	4	М30	150	0.734	4	М30	0,107	16	30	0.032	8								
	024					4-12																			
025		630	13	1-13		-																			
	026					4-13																			
027		720	14	1-14		-																			
	028					4-14																			
029		820	15	1-15		-																			
	030					4-15																			
031		920	16	1-16		-		М36	150	0.170		М36	0,225		36	0.067									
	032					4-16																			
033		1 020	17	1-17		-		М30	160	0.790	8	М30	0,107	32	30	0.032	16								
	034					4-17																			
035		1 220	18	1-18		-																			
	036					4-18																			
037		1 420	19	1-19		-			170	0.745															
	038					4-19																			
039		1 620	20	1-20		-																			
	040					4-20																			
*Технические требования по ГОСТ 23304																									

*Технические требования по ГОСТ 23304

Опора неподвижная для трубопроводов
из углеродистой стали
Dн 57 ÷ 219 мм

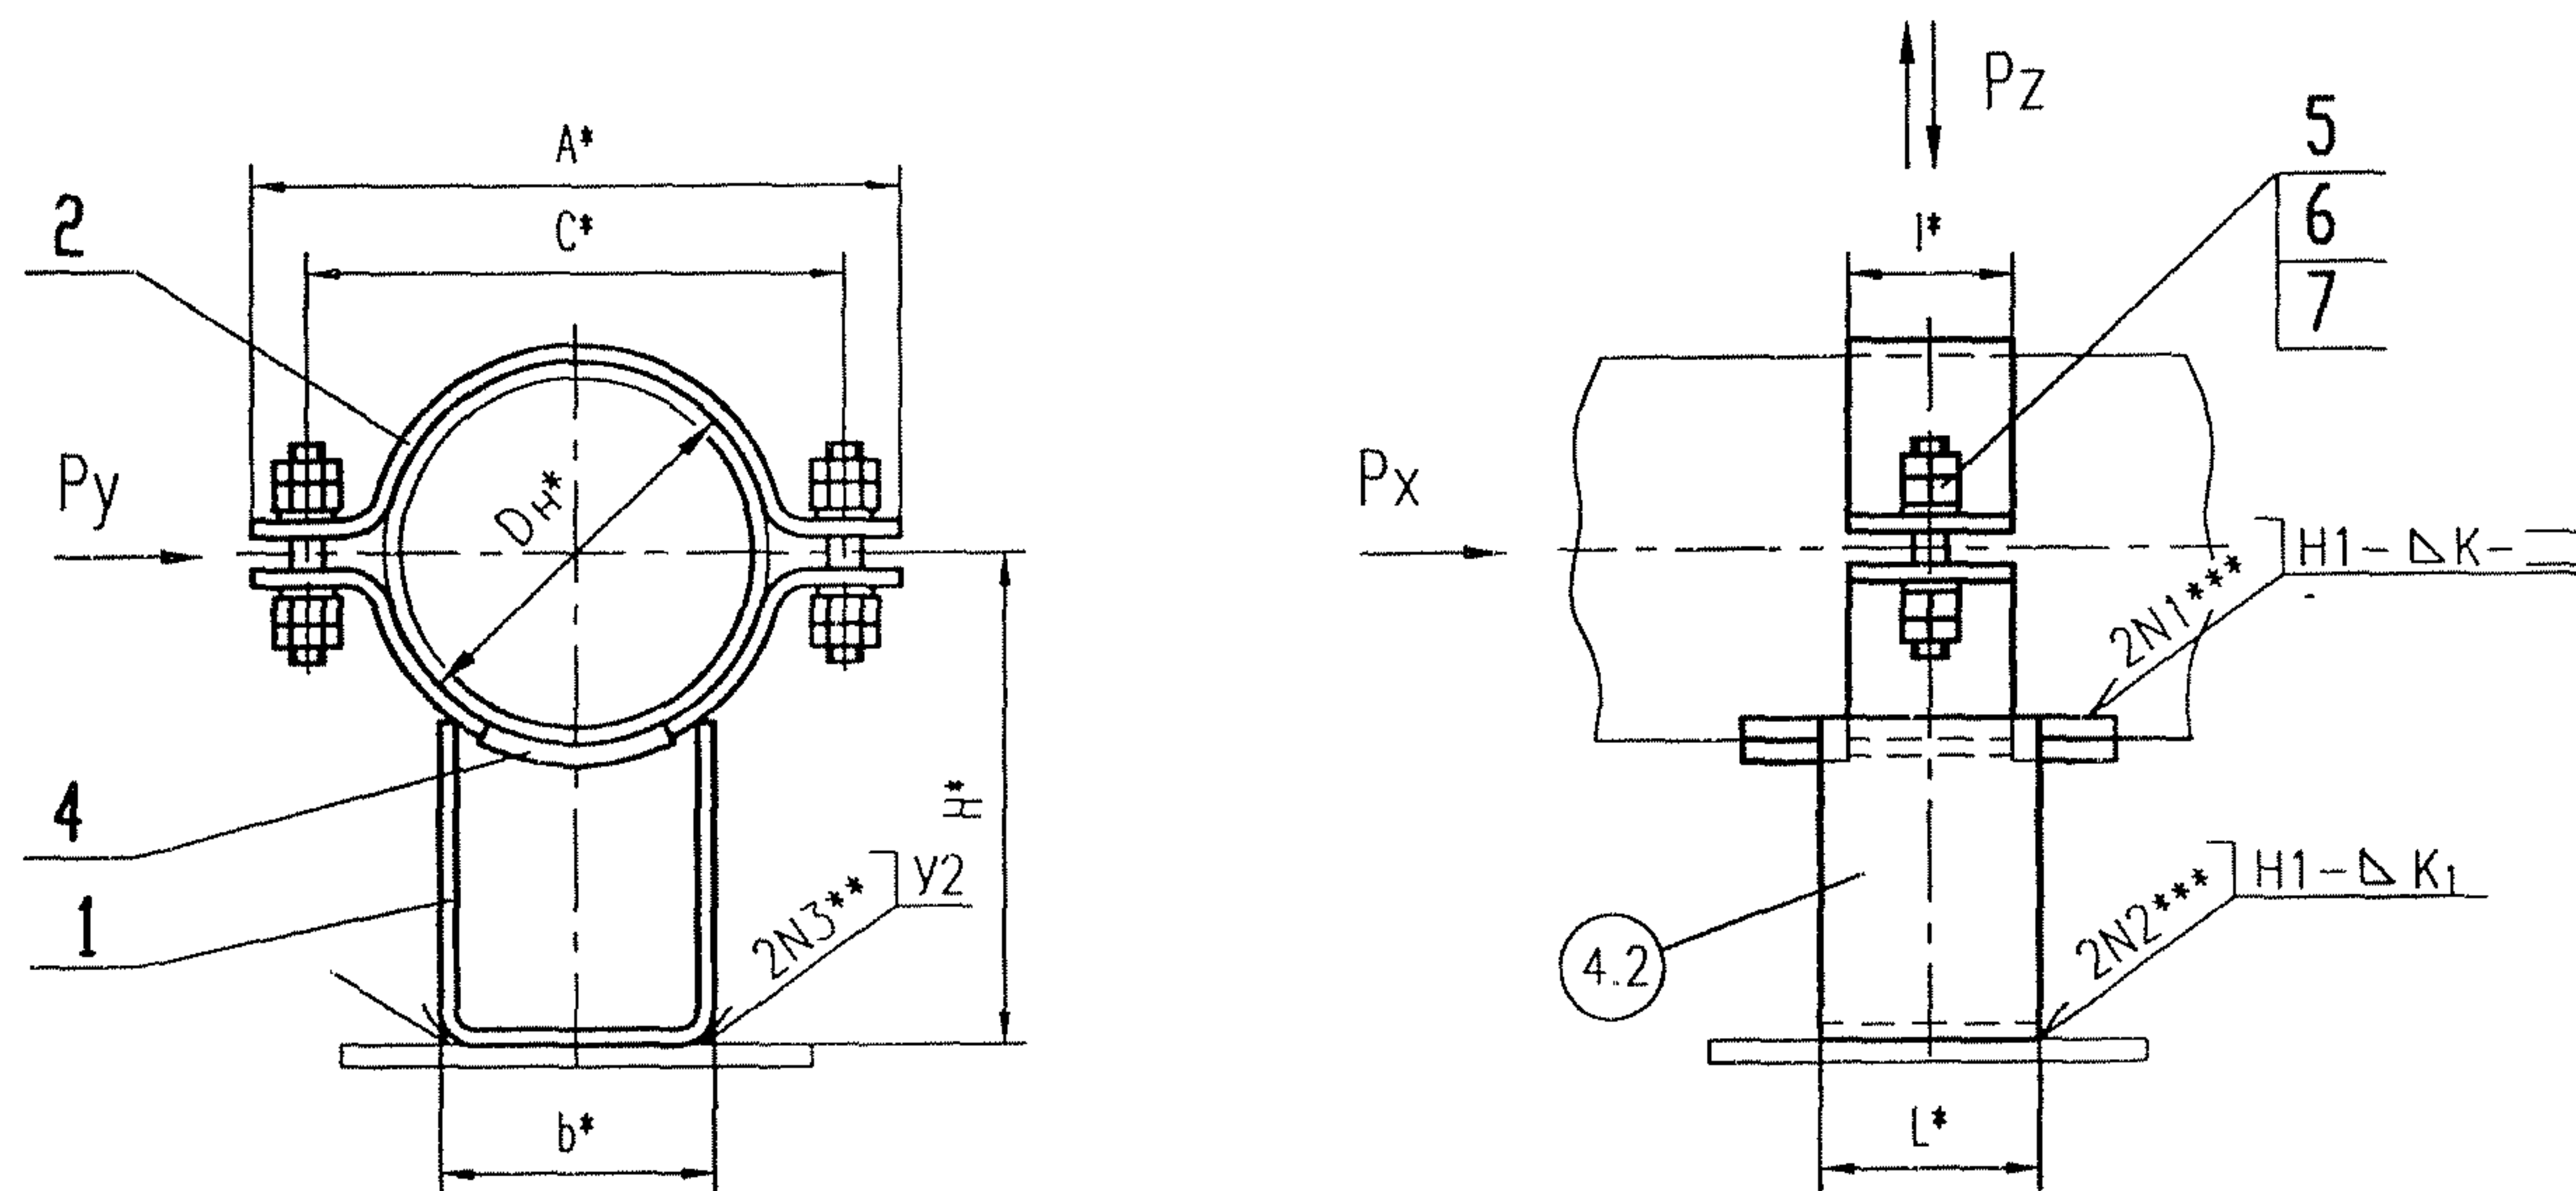

*Размеры для справок

** Сварка ручная дуговая, требования по ГОСТ 5264

*** Сварной шов по ГОСТ 5264 или ГОСТ 14771

Рисунок 5. лист 1

Опора неподвижная для трубопроводов
из коррозионно-стойкой стали
Dн 57 ÷ 219 мм



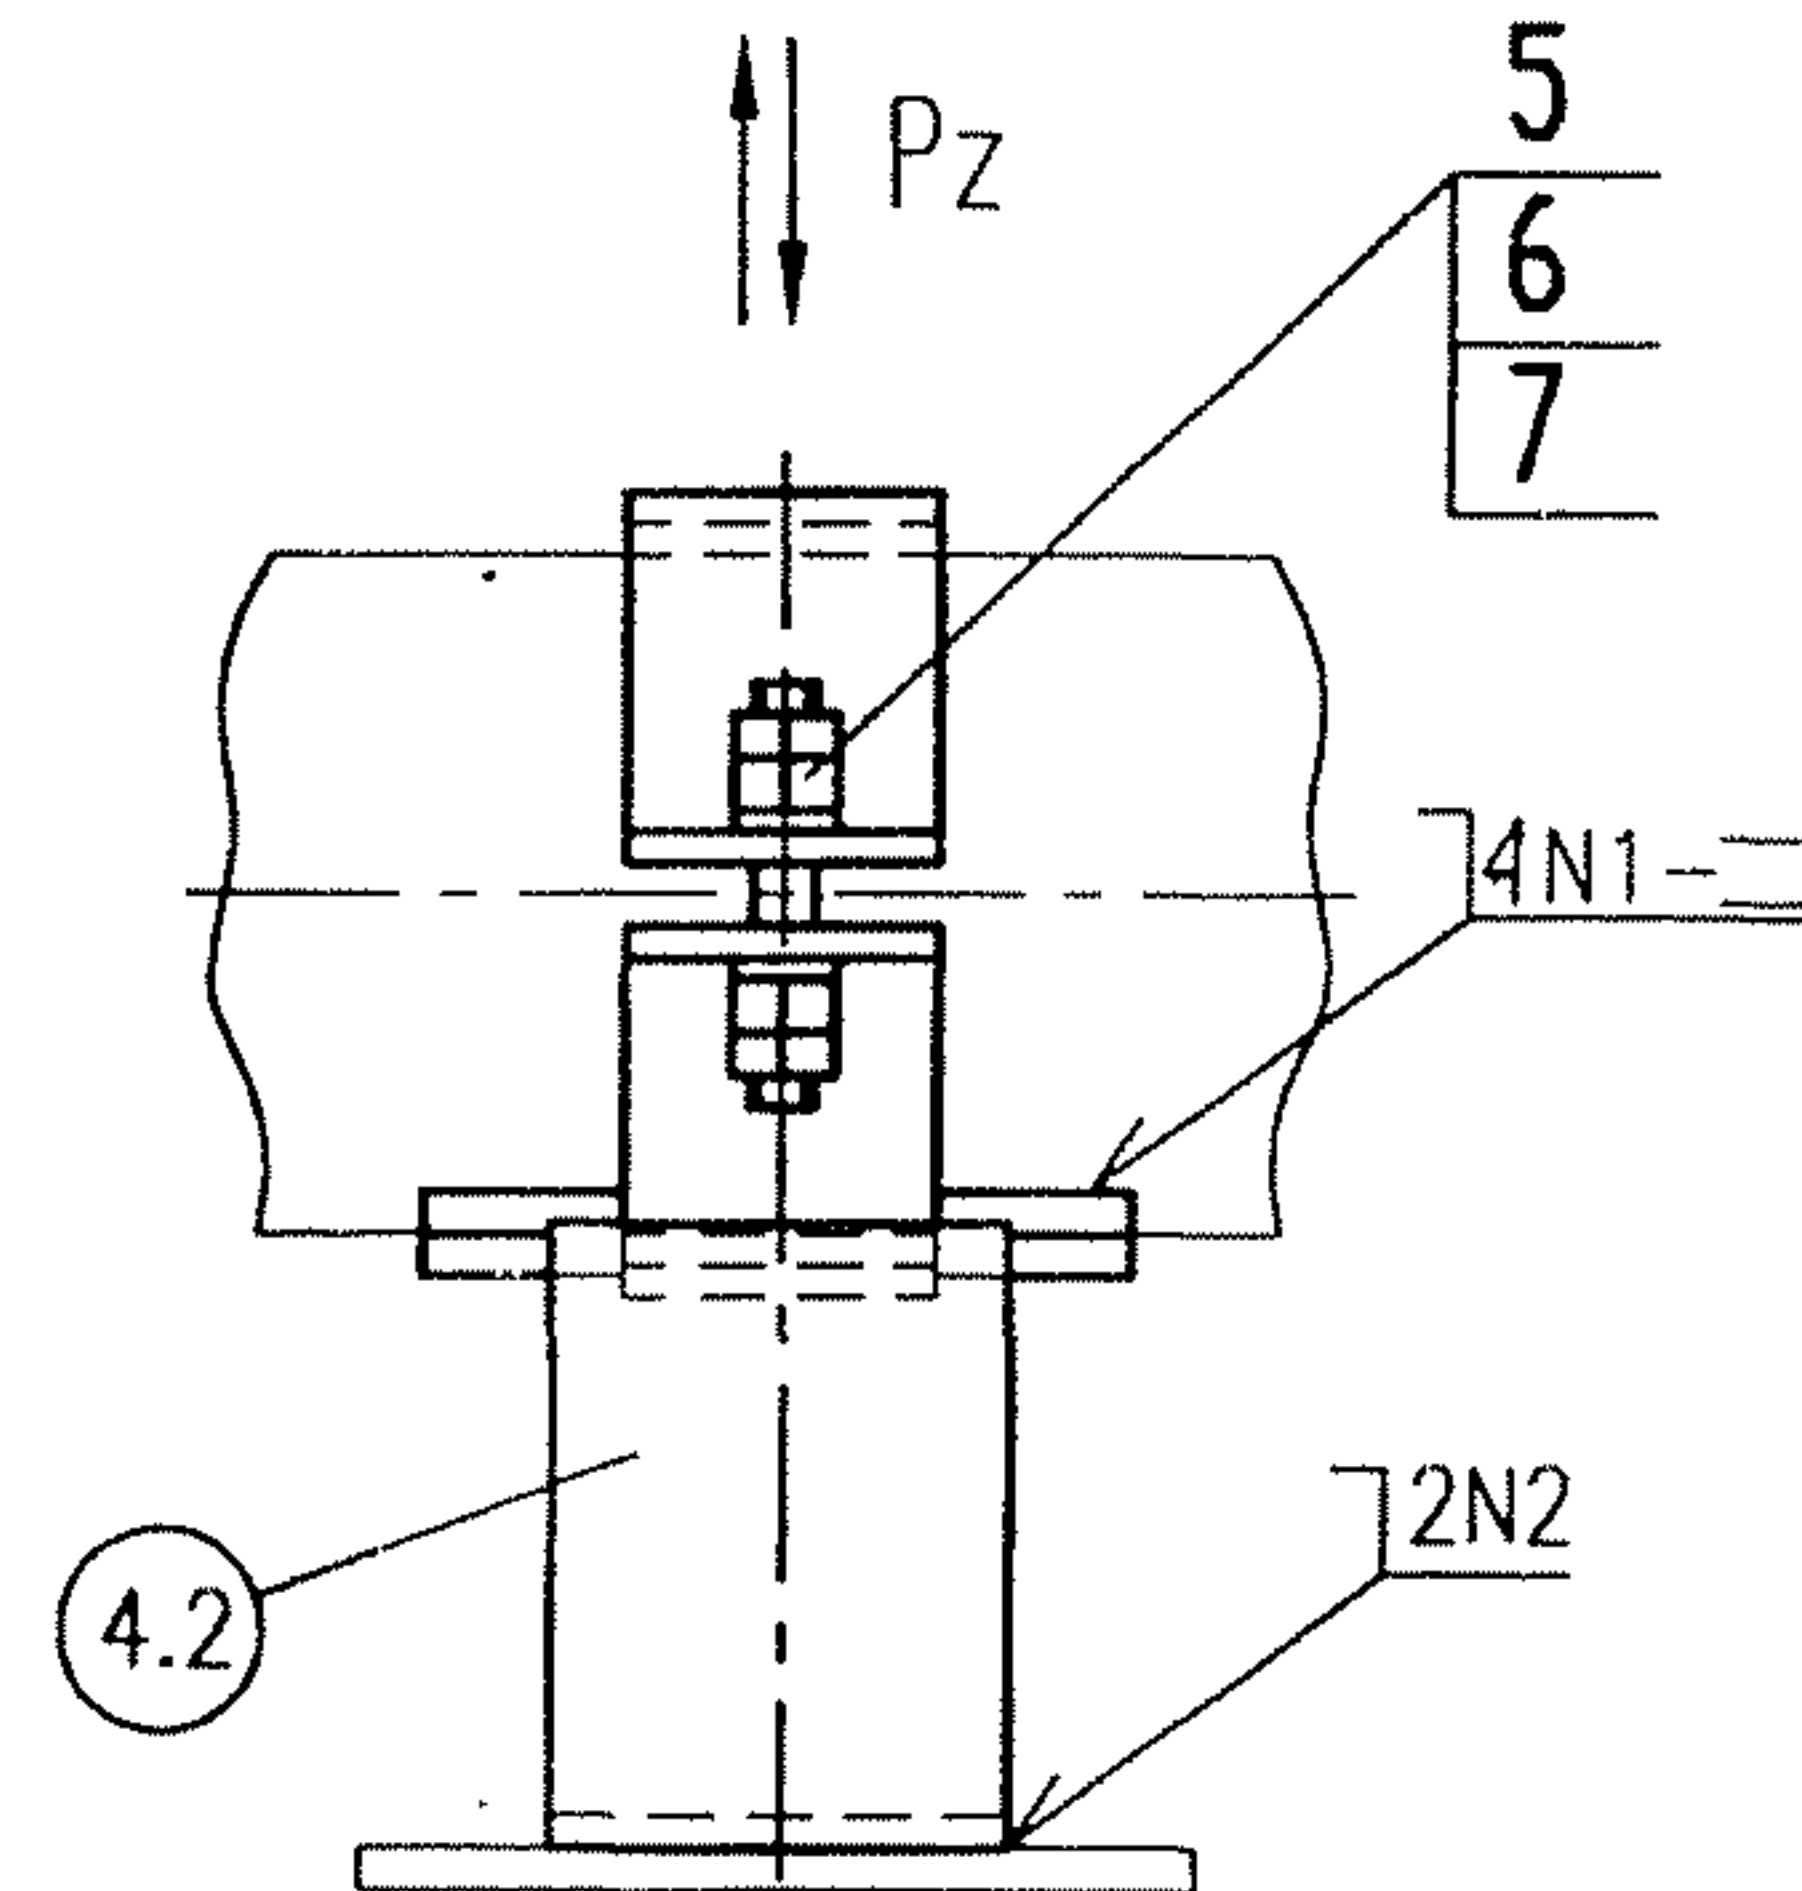


Рисунок 5, лист 2 (остальное см. лист 1)

Опора неподвижная для грубопроводов
из углеродистой стали
Dн 273 ÷ 426 мм

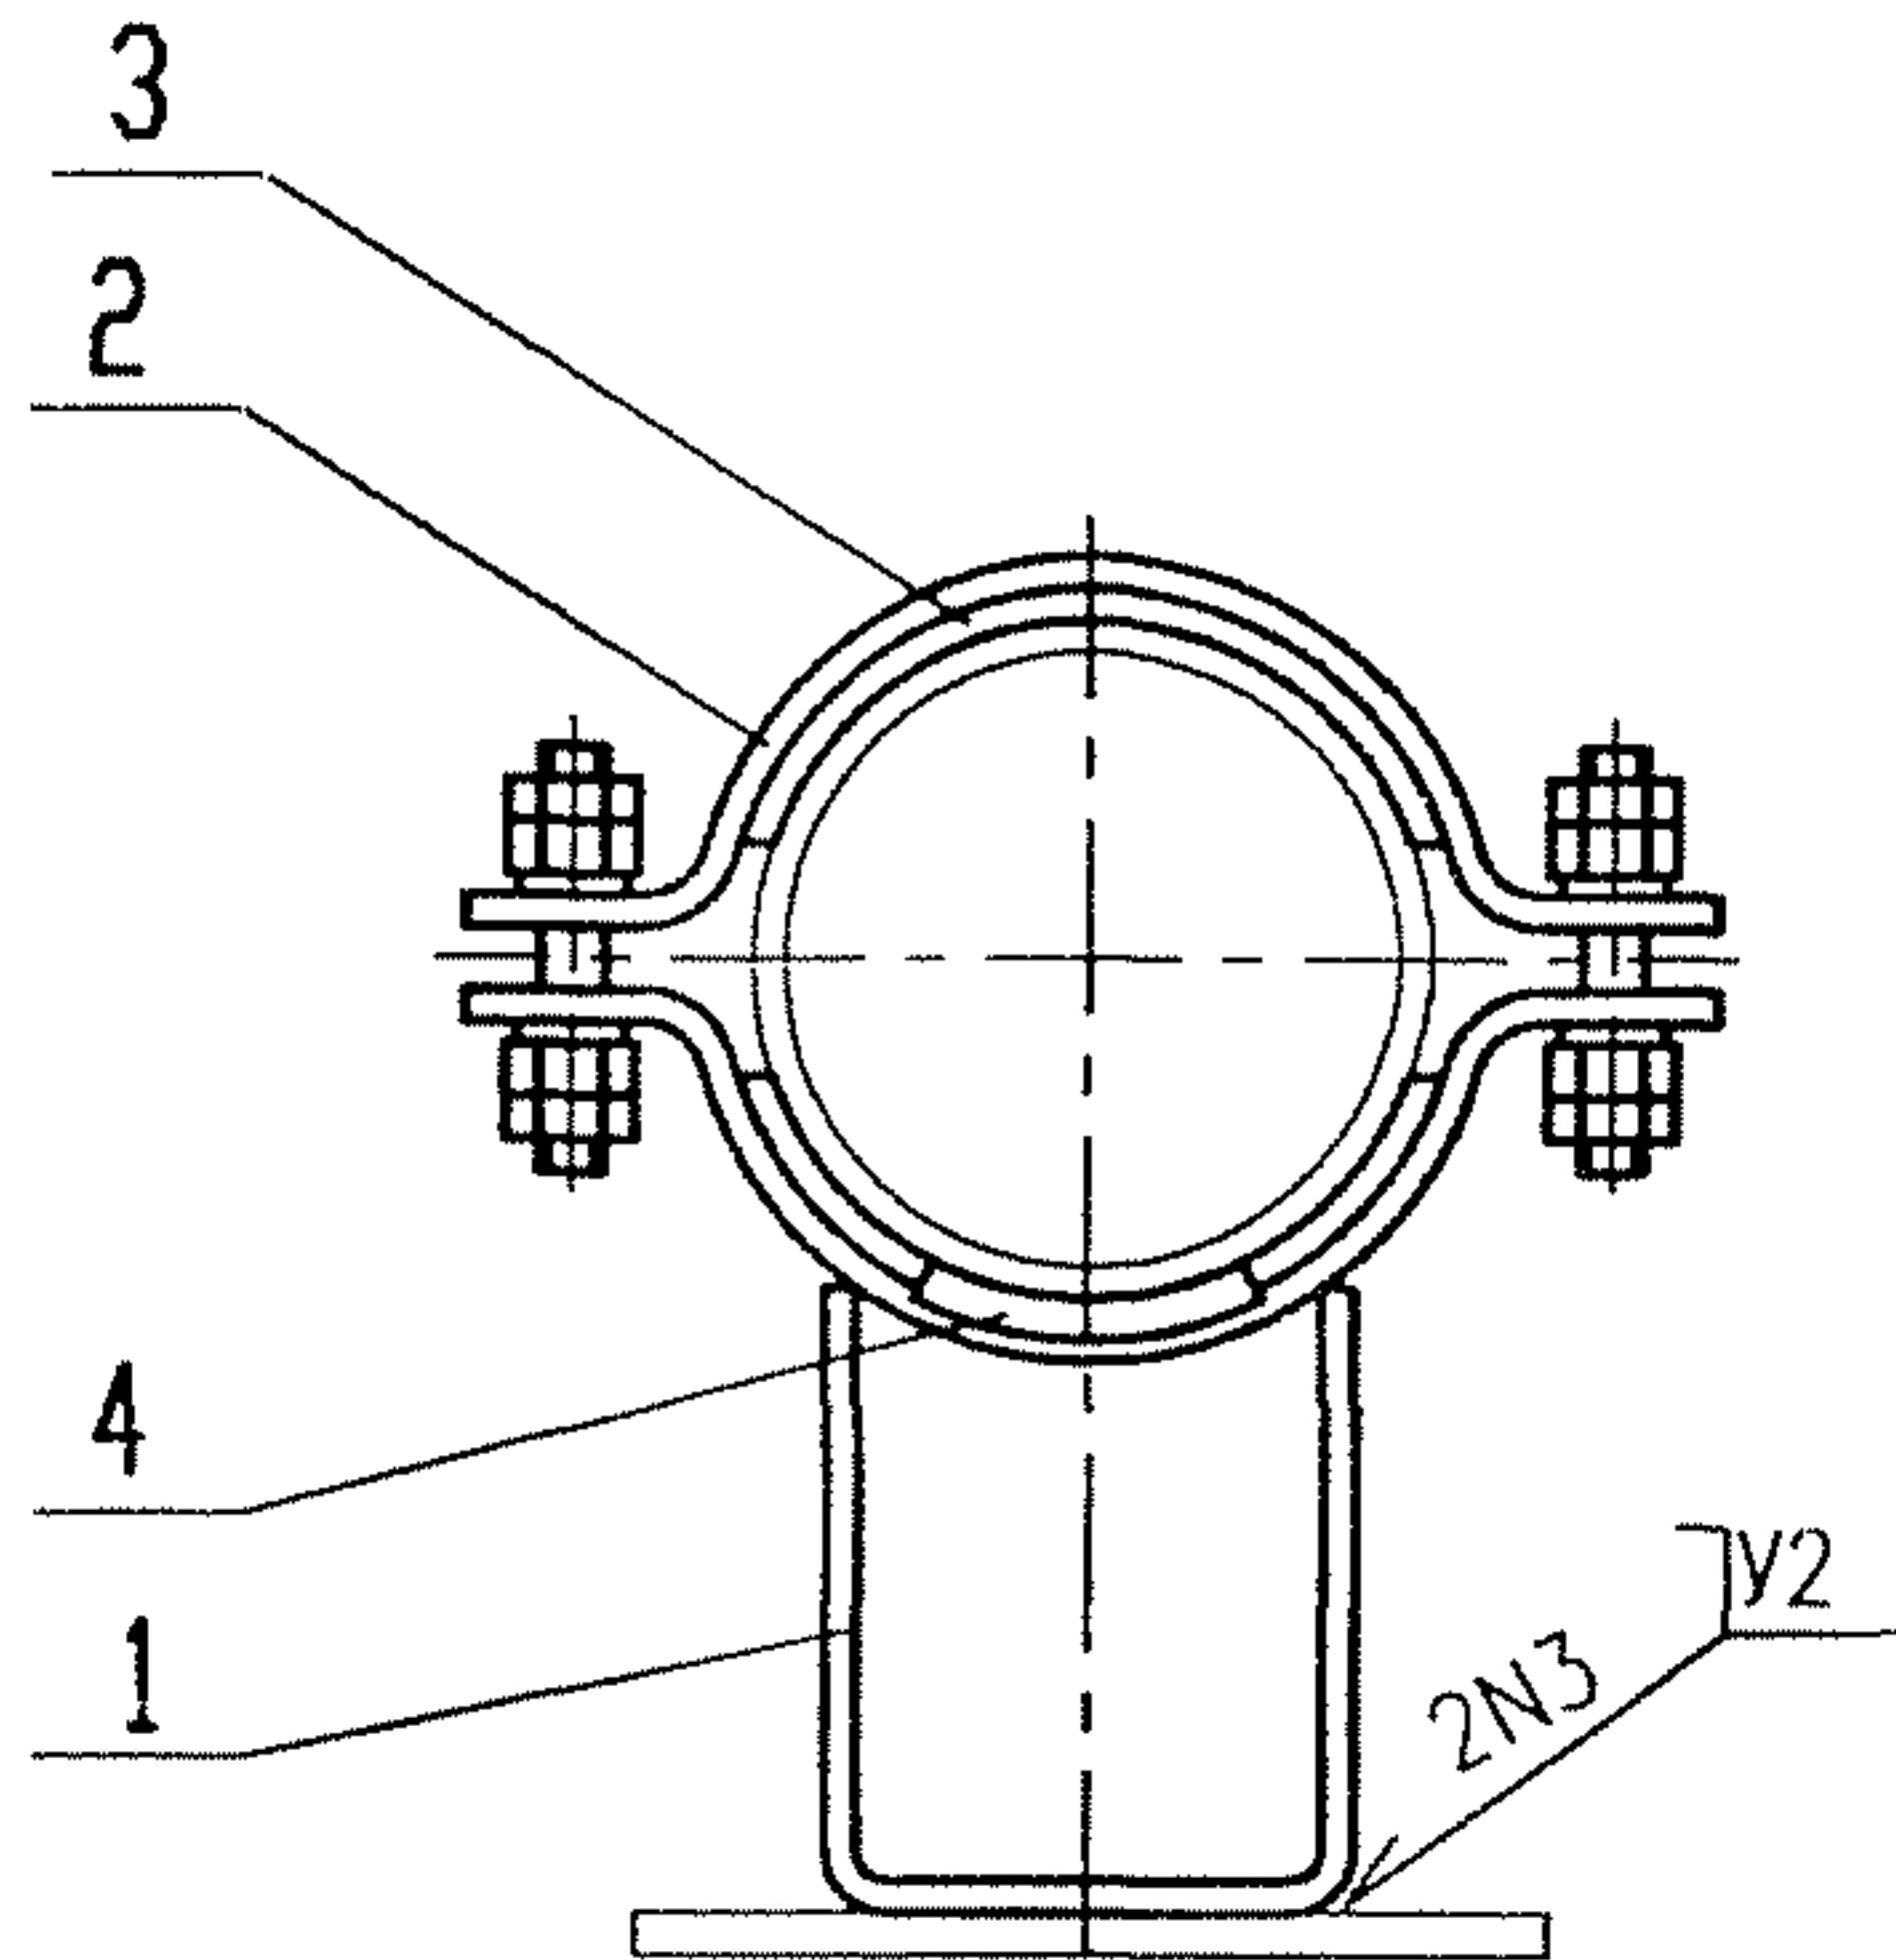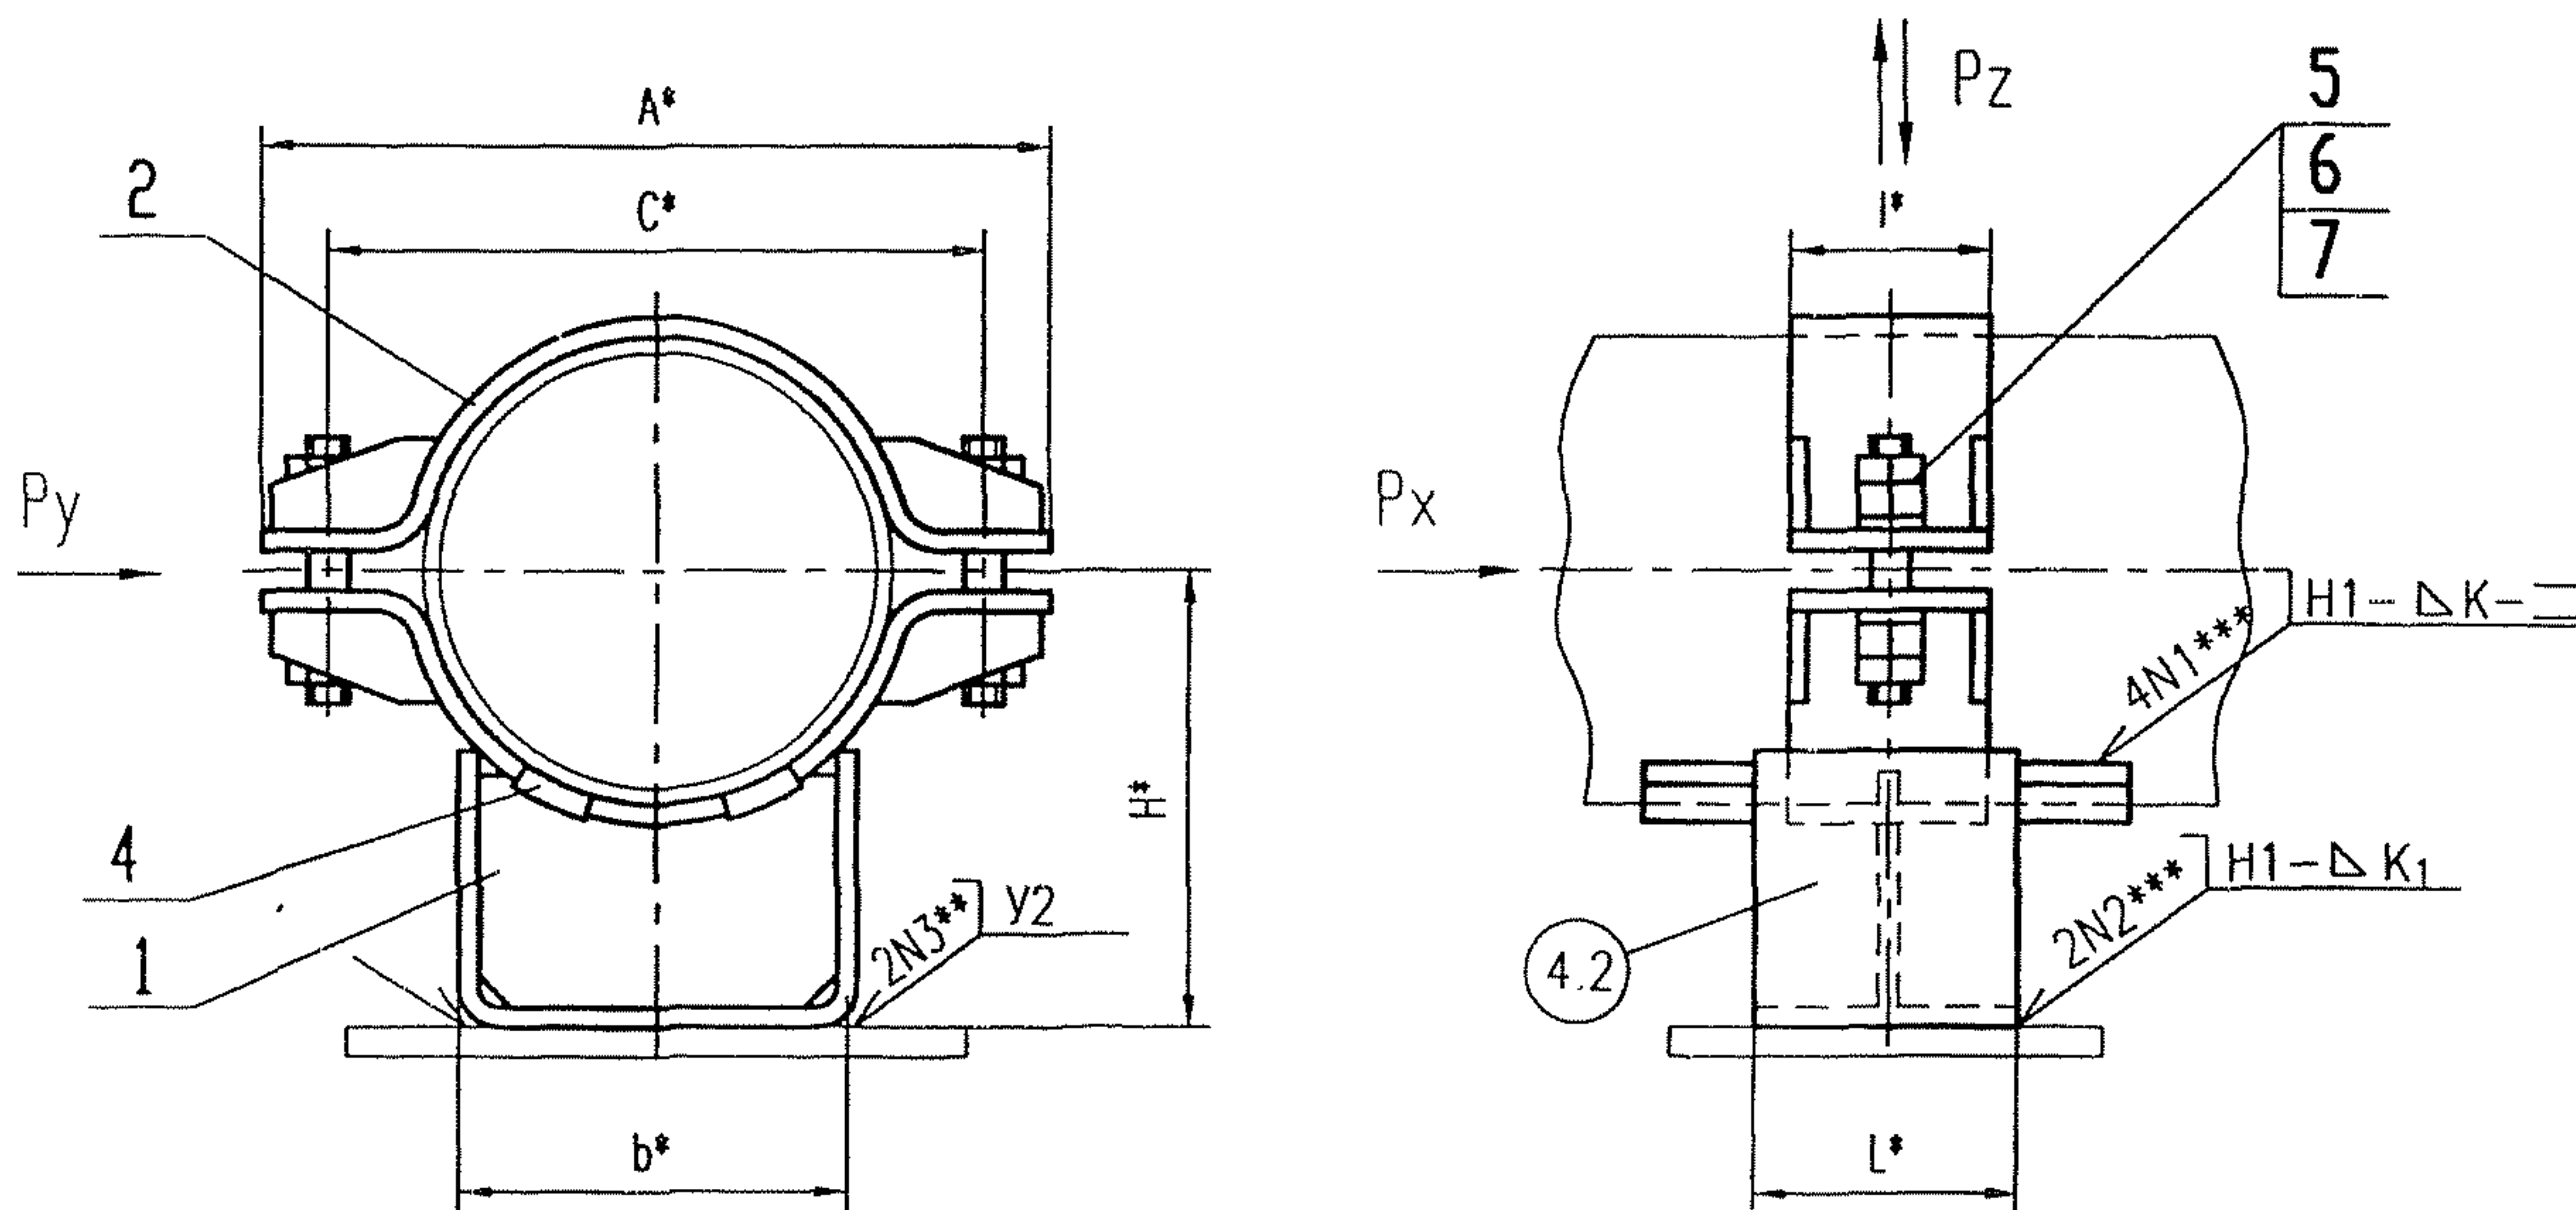

*Размеры для справок

** Сварка ручная дуговая, требования по ГОСТ 5264

*** Сварной шов по ГОСТ 5264 или ГОСТ 14771

Рисунок 6. лист 1

Опора неподвижная для трубопроводов
из коррозионно-стойкой стали
Dн 273 ÷ 426 мм

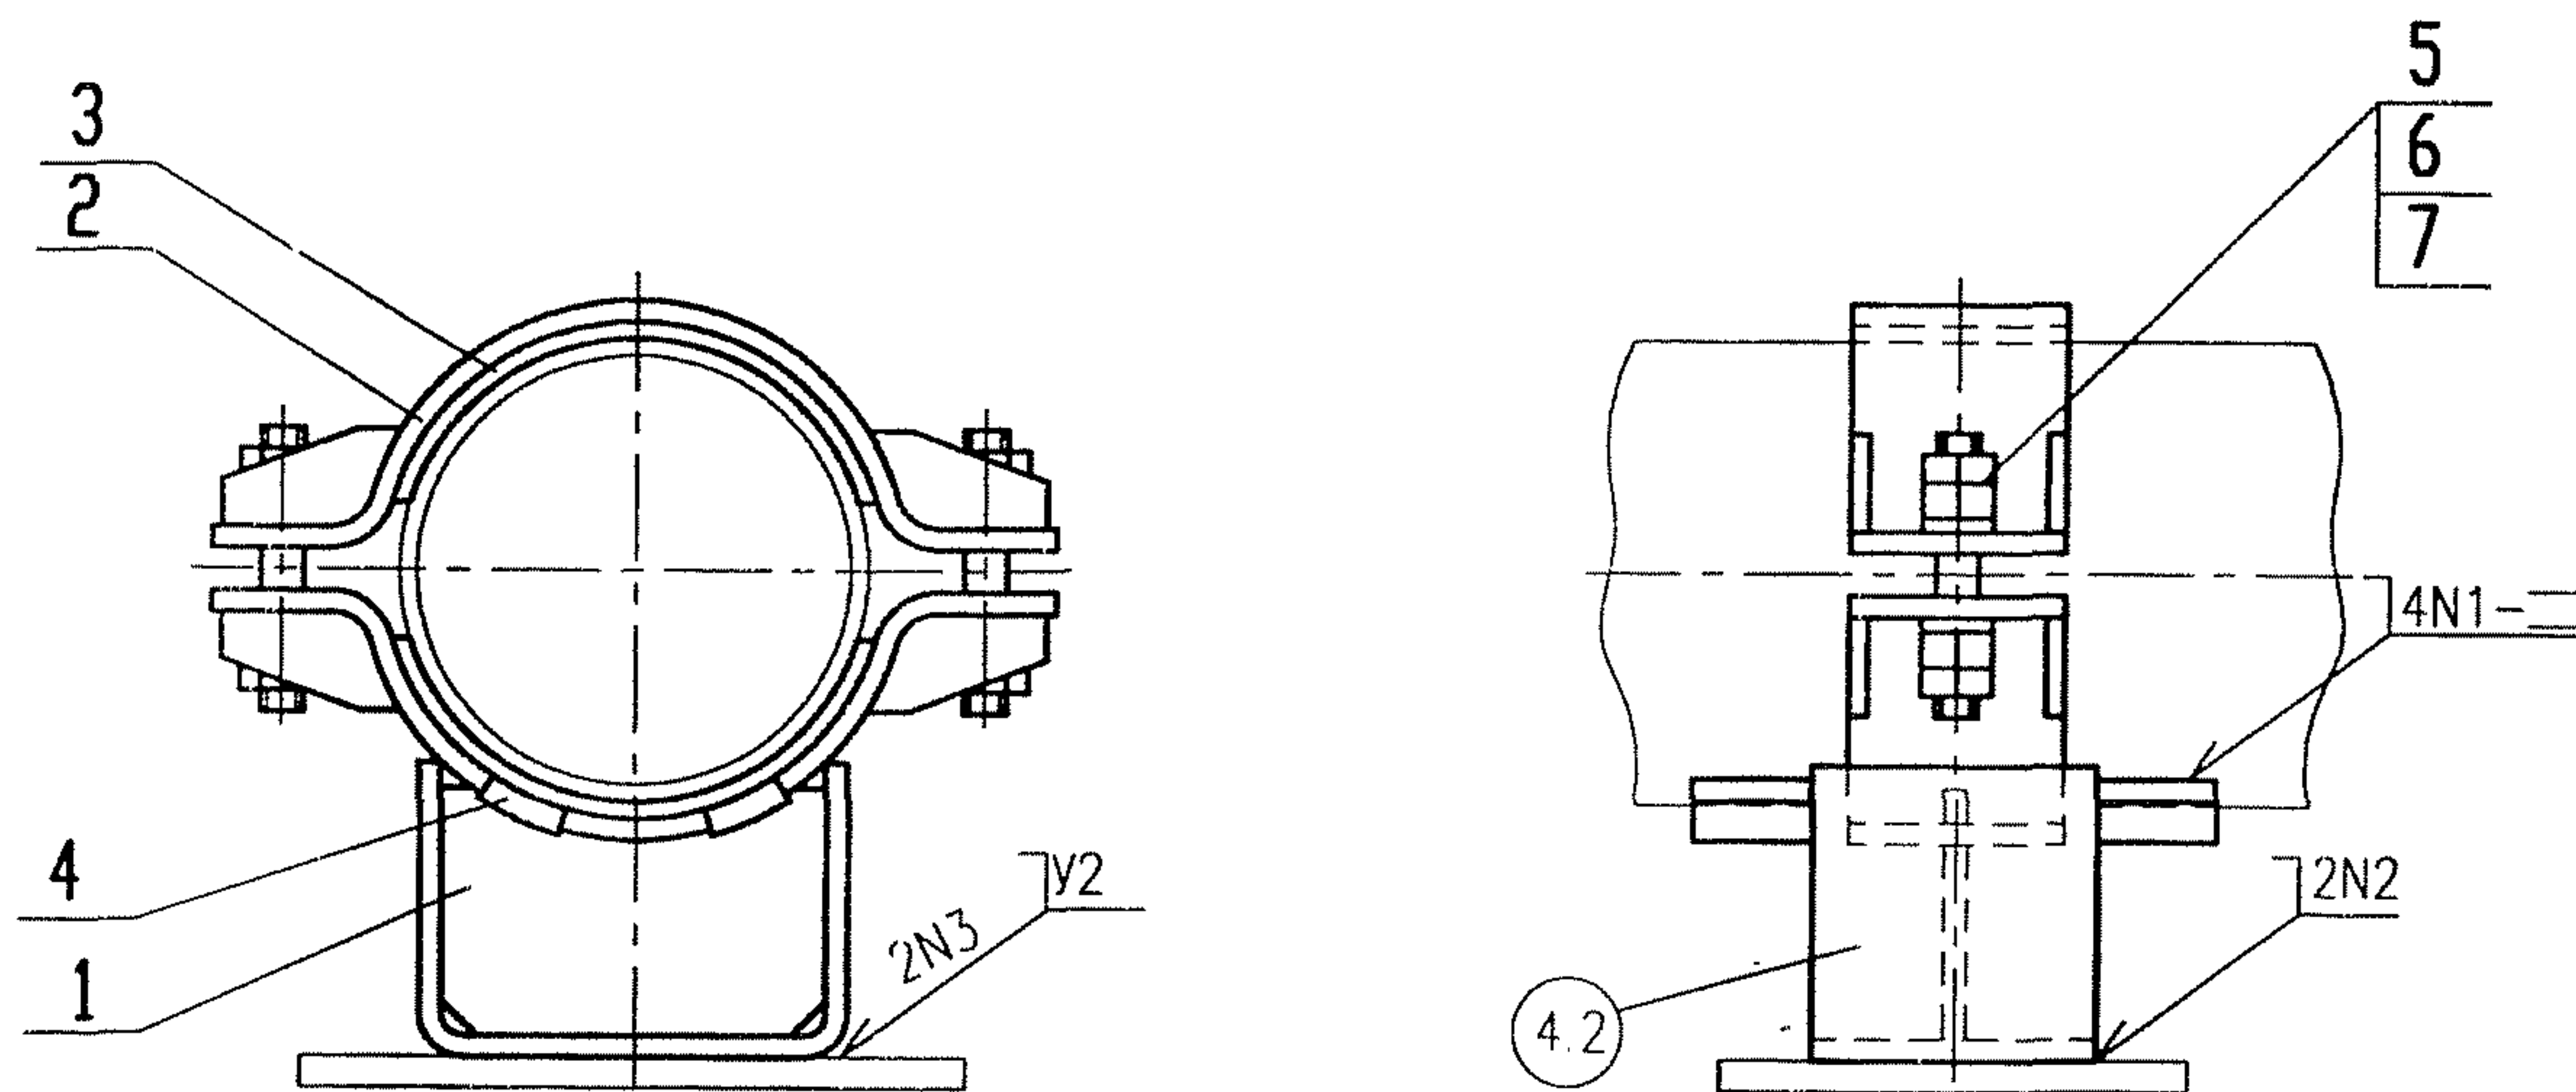


Рисунок 6. лист 2 (остальное см. лист 1)

Опора неподвижная для трубопроводов
из коррозионно-стойкой стали
Dn 530 ÷ 920 мм


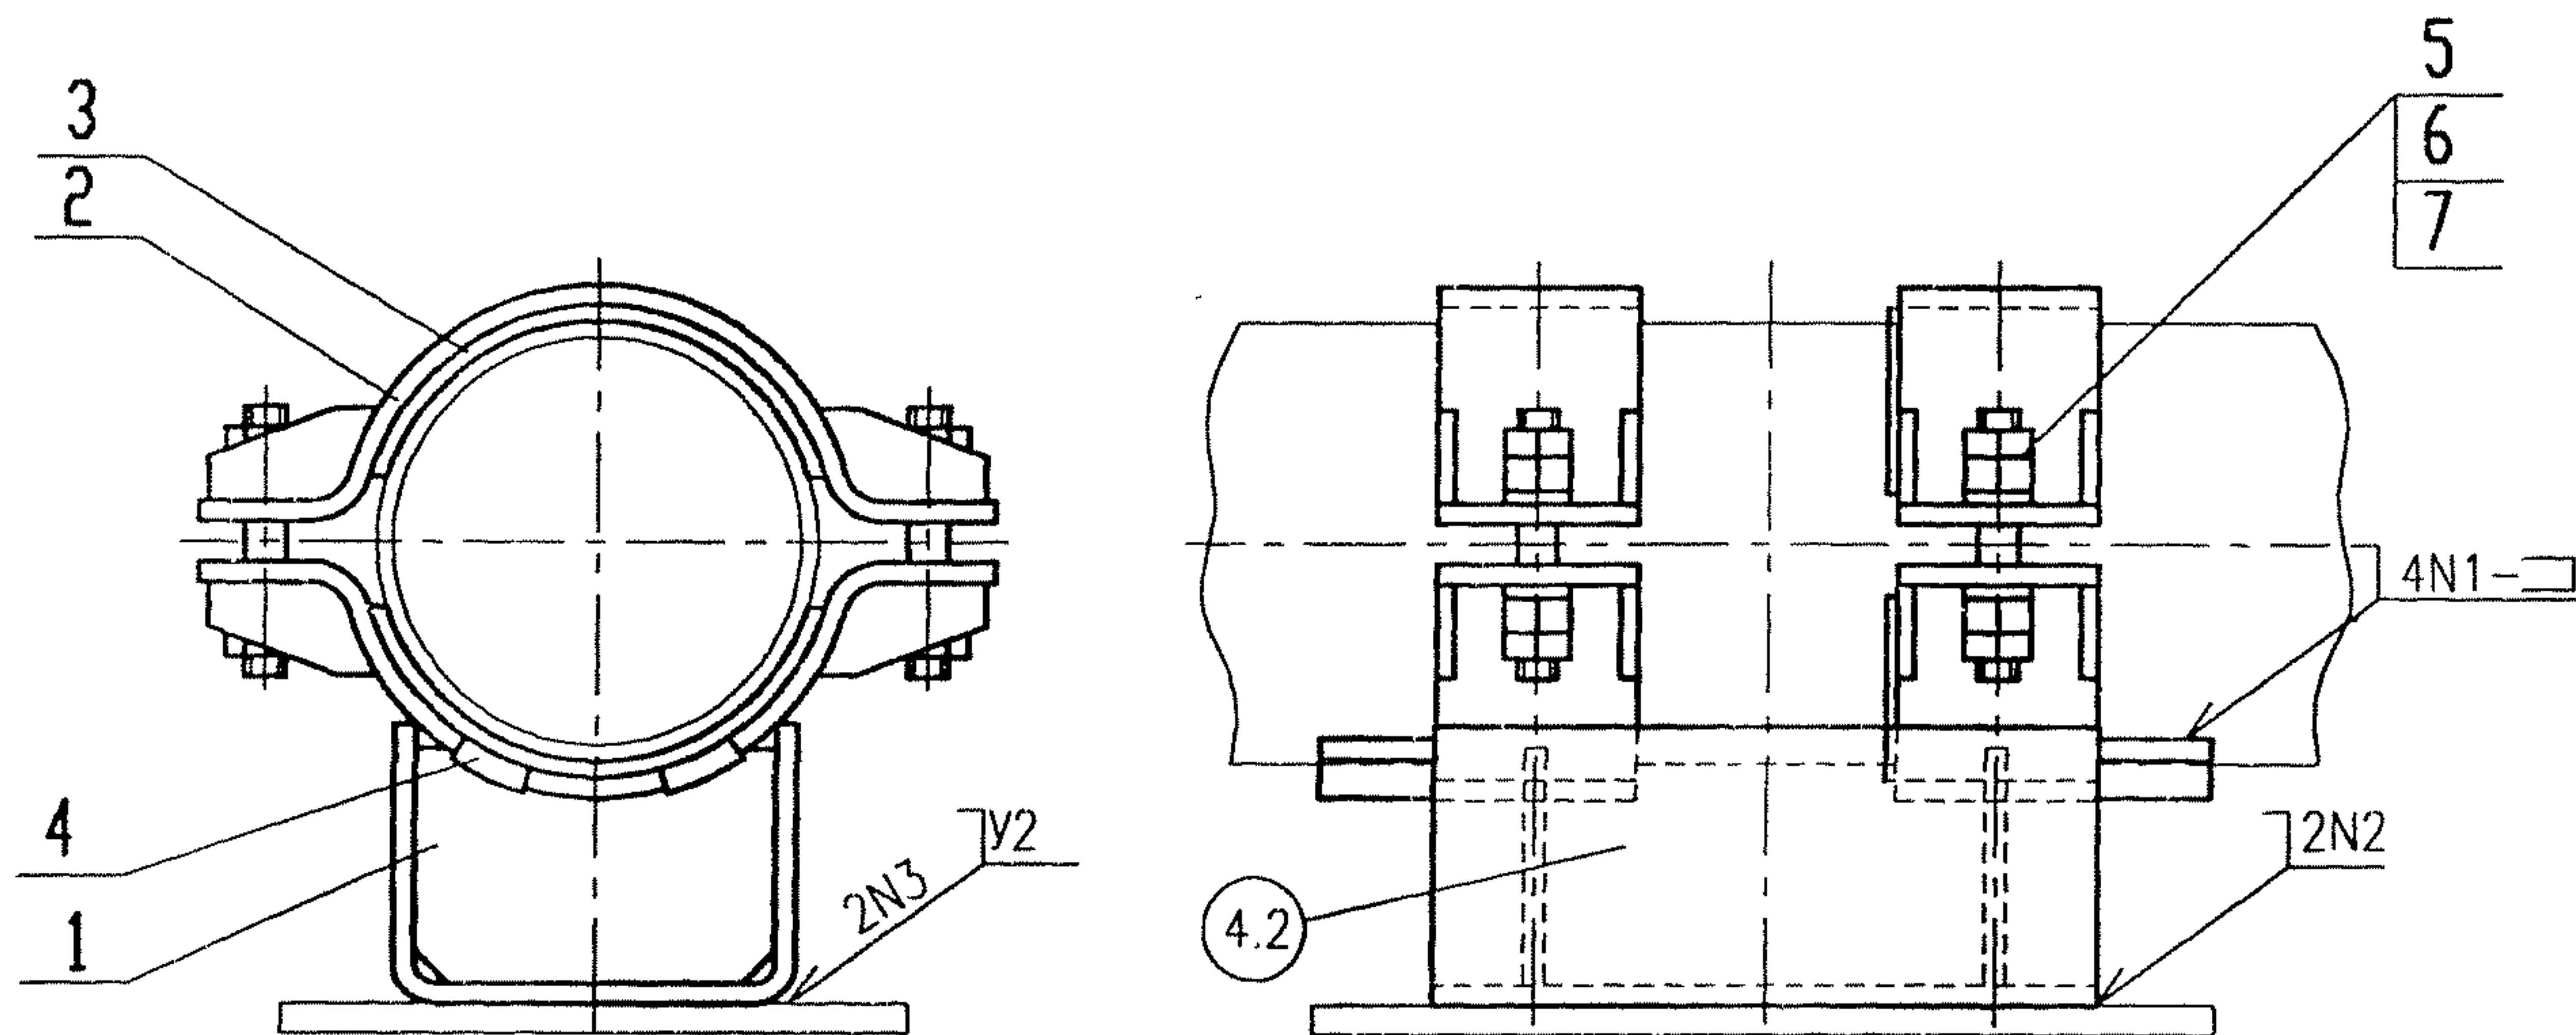


Рисунок 7, лист 2 (остальное см. лист 1)

Опора неподвижная для трубопроводов
из углеродистой стали
Дн 1020 ÷ 1620 мм

ОСТ 153-34.0-974-99А

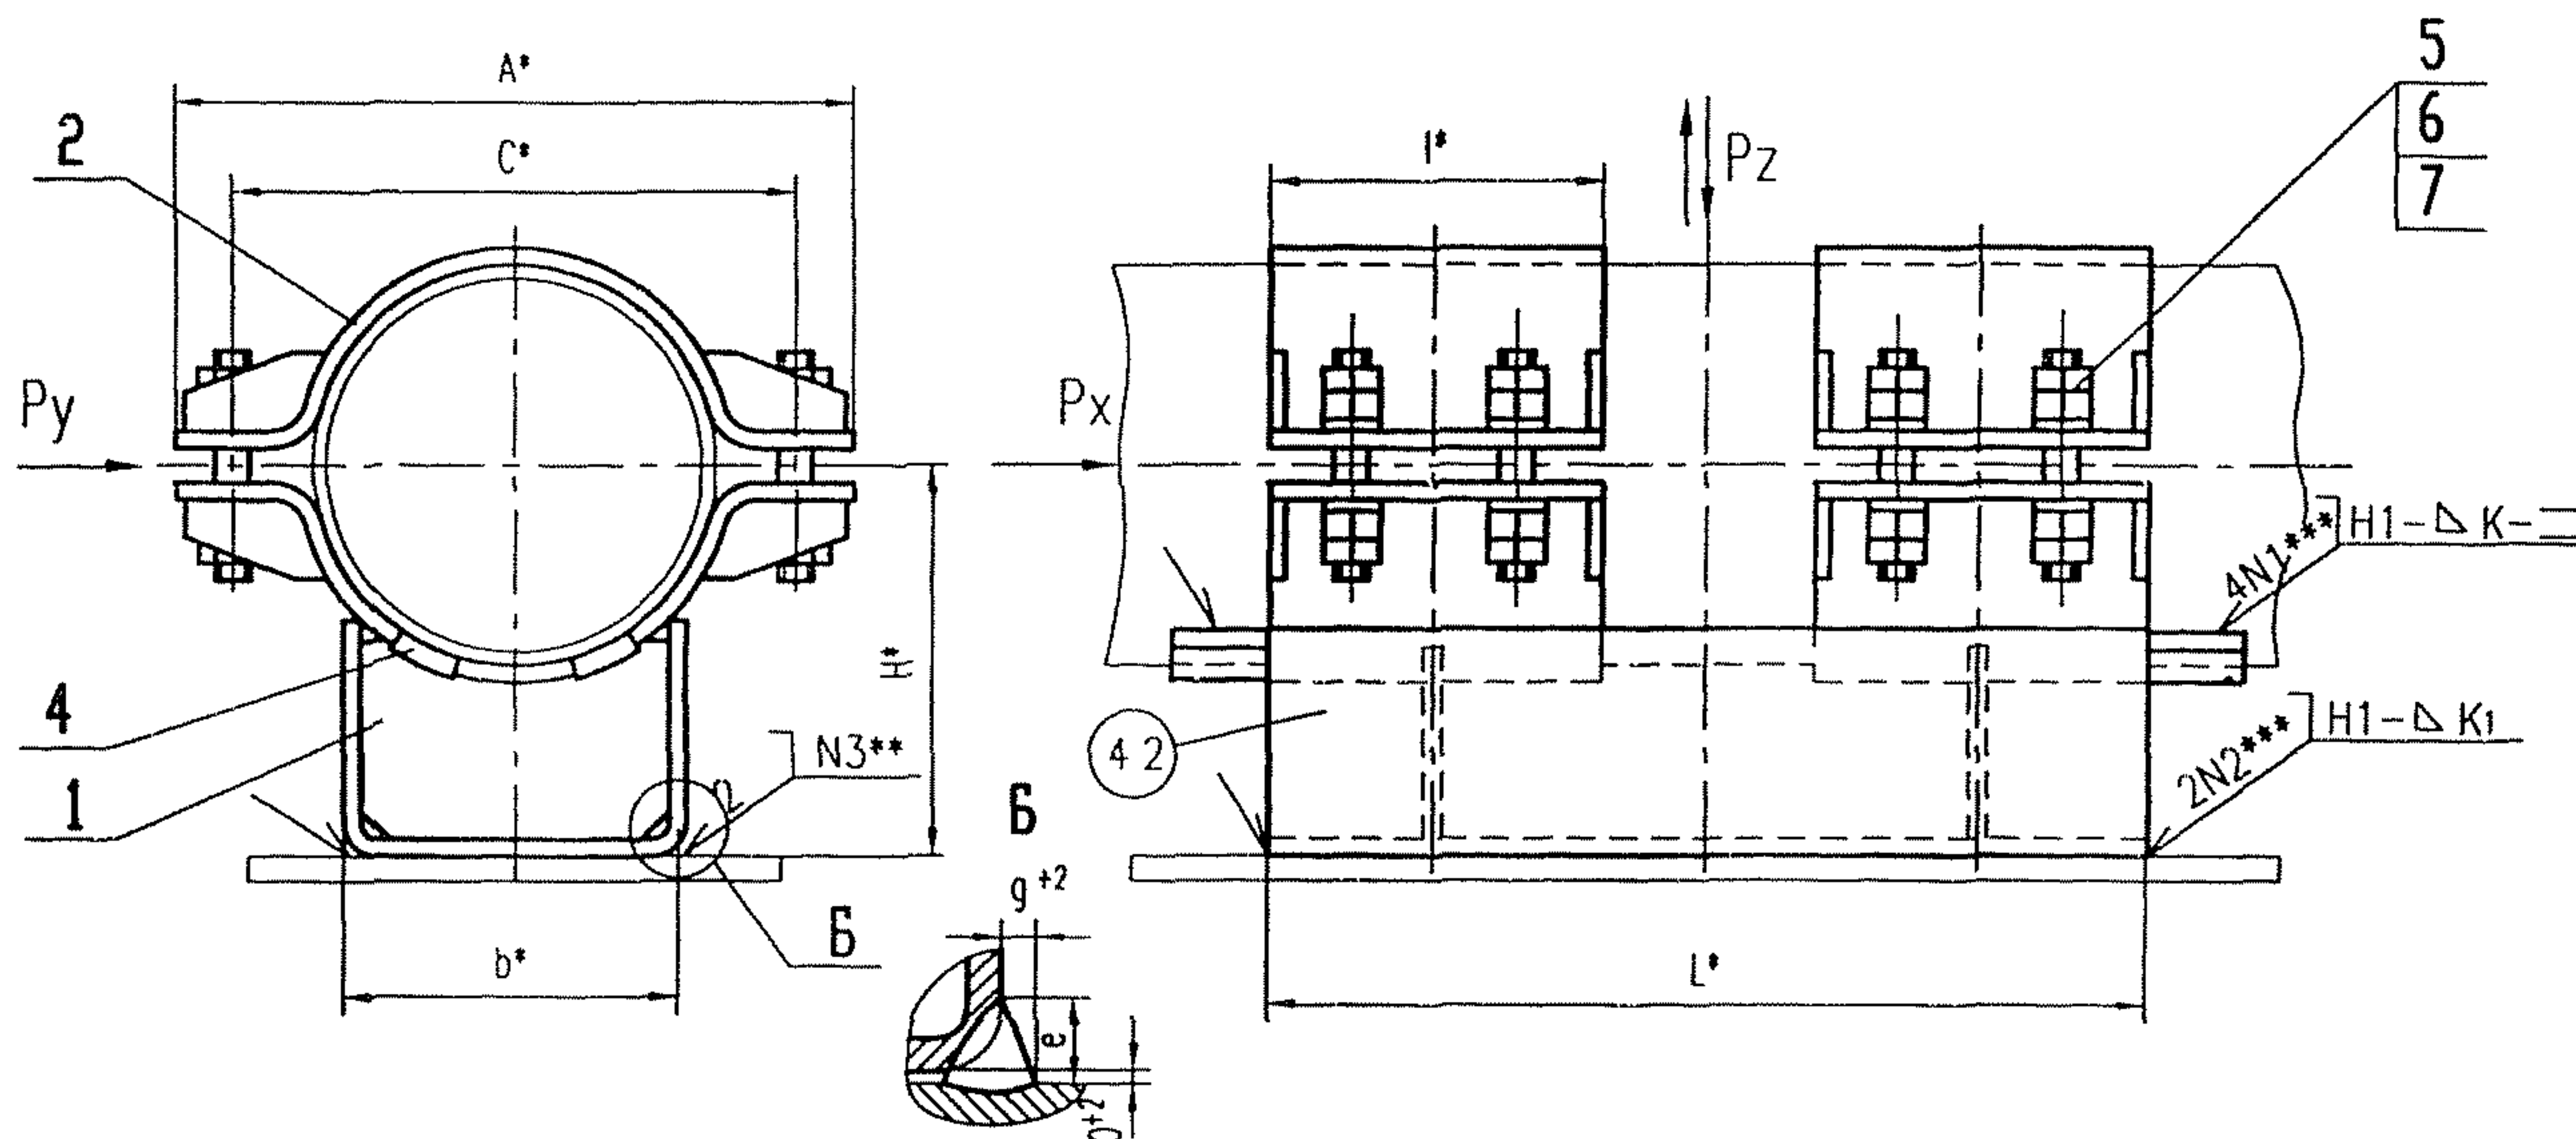

*Размеры для справок

** Сварка ручная дуговая, требования по ГОСТ 5264

*** Сварной шов по ГОСТ 5264 или ГОСТ 14771

Рисунок 8, лист 1

Опора неподвижная для трубопроводов
из коррозионно-стойкой стали
Дн 1020 ÷ 1620 мм

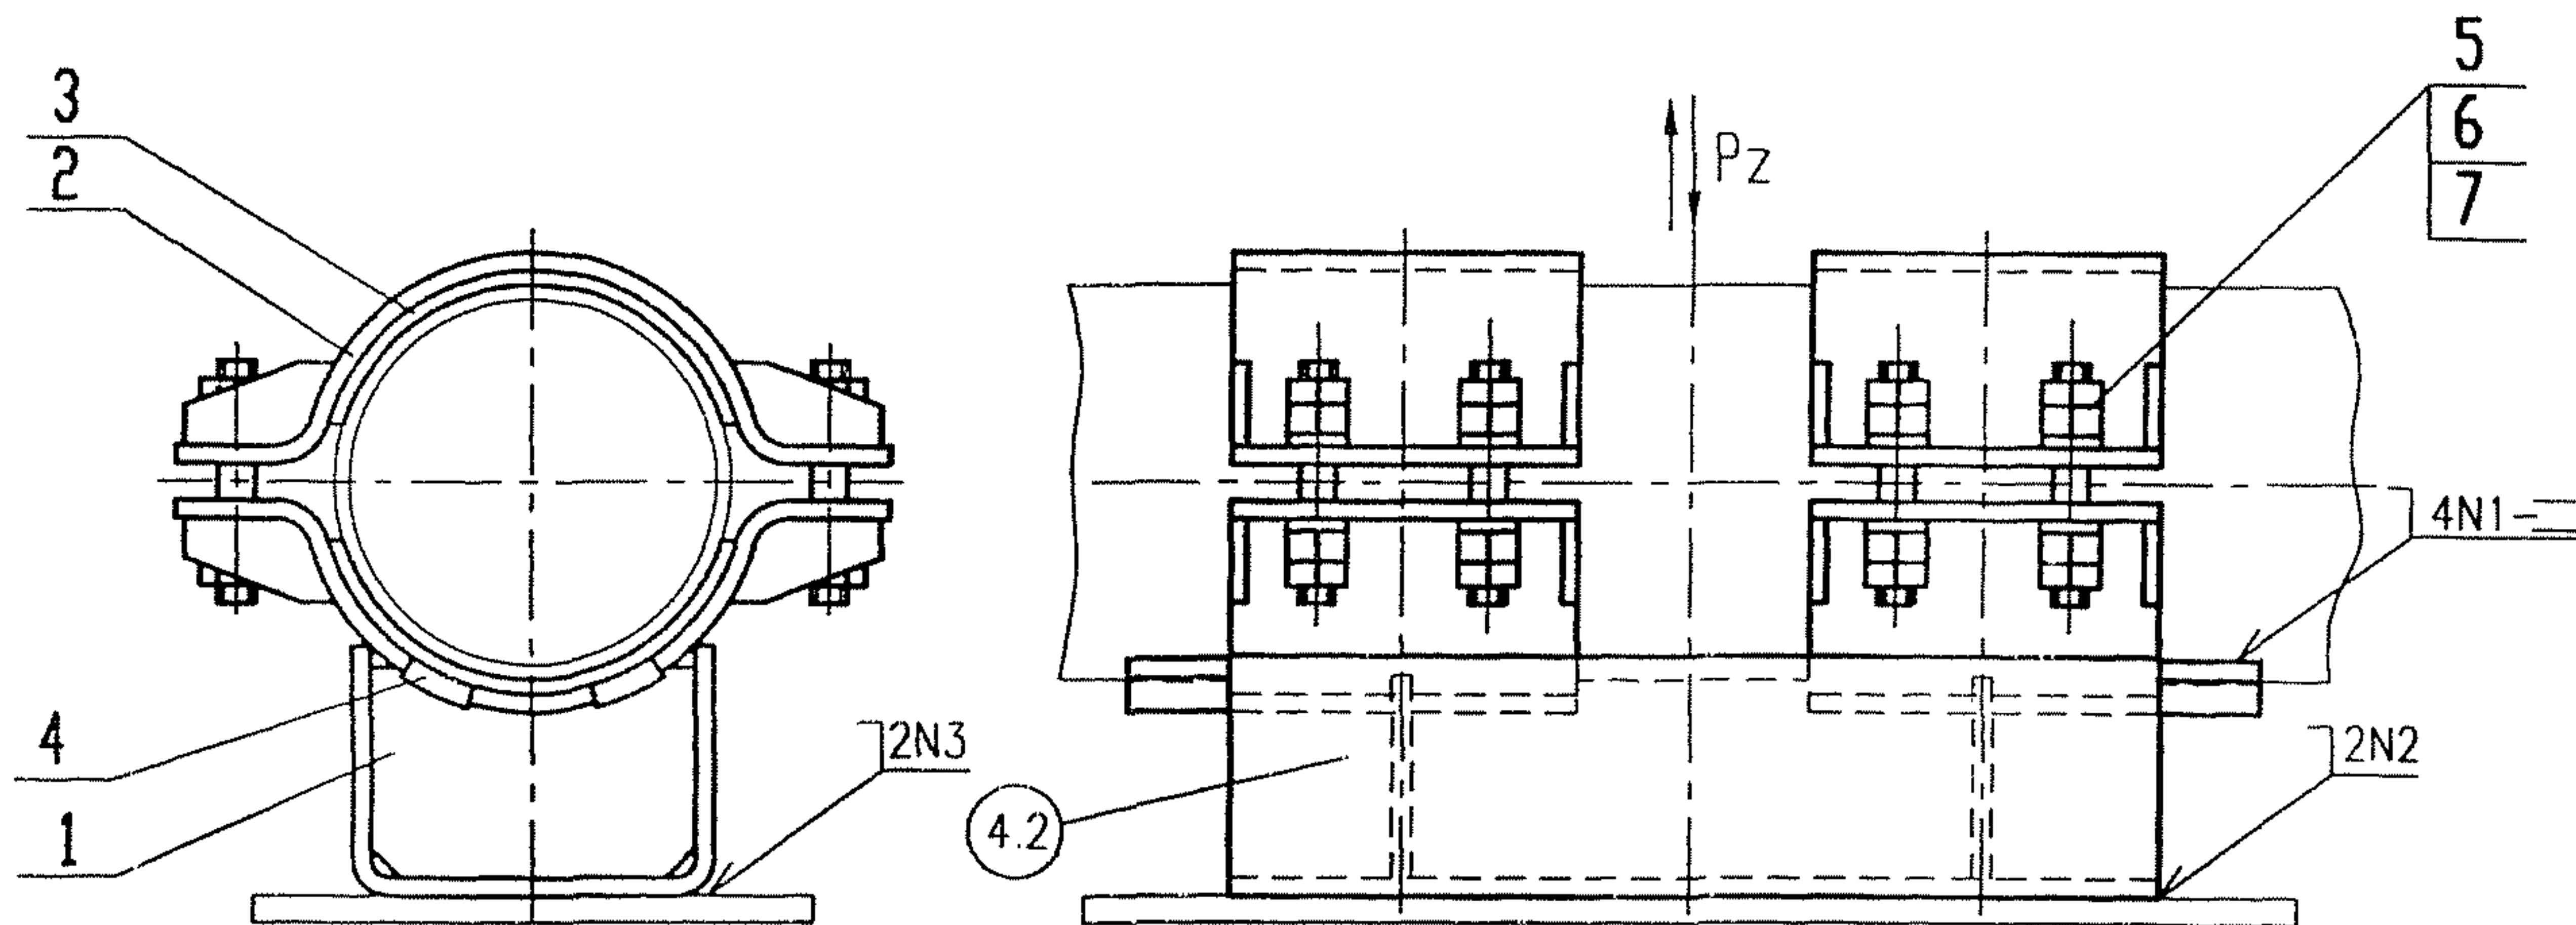


Рисунок 8, лист 2 (остальное см. лист 1)

Таблица 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение опоры для трубопрово- дов		Для трубо- прово- дов Dн,	Допускаемые нагрузки, кН		Ри- су- нок	H	C	A	b	L	I	K	K ₁	e	g	Масса кг			
угле- роди- стой	кор- рози- онно- стой- кой		верти- кально Pz	осевые Px=Py															
041	042	57	7,71	10,1	5	135	100	140	60	80	60	4 ⁺¹⁰	5 ⁺¹⁰	-	-	1,71			
043	044	76	8,89	12,2		145	120	160								1,88			
045	046	89	9,82	15,1		160	140	180								80	2,18		
047	048	108	19,80	25 0		180	155	200	100	90	90					2,55			
049	050	133	19,70			200	185	240								3,95			
051	052	159	21,90			27,0	215	210								270	4,46		
053	054	219	47,00			48,0	275	285				355				150	5,91		
055	056	273	59,90	51,2	6	310	350	430	200	100	100	9,46							
057	058	325	95,00	106,0		345	410	490	280			12,41							
059	060	377	91,00	115,0		360	470	560	360	120	120	26,96							
061	062	426	184,00	221,0		405	520	610				35,18							
063	064	530	197,00	260,0	7	430	620	740	480	500	8 ⁺¹⁵	5 ⁺¹⁰				-	-	91,88	
065	066	630	262,00	311,0		500	730	850	540	600								125,60	
067	068	720	303,00	361,0		540	820	950	620	700								100	154,00
069	070	820	299,00	370,0		600	920	1 050		750								167,00	
071	072	920	442,00	524,0		685	1 020	1 150		800								186,60	
073	074	1 020	450,00	556,0	8	700	1 120	1 250	720	800			10 ⁺¹⁵	8 ⁺²⁰	19 ⁺²⁰			3 ⁺¹⁰	342,30
075	076	1 220	440,10	513,0		800	1 420	1 550	820	1 000	401,60								
077	078	1 420	454,30	514,0		900	1 620	1 750	1 020	1 200	462,60								
079	080	1 620	556,40	668,0		1 000	1 820	1 950			517,30								

Таблица 4


Обозначение опоры для тру- бопроводов из стали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Поз 1 Кор- пус Кол.1	Позиция 2 Полухомут		Позиция 3 Прокладка		Позиция 4 Упор		Позиция 5 Шпилька* ГОСТ9066		Позиция 6 Гайка* ГОСТ 15521		Позиция 7 Шайба* ГОСТ9065			
угле- роди- стой	корро- зион- но- стой- кой		ОСТ 153-34.0-978	ОСТ 153-34.0-979	Количество	ОСТ 153-34.0-979	Количество	ОСТ 153-34.0-980	Количество	Обозначение	Количество	Обозначение	Количество	Обозначение	Количество		
041		57	01	1-01	1	-	1	2-01	2	M12x80-40X	2	M12-35	8	12-20	4		
	042					3-01		2-02									
043		76	02	1-02		-		2-03									
	044					3-02		2-04									
045		89	03	1-03		-		2-05									
	046					3-03		2-06									
047		108	04	1-04		-		2-07		M16x90-40X	2	M16-35	8	16-20			
	048					3-04		2-08									
049		133	05	1-05		-		2-09									
	050					3-05		2-10									
051		159	06	1-06		-		2-11									
	052					3-06		2-12									
053		219	07	1-07		-		2-13		M20x110-40X	2	M20-35	8	20-20			
	054					3-07		2-14									
055		273	08	1-08		-		2-15		M24x130-40X	2	M24-35	8	24-20			
	056					3-08		2-16									
057		325	09	1-09		-		2-17									
	058					3-09		2-18									
059		377	10	1-10		-		2-19									
	060					3-10		2-20									

ОСТ 153-34.0-974-99А

Продолжение таблицы 4

Обозначение опоры для трубопроводов из стали		Для трубопроводов Дн, мм	Поз 1 Корпус Кол.1	Позиция 2 Полухомут		Позиция 3 Прокладка		Позиция 4 Упор		Позиция 5 Шпилька* ГОСТ9066		Позиция 6 Гайка* ГОСТ15521		Позиция 7 Шайба* ГОСТ9065	
углеродистой	коррозионно-стойкой		ОСТ 153-34.0-978	ОСТ 153-34.0-979	Количество	ОСТ 153-34.0-979	Количество	ОСТ 153-34.0-980	Количество	Обозначение	Количество	Обозначение	Количество	Обозначение	Количество
061	062	426	11	1-11	1	-	2	2-21	2	М30х130-40Х	2	М30-35	8	30-25	4
						3-11		2-22							
063	064	530	12	1-12	2	-	4	2-23	4	М30х150-40Х	4	М30-35	16	30-25	8
						3-12		2-24							
065	066	630	13	-		2-25									
				3-13		2-26									
067	068	720	14	-		2-27									
				3-14		2-28									
069	070	820	15	-		2-29									
				3-15		2-30									
071	072	920	16	-		2-31		М36х150-40Х			М36-35		36-25		
				3-16		2-32									
073	074	1 020	17	-		2-33		М30х160-40Х		8	М30-35	32	30-25	16	
				3-17		2-34									
075	076	1 220	18	-		2-35									
				3-18		2-36									
077	078	1 420	19	-		2-37		М30х170-40Х							
				3-19		2-38									
079	080	1 620	20	-		2-39									
				3-20		2-40									
* Технические требования по ГОСТ 23304															

Опора скользящая-направляющая для трубопроводов
из углеродистой стали
Дн 57 ÷ 219 мм

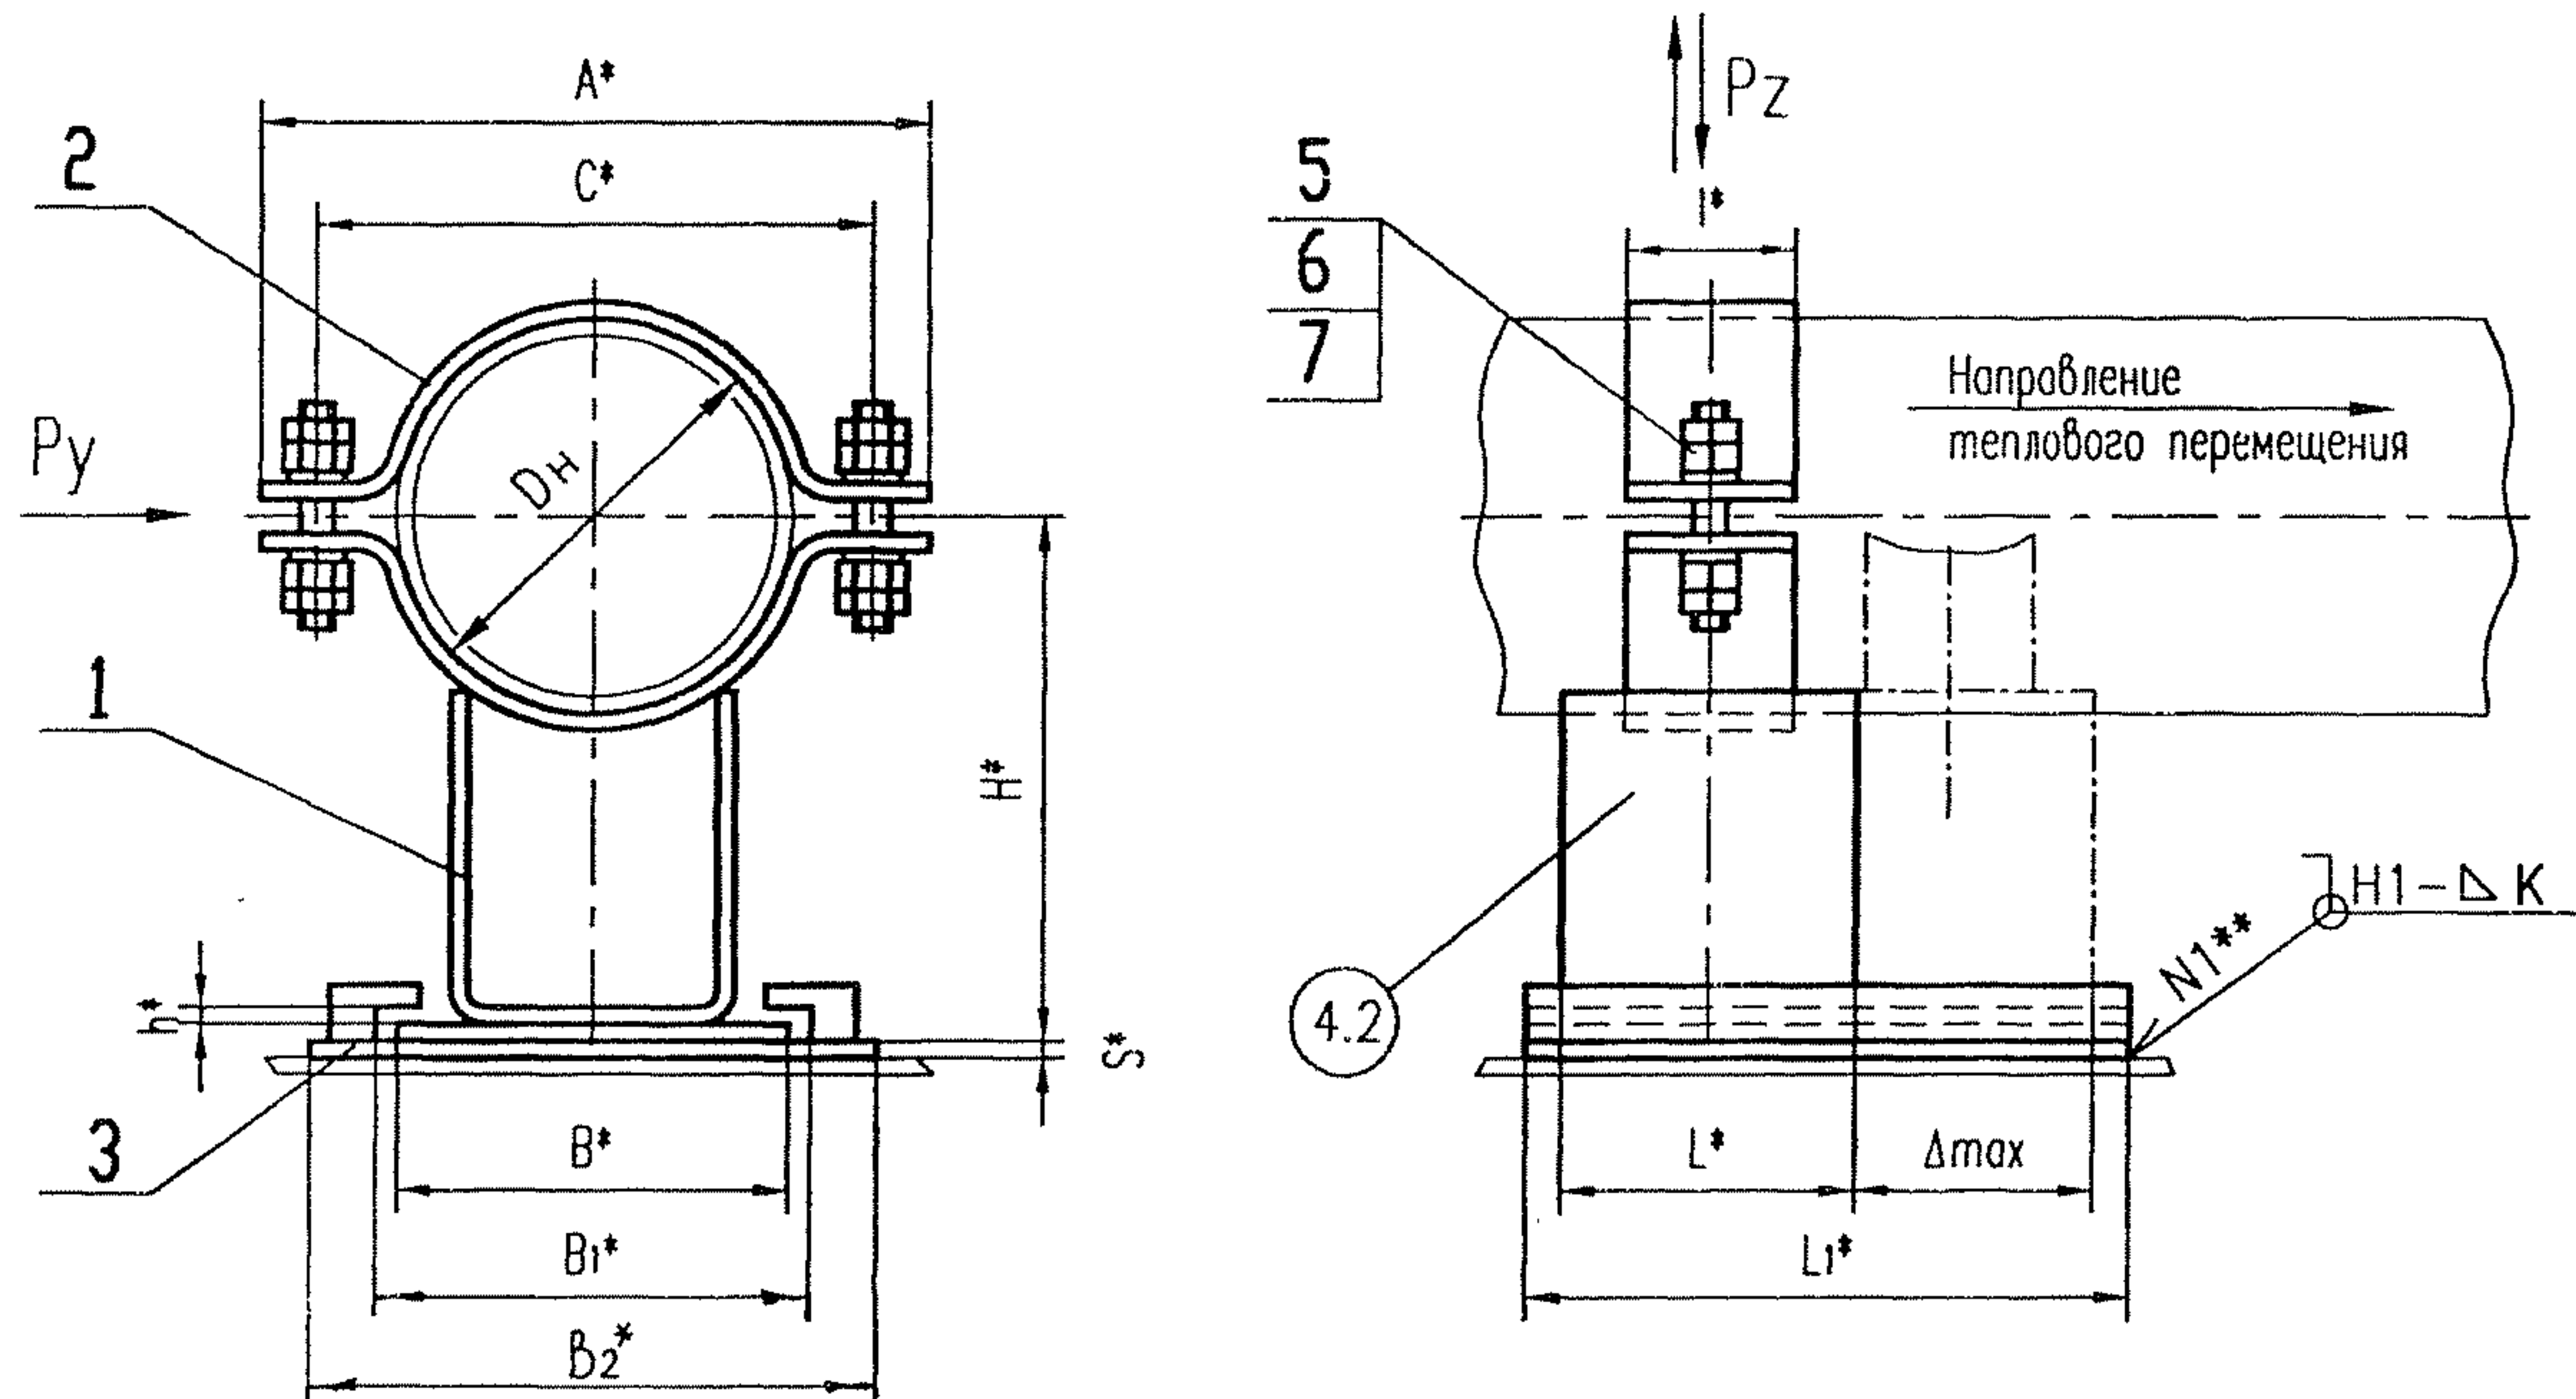

*Размеры для справок

** Сварной шов по ГОСТ 5264

Рисунок 9, лист 1

Опора скользящая-направляющая для трубопроводов
из коррозионно-стойкой стали
Dн 57 ÷ 219 мм


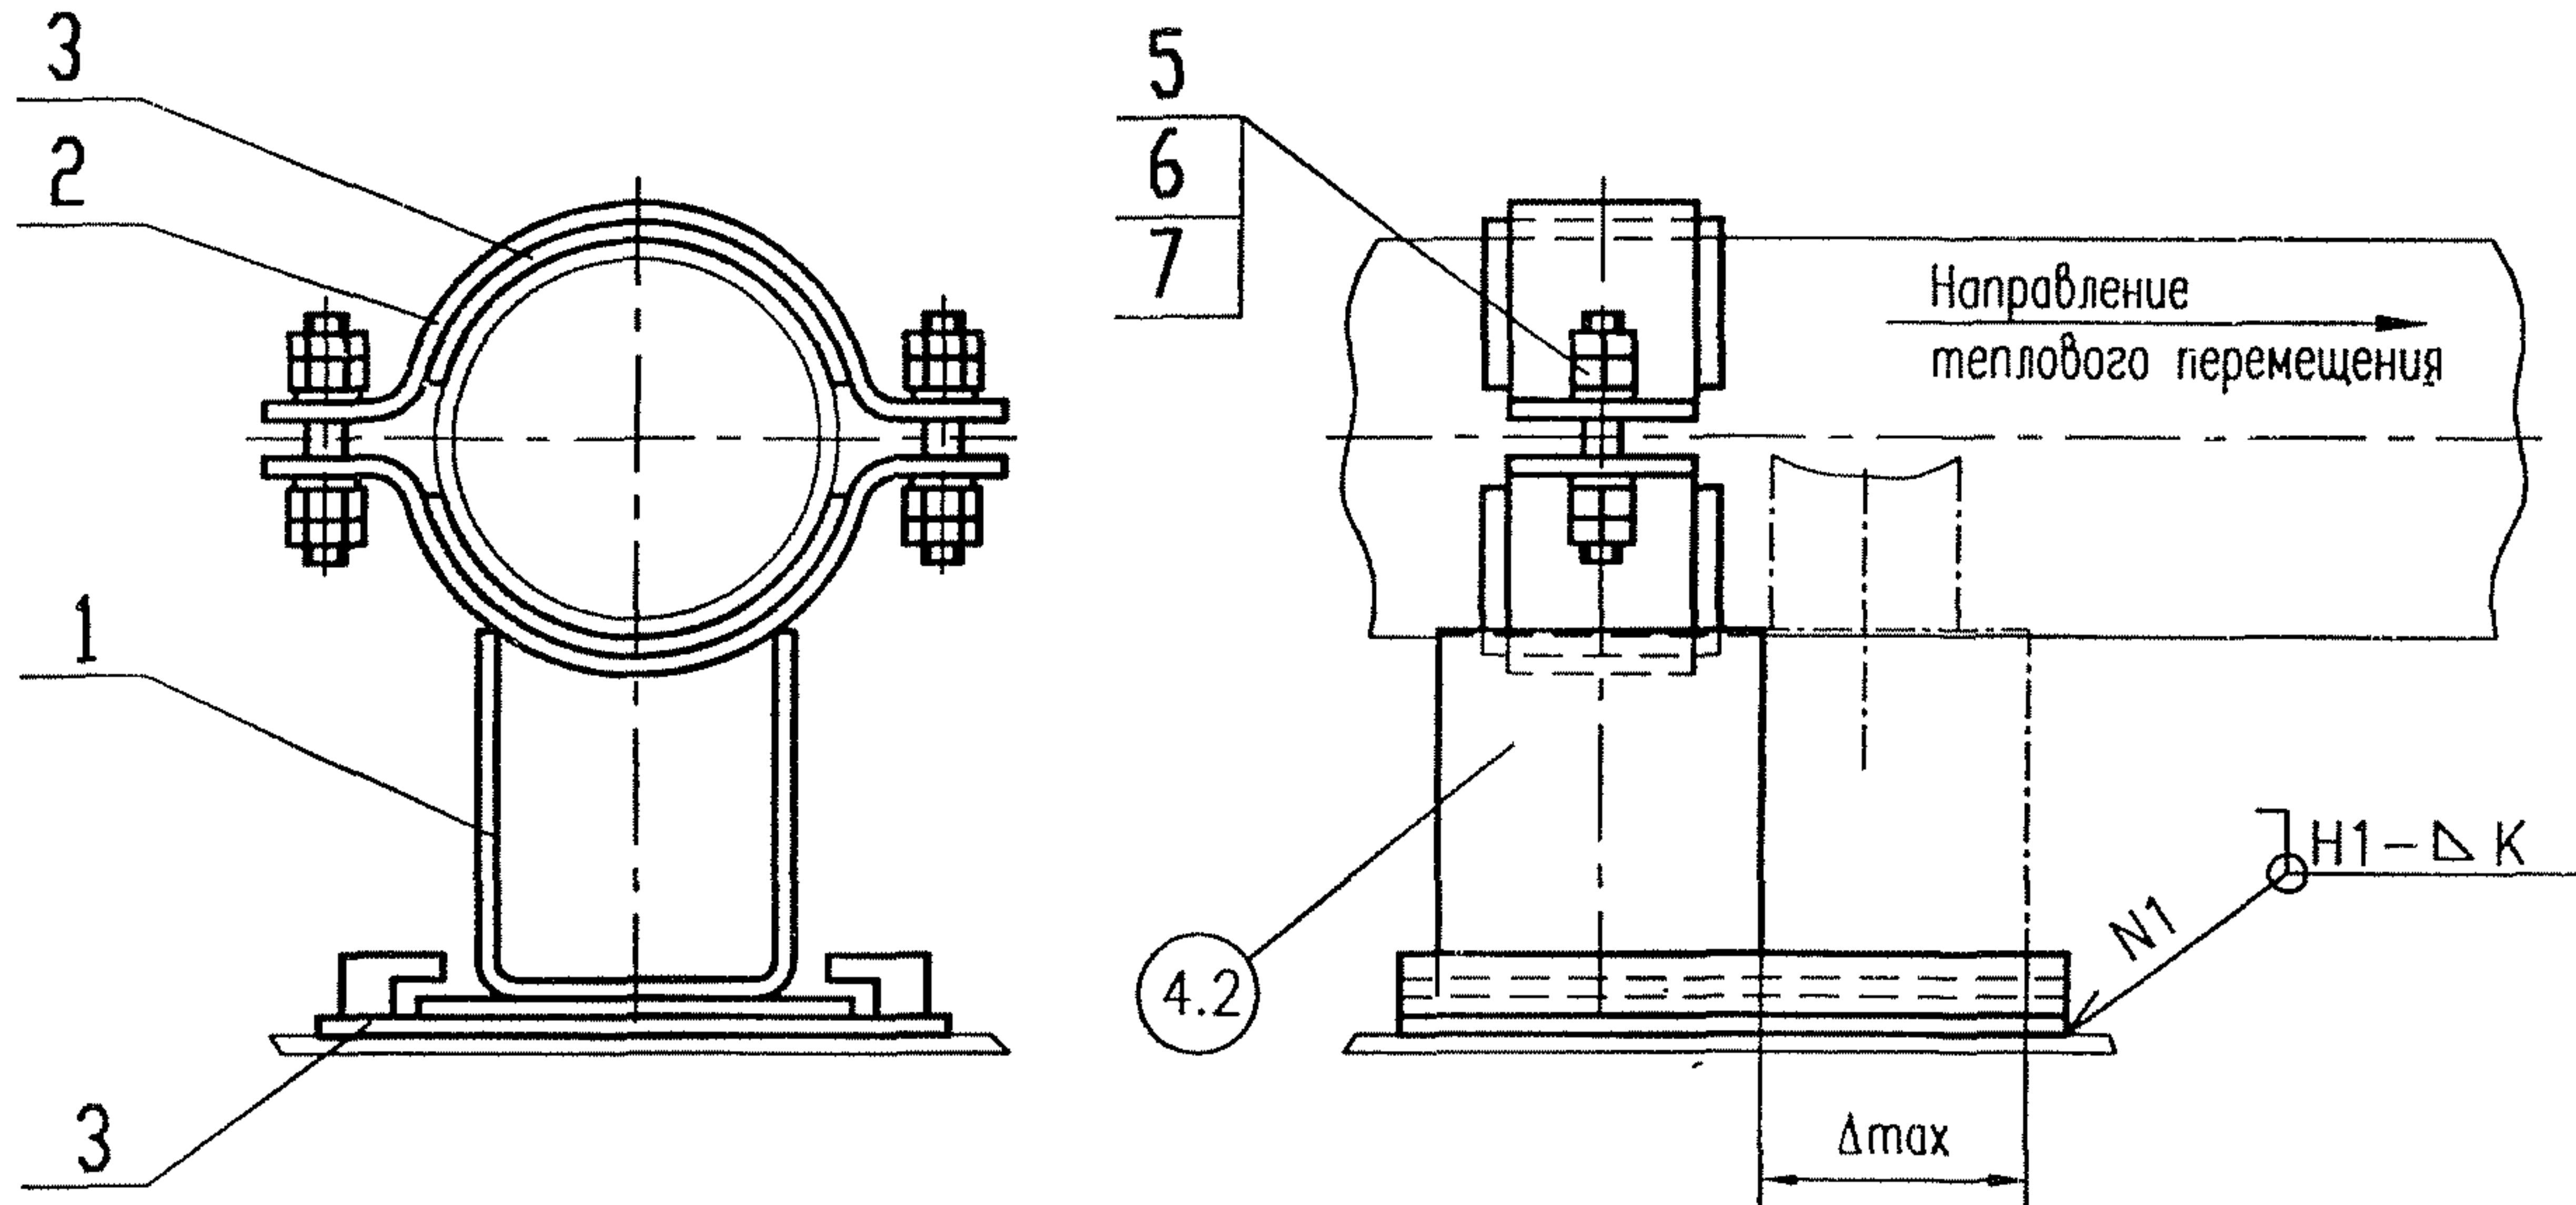


Рисунок 9, лист 2 (остальное см. лист 1)

Опора скользящая-направляющая для трубопроводов
из углеродистой стали
Дн 273 ÷ 426 мм

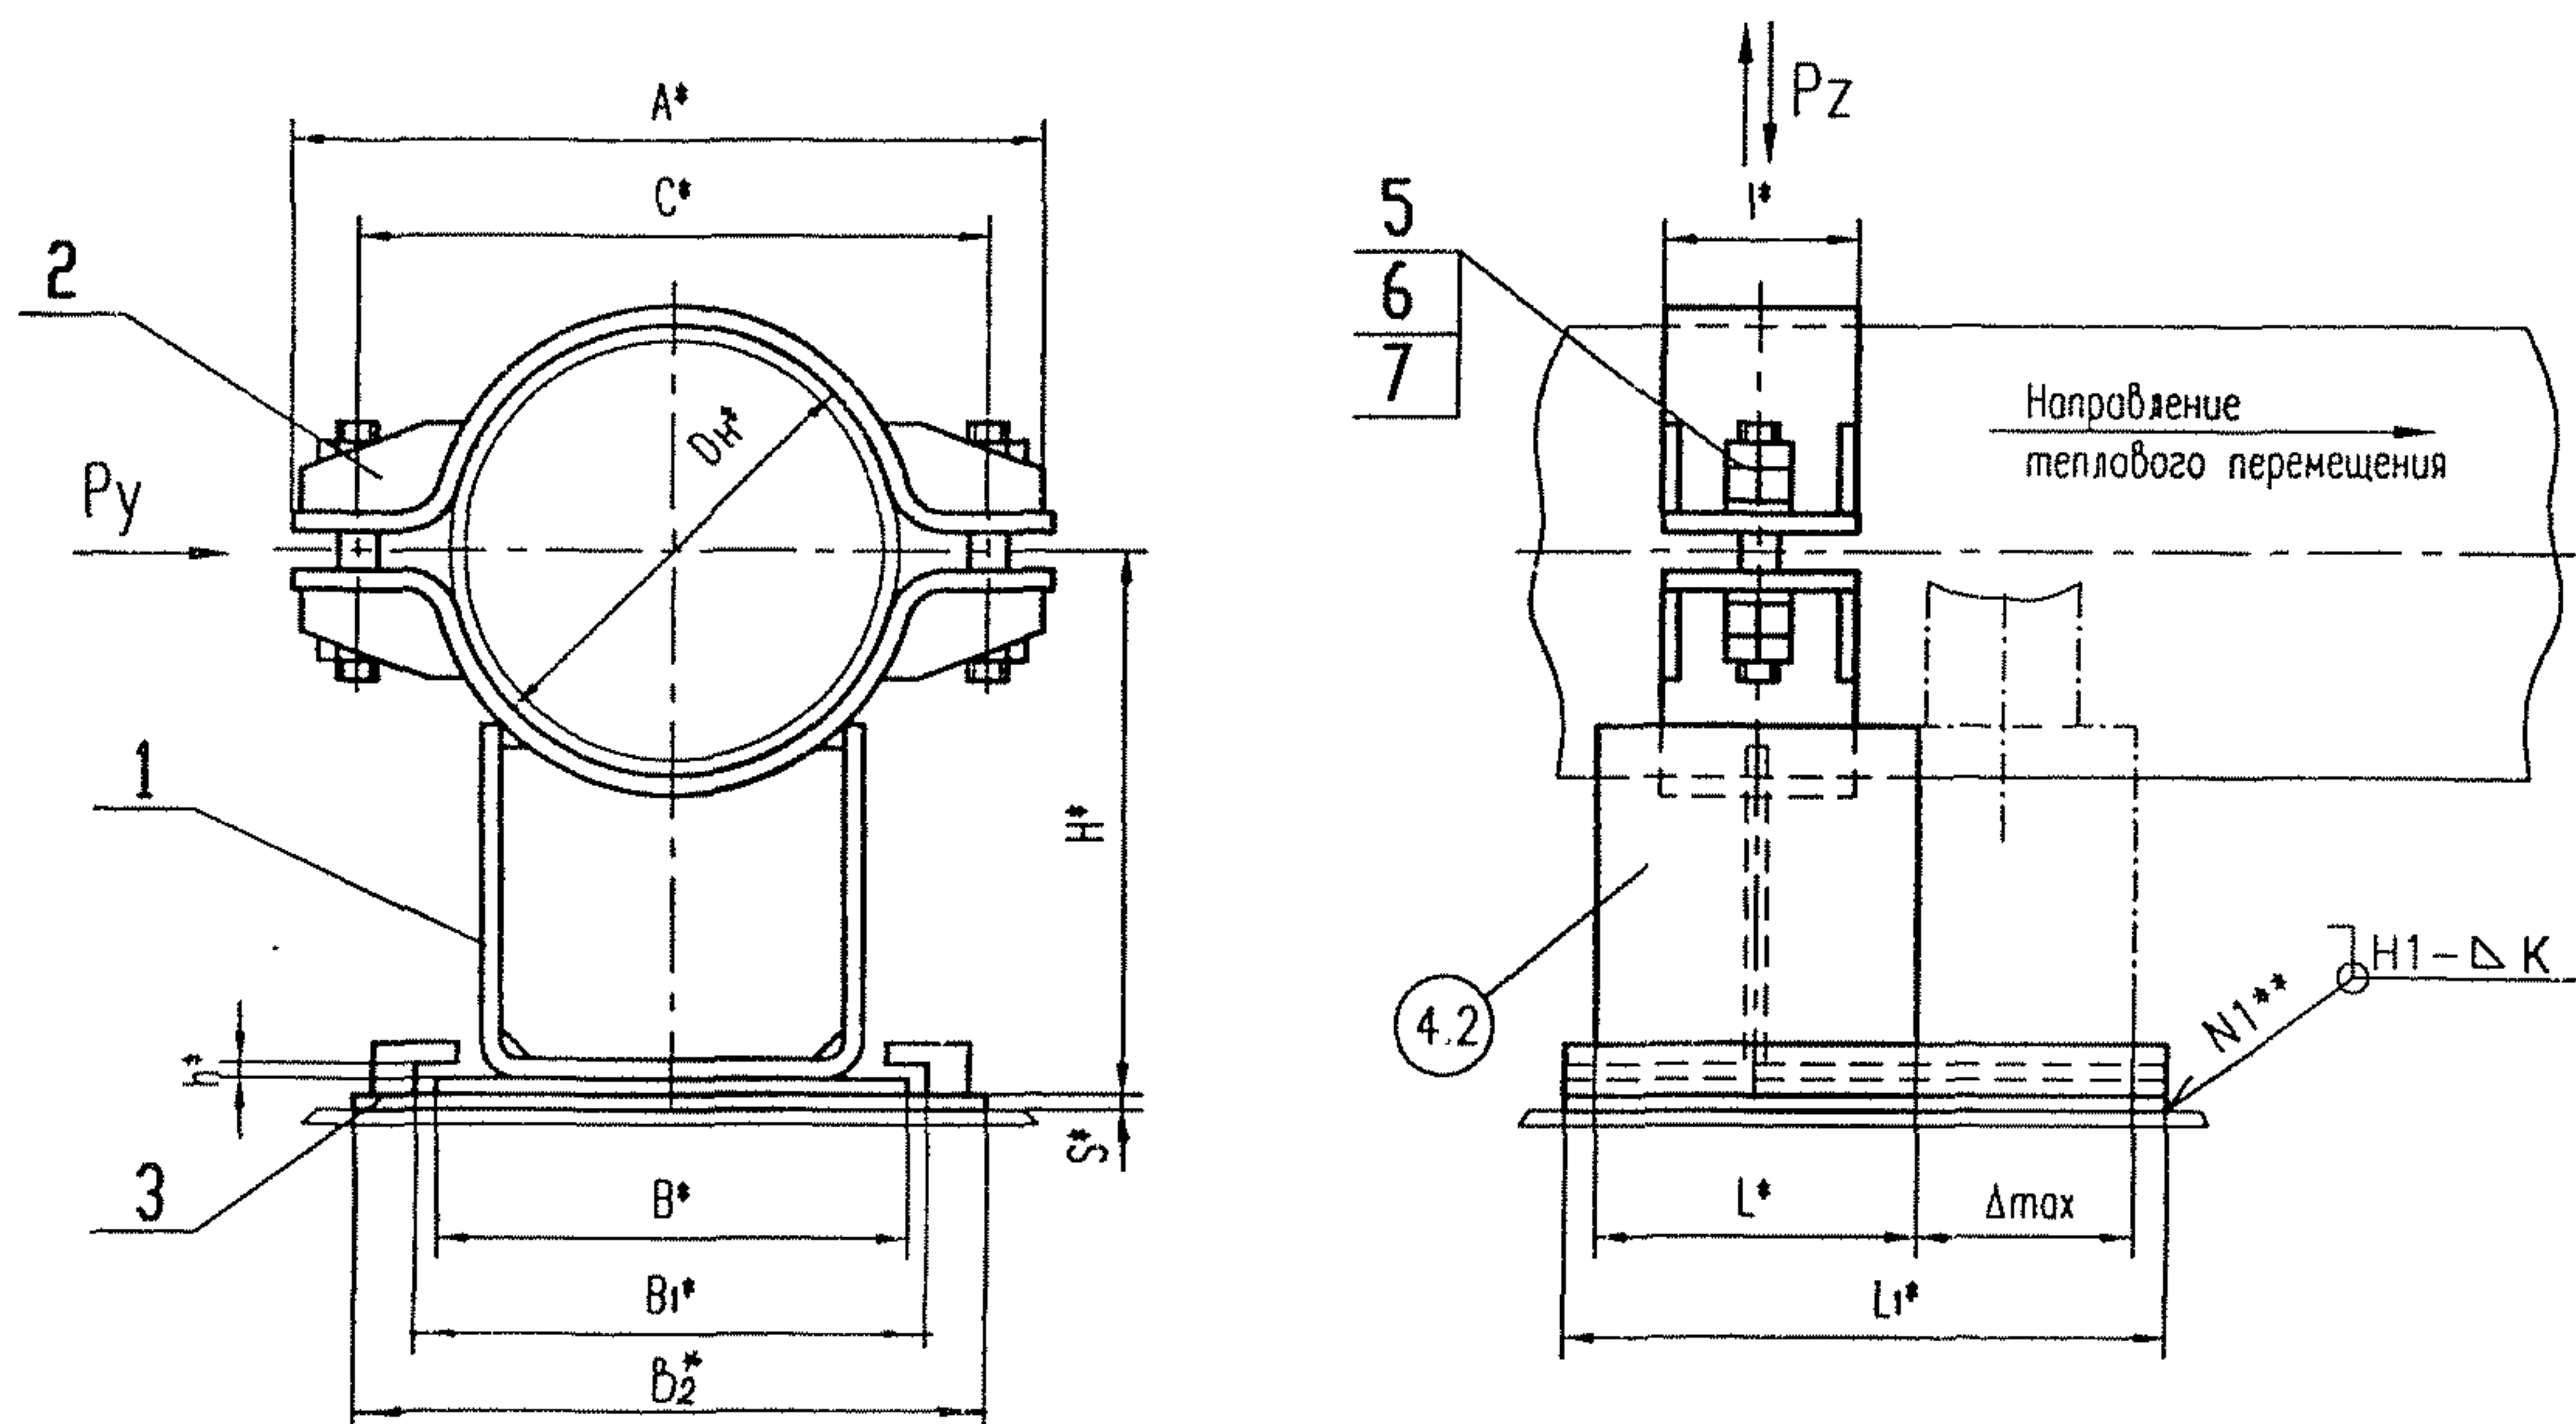

* Размеры для справок

** Сварной шов по ГОСТ 5264

Рисунок 10, лист 1

Опора скользящая-направляющая для трубопроводов
из коррозионно-стойкой стали
Dн 273 ÷ 426 мм



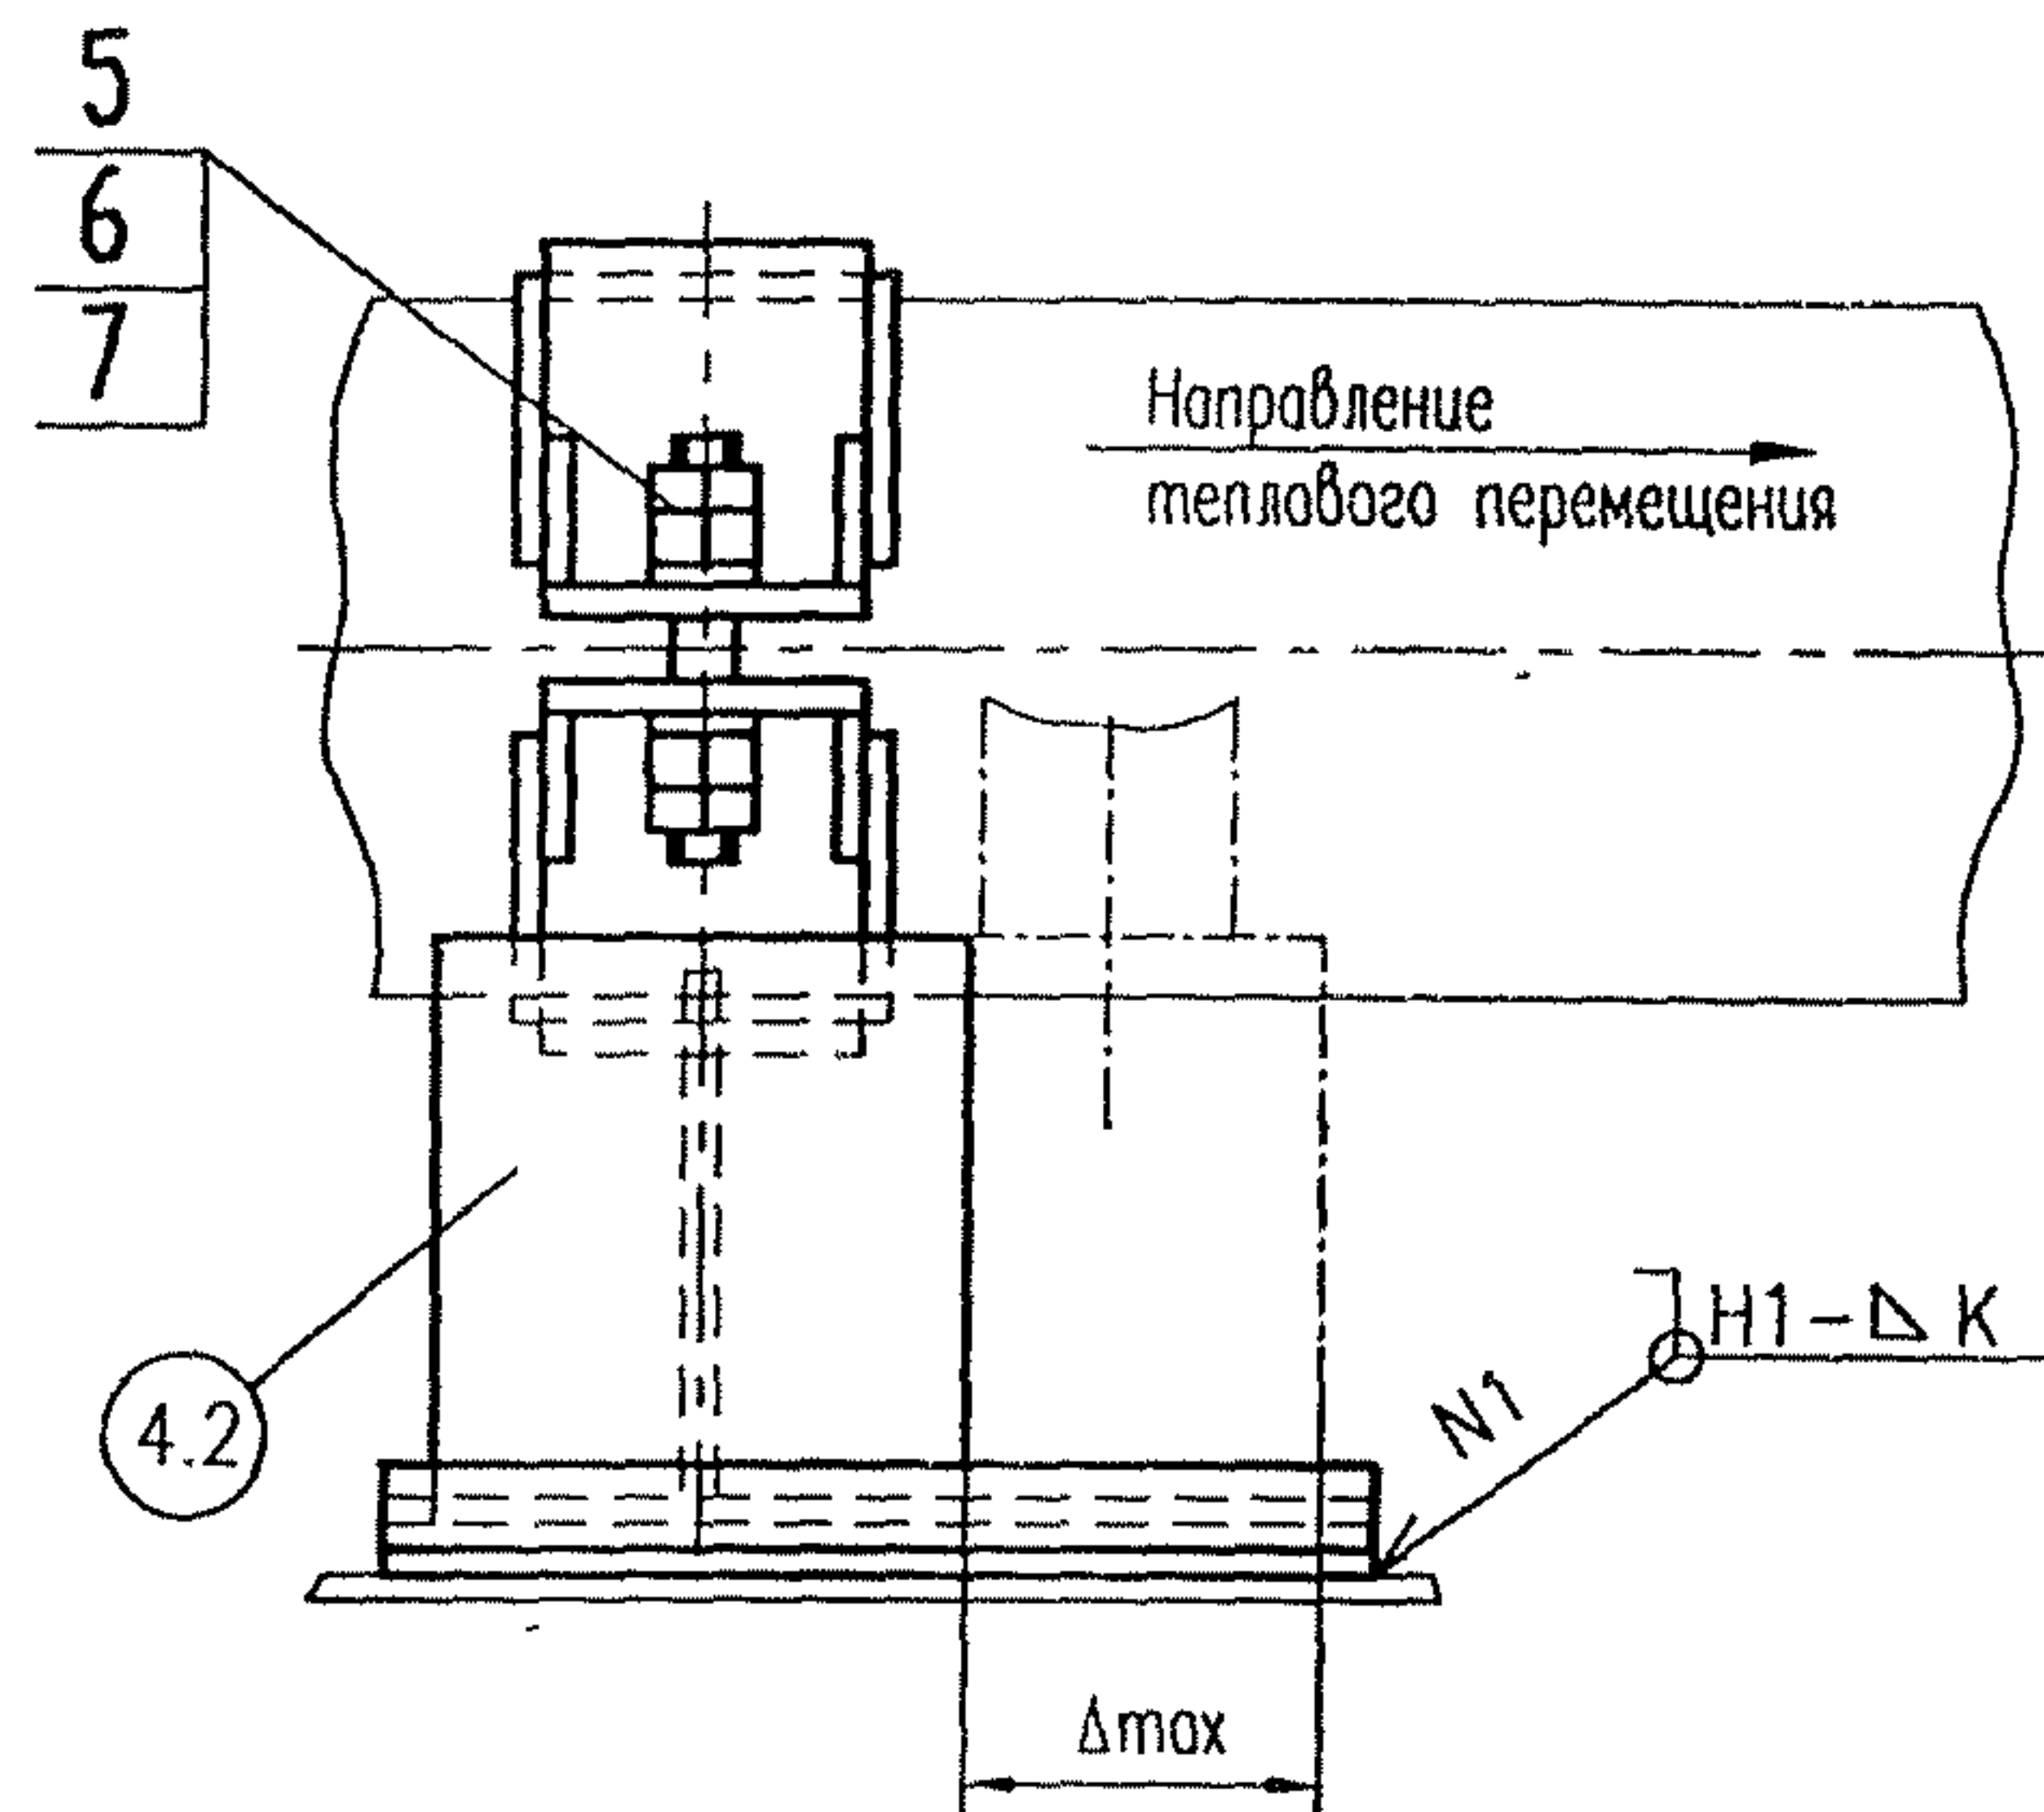


Рисунок 10, лист 2 (остальное см. лист 1)

Опора скользящая-направляющая для грубопроводов
из углеродистой стали
Dн 530 ÷ 920 мм

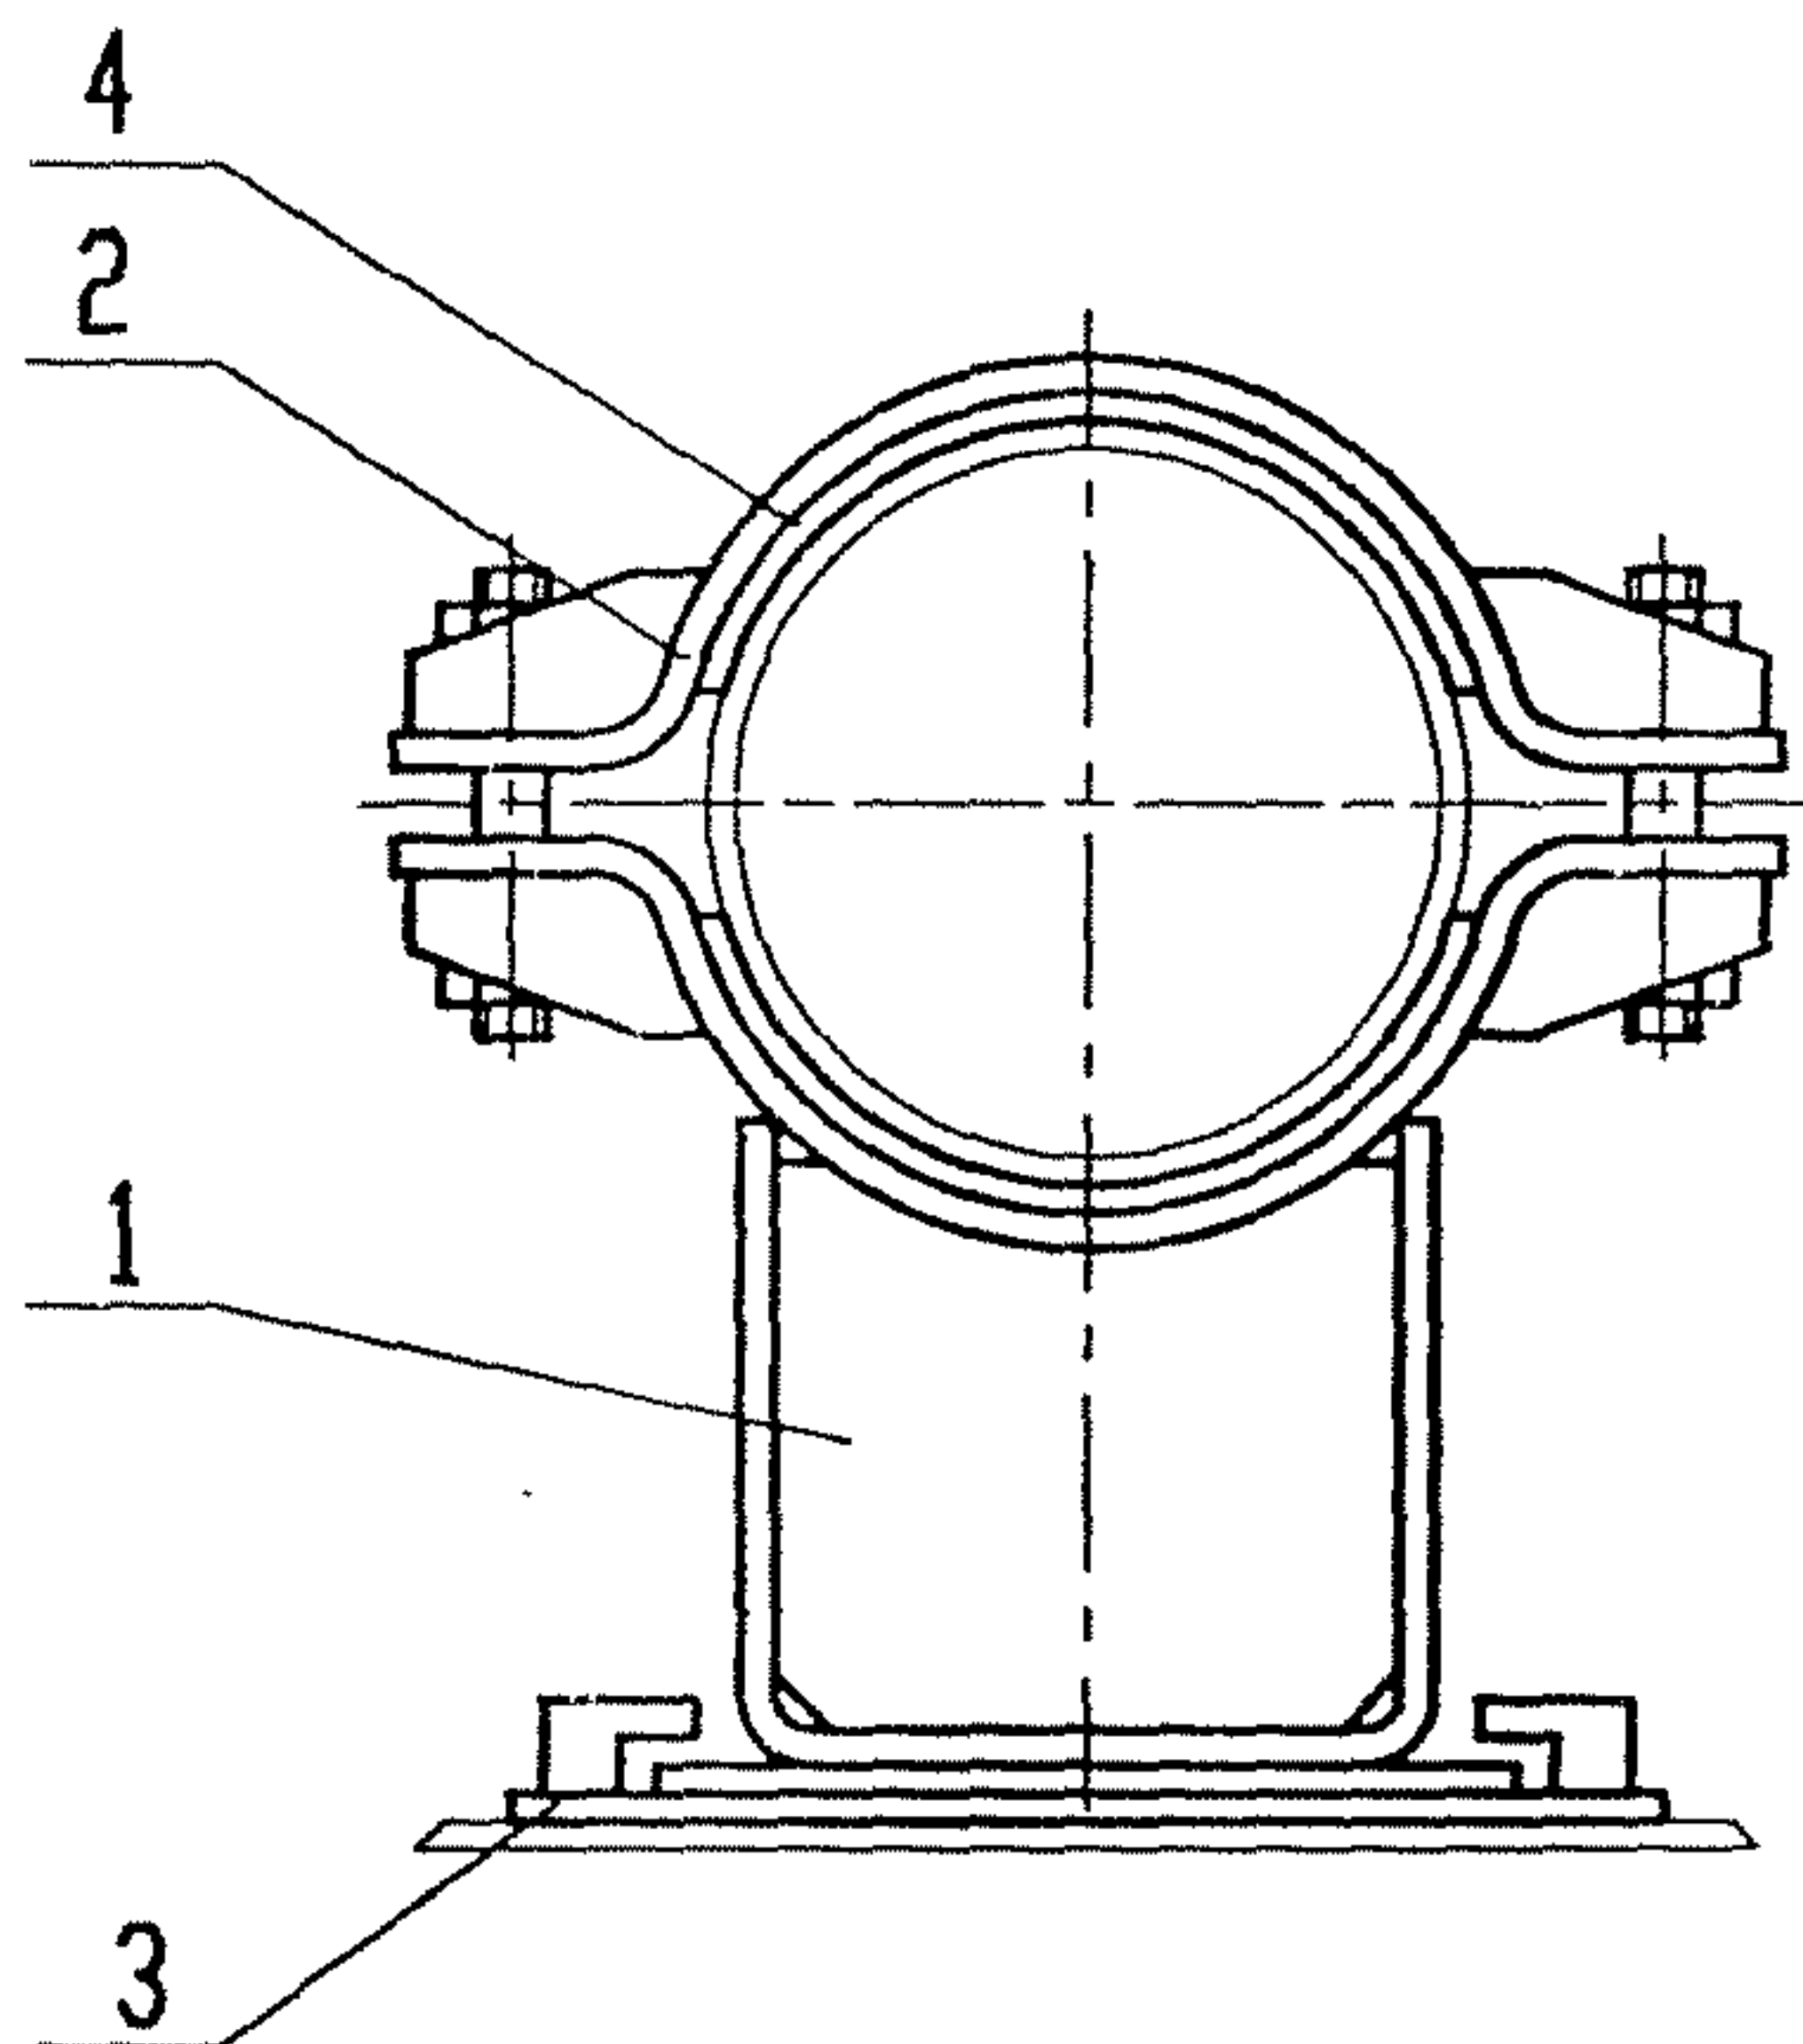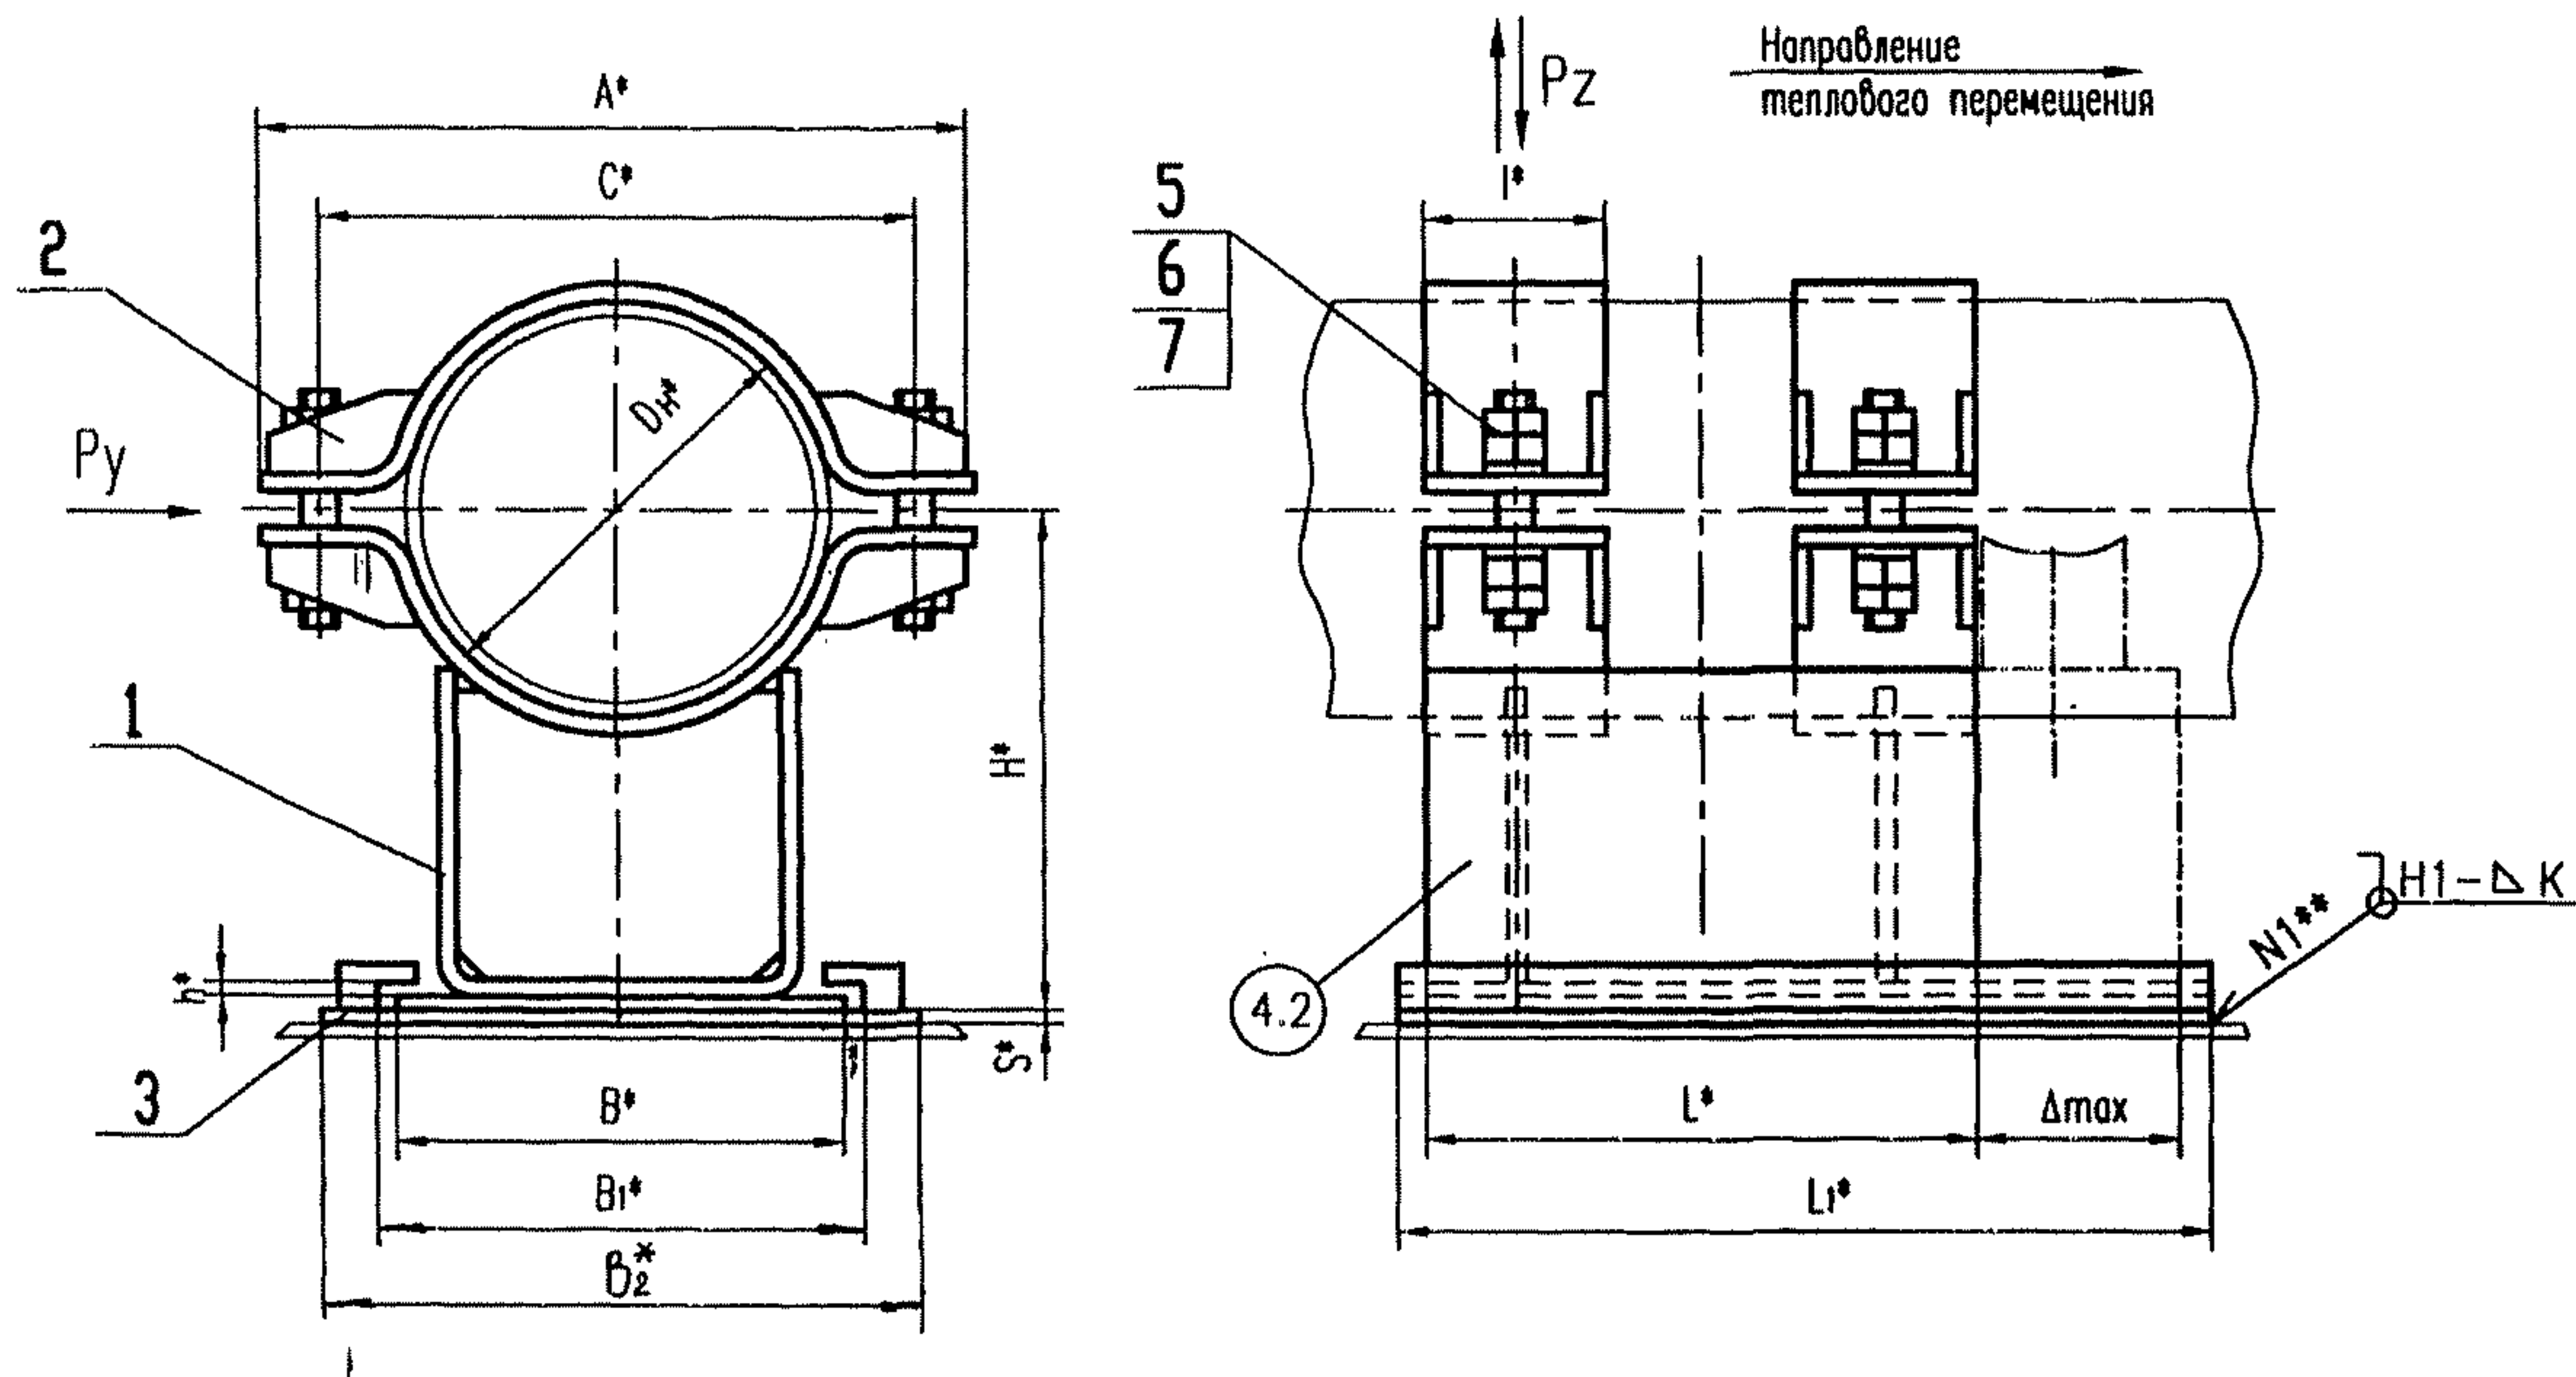

*Размеры для справок

** Сварной шов по ГОСТ 5264

Рисунок 11, лист 1

Опора скользящая-направляющая для трубопроводов
из коррозионно-стойкой стали
Dn 530 ÷ 920 мм


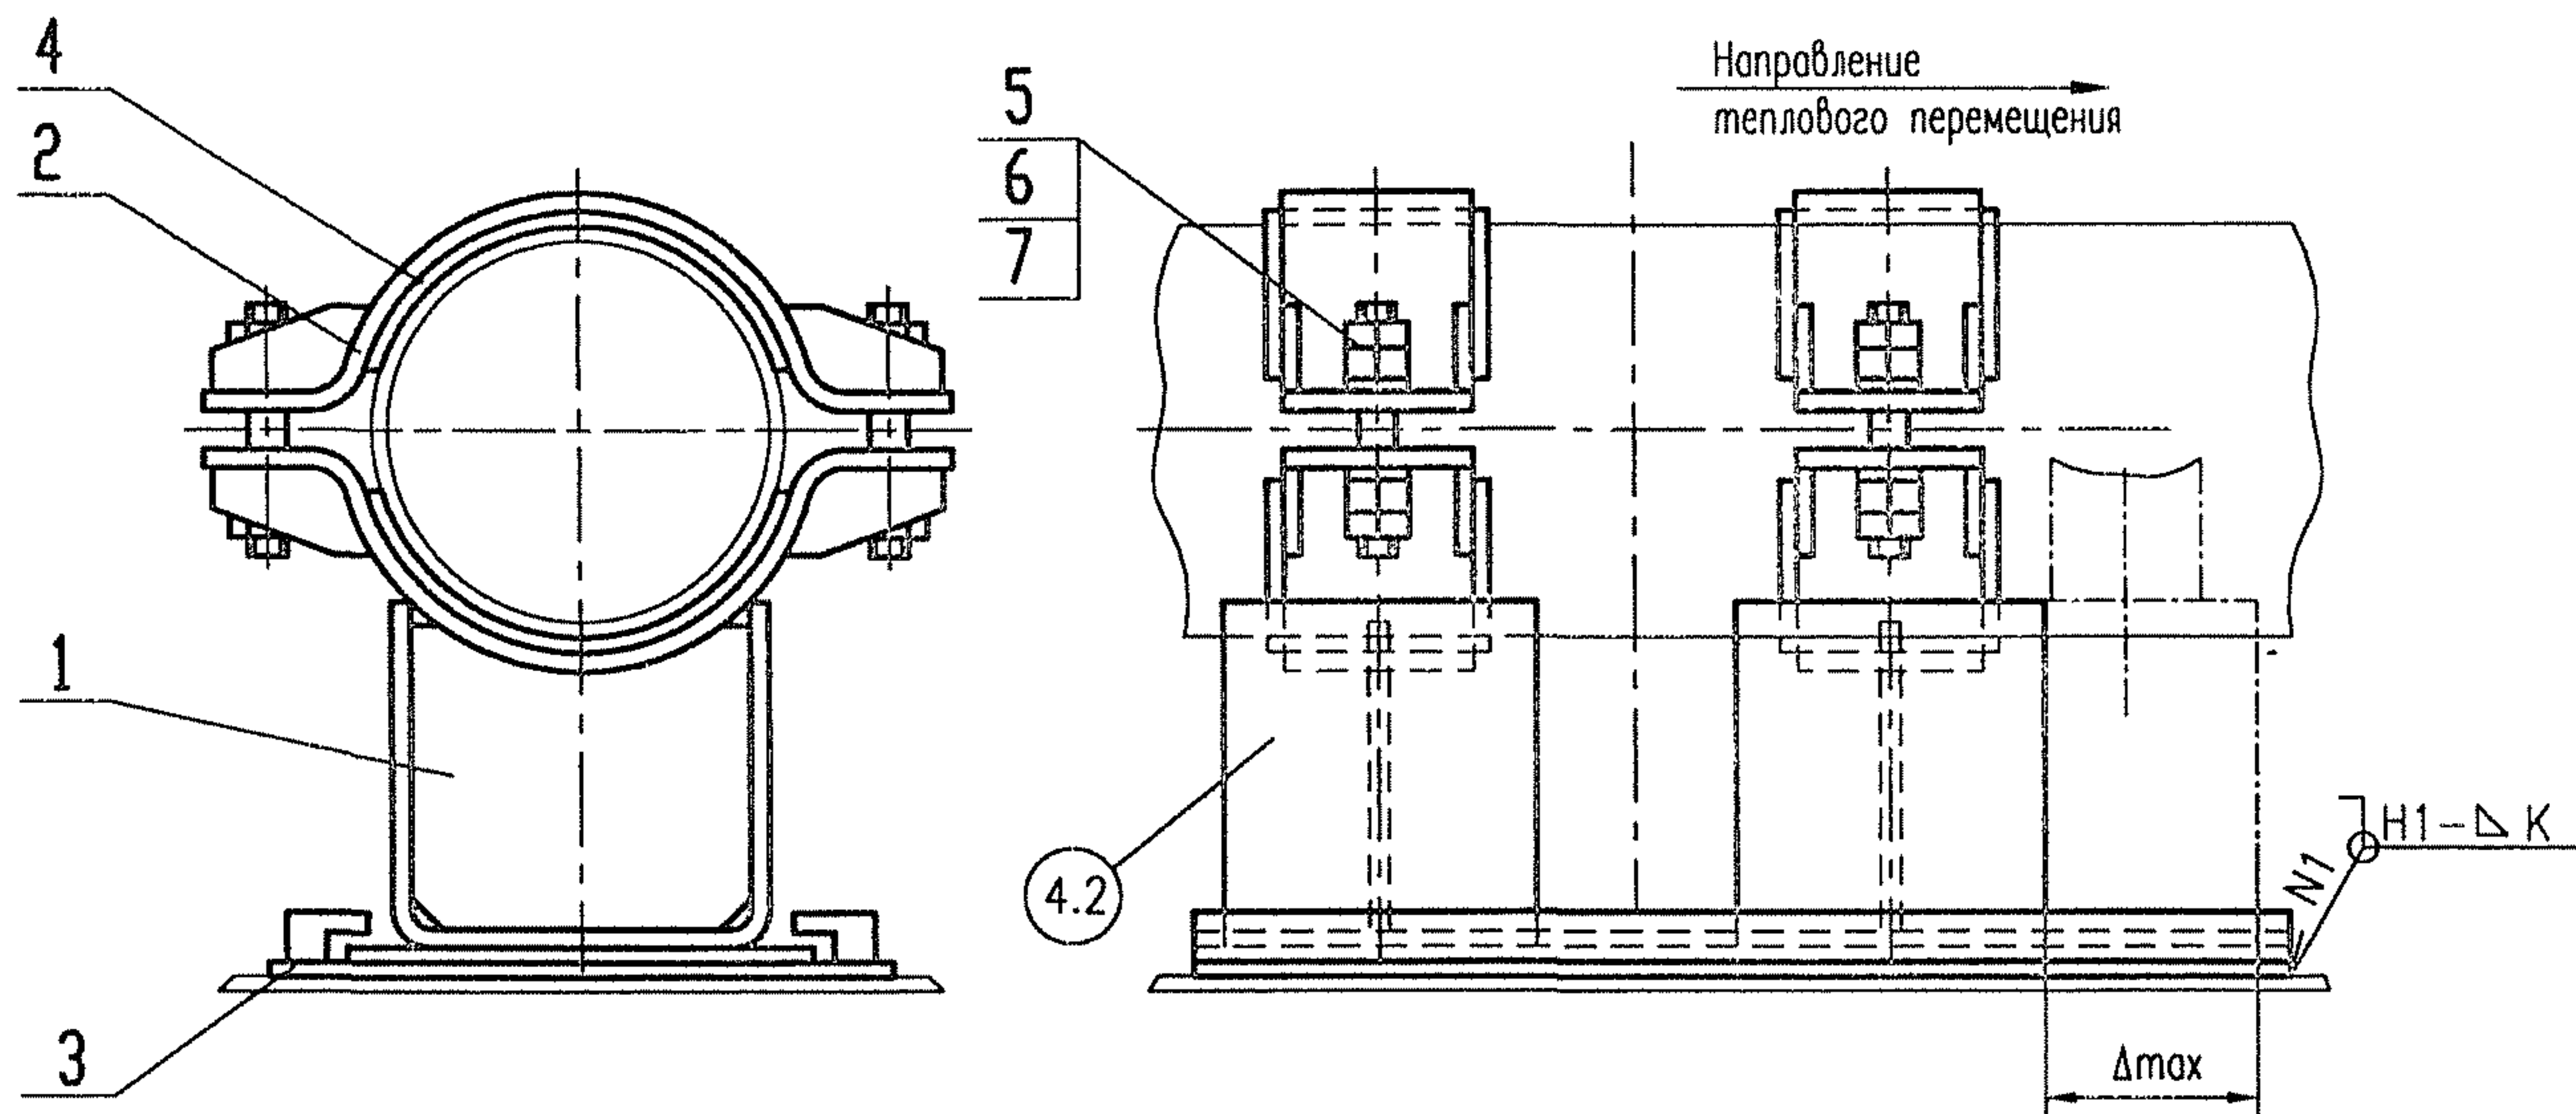


Рисунок 11, лист 2 (остальное см. лист 1)

Опора скользящая-направляющая для трубопроводов
из углеродистой стали
Dн 1020 ÷ 1620 мм

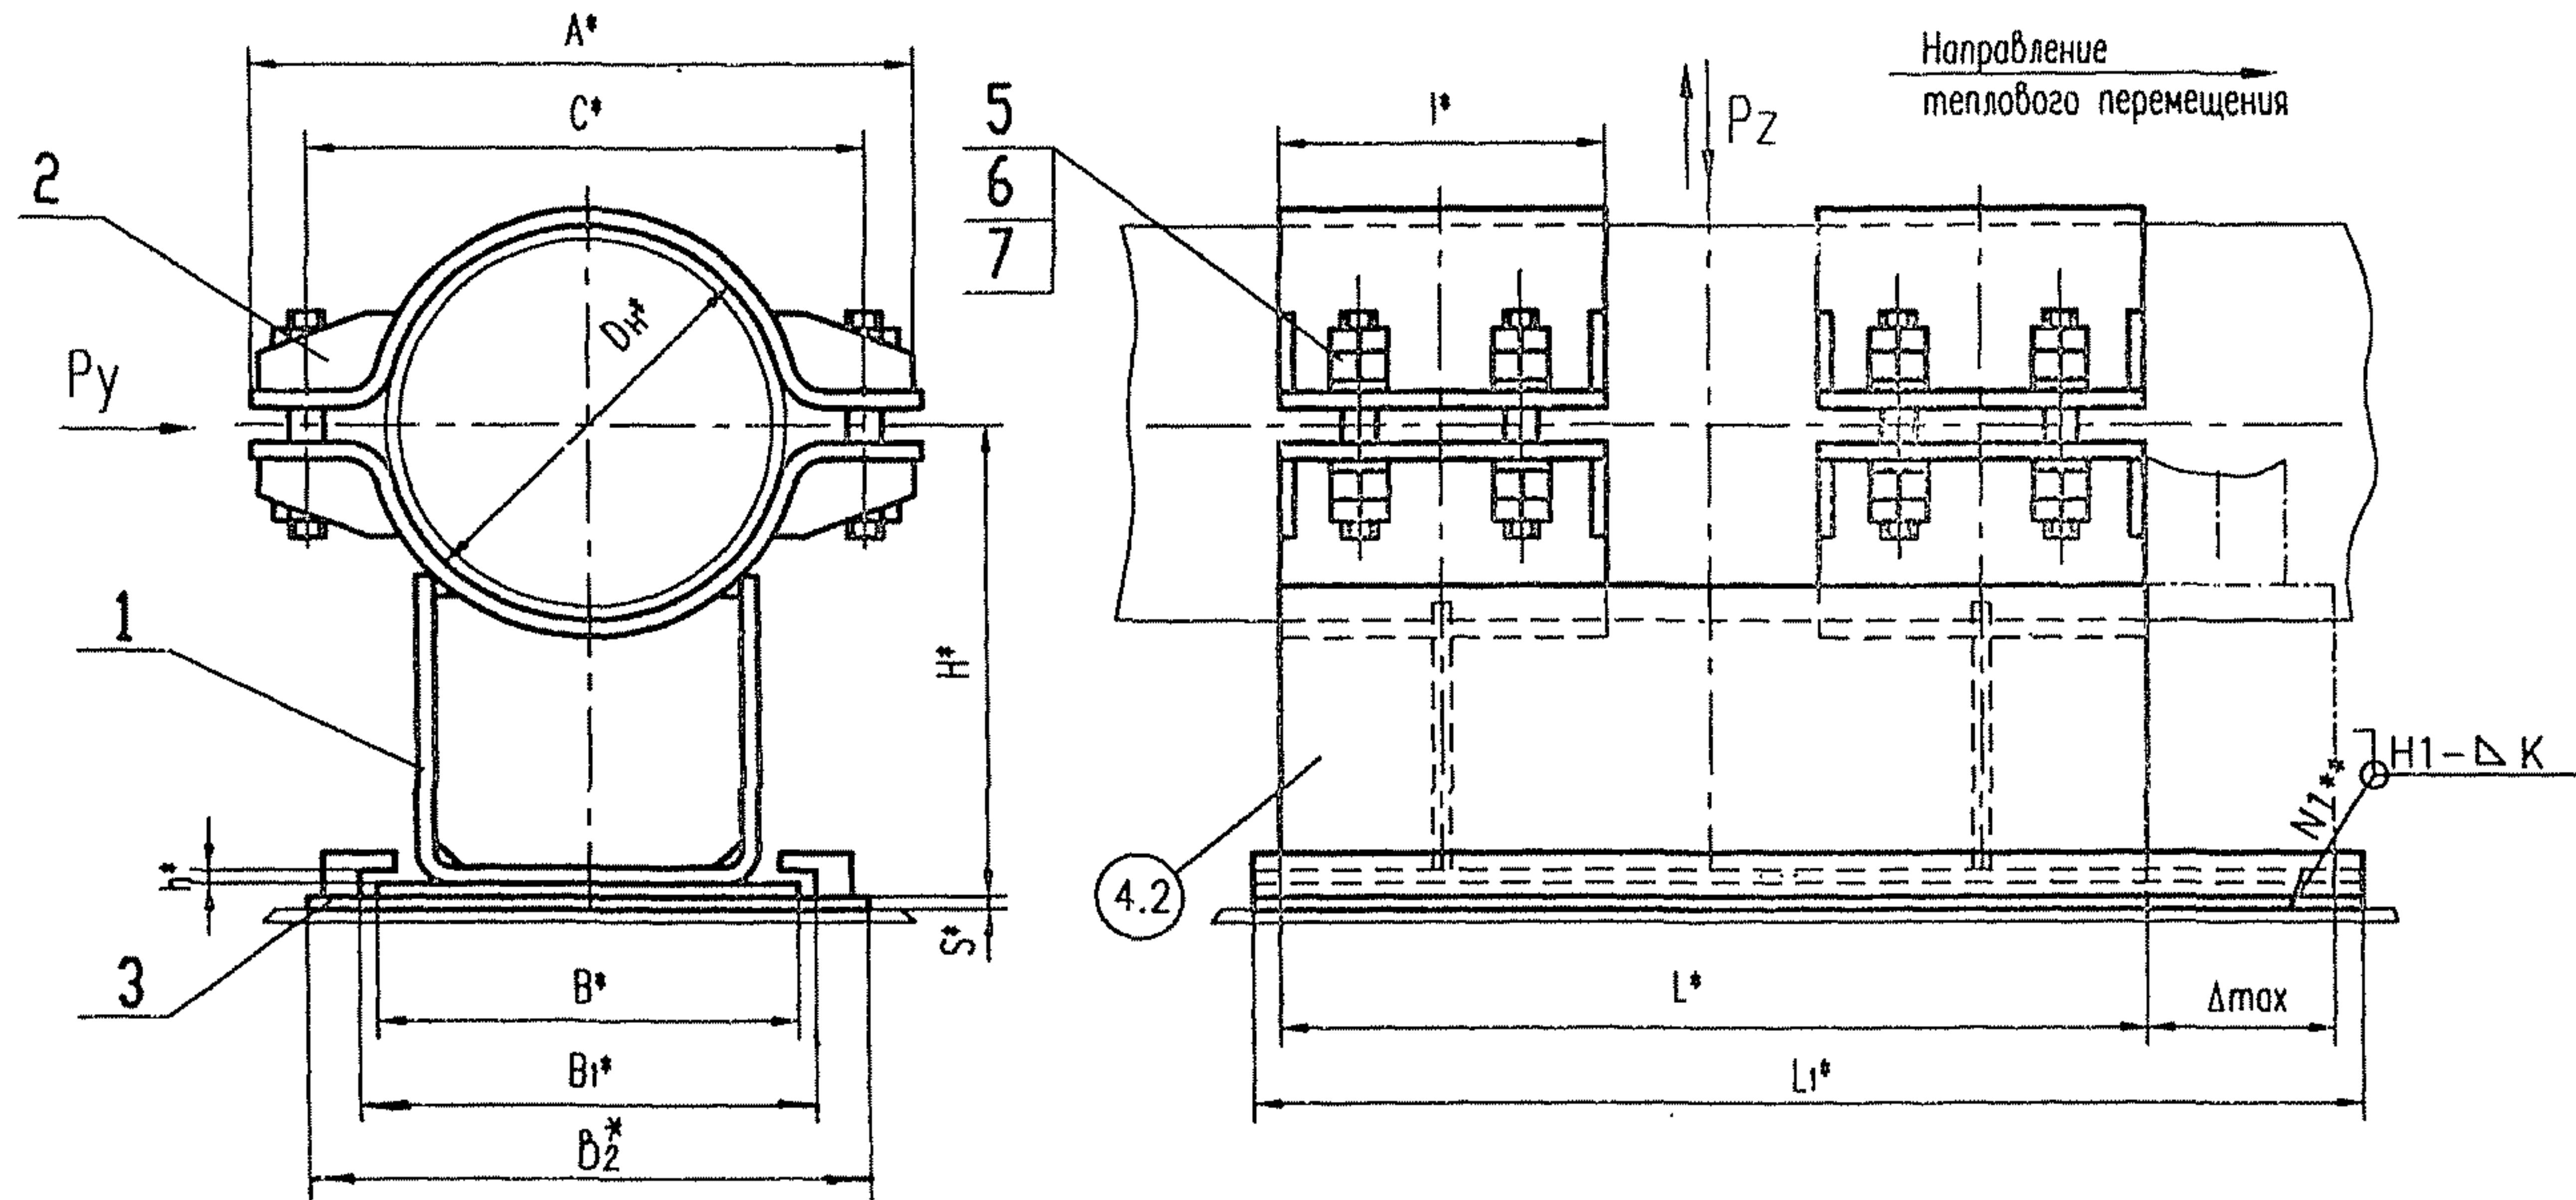

*Размеры для справок

** Сварной шов по ГОСТ 5264

Рисунок 12, лист 1

Опора скользящая-направляющая для трубопроводов
из коррозионно-стойкой стали
Дн 1020 ÷ 1620 мм

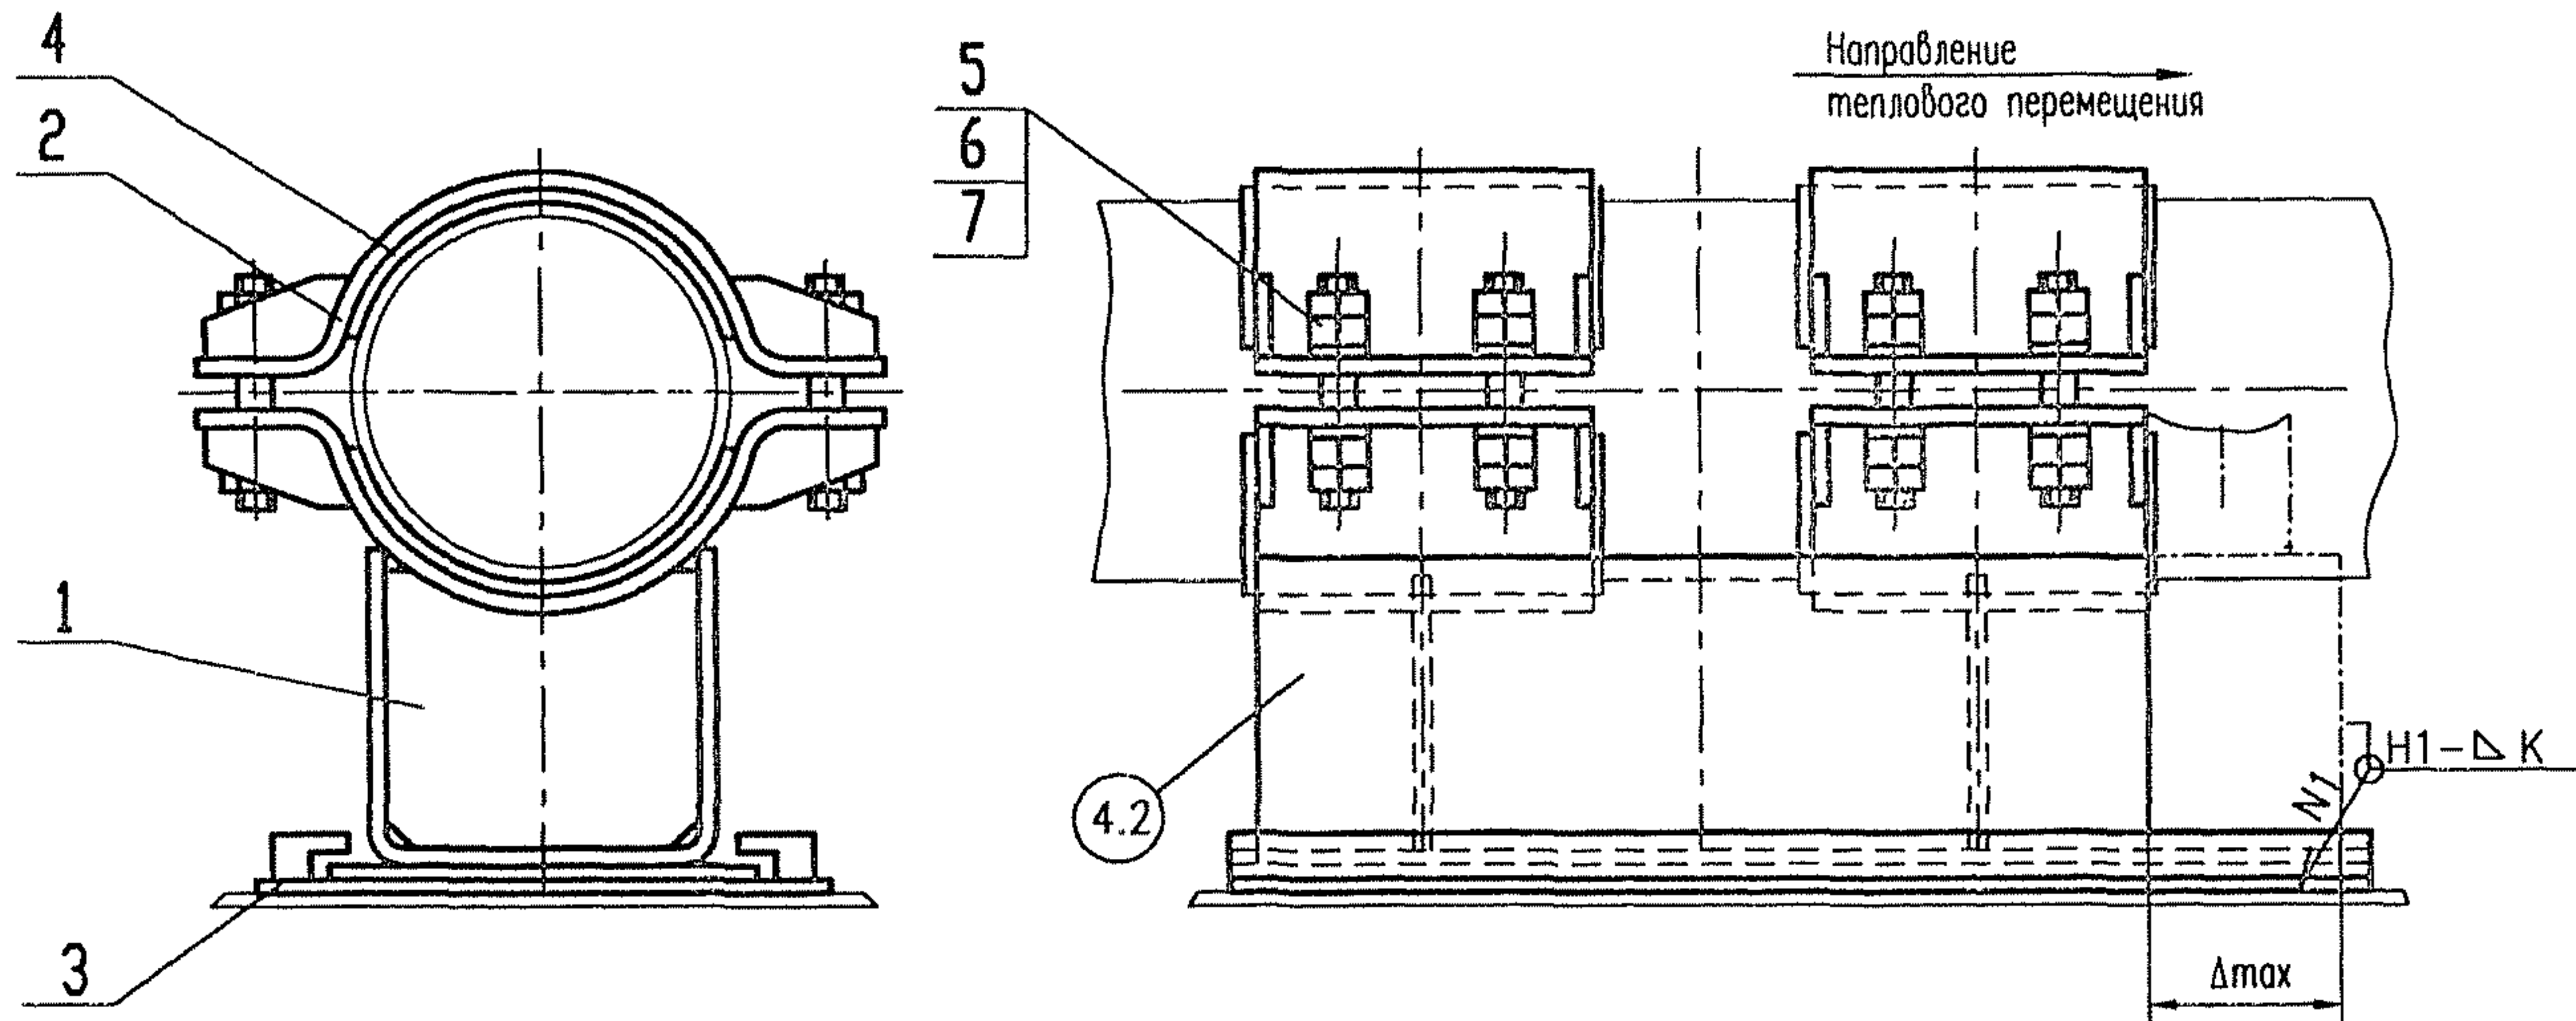


Рисунок 12, лист 2 (остальное см. лист 1)

Таблица 5

Размеры в миллиметрах

Обозначение опоры для грубопрово- дов		Для грубо- прово- дов Dн.	Допускаемые нагрузки, кН		Ри- су- нок	Н	С	А	В	В ₁	В ₂	L	l	Максимальное тепловое перемещение Δt _{max}	L ₁	К	S	Масса кг			
угле- роди- стой	кор- рози- онно- стой- кой		верти- кально P _z	осе- вые P _x =P _y																	
081	082	57	7,71	10,1	9	135	100	140	100	105	130	100	60	100	200	6 ^{+1,0}	6	4.14			
083	084	76	8,89	12,2		145	120	160										4.29			
085	086	89	9,82	15,1		160	140	180										4.84			
087	088	108	19,80	25,0		180	155	200	130	135	160		90		250		8	5.05			
089	090	133	19,70			200	185	240										6.71			
091	092	159	21,90			215	210	270										7.16			
093	094	219	47,00	48,0		275	285	355	180	185	235		110		100	200	8 ^{+1,5}	10	11.25		
095	096	273	59,90	51,2	310	350	430	230	240	285	15.66										
097	098	325	95,00	106,0	345	410	490	320	330	365	19.70										
099	100	377	91,00	115,0	10	360	470	560	400	410	460	130	120		150	270	10 ^{+1,5}	12	40.40		
101	102	426	184,00	221,0		405	520	610											48.20		
103	104	530	197,00	260,0		11	430	620	740	520	530	590	510	100		750			12 ^{+1,5}	16	132.50
105	106	630	262,00	311,0	500		730	850	580	620	670	610									173.30
107	108	720	303,00	361,0	540		820	950	660	700	750	760	100		1 000		16 ^{+1,5}	16			222.70
109	110	820	299,00	370,0	600		920	1050													264.40
111	112	920	442,00	524,0	685	1020	1150	1070	1100	1200	1220	160		200		1 400			16 ^{+1,5}	16	281.40
113	114	1 020	450,00	556,0	700	1120	1250														770
115	116	1 220	440,10	513,0	800	1420	1550						870		900		1000	1020			542.60
117	118	1 420	454,30	514,0	900	1620	1750						1070		1100		1200	1220			160
119	120	1 620	556,40	668,0	1000	1820	1950	716.00													

Таблица 6

Обозначение опоры для тру- бопроводов из стали		Для трубо- прово- дов Dн, мм	Поз 1 Кор- пус Кол. 1	Позиция 2 Полухомут		Позиция 3 Плита на- правляющая Количество 1	Позиция 4 Прокладка		Позиция 5 Шпилька* ГОСТ 19066		Позиция 6 Гайка* ГОСТ 15521		Позиция 7 Шайба* ГОСТ 9065				
угле- роди- стой	корро- зион- но- стой- кой		ОСТ 153-34.0-978	ОСТ 153-34.0-979	Количество	ОСТ 153-34.0-977	ОСТ 153-34.0-979	Количество	Обозначение	Количество	Обозначение	Количество	Обозначение	Количество			
081		57	21	1-01	1	14	-	2	M12x80-40X		M12-35		12-25	4			
	082						4-01										
083		76	22	1-02			-										
	084						4-02										
085		89	23	1-03		15	-										
	086						4-03										
087		108	24	1-04		16	-		M16x90-40X	2	M16-35	8	16-25				
	088						4-04										
089		133	25	1-05			-										
	090						4-05										
091		159	26	1-06			-										
	092						4-06										
093		219	27	1-07		17	-		M20x110-40X		M20-35		20-25				
	094						4-07										
095		273	28	1-08		18	-		M24x130-40X		M24-35		24-25				
	096						4-08										
097		325	29	1-09		19	-										
	098						4-09										
099		377	30	1-10		20	-										
	100						4-10										

Продолжение таблицы 6

Обозначение опоры для трубопроводов из стали		Для трубопроводов Ди. мм	Поз 1 Корпус Кол.1	Позиция 2 Полухомут		Позиция 3 Плита направляющая Количество 1	Позиция 4 Прокладка		Позиция 5 Шпилька* ГОСТ 9066		Позиция 6 Гайка* ГОСТ 15521		Позиция 7 Шайба* ГОСТ 9065	
углеродистой	коррозионно-стойкой		ОСТ 153-34.0-978	ОСТ 153-34.0-979	Количество	ОСТ 153-34.0-977	ОСТ 153-34.0-979	Количество	Обозначение	Количество	Обозначение	Количество	Обозначение	Количество
101		426	31	1-11	1	20	-	2	M30x130-40X	2	M30-35	8	30-25	4
	102						4-11							
103		530	32	1-12	2	21	-	4	M30x150-40X	4	M30-35	16	30-25	8
	104						4-12							
105		630	33	1-13		22	-							
	106						4-13							
107		720	34	1-14		23	-							
	108						4-14							
109		820	35	1-15		24	-							
	110						4-15							
111		920	36	1-16			-		M36x150-40X		M36-35		36-25	
	112						4-16							
113		1 020	37	1-17		25	-		M30x160-40X	8	M30-35	32	30-25	16
	114						4-17							
115		1 220	38	1-18		26	-							
	116						4-18							
117		1 420	39	1-19		27	-		M30x170-40X					
	118						4-19							
119		1 620	40	1-20			-							
	120						4-20							
* Технические требования по ГОСТ 23304														

ОСТ 153-34.0-974-99А

Пример условного обозначения опоры хомутовой скользящей для трубопровода Dн=630 мм из углеродистой стали:

Опора 025 ОСТ 153-34.0-974-99А

То же для трубопровода из коррозионно-стойкой стали:

Опора 026 ОСТ 153-34.0-974-99А

Пример условного обозначения опоры хомутовой неподвижной для трубопровода Dн=630 мм из углеродистой стали:

Опора 065 ОСТ 153-34.0-974-99А

То же для трубопровода из коррозионно-стойкой стали:

Опора 066 ОСТ 153-34.0-974-99А

Пример условного обозначения опоры скользящей-направляющей для трубопровода Dн=720 мм. из углеродистой стали:

Опора 107 ОСТ 153-34.0-974-99А

То же для трубопровода из коррозионно-стойкой стали:

Опора 108 ОСТ 153-34.0-974-99А

4 Требования

4.1 Способы сварки, сварочные материалы, методы, объемы контроля и оценка качества сварных соединений по ОСТ 153-34.0-969-99А.

4.2 Требования к маркировке в соответствии с требованиями с ТУ 153-34.0-969-00А.

4.3 Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm \frac{IT14}{2}$

4.4 Остальные технические требования по ОСТ 153-34.0-969-99А и ТУ153-34.0-969-00А.

Приложение А

(справочное)

Библиография

[1] ПН АЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок», утверждены Госатомэнергонадзором СССР

[2] ОПБ-88/97 ПН АЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» [2], утверждены Госатомнадзором России.

[3] ПН АЭ Г-5-006-87 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций», утверждены Госатомэнергонадзором СССР

[4] РД-03-94 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», утверждены Госгортехнадзором России

[5] СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»

УДК

ОКС

Ключевые слова: стандарт отрасли; стационарный трубопровод; опора хомутовая; опора скользящая, направляющая и неподвижная; конструкция; размеры; нагрузки.
