

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОПОРА СВАРНЫХ ОТВОДОВ

ОСТ 34-10-621-93

Типы и основные размеры


ОКП 31 1311

Дата введения 01.01.94

1. Настоящий стандарт распространяется на опоры сварных отводов трубопроводов, не подведомственных "Правилам пара и горячей воды", наружным диаметром D_n 108 ÷ 1420 мм с $t_{\text{раб}} \leq 115^\circ\text{C}$.

2. Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам "Опоры подвижные и неподвижные" Л8-198.000.

3. Типы и основные размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

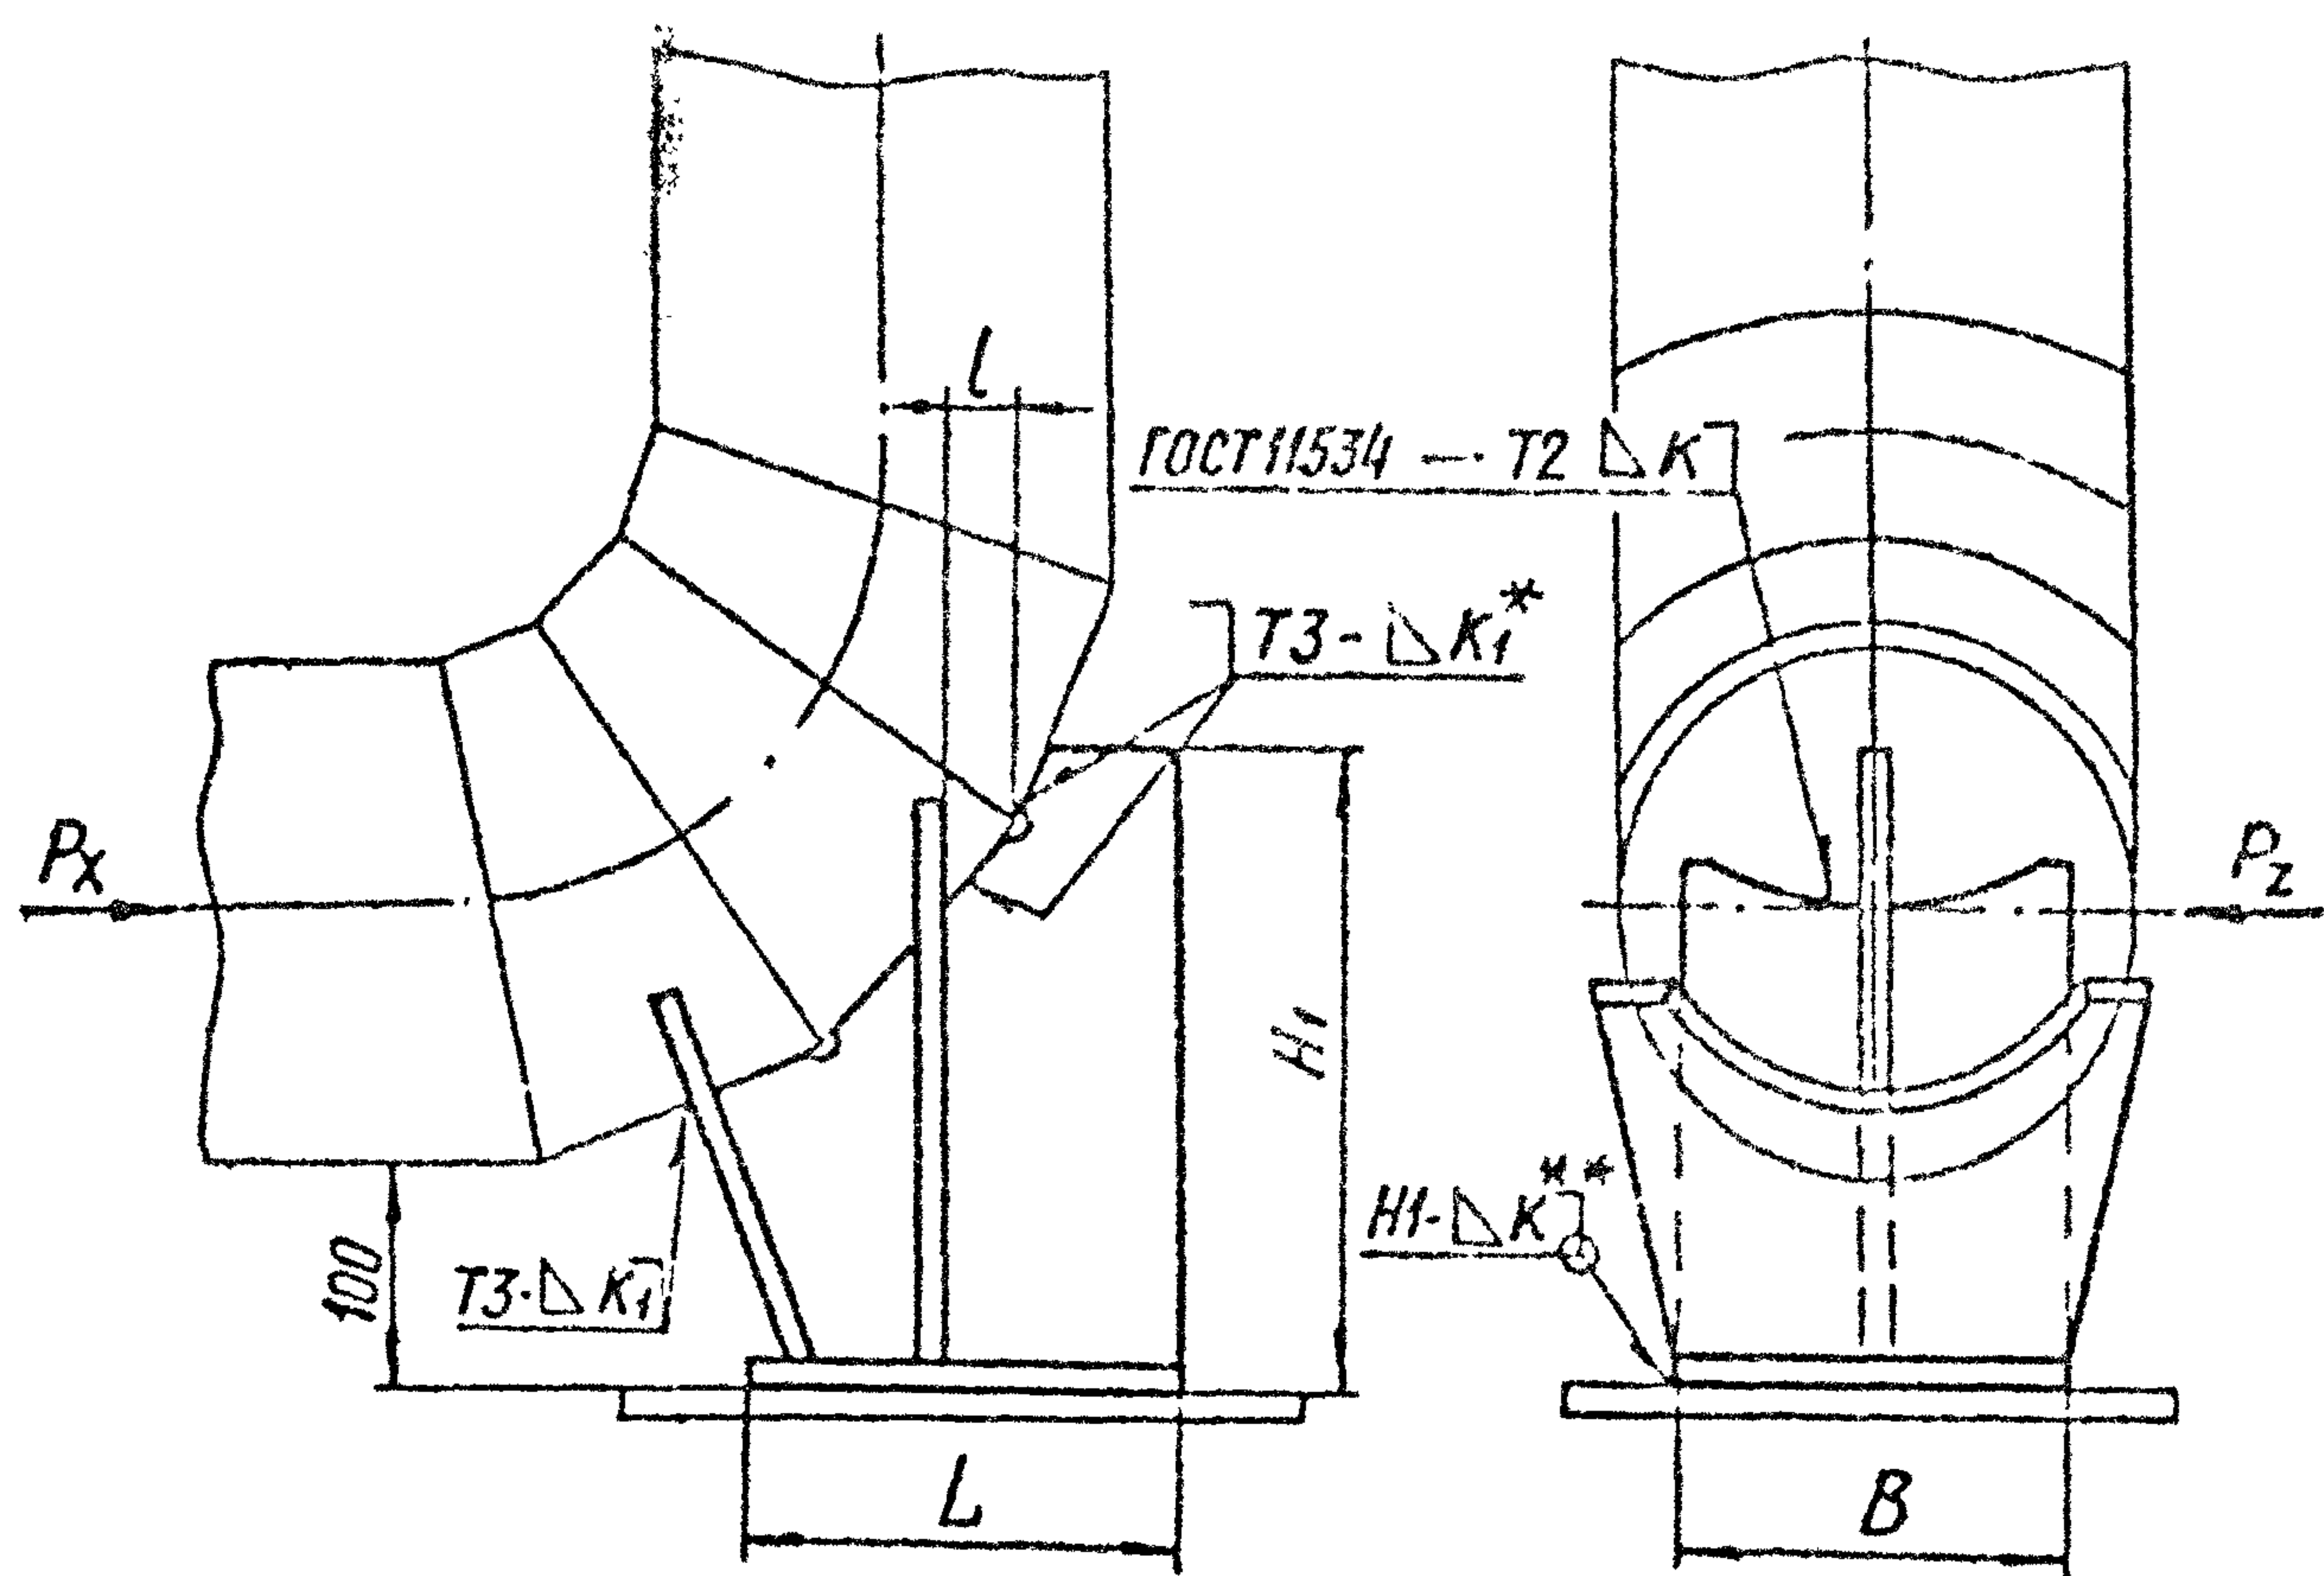

* Величина катета K_1 - по наименьшей толщине свариваемых деталей.

** Для неподвижных опор.

Таблица

Размеры в мм

Исполнения опор	Для трубопро- водов D_H	Допускае- мая верти- кальная нагрузка	Допускаемое осевое усилие P_x при попе- речном усилии P_z , кН (кгс)		R	H	L	B	l $\pm 3,0$	K	Масса, кг
			$P_z = P_x$	$P_z = 0,5 P_x$							
01	108	300	2,5 (250)	4,7 (470)	305	311	120	80	38	4	3,2
02	133	400	3,7 (370)	4,8 (480)	320	321	130	100	42		3,6
03	159	500	4,4 (440)	6,7 (670)	330	336	140	110	42		3,9
04	219	1000	8,0 (800)	8,3 (830)	360	373	160	140	54	6	6,4
05	273	1500	11,6 (1160)	13,0 (1300)	410	413	180	170	56		8,7
06	325	2000	20,0 (2000)	21,0 (2100)	490	477	210	210	52	10	16,0
07	377	2500		24,0 (2400)	570	532			56		19,0
08	426	3000	27,0 (2700)	30,0 (3000)	640	596	270	250	72	12	27,0
09	530	4000	35,0 (3500)	38,0 (3800)	800	711	330	310	130		39,0
10			48,0 (4800)	68,0 (6800)	530	516	300	300	70	14	36,0
11	630	5000	55,0 (5500)	93,0 (9300)	950	1016	360	360	105		112,0
12			62,0 (6200)	90,0 (9000)	630	616			65		56,0

ОСТ 34-10-621-93 стр. 3

Продолжение табл.

Размеры в мм

Исполнение опор	Для трубо- проводов D_H	Допускае- мая верти- кальная нагрузка	Допускаемое осевое усилие P_x при попе- речном усилии P_z		R	H_1	L	B	L $\pm 3,0$	K	Масса, кг
			$P_z = P_x$	$P_z = 0,5 P_x$							
13	720	6200	83,0(8300)	140,0(14000)	1080	1116	620	400	125	14	146,0
14			95,0(9500)	136,0(13600)	720	666	400		60		77,0
15	820	8000		150,0(16000)	1230	1266	700	450	140		187,0
16			109,0(10900)		157,0(15700)	820	766		460		80
17	1020	12400	119,0(11900)	203,0(20300)	1530	1516	850	550	175		268,0
18			133,0(13300)	191,0(19100)	1020	916	550		75		146,0
19	1220	16700	142,0(14200)	243,0(24300)	1830	1766	1000	650	205		381,0
20			170,0(17000)	254,0(25400)	1220	1116	670		100		216,0
21	1420	21000	173,0(17300)	294,0(29400)	2130	2016	1150	760	235		566,0
22			204,0(20400)	304,0(30400)	1420	1266	760		130		273,0

Стр. 4 ОСТ 34-10-621-93

Пример условного обозначения опоры для сварных отводов трубопровода Дн 426 мм с высотой $H_I=596$ мм:

Опора 426-03 ОСТ 34-10-62 I

4.* Величины осевых и боковых нагрузок для неподвижных опор заданы при отсутствии внешних изгибающих моментов.

При применении опор под отводы пылегазовоздухопроводов указанные нагрузки допускаются при условии обеспечения прочности короба.

5. Сварные швы по ГОСТ 5264.

Электрод Э42 А ГОСТ 9467.

6. Привязка исполнения опор по ОСТ к соответствующим исполнениям по рабочим чертежам (Л8-193.000) осуществляется согласно Приложения 3, лист 10.

Детали и сборочные единицы опор приводятся в рабочих чертежах.

7. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10330. и по ОСТ 34-10-723

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации № 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есареv, В.В.Горбачев, О.В.Стрельников (руководитель темы),
Н.В.Паутов.

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-621-84

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 5264-80	5
ГОСТ 9467-75	5
ГОСТ 11534-75	3. Чертеж
ТУ 34-42-10380-83	7
ОСТ 34-10-723-93	7

Длины и массы допустимых пролетов трубопроводов

Характеристика трубопровода	Размеры труб, мм		Наибольший принятый пролет трубопровода, м	Масса* теплоизоляционного слоя с покрытием, кг	Масса трубопровода с изоляцией, кг			
	Dн	S			без воды		заполненного водой	
					1 пог.м	Принятого пролета	1 пог.м	Принятого** пролета
$t \leq 425^{\circ}\text{C}$ $P_{\text{раб}} < 2,2 \text{ МПа}$ (22 кгс/см ²)	57	3	3,6	19,2	23,2	86	25	90
	76		4,6	23,5	28,9	133	33	152
	89	3,5	4,9	28,7	36	177	41	201
	108	4	6,3	28,9	39	246	47	296
	133		7,4	27,8	41	303	53	392
	159	5	8,9	26,2	45	400	62	552
	219	7	11,8	32,6	69	820	102	1200
	273	8	12	50,5	103	1235	155	1850
	325			65,2	128	1535	200	2400
	377	9		59,0	140	1680	242	2900
	426			61,4	154	1850	285	3420
530	8	84,1		187	2245	394	4730	
720	11	106,7		299	3590	681	8170	
820		118,4		338	4055	838	10000	
530	8	64,5		168	2010	375	4500	
630	12	96,0		279	3350	567	6800	
720	9	82,0		240	2880	627	7520	
820	11	90,8		310	3720	810	9720	
1020	14	109,4		457	5485	1230	14760	
1220		126,0		542	6500	1530	18360	
1420	15			645	7710	2160	25920	

*Масса теплоизоляции трубопроводов принята согласно, Указанию №1 Минэнерго СССР от 30 января 1978г. (для трубопроводов главного корпуса).

**Допускается перегрузка на пролет в размере 1%.

Приложение 1
(Лист 2)


Продолжение

Характеристика трубопровода	Размеры труб, мм		Наибольший принятый пролет трубопровода, м	Масса* теплоизоляционного слоя с покрытием, кг	Масса трубопровода с изоляцией, кг			
	Dн	S			без воды		заполненного водой	
					1 пог.м	принятая пролета	1 пог.м	принятая** пролета
$t \leq 350^{\circ}\text{C}$ $P_y \leq 16 \text{ МПа}$ (16 кгс/см²)	530	8	12	64,5	167	2000	375	4500
	630			73,3	196	2352	491	5890
	720			82,0	222	2665	611	7330
	820	9		90,8	271	3250	776	9300
	920	10		100,6	325	3900	960	11500
	1020			109,4	358	4295	1143	13700
	1220	11		126,0	454	5450	1580	18960
	1420	14		146,5	632	7585	2152	25800
	1620			225,0	779	9350	2768	33200
$t \leq 300^{\circ}\text{C}$ $P_y \leq 16 \text{ МПа}$ (16 кгс/см²)	57	3	4,1	14,7	19	78	21	86
	76		4,9	18,4	24	118	28	137
	89		5,1	28,7	35	178	40	204
	108	3,5	6,5	23,5	33	215	41	266
	159	4;5	9,1	26,2	43	391	61	555
	219	6	11,8	32,6	64	755	98	1155
	273		12	36,8	76	910	129	1550
	325			40,9	88	1055	165	1980
	426	7		61,4	134	1600	267	3200
	478			35,4	116,7	1400	285	3420

* Масса теплоизоляции трубопроводов принята согласно „Указанию №1 Минэнерго СССР от 30 января 1978г. (для трубопроводов главного корпуса).

** Допускается перегрузка на пролет в размере 1%.

Данные для расчета неподвижных опор

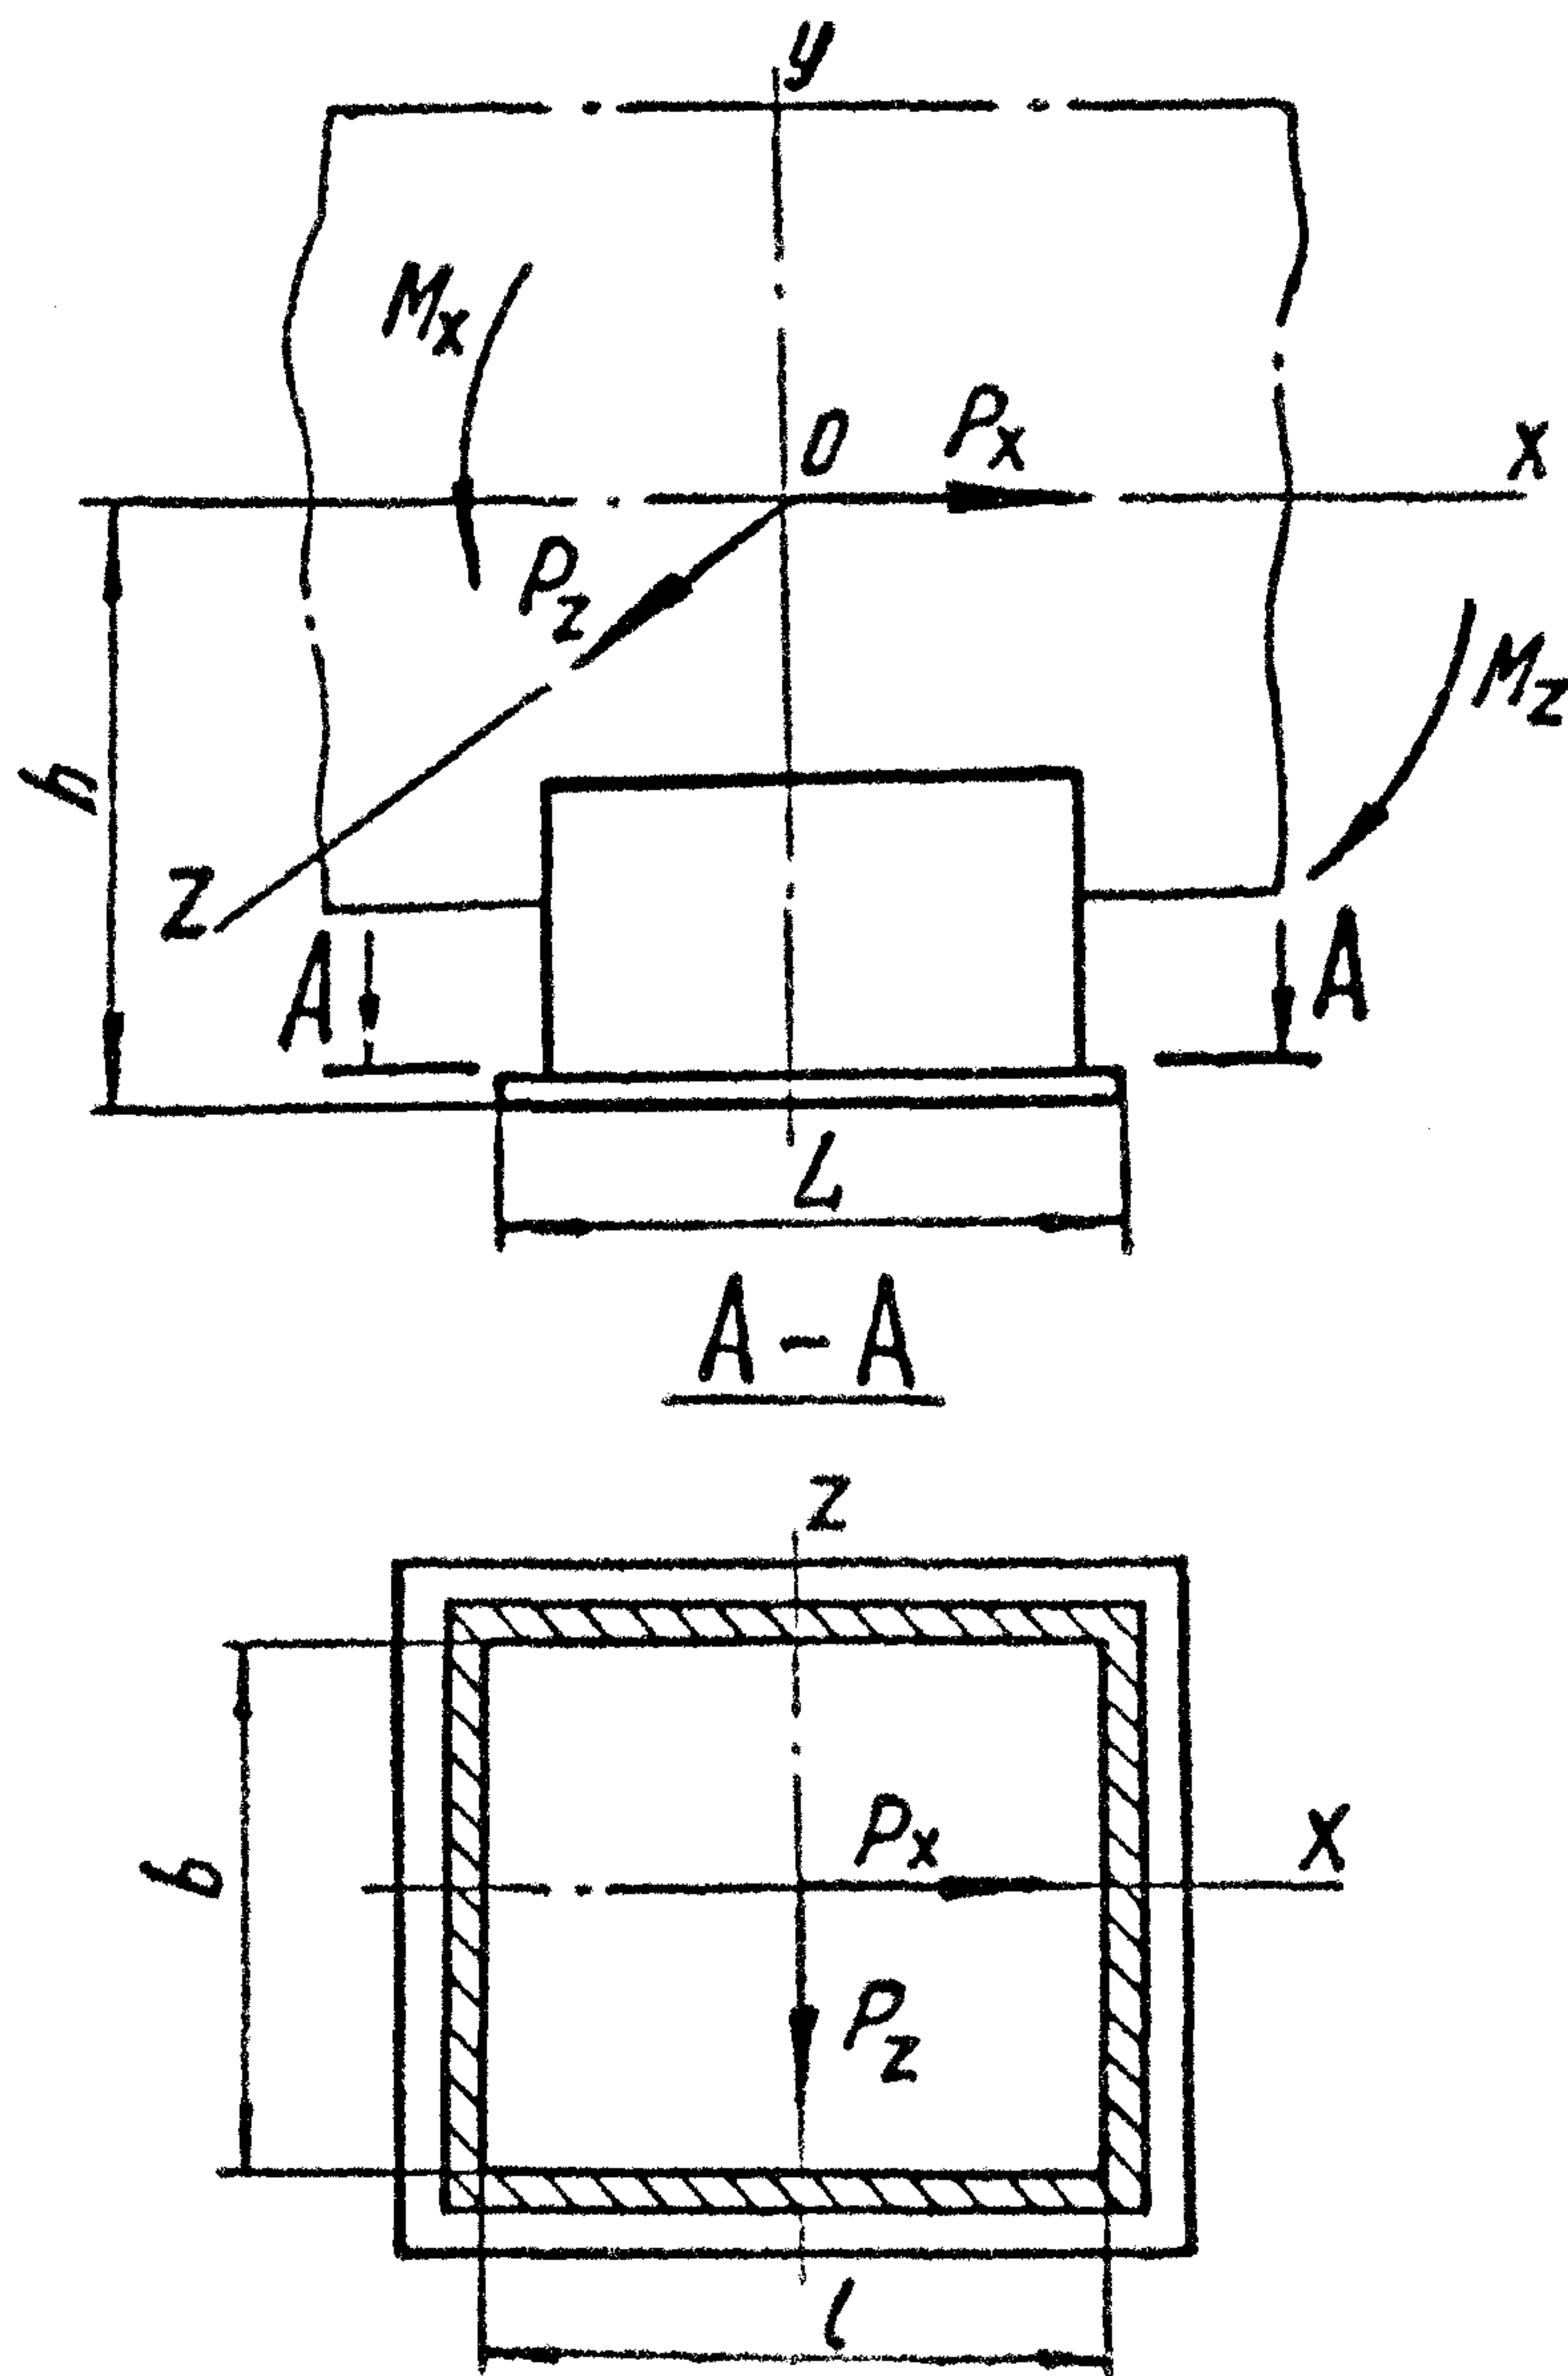

P_x и P_z — горизонтальные усилия, действующие на опору, кгс;
 M_x и M_z — изгибающие моменты от сил, соответственно P_z и P_x ,
 действующие относительно осей x и z , кгс·м;
 W_x и W_z — моменты сопротивления изгибу сечения сварных
 швов относительно осей x и z , см³;
 h — расстояние от места приложения сил до сечения
 сварных швов, см;
 F — площадь сечения сварных швов, см².

ОСТ 34-10-616-93 ÷ ОСТ 34-10-618-93

Приложение 2
(Лист 2)

Исполнения опор по			Для трубопро- водов D_n , мм	h , мм	F , см ²	W_x , см ³	W_z , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P_x и P_z кН·см (кгс·м) при			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						$P_z = P_x$		$P_z = 0,5 P_x$	
								M_x	M_z	M_x	M_z
01 и 02	01 и 02	01 и 02	57	129	5	6	11	40	40	30	60
03 и 04	03 и 04	03 и 04	76	138	6	11	15	65	65	45	90
05 и 06	05 и 06	05 и 06	89	145							
07 и 08	07 и 08	—	108	154	10	32	32	155	155	102	205
11 и 12	—	07 и 08			13	45	55	230	230	162	325
09 и 10	09 и 10	—		204	10	32	32	155	155	102	205
13 и 14	—	09 и 10			13	45	55	230	230	162	325
15 и 16	11 и 12	—	133	167	10	32	32	155	155	102	205
19 и 20	—	11 и 12			13	45	55	234	234	158	317
17 и 18	13 и 14	—		217	10	32	32	155	155	108	217
21 и 22	—	13 и 14			13	45	55	238	238	163	326
23 и 24	15 и 16	—	159	180	11	39	36	182	182	119	238
27 и 28	—	15 и 16			14	54	62	270	270	180	360
25 и 26	17 и 18	—		230	11	39	36	184	184	120	240
29 и 30	—	17 и 18			14	54	62	276	276	184	368

Исполнения опор по			Для трубопро- водов Дн, мм	h, мм	F, см ²	W _x , см ³	W _z , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P _x и P _z кН·см (кгс·м) при			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						P _z = P _x		P _z = 0,5 P _x	
								M _x	M _z	M _x	M _z
31 и 32	19 и 20	—	219	210	25	129	118	600	600	388	777
35 и 36	—	19 и 20			28	161	170	780	780	515	1030
33 и 34	21 и 22	—		260	25	129	118	600	600	396	793
37 и 38	—	21 и 22			28	161	170	780	780	533	1066
39 и 40	23 и 24	—	273	236	26	150	130	675	675	440	870
43 и 44	—	23 и 24			30	186	186	880	880	580	1160
41 и 42	25 и 26	—		286	26	150	130	675	675	440	880
45 и 46	—	25 и 26			30	186	186	890	890	590	1180
47 и 48	27 и 28	—	325	262	38	316	261	1315	1315	860	1720
51 и 52	—	27 и 28			45	414	414	1860	1860	1249	2498
49 и 50	29 и 30	—		312	38	316	261	1340	1340	865	1730
53 и 54	—	29 и 30			45	414	414	1910	1910	1267	2535
55 и 56	31 и 32	—	377	288	38	316	261	1340	1340	860	1720
59 и 60	—	31 и 32			45	414	414	1900	1900	1257	2515
57 и 58	33 и 34	—		338	38	316	261	1350	1350	880	1760
61 и 62	—	33 и 34			45	414	414	1930	1930	1285	2570

Приложение 2
(лист 3)

ОСТ 34-10-616-93 ÷ ОСТ 34-10-618-93

ОСТ 34-10-616-93 ÷ ОСТ 34-10-618-93

Приложение 2
(лист 4)

Исполнения опор по			Для продоро- жек Dн, мм	h, мм	F, см²	W _x , см³	W _y , см³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P _x и P _y кН·см (кгс·м) при			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						P _y = P _x		P _y = 0,5 P _x	
								M _x	M _y	M _x	M _y
63 и 64	35 и 36	—	426	314	67	748	583	2880	2880	1845	3690
67 и 68	—	35 и 36			84	1056	1056	4945	4945	3225	6450
65 и 66	37 и 38	—		364	67	748	583	2900	2900	1870	3740
69 и 70	—	37 и 38			84	1056	1056	5250	5250	3430	6860
71 и 72	39 и 40	—	478	340	67	748	583	2900	2900	1870	3730
75 и 76	—	39 и 40			84	1056	1056	5120	5120	3340	6680
73 и 74	41 и 42	—		390	67	748	583	2900	2900	1870	3730
77 и 78	—	41 и 42			84	1056	1056	5370	5370	3520	7040
79 и 80	43 и 44	—	530	365	67	748	583	3070	3070	1970	3940
83 и 84	—	43 и 44			95	1266	1425	5980	5980	4030	8060
81 и 82	45 и 46	—		415	67	748	583	3110	3110	1990	3980
85 и 86	—	45 и 46			95	1266	1425	6100	6100	4100	8200
87 и 88	47 и 48	—	630	415	79	1480	712	3940	3940	2490	4980
91 и 92	—	47 и 48			106	1692	1692	8590	8590	5600	11200
89 и 90	49 и 50	—		465	79	1480	712	3950	3950	2500	5000
93 и 94	—	49 и 50			106	1692	1692	8695	8695	11530	5760

Исполнения опор по			Для трубопро- водов Дн, мм	h, мм	F, см ²	W _x , см ³	W _z , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P _x и P _z кН·см (кгс·м) при			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						P _z = P _x		P _z = 0,5 P _x	
								M _x	M _z	M _x	M _z
95 и 96	51 и 52	—	720	460	100	1670	1250	6530	6530	4150	8300
99 и 100	—	51 и 52			129	2478	2478	10850	10850	6945	13890
97 и 98	53 и 54	—		510	100	1670	1250	6630	6630	4200	8400
101 и 102	—	53 и 54			129	2478	2478	11000	11000	7290	14580
103 и 104	55 и 56	—	820		100	1670	1250	6630	6630	4200	8400
107 и 108	—	55 и 56			129	2478	2478	11000	11000	7290	14580
105 и 106	57 и 58	—		560	100	1670	1250	6630	6630	4200	8400
109 и 110	—	57 и 58			129	2478	2478	11140	11140	7390	14780
111 и 112	59 и 60	—	920		140	2595	1802	9880	9880	6215	12430
115 и 116	—	59 и 60			187	4190	4190	19480	19480	12680	25360
113 и 114	61 и 62	—		610	140	2595	1802	9940	9940	6250	12500
117 и 118	—	61 и 62			187	4190	4190	20130	20130	13170	26340
119 и 120	63 и 64	—	1020		140	2595	1802	9940	9940	6250	12500
123 и 124	—	63 и 64			187	4190	4190	20130	20130	13170	26340
121 и 122	65 и 66	—		660	140	2595	1802	9940	9940	6450	12900
125 и 126	—	65 и 66			187	4190	4190	20790	20790	13580	27160

Приложение 2
(Лист 5)

ОСТ 34-10-616-93 ÷ ОСТ 34-10-618-93

Исполнения опор по			Для трубопро- водов Дн, мм	h, мм	F, см ²	W _x , см ³	W _z , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P _x и P _z кН·см (кгс·м) при			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						P _z = P _x		P _z = 0,5 P _x	
								M _x	M _z	M _x	M _z
127 и 128	67 и 68	—	1220	710	166	3647	2675	14300	14300	9090	18180
131 и 132	—	67 и 68			215	5534	5534	28110	28110	18640	37280
129 и 130	69 и 70	—		760	166	3647	2675	14360	14360	9120	18240
133 и 134	—	69 и 70			215	5534	5534	28350	28350	18800	37600
135 и 136	71 и 72	—	1420	810	166	3647	2675	14400	14400	9150	18300
139 и 140	—	71 и 72			229	6073	6456	32070	32070	21420	42850
137 и 138	73 и 74	—		860	166	3647	2675	14400	14400	9150	18300
141 и 142	—	73 и 74			229	6073	6456	32160	32160	21565	43170
143 и 144	75 и 76	—	1620	910	218	5252	3616	20100	20100	12650	25300
147 и 148	—	75 и 76			293	8555	8555	44130	44130	29260	58500
145 и 146	77 и 78	—		960	218	5252	3616	20160	20160	12650	25300
149 и 150	—	77 и 78			293	8555	8555	44350	44350	29420	58850

Приложение 2
(лист 6)

ОСТ 34-10-616-93 ÷ ОСТ 34-10-618-93

Приложение 3
(Листов 14)

Опоры приварные (швеллерные и уголкового)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-615 для трубопро- водов из стали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам					
			Л8-147.000			Л8-148.000		
			Без подушки		с подушкой	Без подушки		с подушкой
			углерод.		корроз.	углерод.		корроз.
углер.	корроз.							
01	02	89	Л8-147.000	-26	-01	—	—	—
03	04	108	-02	-27	-03	—	—	—
05	06	133	-04	-28	-05	—	—	—
07	08	159	-06	-29	-07	—	—	—
09	10	219	-08	-30	-09	—	—	—
11	12	273	-10	-31	-11	—	—	—
13	14	325	-12	-32	-13	—	—	—
15	16	377	-14	-33	-15	—	—	—
17	18	426	-16	-34	-17	—	—	—
19	20	478	-18	-35	-19	—	—	—
21	22	530	-20	-36	-21	—	—	—
23	24	630	-22	-37	-23	—	—	—
25	26	720	-24	-38	-25	—	—	—
27	28	820	—	—	—	Л8-148.000	-12	-01
29	30	920	—	—	—	-02	-13	-03
31	32	1020	—	—	—	-04	-14	-05
33	34	1220	—	—	—	-06	-15	-07
35	36	1420	—	—	—	-08	-16	-09
37	38	1620	—	—	—	-10	-17	-11

Приложение 3
(лист 2)

Опоры приварные

<i>Исполнения опор по ОСТ 34-10-615-93 для трубо- проводов из стали</i>		<i>Для трубо- проводов Дн, мм</i>	<i>Исполнения опор по рабочим чертежам</i>			
			<i>Л8-190.000</i>		<i>Л8-191.000</i>	
			<i>скользящие и неподвижные</i>		<i>неподвижные</i>	
<i>углер.</i>	<i>корроз.</i>		<i>углерод.</i>	<i>корроз.</i>	<i>углерод.</i>	<i>корроз.</i>
01	02	57	Л8-190.000	Л8-190.000-01	Л8-191.000	Л8-191.000-01
03	04	76	- 02	- 03	- 02	- 03
05	06	89	- 04	- 05	- 04	- 05
07	08	108	- 06	- 07	—	—
09	10		- 08	- 09	—	—
11	12		—	—	- 06	- 07
13	14		—	—	- 08	- 09
15	16	133	- 10	- 11	—	—
17	18		- 12	- 13	—	—
19	20		—	—	- 10	- 11
21	22		—	—	- 12	- 13
23	24	159	- 14	- 15	—	—
25	26		- 16	- 17	—	—
27	28		—	—	- 14	- 15
29	30		—	—	- 16	- 17
31	32	219	- 18	- 19	—	—
33	34		- 20	- 21	—	—
35	36		—	—	- 18	- 19
37	38		—	—	- 20	- 21

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-616 для трубопро- водов из стали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-190.000		Л8-191.000	
углер.	корроз.		скользящие и неподвижные		неподвижные	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
39	40	273	Л8-190.000-22	Л8-190.000-23	—	—
41	42		- 24	- 25	—	—
43	44		—	—	Л8-191.000-22	Л8-191.000-23
45	46		—	—	- 24	- 25
47	48	325	- 26	- 27	—	—
49	50		- 28	- 29	—	—
51	52		—	—	- 26	- 27
53	54		—	—	- 28	- 29
55	56	377	- 30	- 31	—	—
57	58		- 32	- 33	—	—
59	60		—	—	- 30	- 31
61	62		—	—	- 32	- 33
63	64	426	- 34	- 35	—	—
65	66		- 36	- 37	—	—
67	68		—	—	- 34	- 35
69	70		—	—	- 36	- 37
71	72	478	- 38	- 39	—	—
73	74		- 40	- 41	—	—
75	76		—	—	- 38	- 39
77	78		—	—	- 40	- 41

ОСТ 34-10-615-93:ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(лист 4)

Опоры приварные

Исполнение опор по ОСТ 34-10-615 для трубопро- водов из стали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-190.000		Л8-191.000	
			скользящие и неподвижные		неподвижные	
углер.	корроз.		углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
79	80	530	Л8-190.000-42	Л8-190.000-43	—	—
81	82		-44	-45	—	—
83	84		—	—	Л8-191.000-42	Л8-191.000-43
85	86		—	—	-44	-45
87	88	530	-46	-47	—	—
89	90		-48	-49	—	—
91	92		—	—	-46	-47
93	94		—	—	-48	-49
95	96	720	-50	-51	—	—
97	98		-52	-53	—	—
99	100		—	—	-50	-51
101	102		—	—	-52	-53
103	104	820	-54	-55	—	—
105	106		-56	-57	—	—
107	108		—	—	-54	-55
109	110		—	—	-56	-57
111	112	920	-58	-59	—	—
113	114		-60	-61	—	—
115	116		—	—	-58	-59
117	118		—	—	-60	-61

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-615 для трубопро- водов из стали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-190.000		Л8-191.000	
			скользящие и неподвижные		неподвижные	
углер.	корроз.		углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
119	120	1020	Л8-190.000-62	Л8-190.000-63	—	—
121	122		- 64	- 65	—	—
123	124		—	—	Л8-191.000-62	Л8-191.000-63
125	126		—	—	- 64	- 65
127	128	1220	- 66	- 67	—	—
129	130		- 68	- 69	—	—
131	132		—	—	- 66	- 67
133	134		—	—	- 68	- 69
135	136	1420	- 70	- 71	—	—
137	138		- 72	- 73	—	—
139	140		—	—	- 70	- 71
141	142		—	—	- 72	- 73
143	144	1620	- 74	- 75	—	—
145	146		- 76	- 77	—	—
147	148		—	—	- 74	- 75
149	150		—	—	- 76	- 77

ОСТ 34-10-615-93:ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(лист 6)

Опоры хомутовые и бугельные

Исполнение опор по ОСТ 34-10-617 ОСТ 34-10-618 для трубопро- водов из стали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-192.000 и Л8-194.000		Л8-193.000 и Л8-150.000	
			скользящие		неподвижные	
углер.	корроз.		углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
01	02	57	Л8-192.000	Л8-192.000-01	Л8-193.000	Л8-193.000-01
03	04	76	-02	-03	-02	-03
05	06	89	-04	-05	-04	-05
07	08	108	-06	-07	-06	-07
09	10		-08	-09	-08	-09
11	12	133	-10	-11	-10	-11
13	14		-12	-13	-12	-13
15	16	159	-14	-15	-14	-15
17	18		-16	-17	-16	-17
19	20	219	Л8-194.000	Л8-194.000-01	Л8-150.000	Л8-150.000-01
21	22		-02	-03	-02	-03
23	24	273	-04	-05	-04	-05
25	26		-06	-07	-06	-07
27	28	325	-08	-09	-08	-09
29	30		-10	-11	-10	-11
31	32	377	-12	-13	-12	-13
33	34		-14	-15	-14	-15
35	36	426	-16	-17	-16	-17
37	38		-18	-19	-18	-19

Опоры хомутовые и бугельные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-617 ОСТ 34-10-618 для трубопро- водов из стали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-192.000 и Л8-194.000		Л8-193.000 и Л8-150.000	
			скользящие		неподвижные	
углер.	корроз.		углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
39	40	478	Л8-194.000-20	Л8-194.000-21	Л8-150.000-20	Л8-150.000-21
41	42		-22	-23	-22	-23
43	44	530	-24	-25	-24	-25
45	46		-26	-27	-26	-27
47	48	630	-28	-29	-28	-29
49	50		-30	-31	-30	-31
51	52	720	-32	-33	-32	-33
53	54		-34	-35	-34	-35
55	56	820	-36	-37	-36	-37
57	58		-38	-39	-38	-39
59	60	920	-40	-41	-40	-41
61	62		-42	-43	-42	-43
63	64	1020	-44	-45	-44	-45
65	66		-46	-47	-46	-47
67	68	1220	-48	-49	-48	-49
69	70		-50	-51	-50	-51
71	72	1420	-52	-53	-52	-53
73	74		-54	-55	-54	-55
75	76	1620	-56	-57	-56	-57
77	78		-58	-59	-58	-59

ОСТ34-10-615-93÷ОСТ34-10-623-93

Приложение 3
(Лист 8)

Исполнение опор по ОСТ34-10-619 ОСТ34-10-620 для трубопрово- дов из стали		Исполнения опор по рабочим чертежам				
		Тип	Л8-196.000 Опоры капковая		Л8-197.000 Опоры с направляющим хомутом	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
01	02	1	Л8-196.000	Л8-196.000-01	Л8-197.000	Л8-197.000-01
03	04	2	-02	-03	-26	-27
05	06	1	-04	-05	-02	-03
07	08	2	-06	-07	-28	-29
09	10	1	-08	-09	-04	-05
11	12	2	-10	-11	-30	-31
13	14	1	-12	-13	-06	-07
15	16	2	-14	-15	-32	-33
17	18	1	-16	-17	-08	-09
19	20	2	-18	-19	-34	-35
21	22	1	-20	-21	-10	-11
23	24	2	-22	-23	-36	-37
25	26	1	-24	-25	-12	-13
27	28	2	-26	-27	-38	-39
29	30	1	-28	-29	-14	-15
31	32	2	-30	-31	-40	-41

*Приложение 3
(лист 9)*

<i>Исполнение опор по ОСТ 34-10-619 ОСТ 34-10-620 для трубопровода из сталей</i>		<i>Исполнения опор по рабочим чертежам</i>				
		<i>Тип</i>	<i>Л8-196.000 Опора катковая</i>		<i>Л8-197.000 Опора с направляющим хомутом</i>	
			<i>углер.</i>	<i>корроз.</i>	<i>углерод.</i>	<i>корроз.</i>
<i>33</i>	<i>34</i>	<i>1</i>	<i>Л8-196.000-32</i>	<i>Л8-196.000-33</i>	<i>Л8-197.000-16</i>	<i>Л8-197.000-17</i>
<i>35</i>	<i>36</i>	<i>2</i>	<i>-34</i>	<i>-35</i>	<i>-42</i>	<i>-43</i>
<i>37</i>	<i>38</i>	<i>1</i>	<i>-36</i>	<i>-37</i>	<i>-18</i>	<i>-19</i>
<i>39</i>	<i>40</i>	<i>2</i>	<i>-38</i>	<i>-39</i>	<i>-44</i>	<i>-45</i>
<i>41</i>	<i>42</i>	<i>1</i>	<i>-40</i>	<i>-41</i>	<i>-20</i>	<i>-21</i>
<i>43</i>	<i>44</i>	<i>2</i>	<i>-42</i>	<i>-43</i>	<i>-46</i>	<i>-47</i>
<i>45</i>	<i>46</i>	<i>1</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-22</i>	<i>-23</i>
<i>47</i>	<i>48</i>	<i>2</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-48</i>	<i>-49</i>
<i>49</i>	<i>50</i>	<i>1</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-24</i>	<i>-25</i>
<i>51</i>	<i>52</i>	<i>2</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-50</i>	<i>-51</i>

ОСТ34-10-615-93÷ОСТ34-10-623-93

*Приложение 3
(Лист 10)*

Опоры для сварных и крутоизогнутых отводов

<i>Исполнения опор по ОСТ34-10-621 ОСТ34-10-622</i>	<i>Исполнения опор по рабочим чертежам</i>	
	<i>Л8-198.000 СБ</i>	<i>Л8-200.000 СБ</i>
<i>01</i>	<i>Л8-198.000</i>	<i>Л8-200.000</i>
<i>02</i>	<i>-01</i>	<i>-01</i>
<i>03</i>	<i>-02</i>	<i>-02</i>
<i>04</i>	<i>-03</i>	<i>-03</i>
<i>05</i>	<i>-04</i>	<i>-04</i>
<i>06</i>	<i>-05</i>	<i>-05</i>
<i>07</i>	<i>-06</i>	<i>-06</i>
<i>08</i>	<i>-07</i>	<i>-07</i>
<i>09</i>	<i>-08</i>	<i>-08</i>
<i>10</i>	<i>-09</i>	<i>-09</i>
<i>11</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>
<i>12</i>	<i>-11</i>	<i>-11</i>
<i>13</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>
<i>14</i>	<i>-13</i>	<i>-13</i>
<i>15</i>	<i>-14</i>	<i>-14</i>
<i>16</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>
<i>17</i>	<i>-16</i>	<i>-16</i>
<i>18</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>
<i>19</i>	<i>-18</i>	<i>—</i>
<i>20</i>	<i>-19</i>	
<i>21</i>	<i>-20</i>	
<i>22</i>	<i>-21</i>	

ОСТ 34-10-615-93 ÷ ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(лист 11)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам Л8-180.000 Опора скользящая направляющая	
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
01	02	Л8-180.000	Л8-180.300-01
03	04	- 02	- 03
05	06	- 04	- 05
07	08	- 06	- 07
09	10	- 08	- 09
11	12	- 10	- 11
13	14	- 12	- 13
15	16	- 14	- 15
17	18	- 16	- 17
19	20	- 18	- 19
21	22	- 20	- 21
23	24	- 22	- 23
25	26	- 24	- 25
27	28	- 26	- 27
29	30	- 28	- 29
31	32	- 30	- 31
33	34	- 32	- 33
35	36	- 34	- 35
37	38	- 36	- 37
39	40	- 38	- 39
41	42	- 40	- 41
43	44	- 42	- 43

ОСТ 34-10-615-93:ОСТ 34-10-623 93

Приложение 3
(Лист 12)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам 18-180.000 Опора скользящая направляющая	
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
45	46	18-180.000- 44	18-180.000- 45
47	48	-46	-47
49	50	-48	-49
51	52	-50	-51
53	54	-52	-53
55	56	-54	-55
57	58	-56	-57
59	60	-58	-59
61	62	-60	-61
63	64	-62	-63
65	66	-64	-65
67	68	-66	-67
69	70	-68	-69
71	72	-70	-71
73	74	-72	-73
75	76	-74	-75
77	78	-76	-77
79	80	-78	-79
81	82	-80	-81
83	84	-82	-83
85	86	-84	-85
87	88	-86	-87

ОСТ 34-10-615-93 ÷ ОСТ 34-10-623-93

*Приложение 3
(лист 13)*

<i>Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали</i>		<i>Исполнение опор по рабочим чертежам Л8-180.000 Опора скользящая направляющая</i>	
<i>Углерод.</i>	<i>Коррозион.</i>	<i>Углерод.</i>	<i>Коррозион.</i>
89	90	Л8-180.000 - 88	Л8-180.000 - 89
91	92	- 90	- 91
93	94	- 92	- 93
95	96	- 94	- 95
97	98	- 96	- 97
99	100	- 98	- 99
101	102	- 100	- 101
103	104	- 102	- 103
105	106	- 104	- 105
107	108	- 106	- 107
109	110	- 108	- 109
111	112	- 110	- 111
113	114	- 112	- 113
115	116	- 114	- 115
117	118	- 116	- 117
119	120	- 118	- 119
121	122	- 120	- 121
123	124	- 122	- 123
125	126	- 124	- 125
127	128	- 126	- 127
129	130	- 128	- 129
131	132	- 130	- 131

ОСТ34-10-615-93-ОСТ34-10-623-93

*Приложение 3
(лист 14)*

<i>Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали</i>		<i>Исполнение опор по рабочим чертежам</i>	
		<i>Л8-180.000 Опоры скользящая направляющая</i>	
<i>Углерод.</i>	<i>Коррозион.</i>	<i>Углерод.</i>	<i>Коррозион.</i>
<i>133</i>	<i>134</i>	<i>Л8-180.000-132</i>	<i>Л8-180.000-133</i>
<i>135</i>	<i>136</i>	<i>-134</i>	<i>-135</i>
<i>137</i>	<i>138</i>	<i>-136</i>	<i>-137</i>
<i>139</i>	<i>140</i>	<i>-138</i>	<i>-139</i>
<i>141</i>	<i>142</i>	<i>-140</i>	<i>-141</i>
<i>143</i>	<i>144</i>	<i>-142</i>	<i>-143</i>
<i>145</i>	<i>146</i>	<i>-144</i>	<i>-145</i>
<i>147</i>	<i>148</i>	<i>-146</i>	<i>-147</i>
<i>149</i>	<i>150</i>	<i>-148</i>	<i>-149</i>
<i>151</i>	<i>152</i>	<i>-150</i>	<i>-151</i>
<i>153</i>	<i>154</i>	<i>-152</i>	<i>-153</i>
<i>155</i>	<i>156</i>	<i>-154</i>	<i>-155</i>