

Група Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТРОЙНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ

Конструкция и размеры

OCT 1 10365-72

На 5 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцевые тройники, предназначенные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу.



Издание официальное

ГР 2150 от 08.05.73


Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры фланцевых тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Rz40/ (✓)

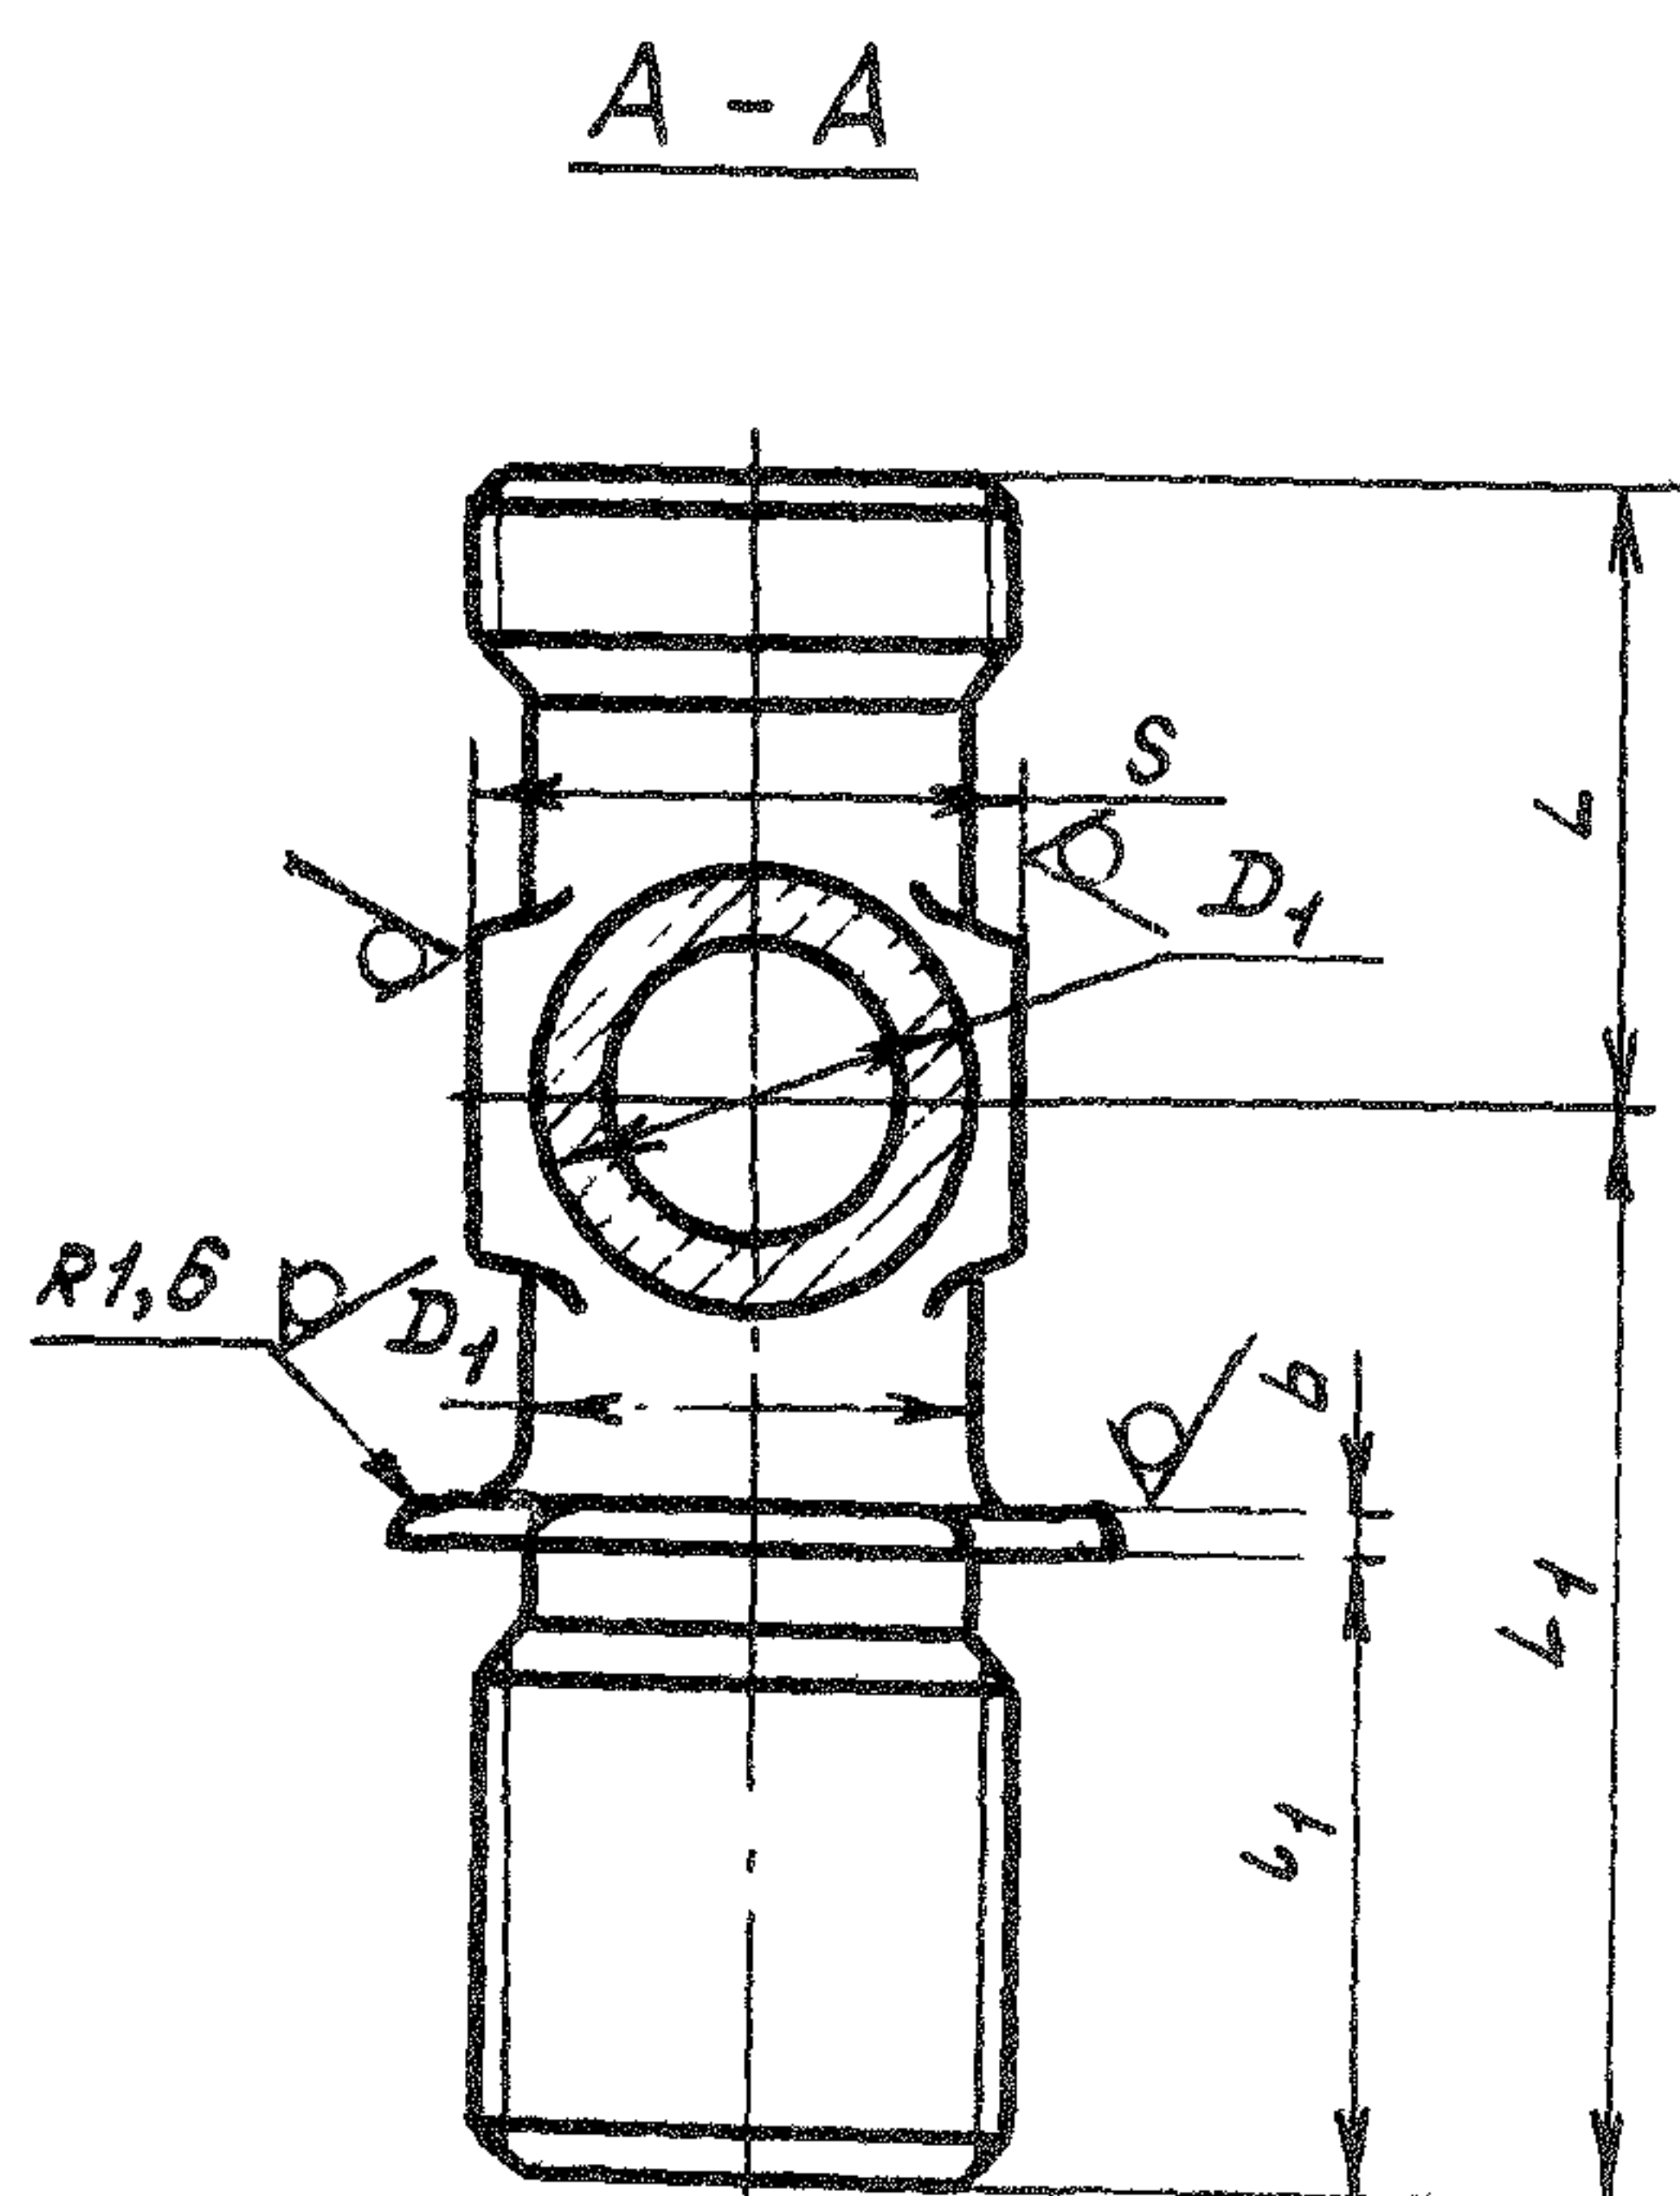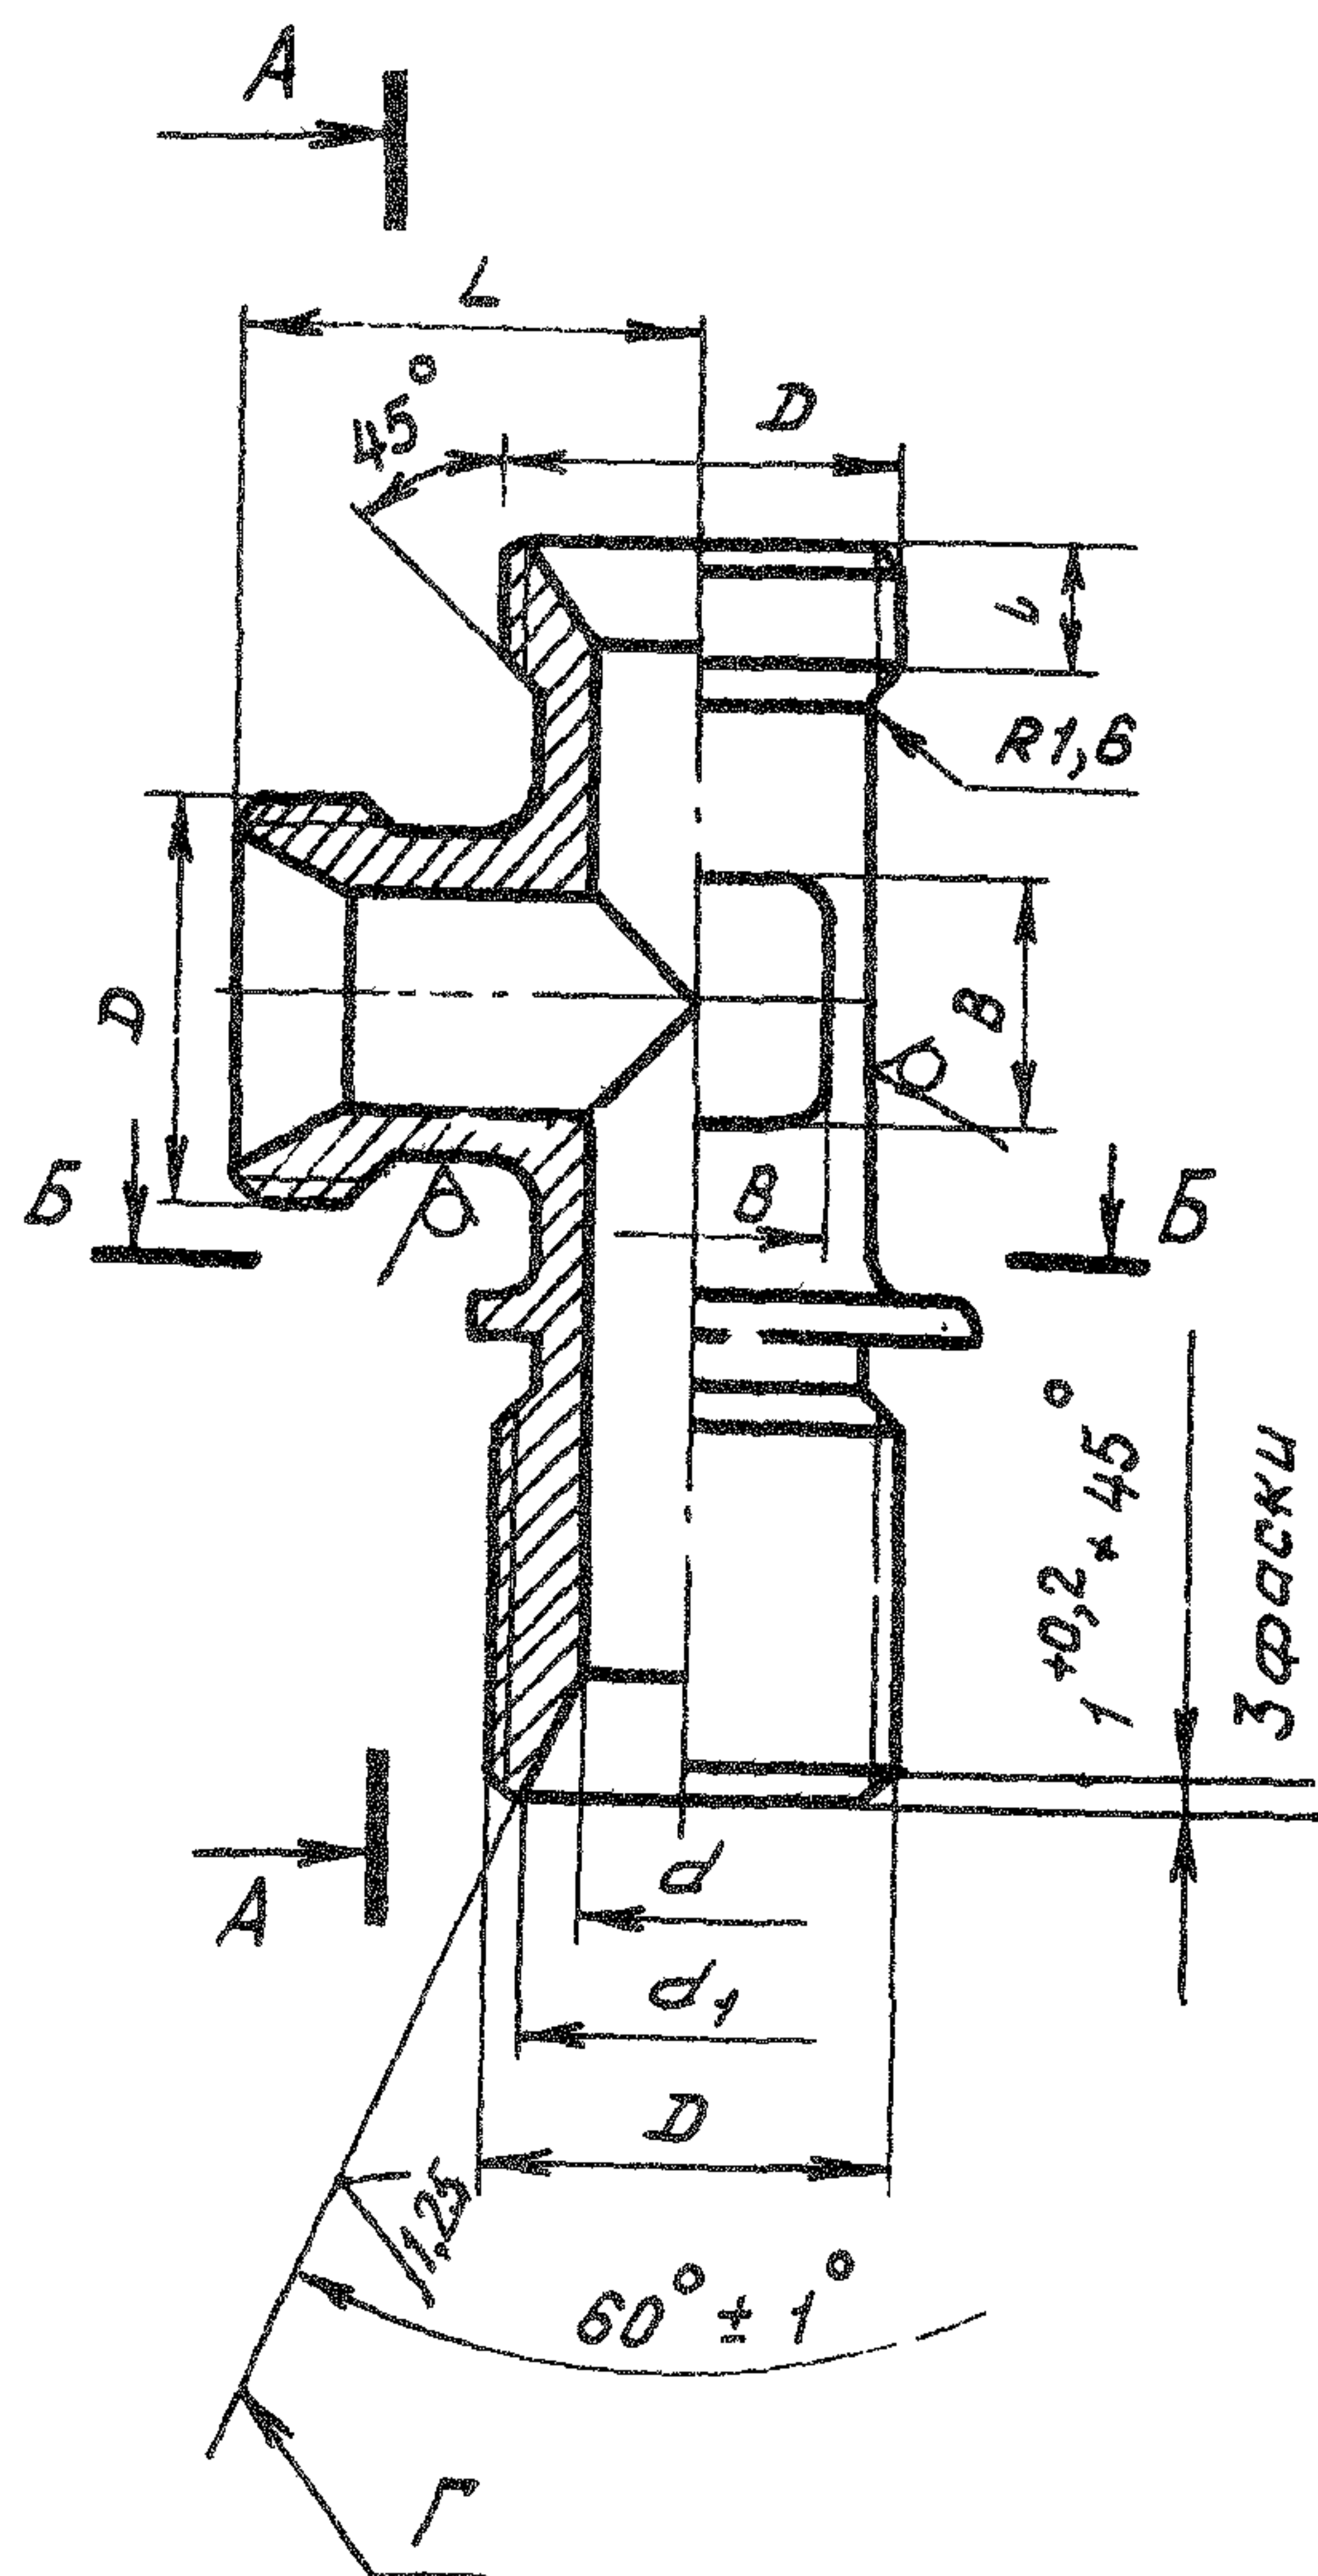

B - B

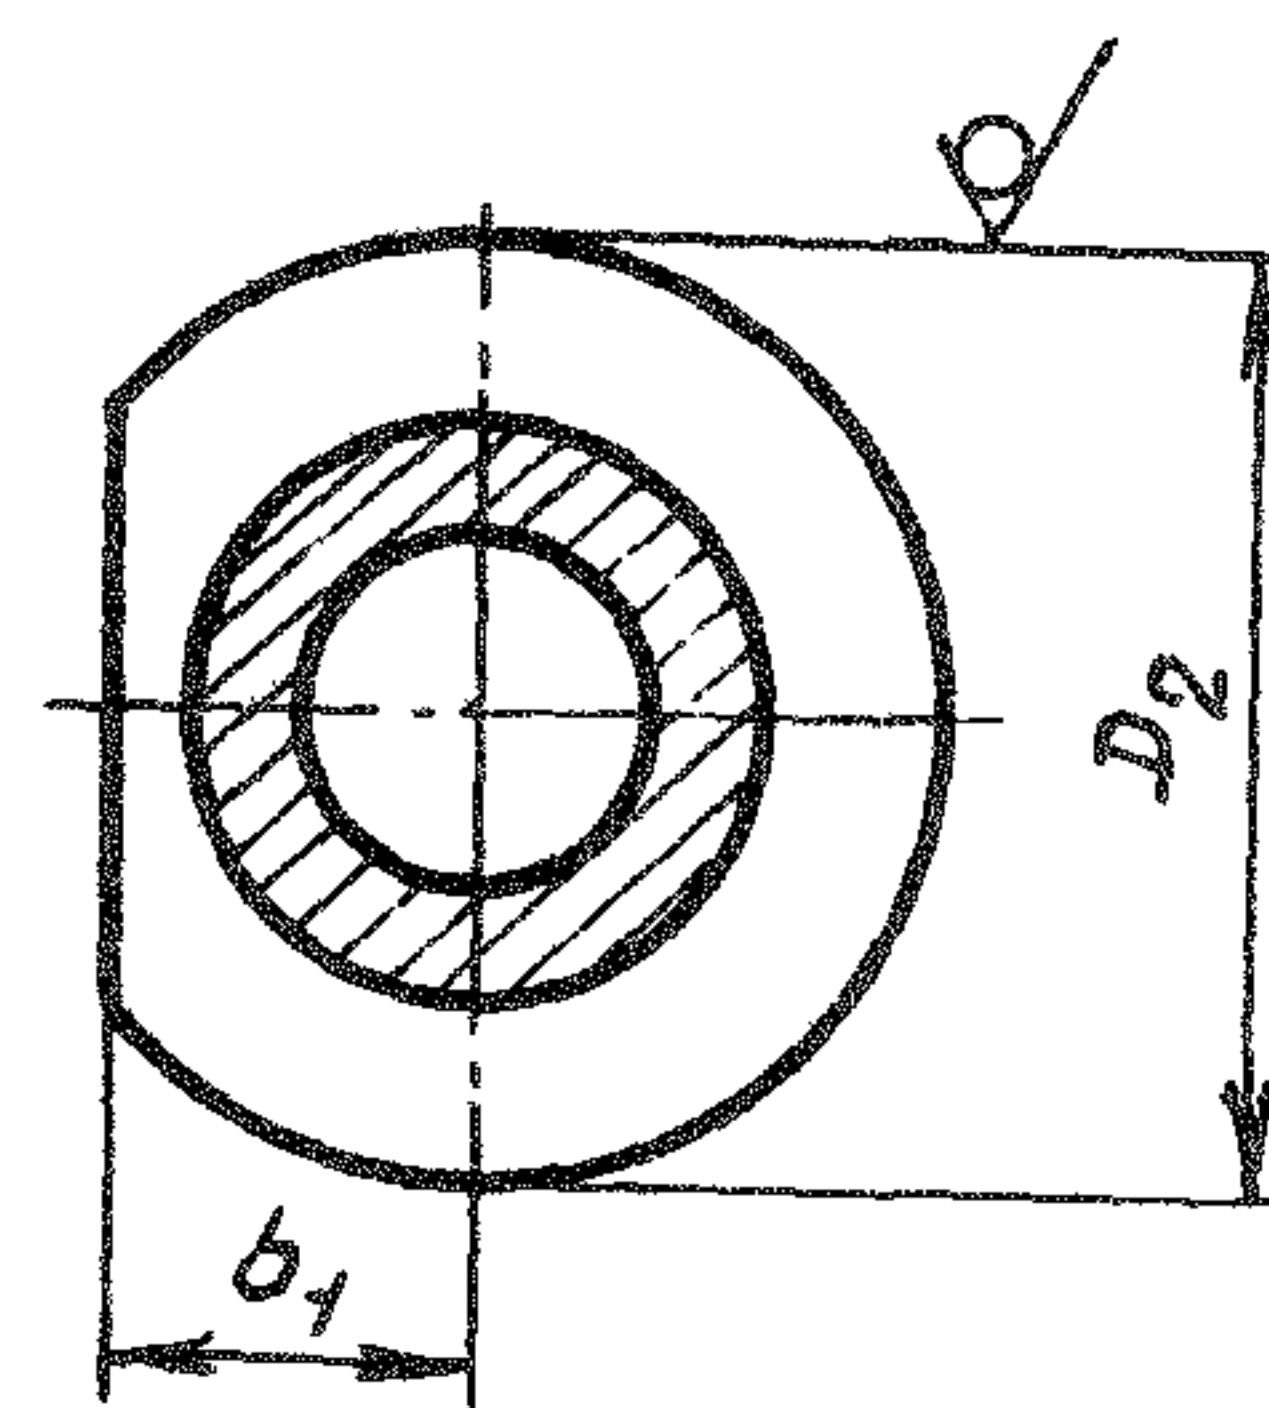

2

Лит. изм.

№ 11776

1090

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

Изм. № дубликата		Лит.изм.	2											
Изм. № подлинника	1090	№ изв.	11776											

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы D_H	d	d_1 $\pm 0,2$	D	D_1	D_2	S	l	l_1	L	L_1	b	b_1	B	Масса 100 шт., кг
6	4	11,0	MR14x1,5	9	22	12	9	25	21	40	2	8	5	3,01
8	6	13,0	MR16x1,5	11	24	14			22	42		9	7	4,12
10	8	15,0	MR18x1,5	13	26				24			10	9	5,34
12	10	17,0	MR20x1,5	15	28				17	45		11	10	6,61
14	12	19,0	MR22x1,5	17	30	19			12			13	8,35	
16	14	21,0	MR24x1,5	19	35	22	11	28	28	48	2	13	15	10,15
18	16	24,0	MR27x1,5	22	38	24		29	30	52		15	17	11,99
20	18	27,0	MR30x1,5	24	42	27		30	32	55		16	18	13,92
22	20	29,0	MR33x1,5	26	45		12	31	34	60	18	16,11		
25	23	32,0	MR36x1,5	29	48	30	13	33	36	62	3	19	22	19,50
28	26	35,0	MR39x1,5	32	50	32			38	65		21	25	23,29
30	28	35,5		34		36							28	25,95
32	30	38,0	MR42x1,5	37	55	41			40	68		22	30	28,60
34	32	41,0	MR45x1,5	39	60							24		31,20
36	34	44,0	MR48x1,5	41	65	46			42	70		25		34,00
38	36			43										37,20
40	38	48,0	MR52x1,5	45	70	50			44	75		27	32	40,20
42	40			47										44,90

- Тройник фланцевый 12-1-ОСТ 1 10365-72

[✶] По действующему отраслевому документу.

Имв. № дубликата	
Имв. № подлинника	1090