

УДК 629.7.048-553.4.001.24

Группа Д19

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УСТРОЙСТВА КОМАНДНЫЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

ОСТ 1 00138-74

На 12 страницах

В ГЕРМЕТИЧЕСКИХ КАБИНАХ И ОТСЕКАХ

Введен впервые

Проверено в 1982 г.

Метод контроля параметров

Срок действия продлен до 01.01.88

(перечень ОСТ 7-9-05) 01.12.2006

Проверено в 1988 г.

Без ограничения срока действия (переч. ОСТ 972)

Срок действия продлен до 01.01.94

Распоряжением Министерства от 30 сентября 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на командные устройства пневматических регуляторов давления воздуха в герметических кабинах и отсеках летательных аппаратов.

Стандарт устанавливает метод контроля параметров командных устройств без протекания кабинного воздуха через исполнительные устройства:



- источник разрежения с объемным расходом воздуха не менее 10 л/мин при остаточном давлении 0,665 кПа (5 мм рт.ст.);

— все средства измерения должны быть поверены. Порядок проведения поверки в соответствии с ГОСТ 8.513-84.

Примечания: 1. Линия перед дозой проверяемого командного устройства имитирует кабину, а объем 10 имитирует атмосферу.

2. Дифференциальный водяной манометр 3 измеряет перепад давления между "кабиной" и полостью проверяемого командного устройства, в дальнейшем изложении именуется "давление питания".

2.1. Перед проведением контроля установка должна быть проверена на герметичность, для чего следует:

- перекрыть все вентили;
- в линиях "Статика", "Атмосфера", "Дюза" и "Клапан" создать разрежение 49,05 кПа ($0,5 \text{ кгс/см}^2$) от одного источника. Затем источник отключить.

Высотомеры должны показывать одну и ту же высоту, а манометры - стоять на нуле. Выдержку производить не менее 30 с. Нарастание давления не допускается более 1,96 кПа ($0,02 \text{ кгс/см}^2$);

– перекрыть трубки манометра 3. В линии "Клапан" создать разрежение 49,05 кПа (0,5 кгс/см²). Нарастание давления за время не менее 30 с при отключенном источнике разрежения не допускается более 1,96 кПа (0,02 кгс/см²).

2.2. Высотомеры следует установить на 101,08 кПа (760 мм рт. ст.), при этом они должны показывать высоту, соответствующую атмосферному давлению в данное время по ГОСТ 4401-81.


2.3. Проверяемое изделие в зависимости от типа подключается к установке в соответствии со схемами, указанными на черт. 2, 3, 4, 5. Вход редуктора подключается к источнику сжатого воздуха с давлением от 19,6 до 686,7 кПа (от 0,2 до 7,0 кгс/см²). Объем 10 соединяется с источником разрежения.

2.4. Сжатый воздух должен быть очищен от масла, пыли и капельной влаги.

2.5. Выходная полость редуктора 2 должна быть соединена с питающей
дюзой проверяемого командного устройства.

2.6. Штуцера "Статика" и "Атмосфера" проверяемого командного устройства должны быть герметически соединены с объемом 10, штуцер "Дюза" (кабинное давление) - с питающей дюзой изделия, штуцер "Клапан" - с полостью проверяемого командного устройства.

Схема проверки командного устройства
с выносной дюзой

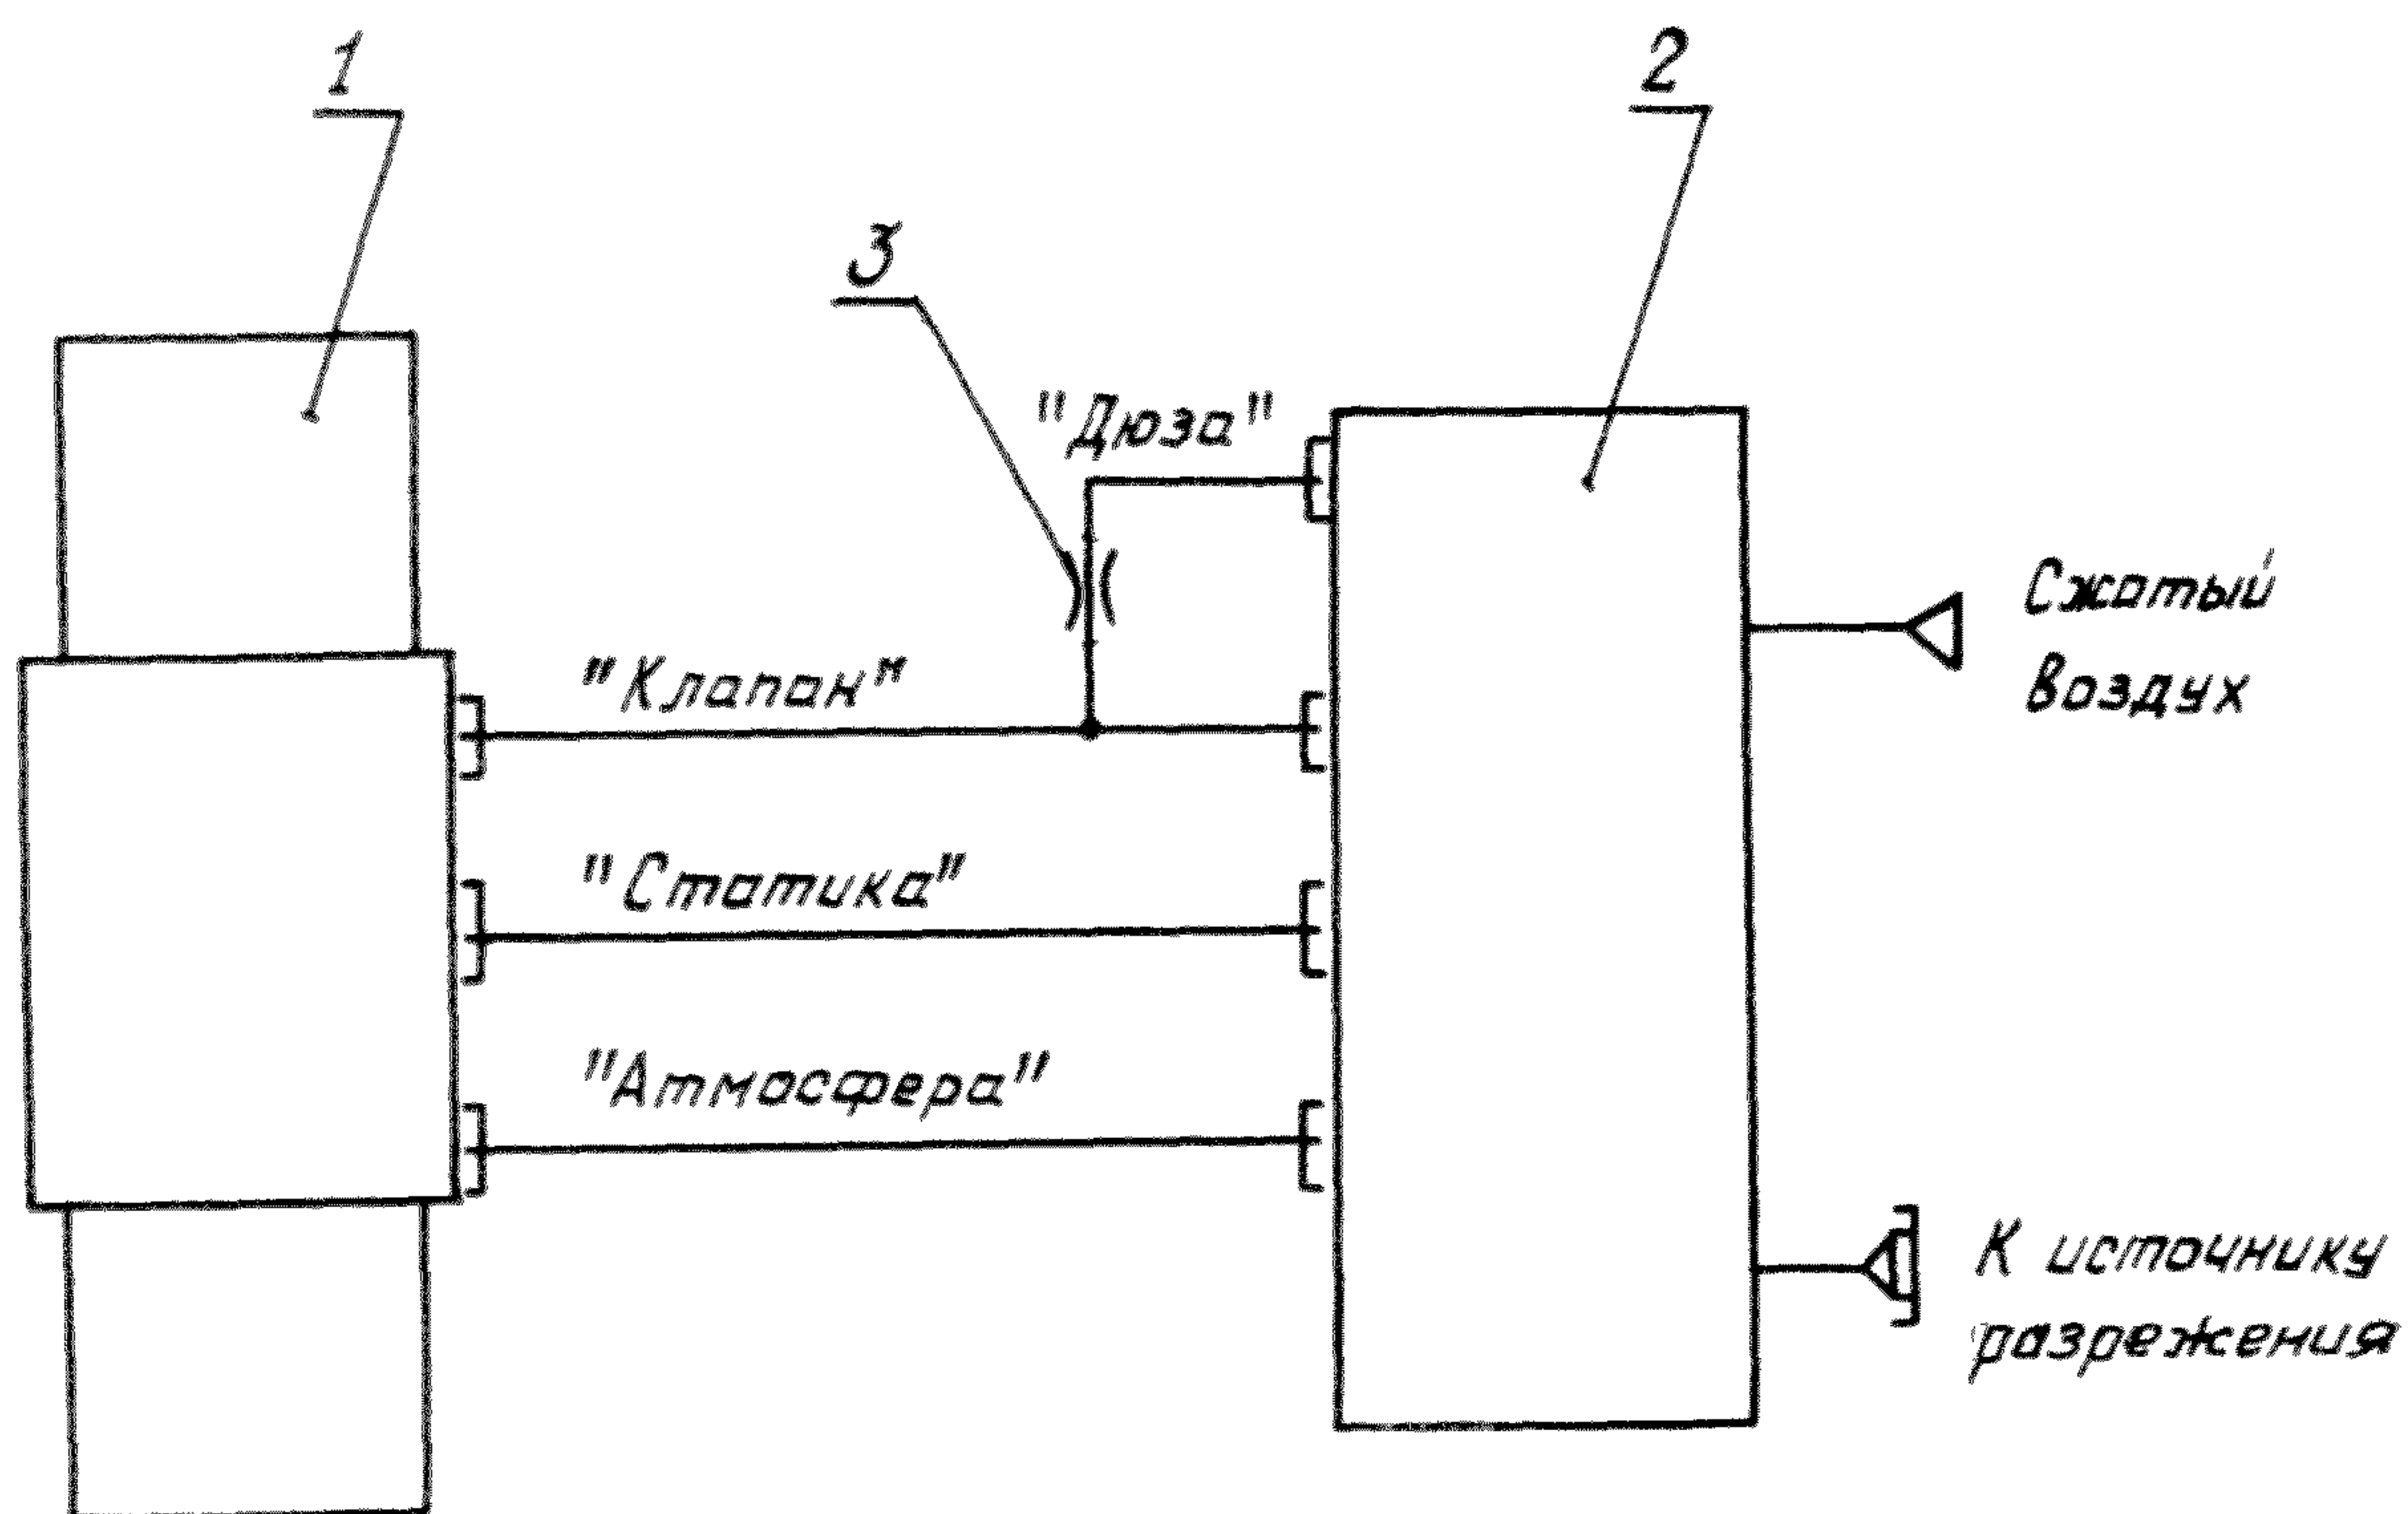

1 - проверяемое командное устройство; 2 - установка
для проведения контроля; 3 - дюза от исполнительного
устройства

Черт. 3


Лит. изм.	1
№ изв.	8822

Инв. № дубликата	2037
Инв. № подлинника	

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2037

Лит. изм.	1
№ изв.	8822

Схема проверки ограничителя абсолютного давления,
установленного на исполнительном устройстве

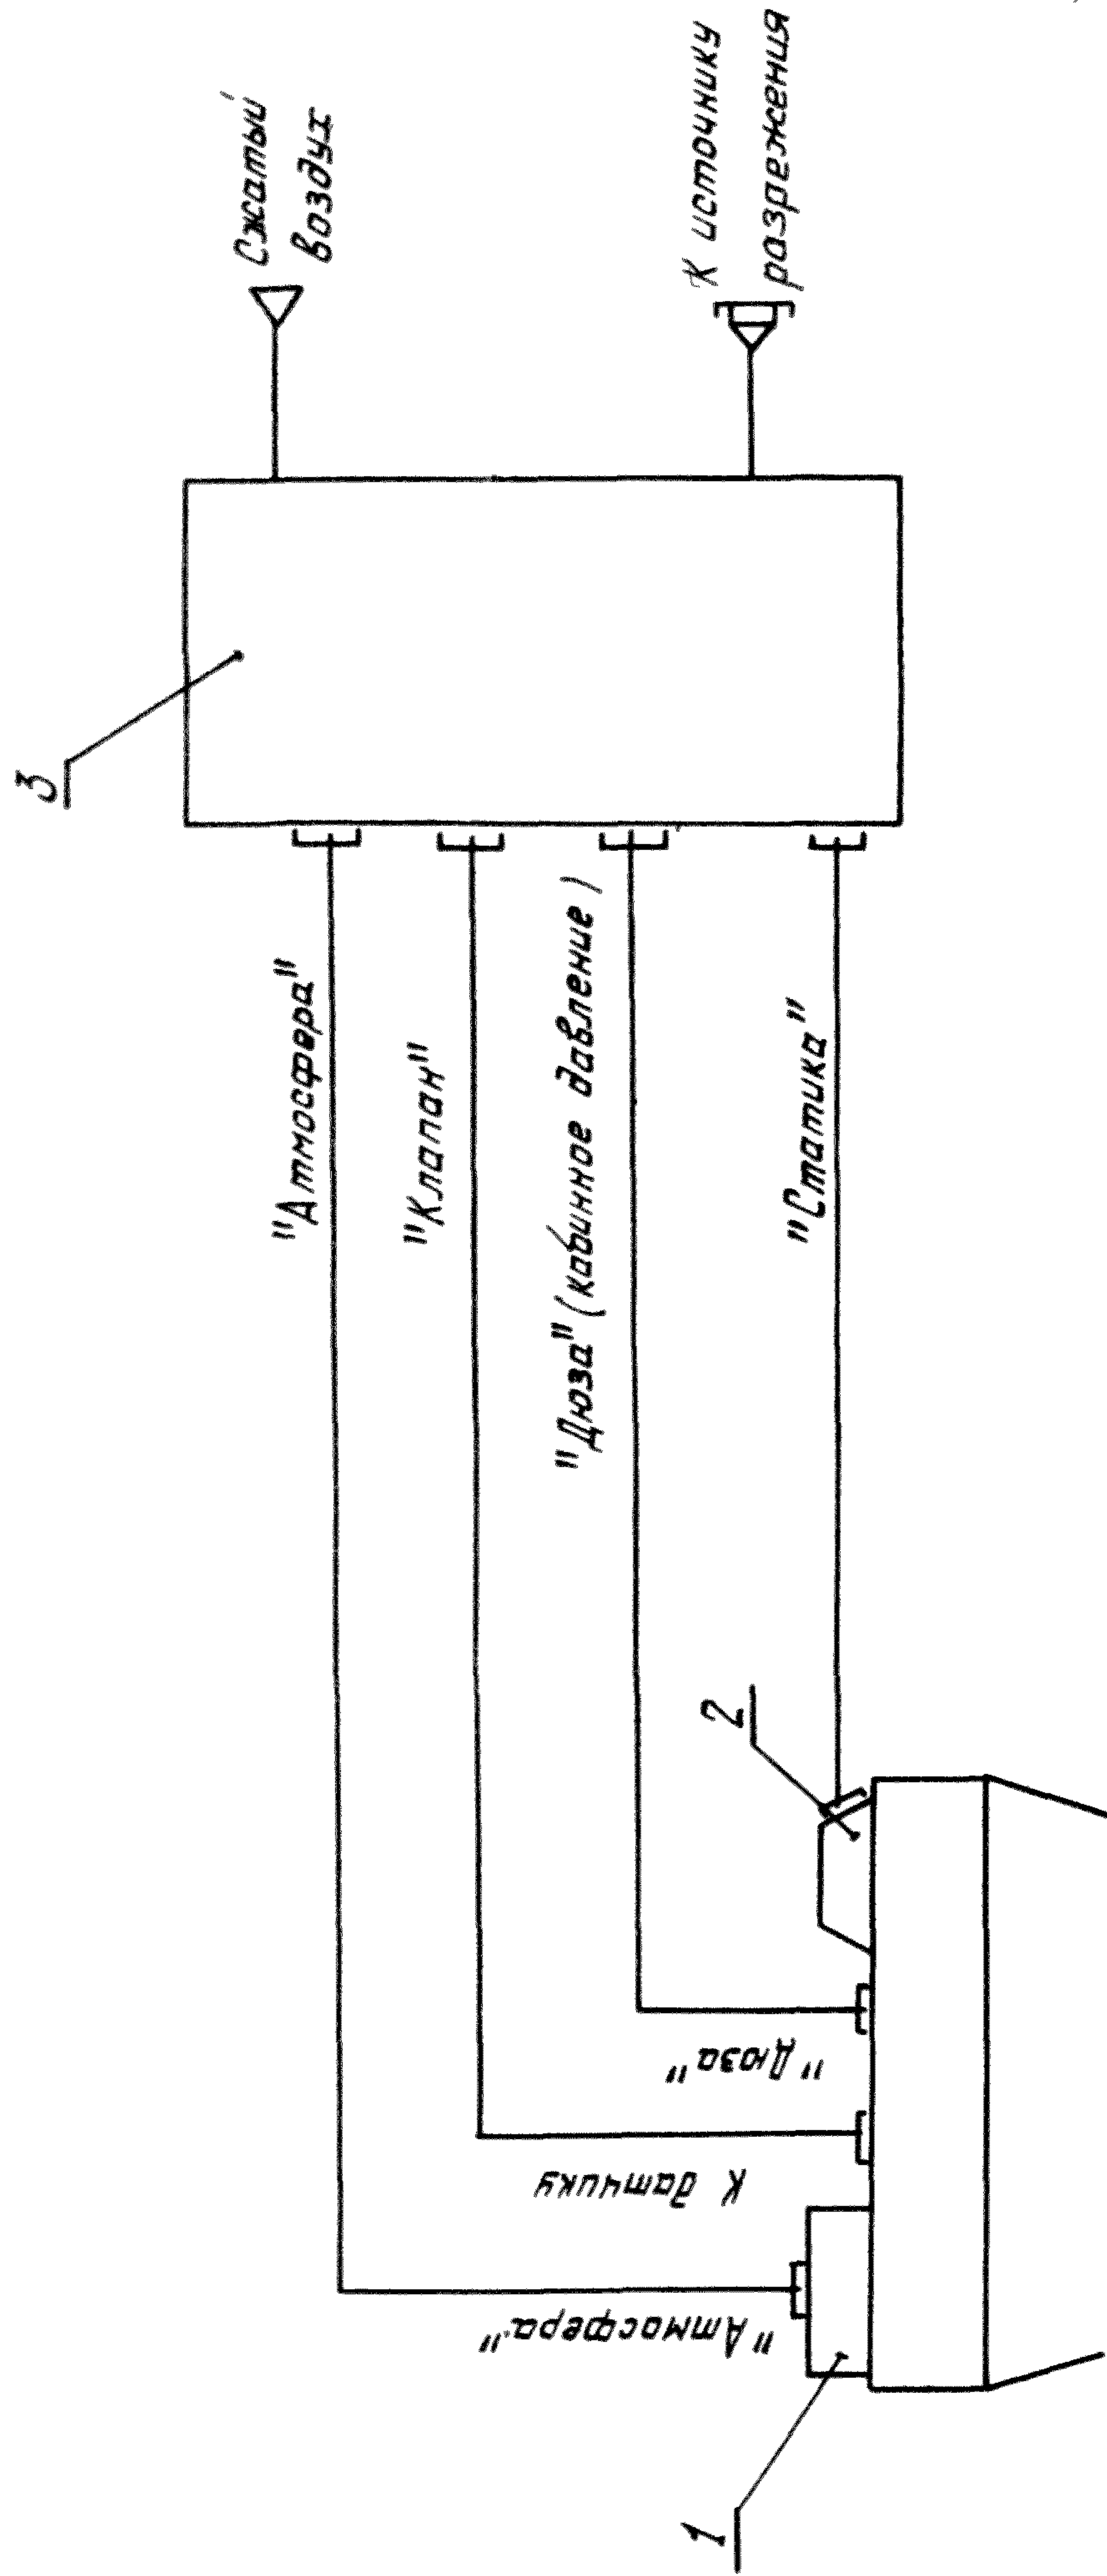

1 - проверяемое устройство; 2 - повторитель клапана; 3 - установка для проведения контроля

Черт. 5

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

3.1. Выход на режим контроля должен проводиться в следующей последовательности:

- путем прикрытия вентиля 13 и открытия вентиля 12 создается давление в объеме 10 по высотомеру в соответствии с технической документацией на командное устройство;
- открывается вентиль 4 и настраивается редуктор 2 по манометру 3 на давление питания в соответствии с технической документацией на командное устройство; отбор воздуха для измерения давления питания производить на расстоянии не более 50 мм от штуцера агрегата.
- регулируется давление в объеме 10 по высотомеру 7.

Примечания: 1. Числовое значение давления питания, задаваемое в технической документации, определяется путем измерения перепада давлений воздуха в кабине и в полости командного устройства при испытаниях головной партии на ба-рокамере в заданных технической документацией диапазонах давлений в атмосфере и расхода кабинного воздуха через исполнительное устройство.

2. В случае отсутствия в технической документации указаний о давлении питания числовое значение давления питания применительно к максимальным расходам воздуха устанавливается в соответствии с таблицей рекомендуемого приложения к настоящему стандарту.

3.2. Измерение поддерживаемого проверяемым командным устройством абсолютного давления в кабине производится по высотомеру 5 с последующим пересчетом по ГОСТ 4401-81. При необходимости более точных измерений не более 0,133 кПа (не более 1 мм рт.ст.) следует подсоединить к линии "Дюза" через тройник барометр с соответствующей ценой деления.

3.3. Измерение поддерживаемого командным устройством перепада давлений кабинного воздуха и атмосферного следует производить по манометру 9.

3.4. Проверку скорости изменения давления воздуха в кабине следует производить в следующей последовательности:

- обеспечить выход на режим контроля в соответствии с пунктом 3.1;
- изменять давление в объеме 10 по вариометру 8 со скоростью, не менее чем в 1,5 раза превышающей скорость, поддерживаемую проверяемым командным устройством. По вариометру 6 или по высотомеру 5 и секундомеру контролировать поддерживаемую командным устройством скорость изменения давления (высоты) в кабине;
- измерение скорости изменения давления при изменении задания абсолютного давления в кабине производить по вариометру 6 или по высотомеру 5 и секундомеру.

№ изм.	1	2	8822	10702
№ изм.				

Ив. № дубликата	2037
Ив. № подлинника	

3.5. Контроль высоты начала герметизации кабины должен проводиться в следующей последовательности:

- установить высоту 0 (атмосферное давление в данное время) по высотомеру 7;
- изменять давление в объеме 10 по высотомеру 7 в сторону увеличения высоты.

Высота начала герметизации кабины определяется началом увеличения перепада давления по манометру 9.

3.6. При задании в технической документации выходных параметров командного устройства контроль должен производиться в следующей последовательности:

- в линию "Клапан" через тройник подключить в зависимости от проверяемого параметра барометр, высотомер или манометр;
- обеспечить выход на режим контроля в соответствии с п. 3.1;
- производить измерения вышеуказанными приборами.

3.7. При контроле регулятора абсолютного давления, у которого штуцер "Статика" отсутствует, необходимо линию "Статика" на установке глушить.

3.8. При контроле командного устройства, у которого дюза отсутствует, надлежит установить дюзу в соответствии с черт. 3 с таким же проходным сечением, как в месте установки ее на объекте.

3.9. Контроль командных устройств, установленных непосредственно на исполнительном устройстве, следует проводить:

- ограничителя избыточного давления - в соответствии с пп. 3.1 и 3.3.
Измерение избыточного давления производится после полного открытия исполнительного устройства при установившейся высоте в объеме 10;

- ограничителя абсолютного давления - в соответствии с пп. 3.1 и 3.2.
Измерение абсолютного давления производится после полного открытия исполнительного устройства при установившейся высоте в объеме 10.

Лит. изм.	1	2	8822	10702
№ изв.				

Инв. № дубликата		2037
Инв. № подлинника		

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

НОРМЫ ДАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ПРИ УСЛОВИИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ТИПОВ 520, 520А, 2176,
1766, 2270, 2246, 1461АТ, 4870Т, 469, АРД-54

Контролируемый параметр	Заданное в технической документации значение контролируемого параметра	Норма давления питания, кПа (мм вод. ст.)
Абсолютное давление, кПа (мм рт. ст.)	9,332-14,665 (70-110)	1,372-1,568 (140-160)
	53,329-107,457 (400-806)	1,765-1,960 (180-200)
Избыточное давление, кПа (кгс/см ²)	9,810-14,715 (0,10-0,15)	1,372-1,568 (140-160)
	19,620-39,240 (0,2-0,4)	1,765-1,960 (180-200)
	49,050 (0,50)	2,255-2,452 (230-250)
	58,860-78,453 (0,60-0,80)	3,335-3,727 (340-380)
Скорость изменения давления, кПа/с (мм рт. ст./с)	0,024-0,399 (0,18-3,00)	1,765-2,452 (180-250)

№ п/п	1	2
№ п/п.	8822	10702

в. № дубликата	
ив. № подлинника	2037

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	с/по 11	-	12	-	8822	Ильин	14.02.83	01.07.83.

Изм. № дубликата	Изм. № подлинника
	2037