

**МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
СССР**

Главтехуправление

**ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОБООТБОРНИКОВ
И РАЗДЕЛОЧНЫХ МАШИН
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ**

РД 34.23.504-87

Москва 1989

РАЗРАБОТАНА	Уральским филиалом Всесоюзного дважды ордена Трудового Красного Знамени тепло-технического научно-исследовательского института им.Ф.Э.Дзержинского (УралВТИ), Специальным конструкторским бюро ВТИ им. Ф.Э.Дзержинского (СКБ ВТИ)
ИСПОЛНИТЕЛИ	<i>Г.М.Карагодин, Н.П.Ваулина (УралВТИ), Е.И.Бялик, В.Н.Гудков (СКБ ВТИ)</i>
УТВЕРЖДЕНА	Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации Минэнерго СССР 29.12.85 Заместитель начальника <i>Д.Я.Шамараков</i>

**ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОБООТБОРНИКОВ
И РАЗДЕЛОЧНЫХ МАШИН ТВЕРДОГО
ТОПЛИВА НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ**

РД 34.23.504-87

Срок действия установлен
с 01.07.88 до 01.07.98

Настоящая Типовая инструкция распространяется на пробоотборники и разделочные машины твердого топлива и устанавливает правила и методы его механизированного опробования на электростанциях Минэнерго СССР, типы машин, применяемых для отбора и разделки проб, их технические характеристики, требования к компоновке, монтажу, наладке, испытаниям и эксплуатации установок на тепловых электростанциях.

С момента ввода в действие настоящей Типовой инструкции утрачивает силу «Инструкция по наладке, испытанию и эксплуатации автоматического отборника лабораторных проб твердого топлива системы ВТИ» (М.: СЦНТИ, 1970).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Контроль за качеством топлива на ТЭС является одним из важнейших условий обеспечения высокой эффективности его использования. Современная технология топливоиспользования на ТЭС устанавливает два вида опробования топлива:

входное опробование — для выявления брака топлива и определения фактического качества топлива, поступающего на ТЭС. Результаты входного контроля используются для взаиморасчетов за топливо с предприятиями Минуглепрома СССР, для предъявления претензий и для технологических целей;

технологическое опробование — для определения качества топлива с целью расчета его удельных расходов на выработку электроэнергии, а также для технологических целей.

1.2. Под термином «Опробование» понимают комплекс работ, осуществляемых с целью получения первичной (суточной) пробы, а после дальнейшей переработки — лабораторной (аналитической) пробы, которая с достаточной, точностью представляет всю опробуемую массу топлива по требуемым, показателям. Опробование включает следующие операции:

отбор единичных проб топлива из опробуемого потока в первичную пробу;

разделку первичной пробы (дробление, сокращение, деление) до лабораторной (аналитической) пробы;

определение в лабораторной (аналитической) пробе качественных характеристик топлива.

1.3. В соответствии с ГОСТ 10742-71 при опробовании должны быть обеспечены следующие условия:

1.3.1. По методике отбора проб

Ширина раскрытия отбирающего элемента должна превышать размер максимальных кусков топлива при отборе проб: в местах перепада потока не менее чем в 2,5 раза, с ленты конвейера — в 2 раза, а при отборе проб из неподвижных потоков не менее чем в 1,5 раза; во всех случаях она должна быть не менее 50 мм.

Минимальная масса g (кг) единичной порции определяется по формуле

$$g=0,06D, \quad (1)$$

где D — диаметр максимальных кусков топлива, мм,

Фактическая масса m (кг) единичной порции должна равняться расчетной, вычисляемой по формуле

$$m=\frac{Q \cdot b}{3,6 \cdot V}, \quad (2)$$

где Q — мощность топливотока, т/ч;

b — ширина раскрытия отбирающего элемента, м;

V — скорость движения отбирающего элемента пробоотборника, м/с.

Равномерный во времени отбор из всей массы опробуемого потока топлива необходимого числа единичных порций должен быть обеспечен в соответствии с требованиями Методических указаний по определению качества угля для учета удельных расходов топлива на электростанциях.

Отбирающий элемент должен отбирать в пробу порции из потока по всему сечению за одно или несколько пересечений. Скорость отбирающего эле-

мента должна быть для отборников ВТИ, АО—ВТИ (с боковым раскрытием отбирающего элемента) больше, а для ПК (с верхним раскрытием отбирающего элемента) — меньше скорости материала падающего потока на уровне отбора.

1.3.2. По методике накопления и разделки первичных проб

При транспортировке порций в бункер-накопитель не должна происходить их подсушка. Бункер должен быть герметичным и заполняться первичной пробой не более чем на 3/4 своего объема.

Проборазделочные машины должны обеспечивать получение не менее двух равноценных лабораторных или аналитических проб. При этом масса лабораторной пробы должна быть не менее 500 г, а аналитической — не менее 125 г.

Дробилки и мельницы должны обеспечивать максимально крупность дробления для лабораторных проб — 3,0 мм, для аналитических — 0,2 мм.

1.4. Приготовленные лабораторные и аналитические пробы анализируются в соответствии с ГОСТ 27-314-87, ГОСТ 147-74, ГОСТ 11022-75.

2. ОПИСАНИЕ ПРОБООТБОРНИКОВ И РАЗДЕЛОЧНЫХ МАШИН

2.1. Системы для опробования топлива

На электростанциях опробование топлива должно производиться только механизированным способом. Для этой цели применяются опробовательные системы, состоящие из следующих составных частей:

- пробоотборников для отбора порций из опробуемого топлива в первичную пробу;

- бункеров-накопителей для сбора и хранения первичной пробы;

- разделочных машин для подготовки проб к анализу путем дробления и сокращения первичной пробы до лабораторной и измельчения до аналитической;

- вспомогательных узлов (шнековые и ленточные конвейеры, мигалки, задвижки, короба пересыпа и др.), служащих для технологического соединения основных частей между собой.

2.2. Пробоотборники

На тепловых электростанциях применяются пробоотборники, отбирающие пробы из падающих потоков, системы ВТИ, АО-ВТИ по ОСТ 34-70-539-86 и ПК по ОСТ 24.082.03-77.

Допускается применение других типов пробоотборников, если они соответствуют требованиям указанных отраслевых стандартов.

2.2.1. Пробоотборники системы ВТИ

Пробоотборники системы ВТИ предназначены для механизированного отбора проб дробленого топлива крупностью до 40 мм из падающих потоков мощностью до 800 т/ч и применяются на конвейерах с шириной ленты до 1200 мм. Пробоотборники применяются для технологического опробования топлива, поступающего на сжигание.

С 1977 г. пробоотборники типа ВТИ сняты с производства.

В табл.1 приведены технические характеристики пробоотборников системы ВТИ.

Отбирающий элемент б (черт. 1) пробоотборника с боковым раскрытием через равные промежутки времени с постоянной скоростью пересекает падающий поток топлива 7, отбирает из него порции и забрасывает их в окно приемного короба 1. Далее порции топлива самотеком направляются в бун-

кер 8. Окно приемного короба снабжено заслонкой 4, не допускающей попадания топлива и пыли в бункер в периоды между отборами.

Отбирающий элемент 6 приводится в действие заводным механизмом 2 посредством штока 5, а заслонка 4 закрывается и открывается с помощью колонки дистанционного управления 3.


Т а б л и ц а 1

Параметры	Показатели
Мощность опробуемого потока, т/ч, не более	800
Ширина ленты конвейера, мм, не более	1200
Крупность кусков опробуемого топлива, мм, не более	40
Длина хода отбирающего элемента, мм, не менее	715
Скорость отбирающего элемента, м/с, не менее	8,5
Продолжительность периода между отборами, мин минимальная максимальная	2,8 19,4
Ширина раскрытия отбирающего элемента, мм	75
Глубина отбирающего элемента, мм	65
Длина рычагов отбирающего элемента, мм	815
Угол поворота рычагов, . . . °	52

Заводной механизм периодического действия право- и левостороннего исполнения является кривошипно-кулисным механизмом, в котором непрерывное вращение приводной цепной звездочки 8 (черт. 2) преобразуется в возвратно-поступательное движение штока 1, соединенного с отбирающим элементом.

При вращении звездочки 8 кулиса 2 совершает колебательное движение вокруг оси вверх и вниз, и при каждом колебании собачка 13 поворачивает храповое колесо 14 и находящийся на одном валу с ним спиральный кулачок 4, сжимающий пружину 5 (диаметр пружины 108 мм, диаметр прутка 18 мм, число витков 21, рабочая нагрузка 1170 кг, марка стали 60 С₂). Поворачиваясь вместе с храповым колесом 14, спиральный кулачок 4 отжимает ролик 15 на штоке 1. Освобожденная после сжатия пружина двигает шток заводного механизма со скоростью примерно 1,2 м/с. Для амортизации удара, возникающего из-за значительных усилий, развиваемых пружиной 5 при развороте, в передней части корпуса заводного механизма установлена буферная пружина 3 (диаметр пружины 105 мм, диаметр прутка 25 мм, число витков 4, рабочая нагрузка 3750 кг, марка стали 60 С₂).

Длительность рабочего цикла заводного механизма (периодичность отбора) регулируется радиусом движения эксцентрика 12 и, следовательно, числом зубьев храпового колеса, захватываемого собачкой за один оборот эксцентрика. Изменение радиуса движения эксцентрика производится при остановленном пробоотборнике.

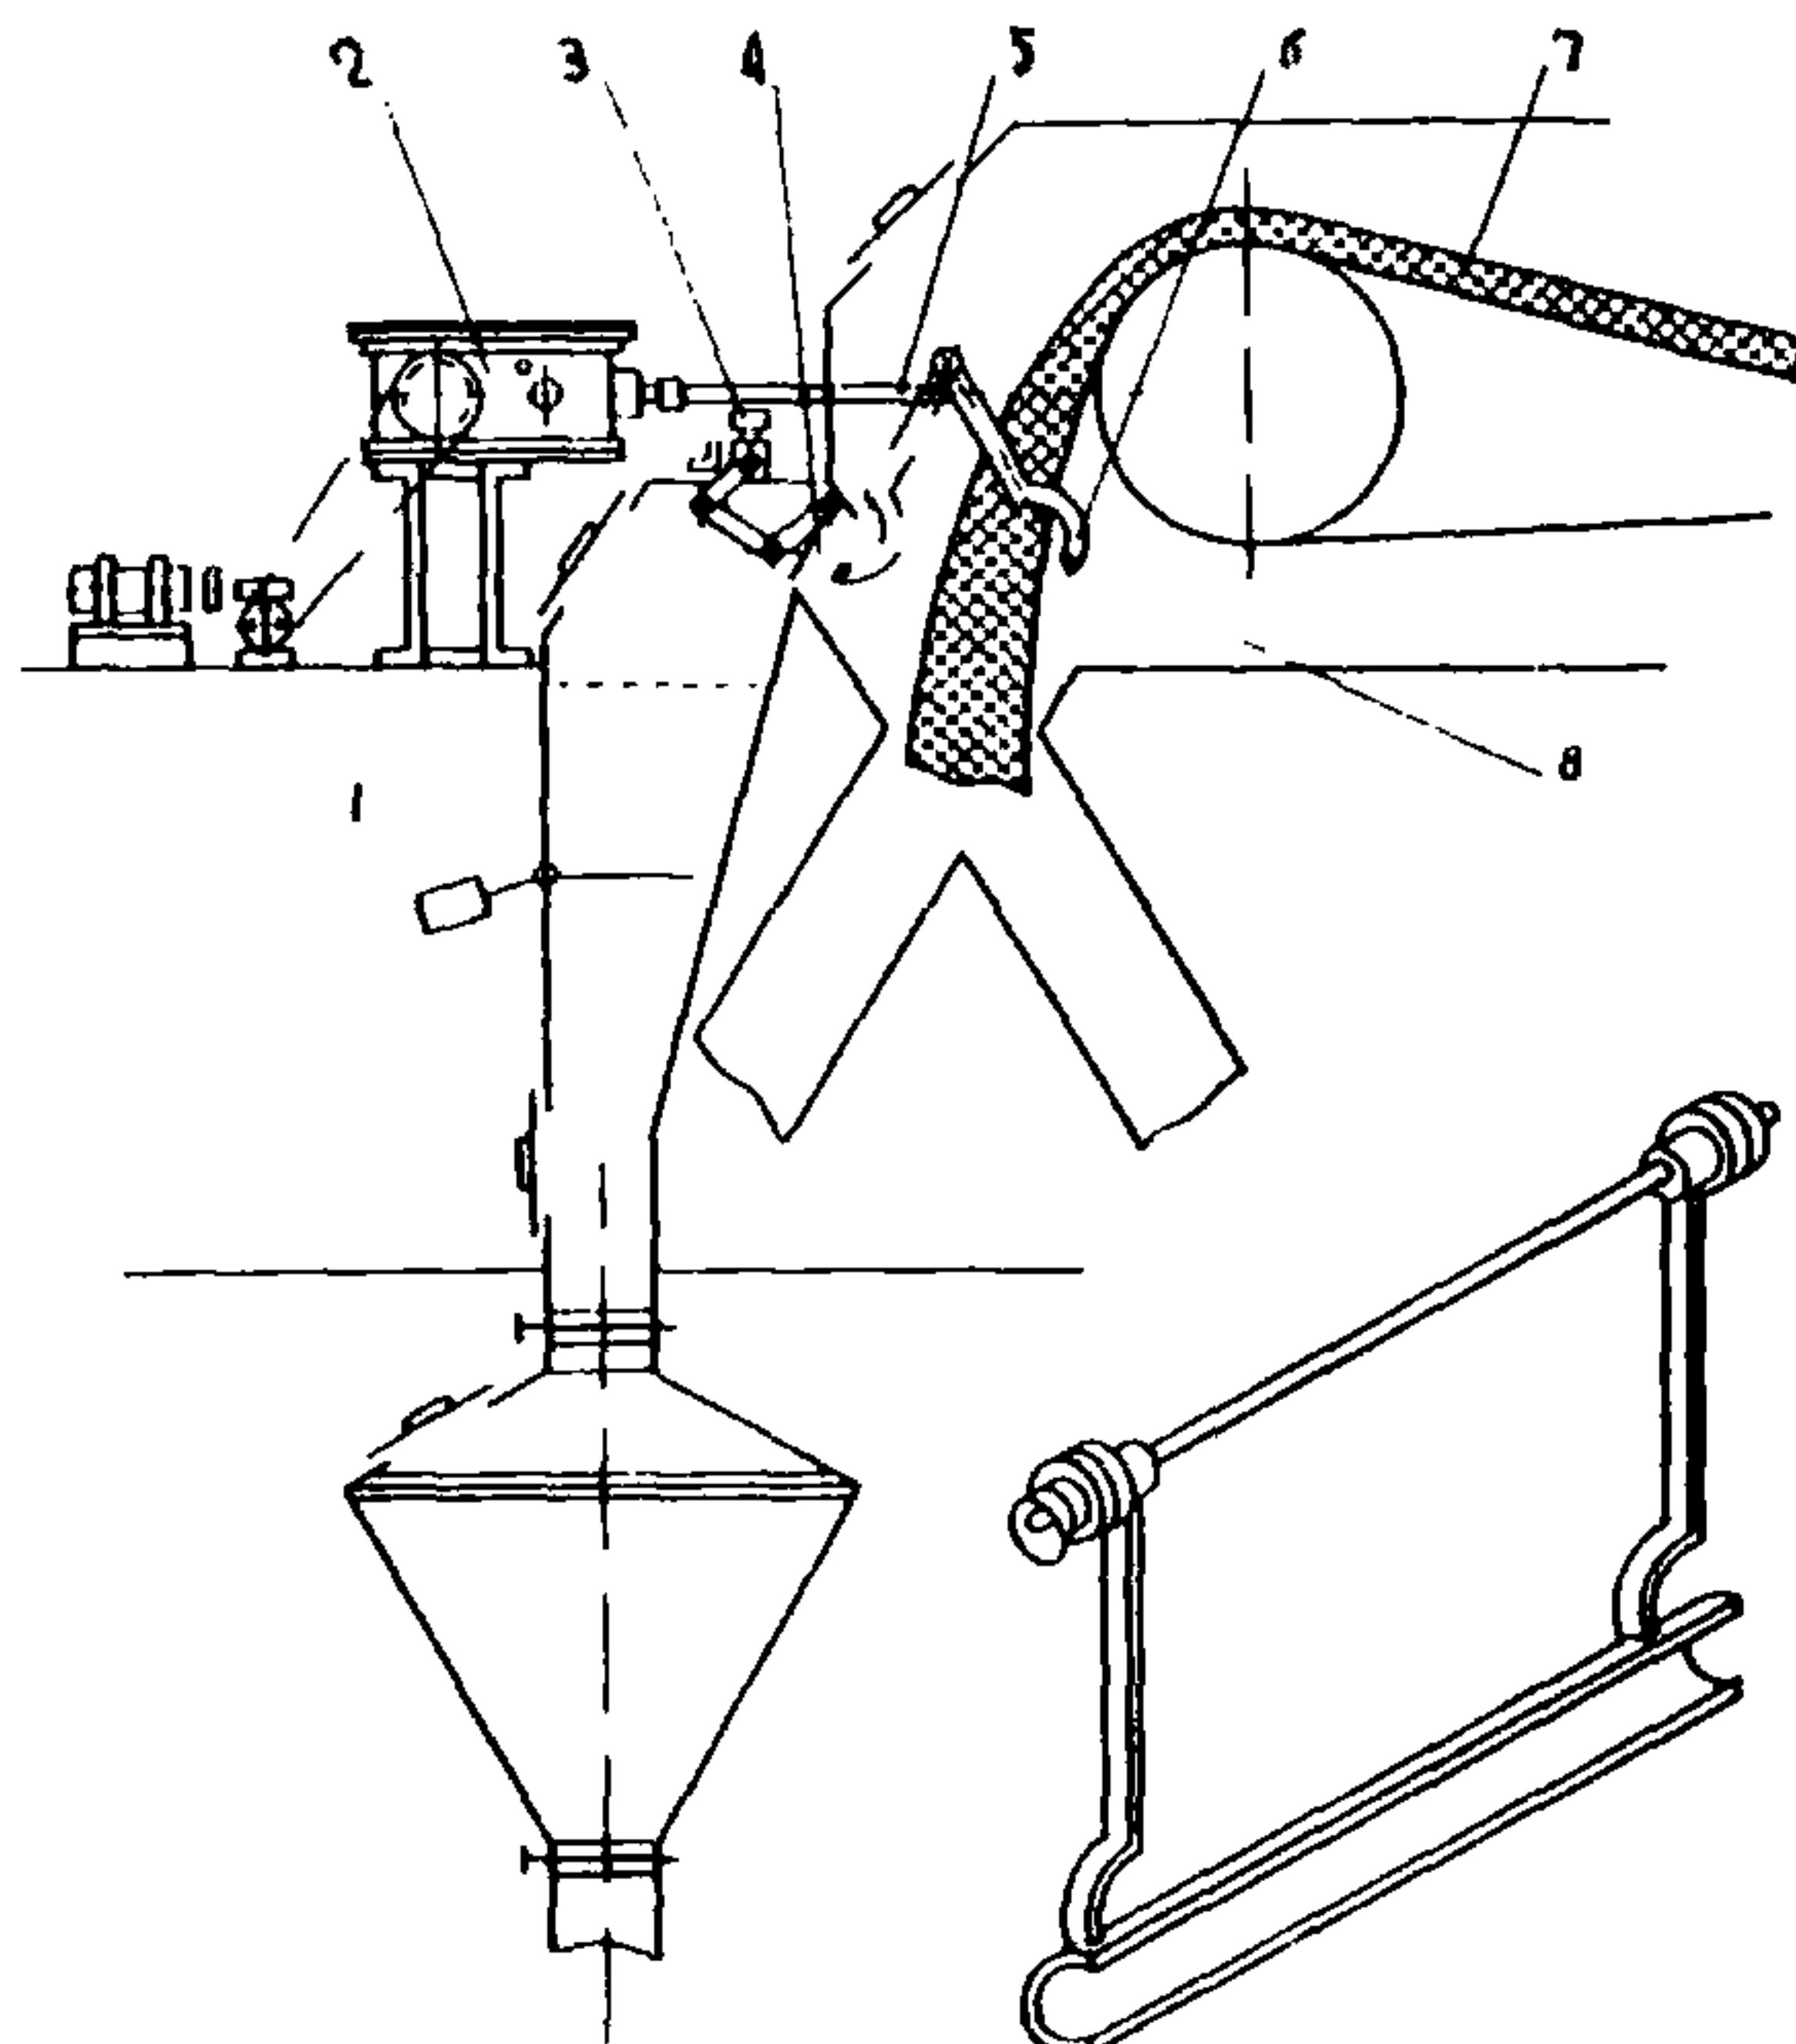

б

Черт.1. Пробоотборник системы ВТИ:

а — схема пробоотборника системы ВТИ; б — отбирающий элемент;
1 — приемный короб; 2 — заводной механизм; 3 — колонка дистанционного управления; 4 — заслонка; 5 — шток; 6 — отбирающий элемент;
7 — подающий поток топлива; 8 — бункер-накопитель


В корпусе эксцентрика 12 помещен диск 11, с нарезанной на его плоскости спиралью Архимеда, посаженный на конец валика эксцентрика. К корпусу эксцентрика прикреплены два направляющих полудиска 7 с пазами. Между пазами расположен ползун эксцентрика 6. Он имеет зубья, входящие во впадины между витками спирали Архимеда на диске 11. При повороте диска 11 валиком 9 вправо ползун эксцентрика 6 передвигается по направлению оси валика 10, радиус эксцентрика и число захватываемых зубьев уменьшаются. При повороте влево радиус эксцентрика увеличивается.

Число зубьев, захватываемых
за 1 оборот эксцентрика

1 2 3 4 5 6 7

Продолжительность рабочего цикла, мин

19 10 6 5 4 3 2

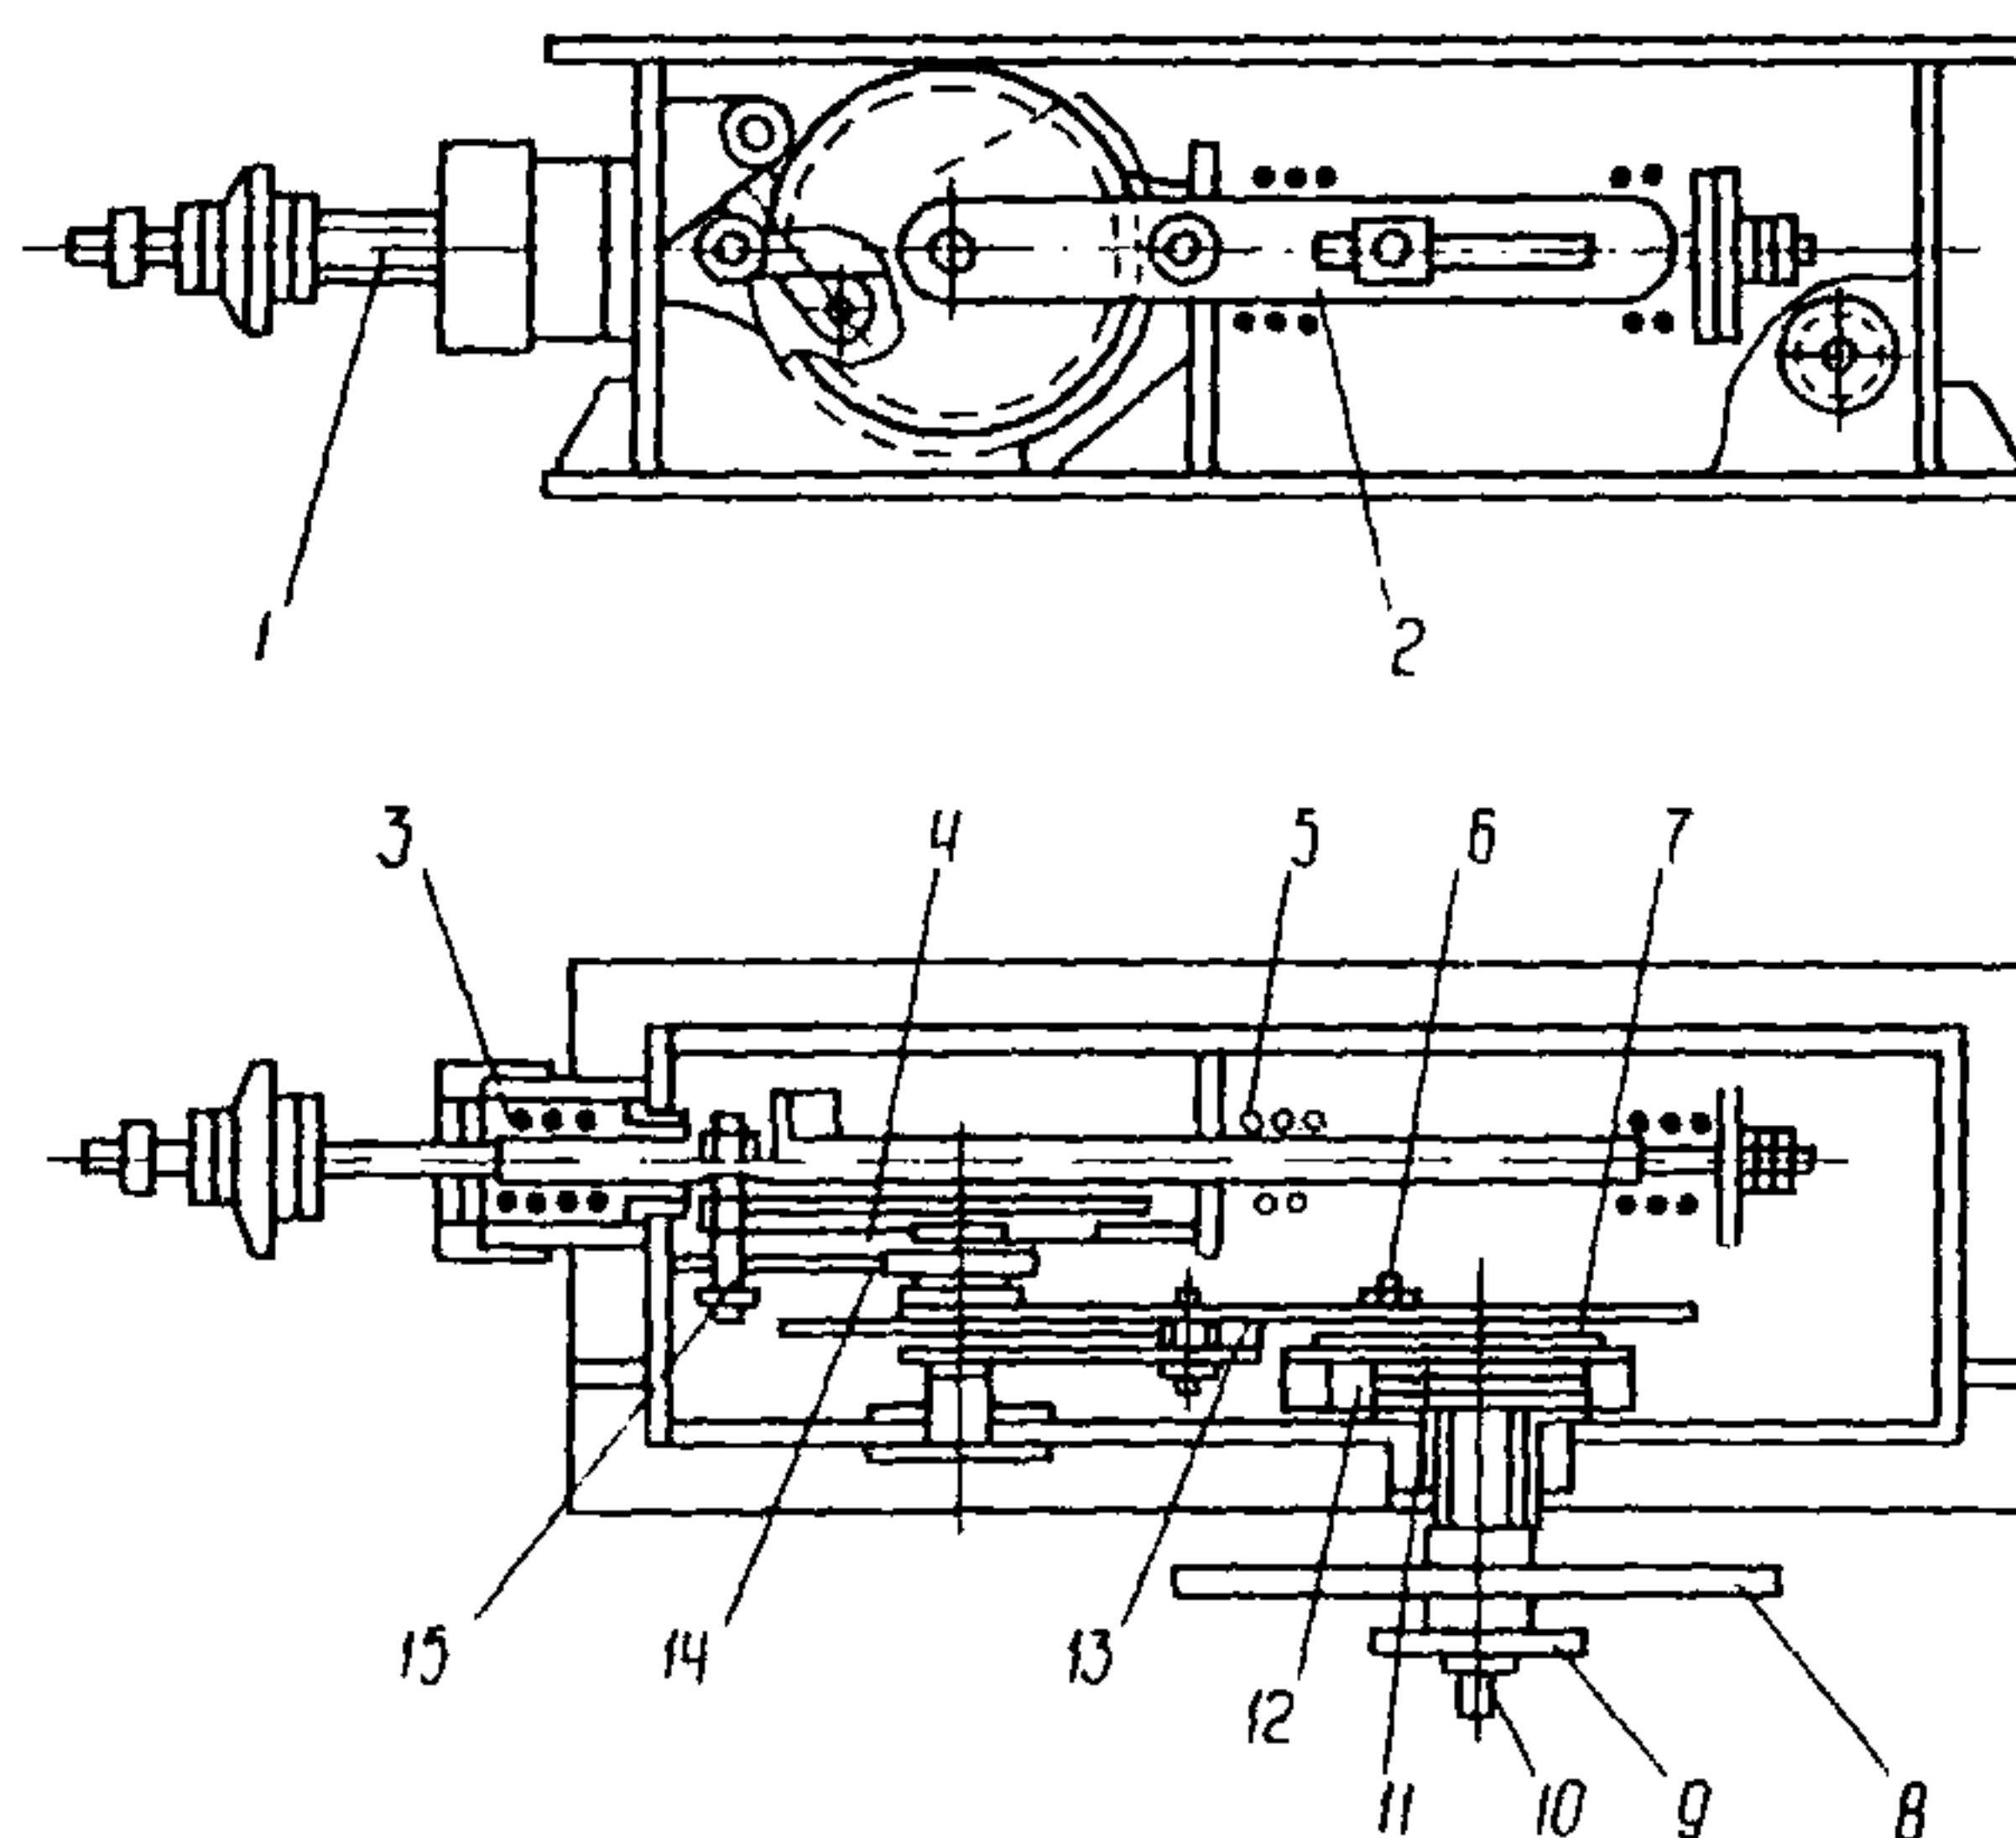

Черт. 2. Заводной механизм:

1 — шток; 2 — кулиса; 3 — буферная пружина; 4 — спиральный кулачок; 5 — пружина; 6 — ползун эксцентрика; 7 — направляющий ползунок; 8 — звездочка; 9 — валек; 10 — ось валика; 11 — диск; 12 — эксцентрик; 13 — собачка; 14 — храповое колесо; 15 — ролик

2.2.2. Автоматические отборники АО-ВТИ

Автоматические отборники АО-ВТИ выпускаются Темиртауским литейно-механическим заводом с 1977 г. и предназначены для отбора проб дробленого топлива крупностью до 40 мм на электростанциях из падающего потока топлива мощностью до 2500 т/ч. С 1987г. выпускается модернизированный вариант АО-ВТИ, предназначенный для отбора проб дробленого топлива крупностью до 60 мм. Отборники используются для технологического опробования качества топлива, поступающего на сжигание.

Автоматические отборники проб выпускаются двух модификаций: АО1-ВТИ и АО2-ВТИ. Выбор типа определяется мощностью топливотока электростанции и шириной конвейера.


Технические характеристики их приведены в табл.2.

Т а б л и ц а 2

Параметры	Показатели	
	АО1-ВТИ	АО2-ВТИ
Мощность топливотока, т/ч, до	800	800—2500
Ширина ленты конвейера, мм	650-1200	1400-2000
Крупность кусков топлива, при которой обеспечивается отбор, мм, не более	60	
Продолжительность периода между отборами порций, мин		
минимальная,	1,9	2,2
максимальная	10,7	19,6
Количество отборов порций в одном цикле	1	2
Ширина раскрытия отбирающего элемента, мм	160	
Глубина отбирающего элемента, мм	105	
Скорость отбирающего элемента, м/с, не менее	10	
Длина рычагов отбирающего элемента, мм	1050	
Рабочее усилие пружины ударного механизма, Н	12000	
Время вывода отбирающего элемента в исходное положение (за поток), с	37	
Рабочая влажность опробуемого топлива	Не ограничена	
Мощность электропривода ударного механизма, кВт	0,18	
Общая мощность электроприводов, кВт	0,18	0,36
Масса, кг	530-580	1080-1430

2.2.2.1. На черт.3 приведена принципиальная схема пробоотборника АО1-ВТИ. Отбирающий элемент 4, имеющий форму ковша параболического профиля с боковым раскрытием, через равные промежутки времени пересекает падающий поток и отбирает из него порции топлива, забрасывая их в окно 3 приемной точки 5. Окно приемной точки снабжено заслонкой 7, не допускающей попадания топлива и пыли в периоды между отборами в первичную пробу, а также для предотвращения подсыхания топлива первичной пробы, накапливаемой в бункере.

Отбирающий элемент 4 приводится в движение ударным механизмом 1. В качестве привода 6 ударного механизма применен электрический исполнительный механизм (МЭО). От вала МЭО через цепной контур 2 передается движение на открытие заслонки. Закрывает окно заслонка под действием усилия собственной массы.

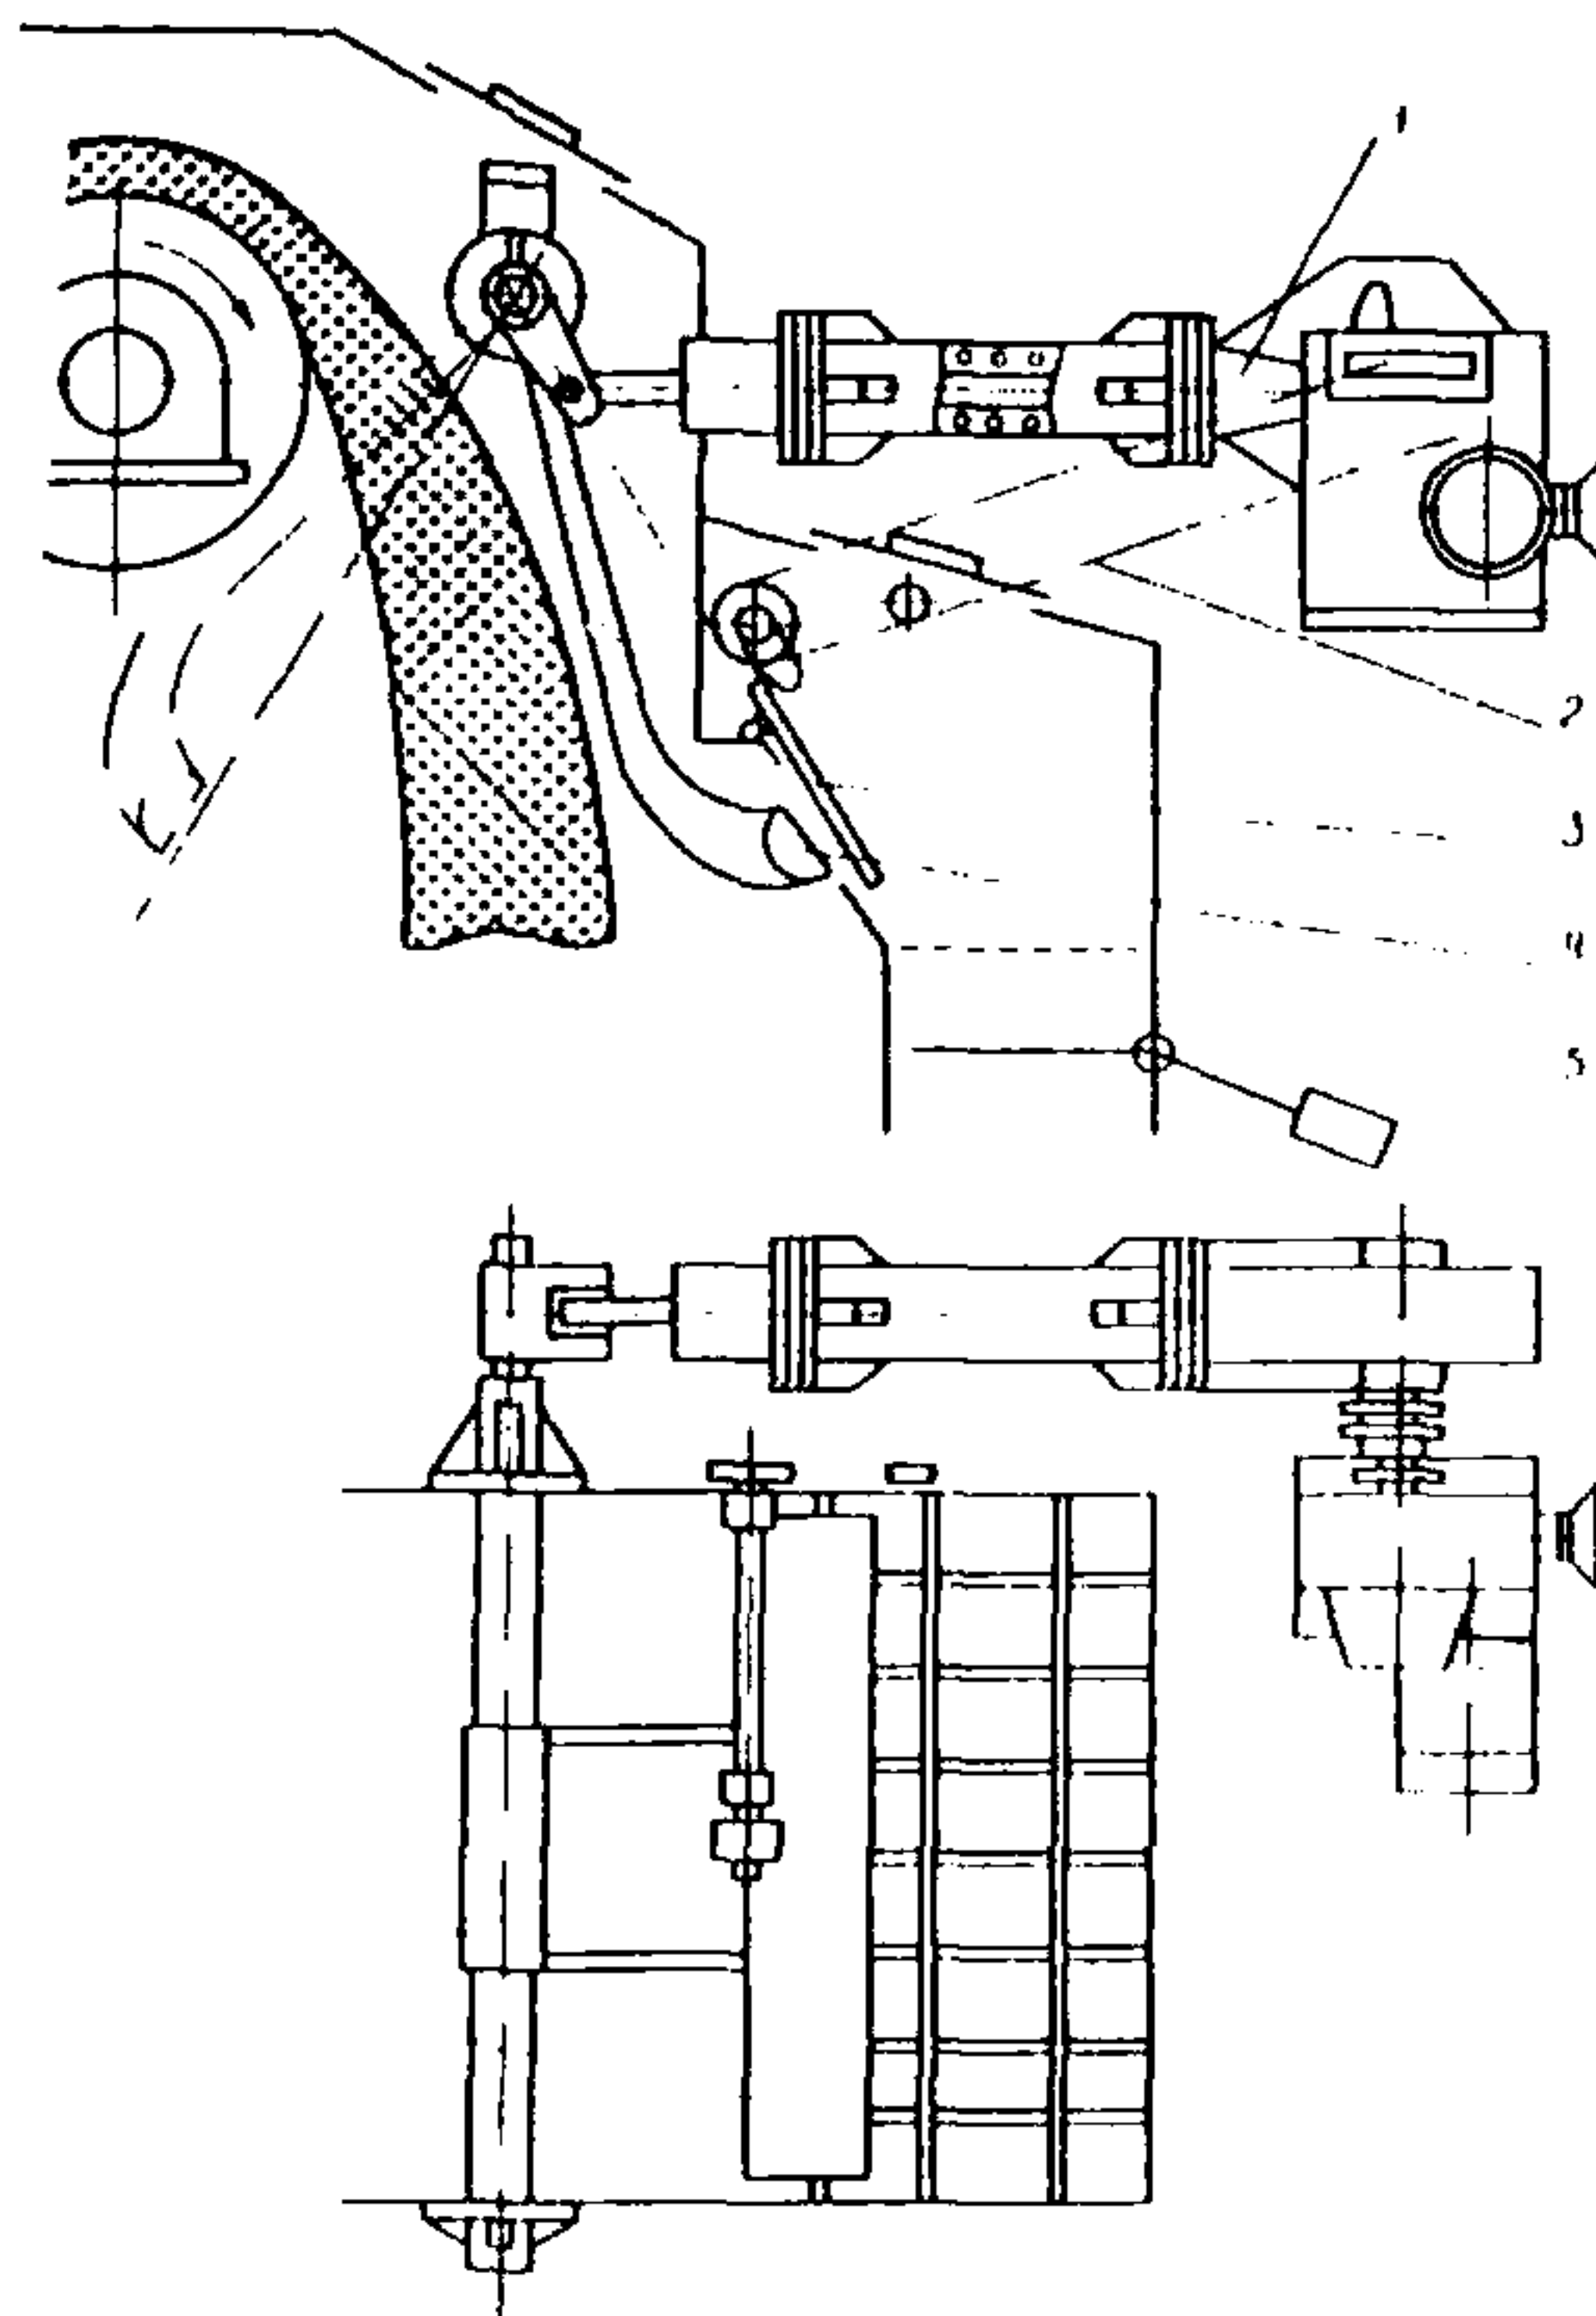

Черт.3. Автоматический отборник АОІ-ВТИ:

1 — ударный механизм; 2 — цепной контур; 3 — окно приемной точки; 4 — отбирающий элемент; 5 — приемная точка; 6 — привод ударного механизма; 7 — заслонка

Периодичность между отборами порций регулируется с помощью реле времени, установленного в шкафу управления отборником. Электрическая схема управления обеспечивает работу отборника в автоматическом режиме

Основные составные части автоматического отборника проб АОІ-ВТИ: ударный механизм, отбирающий элемент, заслонка.


Ударный механизм (черт.4) право- и левосторонней сборки служит в качестве привода отбирающего элемента и заслонки.

Основные параметры:

ход штока, мм	145
рабочее усилие пружины, Н	12000
предварительная нагрузка пружины, Н	2000
параметры кулачка:	
рабочая часть, ...°	135
участок выстоя, ...°	18
участок холостого хода, ...°	207
номинальное время одного оборота вала электропривода, с	100
крутящий момент на валу электропривода, Нм	1600

В ударном механизме вращение кулачка 14 преобразуется в поступательное движение штока 8. Действие кулачка на шток осуществляется через ролик. Обкатываясь по ролику, кулачок создает осевое перемещение штока. Шток сжимает пружину 17, которая к концу перемещения достигает рабочей нагрузки. Далее при сжатой пружине следует короткий выстой штока. Затем кулачок выходит из зацепления с роликом, и шток под действием пружины возвращается с большой скоростью в исходное положение. При дальнейшем вращении кулачок совершает холостой ход. После холостого хода цикл повторяется. Перемещение штока, его выстой при сжатой пружине и холостой ход обеспечиваются кулачком, профиль которого имеет вид спирали. По принципу действия профиль кулачка делится на три участка: холостой ход (окружность радиусом 55 мм с сектором в 207 градусов); рабочую часть (спиральная линия, плавно переходящая с окружности радиусом 55 мм на окружность радиусом 205 мм, с сектором в 135 градусов); выстой (окружность радиусом 205 мм с сектором 18 градусов).

Участок выстоя заканчивается резким переходом на участок холостого хода. На этом переходе происходит срабатывание пружины.

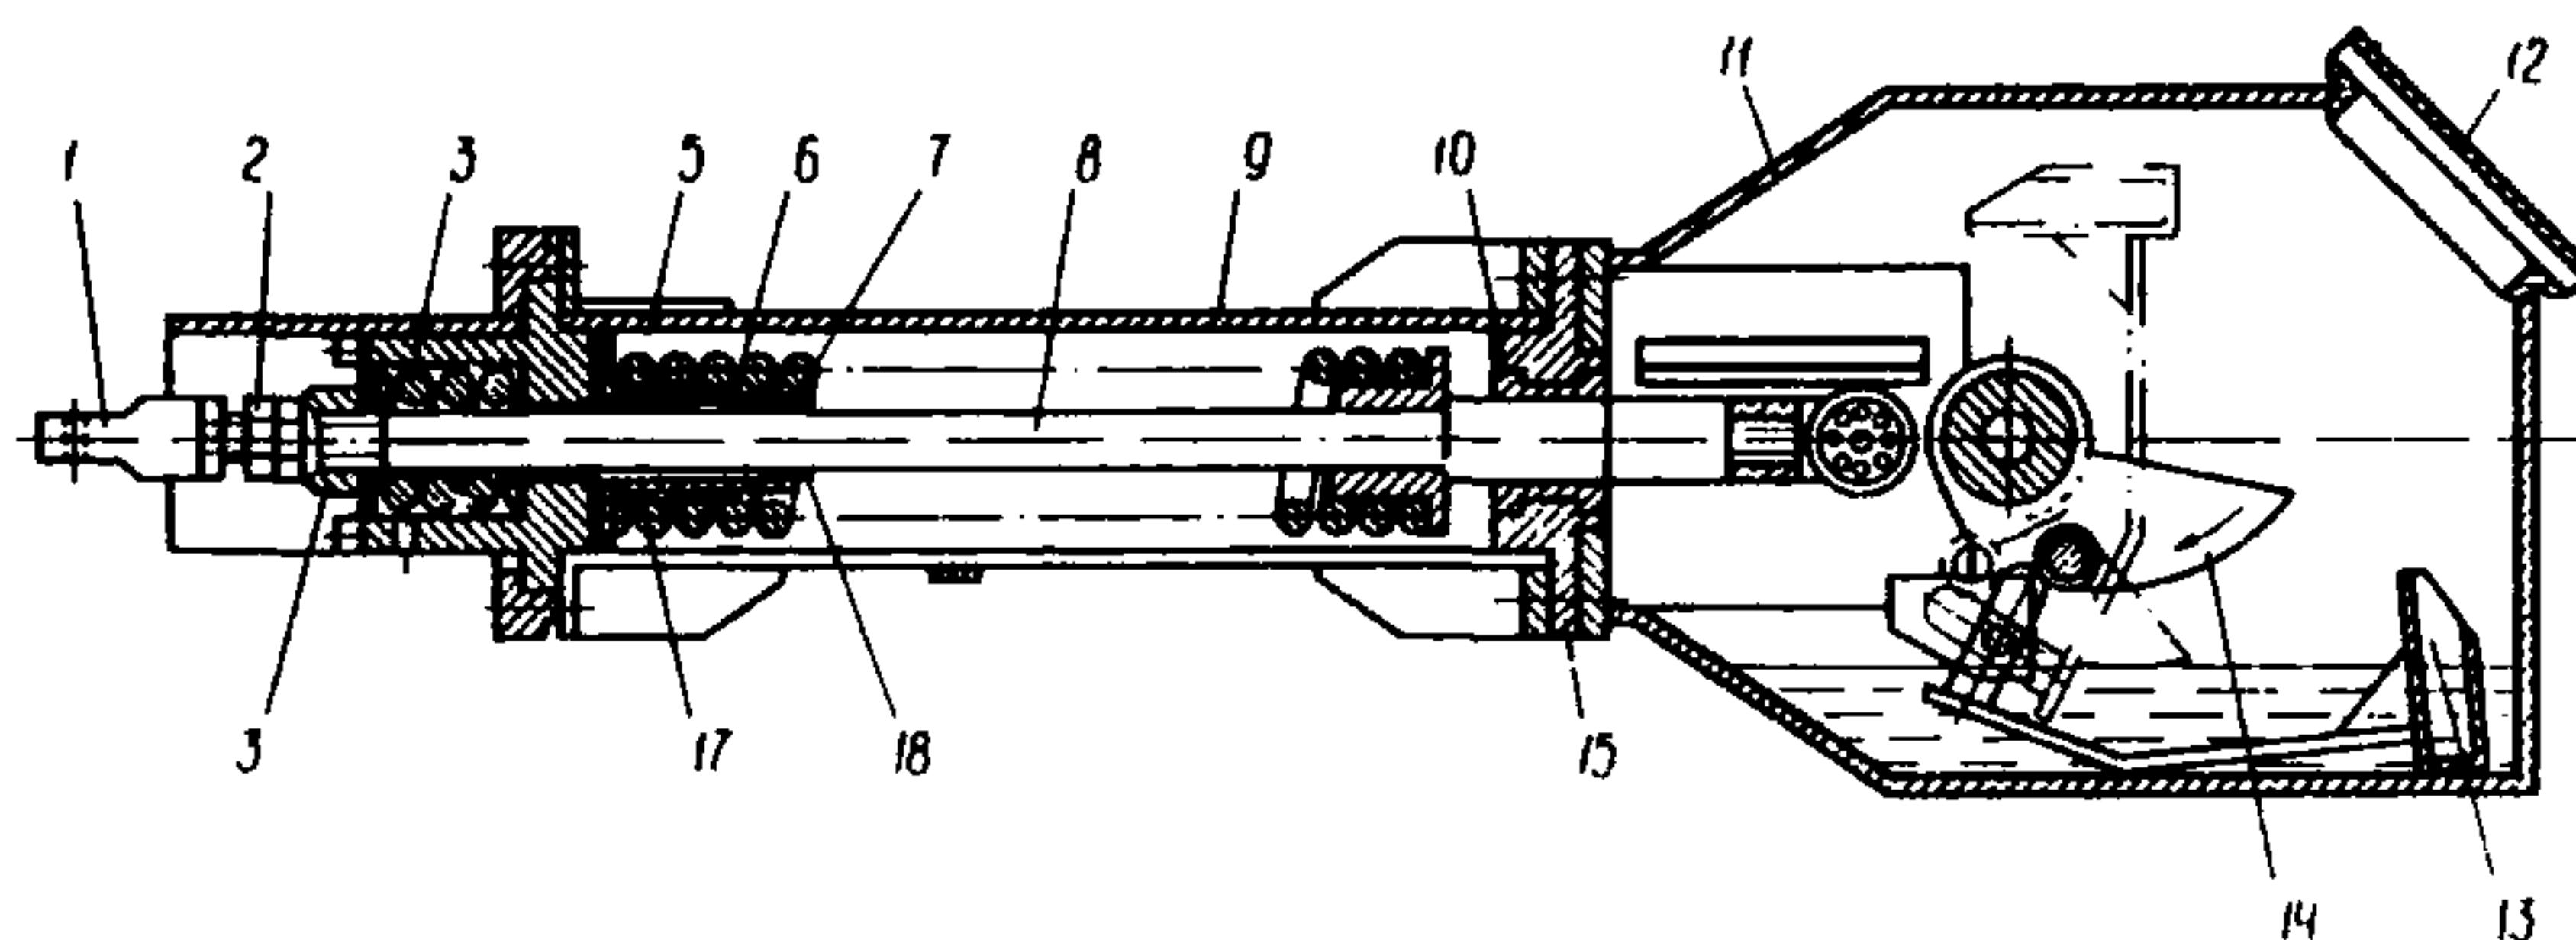

Черт.4. Ударный механизм:

1 — гайка; 2 — контргайка; 3 — ограничитель; 4 — амортизационная пружина; 5 — шпонка; 6 — гайка; 7 — опора; 8 — шток; 9 — корпус; 10 — бронзовый вкладыш; 11 — кожух; 12 — съемная крышка; 13 — смазывающий ковш; 14 — кулачок; 15 — опора; 16 — бронзовый вкладыш; 17 — пружина

Вращение на кулачок передается от электрического исполнительного механизма (МЭО) через упругую втулочно-пальцевую муфту, имеющую люфт в плоскости вращения. Люфт муфты предотвращает передачу на вал привода отрицательного усилия, появляющегося от действия сжатой пружины при переходе ролика с участка выстоя на участок холостого хода кулачка. Это дает возможность кулачку в момент перехода ролика не препятствовать усилию пружины, а под ее действием провернуться по ходу вращения на величину люфта, а штоку беспрепятственно возвратиться в исходное положение.

Шток ударного механизма движется в бронзовых вкладышах 10, 16, установленных в двух опорах 7, 15. На выходном конце штока навинчена серьга 1 для соединения с валом отбирающего элемента. Другой конец штока имеет вилку с роликами. Центральный ролик взаимодействует с кулачком, а два крайних, обкатываясь по направляющим, предотвращают изгиб консоли штока. Изгибающее усилие возникает в результате действия кулачка на центральный ролик. Амортизационная пружина 4 служит для восприятия удара, появляющегося при возвращении штока в исходное положение.

В целях безопасности кулачок ударного механизма огражден кожухом 11, служащим одновременно и картером. Съёмная крышка 12 позволяет визуально контролировать состояние рабочих поверхностей кулачка, роликов и консоли штока, а также следить за наличием масла в картере. В корпусе установлен смазывающий ковш 13, приводящийся в движение от вращения кулачка. При каждом обороте кулачка ковш захватывает из картера порцию масла и выливает ее на рабочие поверхности кулачка и ролика в момент их соприкосновения.


Конструкцией ударного механизма предусмотрено регулирование усилия пружины и величины хода штока. Усилие пружины и ее предварительная нагрузка устанавливаются и регулируются поворотом опоры 7. При проворачивании опоры 7 гайка 6, ограниченная от вращения шпонкой 5, двигаясь поступательно, изменяет длину пружины и, следовательно, ее усилие. Шпонка 5 перемещаясь вместе с гайкой 6 вдоль паза корпуса 9, позволяет контролировать производимое изменение длины пружины 17. Проворачивание опоры 7 осуществляется с помощью отверстий, расположенных на ее наружной части. Величина хода штока регулируется вращением ограничителя 3. По окончании регулировки ограничитель стопорится контргайкой 2.

От привода ударного механизма через цепной контур передается вращение на ось заслонки. Для этой цели на валу МЭО установлена звездочка.

Отбирающий элемент имеет форму ковша параболического профиля с боковым раскрытием и закреплен на двух рычагах, соединяющихся с кареткой, неподвижно насаженной на вал. Вал установлен в двух подшипниковых опорах и получает вращательное движение от ударного механизма. Соединение вала с ударным механизмом осуществляется через вилку и серьгу.

Окно приемной точки бункера-накопителя снабжается заслонкой. Движение на открытие сообщается от электропривода МЭО ударного механизма. От вала МЭО через цепной контур вращение передается на ось заслонки. На оси жестко закреплена вилка с роликом. При вращении вилки ролик входит в зацепление с верхней частью шторки и, обкатываясь, поворачивает ее. В момент отбора шторка максимально открывает окно. После отбора при дальнейшем вращении вилки ролик выходит из зацепления, и шторка под действием собственной массы, падая, закрывает створ окна.

2.2.2.2. Автоматический отборник АО2-ВТИ (черт.5) имеет два отбирающих элемента с индивидуальными приводами к ним, поочередно с равным интервалом и постоянной скоростью пересекающих падающий поток *б* и отбирающих из него порции топлива. Порция, отобранная одним отбирающим элементом, представляет одну вторую часть сечения потока. Сумма двух порций, отобранных поочередно каждым отбирающим элементом, представляет все сечение потока.

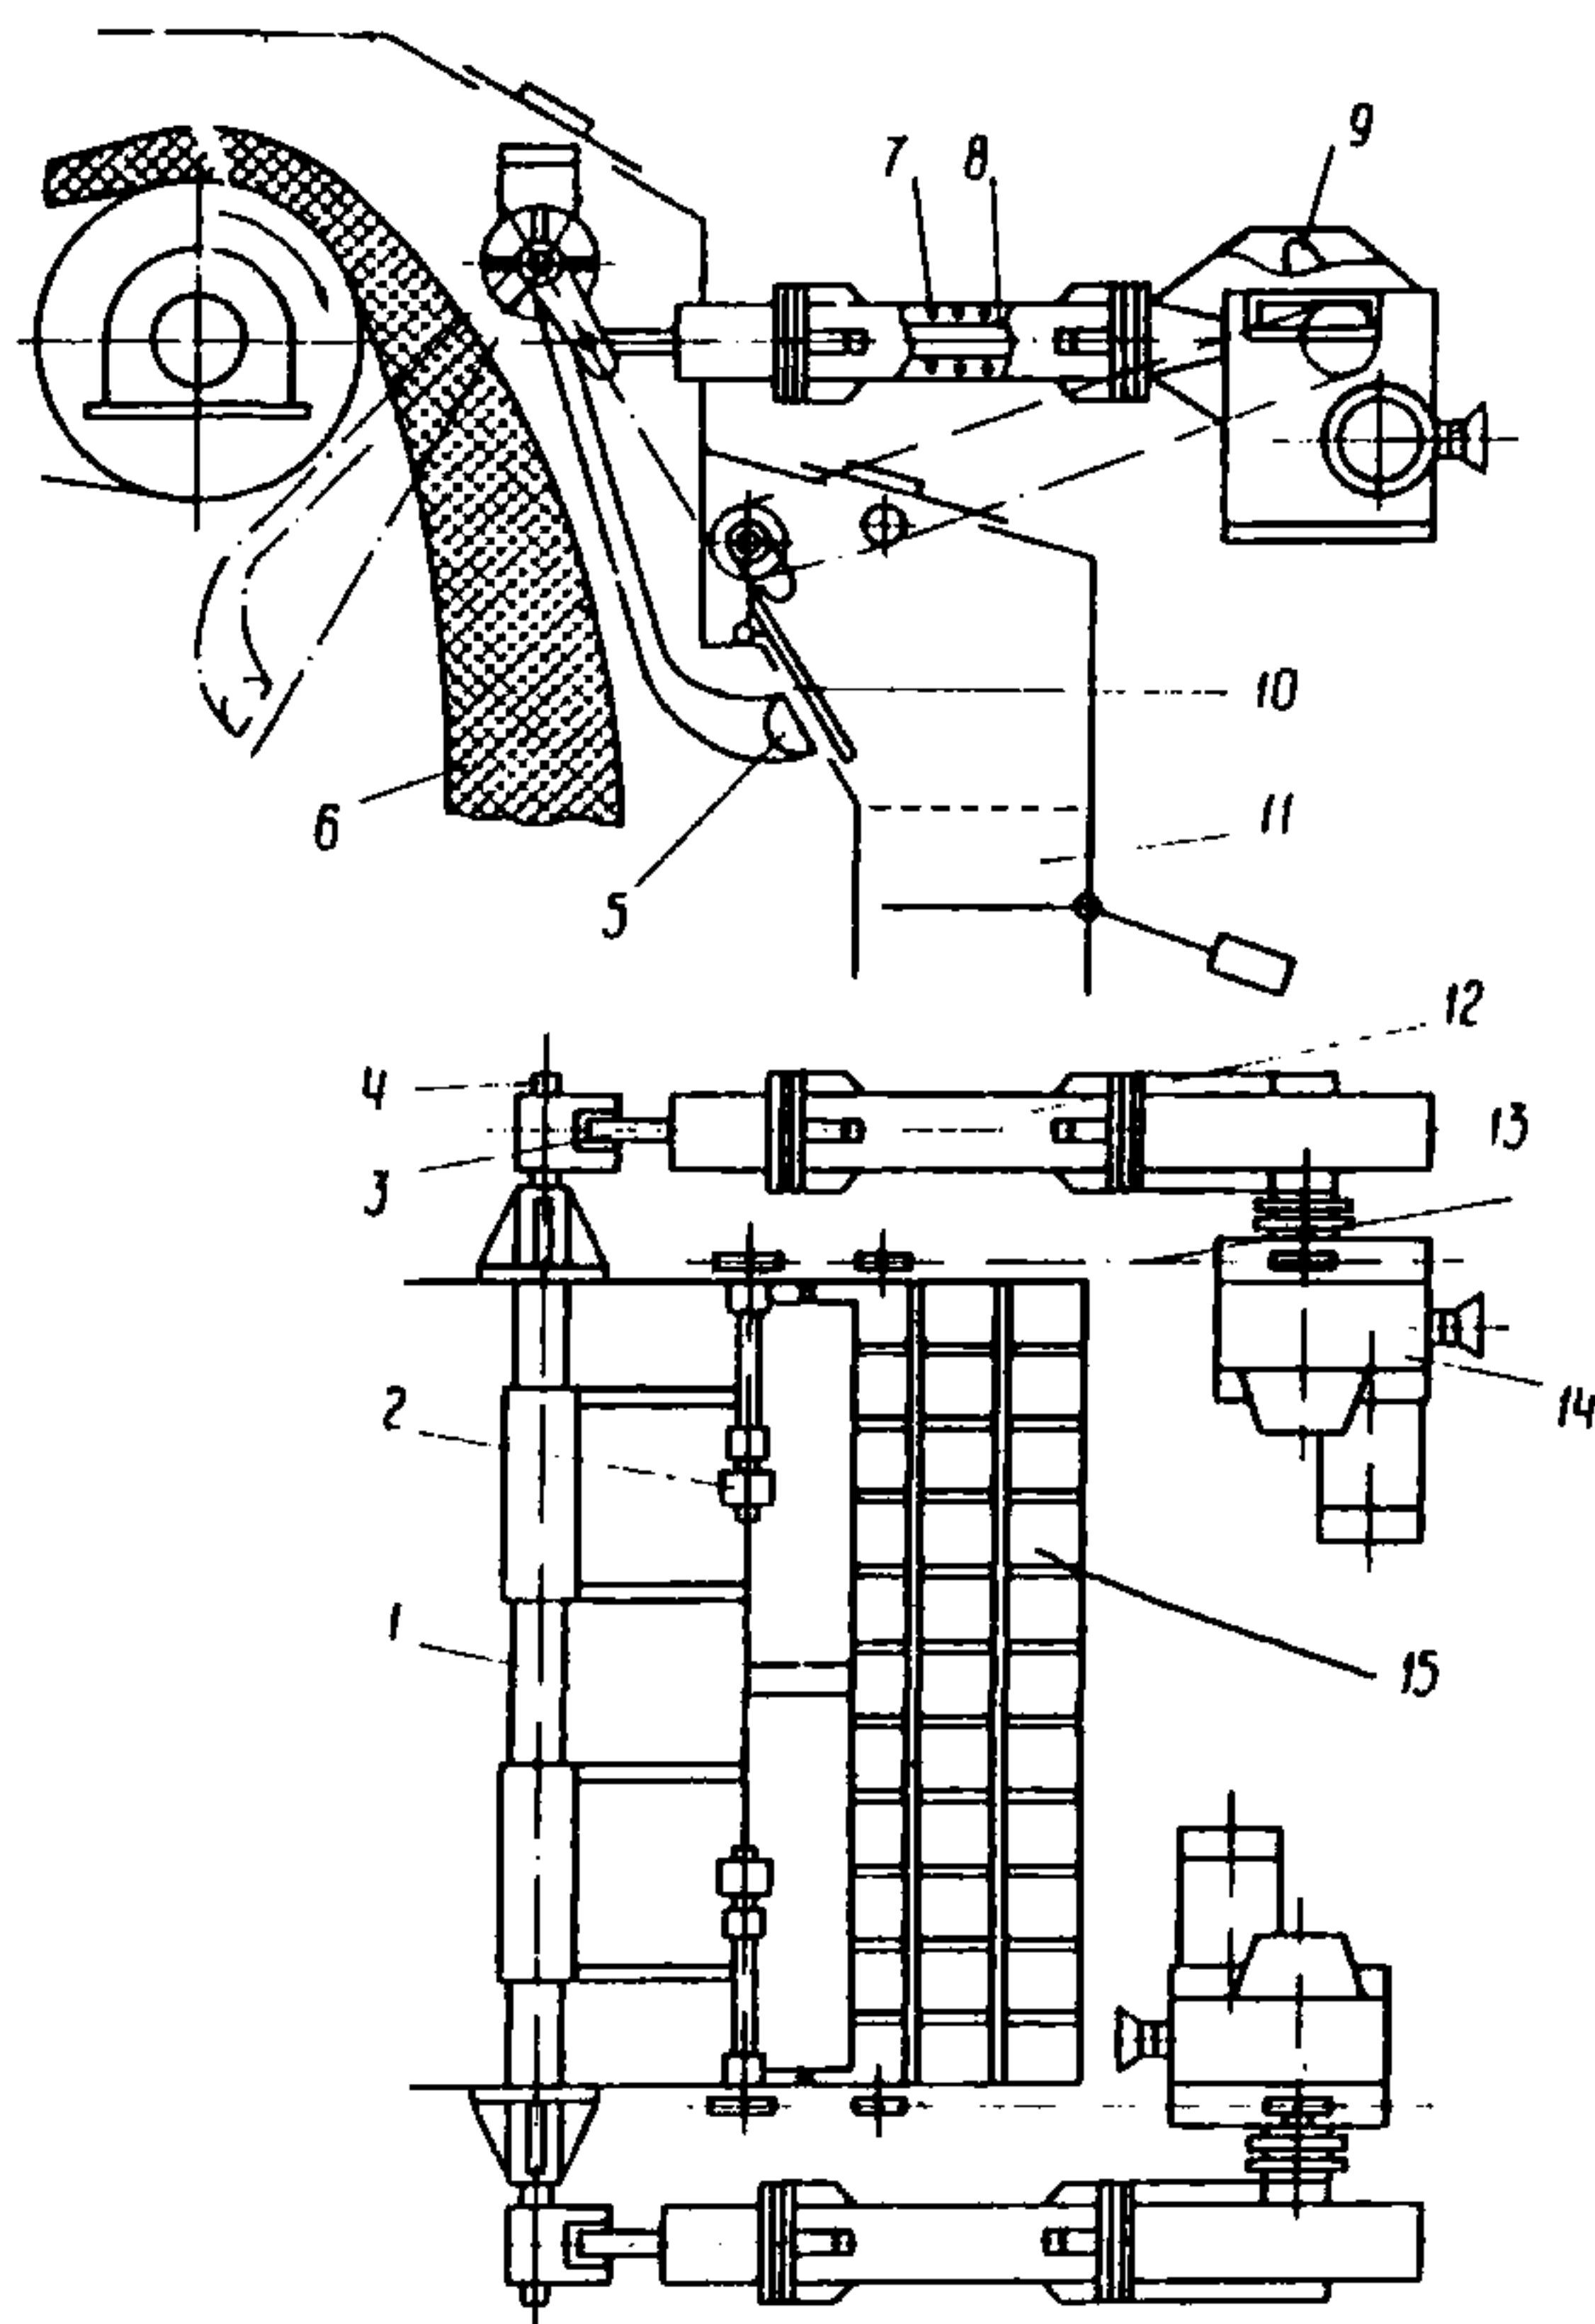

Черт.5. Автоматический отборник АО2-ВТИ:

1 — высекатель; 2 — механизм открытия заслонки; 3 — серьга;
4 — вал высекателя; 5 — отбирающий элемент; 6 — падающий
поток топлива; 7 — пружина; 8 — шток ударного механизма;
9 — кулачок; 10 — окно приемной точки; 11 — приемная теч-
ка; 12 — ударный механизм; 13 — цепной контур; 14 — элек-
тропривод МЭО; 15 — секционная заслонка

Отобранная из потока 6 порция топлива забрасывается отбирающим элементом 5 в окно 10 приемной точки 11. Окно приемной точки снабжено двухсекционной заслонкой 15. Каждая секция открывает соответствующую часть окна непосредственно перед отбором и закрывает сразу после срабатывания отбирающего элемента. Обе секции заслонки и соответствующие им отбирающие элементы приводятся в движение от двух ударных механизмов 12, описание которых дано в п.2.2.2.1.

При одновременной работе ударных механизмов отбирающие элементы работают поочередно, так как кулачки обоих ударных механизмов развернуты в плоскости вращения на 180 градусов один относительно другого, и период рабочего хода одного ударного механизма совпадает с периодом холостого хода другого ударного механизма. Через каждые пол-оборота кулачков периоды чередуются. Периодичность между срабатываниями отбирающих элементов регулируется с помощью реле времени, установленного в шкафу управления отборником.

Между двумя отбирающими элементами АО2-ВТИ имеется зазор, который предотвращает задевание отбирающих элементов друг за друга в момент отбора. Чтобы исключить влияние зазора на отбор, конструкцией предусмотрено возвратно-поступательное синхронное смещение обоих отбирающих элементов на величину зазора. Благодаря смещению отбирающие элементы получают возможность поочередно к моменту отбора становиться в нужное положение, позволяющее пересекать каждому из них ровно половину потока.

Окно приемной точки бункера-накопителя снабжается двухсекционной заслонкой. Обе секции заслонки в период отбора поочередно открывают часть окна, и в промежутках между отборами плотно закрывают. Между секциями заслонки предусмотрен зазор для того, чтобы отбирающий элемент в момент забрасывания в окно отобранной порции топлива не ударял по соседней секции. Однако в целях более полной герметизации бункера-накопителя зазор перекрывается клапаном — стальным прямоугольным листом, ширина которого несколько больше величины зазора. При поворачивании любой из двух секций вместе с нею поднимается клапан, увеличивая тем самым просвет окна и позволяя отбирающему элементу свободно входить в окно в момент отбора.

Для обеспечения поочередного открытия секций их вилки 2 должны быть развернуты в плоскости вращения на 180 градусов одна относительно другой.

2.2.3. Пробоотборники типа ПК

Пробоотборники типа ПК выпускаются Краснолучским машиностроительным заводом и предназначены для отбора проб топлива с крупностью кусков до 300 мм из падающего потока мощностью до 1360 т/ч. Они применяются для входного опробования топлива, поступающего на электростанцию, а также для технологического опробования, когда невозможно применение отборников АО-ВТИ (отсутствие дробильного корпуса, установка в узле пересыпа щепоуловителя, расширяющего поток более чем на 800 мм, и др.). Пробоотборники ПК изготавливаются двух типоразмеров для крупности до 150 мм (ПК1) и до 300 мм (ПК2) с лево- и правосторонним расположением электропривода. В табл. 3 приведены их технические характеристики.


На черт. 6 приведена принципиальная схема пробоотборника ПК. На раме 1 смонтированы валы: приводной 4 и натяжной 2, связанные между собой бесконечными цепями, на которых установлен отбирающий элемент 3.

Работает пробоотборник циклически в автоматическом режиме и сблони-

Т а б л и ц а 3

Параметры	Показатели					
	ПК1-8	ПК1-10	ПК1-12,5	ПК2-8	ПК2-10	ПК2-12,5
Мощность топливотока, т/ч	530	1030	1360	530	1030	1360
Длина отбирающего элемента, мм	800	1000	1250	800	1000	1250
Масса, кг	2500	2500	2500	3200	3550	3550
Габариты, мм						
длина	3350	4000	4750	4500	5600	7100
ширина	3360	3550	3750	3660	3750	4000
высота		800		1250		
Крупность опробуемого материала, мм		150		300		
Ширина раскрытия отбирающего элемента, мм		375		750		
Скорость отбирающего элемента, м/с		1,60	2,00	2,50	3,15	
Номинальный угол установки пробоотборника, ...°	0	15	30	45		
Мощность электро-двигателя, кВт	4,0				8,0	
Рабочая влажность опробуемого топлива, %, не более						
бурые угли		40				
каменный уголь и антрацит		18				
горючие сланцы		17				

рован с конвейером. При пуске электродвигателя конвейера одновременно происходит подготовка электрической цепи к пуску электродвигателя пробоотборника. Пуск и остановка производятся при скорости вращения 485 об/мин, а пересечение отбирающим элементом потока — 980 об/мин. Переключение с малой скорости на большую должно происходить в момент огибания отбирающим элементом звездочек, а переключение на малую скорость — на выходе отбирающего элемента из потока материала. Движущийся отбирающий элемент с верхним раскрытием ковша пересекает опробуемый поток, отбирает порцию топлива и транспортирует ее в приемную

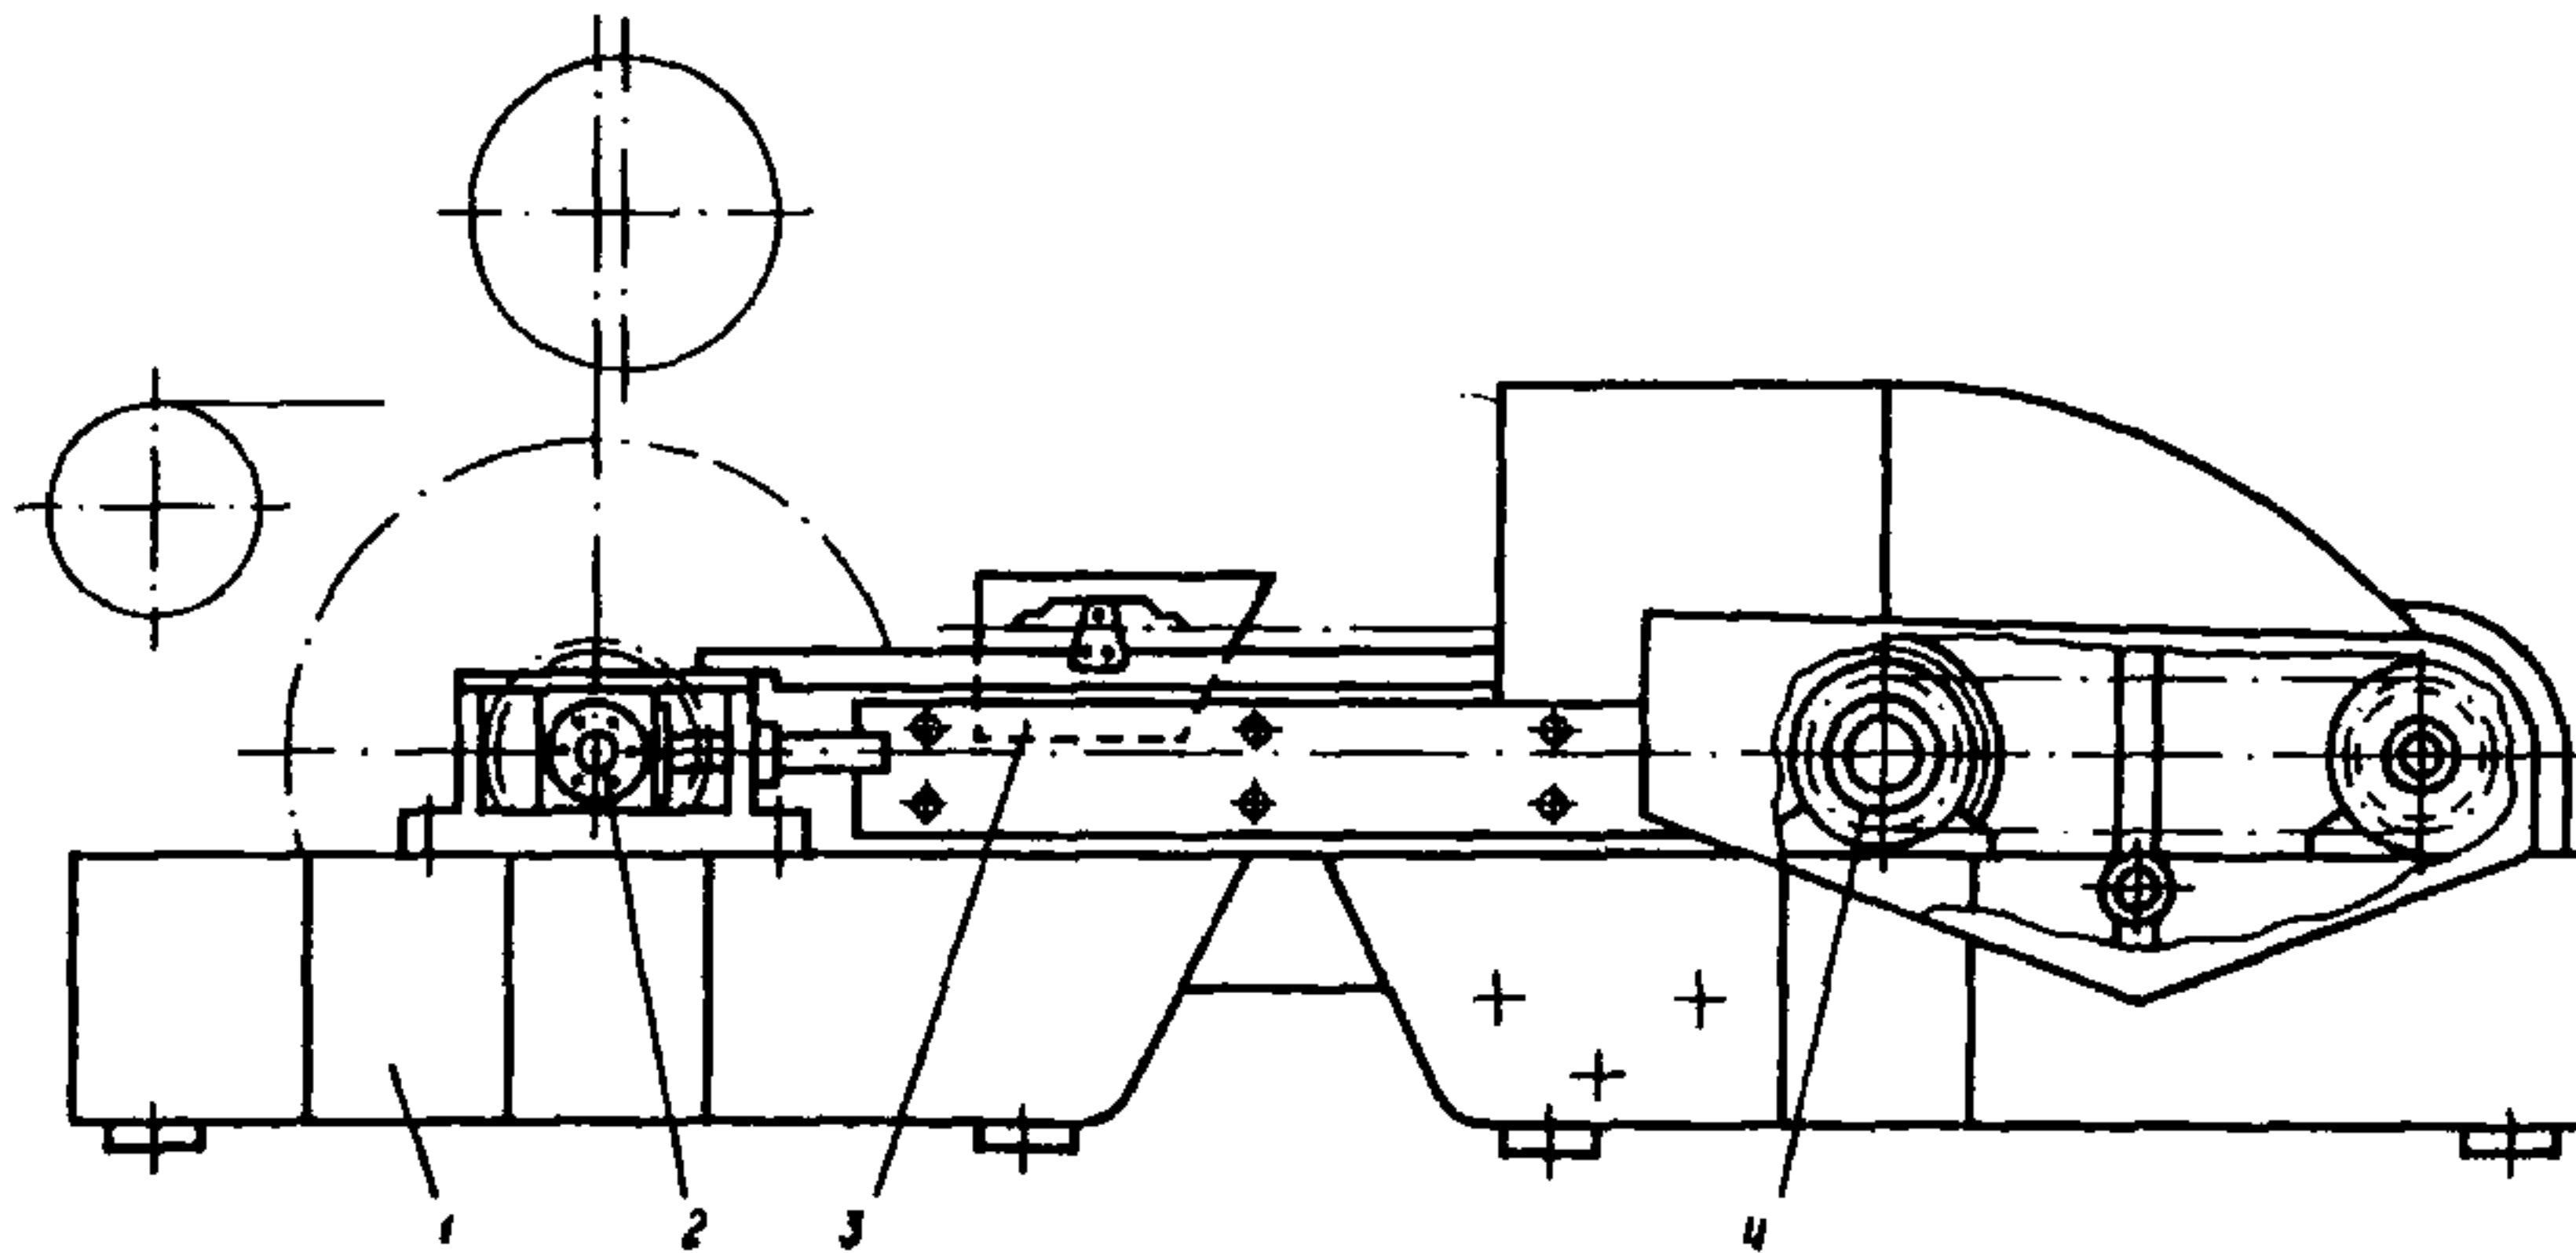

Черт.6. Пробоотборник ковшовый типа ГК;

1 — рама; 2 — натяжной вал; 3 — отбирающий элемент; 4 — приводной вал

течку. Отбирающий элемент, переворачиваясь, разгружается в бункер-накопитель или непосредственно на питатель машины для подготовки проб и останавливается. Через определенный интервал времени (в пределах от 5 до 3 мин) цикл повторяется. Время между срабатываниями пробоотборника устанавливается с помощью реле времени. Для подсчета количества порций предусмотрено счетно-импульсное реле.

2.3. Проборазделочные машины

Проборазделочные машины предназначены для механизированной разделки первичных проб в лабораторную или аналитическую. Для ТЭС страны регламентируются следующие типы проборазделочных машин, выпускаемых Краснолучским машиностроительным заводом: МПЛ-150, МПЛ-300 по ГОСТ 13812-78.

Техническая характеристика проборазделочных машин приведена в табл. 4.

Допускается применение проборазделочных машин других типов, если они соответствуют требованиям ГОСТ 10742-71 и ГОСТ 13812-78.

2.3.1. Проборазделочная машина МПЛ-150 осуществляет дробление и сокращение первичной пробы твердого топлива до лабораторной. Исходное топливо (первичная проба) из бункера-накопителя поступает на ленточный питатель 12 (черт.7) проборазделочной машины, который равномерно подает топливо в молотковую дробилку. Количество подаваемого топлива регулируется шиберным устройством 11 путем изменения зазора между шибером и лентой питателя.

В молотковой дробилке топливо измельчается до крупности 0-3 мм. По мере измельчения топливо просыпается через щели колосниковой решетки 5 и направляющего аппарата 4, который выравнивает поток. Сыплющийся угольный поток периодически пересекают ковши 2 сократителя 3, выбирая из него небольшие порции топлива. Остальная часть, не попадающая в ковши, сыпается в течку 1, служащую для удаления отходов сокращения. Отбран-

Т а б л и ц а 4

Параметры	Показатели	
	МЛЛ-150	МЛЛ-300
Производительность, т/ч, до	2	15
Максимальная крупность исходного топлива, мм	150	300
Крупность приготовленной пробы, мм	3	
Число приготовленных экземпляров лабораторных проб	3	
Предельная влажность исходного топлива, %		
для каменных углей и антрацитов		18
горючих сланцев		17
бурых углей		40
Общая мощность электродвигателей, кВт	11,2	34,2
Масса, кг	1600	5900
Габариты, мм:		
длина	2055	3000
ширина	1020	2150
высота	1768	3170

ное топливо ковши сбрасывают на вращающийся конус 16 делителя-сократителя 18. С конуса часть топлива попадает в банки 17 для лабораторных проб, а остальная часть удаляется в отход.


В результате сокращения исходного топлива выделяются три одинаковые по массе лабораторные пробы: основная, резервная и арбитражная.

Кратность сокращения проборазделочной машины определяется количеством установленных ковшей 2. При наличии четырех ковшей (ширина ковша 30 мм) кратность сокращения равна 500. При одном ковше величина кратности сокращения равна 2000.

Ленточный питатель и дробилка проборазделочной машины работают от индивидуальных электроприводов, мощность которых соответственно равна 0,6 и 10 кВт. Сократитель ковшовый и делитель-сократитель приводятся в движение от единого привода мощностью 0,6 кВт. Электродвигатели приводов выполнены во взрывобезопасном исполнении.

Измельчение топлива в дробилке осуществляется с помощью молотков 6, подвешенных шарнирно на дисках 13, ротора 14 и броневых плит 7, которыми футерованы стенки корпуса дробилки.

Для предохранения приемной горловины дробилки от налипания влажного топлива предусмотрены вращающиеся очистные барабаны 10 и ножи 9.

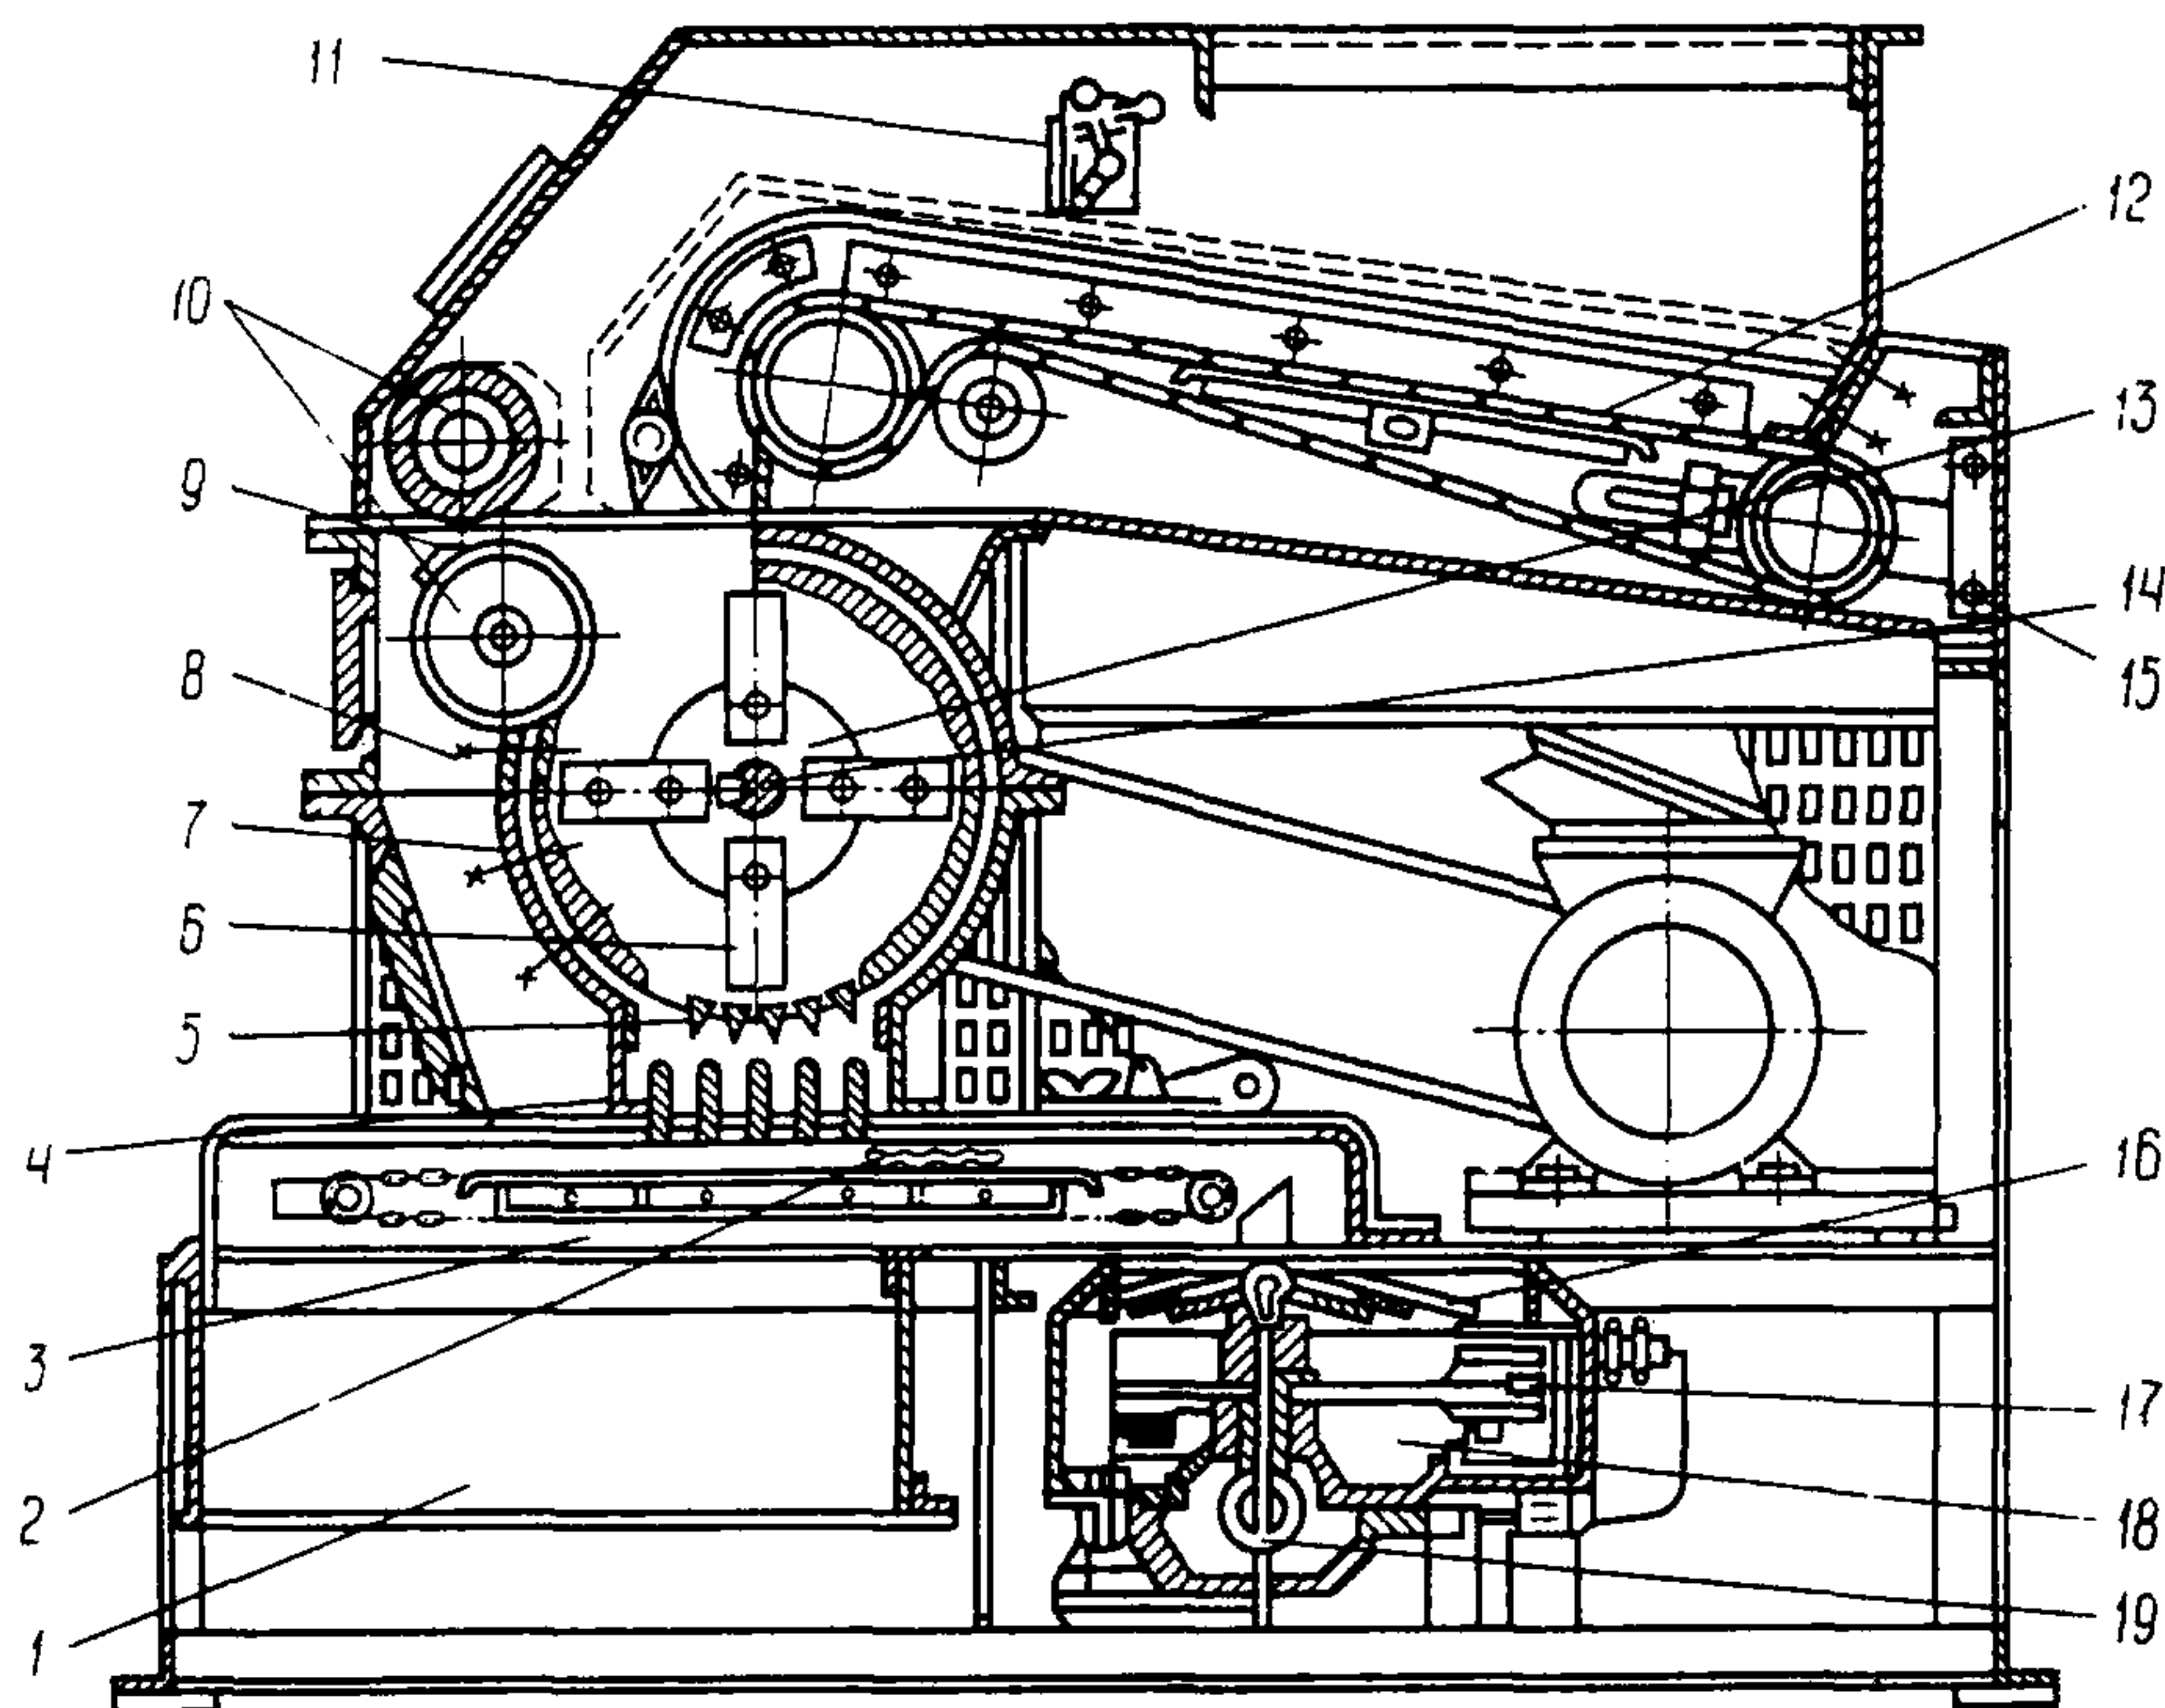

Черт.7. Проборазделочная машина МПЛ-150:

1 — точка для удаления отходов сокращения; 2 — ковш; 3 — ковшовый сократитель; 4 — направляющий аппарат; 5 — колосниковая решетка; 6 — молотки; 7 — броневые плиты; 8 — болт; 9 — ножи; 10 — очистные барабаны; 11 — шиберное устройство; 12 — ленточный питатель; 13 — диск; 14 — ротор; 15 — натяжное устройство; 16 — конус; 17 — банки; 18 — делитель-сократитель; 19 — вал делителя-сократителя

Для доступа к банкам лабораторных проб предусмотрена дверца. В целях безопасности дверца механически заблокирована с кулачковой муфтой, передающей вращение от привода на вал 19 делителя-сократителя. Таким образом, при открытой дверце исключается возможность включения делителя сократителя.

Пуск и отключение проборазделочной машины осуществляются с местного шкафа управления. Машина МПЛ-150 может работать во взрывоопасных помещениях.

2.3.2. Проборазделочная машина МПЛ-300 предназначена для обработки первичных проб твердого топлива и продуктов их обогащения крупностью кусков до 300 мм в лабораторную пробу. Машина используется в установках для опробования, состоящих из пробоотборника, устройств для подачи первичных проб в машину и для удаления отходов проб.

Обработка проб машиной производится в две стадии. На первой ступени первичная проба крупностью до 300 мм (черт.8) ленточным питателем 5 подается в молотковую дробилку 3 и дробится до крупности 25 мм. Под дробилкой установлен многоковшовый цепной сократитель 2, ковши которого отбирают порции промежуточной дробленой пробы и подают их в бункер машины второй стадии переработки.

В качестве второй ступени в МПЛ-300 используется машина МПЛ-150. В ней производится дробление промежуточной пробы до крупности 0-3 мм и вторичное сокращение и деление лабораторной пробы на три части. Остатки пробы первой и второй ступеней удаляются через точки 1 и 9.


2.3.3. Пробоотборники системы ВТИ снабжены проборазделочной машиной ВТИ, которая в настоящее время так же, как и пробоотборники ВТИ промышленностью не выпускается. Однако большое число электростанций использует эти машины. В табл.5 приведены технические характеристики проборазделочной машины ВТИ.


Проборазделочная машина ВТИ состоит из дробилки ДМ-300 (или ЛДМ-1) и двухступенчатого порционера-сократителя (черт.9)

Дробилка измельчает топливо до 3 мм. Измельчающими элементами дробилки являются рифленая внутренняя поверхность и стальные била 7, укрепленные по 30-50 штук на 6 штифтах. В нижней части дробилки расположена съемная решетка 8 с отверстиями диаметром 6 мм.

Измельченная первичная проба сокращается в двухступенчатом порционере-делителе. Первая ступень порционера состоит из приемной воронки 9 и наклонного дна с боковым отводом 5. Над воронкой укреплен распределительный конус 6. Через наклонное дно проходит полый вал 11, на верхнем конце которого под распределительным конусом крепится делительный сектор 10 с наклонным дном, сообщающимся с полостью вала через специальный вырез. На нижней части полого вала закреплено малое червячное колесо редуктора 4, которое вращает делительный сектор со скоростью 60 об/мин. Попадая через распределительный конус во вращающийся делительный сектор с углом $22^{\circ}30'$, порция сокращается в 16 раз.

Вторая ступень сокращения расположена под редуктором и представляет собой цилиндрический кожух 13, через который проходит вал 12, на него насажен барабан 14, вращающийся со скоростью 45 об/мин. К верхней части барабана прикреплены четыре секторные воронки 3, из которых две противоположные имеют угол раскрытия $22^{\circ}30'$, а две другие 11° . При вращении ротора воронки пересекают поток топлива, выходящий из полого вала, часть топлива попадает в находящиеся под воронками стаканы 2 для лабораторной

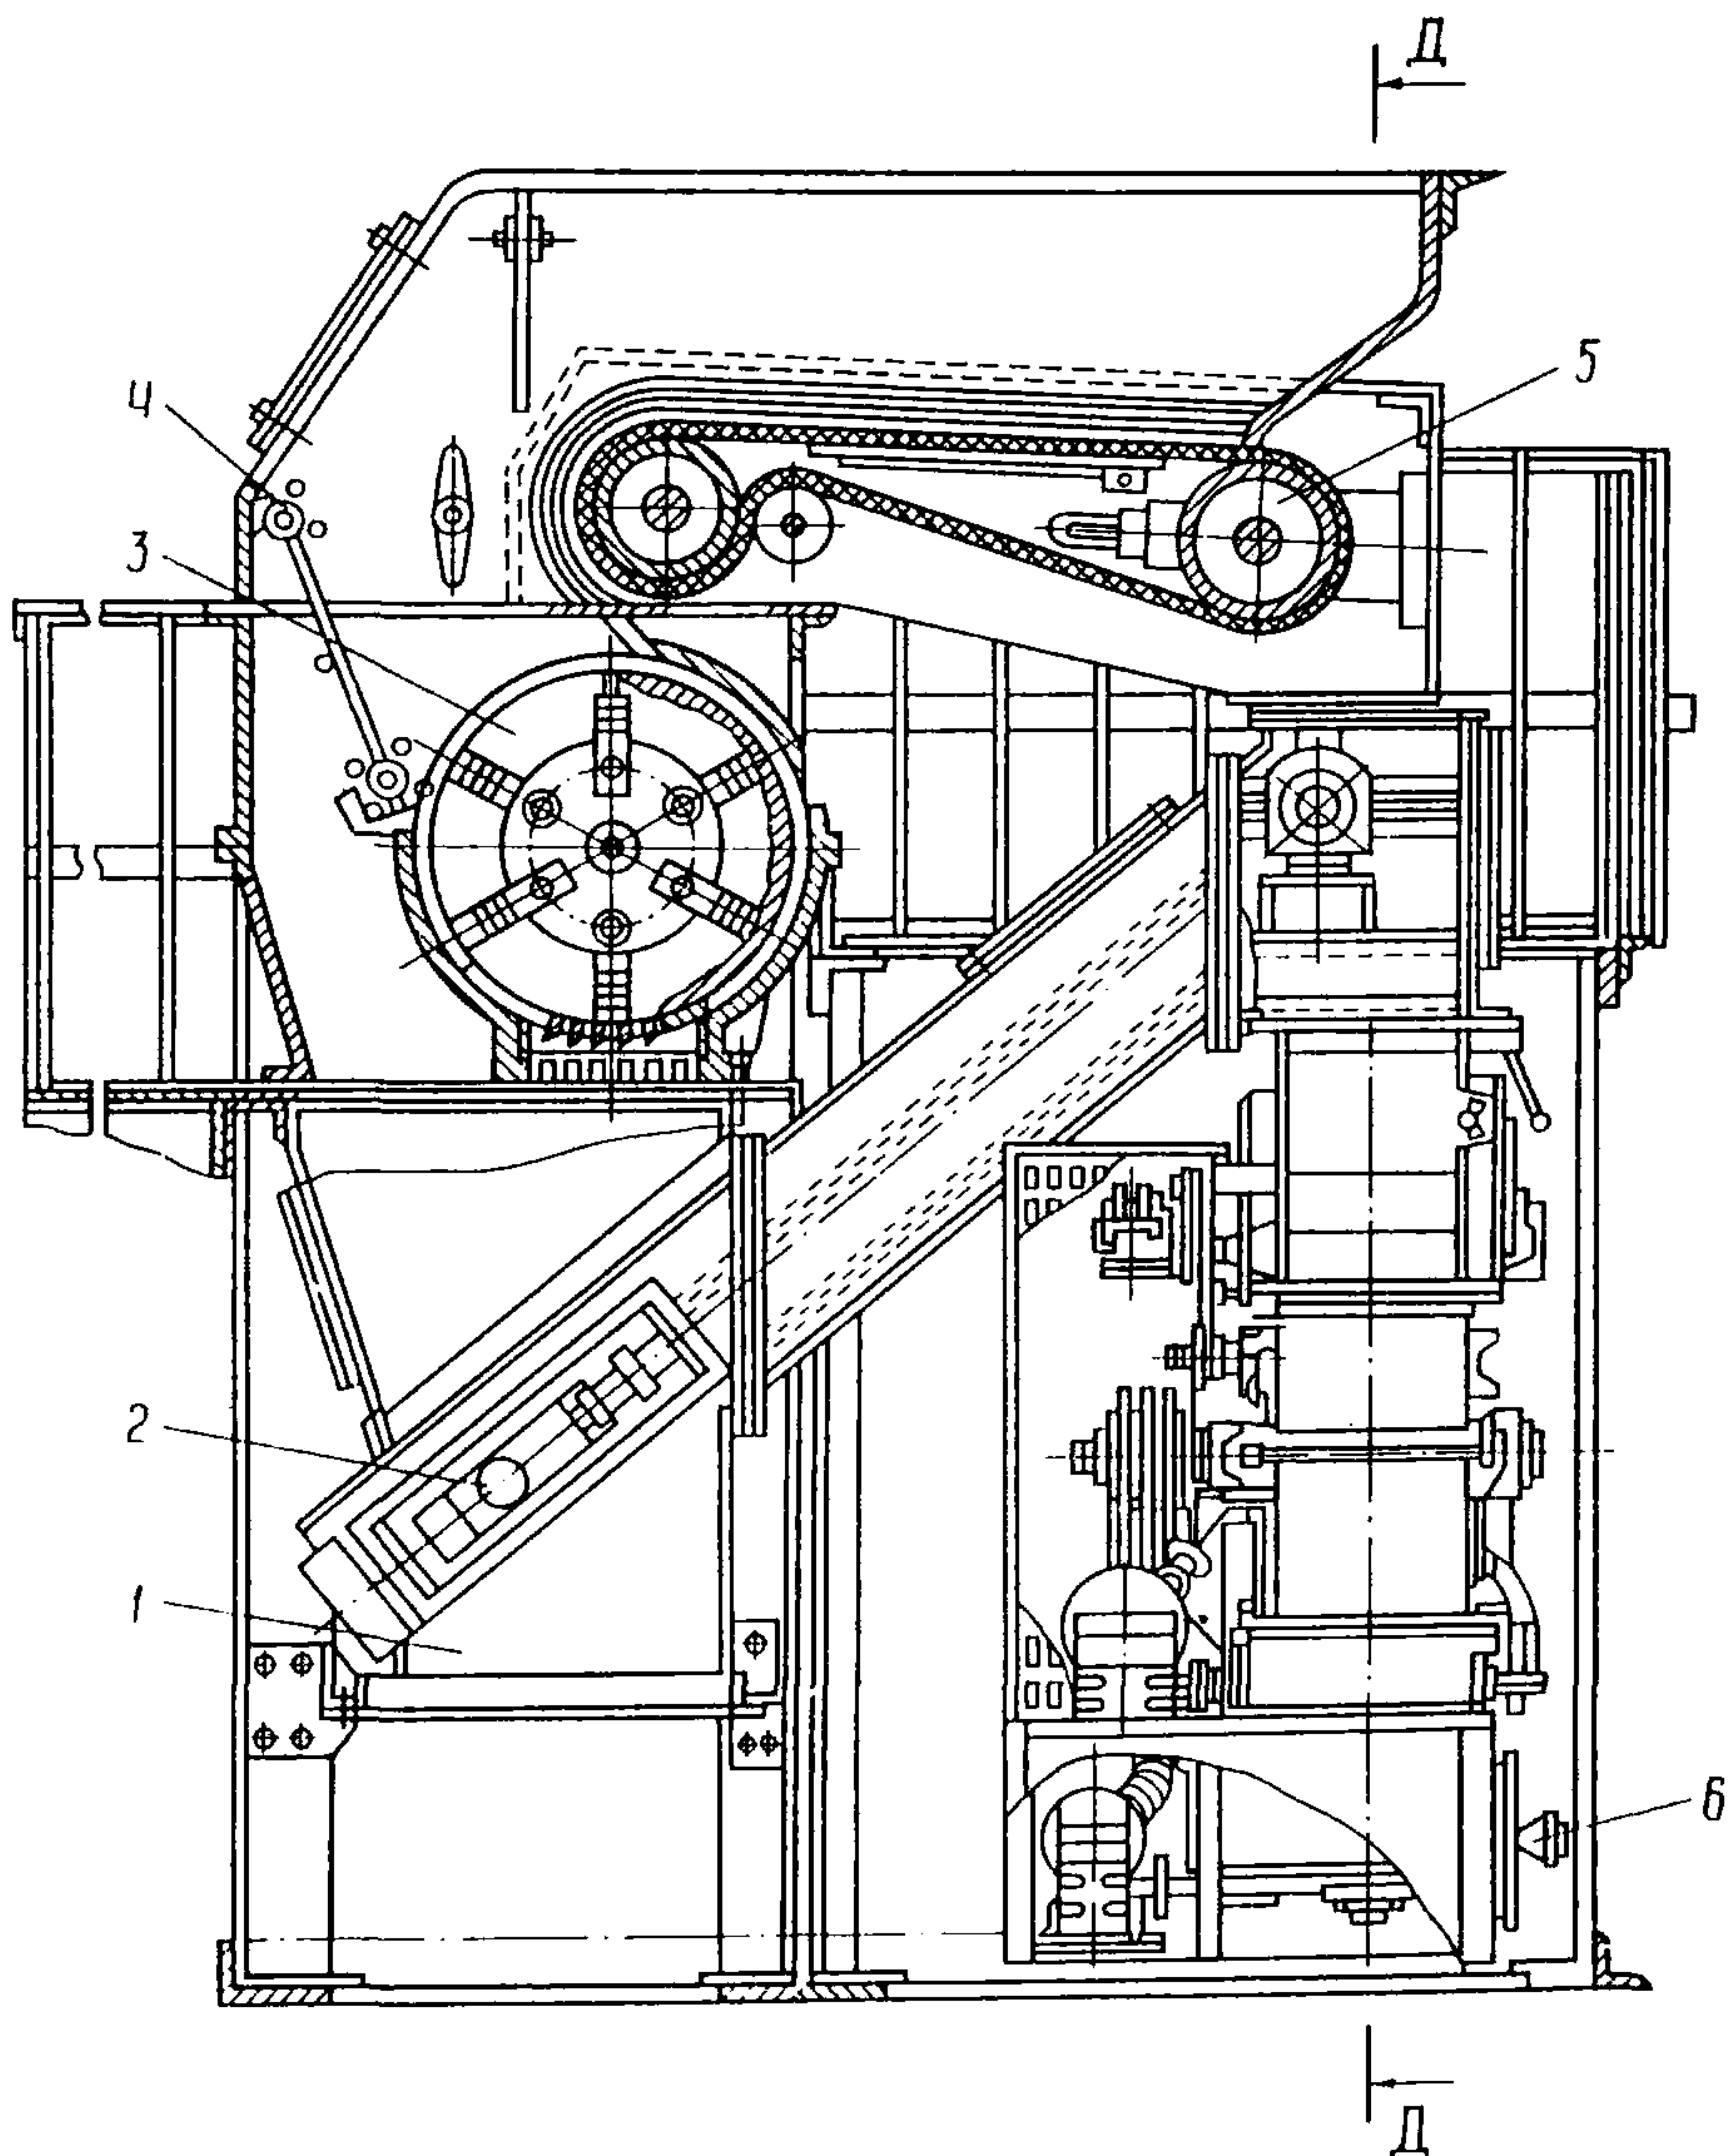

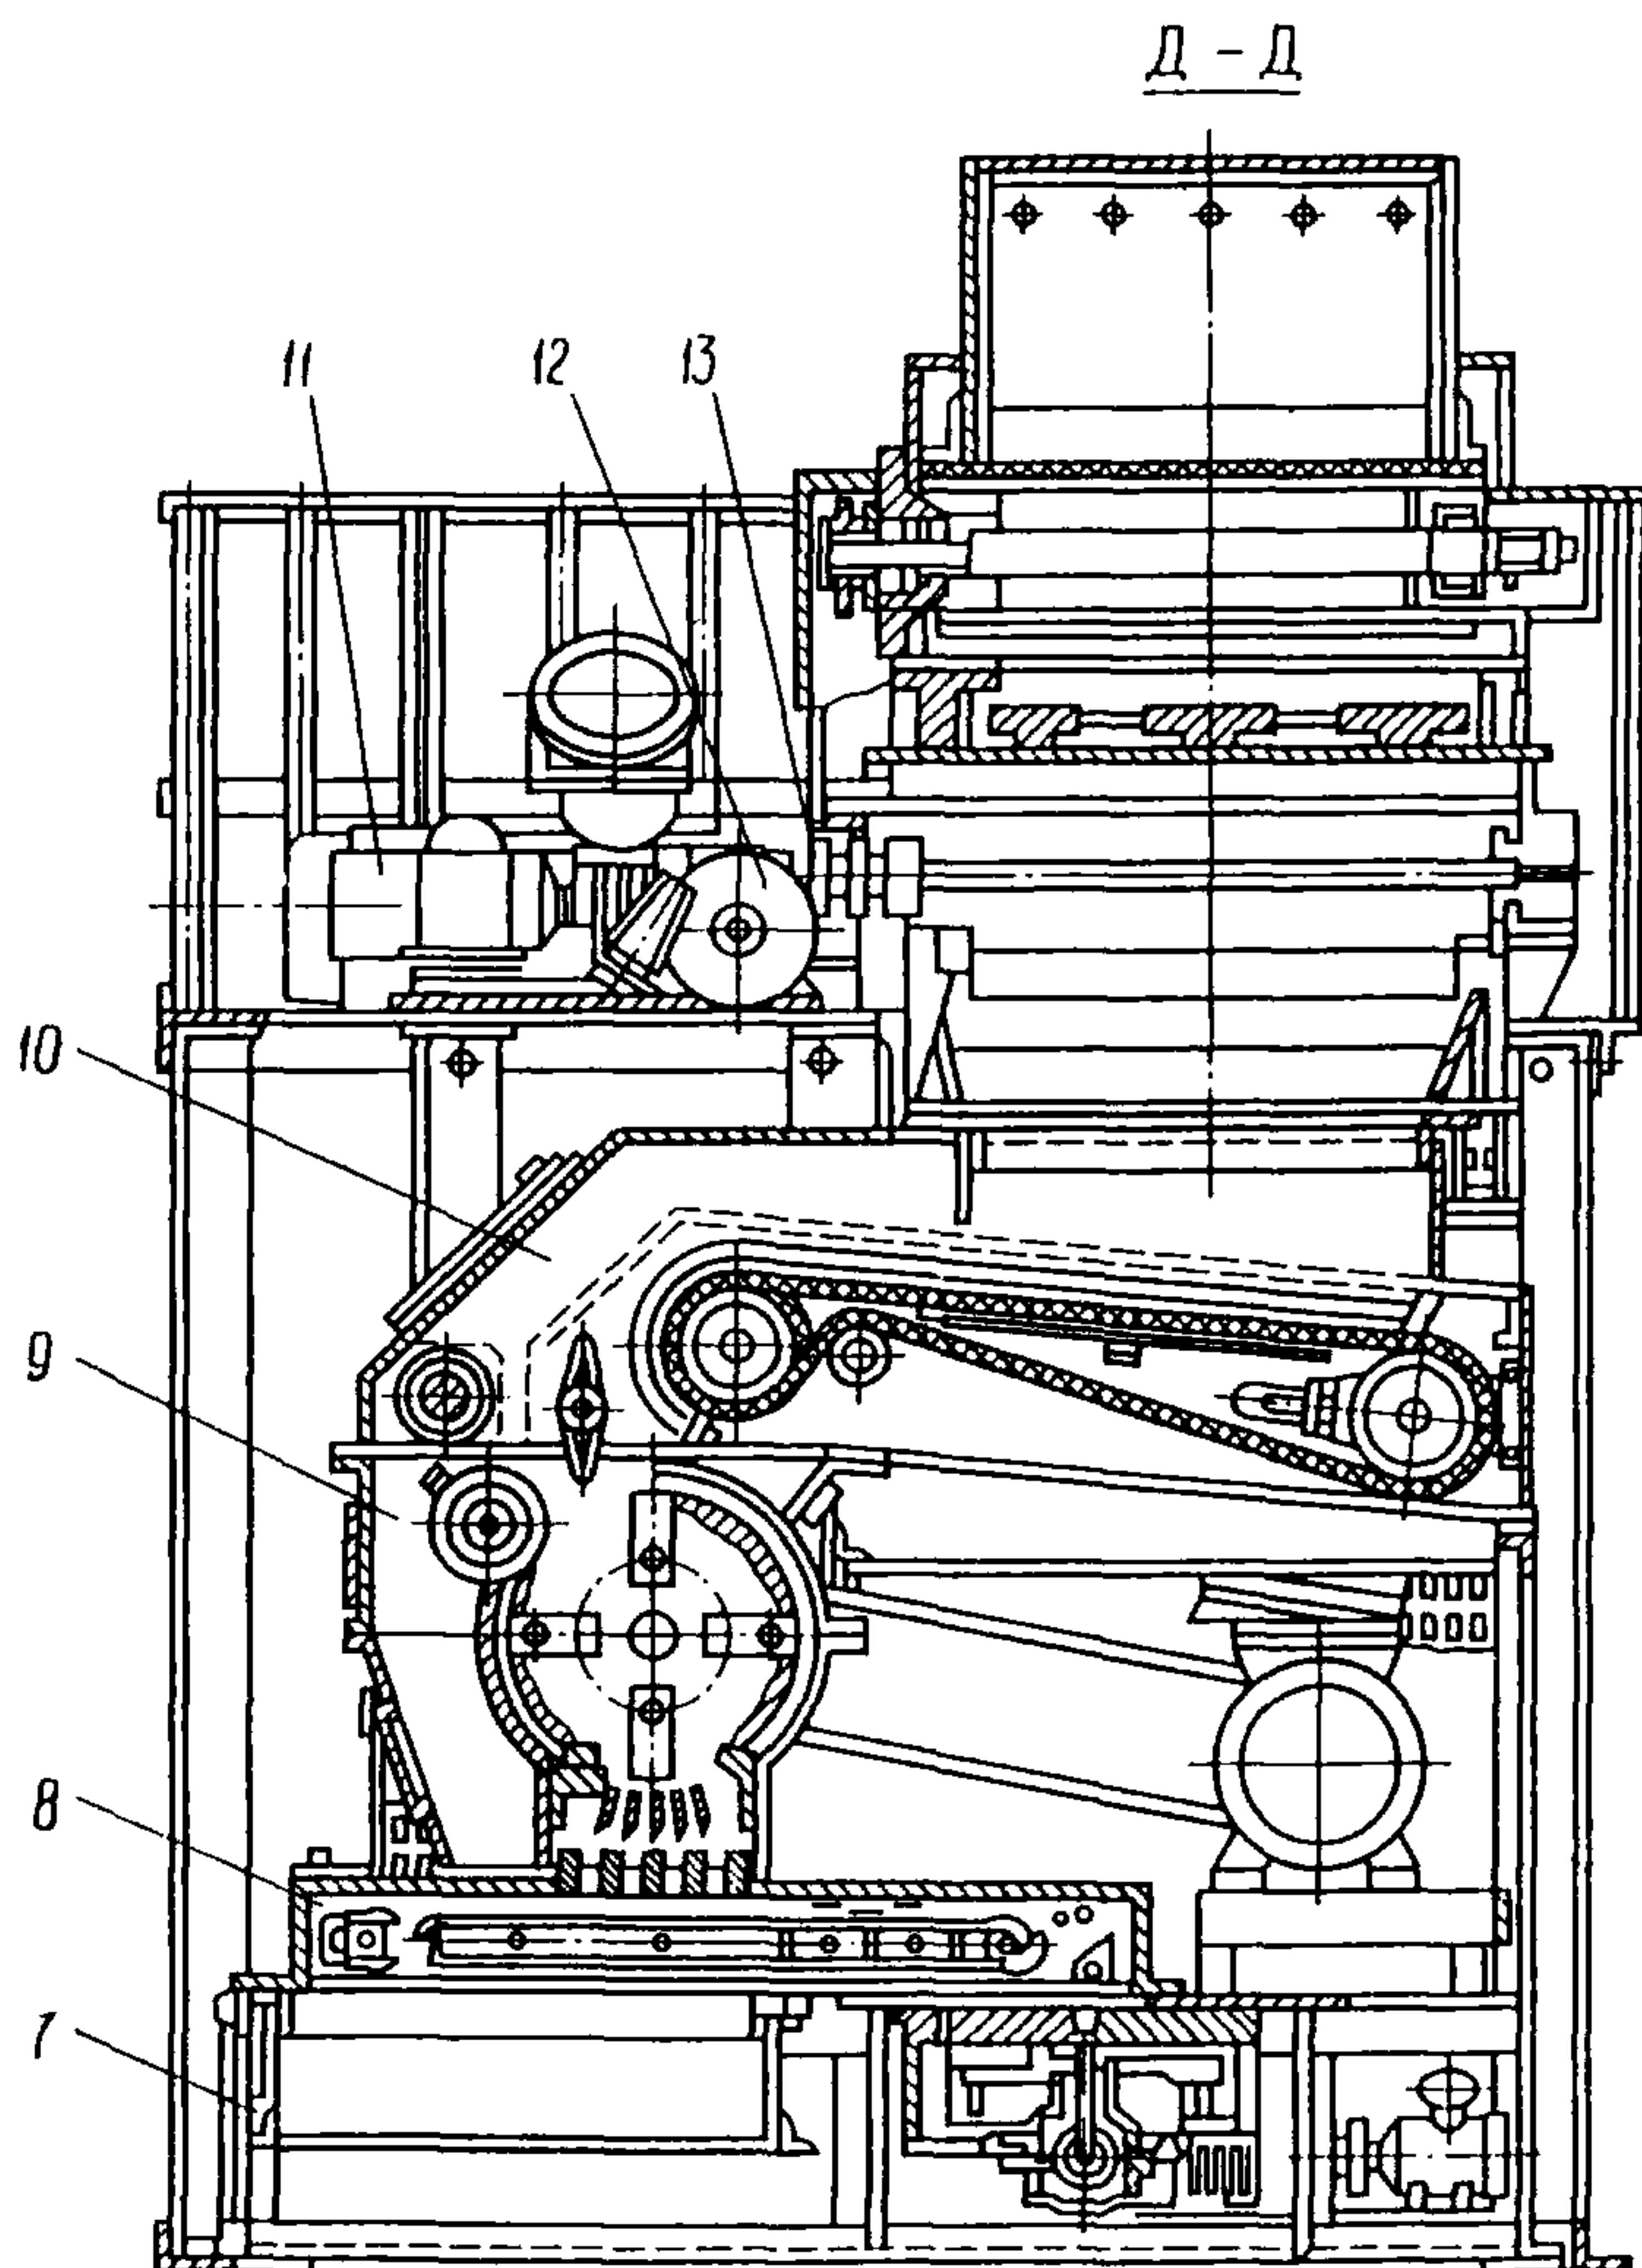

Черт 8. Проборазделочная машина для подготовки лабораторных проб типа МПЛ-300:

1 — точка для удаления отходов после первой стадии сокращения; 2 — многоковшовый цепной сократитель первой стадии; 3 — дробилка; 4 — решетка загрузочная; 5 — питатель; 6 — делитель-сократитель машины МПЛ-150; 7 — точка для отходов пробы после машины МПЛ-150; 8 — сократитель машины МПЛ-150; 9 — дробилка машины МПЛ 150; 10 — питатель машины МПЛ-150; 11 — привод дробилки первой стадии дробления; 12 — привод многоковшового сократителя; 13 — муфта

пробы. В стаканах под воронками с углом $22^{\circ}30'$ масса пробы сокращается в 16 раз, а с углом в 11° в 32 раза. Общая кратность сокращения в первом случае 256, во втором 512.

Т а б л и ц а 5


Параметры	Показатели
Производительность, кг/ч	300
Предельная крупность исходного топлива, мм	50
Предельная влажность каменных углей и антрацитов, %	10
Крупность измельченного топлива, мм	0-3
Число ступеней сокращения	2
Количество выдаваемых лабораторных проб	4
Кратность сокращения	256, 512
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Масса, кг	710
абариты, мм:	
длина	1300
высота	2335
ширина	985

Большая часть потока топлива из трубчатого вала ссыпается и сметается щетками в бидон.

2.4. Бункер-накопитель и вспомогательные узлы опробовательных установок

В систему опробовательных установок, кроме пробоотборников и разделяющих машин, входят бункер-накопитель, шиберы, мигалки, шнековые (ленточные) конвейеры. Это оборудование изготавливается силами ТЭС.

2.4.1. Бункер-накопитель предназначен для сбора порций, отбираемых в первичную пробу (суточную, сменную). Для сохранения качества отобранного топлива в неизменном виде необходимо, чтобы бункер-накопитель соответствовал следующим требованиям: был герметичным, чтобы хранящееся и накапливающееся топливо не подсыхало, в него не попадали топливо и пыль извне и в промежутках между отборами; емкость бункера должна заполняться не более чем на $3/4$ объема; стенки должны иметь угол наклона больше угла естественного откоса опробуемого топлива; нижняя горловина должна иметь шибер; в коробе пересыпа перед бункером-накопителем должен быть герметично закрывающийся люк, назначением которого

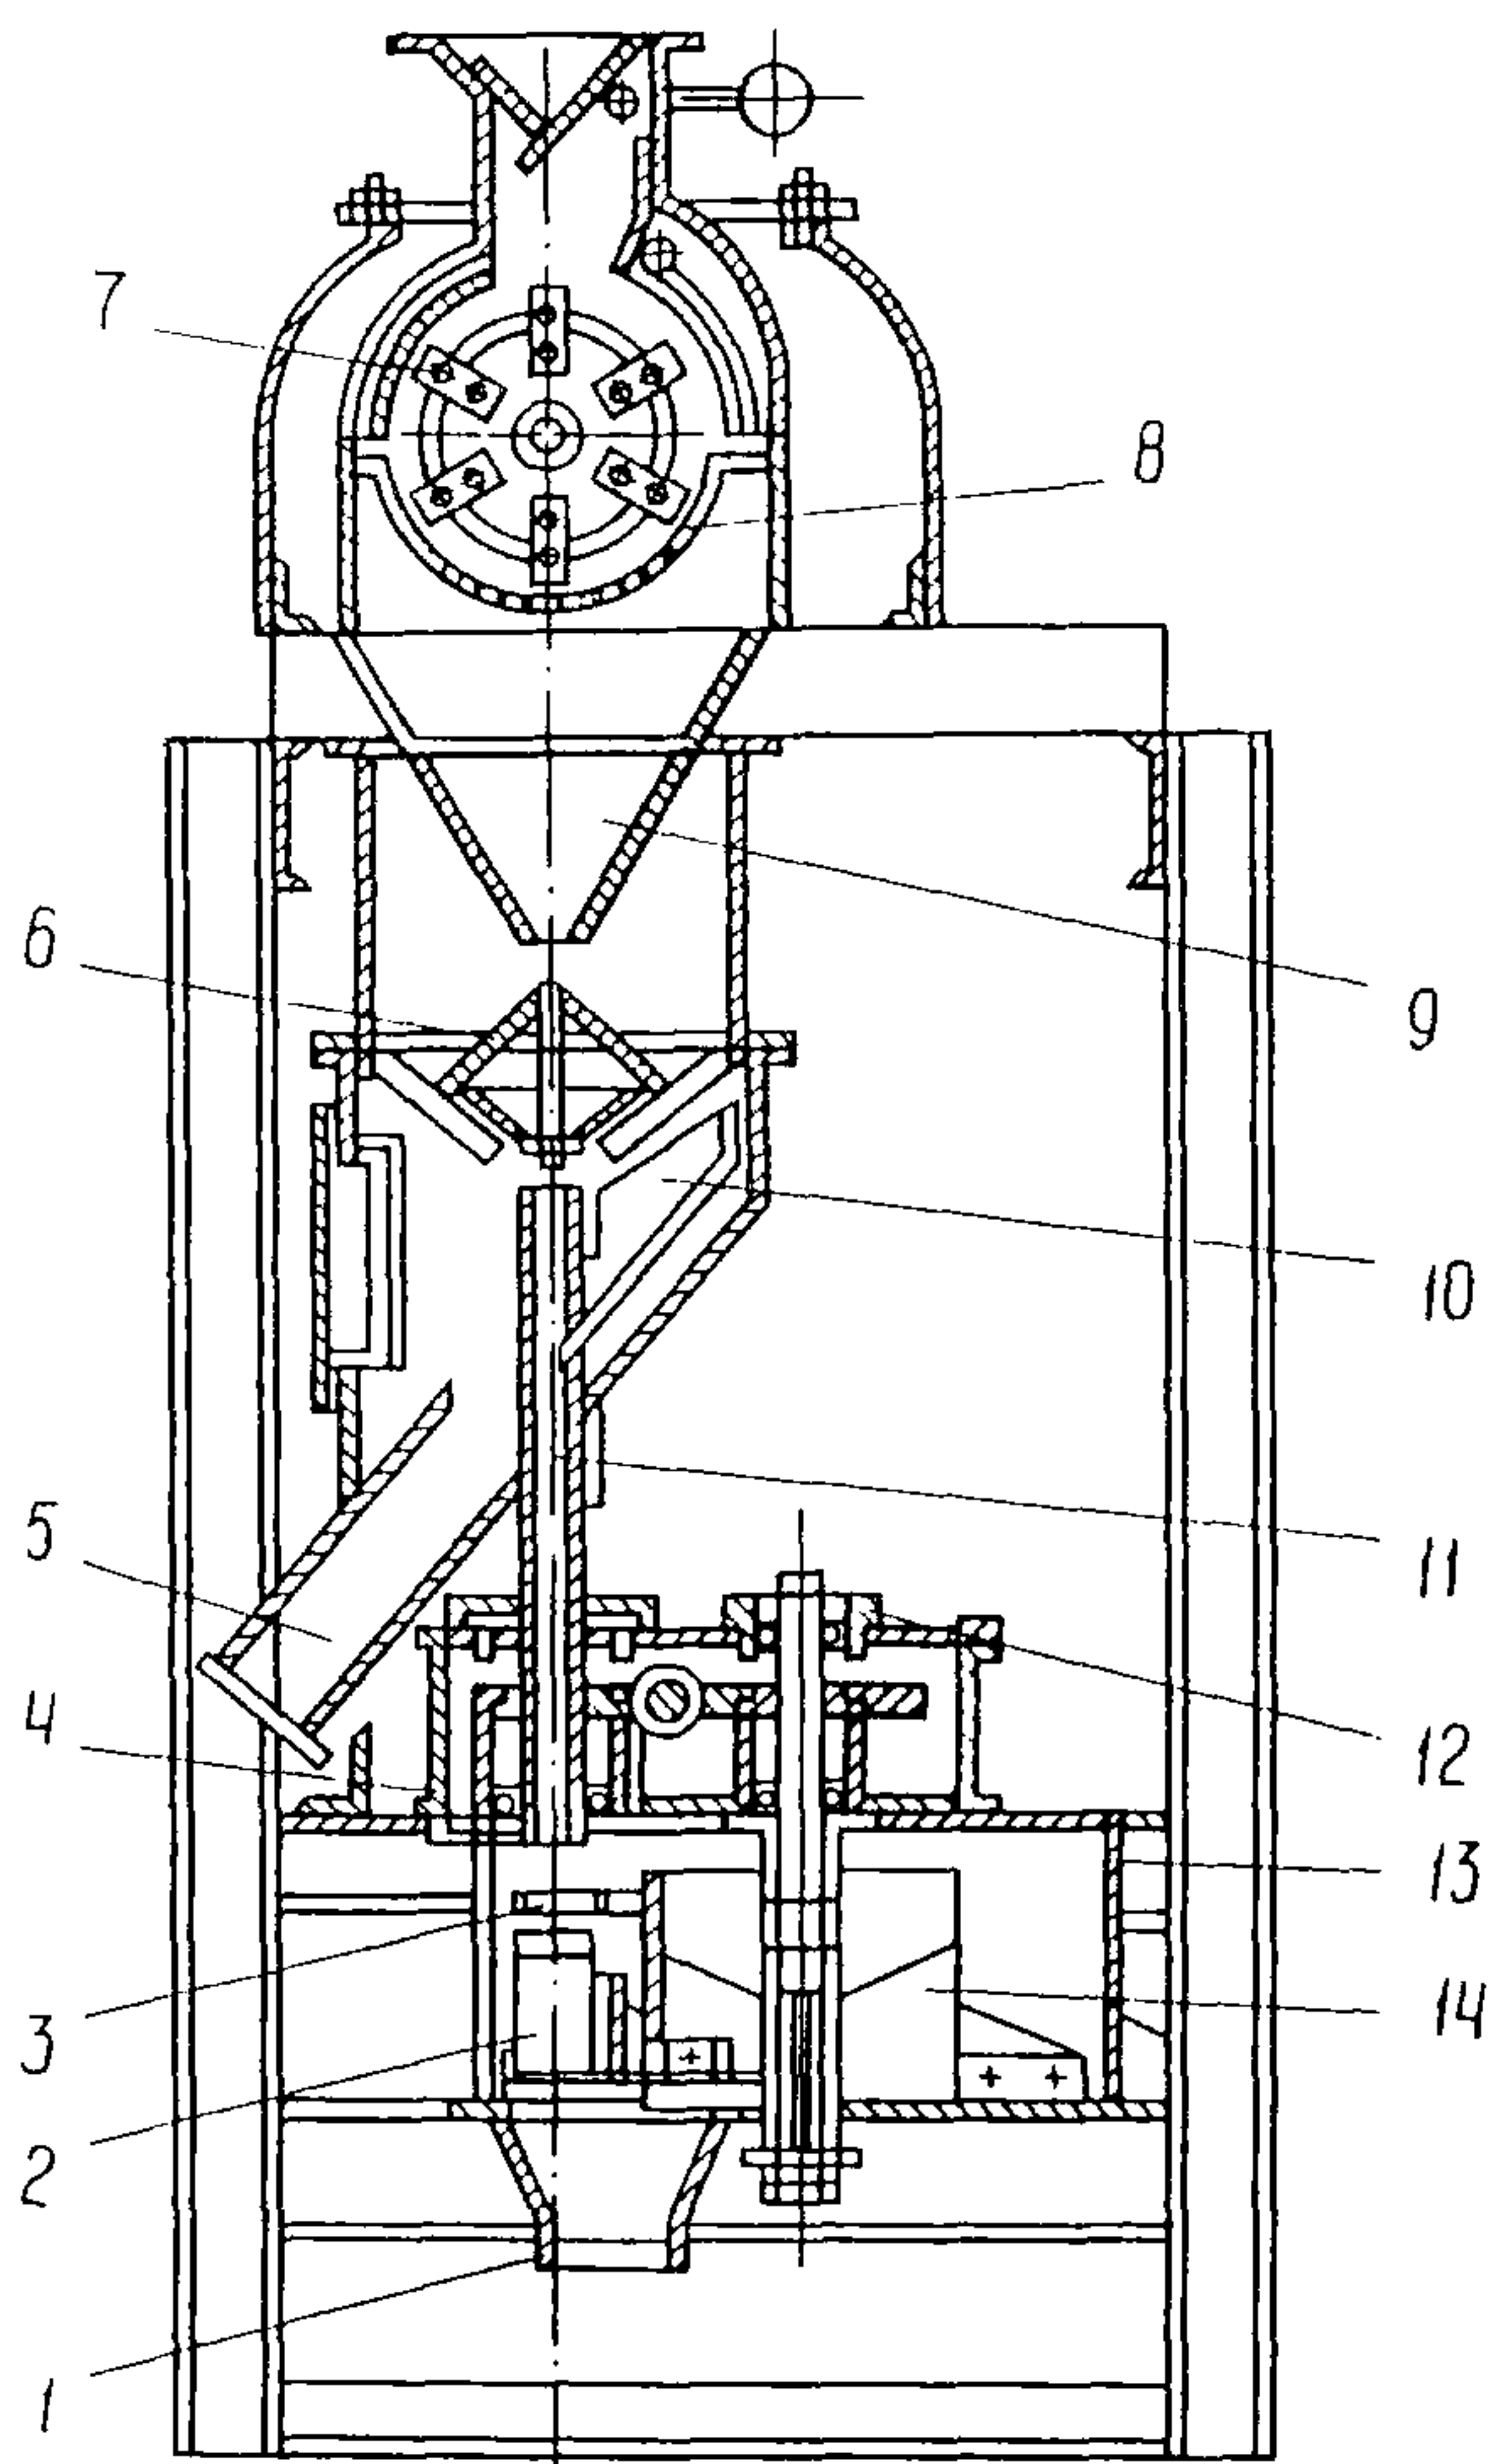

Черт.9. Проборазделочная машина системы ВТИ:

1 — точка для сброса отходов второй ступени; 2 — стакан; 3 — секторная воронка;
 4 — малое червячное колесо редуктора; 5 — боковой отвод; 6 — распределительный
 конус; 7 — стальные била; 8 — съемная решетка; 9 — приемная воронка;
 10 — делительный сектор; 11 — полый вал; 12 — вал; 13 — цилиндрический кожух;
 14 — барабан

является сбор единичных порций топлива, отбираемых пробоотборником с целью определения их массы; в верхней части должен быть герметично закрывающийся люк для осмотра и чистки; бункер-накопитель и приемный короб должны быть теплоизолированы.


2.4.2. При опробовании высоковлажных топлив с плохими сыпучими свойствами, а также топлив с высокой неоднородностью по качеству следует применять компоновку опробователя (черт. 10) с использованием вибратора 2 и вращающегося бункера-накопителя 4 (скорость вращения 10 об/мин).

2.4.3. Шиберы в системе опробователя устанавливаются:

на нижней горловине бункера-накопителя перед входом в проборазделочную машину;

на выходе из проборазделочной машины для сброса отхода переработанной первичной пробы на тот или иной транспортер бункерной галереи.

Мигалки необходимо устанавливать на выходе из точки проборазделочной машины, если отход переработанной первичной пробы самотеком (без шнековых питателей) поступает на конвейеры бункерной галереи.

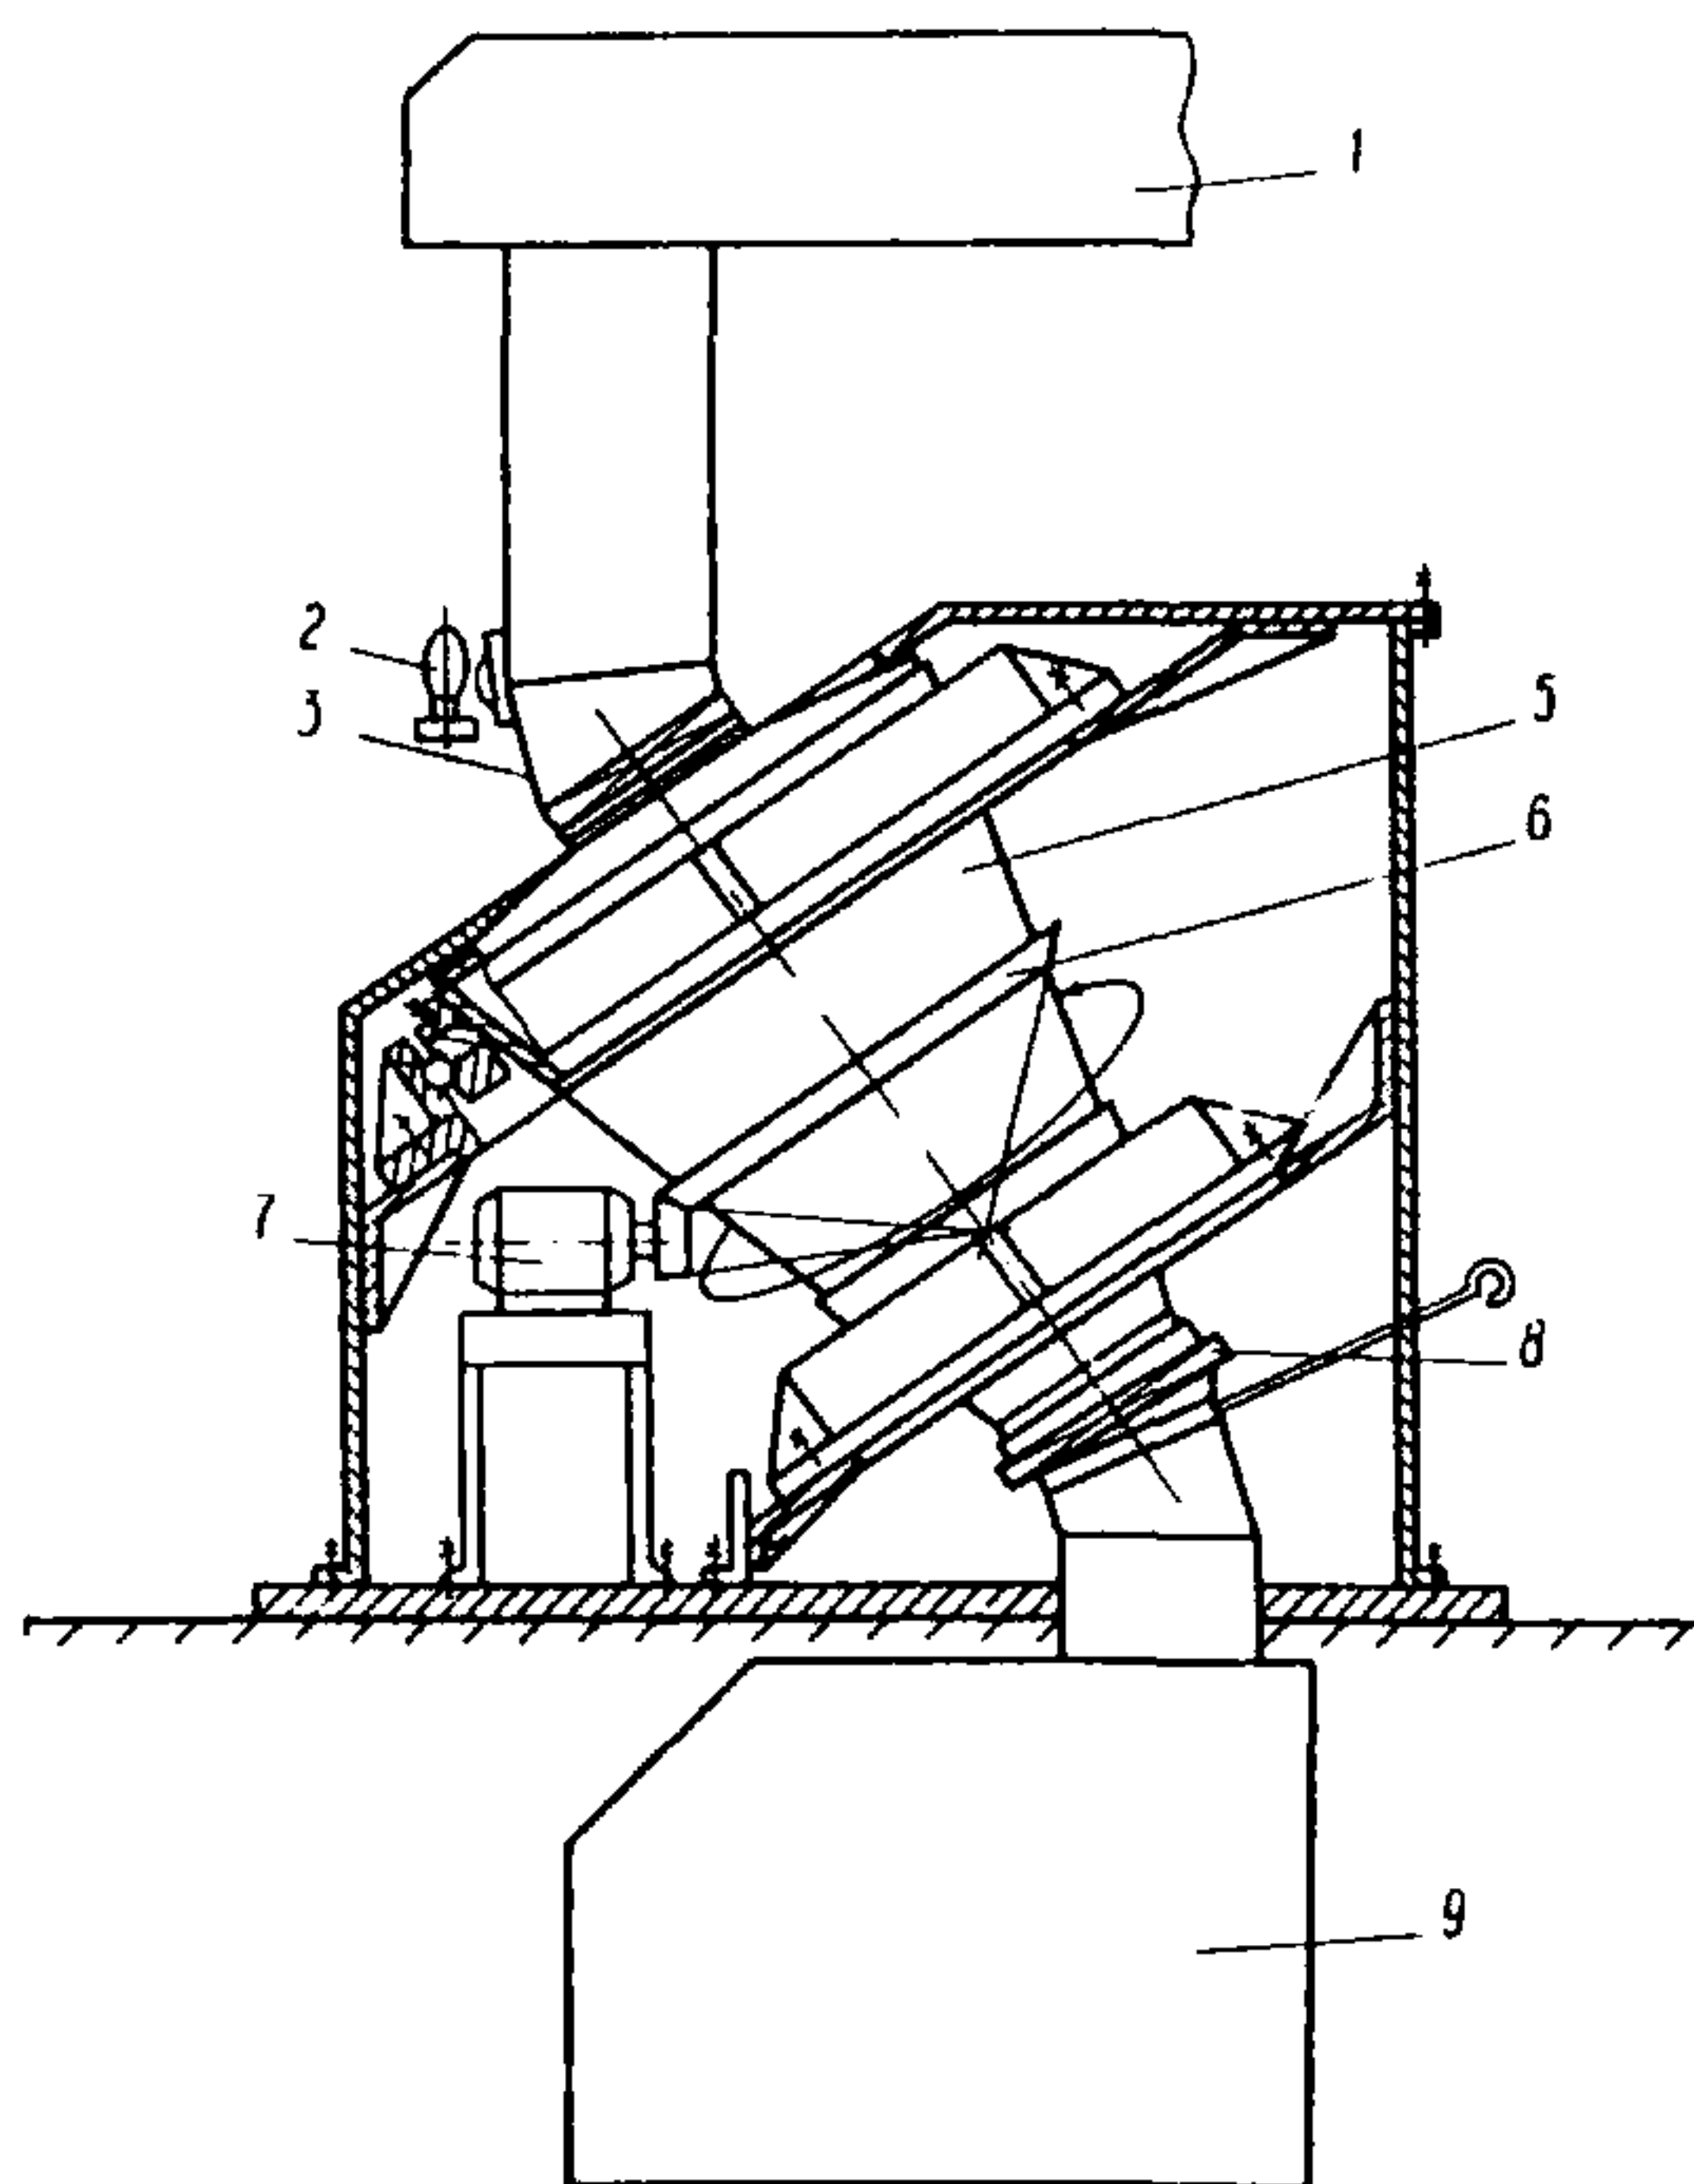

Черт.10. Схема компоновки опробователя с вращающимся бункером-накопителем:

1 — пробоотборник; 2 — вибратор; 3 — приемный короб бункера-накопителя; 4 — бункер-накопитель; 5 — опорно-поворотное устройство; 6 — обод; 7 — электропривод; 8 — задвижка; 9 — проборазделочная машина

2.4.4. Шнековые и ленточные конвейеры применяются для транспортировки отхода переработанной первичной пробы с проборазделочной машины в технологический топливопоток.


2.4.5. В приемном коробе опробователя сразу за пробоотборником (после заслонки) необходимо устанавливать решетку с размерами ячеек: для проборазделочной машины МПЛ-150 150×150 мм, для ВТИ — 50×50 мм.

3. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ ПРОБООТБОРНИКОВ И ПРОБОРАЗДЕЛОЧНЫХ МАШИН

3.1. Установки технологического опробования топлива

Пробоотборники технологического опробования монтируют в узле пересяпа топлива с наклонного конвейера на горизонтальный конвейер бункерной галереи.

На черт. 11 показана типовая схема компоновки технологического опробователя твердого топлива, предусматривающая на одной топливоподаче наличие двух пробоотборников 7, двух (одного) бункеров-накопителей первичной (суточной) пробы 10, одной проборазделочной машины 2. Удаление отходов сокращения первичной пробы топлива в технологический поток 4 производится шнековым конвейером 5 или самотеком через сдвоенную мигалку. Проборазделочная машина должна быть размещена в защитном помещении 1 площадью 10-15 м², где кроме нее, находится рабочий стол лаборанта, телефон, пульт управления проборазделочной машиной, приспособление для разделки проб вручную.

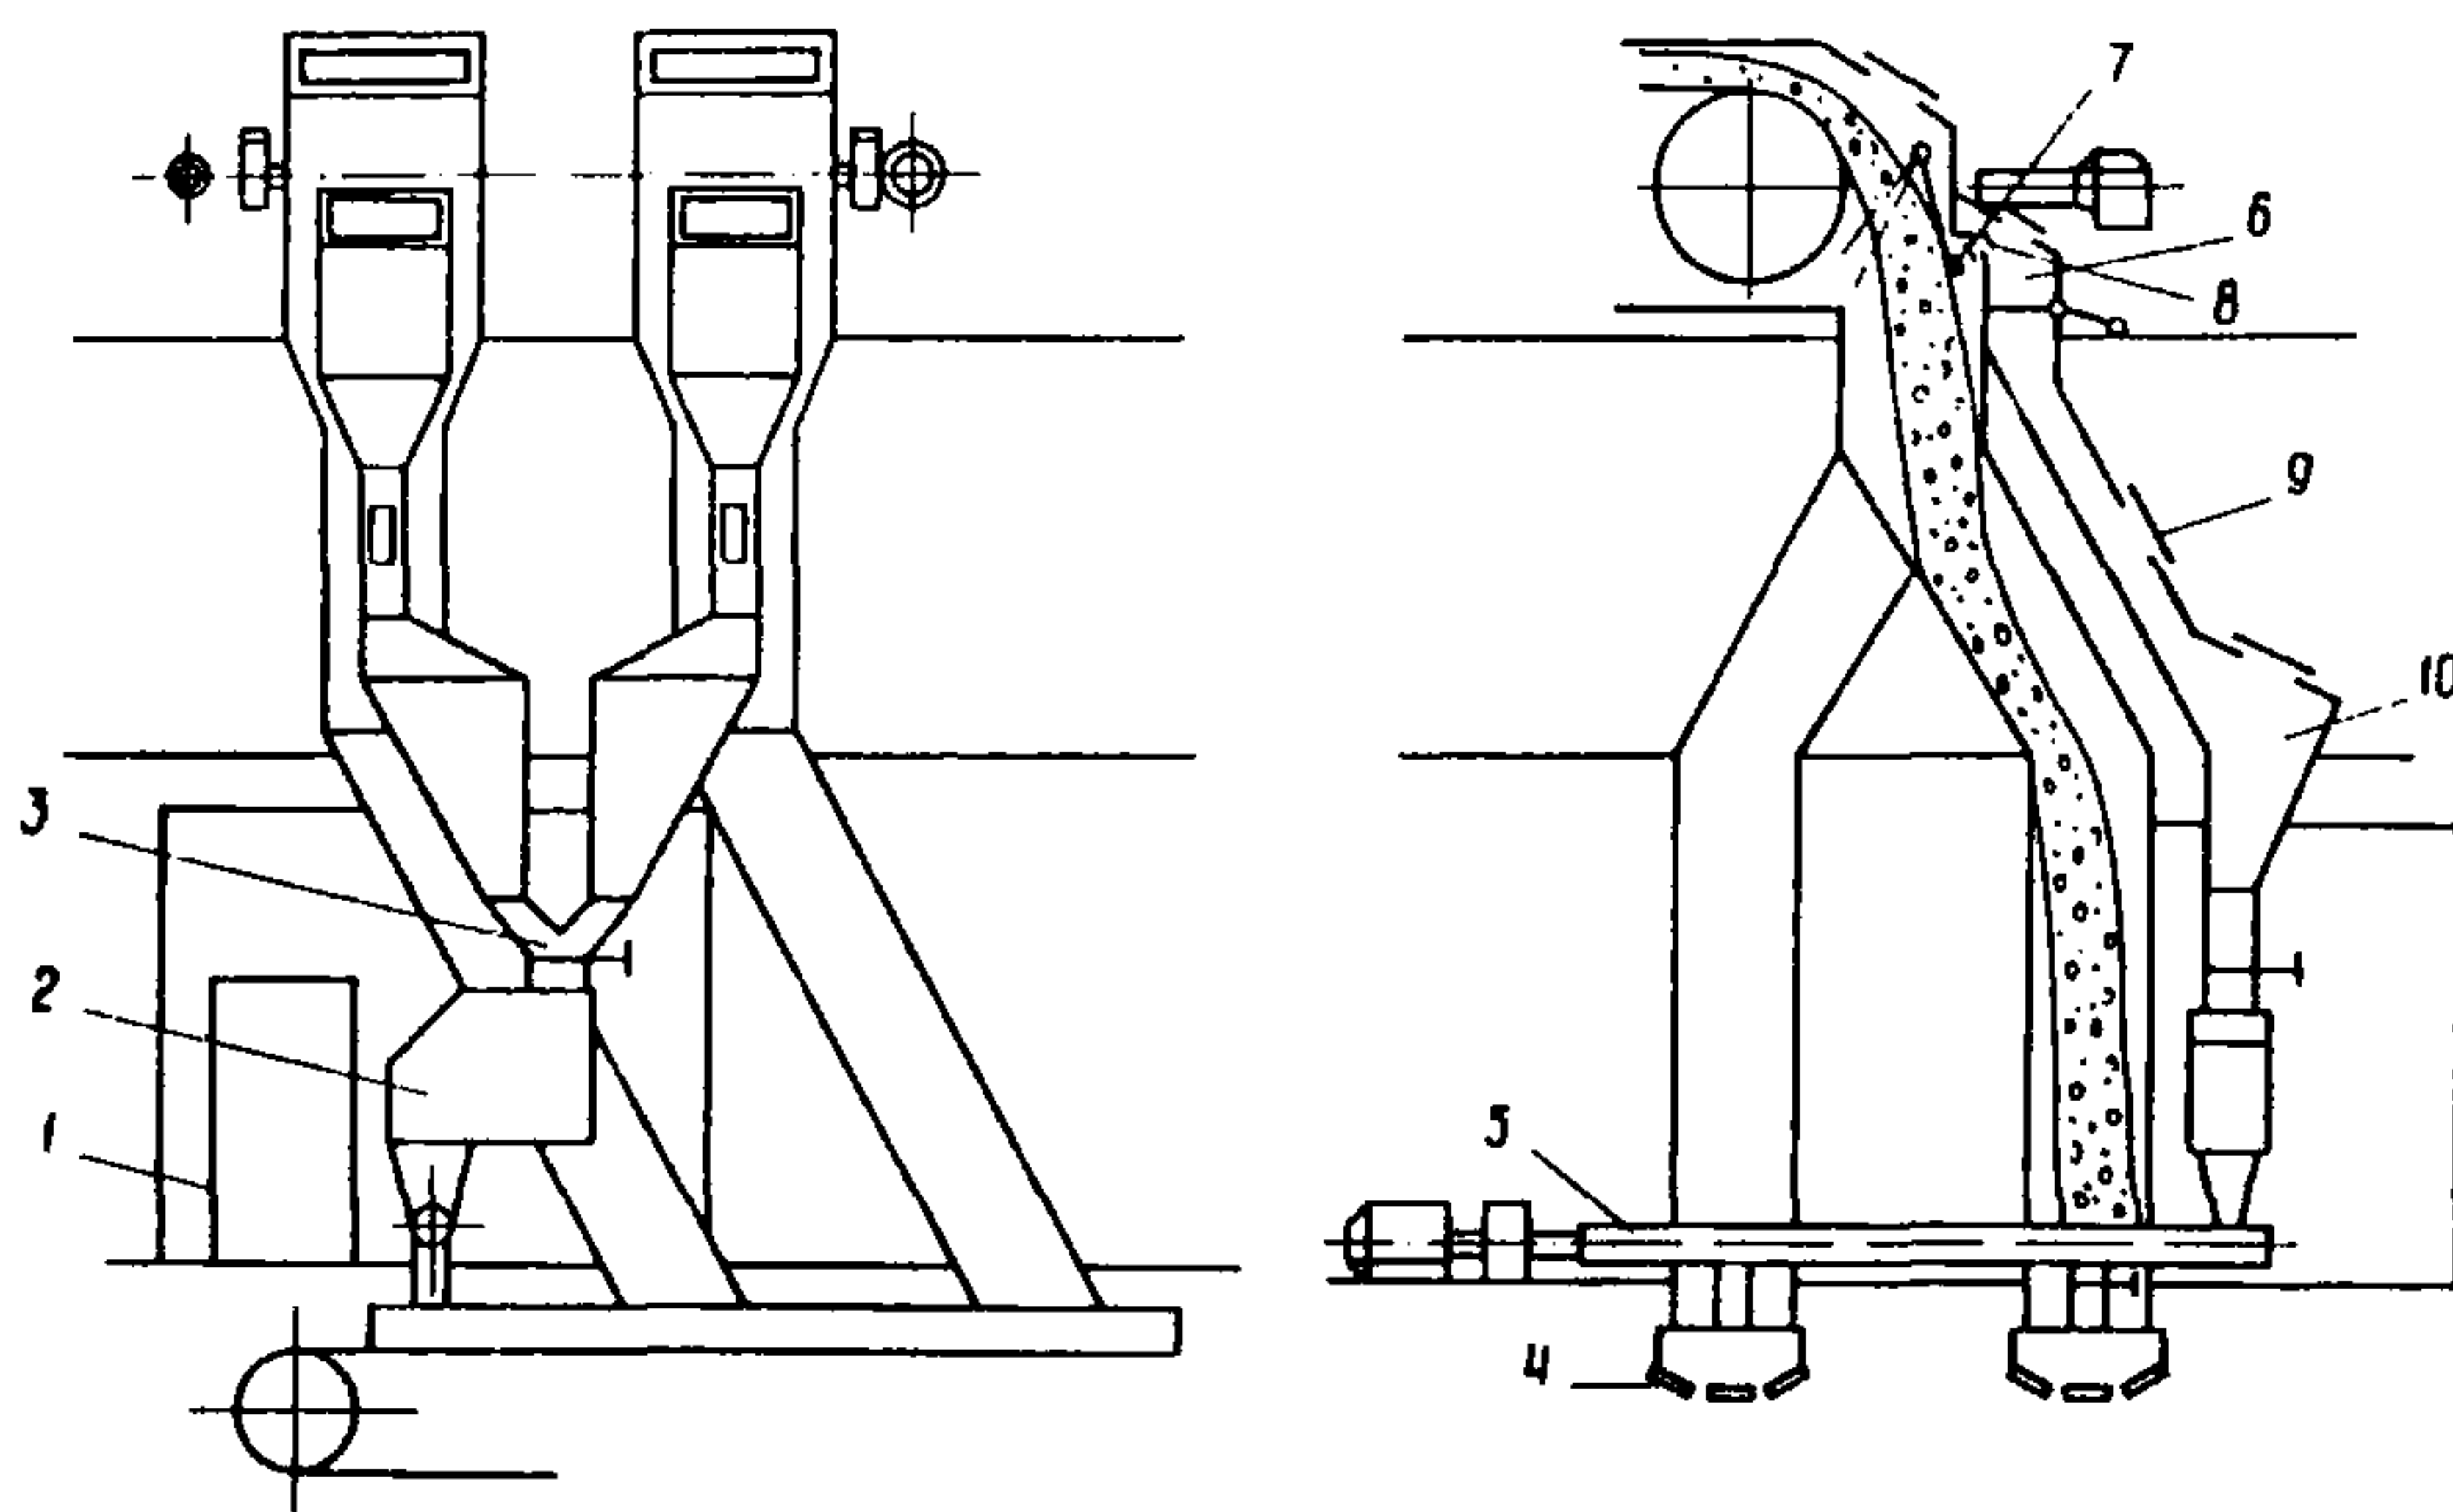

Черт.11. Типовая схема компоновки пробоотборной и проборазделочной установки для эксплуатационного контроля качества твердого топлива:

1 — проборазделочное помещение; 2 — проборазделочная машина; 3 — шибер; 4 — конвейер топливоподачи; 5 — шнековый конвейер; 6 — мигалка; 7 — отбирающий элемент; 8 — окно приемной точки; 9 — смотровой люк; 10 — бункер-накопитель


3.2. Установки входного опробования топлива

3.2.1. Отборники для входного контроля так же, как и технологического, устанавливаются в узлах пересыпа топлива. Отборник монтируется в узле пересыпа до подачи топлива на склад или после питателей вагоноопрокидывателей. В системе этого опробователя используются пробоотборники ПК2 и проборазделочные машины МПЛ-300. На черт. 12 и 13 изображены принципиальные схемы двух основных компоновок на топливоподаче механизированных систем входного контроля.


3.2.2. На черт.12 изображена схема установки пробоотборников ПК2 в узле пересыпа под питателями вагоноопрокидывателя. На один конвейер ставится два-три пробоотборника (по числу питателей). С них пробы подаются дополнительными конвейерами на одну проборазделочную машину МПЛ-300. Отходы от разделки с этой машины удаляются в основной технологический поток шнековыми конвейерами.

3.2.3. На черт.13 изображена схема компоновки механического опробователя входного контроля в наземном узле пересыпа №1. На каждый конвейер устанавливается один пробоотборник ПК2 и одна проборазделочная машина МПЛ-300. Удаление отходов переработки производится самотеком или посредством дополнительного конвейера.

3.3. Топливо, поступающее в проборазделочную машину, должно быть освобождено от металла. Опробователи входного контроля устанавливаются без промежуточных бункеров-накопителей. В непосредственной близости от установки входного контроля должно быть помещение площадью 15-20 м², где размещаются рабочий стол оператора, телефон, пульта управления машинами, склад для арбитражных проб, инструмент и т.д.

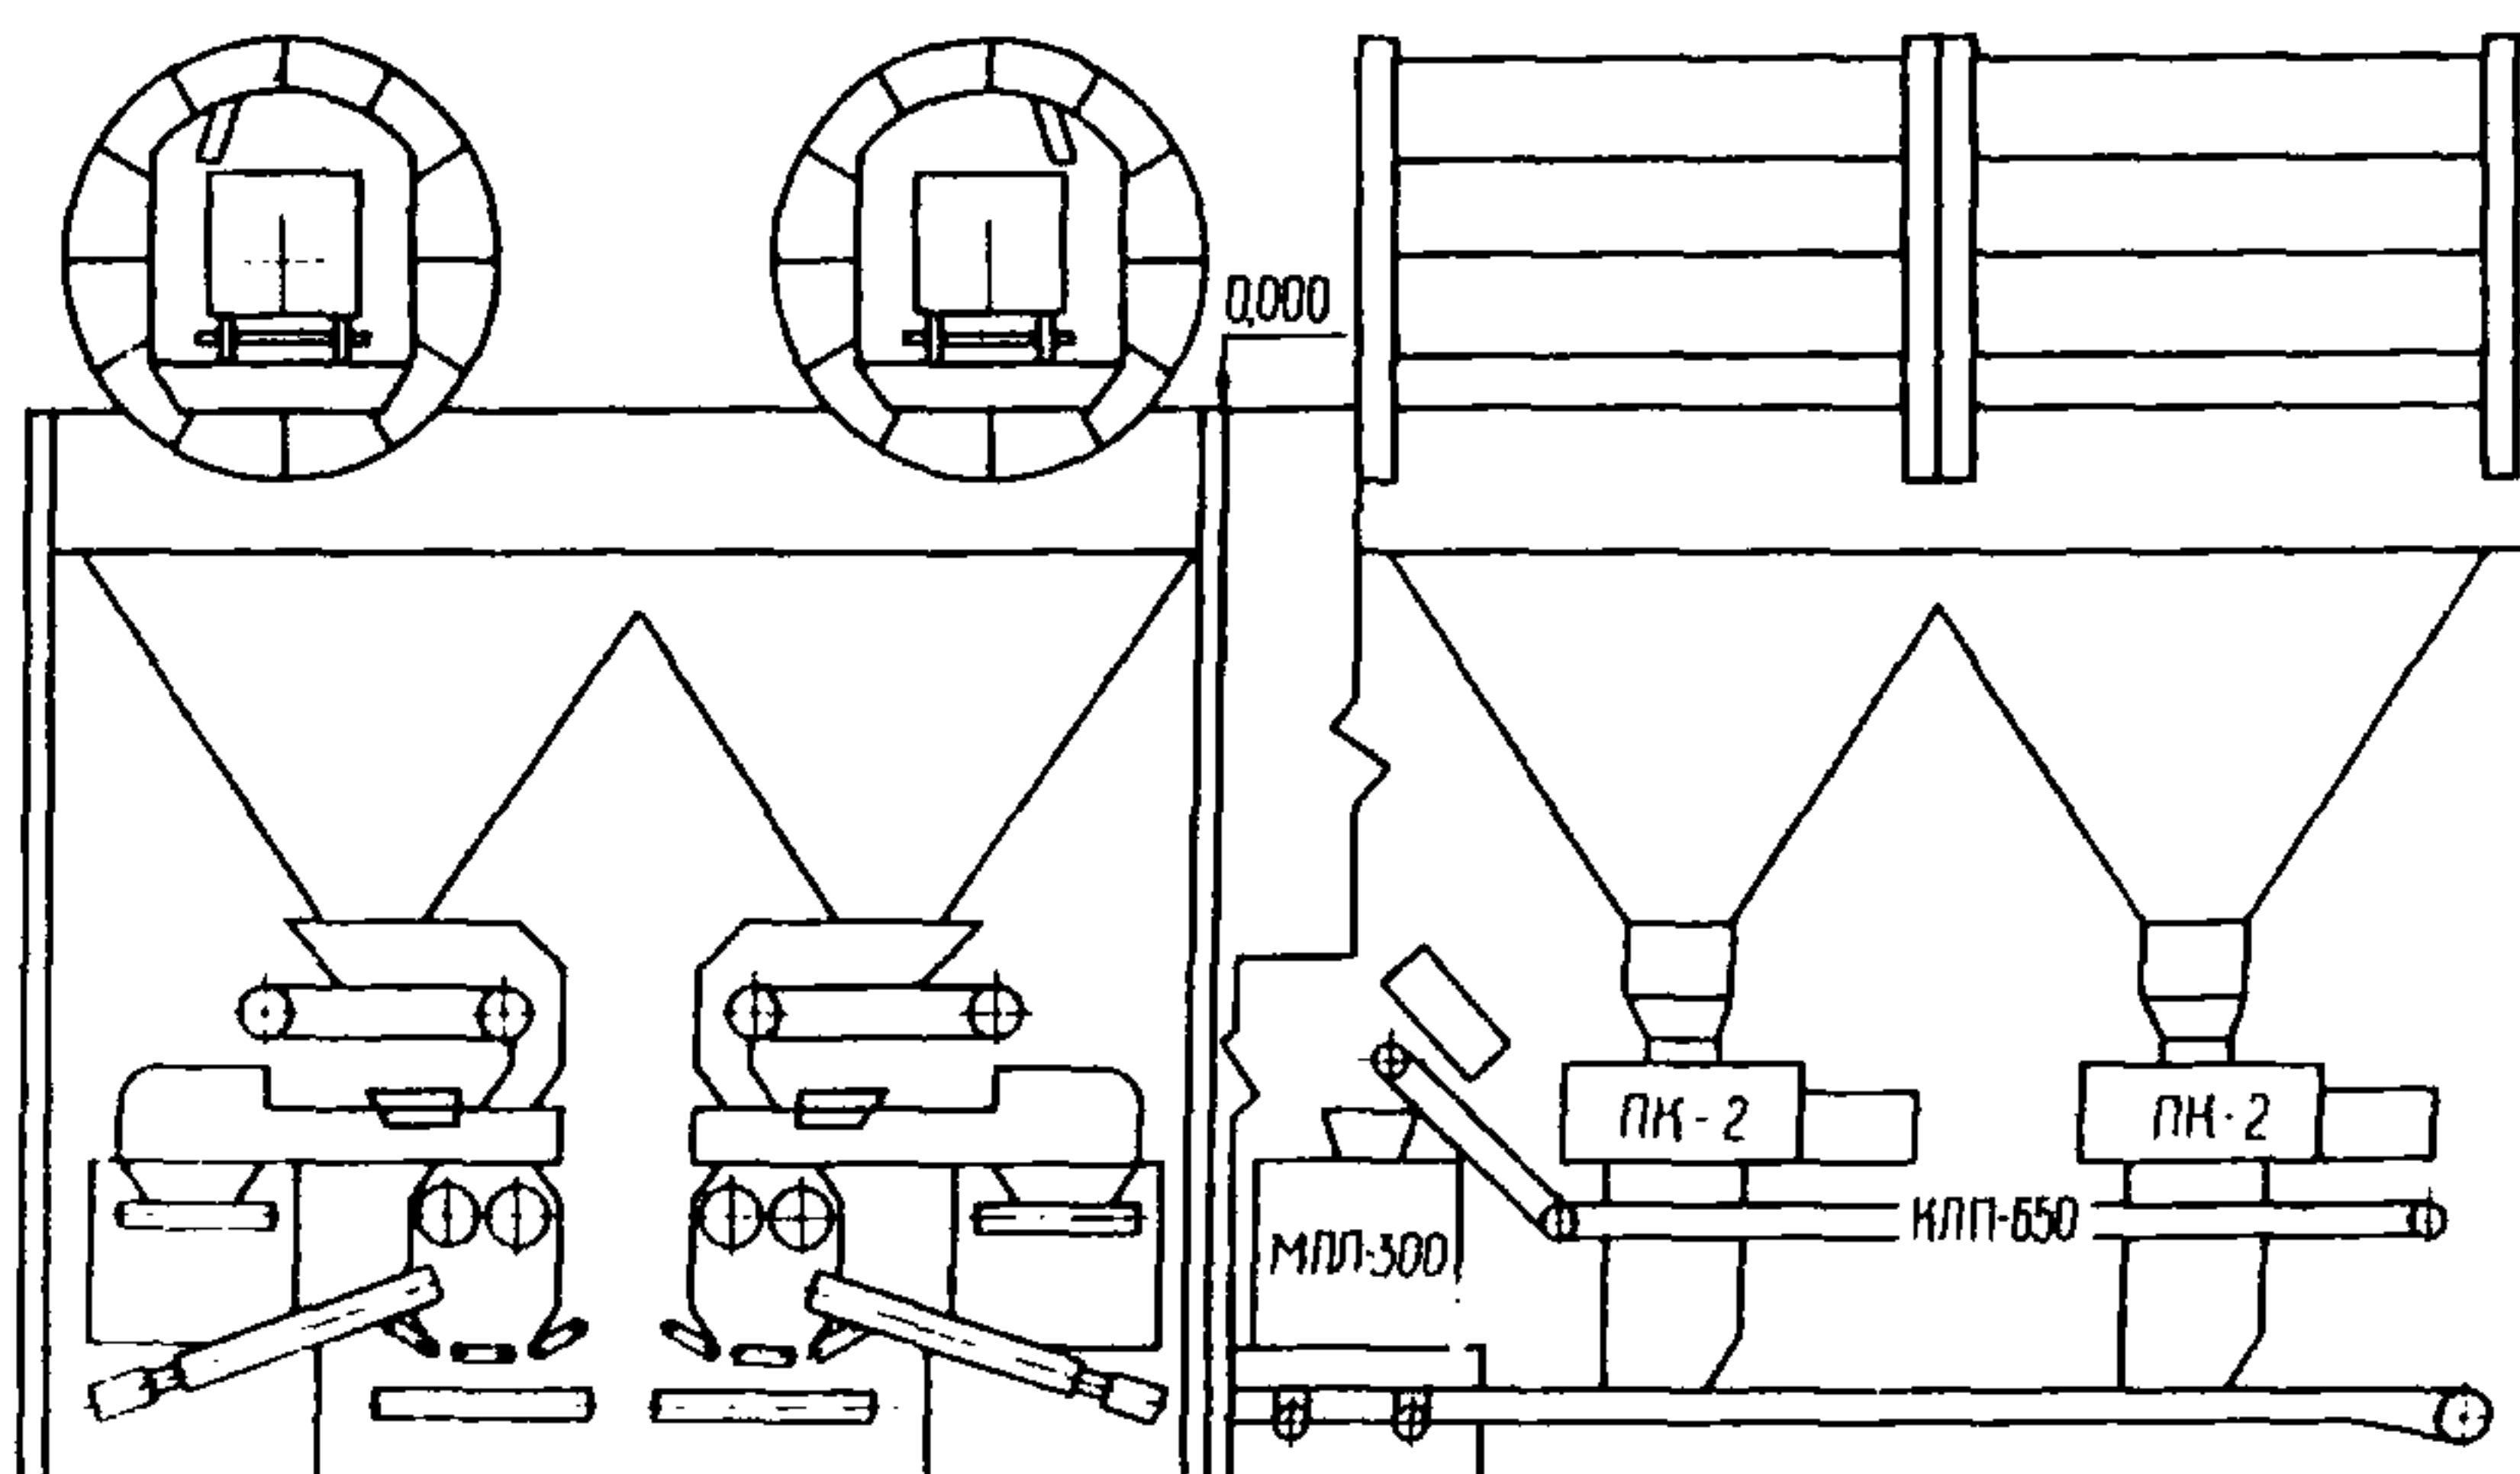

Черт.12. Принципиальная схема компоновки пробоотборных и разделочных установок входного контроля под вагоноопрокидывателем

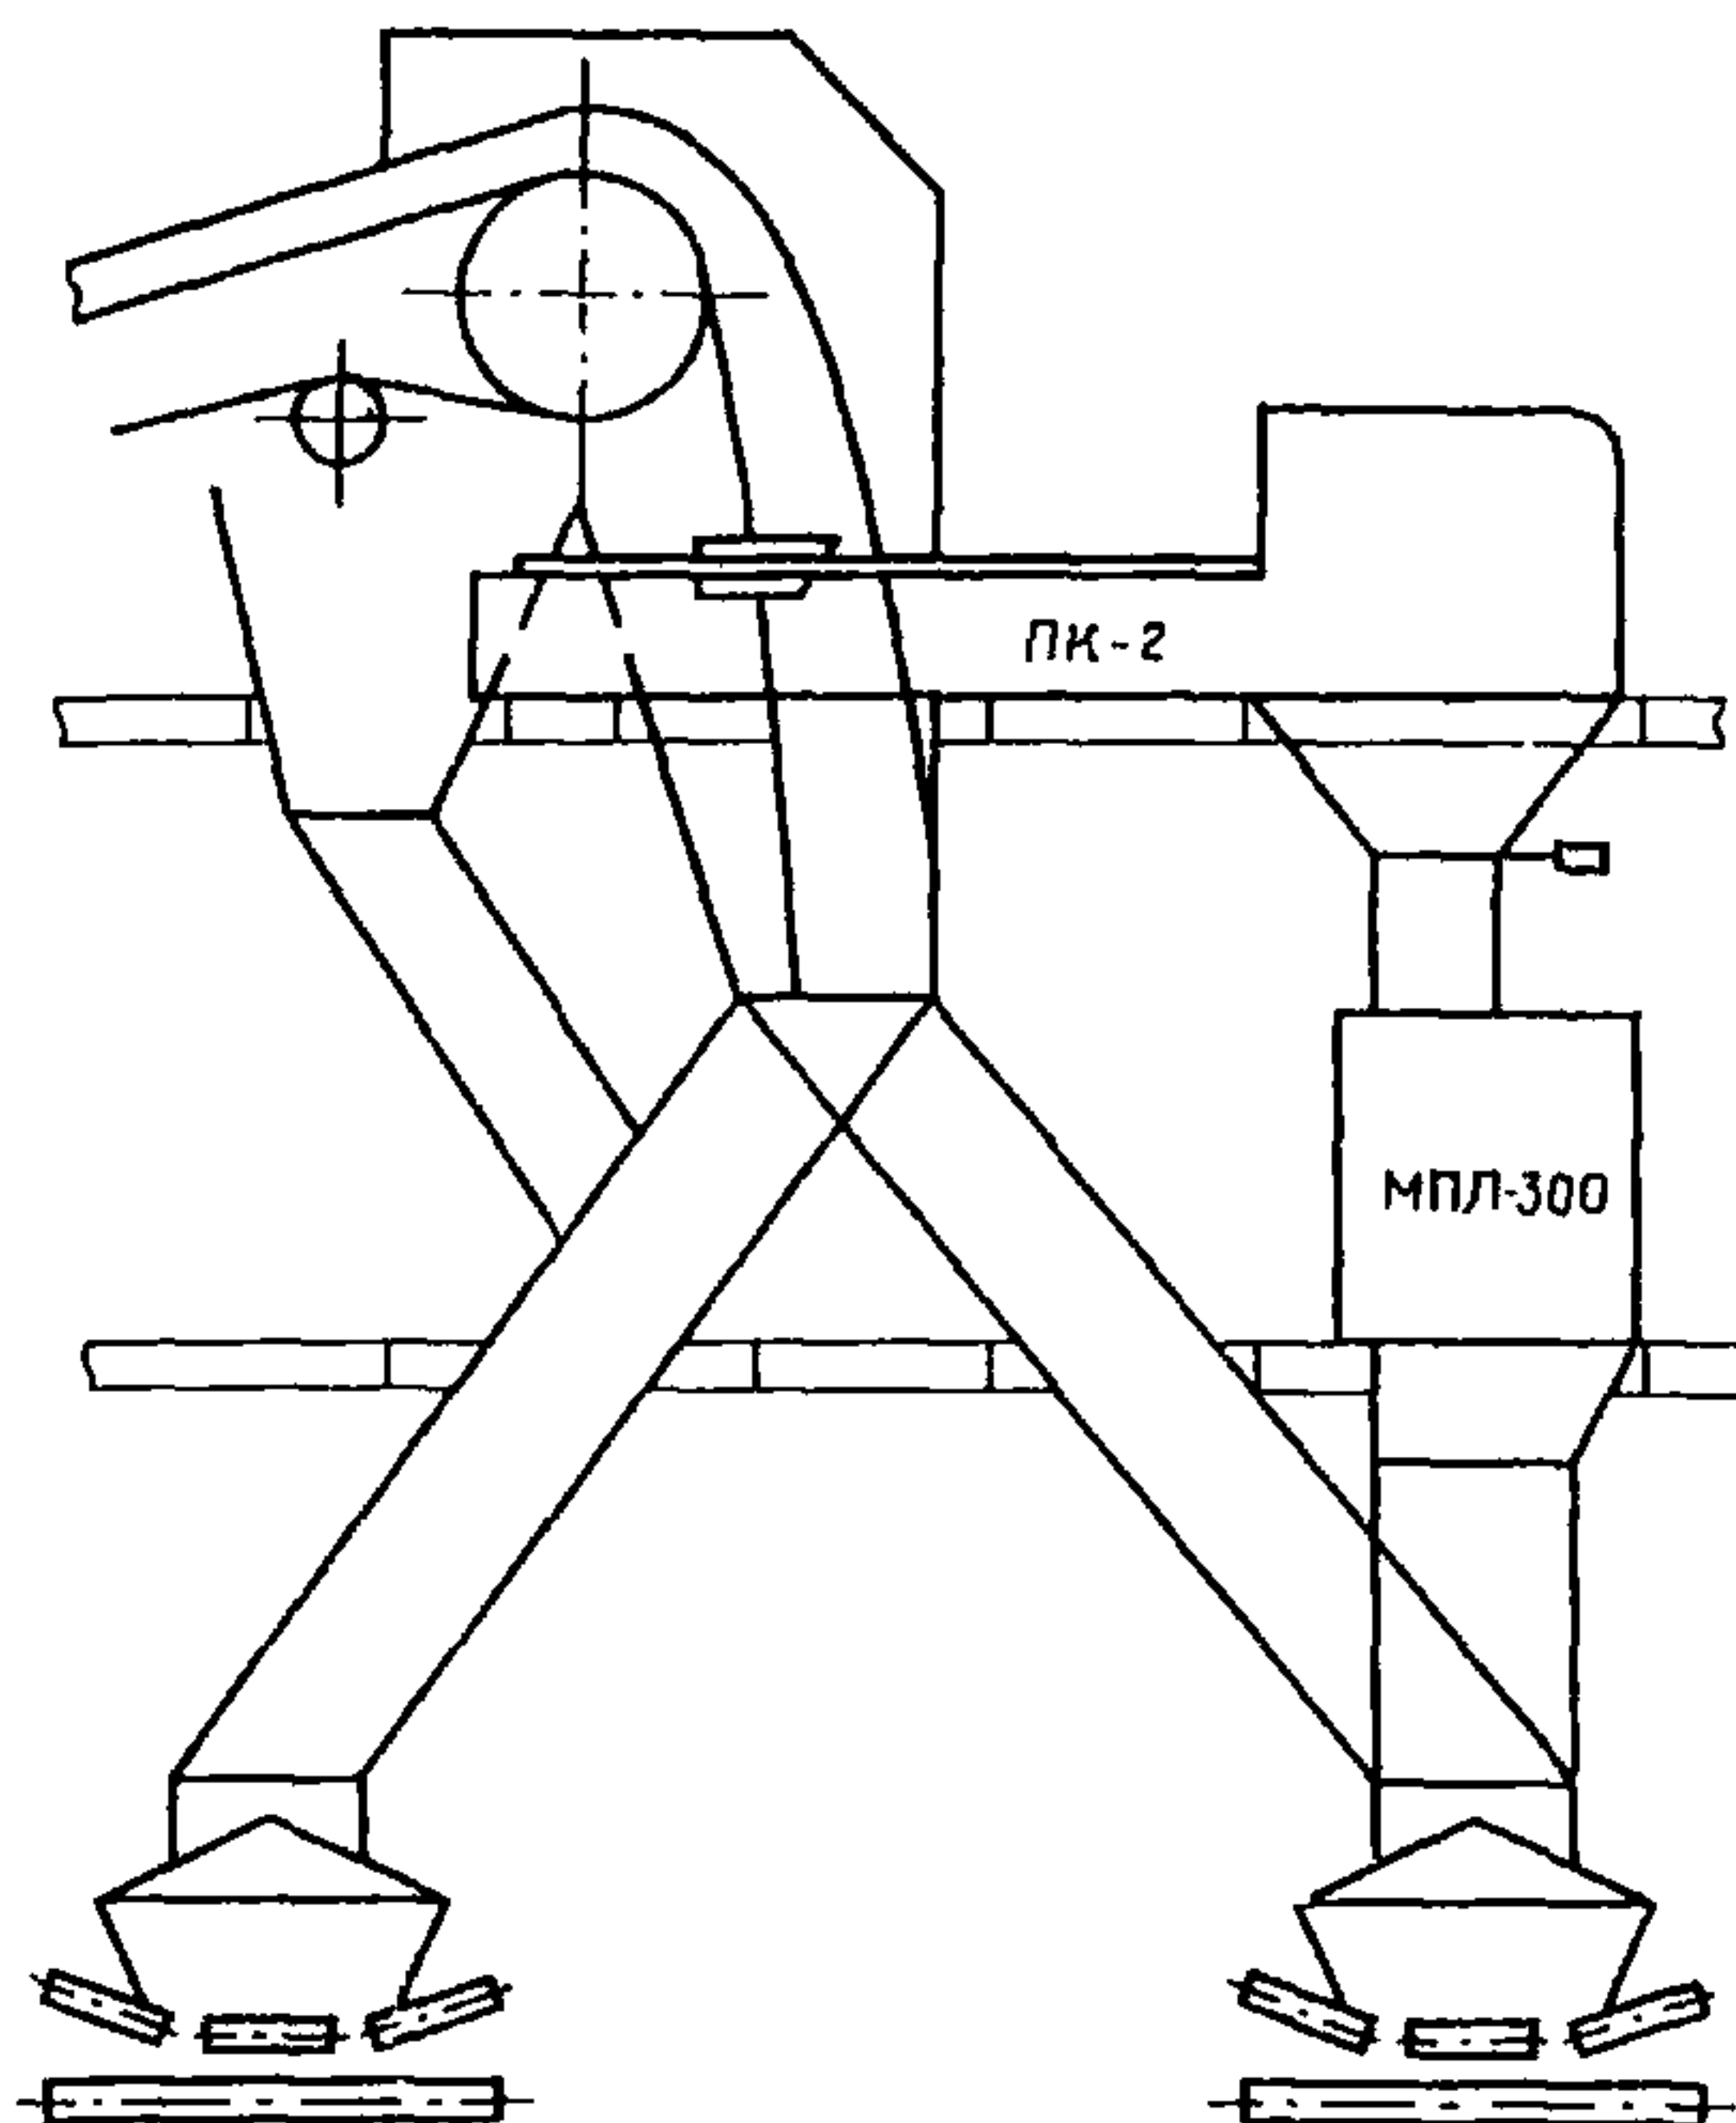

Черт.13. Принципиальная схема компоновки пробоотборных и разделочных установок входного контроля в наземном узле пересыпа № 1

3.4. Монтаж пробоотборников, проборазделочных машин и вспомогательных узлов к ним должен производиться по проектам, выполненным с учетом требований ГОСТ 10742-71, ГОСТ 13812-78, ОСТ 34-70-539-86 и настоящих Методических указаний.

3.5. Монтаж пробоотборников и разделочных машин

3.5.1. При установке пробоотборников типа ВТИ, АО-ВТИ в узле пересыпа важное значение имеет правильный выбор координат оси вала отбирающего элемента. Выбор координат определяется траекторией потока опробуемого топлива в пересыпном коробе. Вычерчивают в масштабе узел пересыла. Рассчитывают и строят на этом чертеже нижнюю и верхнюю образующие (параболы) потока (черт.14).

Формула для расчета нижней образующей

$$Y_n = \operatorname{tg} \alpha_n \cdot X_n + \frac{g X_n^2}{2 \cdot V_0^2 \cdot \cos^2 \alpha_n} \quad (3)$$

Формула для расчета верхней образующей

$$Y_n = \operatorname{tg} \alpha_n \cdot X_n + \frac{g X_n^2}{2(V')^2 \cdot \cos^2 \alpha_n}, \quad (4)$$

где $V' = V_0 \frac{R+h}{R}$ — линейная скорость верхних частиц потока, м/с;
 $\alpha_{n,n}$ — углы отрыва нижних и верхних частиц потока топлива от барабана, град.

Определяют полюсное расстояние h_n по формуле $h_n = \frac{gR^2}{V_0^2}$.

Если $h_n = R$, то $\alpha_{n,n} = 0$, т.е. точка отрыва потока лежит на вертикали.

Если $h_n < R$, то $\alpha_n = \alpha_n = -\beta$, где

β — угол наклона конвейера, т.е. поток отрывается при входе ленты на барабан.

Если $h_n > R$, то

$$\alpha_n = \rho - \arcsin \left[\frac{V_0^2}{gR} \sin \rho \right], \quad (5)$$

где $\rho = \operatorname{arctg} f_1$;

f_1 — коэффициент трения угля об ленту, $f_1 = 0,4 \dots 0,8$;

$$\alpha_n = \varphi_1 - \arcsin \left[\frac{V_0^2 (R+h)}{gR^2} \sin \varphi_1 \right], \quad (6)$$

где φ_1 — угол естественного откоса топлива, $= 25^\circ \dots 40^\circ$;

V_0 — скорость движения конвейерной ленты, м/с;

R — радиус барабана с учетом толщины конвейерной ленты, м;

g — ускорение силы тяжести, $9,8 \text{ м/с}^2$;

h — наибольшая высота слоя топлива на ленте при максимальной нагрузке конвейера,

$$h = \frac{Q}{1440 \cdot B \cdot V_0 \cdot \gamma},$$

где B — ширина ленты конвейера, м;

Q — производительность конвейера, т/ч;

γ — насыпной вес угля, т/м³.

Задаваясь значениями X_n , X_n и получая точки Y_n и Y_n , вычерчивают в масштабе образующие потока.

Средняя скорость потока V_n на уровне отбора подсчитывается по формуле

$$V_n = V_{cp} \cdot \sin \alpha + \sqrt{2gH}, \quad (7)$$

где V_{cp} — начальная скорость движения среднего слоя потока, м/с,

$$V_{cp} = V_0 \cdot \left(\frac{R+0,5h}{R} \right);$$

$$\alpha = \varphi_1 - \arcsin \left[\frac{V_0^2 (R+0,5h)}{gR^2} \sin \varphi_1 \right] -$$

— угол отрыва от барабана среднего слоя потока, град.;

H — расстояние от точки отрыва частиц среднего слоя потока до уровня отбора, м.

Средняя скорость V , отбирающего элемента отборника АО2-ВТИ при мощности потока 800-2500 т/ч должна составлять 10-8 м/с, а для отборника АО1-ВТИ при мощности потока 800 т/ч — 10 м/с.

Уровень отбора должен быть по возможности ближе к месту отрыва потока от сбрасывающего барабана.


Координата X оси вала определяется, исходя из следующих условий:

отбирающий элемент в конечных положениях, а также вал высекателя не должен находиться в потоке;

в конечном положении после отбора не должны находиться в потоке рычаги отбирающего элемента (для АО2-ВТИ);

плоскость раскрытия отбирающего элемента при входе в поток и выходе из него в момент отбора по возможности должна располагаться по касательной к крайним образующим потока;

биссектриса угла хода отбирающего элемента должна проходить через середину сечения потока на уровне отбора.

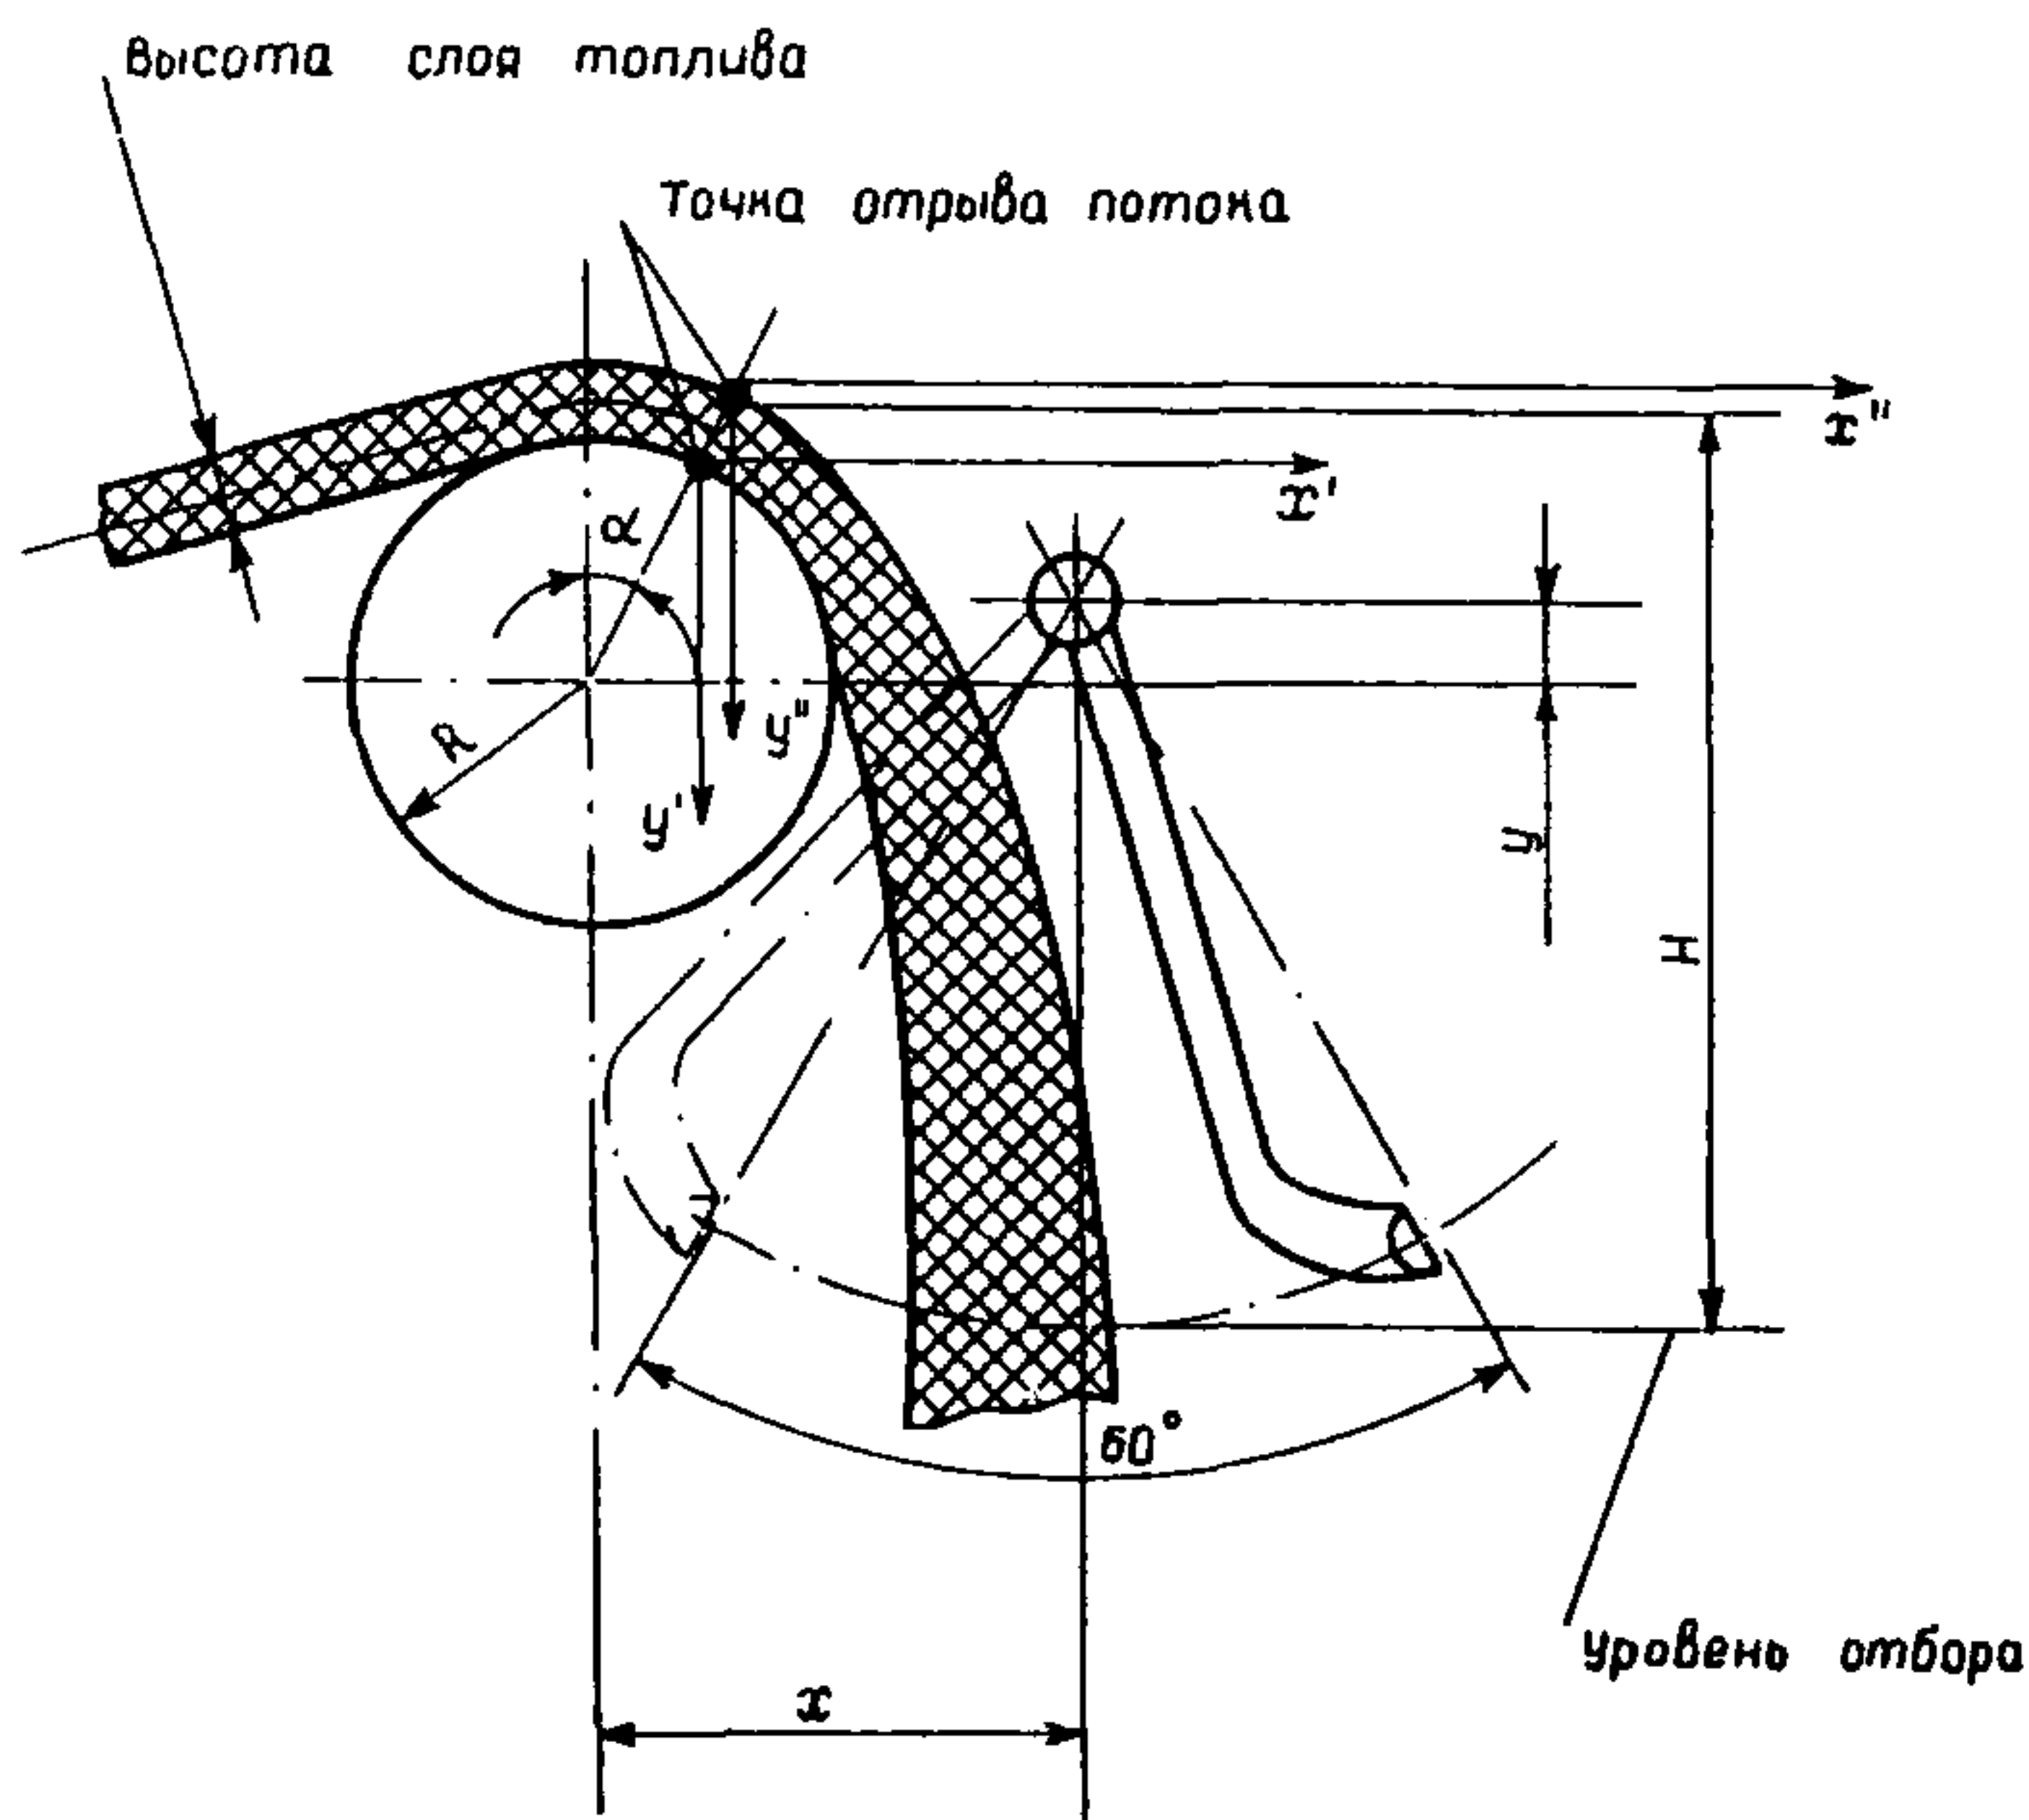

Черт.14. Схема выбора координат оси вала отбирающего элемента

3.5.2. С целью удобства монтажа сборку высекателя отборника АО-ВТИ надо производить вне головной воронки. В этом случае высекатель собирается на прямоугольных стальных листах толщиной 10-12 мм, заменяющих стенки короба воронки. При этом один из листов делается больше другого по длине и ширине на 50-70 мм. Отверстия в боковых стенках воронки выполняются в соответствии с размером листов, но с учетом на их приварку. Собранная конструкция высекателя без отбирающих элементов вводится внутрь воронки через большее боковое отверстие. По окончании выверки высекателя (непараллельность продольной оси вала высекателя относительно оси барабана и отклонение от расчетных его координат — не более 3 мм) листы прихватываются сваркой к стенкам. При установке высекателя следует обратить внимание на то, чтобы середина центральной опоры совпадала с плоскостью, делящей поток на две равные части. Вал высекателя должен от руки легко проворачиваться в подшипниковых опорах. Затем на валу закрепить каретку с отбирающим элементом.

При максимальной загрузке конвейера, пользуясь вилкой на выходном конце вала высекателя, нужно установить и зафиксировать конечные положения отбирающего элемента, выдержав угол $\beta = 60^\circ$, и окончательно приварить листы.

Пользуясь фиксацией конечных положений отбирающего элемента, устанавливается ударный механизм. При сооружении опорной рамы под ударный механизм и его привод следует обратить особое внимание на ее жесткость. Рама ударного механизма воспринимает ударную нагрузку при срабатывании пружины усилием $P = 12000$ Н.

Вручную, пользуясь маховиком МЭО, проверить работу ударного механизма, высекателя в соединении с ударным механизмом, если требуется, произвести их настройку.

Для удобства монтажа следует сборку заслонки выполнять вне короба воронки. С этой целью изготавливается каркас передней части приемной течки — той части, где размещается заслонка. Каркас выполняют из равнополочного уголка № 4, а окно — из уголка № 2 или № 2,5. Кромки окна оклеиваются листовой резиной толщиной 2-3 мм. На каркасе собираются и выверяются все составные части заслонки. Затем каркас с заслонкой устанавливается в воронке и выставляется относительно отбирающего элемента (отбирающих элементов), находящегося (щихся) в конечном положении. При установке нужно учитывать следующие требования:

при срабатывании отбирающий элемент должен входить в створ окна на 10-20 мм;

створ окна должен быть равно расположен относительно отбирающих элементов;

в момент срабатывания отбирающего элемента его рычаги не должны ударяться о металлоконструкции приемной течки.

Обшивку каркаса листом можно выполнять и в коробе головной воронки в период сооружения оставшейся части приемной течки и бункера-накопителя.

Все движущиеся части отборника, расположенные вне короба, должны иметь сплошные или сетчатые ограждения. Ограждения, не предусмотренные проектом, сооружаются по месту.

3.5.3. В зависимости от местных условий пробоотборник типа ПК может монтироваться на металлических балках несущих конструкций или на бетонном основании. Пробоотборник располагается под необходимыми углами наклона: 0, 15, 30, 45°, а привод устанавливается в горизонтальной плоскости

и соединяется с пробоотборником. Реле, кнопочный пост управления, светильник и сирена располагаются в непосредственной близости от пробоотборника.

Горловина приемного короба проборазделочной машины должна располагаться непосредственно под местом выгрузки отбирающего элемента пробоотборника таким образом, чтобы порции самотеком поступали из пробоотборника в проборазделочную машину.

3.5.4. Проборазделочные машины МПЛ-150 устанавливаются непосредственно под выходным отверстием бункера-накопителя сразу за шибером. В случае невозможности установки машины так, чтобы топливо из бункера шло в нее самотеком, допускается применение небольших закрытых питателей. Удаление отходов переработки топлива производится шнековым питателем с возможностью сброса на оба конвейера бункерной галереи. Если отход дробленого топлива с МПЛ-150 поступает в основной топливopоток самотеком, необходимо на сбросной течеке установить сдвоенную мигалку для предотвращения попадания пылевых потоков из пересыпного короба в тракт проборазделочной машины.

Проборазделочные машины опробовательных установок необходимо размещать в специальном помещении площадью до 20 м², где также должен быть установлен пульт управления машиной, телефон, стол.

3.5.5. Монтаж и размещение вспомогательного оборудования (бункеров-накопителей, коробов пересыпа, конвейеров, мигалок, шиберов, решеток) производится после установки пробоотборника и проборазделочной машины.

Емкость бункера-накопителя V_b (м³) рассчитывается по формуле

$$V_b = 1,25 \frac{n \cdot m}{\gamma}, \quad (8)$$

где n — число порций, отбираемых в первичную (суточную) пробу, шт;

m — масса единичной порции [расчет по (2)], кг;

γ — насыпная плотность топлива, кг/м³.

Вся система опробовательной установки должна быть герметичной.

Для свободного истечения топлива по коробам их внутренние поверхности должны быть ровными, все сварные швы зачищены. Углы наклона течек и стенок бункера не должны быть менее 60°.

3.5.6. Установить шкаф управления отборником и выполнить подключения.

Корпуса электродвигателей и шкаф управления заземлить согласно Правилам устройств электроустановок. Пуск в работу незаземленного оборудования запрещается.

Все пусковые устройства должны иметь надписи, указывающие их назначение.

Зона действия пробоотборника и разделочной машины должна быть обеспечена рабочим и аварийным освещением.

3.6. Наладка пробоотборников и разделочных машин твердого топлива

3.6.1. *Пробоотборник системы ВТИ.* Установить отбирающий элемент так, чтобы плоскость раскрытия его ковша при входе и выходе из потока располагалась по касательной к параболическим поверхностям, образующим падающий поток топлива. В исходном положении отбирающий элемент должен находиться за потоком, не допускаются удары его о шибер приемной точки, стенки короба и козырька. Суммарный ход от люфтов не должен превышать 50 мм по длине дуги отбирающего элемента. Амортизатор заводного механизма регулируется так, чтобы он полностью воспринимал и гасил оста-

точное усилие рабочей пружины, тем самым предохранял корпус механизма от удара и палец штока от поломки.

Угол открытия шибер-задвижки должен быть достаточным для полного заброса порций топлива в течку. В соответствии с этим требованием выбирается и фиксируется положение консольной вставки, которая отжимает планку микровыключателя, подавая тем самым импульс КДУ с требуемым для срабатывания заводного механизма опережением. Шибер также закрывается автоматически реверсом электродвигателя КДУ. Шибер по периметру должен быть уплотнен резиновыми прокладками и плотно прилегать к кромкам приемного отверстия течки.

Внутренние поверхности течки и бункера должны обеспечивать свободное продвижение и вытекание топлива. Внешние поверхности должны иметь тепловую изоляцию. Все люки должны быть уплотнены прокладками.

Двухступенчатая порционер-дробилка ВТИ должна соединяться с бункером-накопителем патрубком, разъемным по диагонали. Диагональный разъем уплотняется прокладкой.

При забивании дробилки, когда она работает с большой скоростью, необходимо установить решетку из нержавеющей стали с конусными отверстиями, имеющими диаметр со стороны ротора 5-7 мм. С противоположной стороны отверстия раззенковываются.

Регулируется пружина предохранительной кулачковой муфты вала ротора второй ступени сокращения массы пробы. Усилие сжатия пружины должно обеспечивать достаточное сцепление кулачковых полумуфт для передачи крутящего момента от вала ротору. При застопоривании ротора вал должен свободно проворачиваться, что предохранит его от скручивания при аварийной остановке ротора. Усилие сжатия пружины регулируется гайкой на нижнем торце вала.

3.6.2. Пробоотборник АОI-ВТИ. Вручную при остановленном конвейере, пользуясь маховиком МЭО, опробовать и отрегулировать согласованность действий отбирающего элемента и заслонки. Шторка заслонки должна максимально открывать окно в момент срабатывания отбирающего элемента. Для этой цели:

- произвести срабатывание отбирающего элемента;

- при снятой цепи, поворачивая вилку с роликом, найти положение шторки заслонки, при котором окно приемной течки максимально открыто;

- зафиксировав найденное относительное положение отбирающего элемента и вилки с роликом, надеть цепь и произвести ее натяжку с помощью натяжного устройства;

- произвести проверку на согласованность действий.

Вручную добиться срабатывания отбирающего элемента и закрытия заслонкой окна приемной течки. После момента закрытия сделать 10 оборотов маховика МЭО.

Отрегулировать кулачок блока датчиков (БДИ) исполнительного механизма МЭО; для этого нужно отвернуть нажимную гайку и поворачивать кулачок блока до момента срабатывания микровыключателя (при срабатывании слышится щелчок), а затем гайку завернуть.

Опробовать отборник на холостом ходу (при отключенном конвейере) в автоматическом режиме в течение 20-30 мин при минимальной выдержке (15-20 с) реле времени.

Опробовать отборник под нагрузкой (при загруженном конвейере) в автоматическом режиме в течение часа при выдержке на реле времени 15-20 с.

3.6.3. Пробоотборник АО2-ВТИ. Вручную при остановленном конвейере, пользуясь маховиком МЭО, опробовать и отрегулировать согласованность действий ударных механизмов, отбирающего элемента с соответствующей ему секцией заслонки. С этой целью:

вывести один из отбирающих элементов в конечное положение (за поток);

убедиться в том, что с началом вывода происходит синхронное смещение обоих отбирающих элементов вдоль продольной оси валов высекателя; величина смещения должна соответствовать величине зазора между отбирающими элементами; при необходимости произвести регулировку величины смещения путем изменения угла направляющего уголка;

произвести срабатывание отбирающего элемента;

выполнить операции, предусмотренные для пробоотборника АО1-ВТИ (см. п.3.6.2);

в том же порядке отрегулировать действия второго отбирающего элемента и соответствующей ему секции заслонки; перед регулировкой второго отбирающего элемента убедиться, что первый отбирающий элемент находится в конечном положении (после отбора), а соответствующая ему секция заслонки в закрытом состоянии.

При загруженном конвейере проверить следующее:

отбирающий элемент в конечных положениях не должен находиться в потоке;

каждый из двух отбирающих элементов отборника АО2-ВТИ при пересечении должен охватывать 1/2 часть сечения потока. После наладки пробоотборника произвести его обкатку. Составные части отборника заправить смазочным материалом в соответствии с таблицей смазки.

Включением на короткое время МЭО проверить правильность направления вращения кулачка ударного механизма.

Для одного из отбирающих элементов выполнить вышеперечисленные операции для пробоотборника АО1-ВТИ (см. п. 3.6.2).

Включить в работу МЭО ударного механизма данного отбирающего элемента до останова, который должен произойти автоматически за счет срабатывания микровыключателя. В случае, если не произойдет включение, нужно вручную вращать маховик МЭО до тех пор, пока выступ кулачка блока датчиков не сойдет с коромысла микровыключателя. Привод другого ударного механизма при этом должен быть отключен.

Для второго отбирающего элемента выполнить все указанные операции для пробоотборника АО1-ВТИ (см. п. 3.6.2).

Убедиться в том, что кулачки ударных механизмов развернуты относительно друг друга в плоскости вращения на 180 градусов.

Выполнить операции, указанные для 1 секции пробоотборника.

На период эксплуатации отборника АО2-ВТИ маховики с обоих МЭО снять и хранить в обусловленном месте. Проверить люфт в узле соединения штока – ударного механизма с валом отбирающего элемента — и в узле крепления рычагов к валу. Суммарный ход от люфтов не должен превышать 50 мм по длине дуги отбирающего элемента.

Установить необходимую периодичность действия механизма.

3.6.4. Пробоотборник ПК. После установки пробоотборника необходимо проверить натяжение цепей, а также вращение валов путем проворачивания вручную муфты (при отключенном электродвигателе).

Затем проводится обкатка пробоотборника на холостом ходу при скорости вращения электродвигателя 470 об/мин, и отбирающий элемент

останавливается в положении, соответствующем его нахождению над ведомой осью.

Полностью отключают напряжение. Сняв крышку механизма переключения, устанавливают кулачок с меньшим сектором выступа (ИБ) на начало захода на контактную пластину, а кулачок (КМ) на 1/4 часть оборота. Для этого снимают цепь, передающую движение от ведущего вала к механизму переключения, и поворачивают вал редуктора, после чего вновь надевают цепь.

Установить переключатель режимов работ в положение ПР-2, а щеточный переключатель в положение 12. При нажатой кнопке «Стоп» включить напряжение в шкафу. Включая проботборник кратковременным отпусканием кнопки «Стоп», определить положение отбирающего элемента, при котором происходит включение электродвигателя на меньшее число оборотов.

Это переключение должно происходить при выходе отбирающего элемента из потока и до точки, расположенной над ведомым валом. Момент переключения регулируется реле задержки РЗ, установленным в шкафу.

Надеть крышку механизма переключения. Контакты моторных реле настроить на нужные интервалы, причем первый контакт (13, 22) должен быть настроен на 2 секунды.

После вышеуказанных операций произвести пробный пуск проботборника. При этом скорость движения ковша должна быть отрегулирована так, чтобы в процессе набора порции при максимальной мощности потока отбирающий элемент заполнялся материалом не более чем на 3/4 объема. Регулировку производят с помощью сменных звездочек, установленных на ведущих валах.

3.6.5. Проборазделочная машина МПЛ-150. Работоспособность смонтированной машины проверяют посредством обкатки ее на холостом ходу. Перед обкаткой необходимо провести следующие работы:

- подвергнуть машину тщательному осмотру;
- проверить надежность болтовых соединений;
- проверить натяжение клиновых ремней привода и цепных передач;
- проверить надежность установки банок в делителе-сократителе;
- проверить надежность блокировки дверцы делителя-сократителя;
- проверить свободное вращение молотков дробилки на своих осях;
- проверить установку уплотнений питателя и натяжения лент питателя;
- проверить надежность фиксации всех крышек машины;
- залить масло и смазать все узлы в соответствии с картой смазки;
- проверить надежность заземления машины.

После обкатки, убедившись в полной ее работоспособности, машину необходимо испытать под нагрузкой.

3.7. Испытание проботборников и разделочных машин твердого топлива

3.7.1. Вновь смонтированные проботборники и разделочные машины перед вводом и в процессе эксплуатации должны подвергаться испытаниям. Перед вводом опробовательной установки в эксплуатацию, а также после капитального ремонта проводят технологические и методические испытания. В процессе эксплуатации опробовательной установки регулярно 1 раз в год проводят технологические испытания.

3.7.2. Перед началом испытаний представители химслужбы РЭУ, химцеха, ПТО и ТТЦ станции составляют применительно к местным условиям оперативную программу проведения испытаний. Она должна состоять из разделов: цель и назначение испытаний, описание принципа испытаний, порядок выполнения работы, силы и средства, необходимые для нее, обеспе-

чение мер безопасности. Программу испытаний утверждает главный инженер ТЭС. Испытания проводит персонал топливно-транспортного и химического цехов.

3.7.3. После монтажа и приведения в рабочее состояние пробоотборников и разделочных машин проводят проверку механической устойчивости и надежности взаимодействия составных частей механизмов в течение 3 суток. Обнаруженные дефекты, неисправности должны быть устранены. В целях проверки надежности работы проборазделочных машин в бункере-накопителе собирают суточные первичные пробы и разделяют их.

3.7.4. Технологические испытания оборудования служат для выявления соответствия технических характеристик его паспортным данным и включают определение следующих параметров:

- максимальной крупности кусков топлива;
- средней массы единичной порции топлива, отбираемой пробоотборником;
- погрешности опробования;
- качества измельчения лабораторной пробы проборазделочной машиной.

3.7.4.1. Максимальная крупность топлива характеризует качество его дробления.

Для определения крупности производят ручной отбор трех порций топлива с остановленной ленты конвейера бункерной галереи, работавшего при оптимальной нагрузке дробильного корпуса. Если в технологическом опробователе используется пробоотборник ПК, то отбор трех порций для контроля крупности дробления производят с его помощью. Отбор порций производят с трех участков, расположенных на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Каждую порцию отбирают отдельно с участка длиной 0,5 м и рассеивают на сите в соответствии с требованиями ПТЭ.

3.7.4.2. Средняя масса единичной порции топлива является одним из основных параметров, характеризующих правильную работу пробоотборника. Для определения средней массы порции отбирают по 15 порций при средней и при максимальной нагрузке конвейера. Так как масса порций зависит от нагрузки, то она в процессе отбора должна поддерживаться равномерной. Если отбор порции совпал с резким изменением загрузки конвейера, отобранная порция в расчет не принимается.

Отбирают порции в коробе пересыпа опробователя перед бункером-накопителем на листовой материал, растеленный на предохранительной решетке или с помощью съемного противня, вставляемого в специальный лючок. Каждую из отбираемых порций взвешивают с точностью до ± 10 г. Сумма масс отдельных порций при средней и максимальной загрузках конвейера после деления в каждом случае на число отобранных порций дает соответственно среднюю массу, которая сравнивается с расчетной величиной m , определяемой по формуле (2).

Разница между расчетной и фактической массой порций вследствие трудностей учета всех факторов, уточняющих расчет скорости падения угля может достигать $\pm 15\%$. Если эта разница выходит за допустимые пределы и держится устойчиво, это свидетельствует о неправильно установленном по отношению к потоку отбирающем элементе, защитном козырьке над приемным окном или неправильной привязке вала отбирающего элемента, недостаточной скорости движения отбирающего элемента через поток.

Скорость отбирающего элемента должна соответствовать условию, приведенному в п.1.3.1.

3.7.4.3. Метод определения погрешности опробования P основан на вычислении этой величины по среднеквадратичному отклонению от среднего значения показателя по формуле:

$$P = \pm 0,47 \sqrt{g - \frac{M^2}{n}}, \quad (9)$$

где g — сумма квадратов значений показателей качества проб, %;

M — сумма значений показателей качества проб, %;

n — число проб.

Для определения погрешности опробования необходимо испытуемым пробоотборником в течение 24 ч отобрать столько единичных порций, сколько отбирается на конкретной топливоподаче в обычных условиях эксплуатации в суточную пробу согласно «Методическим указаниям по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов на электростанциях», МУ 34-70-173-87. Каждая из отобранных пробоотборником единичных порций отдельно извлекается из тракта опробователя и распределяется в следующем порядке в шесть емкостей (мешков):

1 проба	— 1, 7, 13, 19, 25, 31,...	порции
2 проба	— 2, 8, 14, 20, 26, 32,...	порции
3 порции	— 3, 9, 15, 21, 27, 33,...	порции
4 порции	— 4, 10, 16, 22, 28, 34,...	порции
5 проба	— 5, 11, 17, 23, 29, 35,...	порции
6 проба	— 6, 12, 18, 24, 30, 36,...	порции

Из каждой шести отобранных проб готовят шесть лабораторных проб по ГОСТ 10742-71 и определяют в них содержание влаги и зольность. Подставив в расчетную формулу (9) сумму значений полученных показателей зольности или влажности M и сумму квадратов этих же показателей g , а также число проб (6), определяют значение фактической погрешности отбора проб испытуемым пробоотборником.

Если процесс и нормы отбора испытуемым пробоотборником соответствуют требованиям, предъявляемым современной нормативно-технической документацией, то погрешность не должна превышать следующих значений:

Т а б л и ц а 6

Параметр топлива	Величина параметра	Базовая погрешность
Зольность A^d	до 20%	$\pm 10,0\%$ отн.
Влажность W^f	более 20%	$\pm 2,0\%$ абс.

3.7.4.4. Для определения качества измельчения лабораторной пробы используют отход с проборазделочной машины. Взвешенное с точностью до ± 100 г топливо просеивают небольшими порциями через сито с размерами ячеек 3×3 мм до видимого окончания просеивания. Остаток на сите

взвешивают с точностью ± 10 г. Качество измельчения лабораторной пробы будет соответствовать предъявляемым требованиям, если остаток на сите получается не более 3,0% отн.

3.7.5. Методические испытания служат для установления представительности отбираемой пробы и включают определение следующих параметров: неоднородности топлива по качеству, представительности отбора проб, представительности приготовления лабораторной пробы, величины потери влажности топлива при хранении в бункере-накопителе, кратности сокращения первичной пробы до лабораторной.

3.7.5.1. Параметры, определенные в результате технологических испытаний отборника, должны быть проверены контрольным методом. В связи с тем, что отклонение от средней величины показателя зависит не только от качества монтажа и наладки отборника, но и от степени неоднородности топлива по качеству во времени (влияет на величину расхождений между показателями качества основной и контрольной проб, получаемых при испытаниях), перед методическими испытаниями отборника необходимо определить неоднородность топлива в потоке.

Для определения неоднородности необходимо при работе конвейеров топливоподачи в течение 12 ч в сутки отобрать через равные промежутки времени 60 порций угля, при продолжительности работы конвейеров топливоподачи более 12 ч число отбираемых порций должно быть увеличено до 75.

Отбор порций для определения неоднородности должен быть произведен одним отборником, который прошел технологические испытания. Эта операция проводится в условиях равномерной нагрузки конвейера (с отклонениями от средней величины не более $\pm 20\%$). Каждая из отобранных порций (см. п.3.7.4.2.) должна быть взвешена с точностью до ± 10 г, разделана в лабораторную пробу (в индивидуальной дробилке) и после получения из последней аналитической пробы проанализирована в соответствии с действующими стандартами. Неоднородность определяют одним опытом.

Результаты определения и способы вычисления неоднородности угля по зольности приведены в справочном приложении 1. Также вычисляется неоднородность и по другим показателям качества.

3.7.5.2. Определение представительности отбора проб основано на сопоставительном анализе качественных показателей проб топлива, отобранных контролируемым отборником и контрольным методом. Расхождение показателей качества этих проб не должно превышать погрешности, определяемой расчетным путем на основании данных по определению неоднородности качества топлива.

Представительность определяют по нормируемому показателю. Проводится три опыта, в каждом из которых отбирают по две пробы: основную — выдаваемую испытываемым отборником; контрольную — получаемую при контрольном опробовании, осуществляемом одновременно с отбором основной пробы.

Чтобы избежать нарушения пропорциональности отбора основной и контрольной проб, общая масса основной пробы для топлив высокой неоднородности ($\sigma > 4,0\%$) должна быть не менее 45 кг. Если производительность топливоподачи небольшая и соответственно мал вес порций основной пробы, количество их должно быть увеличено, чтобы получить пробу требуемой массы.

При испытаниях на представительность отбора проб контрольная проба может быть отобрана одним из двух способов: методом отбора проб с останавливаемого конвейера или методом случайной выборки с движущегося кон-

вейера. Описание проведения отбора проб этими методами приведено в обязательных приложениях 2 и 3.

Каждую из полученных (основную и контрольную) проб разделяют в лабораторную, а затем в аналитическую пробу, анализируют в соответствии с действующими стандартами.

По полученным в трех опытах результатам подсчитывают по каждому опыту расхождение, например, по зольности ΔA_i^d между основной A_{io}^d и контрольной A_{ik}^d пробами

$$\Delta A_i^d = A_{io}^d - A_{ik}^d (\% \text{ абс}). \quad (10)$$

Усреднив разности абсолютных величин по A^d , получим погрешность испытания $\Delta (\% \text{ абс})$

$$\Delta = \frac{\sum \Delta A_i^d}{3}. \quad (11)$$

Погрешность испытаний пробоотборника должна быть равнозначной и не превышать расчетной погрешности Δ , определяемой по формуле

$$\Delta = \pm \sigma \cdot t \cdot \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{3n_1 \cdot n_2}}, \quad (12)$$

где σ — неоднородность качества;

t — мера вероятности;

n_1, n_2 — число порций, набираемых в основную пробу при испытаниях.

3.7.5.3. Для определения представительности лабораторной пробы, приготовленной из первичной проборазделочной машинной, проводят два опыта сравнения качественных показателей (например, по зольности) основной (лабораторная проба из стаканов) и контрольной (приготавливаемой сокращением вручную из отходов переработки) проб.

В пустой бункер-накопитель загружают около 200 кг топлива. Устанавливают в машине наименьшую степень сокращения и разделяют загруженное топливо, собирая отходы разделки первой и второй ступени. Вручную сокращают отход до лабораторной пробы. Лабораторные пробы из стаканов и полученные сокращением вручную из отходов анализируются, расхождение в значениях зольности между основной и контрольной пробами не должно превышать

0,3% при A^d до 12%,

0,5% при A^d 12-25%,

0,7% при A^d больше 25%.

3.7.5.4. Определение величины потери рабочей влажности первичной пробы топлива при хранении в бункере-накопителе проводят с целью установления его герметичности и сохранения представительности по влаге. Для определения этого показателя берут примерно 200 кг топлива (например, с остановленной конвейерной ленты), дважды перемешивают его. Насыпая конусом, а затем, насыпав третий конус, делят массу на две равные части. Одну часть загружают в очищенный бункер-накопитель и сразу разделяют на проборазделочной машине до лабораторной пробы, в которой определяют влажность топлива. После этого в бункер-накопитель засыпается вторая часть топлива. Через 24 часа разделяют это топливо на проборазделочной машине и тоже определяют влажность. Опыт повторяют дважды. Допусти-

мые расхождения в определении влажности для контрольного опыта и опыта после бункерного хранения не должны превышать 0,4% *абс.* при влажности до 10% и 0,5% *отн.* при влажности больше 10%.

3.7.5.5. Для определения кратности сокращения первичной пробы до лабораторной в бункер-накопитель насыпают около 100 кг топлива, взвешенного с точностью ± 100 г.

В процессе переработки первичной пробы проборазделочной машиной собирают отход. Отдельно взвешивают отход с точностью ± 100 г, содержимое стаканов с точностью ± 10 г. Сумма массы, отхода и содержимого стаканов должна отличаться от массы загруженного в бункер угля не более чем на $\pm 3,0\%$ *отн.*

Масса отдельных экземпляров лабораторной пробы из стаканов не должна отличаться от среднего значения более чем на $\pm 10\%$ *отн.*

Кратность сокращения K рассчитывается по формуле

$$K = \frac{q_{отх.} + q_{с.с.}}{q_{с.с.}}, \quad (13)$$

где $q_{отх.}$ — масса отходов от сокращения, г;
 $q_{с.с.}$ — масса содержимого стаканов, г.

Кратность сокращения определяют для проборазделочной установки МПЛ-150 отдельно для различного числа ковшей, а для машины ВТИ — для каждой из двух ступеней ее сокращения.

3.7.6. О результатах проведенных испытаний составляют акт с заключением, который подписывается руководителями испытаний и утверждается главным инженером ТЭС.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОБООТБОРНИКОВ И ПРОБОРАЗДЕЛОЧНЫХ МАШИН

4.1. Вновь смонтированный механический опробователь качества твердого топлива может быть пущен в эксплуатацию на основании приказа по электростанции с разрешения РЭУ. Разрешение дается по представлении электростанцией акта о готовности опробователя к работе, к которому должен быть приложен акт о результатах испытания. Акт о готовности опробователя к пуску в эксплуатацию составляют представители химической и топливно-транспортной служб РЭУ и ПЭУ, начальники ПТО, химического цеха, топливоподачи и инженер по технике безопасности и утверждает главный инженер электростанции.

4.2. Для обслуживания и эксплуатации пробоотборников и проборазделочных машин на каждой электростанции в соответствии с местными условиями должна быть разработана Рабочая инструкция. Инструкция должна быть утверждена главным инженером ТЭС. Эксплуатировать и обслуживать опробователи может только персонал, изучивший вышеуказанную инструкцию.

4.3. Пробоотборники и проборазделочные машины твердого топлива относятся к оборудованию топливоподачи, и ответственность за их исправное состояние и надежную работу, а также за соблюдение условий, определяющих представительное опробование, несет персонал этого цеха. Персонал химического цеха выполняет операцию по получению лабораторных (аналитических) проб из первичных, и на него возлагается контроль за правильной работой опробовательного оборудования, а также общее методическое руководство в части обеспечения представительности отбора и разделки проб.

За исправную работу автоматики опробовательной установки отвечает персонал ЦТАИ, электрической части — персонал электроцеха.

4.4. При входном контроле каждая партия топлива должна опробоваться отдельно. Для этого перед ее разгрузкой производят расчет норм опробования. Согласно ГОСТ 10742-71 определяют необходимое количество порций для представительного опробования партии и в зависимости от времени ее разгрузки интервал между отборами отдельных порций. Проборазделочная машина работает непрерывно в течение всего времени разгрузки партии одновременно с пробоотборником.

После разгрузки партии необходимо сработать топливо из бункеров вагоноопрокидывателя. После этого, остановив проборазделочную машину, извлекают стаканы с лабораторной пробой, загружают ее герметичные банки и маркируют их в соответствии с требованиями вышеупомянутого стандарта. Настраивают пробоотборники на опробование следующей партии топлива, включают проборазделочную машину и начинают разгрузку и опробование следующей партии.

4.5. Работа технологического отборника проб заблокирована с работой наклонного конвейера топливоподачи. С пуском и отключением конвейера автоматически включается и отключается отборник проб. Электрическая схема шкафа управления обеспечивает работу механизмов отборника в автоматическом режиме. Электросхемой предусмотрен контроль за работой отборника с центрального щита управления топливоподачи. Счетчик импульсов, смонтированный в шкаф управления отборником, фиксирует число отобранных порций. Проборазделочную машину включают в работу и выключают с местного щита управления.

Количество порций при технологическом опробовании, отбираемых пробоотборником в первичную пробу, определяют в соответствии с «Методическими указаниями по организации контроля качества угля для расчета удельных расходов топлива на электростанциях», а периодичность отбора τ устанавливается в зависимости от среднего времени работы топливоподачи в сутки T и числа порций n , какое необходимо набрать в первичную пробу

$$\tau = \frac{T}{n} \cdot \quad (14)$$

4.6. Лабораторную пробу для определения W_i и приготовления аналитической пробы берут из стаканов проборазделочной машины. При массе первичной пробы менее 200 кг лабораторную пробу берут из стаканов под воронками с углом раскрытия $22,5^\circ$ проборазделочной машины ВТИ, а при массе более 200 кг ее берут из стаканов под воронками с углом раскрытия 11° . В проборазделочной машине МПЛ-150 устанавливают в сократителе следующее количество ковшиков:

при массе первичной пробы в бункере-накопителе до 750 кг — 4;
750-1000 — 3;
1000-1500 — 2;
более 1500 кг — 1.

Если удаление отходов из проборазделочной машины ведется шнеком, то после окончания разделки пробы необходимо остановить его, когда в нем еще имеются остатки отходов, для создания затвора.

4.7. В случае остановки конвейера при взведенной пружине ударного механизма и открытой заслонке, о чем сигнализирует контрольная лампа на щите управления топливоподачи, необходимо с помощью ручного управления привести отбирающий элемент и заслонку в исходное положение.

4.8. Куски топлива, оставшиеся на решетке приемного короба, должны быть раздроблены и включены в первичную пробу. О наличии крупных кусков проинформировать руководство ТЭС.

4.9. Во всех случаях отклонения от принятых норм опробования, например:

- качество дробления не соответствует установленным ПТЭ;

- масса порции, отбираемая пробоотборником, отличается от расчетной более чем на $\pm 15\%$;

- неисправное состояние пробоотборника, отбор проб должен быть прекращен, так как отобранная при этих условиях проба будет непредставительна, о чем немедленно ставится в известность начальник ПТО.

Проверка массы порций, отбираемых пробоотборником, и сопоставление их с расчетной производятся во всех случаях, вызывающих сомнение в правильности работы пробоотборника.

4.10. Проверку технического состояния и своевременное техническое обслуживание опробовательной установки осуществляют для определения пригодности ее составных частей для дальнейшего использования и возможного предупреждения поломок.

Ежесменный осмотр включает проверку исправности всех составных частей отборника и согласованность их действий.

Периодический осмотр включает работы по ежемесячному осмотру и заключается в проверке:

- состояния рабочих поверхностей кулачка и ролика ударного механизма;
- годности рабочей и амортизационной пружин;

- состояния поверхностей ролика и уголка, осуществляющих смещение отбирающих элементов (для АО2-ВТИ);

- затяжки крепежных изделий;

- отбирающего элемента;

- поверхности заслонки;

- приводных цепей;

- сальниковых уплотнений;

- наличия смазки.

После проверки механизмы очистить от грязи.

Предупредительный ремонт включает работы ежемесячного и периодического осмотра.

Текущий ремонт:

- разобрать составные части отборника и подвергнуть осмотру все детали;

- детали, не пригодные для дальнейшей эксплуатации, восстановить ремонтом или заменить;

- промыть керосином подшипниковые узлы, приводную цепь, корпус и кожух ударного механизма;

- заменить сальниковые уплотнения;

- промыть и очистить от грязи узлы и детали.

В период капитального ремонта все узлы и детали отборника подвергнуть проверке на пригодность к дальнейшему использованию. Детали и составные части, пришедшие в негодность, заменить.

Периодически, в соответствии с таблицей смазки, заправлять механизмы отборника смазочным материалом.

Для планирования ремонтных работ рекомендуется следующая структура ремонтного цикла:

К—О—О—П—О—О—Т—ОО—П—ОО—Т—О—О—П—О—О—Т—О—О—
—П—О—О—Т—ОО—П—ОО—К

О — периодический осмотр;

П — предупредительный ремонт;

Т — текущий ремонт;

К — капитальный ремонт.

Длительность межремонтного цикла — 5 лет.

4.11. Управление опробователем. Пуск и отключение отборника сбро-
кированы с пуском и отключением ленточного конвейера. Отборник включен
в работу, если ручка кулачкового переключателя находится в положении
«ВКЛ».

Для экстренного отключения отборника нужно ручку переключателя уста-
новить в положение «ВЫКЛ».

Электросхемой управления предусмотрена автоматическая защита элек-
тродвигателей отборника от недопустимых перегрузок.

Для целей наладки и испытаний предусмотрено местное управление
пробоотборником.

Проборазделочная машина имеет отдельный щит управления, включение
и отключение ее производятся вручную.

5. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Т а б л и ц а 7

Наименование неисправностей (внешнее проявление, признак)	Вероятная причина	Метод устранения
<i>Пробоотборники ВТИ, АО-ВТИ</i>		
Отборник работает, а пробы в бункере-нако- пителе нет или недо- статочно	Произошло рассогласо- вание между открытием заслонки окна прием- ной точки и срабаты- ванием отбирающего элемента	Отрегулировать взаимодействие за- слонки и отбираю- щего элемента
	Вышел из строя отби- рающий элемент	Восстановить ре- монтом или заме- нить отбирающий элемент
	Вышла из строя рабо- чая пружина ударного механизма Соскочила приводная цепь, не открывается заслонка	Заменить пружину Надеть цепь и от- регулировать натя- жение, надежно за- крепить натяжное устройство
Ударный механизм рабо- тает, а отбирающий эле- мент не действует	Сломался или выскочил палец, соединяющий ударный механизм с ва- лом высекателя	Вставить палец

Продолжение табл.7

Наименование неисправностей (внешнее проявление, признак)	Вероятная причина	Метод устранения
При включении отборник не работает	Нарушение в электро-схеме	Проверить электро-схему и исправить
<i>Пробоотборники ПК</i>		
Отсутствует автома-ческое переключение скоростей электродви-гателя	Обрыв цепи, переда-ющей движение от ве-дущего вала к меха-низму переключения	Соединить цепь с помощью соединитель-ного звена
	Неисправность реле ПКЧ-70	Проверить реле, най-ти неисправность, устранить ее
Пробоотборник не вклю-чается через установ-ленный интервал време-ни при работающем кон-вейере		
1. Сигнальная лампа ЛЗ горит	Неисправность в мо-торных реле РВ	Проверить цепи, най-ти места поврежде-ния и устранить их
2. Сигнальные лампы Л11, Л12, Л13 не горят	Отсутствует напряже-ние в цепях управле-ния	Заменить предохра-нитель
При автоматическом включении пробоотбор-ника отсутствует зву-ковой сигнал	Вышла из строя сире-на сигнальная ВСС-3	Найти повреждение сирены и устранить его
По истечении интерва-ла времени между цик-лами работы пробоот-борника подается дли-тельный звуковой сигнал, а пробоотборник не включается	Неисправность реле электропневматическо-го РВП-22-3221 00У4	Устранить неисправ-ность реле
	Неисправность пуска-теля тормозного электромагнита	Устранить неисправ-ность реле
По истечении времени подачи предпускового сигнала тормозной электромагнит включа-ется, а ковш не дви-гается	Неисправность пуска-теля включения мень-шей скорости элект-родвигателя	Устранить неисправ-ность пускателя
	Нажата кнопка «стоп» поста управления	Снять с фиксатора кнопку «стоп»
Не происходит пере-ключения двигателя с меньшей скорости на большую	Неисправность пуска-теля включения боль-шой скорости	Устранить неисправ-ность пускателя

6. ТРЕБОВАНИЯ К МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Все движущиеся части отборника, расположенные вне короба, должны иметь сплошные или сетчатые ограждения. Ограждения, не предусмотренные проектом, сооружаются по месту.

6.2. Зона действия автоматического отборника и проборазделочной машины должна быть обеспечена рабочим и аварийным освещением.

6.3. Корпуса электродвигателей и шкаф управления заземлить согласно «Правилам устройств электроустановок». Пуск в работу незаземленного оборудования запрещается.

6.4. Запрещается пуск в работу неисправного оборудования.

6.5. В период работы отборника и проборазделочной машины запрещается надевать, снимать и поправлять ограждения и приводные цепи, открывать крышки и люки течки и бункера.

6.6. Все пусковые устройства должны иметь надписи, указывающие их назначение.

6.7. Не допускается проводить осмотр, наладку и ремонт оборудования при недостаточном освещении.

6.8. Запрещается проводить наладку и ремонт оборудования без принятия предупредительных мер против его включения.

6.9. Наладку, чистку и ремонт производить только при остановленном конвейере, в период полной остановки отборника и при разобранной электро-схеме. При этом пружина ударного механизма должна быть в свободном состоянии. Шток ударного механизма необходимо отсоединить от рычага вала отбирающего элемента, а шибер короба пересыпа переключить таким образом, чтобы исключить попадание деталей и посторонних предметов на работающий конвейер.

6.10. Монтаж, наладка, пуск и обслуживание отборника и проборазделочной машины должны проводиться в соответствии с указаниями, изложенными в действующих документах:

Правила пожаровзрывобезопасности топливоподач электростанций. (М.: Энергия, 1977);

Правила техники безопасности при эксплуатации технологического оборудования электростанций и тепловых сетей (М.: Энергоатомиздат, 1985);

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (М.: Энергоатомиздат, 1986).

6.11. К обслуживанию отборника допускаются лица, ознакомленные с инструкцией по эксплуатации и действующими правилами техники безопасности.

6.12. Разделка первичной пробы в проборазделочной машине должна проводиться под персональным наблюдением лица, ответственного за эту операцию.

6.13. Отборники проб типа ВТИ, АО-ВТИ, ПК пригодны для работы в пожароопасных помещениях класса П-П.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ УГЛЯ ПО ЗОЛЬНОСТИ (A^d)

Показатель неоднородности σ определяют вычислением среднеквадратичного отклонения в соответствии с формулой

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}, \quad (15)$$

где x — варианты (в рассматриваемом случае это зольность порции угля);
 n — число вариантов;
 $\bar{x}$ — средневзвешенное значение вариантов.


Т а б л и ц а 8

№ порции	Варианта (зольность порции угля A'), %	Масса порции, кг	Произведение зольности на массу порции	A' — A' ср. взв.	(A' — A' ср. взв.) ²
1	42,5	1600	6800	3,53	12,4600
2	39,0	1600	62400	0,03	0,0009
3	39,4	1600	63040	0,43	0,2116
4	38,0	1600	60800	-0,97	0,9409
5	38,1	1600	59360	-1,87	3,4969
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
75	41,1	2400	98640	2,13	4,5369
ИТОГО:		146370	57040440	$\Sigma_{(+)} = 76,89$ $\Sigma_{(-)} = 80,81$	510,3984

$$\sigma = \sqrt{\frac{510,3984}{74}} = 2,62\%$$

МЕТОД ОТБОРА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОБ С ОСТАНАВЛИВАЕМОГО КОНВЕЙЕРА

Контрольную пробу при испытаниях пробоотборников на представительность отбирают с остановленного специально для этой цели одного из конвейеров бункерной галереи с помощью шаблона (черт.15).

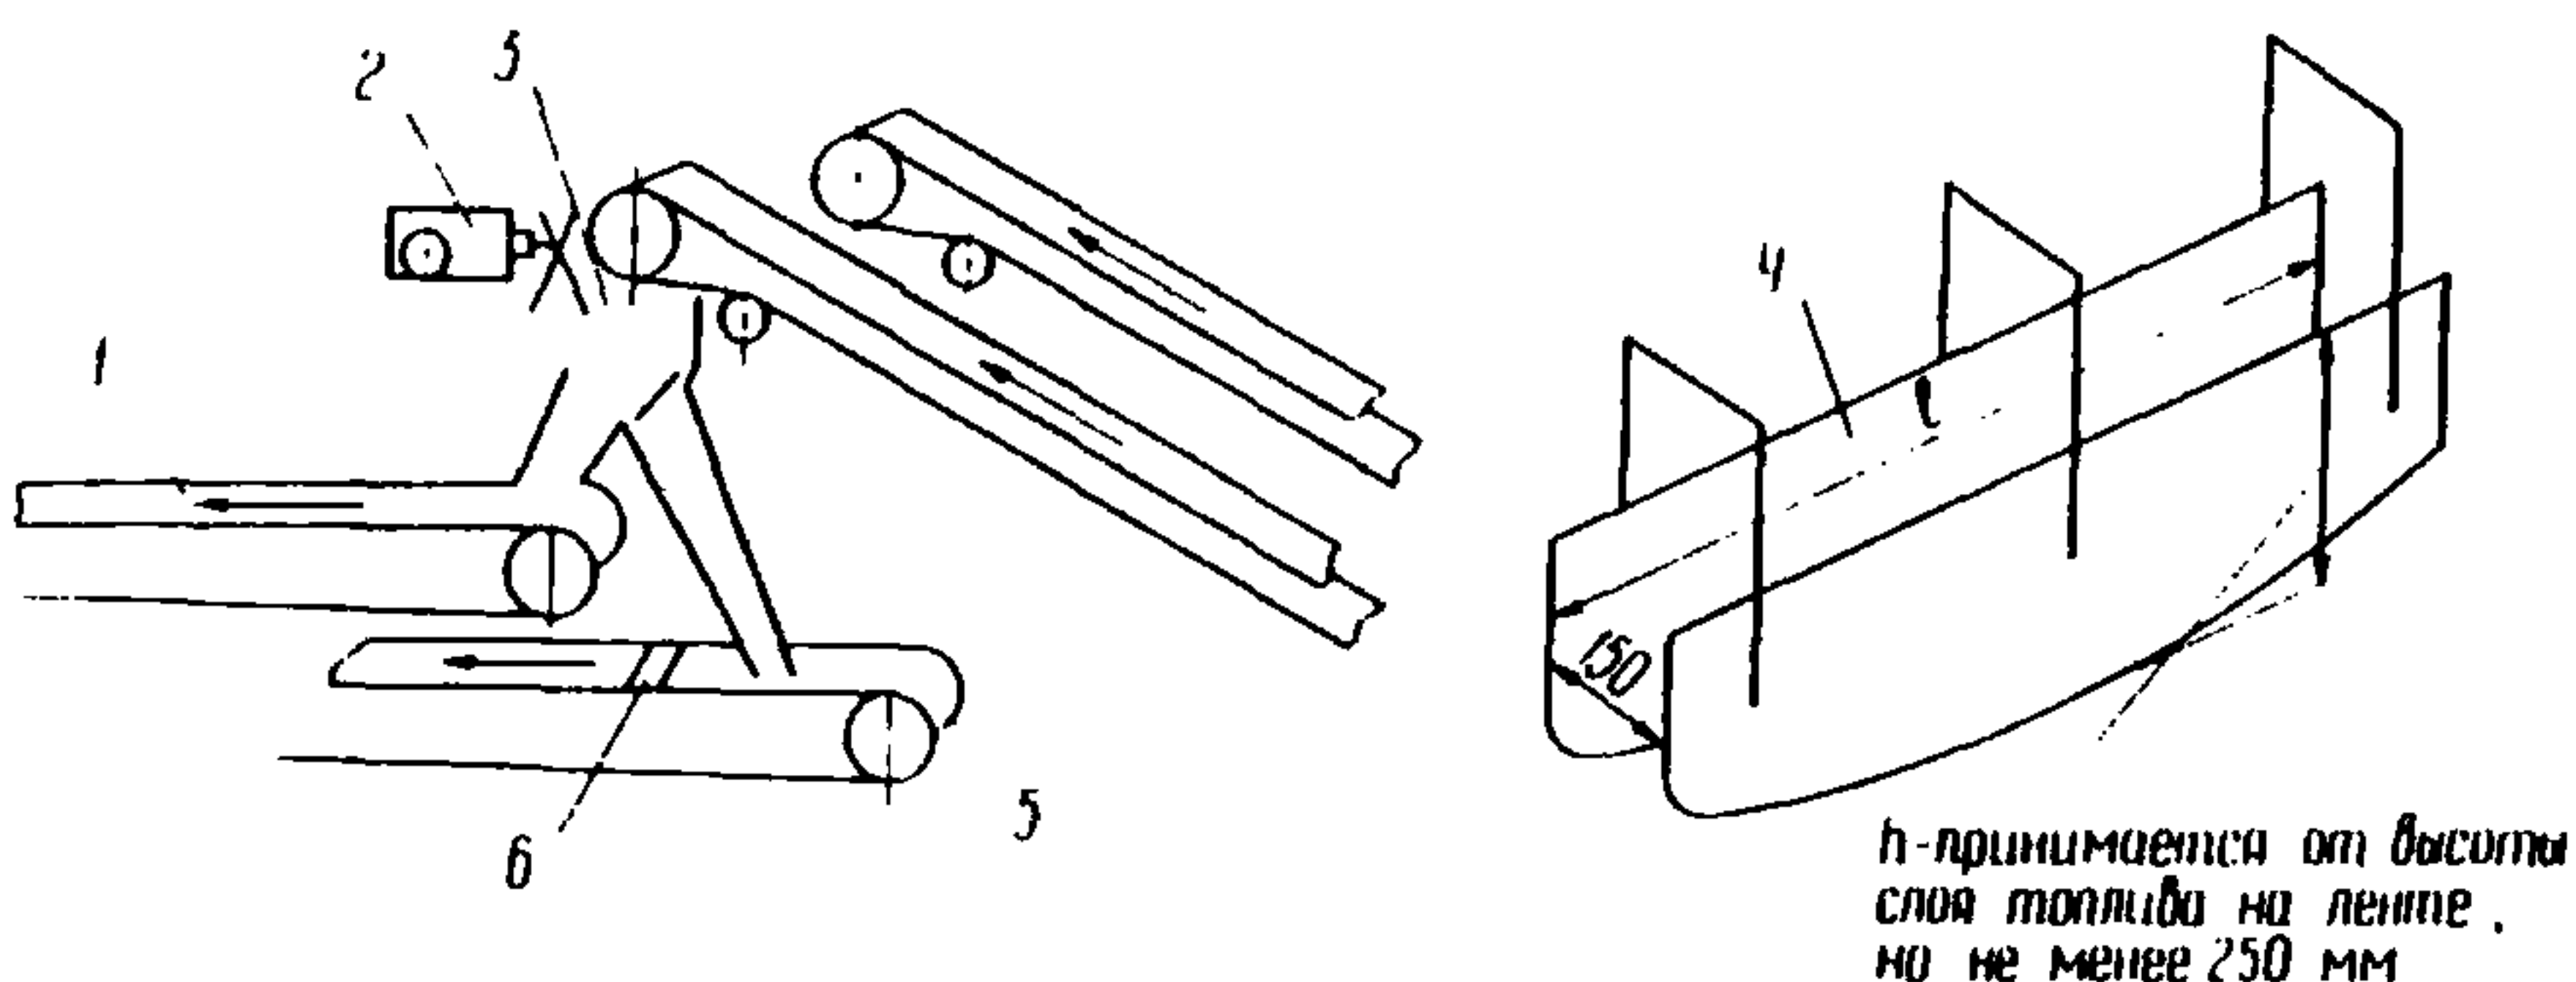

Черт.15. Схема контрольного отбора проб с остановленной ленты конвейера при приемочных испытаниях пробоотборника:

1 — конвейер А; 2 — заводной механизм пробоотборника; 3 — шибер; 4 — шаблон; 5 — конвейер Б;
6 — место отбора пробы

Одним из условий, обеспечивающих нормальную эксплуатацию в период испытаний, является одновременная работа конвейеров БСУ А и Б. Если контрольную пробу берут с ленты конвейера Б, то конвейер А работает все время без остановки и наоборот. Для координации всех операций у места отбора и у шибера устанавливается световая, звуковая или радиосигнализация, опережающая действия заводного механизма на 40-50 секунд. По полученному сигналу за несколько секунд до срабатывания заводного механизма 2 пробоотборника перекидывают шибер 3, и поток топлива начинает поступать на конвейер Б. Как только пробоотборник сработает, шибер возвращается в исходное положение, а топливо вновь поступает на конвейер А.

При подходе участка ленты конвейера Б 5 с топливом к месту отбора пробы 6 его аварийно останавливают. С помощью шаблона 4 отбирается контрольная проба топлива, после чего конвейер Б вновь включается в работу. Далее все эти операции повторяются до тех пор, пока не отберут необходимое количество порций.

Отбор основных и контрольных порций в сборные пробы производится одновременно, 1 раз в 4 – 5 мин.


**МЕТОД ОТБОРА
КОНТРОЛЬНЫХ ПРОБ СЛУЧАЙНОЙ ВЫБОРКОЙ
С ДВИЖУЩЕЙСЯ ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРА
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ПРОБООТБОРНИКОВ**

Принцип метода отбора контрольных проб случайной выборкой заключается в вычерпывании с помощью специального отбирающего элемента из топлива, движущегося на конвейерной ленте, большого количества единичных (точечных) порций малой массы из различных частей потока.

Отбор точечных порций с движущейся ленты конвейера может производиться механизированным и ручным способом.

В УралВТИ разработаны рабочие чертежи устройства для механизированного отбора порций с движущегося конвейера (ТП 1287 «Пробоотборник погружной», черт.16), по которым на станции оно может быть изготовлено. Этот механизм располагается на специальных направляющих, установленных над лентой конвейера, и может, перемещаясь поперек потока, отбирать точечные порции из любой его части по командам оператора.

При использовании для отбора контрольных проб ручного метода проводятся следующие подготовительные работы:

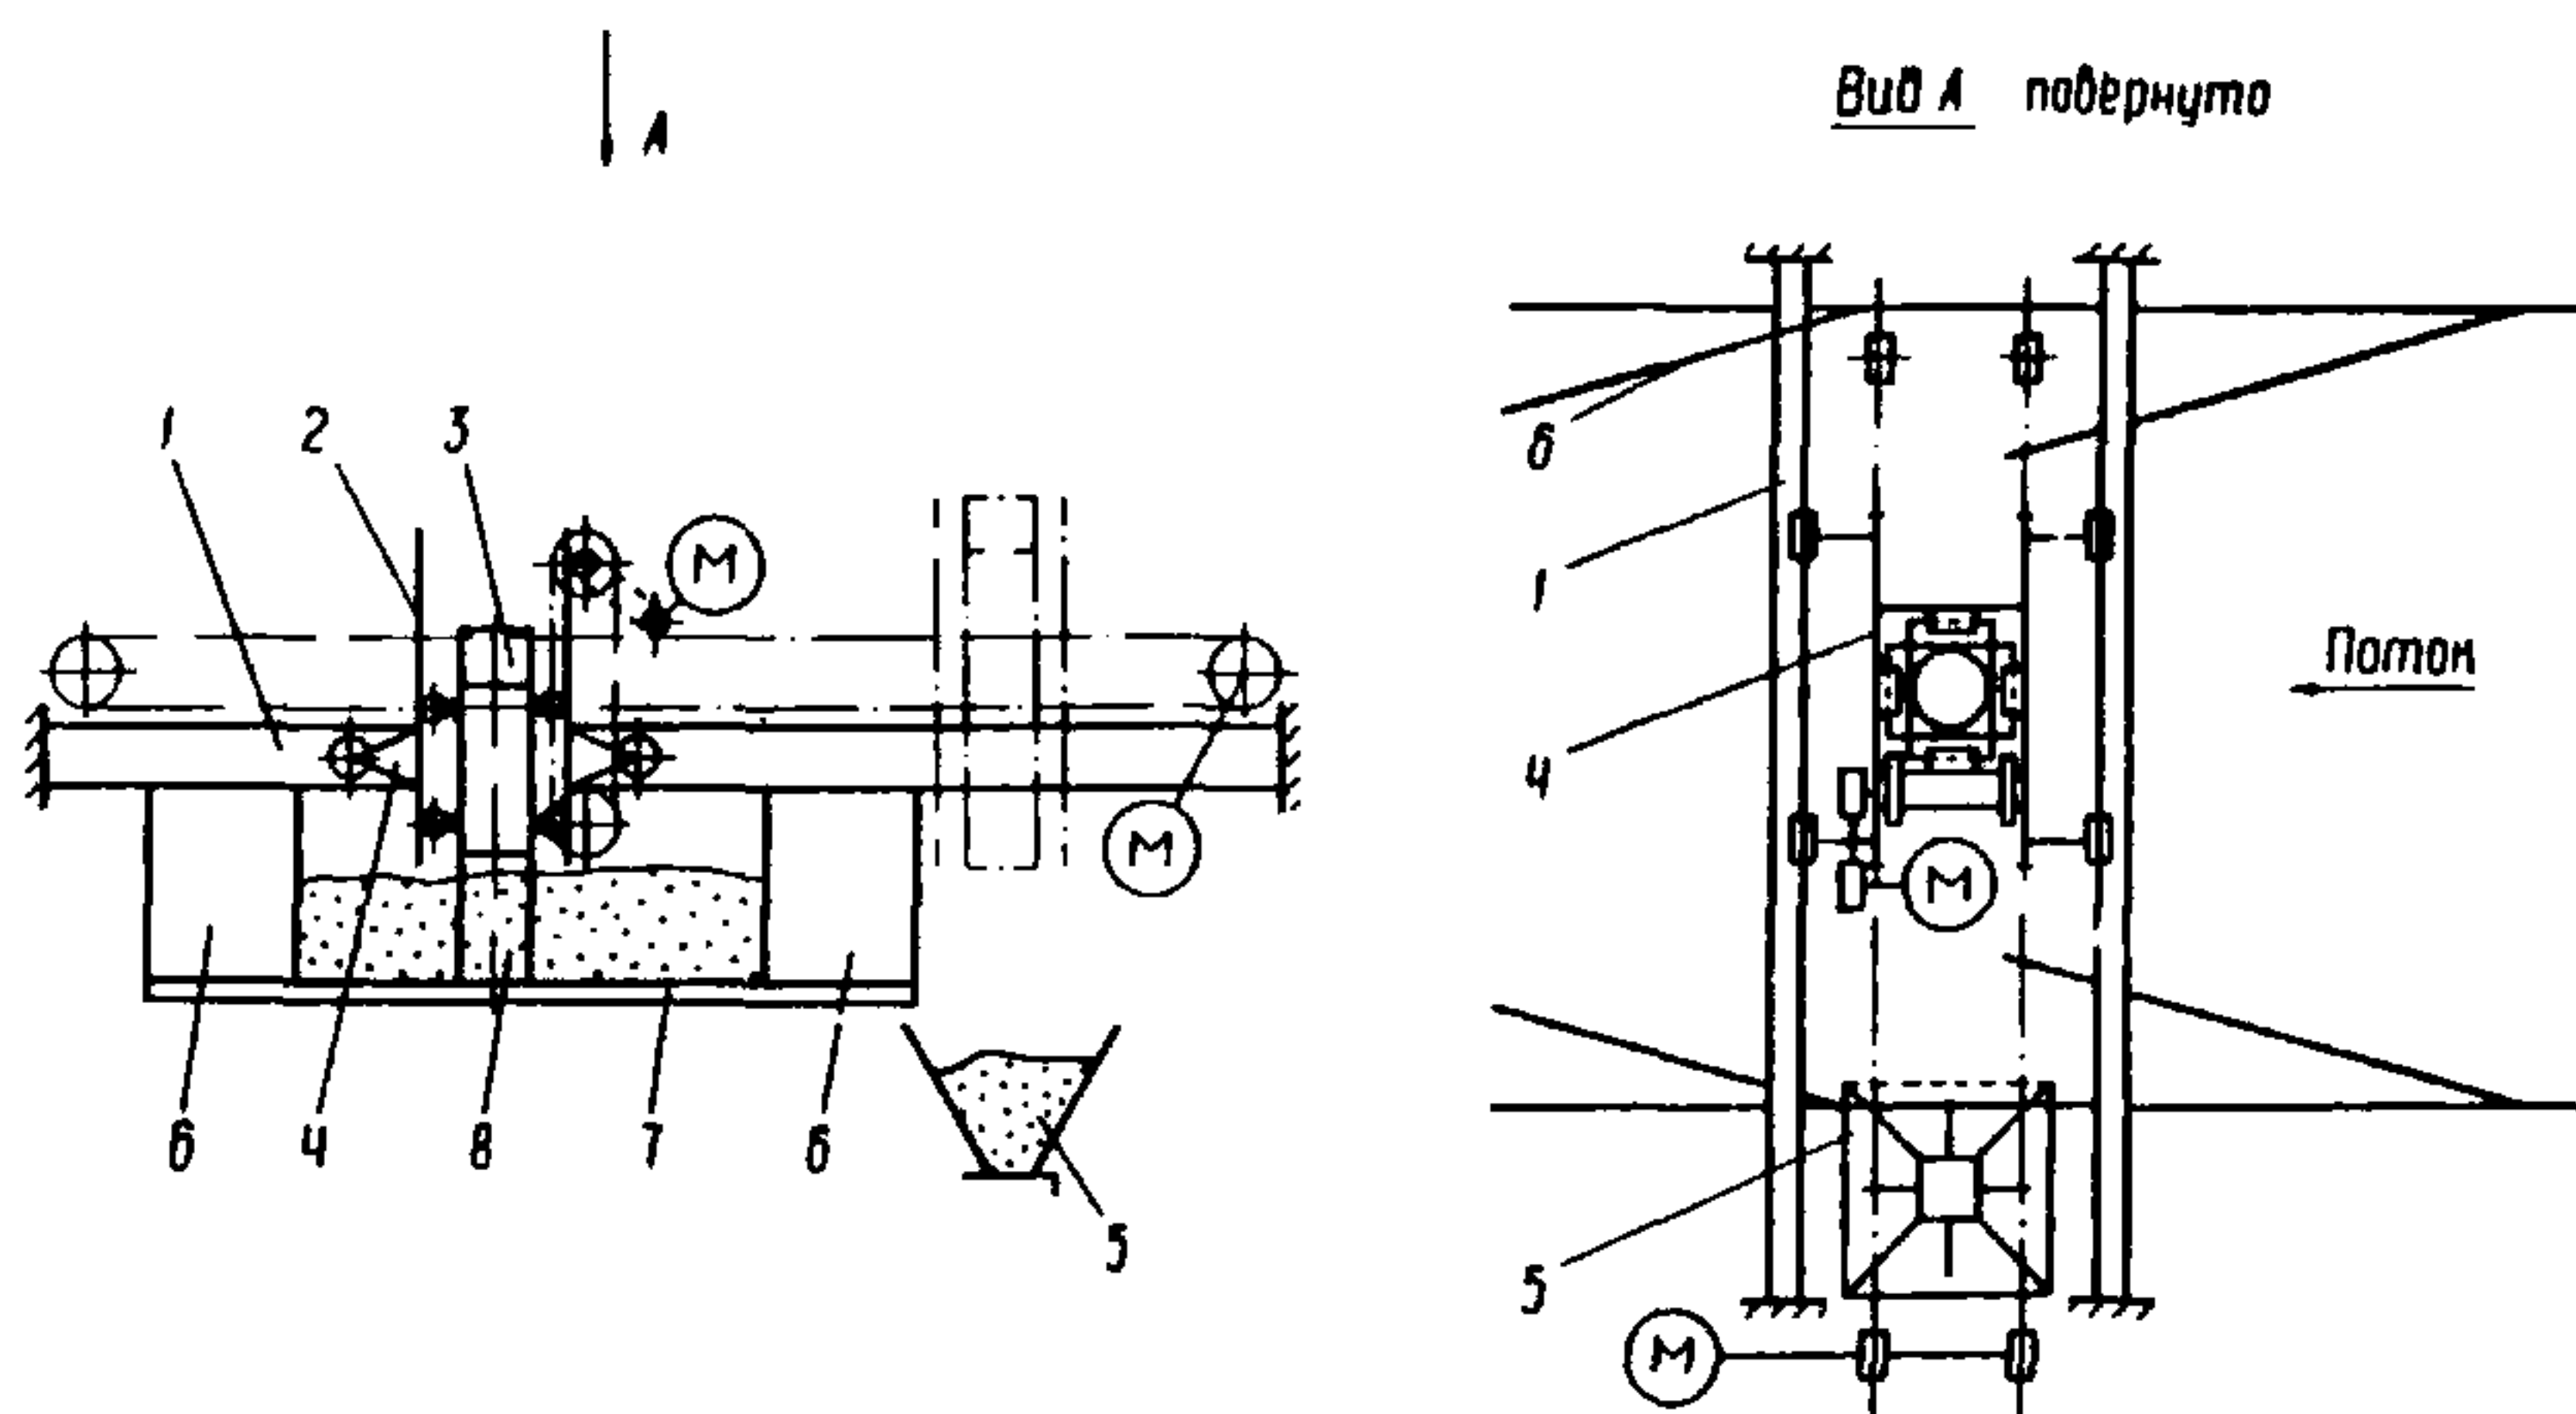


Черт.16. Схема устройства для механизированного отбора порций с движущего конвейера:


1 — опорный каркас; 2 — направляющие; 3 — вибратор; 4 — рама; 5 — сборник проб; 6 — щетки; 7 — лента конвейера; 8 — отбирающий элемент

в непосредственной близости от пробоотборников на одном из конвейеров бункерной галереи выполняется лента конвейера длиной 1,5-2,0 м; с двух сторон конвейера от выложенного участка монтируются площадки для ручного отбора проб с ограждением из сплошного листа металла; изготавливается два ковша по размерам, показанным на черт.17.

Перед началом испытаний устанавливают периодичность срабатывания испытуемого пробоотборника порядка 1,0-1,5 мин и по секундомеру определяют фактическое время. Рассчитывают, сколько времени будет затрачено на отбор 30-32 порций, т.е. на проведение одного опыта. Контрольным методом (вручную или механическим устройством) за это же время должно быть отобрано не менее 120 порций. Поэтому отбор контрольных порций вручную будет производиться через интервалы времени, определенные делением общего времени, требуемого на один опыт, на 120.

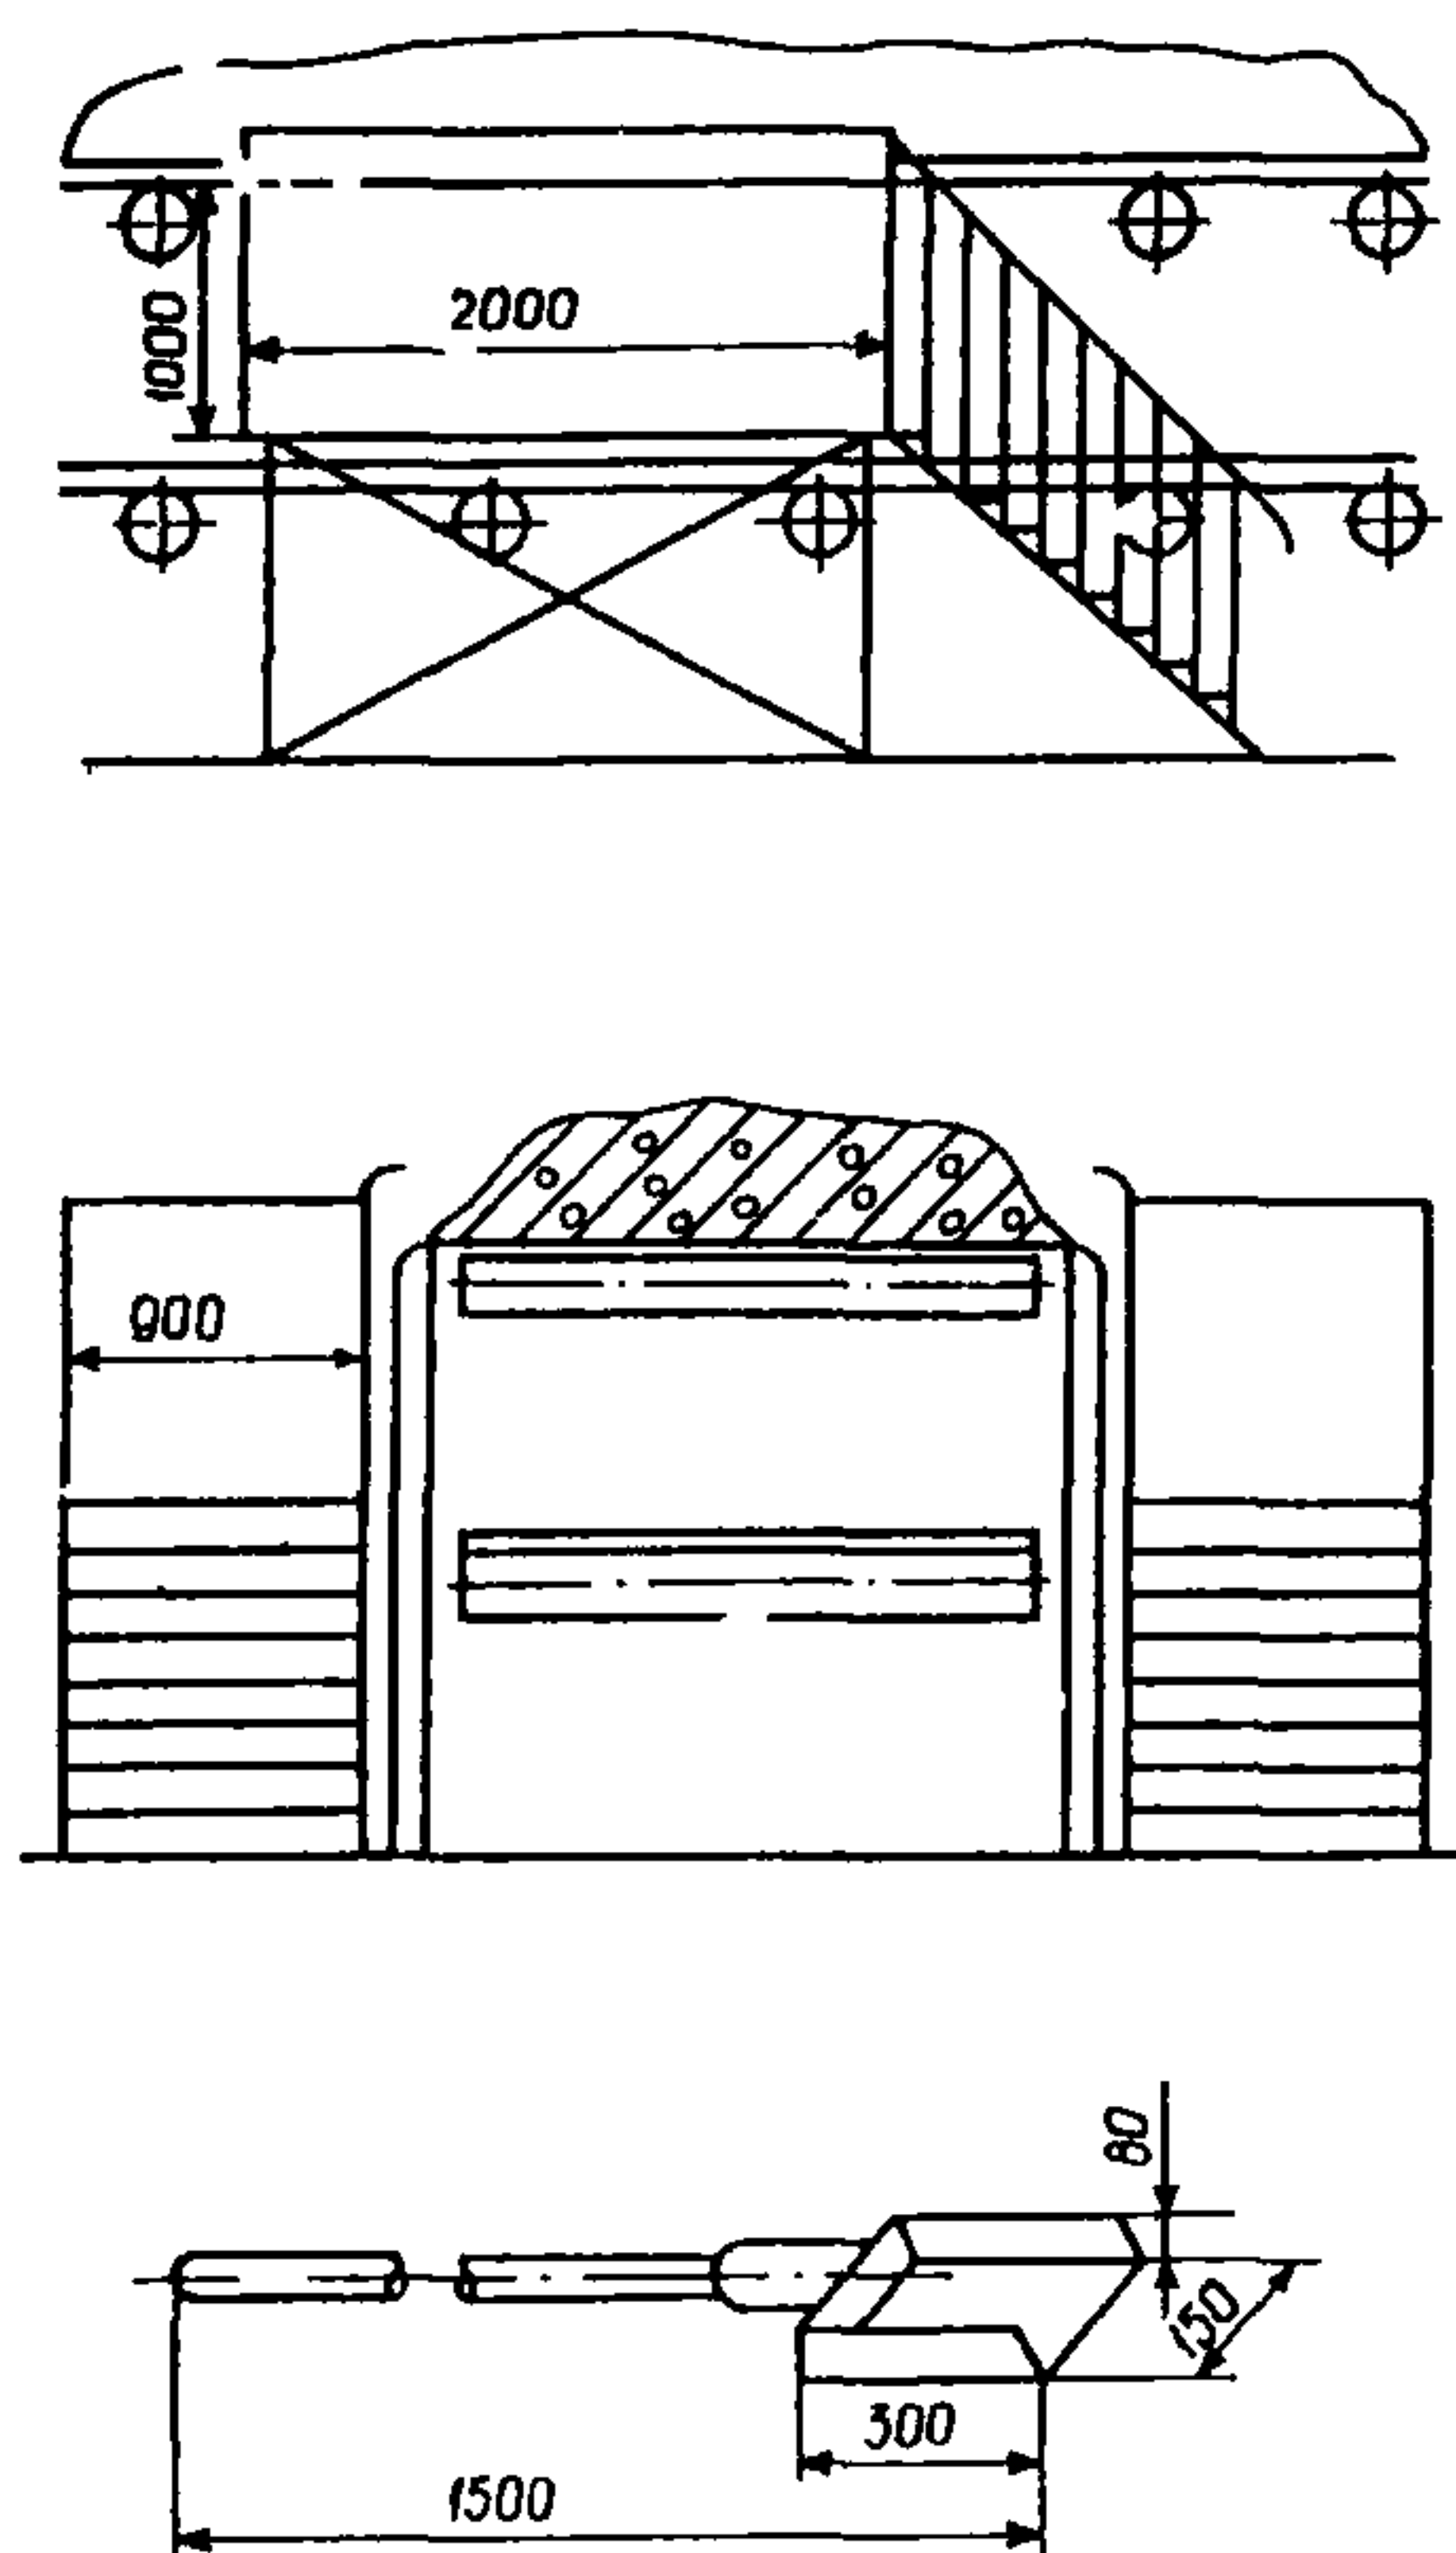

Черт. 17. Схема рабочего места отборщиков угля при испытаниях пробоотборников методом случайной выборки

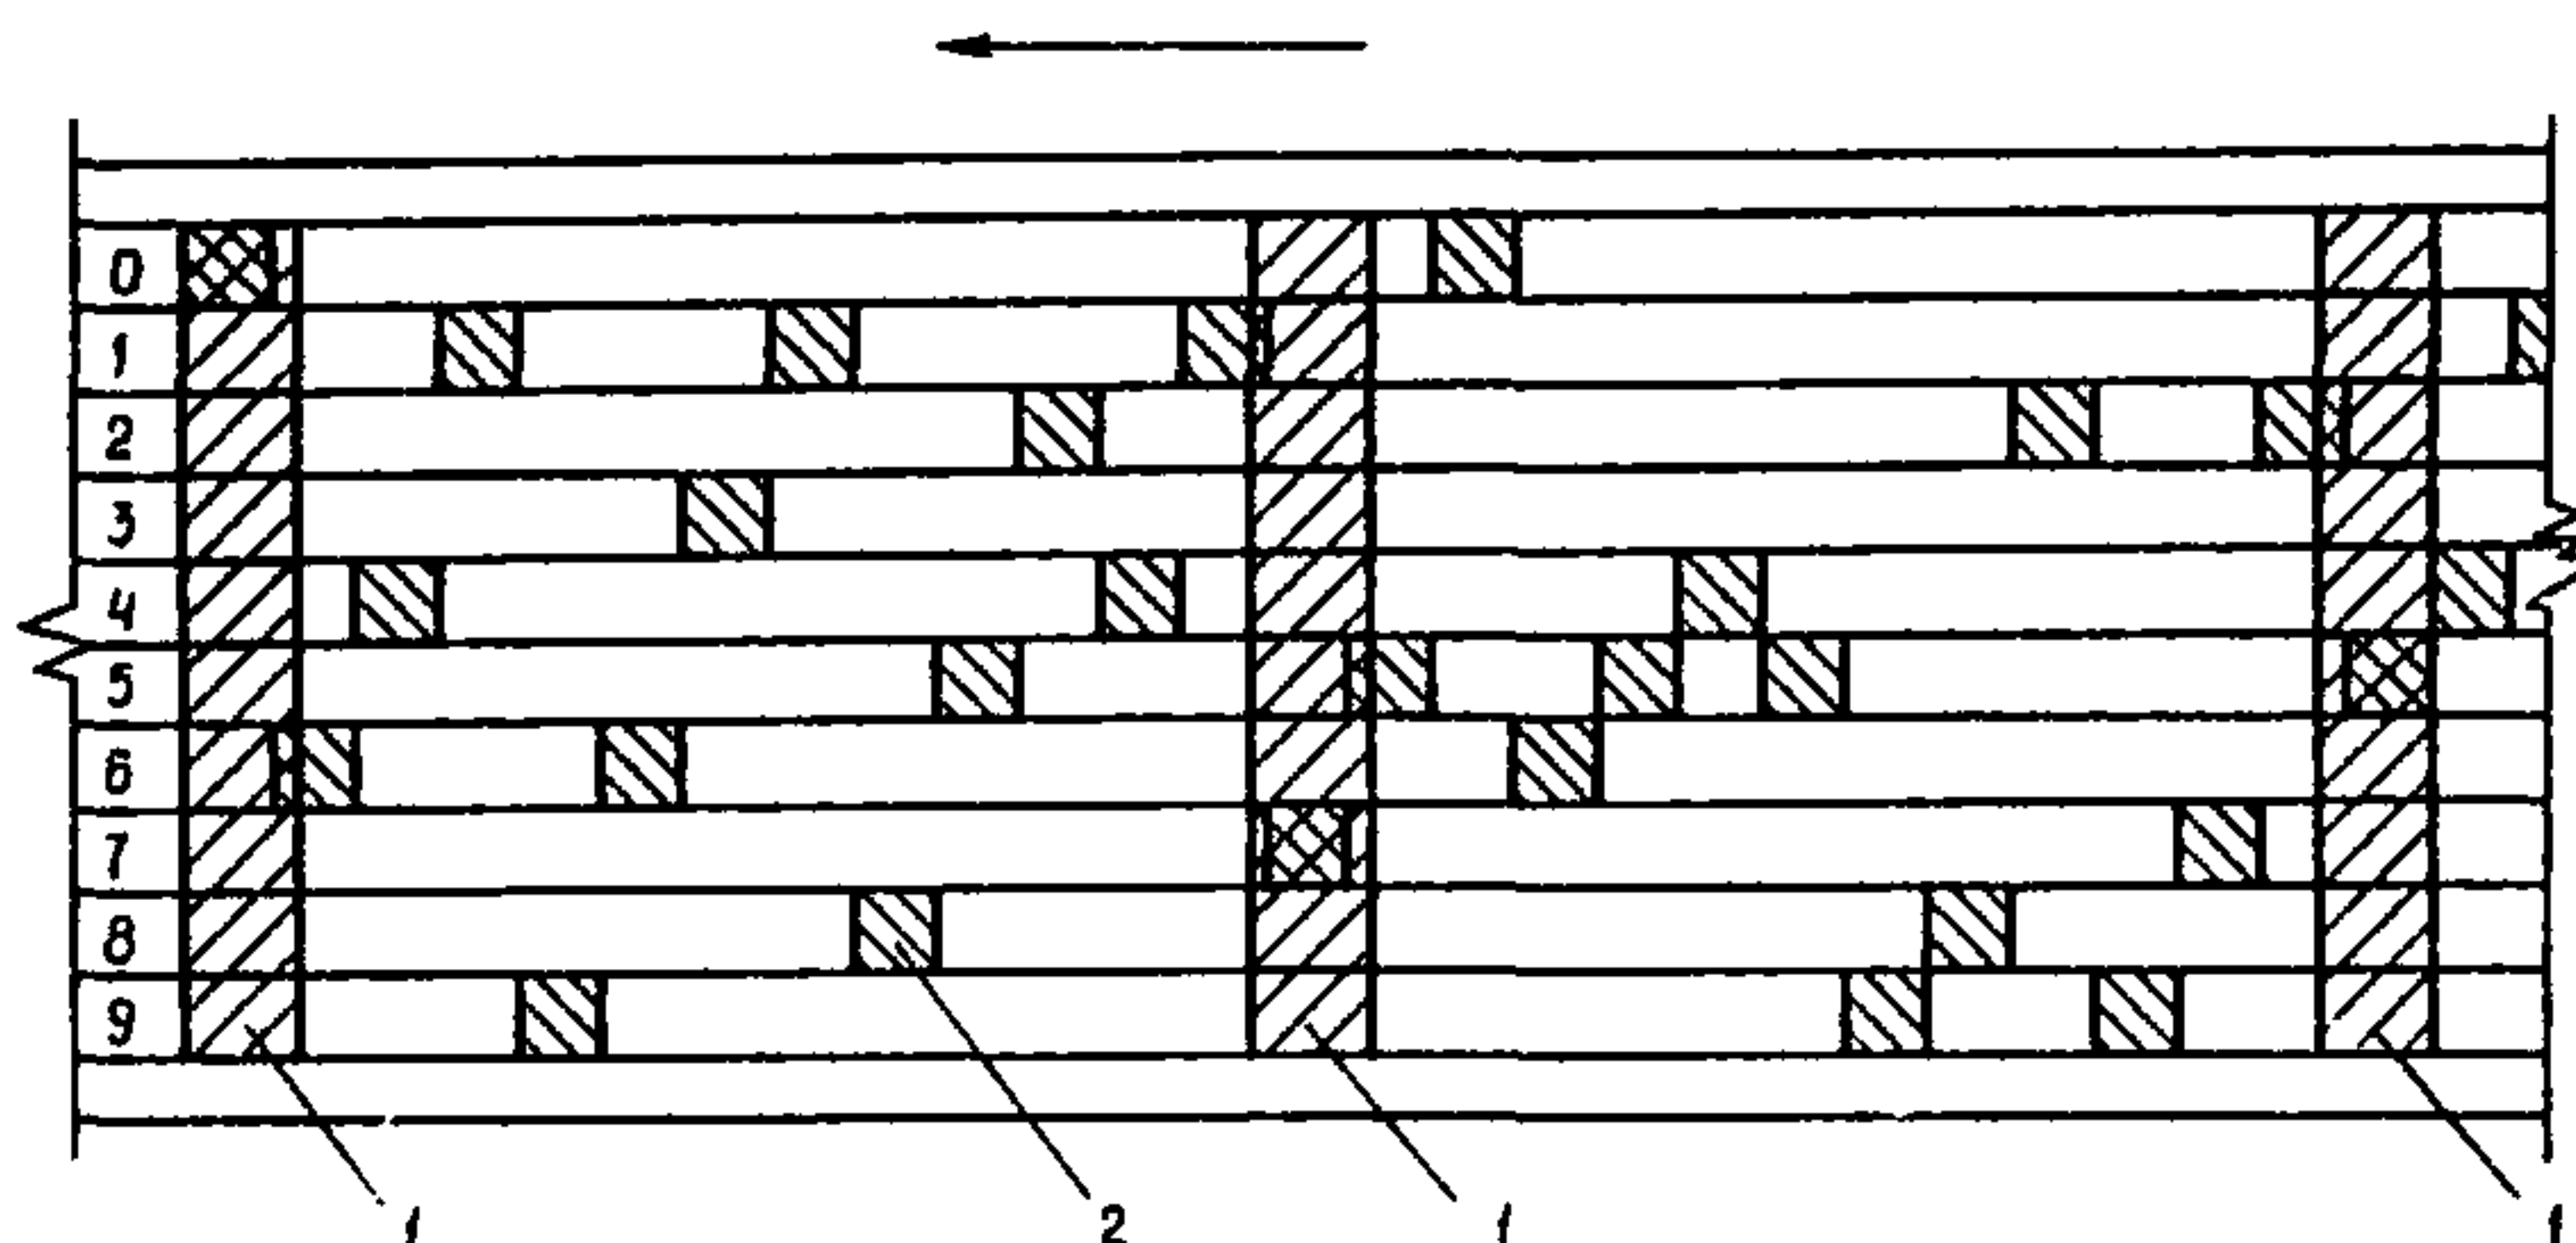

Черт. 18. Схема случайной выборки порций в сопоставительном опробовании при испытаниях пробоотборников

На площадках для ручного отбора проб с конвейера располагаются два пробоотборщика с совками. При работающей топливоподаче под нагрузкой, не менее средней, включают испытуемый пробоотборник, и, как только он сделает первую отсечку, пробоотборщики поочередно отбирают через заданные интервалы 120 порций (каждый по 60 шт.) в специальные емкости (мешки). Чтобы отбор порций носил случайный характер, поток условно разбивают на 10 полос и нумеруют их от 0 до 9. Затем, пользуясь таблицей случайных чисел, выписывают 120 цифр подряд и в соответствии с ними отбирают порции с этих участков (черт. 18).

Масса каждой порции должна быть не менее 1,5 кг, вычерпывание их ведется навстречу движению потока на всю его глубину. Начало и конец эксперимента, точки и время выборки порций осуществляются по сигналам руководителя испытаний, наблюдающего за процессом и отвечающего за соблюдение правил техники безопасности.

После отбора 30-32 порций в бункер-накопитель испытываемым пробоотборником и 120 порций, отобранных пробоотборщиками в мешки, опыт заканчивается, и пробоотборники выключаются. Далее последовательность разделки, анализа, обработки результатов соответствует пп. 3.7.5.2.

Подписано в печать 28.02.88. Формат 60×90¹/₁₆. Гарнитура литературная.
Печать офсетная. Усл.печ.л.3,0. Уч.-изд.л 3,93.
Тираж 640 экз. Заказ 7388. Цена 90 коп.
ПМБ ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского.
109280, Москва, Ж-280, ул.Автозаводская, д.14/23.