


**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ПОРЯДКУ И СРОКАМ ПРОВЕРКИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ КОТЛОВ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ**

РД 153-34.1-26.304-98

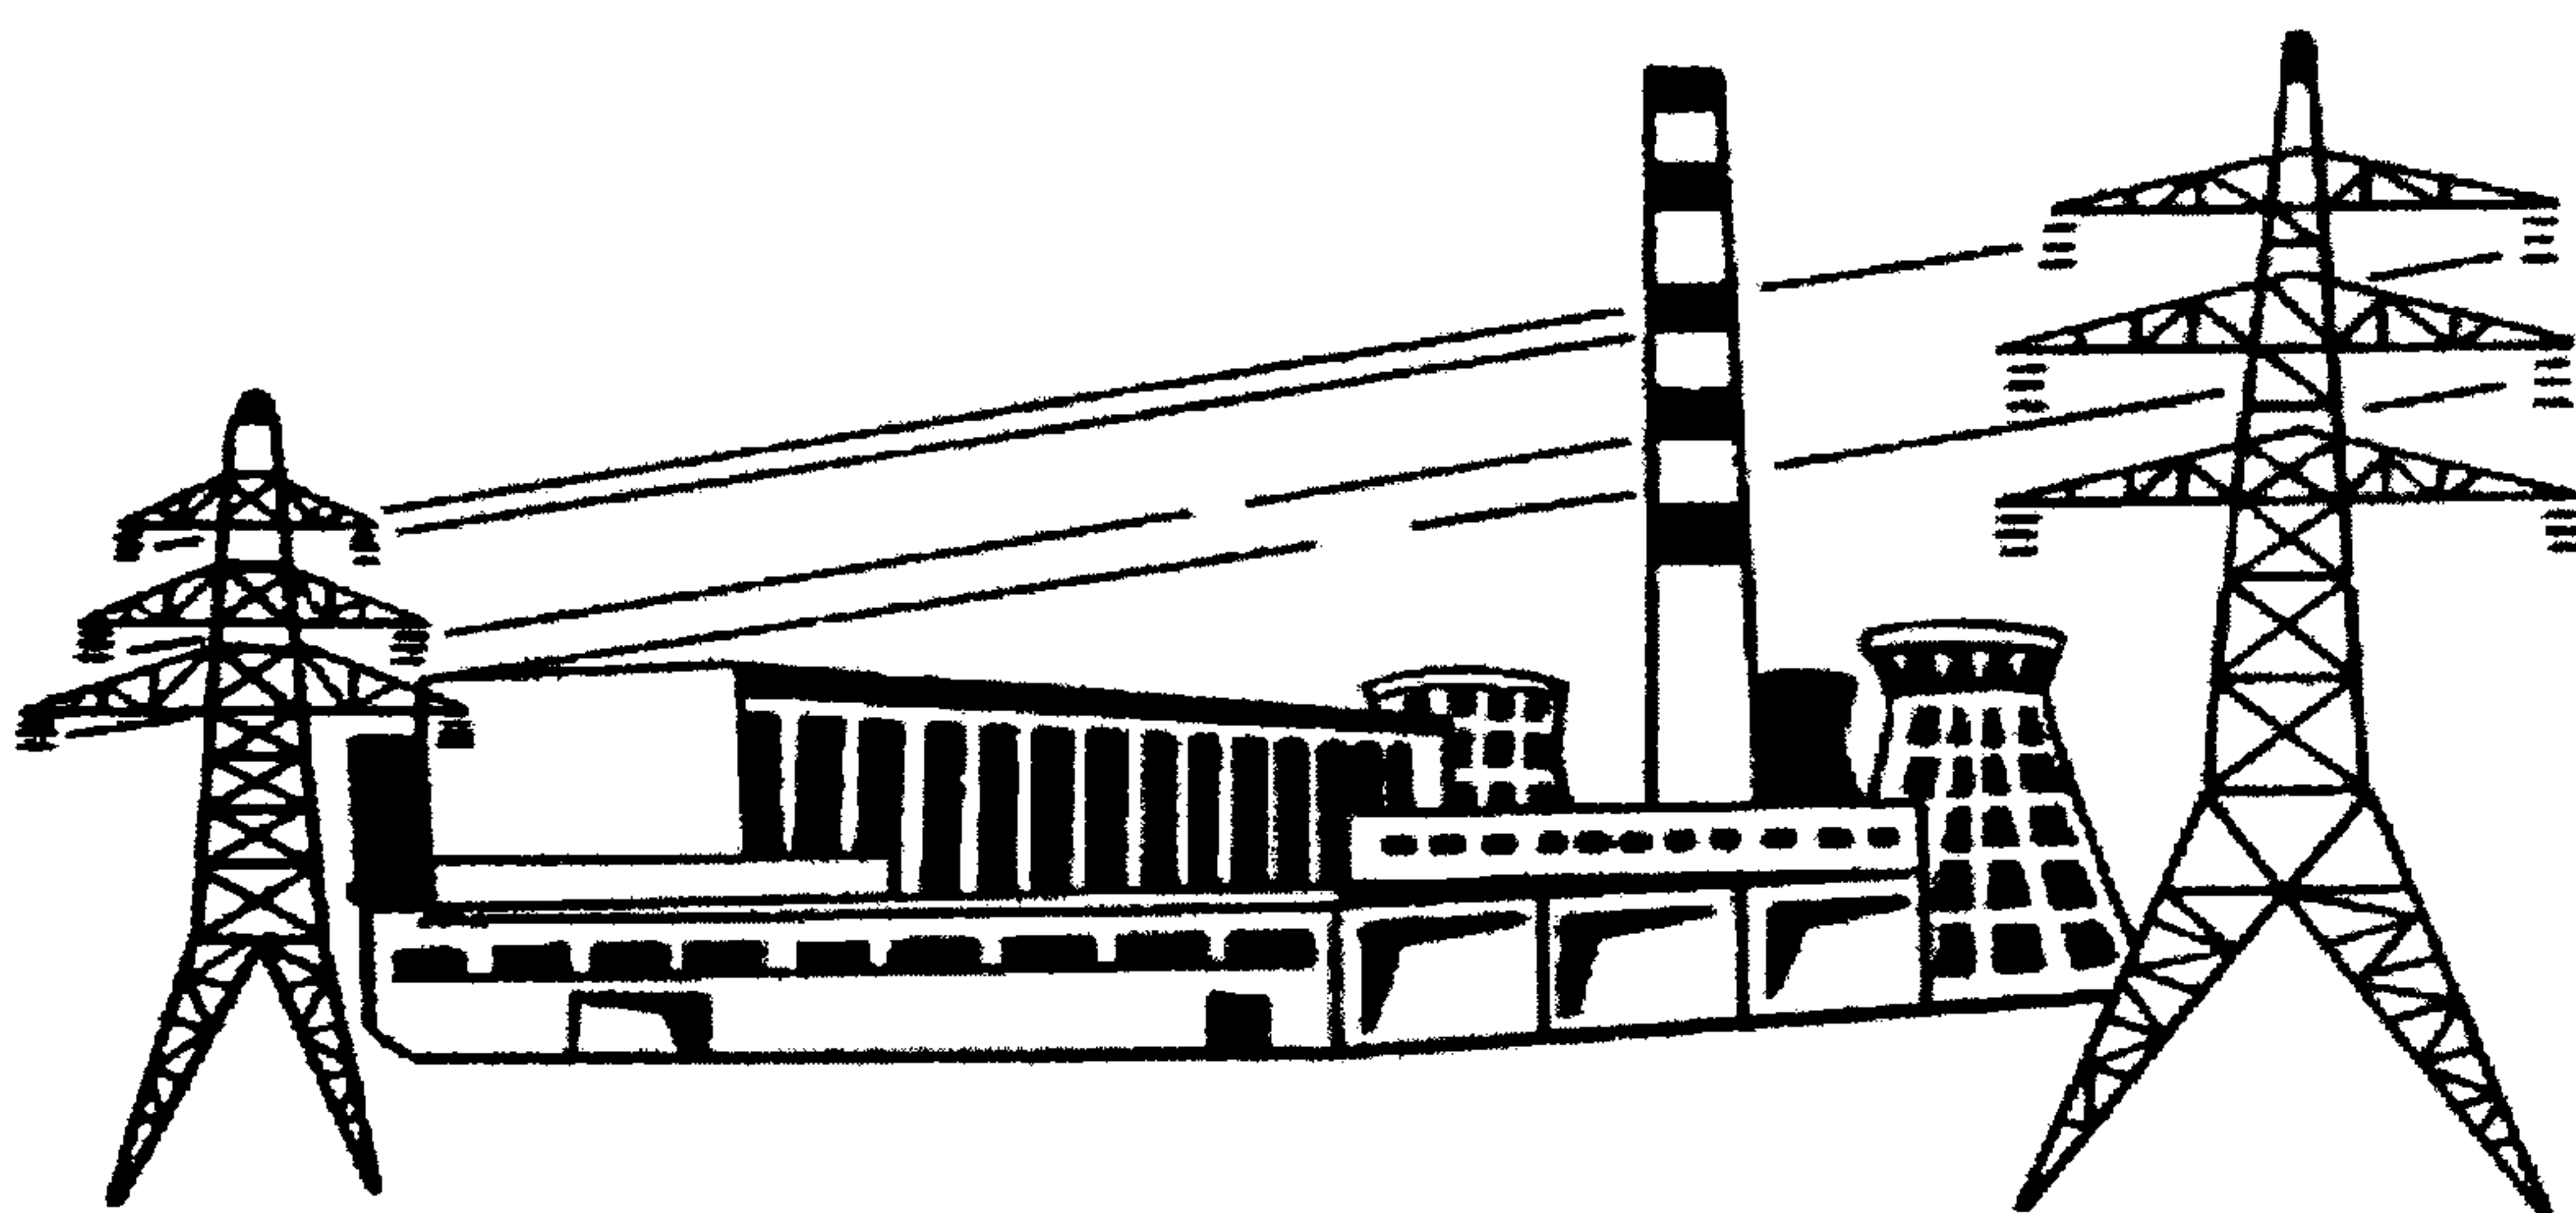

ОРГРЭС
Москва 1999

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ПОРЯДКУ И СРОКАМ ПРОВЕРКИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ КОТЛОВ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ**

РД 153-34.1-26.304-98

Р а з р а б о т а н о Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

И с п о л н и т е л ь В. Б. КАКУЗИН

С о г л а с о в а н о с Госгортехнадзором России 25.12.97 г.

У т в е р ж д е н о Департаментом стратегии развития и научно-технической политики
РАО "ЕЭС России" 22.01.98 г.

Первый заместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ

© СПО ОРГРЭС, 1999

Подписано к печати 26.09.99

Печать ризография

Заказ №

Усл.печ.л. 4,2 Уч.-изд. л. 4,5

Издат. № 99035

Формат 60 × 84 1/8

Тираж 400 экз.

Лицензия № 040998 от 27.08.99 г.

Производственная служба передового опыта эксплуатации
энергопредприятий ОРГРЭС

105023, Москва, Семеновский пер., д. 15

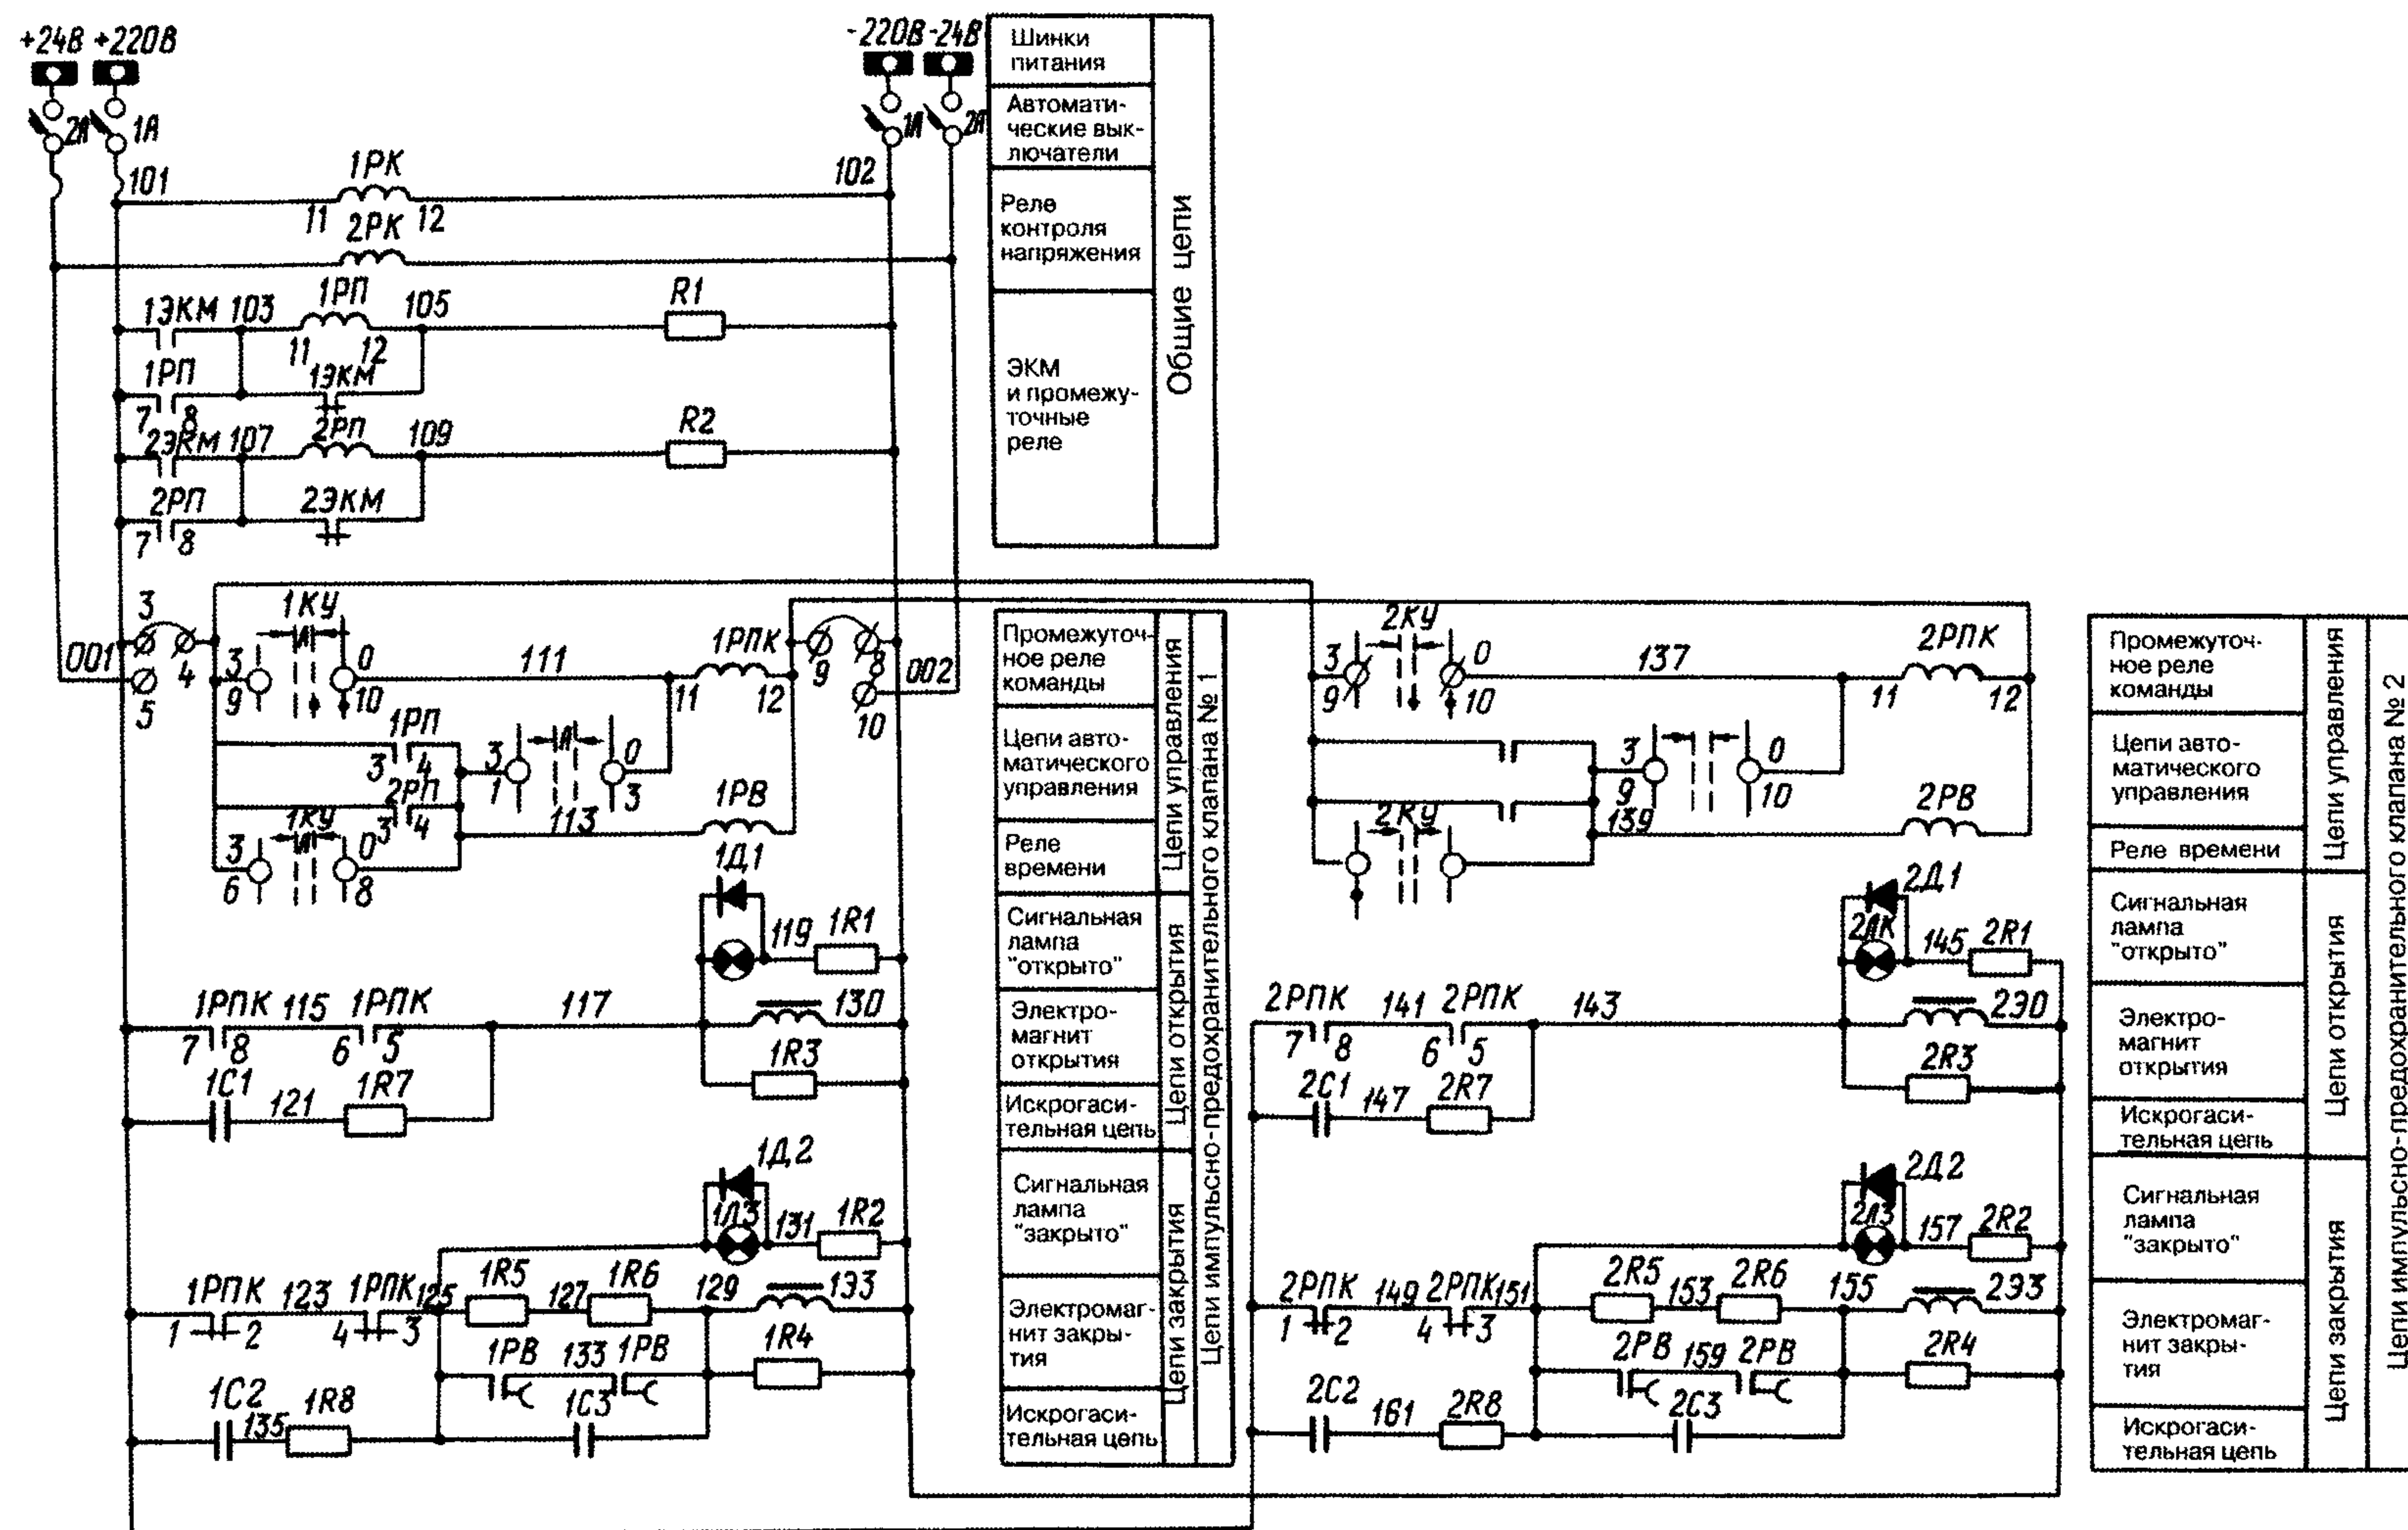


Рис. 1. Электрическая схема ИПУ

Примечание. Схема выполнена для одной пары ИПК

ФОРМЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ КОТЛОВ,
КОТОРАЯ ДОЛЖНА ВЕСТИСЬ НА ТЭС

Ф о р м а № 1

Утверждаю:
Главный инженер

_____ 199__ г.

В е д о м о с т ь
давлений срабатывания предохранительных устройств котла
по _____ цеху

№ п.п.	Номер котла	Узел котла, на котором установлен клапан непосредственного действия или подключено управляющее устройство ИПУ (паропровод, коллектор пароперегревателя, система промперегрева)	Тип или марка клапана	Диаметр условного прохода клапана Ду, мм	Количество клапанов, установленных на защищаемом объекте, шт.	Рабочее давление среды, МПа (кгс/см ²)	Расчетное давление (базовое давление) регулирования клапанов, МПа (кгс/см ²)	Давление срабатывания (давление регулировки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Начальник цеха _____

Ф о р м а № 2

Утверждаю:
Главный инженер

_____ 199__ г.

Г р а ф и к
проверки предохранительных устройств котла

Начальник цеха _____

П р и м е ч а н и е. В зависимости от длительности нахождения котла в ремонте или в резерве сроки проверки клапанов могут уточняться.

