



СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 407-09-26.85 УДК 658.26.001.2
ЦИТП	ПОМЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТИВНЫХ И РЕМОНТНЫХ БРИГАД, РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВ СДТУ И ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННО- ЖИЛОМ ЗДАНИИ.	ОХФА
НОЯБРЬ 1985		на I-м листе на 2-х страницах Страница I

ПЛАН НА ОТМ. 0.00  
С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ

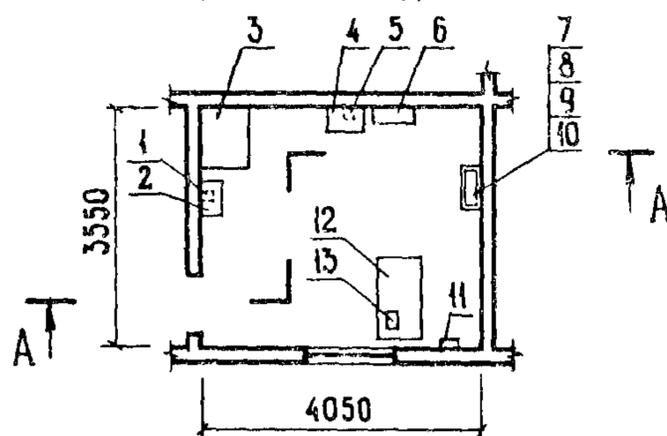

А - А

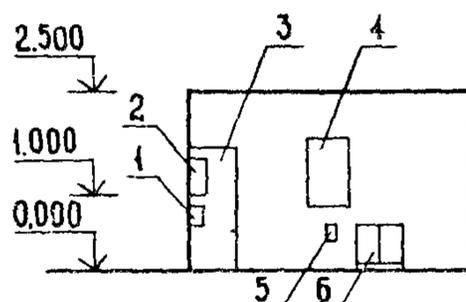

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз	Наименование и марка	Кол.
I	Выпрямительное устройство СВ-24-9	I
2	Щит зарядно-разрядный ЗРШ-УАТС-400	I
8	Шкаф аккумуляторный	I
4	Щиток электропитания устройств связи и телемеханики ШС2-01	I
5	Щиток заземления ШЗ-П2	I
6	Аппаратура резервного питания АРП	I
7	Аппаратура телемеханики КУСТ-АКП	I
8	Аппаратура передачи телемеханики АПТ	2
9	Аппаратура связи АСК-1С	I
10	Подставка под аппаратуру связи	I
11	УКВ-радиостанция ФМ-800	I
12	Стол	I
18	Пульт управления УКВ-радиостанцией ФК-402	I

ПОМЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТИВНЫХ И РЕМОНТНЫХ БРИГАД, РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВ СДТУ И ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЖИЛОМ ЗДАНИИ

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

407-09-26.85

Лист I

Страница 2

D1AA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

На подстанциях без ОПУ с дежурством на дому для организации рабочего места оперативных и ремонтных бригад, размещения средств СДТУ, а также хранения средств техники безопасности и технической документации в производственно-жилом здании предусматривается комната.

Комната выделяется из трехкомнатной квартиры двухквартирного жилого дома, расположенного на расстоянии не более 0,3 км от подстанции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.

B7CA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 1. Пояснительная записка и чертежи

Альбом 2. Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 77 форматок

B7BA

АВТОР ПРОЕКТА

Горьковское отделение Сельэнергопроекта, 603600, Горький, проспект Ленина, 20

B7HA

УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждено и введено в действие Минэнерго СССР, протокол № 10 от 27.04.83. Срок действия - 1988 год

B7KA

ПОСТАВЩИК

Свердловский филиал ЦИТП - 620062, Свердловск, ул. Чебышева, 4

Инв. №  
Катал. л. № 052293